



Rivière :

BETZ

Station :

03053780
DORDIVES

Commune :

DORDIVES (45127)

Localisation :

Les Ponts, moulin de DORDIVES

Objectif de qualité : 1A

Catégorie piscicole : 1



Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	632 071	2 350 459
Lambert 93 :	682 709	6 783 594
Altitude (m) :	70	





Qualité des eaux

Station : DORDIVES

Code : 03053780

Cours d'eau : BETZ

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
12/12/2006	12:50	0.514	9.2	8.0	606	9.4	82	6	0.5		3.0	< 1	< .05	0.04	39.9	0.06	0.03		
21/11/2006	16:10	0.275	10.9	7.7	572	9.5	86	20	1.2		2.4	< 1	< .05	0.04	30.6	0.03	< .02		
17/10/2006	12:45	0.158	13.2	7.7	664	9.9	95	5	1		1.1	< 1	< .05	0.06	62.5	0.02	< .02	0.65	1.22
19/09/2006	15:20	0.149	14.1	7.9	642	8.4	87	7	< .5		1.3	< 1	0.05	0.08	65	0.04	0.03	0.37	2.79
22/08/2006	12:30	0.129	15.3	8.0	640	7.0	70	6	0.9		1.1	< 1	< .05	0.05	68	0.04	0.03	1.99	2.54
18/07/2006	17:30	0.080	18.2	7.8	662	7.8	83	7	0.9		1.2	< 1	0.05	0.09	75.4	0.01	< .02	0.79	2.71
20/06/2006	12:15	0.162	17.1	7.7	631	7.6	78	7	1.3		1.6	< 1	< .05	0.12	65	< .01	< .02	1.62	3.05
16/05/2006	12:15	0.339	14.3	7.8	631	11.0	107	8	1.2		1.5	< 1	< .05	0.08	58.5	0.02	< .02	5.13	4.74
11/04/2006	12:00	0.481	9.4	7.9	590	11.6	102	7	0.8		2.3	< 1	< .05	0.04	55.3	< .01	< .02	2.3	2.28
21/03/2006	11:30	0.577	9.1	8.0	588	9.8	85	8	0.7		2.5	< 1	< .05	0.03	40.8	0.02	< .02	9.23	2.52
21/02/2006	11:45	1.020	7.4	7.8	568	10.6	91	32	2		5.4	< 1	< .05	0.07	51.1	0.11	0.05		
17/01/2006	11:45	0.396	8.8	7.8	680	9.7	87	5	< .5		1.3	< 1	< .05	0.03	52.5	0.05	< .02		



Qualité des eaux

Station : DORDIVES

Code : 03053780

Cours d'eau : BETZ

Date pré-l.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
13/12/2005	12:00		7.4	7.8	641	11.0	93	2	3.4		1.6	< 1	< .05	0.03	58.7	0.05	< .02		
15/11/2005	12:15		10.6	7.8	667	9.6	86	< 2	< .5		1.0	< 1	< .05	0.04	50	0.04	< .02		
18/10/2005	11:45		12.3	7.6	682	11.6	110	5	0.9		1.3	< 1	< .05	0.04	68.7	0.03	< .02	0.27	0.86
20/09/2005	11:45		11.9	7.9	655	8.1	76	6	1		1.3	< 1	< .05	0.04	51	0.01	< .02	1	2.18
09/08/2005	12:00		15.3	7.8	654	9.2	93	6	< .5		1.2	< 1	< .05	0.07	71.3	< .01	< .02	3.35	1.94
19/07/2005	13:15		17.2	7.8	663	7.5	79	5	2.1		2.1	< 1	< .05	0.11	70	0.01	< .02	2.05	4
14/06/2005	12:20		15.0	8.2	640	11.3	113	4	1.1		1.5	< 1	0.08	0.08	53	< .03	0.02	0.86	1.48
17/05/2005	12:45		13.7	8.0	572	11.2	110	13	1.5		3.1	< 1	< .05	0.07	30.3	< .03	0.02	0.94	8.54
19/04/2005	12:35		11.5	8.0	599	10.9	102	7	1.2		2.4	< 1	< .05	0.03	36.6	< .03	0.02	3.67	5.32
14/03/2005	14:20		9.0	8.1	629	12.4	109	5	4		2.7	< 1	0.1	0.02	44.7	< .03	< .02	1.53	6.6
14/02/2005	15:15		7.2	7.9	553			34	1.7		4.1	< 1	0.08	0.08	41.1	0.12	0.07		
20/01/2005	14:00		10.1	8.0	648	11.4	101	6	0.8		1.5	< 1	< .05	0.03	48	0.04	< .02		
21/12/2004	14:45	0.329	5.7	7.6	656	12.0	95	2	1.6	< 10	2.0	< .5	< .05	0.03	45	0.05	0.05		
23/11/2004	15:15	0.221	11.2	7.4	660	10.8	97	3	1.5	< 10	1.7	< .5	< .05	0.05	48	< .05	< .05		
26/10/2004	14:45	0.315	12.1	7.4	619	10.5	97	4	1.4	< 10	2.9	< .5	< .05	0.05	42	< .05	< .05	4	3
30/09/2004	14:20	0.206	13.7	7.6	673	10.9	104	3	1.2	15	1.1	< .5	< .05	0.05	57	0.05	< .05	< 2	< 2
01/09/2004	14:40	0.238	14.4	7.6	659	12.5	122	4	< 1	11	1.2	< .5	< .05	0.04	55	0.05	0.05	3	< 2
05/08/2004	14:35	0.180	16.4	7.6	668	10.4	106	4	1.7	< 10	1.4	< .5	< .05	0.08	53	< .05	0.05	3	2
22/06/2004	15:05	0.305	14.5	7.8	663	11.3	111	5	1.4	< 10	1.5	< .5	< .05	0.05	54	< .05	0.05	3	< 2
25/05/2004	15:00	0.406	14.1	7.8	642	11.5	111	4	1.9	< 10	2.2	< .5	< .05	0.04	50	< .05	0.05	3	2
28/04/2004	13:00	0.462	12.5	7.7	635	10.5	99	4	1.8	< 10	1.7	< .5	< .05	< .03	45	< .05	< .05	5	3
23/03/2004	13:00	0.569	9.6	7.7	625	11.1	98	3	1.4	< 10	2.1	< .5	< .05	0.03	46	< .05	< .05	3	< 2
24/02/2004	13:00	0.746	6.8	7.8	620	12.1	99	6	2	< 10	2.0	< .5	< .05	< .03	45	< .05	0.05		
28/01/2004	15:00	2.340	5.6	7.8	488	11.4	92	21	1.5	15	4.2	0.6	0.05	0.06	39	0.14	0.14		




Qualité des eaux

Station : DORDIVES


Code : 03053780

Cours d'eau : BETZ

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
22/10/2003	13:10	0,338	9,1	7,6	651	10,8	94	3	1,4		2,5	< .5	< .05	< .03	48	< .05	< .05	2	< 2
20/08/2003	15:00	0,232	16,1	7,8	668	11,5	116	4	1,2		-1,0	< .5	< .05	0,07	56	< .05	< .05	3	< 2
16/07/2003	15:30	0,211	16,3	7,8	678	13,5	138	3	1,7		1,9	< .5	< .05	0,06	59	< .05	0,05	5	3
18/06/2003	13:30	0,419	15,5	7,8	641	12,4	123	4	1,2		2,0	< .5	< .05	0,05	49	< .05	< .05	5	4
16/04/2003	13:30	0,387	13,4	7,9	676	14,2	135	3	1,5		1,6	< .5	< .05	0,05	59	< .05	< .05	4	4
19/03/2003	12:45	0,747	9,7	7,7	633	12,1	105	6	1,8		1,7	< .5	< .05	0,03	47	< .05	< .05		
29/10/2002	15:00	0,504	10,9	7,8	611	11,3	102	6	1,5	< 30		< .5	< .05	0,04	41	< .05	0,05		
21/08/2002	13:15	0,269	14,3	7,6	674	10,9	106	6	1,7	< 30		< .5	< .05	0,05	55	< .05	0,05	5	3
16/07/2002	13:20	0,362	15,1	7,7	673	10,3	102	5	1,2	< 30		< .5	< .05	0,05	59	< .05	0,06	4	3
20/06/2002	13:15	0,422	15,1	7,7	656	10,6	104	8	1,5	< 30		< .5	< .05	0,05	55	< .05	0,05	5	2
16/04/2002	16:00	0,580	11,5	8,0	665	12,8	117	6	1,7	< 30		< .5	< .05	0,04	55	< .05	< .05	20	5
19/03/2002	13:20	1,560	11,8	7,8	617	10,2	95	9	1,7	< 30		< .5	< .05	0,03	45	< .05	0,05		
18/10/2001	15:00	0,677	13,6	7,7	618	10,3	99	5	1,4	< 30		< .5	< .05	0,03	45	< .05	0,05		
22/08/2001	13:45	0,411	15,5	7,8	661	11,9	118	4	1,3	< 30		< .5	< .05	0,03	53	< .05	< .05	5	3
25/07/2001	15:40	0,623	16,9	7,8	639	11,7	120	9	1,6	< 30		< .5	< .05	0,04	50	0,06	0,08	7	4
27/06/2001	15:05	0,527	15,4	7,7	655	10,4	104	6	1,7	< 30		< .5	< .05	0,05	51	< .05	0,05	5	< 2
04/04/2001	15:00	1,740	12,7	7,7	501	10,9	103	19	2	< 30		0,5	< .05	0,04	33	0,05	0,07	16	5
07/03/2001	15:00	0,972	11,4	7,7	599	11,9	109	12	1,7	30		< .5	< .05	< .03	46	< .05	0,05		
17/10/2000	14:10	1,360	11,9	8,1	500	10,6	97	38	2,1			0,9	< .05	0,04	27	0,07	0,14		
22/08/2000	14:15	0,354	14,7	8,1	640	11,6	113	6	1,5			< .5	< .05	0,05	50	0,05	< .03	5	2
27/06/2000	15:30	0,366	14,9	8,1	645	12,2	120	4	1,5			< .5	< .05	0,05	51	< .05	0,04	5	< 2
03/05/2000	13:10	1,320	13,5	7,9	509	10,4	99	19	2,1			0,8	< .05	0,05	29	0,05	0,07	9	5
04/04/2000	14:30	0,846	10,9	8,0	596	11,9	110	6	1,4			< .5	0,05	0,05	39	< .05	0,04	5	3
07/03/2000	13:05	1,720	7,9	8,0	480	12,0	100	18	1,4			0,5	< .05	< .05	30	0,05	0,12		

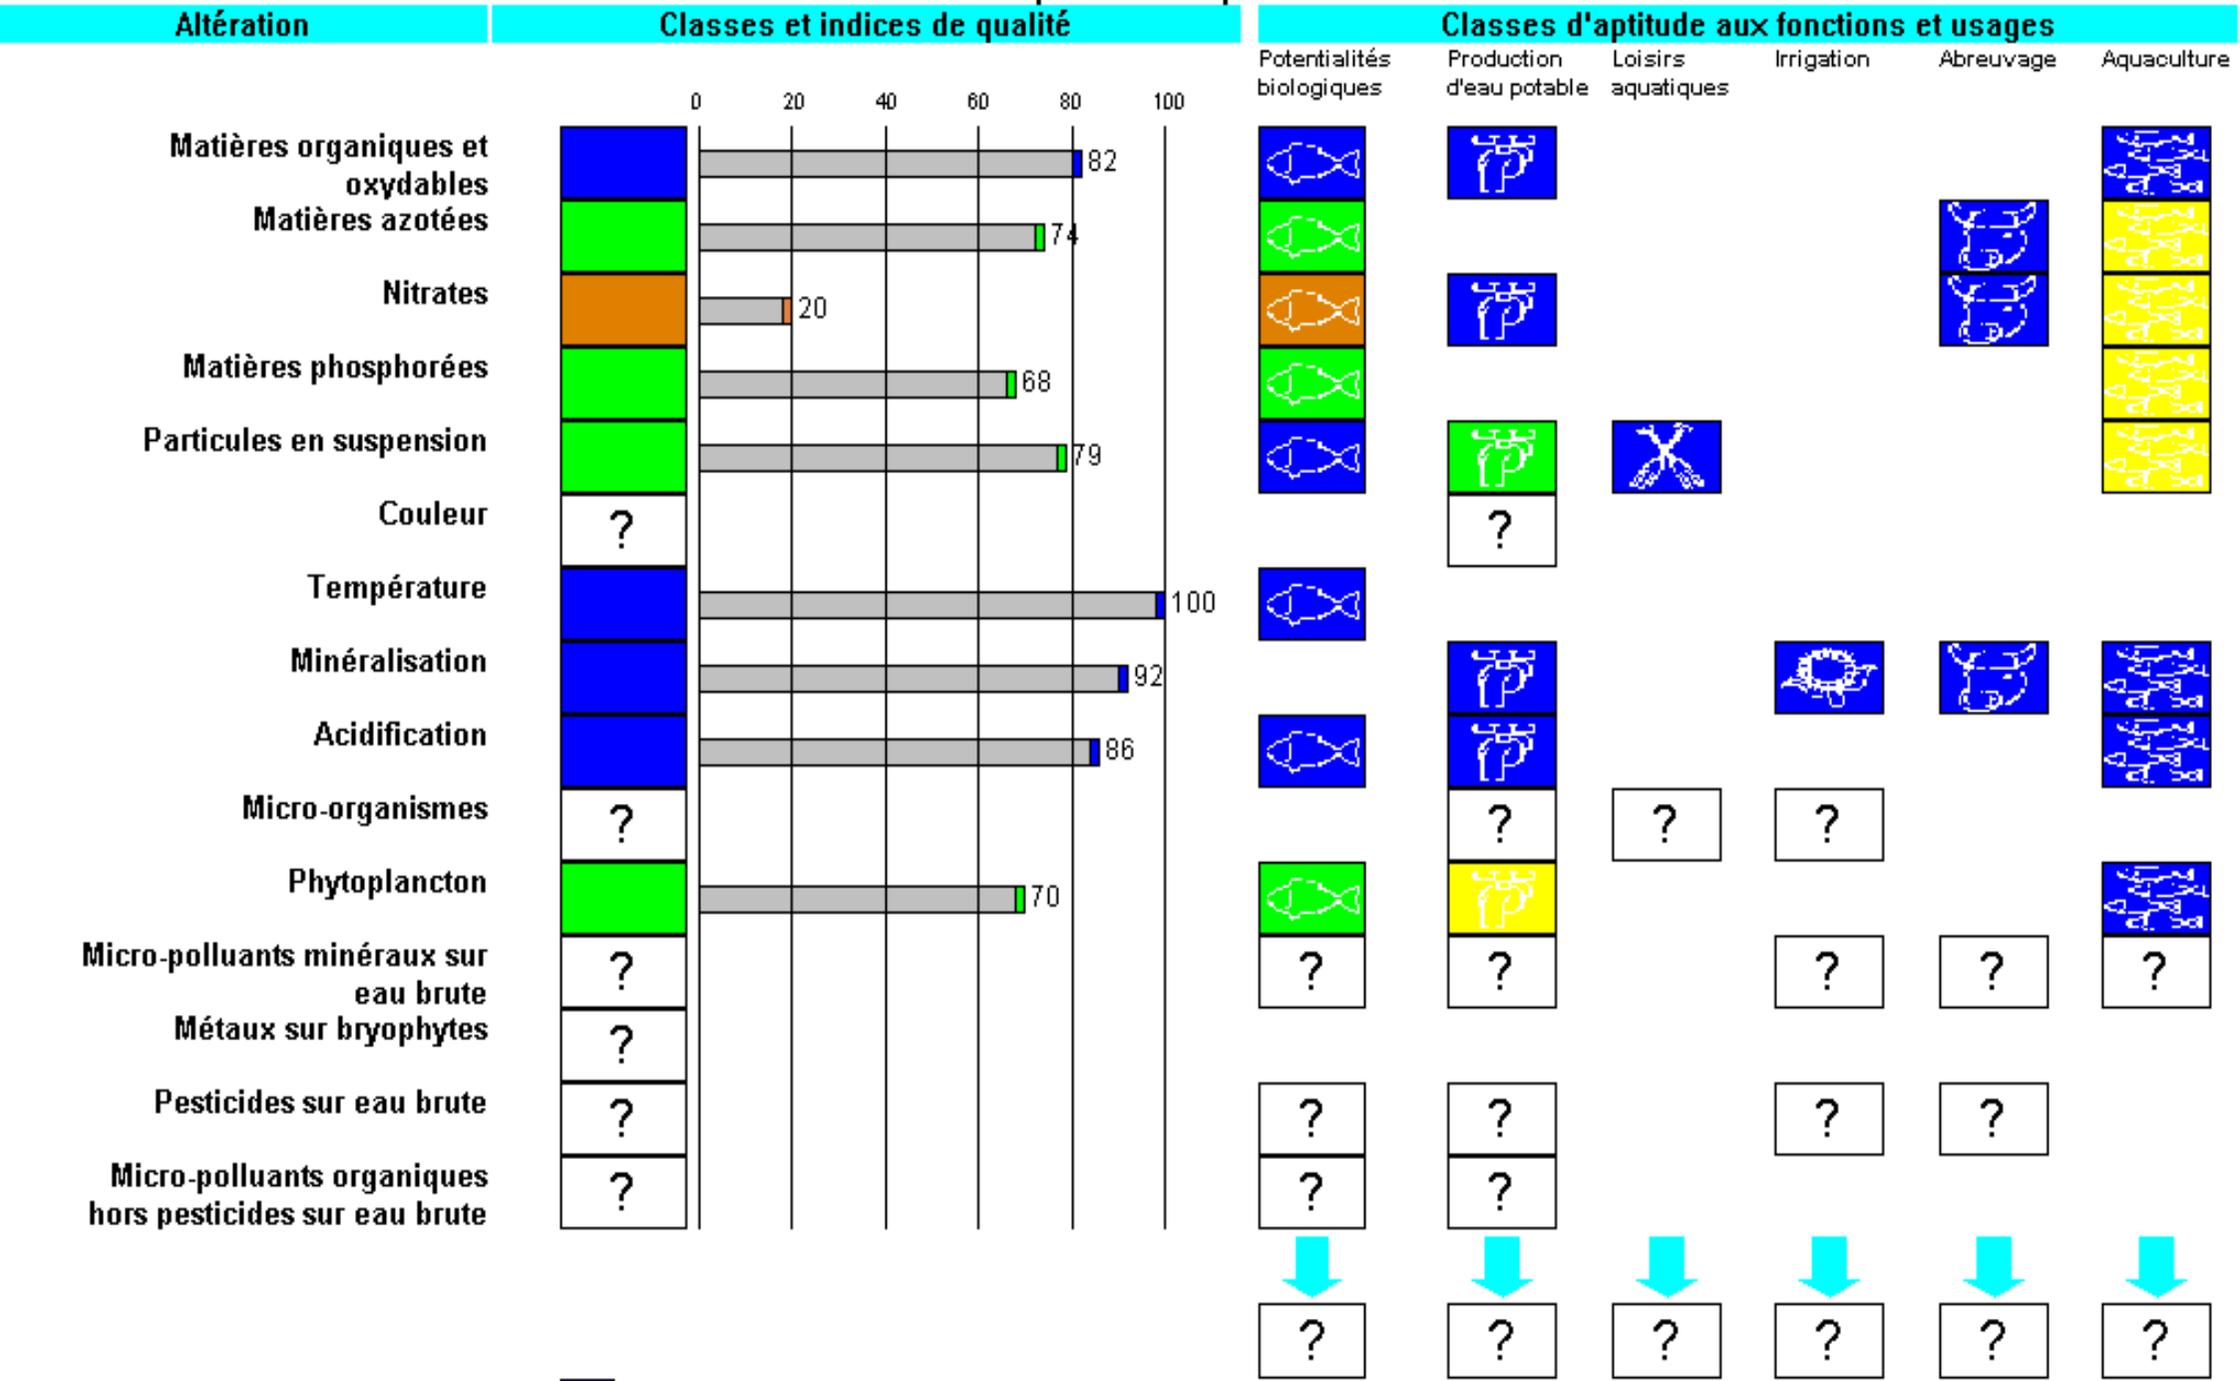


Altération, fonction ou usage non qualifié

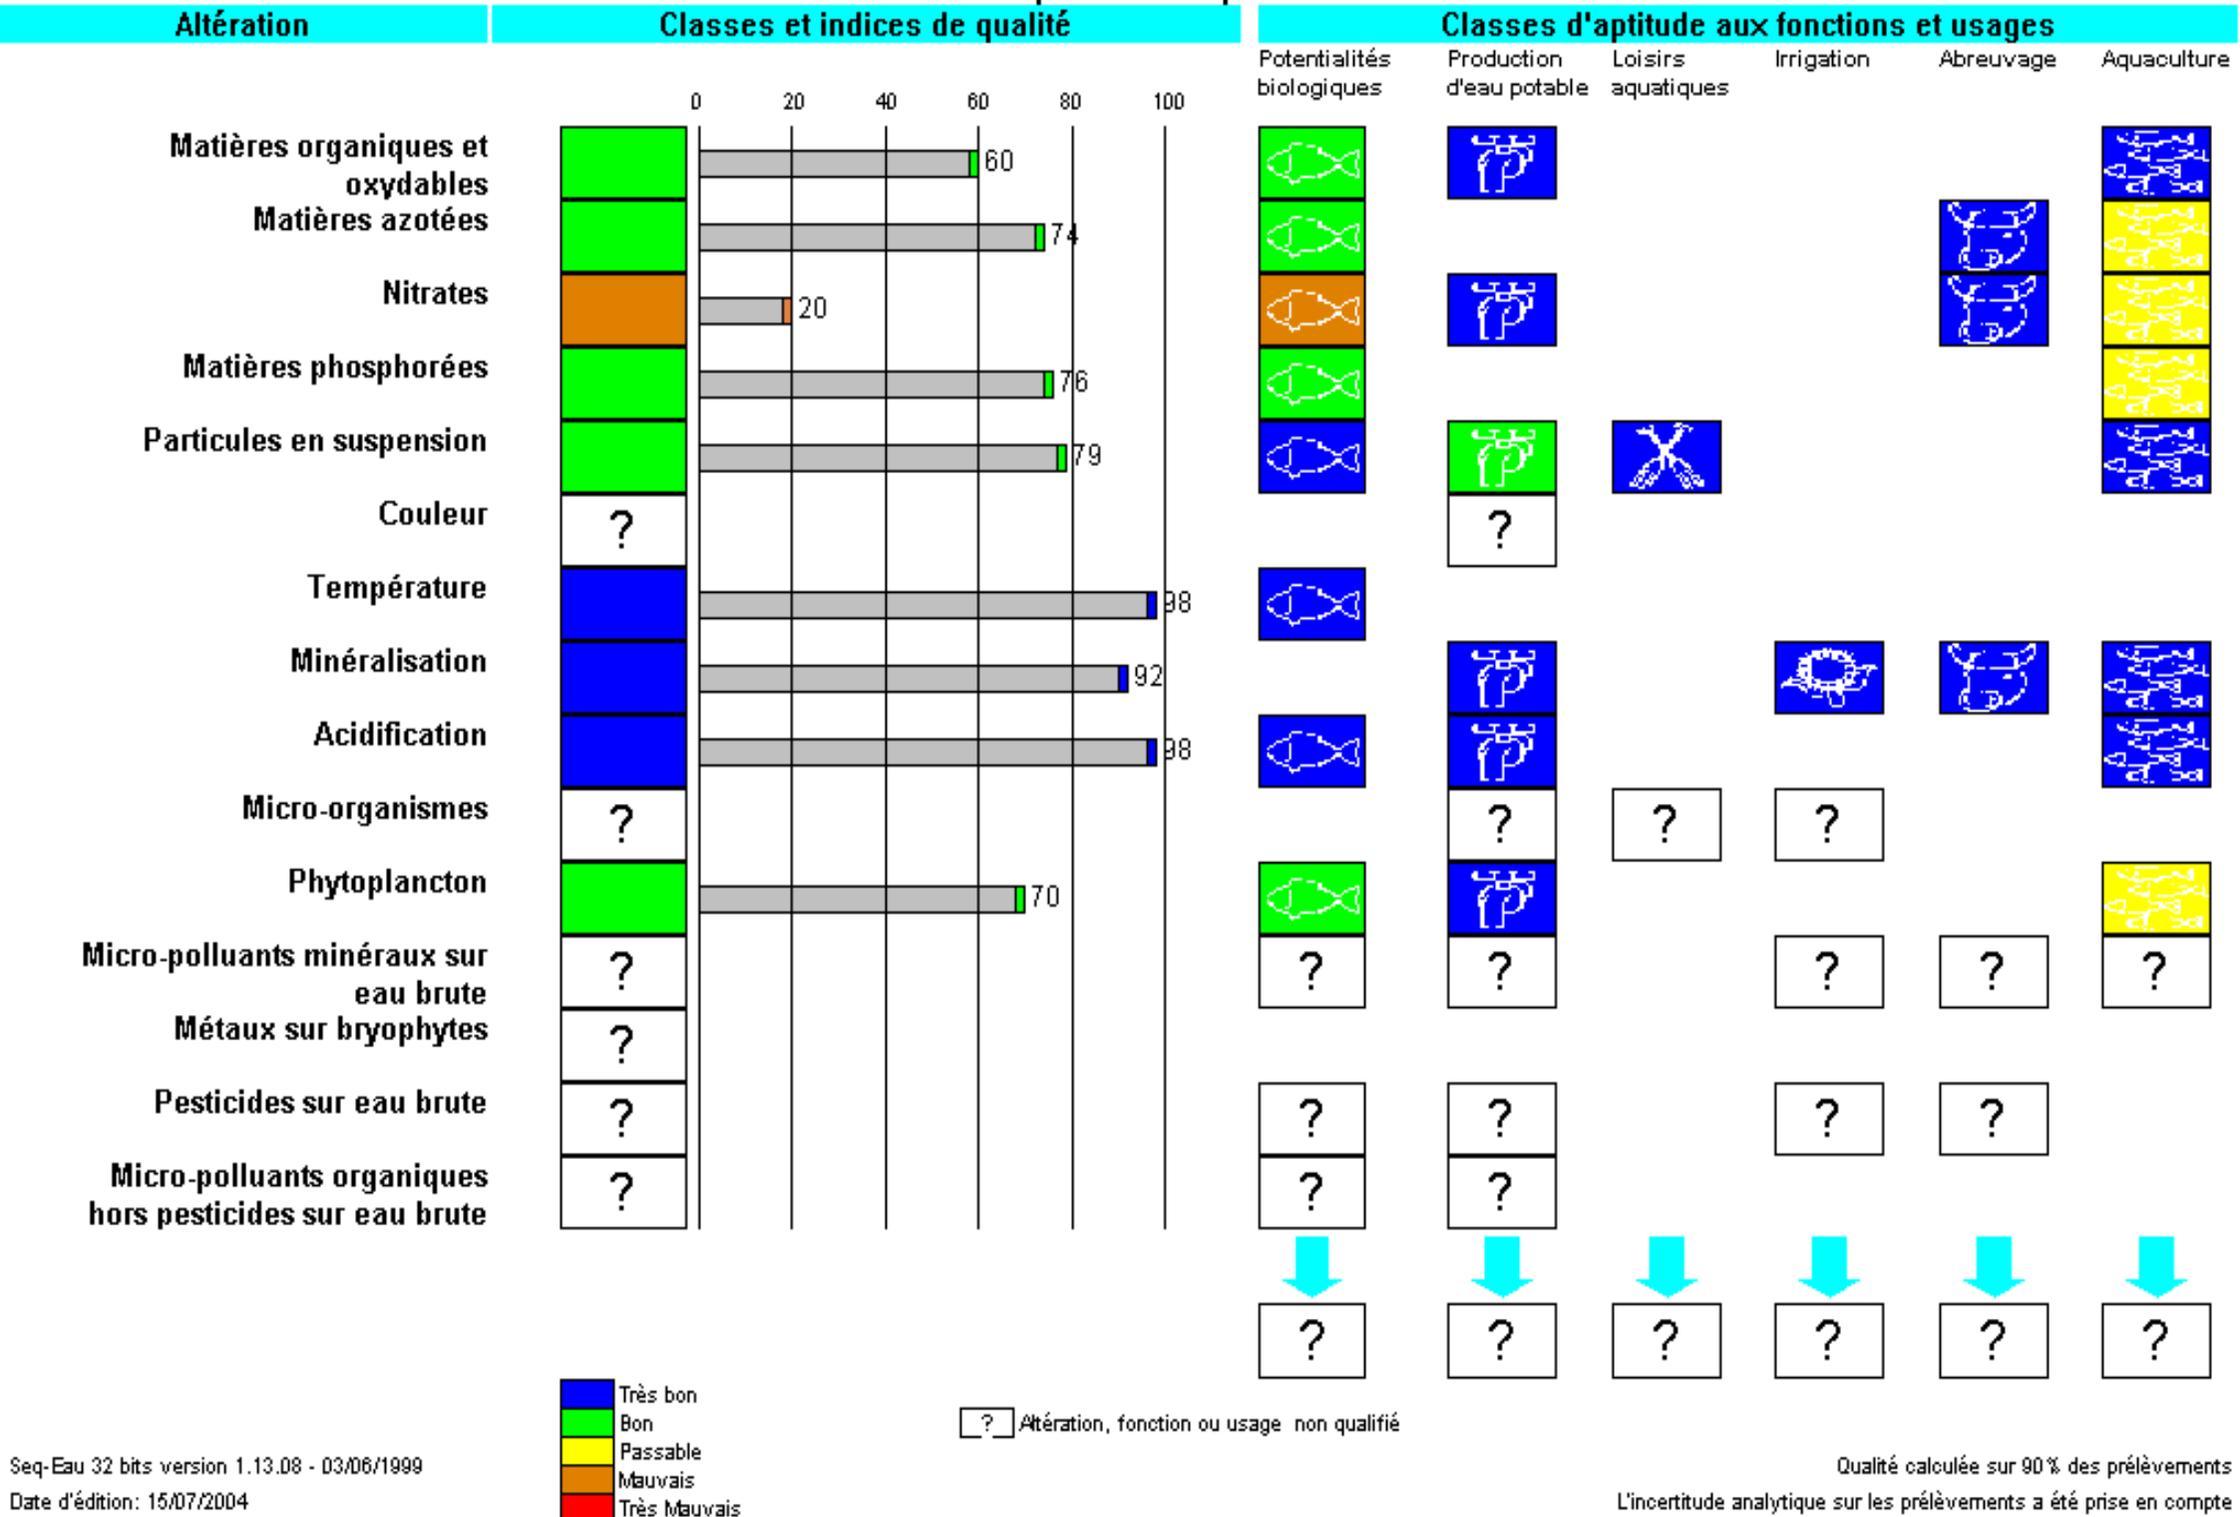


Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié

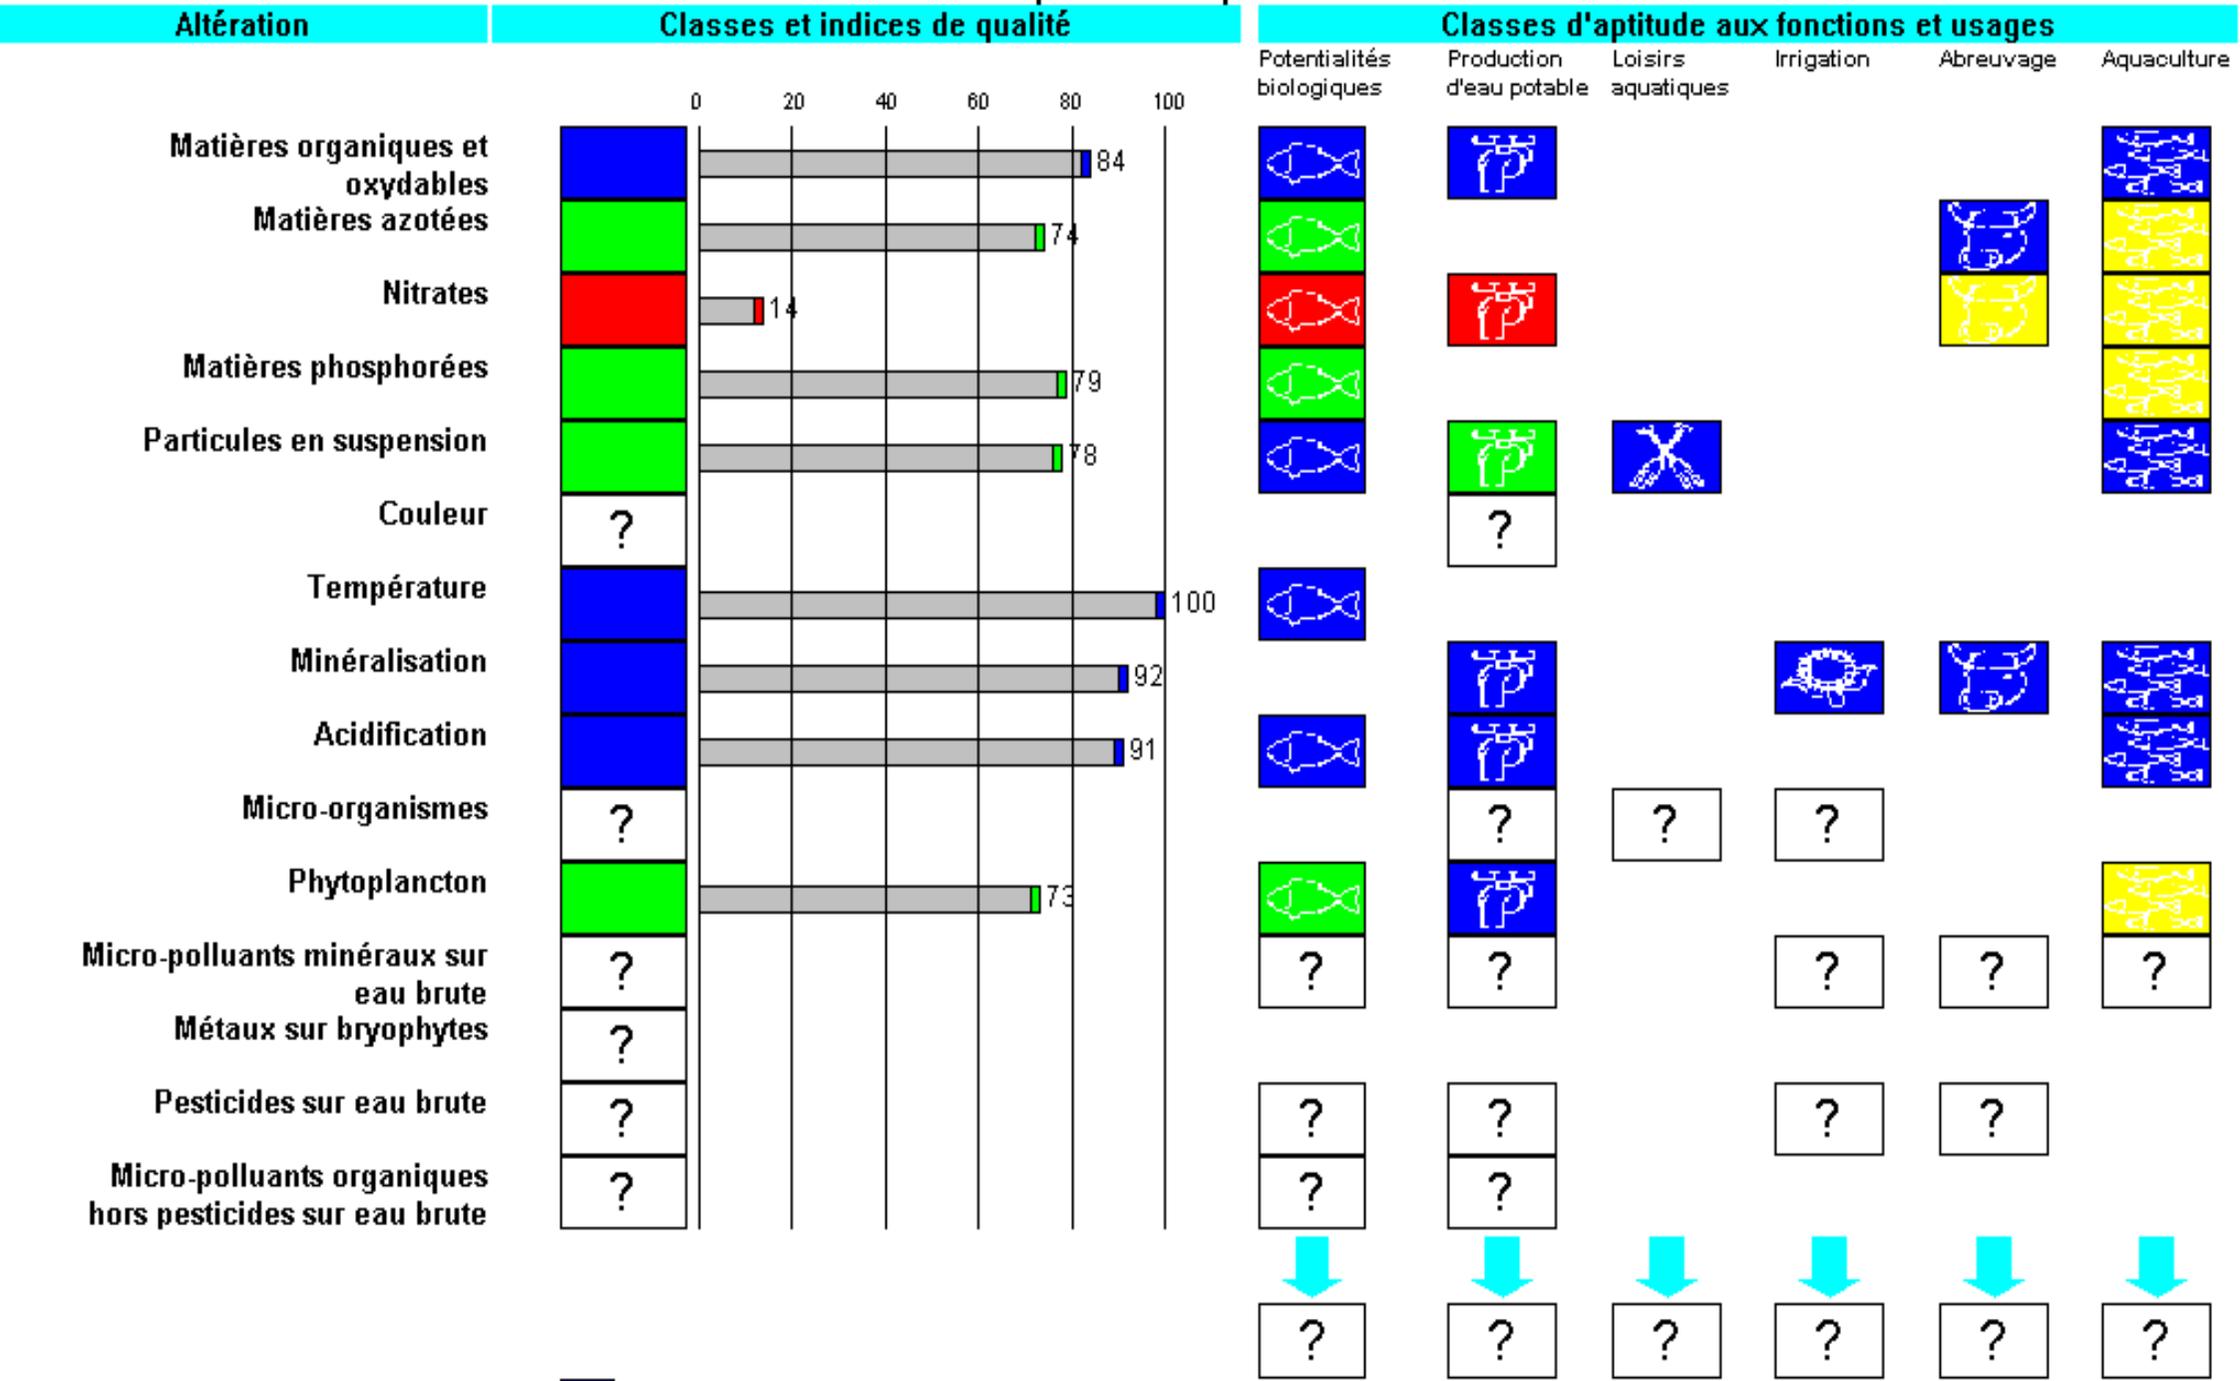

Altération, fonction ou usage non qualifié

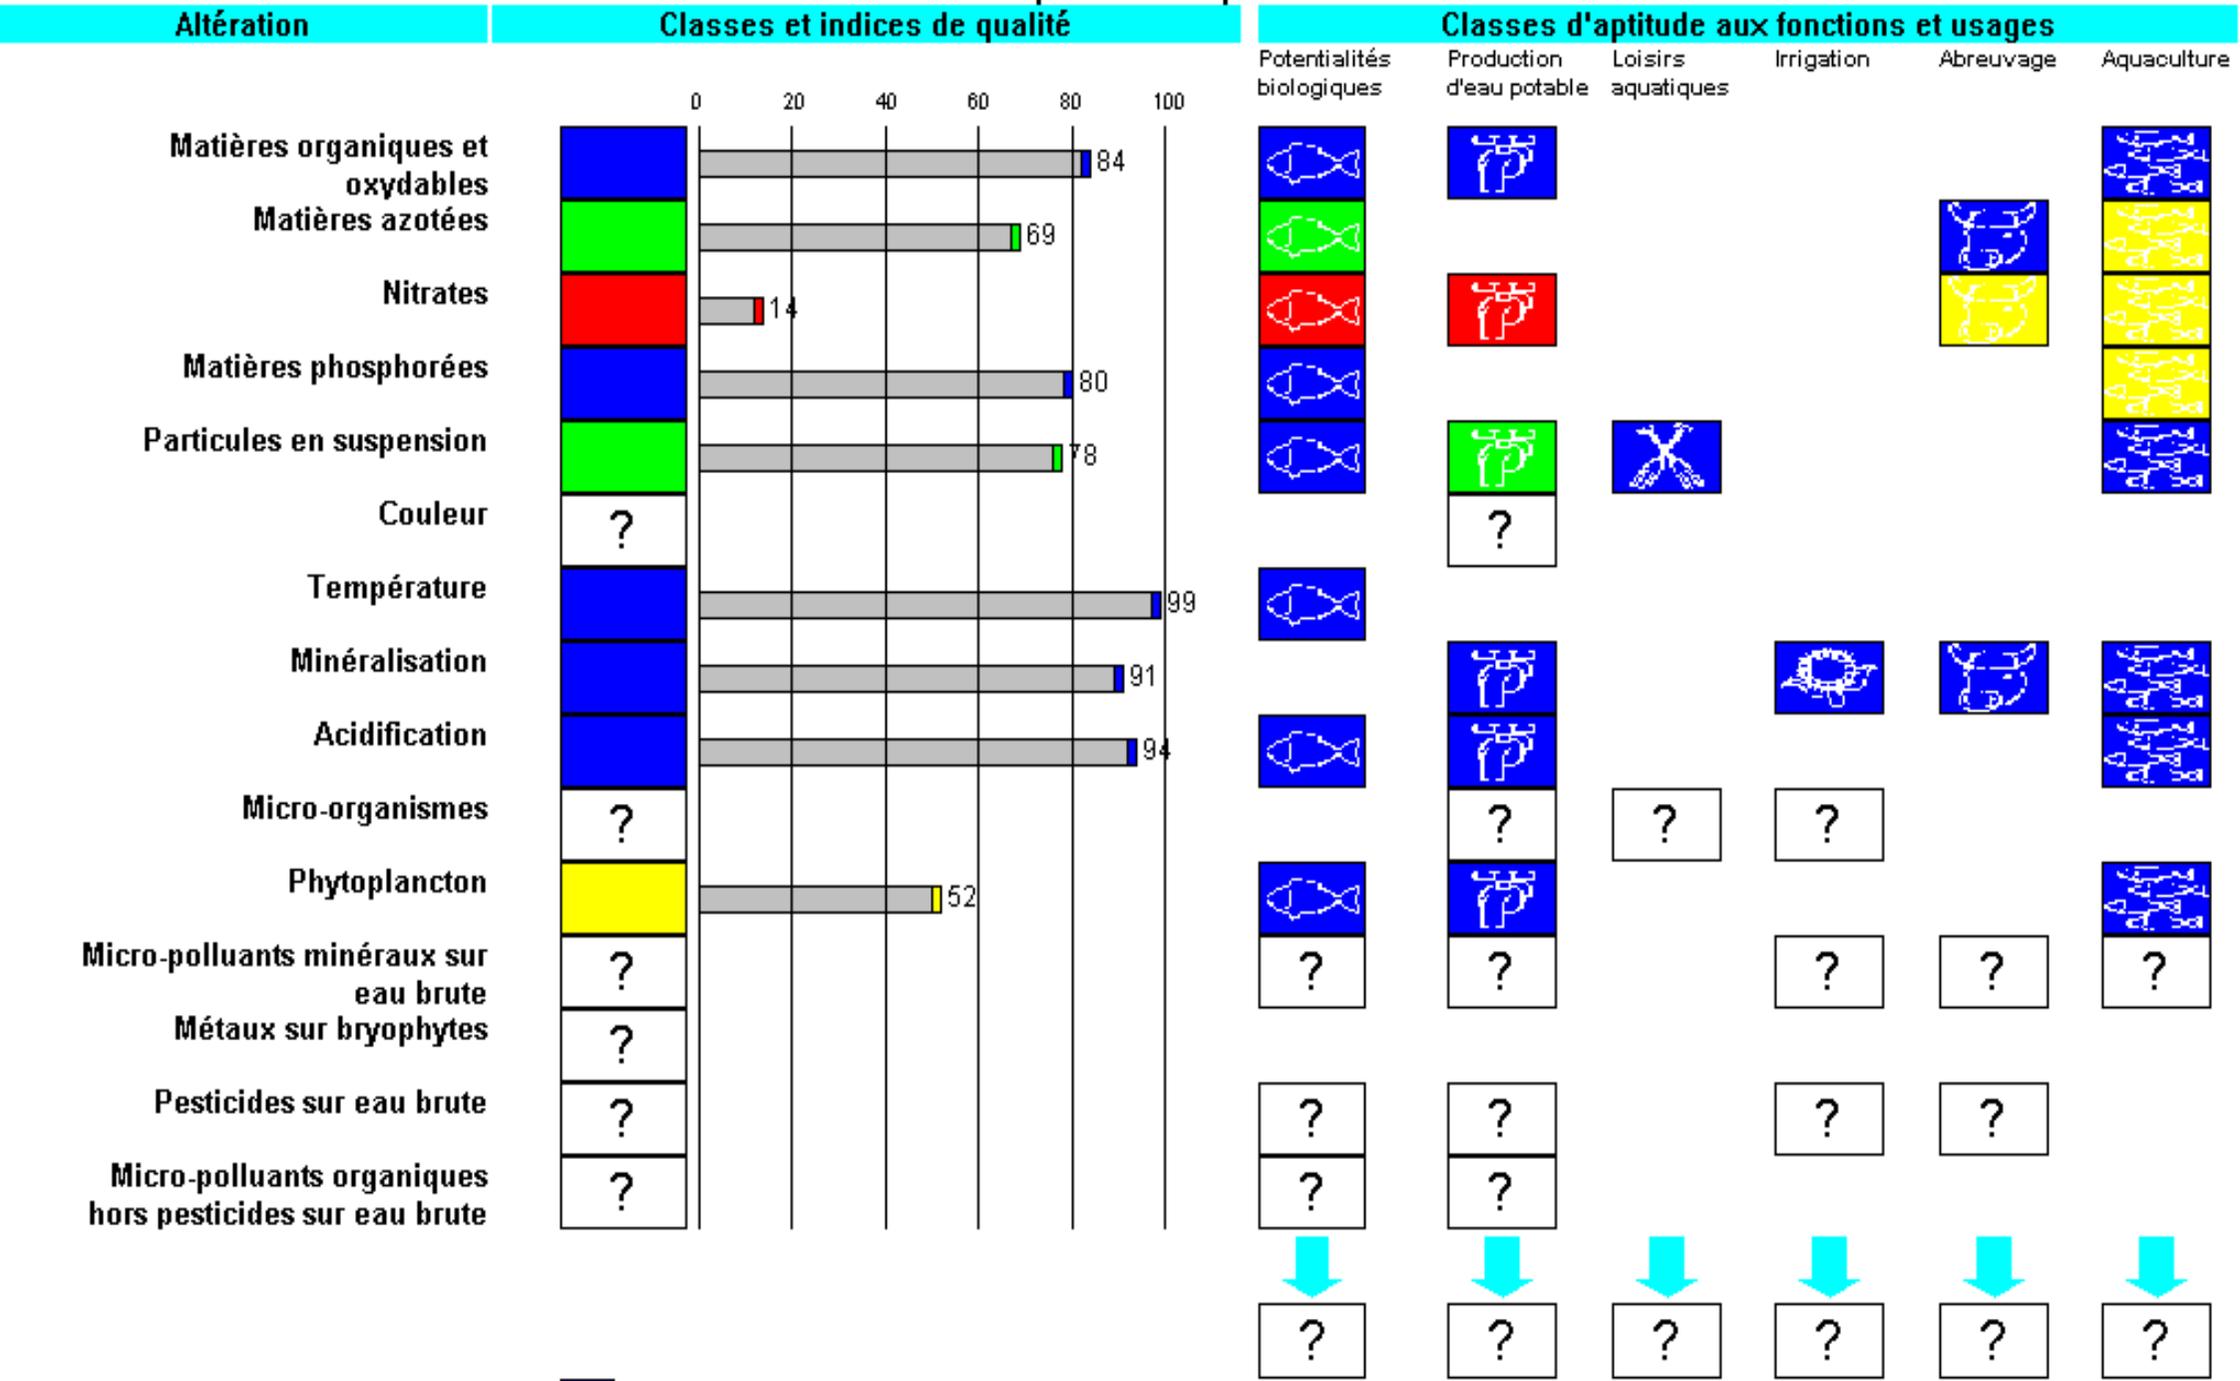

Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié

