



Rivière :

VOISE

Station :

03189335
GALLARDON-Rivière

Commune :


GALLARDON (28168)

Localisation :

Pont rivière à Baillolet

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2

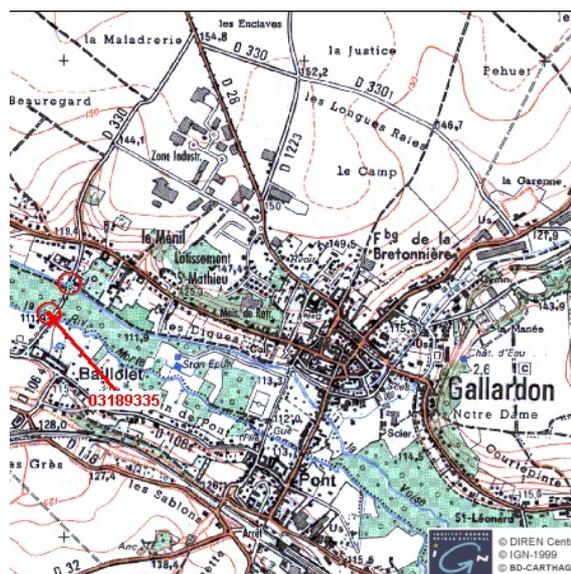

Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	550 917	2 392 148
Lambert 93 :	601 964	6 825 933
Altitude (m) :	112	





Qualité des eaux

Station : GALLARDON-Rivière

Code : 03189335

Cours d'eau : VOISE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
04/12/2006	12:35	0.190	10.7	7.6	723	8.5	79	9	1.4		4.2	1.1	0.65	0.37	22.4	0.86	0.32		
02/10/2006	12:45	0.160	14.6	7.6	721	7.4	73	8	2.2		2.9	0.9	0.45	0.4	21.8	0.65	0.23	3.5	3.4
02/08/2006	11:55	0.190	16.5	7.7	677	8.5	85	42	2.6		4.4	0.8	0.21	0.35	19.5	0.78	0.32	3.7	6
07/06/2006	13:00	0.220	15.8	7.8	736	10.5	109	4	1.4		4.0	0.6	0.2	0.39	20.3	1.14	0.38	4.3	3.3
04/04/2006	14:30	0.430	12.0	8.1	683	14.9	139	7	0.8		3.2	0.8	0.41	0.16	22	0.35	0.14	19.5	5.7
08/02/2006	12:40		7.5	8.1	748	11.7	99	7	1.5		3.5	1	0.29	0.12	25.4	0.56	0.2		
07/12/2005	11:45	0.440	7.7	7.8	711	9.5	80	10	< .5		5.1	0.8	< .01	0.27	23.3	0.76	0.27		
04/10/2005	13:05	0.230	11.9	7.9	683	10.7	99	5	< .5		3.0	0.6	0.23	0.27	24.8	0.59	0.22	< 1.5	2.5
02/08/2005	15:00	0.150	17.3	7.9	716	9.5	99	13	0.6		2.1	0.9	0.22	0.46	28.3	0.85	0.32	11.2	6.3
31/05/2005	14:20	0.320	15.3	7.9	706	10.8	106	6	3.2		2.6	0.5	0.21	0.64	23.9	0.57	0.22	< 1.5	2.3
05/04/2005	13:30	0.530	12.5	7.8	682	8.9	84	31	4.4		4.4	1.4	0.48	0.34	24.1	0.37	0.13	18.7	8.7
03/02/2005	12:50	0.330	8.3	7.9	757	11.5	97	8	1.1		2.2	0.5	0.11	0.16	26.1	0.52	0.21		
19/10/2004	11:00	0.260	10.6	7.5	733	8.7	79	23	1.8	11	2.5	0.7	0.24	0.24	26	0.58	0.3		
17/08/2004	11:00	0.230	16.6	7.4	673	6.5	67	32	1.8	18	2.7	0.6	0.18	0.39	24	0.95	0.44	9	5
19/07/2004	11:30	0.225	16.6	7.6	706	8.2	84	10	2.5	12	3.0	0.7	0.3	0.57	25	0.56	0.27	11	7
08/06/2004	10:45	0.245	16.2	7.7	738	9.3	94	9	1.9	10	2.5	0.7	0.37	0.36	28	0.91	0.39	5	4
21/04/2004	11:00	0.370	11.9	7.8	728	11.1	103	13	3.4	12	2.8	0.6	0.12	0.18	27	0.18	0.15	37	10
16/03/2004	11:00	0.443	10.3	7.9	751	11.2	99	9	2.3	10	2.5	0.6	0.13	0.15	29	0.35	0.2		




Qualité des eaux

Station : GALLARDON-Rivière

Code : 03189335


Cours d'eau : VOISE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
29/10/2003	11:00	0,390	7,5	7,9	762	10,1	86	9	2,8		2,8	0,8	0,55	0,28	32	0,64	0,29		
26/08/2003	11:00	0,230	16,0	7,8	731	10,4	105	22	1,8		2,1	0,5	0,12	0,24	32	0,57	0,28	10	5
23/07/2003	10:40	0,285	17,1	8,0	730	10,4	108	6	1,4		2,7	< .5	0,15	0,26	33	0,54	0,23	8	4
25/06/2003	10:50	0,315	17,5	7,8	728	9,3	97	6	1,4		2,6	0,5	0,12	0,41	34	0,56	0,32	5	3
23/04/2003	10:55	0,530	12,0	7,8	744	11,4	106	10	2,5		2,9	0,5	< .05	0,16	33	0,16	0,13	19	9
25/03/2003	11:25	0,570	11,0	7,9	747	13,0	117	5	2,5		2,9	< .5	0,06	0,12	32	0,21	0,14		
22/10/2002	10:30		12,0	7,7	745	8,4	80	14	2,6	< 30		0,9	0,42	0,25	30	0,43	0,23		
28/08/2002	11:00		15,7	7,6	573	7,7	78	84	2,8	43		1,6	0,29	0,22	23	0,46	0,4	15	10
23/07/2002	11:10		15,4	7,7	742	8,3	83	8	1	< 30		0,5	< .05	0,11	33	0,46	0,22	4	< 2
26/06/2002	10:25		15,6	7,8	755	8,7	87	6	1	< 30		0,5	0,09	0,46	32	0,6	0,26	4	2
24/04/2002	10:40		12,4	7,9	762	10,1	93	8	2,3	< 30		0,5	0,1	0,23	33	0,53	0,23	23	11
27/03/2002	10:45		8,9	7,9	777	11,0	94	7	2,2	< 30		0,8	0,35	0,27	34	0,36	0,19		
04/10/2001	10:30	1,099	13,3	7,6	746	8,2	78	25	5,7	< 30		0,8	0,18	0,18	27	0,36	0,25		
08/08/2001	10:45	1,180	15,7	7,7	728	8,5	86	38	2,1	< 30		0,7	0,09	0,25	30	0,48	0,29	14	5
11/07/2001	10:50	1,530	15,9	7,5	720	7,0	71	18	2,4	31		1	0,17	0,35	24	0,48	0,24	7	3
13/06/2001	10:50	0,434	14,6	7,7	778	9,2	91	6	1,7	< 30		0,5	0,08	0,25	33	0,73	0,31	7	4
17/04/2001	12:00	0,655	10,5	7,6	781	10,1	90	9	2	< 30		0,5	0,11	0,15	31	0,4	0,18	9	6
20/03/2001	15:00	0,742	8,5	7,6	702	10,8	94	35	4,8	< 30		1,2	0,66	0,17	28	0,54	0,31		
02/10/2000	10:45	0,402	12,9	8,1	720	8,2	78	11	2	< 30		0,6	0,33	0,38	23	0,61	0,28	4	3
07/08/2000	11:00	0,401	16,4	8,0	725	8,2	83	14	2,1	< 30		0,9	0,1	0,15	21	0,53	0,26	9	4
10/07/2000	11:00	0,813	14,5	8,0	660	7,9	79	15	2,7	39		0,8	0,19	0,33	18	0,69	0,32	8	< 2
13/06/2000	10:55	0,461	15,1	7,9	765	7,1	70	7	2,2	< 20		1	0,17	0,26	18	0,61	0,28	3	2
15/05/2000	11:00	0,373	16,2	7,8	765	7,0	71	3	1,6	< 20		1,1	0,18	0,32	18	0,7	0,29	4	< 2
20/03/2000	14:55	0,343	10,1	8,1	780	15,7	139	8	2,1	21		1	0,13	0,14	20	0,46	0,22		

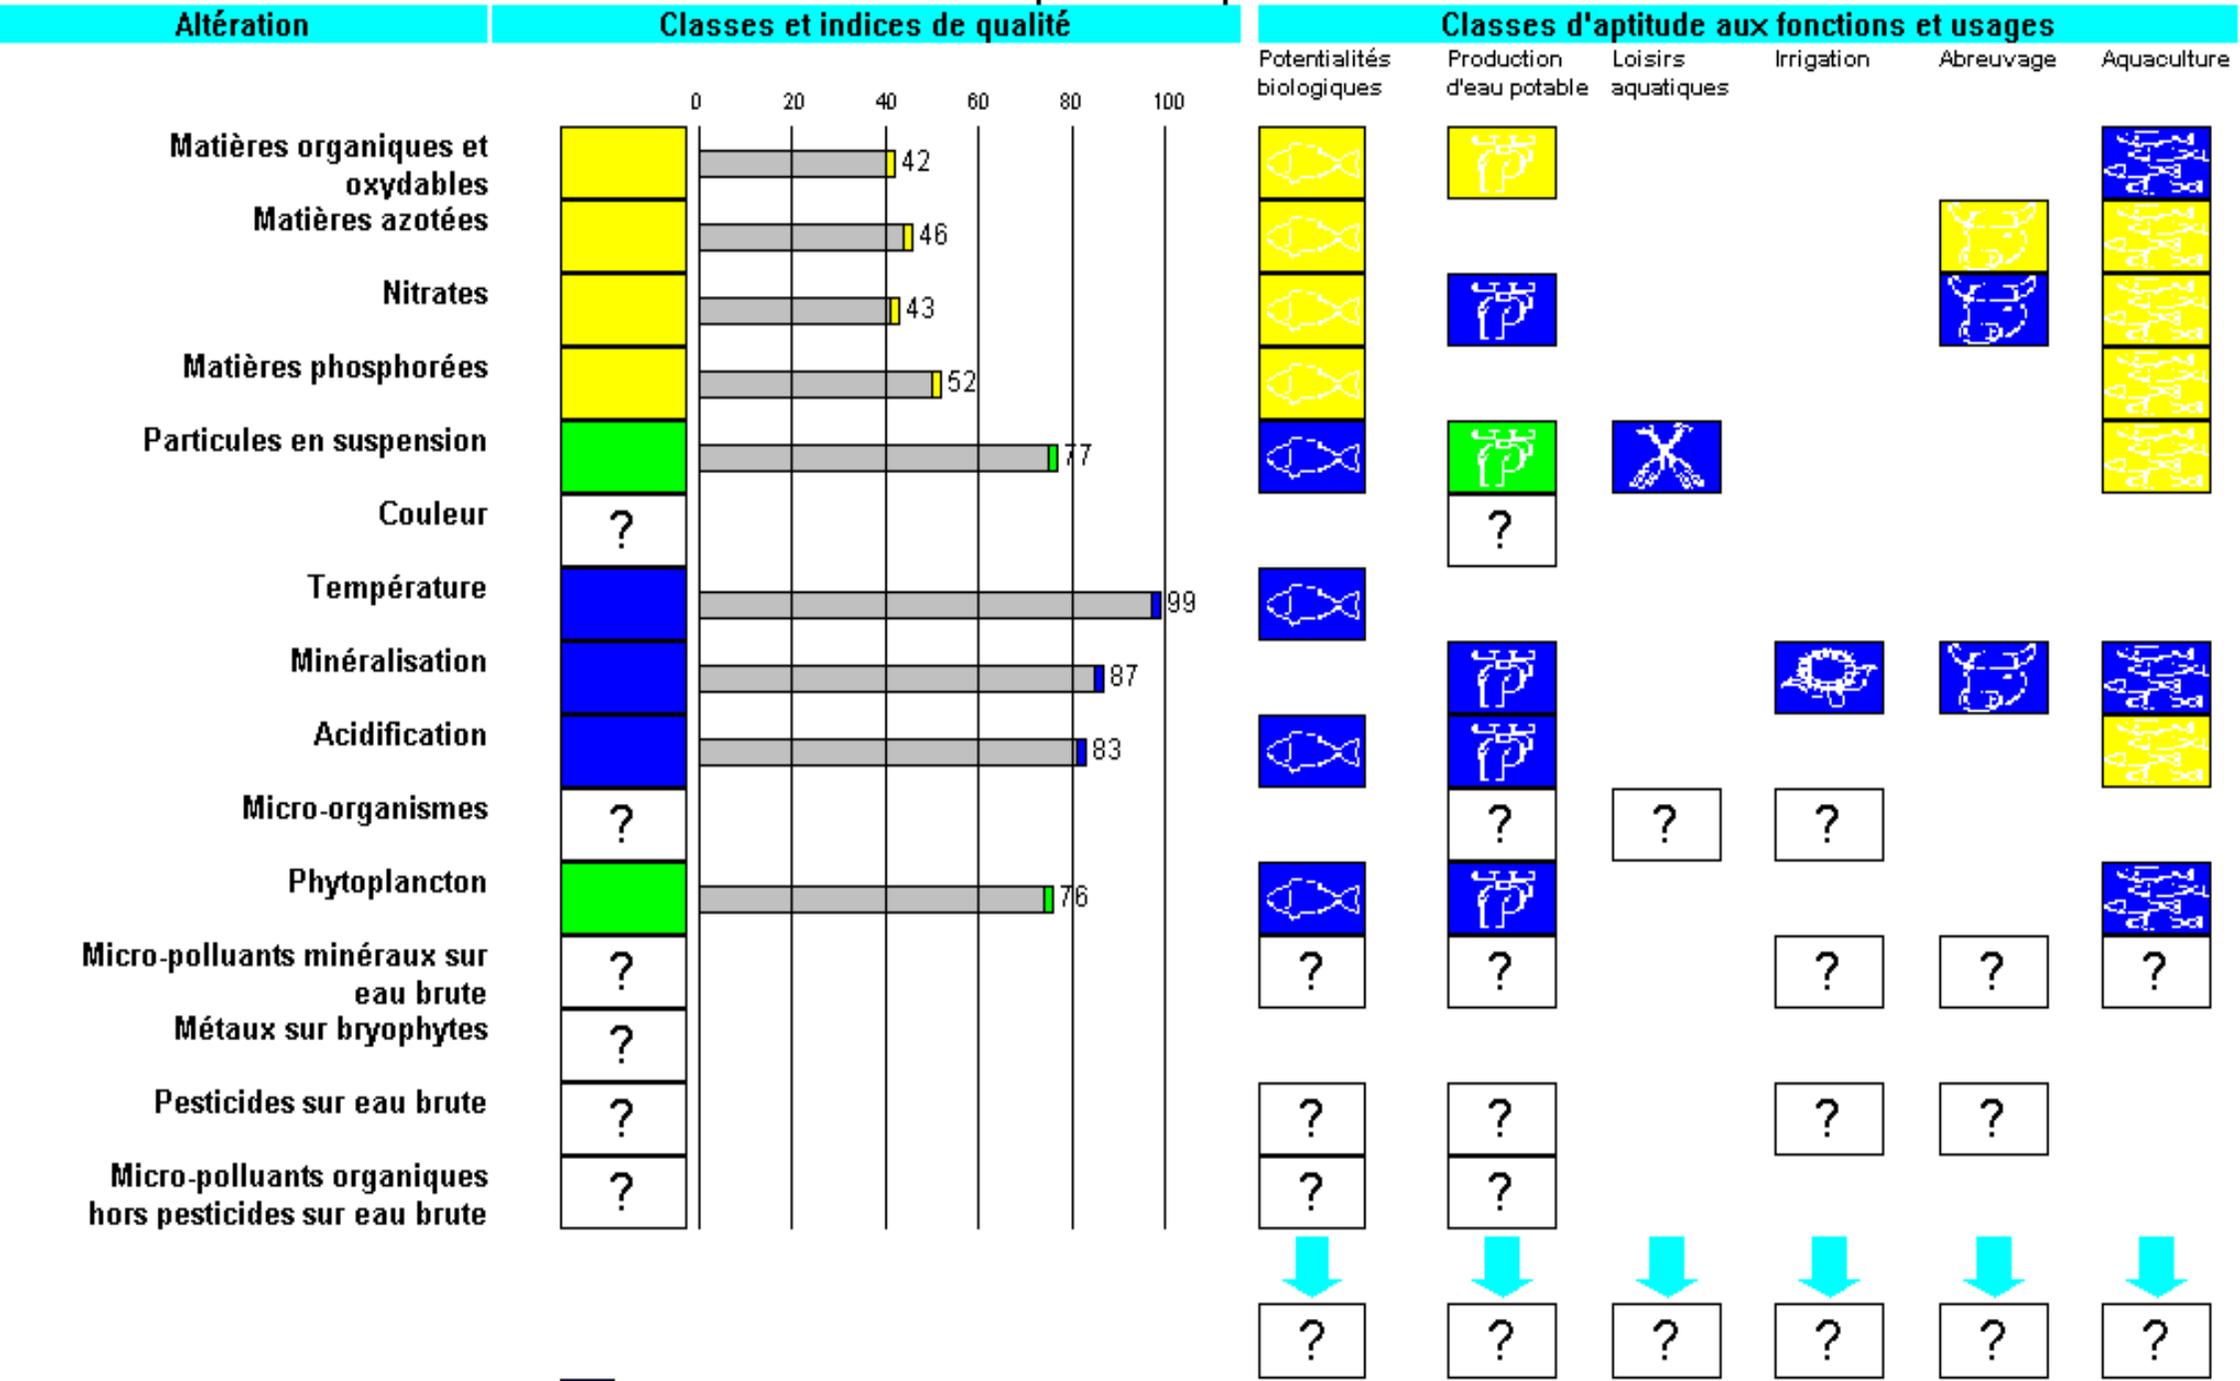


Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié

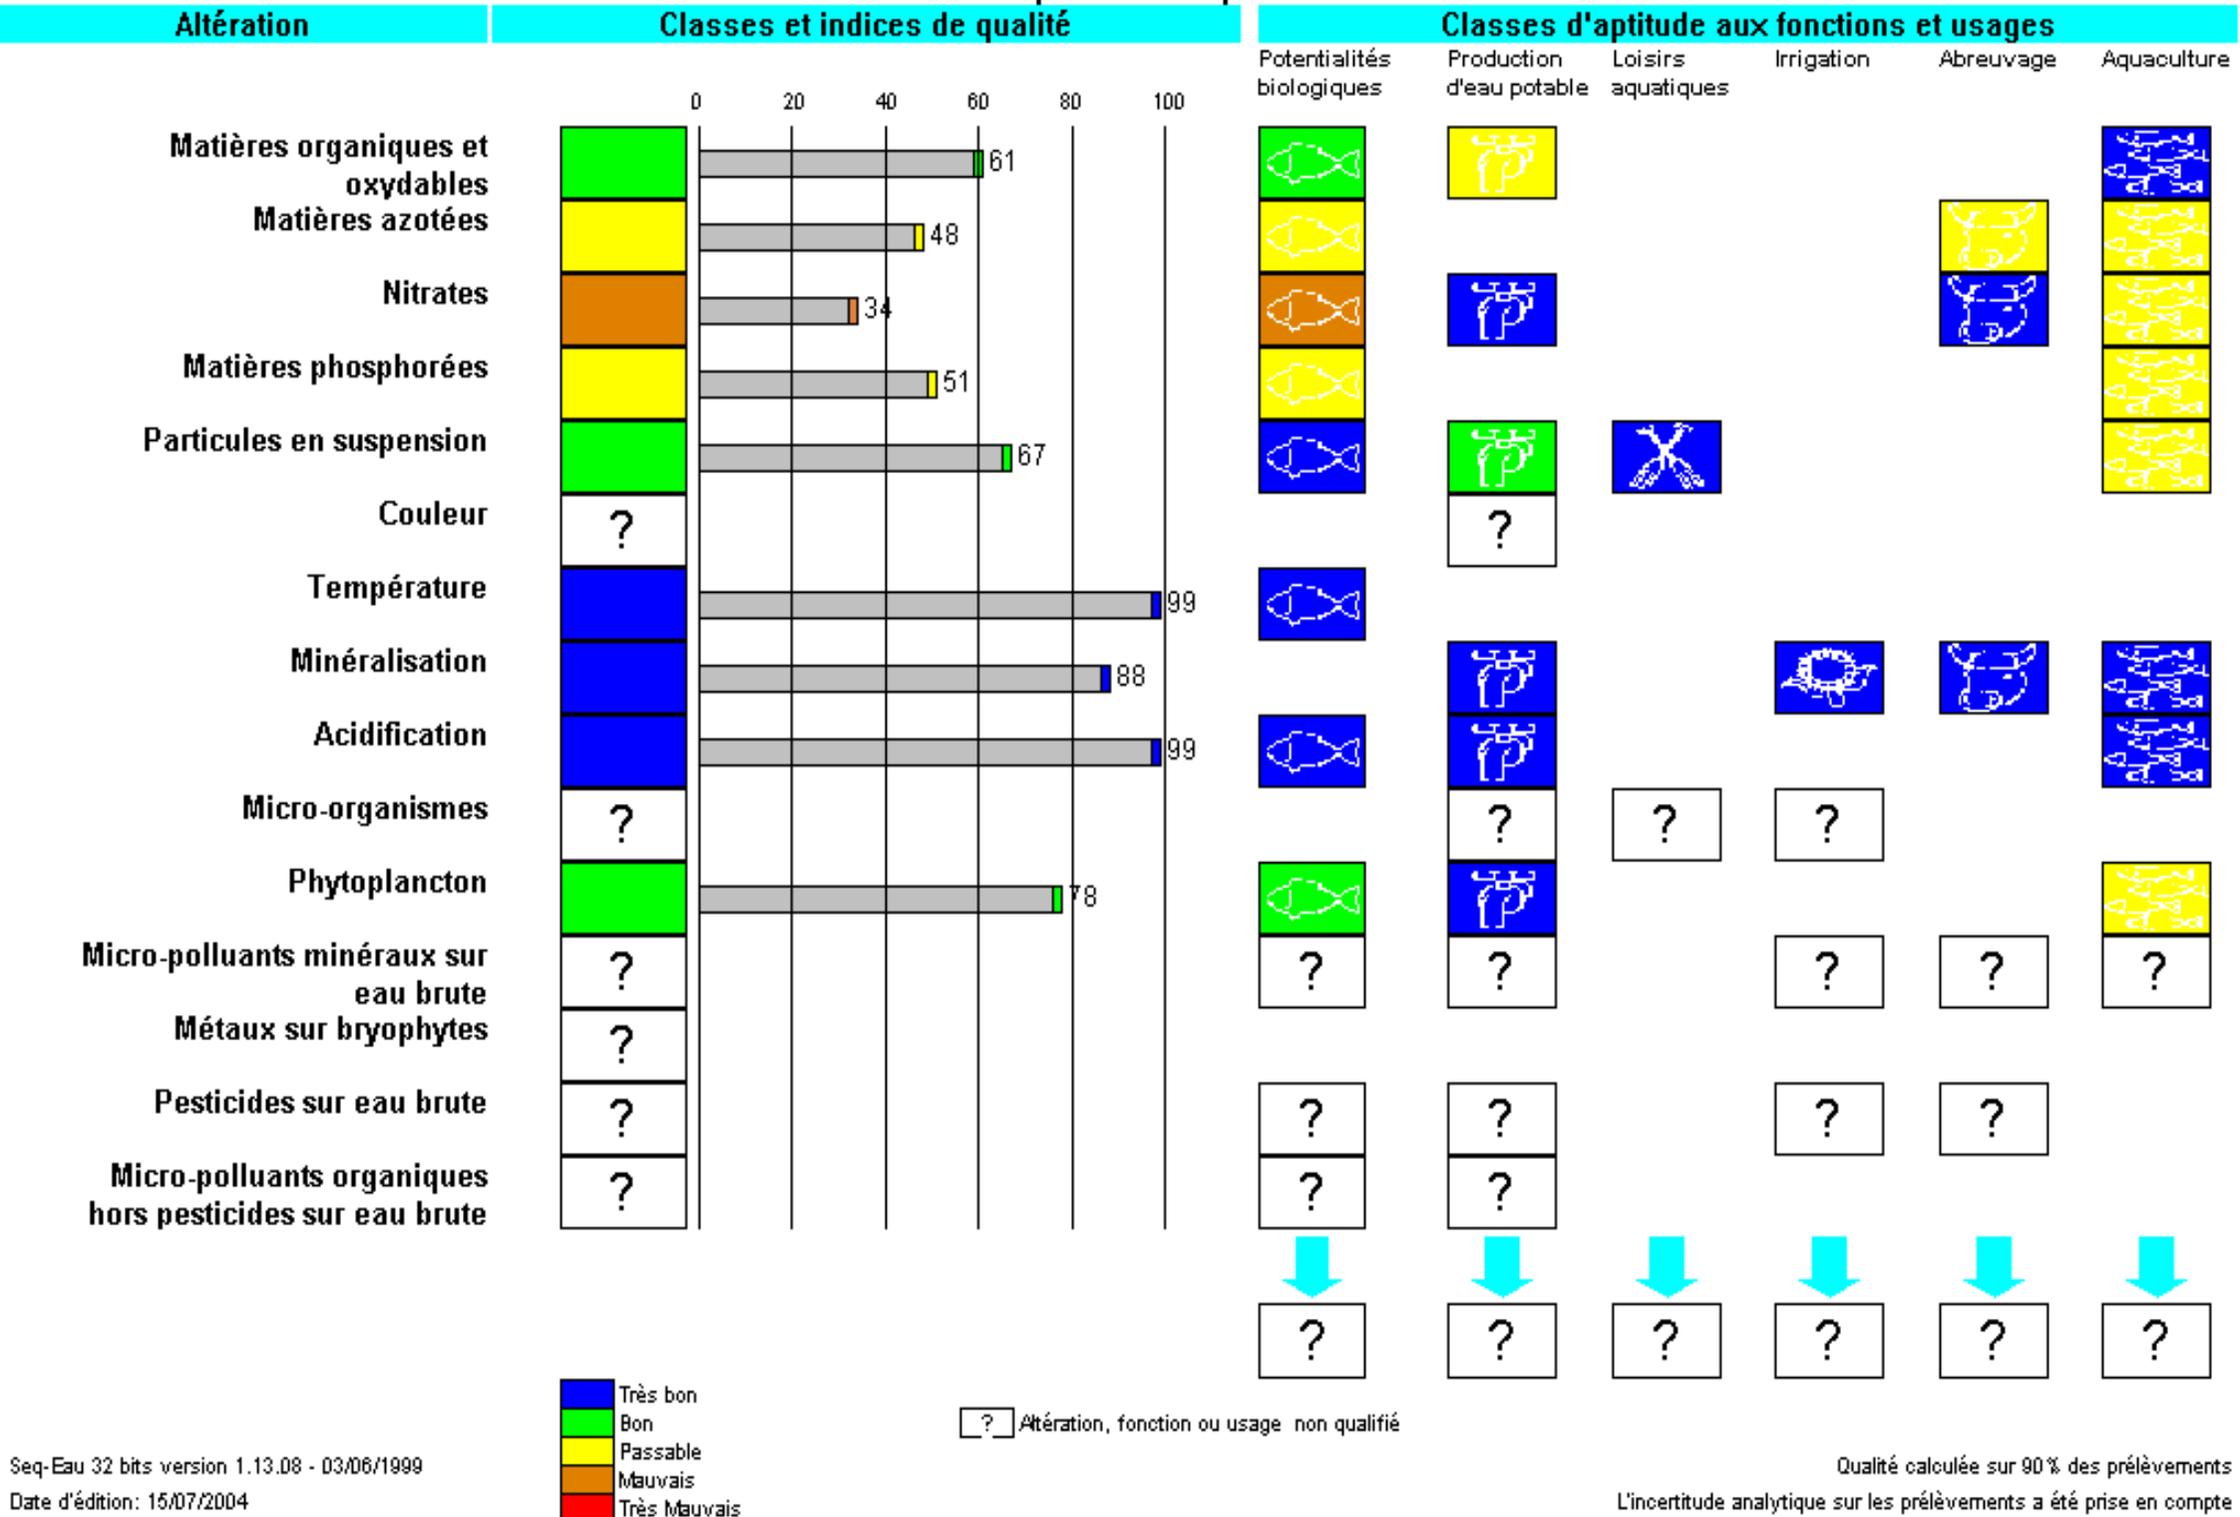


Altération, fonction ou usage non qualifié

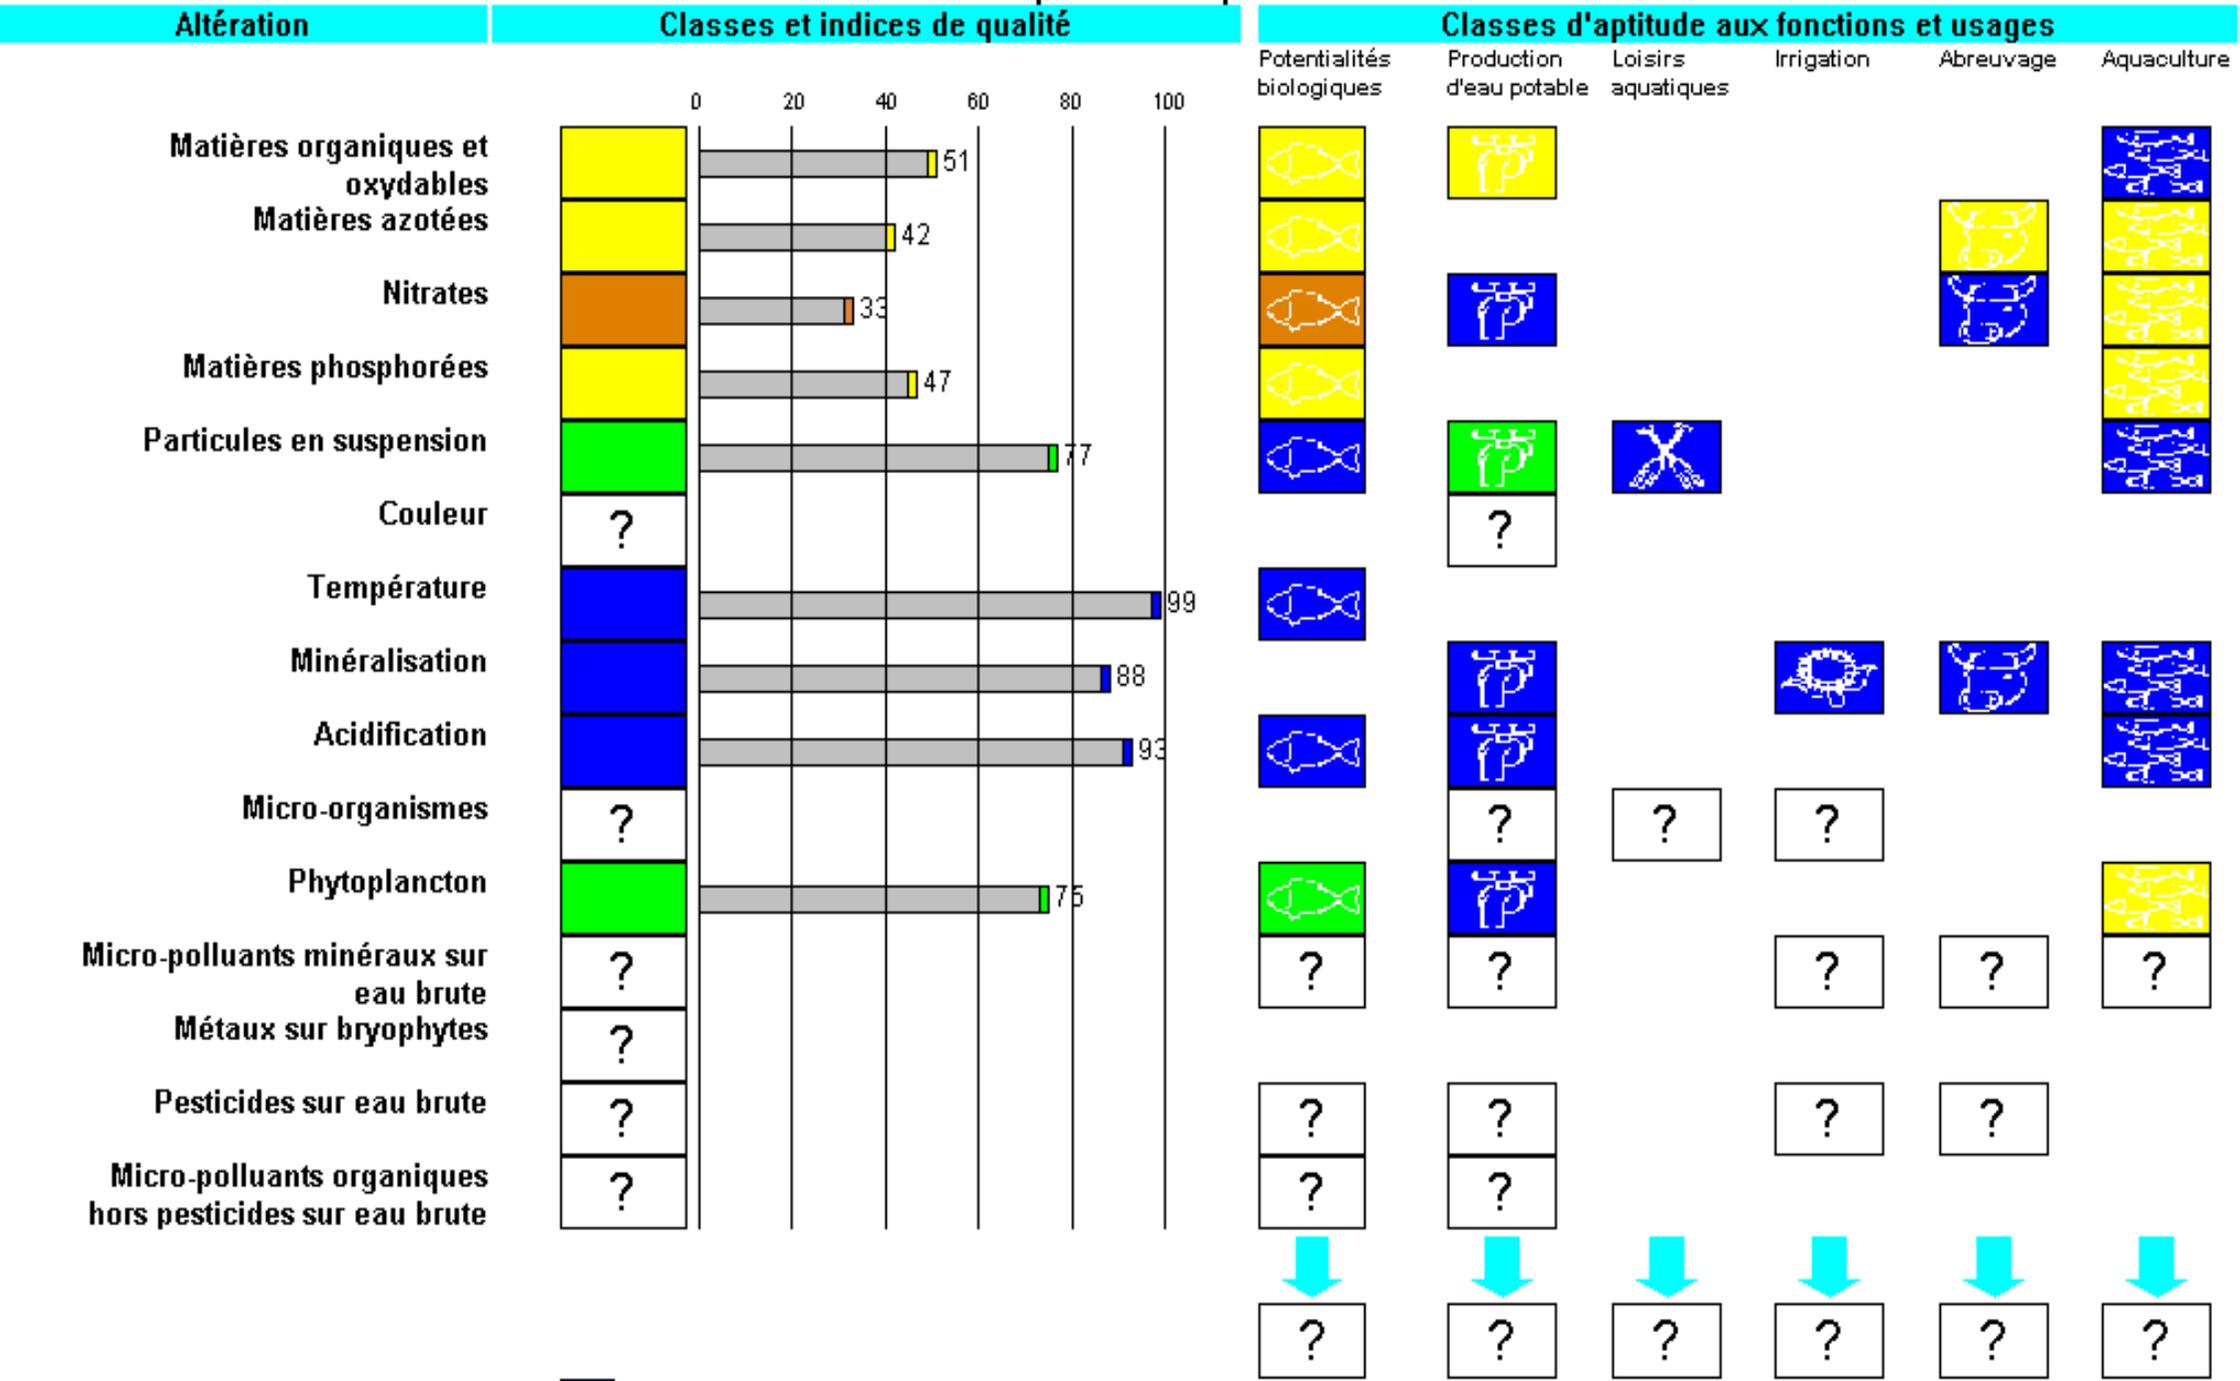


Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais


Altération, fonction ou usage non qualifié

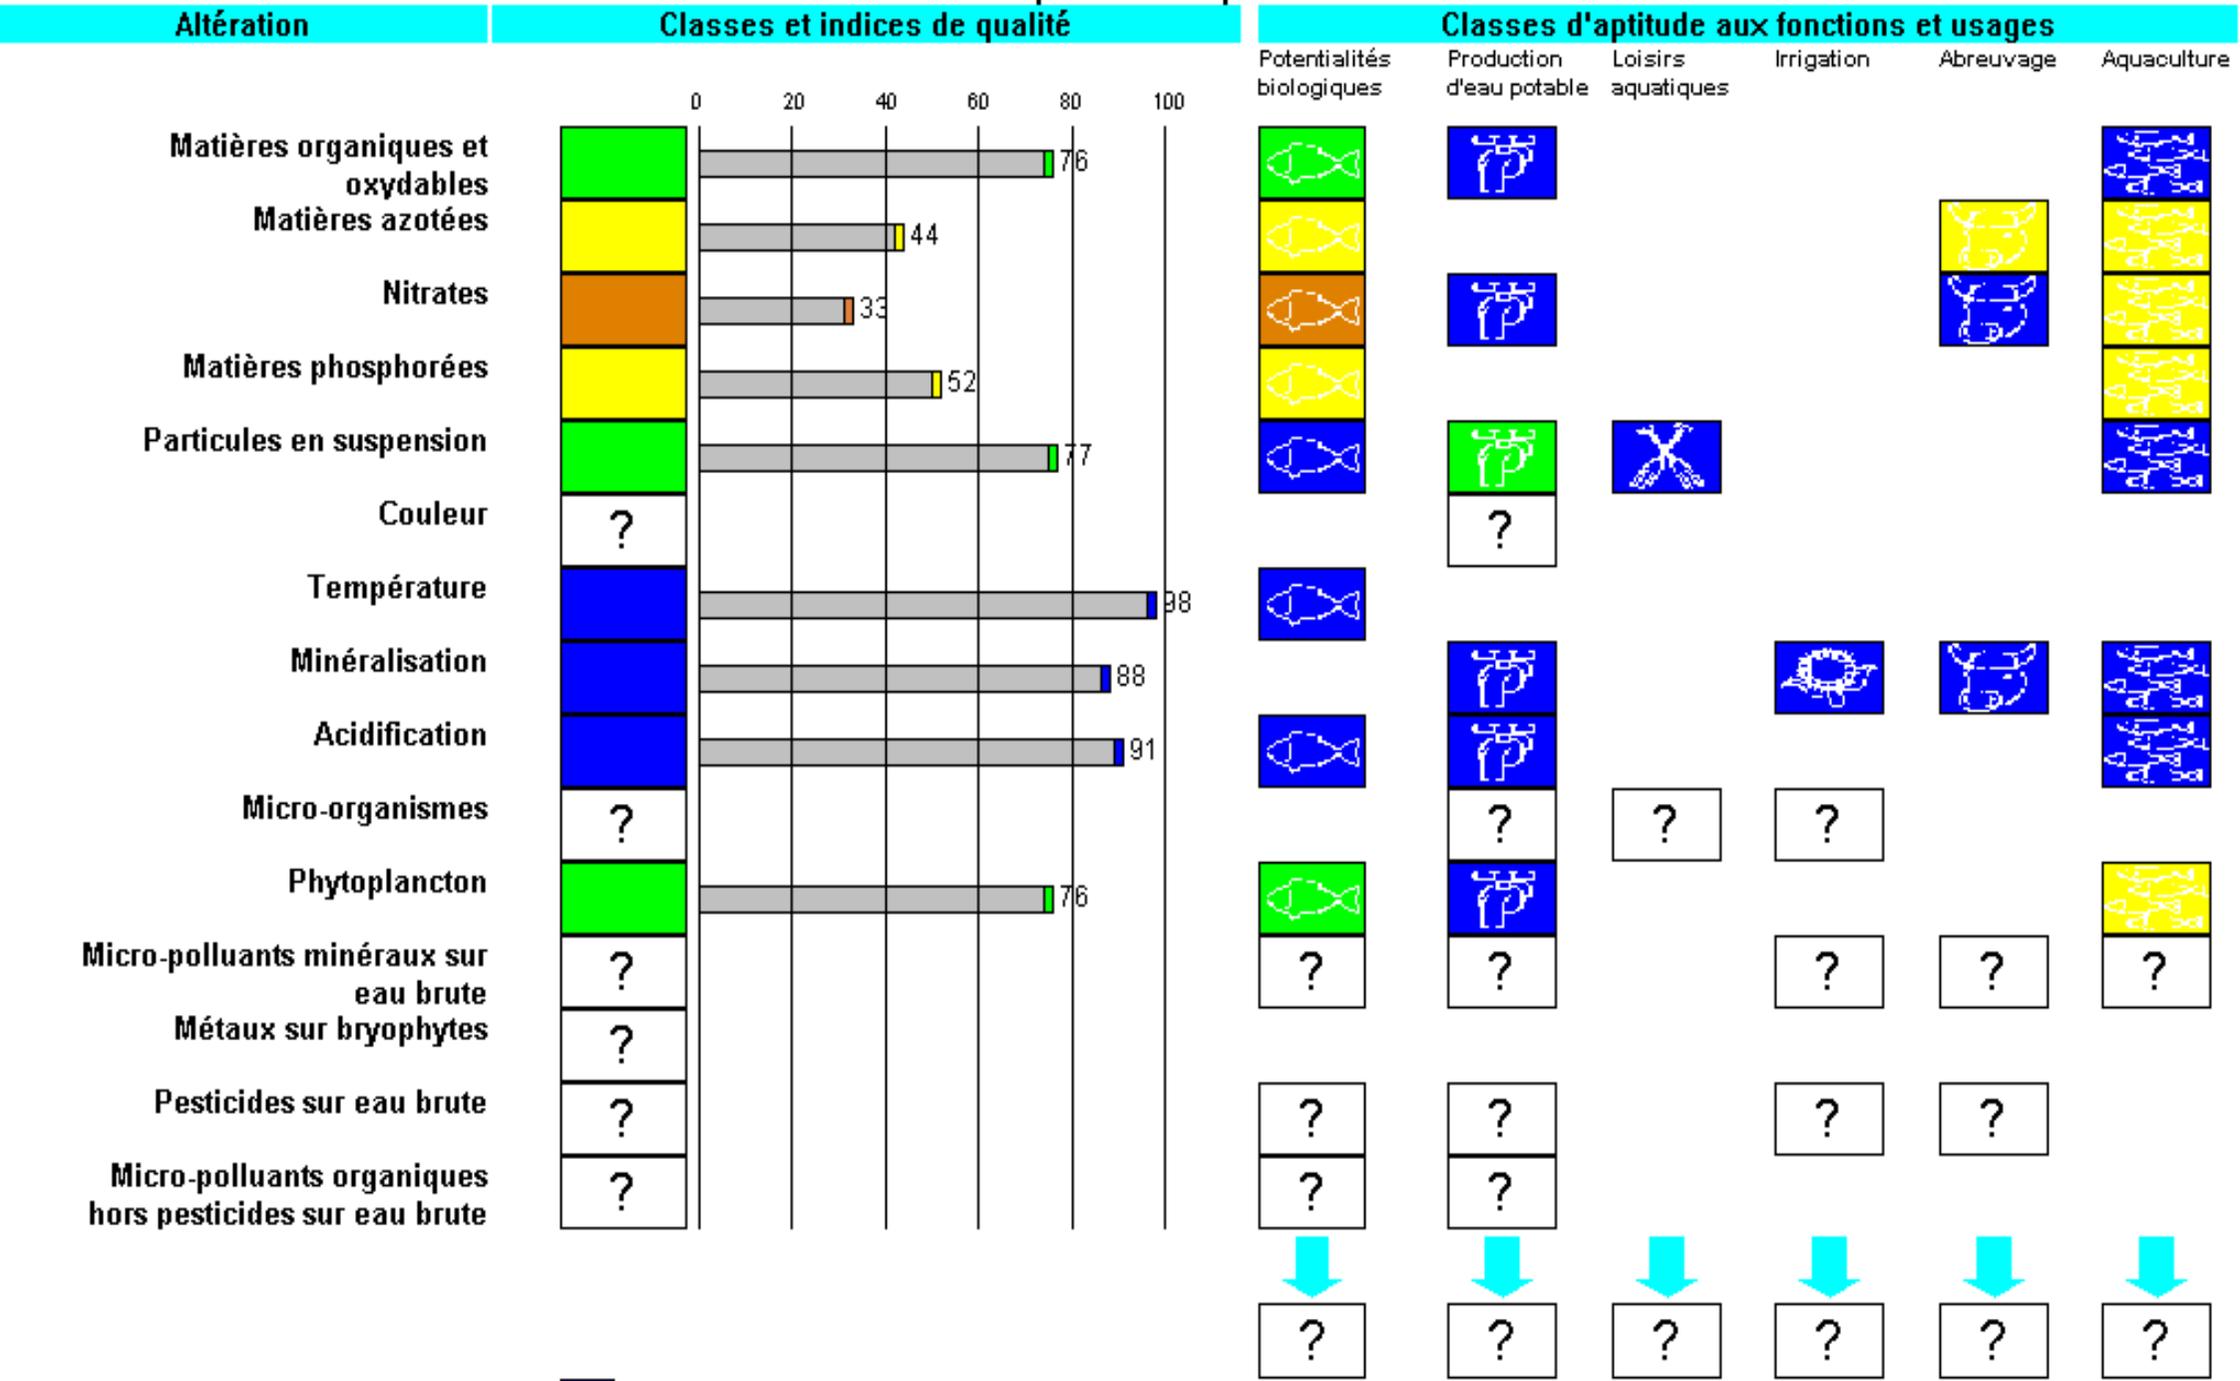


Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié

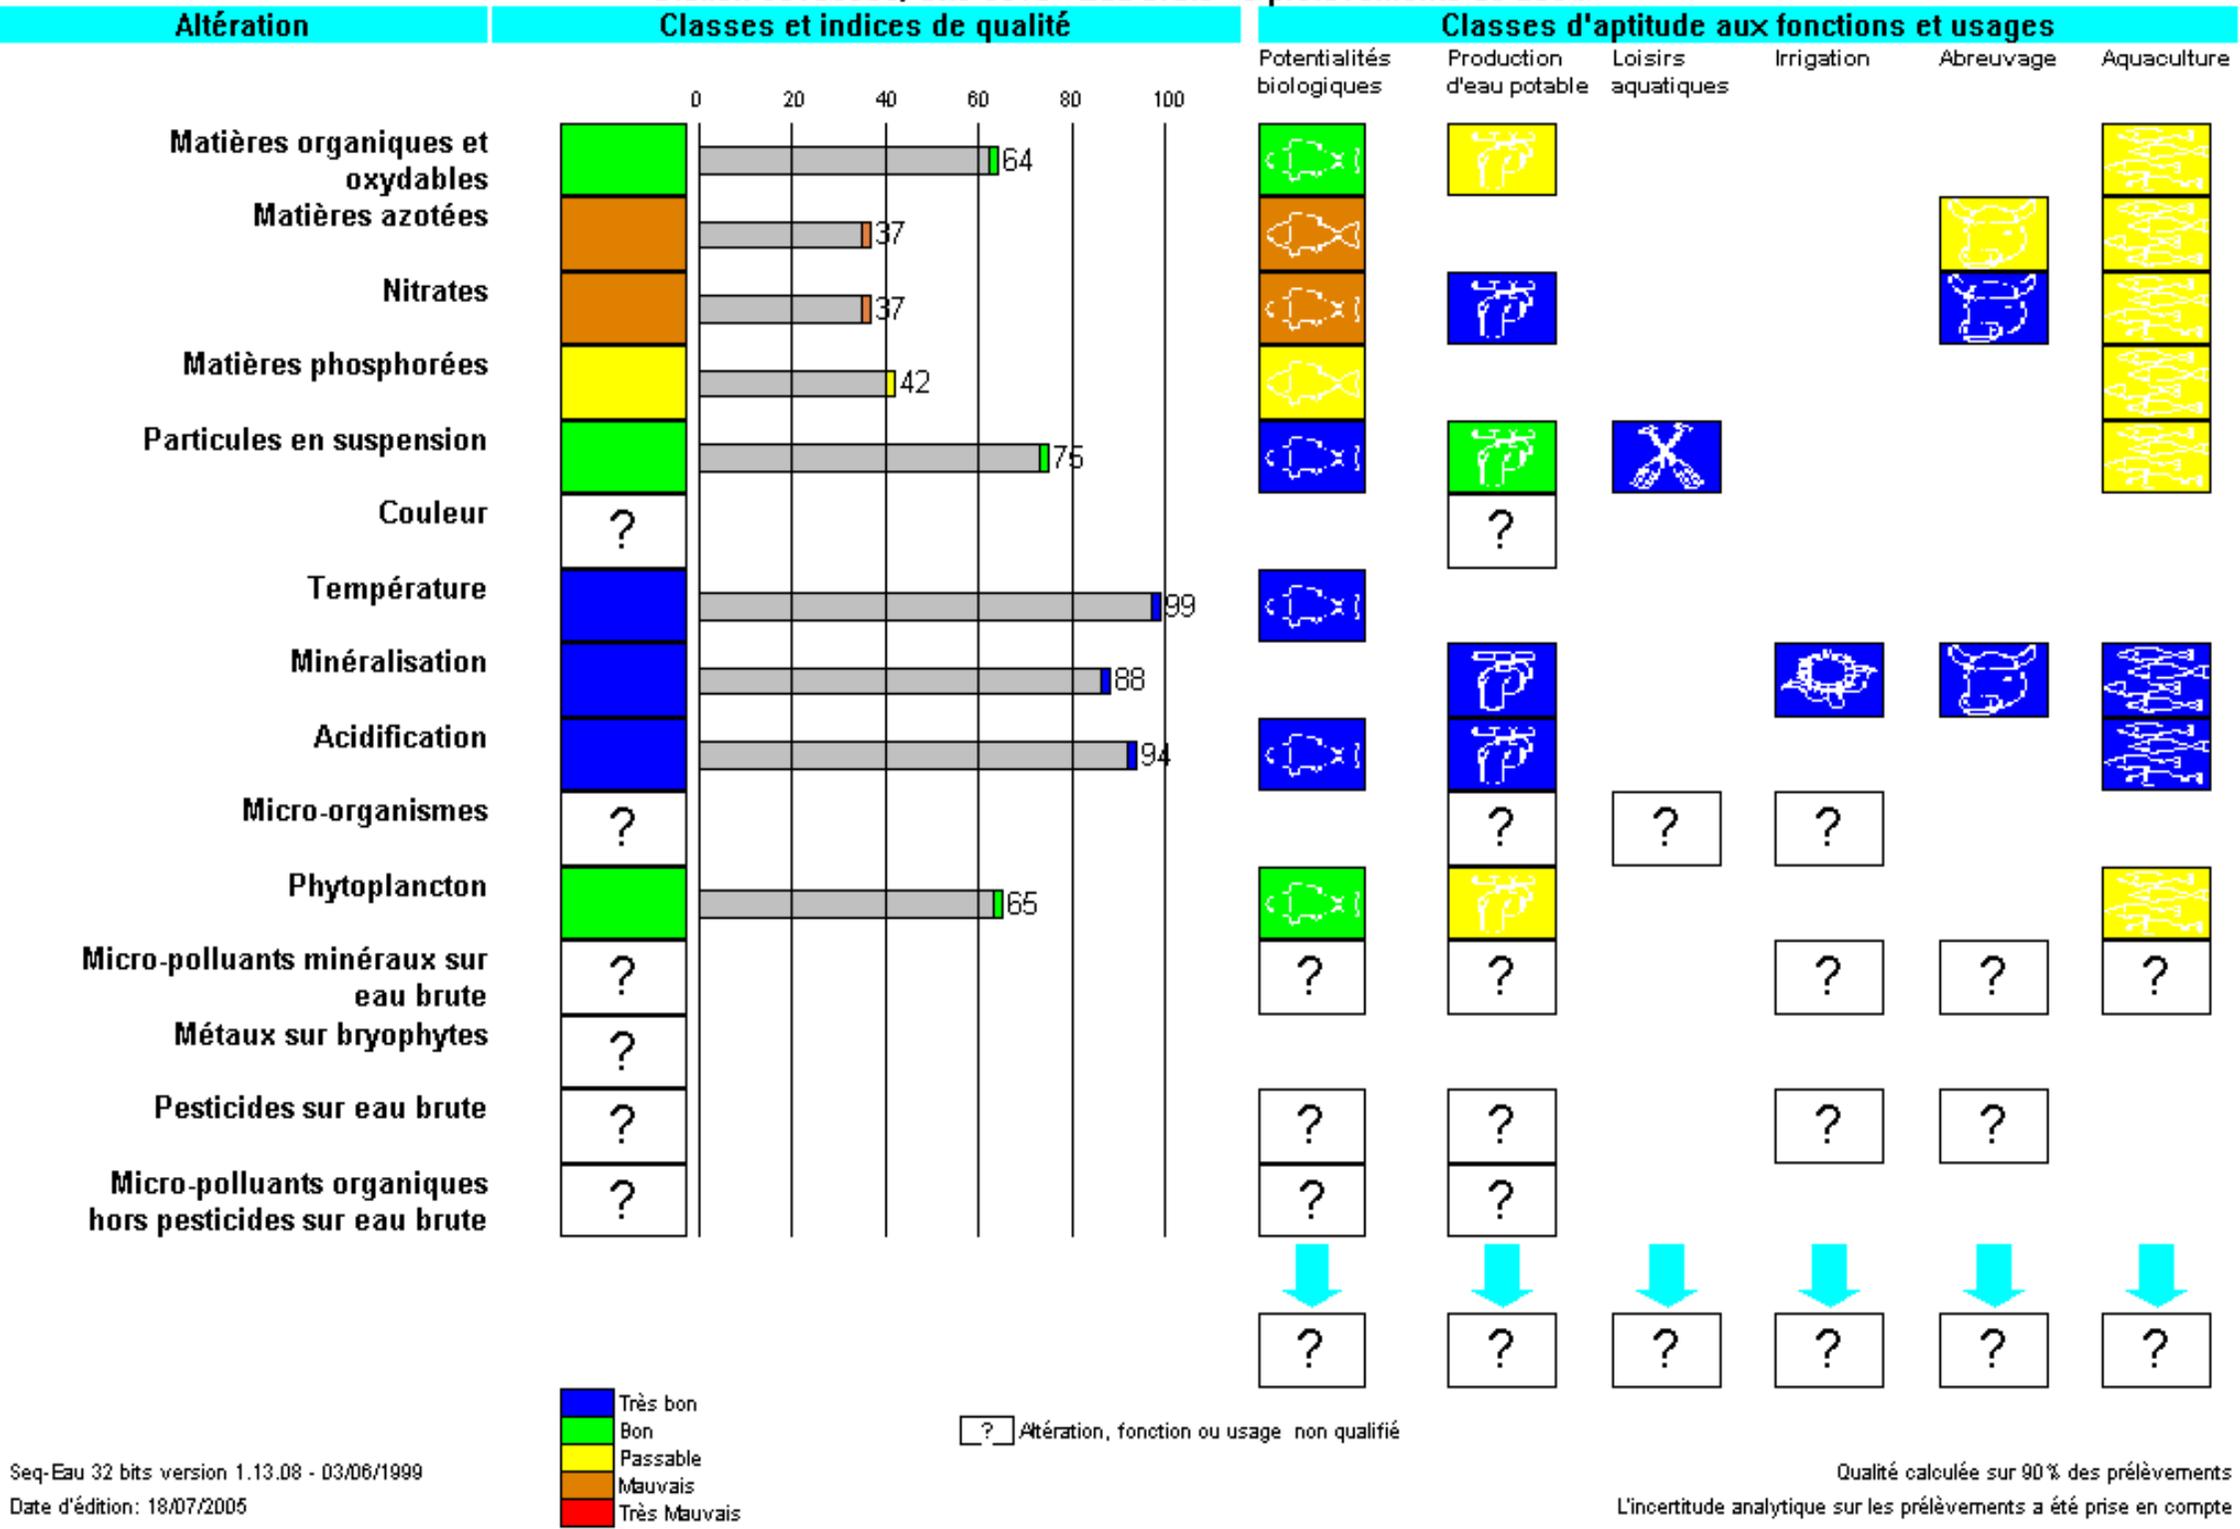

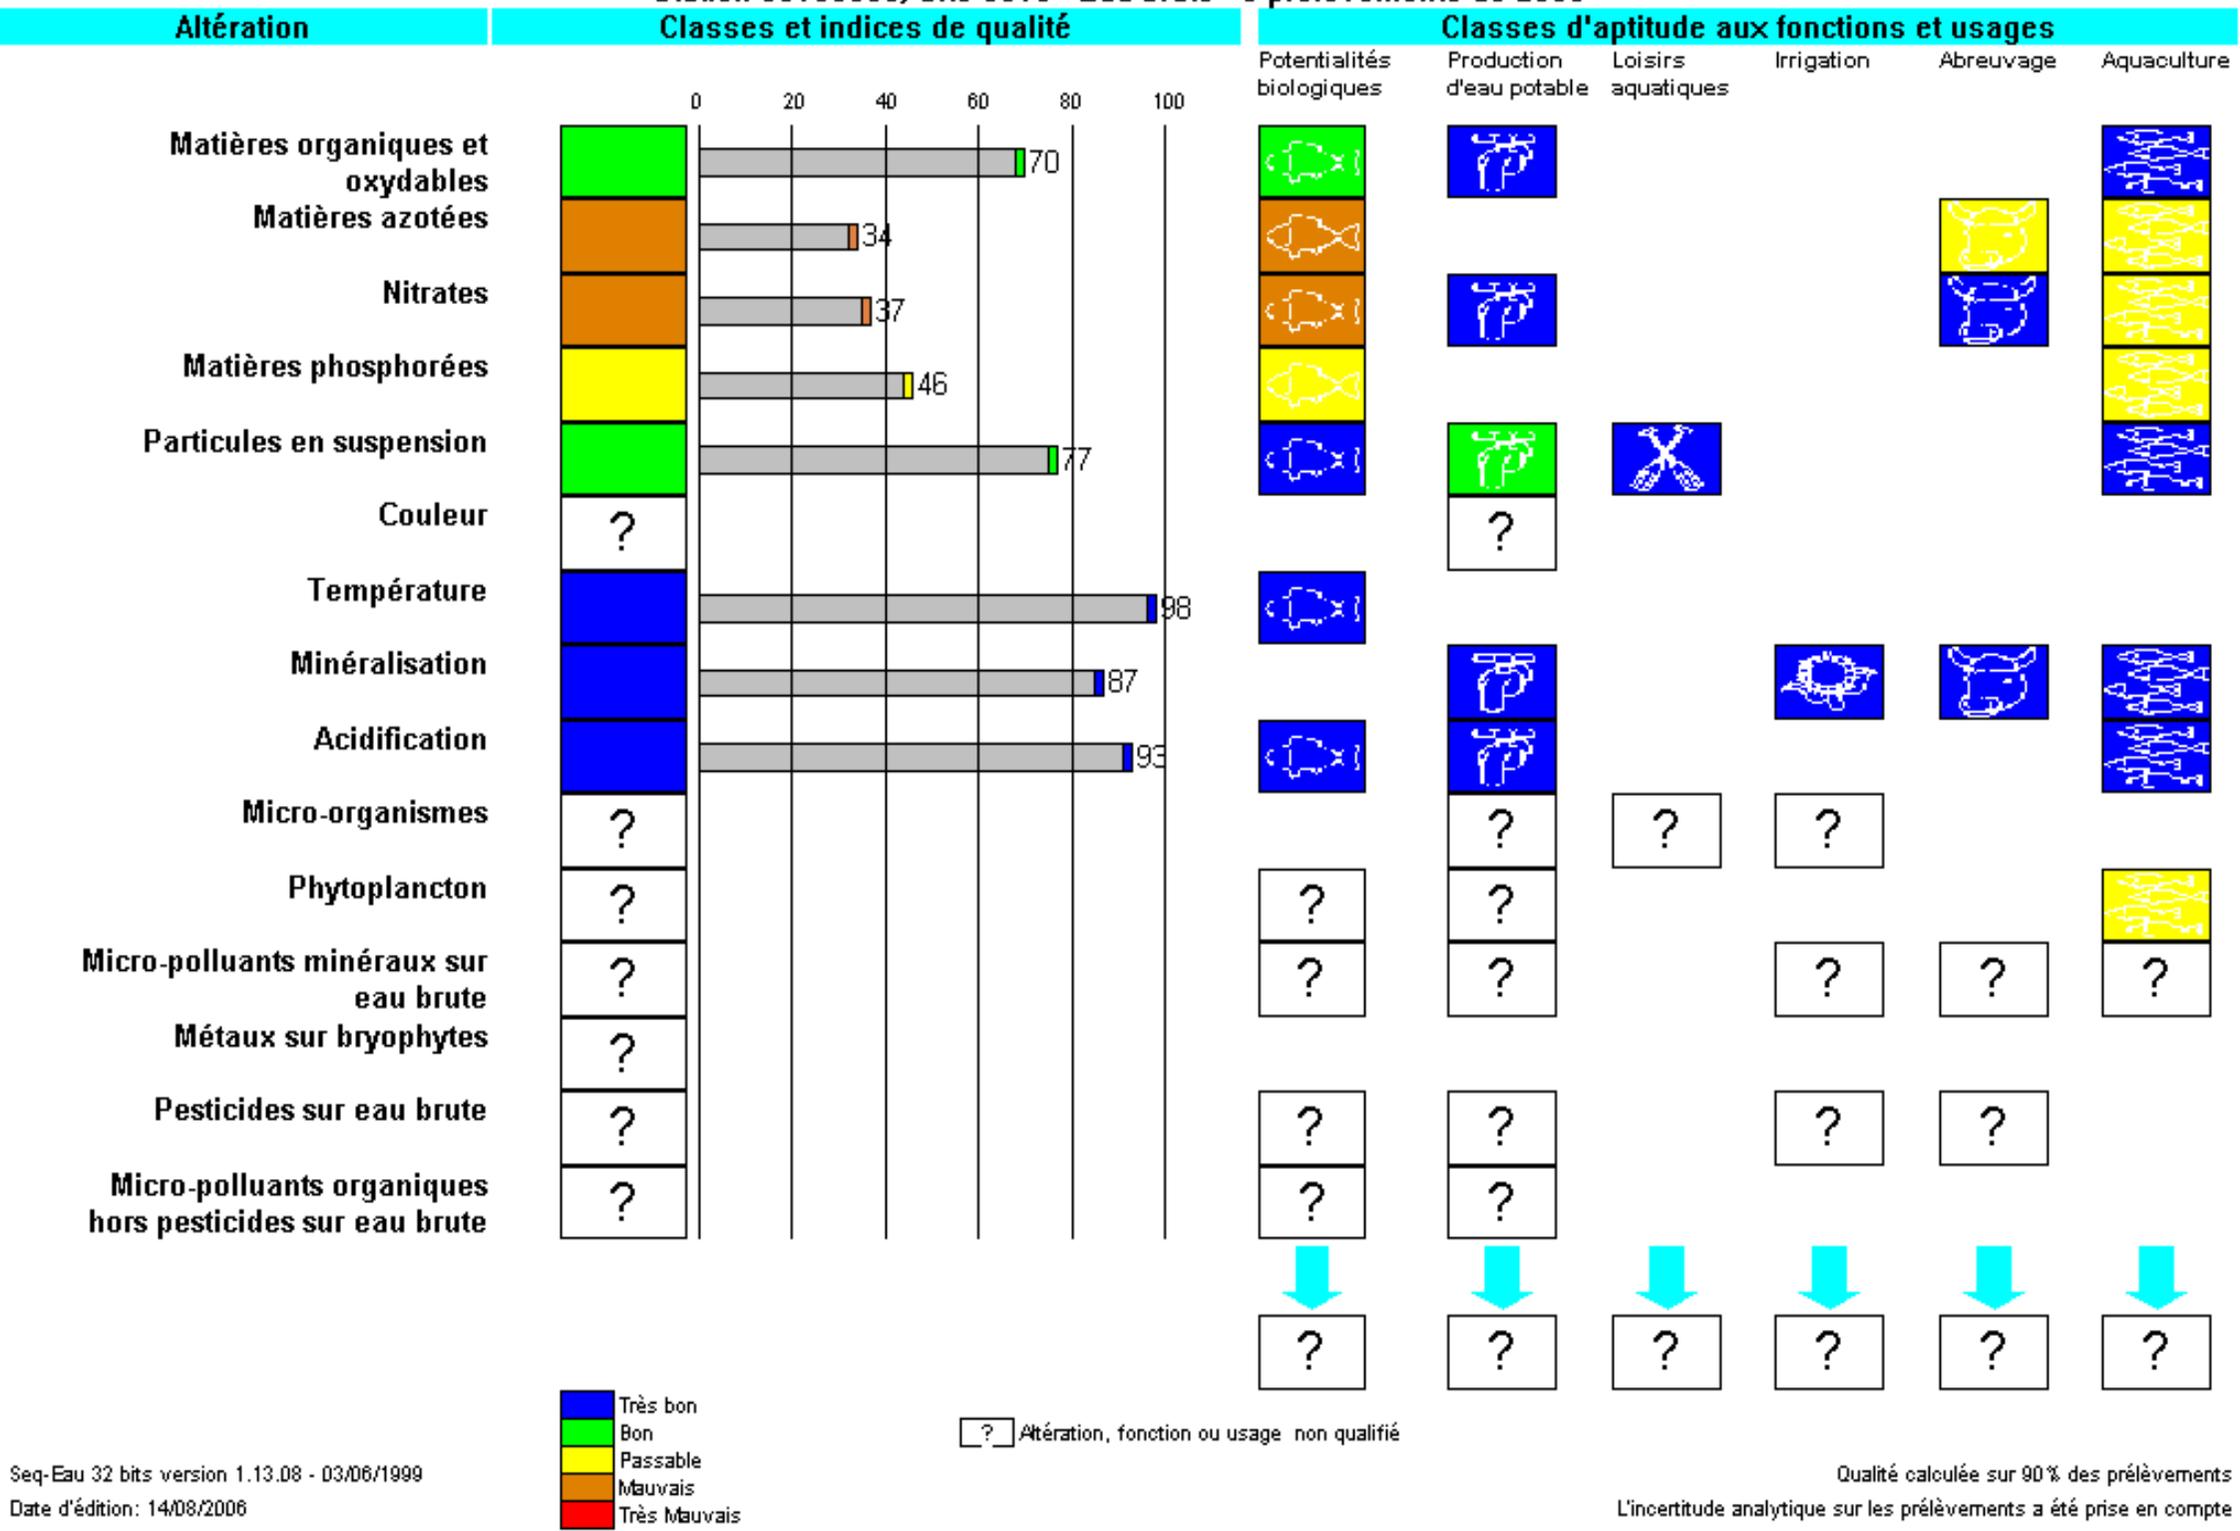

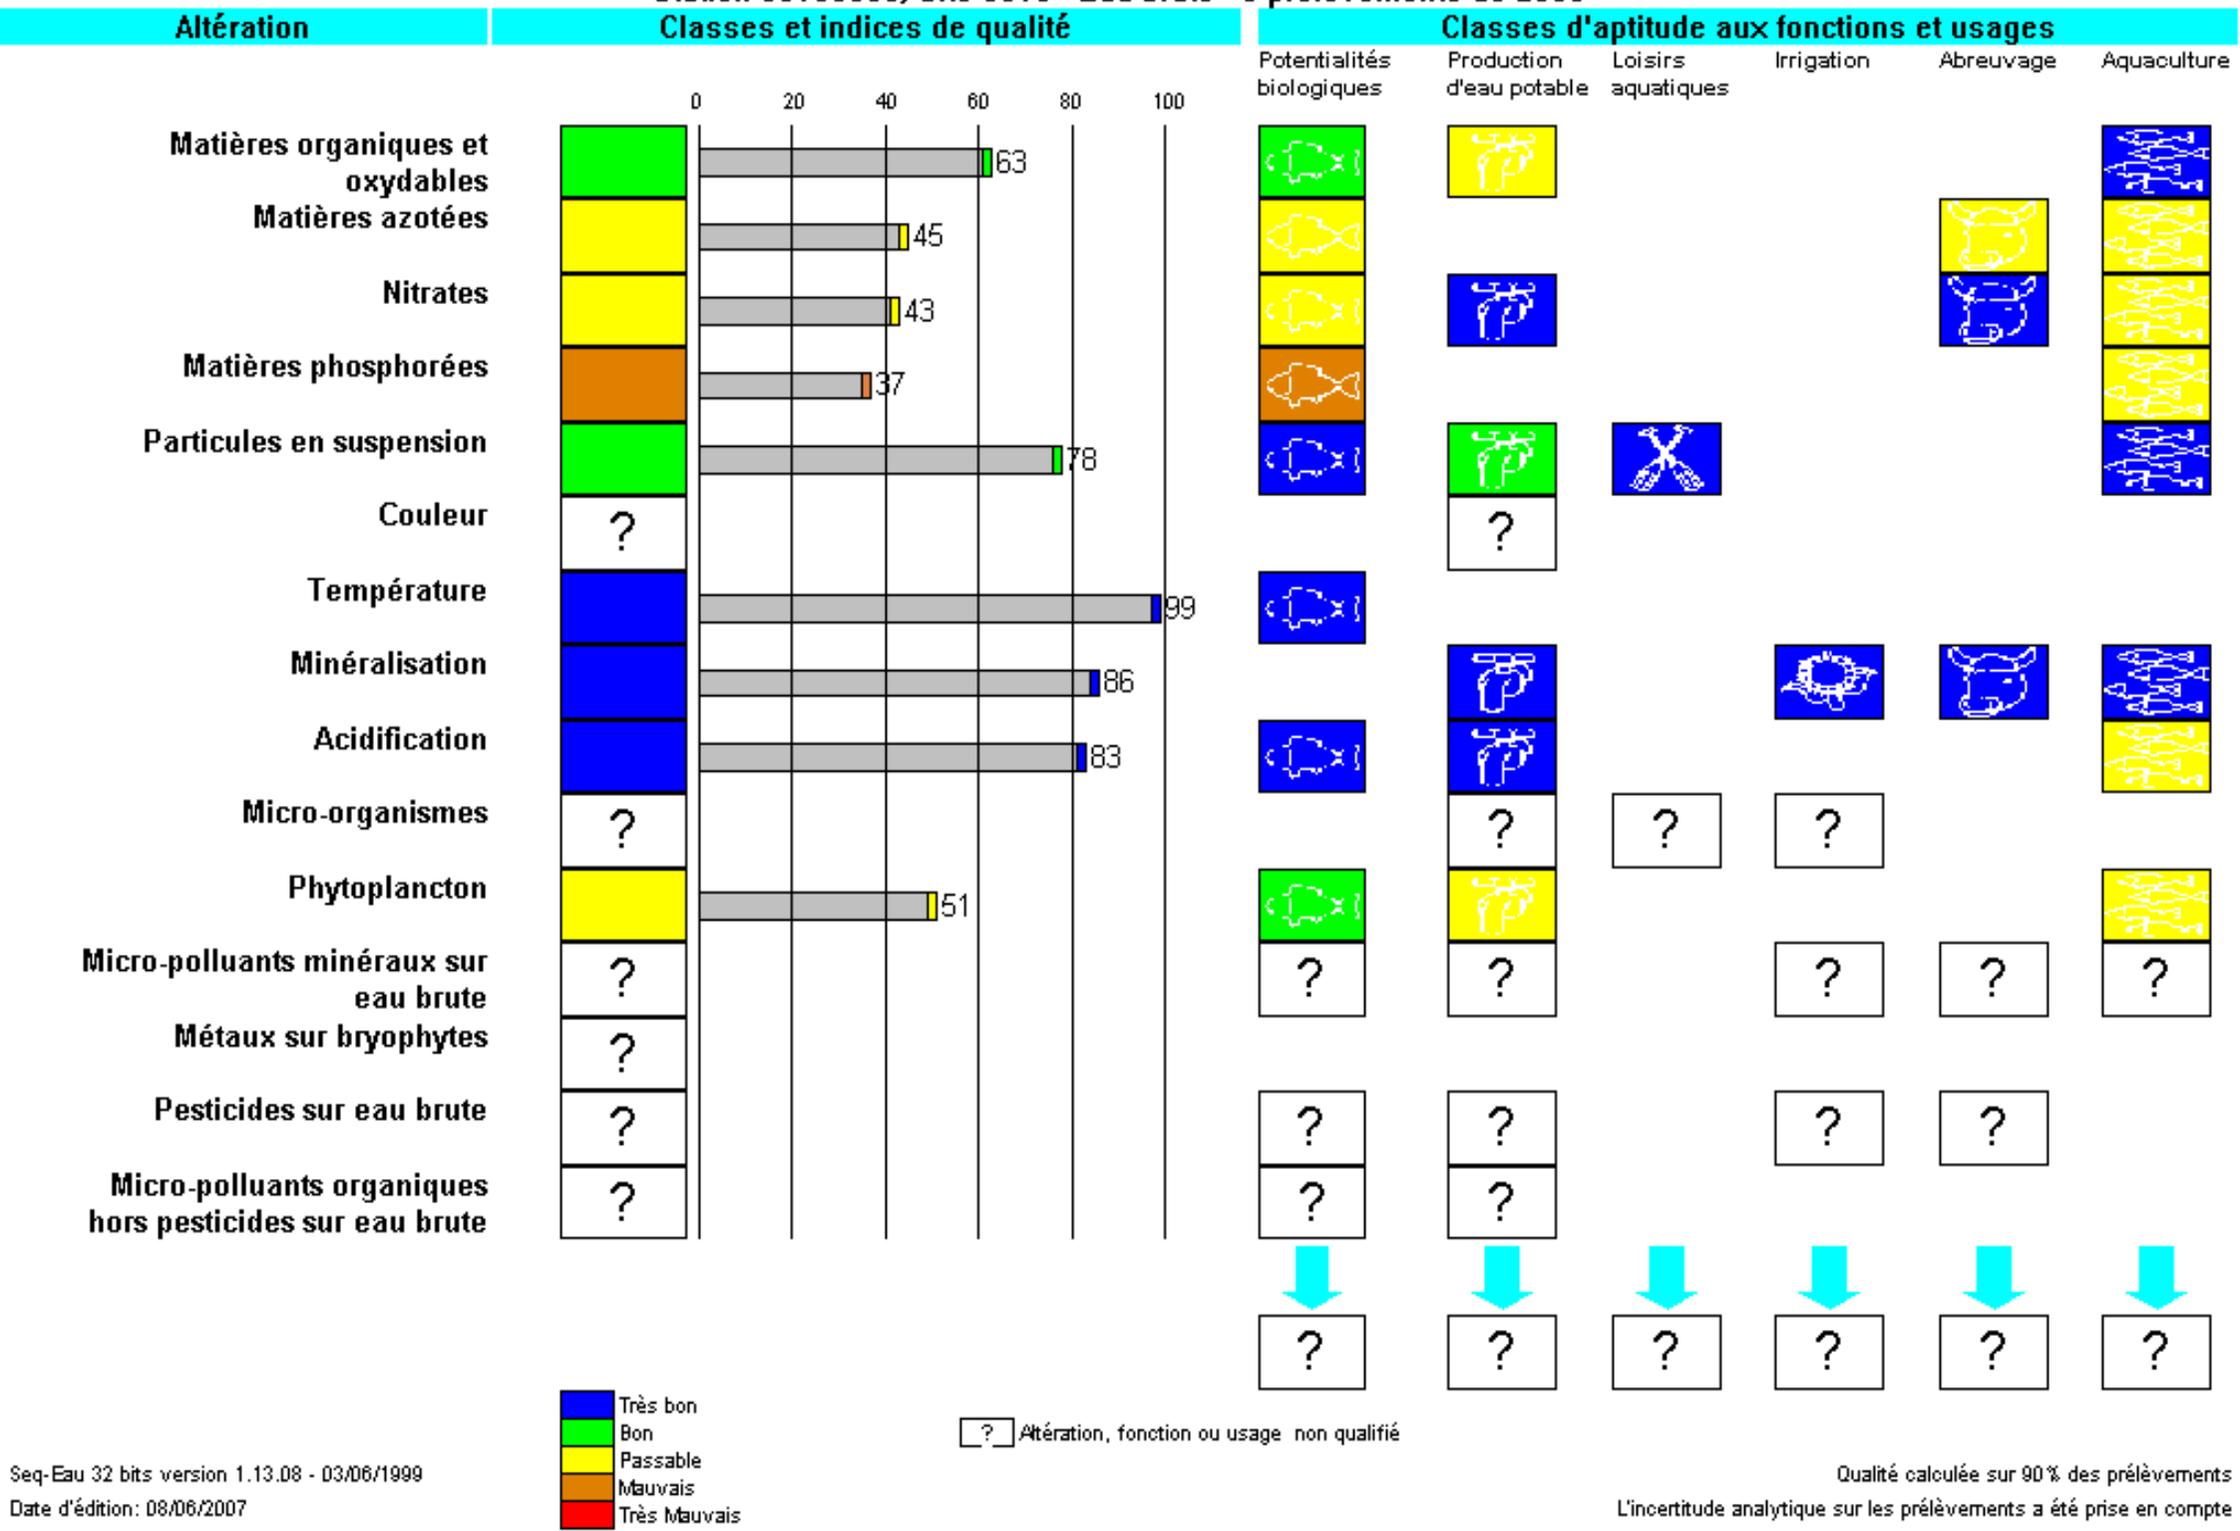

■ Très bon
■ Bon
■ Passable
■ Mauvais
■ Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié