Rivière :

VOISE

Station :

03189336

GALLARDON-Canal

Commune :

GALLARDON (28168)

Localisation :

Pont-canal à Baillole

Objectif de qualité : 1B **Catégorie piscicole :** 2

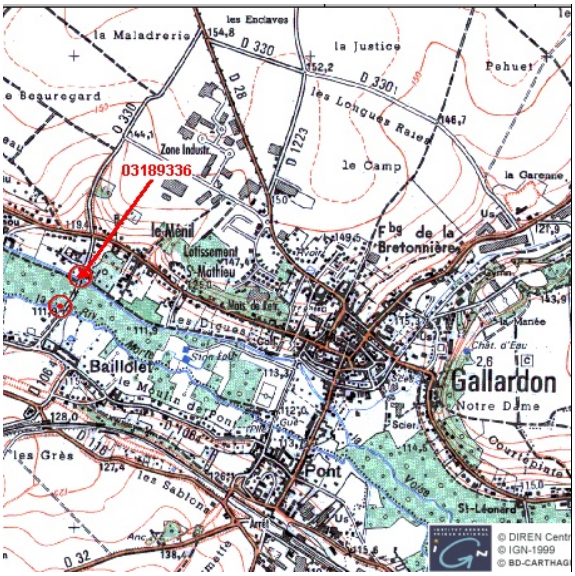

Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	551 013	2 392 260
Lambert 93 :	602 061	6 826 045

Altitude (m) :

Qualité des eaux

Station : GALLARDON-Canal
Code : 03189336
Cours d'eau : VOISE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
04/12/2006	12:30		9.6	7.7	732	8.4	76	12	3.4		3.2	0.7	0.2	0.18	20.5	0.4	0.16		
02/10/2006	12:30		15.0	7.7	715	6.8	68	15	1.3		3.0	0.6	0.11	0.12	19.8	0.37	0.15	7.3	6.4
02/08/2006	11:45		17.8	7.8	670	7.8	80	14	2.9		4.5	0.7	0.14	0.18	15.8	0.53	0.22	8	7.2
07/06/2006	12:50		16.4	7.8	729	8.5	86	10	1.6		4.0	0.6	0.17	0.27	18.8	0.48	0.18	5.5	6.3
04/04/2006	14:15		11.0	8.1	683	10.3	111	14	1.1		3.2	0.6	0.12	0.15	25.2	0.22	0.1	28	11.6
08/02/2006	12:30		6.6	8.2	754	10.9	98	4	1.3		3.2	0.5	0.08	0.07	27.1	0.28	0.1		
07/12/2005	12:15		6.6	7.9	711	9.4	78	8	0.7		3.5	1.4	0.04	0.27	25.5	0.49	0.18		
04/10/2005	12:50		12.0	8.0	685	9.6	88	6	0.8		3.0	0.6	0.08	0.13	24.8	0.32	0.12	5.6	1.5
02/08/2005	14:50		17.7	7.9	707	8.7	92	22	1.2		2.2	1.5	0.98	0.64	28.9	0.33	0.19	14.5	8.7
31/05/2005	14:00		15.1	7.8	715	8.3	84	12	2.9		2.8	0.6	0.3	0.54	24.2	0.44	0.2	2.7	5.8
05/04/2005	13:45		12.0	7.8	684	10.5	98	23	4.3		4.3	0.9	0.29	0.41	24.4	0.25	0.08	23	10.6
03/02/2005	13:00		7.5	7.9	760	11.5	94	11	0.9		2.5	0.5	0.11	0.13	29.4	0.18	0.13		
19/10/2004	11:10		10.2	7.7	726	9.0	81	16	1.9	< 10	2.4	< .5	0.06	0.15	27	0.24	0.16		
17/08/2004	12:00		17.5	7.2	688	6.4	68	24	1.7	14	2.7	< .5	0.1	0.28	25	0.38	0.23	10	6
19/07/2004	11:45		17.7	7.6	702	6.3	66	12	2.2	11	3.0	0.6	0.2	0.57	24	0.35	0.2	12	8
08/06/2004	11:00		17.5	7.8	726	8.4	87	8	1.8	< 10	2.3	< .5	0.1	0.28	28	0.24	0.16	5	4
21/04/2004	11:15		12.0	7.8	719	10.8	101	13	3.4	11	2.4	0.6	< .05	0.16	27	0.09	0.11	36	11
16/03/2004	11:15		10.5	7.9	815	10.9	97	19	2.5	< 10	2.1	0.5	0.07	0.11	30	0.08	0.12		

Qualité des eaux

Station : GALLARDON-Canal
Code : 03189336
Cours d'eau : VOISE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
29/10/2003	11:15		7,0	7,9	756	10,4	87	10	1,9		2,2	< .5	0,14	0,19	33	0,12	0,09		
26/08/2003	11:15		17,2	8,0	724	9,1	95	8	1,4		2,0	< .5	< .05	0,1	32	0,23	0,13	9	5
23/07/2003	11:00		17,7	8,1	722	10,9	114	< 2	1,1		2,4	< .5	< .05	0,14	30	0,3	0,14	4	3
25/06/2003	11:10		18,5	7,9	726	10,2	109	3	1,2		2,4	< .5	< .05	0,3	32	0,34	0,12	5	4
23/04/2003	11:15		12,2	7,9	733	11,7	109	9	2,5		2,7	< .5	< .05	0,16	33	0,05	0,08	21	8
25/03/2003	11:40		10,8	7,8	741	12,4	111	18	2,5		2,4	0,6	< .05	0,13	33	0,06	0,14		
22/10/2002	10:40		11,8	7,6	730	7,5	71	10	1,6	< 30		< .5	0,06	0,19	31	0,2	0,13		
28/08/2002	11:15		15,5	7,6	611	7,3	73	11	2,3	< 30		0,8	0,19	0,24	25	0,33	0,21	10	5
23/07/2002	11:25		15,9	7,7	726	8,5	86	< 2	1,1	< 30		< .5	< .05	0,12	33	0,21	0,12	3	< 2
26/06/2002	10:35		15,9	7,8	740	7,8	78	4	1,2	< 30		< .5	< .05	0,33	31	0,19	0,12	5	< 2
24/04/2002	10:50		12,4	7,9	745	9,2	85	5	1,8	< 30		< .5	0,06	0,19	32	0,16	0,1	10	6
27/03/2002	11:00		8,9	8,0	754	11,1	95	7	1,9	< 30		0,5	0,19	0,18	36	0,15	0,1		
04/10/2001	10:40	0,294	13,6	7,5	706	7,3	70	8	2	< 30		0,5	0,07	0,27	28	0,32	0,16		
08/08/2001	11:00	0,227	16,2	7,7	713	8,4	86	4	1,8	< 30		0,5	0,07	0,21	30	0,26	0,14	5	4
11/07/2001	11:00	0,175	16,2	7,6	702	8,0	81	5	1,7	< 30		0,9	0,18	0,36	28	0,33	0,17	5	< 2
13/06/2001	11:00	0,370	15,2	7,7	754	9,5	95	11	1,9	< 30		< .5	< .05	0,29	35	0,24	0,14	7	4
17/04/2001	12:10	0,525	10,5	7,7	749	11,1	99	8	1,8	< 30		< .5	0,05	0,1	33	0,16	0,1	6	3
20/03/2001	14:45	0,556	8,5	7,7	696	11,3	98	17	3,2	< 30		0,5	0,13	0,13	32	0,22	0,16		
02/10/2000	10:55	0,115	13,3	8,1	660	8,0	77	< 2	1,2	< 30		< .5	< .05	0,24	24	0,31	0,14	4	< 2
07/08/2000	11:15	0,192	18,0	8,3	710	10,7	112	5	2,3	< 30		0,6	< .05	0,16	24	0,37	0,12	17	4
10/07/2000	11:15	0,274	14,8	8,0	650	9,1	92	3	2	< 20		0,8	0,18	0,26	22	0,54	0,24	4	< 2
13/06/2000	11:05	0,176	16,1	7,9	700	8,1	81	5	2,1	< 20		0,8	0,07	0,24	21	0,4	0,2	6	1
15/05/2000	11:10	0,145	17,3	7,9	730	7,8	81	4	1,7	24		0,9	0,11	0,31	20	0,4	0,19	4	< 2
20/03/2000	14:45	0,252	9,4	8,1	760	14,3	124	11	2,8	< 20		0,6	< .05	0,11	24	0,19	0,14		

SEQ-EAU

Station 03189336 - 6 opérations de prélèvement de 2000

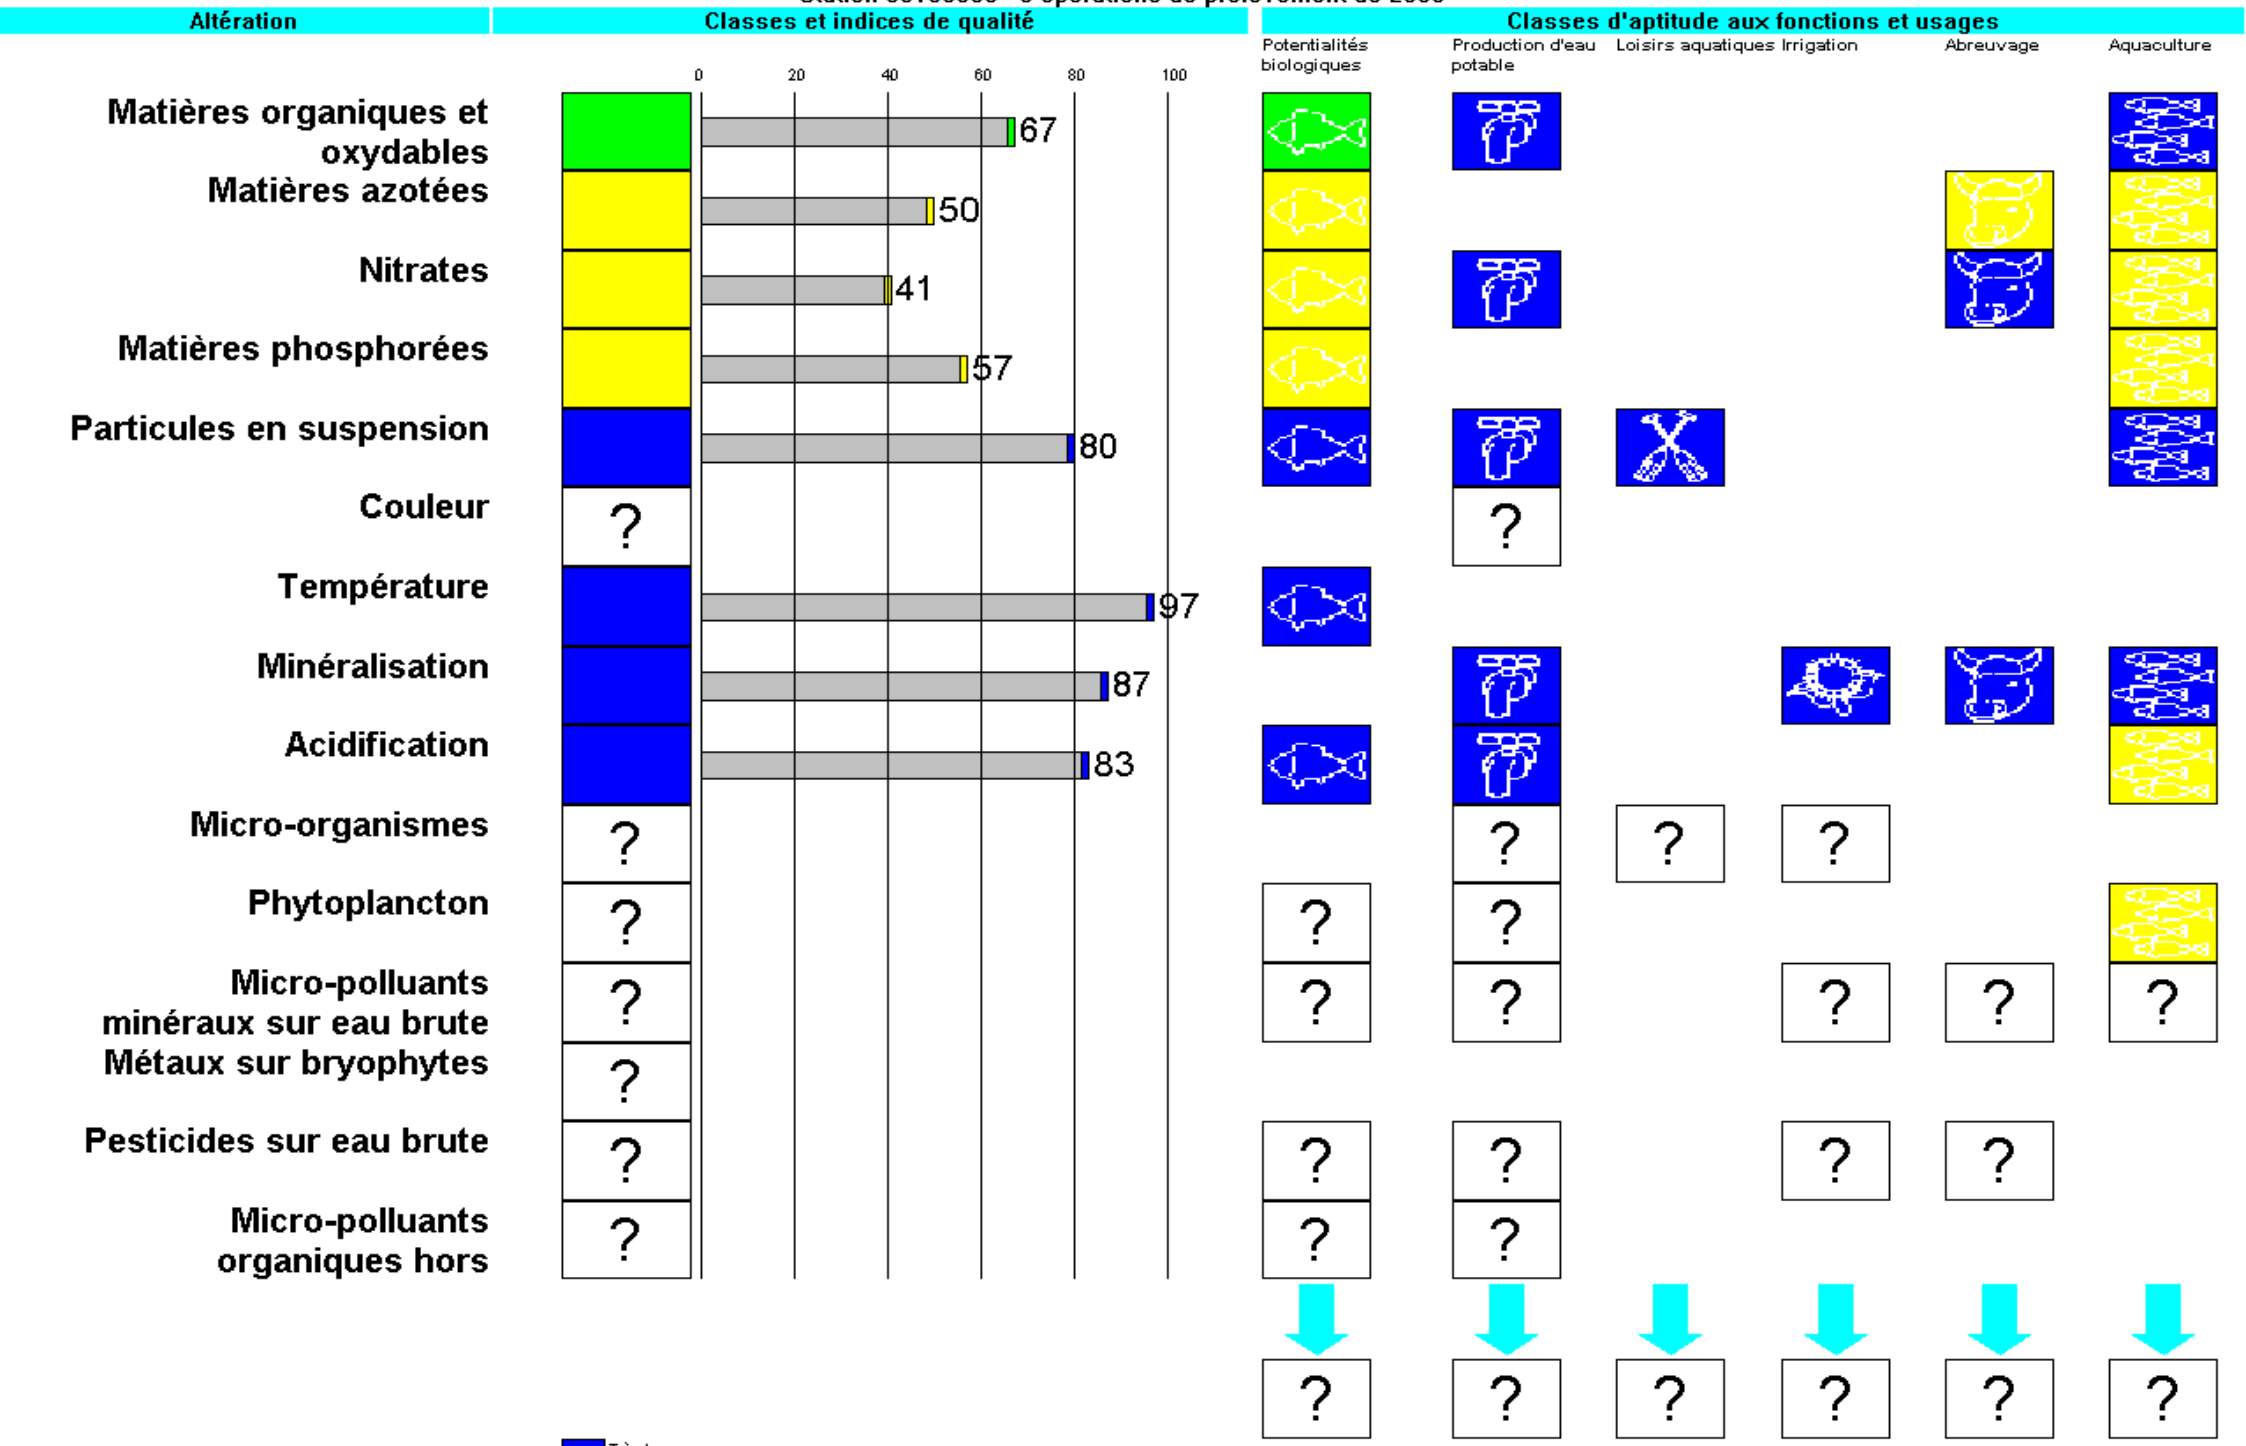

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 04/08/2004

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

SEQ-EAU

Station 03189336 - 6 opérations de prélèvement de 2001

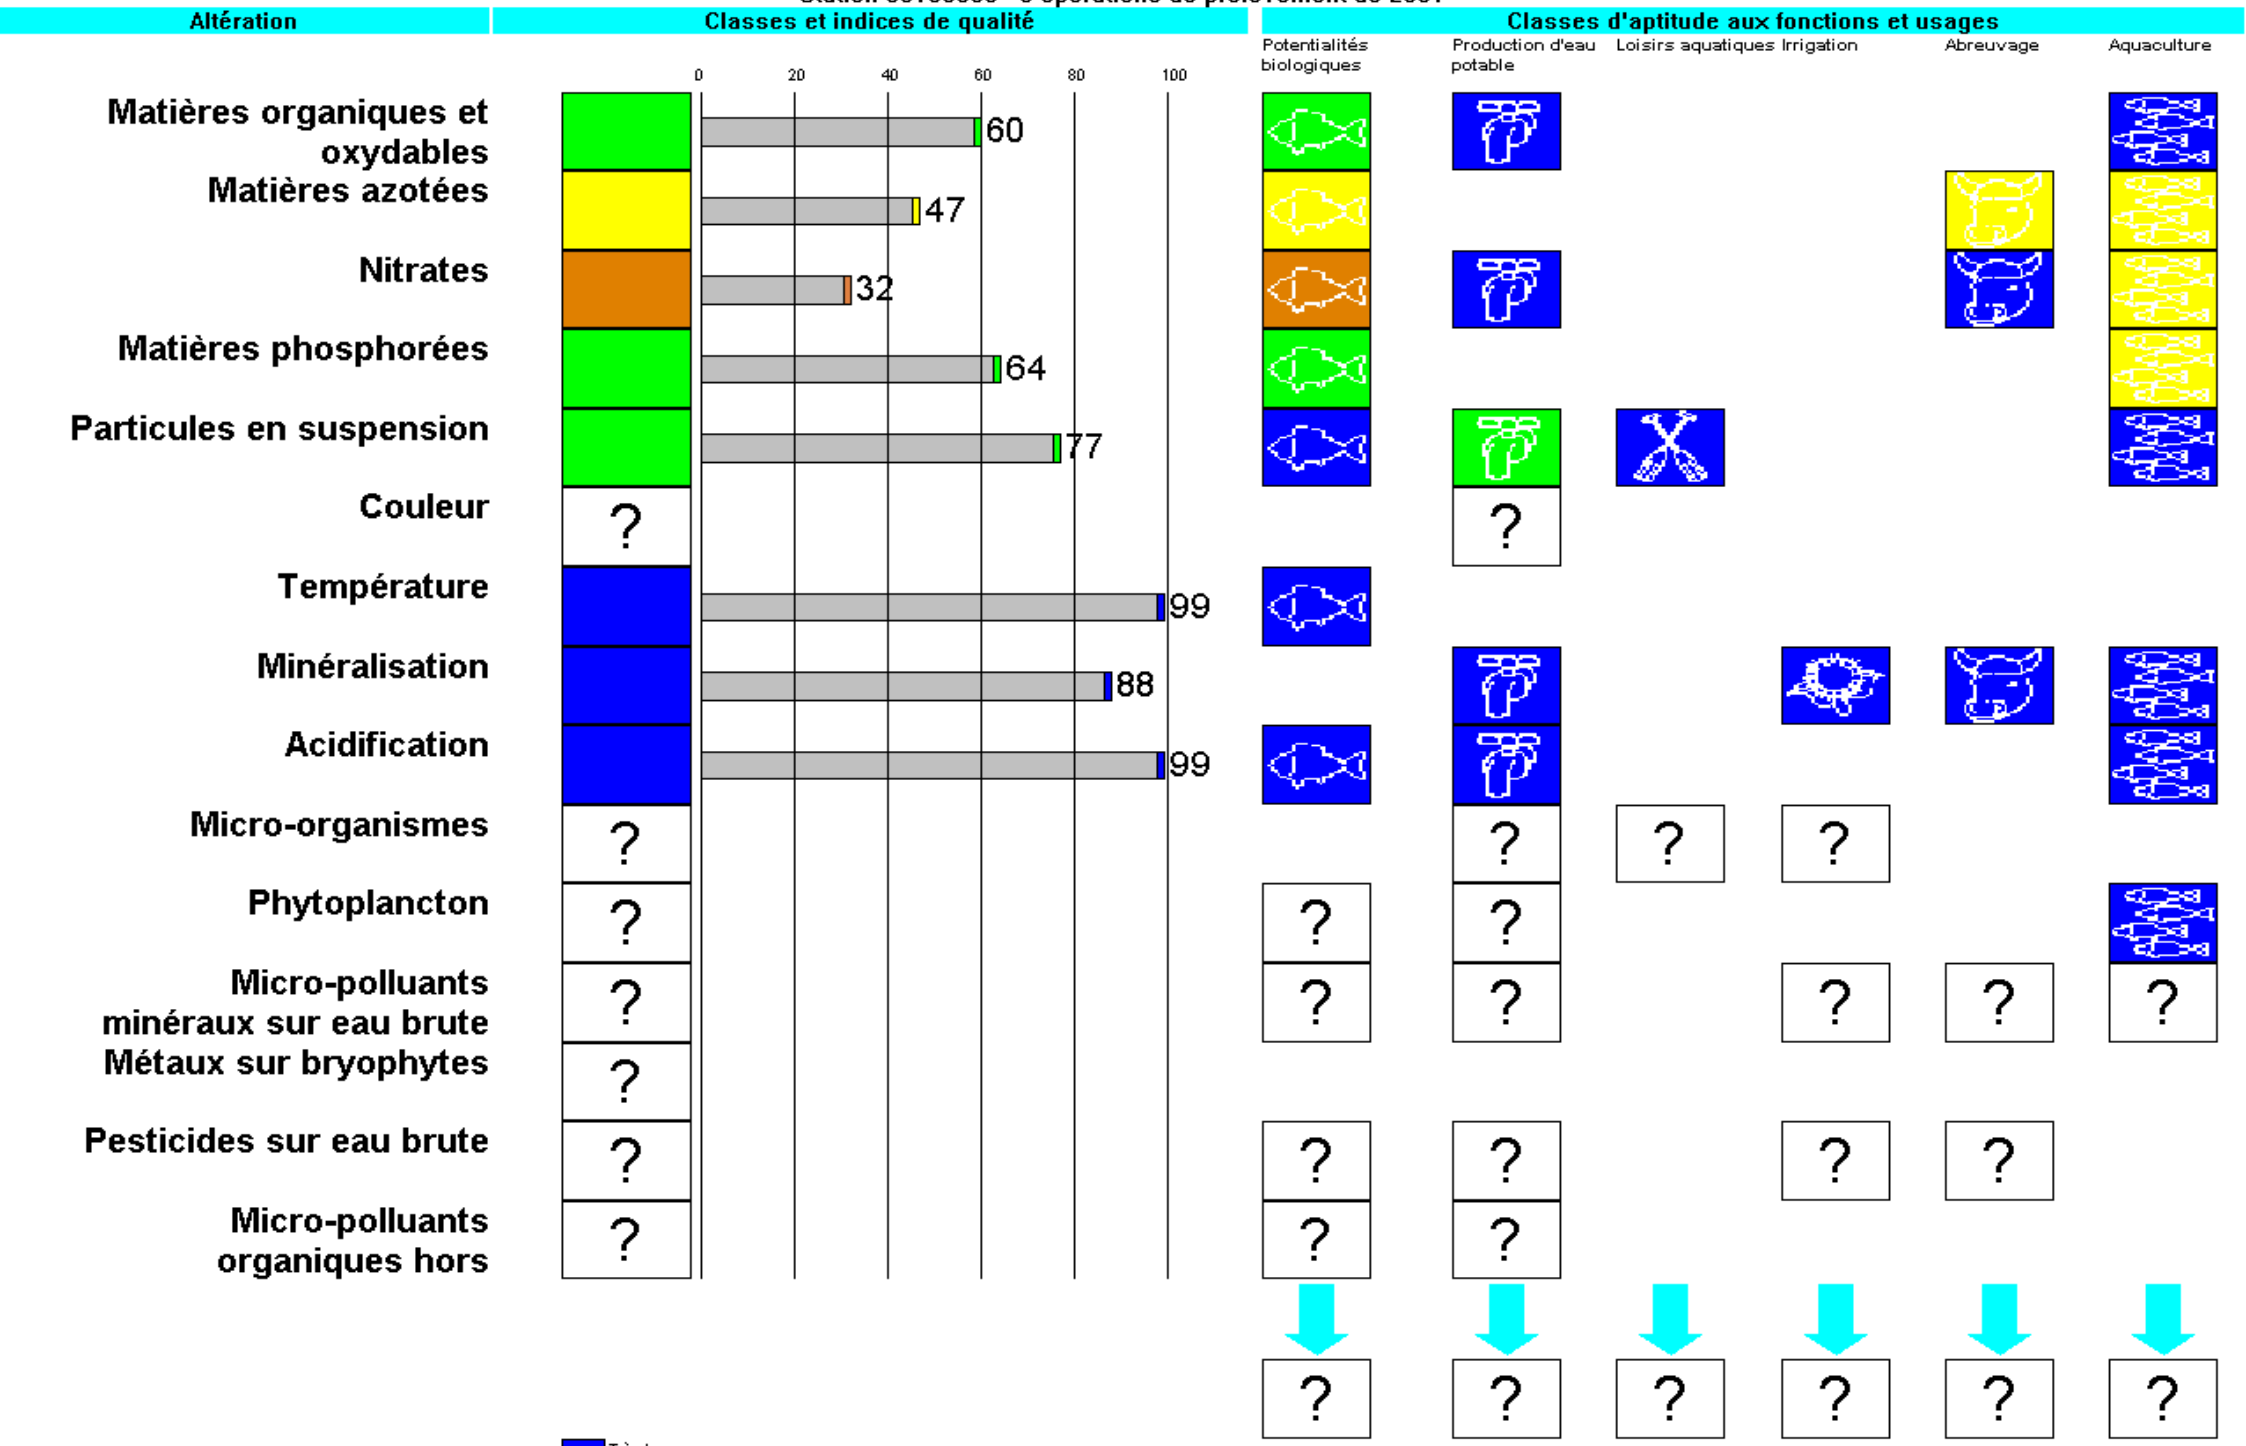

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 04/08/2004

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

SEQ-EAU

Station 03189336 - 6 opérations de prélèvement de 2002

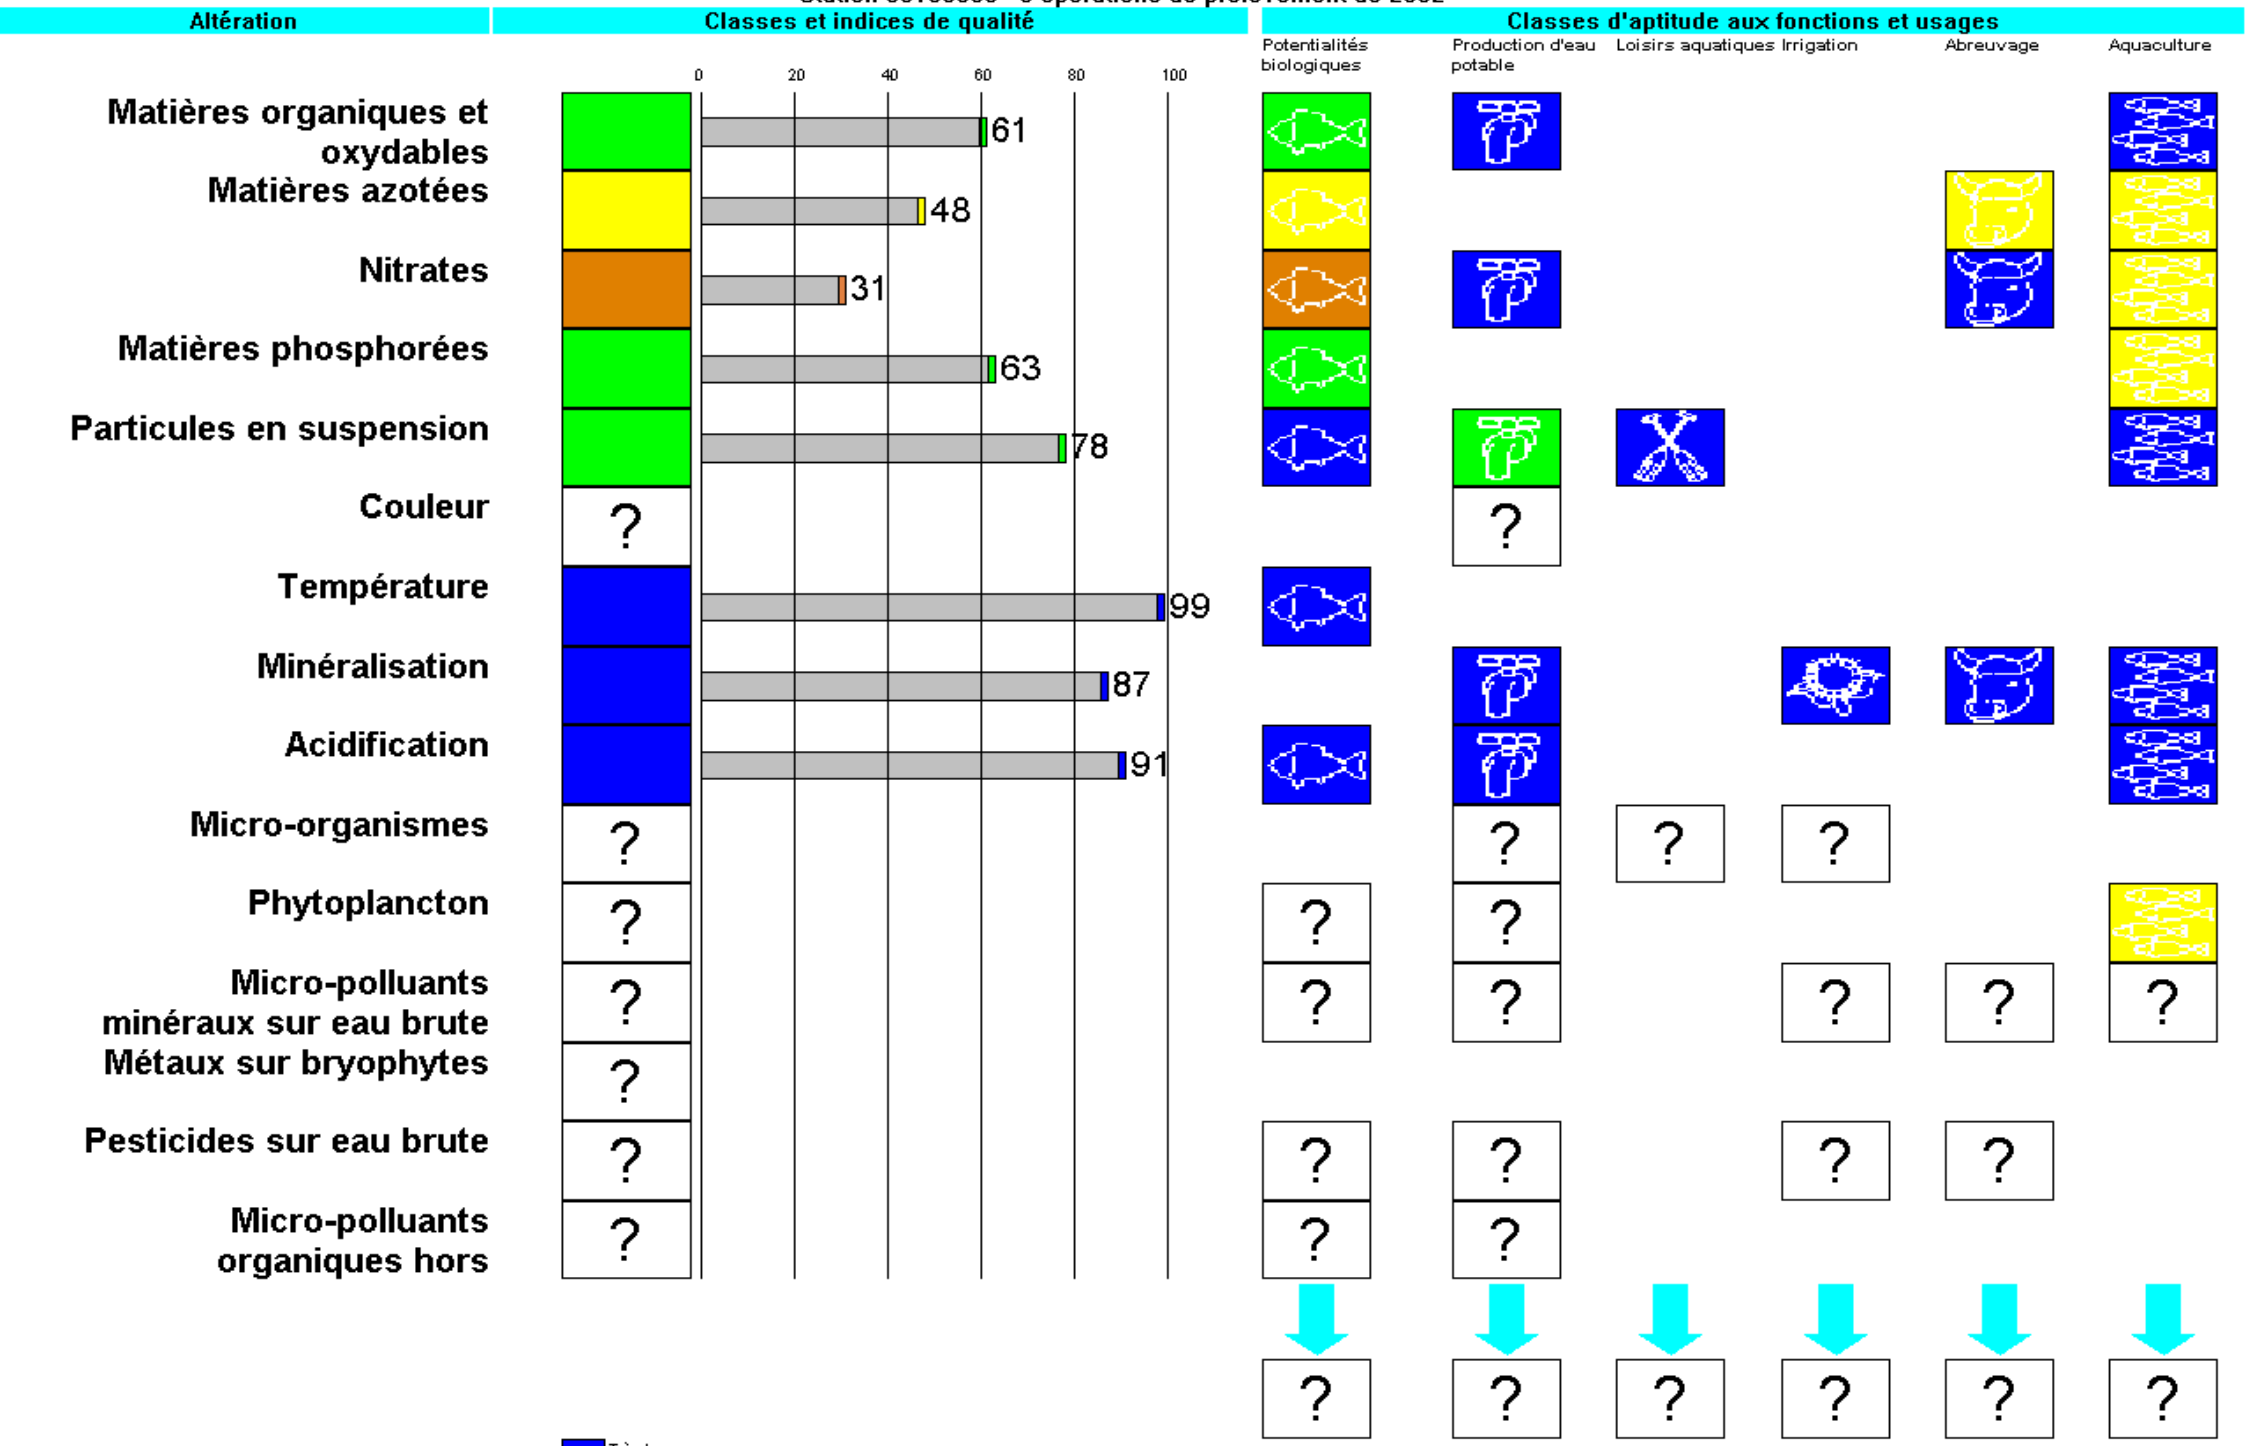

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 04/08/2004

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

SEQ-EAU

Station 03189336 - 6 opérations de prélèvement de 2003

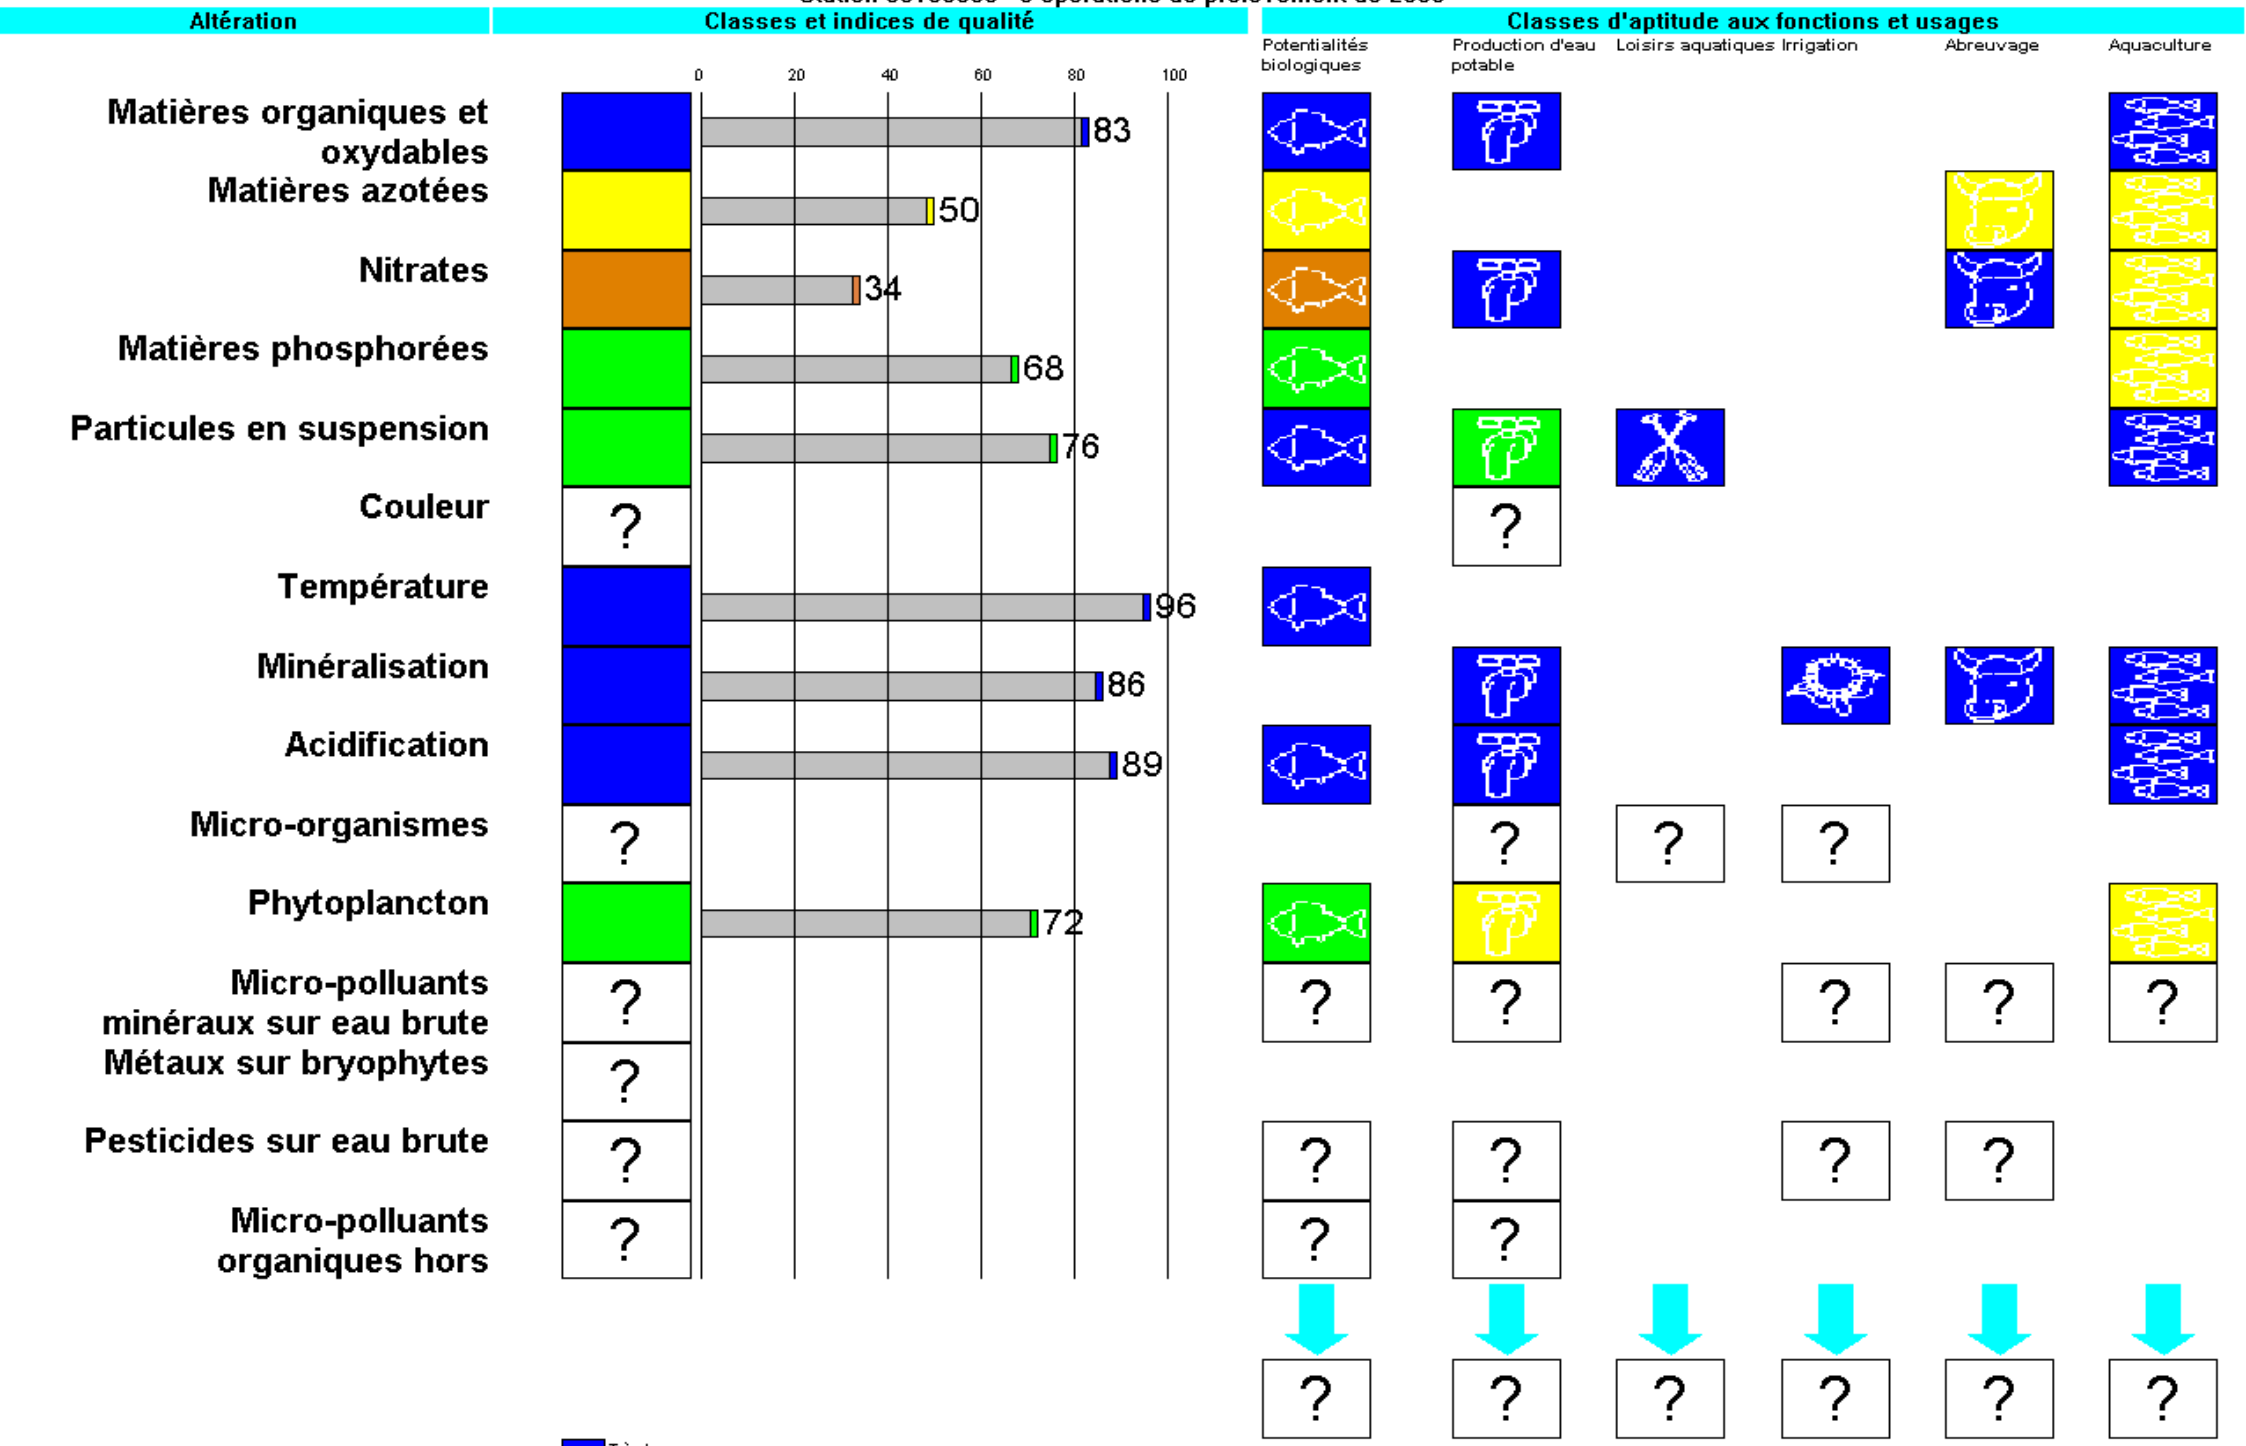

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999
Date d'édition: 04/08/2004

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements
L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

SEQ-EAU

Station 03189336, Site 0313 - Eau brute - 6 prélèvements de 2004

Altération

Classes et indices de qualité

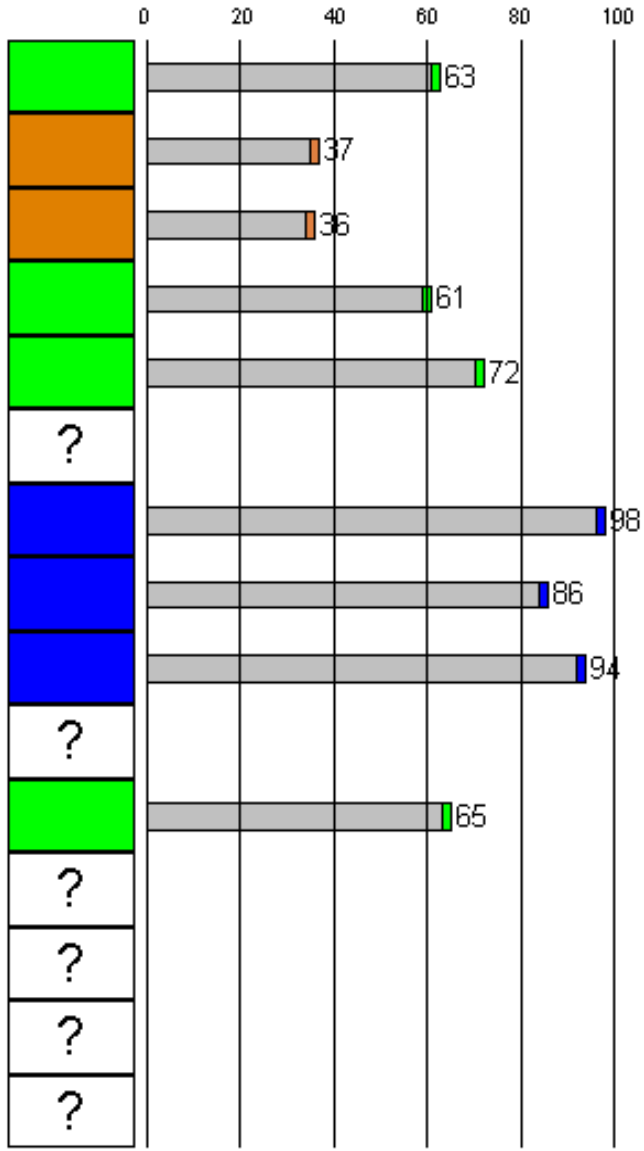

Classes d'aptitude aux fonctions et usages

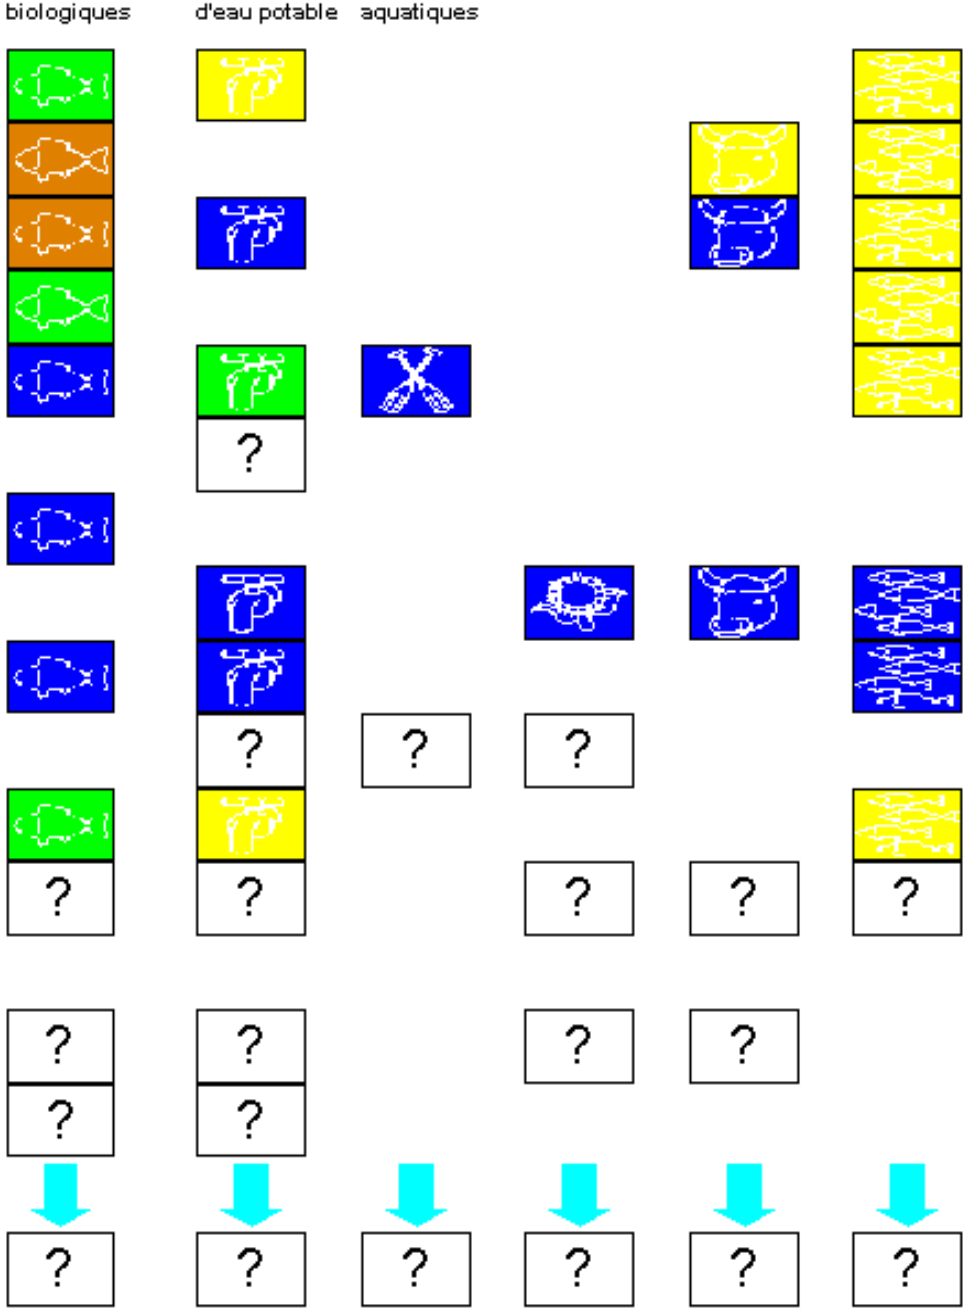

Très bon
Bon
Passable
Mauvais
Très Mauvais

? Altération, fonction ou usage non qualifié

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 18/07/2005

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

SEQ-EAU

Pont-canal à Baillole

Station 03189336, Site 0313 - Eau brute - 6 prélèvements de 2005

Altération

Classes et indices de qualité

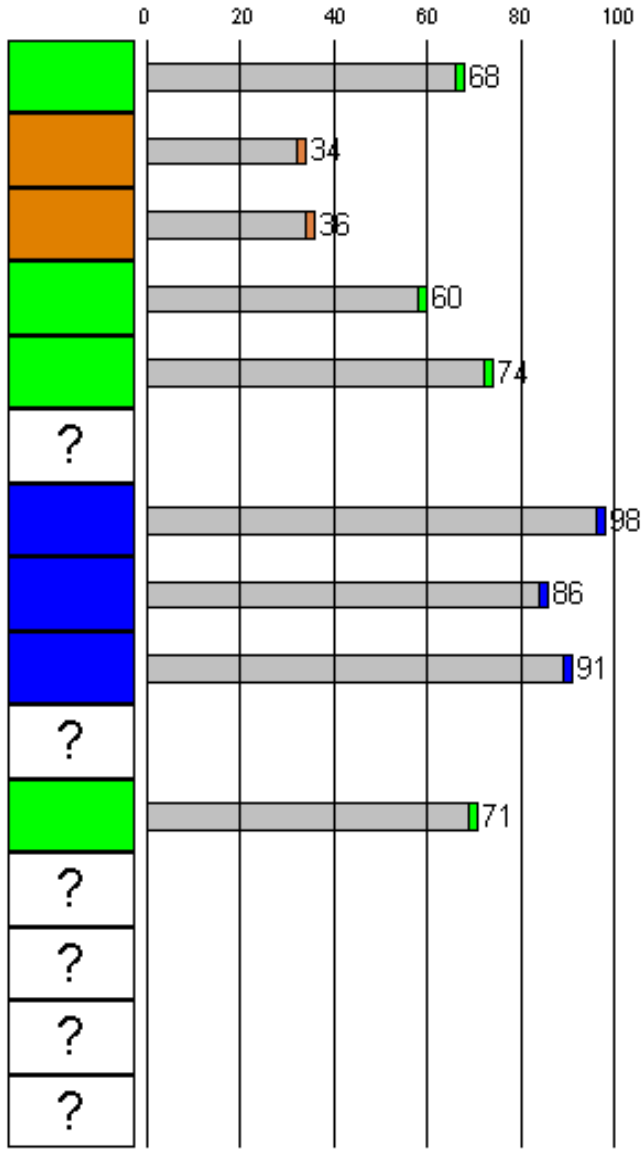

Classes d'aptitude aux fonctions et usages

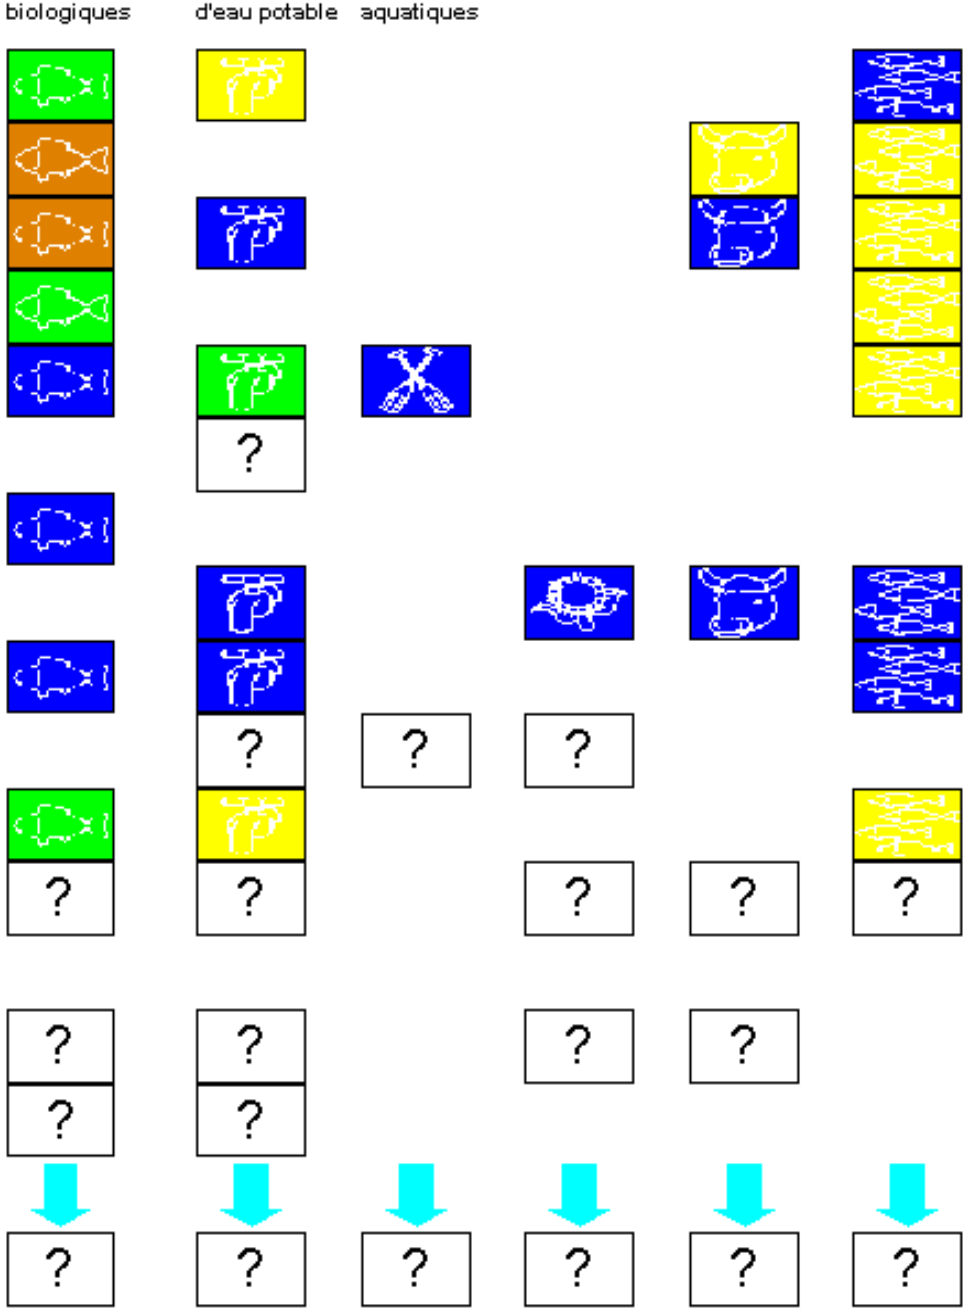

Très bon
Bon
Passable
Mauvais
Très Mauvais

? Altération, fonction ou usage non qualifié

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 14/08/2006

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

SEQ-EAU

Pont-canal à Baillole

Station 03189336, Site 0313 - Eau brute - 6 prélèvements de 2006

Altération	Classes et indices de qualité	Classes d'aptitude aux fonctions et usages

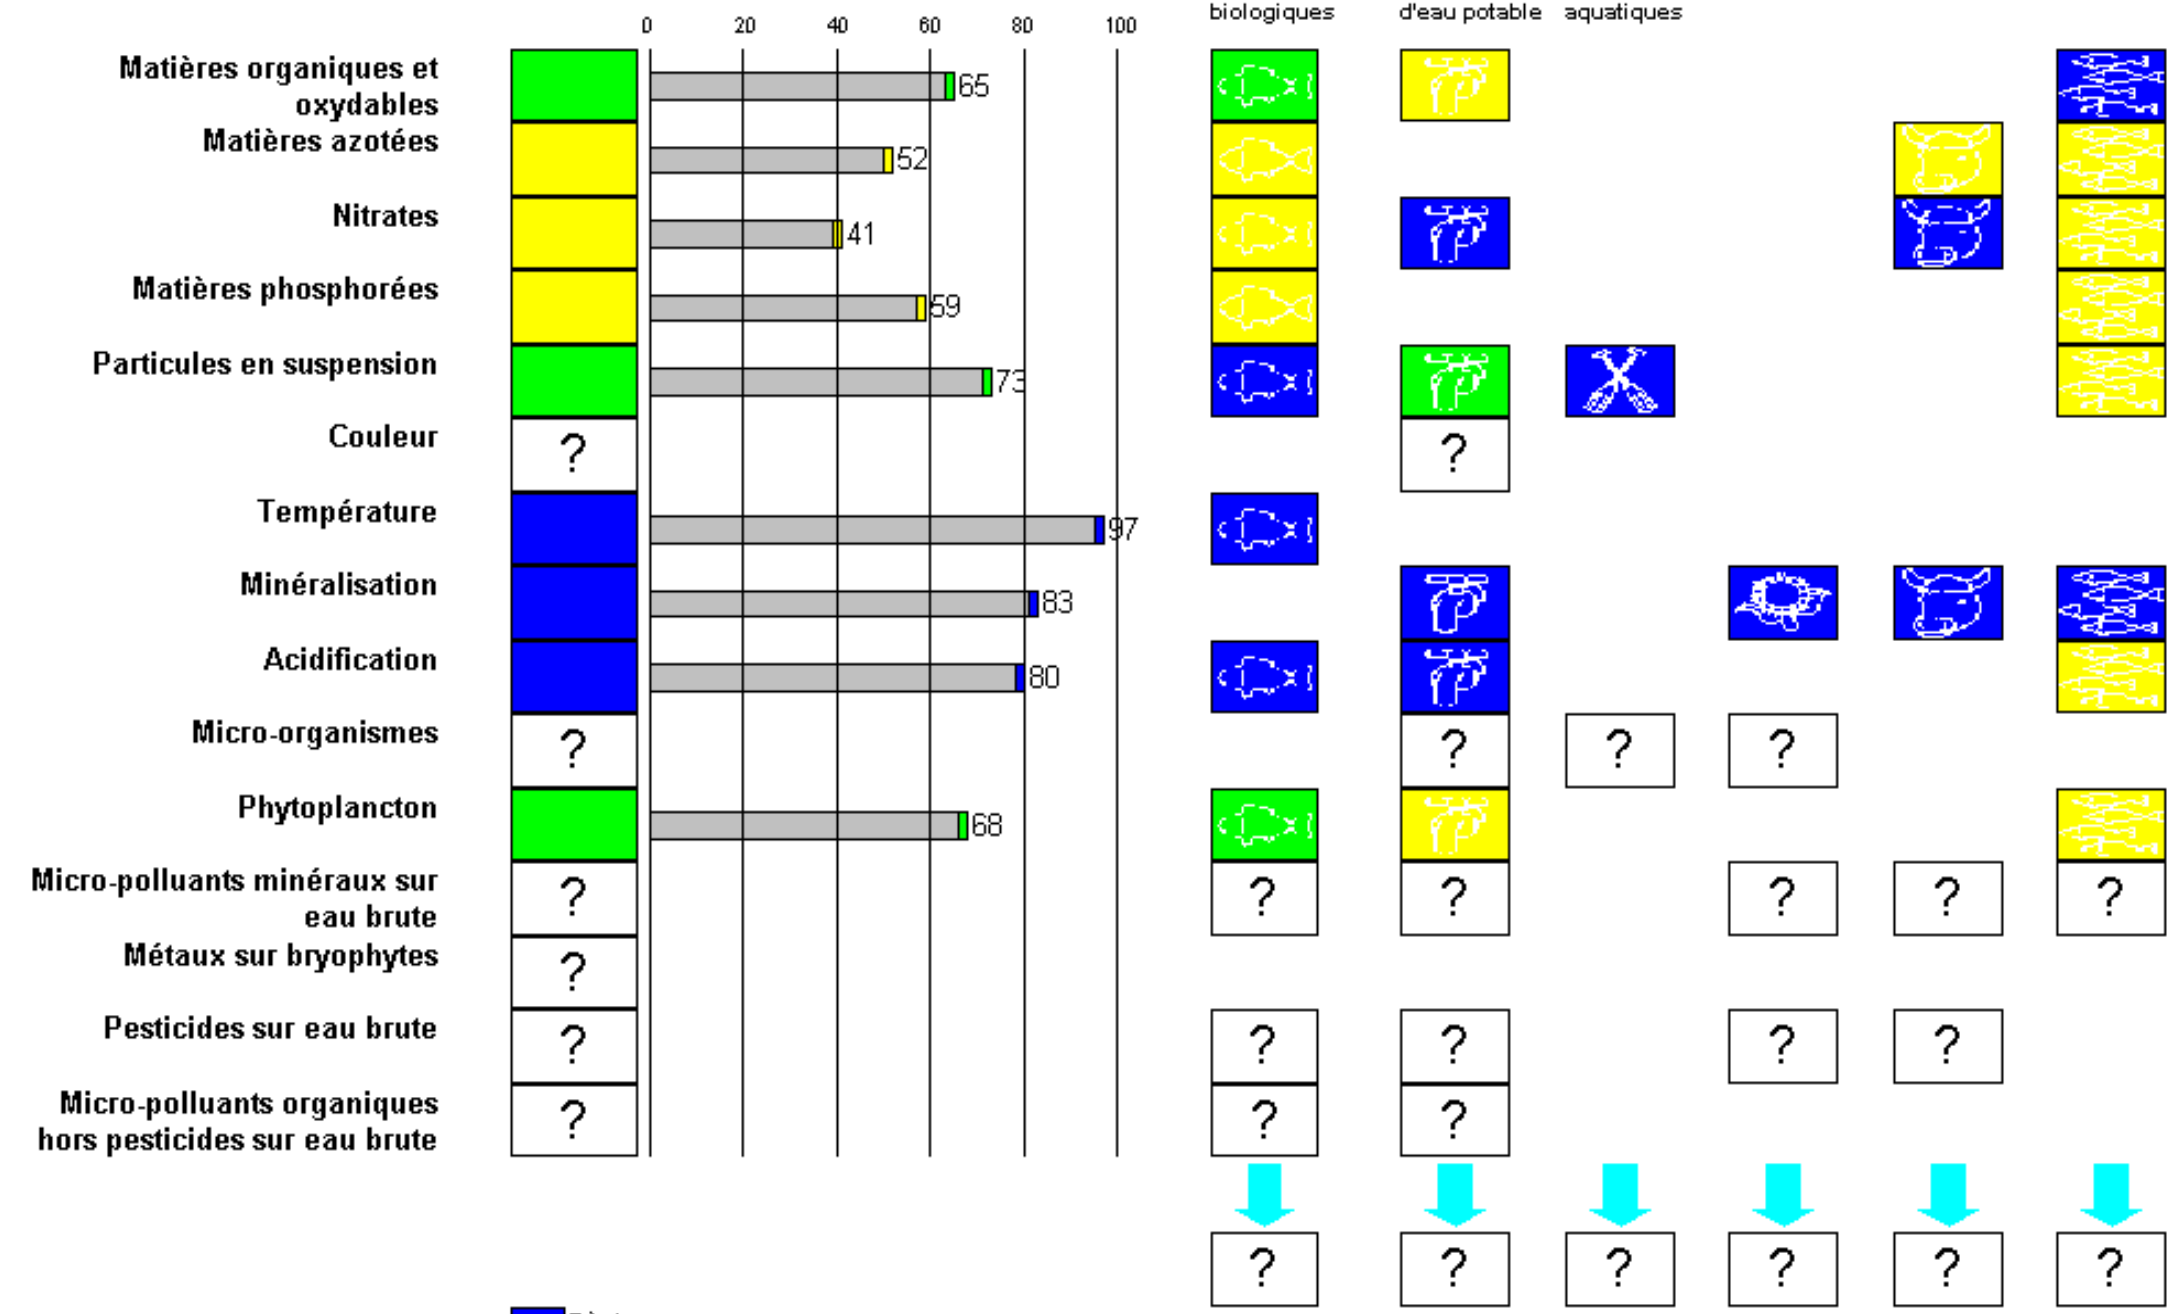

Très bon
Bon
Passable
Mauvais
Très Mauvais

? Altération, fonction ou usage non qualifié

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 08/06/2007

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte