



Rivière :

L'Eure

Station :

03189975

VILLEMEUX-SUR-EURE

Commune :


VILLEMEUX-SUR-EURE (28415)

Localisation :

D136, lieu dit Mesnil-Ponceau

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2

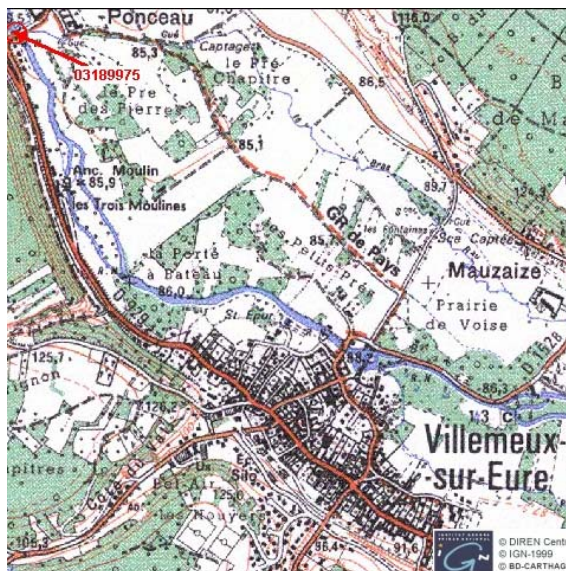

Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	534 592	2 410 044
Lambert 93 :	585 799	6 843 953
Altitude (m) :	85	



Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
16/12/2008	10:45		6.0	7.9	653	11.4	93	5.8	0.9	7.4	2.5	0.5	0.19	0.22	33.9	0.359	0.14		
18/11/2008	11:30		10.7	8.0	619	10.7	97	4.2	1.9	8.8	3.3	< .5	0.17	0.28	24.9	0.586	0.18		
21/10/2008	15:00		11.2	7.7	674	9.8	91	6	1.4	8.8	2.8	0.5	0.14	0.17	28	0.457	0.16	1	1
16/09/2008	10:45		14.4	7.8	597	10.0	98	4.8	1.7	7.9	2.7	0.5	0.12	0.12	25.7	0.376	0.13	1	4
19/08/2008	09:40		16.8	7.6	632	9.3	97	5.6	< .5	7.9	1.8	< .5	< .05	0.09	33.6	0.294	0.1	1	3
29/07/2008	10:05		19.8	8.0	649	9.4	104	3.5	1.1	< 5	2.2	< .5	0.07	0.12	28	0.453	0.16	1	3
13/02/2008	13:20		6.0	7.9	525	12.5	99	24	2.3	27	6.5	1.1	0.37	0.17	28.1	0.32	0.16		
21/01/2008	13:10		9.3	8.6	435	11.6	102	44	3.7	10	7.8	1.3	0.21	0.21	33.5	0.34	0.17		



Qualité des eaux

Station : VILLEMEUX-SUR-EURE

Code : 03189975

Cours d'eau : EURE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
12/12/2007	14:00		5.3	8.1	589	9.8	77	145	2.8	30	9.2	1.8	0.19	0.21	31	0.4	0.44		
26/11/2007	13:10		7.0	7.9	570	11.9	97	8	1.8	5	5.5	0.8	0.18	0.23	38.4	0.21	0.15		
08/10/2007	13:40		14.4	7.9	676	11.0	107	4	0.9	5	2.0	0.5	0.04	0.13	39.6	0.25	0.09	2.1	1.8
12/09/2007	13:45		16.2	8.1	606	9.9	100	6	2.5	23	4.0	0.7	0.11	0.11	27.7	0.52	0.19	4.7	2.6
14/08/2007	13:05		17.5	8.2	599	9.7	102	10	2.3	13	3.7	0.8	0.05	0.1	27.1	0.49	0.18	5	3.4
09/07/2007	13:30		17.4	8.1	595	9.6	100	14	2	< 5	4.0	0.5	0.06	0.09	23.4	0.49	0.18	6.7	4.8
11/06/2007	13:25		19.7	8.1	637	9.0	99	13	2.8	< 5	4.0	2	0.09	0.19	25.5	0.61	0.22	10.4	7.5
07/05/2007	13:00		15.6	8.1	622	8.5	86	20	3.2	< 5	3.7	0.8	0.32	0.35	25.9	0.55	0.2	17.7	14
17/04/2007	12:00		17.3	8.6	579	11.5	118	18	6	24	3.6	1.5	0.01	0.11	20.5	0.13	0.07	202	53.8
20/03/2007	12:15		7.9	8.1	607	12.9	111	24	2.3	< 5	3.2	0.9	0.14	0.15	29.9	0.33	0.14	32.3	8
20/02/2007	12:00		9.0	8.1	524	11.2	98	33	1.8	41	6.3	1	0.22	0.17	29.6	0.32	0.19		
16/01/2007	10:30		8.1	8.1	567	11.3	96	8	2.2	20	4.3	0.7	0.21	0.23	34	0.43	0.16		
04/12/2006	10:00		9.2	7.9	632	10.8	96	12	1.1		4.6	0.7	0.15	0.21	28.5	0.45	0.18		
06/11/2006	10:40		7.7	8.0	626	11.2	93	12	2.7		2.4	0.9	0.2	0.2	31	0.73	0.26		
03/10/2006	11:50		15.1	7.9	651	8.9	90	4	2.2		2.4	0.5	0.15	0.13	29.4	0.43	0.14	4.3	3.5
05/09/2006	14:30		20.0	8.1	605	9.2	102	13	2.5		4.7	0.9	0.15	0.14	27.9	0.44	0.17	7.2	3.8
03/08/2006	11:45		18.8	8.0	569	8.6	93	5	3		4.5	0.6	0.07	0.12	22.6	0.49	0.17	4.6	3.8
06/07/2006	10:45		21.3	7.9	590	8.2	93	13	0.9		2.7	0.5	0.15	0.19	24.7	0.62	0.23	3.2	4.7
08/06/2006	11:50		18.0	8.2	624	10.1	106	16	2		4.5	0.8	0.24	0.2	25.8	0.45	0.16	37.2	14.7
02/05/2006	15:00		13.9	8.4	611	12.5	123	14	3		4.2	0.9	0.19	0.13	26.3	0.32	0.13	50.3	15.5
05/04/2006	12:30		10.2	8.1	485	10.3	93	23	1.6		5.2	1	0.06	0.16	31.6	0.29	0.14	16.1	7.1
06/03/2006	14:45		6.2	8.3	624	12.1	98	10	0.7		4.5	0.6	0.29	0.15	36.7	0.33	0.13	8.8	4
07/02/2006	14:15		5.5	8.2	702	12.3	97	6	1.4		3.9	0.9	0.28	0.17	35.2	0.36	0.14		
05/01/2006	13:50		5.4	8.1	631	12.1	96	5	0.5		3.2	0.8	0.09	0.25	33.1	0.44	0.16		



Qualité des eaux

Station : VILLEMEUX-SUR-EURE

Code : 03189975

Cours d'eau : EURE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
08/12/2005	12:00		7.2	8.1	590	11.7	98	6	1		5.1	1.1	0.01	0.3	29.5	0.48	0.17		
07/11/2005	14:45		13.1	8.1	618	9.4	87	3	0.6		2.6	0.7	< .01	0.19	28.3	0.49	0.18		
04/10/2005	15:25		13.5	8.3	637	11.5	109	3	< .5		3.2	0.6	0.12	0.16	23.4	0.41	0.15	3.6	3.1
07/09/2005	15:00		20.0	8.2	618	9.9	108	6	2		2.5	1.1	0.07	0.12	27.2	0.41	0.13	11.7	5.2
03/08/2005	15:10		18.9	8.2	591	9.6	103	5	0.7		2.7	0.9	0.08	0.14	28.3	0.34	0.14	5.8	3.6
04/07/2005	15:00		20.0	7.8	576	8.8	98	12	2.5		3.2	0.9	0.16	0.27	23	0.42	0.21	4	4.2
01/06/2005	11:40		16.5	8.1	593	8.6	87	16	3		4.8	0.7	0.19	0.33	26.2	0.35	0.19	12.4	9.4
03/05/2005	11:40		17.5	8.1	594	9.3	98	15	1.6		3.1	0.9	0.18	0.21	24.9	0.41	0.18	27.3	14
04/04/2005	14:00		13.4	8.2	566	11.1	107	18	3.5		4.1	1	0.03	0.12	26.4	0.21	0.08	106	26.4
09/03/2005	11:30		6.5	8.3	706	11.9	96	7	< .5		3.1	0.6	0.16	0.15	33.7	0.1	< .07	14	5
04/02/2005	12:00		7.6	8.1	604	12.4	102	28	2.9		3.7	1	0.28	0.18	34.2	0.28	0.14		
06/01/2005	11:45		7.9	7.9	623	10.5	96	10	1.2		2.6	3.5	0.17	0.26	35.3	0.25	0.15		
14/12/2004	11:50		4.1	7.9	664	13.0	99	< 2	2.2	< 10	2.4	< .5	0.38	0.22	34	0.44	0.2		
16/11/2004	11:15		7.7	7.7	644	11.6	96	< 2	1.7	< 10	2.4	0.5	0.2	0.3	33	0.39	0.16		
20/10/2004	10:45		11.9	7.6	611	9.9	93	4	< 1	< 10	2.6	< .5	0.11	0.17	31	0.44	0.2	3	< 2
16/09/2004	12:30		14.6	7.9	628	10.6	103	6	2	13	3.3	< .5	0.06	0.12	32	0.3	0.12	6	3
18/08/2004	10:30		18.8	7.8	590	8.6	93	4	< 1	11	2.8	< .5	< .05	0.09	29	0.45	0.18	5	3
20/07/2004	11:00		19.0	7.8	624	8.4	91	8	1.4	< 10	2.7	< .5	0.13	0.24	30	0.45	0.21	5	< 2
07/06/2004	11:00		17.7	7.9	642	8.3	87	14	2	< 10	2.5	0.6	0.17	0.27	31	0.52	0.27	5	4
12/05/2004	11:45		13.3	7.8	600	9.6	91	11	2.3	15	3.1	0.6	0.19	0.27	29	0.33	0.18	11	6
22/04/2004	10:30		12.8	8.0	621	10.9	103	9	3	11	2.6	0.6	0.11	0.23	32	0.45	0.2	24	11
17/03/2004	10:45		10.6	8.2	630	11.2	100	5	2.1	< 10	2.7	< .5	0.07	0.16	34	0.21	0.14	20	7
17/02/2004	11:40		7.3	7.9	624	11.8	97	12	3.2	< 10	2.7	0.6	0.31	0.2	36	0.27	0.18		
20/01/2004	11:30		6.5	7.8	458	11.4	93	36	2.8	18	5.5	0.9	0.22	0.09	36	0.3	0.27		



Qualité des eaux


Station : VILLEMEUX-SUR-EURE


Code : 03189975


Cours d'eau : EURE


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
16/12/2003	12:15	6,780	6,5	8,0	640	12,1	97	4	2,3		2,7	0,5	0,18	0,25	36	0,37	0,18		
25/11/2003	12:00	6,290	11,0	7,8	619	10,6	97	6	1,8		3,0	0,5	0,14	0,26	31	0,36	0,2		
30/10/2003	10:30	7,350	7,6	8,0	637	11,2	96	6	2,1		2,3	< .5	0,1	0,2	34	0,3	0,14	11	4
30/09/2003	12:00	5,020	12,7	8,2	656	9,6	91	2	1,5		2,2	< .5	0,05	0,1	35	0,3	0,14	4	3
27/08/2003	10:30	4,700	18,4	8,1	624	8,9	95	12	1,3		2,8	< .5	< .05	0,09	33	0,39	0,17	6	3
22/07/2003	10:50	4,650	19,7	8,3	611	11,2	122	7	1,4		3,3	0,5	0,1	0,12	29	0,51	0,22	3	< 2
25/06/2003	12:40	5,140	20,1	8,1	682	10,4	114	10	1,4		2,8	0,5	0,08	0,15	31	0,59	0,22	7	4
27/05/2003	12:10	6,540	15,1	8,1	590	9,6	94	15	2,1		2,5	0,5	0,14	0,25	30	0,39	0,25	9	5
24/04/2003	10:45	6,860	13,2	8,2	628	11,2	107	12	3,6		2,9	0,7	0,08	0,17	33	0,16	0,17	40	12
26/03/2003	10:45	7,530	11,8	8,0	630	11,2	103	8	2,8		2,8	0,5	0,06	0,13	34	0,13	0,12	27	8
26/02/2003	12:45	8,470	8,2	8,0	632	11,3	97	9	2,5		2,8	0,6	0,24	0,15	36	0,2	0,13		
28/01/2003	12:10	11,000	8,0	7,8	555	11,4	96	20	2,3		4,4	0,9	0,26	0,18	33	0,29	0,21		
17/12/2002	12:45	10,700	8,3	7,9	593	11,1	94	20	2	< 30		0,6	0,18	0,21	35	0,35	0,22		
27/11/2002	11:40	10,700	7,8	7,9	571	11,1	94	22	2,3	< 30		0,8	0,14	0,17	32	0,33	0,22		
24/10/2002	10:50	9,930	11,4	7,9	563	9,9	91	12	2,6	< 30		0,7	0,18	0,25	27	0,41	0,21	5	3
26/09/2002	11:40	5,880	11,8	8,2	648	10,0	92	5	1,9	< 30		< .5	0,05	0,11	37	0,34	0,15	4	< 2
29/08/2002	10:45	8,810	16,0	8,0	562	8,9	90	17	2,3	< 30		0,8	0,4	0,34	30	0,42	0,23	7	3
24/07/2002	10:45	5,490	17,6	8,1	629	8,1	85	12	1,3	< 30		0,5	0,06	0,09	34	0,32	0,18	5	4
26/06/2002	11:50	6,060	18,1	8,0	626	9,2	96	19	1,3	< 30		0,6	0,08	0,16	32	0,4	0,25	9	6
28/05/2002	11:30	7,480	13,7	8,0	619	9,5	92	15	2,4	< 30		0,6	0,13	0,2	33	0,37	0,2	10	6
25/04/2002	11:00	7,000	14,7	8,3	632	10,5	102	5	2,4	< 30		0,5	< .05	0,12	34	0,11	0,1	25	10
26/03/2002	10:45	14,600	9,8	8,1	525	10,1	88	20	2,4	< 30		0,8	0,11	0,1	29	0,25	0,19	8	5
27/02/2002	12:00	15,300	9,3	8,1	515	10,5	92	31	2,8	< 30		0,9	0,15	0,12	32	0,27	0,22		
29/01/2002	12:15	11,000	9,9	7,8	571	11,0	97	30	2,4	< 30		0,9	0,18	0,19	35	0,36	0,23		
18/12/2001	11:00	7,470	3,7	7,9	663	13,3	99	6	1,5	< 30		< .5	0,23	0,14	40	0,35	0,16		
06/11/2001	12:40	7,300	10,2	7,8	659	10,6	94	8	2,8	< 30		0,5	0,15	0,14	35	0,39	0,18		
02/10/2001	11:00	8,360	15,6	7,9	624	8,9	90	16	1,8	< 30		0,7	0,1	0,16	32	0,39	0,17	7	3


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
04/09/2001	12:20	7,170	15,5	7,9	627	9,7	97	10	1,5	< 30		< .5	0,12	0,11	34	0,39	0,18	4	3
09/08/2001	11:00	7,630	17,2	8,0	584	9,3	97	14	1,9	< 30		< .5	0,07	0,14	31	0,44	0,2	7	5
17/07/2001	10:40	10,200	16,0	8,0	573	9,7	99	24	2	< 30		0,8	0,08	0,15	28	0,44	0,24	10	4
21/06/2001	10:00	6,700	16,9	7,8	646	9,2	95	16	1,6	< 30		0,5	0,1	0,14	35	0,42	0,23	6	3
16/05/2001	14:00	8,570	14,4	8,1	613	10,5	104	8	3	< 30		0,5	0,1	0,19	34	0,26	0,19	28	12
18/04/2001	10:30	11,900	10,3	7,9	560	10,7	96	7	2	< 30		0,5	0,07	0,08	32	0,16	0,1	11	4
20/03/2001	11:30	17,800	8,7	7,7	489	10,9	95	16	3,5	< 30		0,8	0,18	0,17	30	0,26	0,22	9	7
20/02/2001	12:00	9,940	7,1	7,8	582	12,0	98	12	1,6	< 30		0,6	0,19	0,11	35	0,28	0,17		
24/01/2001	11:45	28,800	8,1		392	11,3	97	500	4,6	69		3,2	0,3	0,12	23	0,48	1,1		
12/12/2000	11:40	20,300	10,2	8,0	400	10,3	91	37	4	< 30		2,2	0,89	0,2	14	0,61	0,44		
07/11/2000	11:35	16,300	9,4	8,3	490	10,0	91	68	3,2	30		1,7	0,38	0,23	26	0,59	0,44		
03/10/2000	11:10	5,130	13,6	8,4	630	9,9	95	7	1,7	< 30		0,5	0,14	0,28	32	0,54	0,23	5	2
04/09/2000	12:10	4,690	15,7	8,4	610	9,6	96	6	1,7	< 30		0,5	0,12	0,15	29	0,51	0,23	4	2
08/08/2000	10:30	5,550	18,1	8,3	570	8,5	89	16	1,8	< 30		0,5	0,11	0,15	28	0,5	0,25	7	4
11/07/2000	11:15	8,940	15,7	7,5	475	8,4	85	27	3,7	< 20		1	0,31	0,33	20	0,58	0,31	10	4
14/06/2000	10:30	6,210	17,3	8,1	585	8,9	92	20	2,5	22		0,8	0,13	0,19	25	0,47	0,24	12	7
16/05/2000	14:25	7,960	19,6	8,1	510	7,9	86	27	2,4	< 20		1,2	0,14	0,25	21	0,44	0,29	5	9
17/04/2000	12:00	15,100	9,5	8,1	450	9,0	80	33	5,1	33		1,4	0,19	0,15	20	0,25	0,25	49	33
21/03/2000	10:30	6,500	8,8	8,4	620	11,9	102	6	2,8	21		0,6	0,08	0,09	29	0,16	0,13	22	3
22/02/2000	12:00	15,800	6,4	8,1	450	12,0	97	20	3	< 20		1,1	0,15	0,1	28	0,24	0,21		
25/01/2000	11:45	7,380	4,2	8,2	610	12,7	97	9	2,9	< 20		0,7	0,37	0,12	30	0,34	0,21		

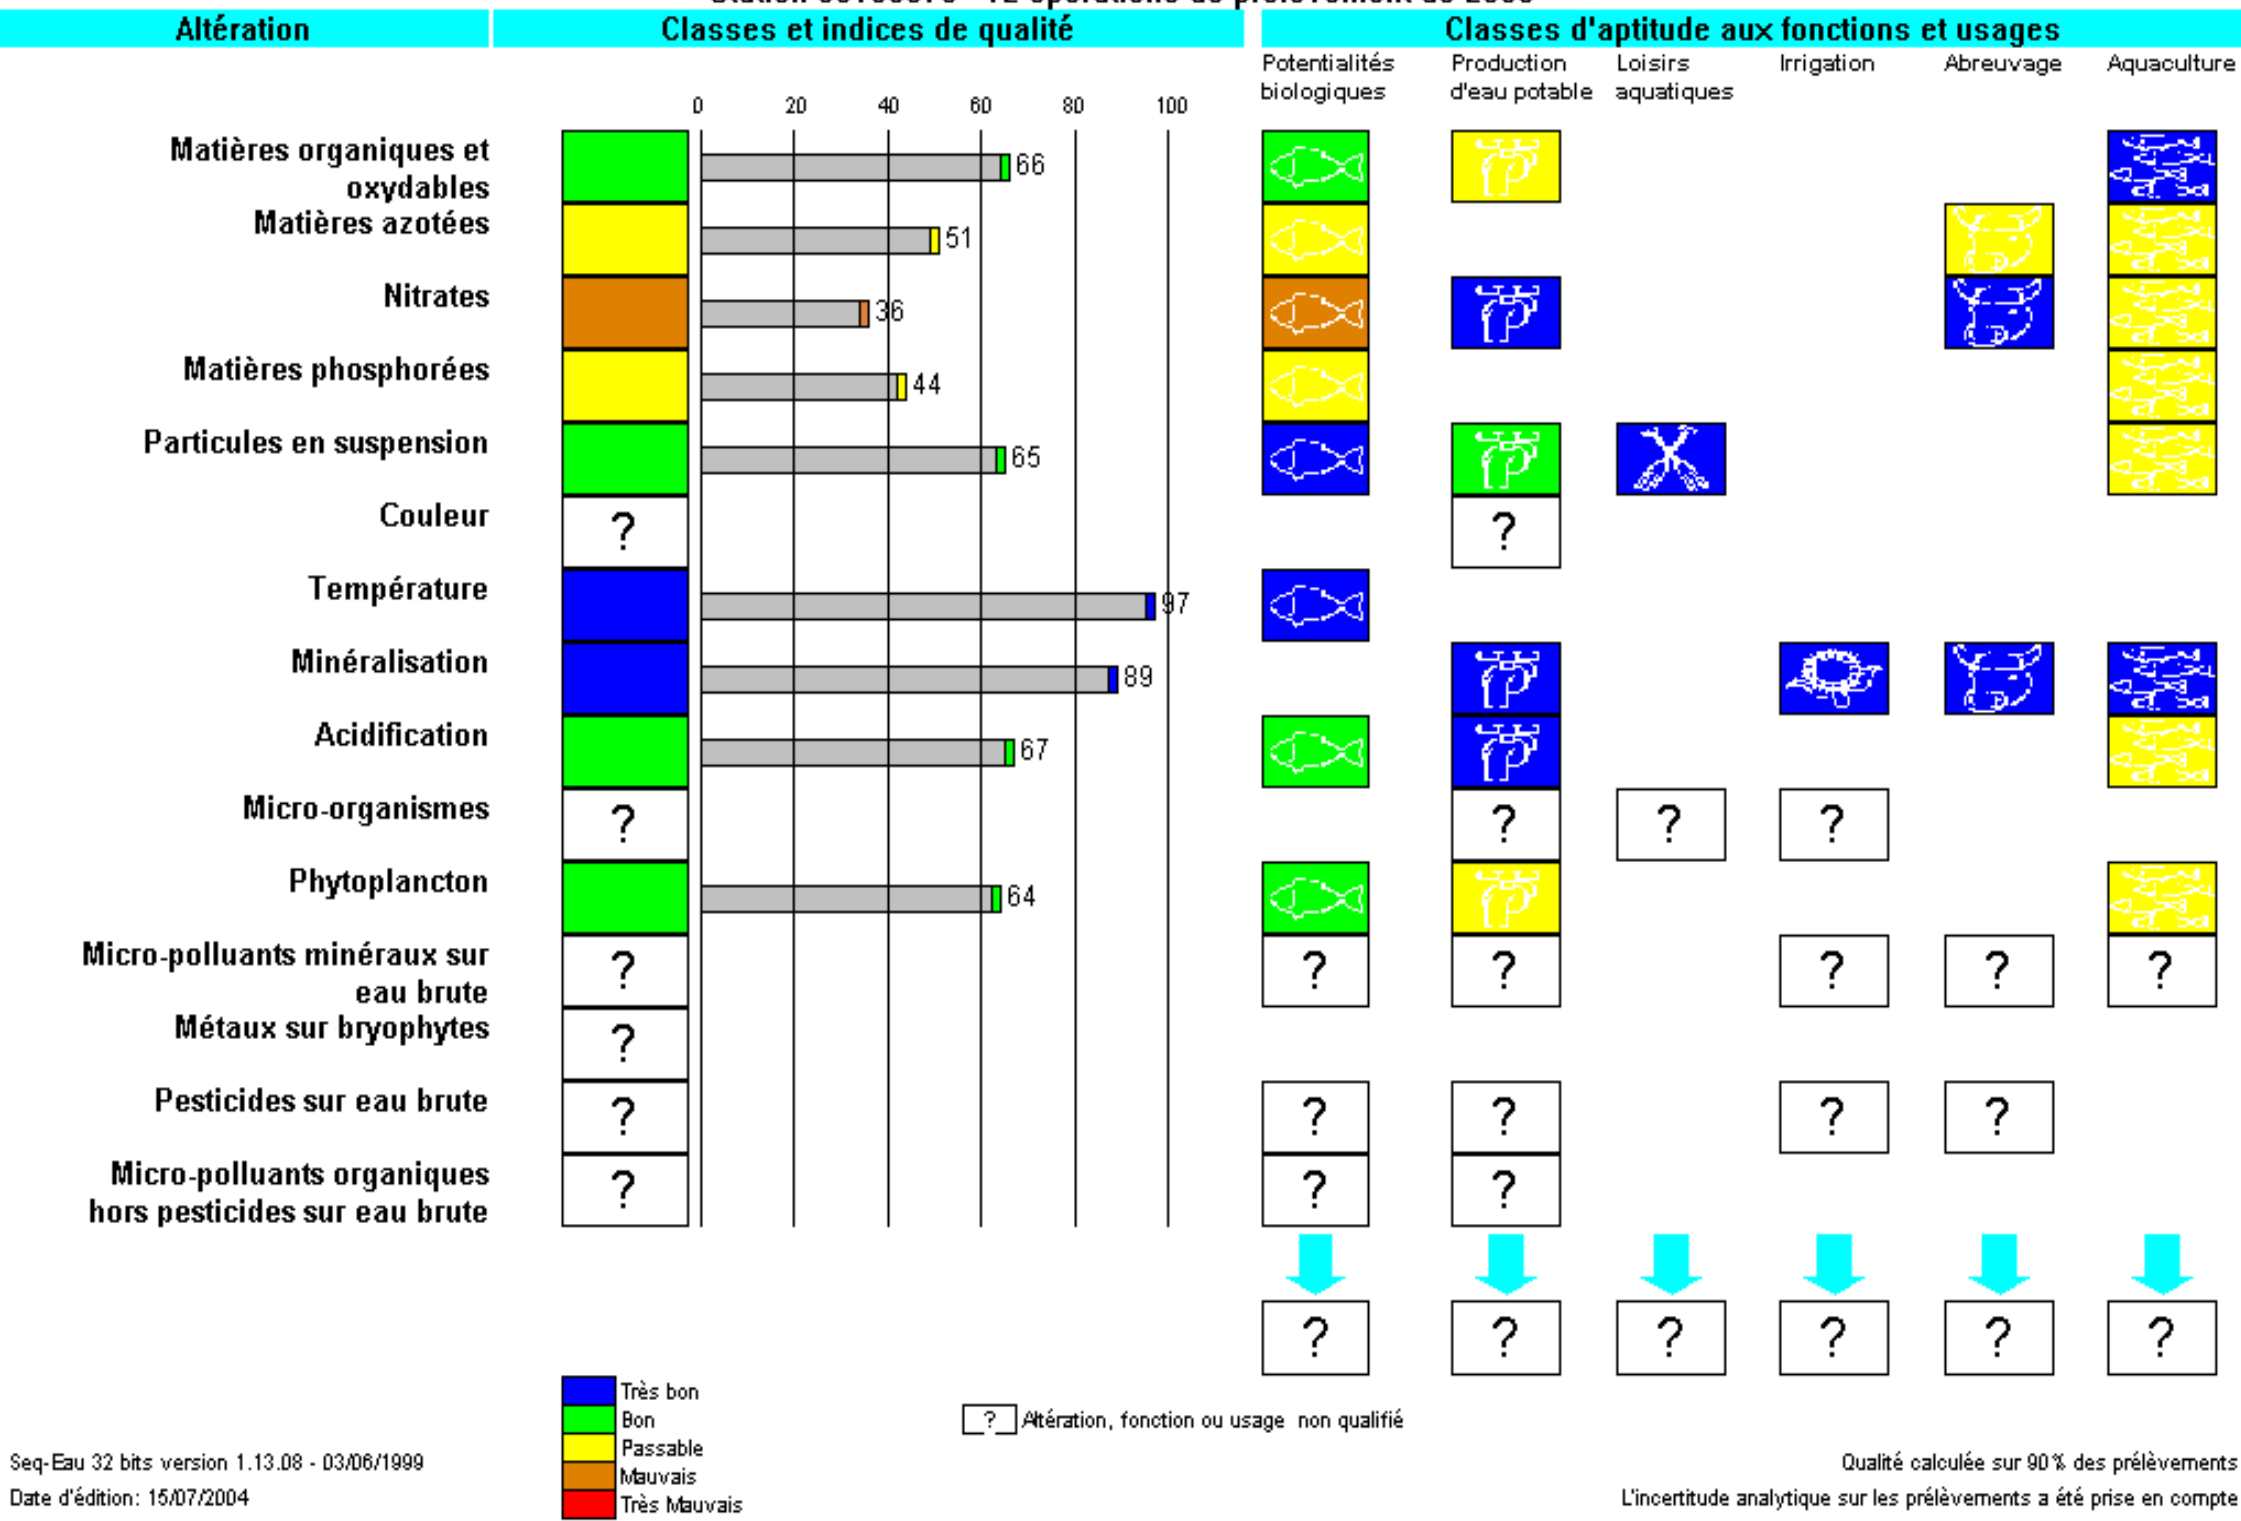


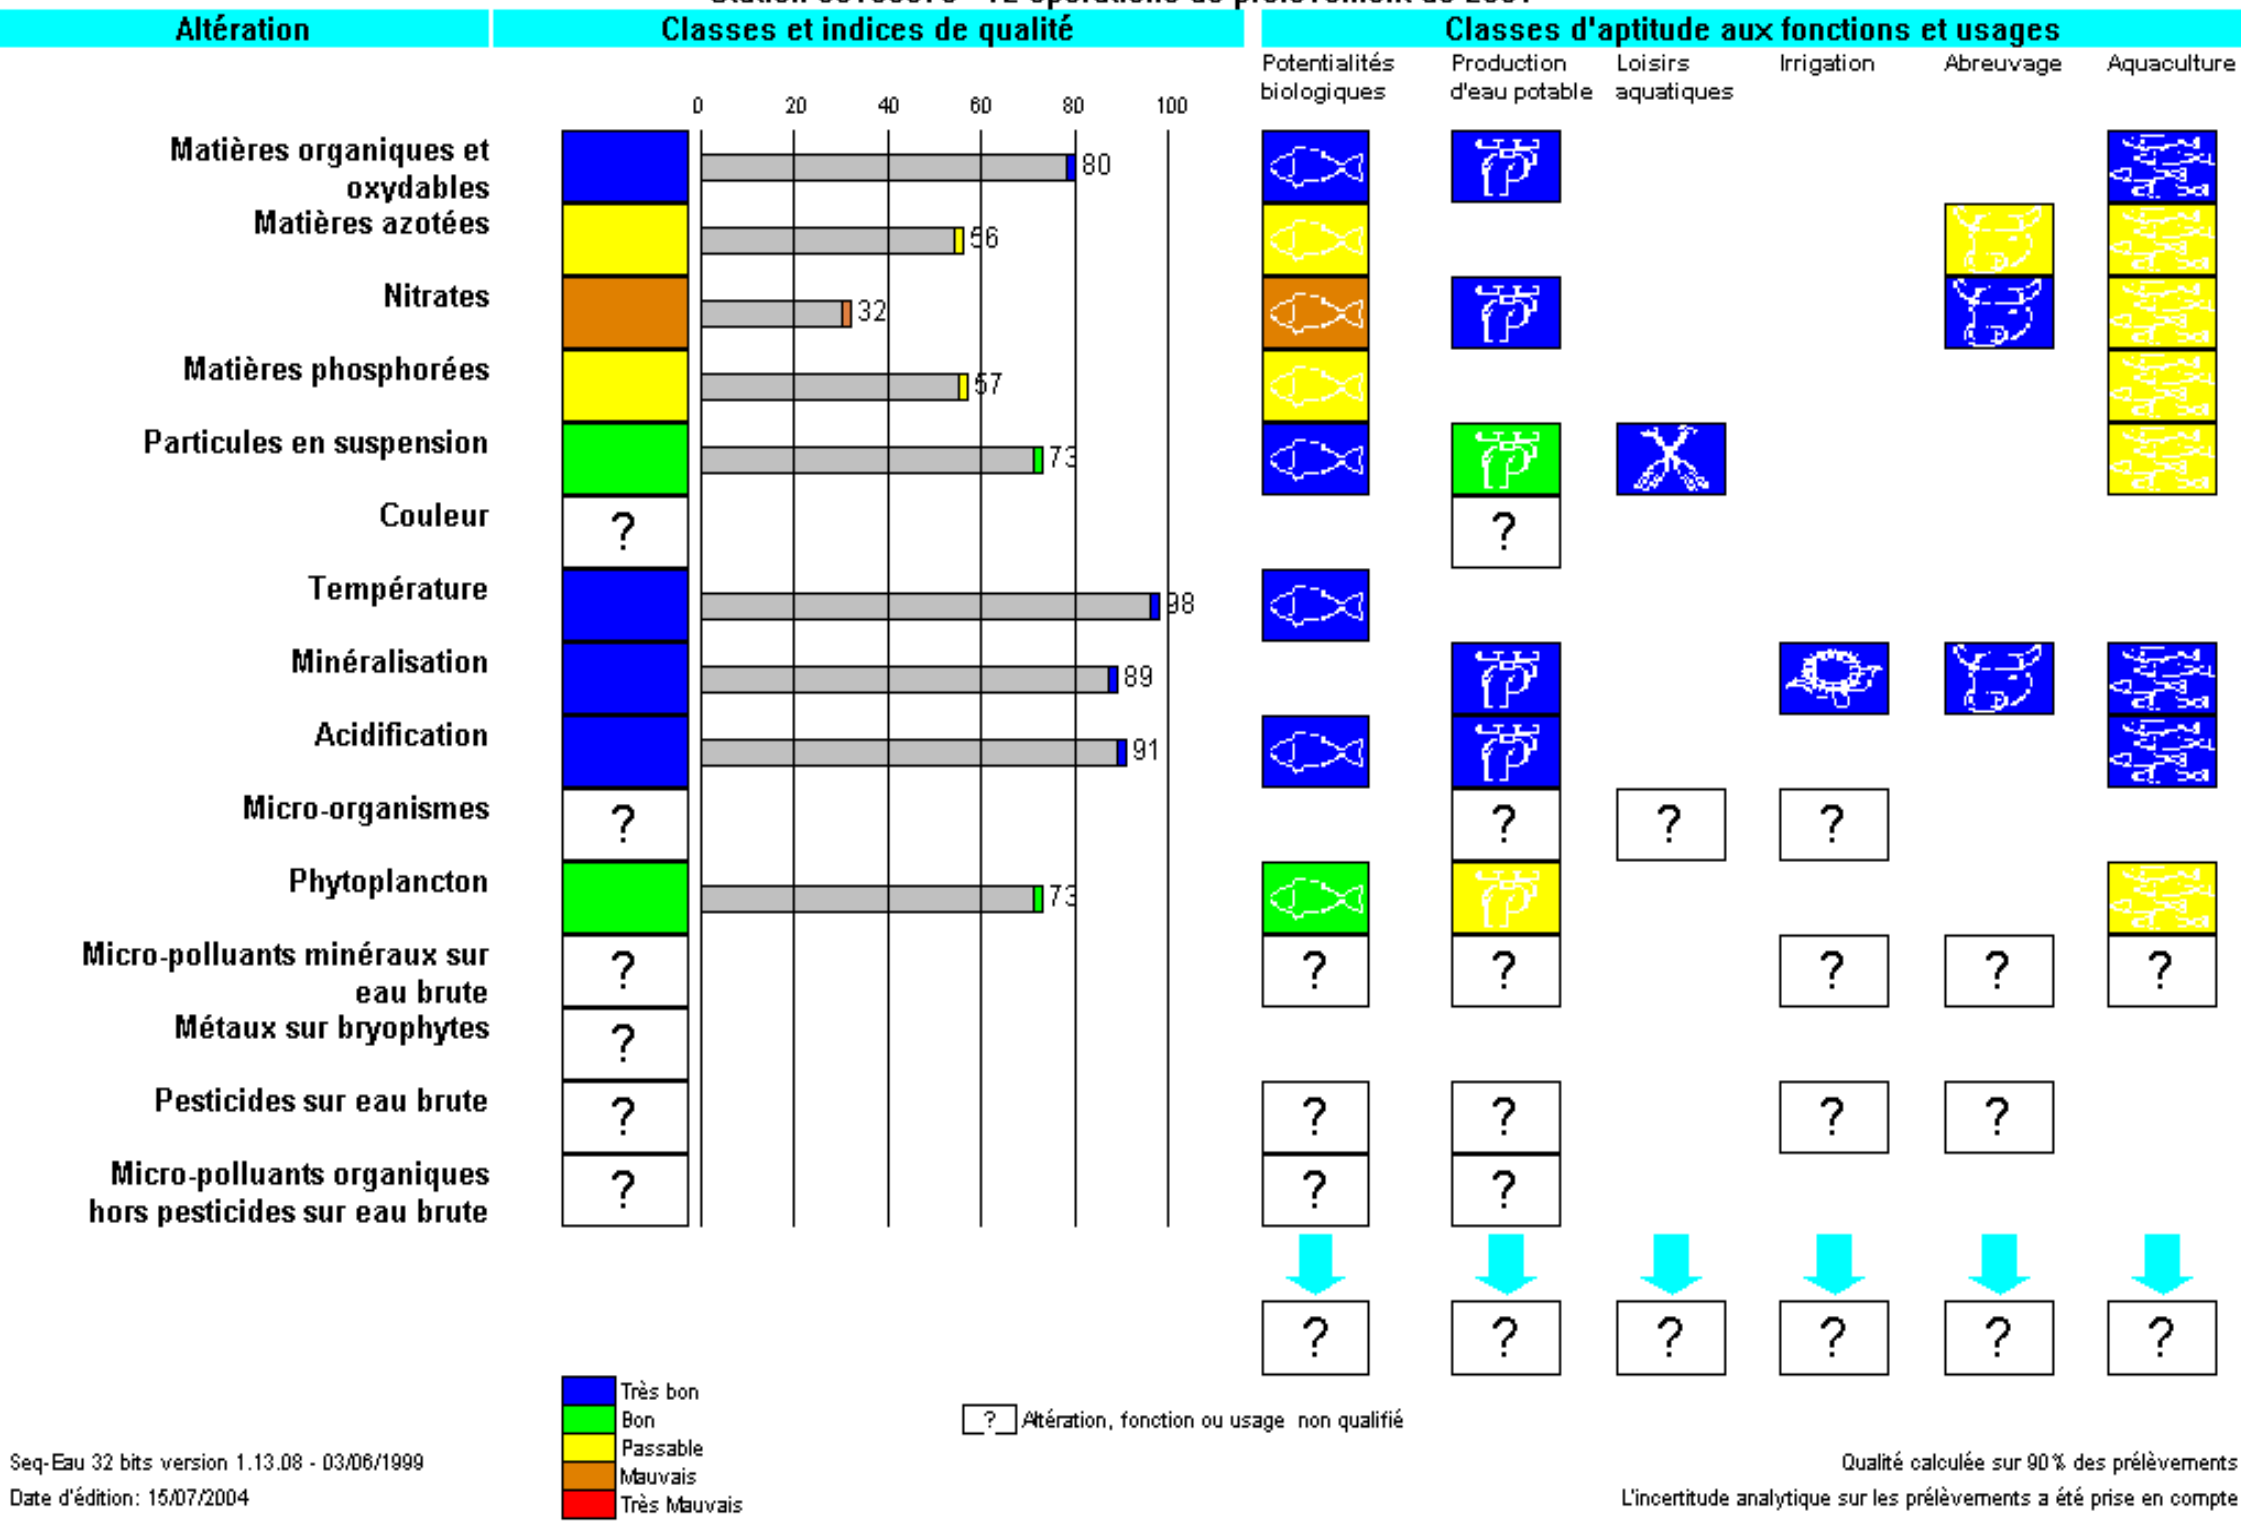


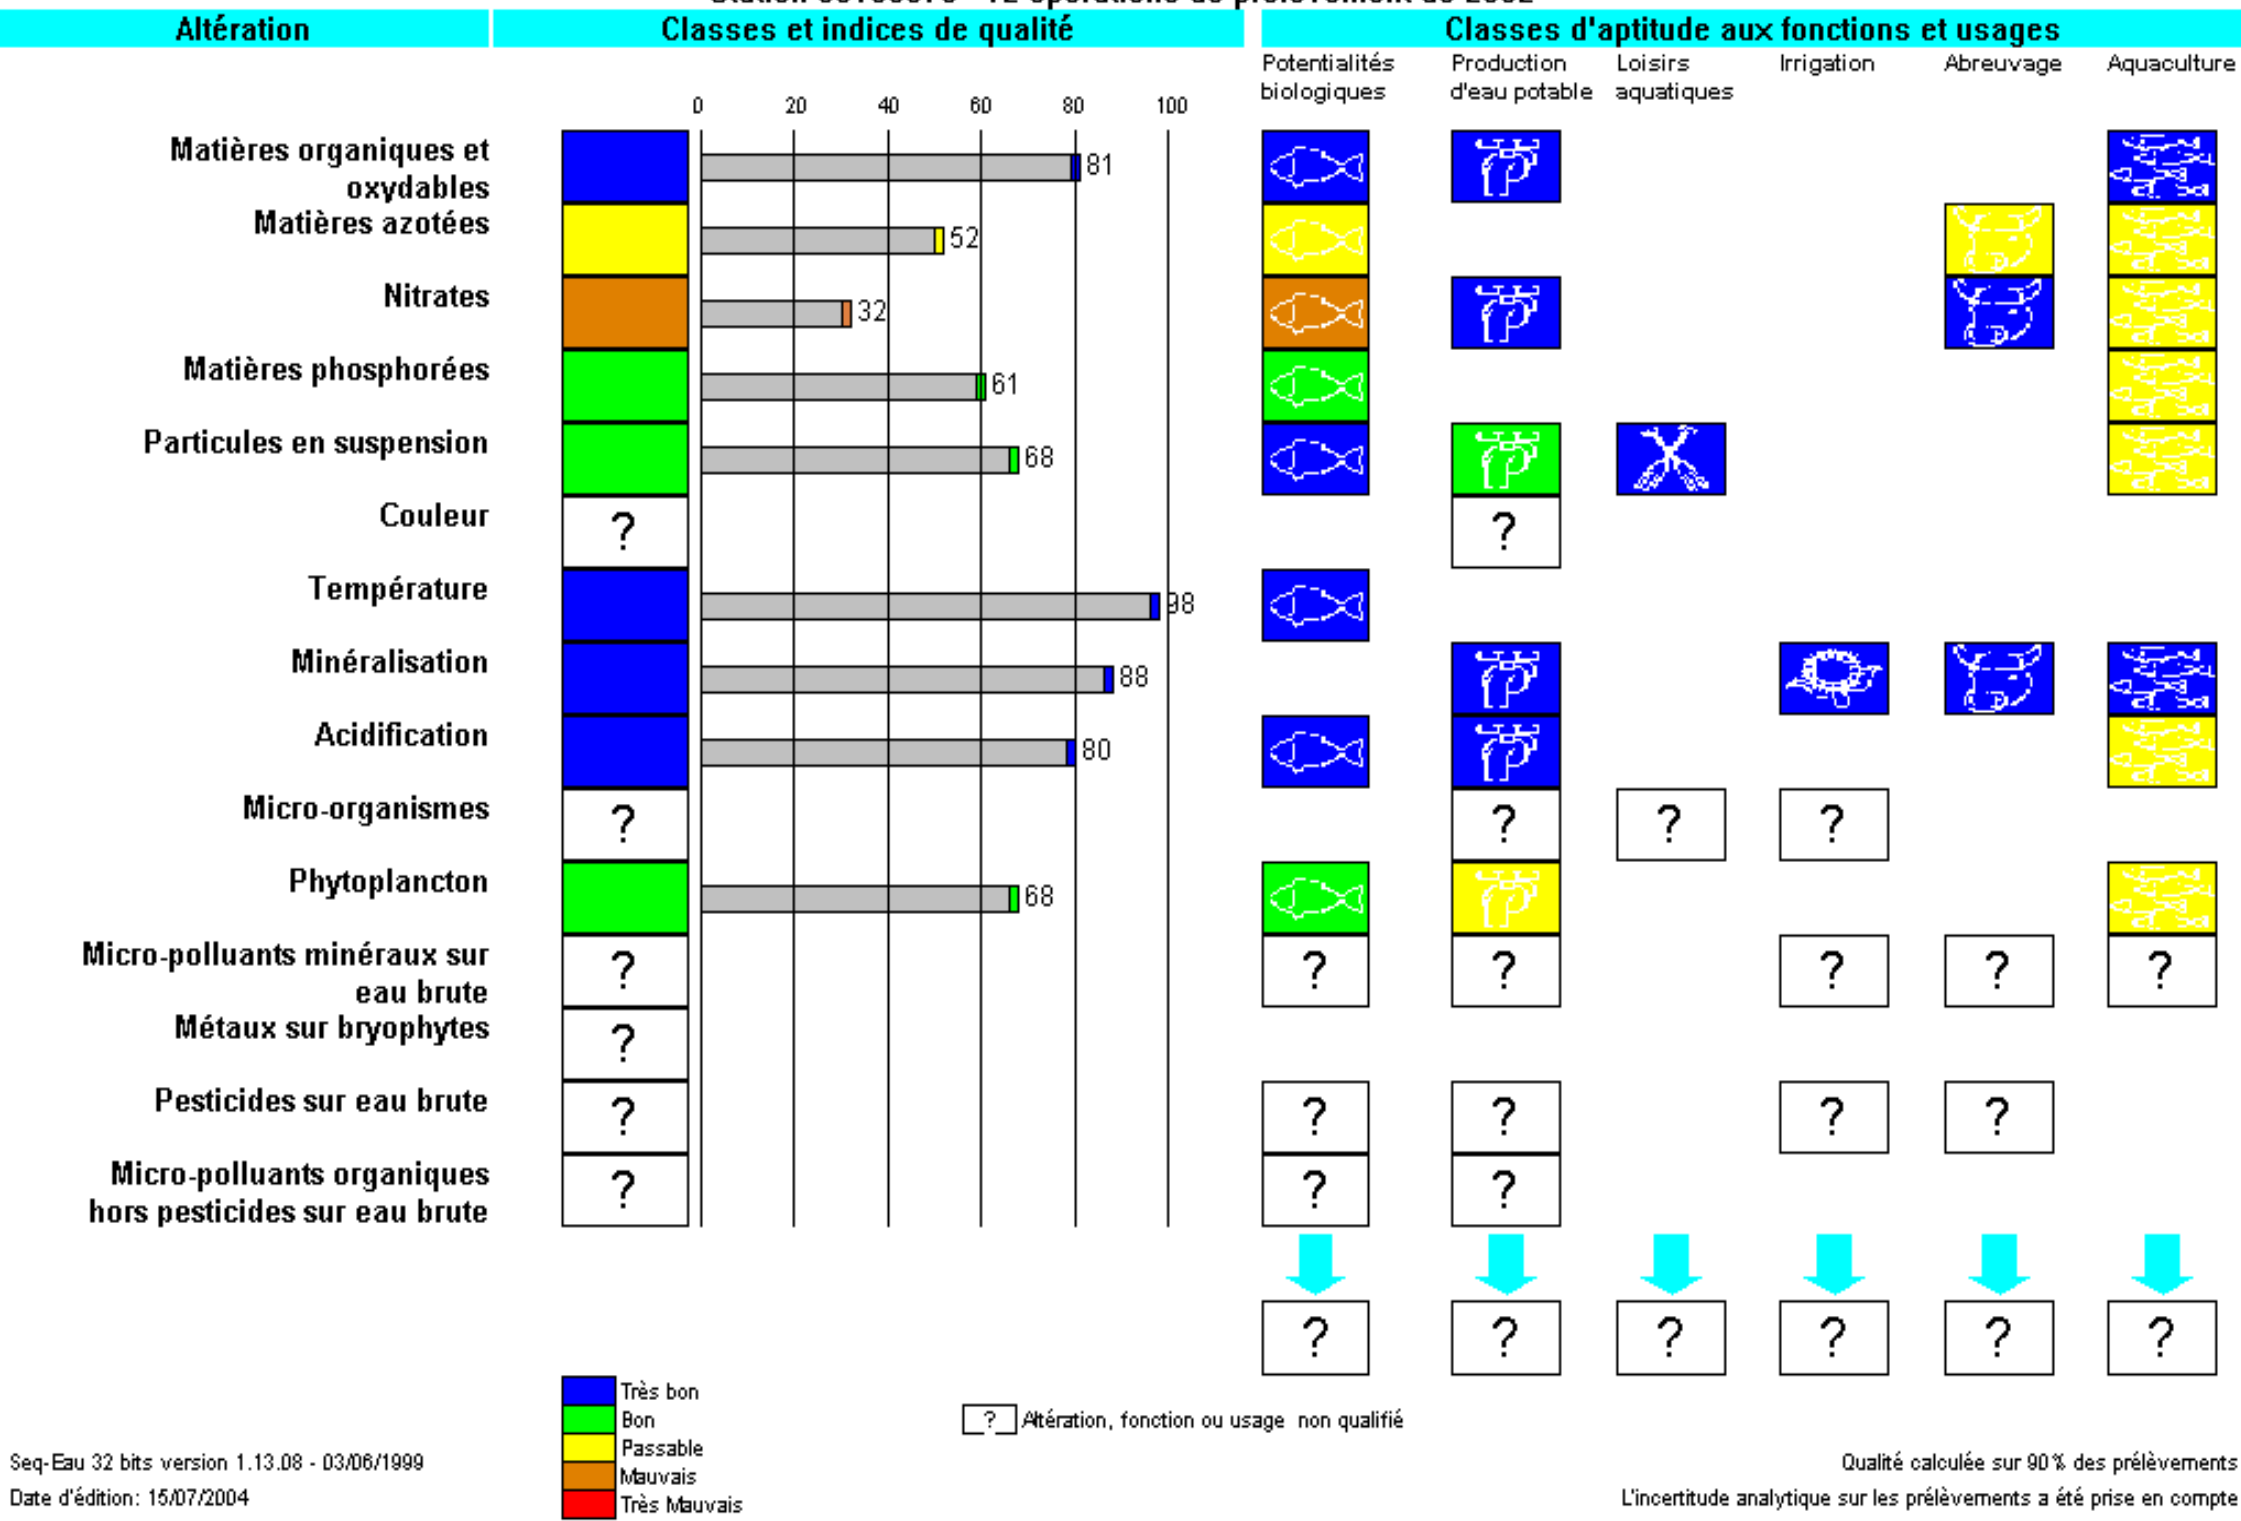


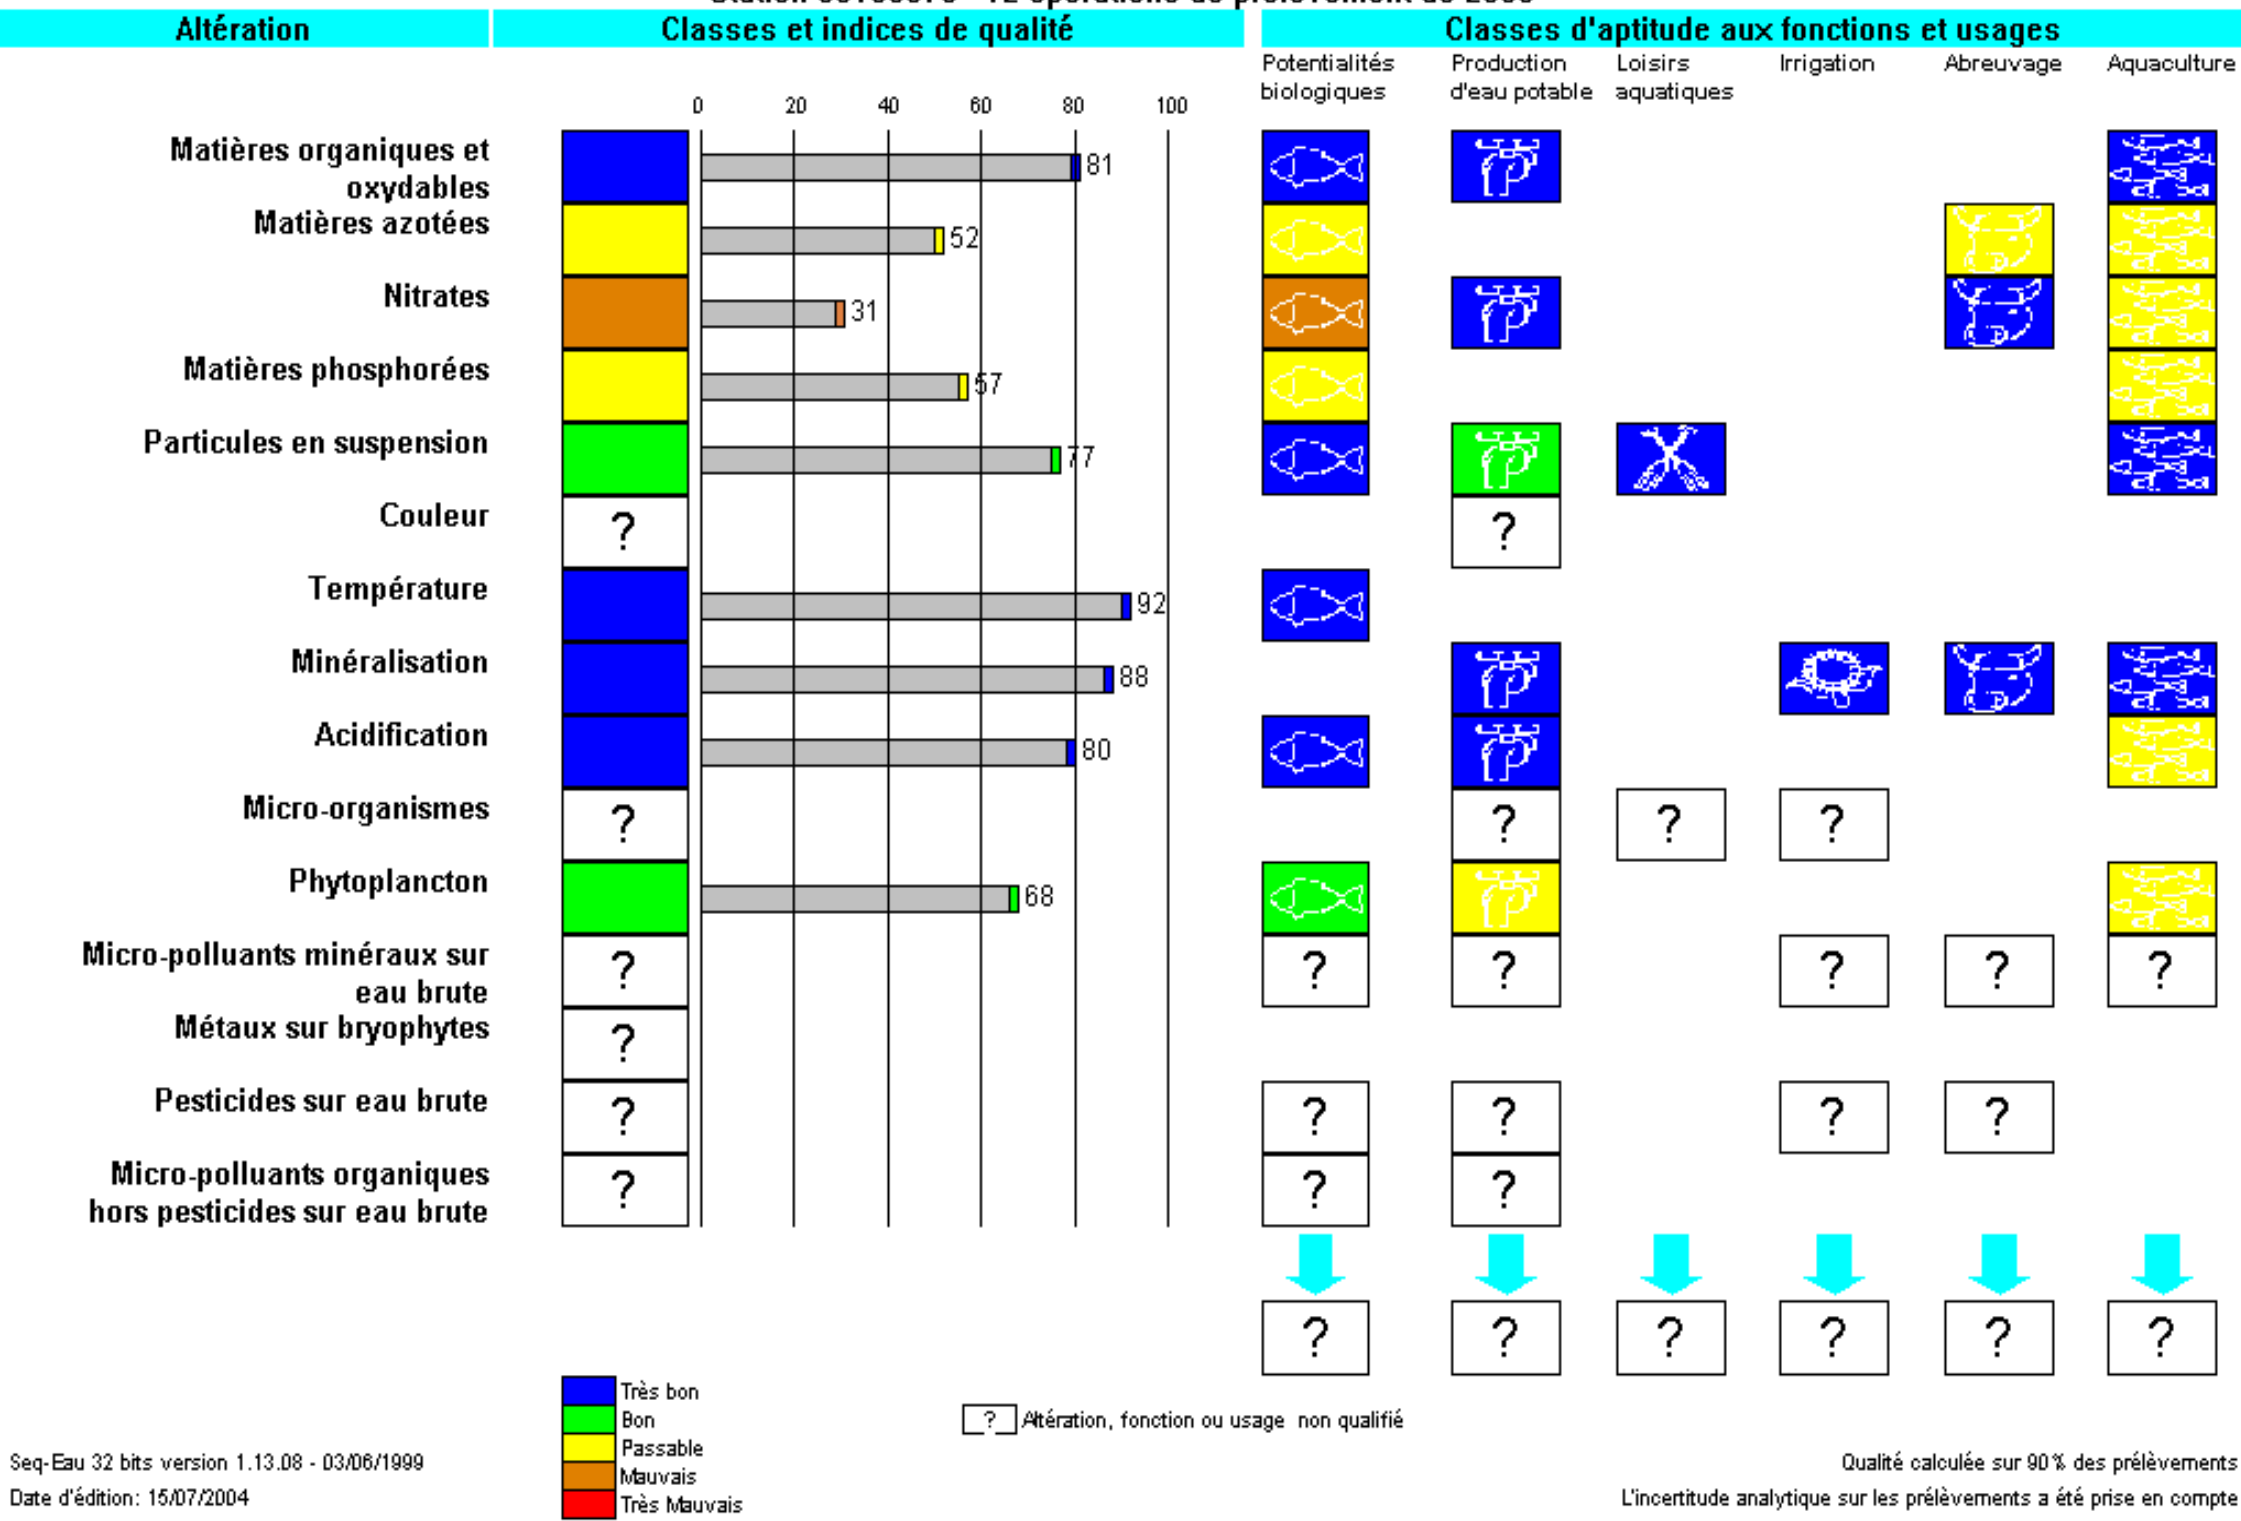


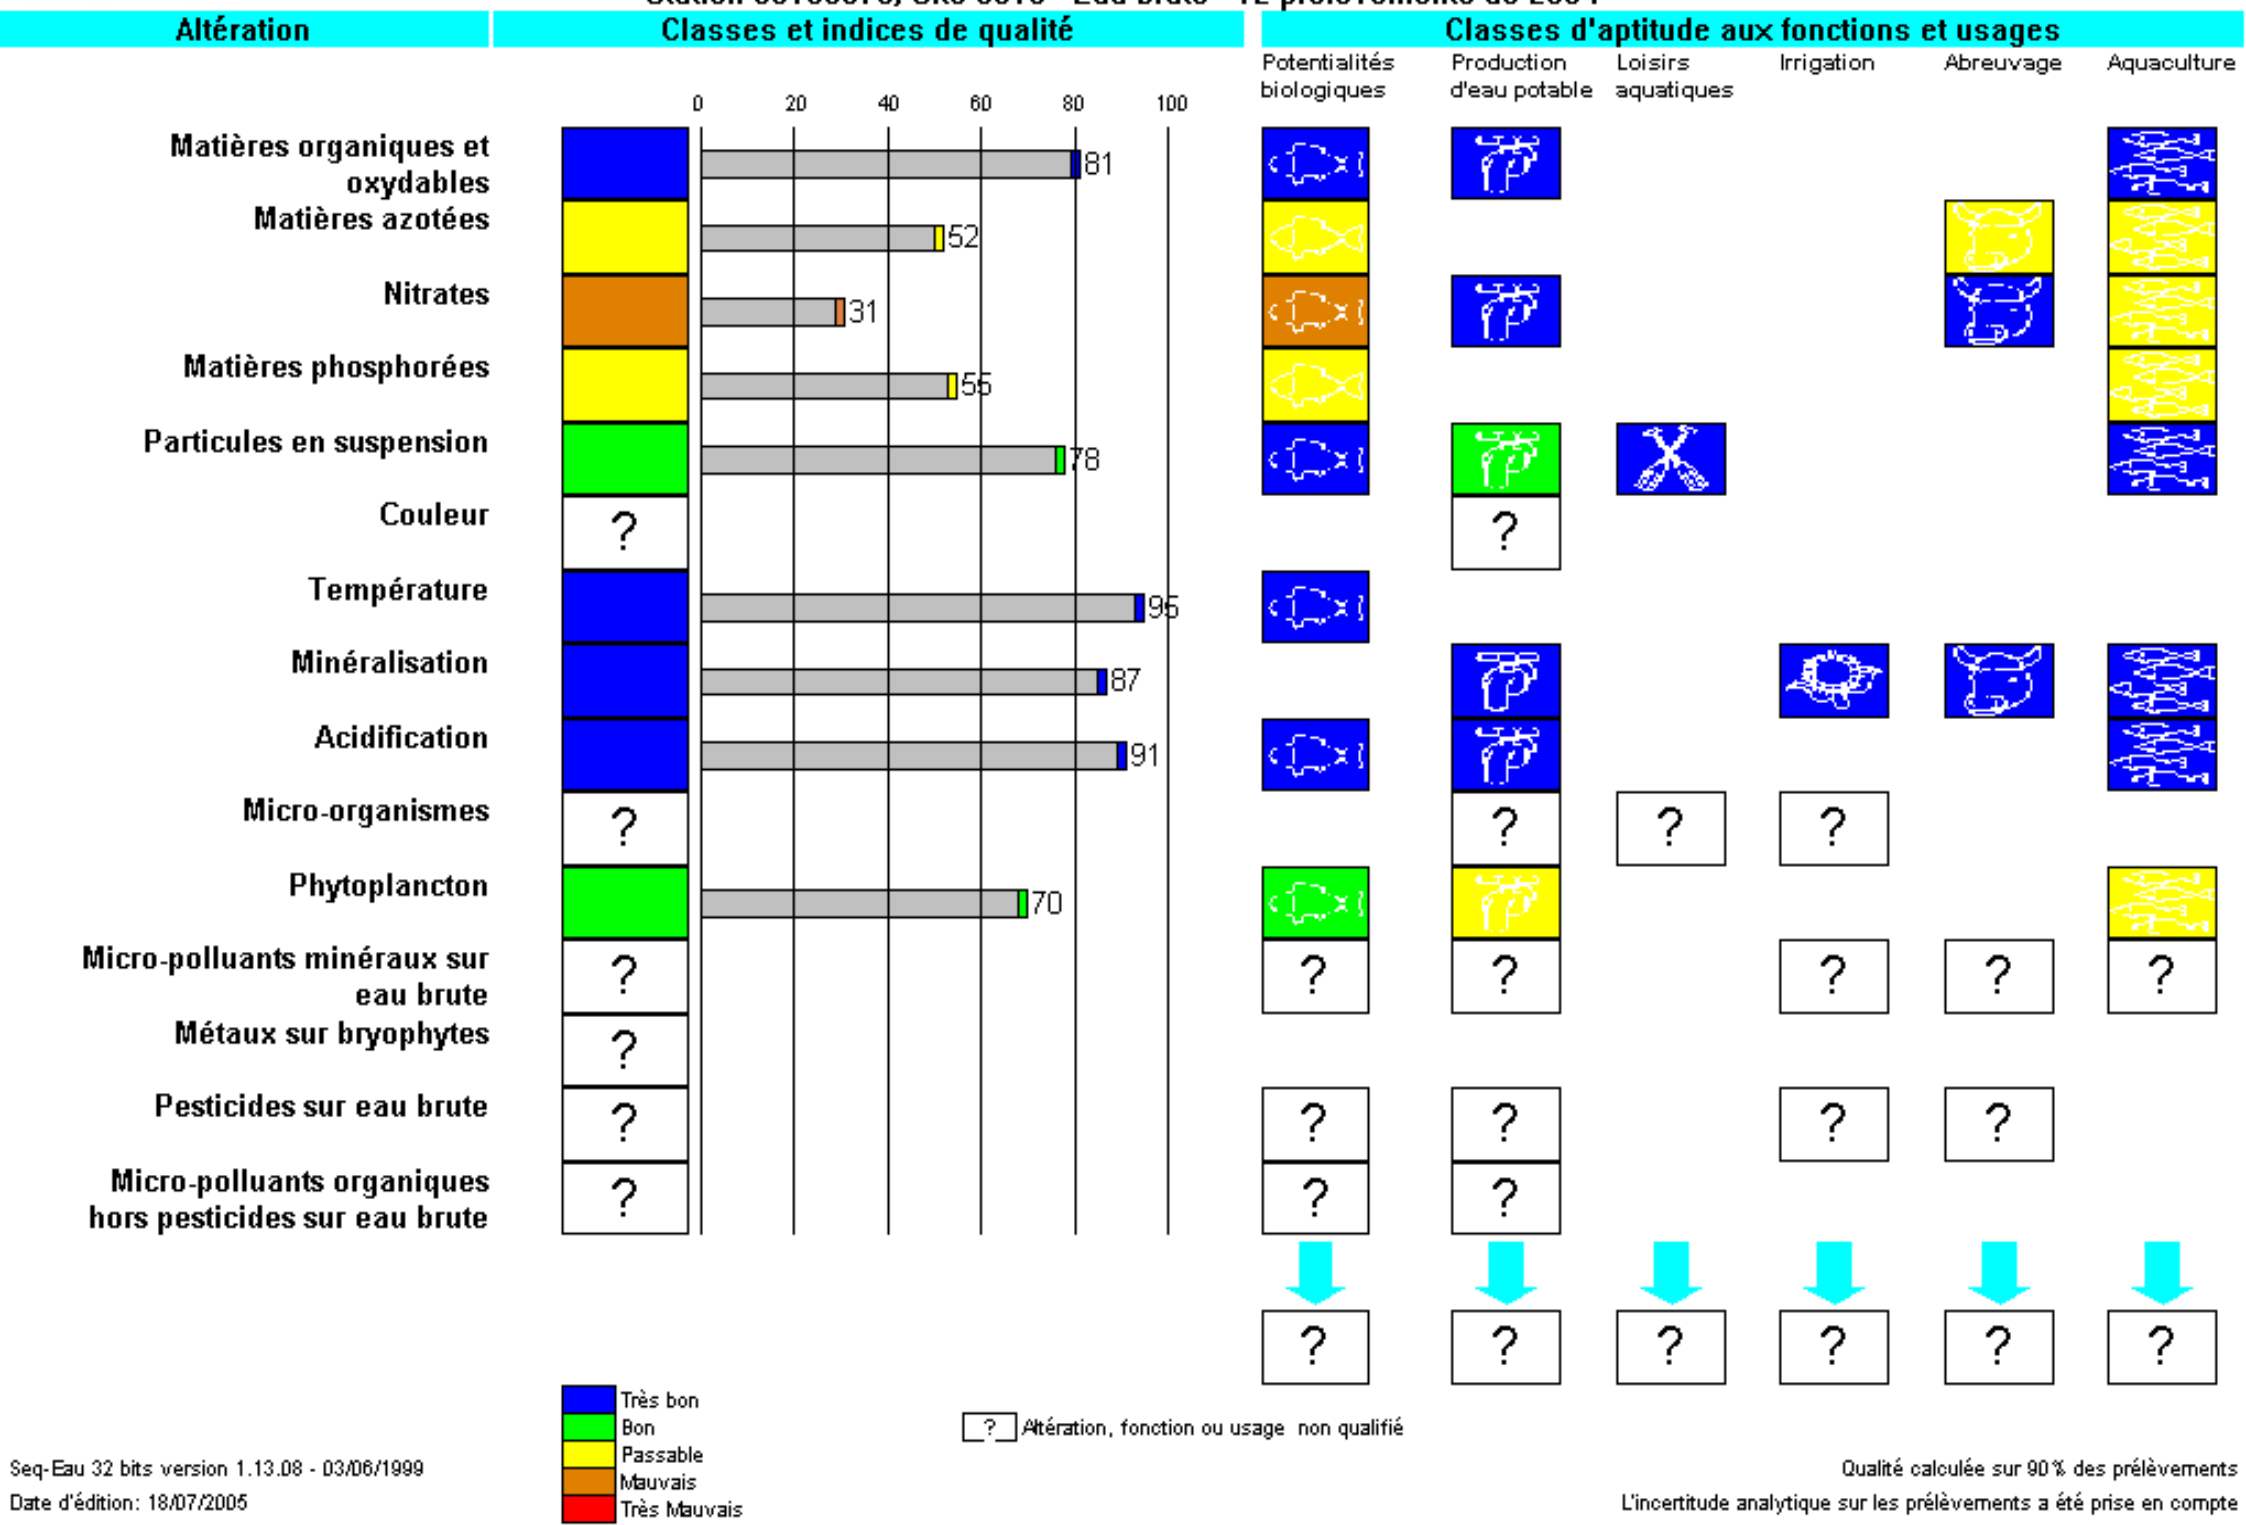

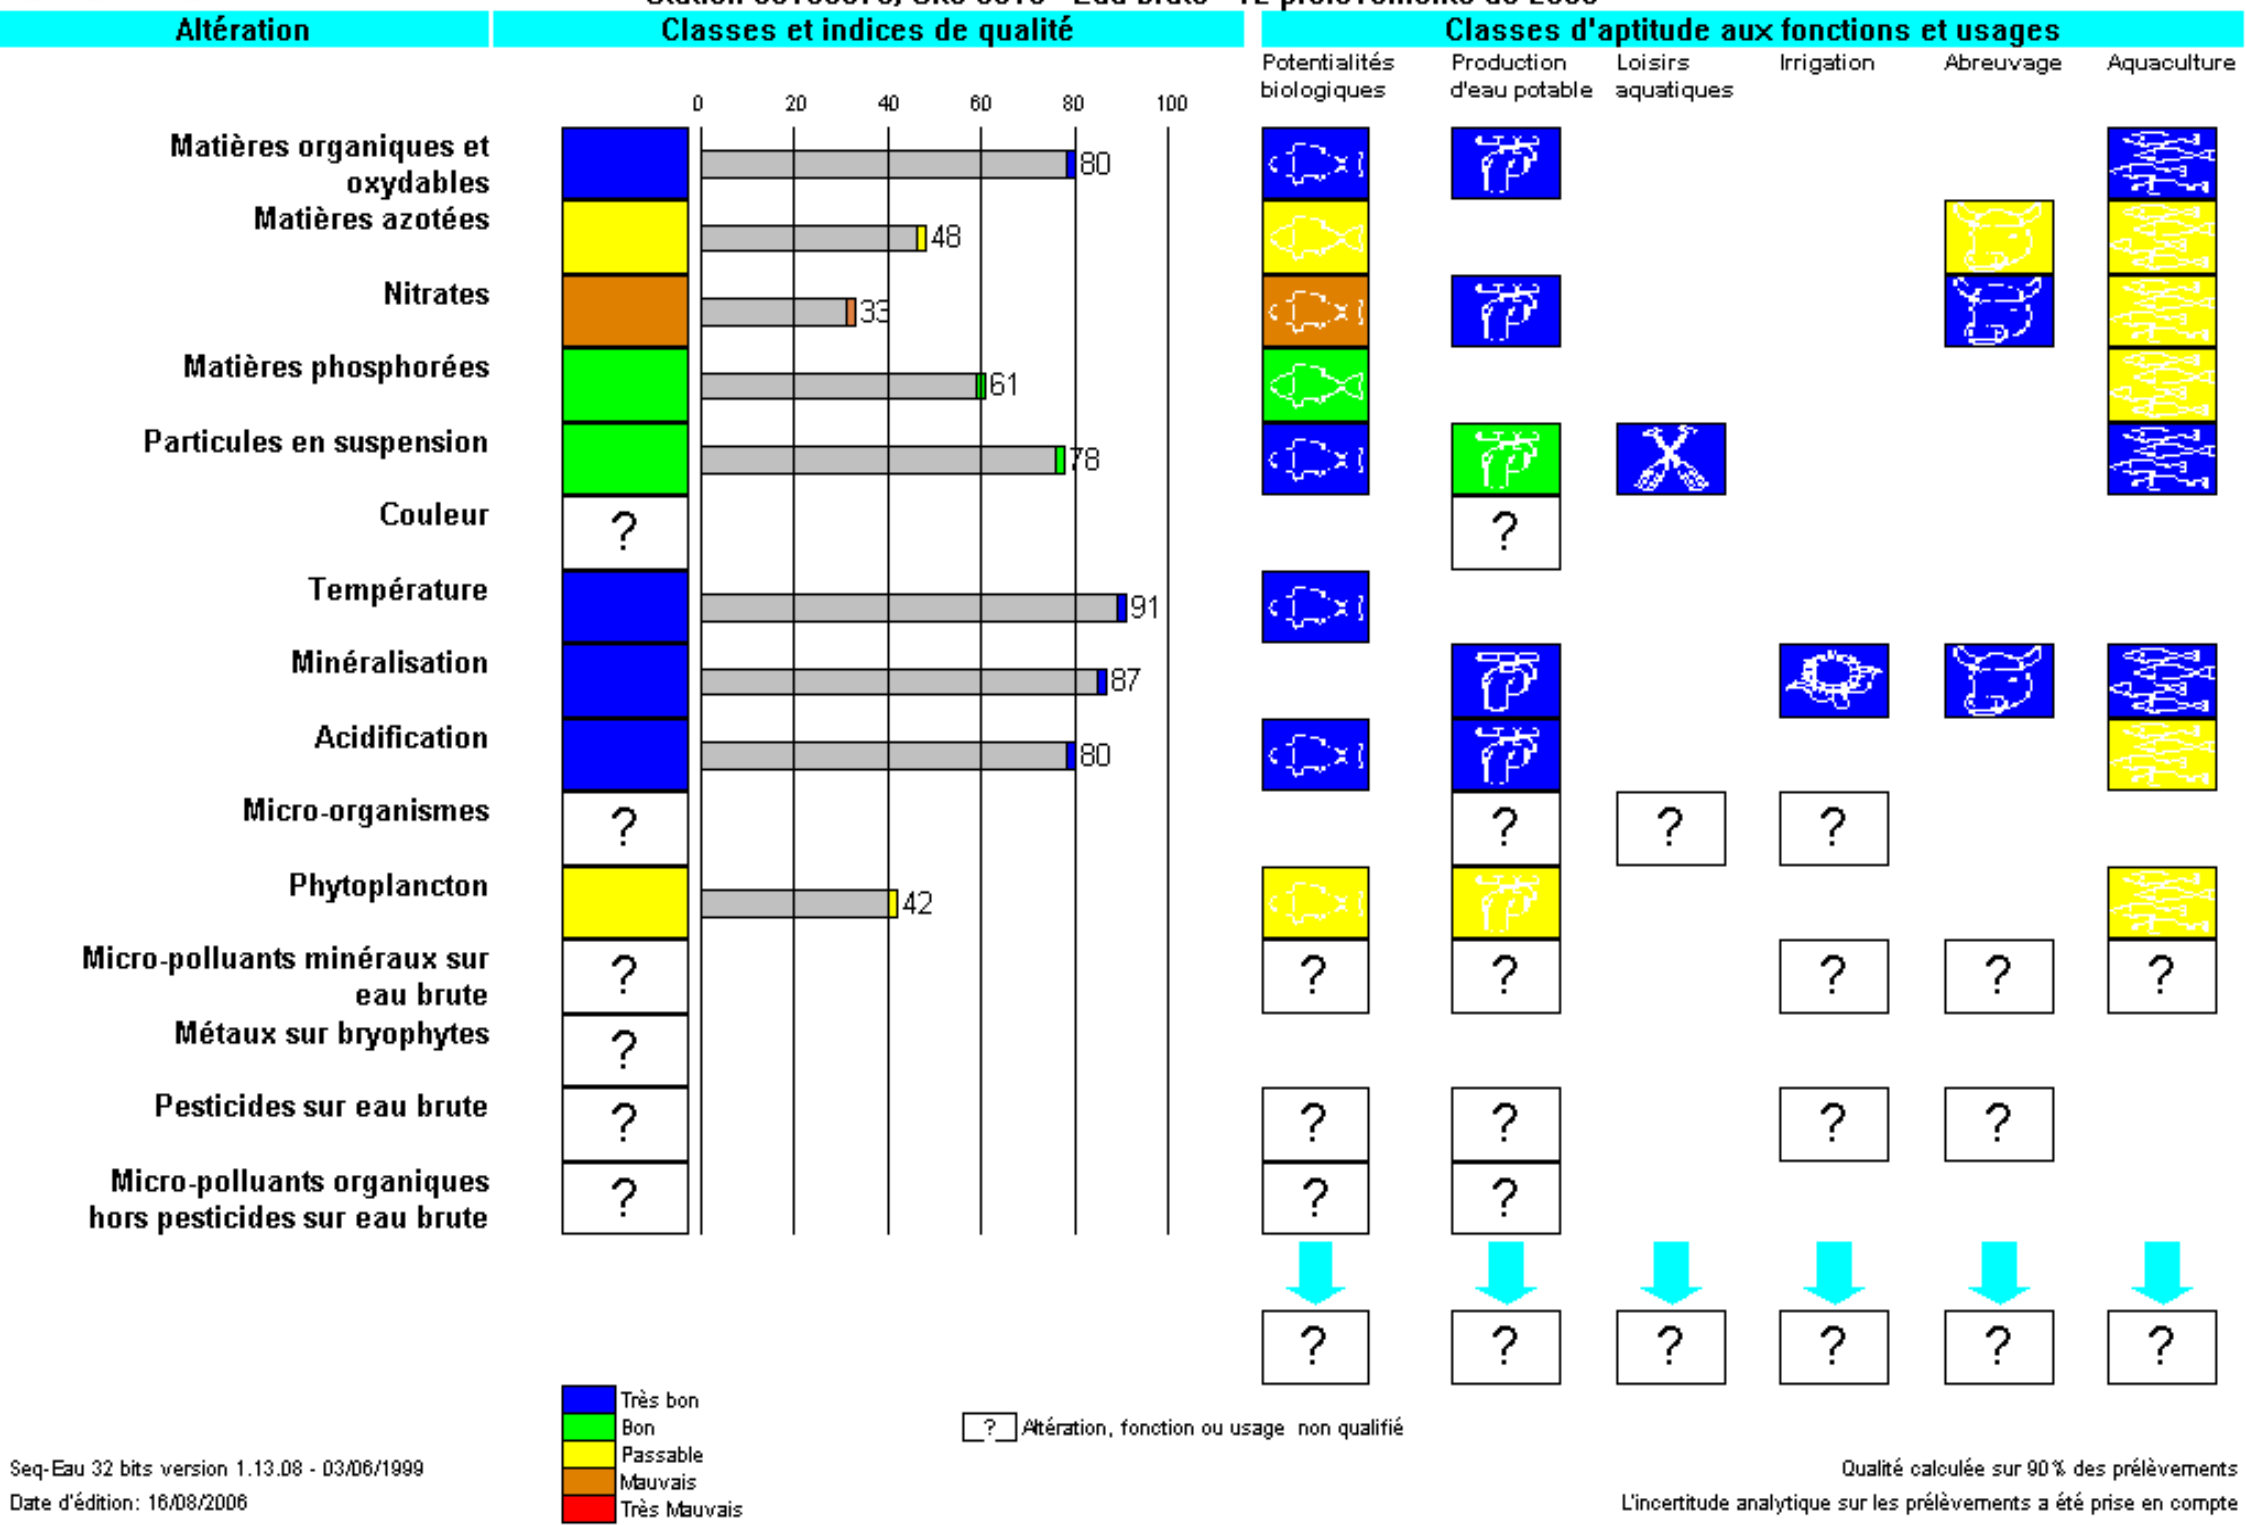

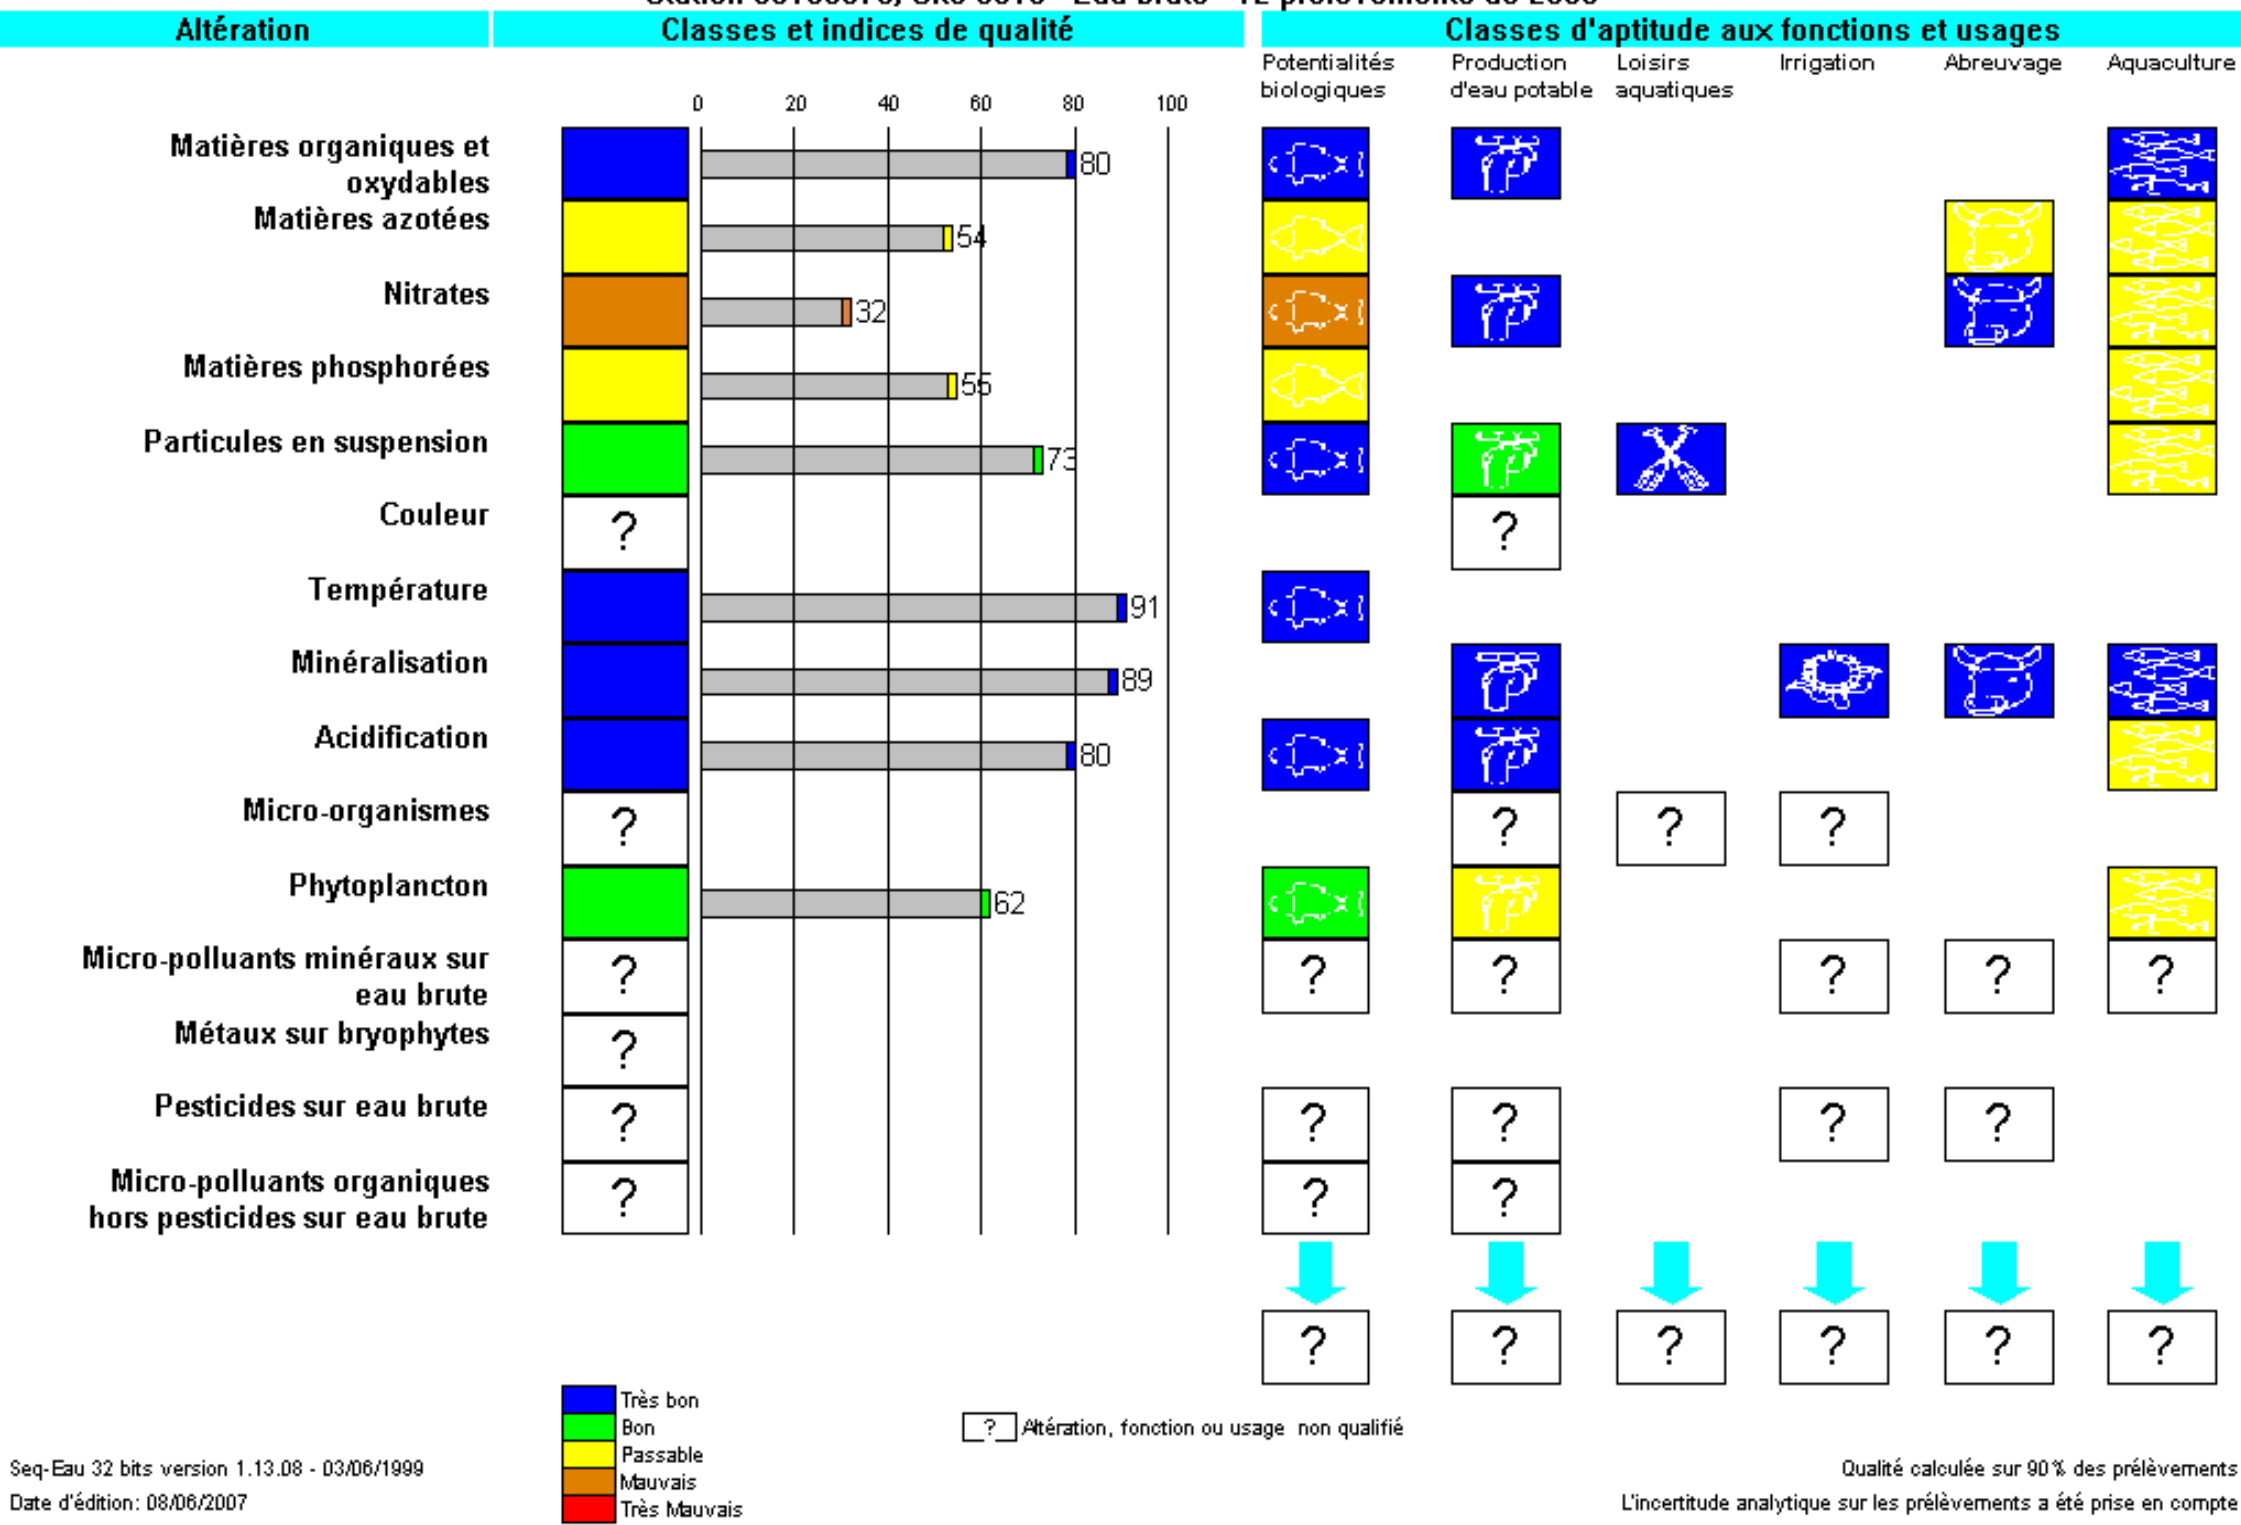


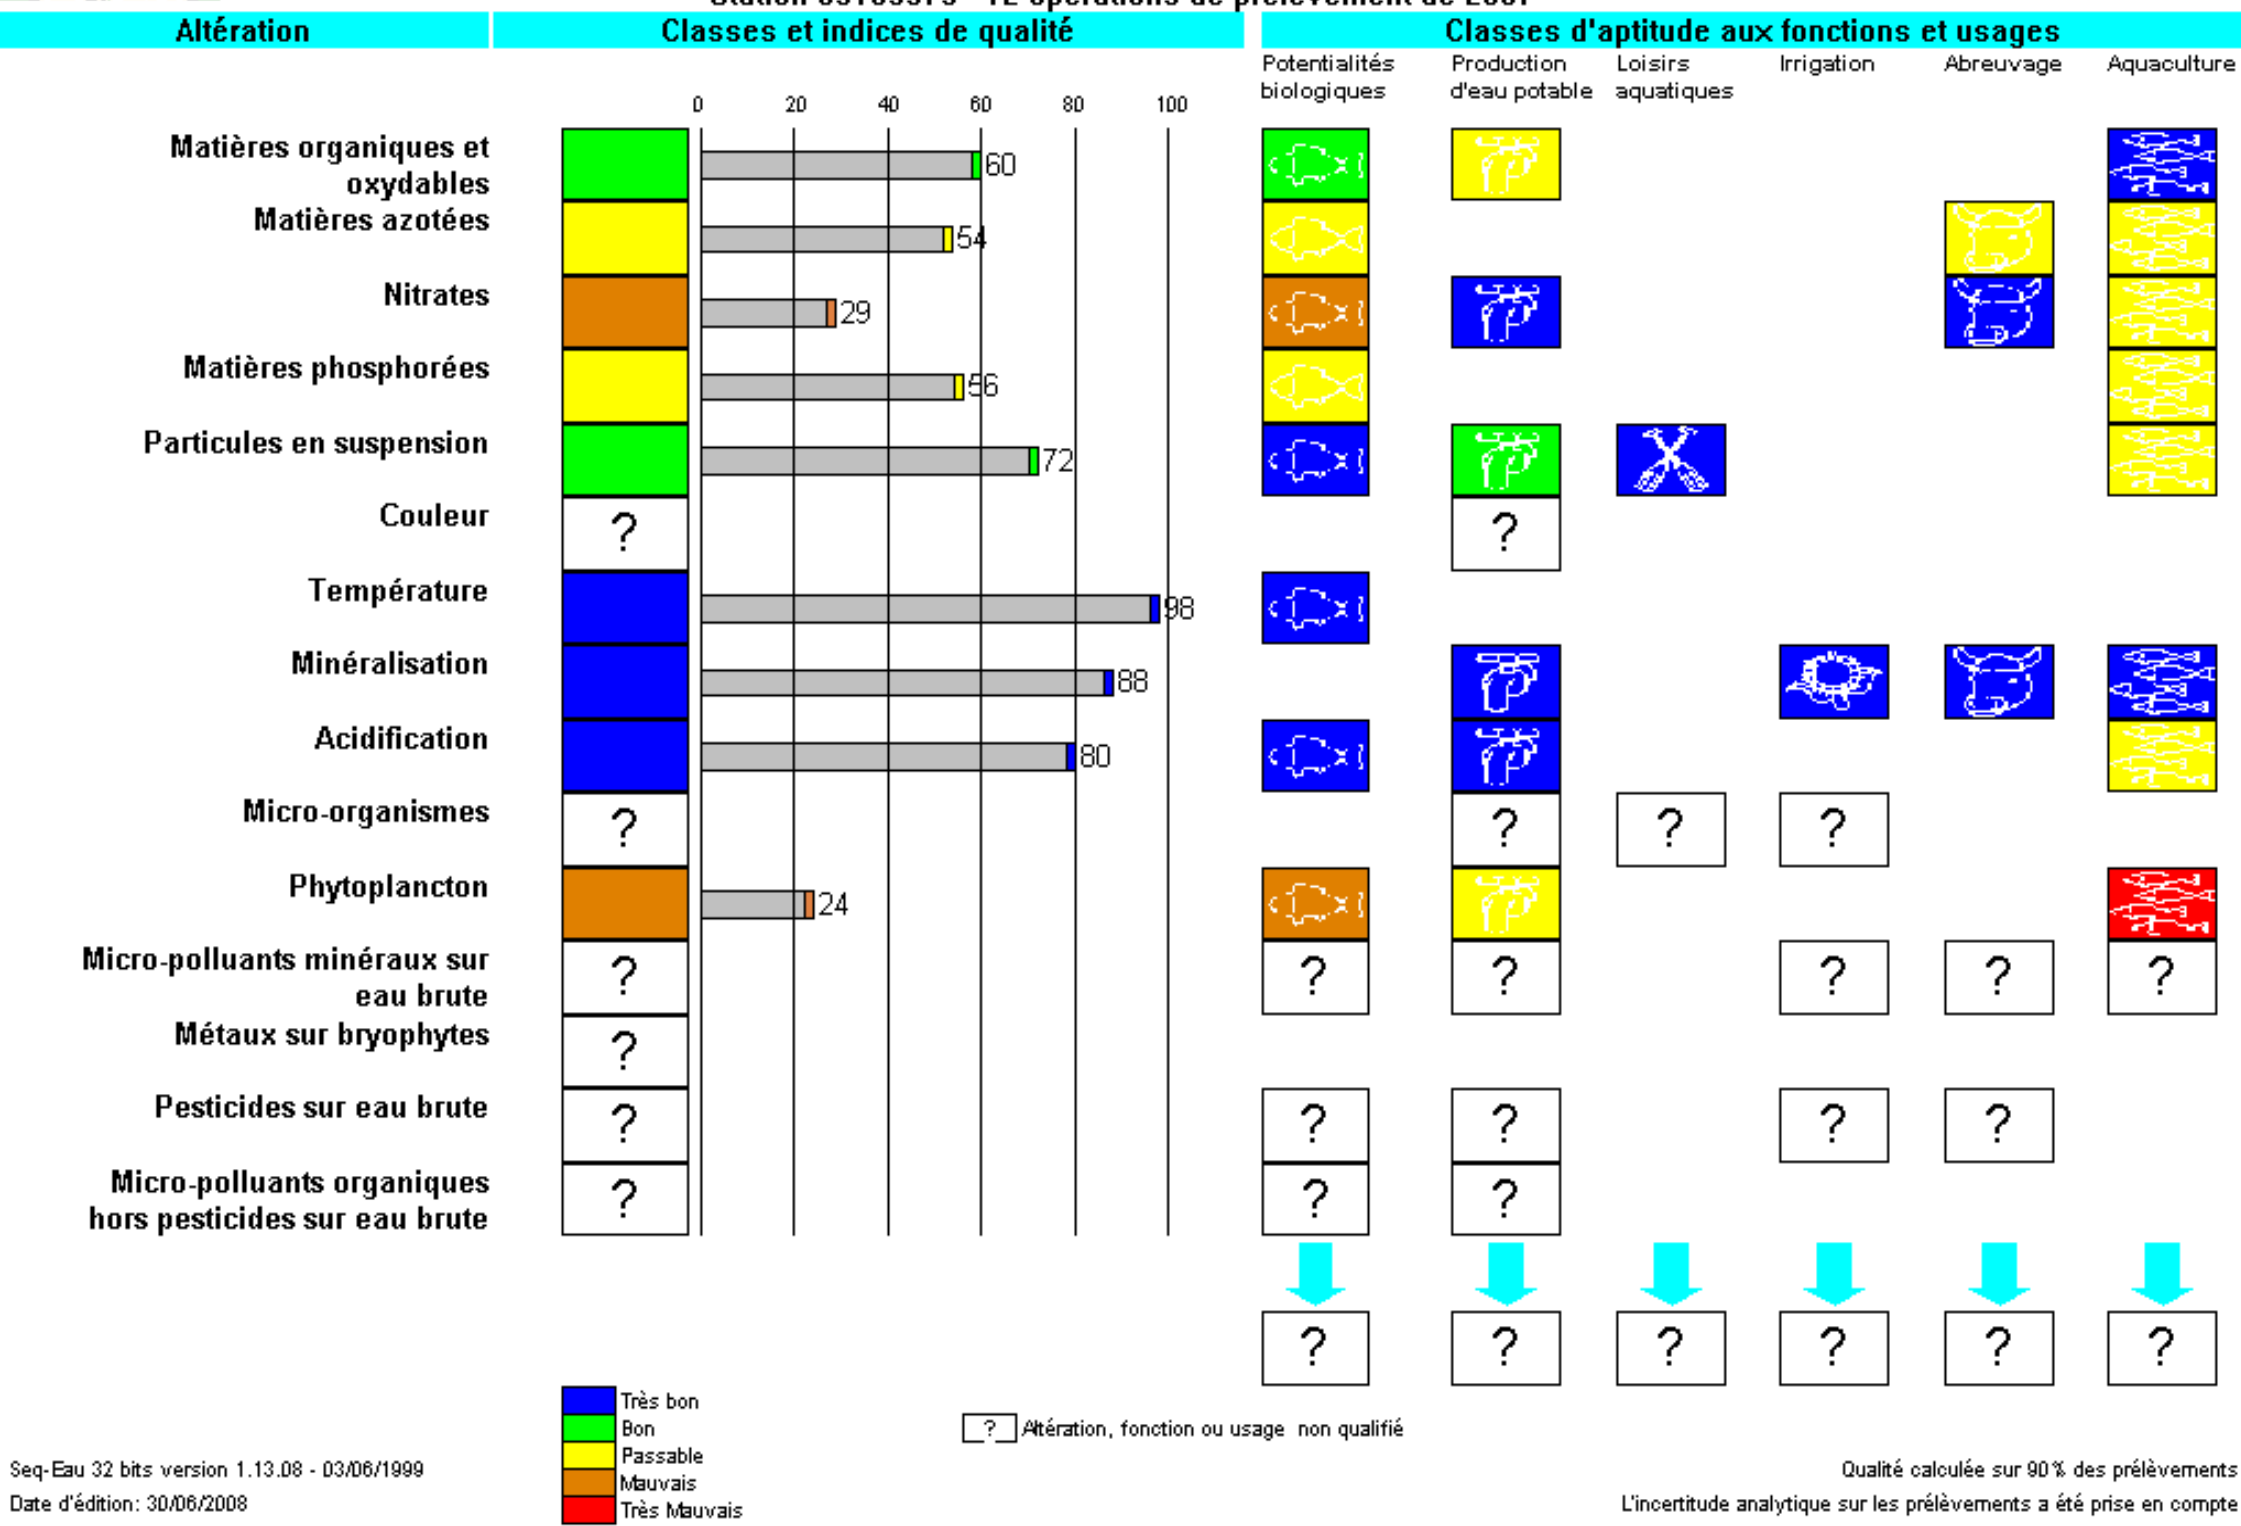

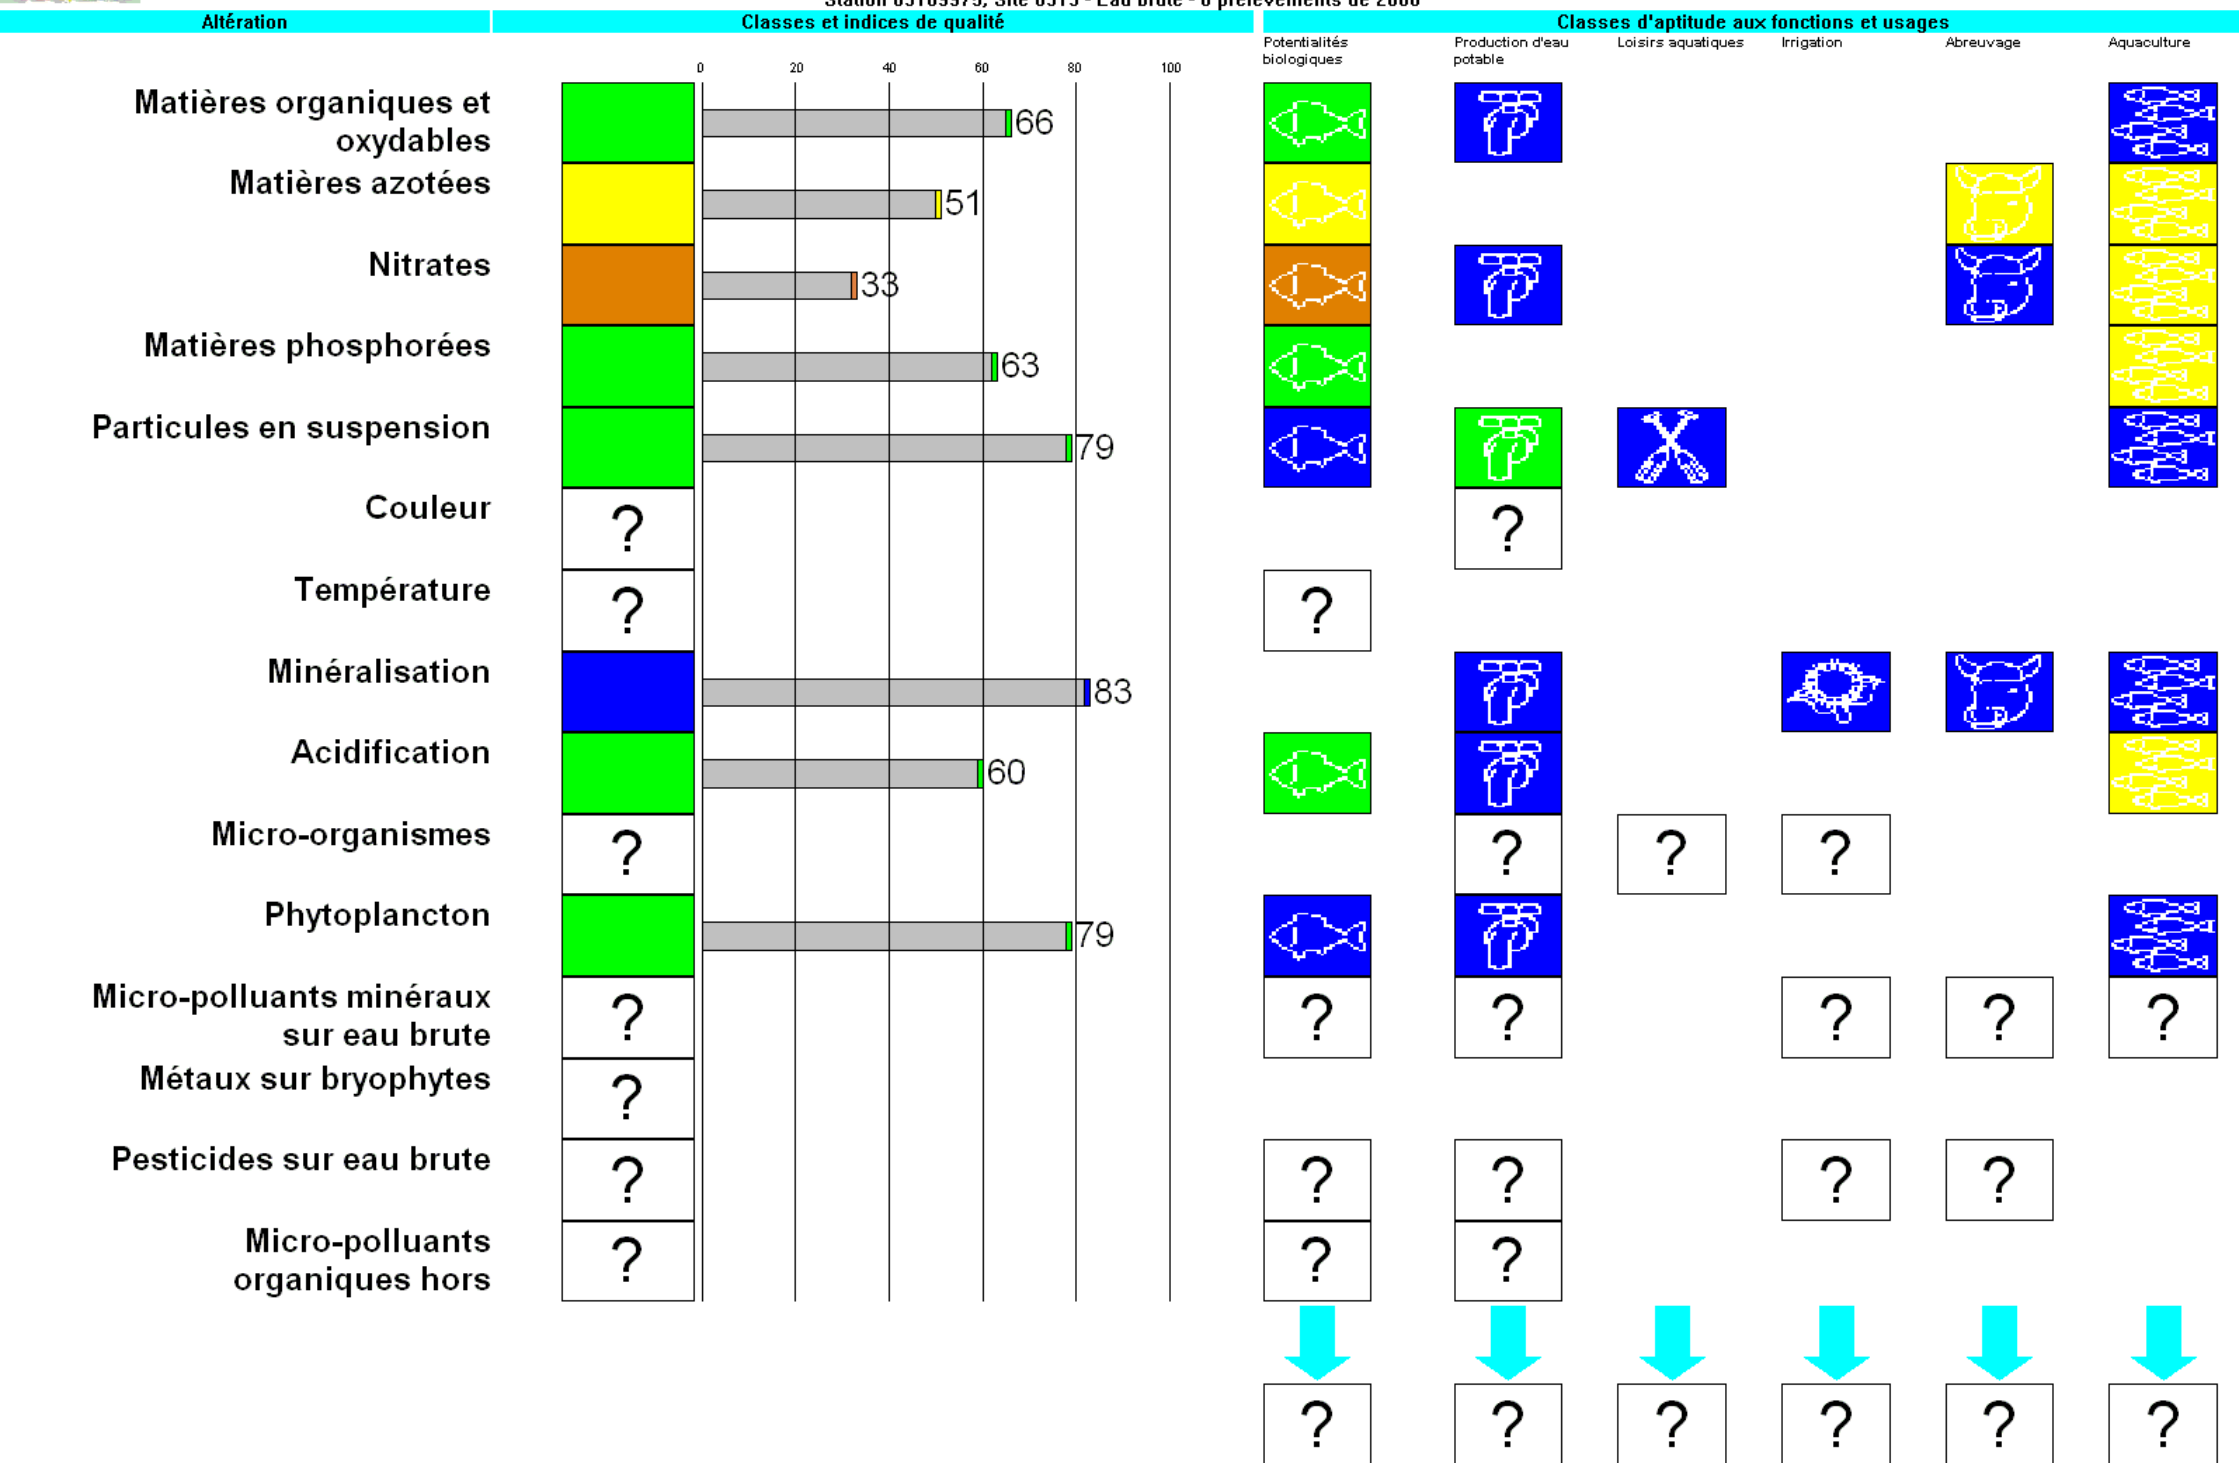

Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié

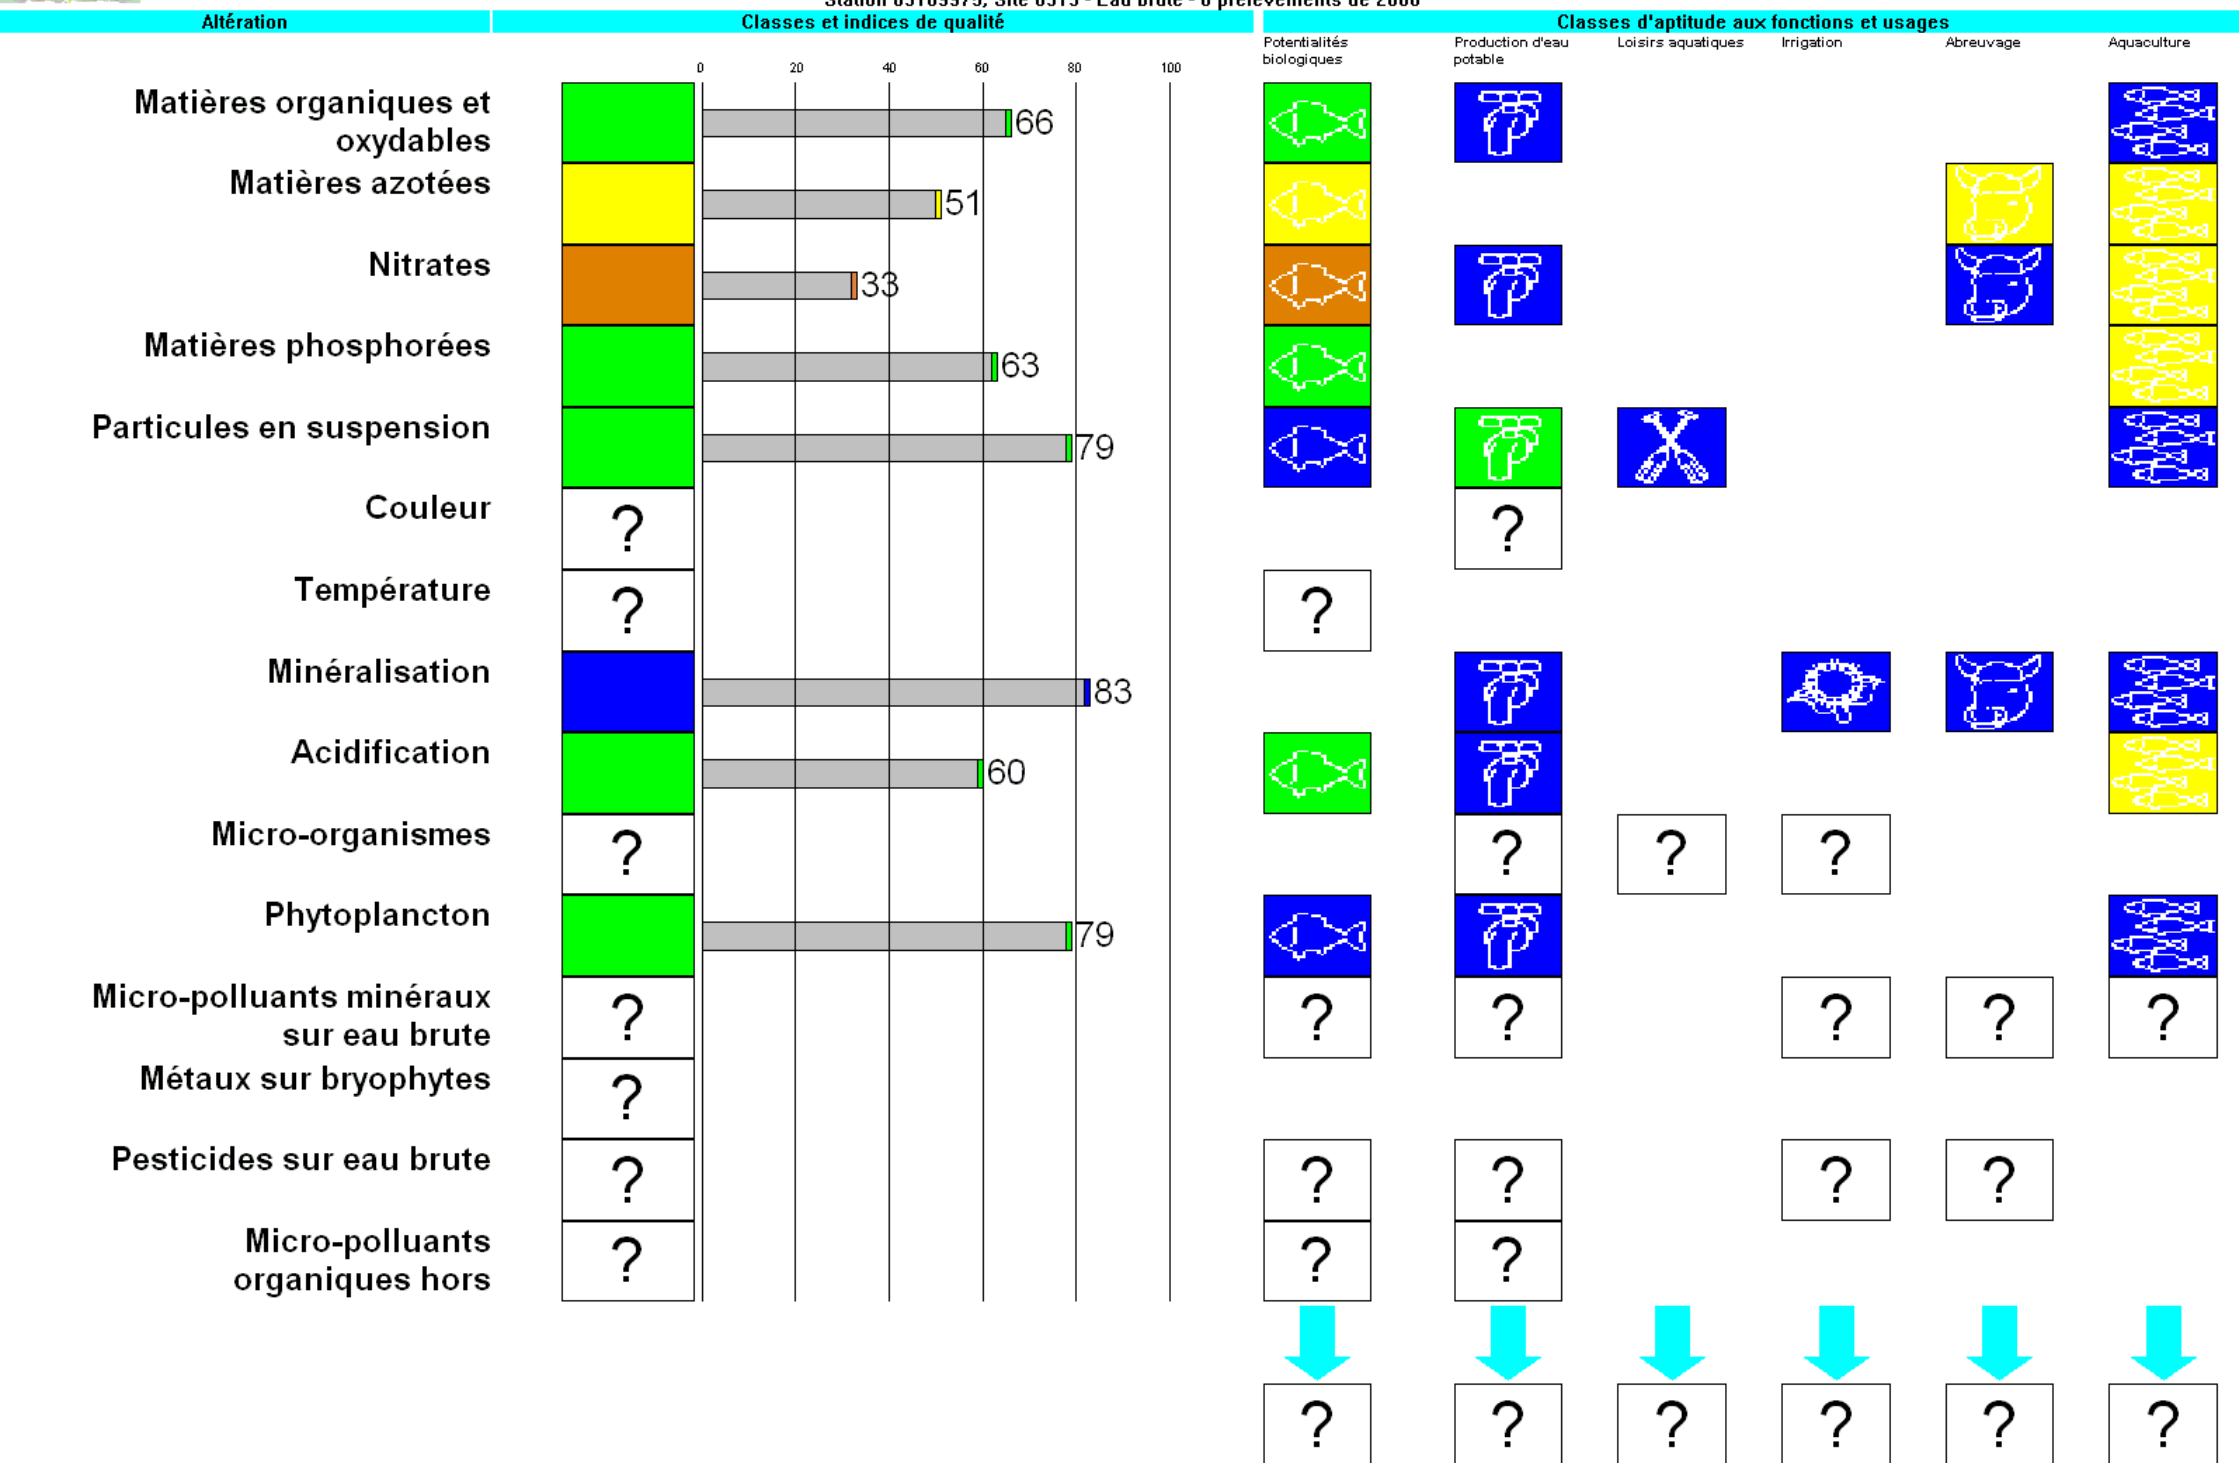

Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié