

Rivière :

BLAISE

Station :

03193880

GARNAY

Commune :


GARNAY (28171)

Localisation :

Pont de la D311-4

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 1

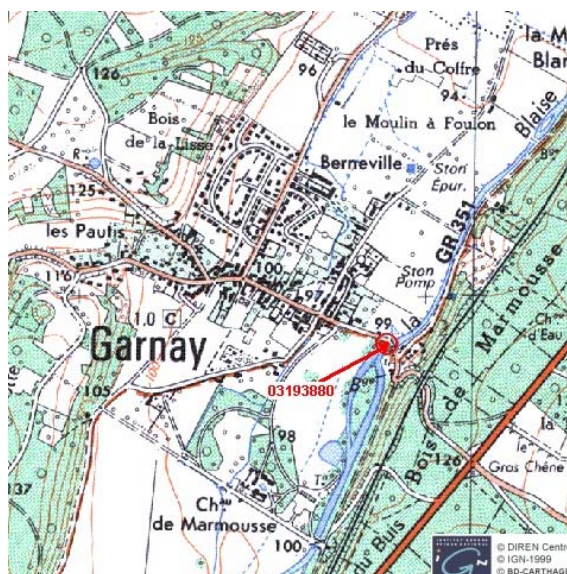

Coordonnées géographiques

X (m) Y (m)

Lambert II : 526 857 2 412 066

Lambert 93 : 578 087 6 846 038

Altitude (m) : 95

Après une forte dégradation de la qualité des eaux en 2000, la qualité s'est améliorée en 2001 et 2002. La contamination nitratée de la rivière est en rapport avec celle de la nappe qui l'alimente, la dégradation se poursuit.



Qualité des eaux

Station : GARNAY

Code : 03193880

Cours d'eau : BLAISE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
04/12/2006	12:00		11.1	7.7	532	9.6	89	2	1.5		2.8	0.3	0.06	0.16	46	0.2	0.08		
06/11/2006	14:45		8.5	7.6	525	10.9	92	2	2.2		0.9	0.5	0.06	0.13	46.4	0.21	0.19		
03/10/2006	12:50		13.1	7.7	560	8.6	83	10	1.9		1.5	0.4	0.09	0.22	48.1	0.26	0.09	2	3.4
05/09/2006	10:35		15.4	7.8	525	8.8	86	2	1.5		2.6	0.4	0.05	0.16	46.3	0.2	< .07	1.5	3.7
03/08/2006	12:10		15.0	7.8	542	10.0	100	3	2.2		1.5	0.3	0.04	0.16	45.5	0.2	0.1	2.4	3.7
06/07/2006	15:30		17.4	8.0	518	10.5	110	6	0.8		1.4	0.3	0.04	0.2	42.9	0.23	0.08	2.8	4.3
08/06/2006	12:20		14.1	7.8	542	11.5	122	4	1.4		1.7	0.4	0.07	0.23	46.4	0.19	0.07	2.8	3.2
02/05/2006	10:15		11.2	8.0	530	10.1	93	9	1.6		2.4	0.5	0.06	0.13	47.6	0.15	< .07	9.6	7.3
05/04/2006	10:35		9.4	8.0	466	10.6	93	12	1.1		2.9	0.5	0.06	0.12	53.9	0.19	< .07	15.3	4.1
06/03/2006	10:35		6.6	8.1	513	11.2	92	5	< .5		2.7	< .2	0.06	0.09	52.8	0.17	< .07	3.3	2.8
07/02/2006	10:30		7.8	7.9	531	10.9	90	1	1.2		1.2	0.7	0.08	0.13	56.5	0.19	0.07		
05/01/2006	10:15		7.0	7.9	535	11.0	91	3	0.6		1.5	0.6	< .01	0.19	49.4	0.23	0.09		



Qualité des eaux


Station : GARNAY


Code : 03193880


Cours d'eau : BLAISE


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
08/12/2005	14:15		7.7	7.9	525	11.3	97	5	< .5		3.3	0.9	< .01	0.22	47.1	0.29	0.1		
07/11/2005	10:40		11.6	7.8	527	8.3	76	6	< .5		1.3	0.7	< .01	0.14	44.9	0.16	0.07		
05/10/2005	12:20		12.3	7.9	545	10.2	95	17	< .5		2.1	0.5	0.07	0.15	48.3	0.21	0.07	2	1.6
07/09/2005	10:45		14.6	7.7	546	8.7	87	4	1.5		1.2	1.1	0.07	0.18	45.8	0.17	< .07	< 1.5	3
03/08/2005	14:15		16.0	8.0	538	11.0	109	2	< .5		1.1	0.8	0.01	0.16	49.3	0.14	< .07	1.7	2
04/07/2005	10:30		15.6	7.5	546	8.2	84	4	1.8		1.6	0.6	0.06	0.28	44.7	0.16	0.1	2.4	3.7
01/06/2005	11:00		13.5	7.9	545	10.1	97	5	2.5		1.1	0.4	0.05	0.21	48	0.12	0.08	1.6	3.2
03/05/2005	11:10		14.2	7.8	541	9.4	93	8	1		1.7	0.4	0.06	0.2	45.6	0.13	0.07	8.3	6.2
04/04/2005	14:35		13.0	8.1	525	14.5	137	7	1.7		1.2	0.3	0.04	0.16	46.8	0.1	< .07	14.3	7.3
09/03/2005	11:00		7.8	8.1	563	11.3	93	3	< .5		1.0	0.3	0.08	0.12	54.7	0.06	< .07	3	4
04/02/2005	14:30		9.2	8.1	539	12.6	108	9	0.5		1.8	0.4	0.08	0.13	52.6	0.12	0.08		
06/01/2005	11:15		9.1	7.6	551	10.4	93	3	< .5		1.8	2.1	0.09	0.23	57.7	0.12	0.08		
14/12/2004	12:15		6.0	7.7	562	12.6	101	6	1.7	< 10	1.1	< .5	0.12	0.16	47	0.2	0.1		
16/11/2004	11:45		9.0	7.6	544	11.4	98	3	1.6	< 10	1.1	< .5	0.09	0.16	46	0.19	0.08		
20/10/2004	13:30		12.6	7.7	530	10.5	100	4	1.7	< 10	1.4	< .5	0.15	0.23	43	0.46	0.2	4	2
16/09/2004	14:20		13.4	7.8	555	11.9	113	3	1.7	< 10	2.2	< .5	< .05	0.19	48	0.17	0.07	2	< 2
18/08/2004	14:00		15.9	7.8	546	10.2	104	3	< 1	11	1.4	< .5	< .05	0.19	46	0.18	0.08	2	< 2
20/07/2004	14:15		16.4	7.8	543	10.3	105	4	1.3	< 10	1.3	< .5	< .05	0.22	46	0.18	0.1	4	2
07/06/2004	13:30		16.2	7.9	545	10.4	105	7	1.5	< 10	3.2	< .5	0.07	0.24	48	0.21	0.11	5	3
12/05/2004	13:00		13.5	7.9	542	10.8	103	8	1.9	10	1.2	< .5	0.07	0.19	46	0.16	0.08	10	6
22/04/2004	13:30		12.8	7.9	525	12.8	121	6	1.7	< 10	1.3	< .5	0.07	0.18	46	0.13	0.08	8	5
17/03/2004	13:30		12.1	8.1	543	10.9	100	5	1.9	< 10	1.3	< .5	0.06	0.14	51	0.11	0.08	9	5
17/02/2004	14:00		8.7	7.9	541	12.2	104	6	2	< 10	1.4	< .5	0.12	0.09	55	0.16	0.08		
20/01/2004	12:45		8.6	7.8	516	11.1	96	41	2.2	12	2.4	0.5	0.18	0.09	58	0.22	0.18		


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
30/10/2003	13:30	2,200	8,9	7,8	536	11,6	103	14	1,8		1,3	< .5	0,08	0,12	45	0,16	0,1		
27/08/2003	13:00	1,550	15,1	8,1	547	11,1	110	< 2	1,3		1,2	< .5	< .05	0,17	47	0,15	0,08	3	2
22/07/2003	14:45	1,700	16,6	8,1	546	13,5	137	5	< 1		1,4	< .5	0,07	0,17	47	0,24	0,1	2	2
25/06/2003	14:15	1,780	17,1	8,1	538	13,0	134	2	1,2		1,6	< .5	< .05	0,22	46	0,21	0,07	4	< 2
24/04/2003	13:40	2,070	13,4	8,1	532	12,4	119	9	2,7		1,8	< .5	0,05	0,15	46	0,07	0,09	22	8
26/03/2003	13:30	2,290	12,7	8,0	536	11,4	107	3	1,9		1,4	< .5	0,14	0,17	48	0,12	0,07		
24/10/2002	13:30	2,310	10,7	7,9	540	10,6	96	7	1,7	< 30		< .5	0,17	0,21	45	0,22	0,11		
29/08/2002	14:00	2,130	14,8	8,1	548	10,3	101	5	1,1	< 30		< .5	0,12	0,24	46	0,26	0,13	3	2
24/07/2002	13:30	1,820	15,1	7,8	546	9,8	97	3	1,3	< 30		< .5	0,06	0,19	48	0,15	0,09	5	2
26/06/2002	14:30	1,980	16,0	8,1	540	12,1	121	4	1,1	< 30		< .5	0,1	0,21	47	0,18	0,09	5	2
25/04/2002	13:30	2,170	13,9	8,3	529	11,8	113	4	2,3	< 30		< .5	0,06	0,17	48	< .05	0,07	19	9
26/03/2002	13:20	2,960	10,2	8,1	486	11,2	99	4	1,6	< 30		< .5	0,22	0,11	46	0,15	0,08		
02/10/2001	13:10	1,990	15,0	7,8	542	9,3	93	8	1,8	< 30		< .5	0,15	0,22	47	0,21	0,1		
09/08/2001	13:30	2,400	15,3	7,9	532	11,0	110	3	1,5	< 30		< .5	0,13	0,23	49	0,2	0,1		
17/07/2001	14:10	2,460	13,6	8,0	530	10,8	105	4	1,6	< 30		< .5	0,18	0,26	47	0,22	0,1		
21/06/2001	12:05	2,090	15,1	7,9	533	10,7	106	5	1,7	< 30		< .5	0,21	0,24	48	0,19	0,1		
18/04/2001	14:00	2,700	10,7	7,9	504	12,6	114	3	1,9	< 30		< .5	0,21	0,12	47	0,15	0,05		
20/03/2001	11:50	5,020	8,4	7,7	435	11,1	96	20	2,5	< 30		0,7	0,4	0,16	43	0,38	0,18		
03/10/2000	14:30	1,510	12,7	8,3	540	10,4	97	6	1,8	< 30		< .5	0,41	0,5	49	0,61	0,23		
08/08/2000	14:20	1,670	15,9	8,0	545	9,0	90	6	8,8	< 30		2,8	3,6	1,5	49	2,5	0,86		
11/07/2000	14:40	1,910	14,1	7,9	540	8,6	84	6	5,9	< 20		1,6	1,9	1,04	46	1,53	0,58		
14/06/2000	13:45	1,750	15,9	7,9	530	9,0	90	10	5,7	< 20		1,8	2,3	0,96	46	1,75	0,68	5	4
16/05/2000	15:05	2,370	16,4	8,1	470	9,5	97	14	3	< 20		0,8	0,3	0,44	39	0,22	0,18	13	3
21/03/2000	13:50	1,740	10,1	8,4	520	12,5	111	3	1,9	< 20		< .5	0,47	0,24	42	0,18	0,09	6	3

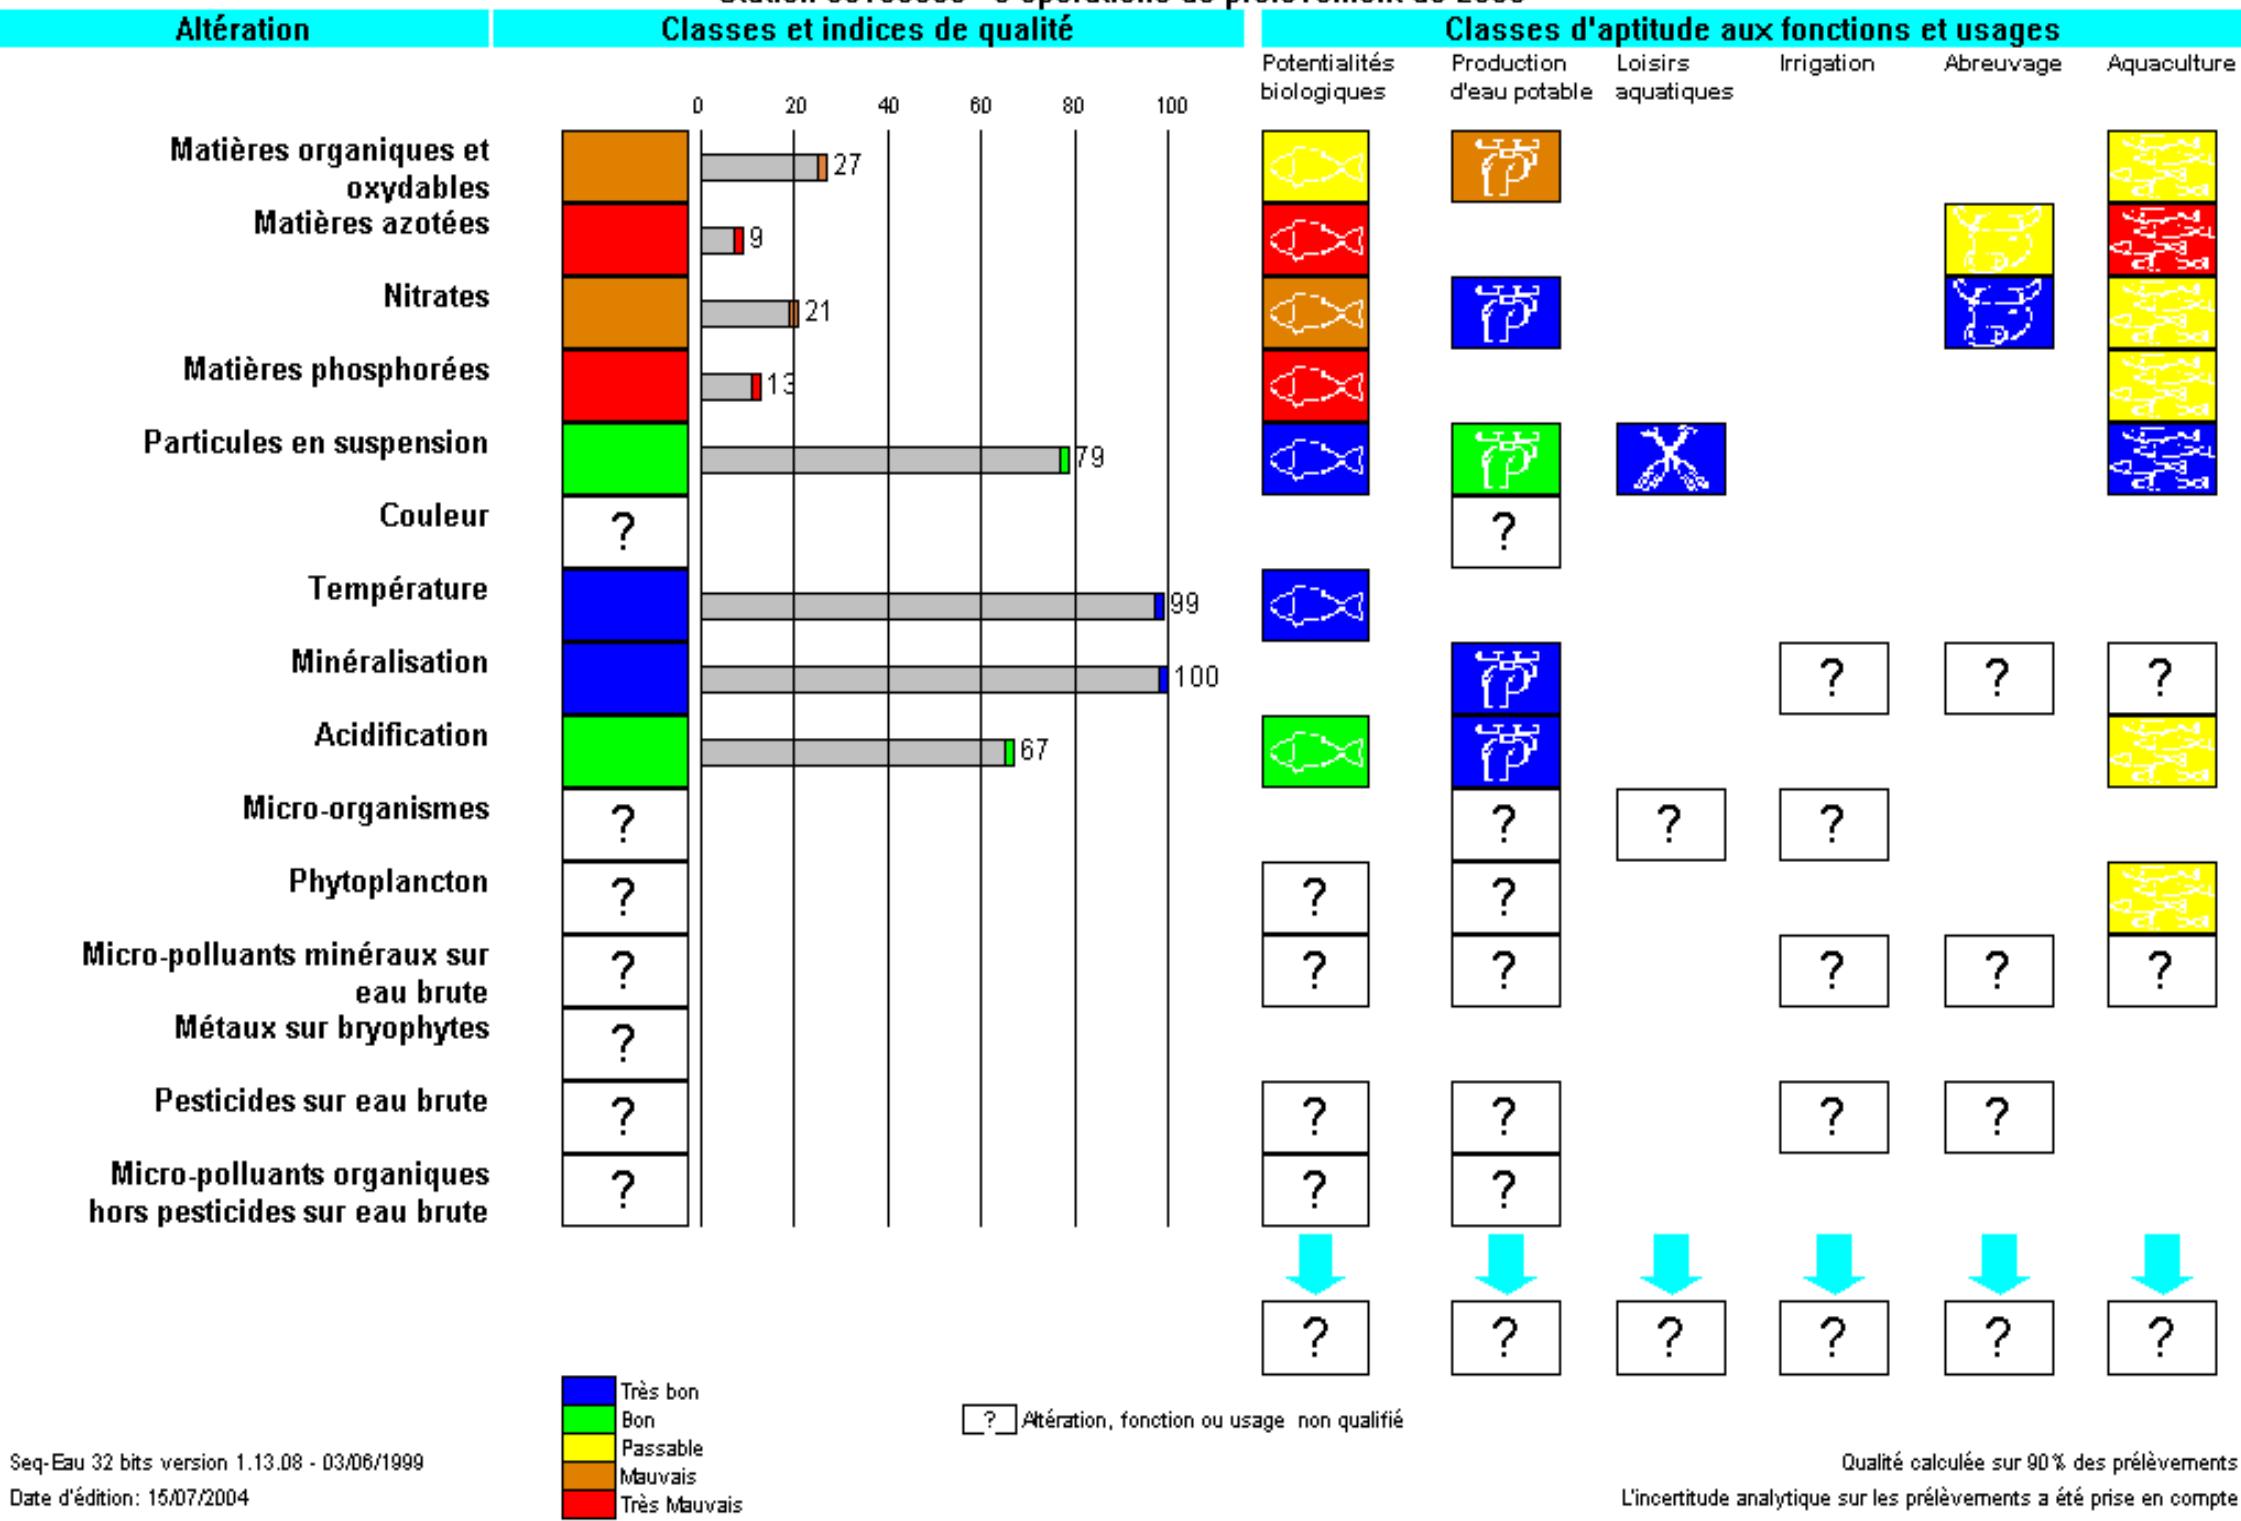

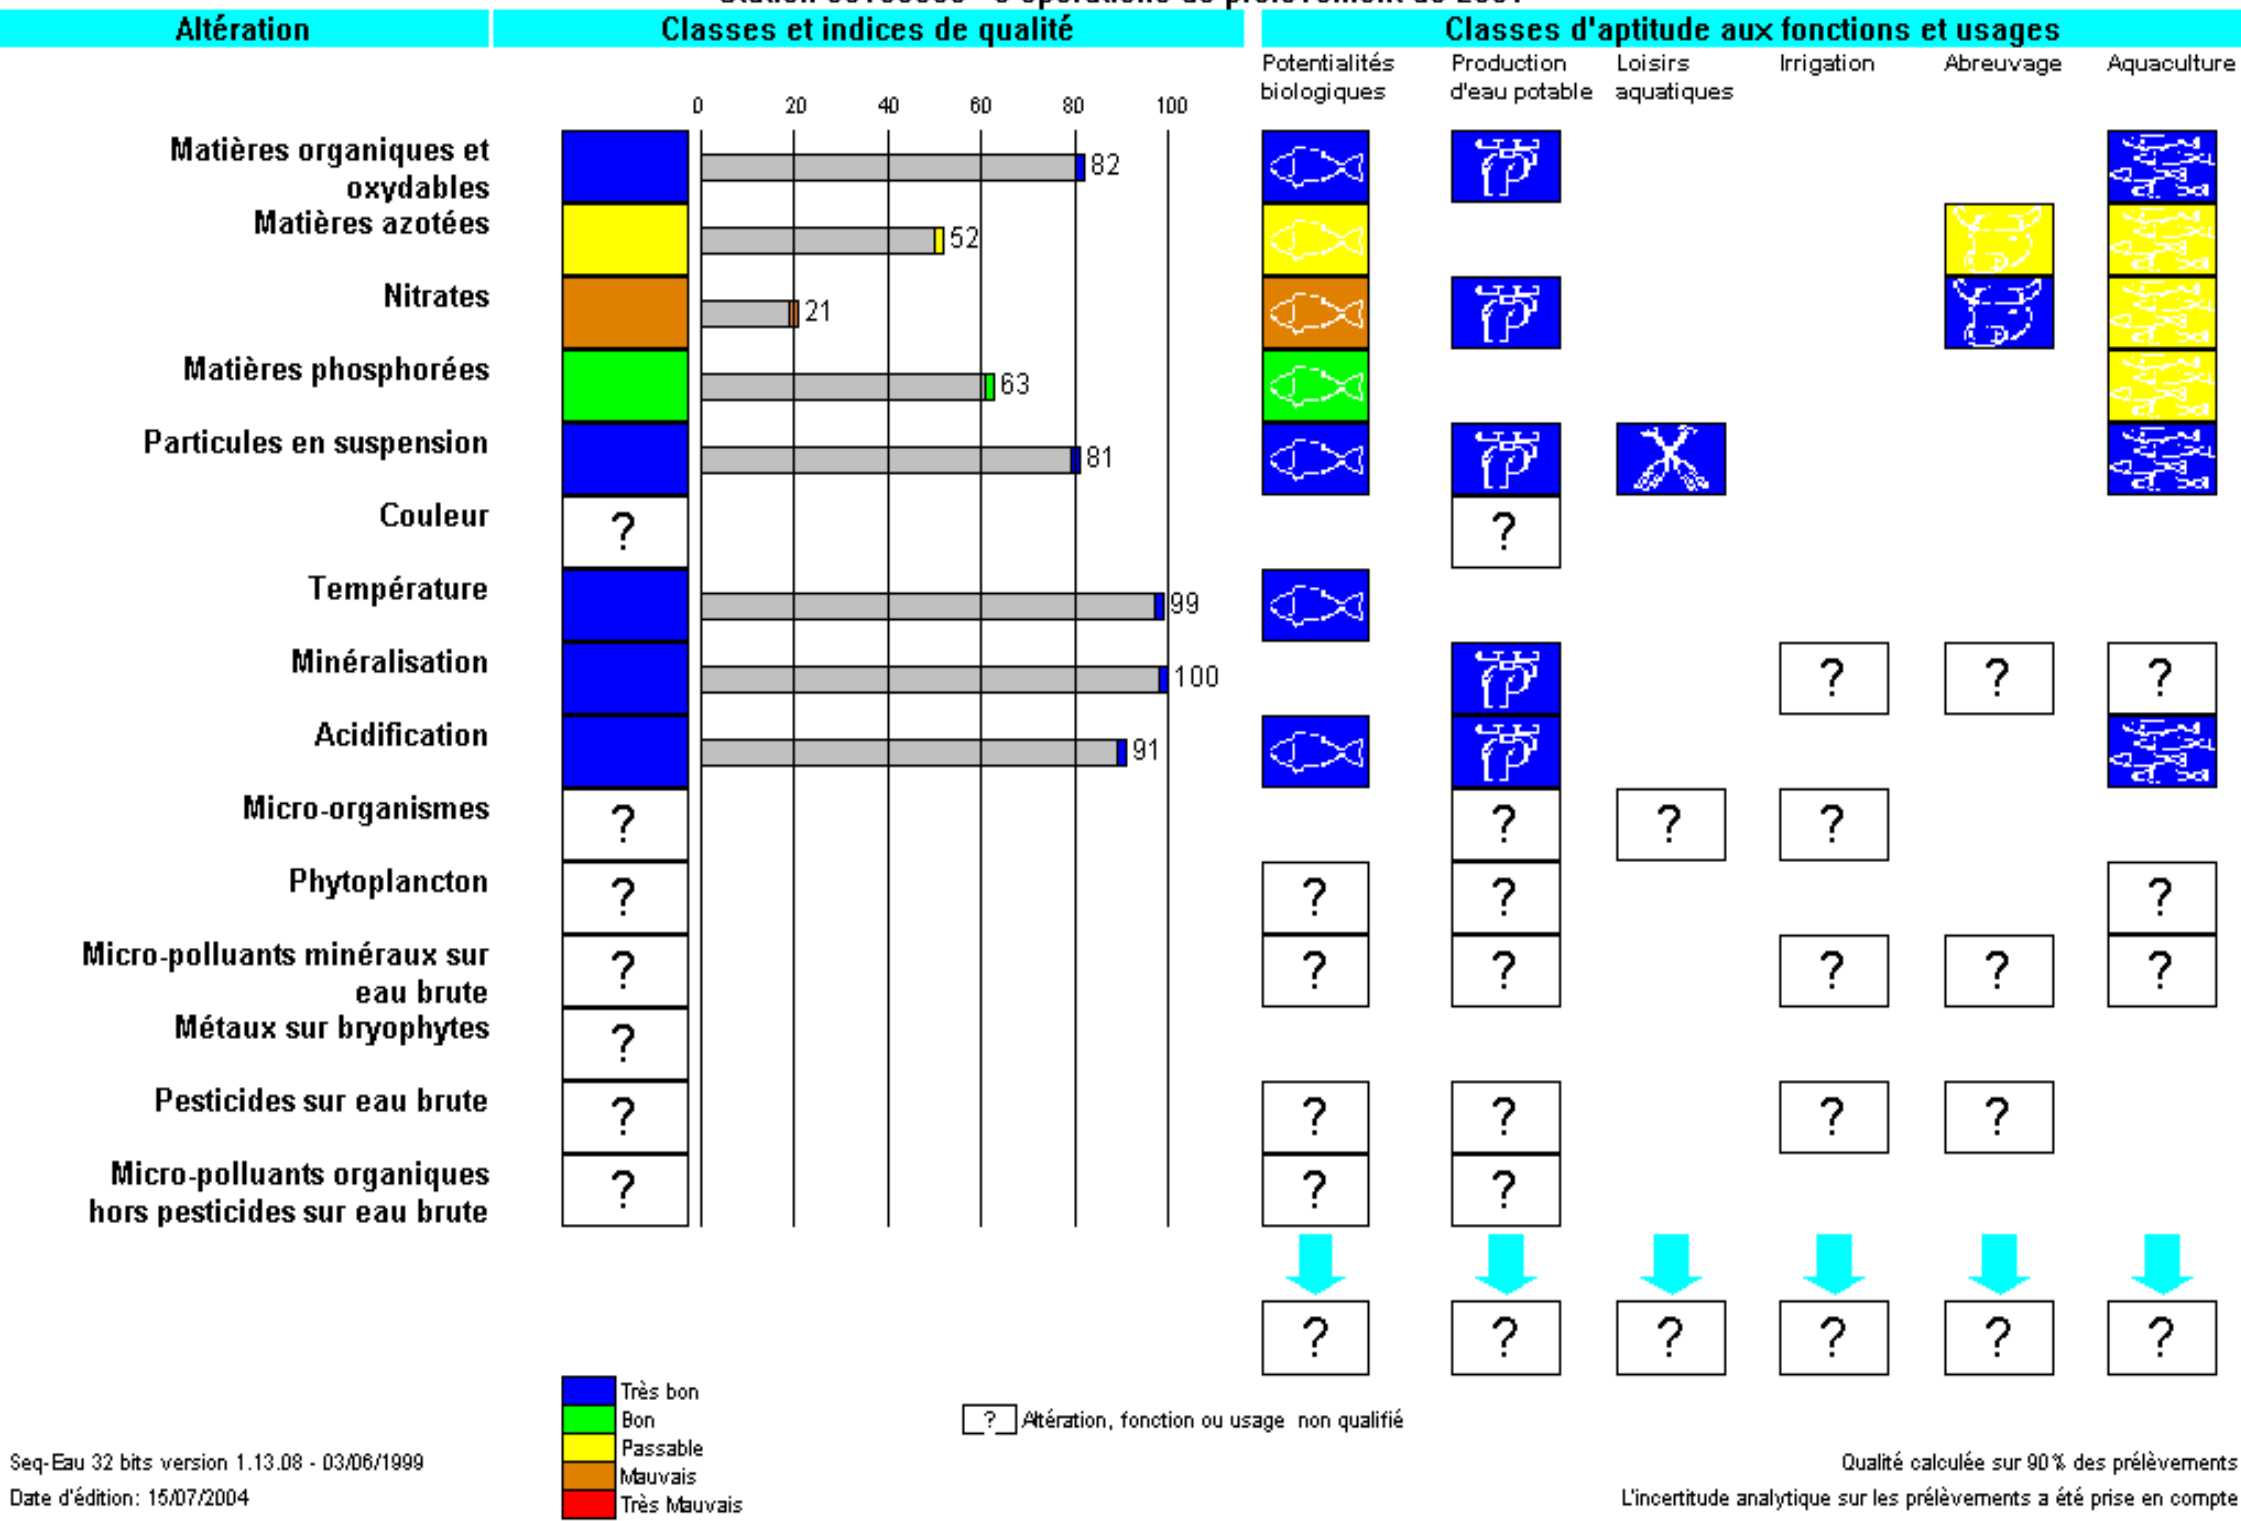

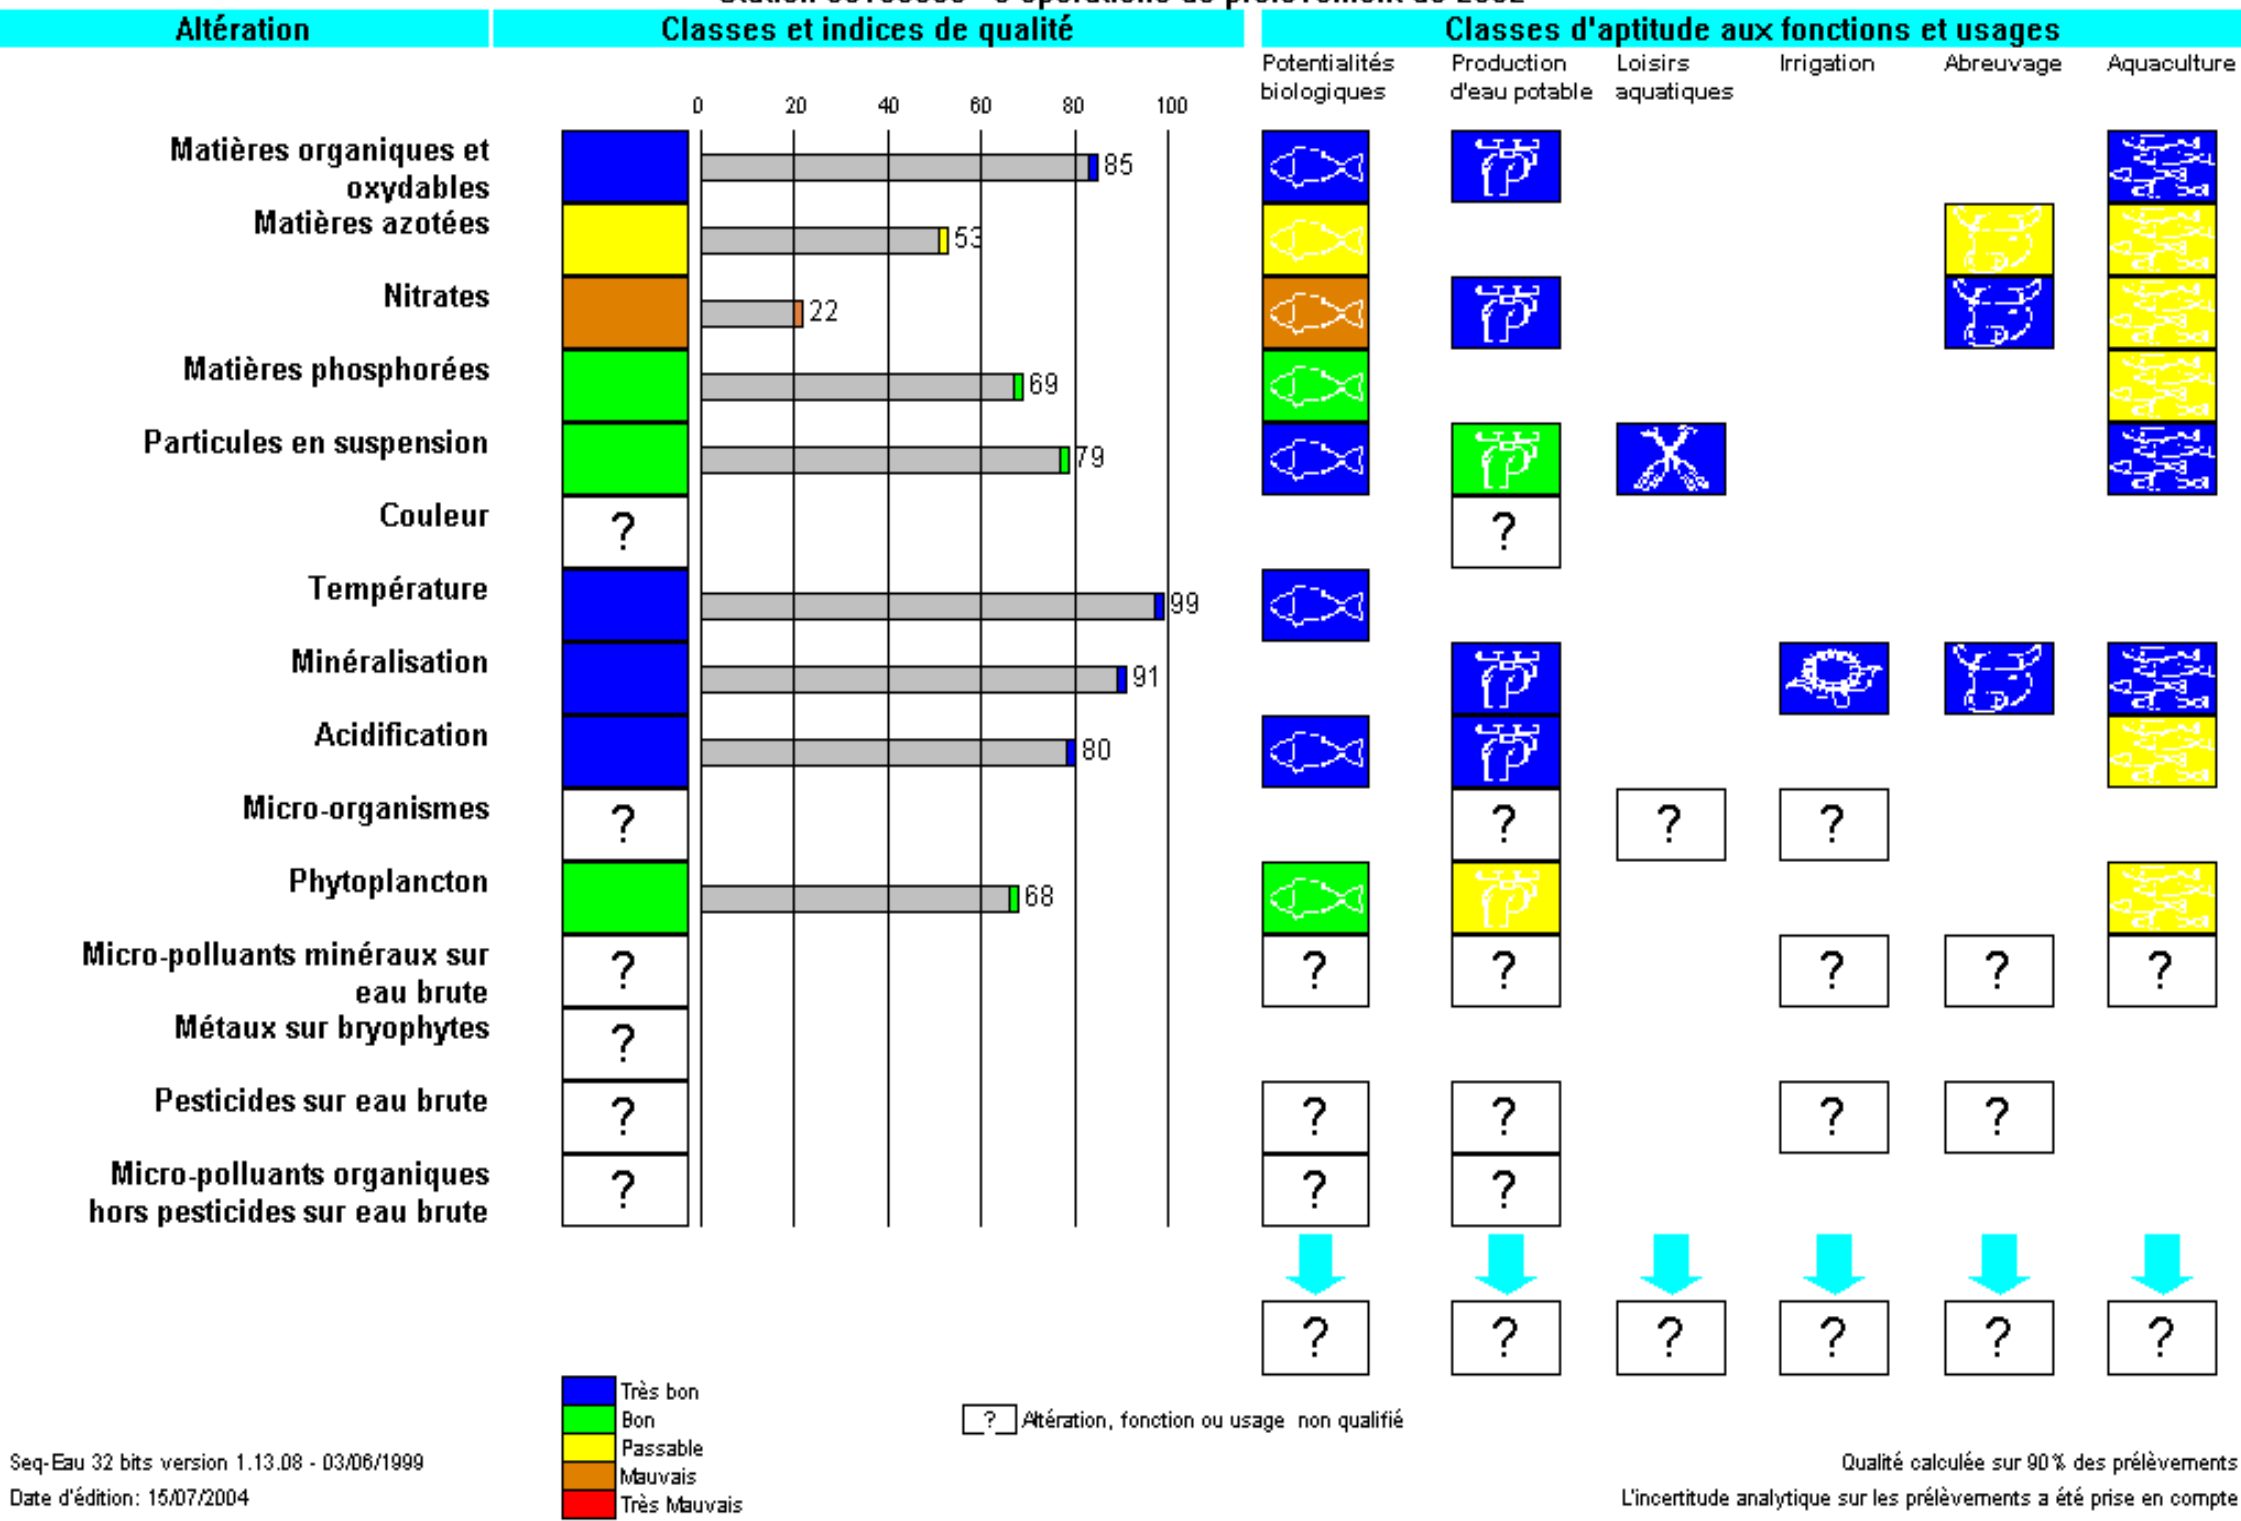

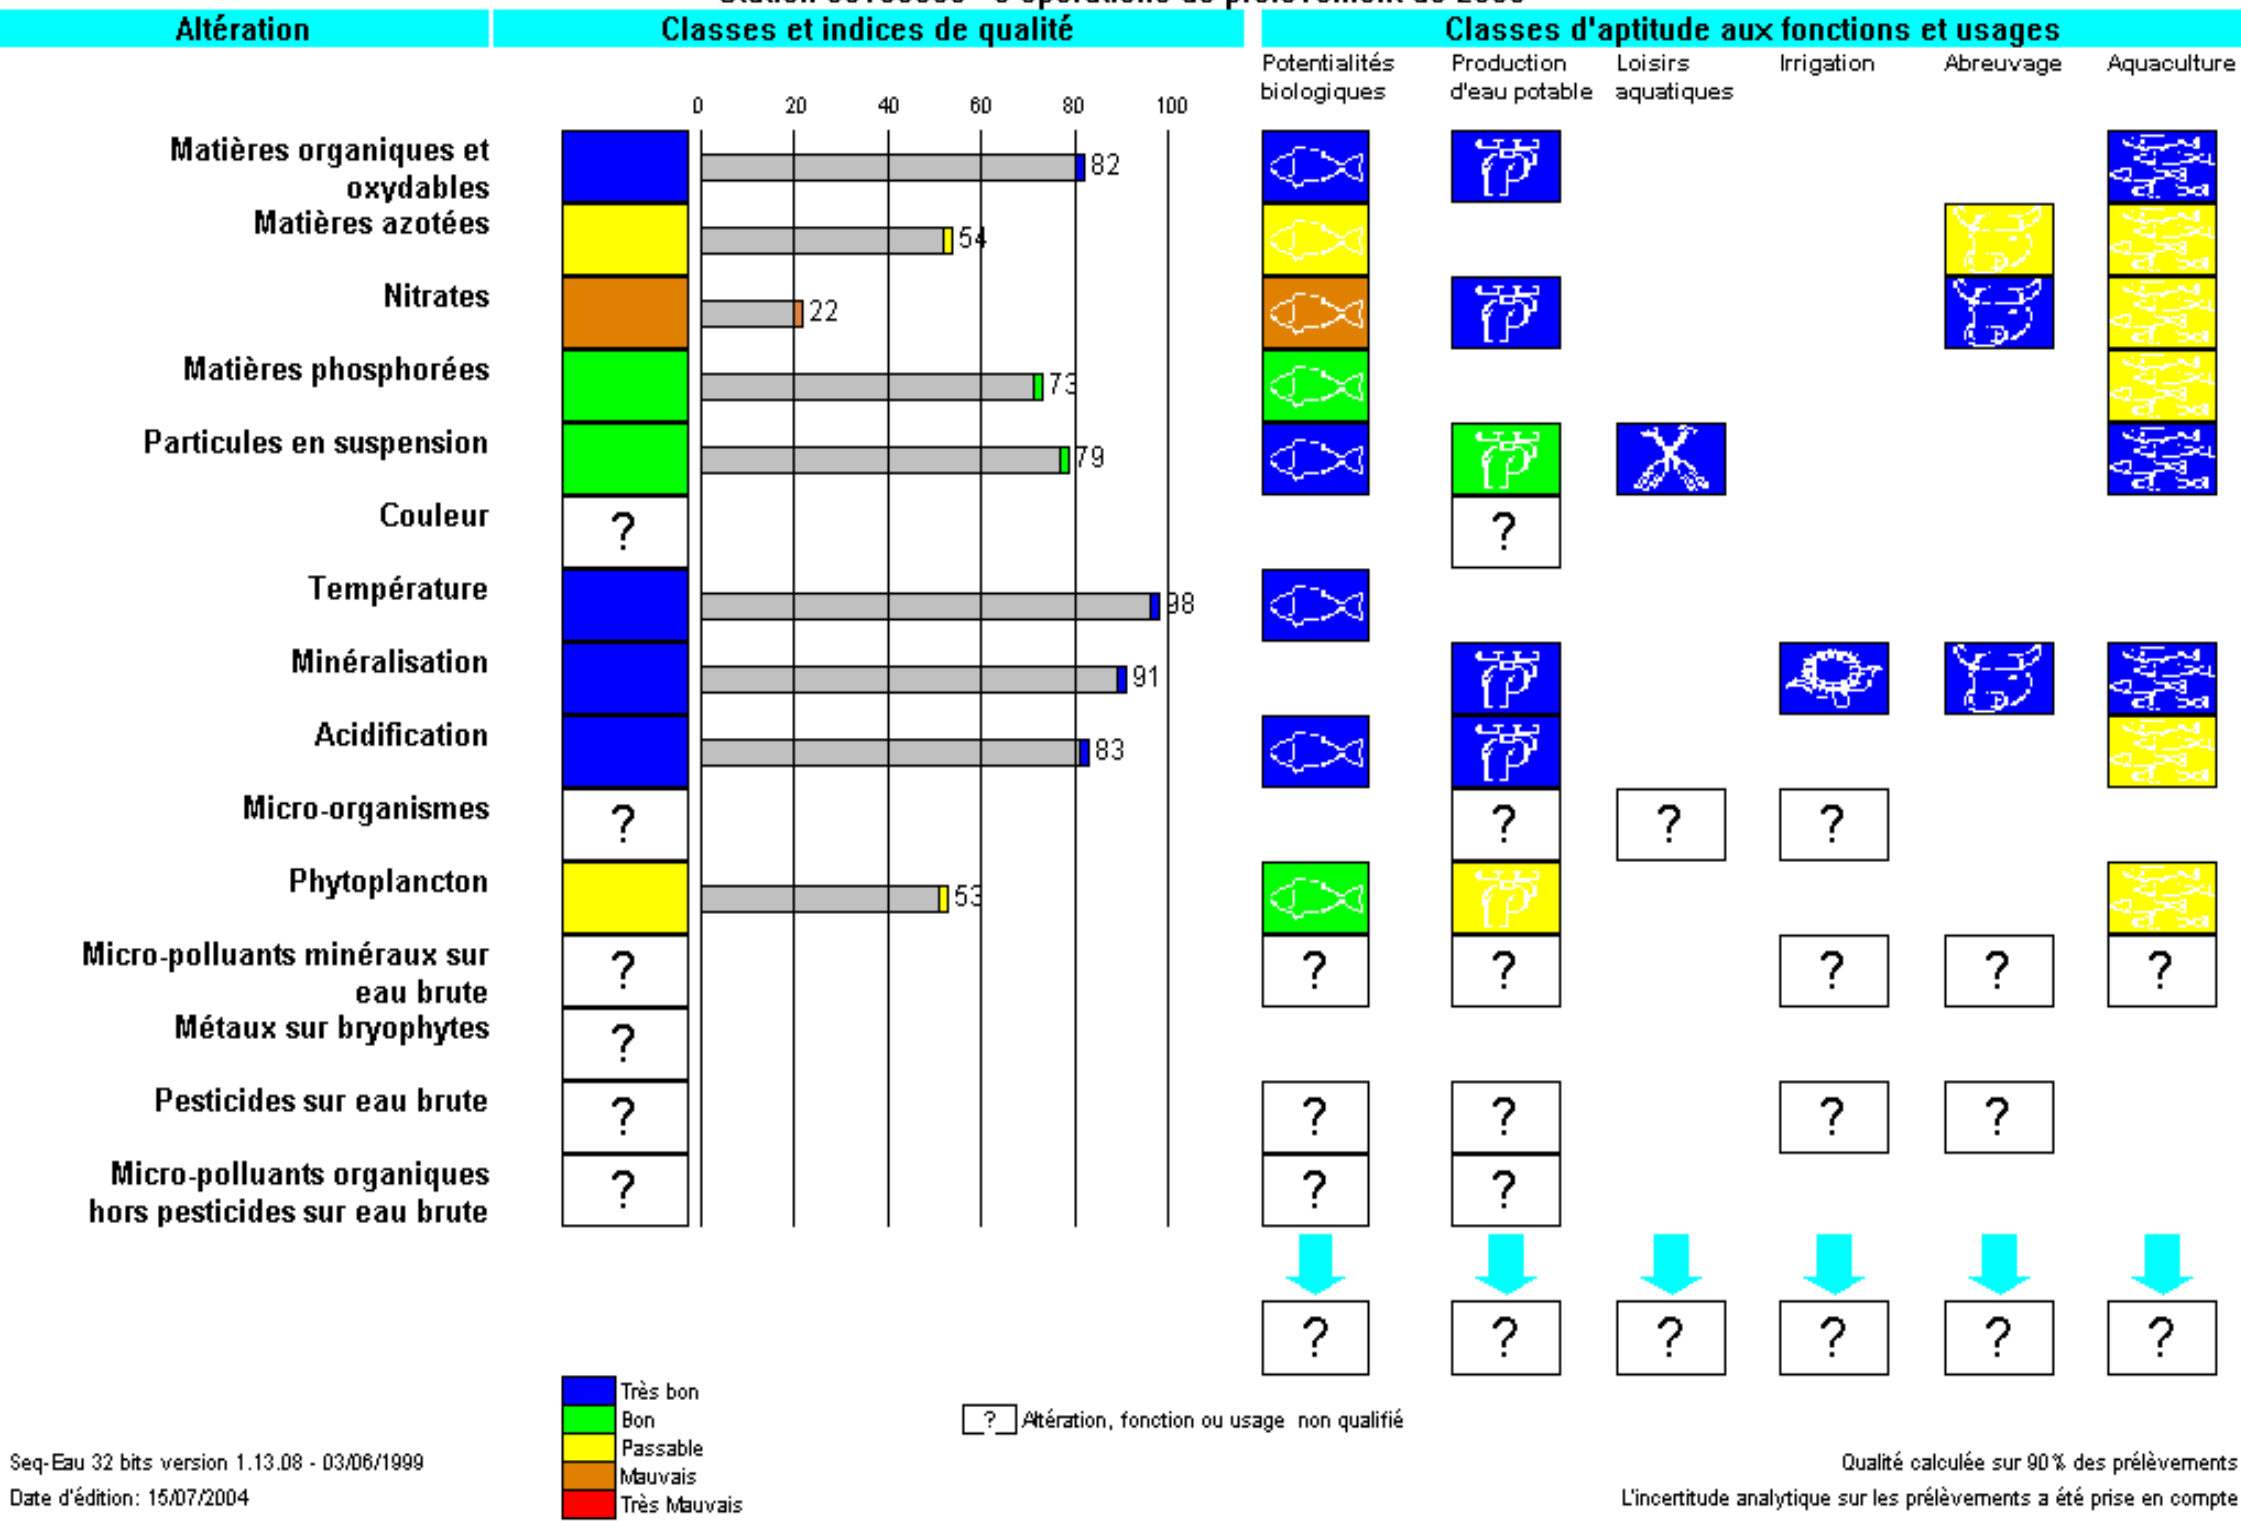

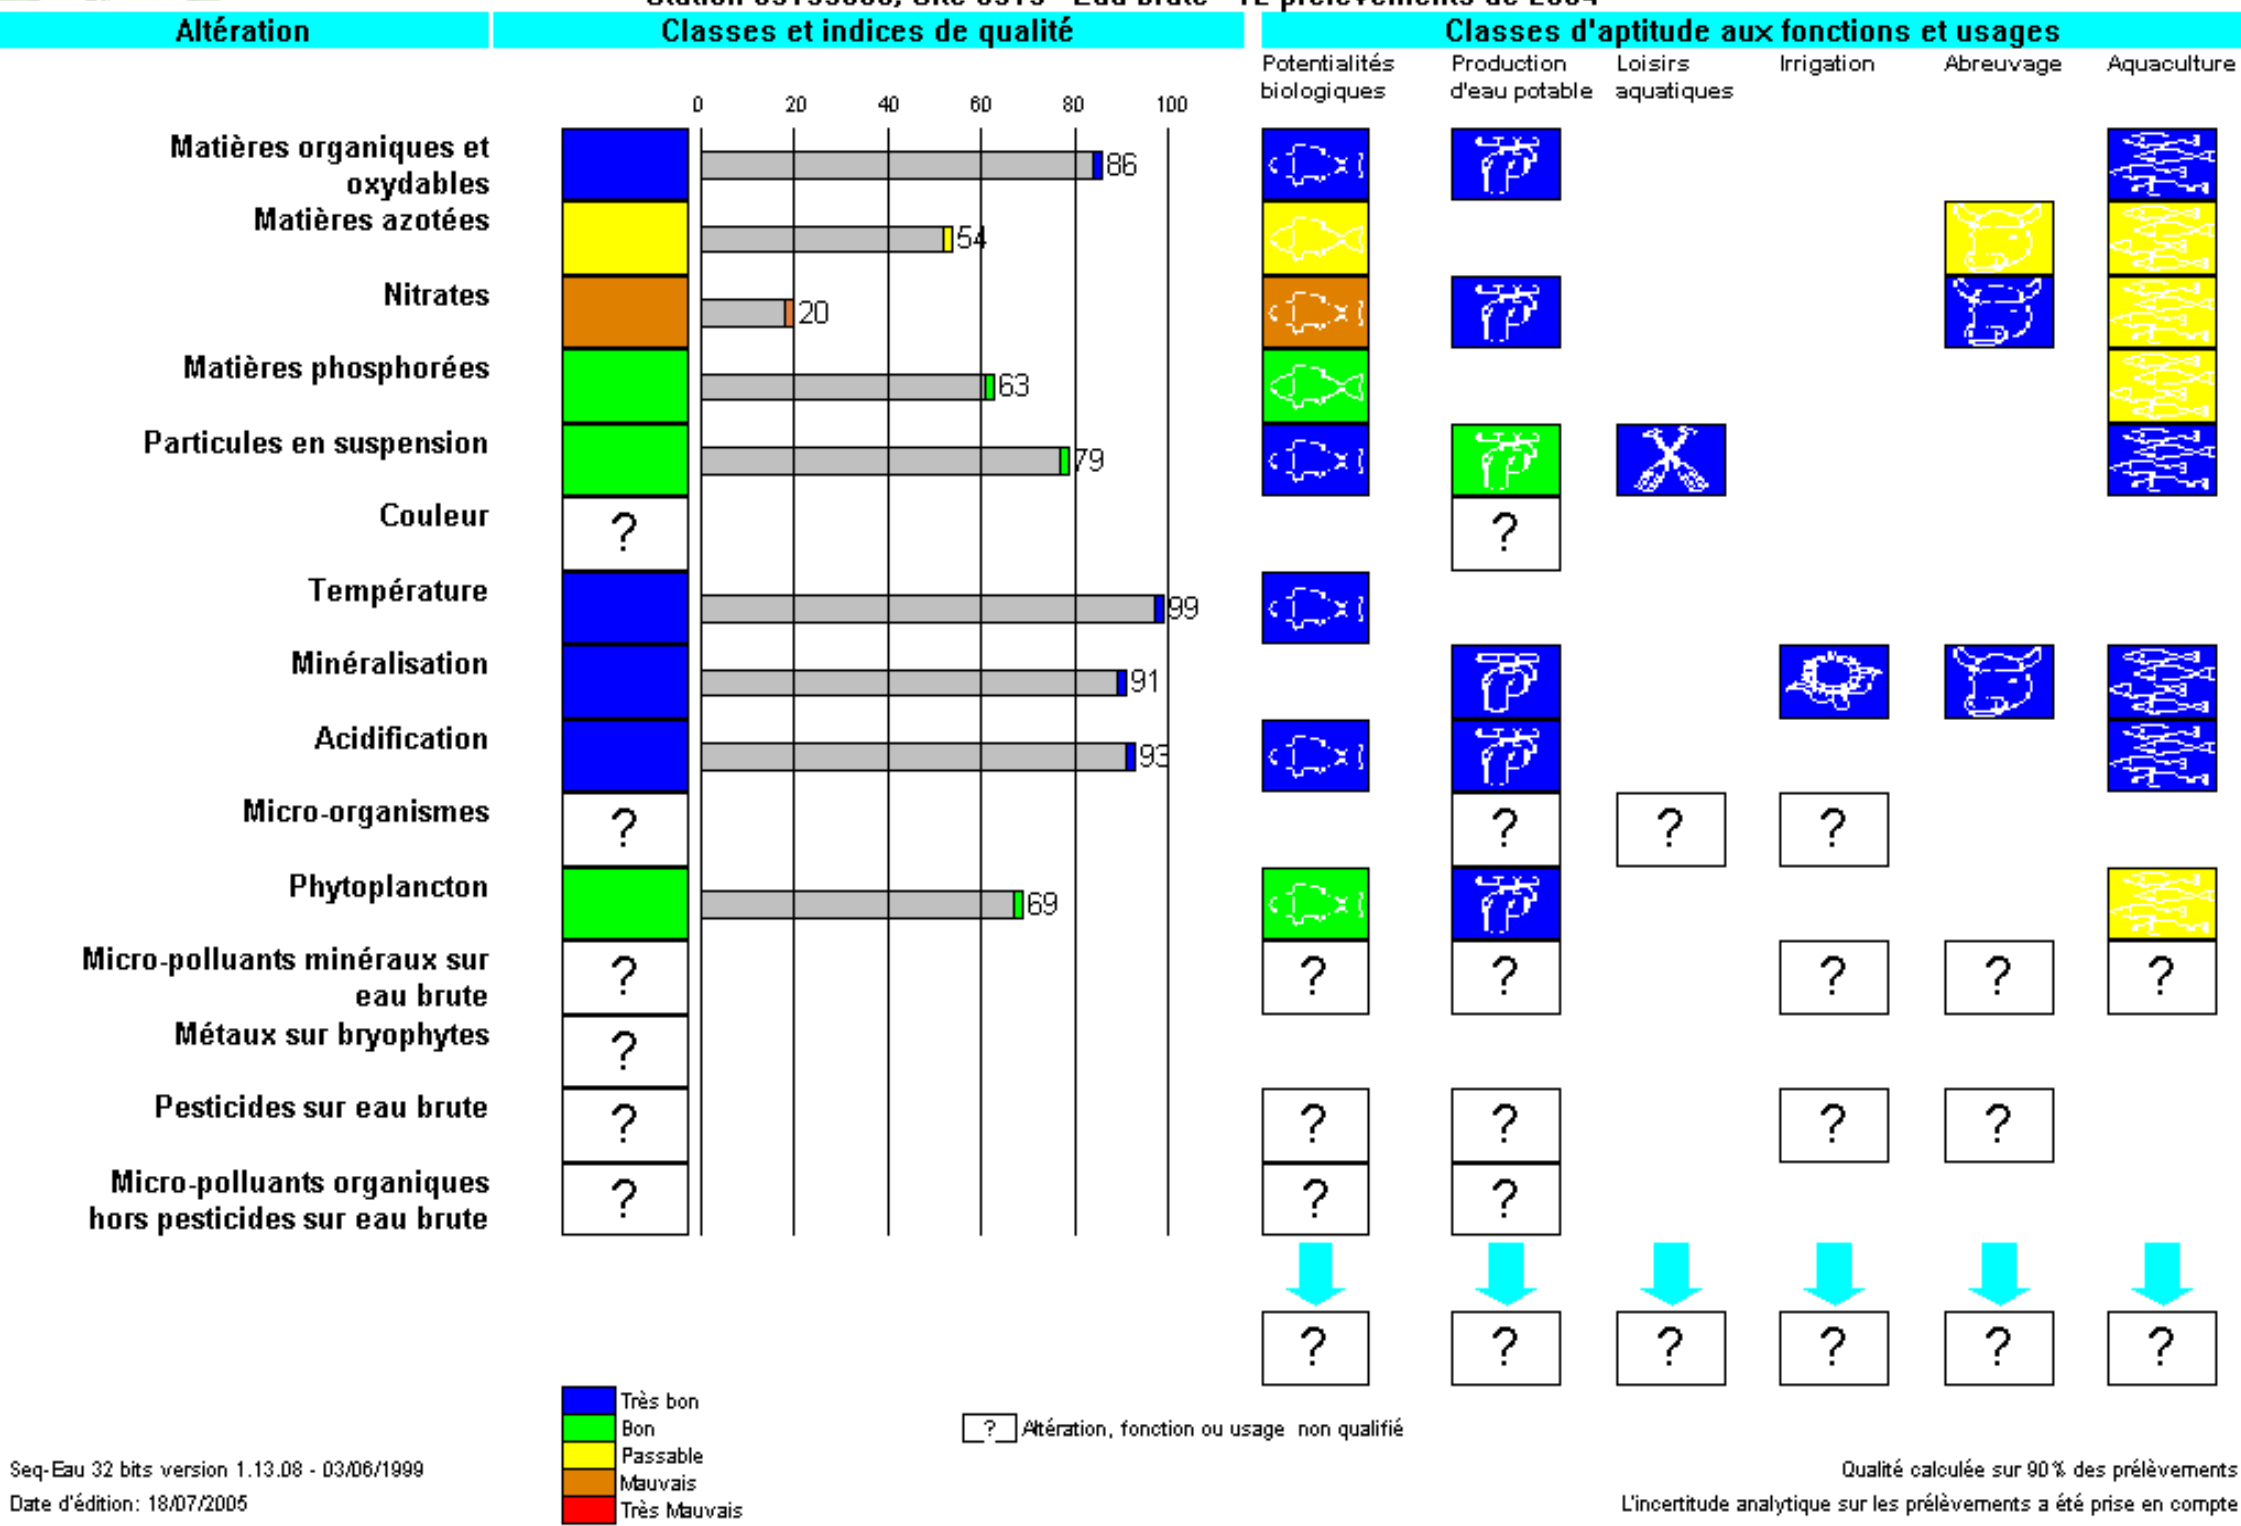

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999
Date d'édition: 14/08/2006

