



Rivière :

LOIRET

Station :

04051200
OLIVET

Commune :


OLIVET (45232)

Localisation :

Pont Leclerc à OLIVET centre

Objectif de qualité : 2

Catégorie piscicole : 2

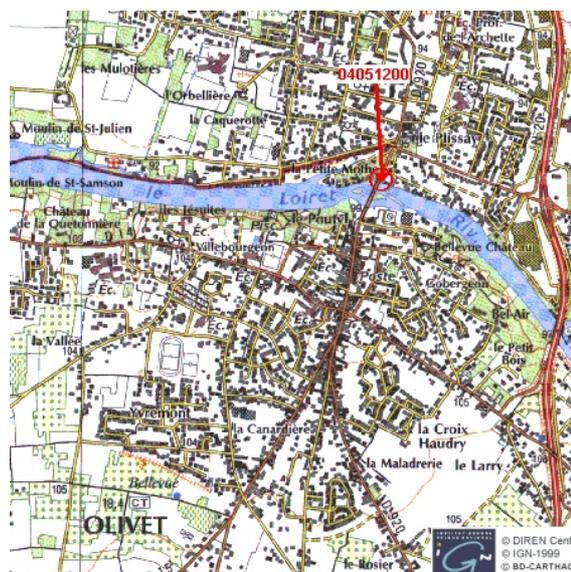

Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	567 566	2 318 959
Lambert 93 :	617 988	6 752 659
Altitude (m) :	92	



Les matières organiques et oxydables, ainsi que le phytoplancton, sont les altérations les plus pénalisantes pour les eaux du Loiret.

Les autres altérations (matières azotées, nitrates et matières phosphorées) sont passables en 2000, comme en 2001.



Qualité des eaux

Station : OLIVET

Code : 04051200

Cours d'eau : LOIRET

Date préél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
09/12/2008	10:10		8.1	8.4	301	7.7	66	9.2	< 3	< 10	5.3	< 1	0.06	0.08	17	0.13	0.084		
18/09/2008	10:20		14.3	8.0	331	7.1	70	7.2	< 3	< 10	3.8	< 1	0.07	< .04	11.7	0.33	0.089	3.24	1.67
13/08/2008	10:30		19.9	7.5	322	7.0	79	42	< 3	35	4.2	< 1	0.14	0.43	9.9	0.56	0.162	25.2	6.3
24/07/2008	11:15		19.2	8.1	330	7.8	85	22	< 3	10	3.9	1.7	< .05	< .04	22.6	< .1	0.122	4.5	5
26/06/2008	11:15		17.2	7.5	294	4.1	43	9.2	< 3	21	5.1	< 1	0.06	0.12	9.44	0.15	0.095	1.9	3.5
28/05/2008	15:00		17.2	7.2	198	5.7	60	93	5.4	38	9.9	2.3	0.43	0.16	17.3	0.14	0.33		



Qualité des eaux

Station : OLIVET

Code : 04051200

Cours d'eau : LOIRET

Date pré-l.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
12/12/2007	14:45		8.0	7.6	318	8.4	71	36	2.1	< 10	5.3	1.1	0.15	0.09	28.7	0.23	0.24	6	10
14/11/2007	14:15		9.4	7.6	349	7.3	65	9.1	< 2	< 10	2.5	< 1	0.26	0.08	9.5	0.24	0.13	< 5	< 5
07/08/2007	13:45		19.1	7.3	308	3.9	42	7.7	< 2	< 10	3.1	< 1	0.15	0.09	7.5	0.26	0.17	7	< 5
10/07/2007	12:30		16.7	7.7	292	4.5	47	13	< 2	10	3.2	< 1	0.32	0.08	7	0.34	0.2	8	5
20/06/2007	14:50		22.0	7.7	250	0.0	0	9.3	2.8	< 10	3.8	1.1	0.57	0.16	4.8	0.4	0.369	7	< 5
30/05/2007	15:00		16.3	7.6	292	5.7	59	43	2	16	3.7	< 1	0.3	0.08	6.8	0.31	0.123	11	< 5
14/11/2006	09:40		12.3	7.4	352	5.4	51	11	< 2	< 10		< 1	0.29	0.08	7.7	0.22	0.13	< 5	7
09/10/2006	15:15		16.3	7.3	322	5.0	51	12	< 2	21		< 1	0.12	0.08	5.5	0.2	0.12	6	8
11/09/2006	15:30		24.1	8.6	322	10.7	129	19	4.1	13		< 1	< .05	0.07	< 2	0.19	0.16	34	12
16/08/2006	11:30		19.7	9.0	274	3.2	36	25	7	21		1.5	0.19	0.12	< 2	0.34	0.29	20	24
04/07/2006	15:40		29.0	8.8	296	10.4	137	18	8	18		1.4	< .05	< .02	< 2	0.2	0.21	29	14
15/06/2006	16:00		23.4	9.2	269	7.0	82	24	7	41		1.1	< .05	0.11	2.8	< .15	0.16	11	< 5
23/11/2005	13:00		6.4	7.7	334	8.0	64	6.1	< 2	11		< 1	0.25	0.06	6.3	0.27	0.13	< 5	< 5
19/10/2005	09:20		14.9	7.5	345	3.0	32	43	3.5	10		1.1	0.34	0.11	2.8	0.21	0.3	20	22
13/09/2005	09:45		18.2	7.5	299	3.2	34	28	4.6	20		2	0.86	0.12	< 2	0.55	0.38	45	20
16/08/2005	15:30		22.6	7.8	318	13.4	155	37	6	18		1.4	< .05	0.04	< 2	0.29	0.32	53	24
21/06/2005	16:15		27.9	9.1	249	18.9	24	13	4.8	16		1.5	< .05	0.08	< 2	< .15	0.13	24	7
23/03/2005	09:10		10.0	7.7	317	8.3	74	8	1.8	10		< .5	0.05	0.04	15	0.18	0.13	15	4
23/11/2004	09:25		11.7	7.3	300	4.9	45	7	1.8	13		0.7	0.3	0.09	9.1	0.22	0.16	9	4
19/10/2004	09:30		11.8	7.3	297	6.0	56	11	3	13		0.9	0.29	0.12	4.3	0.27	0.18	21	8
23/08/2004	09:45		18.2	7.5	315	4.2	45	14	1.3	17		0.7	0.18	0.1	3	0.27	0.21	18	9
28/06/2004	09:40		20.6	9.1	288	13.0	145	36	9	30		1.7	< .05	0.04	< 1	< .05	0.24	130	36
27/05/2004	09:00		14.8	8.0	314	7.1	70	9	1.8	11		0.5	< .05	0.08	11	0.16	0.11	11	5
22/03/2004	09:35		9.6	7.4	291	7.7	68	11	1.8	14		0.6	0.1	0.04	16	0.18	0.12	7	3




Qualité des eaux

Station : OLIVET

Code : 04051200


Cours d'eau : LOIRET

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
26/11/2003	08:40		10,7	7,5	301	4,9	44	15	2,5	19		0,8	0,16	0,11	6,6	0,18	0,16	26	13
22/10/2003	09:40		7,9	7,8	334	7,9	67	20	4	24		1	0,3	0,11	3,2	0,18	0,18	32	19
01/10/2003	09:10		14,7	7,8	326	5,5	54	30	3	27		1,3	0,58	0,15	2,5	0,18	0,25	30	18
20/08/2003	09:10		20,4	8,5	326	7,8	87	84	12	56		3,2	< .05	0,1	1,5	0,28	0,55	170	83
27/05/2003	16:30		20,3	9,2	250	16,8	186	26	11	38		2	< .05	0,31	8,4	< .05	0,24	160	30
19/03/2003	15:50		10,8	7,7	277	7,6	69	8	1,3	11		< .5	0,09	0,04	16	0,2	0,12	4	< 2
13/11/2002	16:40		12,0	7,3	300	7,6	71	40	2,3	27		1,4	0,19	0,13	27	0,23	0,32	8	6
01/10/2002	15:15		17,1	7,8	338	6,6	69	10	1,7	13		0,7	0,12	0,11	5,8	0,24	0,17	18	8
10/09/2002	17:15		20,4	9,0	303	12,5	139	26	8	27		1,6	< .05	0,08	1,1	0,25	0,3	81	33
13/08/2002	16:50		23,5	9,0	336	16,3	192	38	10	40		1,8	< .05	0,18	1,9	0,15	0,33		
05/06/2002	15:40		17,1	7,5	273	6,0	62	31	4,8	18		1,5	0,67	0,21	4,8	0,41	0,29	18	10
10/04/2002	17:45		12,0	8,7	335	12,5	116	20	3,3	19		1	< .05	0,09	18	0,11	0,15	56	13
12/02/2002	16:20		11,3	7,8	336	8,7	80	8		17	3,8	0,5	0,09	0,04	18	0,2	0,12		
19/12/2001	12:00		4,0	7,6	326	8,3	63	4	2	< 30		1	0,52	0,08	17	0,37	0,2	3	< 2
21/11/2001	10:00		7,9	7,5	310	8,7	73	16	2,8	< 30		1,1	0,53	0,12	16	0,27	0,22	4	3
22/08/2001	08:45		19,6	8,5	308	9,4	103	21	5,2	< 30		1,2	0,06	0,15	8,1	0,24	0,25	48	22
11/07/2001	14:00		20,9	8,4	314	9,4	105	31	5,8	< 30		1,3	0,06	0,24	8,6	0,34	0,32	45	23
22/05/2001	13:15		16,4	7,7	305	5,2	53	8	1,4	< 30		0,7	0,1	0,07	14	0,23	0,14	3	< 2
12/03/2001	15:00		11,8	7,5	241	8,8	81	31	4,1	33		1,3	0,18	0,11	14	0,23	0,28		
19/12/2000	08:20		9,8	7,4	289	7,9	70	18	2,5	< 30		1,1	0,28	0,12	19	0,3	0,27	4	2
23/10/2000	13:30		15,4	8,0	315	5,9	59	38	2	< 30		1,4	0,27	0,16	15	0,27	0,22	16	3
16/08/2000	09:30		24,2	9,2	277	13,3	159	37	7,2	52		1,7	0,07	0,03	0,6	0,22	0,3	65	39
20/06/2000	15:30		27,4	9,4	275	14,7	186	10	6	< 20		1,3	< .05	0,17	6,1	0,07	0,19	32	14
23/05/2000	12:30		17,6	7,9	309	6,3	66	12	1,6	< 20		0,8	0,19	0,18	13	0,23	0,15	11	4
29/03/2000	10:00		8,3	8,1	269	8,1	69	16	2,7	< 20		1	0,33	0,08	15,5	0,23	0,2	16	8

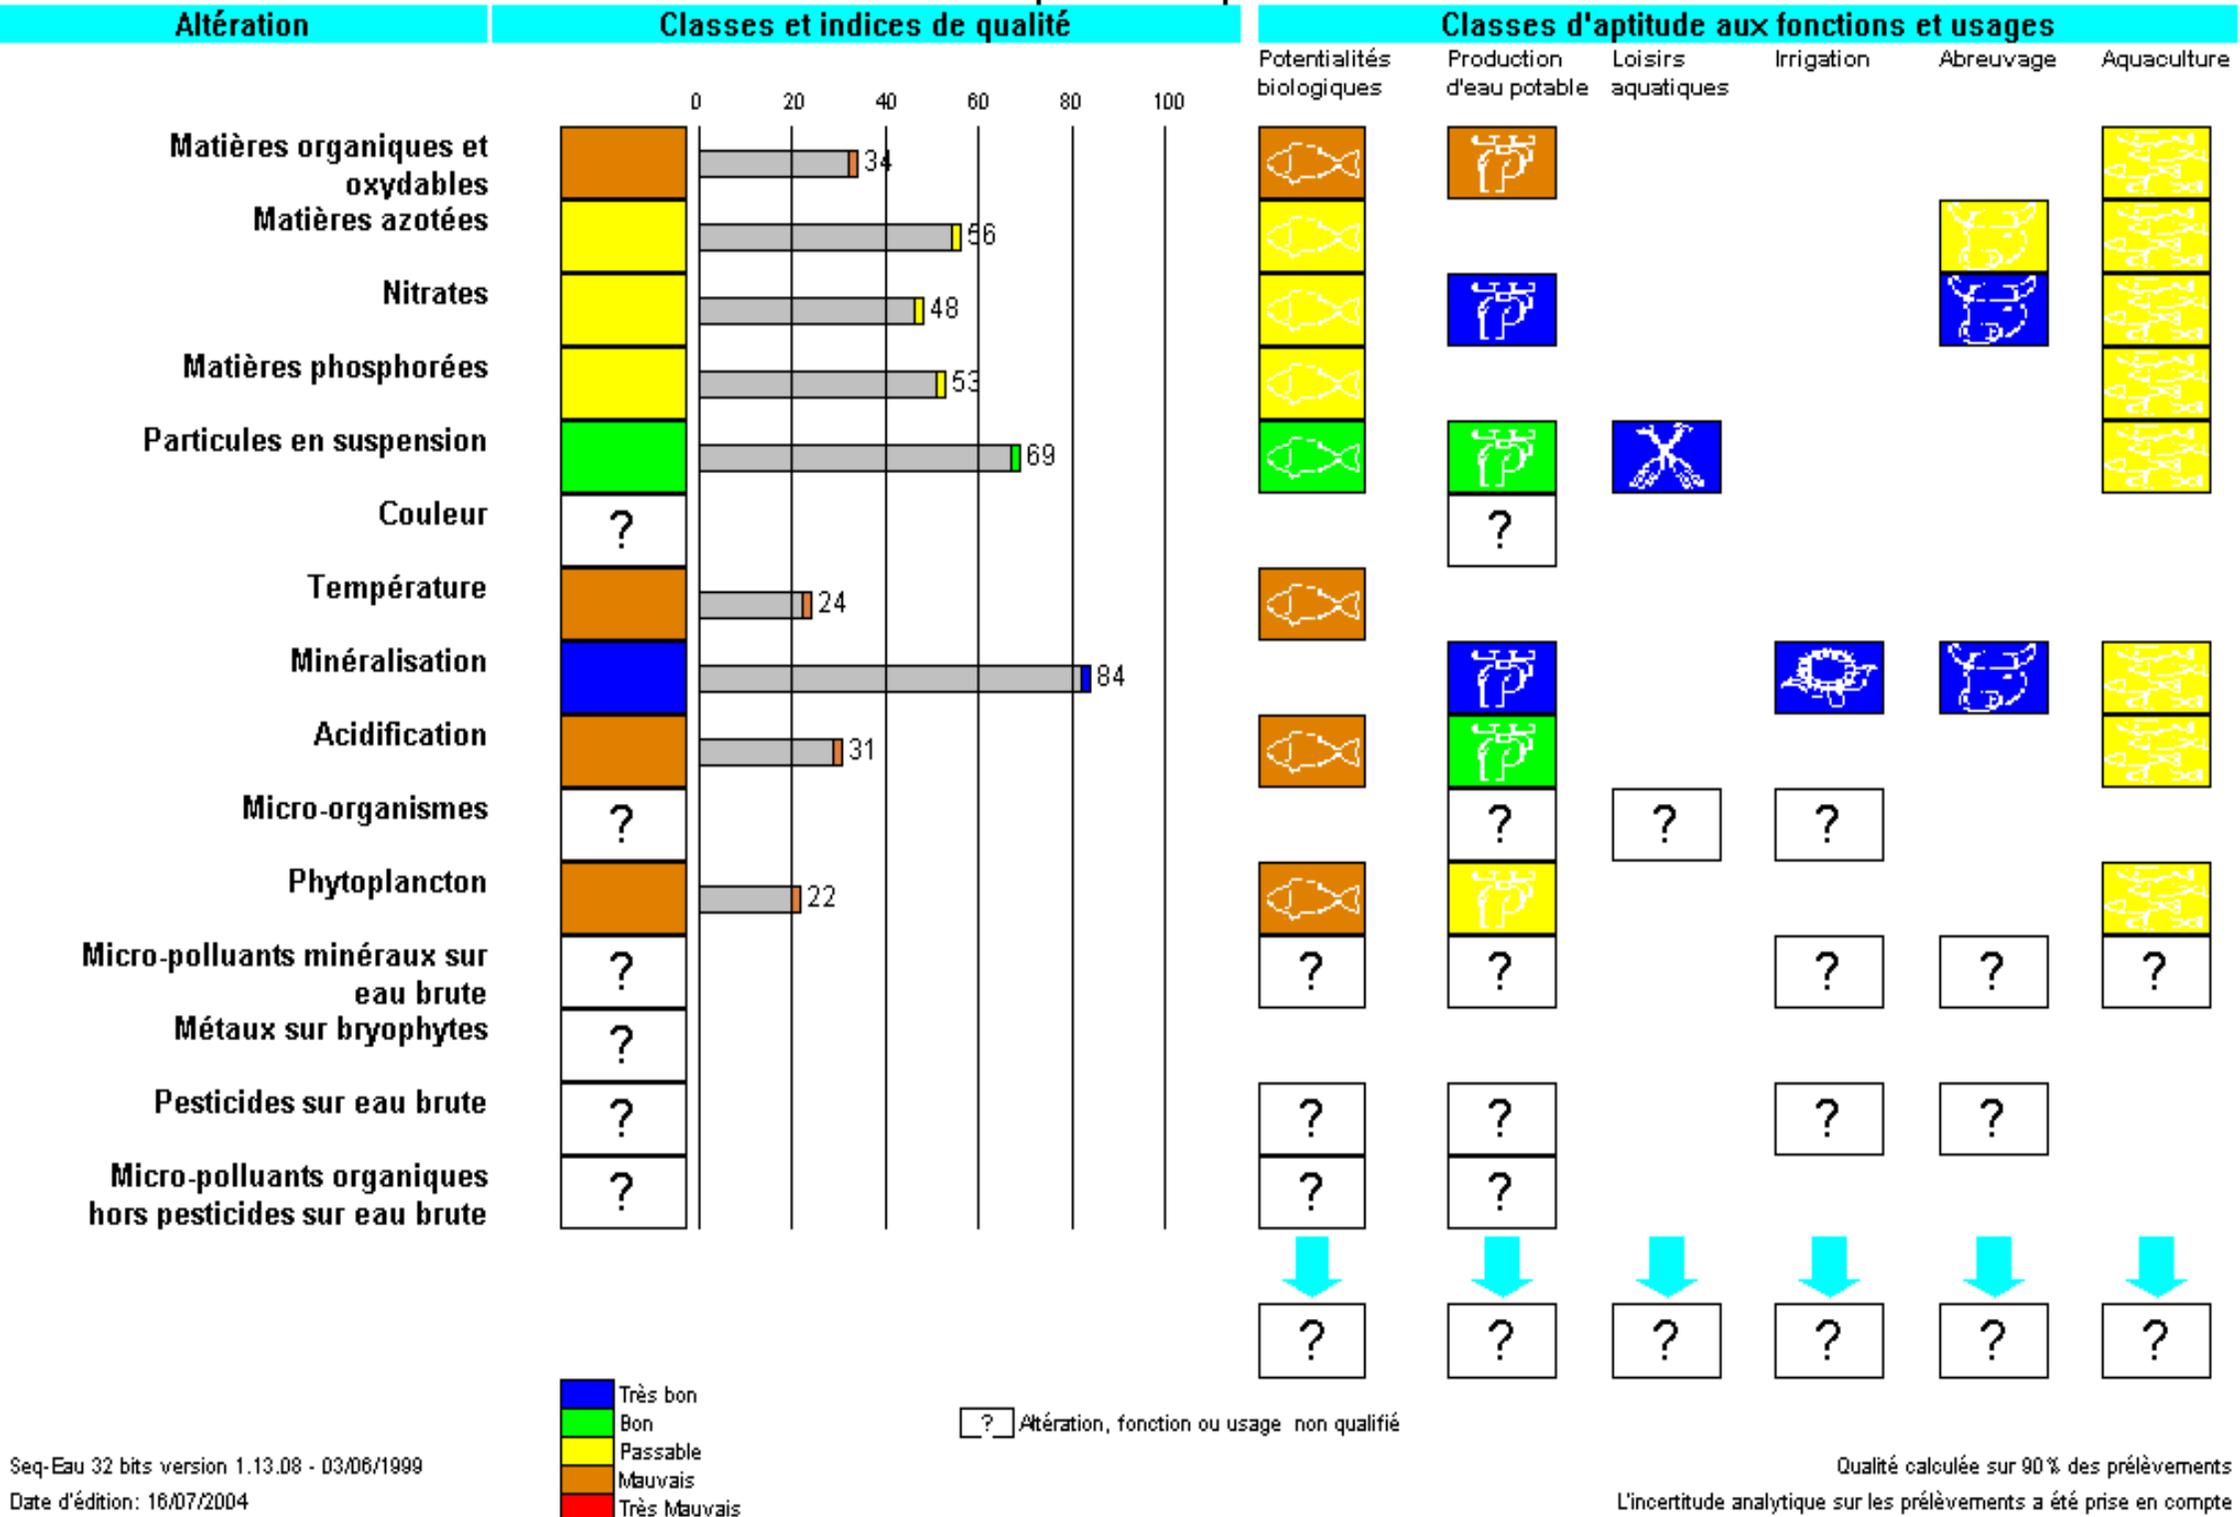


Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié

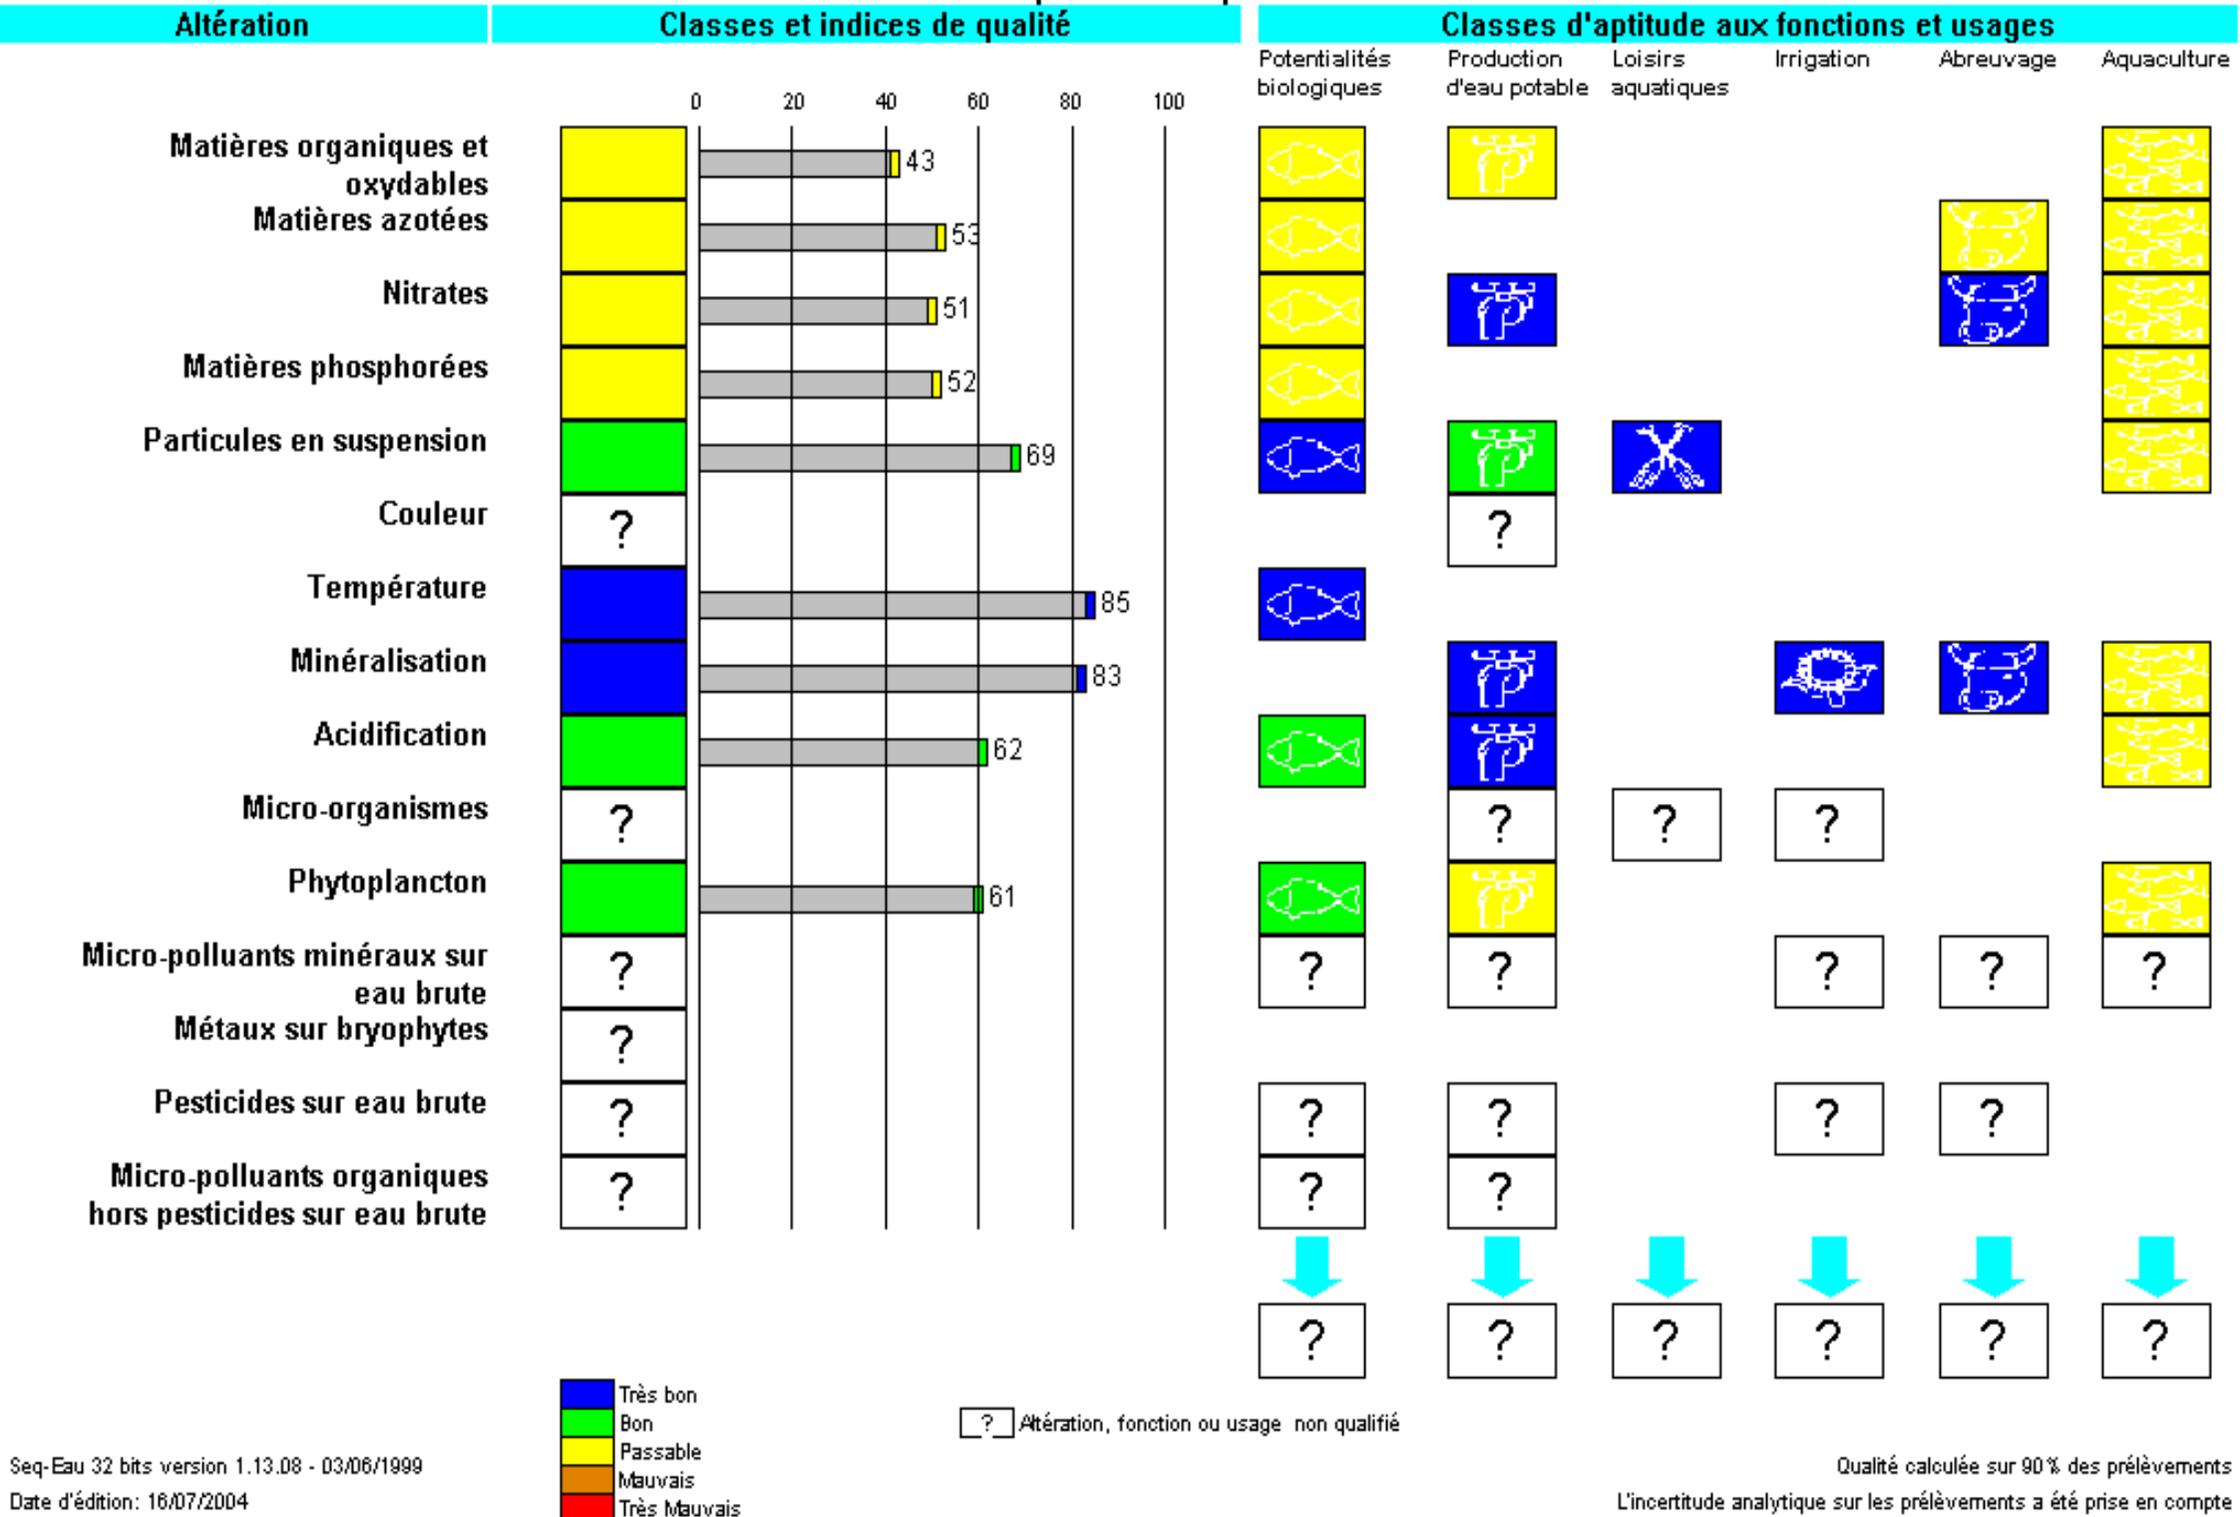


Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié

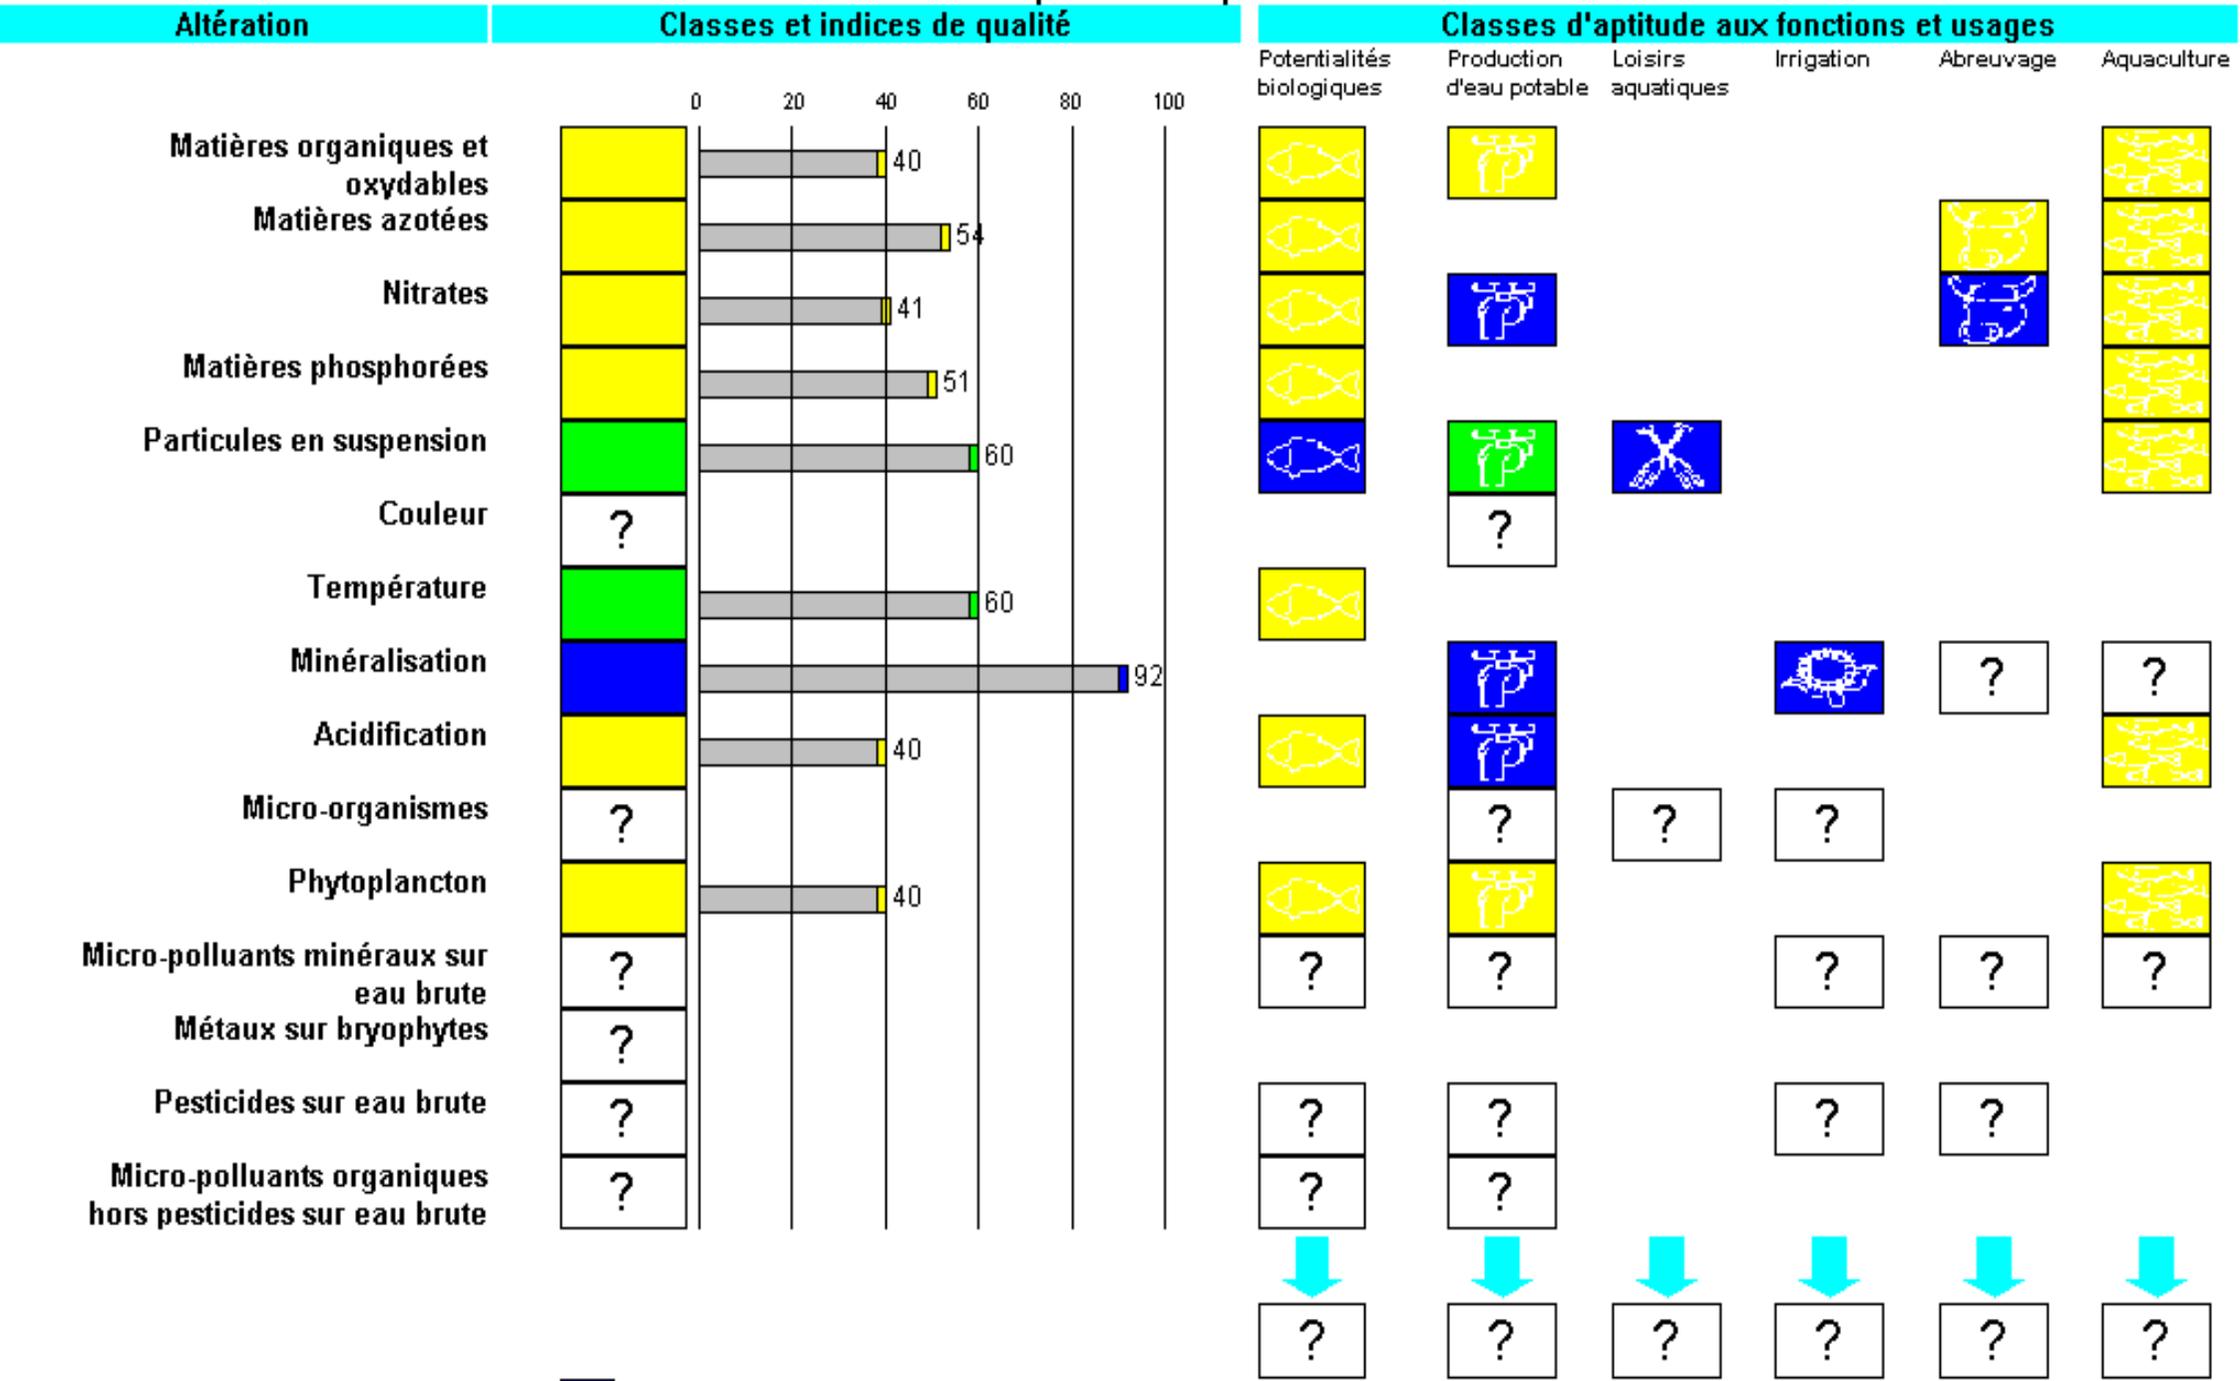


■ Très bon
■ Bon
■ Passable
■ Mauvais
■ Très Mauvais


[?] Altération, fonction ou usage non qualifié

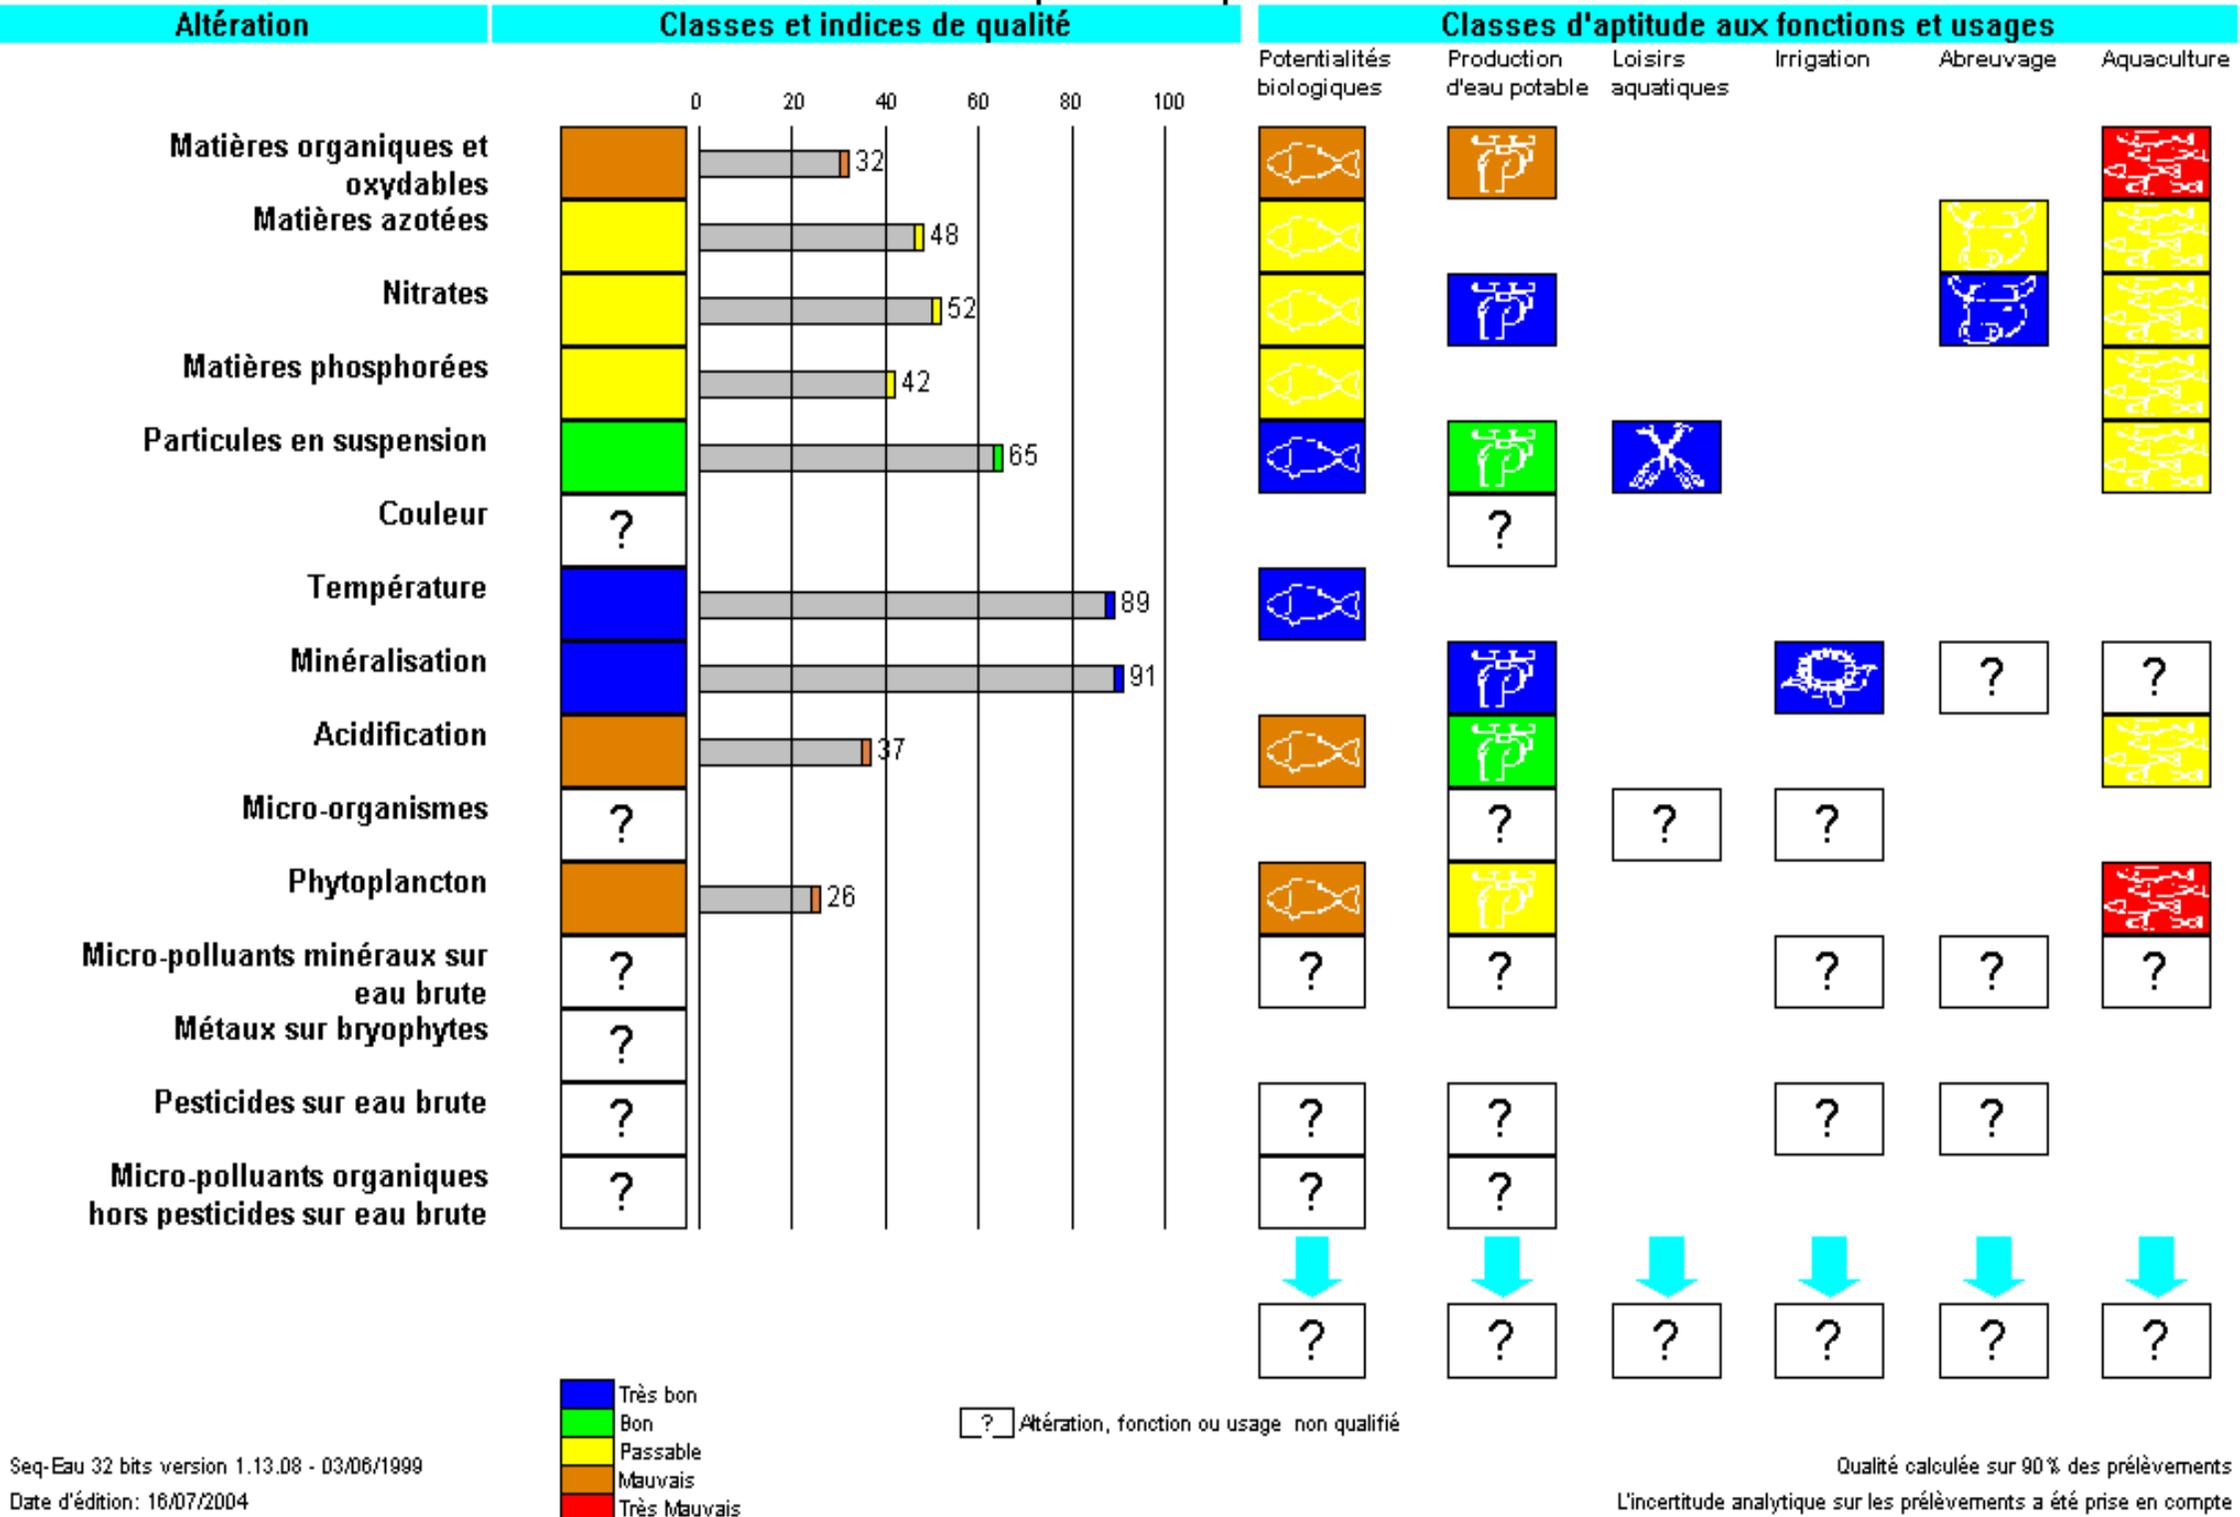



Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié

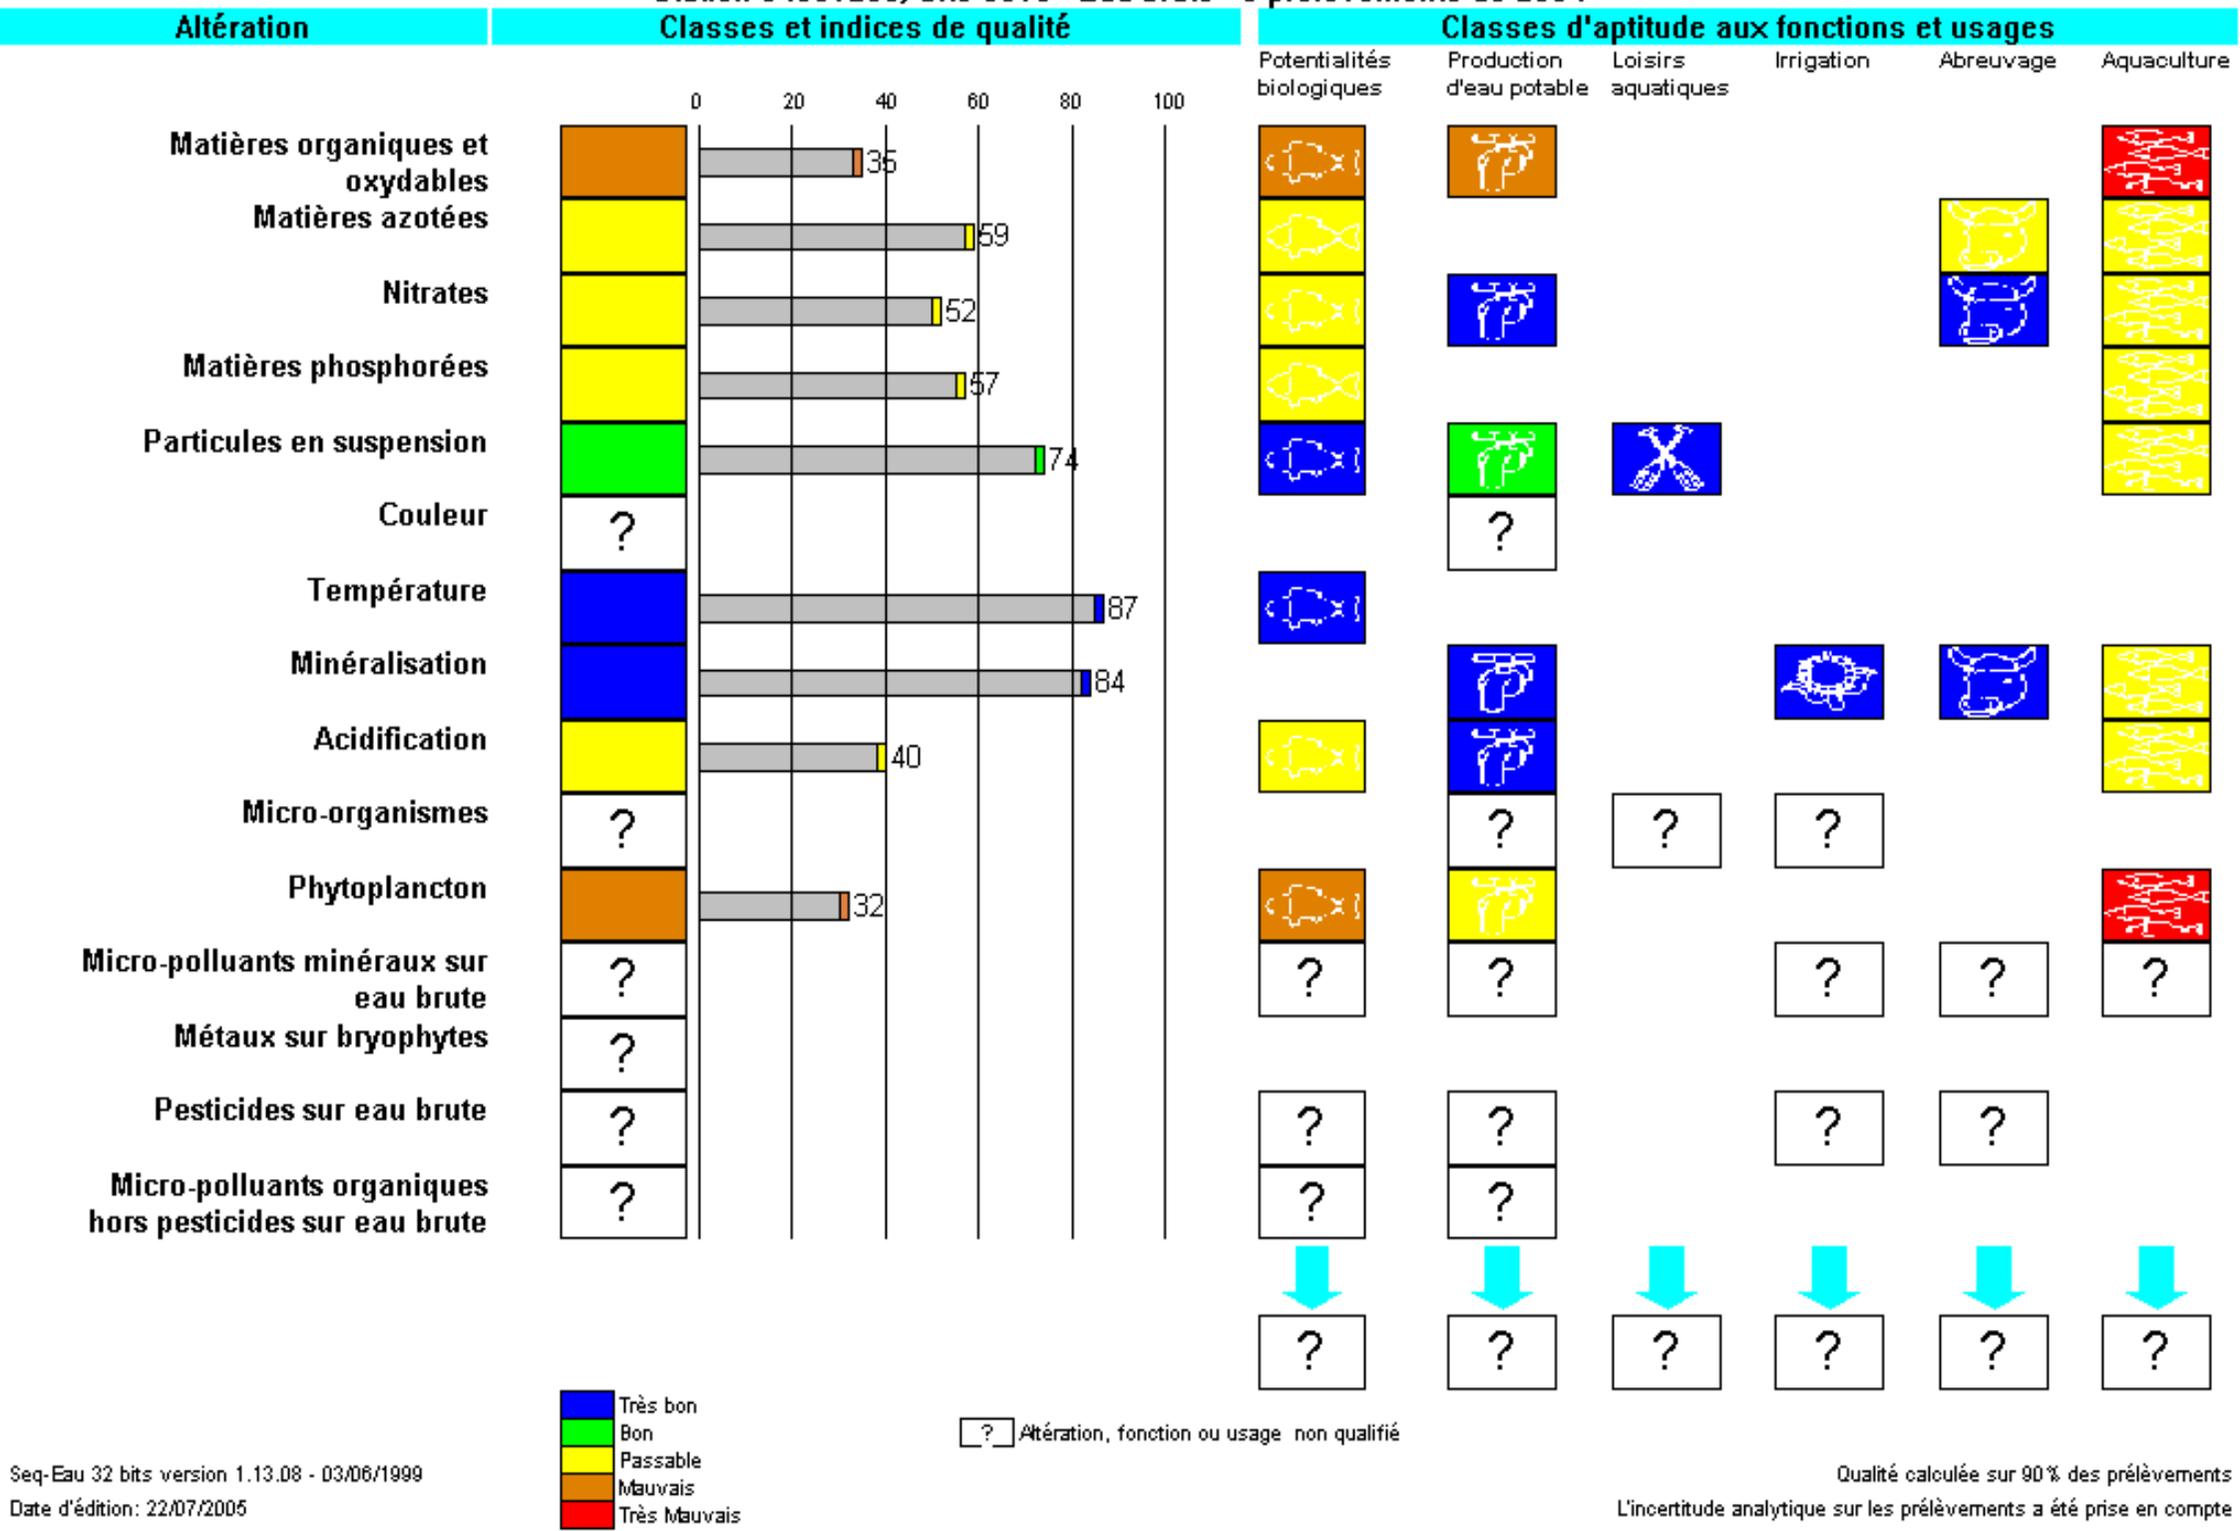

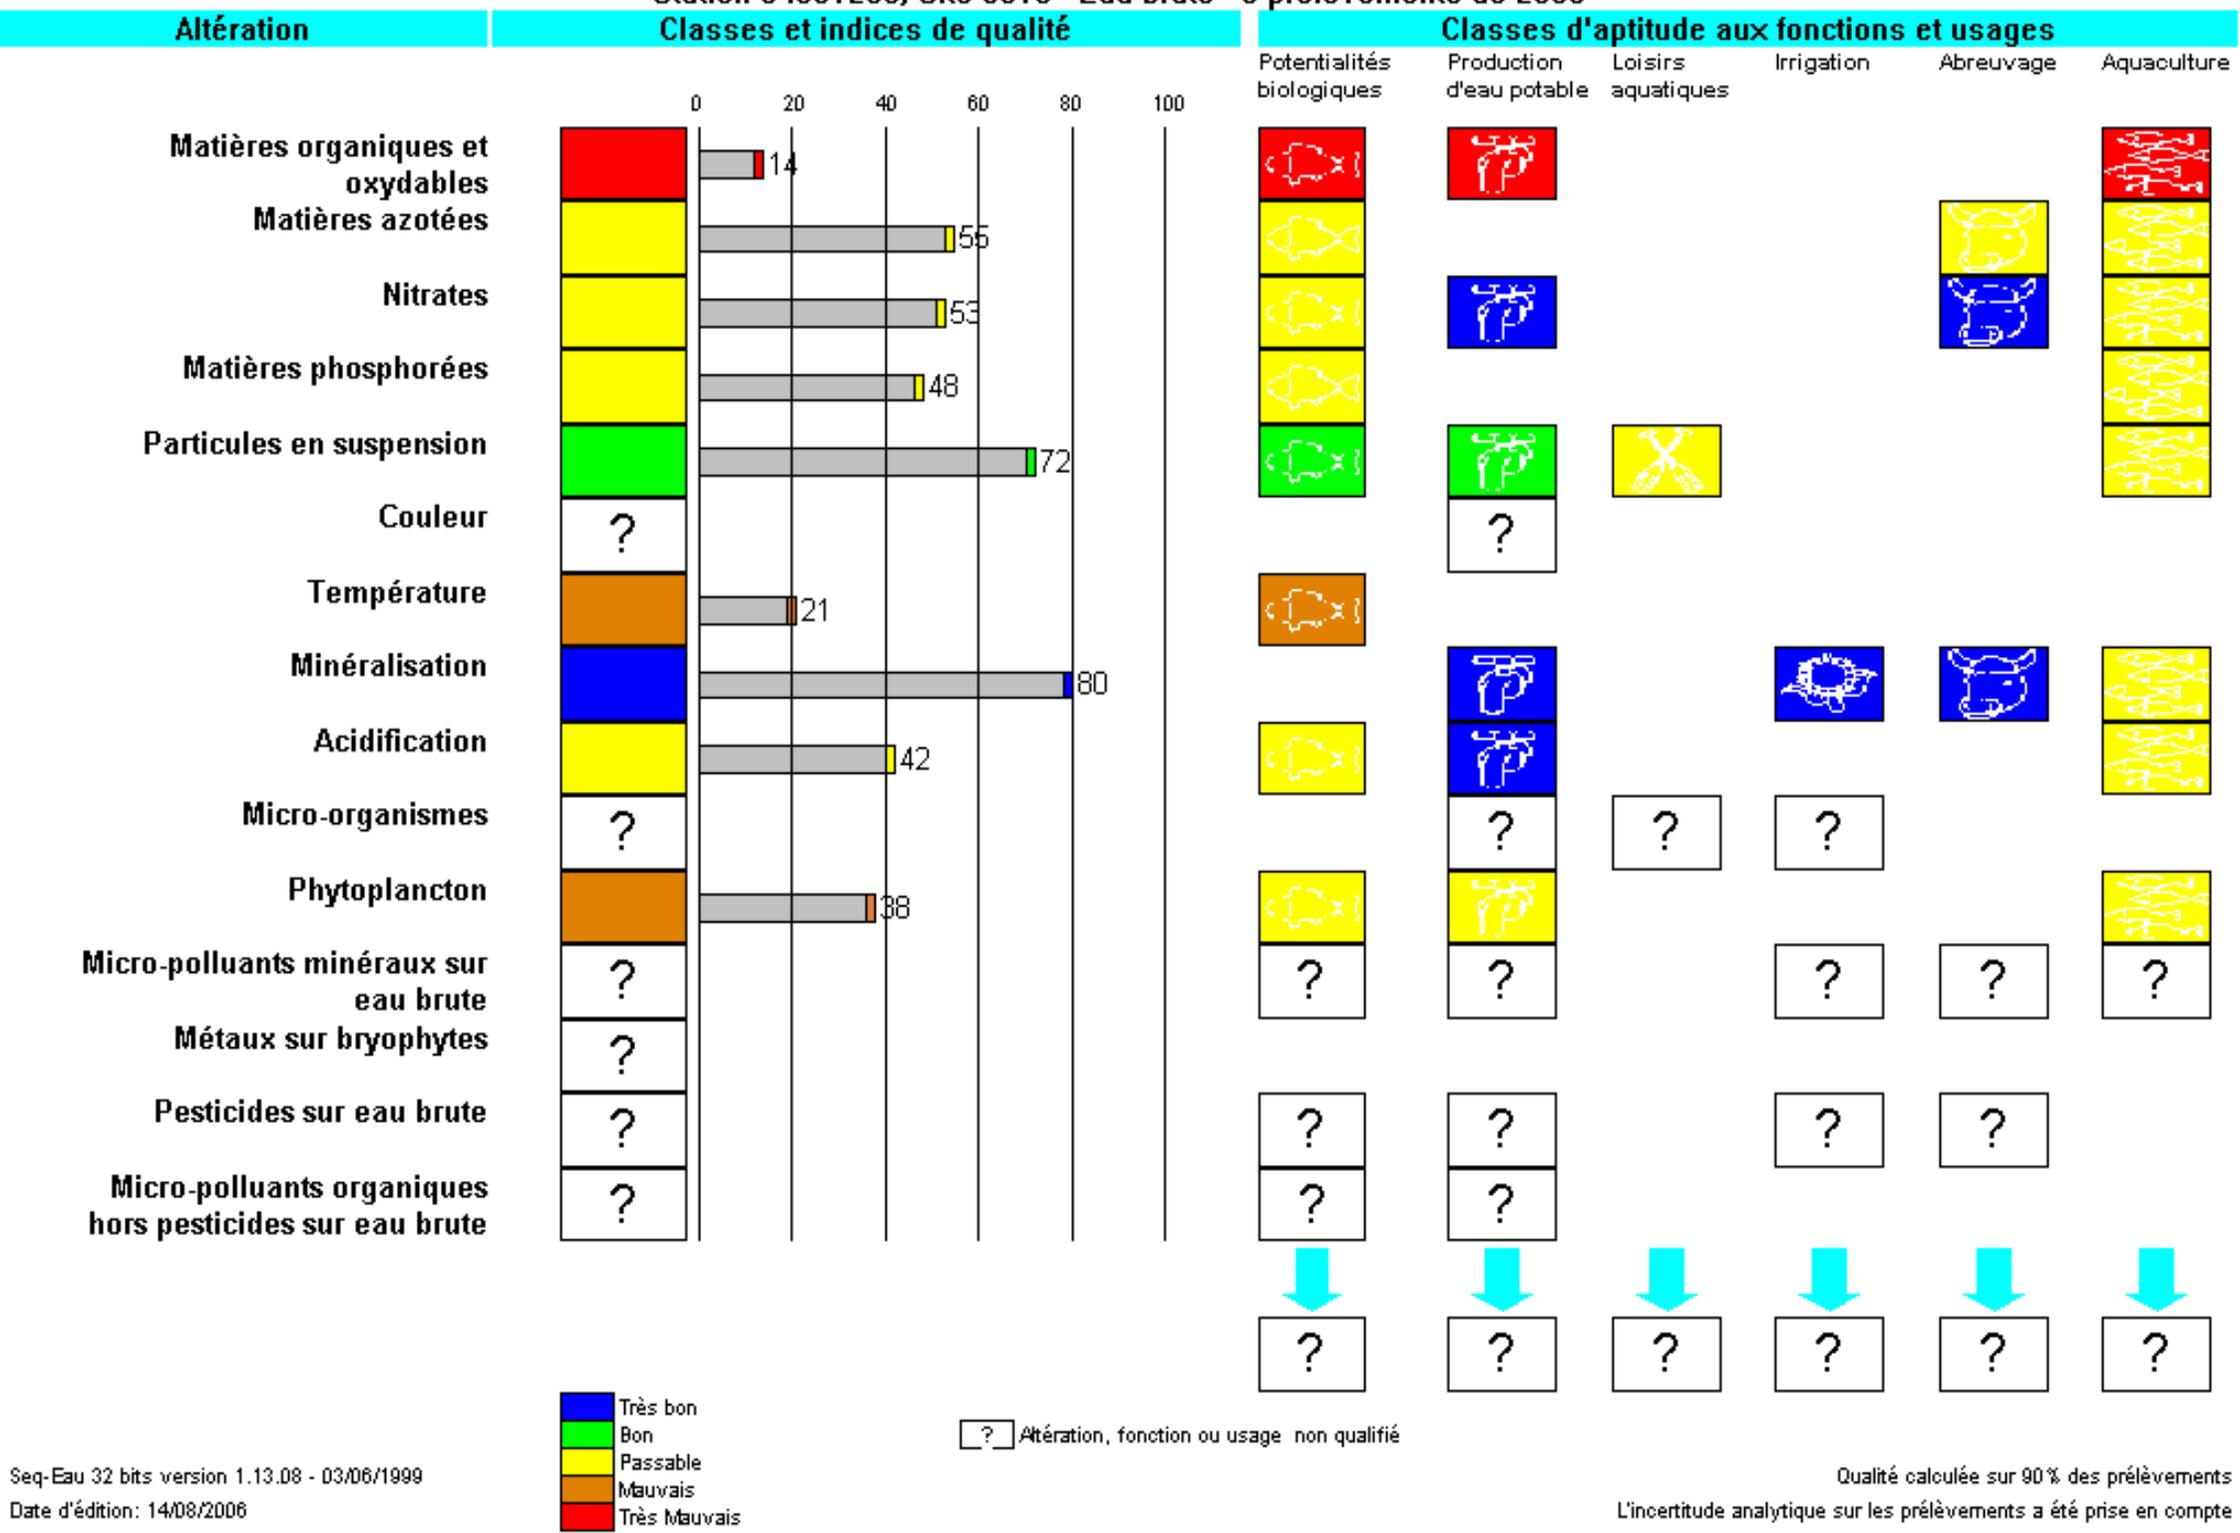

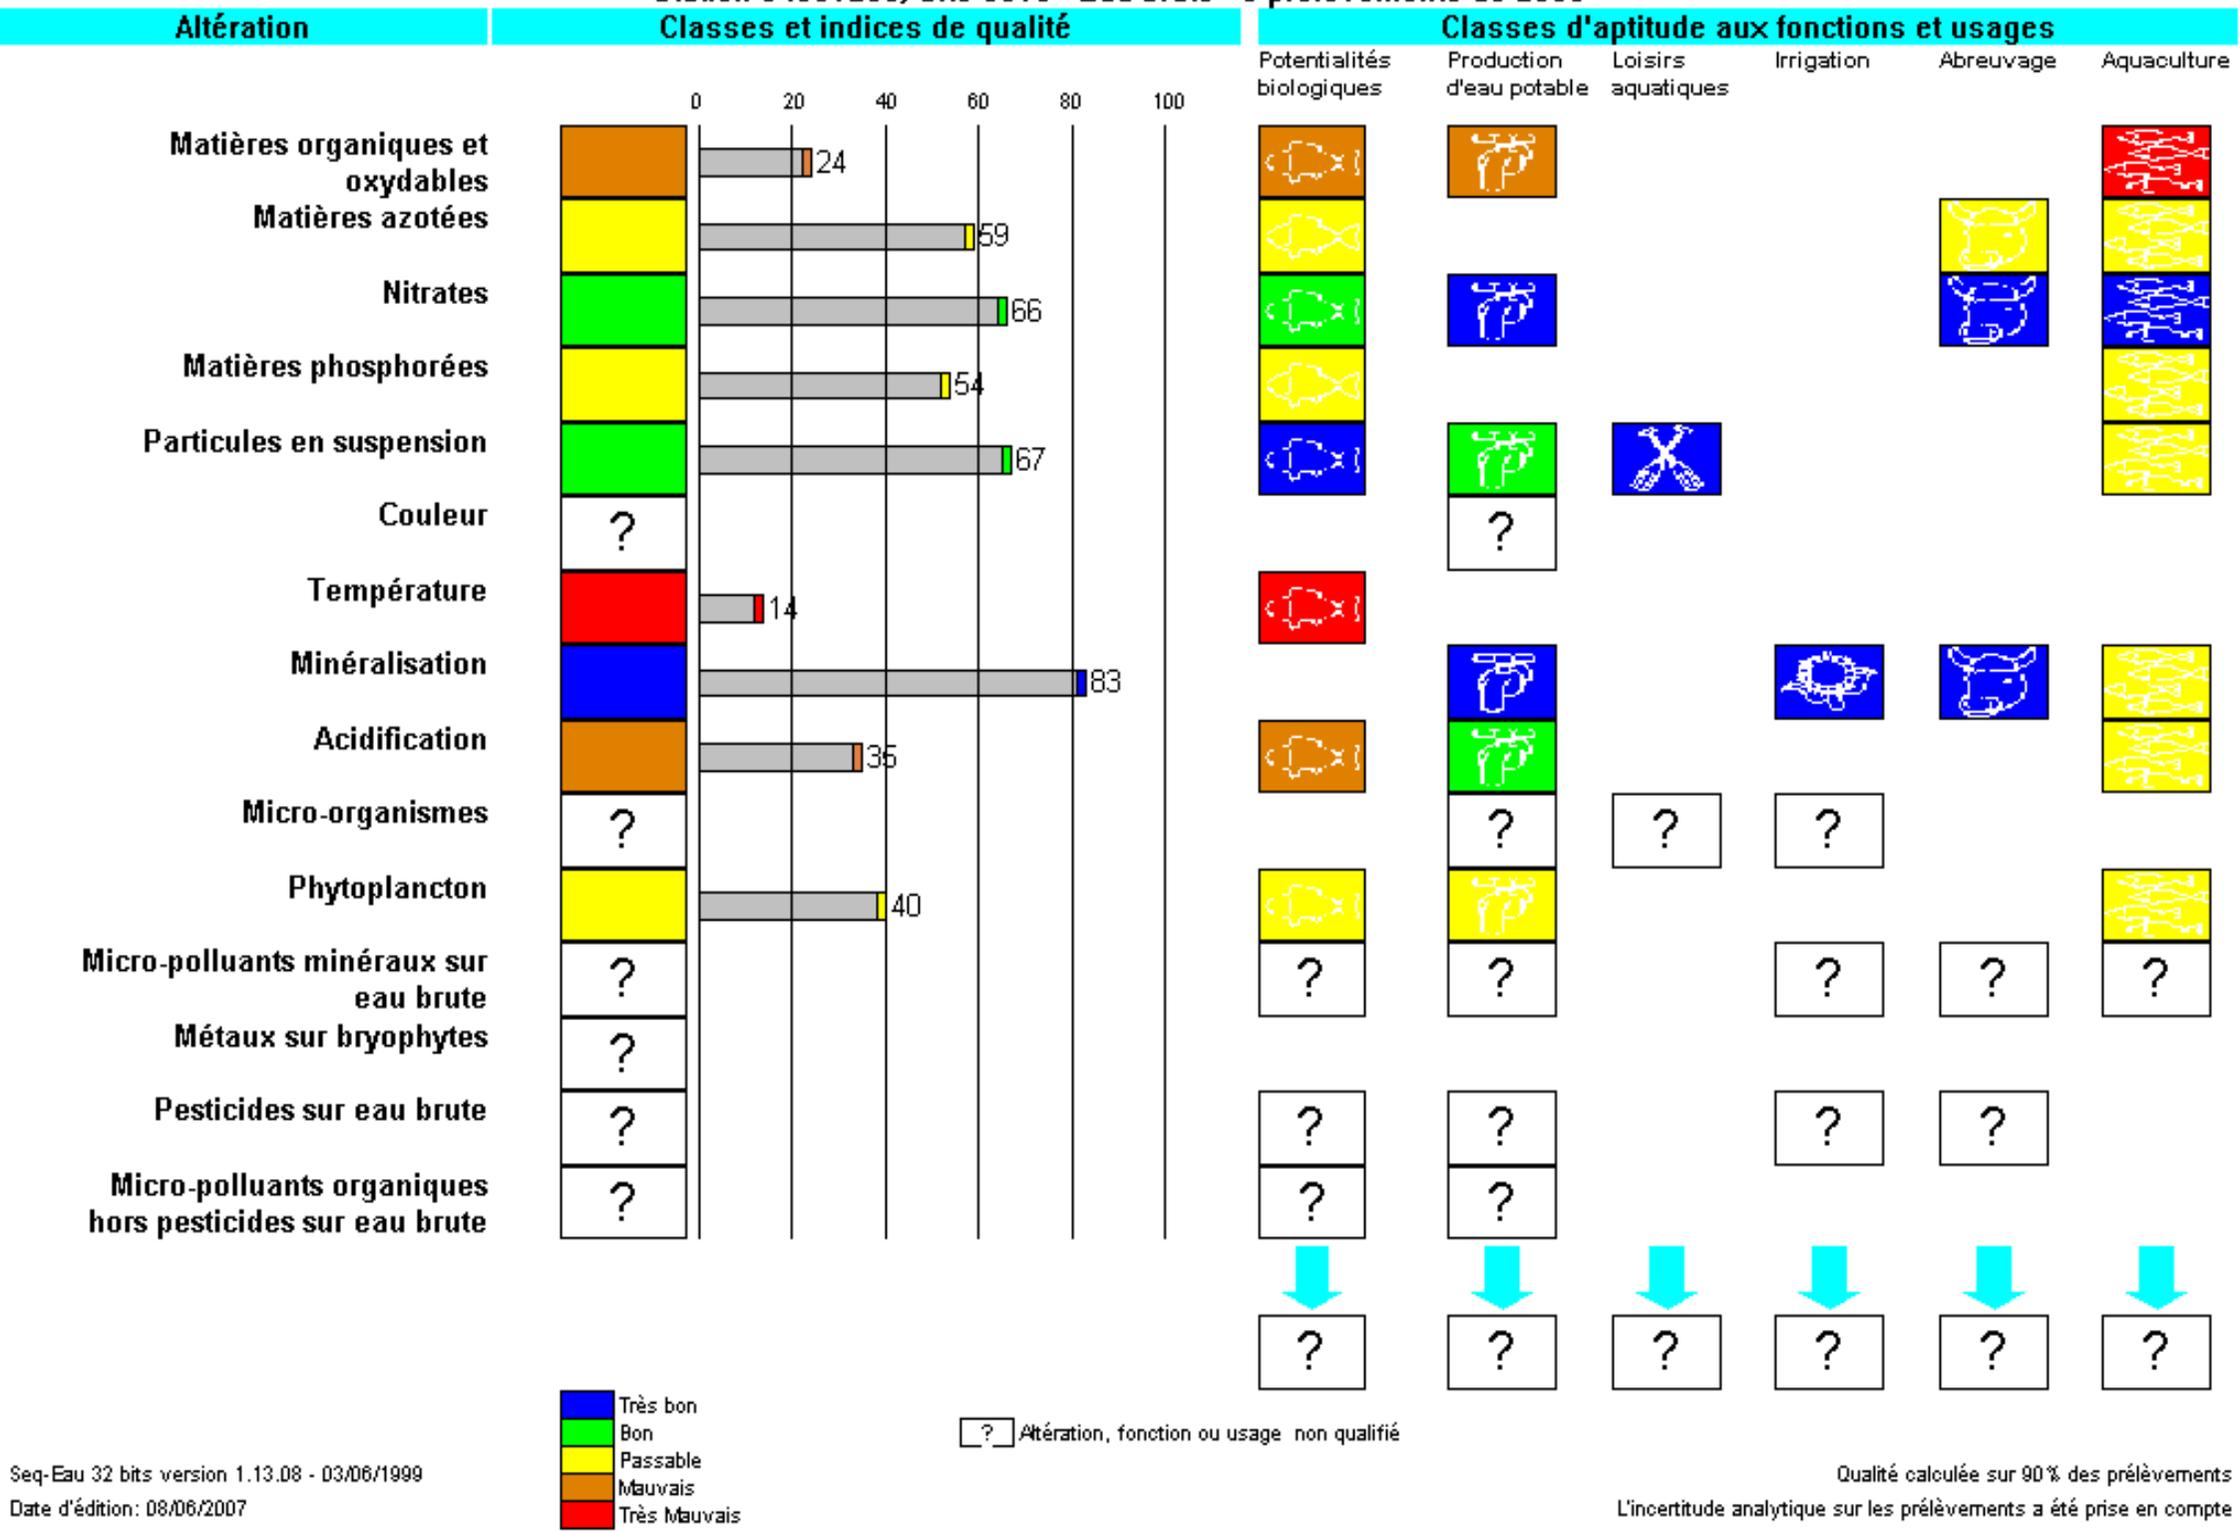

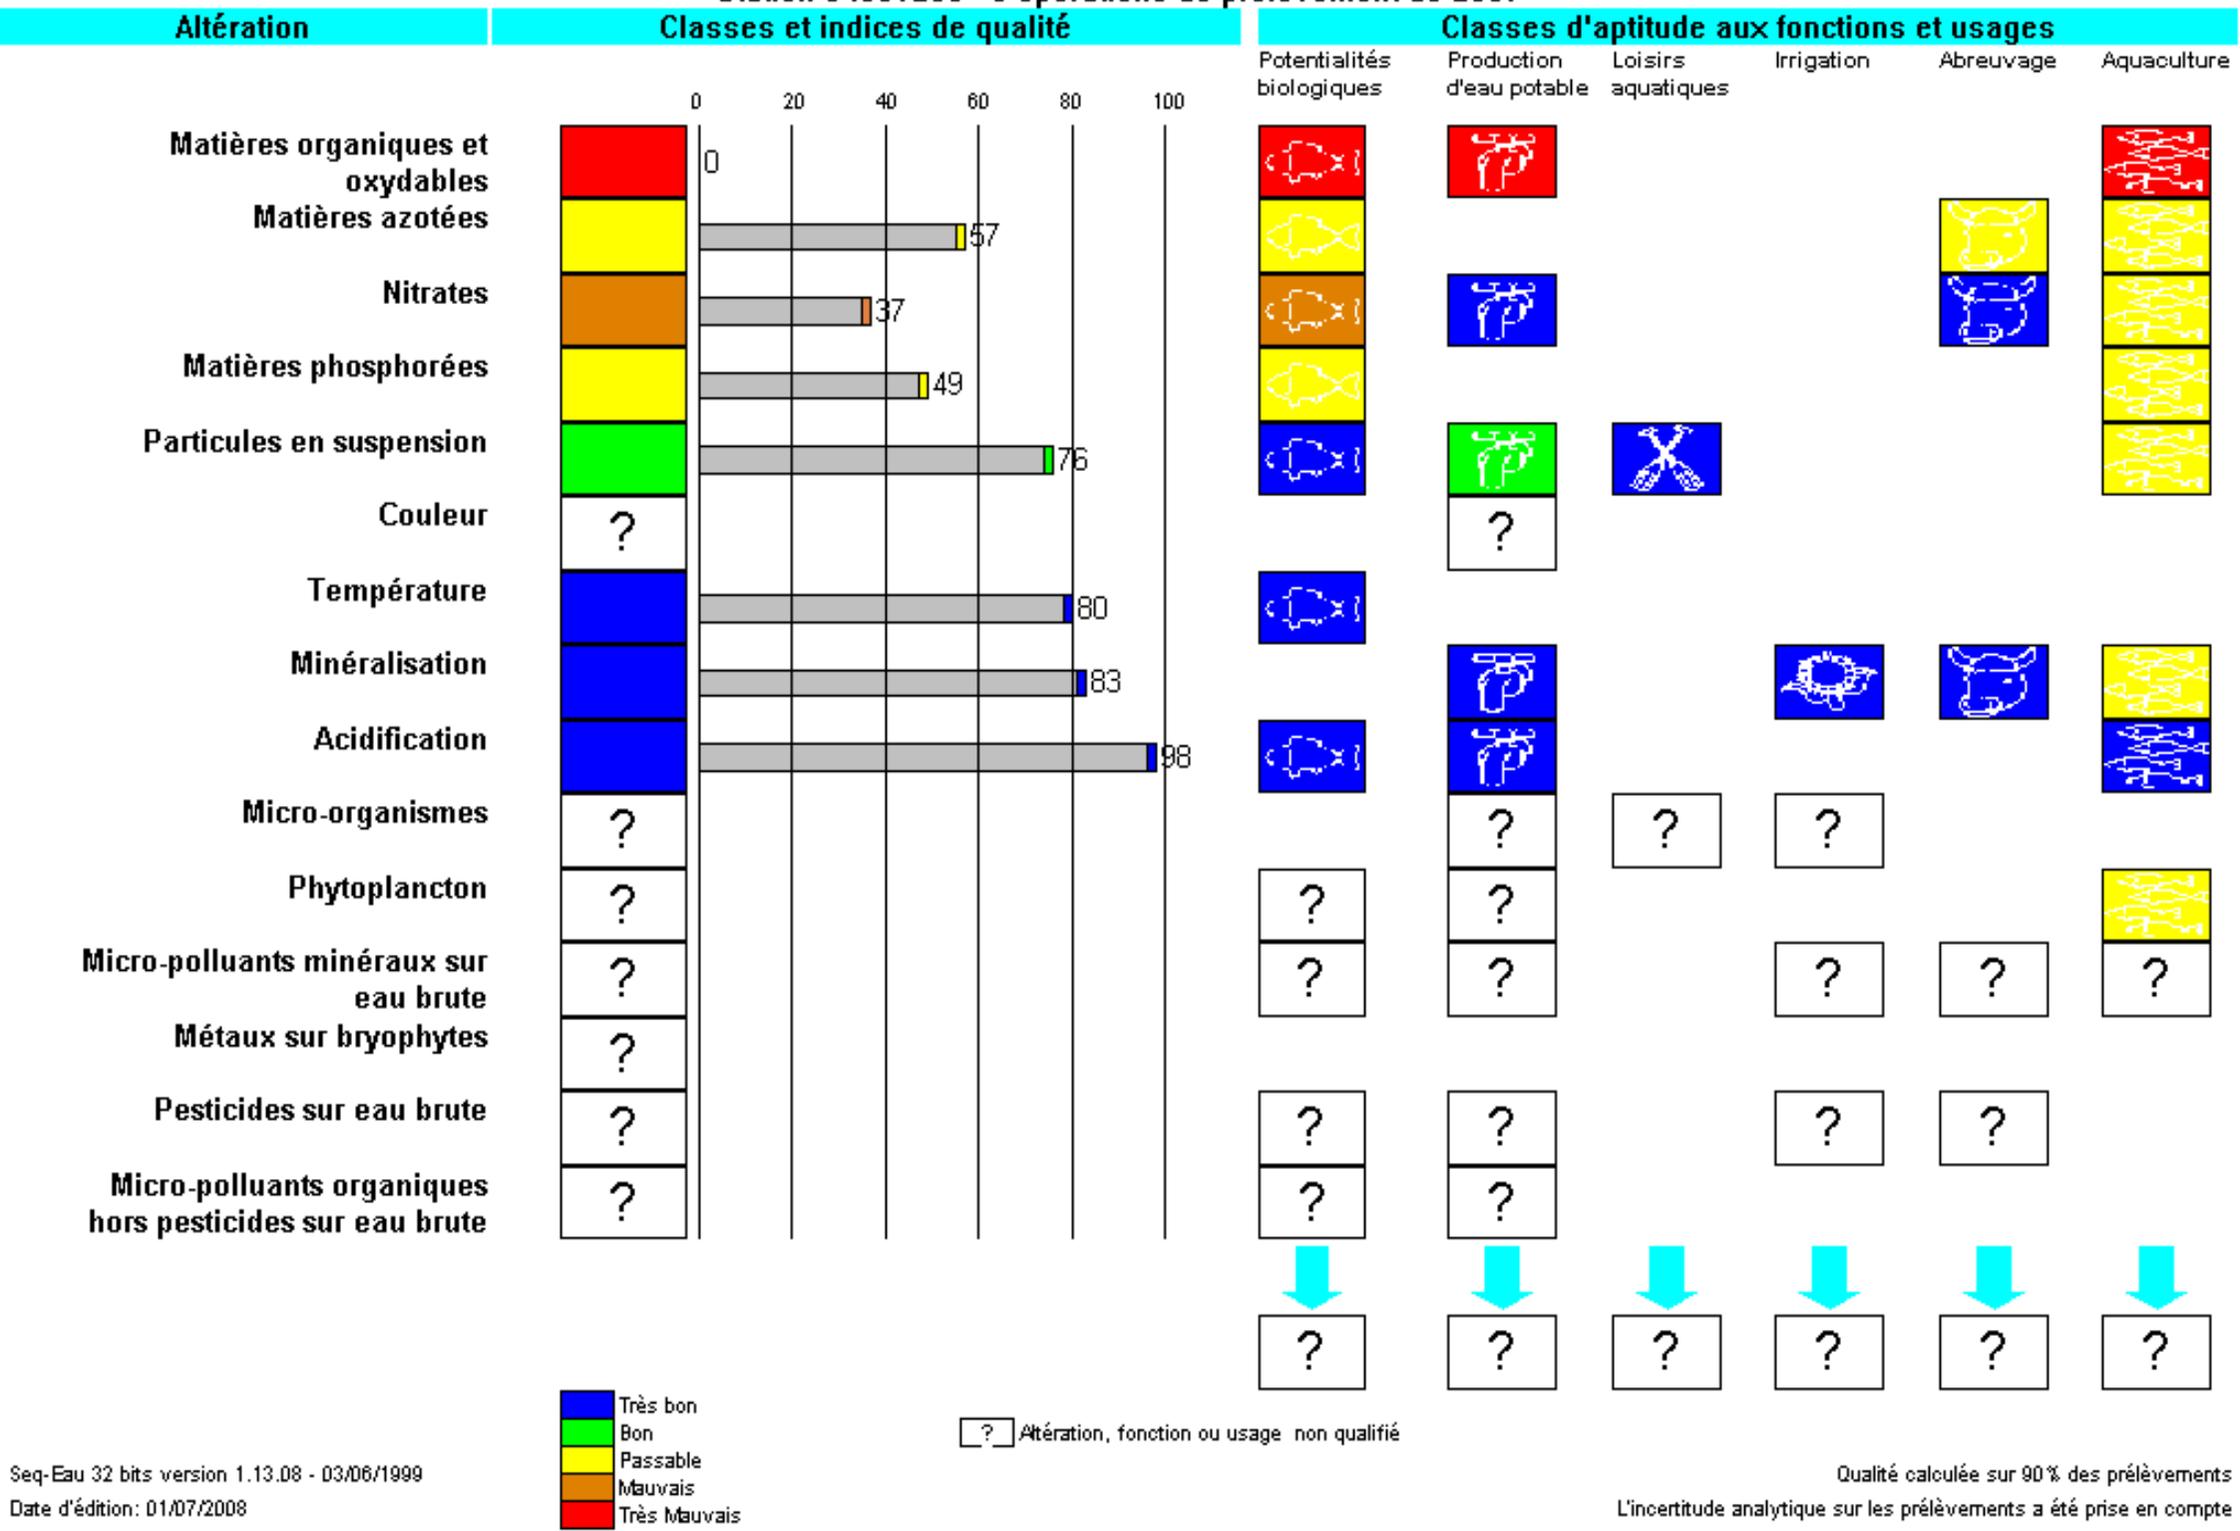


Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié

Altération

Classes et indices de qualité

Classes d'aptitude aux fonctions et usages

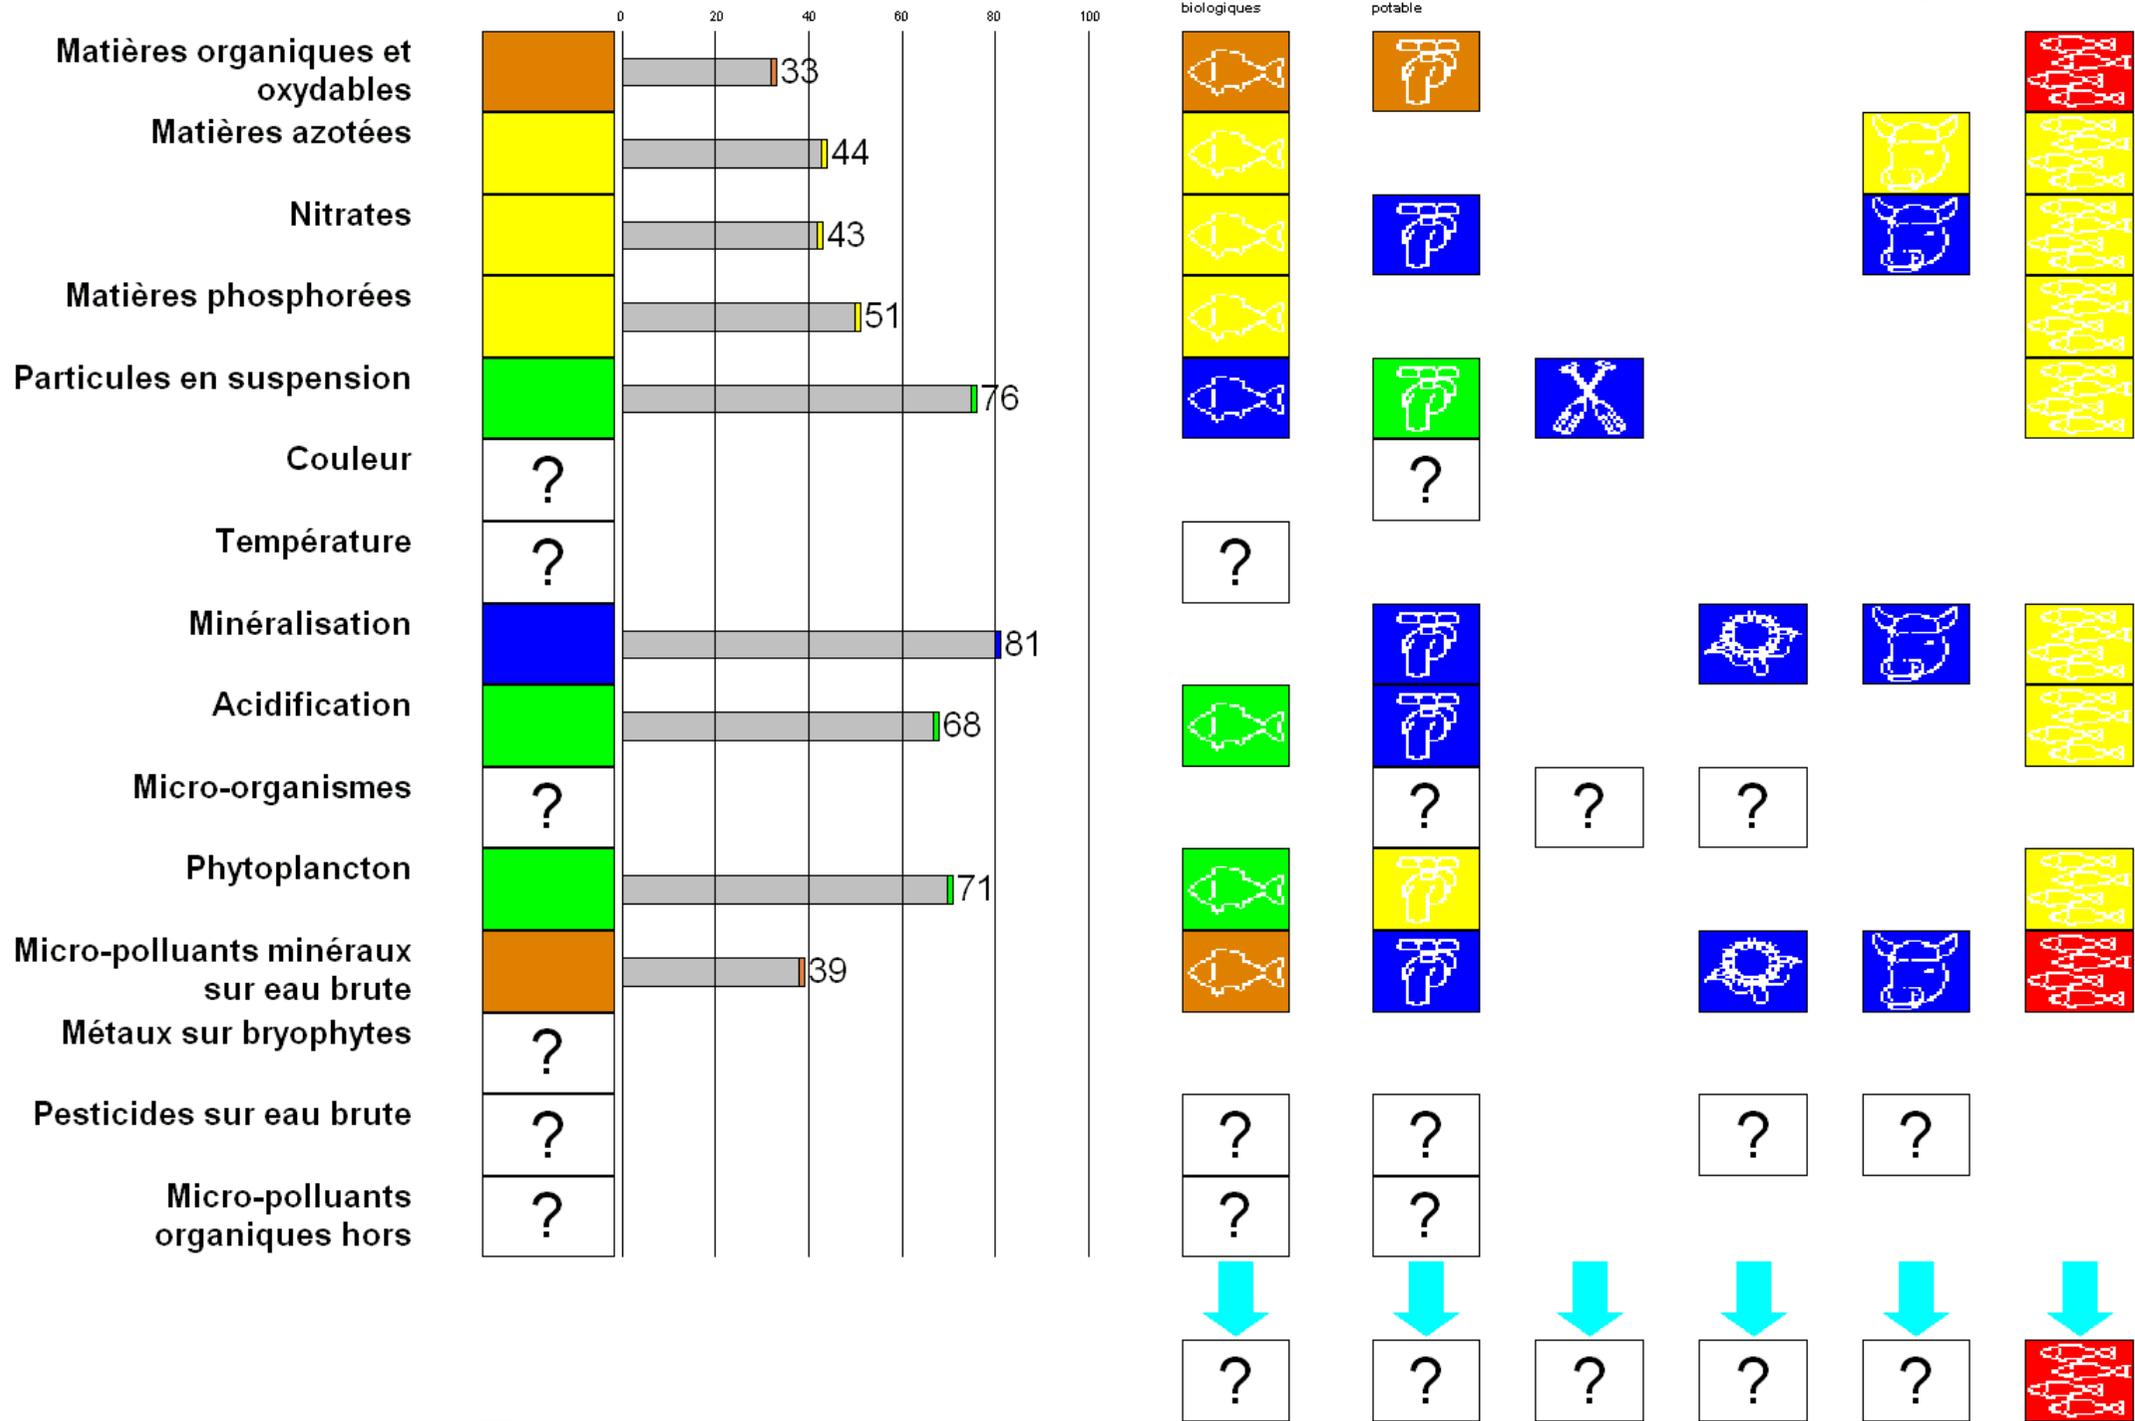

Très bon
Bon
Passable
Mauvais
Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié