



Rivière :

BEUVRON

Station :

04052420
TOUR-EN-SOLOGNE

Commune :

TOUR-EN-SOLOGNE (41262)

Localisation :

Objectif de qualité :

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	536 907	2 282 587
Lambert 93 :	587 049	6 716 571
Altitude (m) :	73	





Qualité des eaux

Station : TOUR-EN-SOLOGNE

Code : 04052420

Cours d'eau : BEUVRON

Date préél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
05/11/2008	10:20		8.9	7.4	230	9.8	85	18	2.2	39	14.0	1.5	0.21	0.09	3.5	0.19	0.19		
09/09/2008	09:45		15.6	7.4	225	7.4	74	17	1.9	21	6.7	1.1	0.14	< .05	3.5	0.25	0.16		
08/07/2008	09:50		16.5	7.6	219	6.5	68	15	1.1	26	8.1	< 1	0.12	< .05	2.9	0.24	0.16		
03/06/2008	10:00		17.6	7.4	176	7.7	81	40	3.1	50	18.0	1.7	0.13	0.07	5.3	0.32	0.24		
06/05/2008	09:40		15.4	8.1	188	8.3	83	35	2.9	54	19.5	1.6	0.1	0.07	4.4	0.3	0.19		
05/02/2008	10:15		5.4	7.7	166	11.2	89	55	1.9	47	15.8	1.6	0.09	0.05	9.4	0.18	0.22		



Qualité des eaux

Station : TOUR-EN-SOLOGNE

Code : 04052420

Cours d'eau : BEUVRON

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
06/11/2007	09:00		8.9	7.0	226	7.0	61	15	1.4	50		1	0.11	0.07	4.5	0.4	0.23		
11/09/2007	10:00		15.0	7.4	217	7.3	73	17	1.8	37		< 1	0.11	0.1	6	0.27	0.18		
10/07/2007	09:25		16.8	7.2	215	7.9	81	18	3.2	37		1.4	0.1	< .05	4.5	0.33	0.21		
05/06/2007	09:30		17.8	7.0	221	6.8	72	22	< 1	35		1.1	0.17	< .05	6.6	0.33	0.2		
02/05/2007	09:30		16.2	7.2	224	6.7	68	24	2.3	36		< 1	0.16	0.06	4.7	0.25	0.16		
06/02/2007	09:05		5.4	7.8	114	11.2	89	18	< 1	60		1.4	0.16	0.09	11	0.23	0.15		
07/11/2006	09:00		6.0	7.4	279	9.0	72	18	2.3	37		1.6	0.12	< .05	5.9	0.28	0.21		
05/09/2006	09:20		19.4	7.4	263	6.2	67	20	3.5	31		1.2	0.32	0.08	3.2	0.33	0.24		
04/07/2006	09:15		22.5	7.7	264	5.3	61	20	2.4	24		< 1	0.13	0.09	2.1	0.53	0.26		
07/06/2006	09:20		16.2	7.4	227	6.0	61	6	1.2	24		< 1	0.06	0.05	3.8	0.24	0.15		
10/05/2006	09:05		13.5	7.6	153	7.9	76	48	2.7	55		< 1	0.12	0.07	3.4	0.23	0.23		
07/02/2006	09:30		4.0	7.5	304	11.8	98	10	1.6	27		1.2	0.44	0.09	13	0.22	0.12		
15/11/2005	09:15		8.2	7.3	237	8.8	75	18	2	33		< 1	0.19	0.11	5.4	0.09	0.19		
20/09/2005	08:55		13.5	7.5	240	8.4	90	17	1.5	30		1.2	0.08	0.13	11.4	0.08	0.17		
20/07/2005	08:50		20.4	7.4	247	9.9	85	27	2.7	24		< 1	0.12	< .05	2.7	0.11	0.23		
14/06/2005	09:10		18.0	7.4	217	4.3	46	19	1.8	26		< 1	0.08	0.05	4.7	0.08	0.17		
11/05/2005	09:05		12.5	7.5	177	7.4	70	23	1.8	58		< 1	0.1	0.08	5.3	0.09	0.21		
15/02/2005	09:10		4.4	7.9	164	12.9	99	63	3.4	53		1.7	0.07	0.05	10	0.06	0.21		
09/11/2004	09:45		8.2	7.6	196	9.1	77	28	1.3	39		1.5	0.14	0.06	4.7	0.06	0.21		
10/09/2004	09:20		19.5	7.4	209	7.4	81	25	1.5	27		1	0.07	< .05	5.4	0.08	0.14		
29/07/2004	09:25		19.0	7.7	248	9.4	101	17	2	22		< 1	0.17	< .05	4.1	0.14	0.2		
16/06/2004	09:20		19.4	8.0	213	7.8	85	22	2	31		< 1	< .05	< .05	3.9	0.05	0.12		
04/05/2004	09:10		13.6	7.8	151	10.2	98	44	2	34		1.8	0.06	< .05	3.9	0.05	0.16		
10/02/2004	11:30		4.3	7.8	189	13.8	106	24	3	37		1.1	0.06	< .05	7.7	0.15	0.12		
04/11/2003	12:10		9.5	8.0	245	10.6	93	18	3.2	38		2.1	0.39	0.11	6.6	0.27	0.19		
09/09/2003	13:00		16.4	7.4	230	8.5	86	18	2	13		< 1	0.23	< .05	2.4	0.33	0.21		
08/07/2003	10:20		20.0	7.8	215	8.5	94	27	3	31		1.1	0.07	< .05	3	0.34	0.2		
11/06/2003	12:25		21.4	7.2	146	7.0	79	27	3	46		1.1	0.06	0.05	6.6	0.32	0.2		
13/05/2003	09:25		14.8	7.2	141	8.3	82	44	3	42		1.5	0.11	0.06	4.5	0.21	0.22		




Qualité des eaux

Station : TOUR-EN-SOLOGNE

Code : 04052420


Cours d'eau : BEUVRON

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
10/02/2003	12:10		7.3	7.3	124	11.6	97	34	1	54		1	0.09	< .05	5.3	0.17	0.17		
18/11/2002	11:35		9.5	7.1	205	11.1	97	37	1	48		2	0.13	0.07	9.6	0.21	0.22		
26/09/2002	14:45		12.3	7.2	255	9.5	89	14	3	44		1	0.12	< .05	2.2	0.36	0.24		
17/07/2002	11:55		19.4	7.2	215	8.7	95	21	2	< 30		1.5	0.05	< .05	4.3	0.22	0.18		
06/06/2002	12:20		15.9	7.1	168	9.8	99	120	4	50		1.4	0.35	0.22	8.7	0.33	0.37		
22/05/2002	12:15		16.0	7.4	145	10.9	111	17	3	< 30		1	0.15	0.1	4.2	0.21	0.22		
20/02/2002	14:00		7.9	7.1	135	10.9	92	44	3	37		1.6	0.09	0.05	6	0.11	0.19		
12/11/2001	11:30		6.8	7.2	185	10.7	88	20	3	49		< 1	0.1	0.06	5.5	0.17	0.15		
18/09/2001	09:00		13.6	7.4	215	10.2	98	19	2	< 30		< 1	0.11	0.06	2.8	0.18	0.14		
12/07/2001	09:20		17.8	7.2	225	9.6	101	12	1	32		< 1	0.06	< .05	9.3	0.25	0.15		
13/06/2001	09:00		16.5	7.3	186	9.1	93	13	2	< 30		< 1	< .05	0.05	4	0.16	0.12		
17/05/2001	09:40		15.0	7.4	117	9.6	96	43	3	74		1.4	0.06	0.05	3.3	0.22	0.19		
12/02/2001	14:55		11.3	7.2	135	10.4	95	44	2	46		< 1	< .05	0.05	5	0.15	0.22		
07/11/2000	15:45		10.2	7.0		8.8	79	130	4	52		1.7	0.13		9.3	0.19	0.43		
18/09/2000	15:10		18.2	7.3		7.9	84	11	3	< 30		< 1	0.07		1.2	0.26	0.17		
02/08/2000	15:20		22.9	7.1		7.8	91	16	3	< 30		1.2	< .05		2.9	0.24	0.26		
15/06/2000	15:35		21.9	7.4		8.8	101	30	3	43		1.7	< .05		4	0.29	0.28		
04/05/2000	10:55		15.0	7.4		8.1	80	38	2	64		1.5	0.08		3.3	0.28	< .05		
27/03/2000	11:00		8.7	7.8		10.2	88	43	2	68		1.7	0.07		4	0.22	0.22		

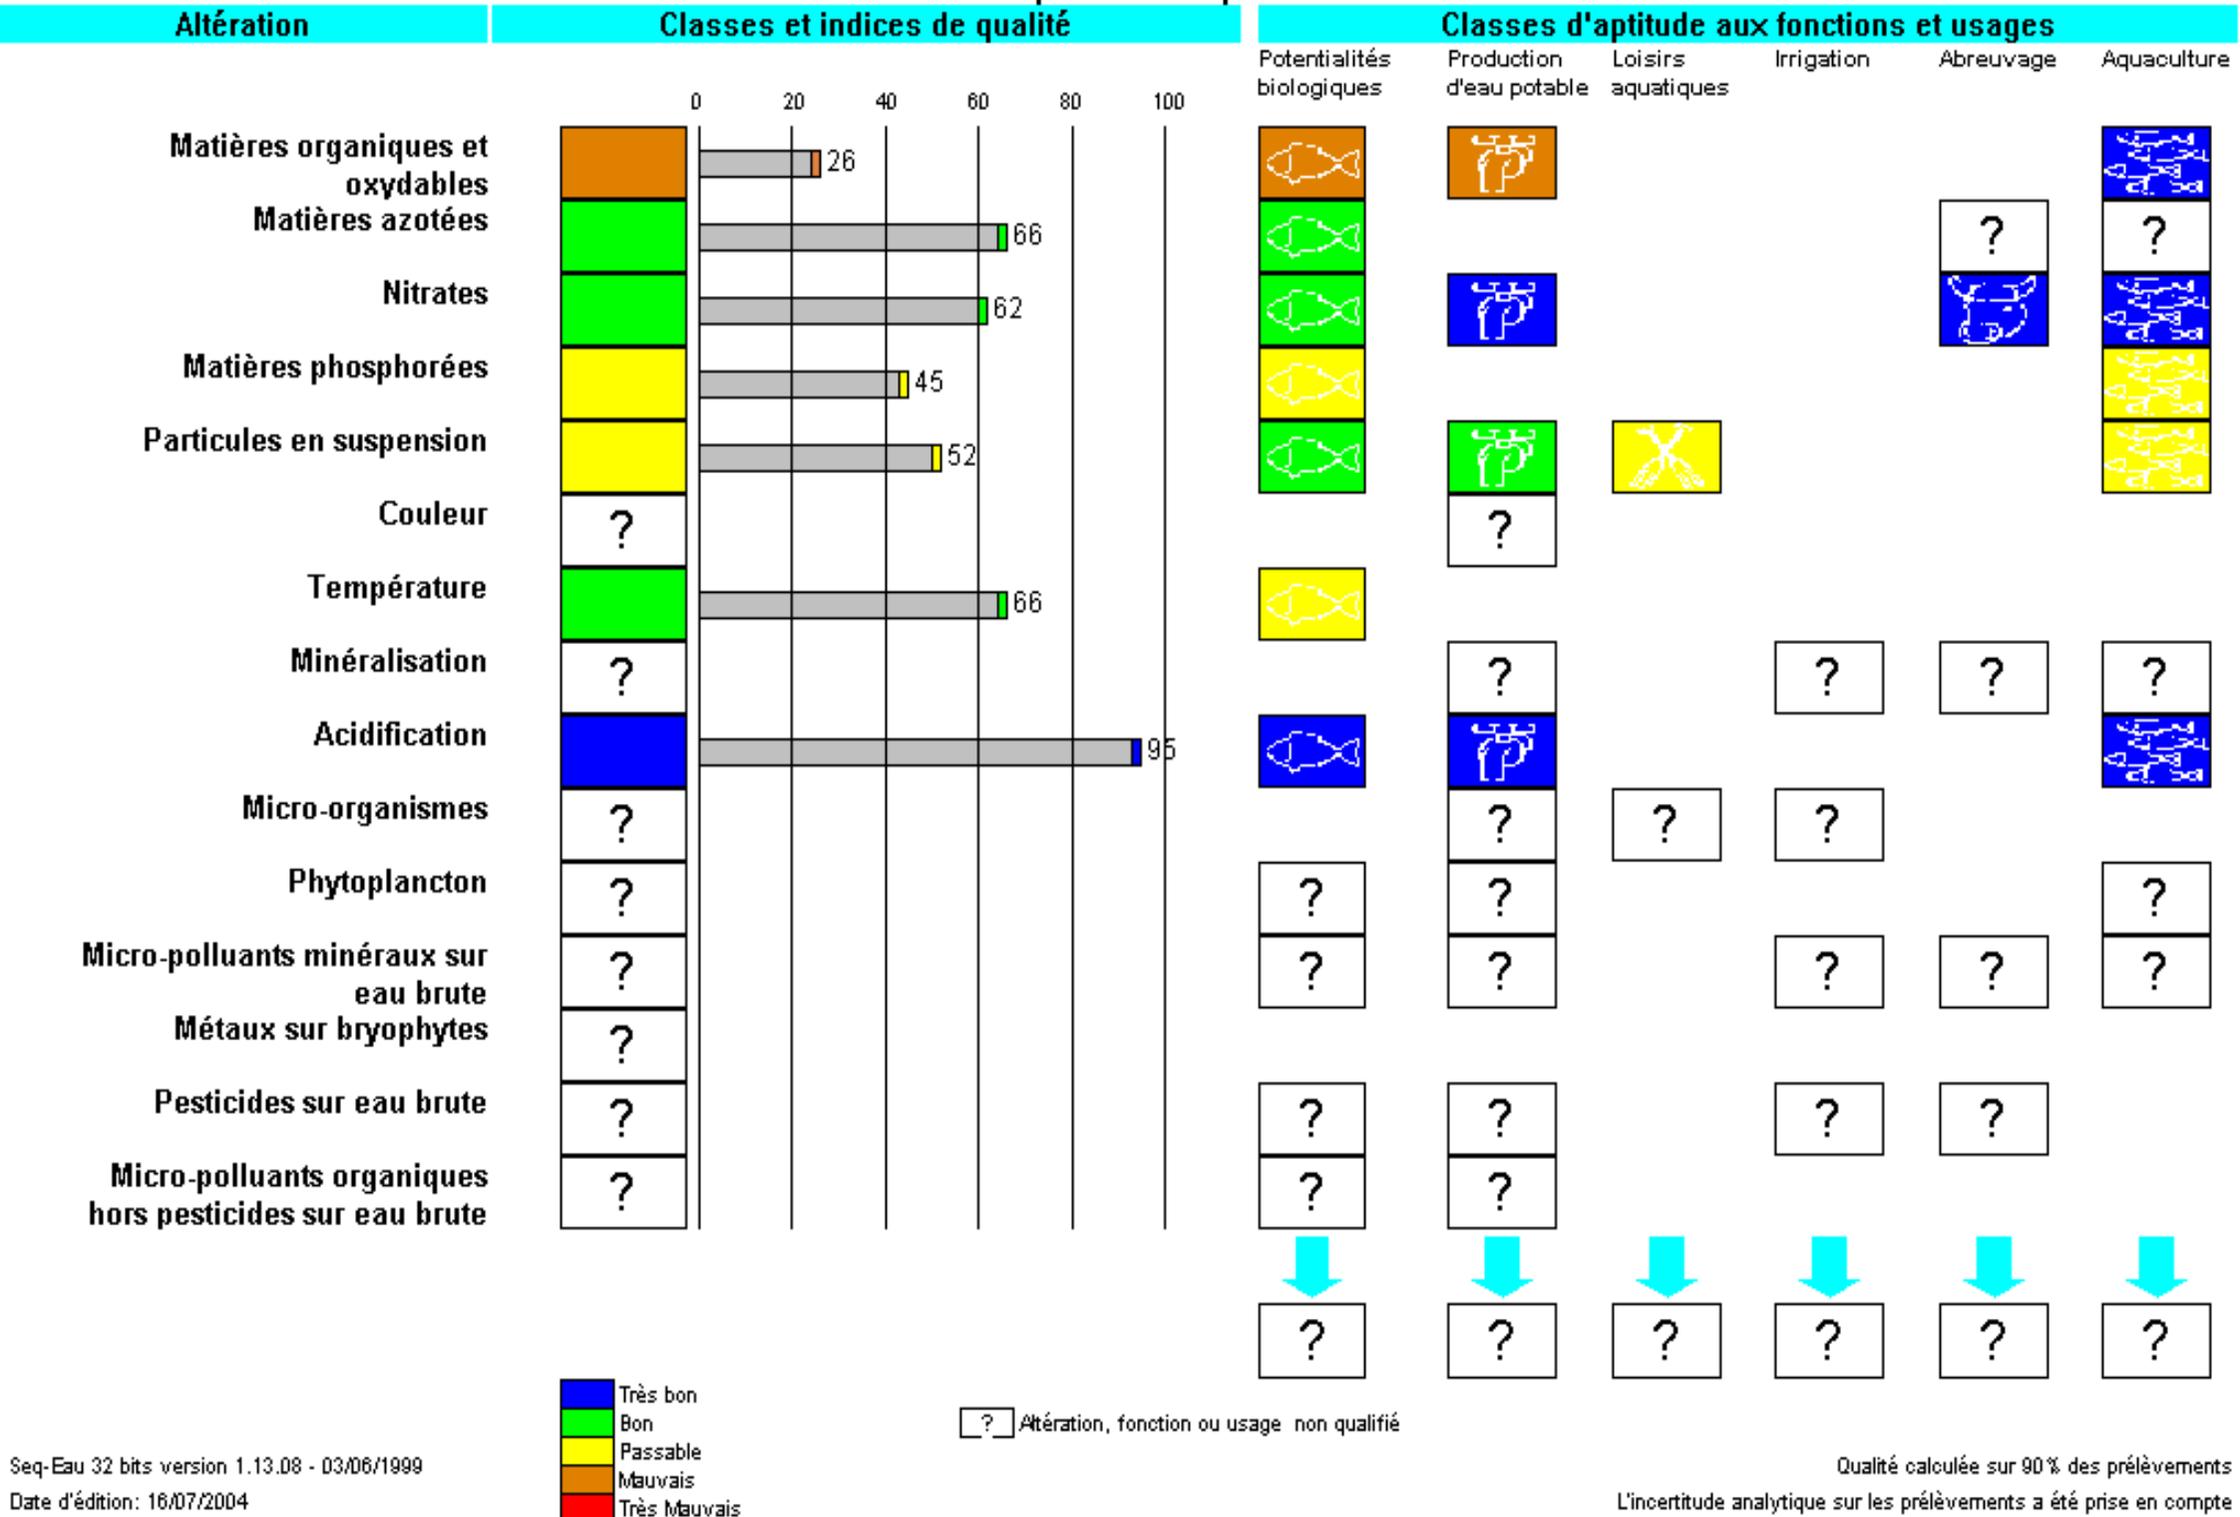


Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié

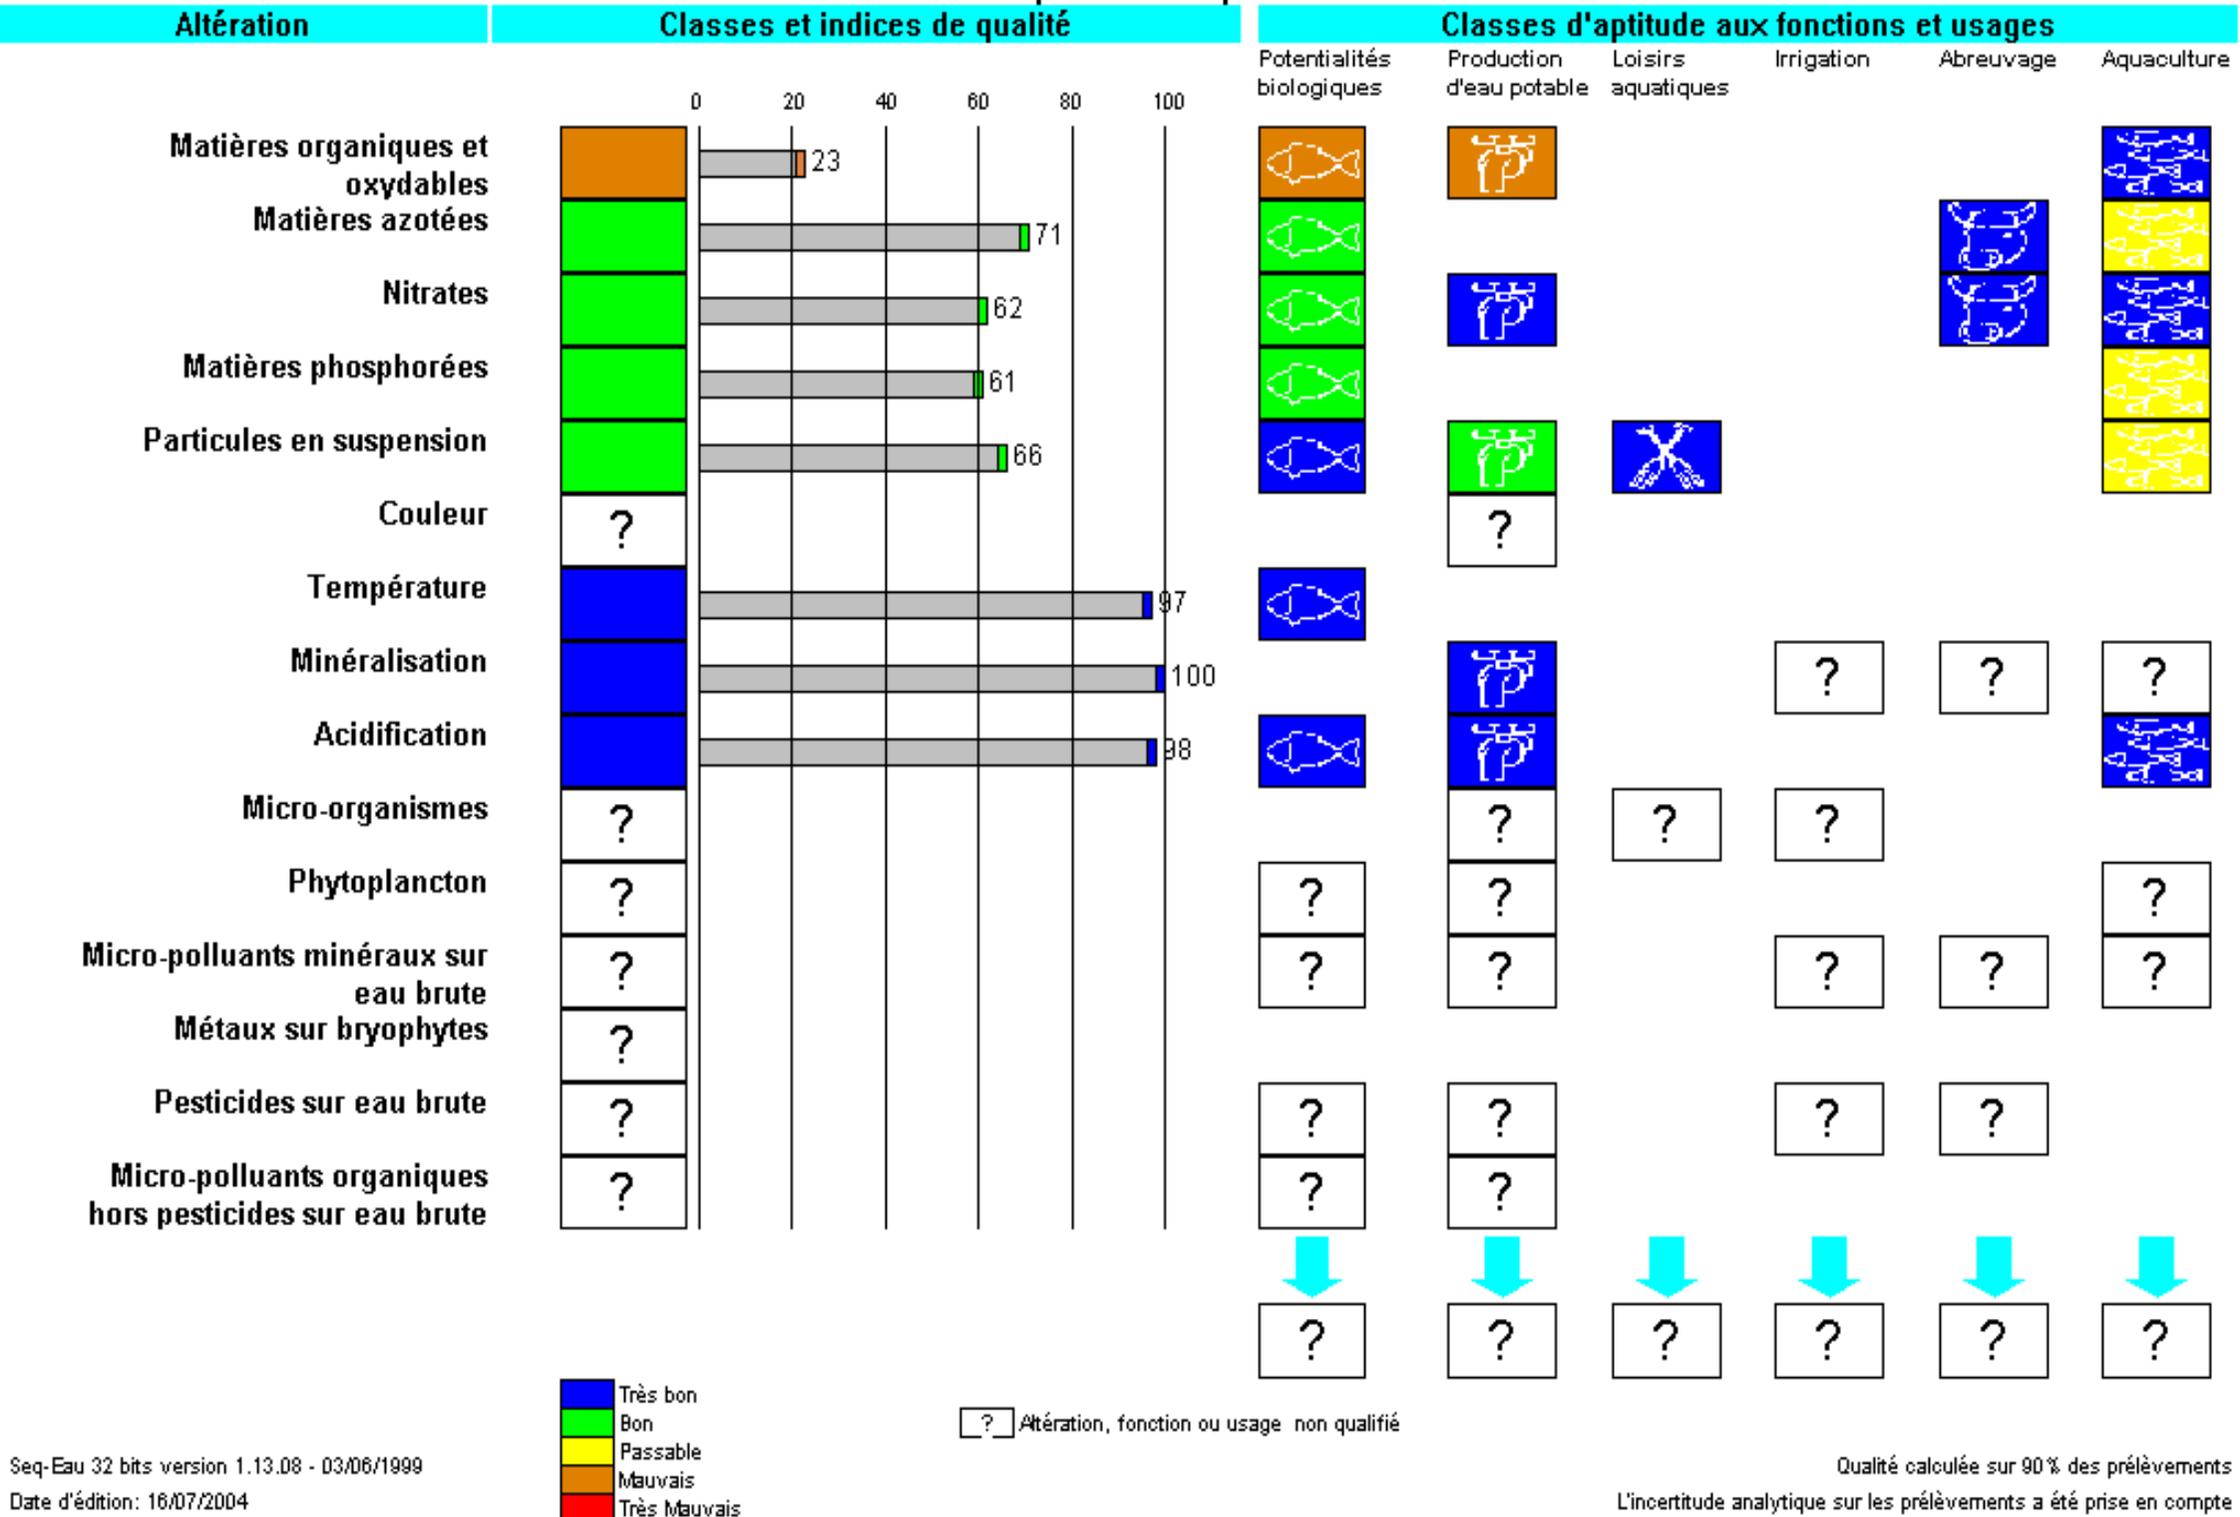


Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié

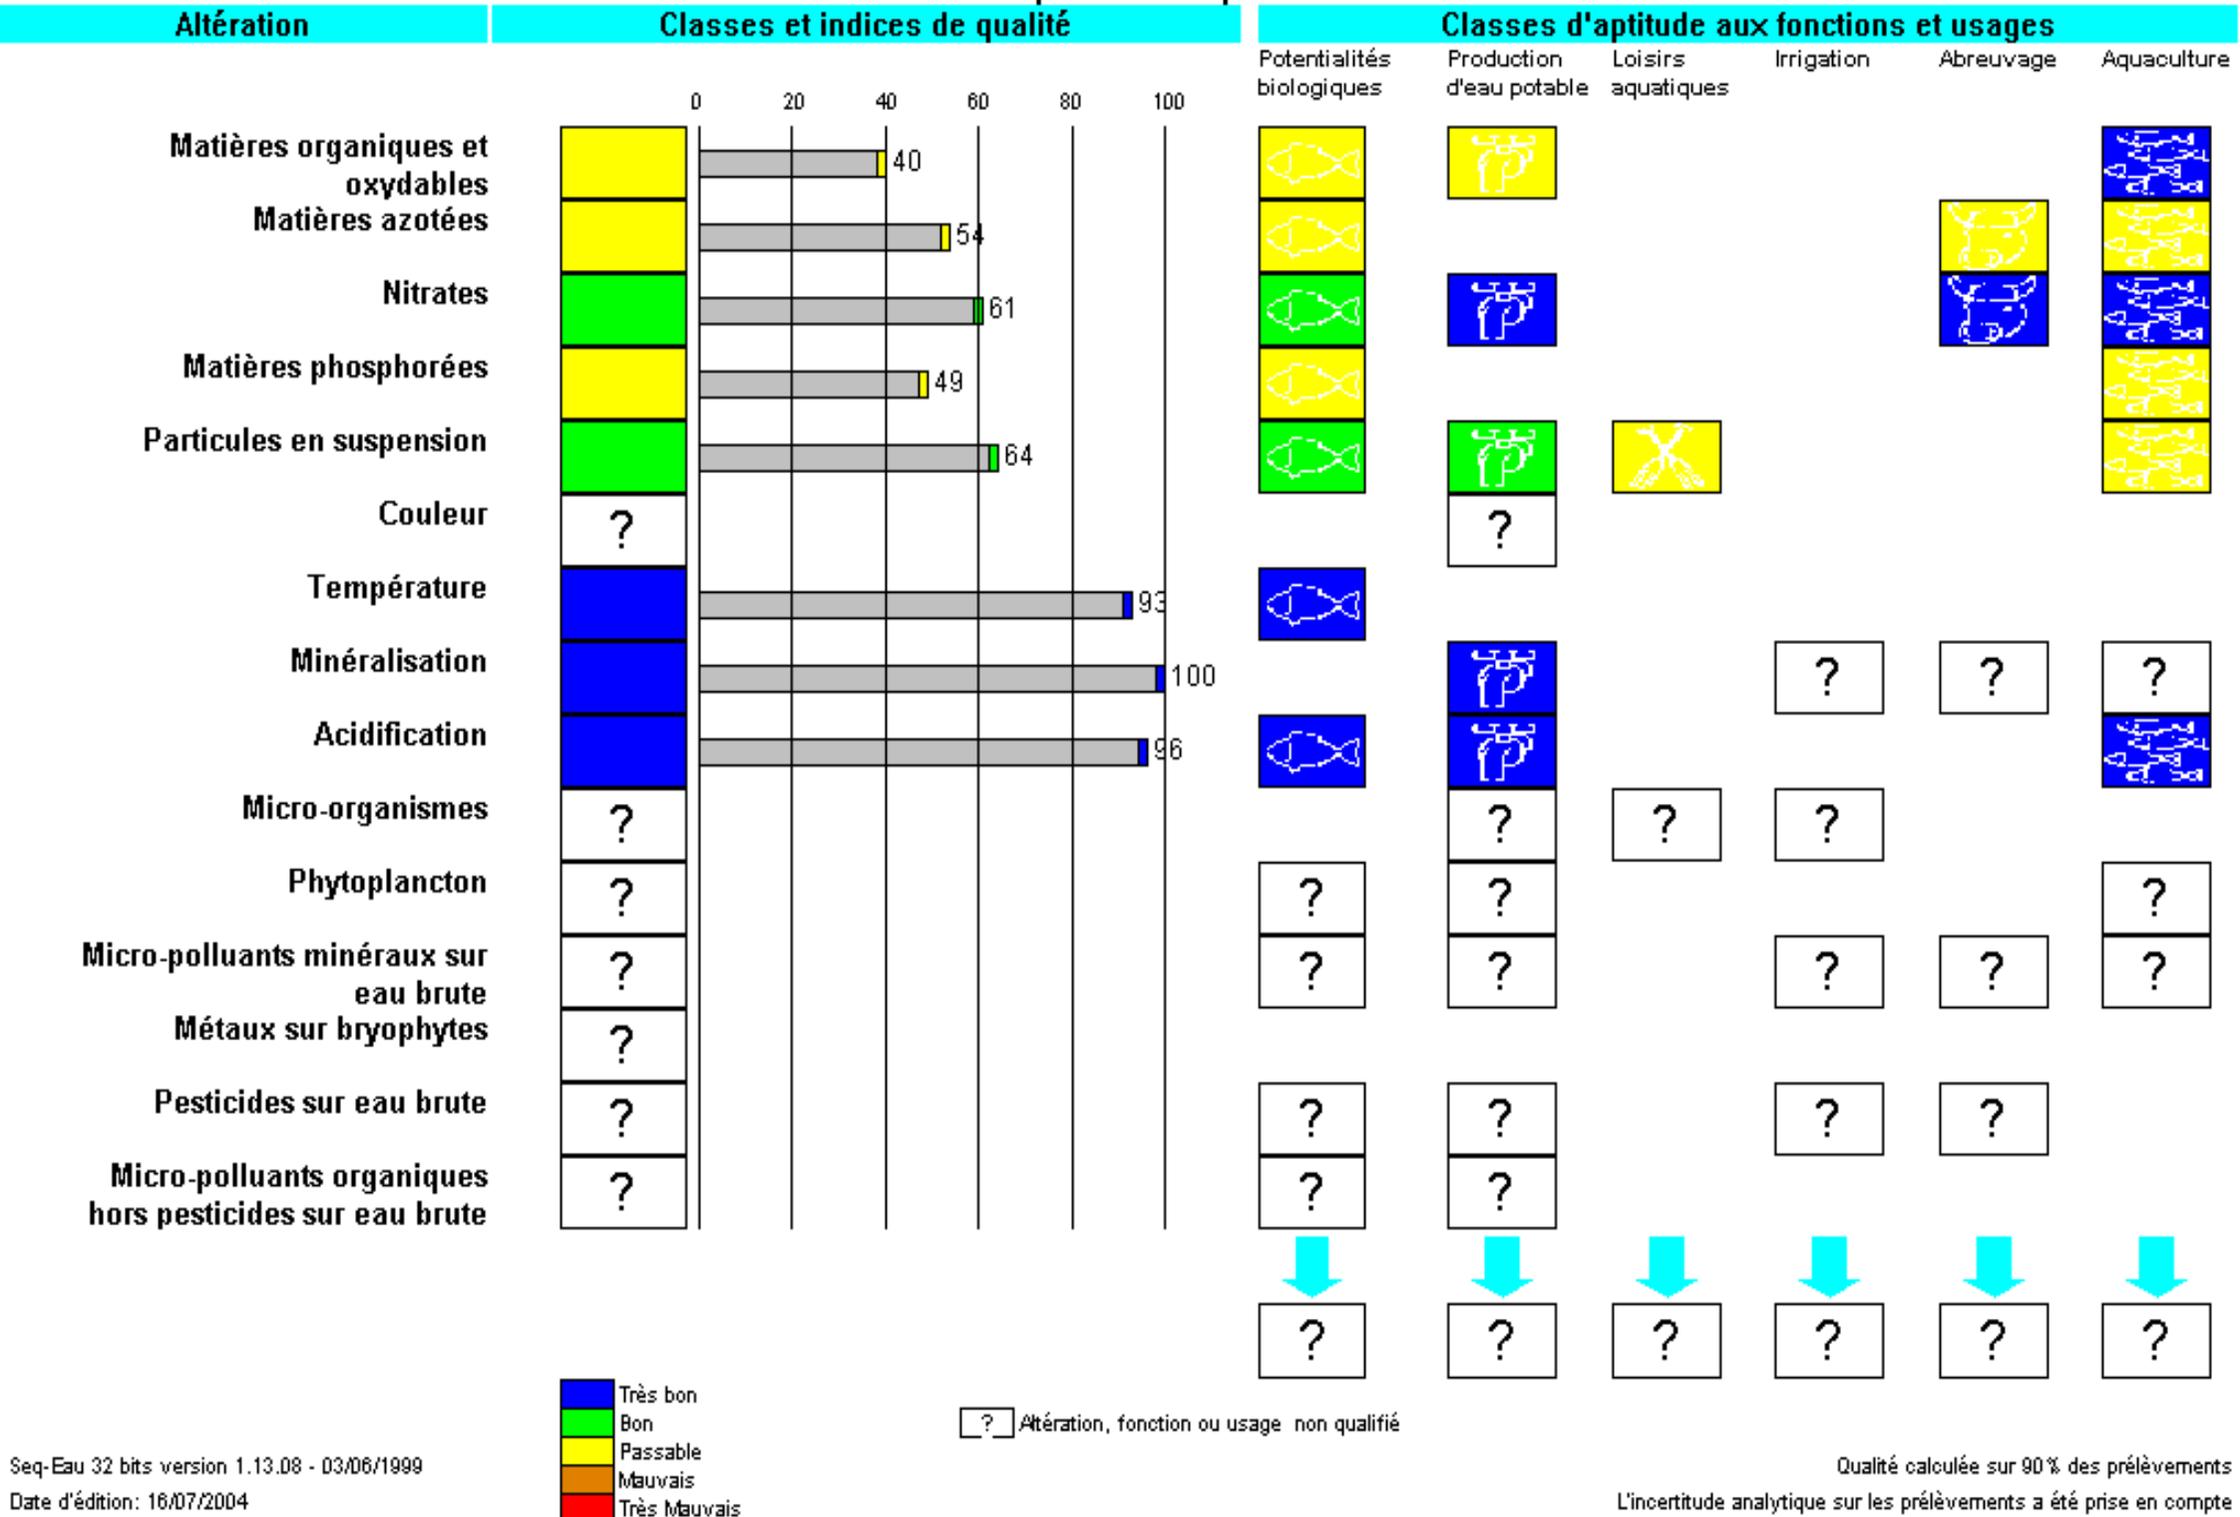


Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié

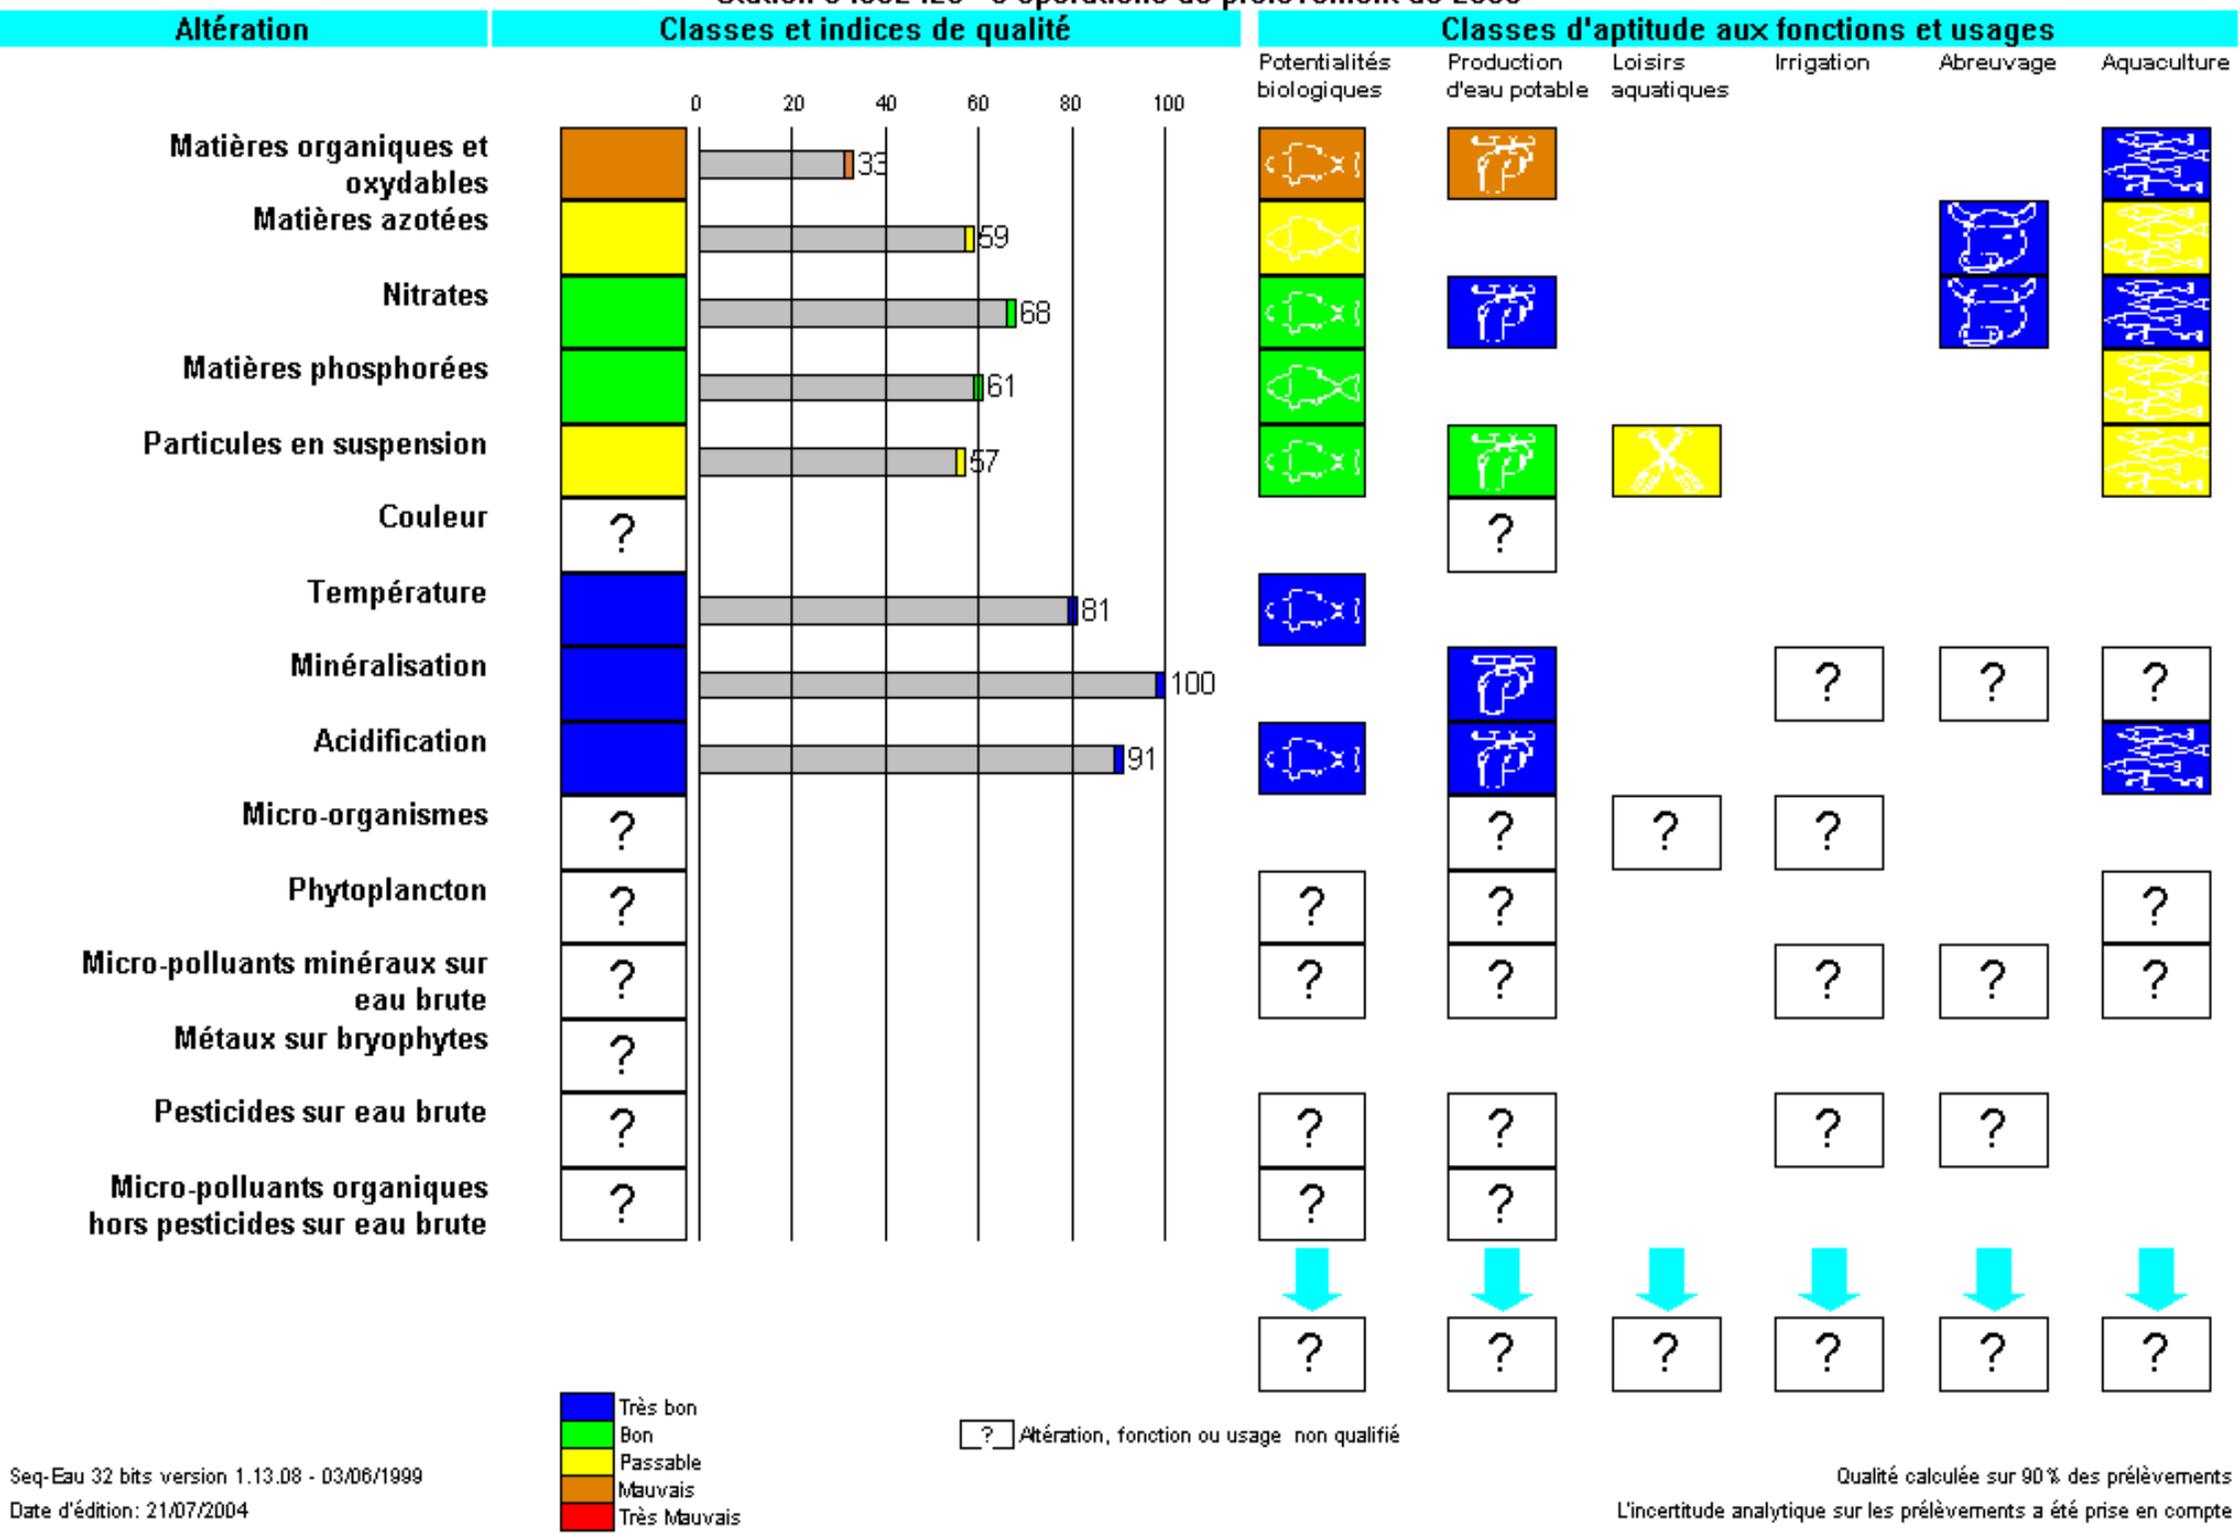



■ Très bon
■ Bon
■ Passable
■ Mauvais
■ Très Mauvais


[White box with ?] Altération, fonction ou usage non qualifié

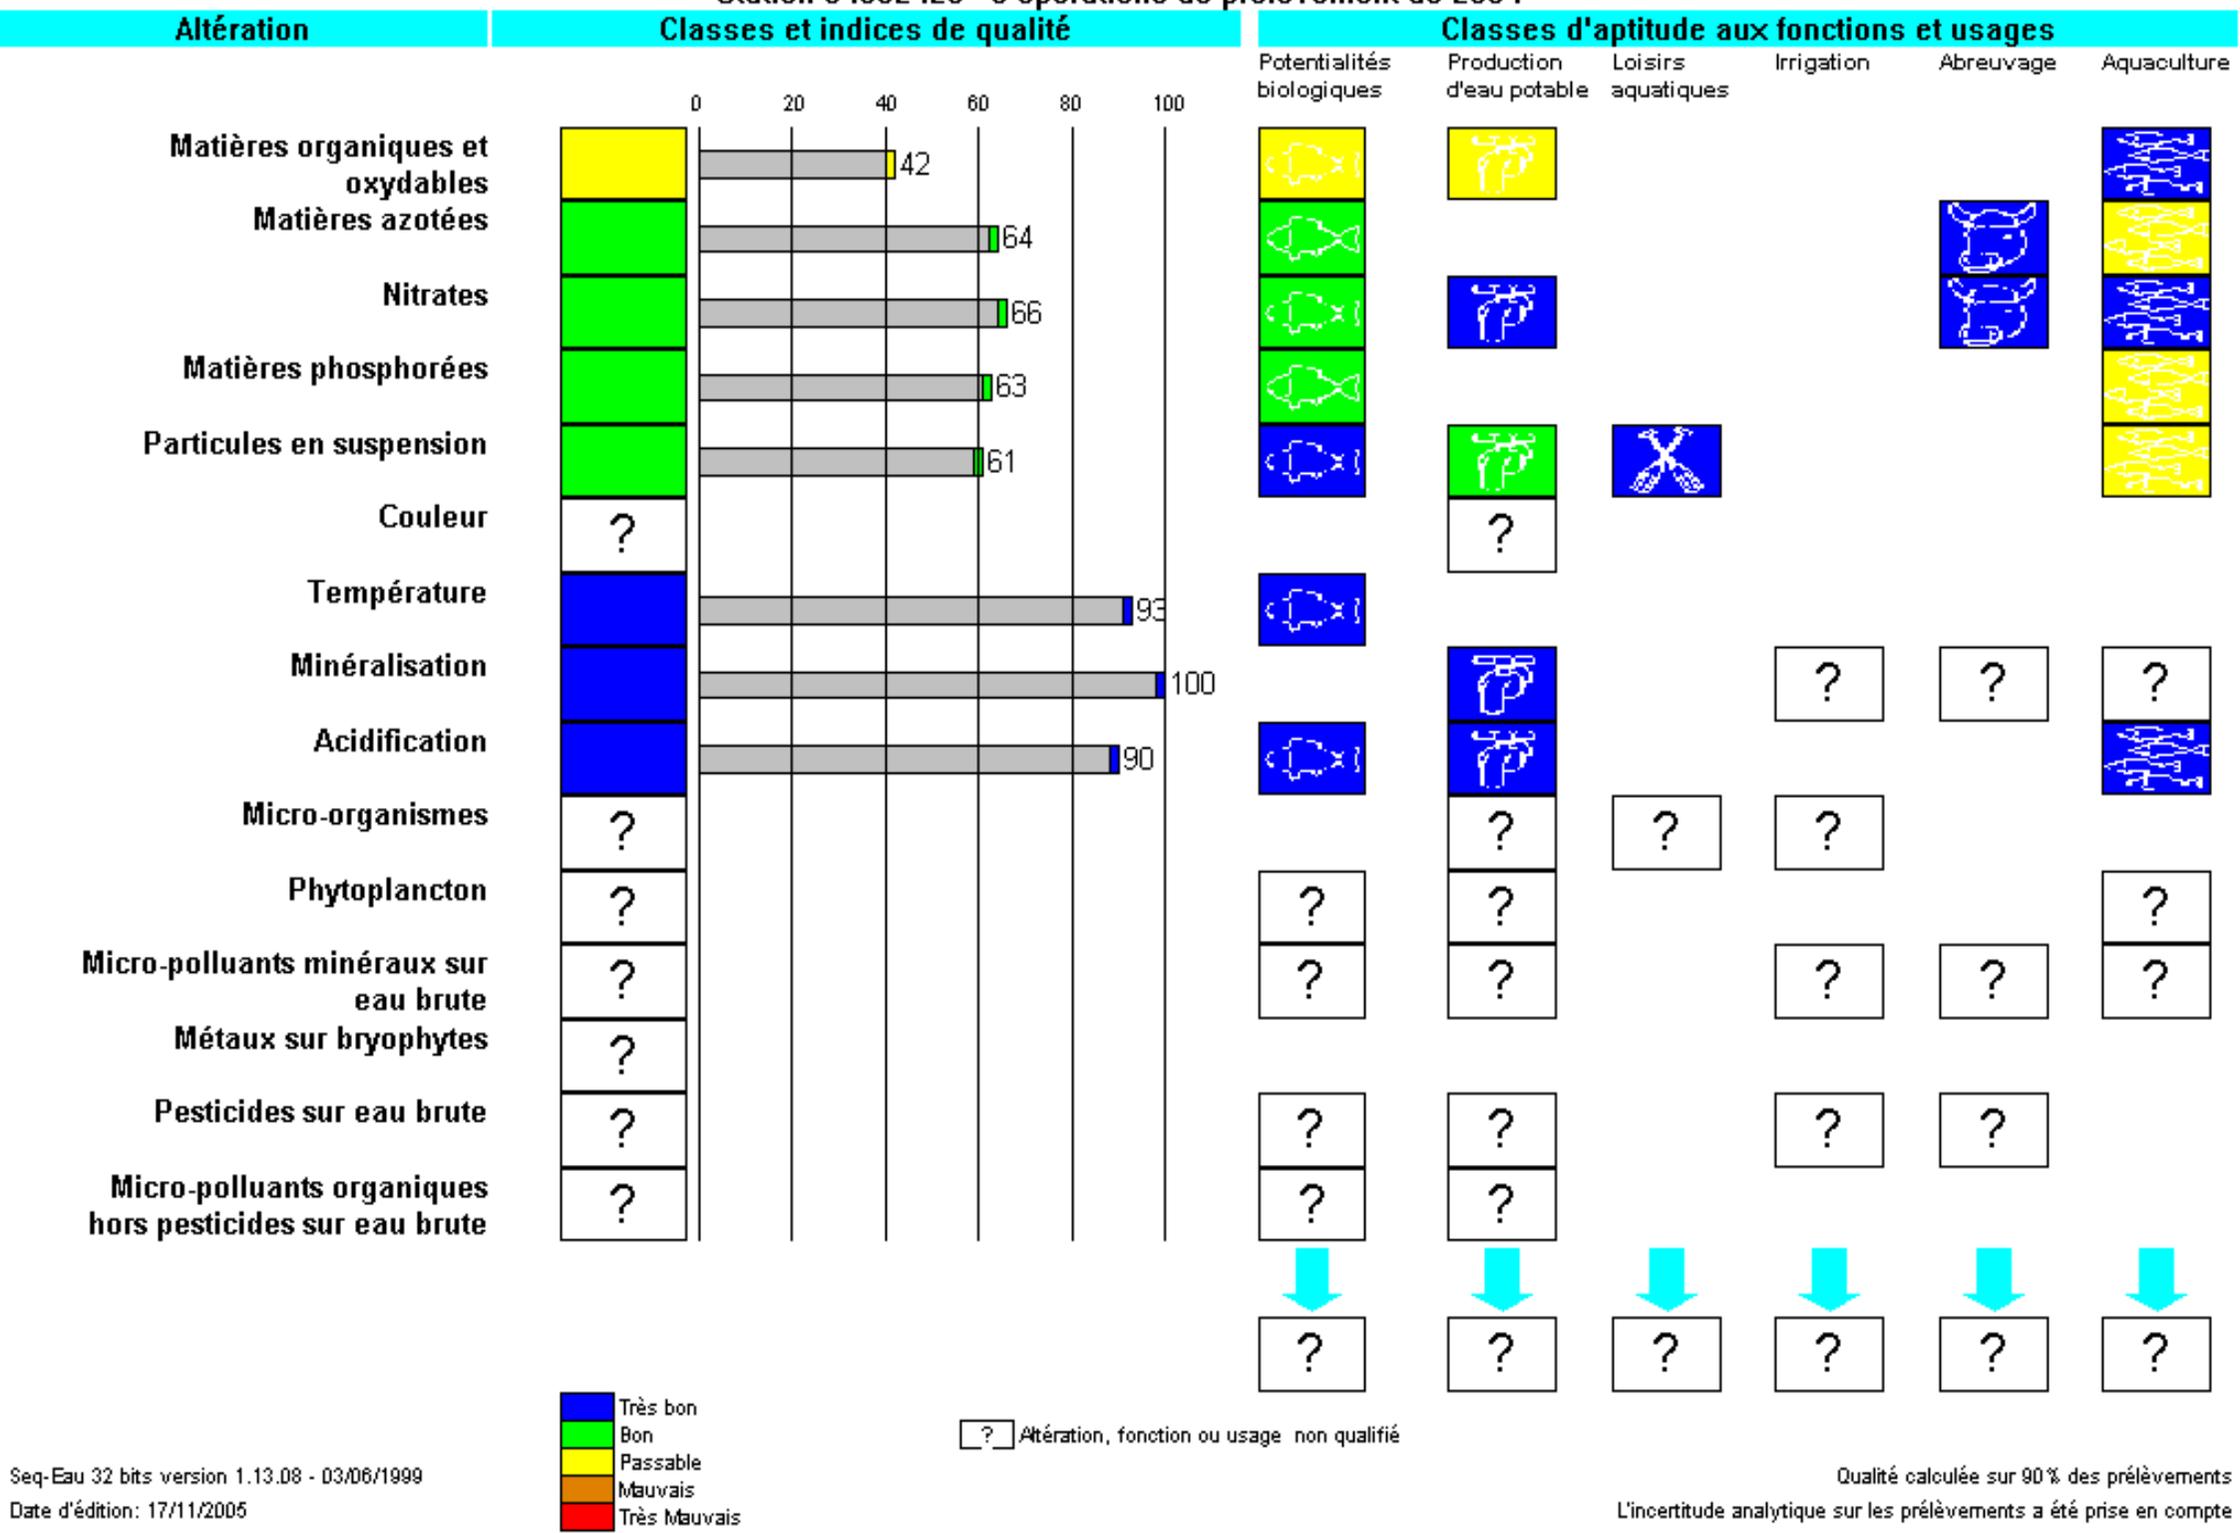

[Icon: ?] Altération, fonction ou usage non qualifié

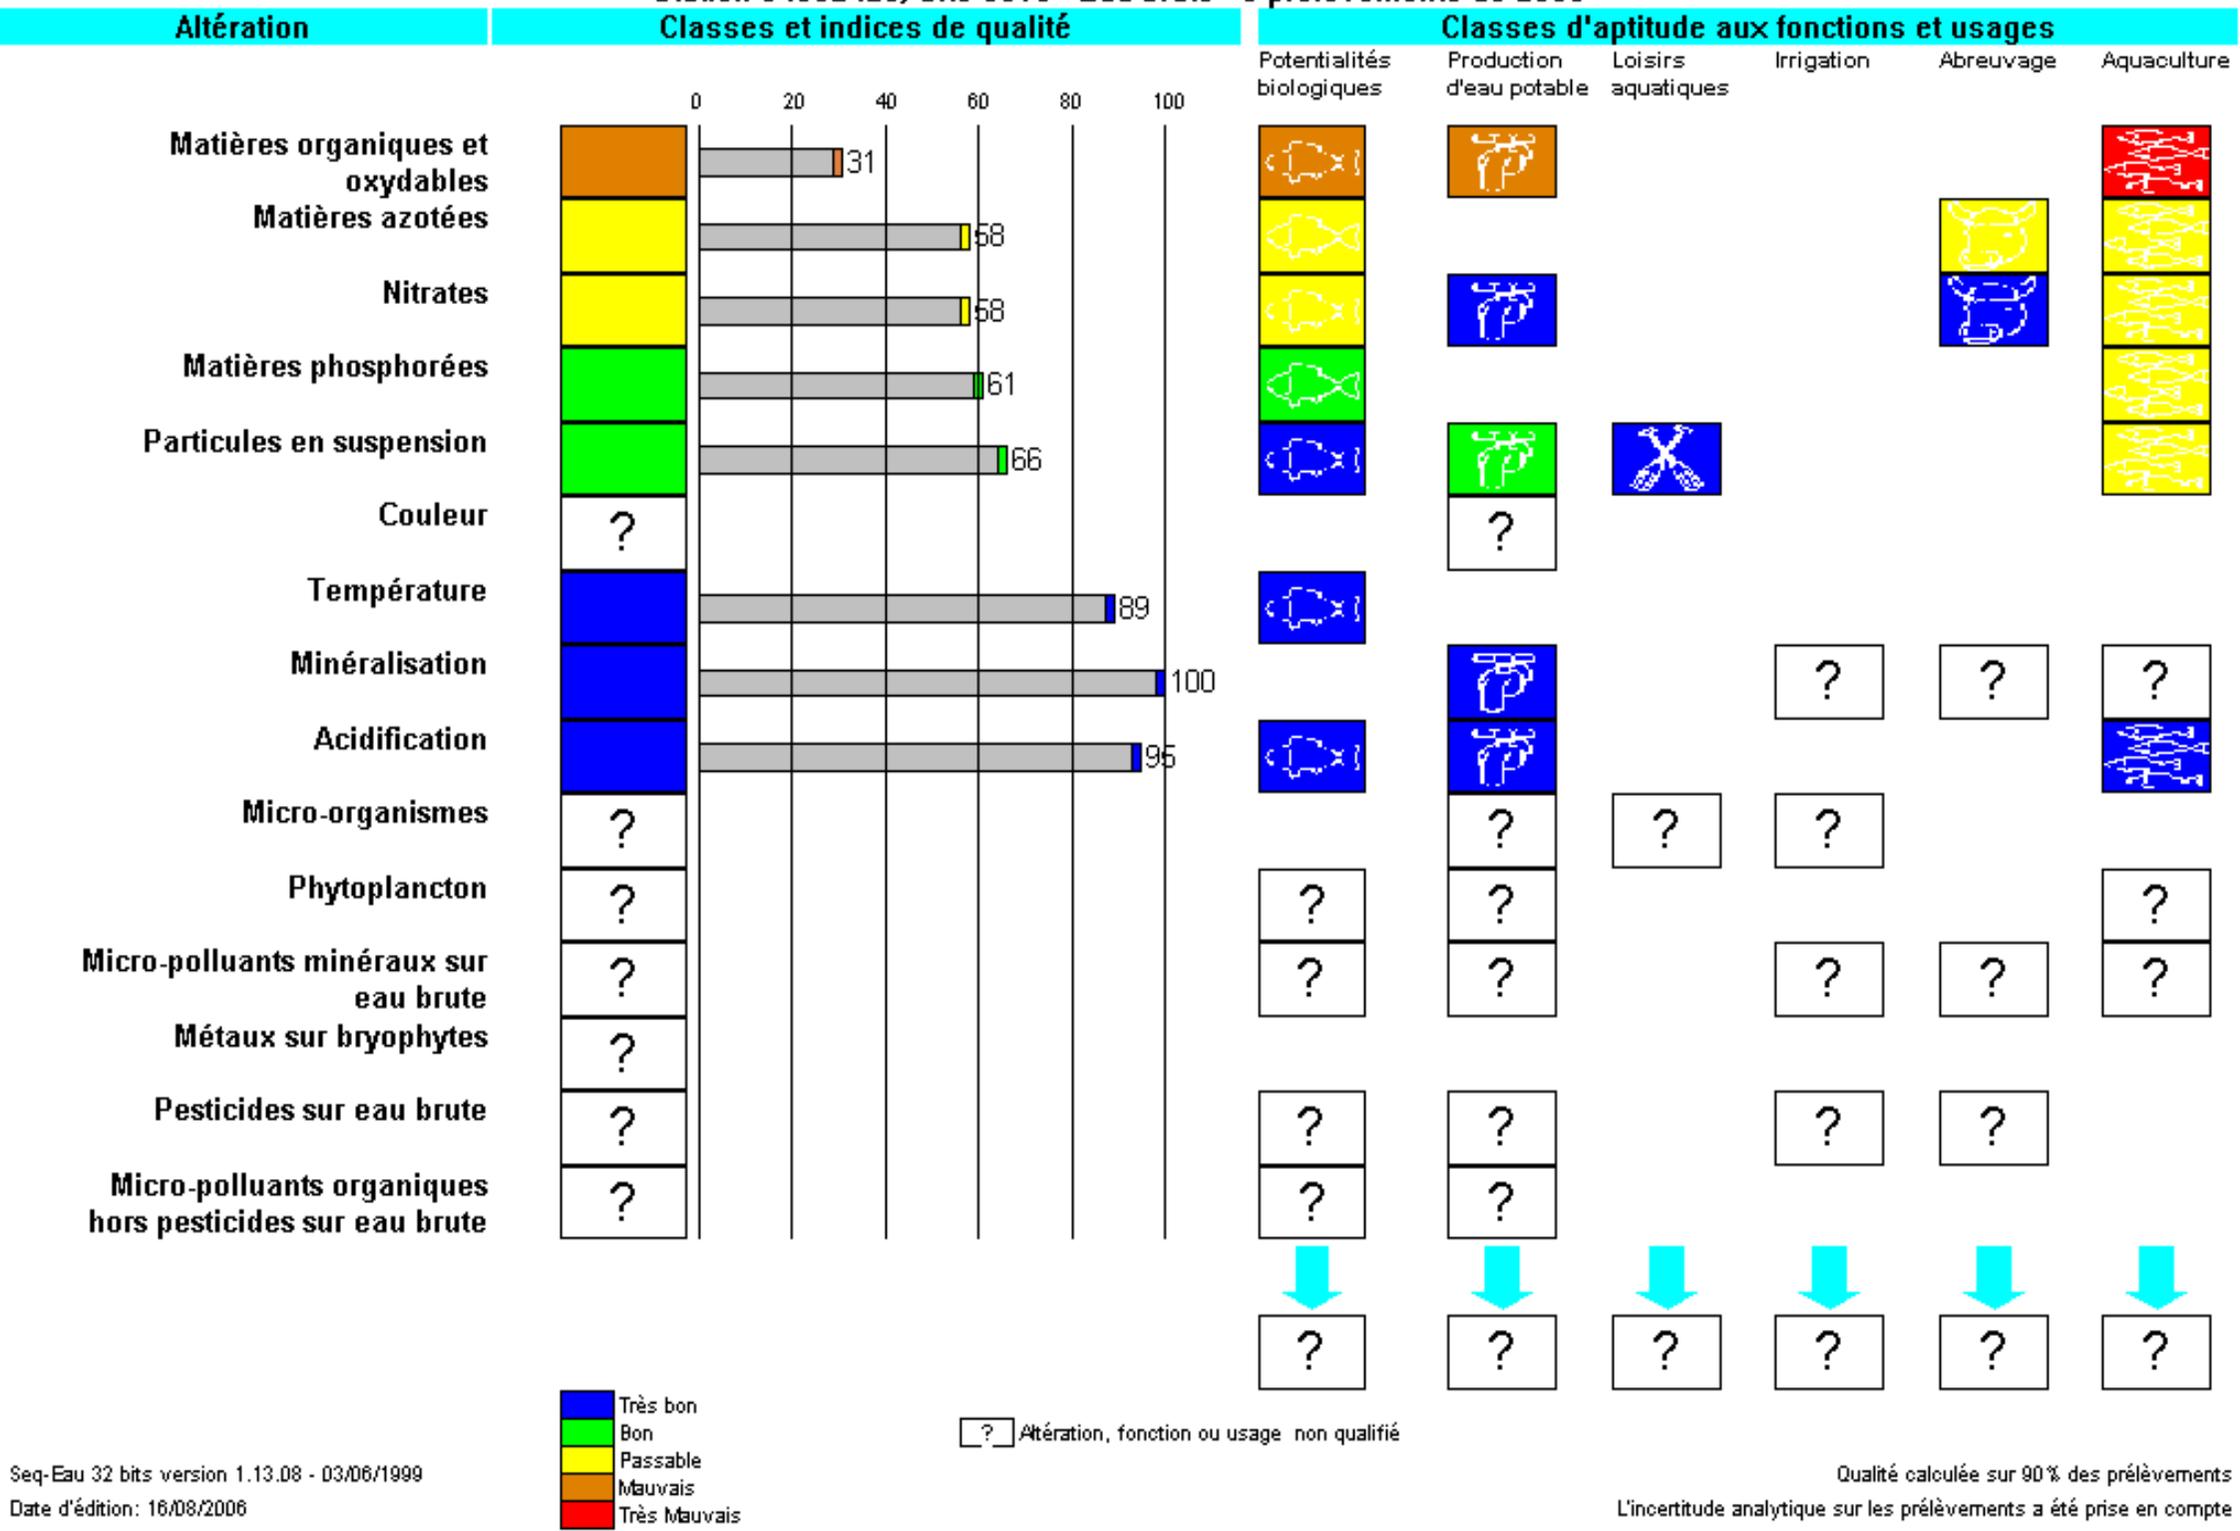

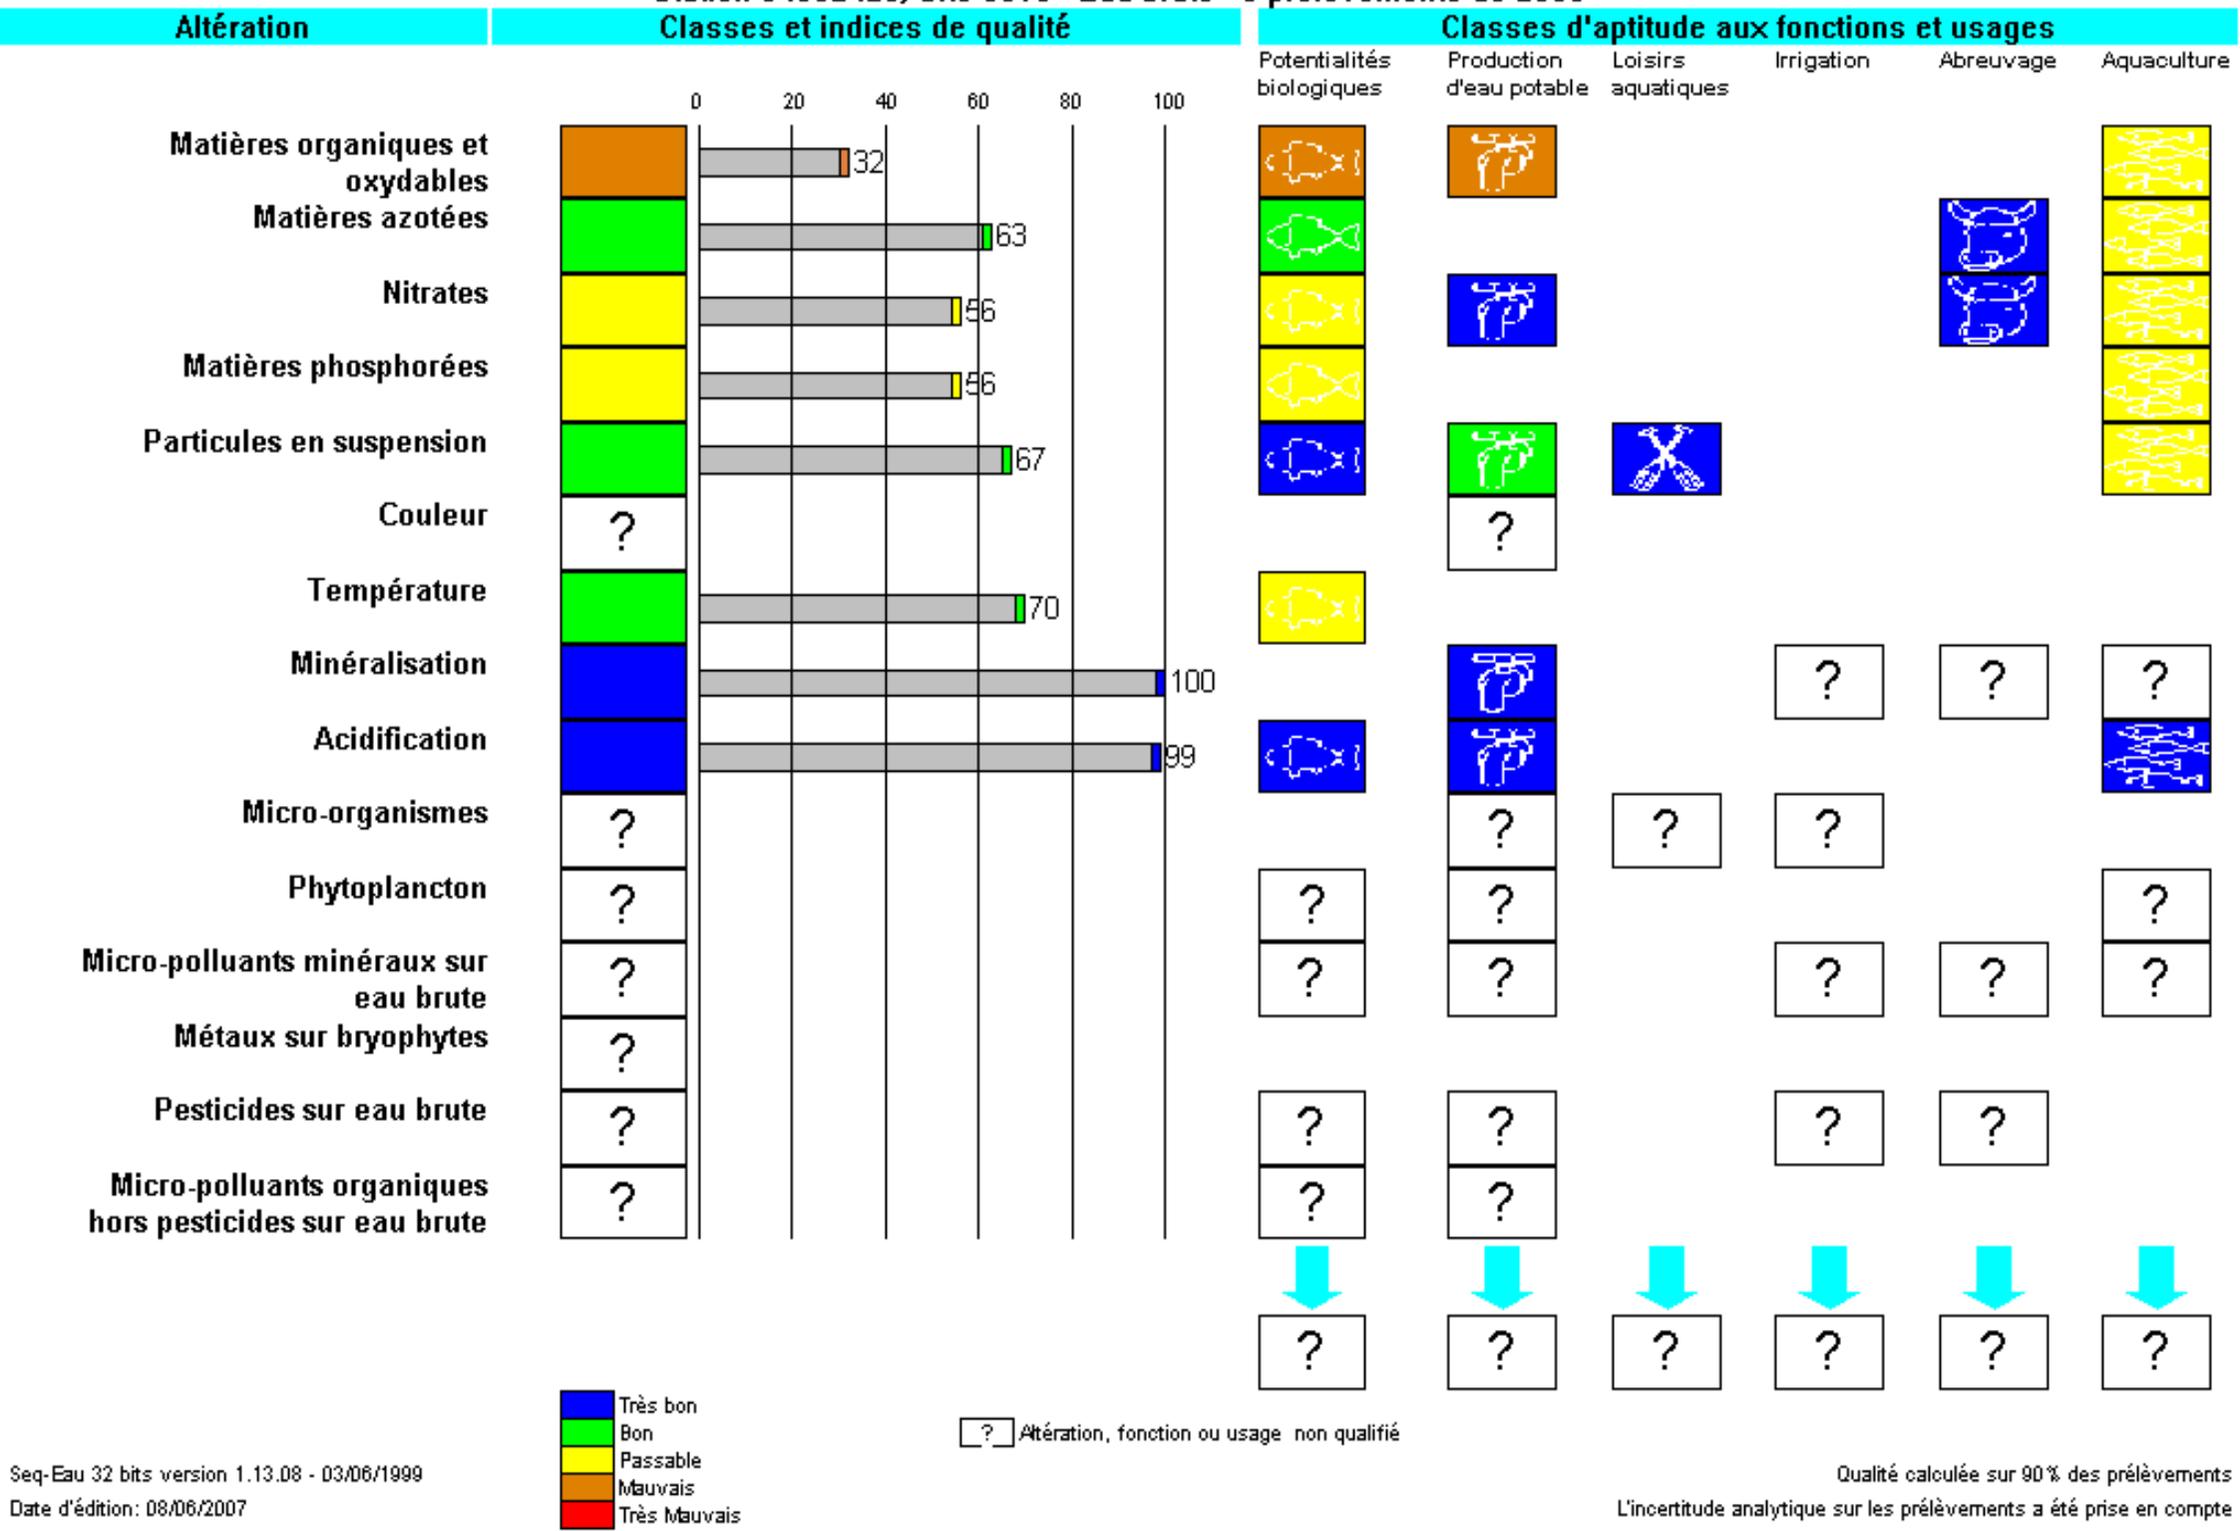


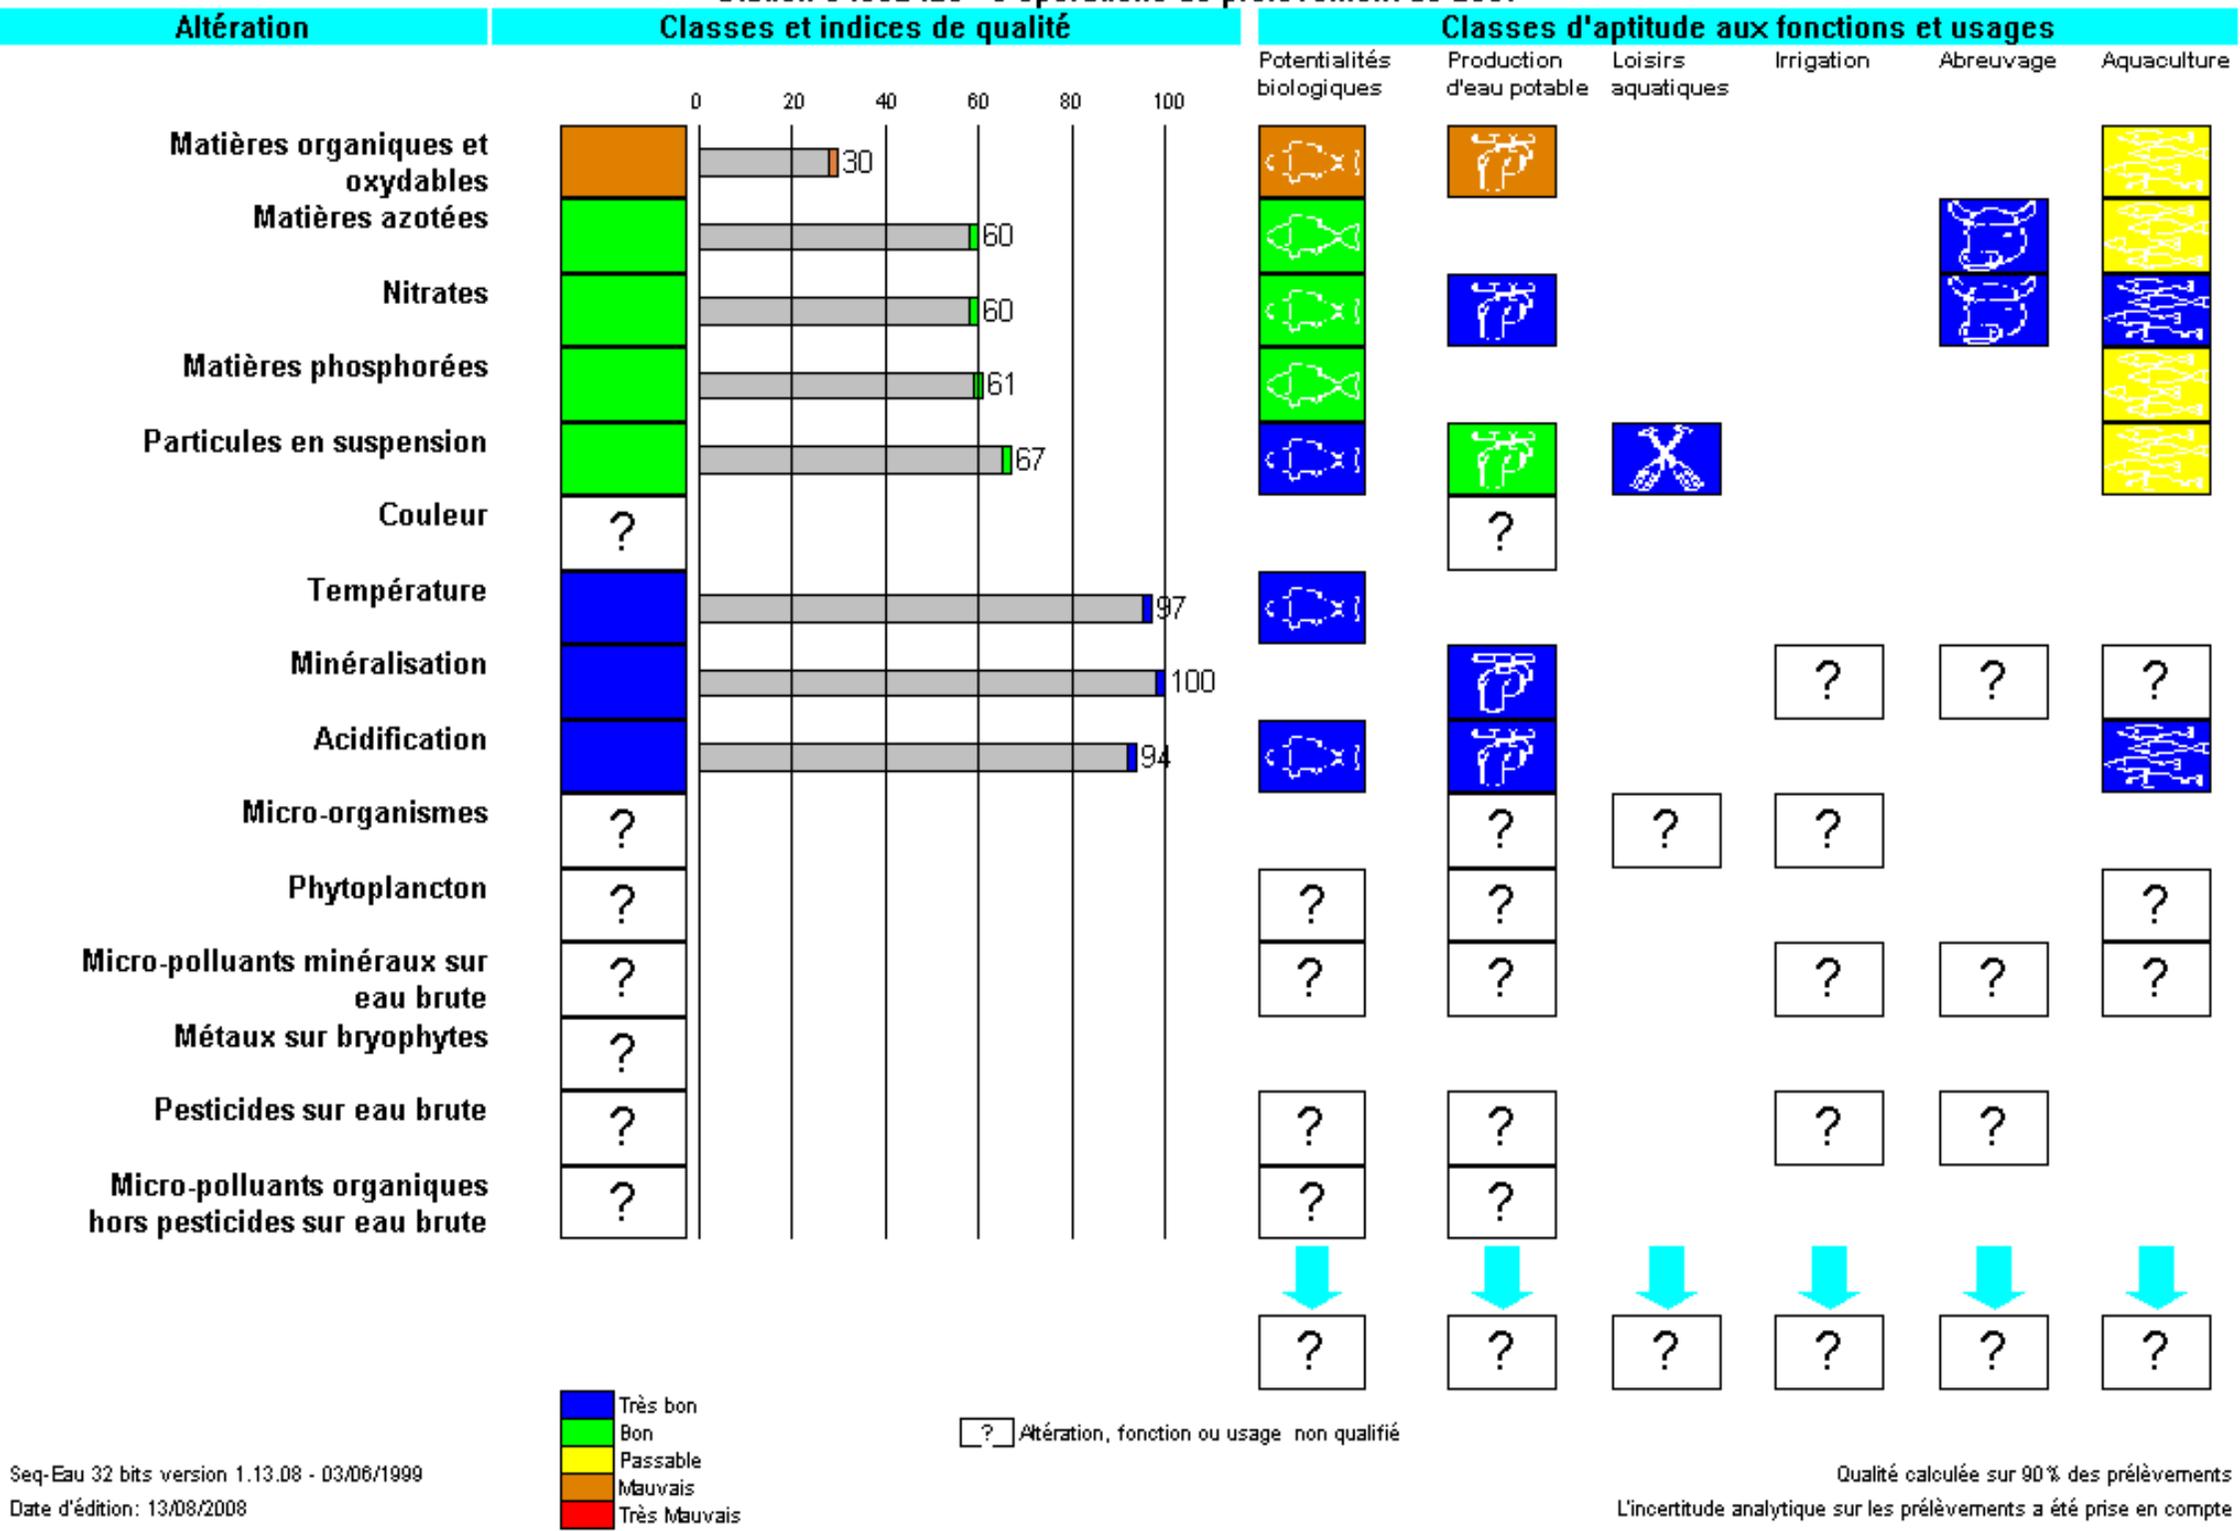

Altération

Classes et indices de qualité

Classes d'aptitude aux fonctions et usages

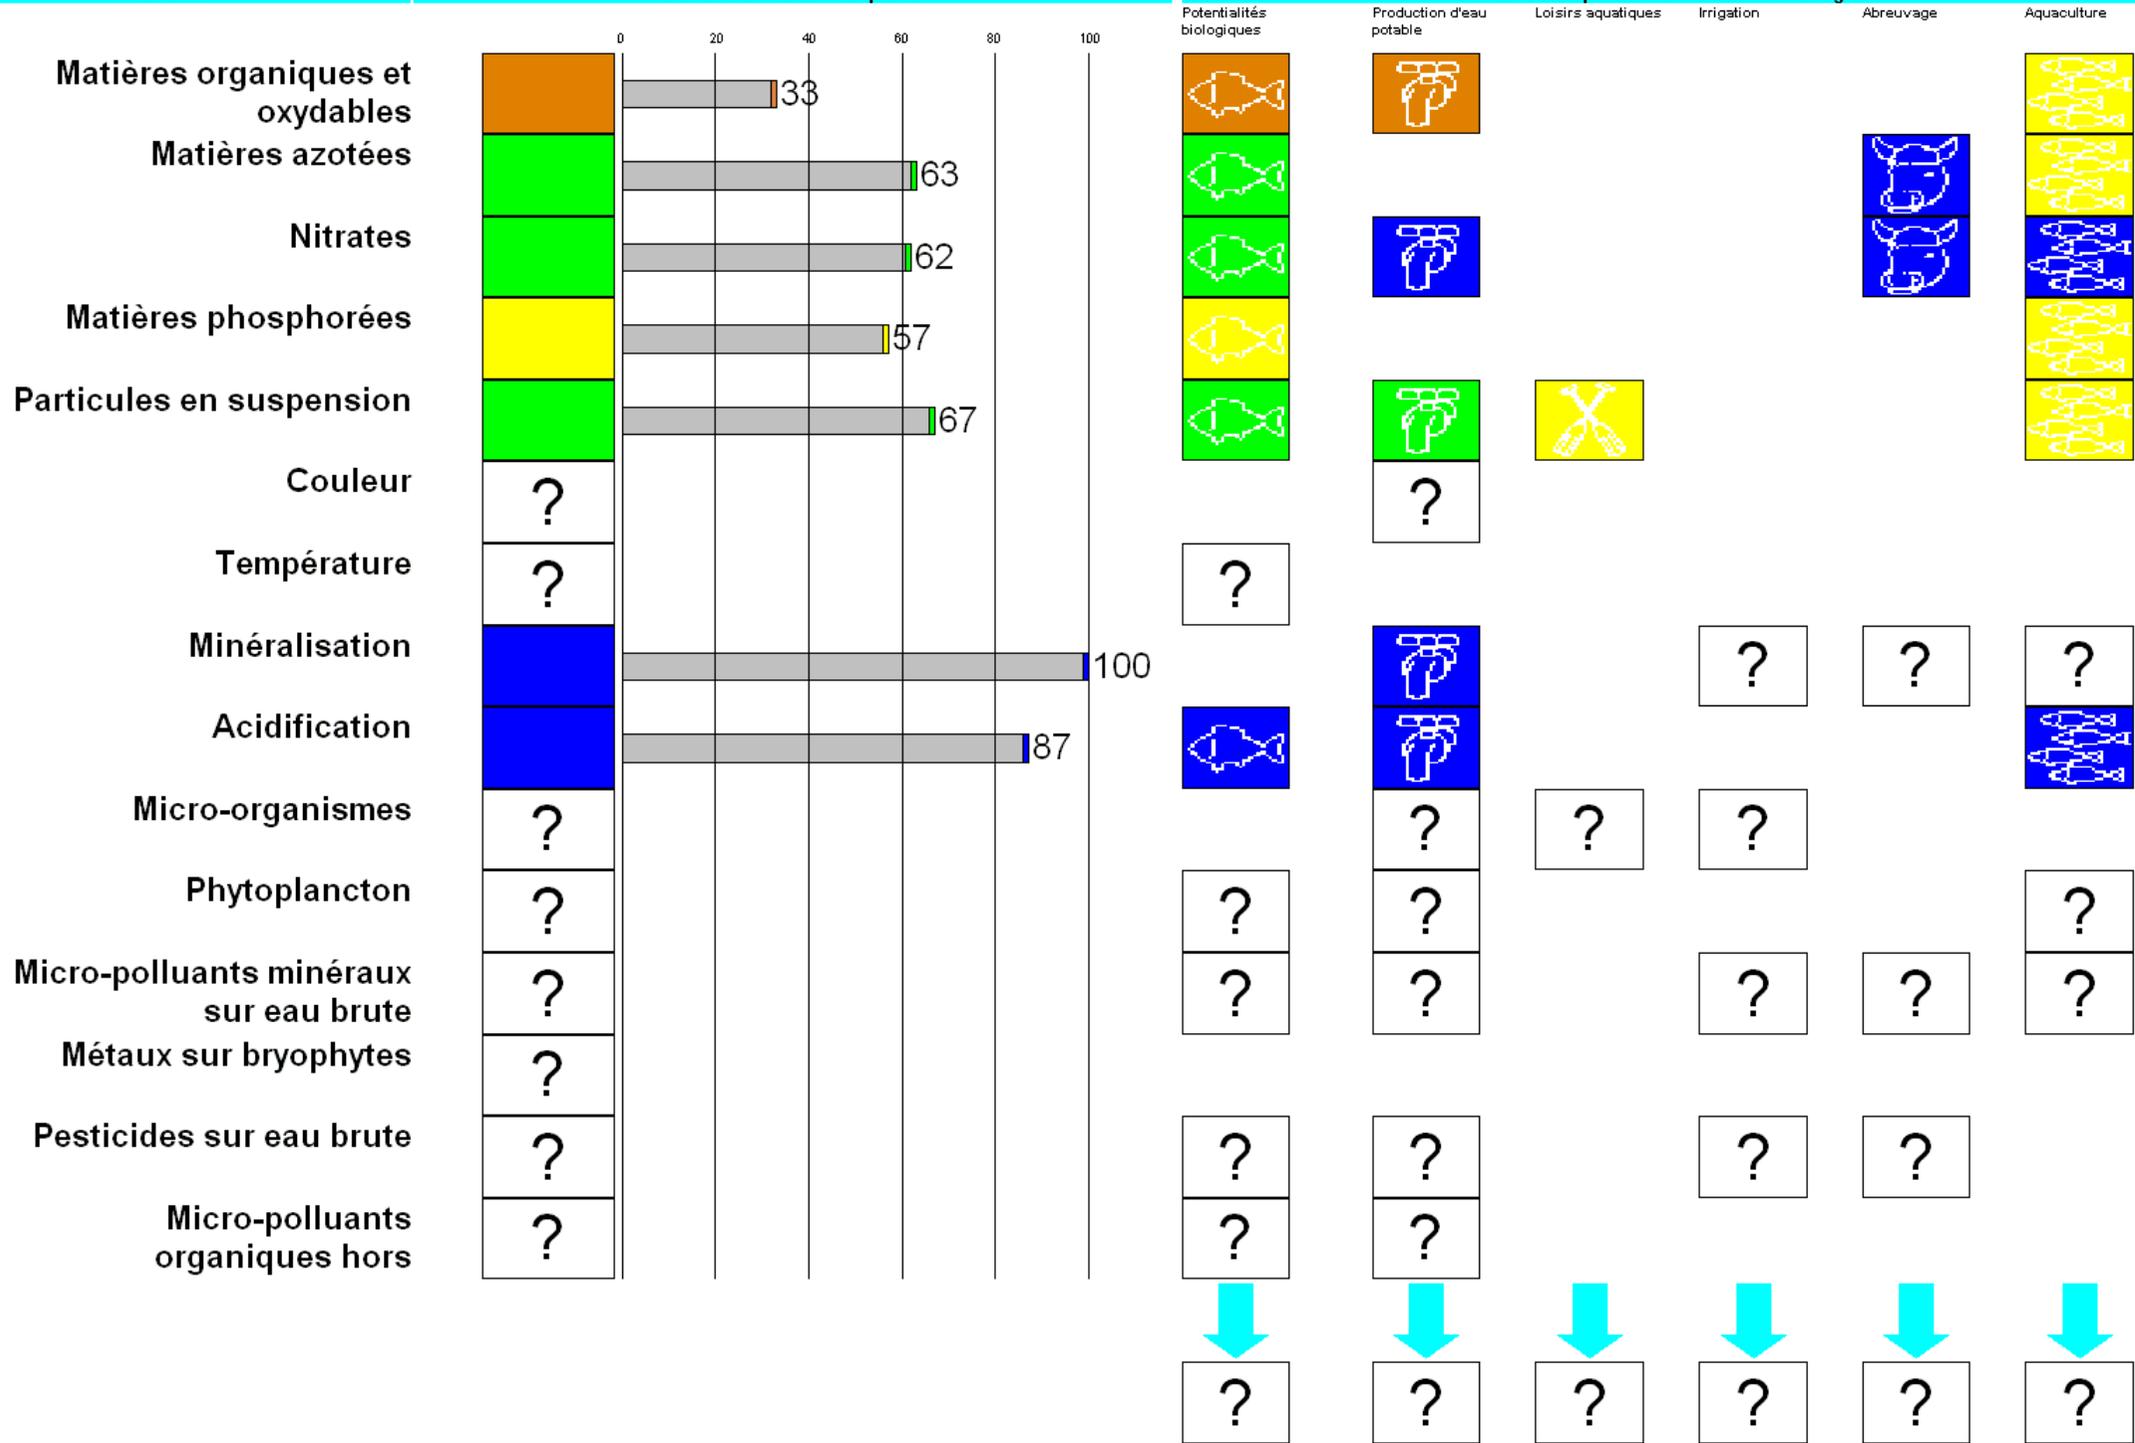

■ Très bon
■ Bon
■ Passable
■ Mauvais
■ Très Mauvais

☐ ? Altération, fonction ou usage non qualifié