

Rivière :

BIEVRE

Station :

04052500

FOUGERES-SUR-BIEVRE

Commune :

FOUGERES-SUR-BIEVRE (41092)

Localisation :

Pont D7

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	525 184	2 272 614
Lambert 93 :	575 252	6 706 704
Altitude (m) :	82	





Qualité des eaux

Station : FOUGERES-SUR-BIEVRE

Code : 04052500

Cours d'eau : BIEVRE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
05/11/2008	09:45		10.2	7.7	621	7.5	67	8	< 1	13	4.3	< 1	0.05	0.16	35.4	0.36	0.16	3	< 2
09/09/2008	08:55		14.7	7.8	645	7.8	77	< 5	1.2	10	3.4	< 1	0.06	0.11	39	0.43	0.22	4	2
08/07/2008	09:10		15.2	7.7	632	7.2	72	20	1	12	2.9	< 1	0.07	0.12	38	0.42	0.21	6	3
03/06/2008	09:20		16.6	7.7	491	6.8	70	34	4.4	36	12.0	1.8	< .05	0.2	22.8	0.67	0.35	3	< 2
06/05/2008	08:50		14.2	8.1	665	8.3	81	10	2.2	15	5.9	< 1	0.08	0.19	42.4	0.37	0.18	19	3
05/02/2008	09:40		6.8	7.5	580	10.8	89	32	1.9	35	8.0	1.5	0.3	0.17	35.5	0.5	0.28	4	< 2



Qualité des eaux

Station : FOUGERES-SUR-BIEVRE

Code : 04052500

Cours d'eau : BIEVRE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
06/11/2007	08:05		9.6	7.5	685	6.7	59	< 5	< 1	20		< 1	0.05	0.17	41.4	0.33	0.12	2	< 2
11/09/2007	08:40		14.6	7.4	700	9.5	93	12	< 1	17		< 1	< .05	0.08	38.8	0.3	0.16	3	< 2
10/07/2007	08:30		15.5	7.6	554	6.9	69	16	1.5	16		< 1	0.08	0.13	35	0.31	0.16	5	4
05/06/2007	08:30		17.5	7.4	670	5.1	53	23	< 1	30		< 1	0.16	0.17	36.4	0.36	0.17	4	5
02/05/2007	08:40		15.6	7.4	659	5.1	51	17	1.9	30		1.4	0.32	0.29	29.1	0.46	0.21	10	7
06/02/2007	08:15		7.1	7.8	732	8.7	72	9	< 1	18		< 1	0.1	0.09	46.5	0.27	0.13	13	< 2
07/11/2006	08:15		8.2	7.7	700	8.6	73	< 5	< 1	31		< 1	< .05	0.07	38.1	0.28	0.12	4	1
05/09/2006	08:30		18.6	7.6	651	4.8	48	10	< 1	13		< 1	0.11	0.13	35.6	0.26	0.13	3	3
04/07/2006	08:30		20.0	7.7	628	6.0	66	19	1.1	18		< 1	0.09	0.23	37.3	0.5	0.21	10	5
07/06/2006	08:30		15.9	7.8	666	5.4	55	9	2.2	12		< 1	0.12	0.24	38.7	0.42	0.2	< 2	< 2
10/05/2006	08:15		14.5	7.7	583	5.3	52	16	< 1	15		< 1	0.13	0.22	29.9	0.42	0.2	13	4
07/02/2006	08:20		6.5	7.6	860	12.8	96	17	1.4	7		< 1	0.19	0.18	48.9	0.23	0.11	17	7
15/11/2005	08:15		10.0	7.4	691	7.7	68	6	< 1	11		< 1	0.08	0.12	44	0.13	0.16	5	3
20/09/2005	08:00		12.3	7.8	699	7.4	69	< 5	< 1	12		< 1	0.05	0.1	41.6	0.14	0.17	5	1
20/07/2005	08:00		16.6	7.6	638	8.3	74	10	< 1	13		< 1	0.05	0.14	40	0.11	0.11	5	3
14/06/2005	08:10		16.6	7.4	635	5.3	54	11	1.3	12		< 1	0.13	0.19	36.8	0.14	0.19	9	3
11/05/2005	08:15		12.5	7.3	629	6.7	63	12	1.3	27		< 1	0.08	0.15	44.1	0.14	0.18	5	3
15/02/2005	08:15		6.0	7.7	660	8.9	72	26	2.5	19		1	0.32	0.19	43	0.18	0.24	19	3
09/11/2004	08:45		9.7	7.7	693	8.1	71	< 5	< 1	18		< 1	< .05	0.13	49.4	0.12	0.15	2	1
10/09/2004	08:45		17.4	7.6	643	6.5	68	12	< 1	11		< 1	< .05	0.12	49	0.08	0.11	13	9
29/07/2004	08:30		17.2	7.6	668	8.6	92	14	1.1	12		< 1	0.05	0.15	50.4	0.09	0.12	5	4
16/06/2004	08:30		17.8	7.7	648	8.0	84	18	< 1	18		< 1	< .05	0.17	47.8	0.12	0.13	6	5.2
04/05/2004	08:30		12.8	7.5	612	10.4	98	33	3	29		1	< .05	0.13	41.1	0.05	0.15	42	5.1
10/02/2004	10:50		5.5	7.1	658	9.3	74	24	2	15		< 1	0.06	0.07	52.3	0.29	0.16	16	3.1
04/11/2003	14:00		10.2	7.6	655	10.5	94	13	< 1	17		< 1	0.05	0.16	40.1	0.39	0.17	11	3.5
09/09/2003	14:15		16.4	7.7	620	8.6	87	26	4	24		< 1	0.59	0.29	49.5	0.92	0.43	19	5
08/07/2003	09:30		18.7	7.8	672	7.8	84	23	2	18		< 1	0.05	0.13	52.2	0.48	0.21	22	6
11/06/2003	14:20		20.6	7.7	605	9.2	103	18	3	13		< 1	< .05	0.17	49.2	0.38	0.2	15	5
13/05/2003	08:00		13.5	7.7	615	8.3	79	12	3	15		< 1	0.05	0.17	45.9	0.24	0.18	28	4.5



Qualité des eaux


Station : FOUGERES-SUR-BIEVRE


Code : 04052500

Cours d'eau : BIEVRE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
10/02/2003	14:15		8.2	7.6	405	10.6	90	83	< 1	31		1.1	0.12	< .05	26.1	0.46	0.28	11	4
18/11/2002	12:55		10.5	7.4	590	10.9	98	27	2	< 30		1.2	0.1	0.18	39	0.85	0.39	14	5
26/09/2002	15:30		12.8	7.6	685	10.0	95	10	1	< 30		< 1	< .05	0.11	55.5	0.43	0.19	8	< 2
17/07/2002	13:00		19.0	7.7	660	8.8	95	18	2	< 30		< 1	< .05	0.12	53.3	0.19	0.16	21	4
06/06/2002	14:30		15.6	7.3	355	10.3	104	45	3	64		2.1	0.18	0.18	20.3	0.82	0.42	16	6
22/05/2002	14:00		16.1	7.6	560	11.1	113	10	2	< 30		< 1	0.11	0.31	47.1	0.13	0.16	9	1.8
20/02/2002	15:15		8.6	7.4	540	11.9	102	140	3	30		1.7	0.08	0.08	34.5	0.35	0.38	25	3
12/11/2001	12:45		8.1	7.6	690	10.0	85	7	3	< 30		< 1	< .05	0.12	56.8	0.2	0.12	13	< 2
18/09/2001	07:30		13.0	7.7	680	10.0	95	8	1	< 30		< 1	< .05	0.13	59	0.15	0.11		
12/07/2001	07:30		16.7	7.6	670	9.0	93	29	1	< 30		< 1	0.05	0.18	55.1	0.13	0.13	13	3
13/06/2001	07:30		15.9	7.6	690	7.8	79	17	< 1	< 30		< 1	0.06	0.2	58.1	0.2	0.12	9.9	4.5
17/05/2001	08:00		13.9	7.9	630	9.7	94	20	3	< 30		1.2	< .05	0.2	47	0.15	0.16	22.7	4
12/02/2001	15:45		10.0	7.4	530	10.4	92	27	2	< 30		1	0.06	0.13	40	0.36	0.2	13	9
07/11/2000	16:20		10.1	7.1		8.5	76	70	2	< 30		0.4	0.39		34.8	1.8	0.63	0.44	18
18/09/2000	15:55		16.5	7.7		9.2	94	8	1	< 30		< 1	< .05		53.1	< 1	0.23	0.09	4.9
02/08/2000	16:00		21.0	7.4		7.9	89	14	1	< 30		0.2	0.05		56.2	< 1	0.25	0.43	5.4
15/06/2000	07:15		18.3	7.7		7.9	84	17	2	< 30		0.3	0.06		55.7	< 1	0.34	0.19	7.7
04/05/2000	11:30		14.1	7.8		8.6	83	27	2	< 30		0.3	0.12		45.3	< 1	0.4	0.2	14
03/02/2000	14:30		7.2	7.8		10.1	84	42	2	< 30		< 1	0.2		41.5	< 1	0.61	0.29	15.2


Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999
Date d'édition: 16/07/2004

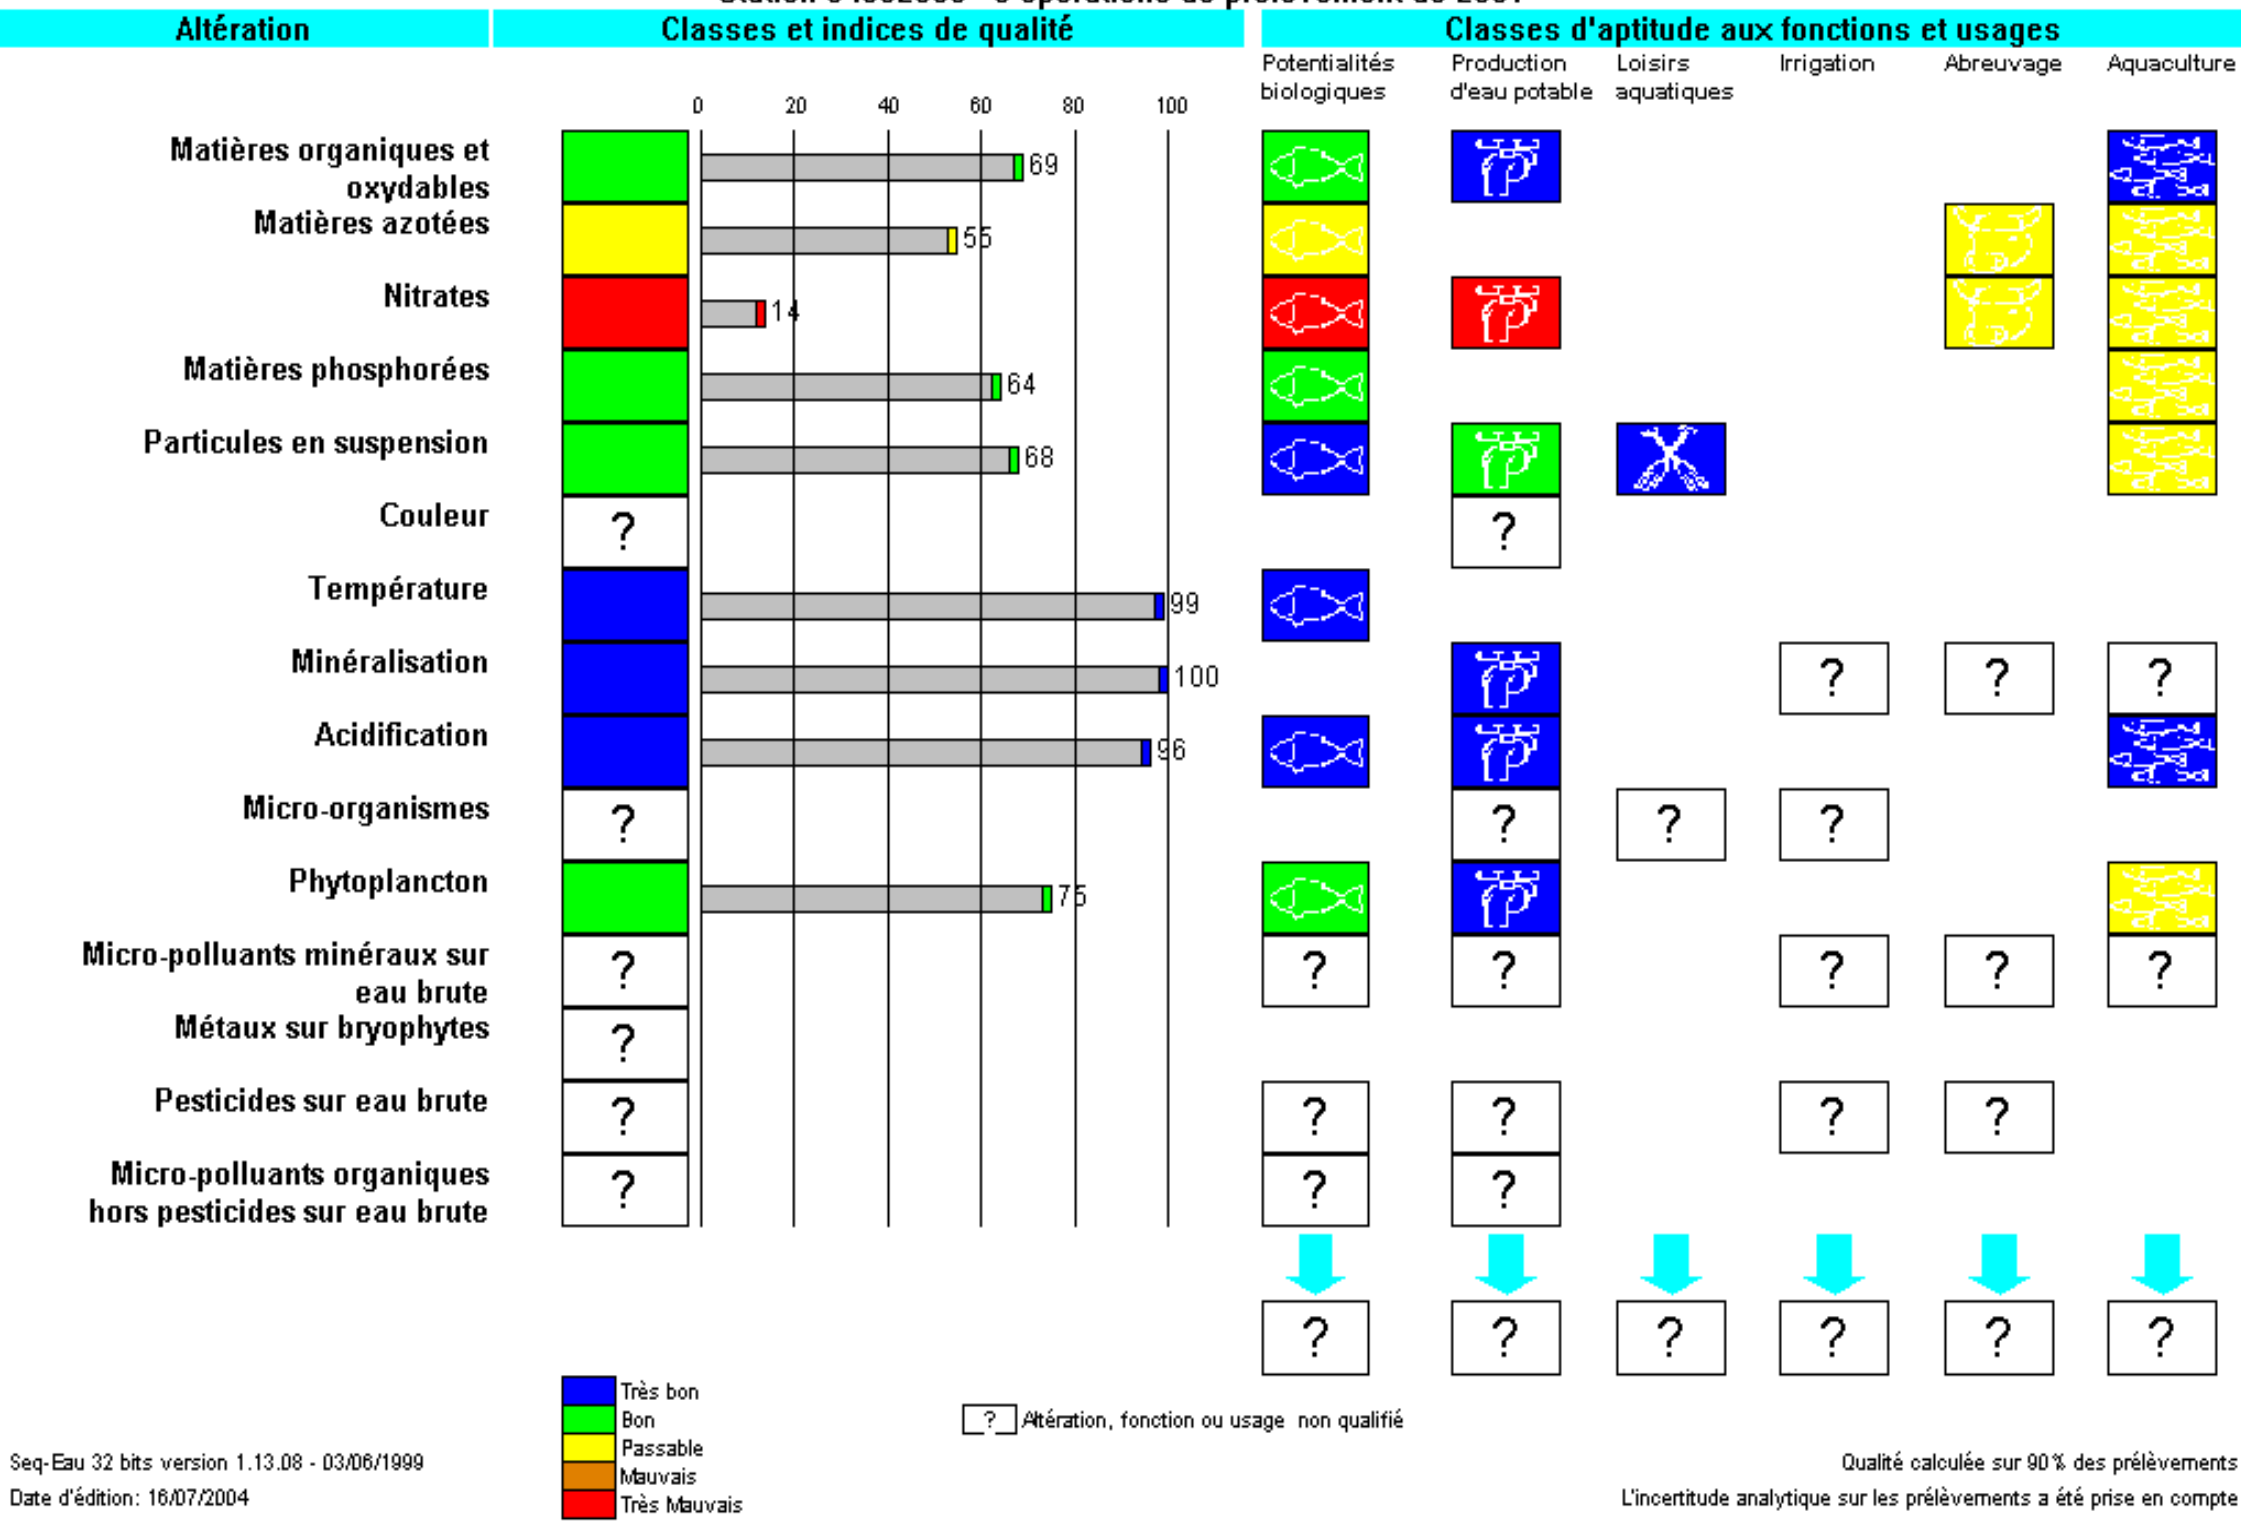


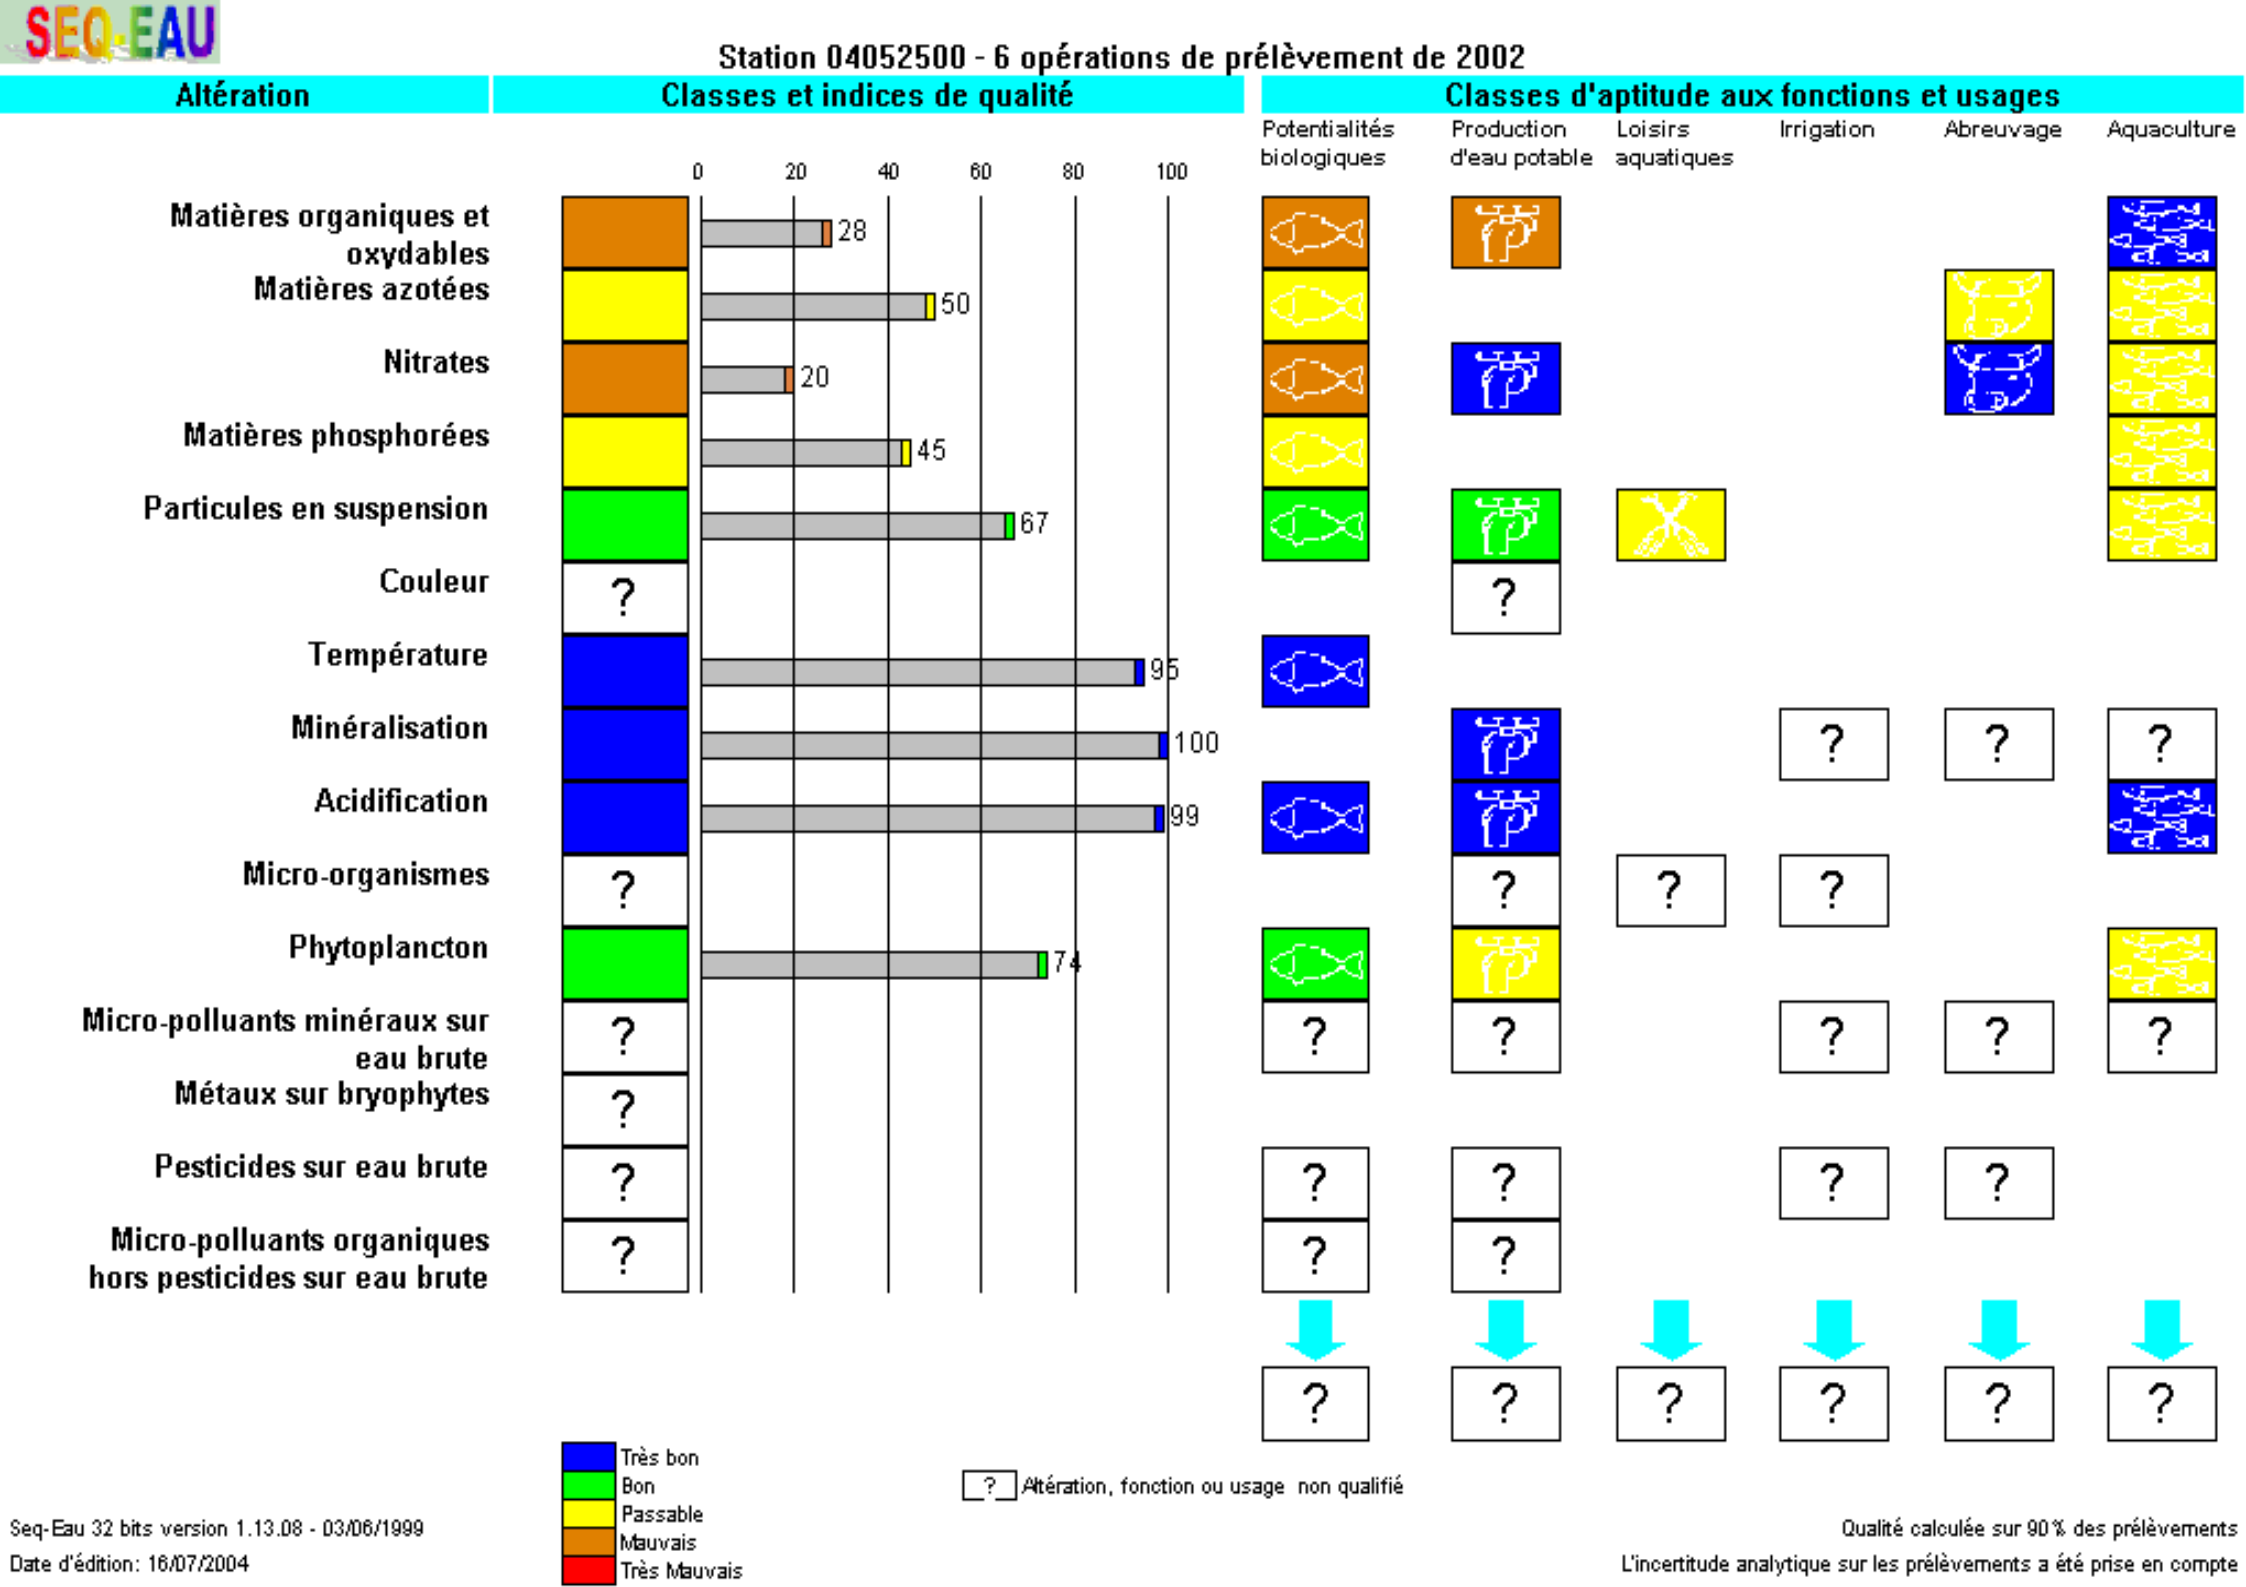



Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999


Date d'édition: 16/07/2004

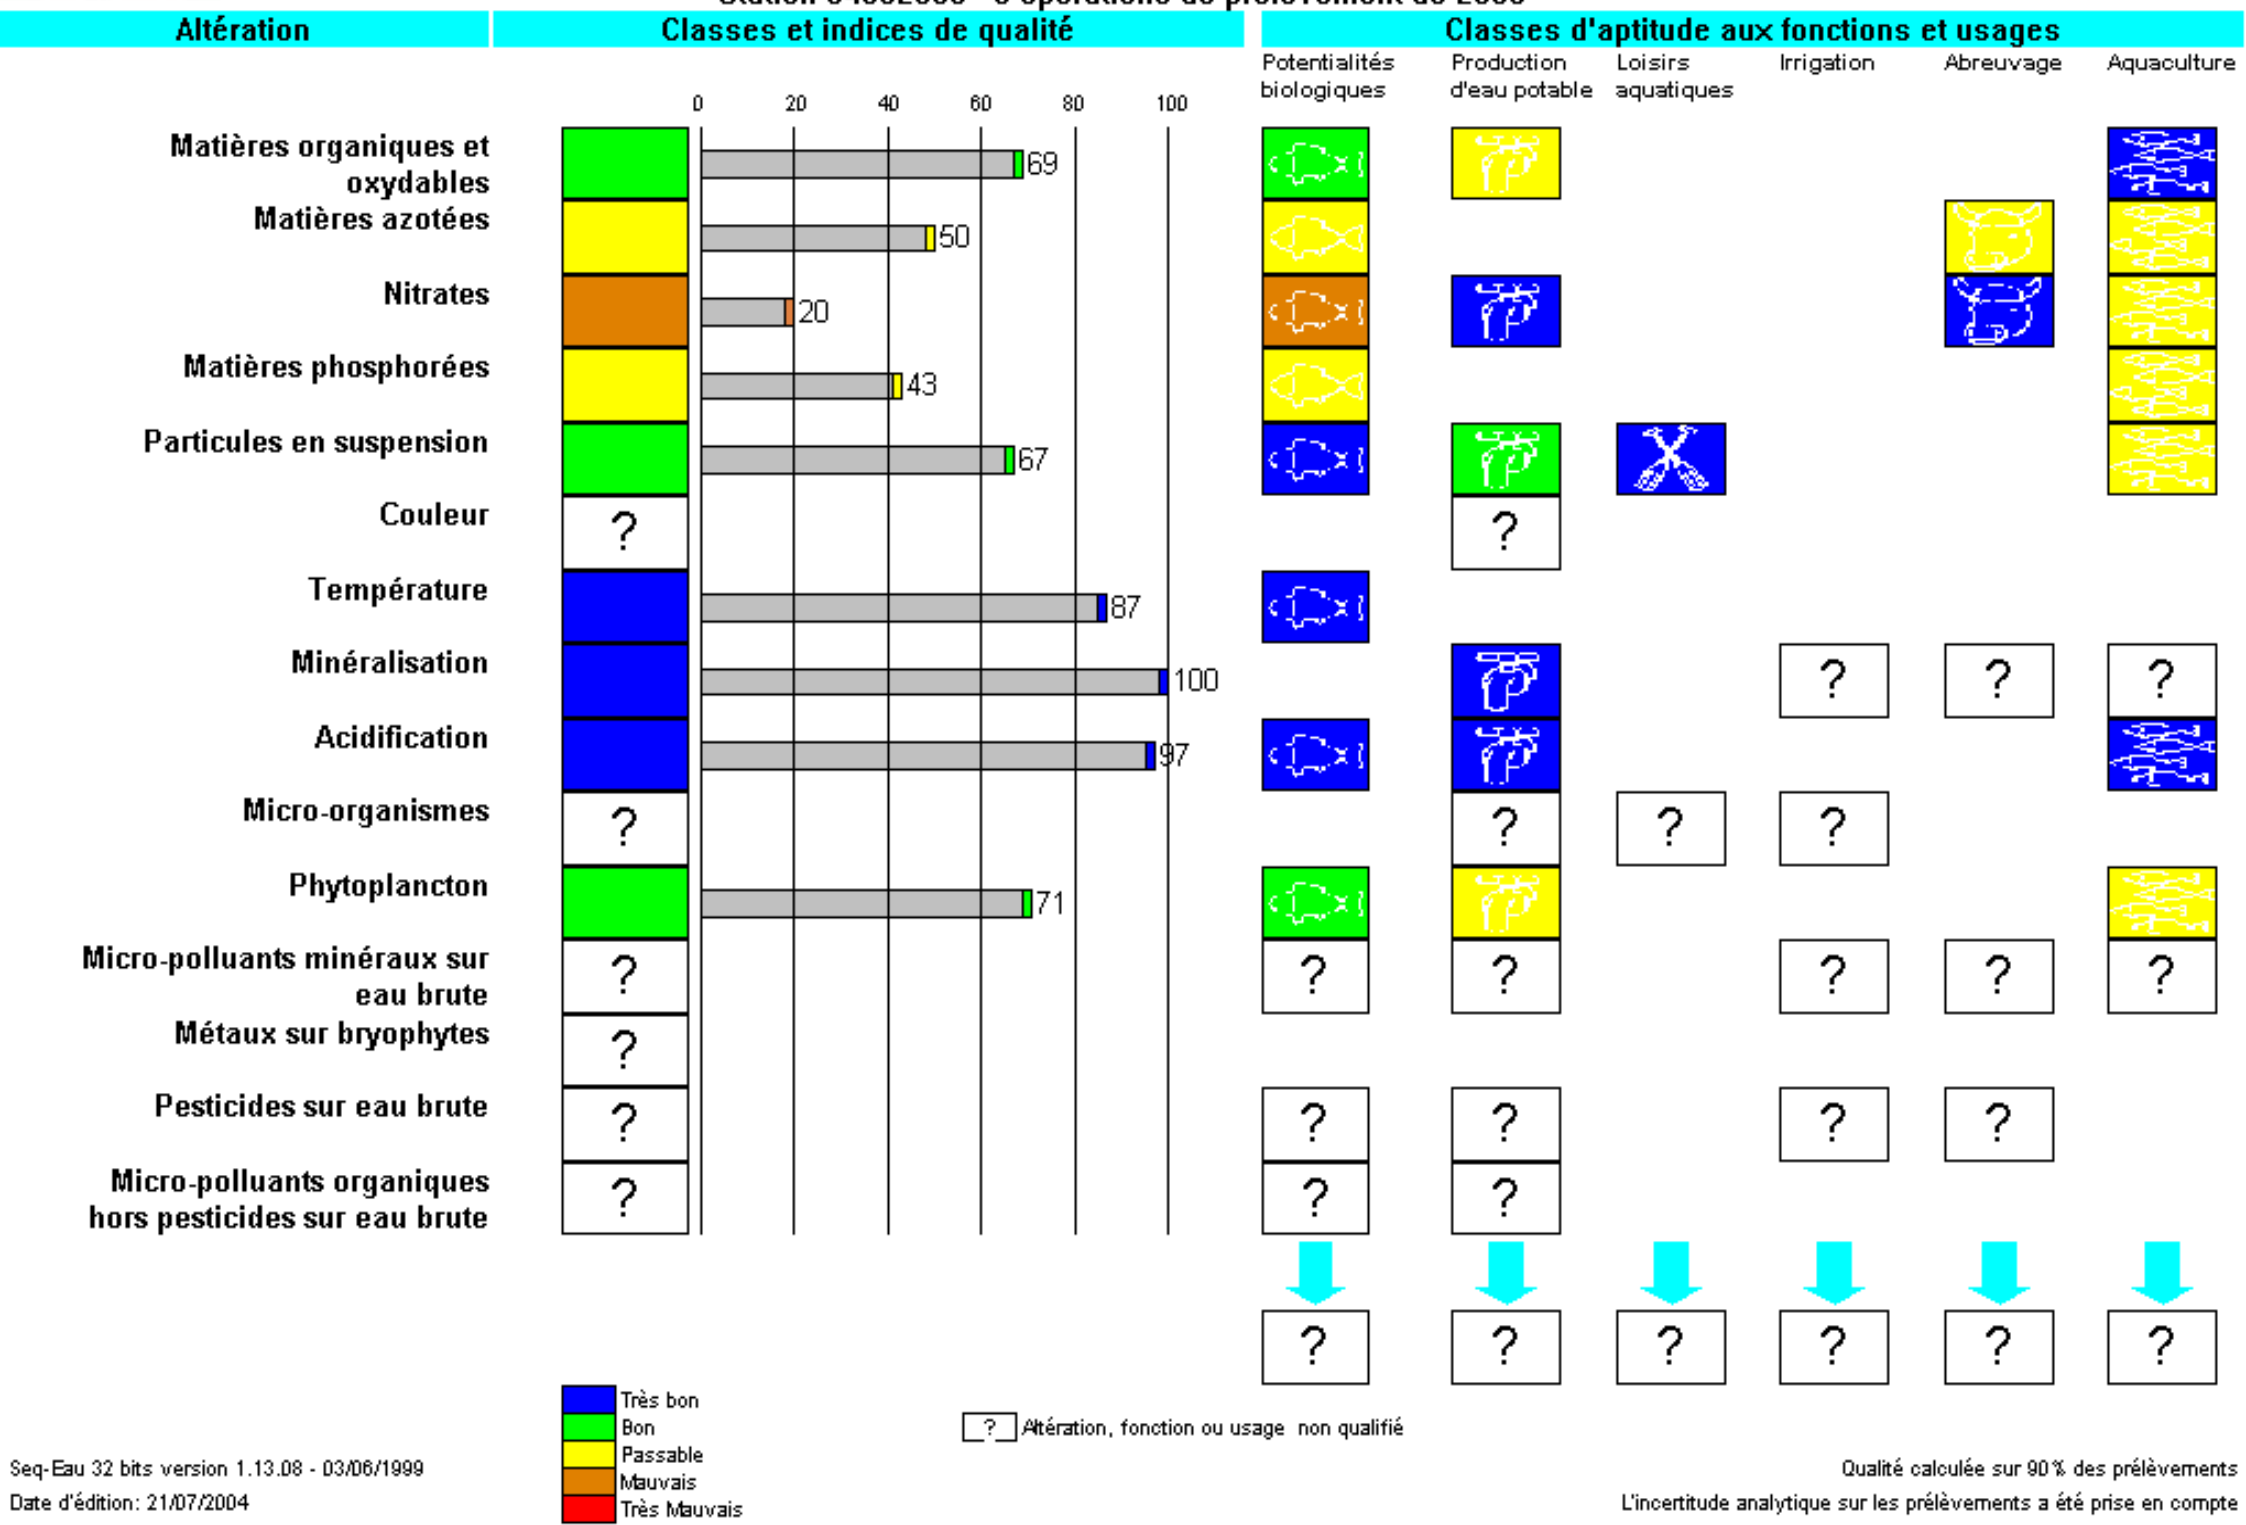


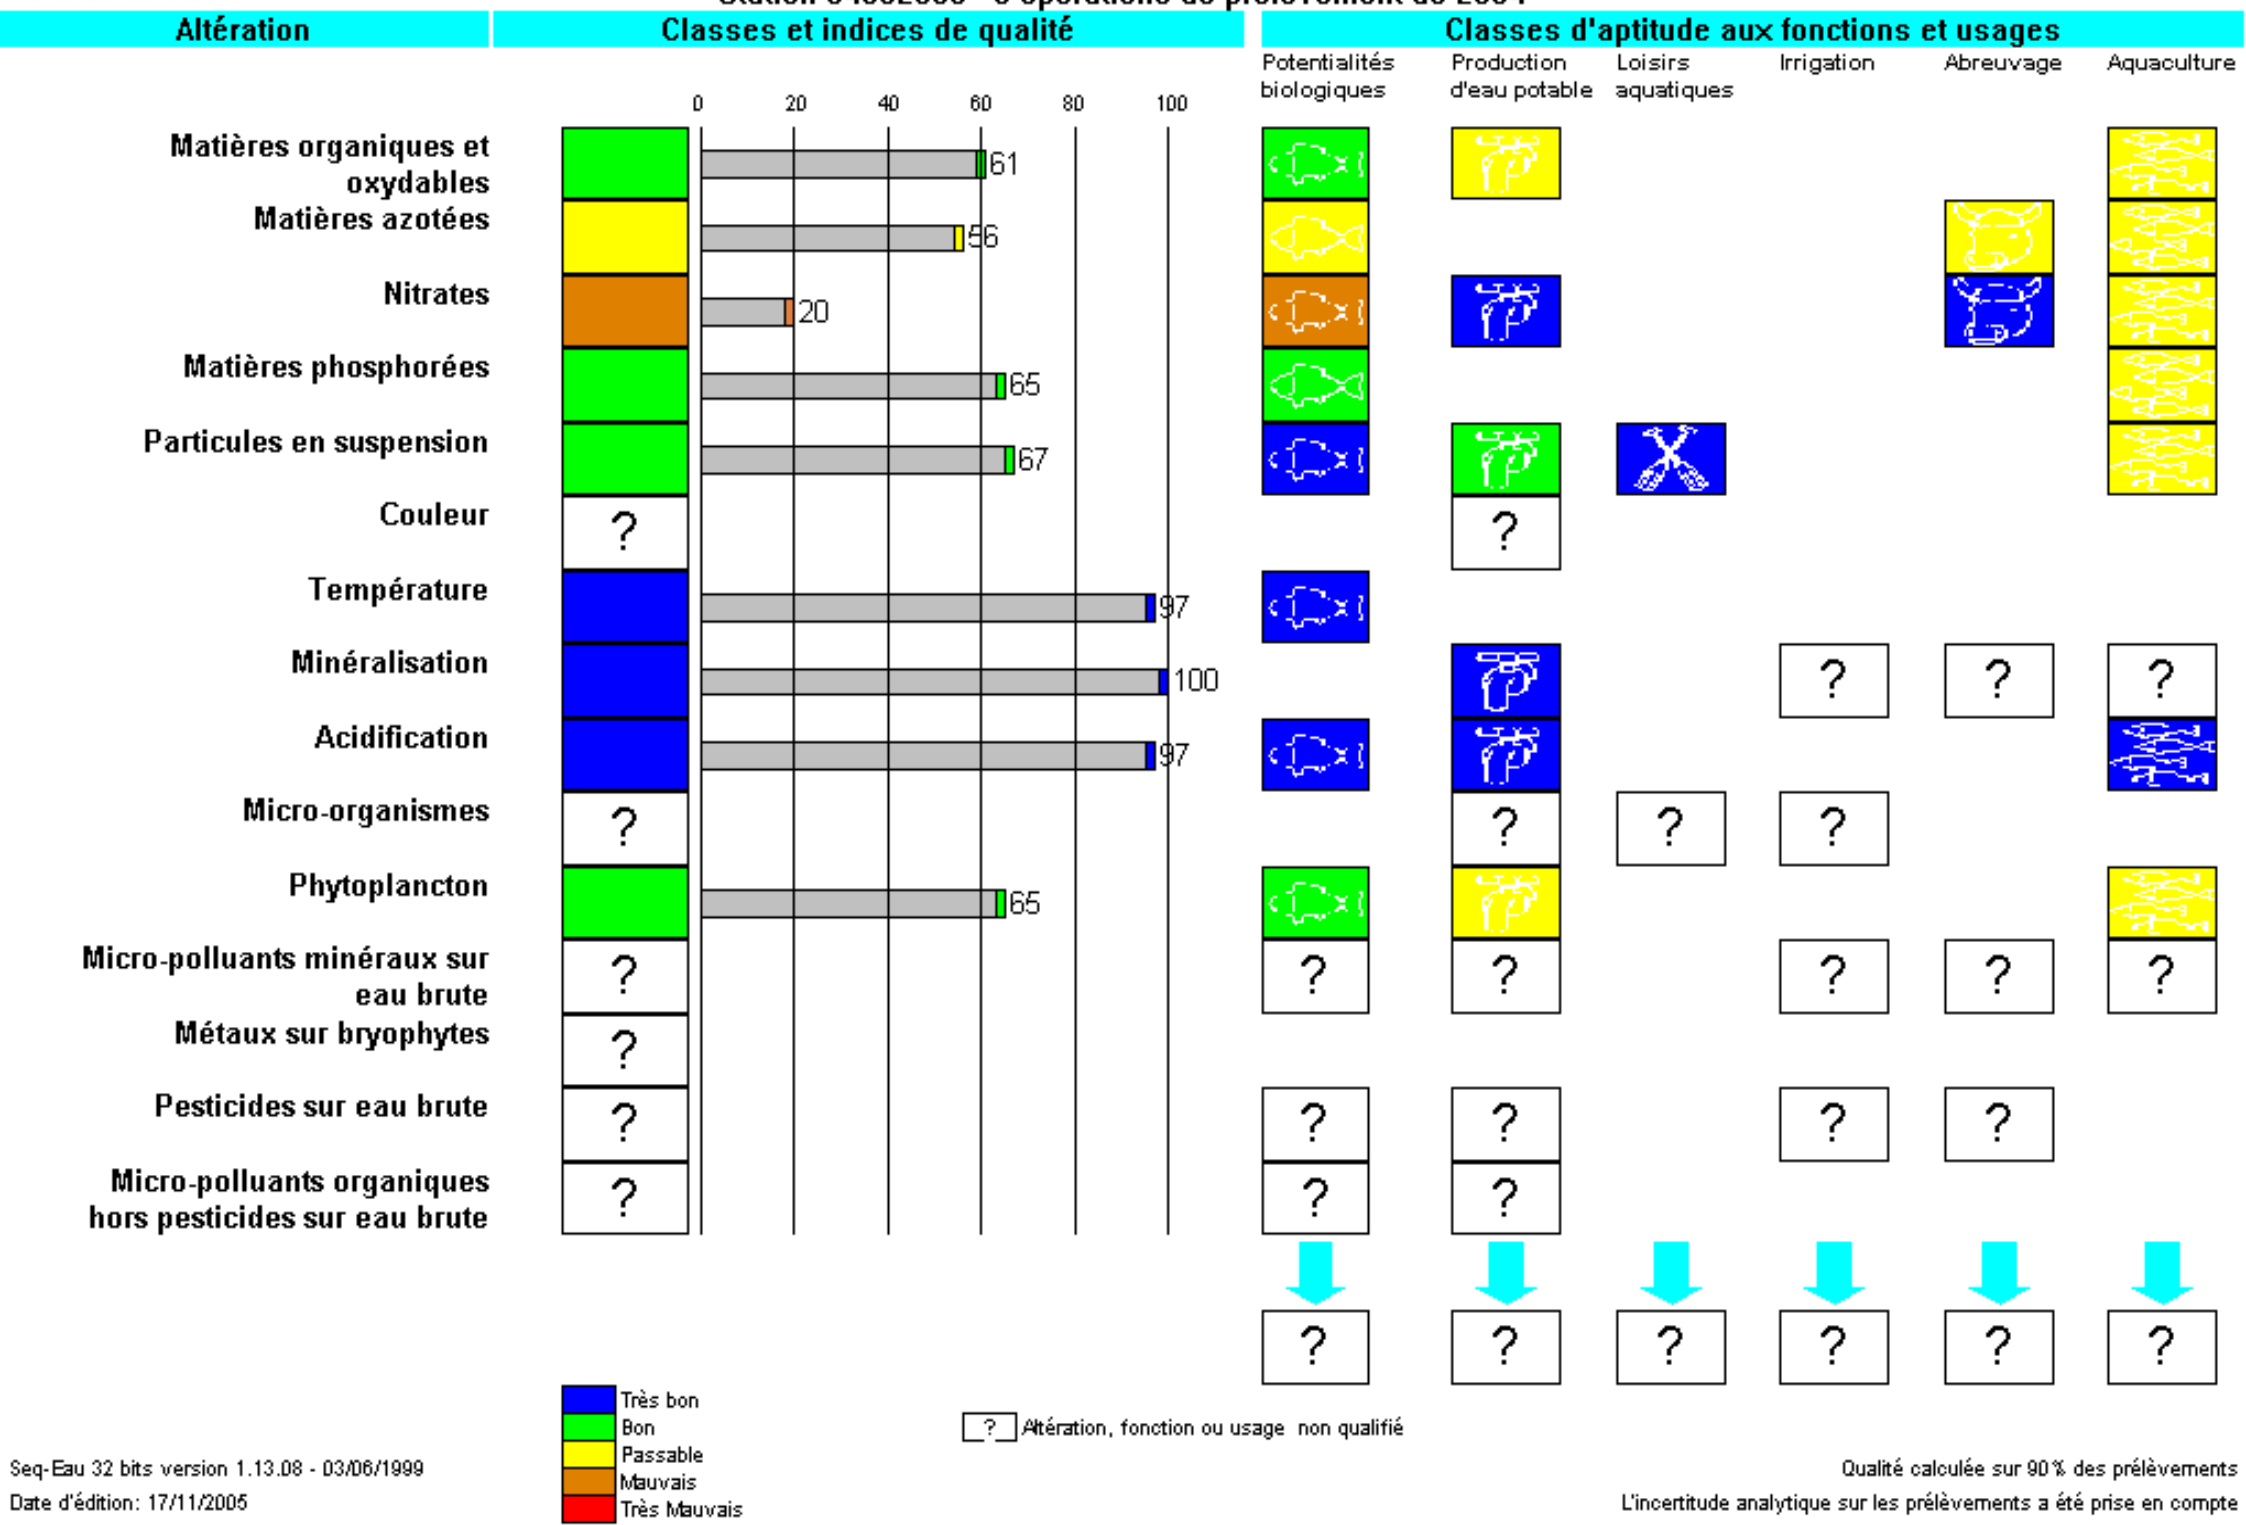

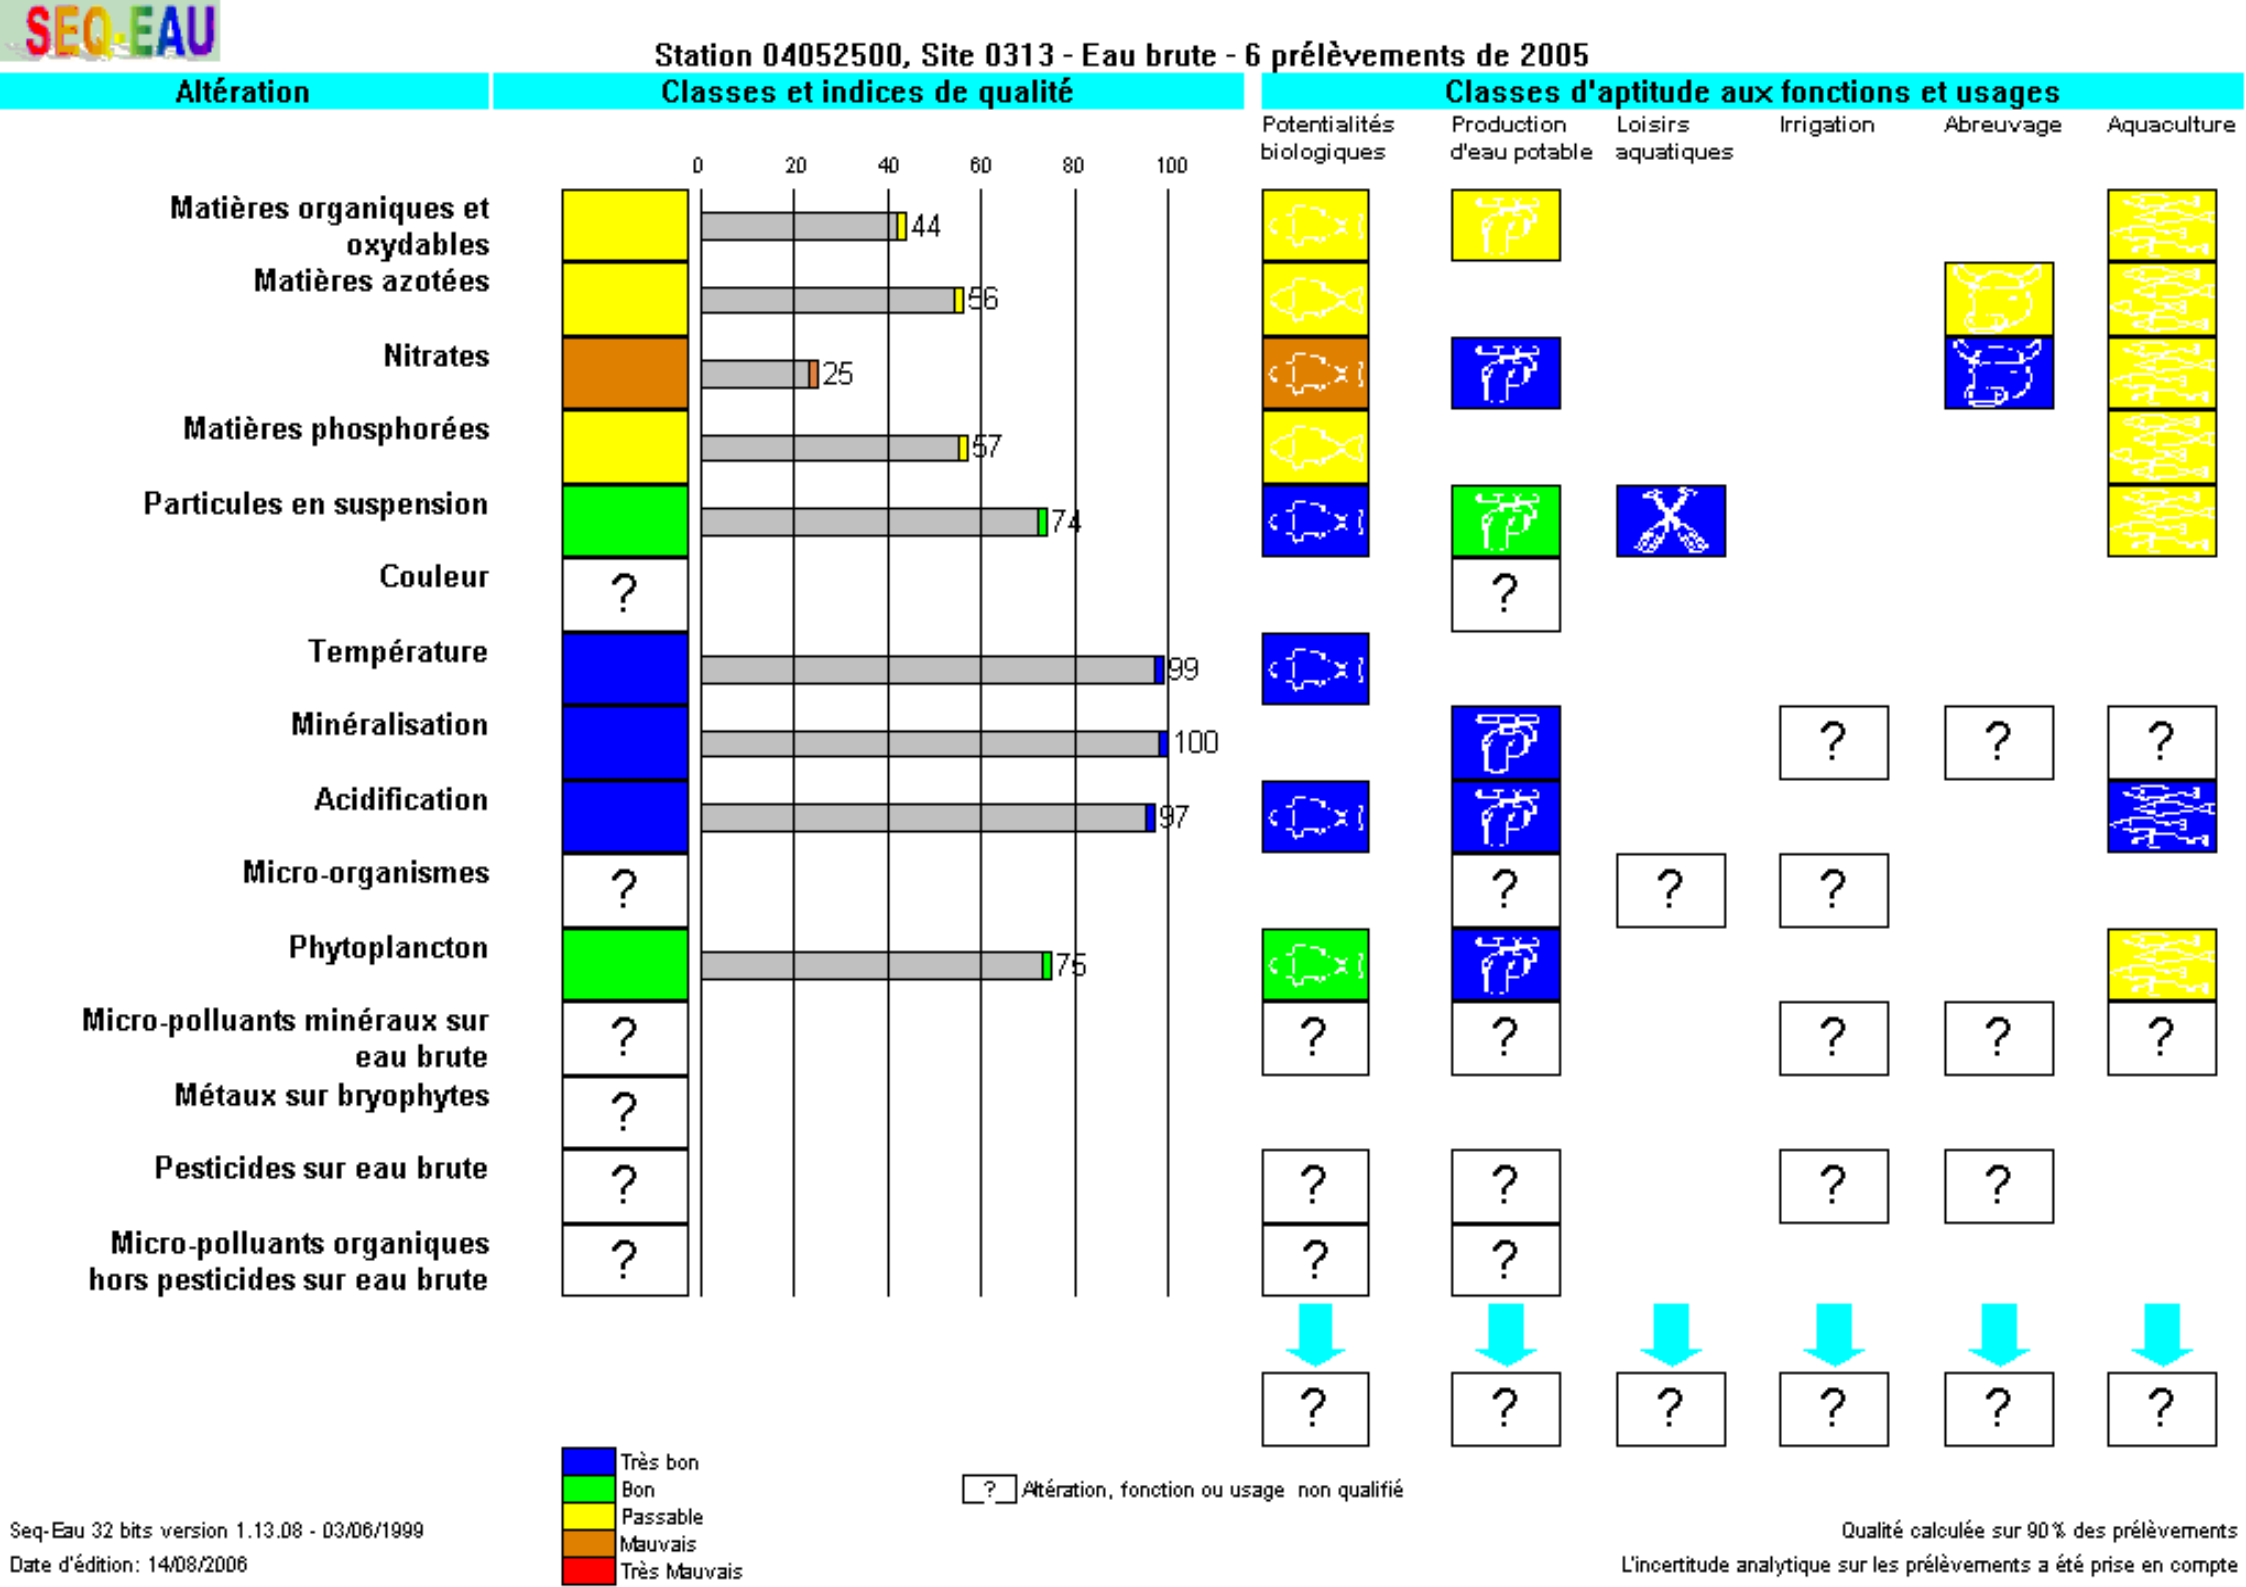

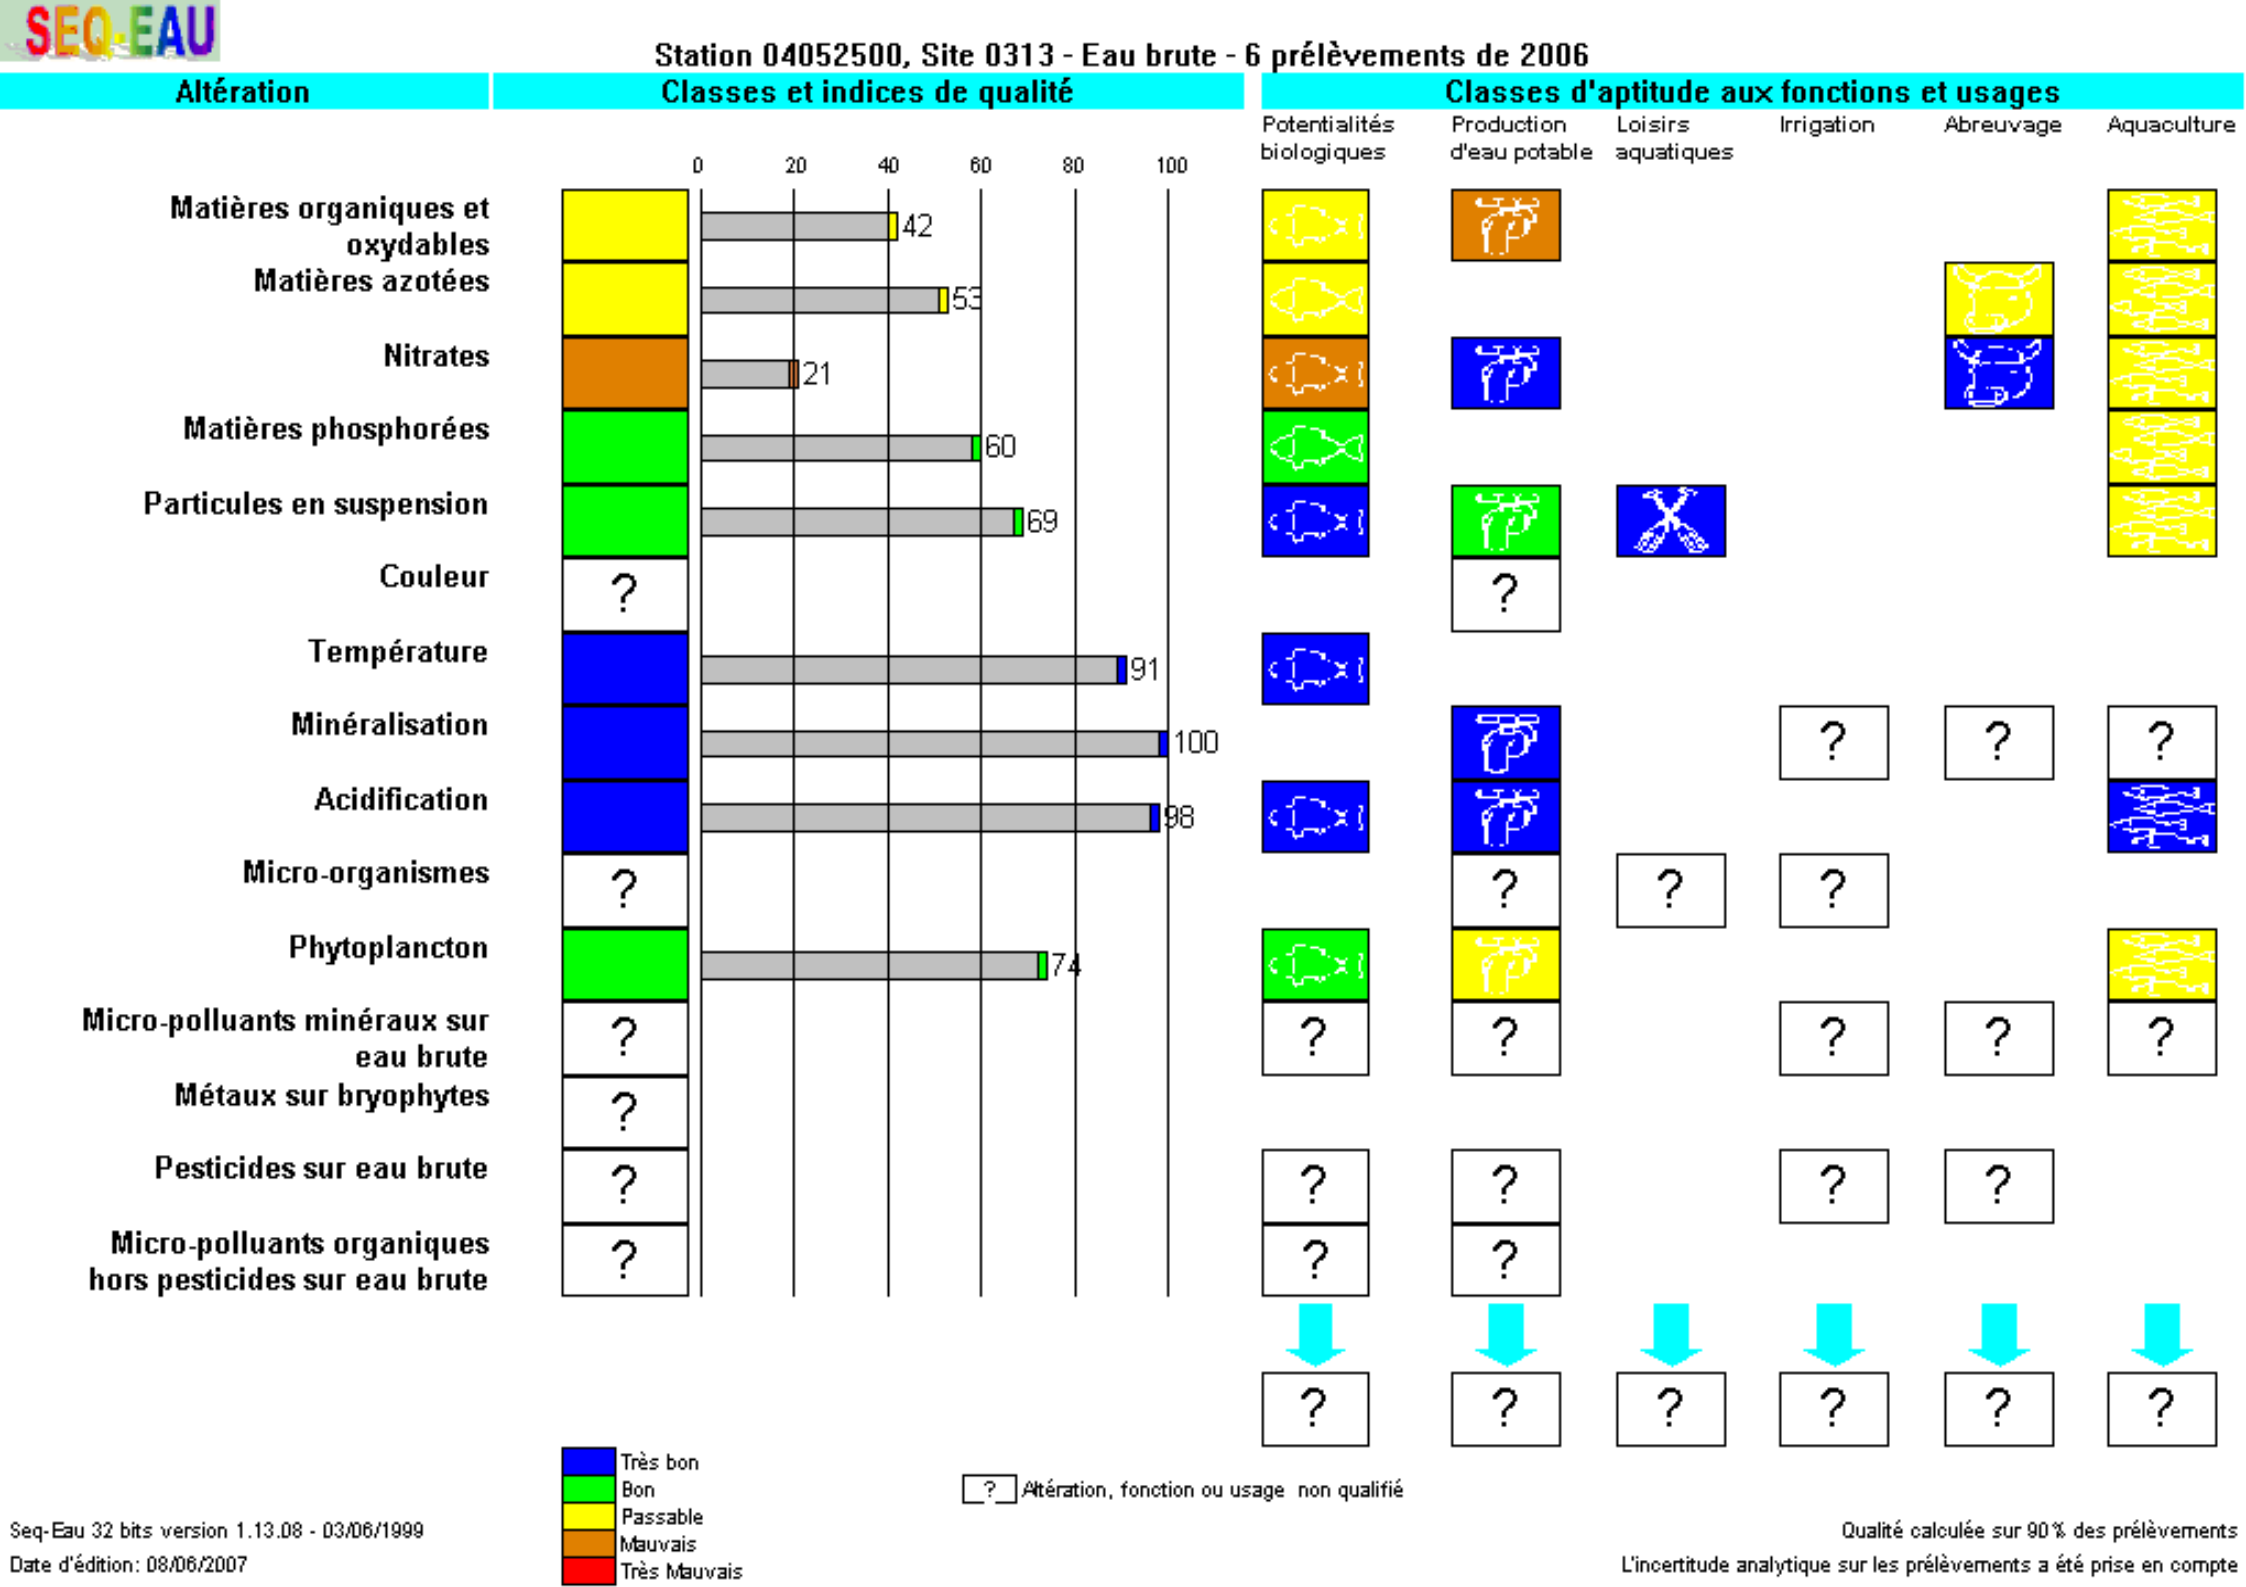

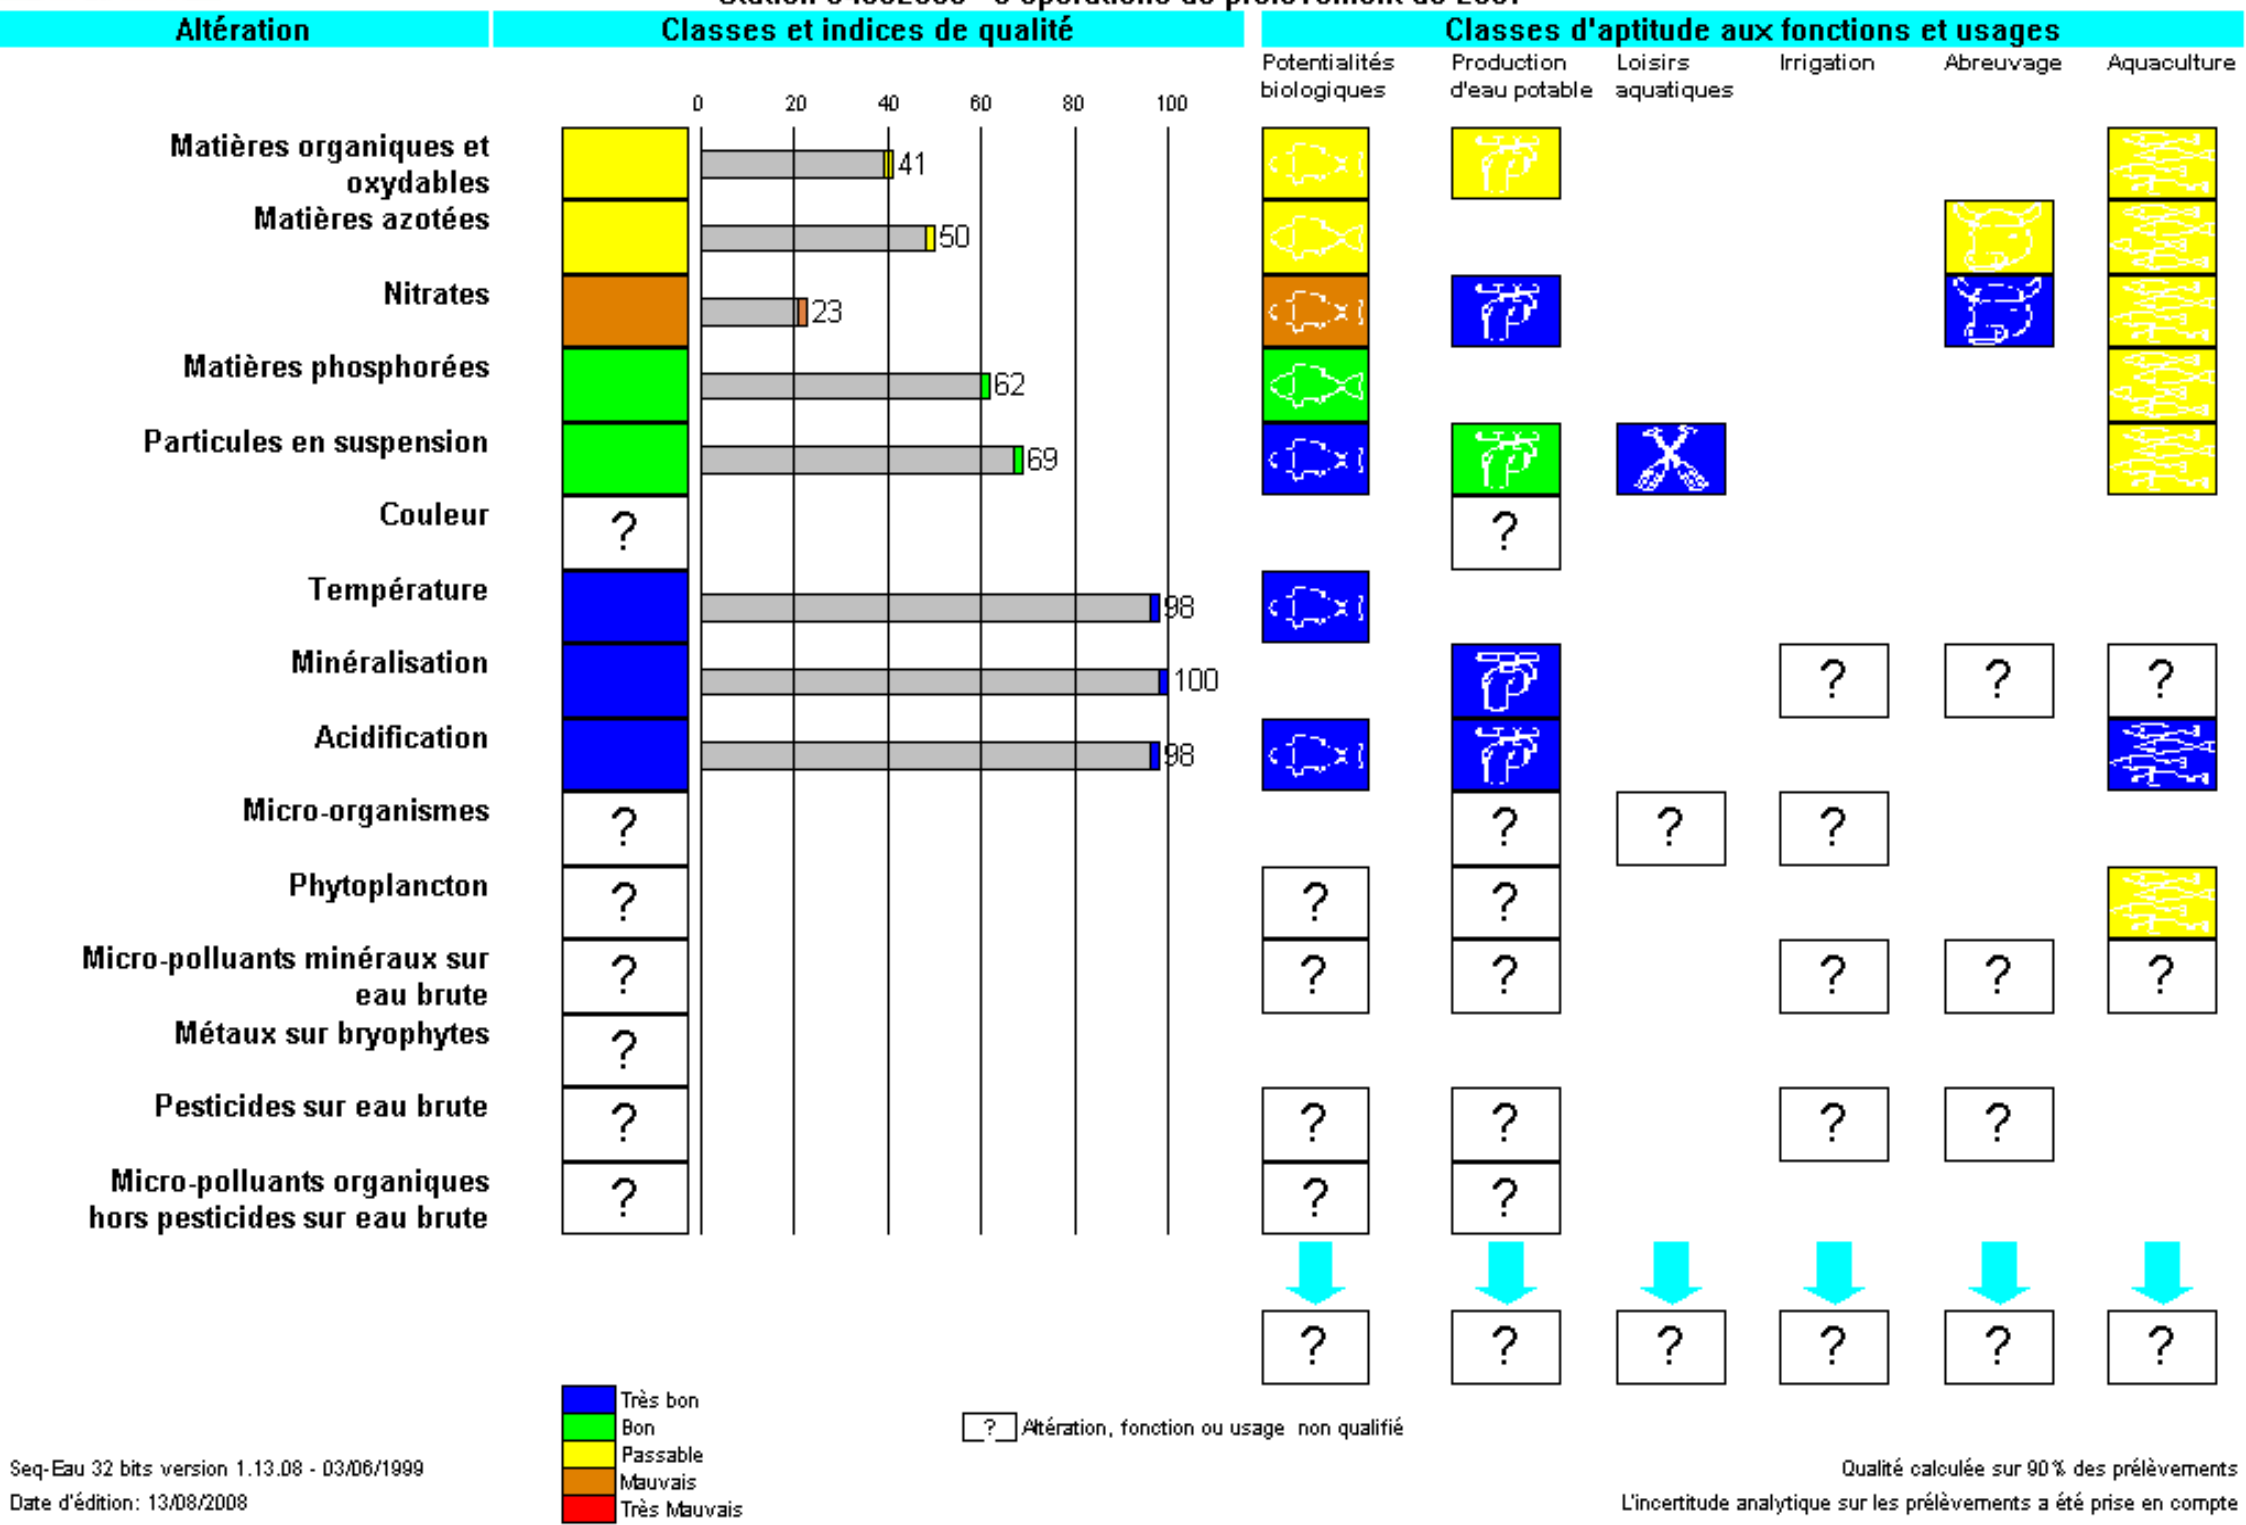

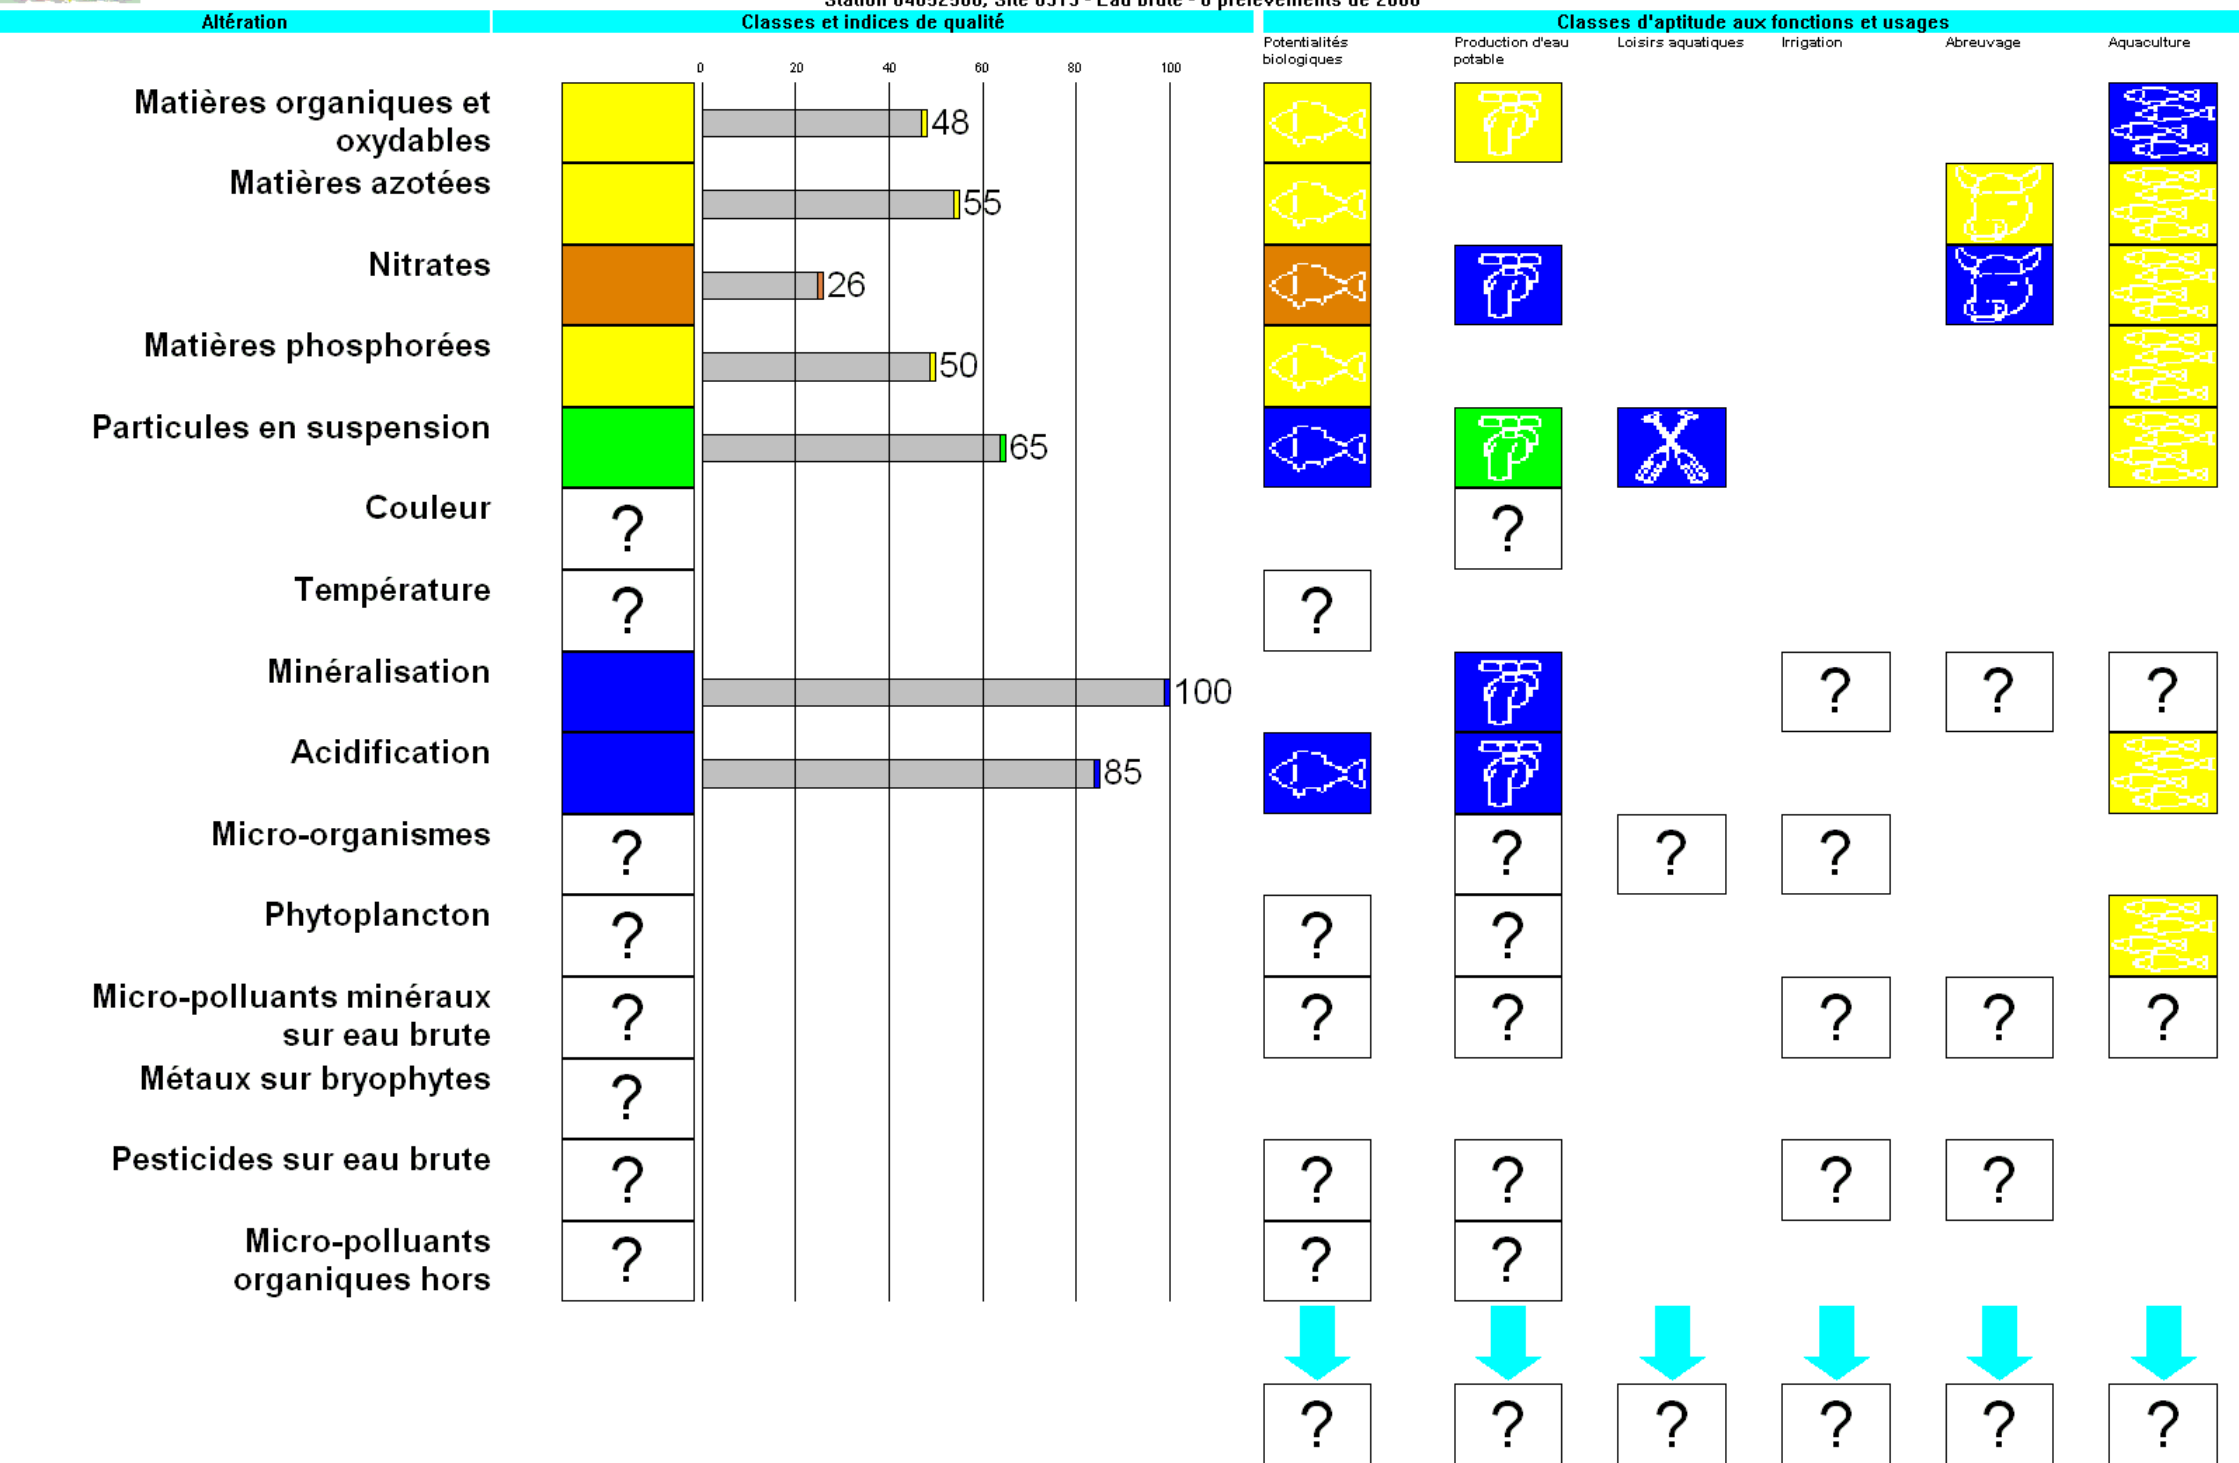

Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié