

Rivière :

CISSE

Station :

04053560

ONZAIN

Commune :


ONZAIN (41167)

Localisation :

Lieu-dit Meuves

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2

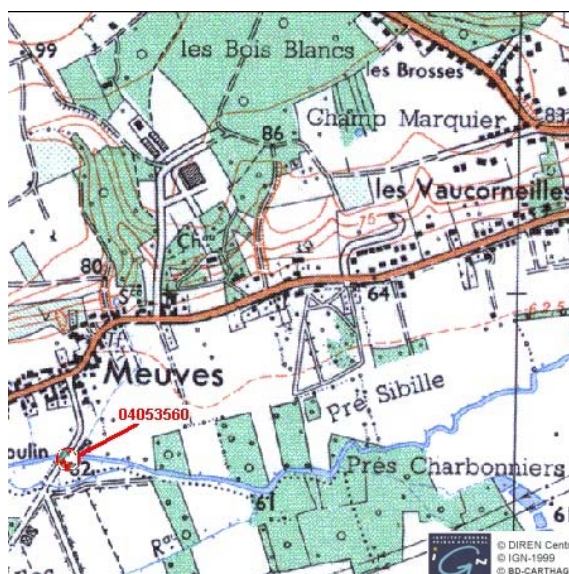

Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	510 760	2 277 600
Lambert 93 :	560 881	6 711 806
Altitude (m) :	62	





Qualité des eaux

Station : ONZAIN
Code : 04053560
Cours d'eau : CISSE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
03/11/2008	09:10		9.2	8.1	684	10.6	92	18	1.2	16	5.4	< 1	0.08	0.09	26.6	0.14	0.09	6	4
11/09/2008	09:15		17.8	7.9	653	6.2	65	8	< 1	< 10	3.0	< 1	0.06	0.09	30.7	0.09	< .05	3	< 2
11/07/2008	09:15		20.5	8.0	608	6.4	71	16	< 1	12	4.3	< 1	< .05	0.08	24.5	0.11	0.08	3	2
06/06/2008	09:30		16.2	8.1	664	7.2	73	31	< 1	22	9.4	< 1	0.1	0.11	18.4	0.28	0.12	5	4
09/05/2008	09:35		16.8	7.4	645	7.0	72	5	< 1	13	4.3	< 1	0.09	0.16	23.3	0.18	0.07	13	6
06/02/2008	09:30		7.7	7.0	304	11.8	99	470	2.3	32	9.3	2.4	0.09	0.08	22.1	0.43	0.93	< 2	< 2



Qualité des eaux

Station : ONZAIN

Code : 04053560

Cours d'eau : CISSE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
05/11/2007	09:20		9.2	7.8	680	7.3	64	8	< 1	< 10		< 1	0.08	0.19	26.1	0.12	0.06	3	3
10/09/2007	09:35		15.7	6.9	616	7.4	73	11	1	17		< 1	0.09	0.11	23.8	0.12	0.07	6	4
09/07/2007	11:30		18.6	8.0	550	7.8	83	10	< 1	22		< 1	0.05	0.15	20.7	0.14	0.06	3	< 2
04/06/2007	09:30		19.8	7.9	591	7.4	81	20	2.6	20		< 1	0.08	0.1	19.9	0.13	0.1	6	4
04/05/2007	09:45		16.9	7.7	600	6.7	70	16	1.8	19		< 1	0.09	0.15	20.6	0.13	0.09	28	6
05/02/2007	10:00		6.2	7.9	654	9.8	79	11	1	25		< 1	0.06	0.1	37.7	0.19	0.09	4	3
08/11/2006	09:00		7.3	8.6	645	10.9	91	8	1	20		< 1	0.06	0.11	26.5	0.1	< .05	4	< 2
06/09/2006	09:00		22.3	7.7	511	9.8	113	22	1.3	17		< 1	0.05	0.08	14.9	< .05	0.06	12	5
05/07/2006	09:00		24.9	8.0	478	6.7	81	< 5	1.1	11		< 1	0.1	0.18	8.8	0.1	< .05	13	5
08/06/2006	09:20		19.0	8.1	508	7.2	78	11	< 1	< 10		< 1	< .05	0.14	15.6	0.08	< .05	4	2
09/05/2006	08:45		13.8	8.4	570	6.4	62	12	1.3	10		< 1	0.1	0.19	23.1	0.18	0.08	8	4
09/02/2006	09:15		3.3	7.8	779	11.1	83	8	< 1	19		< 1	0.06	0.14	33.6	0.17	0.06	2	2
17/11/2005	09:00		7.3	7.8	653	9.2	77	10	< 1	12		< 1	0.08	0.07	31.5	0.05	0.08	< 2	5
21/09/2005	09:00		13.6	8.1	608	9.2	96	16	< 1	17		< 1	0.07	0.06	24.8	< .02	0.06	6	6
21/07/2005	09:00		19.7	7.3	561	8.8	88	9	< 1	12		< 1	< .05	0.14	17.7	0.03	0.06	< 2	< 2
13/06/2005	09:25		19.0	7.4	522	4.3	46	12	1.6	12		< 1	< .05	0.18	22.9	0.02	< .05	4	2
10/05/2005	09:55		13.2	8.1	612	6.6	63	16	< 1	13		< 1	< .05	0.21	30.4	0.11	0.13	6	2
14/02/2005	09:10		5.5	8.0	674	9.8	78	22	1.4	12		< 1	0.11	0.12	38.3	0.06	0.11	6	3
04/11/2004	09:15		10.4	7.9	692	9.2	82	13	< 1	13		< 1	0.18	0.08	35.3	0.12	0.14	4	3
09/09/2004	08:45		20.0	7.8	632	8.5	94	5	< 1	< 10		< 1	< .05	0.13	38.2	0.07	0.09	4	2
19/07/2004	07:30		20.0	8.1	595	7.1	79	8	< 1	25		< 1	0.07	0.16	33.9	0.04	0.06	< 2	< 2
22/06/2004	09:15		17.5	8.1	596	8.0	85	< 5	< 1	16		< 1	< 1	0.16	34.6	0.04	< .05	5	< 2
10/05/2004	10:15		11.2	8.2	644	10.3	94	5	< 1	< 10		< 1	< .05	0.12	36.2	0.03	< .05	6	2.3
19/02/2004	12:35		6.5	8.2	710	9.3	76	14	1	24		< 1	0.1	0.06	46.5	0.09	0.07	8	2
03/11/2003	11:20		11.3	7.8	662	10.3	94	23	1.6	13		< 1	0.14	< .05	36.5	0.19	0.11	13	6
08/09/2003	11:00		15.4	7.8	640	7.9	79	< 5	< 1	< 10		< 1	< .05	0.06	42.3	0.09	0.07	3	1
07/07/2003	10:40		19.0	8.0	650	10.3	111	< 5	< 1	< 10		< 1	0.15	0.09	39.1	0.09	0.07	1	1
02/06/2003	10:25		18.7	7.8	645	7.8	84	14	< 1	< 10		< 1	0.05	0.15	42.1	0.16	0.1	1.6	5
05/05/2003	15:00		15.6	7.7	640	8.6	86	16	2	< 10		< 1	0.08	0.13	42.5	0.07	0.08	11	4




Qualité des eaux

Station : ONZAIN

Code : 04053560

Cours d'eau : CISSE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
03/02/2003	12:00		6.2	8.0	465	11.6	94	86	< 1	< 10		< 1	0.05	0.09	32.5	0.24	0.16	3	3
07/11/2002	10:40		9.9	7.2	640	10.2	90	39	2	< 30		< 1	0.14	0.16	38.3	0.22	0.11	5	5
25/09/2002	09:30		11.1	8.0	670	10.0	91	15	1	< 30		< 1	< .05	0.09	43.5	0.12	0.05	< 2	< 2
29/07/2002	16:10		24.6	7.9	630	11.3	136	7	2	< 30		< 1	< .05	0.13	39.5	< .05	0.06	11	< 2
24/06/2002	10:00		18.3	7.9	650	8.4	89	30	1	< 30		< 1	< .05		37.4	0.15	0.09	5	3
15/05/2002	10:25		15.5	7.9	665	10.7	107	17	2	< 30		1	0.12	0.09	< 1	0.09	0.09	5	5
06/02/2002	11:45		9.3	7.9	675	11.6	101	32	1	30		1	0.06	0.12	43.9	0.14	0.11	6	1.8
06/11/2001	14:00		10.0	7.9	702	10.1	90	18	3	< 30		< 1	< .05	0.11	45.2	0.08	0.1	< 2	< 2
12/09/2001	07:30		14.0	8.0	680	9.8	95	10	< 1	< 30		1.3	1.3	0.06	46.5	0.12	0.11	< 2	< 2
17/07/2001	08:40		16.6	7.8	610	9.5	96	49	2	34		< 1	< .05	0.13	38.4	0.16	0.14	8	6
18/06/2001	07:30		14.8	7.9	675	10.2	101	44	1	< 30		< 1	0.05	0.12	46.2	0.11	0.08	7.1	4.9
21/05/2001	08:30		14.2	8.1	680	9.3	90	18	1	< 30		< 1	< .05	0.07	46.8	< .05	0.05	10.7	3.8
12/02/2001	16:50		10.3	8.0	520	11.7	105	70	< 1	< 30		< 1	< .05	0.08	33.5	0.15	0.13	2	4
07/11/2000	08:00		9.4	7.8		8.4	74	230	3	52		1.5	0.06		39	0.27	0.53	13	8.9
18/09/2000	07:00		14.2	8.0		7.5	73	9	1	< 30		1	< .05		41.4	0.13	< .05	2	2
02/08/2000	07:00		20.2	8.1		7.6	84	11	1	< 30		< 1	< .05		32.9	0.53	0.6	0.6	0.5
15/06/2000	08:00		18.6	7.9		8.1	87	20	1	< 30		< 1	< .05		37.3	0.14	0.09	3.2	2.8
04/05/2000	12:45		14.2	8.1		8.6	83	40	2	< 30		< 1	0.06		31.2	0.18	0.13	10	5.5
02/02/2000	09:15		9.9	7.6		9.7	86	44	1	< 30		< 1	0.07		41	0.34	0.16	6.1	< .2

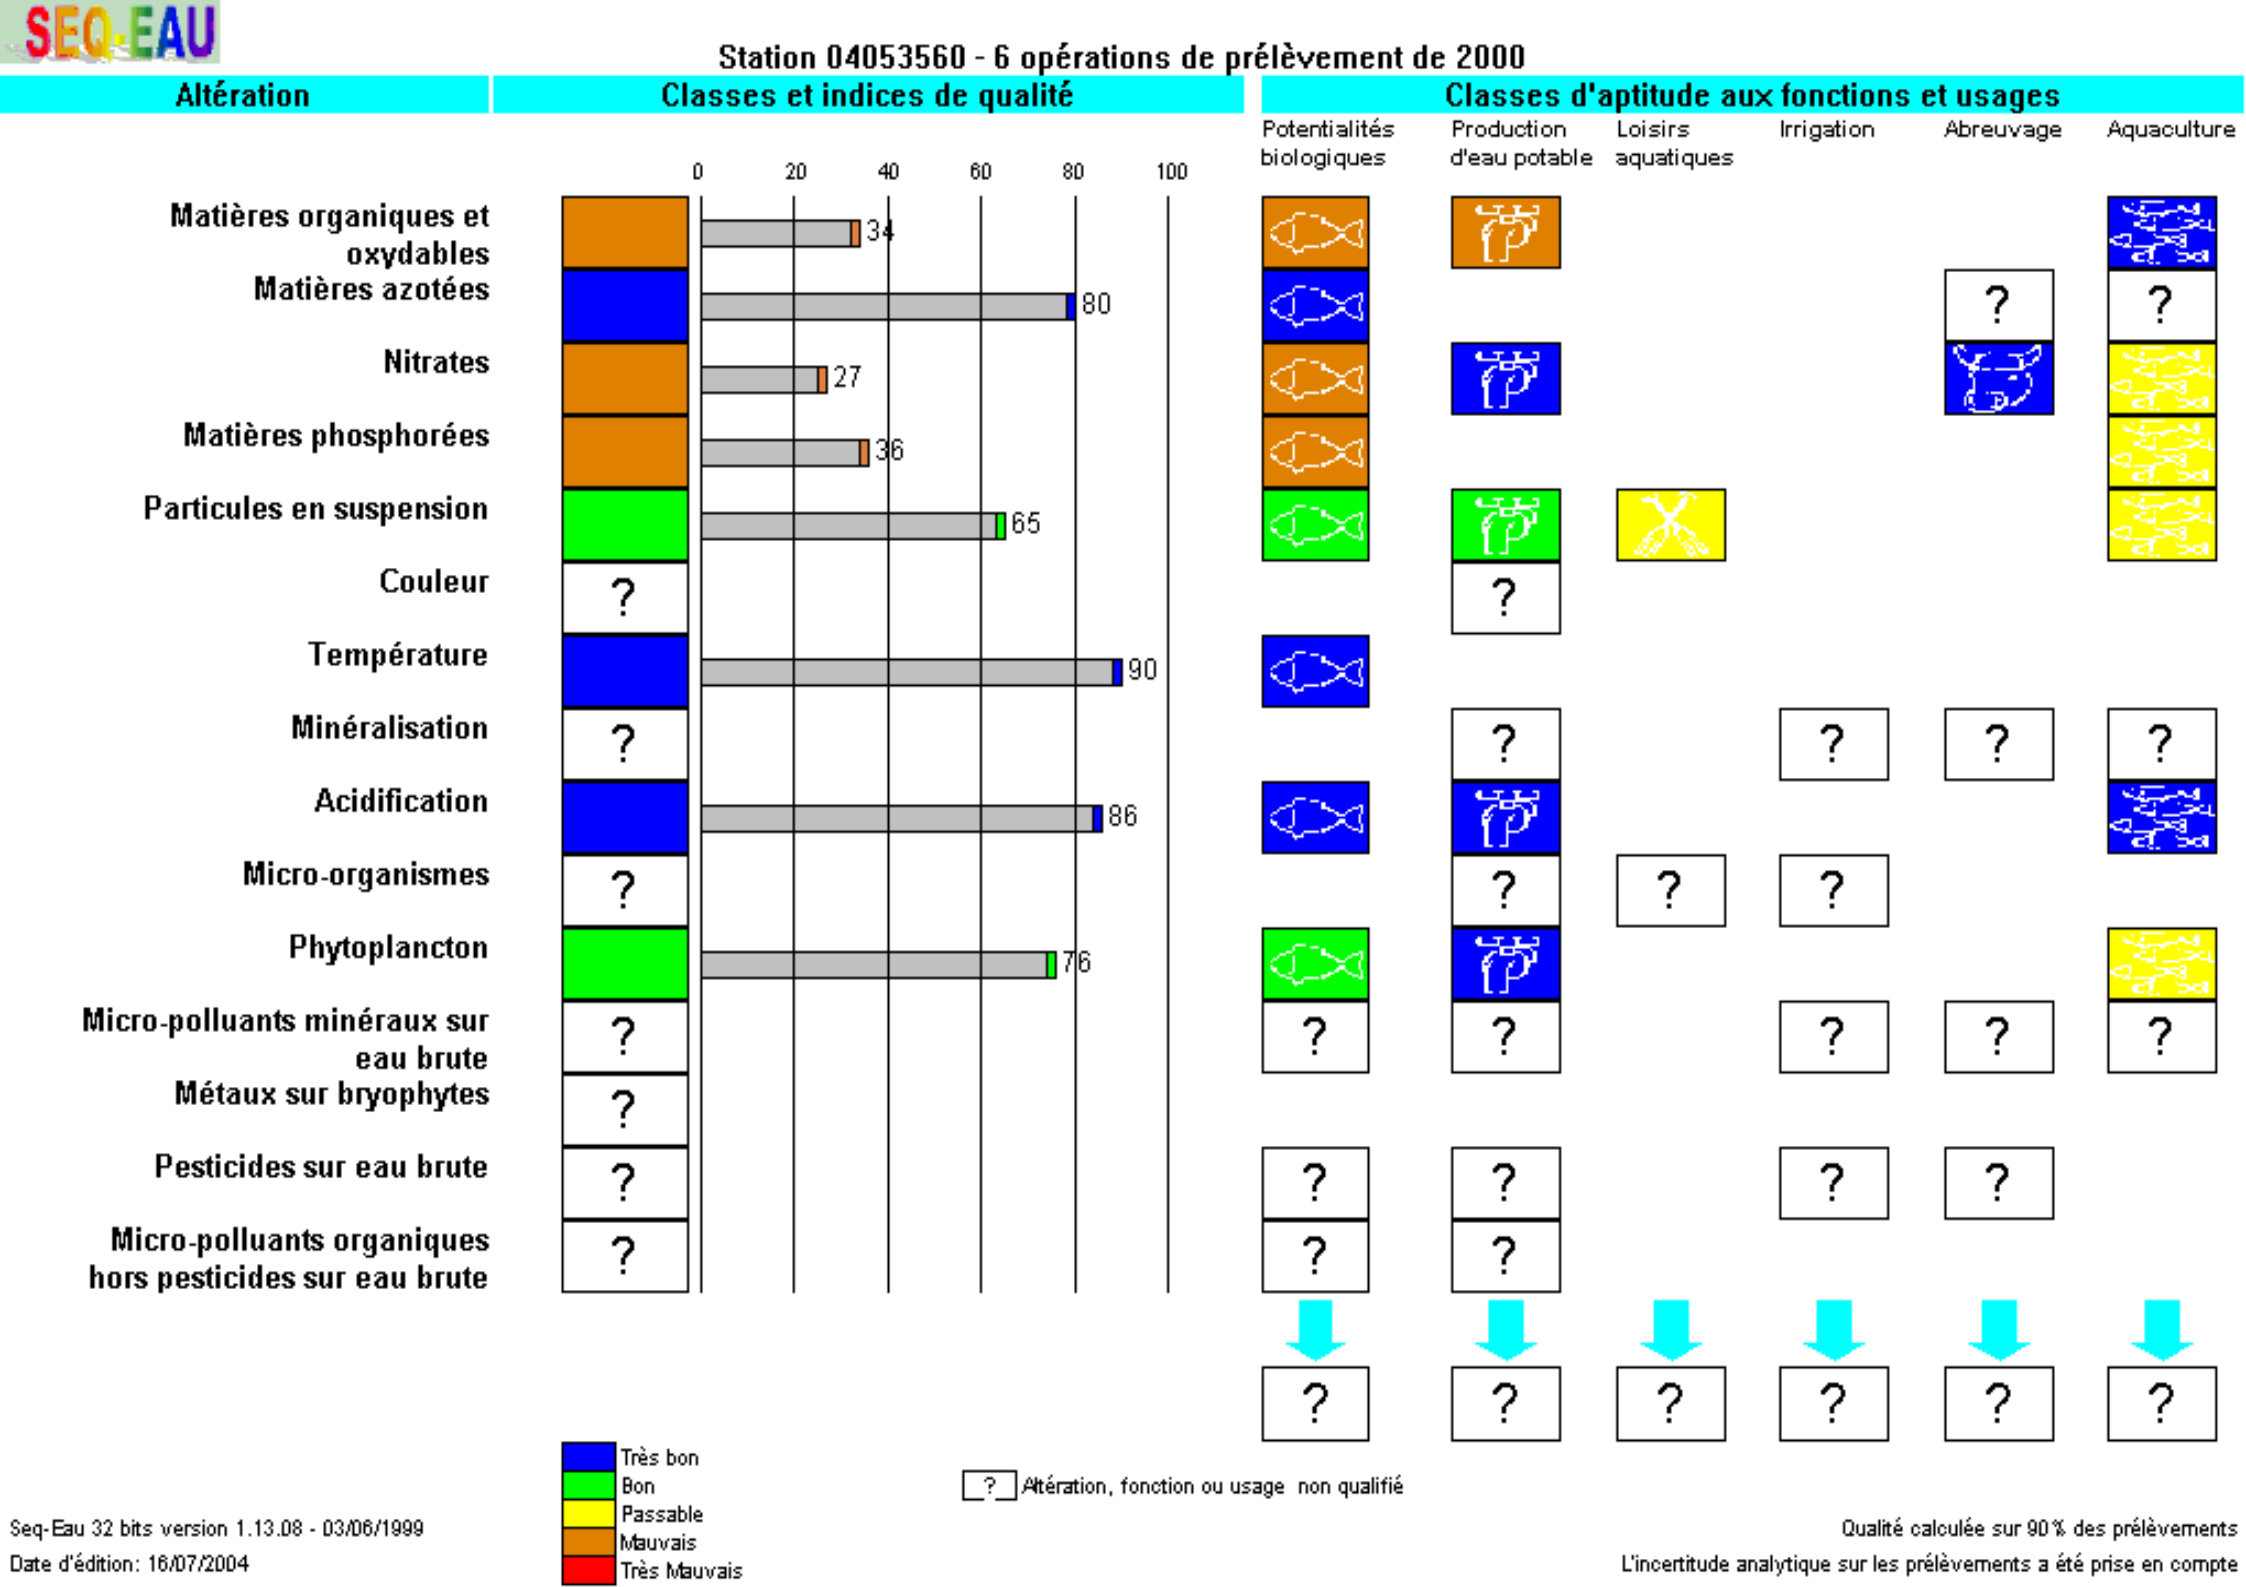
Altération, fonction ou usage non qualifié


Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 16/07/2004


Qualité calculée sur 90 % des prélèvements


L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

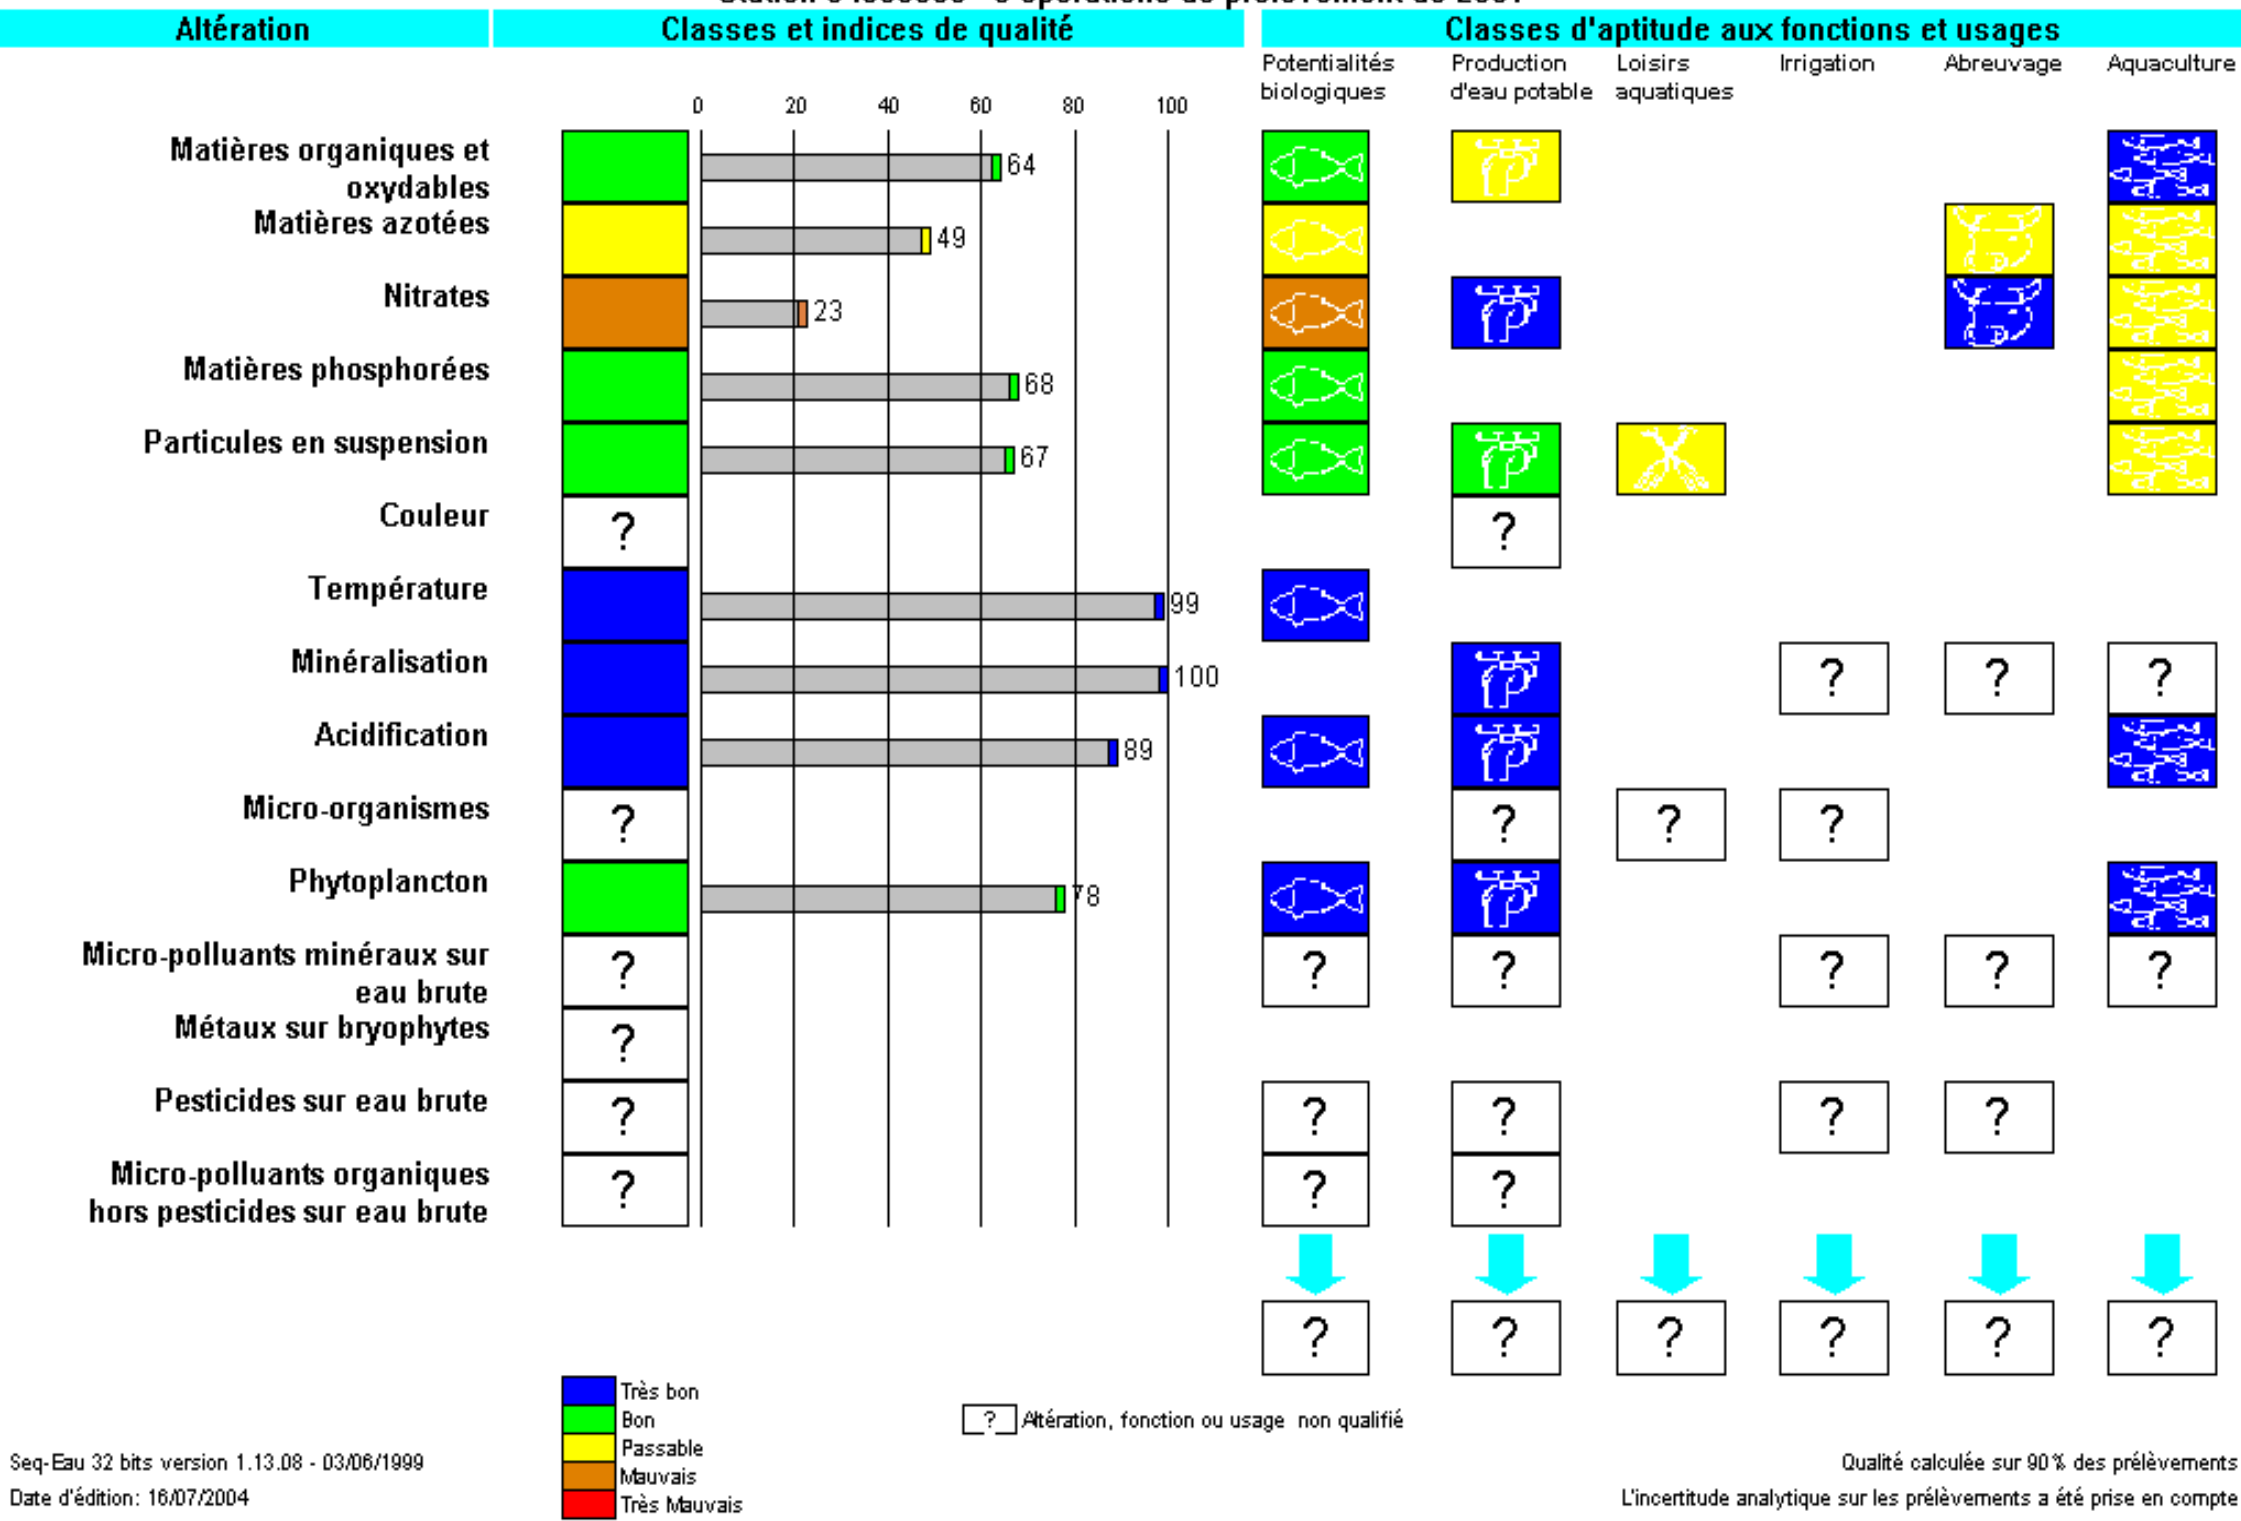


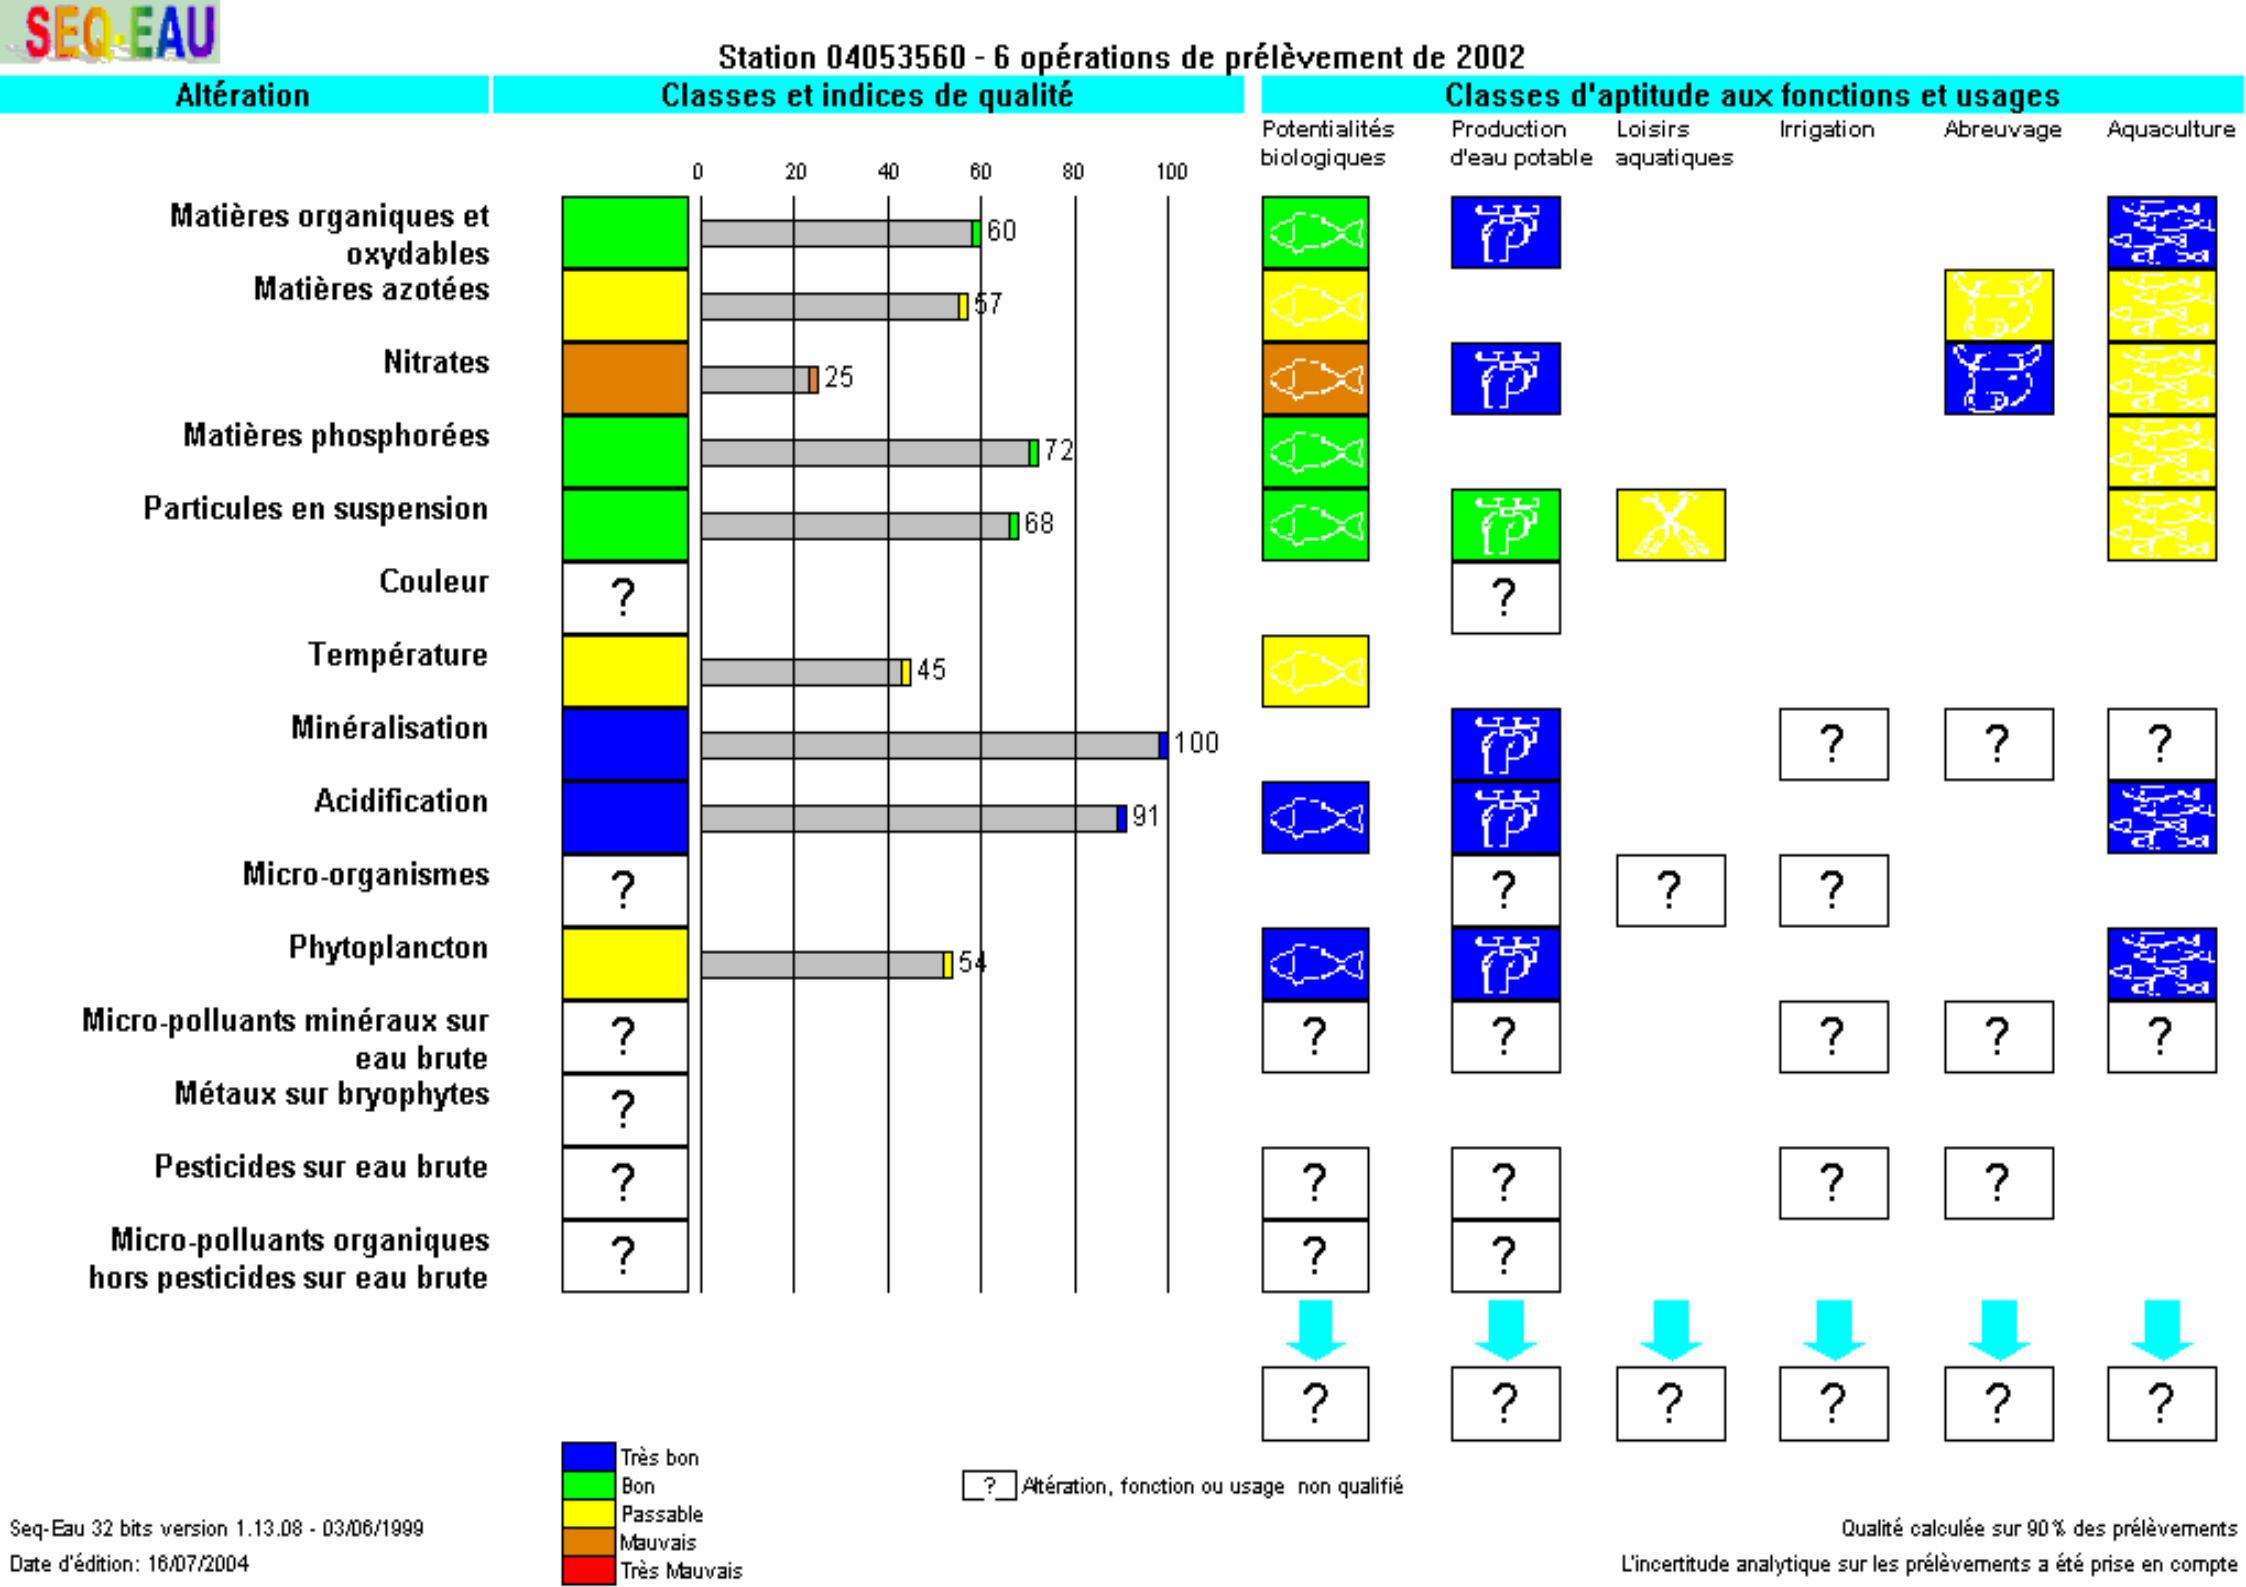



Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999
Date d'édition: 21/07/2004

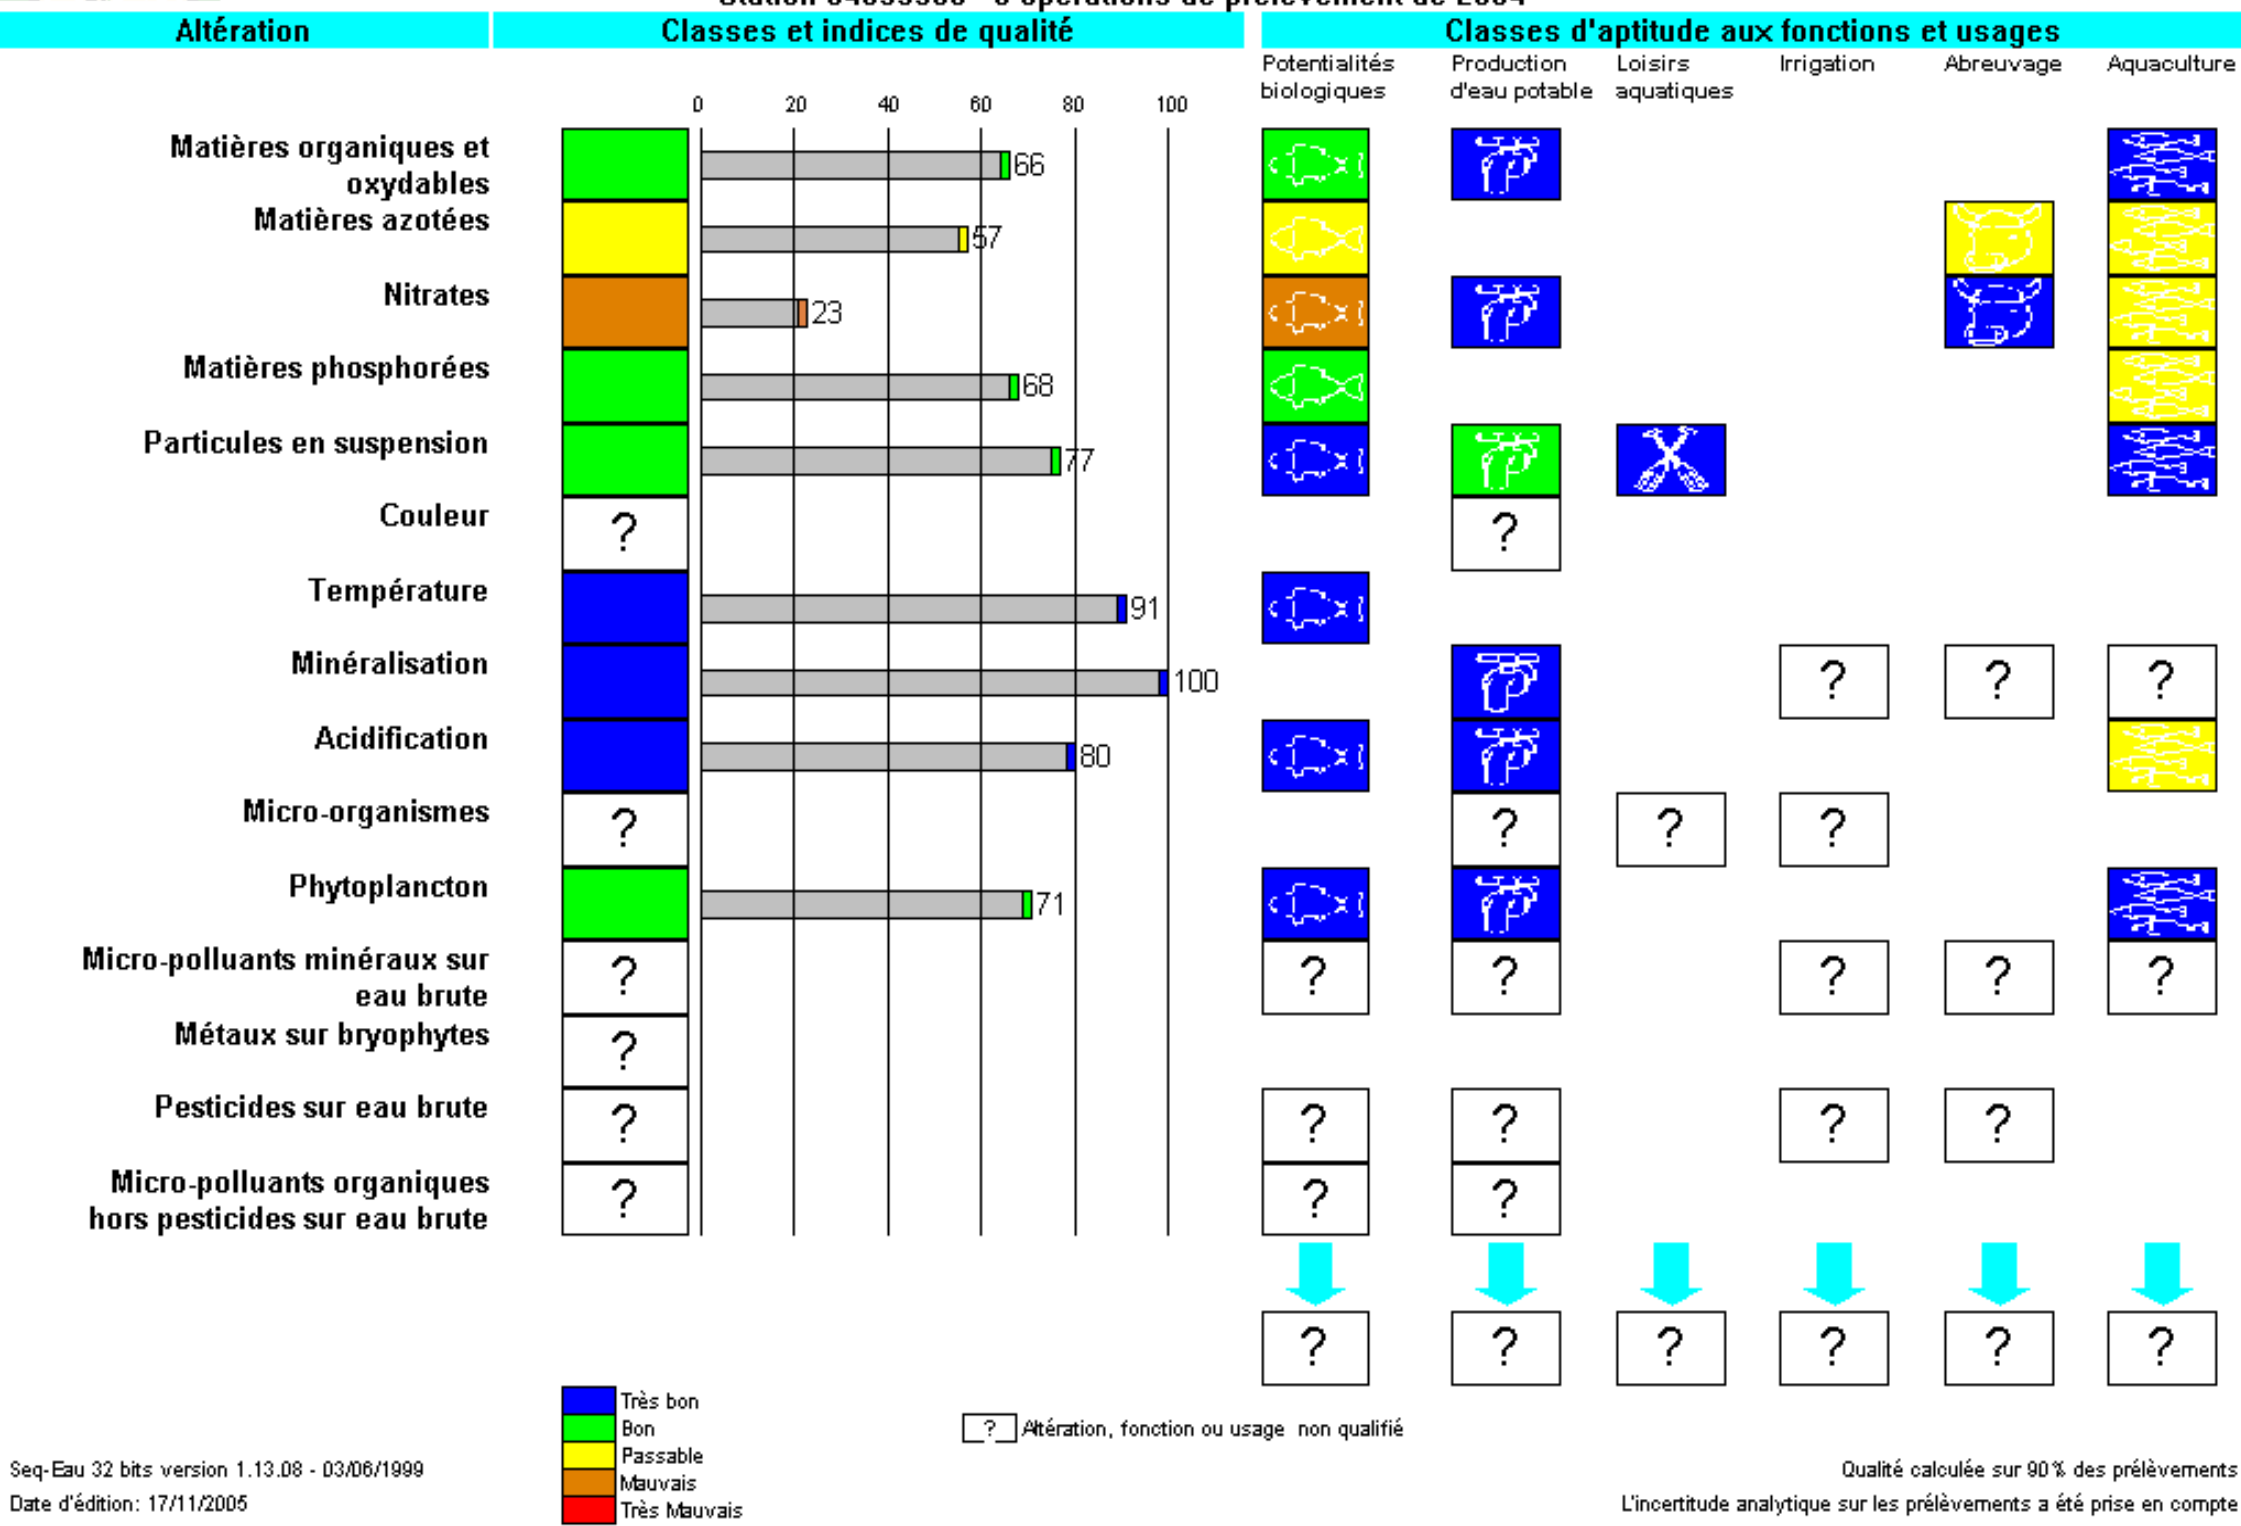


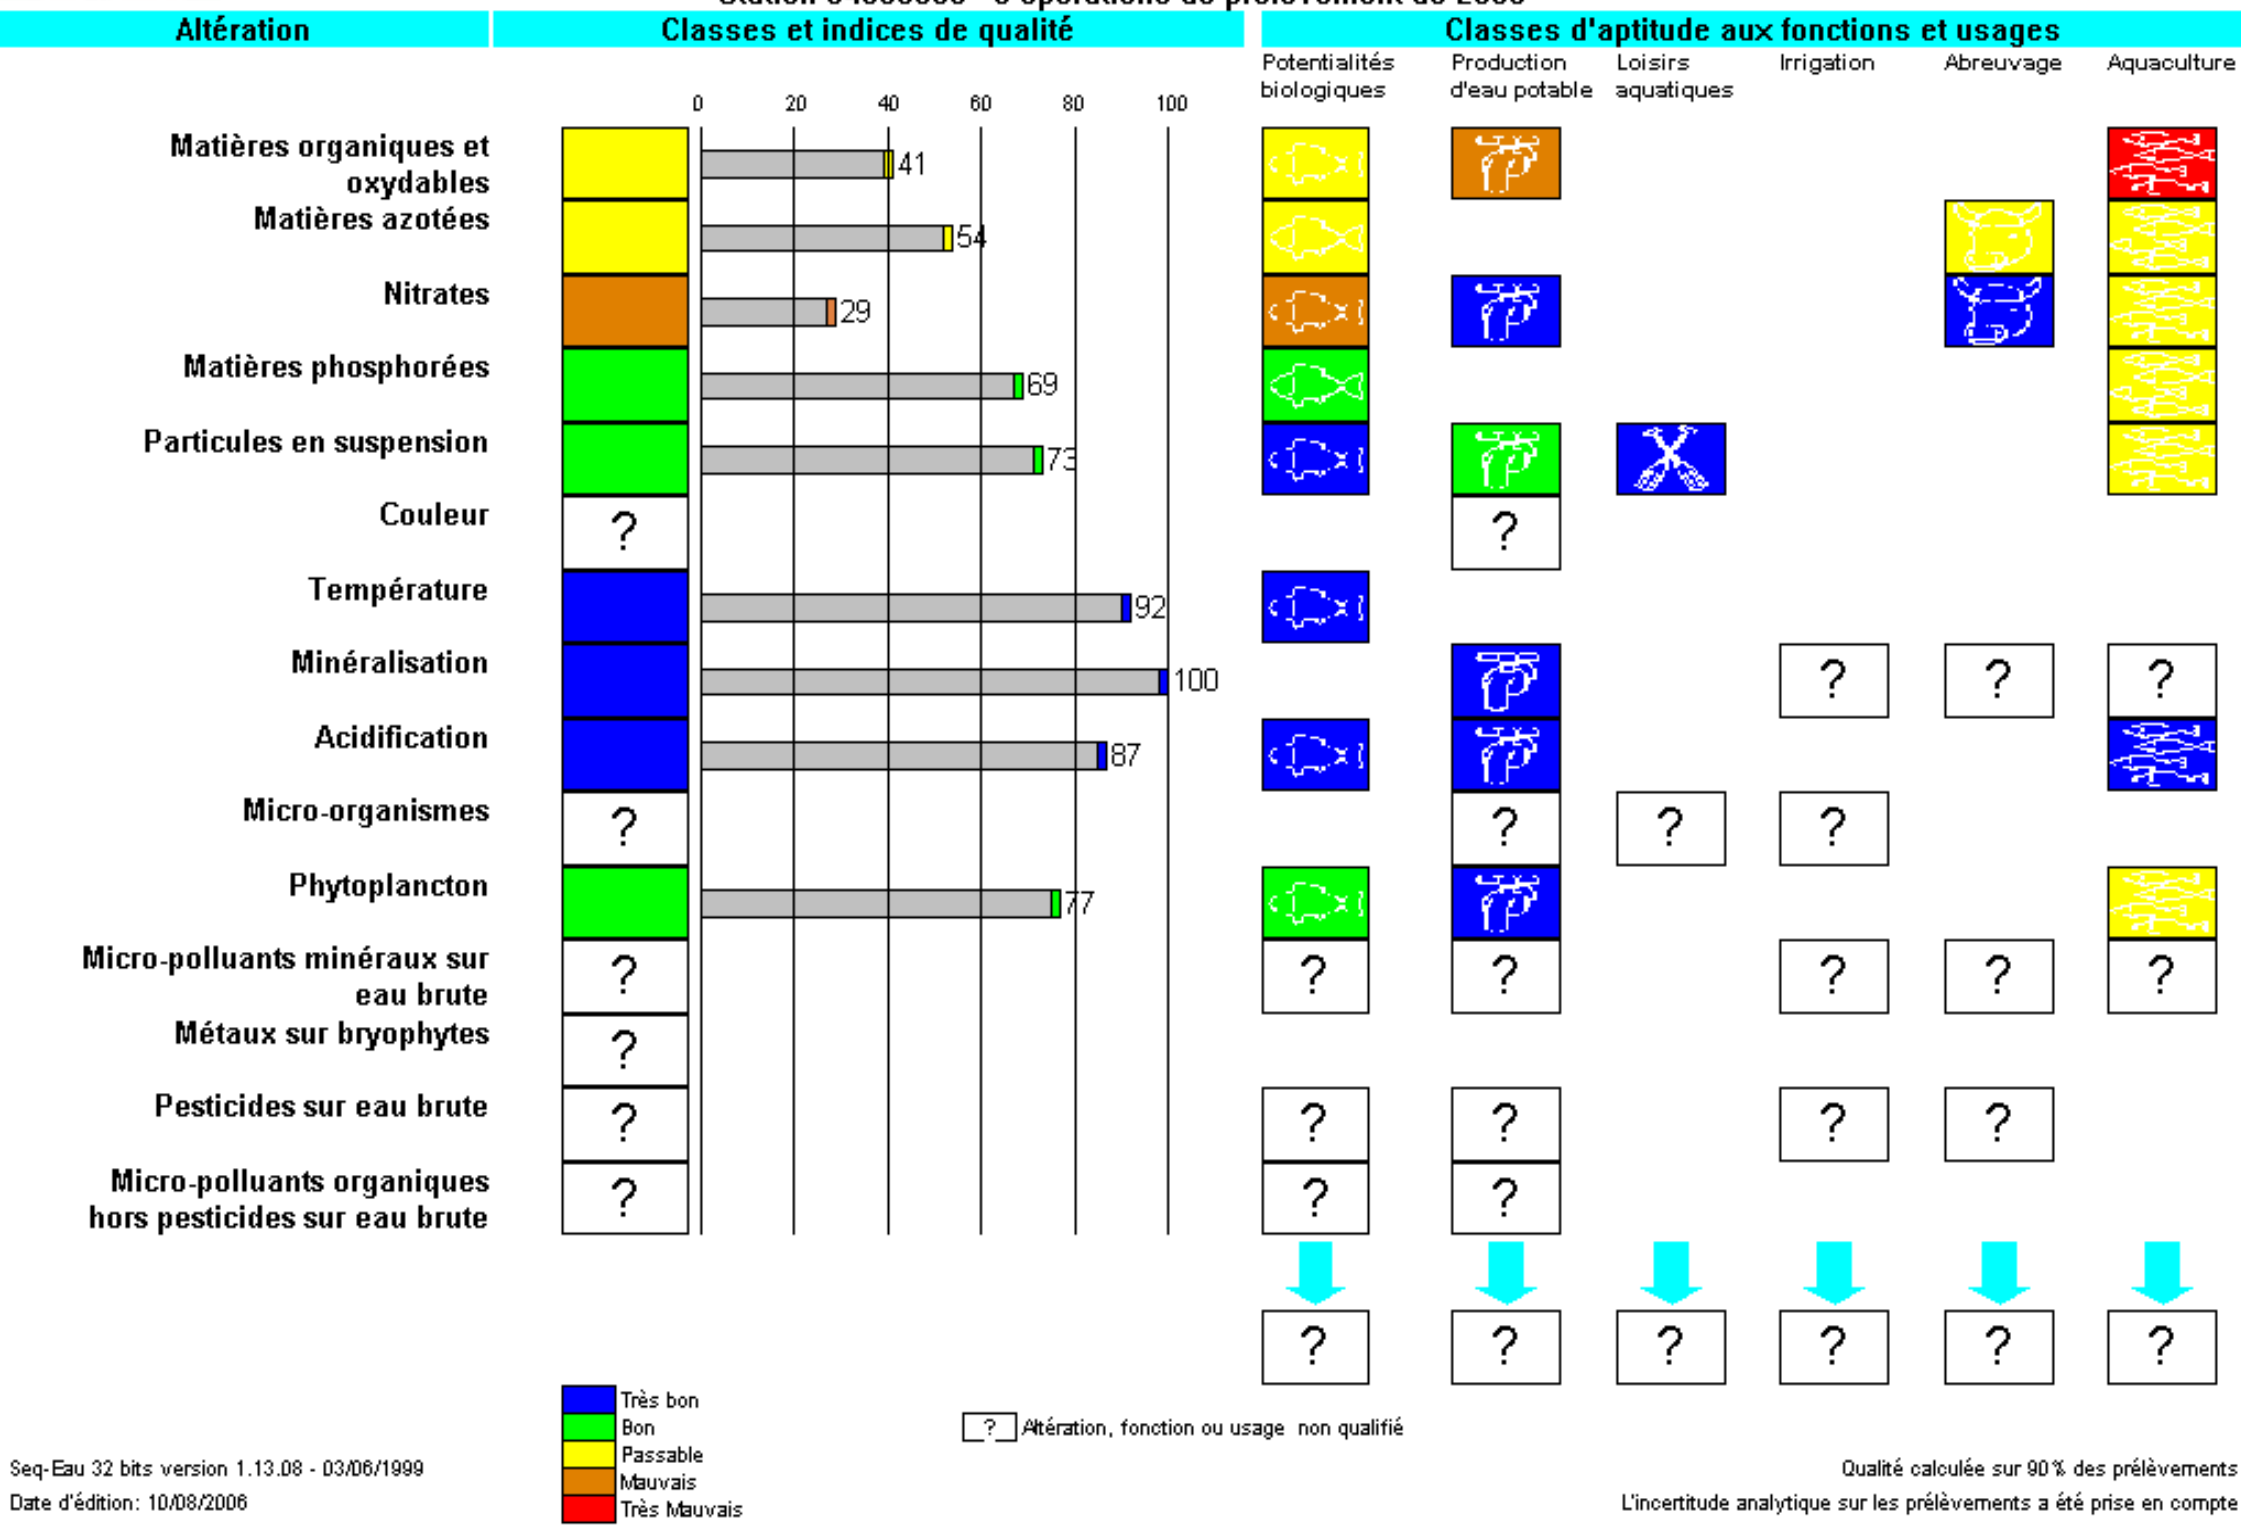

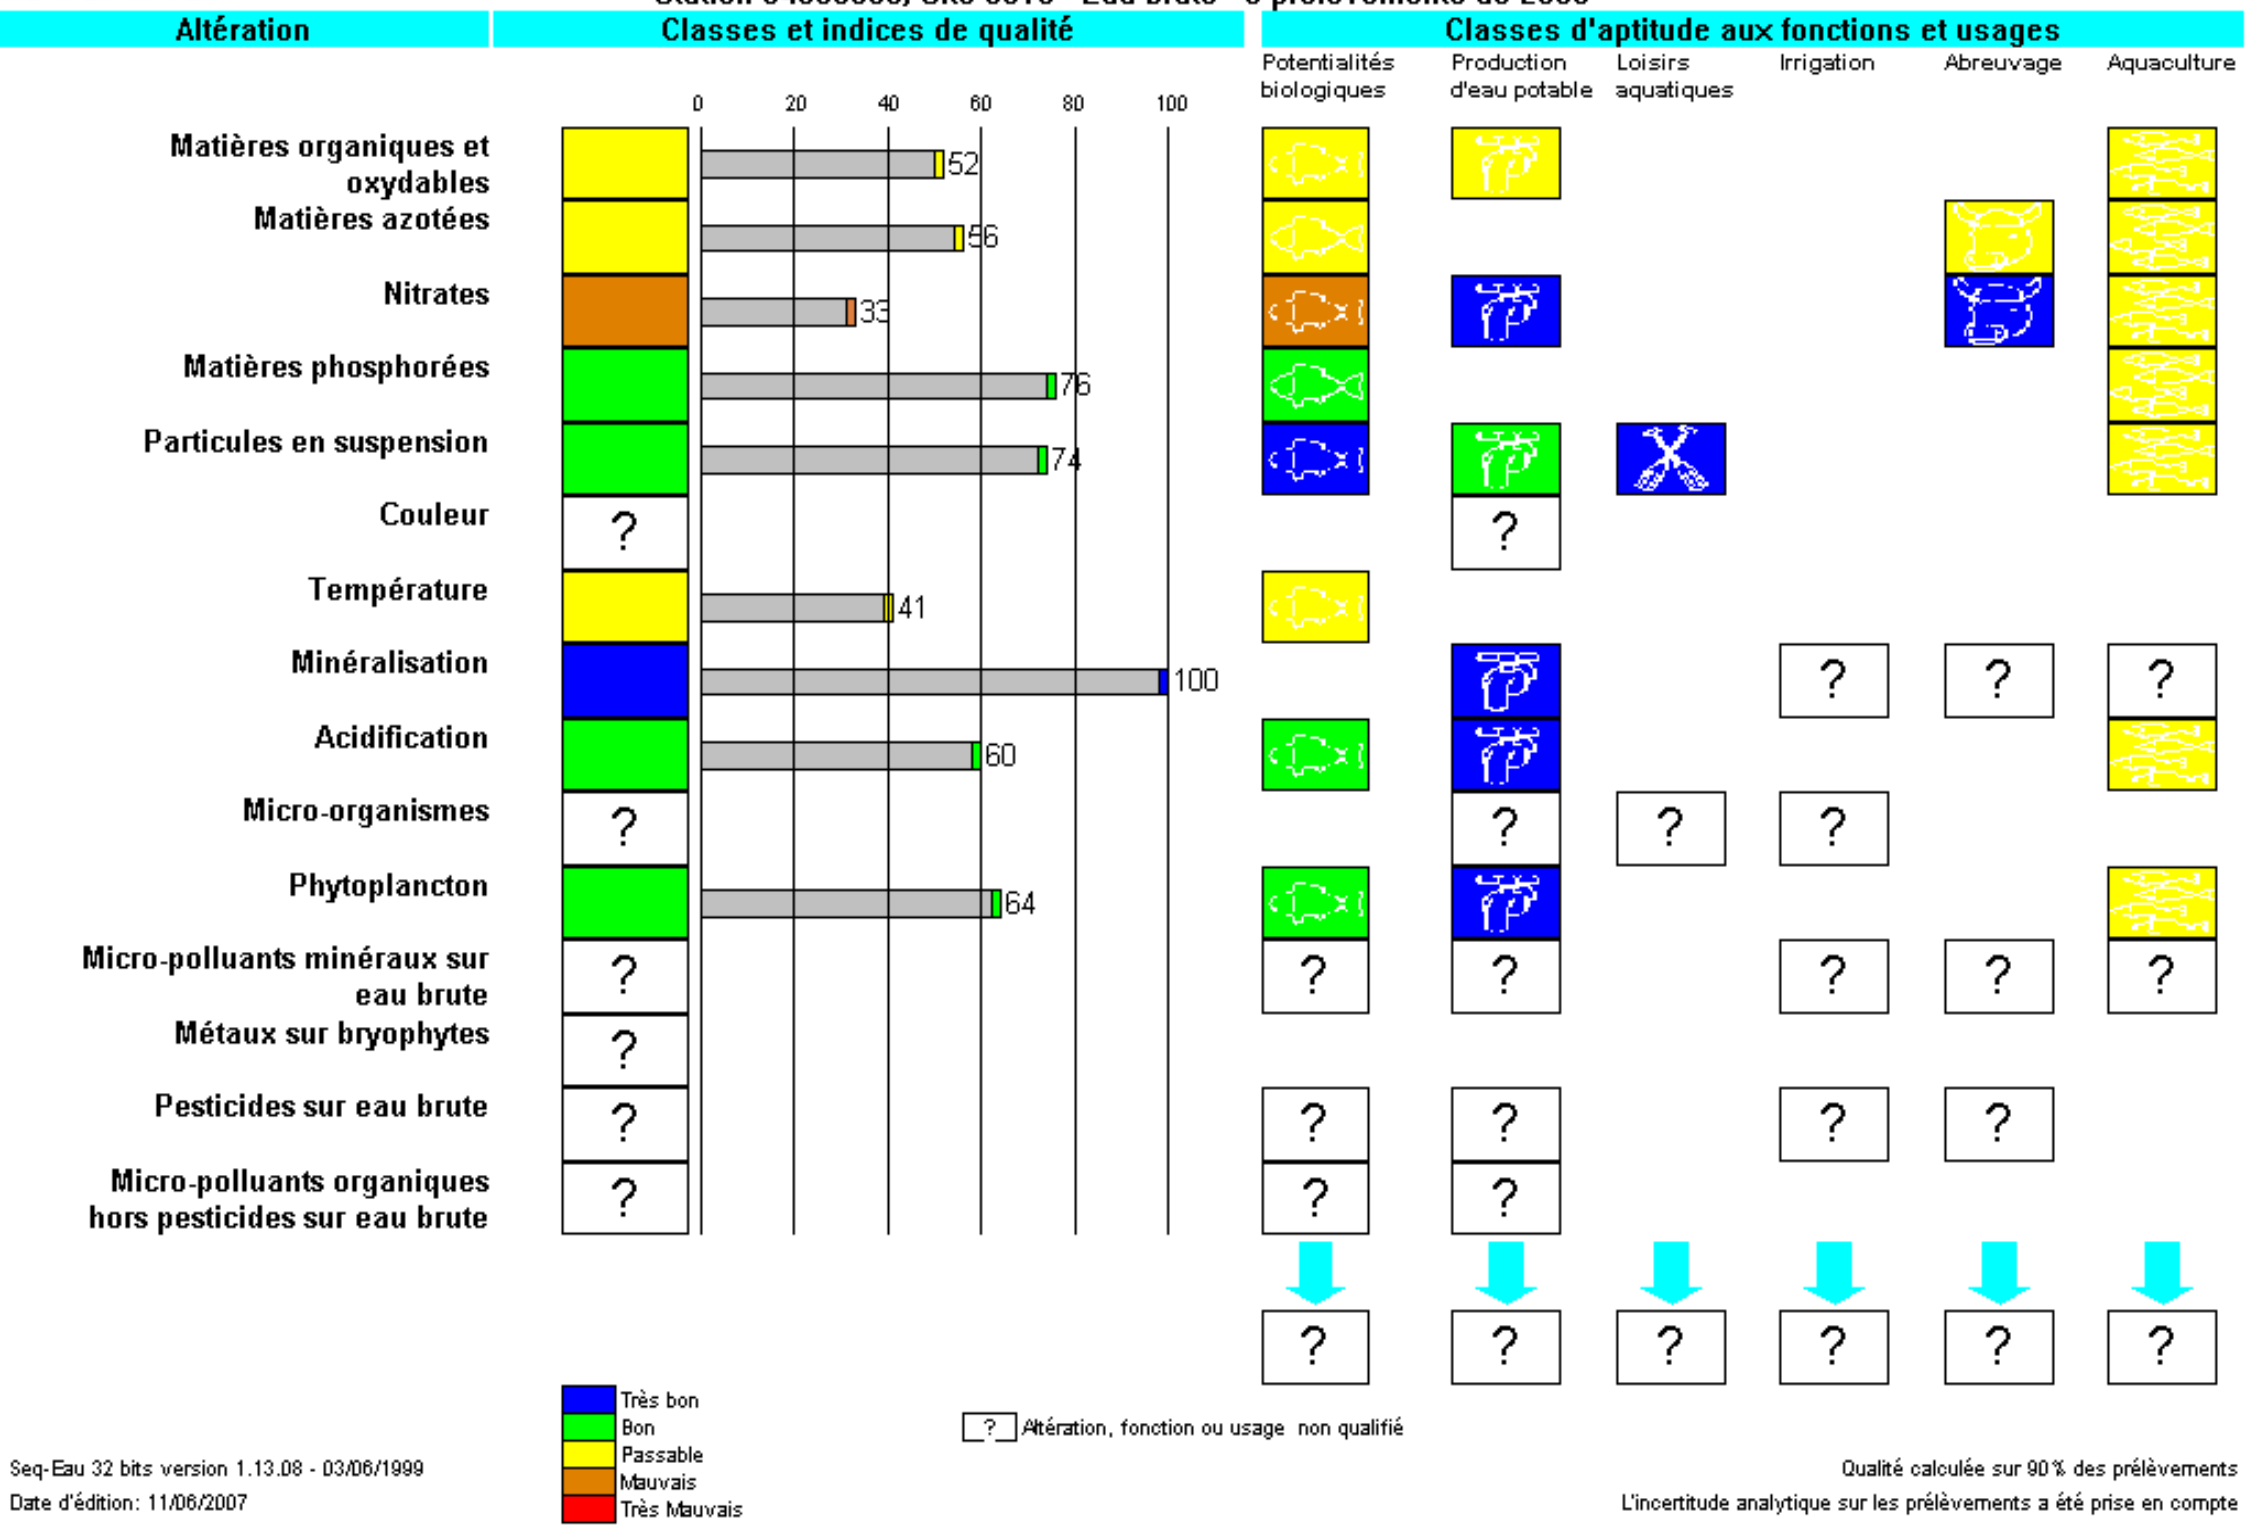

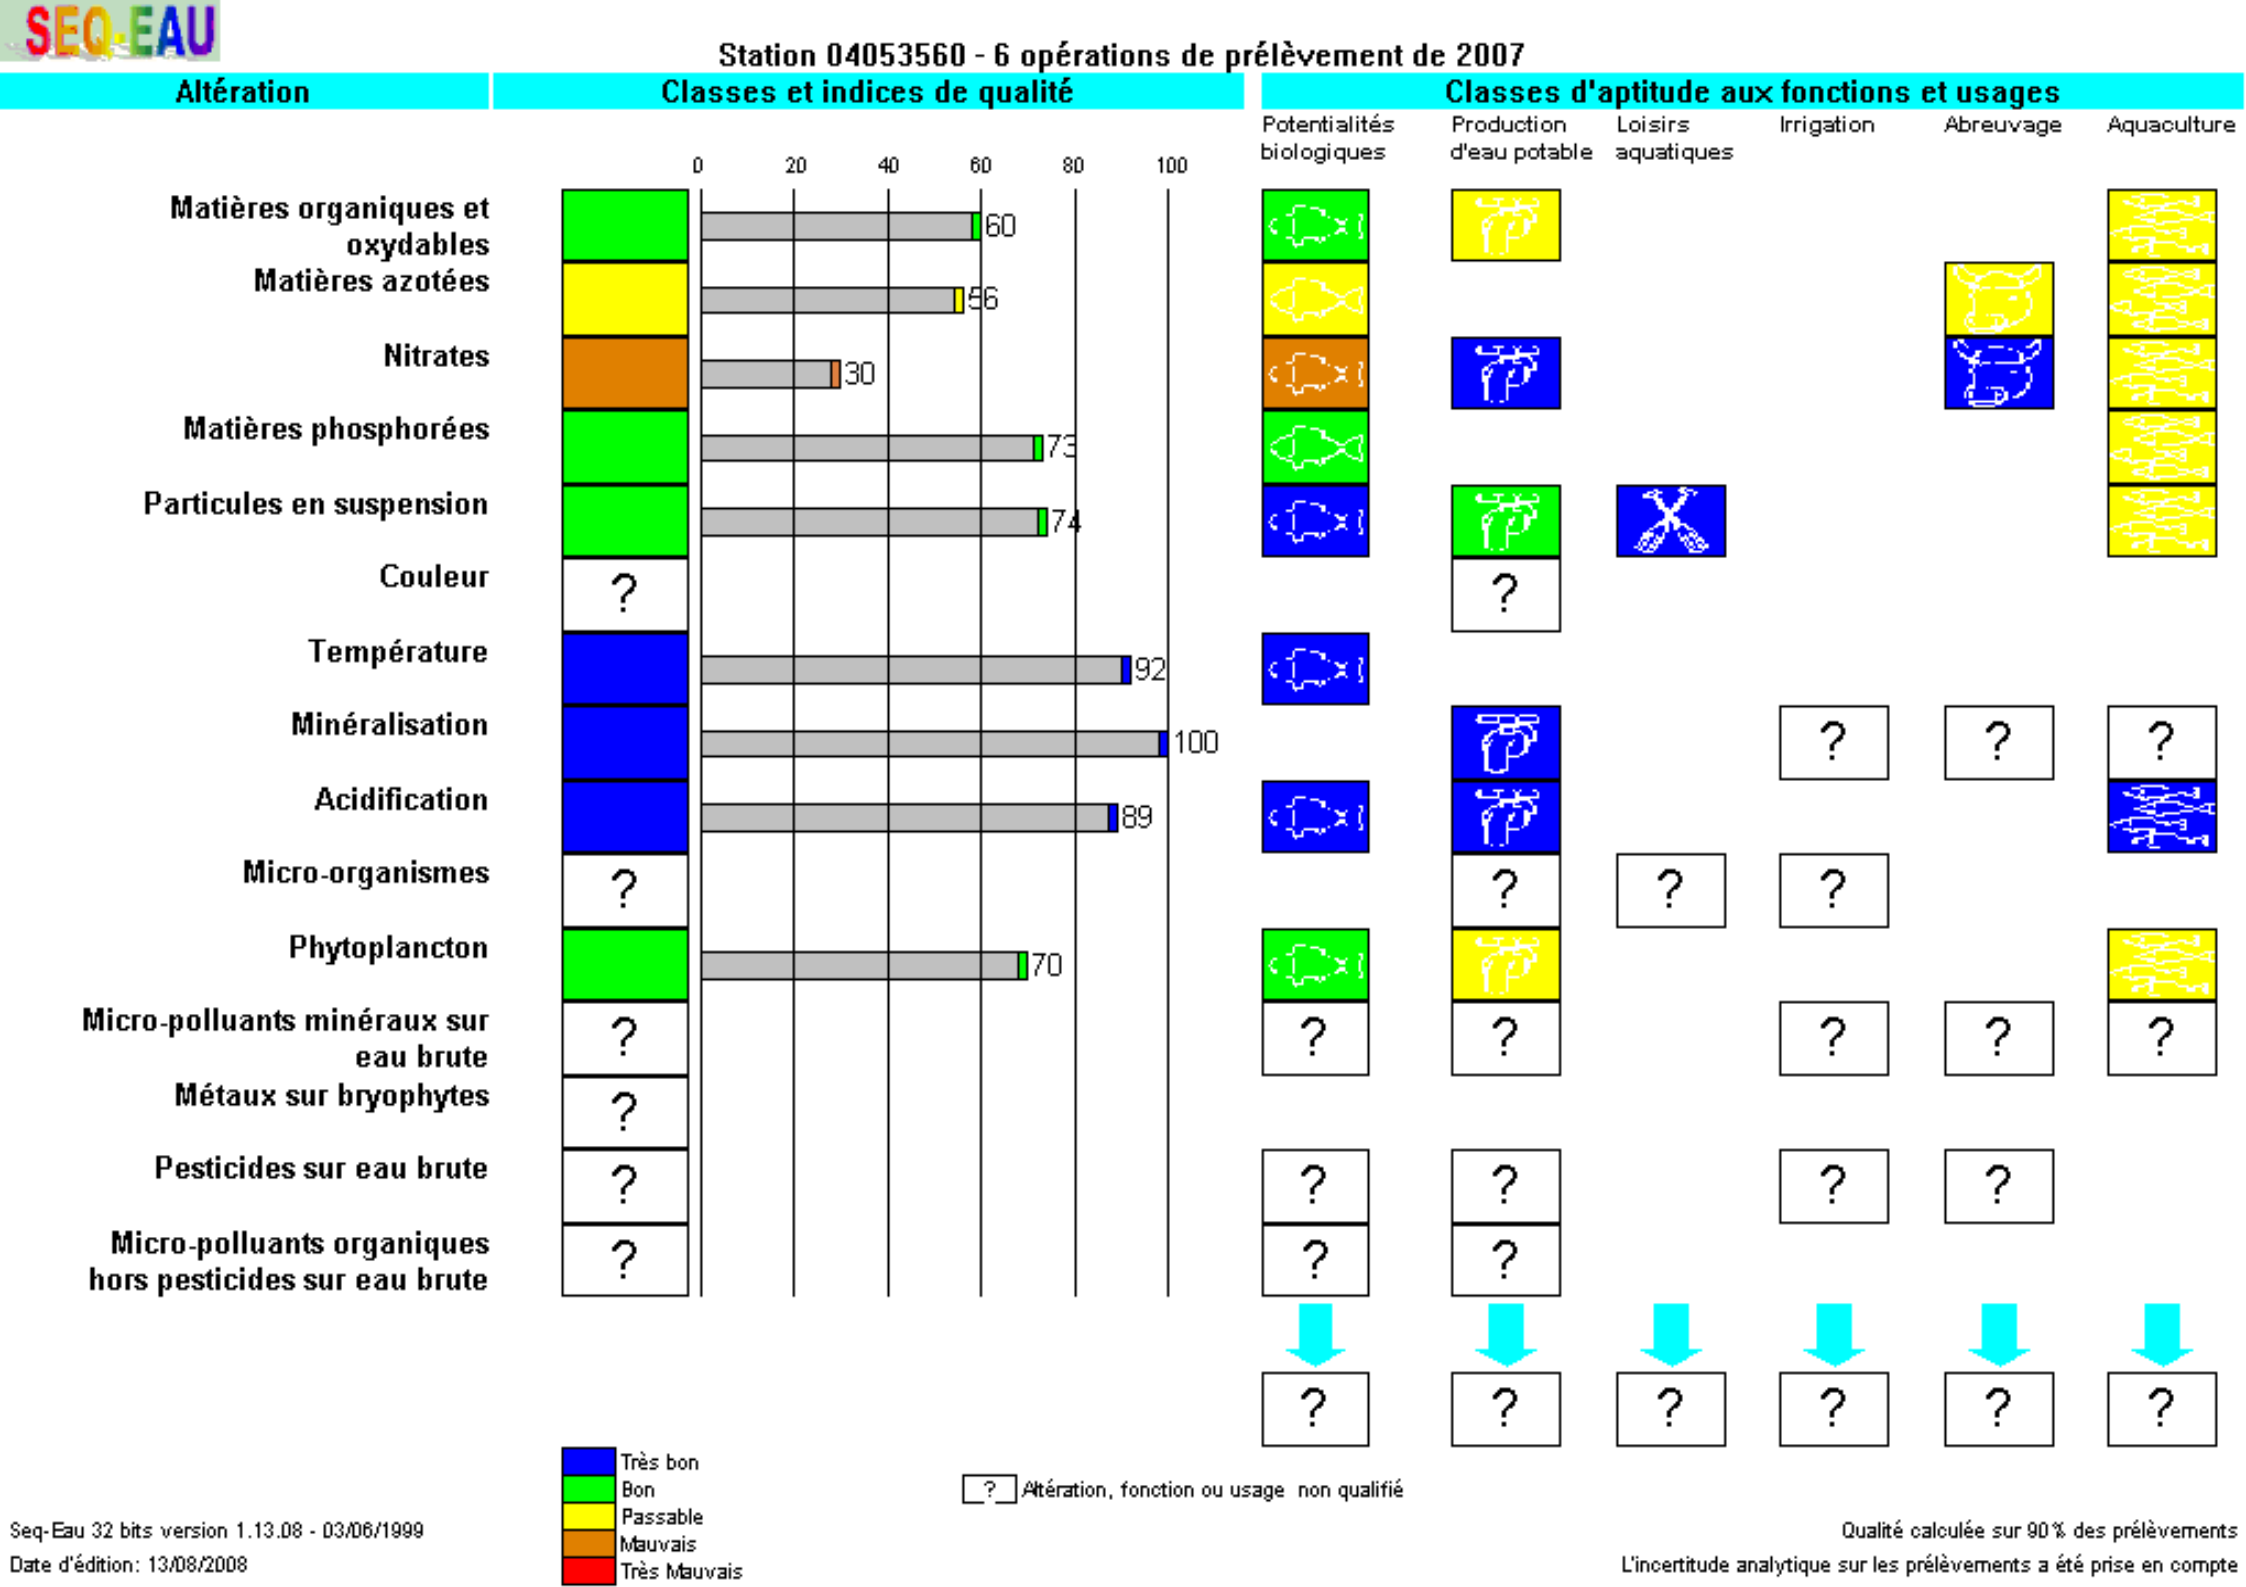

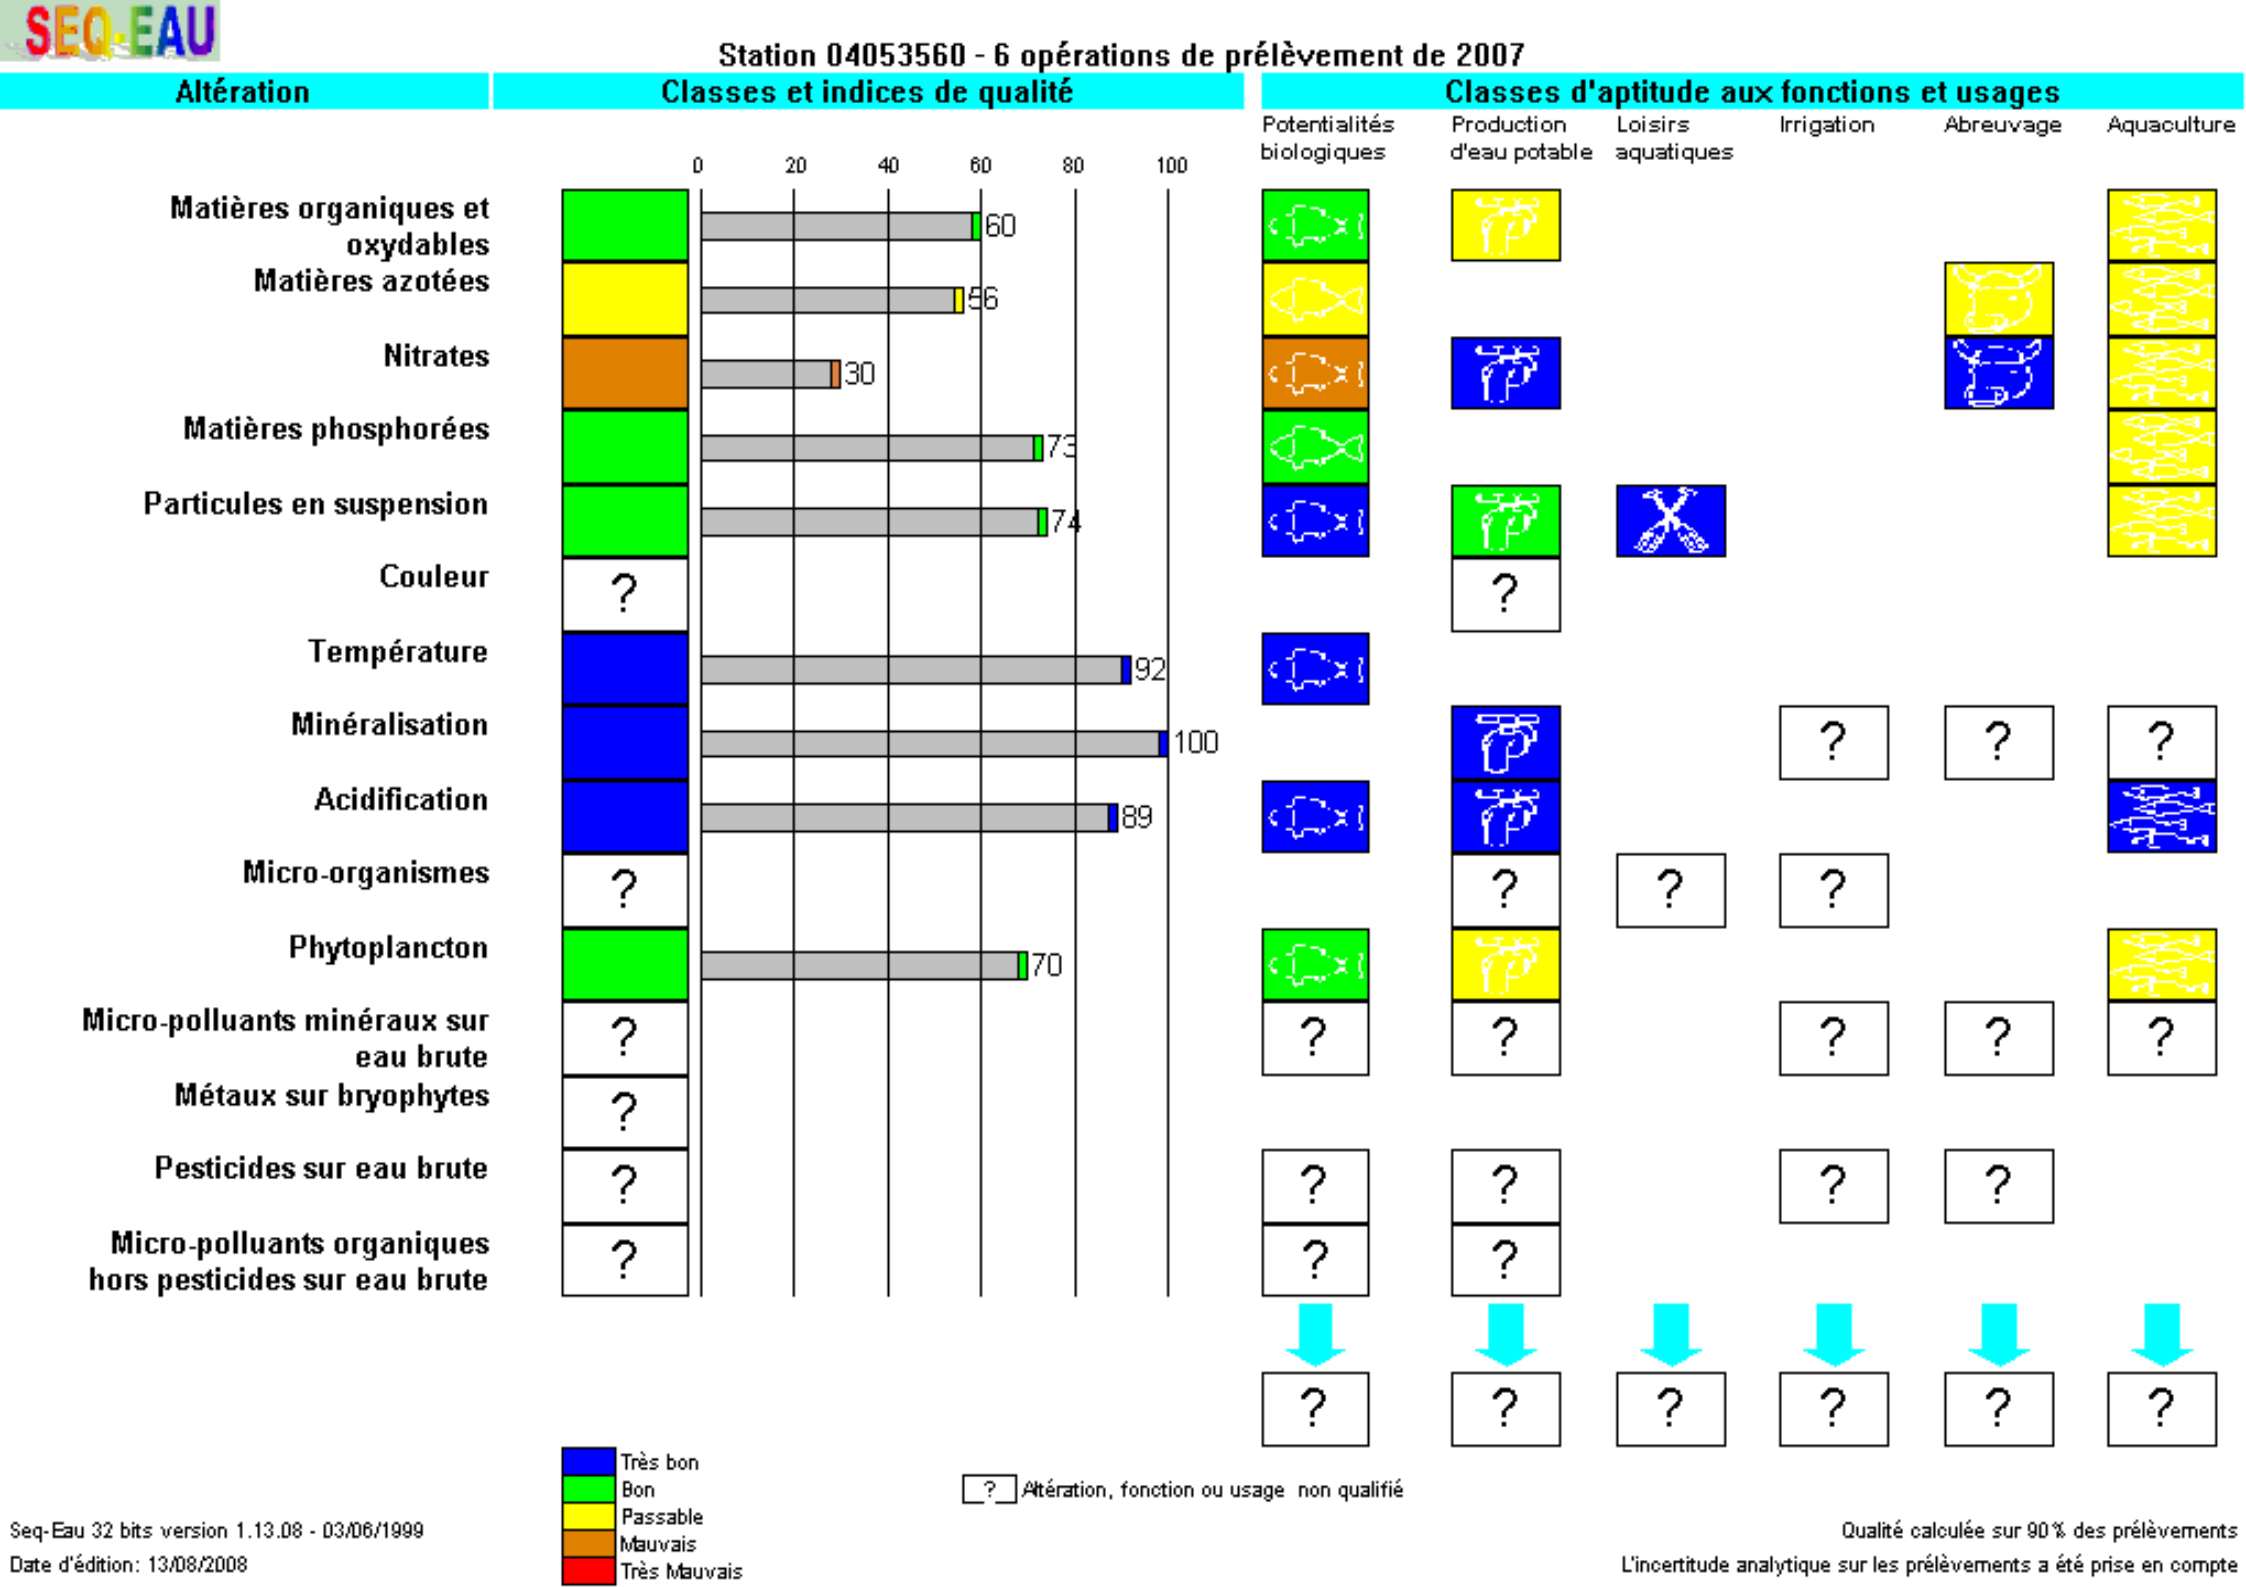

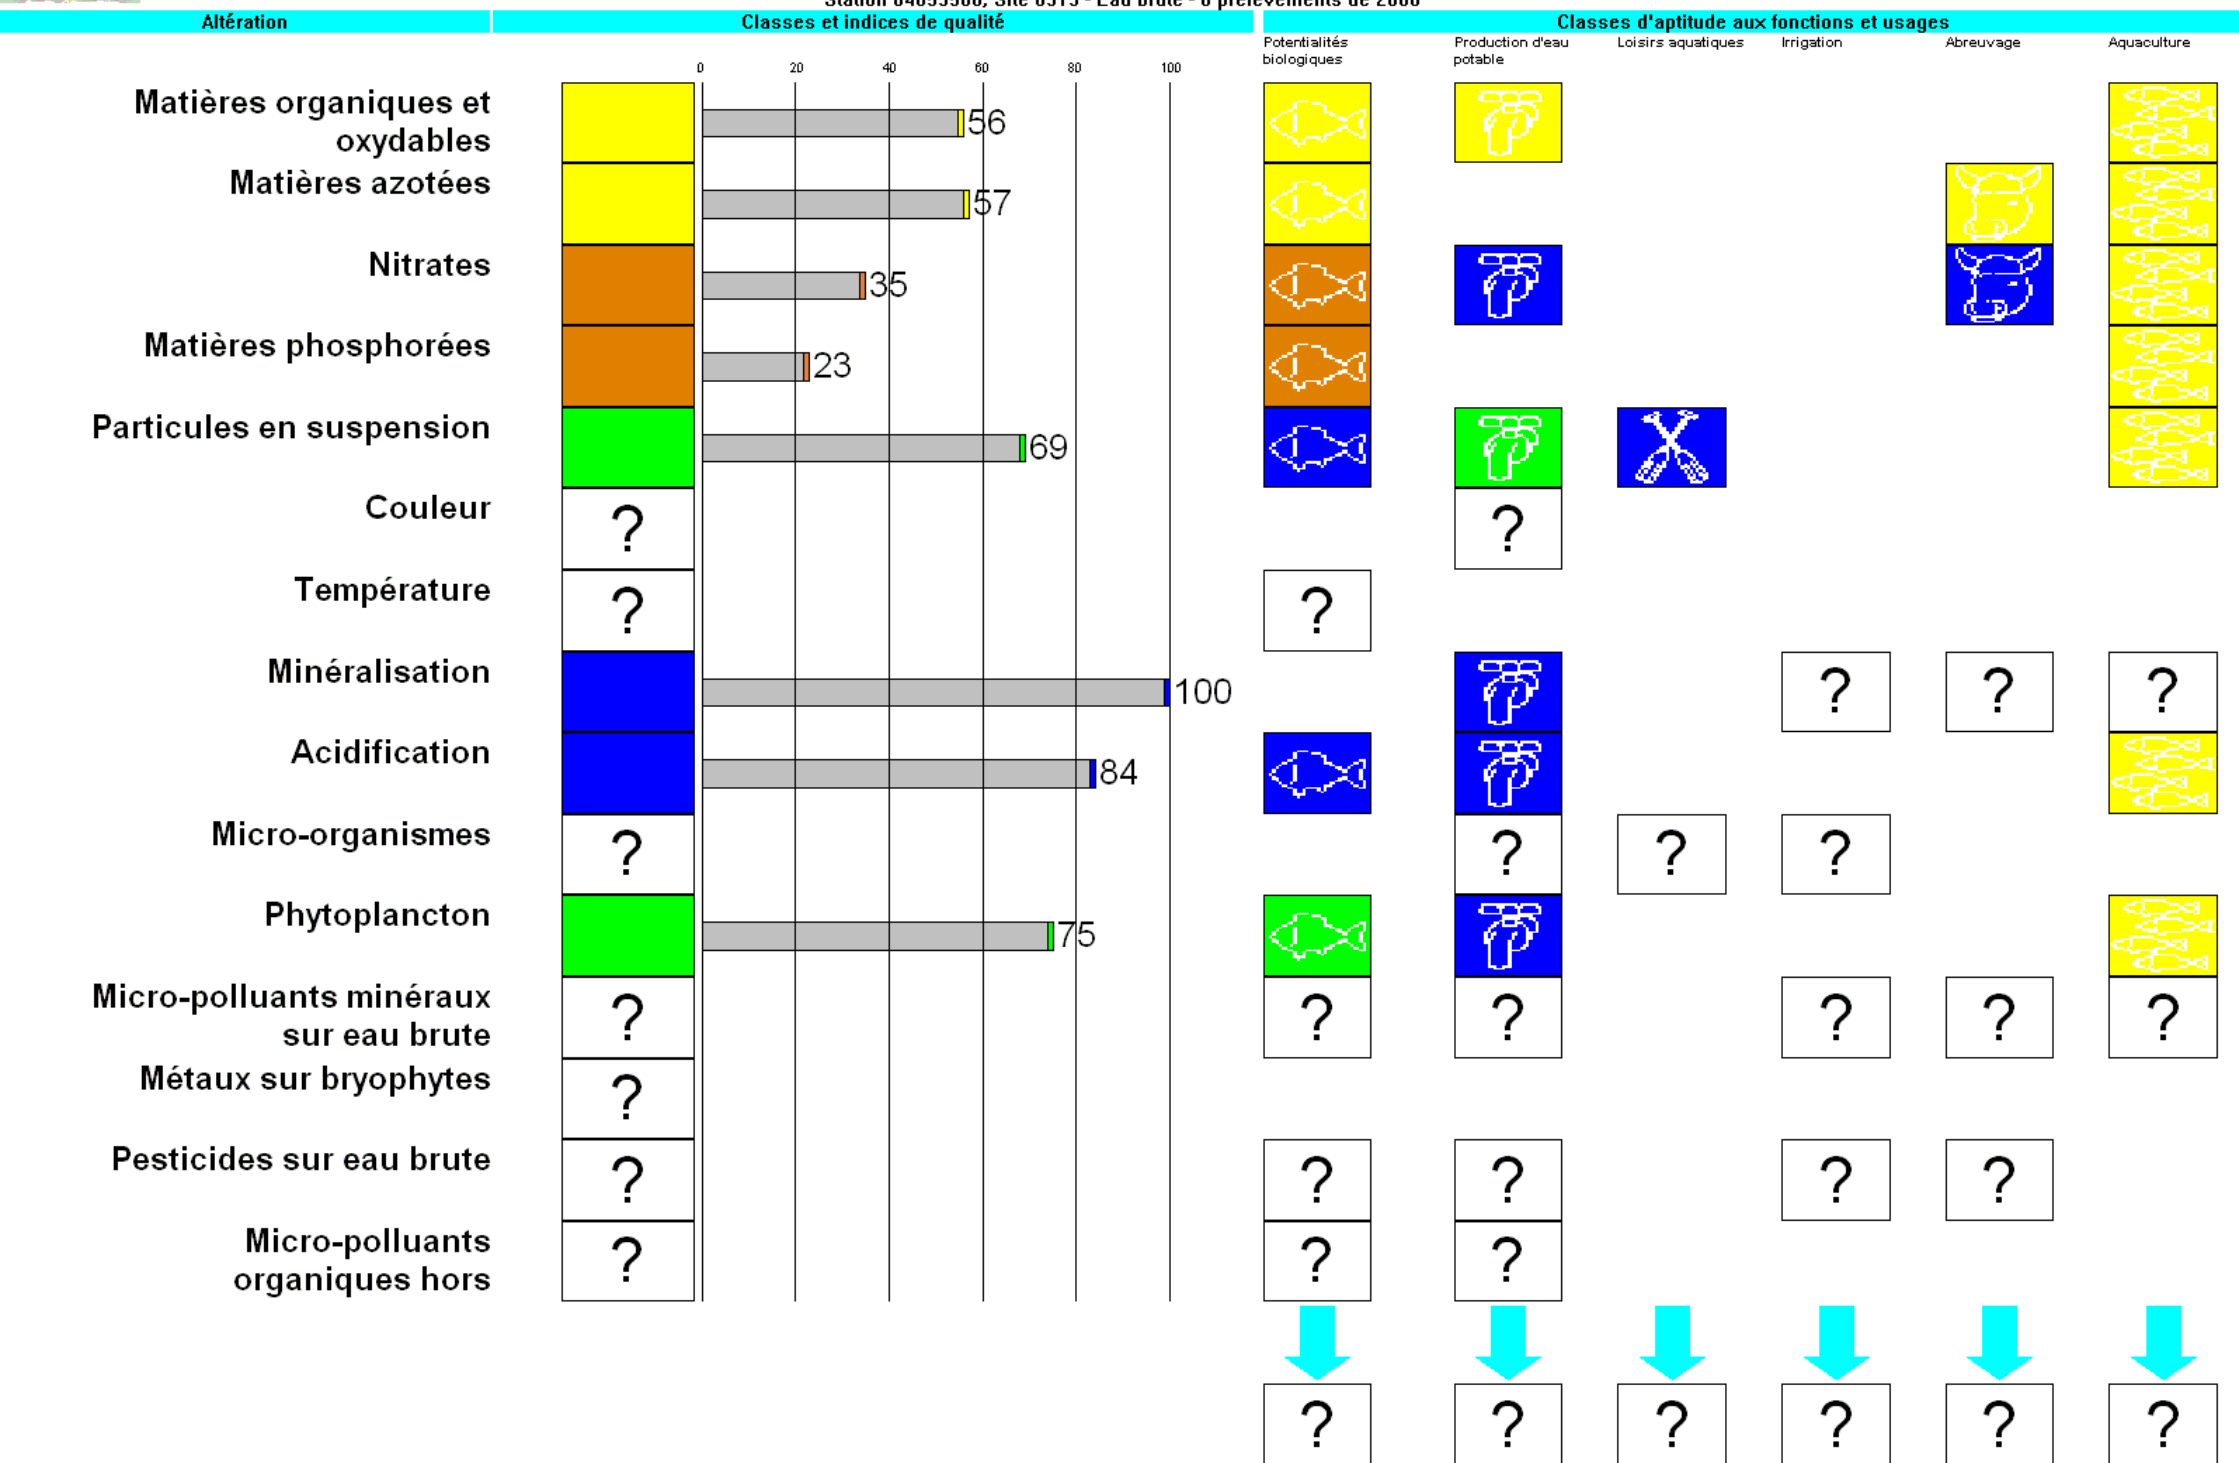

Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié