

Rivière :

CISSE

Station :

04053800

NAZELLES-NEGRON

Commune :


NAZELLES-NEGRON (37163)

Localisation :

Proximité AMBOISE, pont de la D5

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2

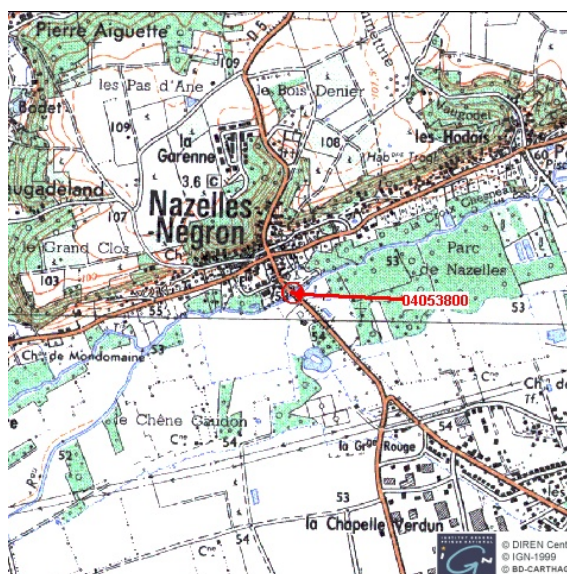

Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	495 744	2 271 059
Lambert 93 :	545 823	6 705 395
Altitude (m) :	55	





Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
17/11/2008	10:50		10.8	7.7	650	6.6	61	13	2.7		4.6	1.4	0.15	0.16	25	0.27	0.13		
25/09/2008	12:20		14.0	7.5	581	7.4	67	10	1.5		2.8	< 1	0.08	0.08	25	0.08	0.04		
25/08/2008	11:15		17.5	8.0	582	8.0	84	6	1.8		4.3	< 1	0.06	0.09	23	0.12	0.06		
16/07/2008	11:50		20.5	7.9	549	5.8	64	52	2.5		5.0	1.8	0.05	0.1	20	0.15	0.16		
03/06/2008	12:00		18.1	7.6	574	5.2	54	32	2.6		9.5	1.6	0.15	0.19	17	0.32	0.17		
27/03/2008	10:05		8.3	8.2	561	5.8	51	33	3.1		6.6	1.2	0.07	0.08	28	0.22	0.12		
05/12/2006	16:30		12.1	7.5	630	7.8	69	15		9.2	2.6	< 1	0.16	0.21	21.5	0.153	0.08		
22/11/2006	09:15		8.7	8.2	579	9.4	78	17		7.8	2.3	< 1	0.22	0.18	18.3	0.139	0.07		
25/10/2006	14:50		14.3	7.7	582	7.2	67	12	1.9	6.2	2.3	< 1	0.22	0.23	20.7	0.042	0.03	4.16	4.84
04/10/2006	19:30		14.3	8.4	550	9.6	90	20	0.5	8.8	2.3	< 1	0.31	0.2	21	0.058	0.04	2.65	4.16
04/09/2006	17:20		22.1	8.5	457	6.7	73	14	2	9.1	2.1	< 1	< .05	0.13	16.2	0.035	< .02	19.76	8.32
25/07/2006	16:30		27.7	7.8	446	7.7	92	11	1.5	8.5	2.7	< 1	< .05	0.13	9.8	0.058	0.03	3.84	4.06
26/06/2006	17:50		19.3	7.7	464	9.2	95	15	1.2	10	2.4	< 1	0.06	0.22	8.6	0.125	0.06	1.51	4.35
29/05/2006	16:20		17.6	7.9	674	8.0	79	14	< .5	6.7	2.4	< 1	0.1	0.22	14	0.17	0.07	2.38	4.54
24/04/2006	16:30		19.1	7.8	532	9.7	100	23	2.2	7.7	2.8	< 1	0.06	0.14	19.5	0.053	0.03	15.17	6.22
27/03/2006	17:30		15.0	7.1	489	9.2	87	89	1.2	28	6.0	< 1	0.07	0.14	40.7	0.199	0.11	19.04	16.4
27/02/2006	16:00		6.1	7.8	619	11.9	93	13		9.7	3.4	< 1	0.1	0.11	36.1	0.181	0.13		
24/01/2006	12:45		7.3	8.0	483	9.4	77	8.8		< 5	2.3	< 1	0.2	0.2	27.1	0.222	0.05		


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
27/12/2005	18:30		5.2	8.1	607	12.0	94	6.2		5.1	1.8	< 1	0.09	0.14	25.1	0.154	0.04		
28/11/2005	15:15		7.8	8.2	549	11.6	94	7.6		6	1.5	< 1	0.1	0.12	26.7	0.128	0.06		
10/10/2005	16:10		17.7	7.9	597	7.8	78	14	1.7	6.4	1.7	< 1	0.17	0.16	20.2	0.053	0.03	1.51	5.92
12/09/2005	15:45		18.5	8.2	505	7.5	76	20	1.8	10	2.7	< 1	0.14	0.14	15.9	0.05	0.03	4.59	12.65
08/08/2005	15:45		19.9	8.0	483	12.8	100	12	1.1	7.6	2.5	< 1	0.111	0.103	13.5	0.084	0.04	5.72	4.48
11/07/2005	18:45		23.4	8.1	522	8.9	100	8.8	1.4	7.3	2.3	< 1	0.05	0.1	14.5	0.124	0.05	1.94	4.03
13/06/2005	15:00		20.6	8.3	580	8.2	86	21	1.5	11	2.6	< 1	0.09	0.13	14.2	0.21	0.1	2.25	4.74
09/05/2005	17:40		15.7	8.3	785	8.4	80	23	2.5	10	2.2	< 1	< .05	0.2	22.3	0.13	0.07	16.09	4.92
11/04/2005	19:30		11.5	8.2	683	12.6	100	17	1.8	7.6	2.5	< 1	0.06	0.09	24.7	0.08	0.06	5.83	6.11
08/03/2005	12:05		5.4	8.0	623	12.4	98	11	2.1	< 10	2.2	< .5	< .05	0.07	33	0.06	0.08	7	5
08/02/2005	13:30		7.0	8.1	635	11.3	93	13		< 10	2.2	< .5	0.05	0.07	36	0.2	0.13		
04/01/2005	13:00		5.7	8.0	628	10.7	85	13		< 10	2.9	0.5	0.1	0.15	38	0.25	0.16		
01/12/2004	11:55		7.8	8.1	652	10.1	85	8		< 10	2.8	< .5	0.12	0.13	31	0.31	0.15		
02/11/2004	11:40		10.8	7.9	636	8.8	80	19		< 10	2.6	< .5	0.11	0.14	28	0.2	0.12		
07/10/2004	13:35		13.3	8.0	583	8.0	77	8	1.6	14	2.5	< .5	< .05	0.11	28	0.15	0.1	6	4
01/09/2004	13:20		18.1	8.1	563	9.1	96	10	1.3	11	2.2	< .5	< .05	0.09	27	0.16	0.12	5	2
03/08/2004	13:10		23.8	7.9	536	6.6	78	14	1.8	14	2.5	0.6	0.05	0.12	18	0.16	0.12	5	3
06/07/2004	13:10		20.2	8.1	505	8.9	98	8	1.3	< 10	2.2	< .5	< .05	0.08	22	0.11	0.08	3	< 2
01/06/2004	13:30		17.1	8.0	565	7.2	75	12	1.8	11	2.3	0.5	0.09	0.27	28	0.17	0.15	8	4
03/05/2004	13:20		14.2	8.1	591	10.0	98	12	1.8	< 10	2.5	< .5	< .05	0.12	31	0.08	0.08	10	6
06/04/2004	11:35		11.0	8.0	584	9.9	90	19	2.5	10	2.9	0.5	< .05	0.08	31	0.06	0.1	26	13
02/03/2004	13:50		5.1	8.1	614	14.2	112	7	2.3	< 10	2.1	< .5	< .05	0.05	38	0.09	0.08	5	2
02/02/2004	14:15		9.4	7.7	542	11.1	97	39		13	3.7	0.6	0.07	0.08	40	0.22	0.17		
05/01/2004	14:15		5.1	7.8	515	11.7	92	26		17	3.5	0.7	0.12	0.11	54	0.24	0.17		


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
02/12/2003	13:30		9,0	7,7	478	9,4	82	160		50	6,7	1,8	0,11	0,1	41	0,31	0,47		
04/11/2003	13:20		10,4	7,9	578	9,5	85	16		17	3,9	< .5	0,07	0,17	33	0,19	0,12		
07/10/2003	13:40		12,3	8,1	530	8,5	80	15	1,9	< 10	2,0	0,5	0,07	0,11	30	0,1	0,08	8	5
02/09/2003	13:10		17,0	8,1	502	7,9	82	12	1,4	< 10	2,3	< .5	< .05	0,11	27	0,12	0,1	7	3
05/08/2003	13:30		25,2	8,0	480	6,6	80	20	1,1	12	2,3	0,5	0,05	0,16	26	0,17	0,12	5	< 2
01/07/2003	11:30		19,2	8,2	509	7,5	81	15	1,2	15	2,5	< .5	< .05	0,14	29	0,33	0,13	3	3
04/06/2003	13:05		20,9	8,0	518	7,6	85	20	1,5	17	2,6	0,5	< .05	0,17	32	0,21	0,17	10	5
06/05/2003	13:00		13,7	7,9	533	8,5	82	23	2,3	15	2,4	0,6	0,15	0,16	35	0,1	0,12	20	12
02/04/2003	12:30		11,7	8,2	544	10,4	96	14	2,1	11	2,5	< .5	< .05	0,08	36	0,06	0,07	15	9
04/03/2003	13:40		10,0	8,0	549	11,2	99	16	1,6	< 10	2,7	< .5	< .05	0,06	39	0,1	0,1	8	4
04/02/2003	13:30		5,3	7,2	276	11,2	88	120		43	7,4	1,6	0,08	0,05	19	0,32	0,54		
07/01/2003	13:30		3,2	7,9	440	11,6	87	55		20	6,0	1	0,07	0,05	26	0,31	0,29		
04/12/2002	15:00		8,4	8,0	543	10,4	89	38		15	4,7	0,7	0,05	0,08	37	0,25	0,2		
06/11/2002	13:40		10,6	8,4	622	9,5	86	26		15	4,6	0,8	0,07	0,17	32	0,24	0,2		
01/10/2002	16:20		13,8	8,4	597	12,5	121	8	2,2	10	2,3	0,5	< .05	0,12	34	< .05	0,07	8	3
02/09/2002	14:40		17,0	8,3	612	10,1	105	14	1,5	10	2,6	0,5	< .05	0,11	31	0,16	0,11	9	5
06/08/2002	19:00		20,7	8,4	591	10,7	119	14	2,4	< 10	2,2	< .5	< .05	0,14	32	0,25	0,15	4	3
02/07/2002	13:40		15,9	8,2	571	8,8	89	7	1,3	< 10	1,6	0,5	0,06	0,14	29	0,13	0,1	4	< 2
04/06/2002	14:00		19,2	8,2	613	8,5	92	24	1,8	< 10	3,0	0,5	0,06	0,16	36	0,13	0,12	11	7
14/05/2002	13:55		15,2	8,2	615	10,1	101	12	2,5	< 10	2,6	0,6	0,12	0,16	36	0,11	0,1	16	7
03/04/2002	12:50		13,0	8,2	602	10,9	104	11	3,9	12	2,9	0,6	< .05	0,05	37	0,06	0,09	14	4
05/03/2002	12:05		6,8	7,9	491	11,7	96	59	2	22	4,7	1,1	0,09	0,09	32	0,25	0,27	7	3
05/02/2002	15:50		10,0	8,3	623	10,5	93	38		10	2,6	0,6	0,08	0,08	39	0,17	0,16		
09/01/2002	11:25		3,6	8,4	644	12,1	91	21		10	2,7	0,5	0,13	0,16	41	0,22	0,14		
04/12/2001	10:30		10,4	8,2	670	10,0	90	37	2,2		2,4	0,6	0,08	0,14	38	0,19	0,16		
06/11/2001	10:45		9,6	8,3	646	10,6	93	22	2,3		2,7	0,6	0,09	0,1	38	0,15	0,13		
02/10/2001	11:30		16,2	8,0	531	8,1	83	18	2,1		2,8	0,6	0,11	0,18	35	0,35	0,18	7	3


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
04/09/2001	10:50		15,6	8,2	619	9,2	93	15	1,8		2,3	< .5	0,06	0,1	38	0,14	0,09	5	< 2
07/08/2001	10:50		18,3	8,1	561	8,5	90	14	1,9		2,8	0,5	0,07	0,09	36	0,14	0,1	8	4
03/07/2001	14:50		22,3	8,2	600	10,2	117	15	2,8		2,9	0,5	0,05	0,11	37	< .05	0,08	7	3
05/06/2001	15:20		17,7	8,3	633	11,4	120	20	3,3		2,5	0,7	0,07	0,08	43	0,08	0,1	13	5
02/05/2001	14:30		13,7	7,7	318	9,2	89	57	4,2		7,7	1,4	0,12	0,15	21	0,27	0,31	11	8
03/04/2001	11:10		12,7	8,0	540	9,7	92	50	2,5		18,6	0,8	0,1	0,1	38	0,09	0,15	5	4
06/03/2001	11:00		8,0	8,1	543	11,2	95	56	2,9		3,6	0,8	0,1	0,08	39	0,19	0,2	8	< 2
06/02/2001	14:00		9,1	7,9	413	10,8	94	117	2,1		5,3	1,2	0,11	0,11	26	0,23	0,36		
09/01/2001	11:00		6,1	7,9	397	10,9	88	81	1,9		5,8	1,1	0,08	0,05	23	0,25	0,3		
04/12/2000	15:00		9,2	7,7	335	9,3	81	106	3,7			1,7	0,08	0,06	22	0,45	0,65		
07/11/2000	11:40		9,8	7,9	453	9,8	87	340	4,3			2,6	0,12	0,11	36	0,32	0,7		
02/10/2000	14:45		13,6	8,3	629	10,4	100	10	1,8			< .5	0,07	0,15	34	0,2	0,12	5	< 2
04/09/2000	15:15		16,3	8,4	605	10,0	102	12	1,7			0,7	0,06	0,15	32	0,3	0,17	3	2
01/08/2000	11:30		21,1	8,3	607	7,2	81	18	2			0,9	0,06	0,13	28	0,51	0,25	7	< 2
03/07/2000	11:00		19,7	8,2	566	7,7	84	18	2,2			0,6	0,07	0,15	30	0,13	0,11	4	3
06/06/2000	10:50		15,6	8,1	605	8,9	90	32	2,1			0,6	0,14	0,14	30	0,18	0,16	6	< 2
02/05/2000	10:20		14,6	8,0	514	9,0	89	85	3,1			1,1	0,07	0,09	25	0,19	0,27	16	12
03/04/2000	11:30		11,3	8,2	600	10,0	92	16	2			0,5	0,06	0,07	33	0,12	0,11	5	< 2
07/03/2000	09:50		6,6	8,0	510	11,3	90	46	2,2			0,8	0,1	0,09	35	0,23	0,23	8	< 2
15/02/2000	10:00		9,0	7,8	485	10,6	91	85	2,5			1,4	0,13	0,11	33	0,26	0,3		
17/01/2000	11:30		4,9	8,0	615	10,8	83	24	2,3			0,7	0,07	0,07	36	0,24	0,16		

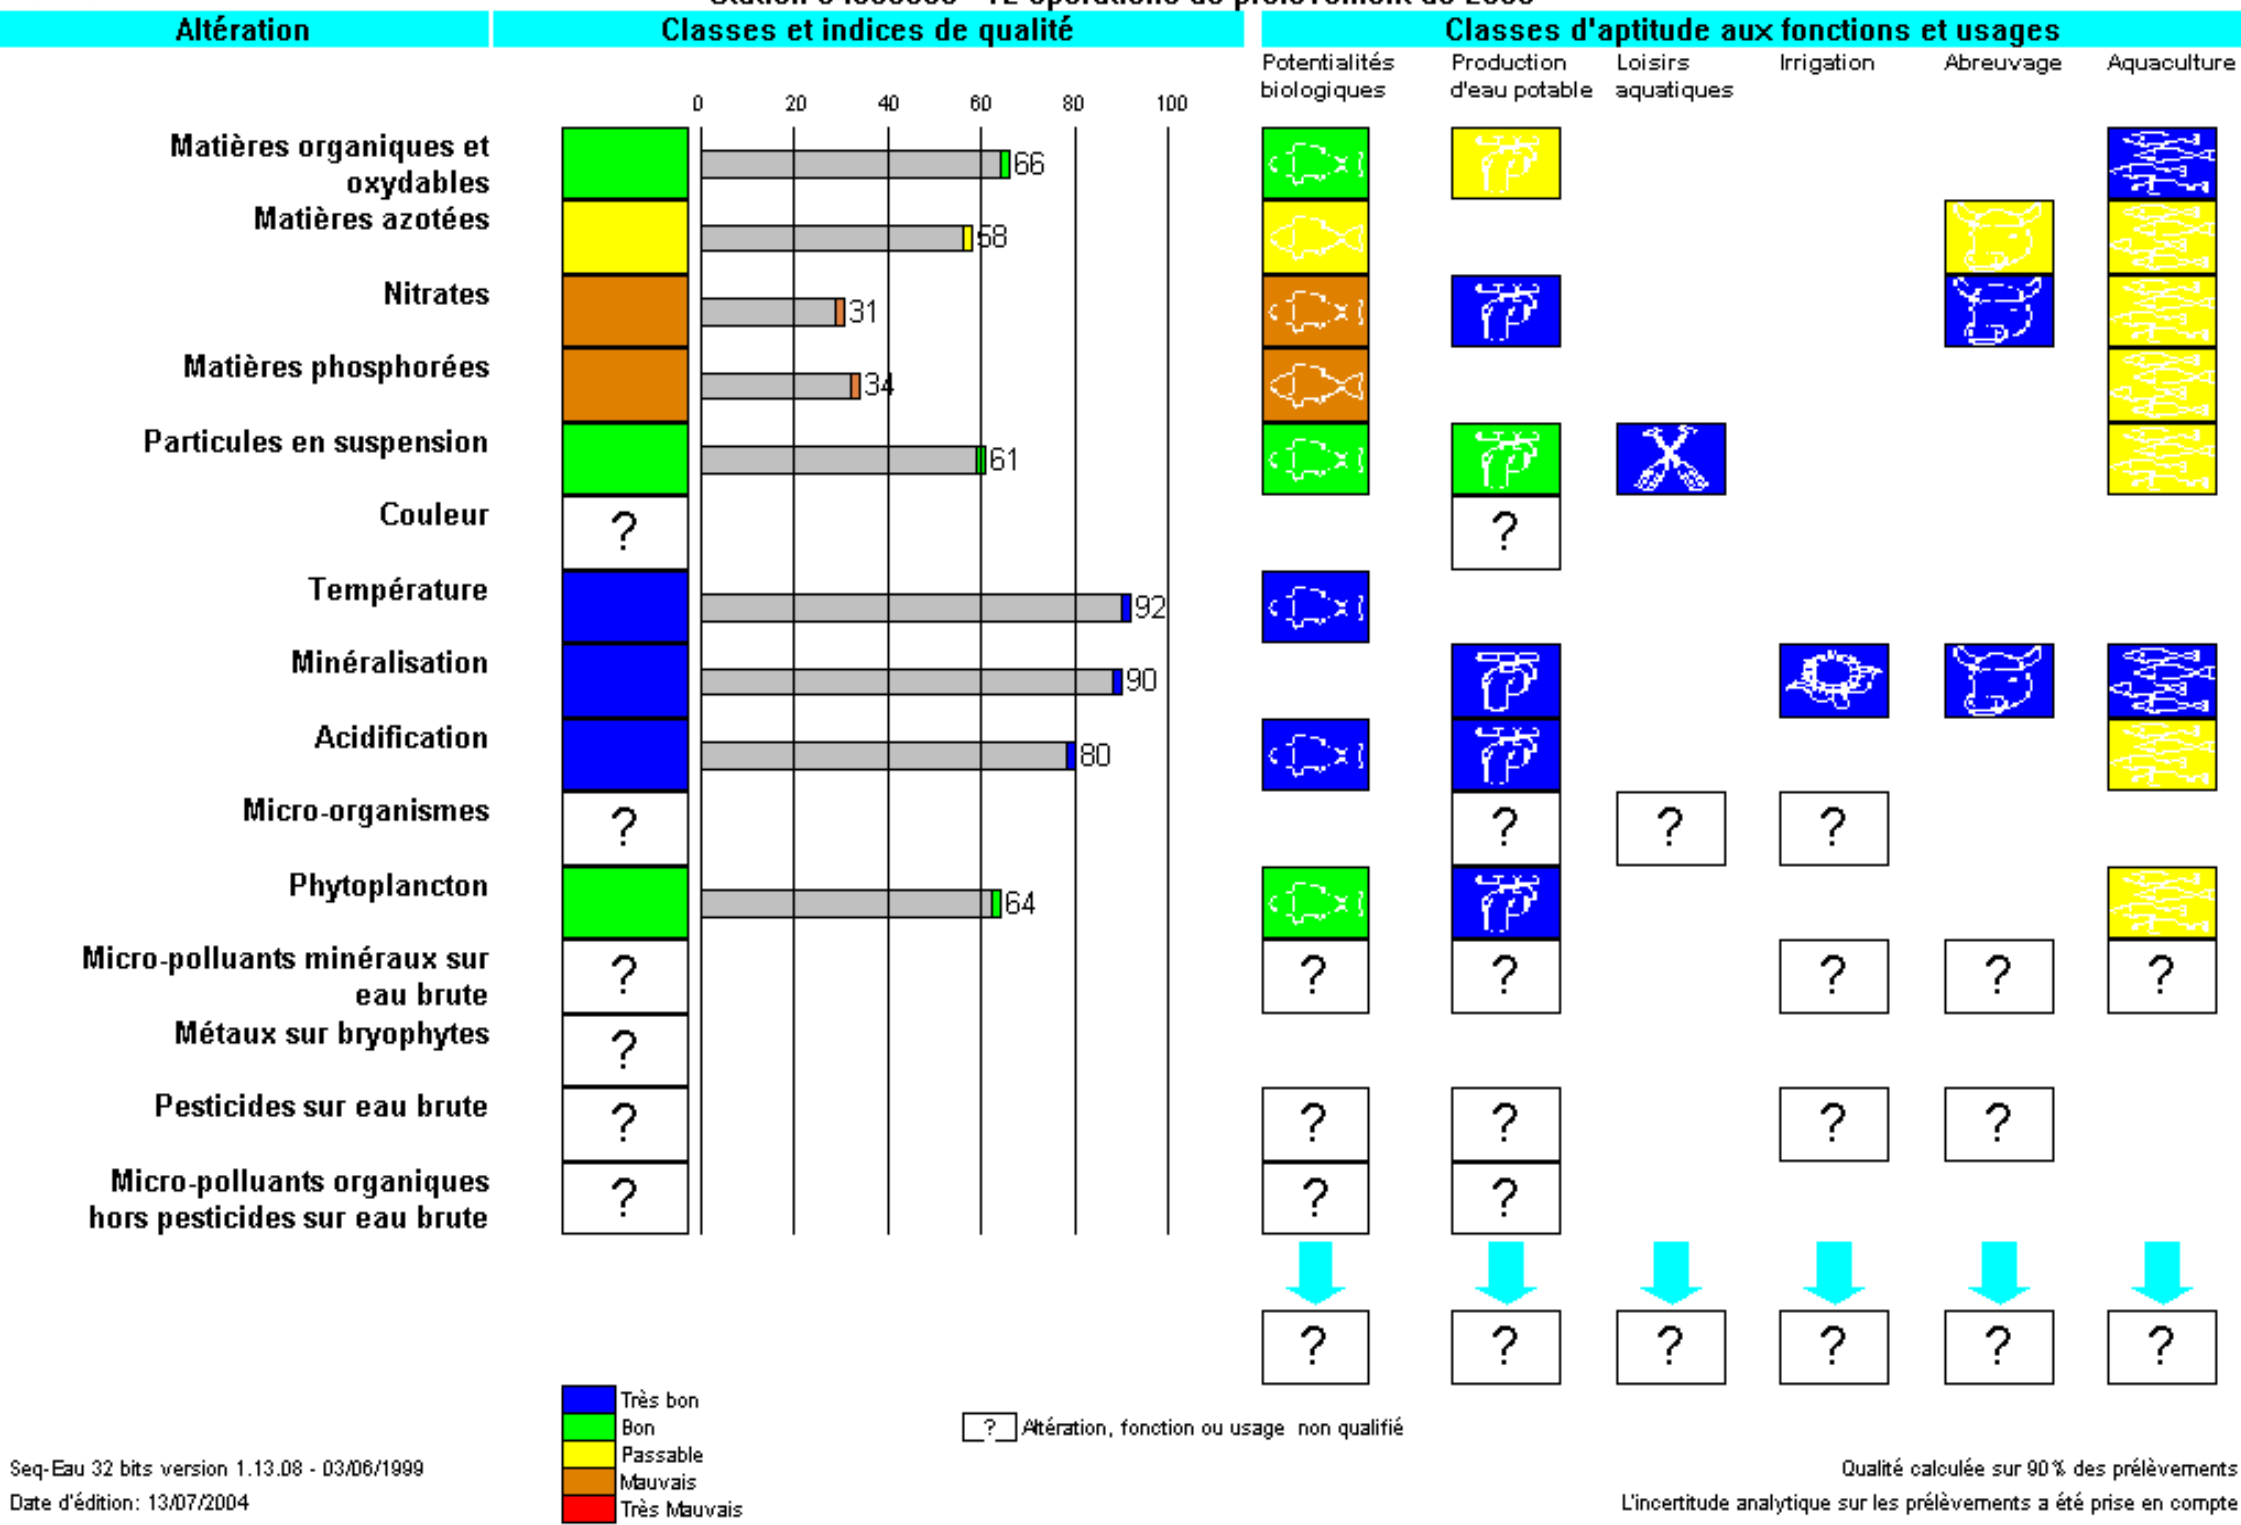


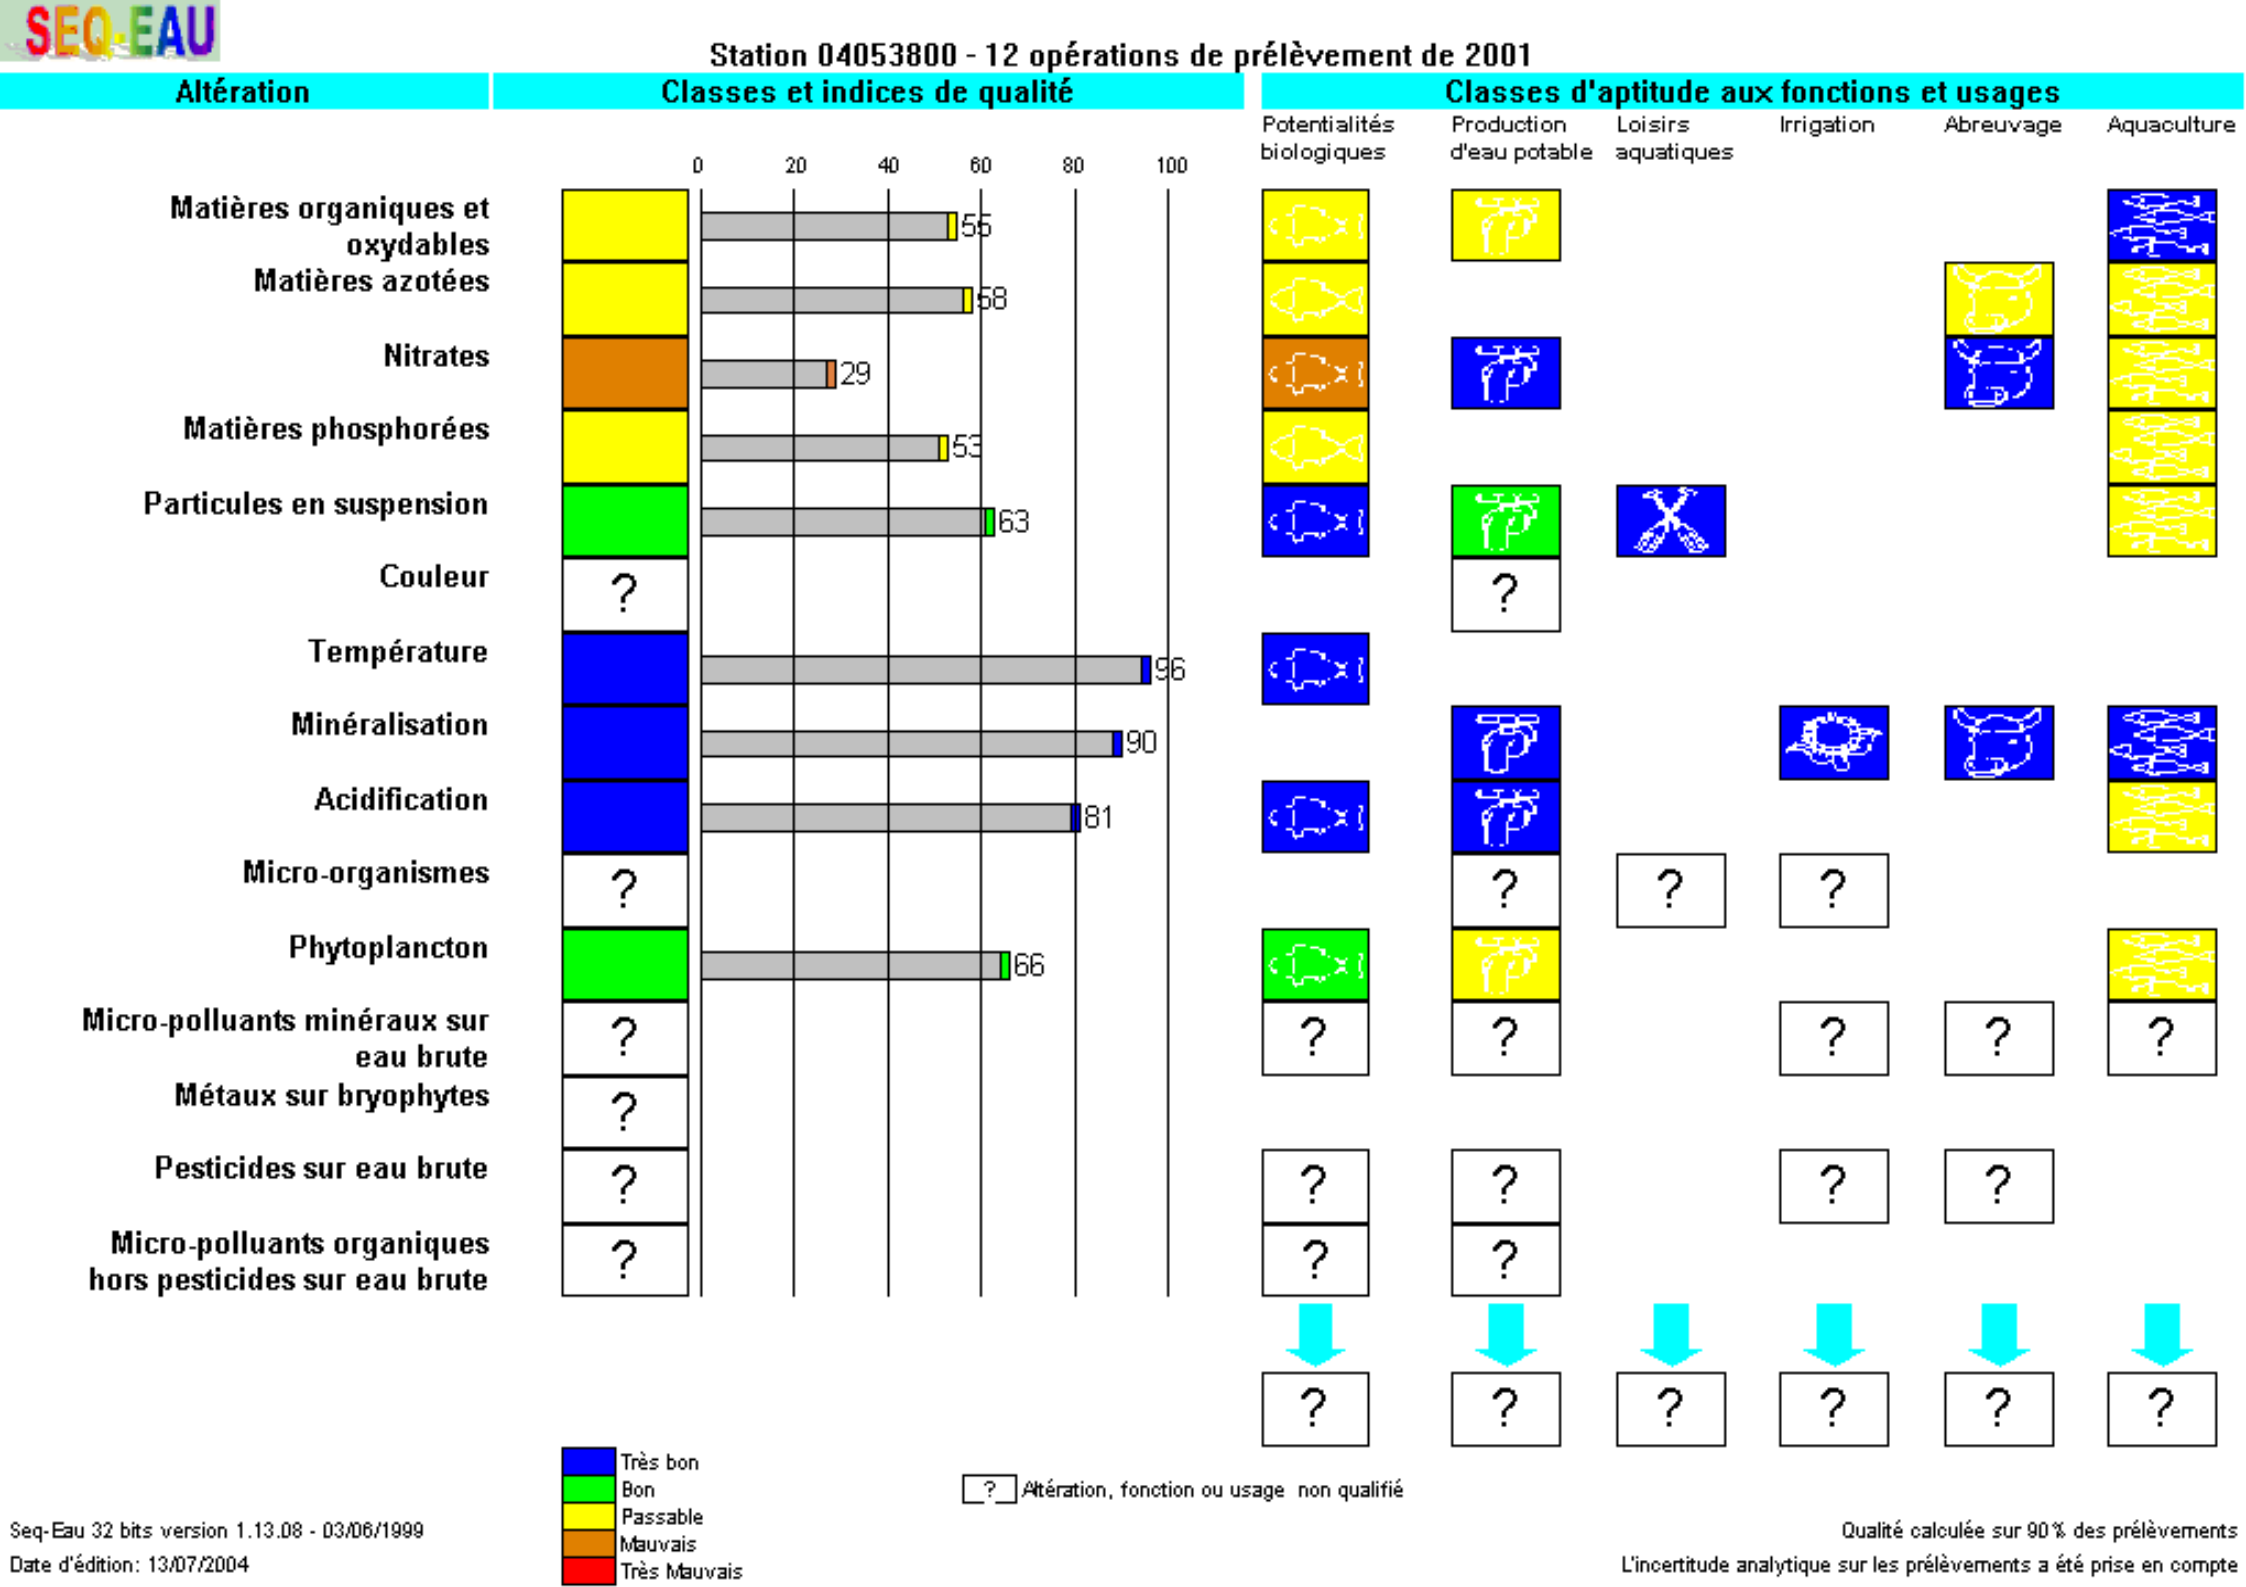

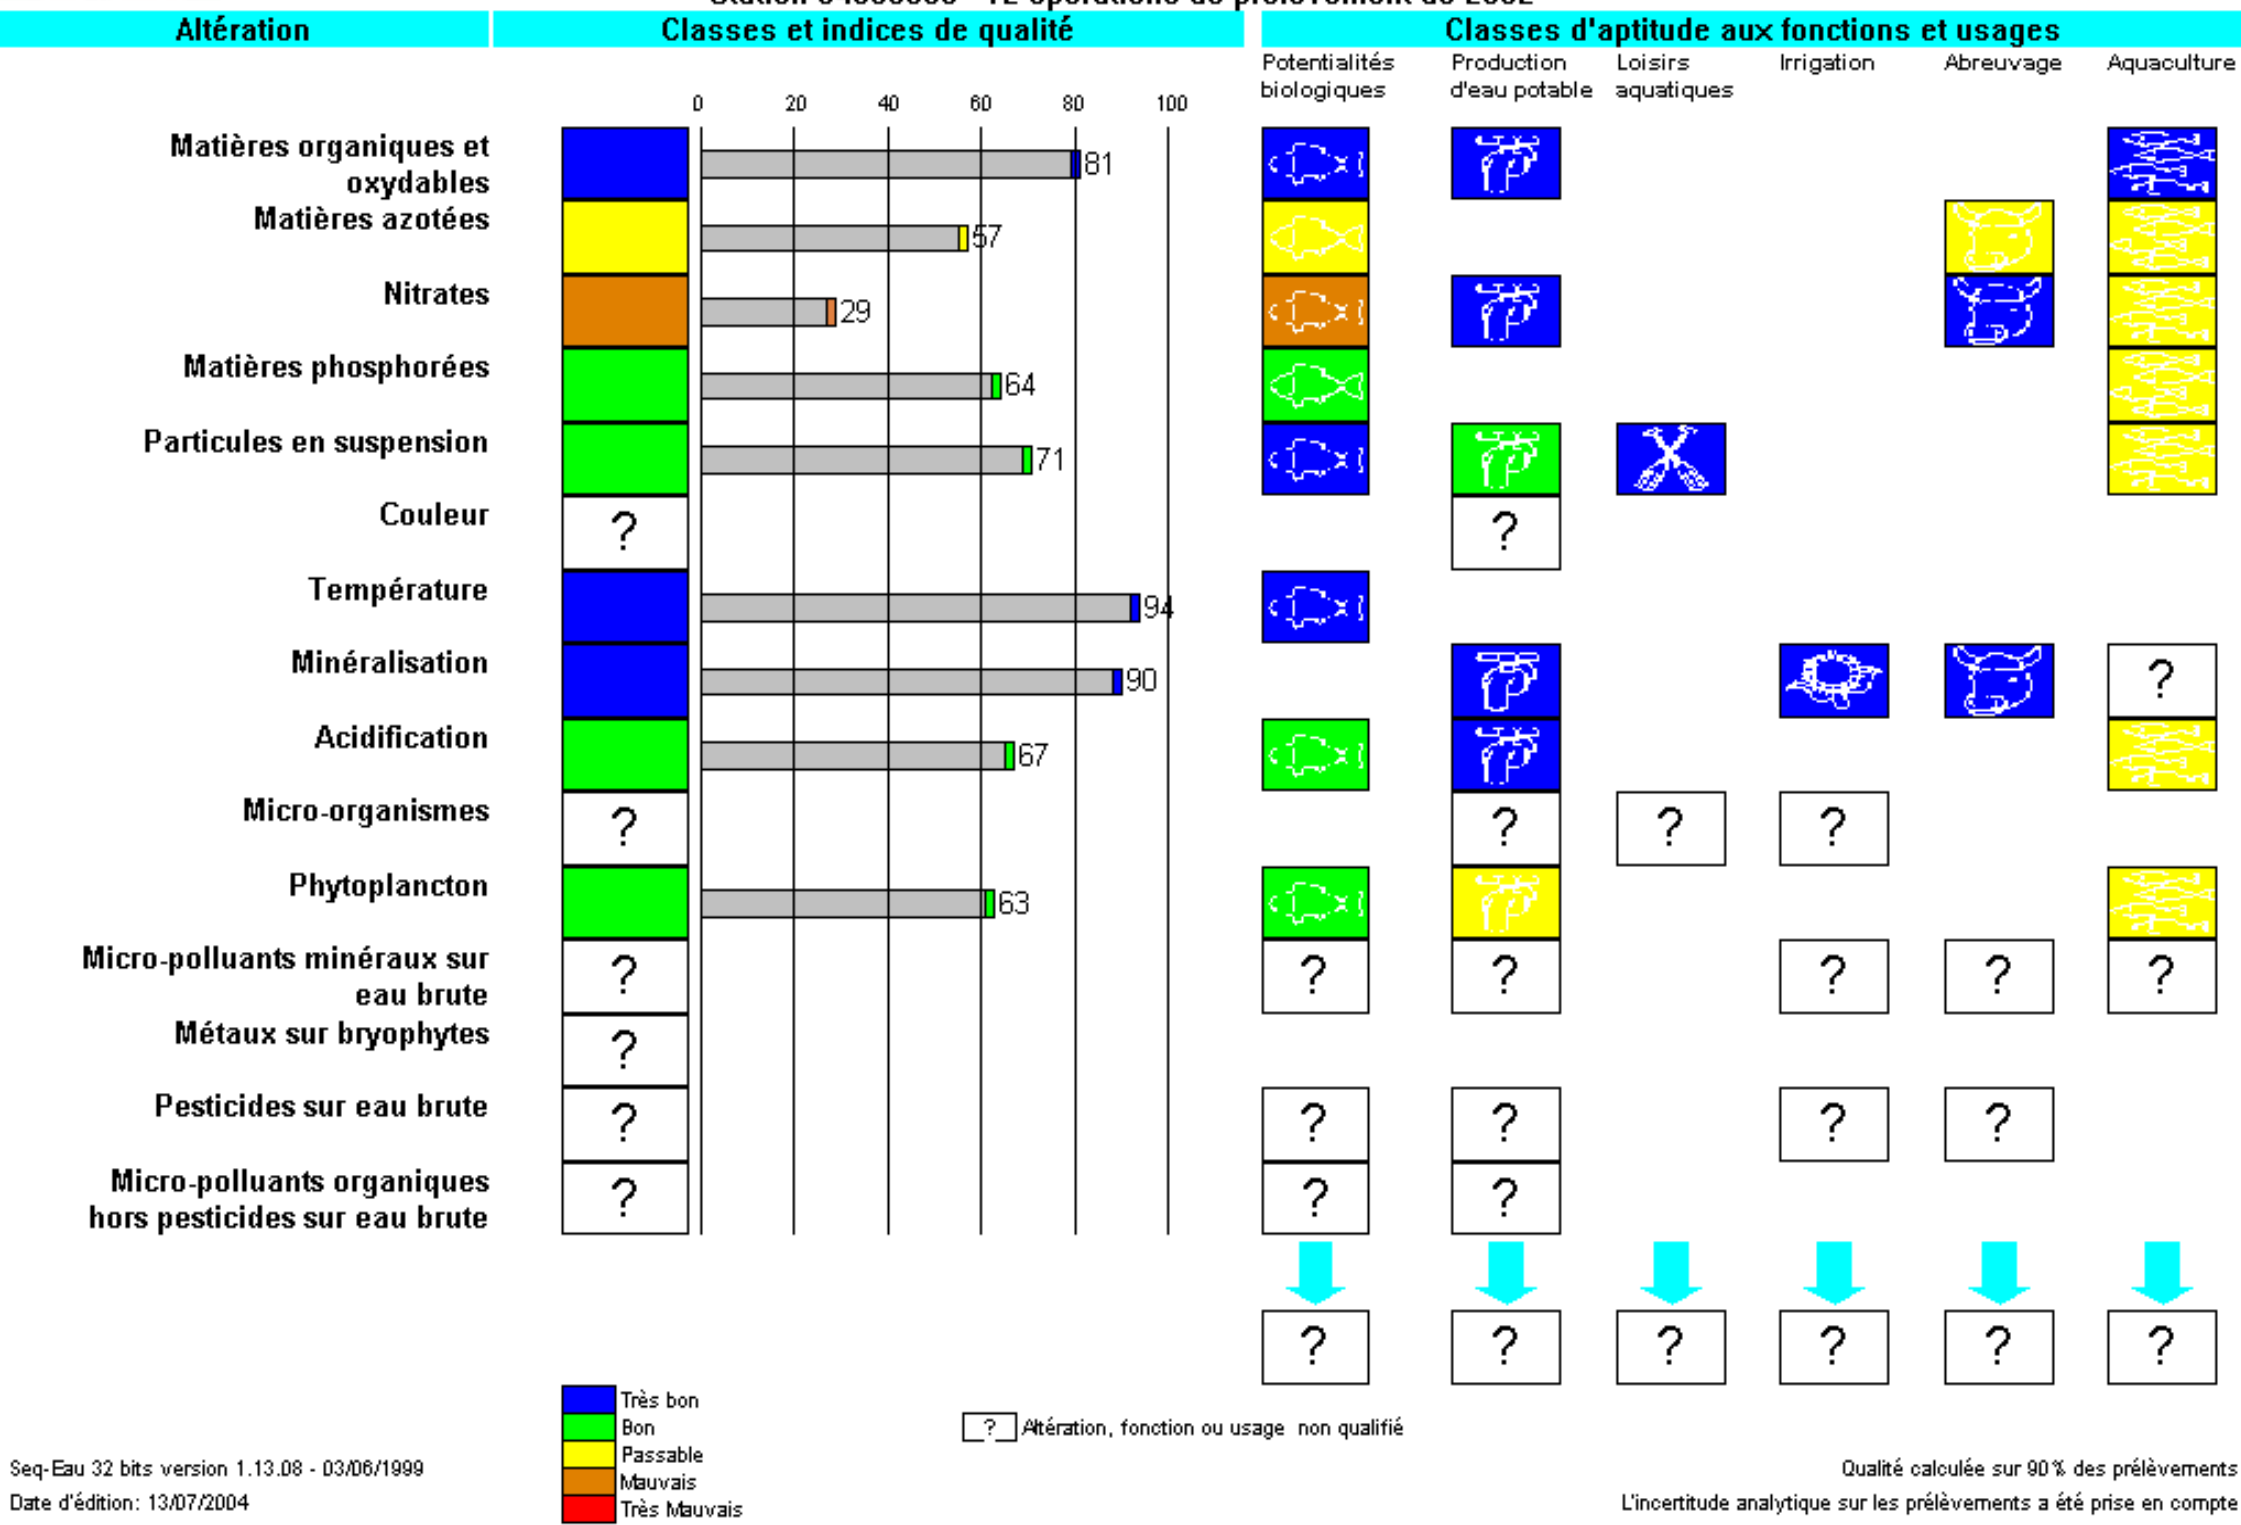

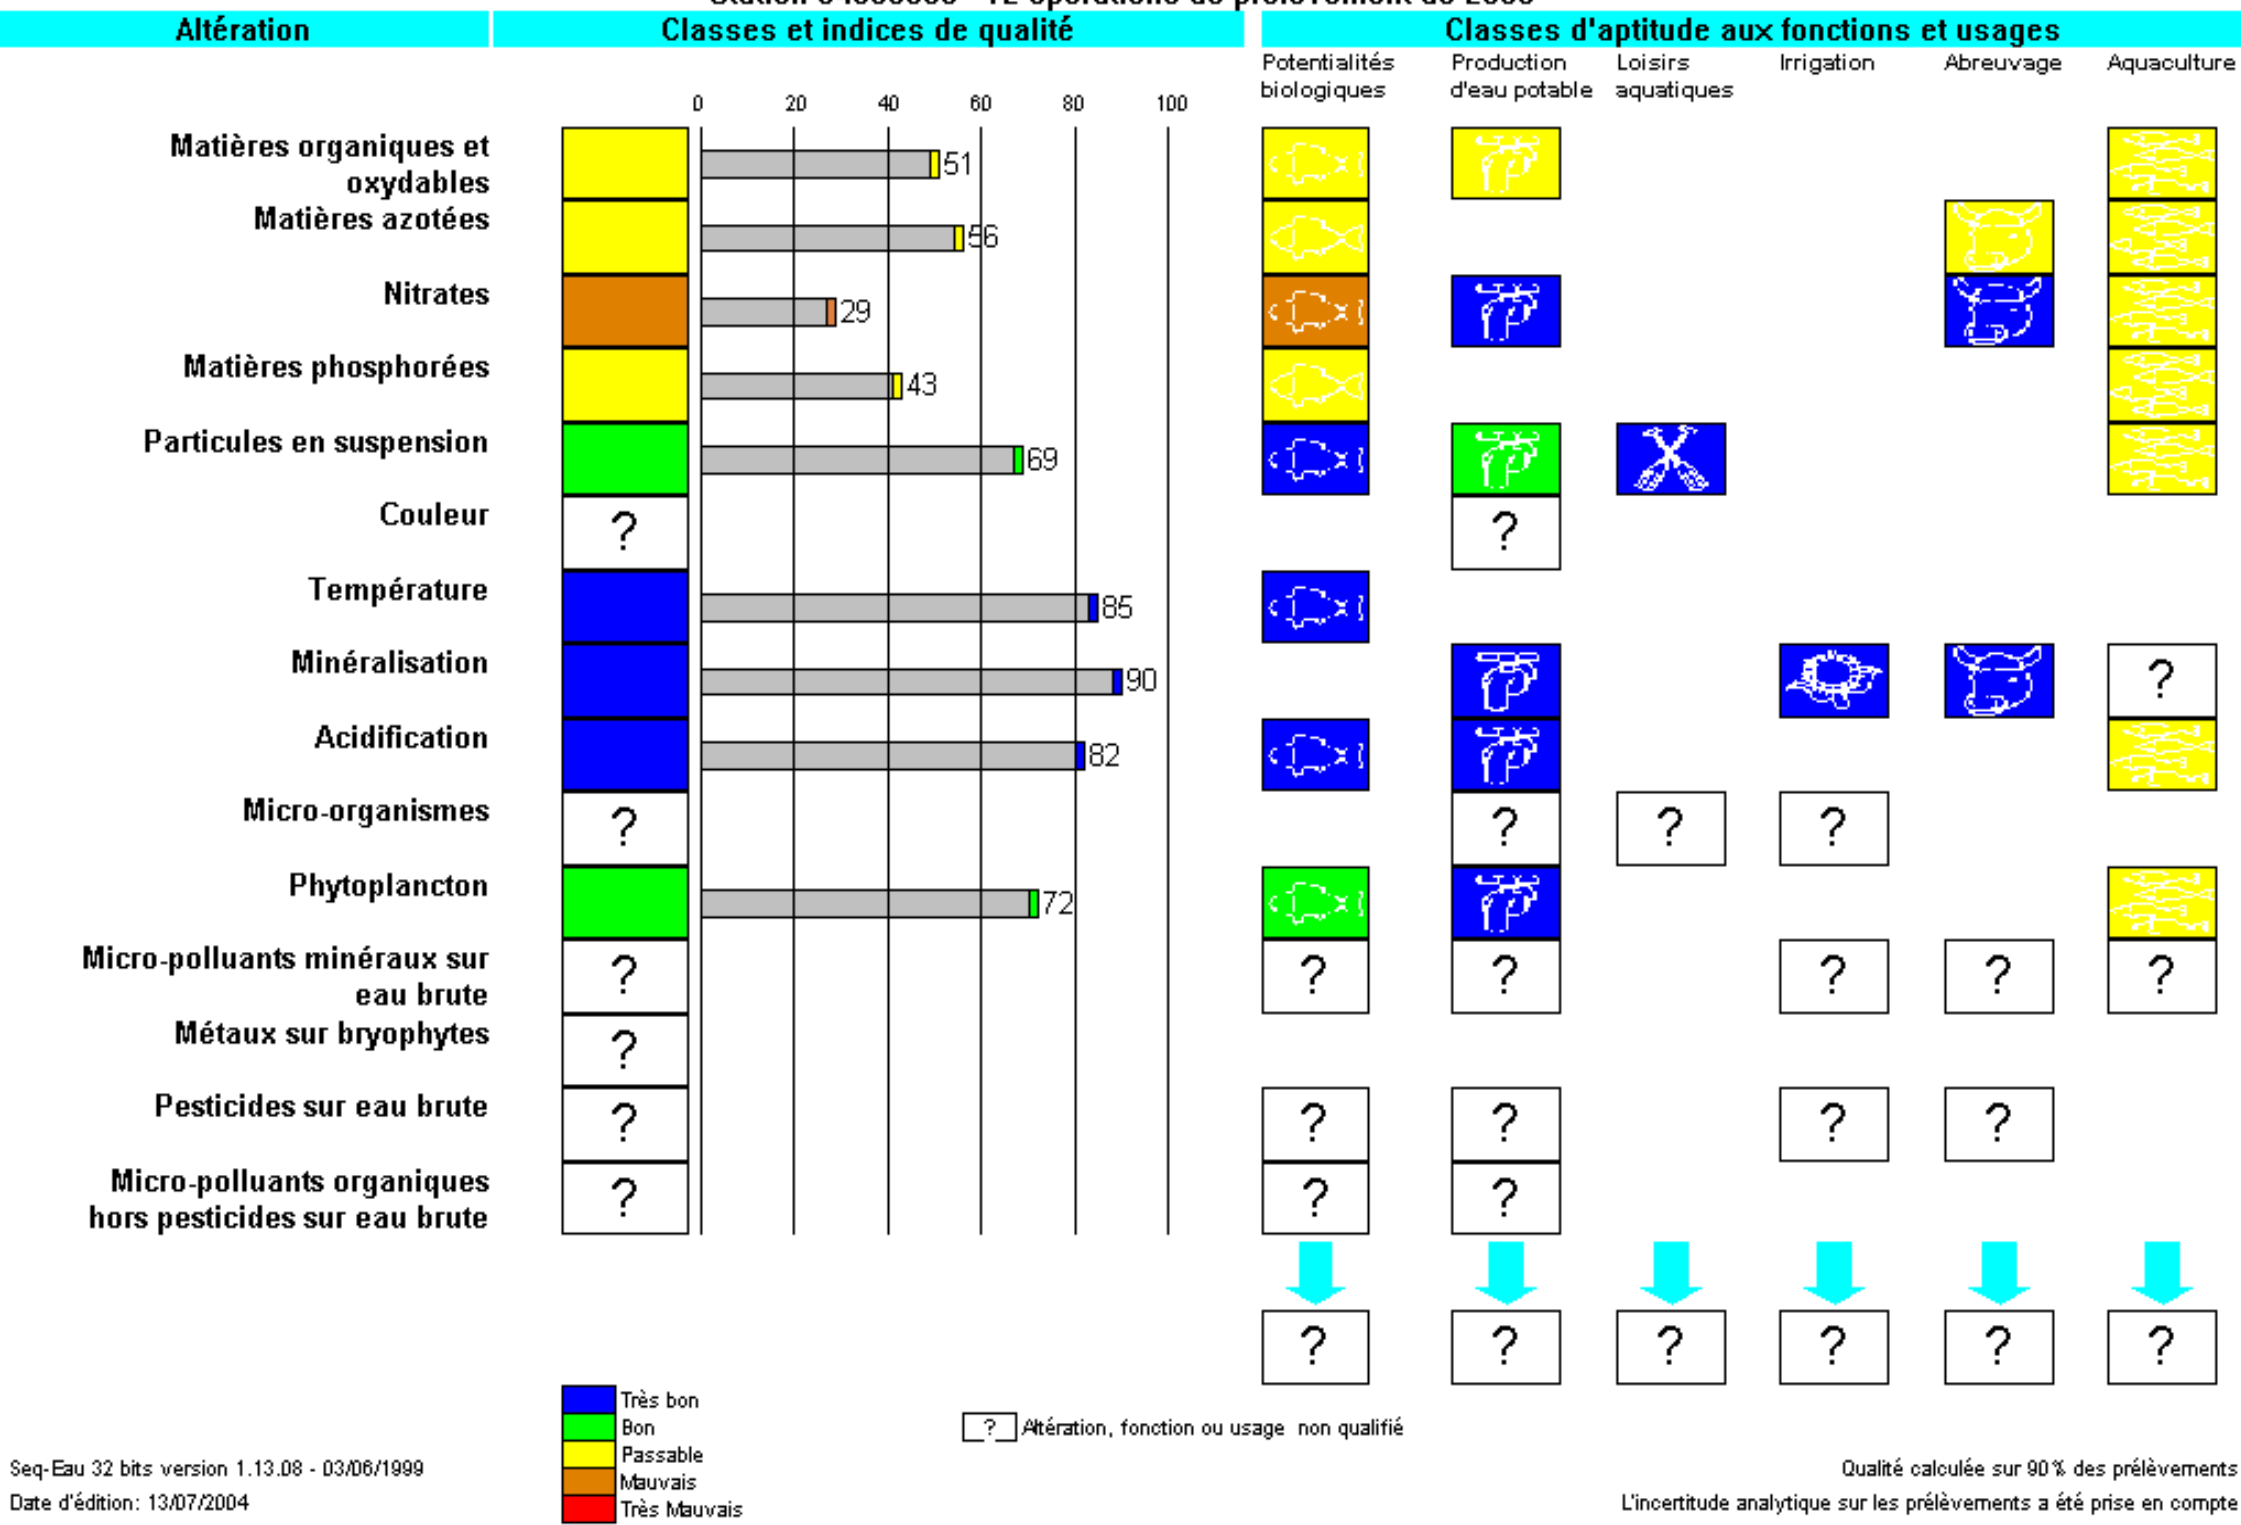

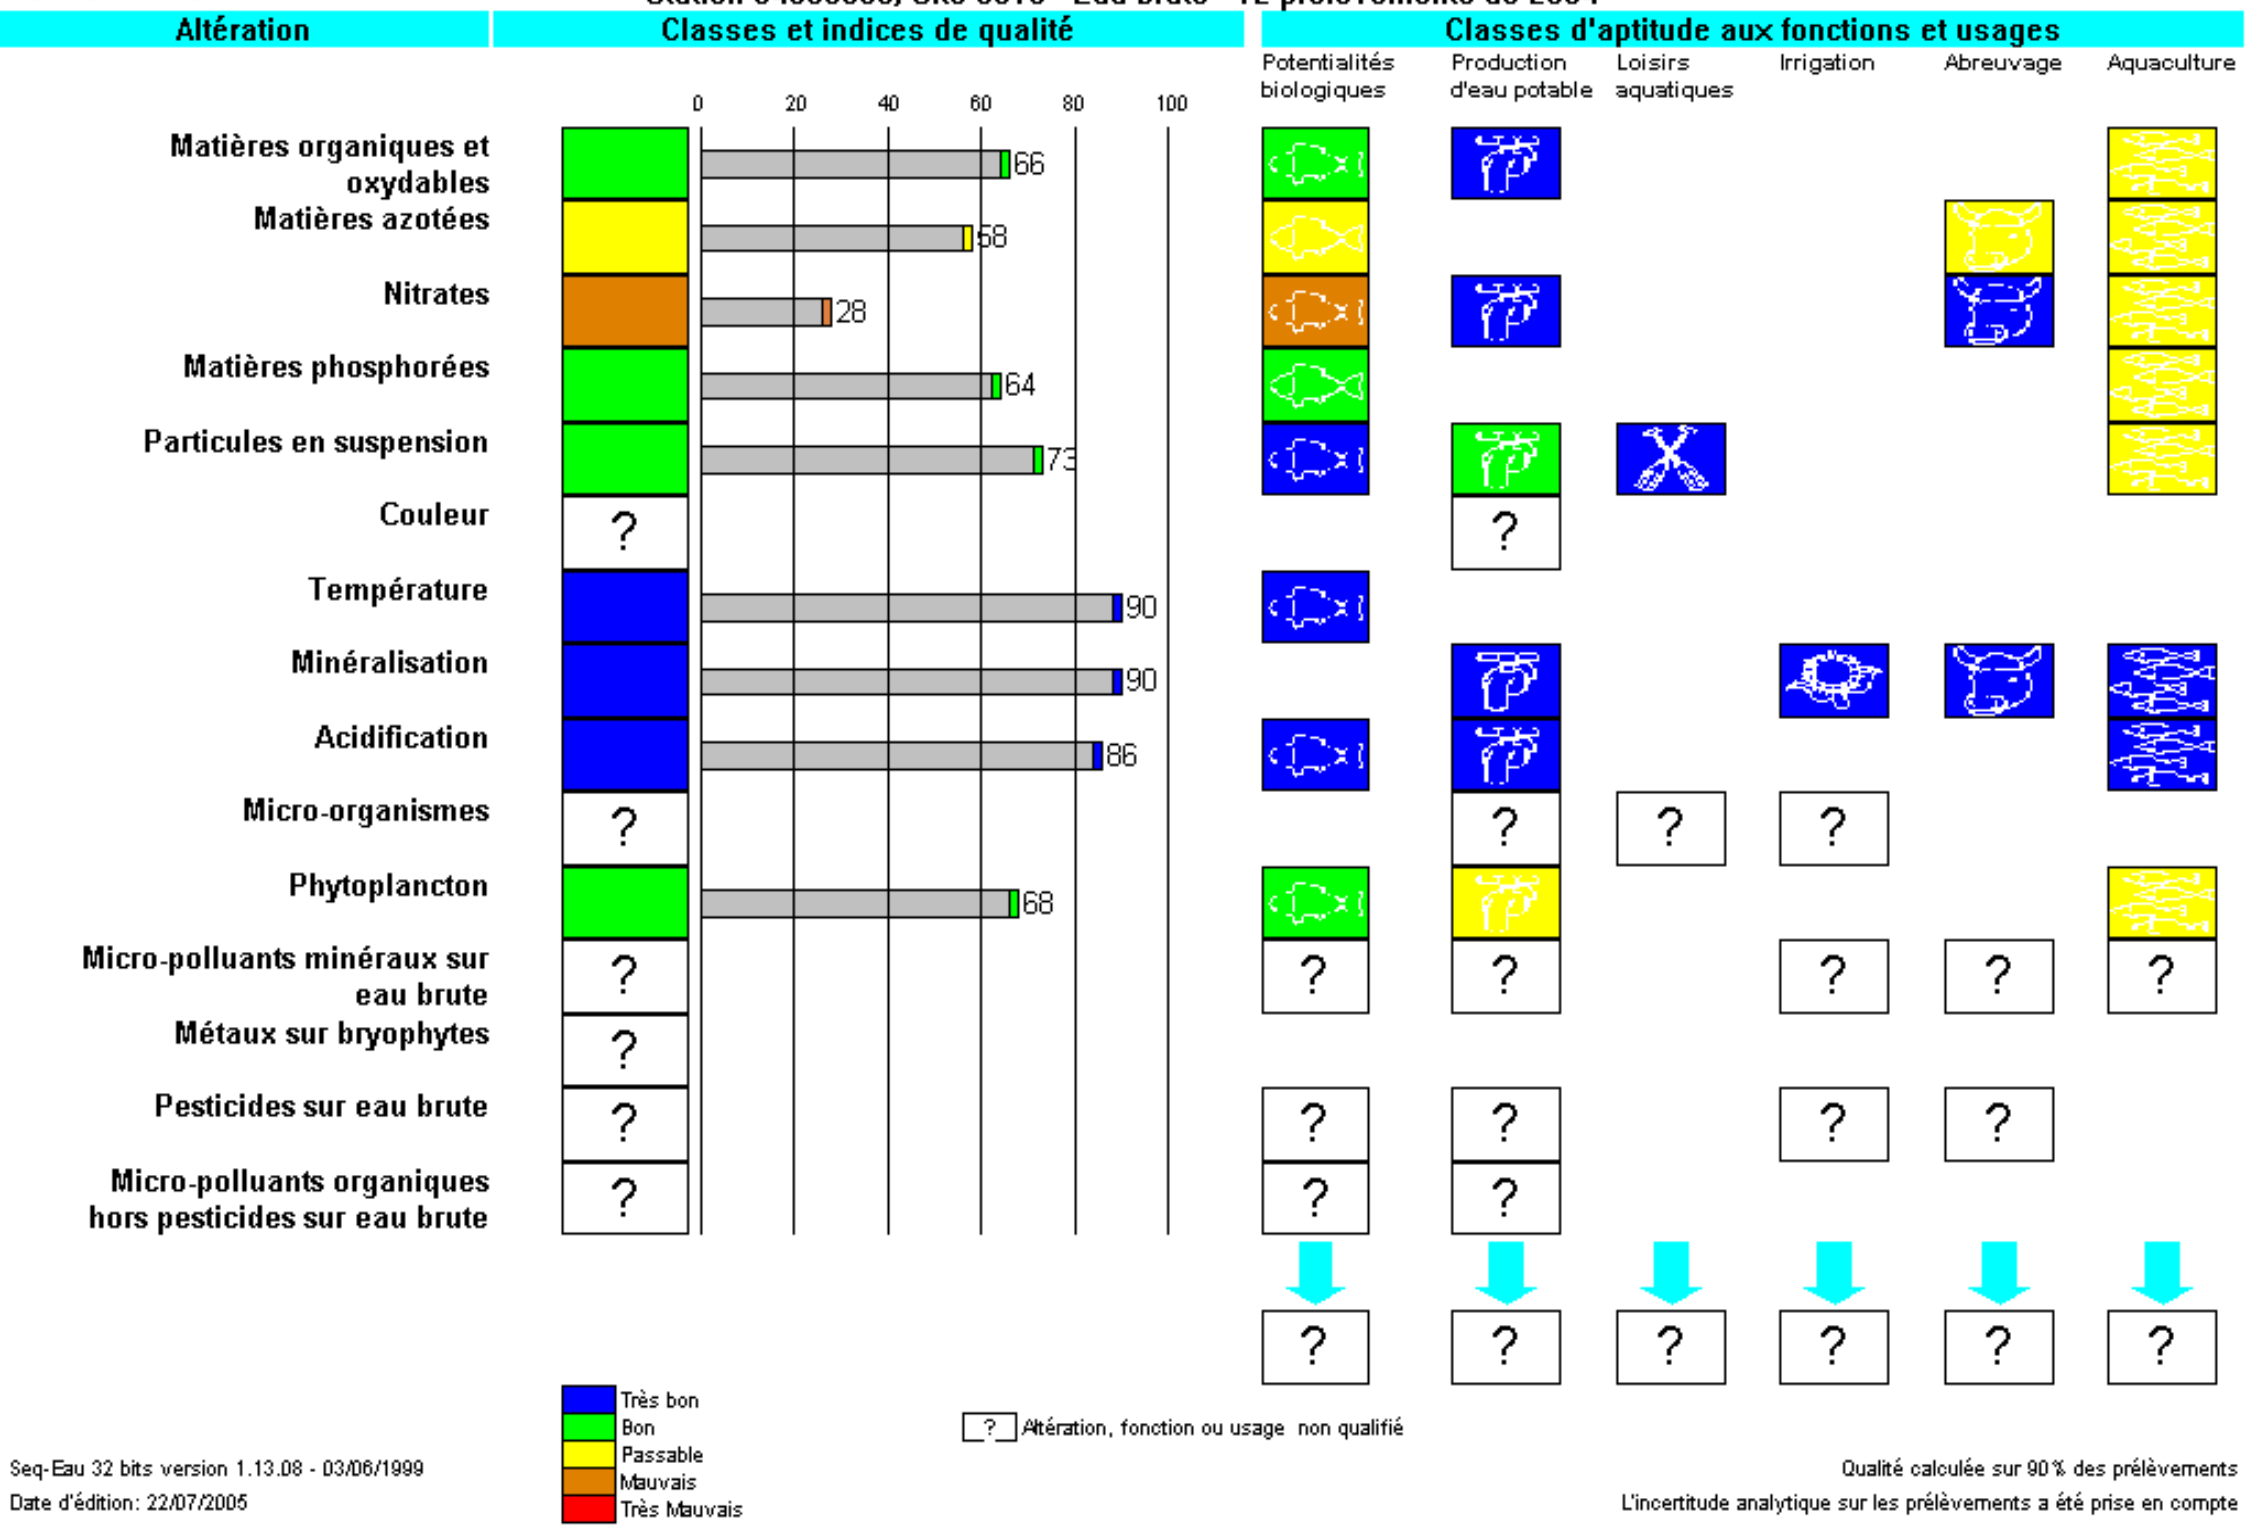

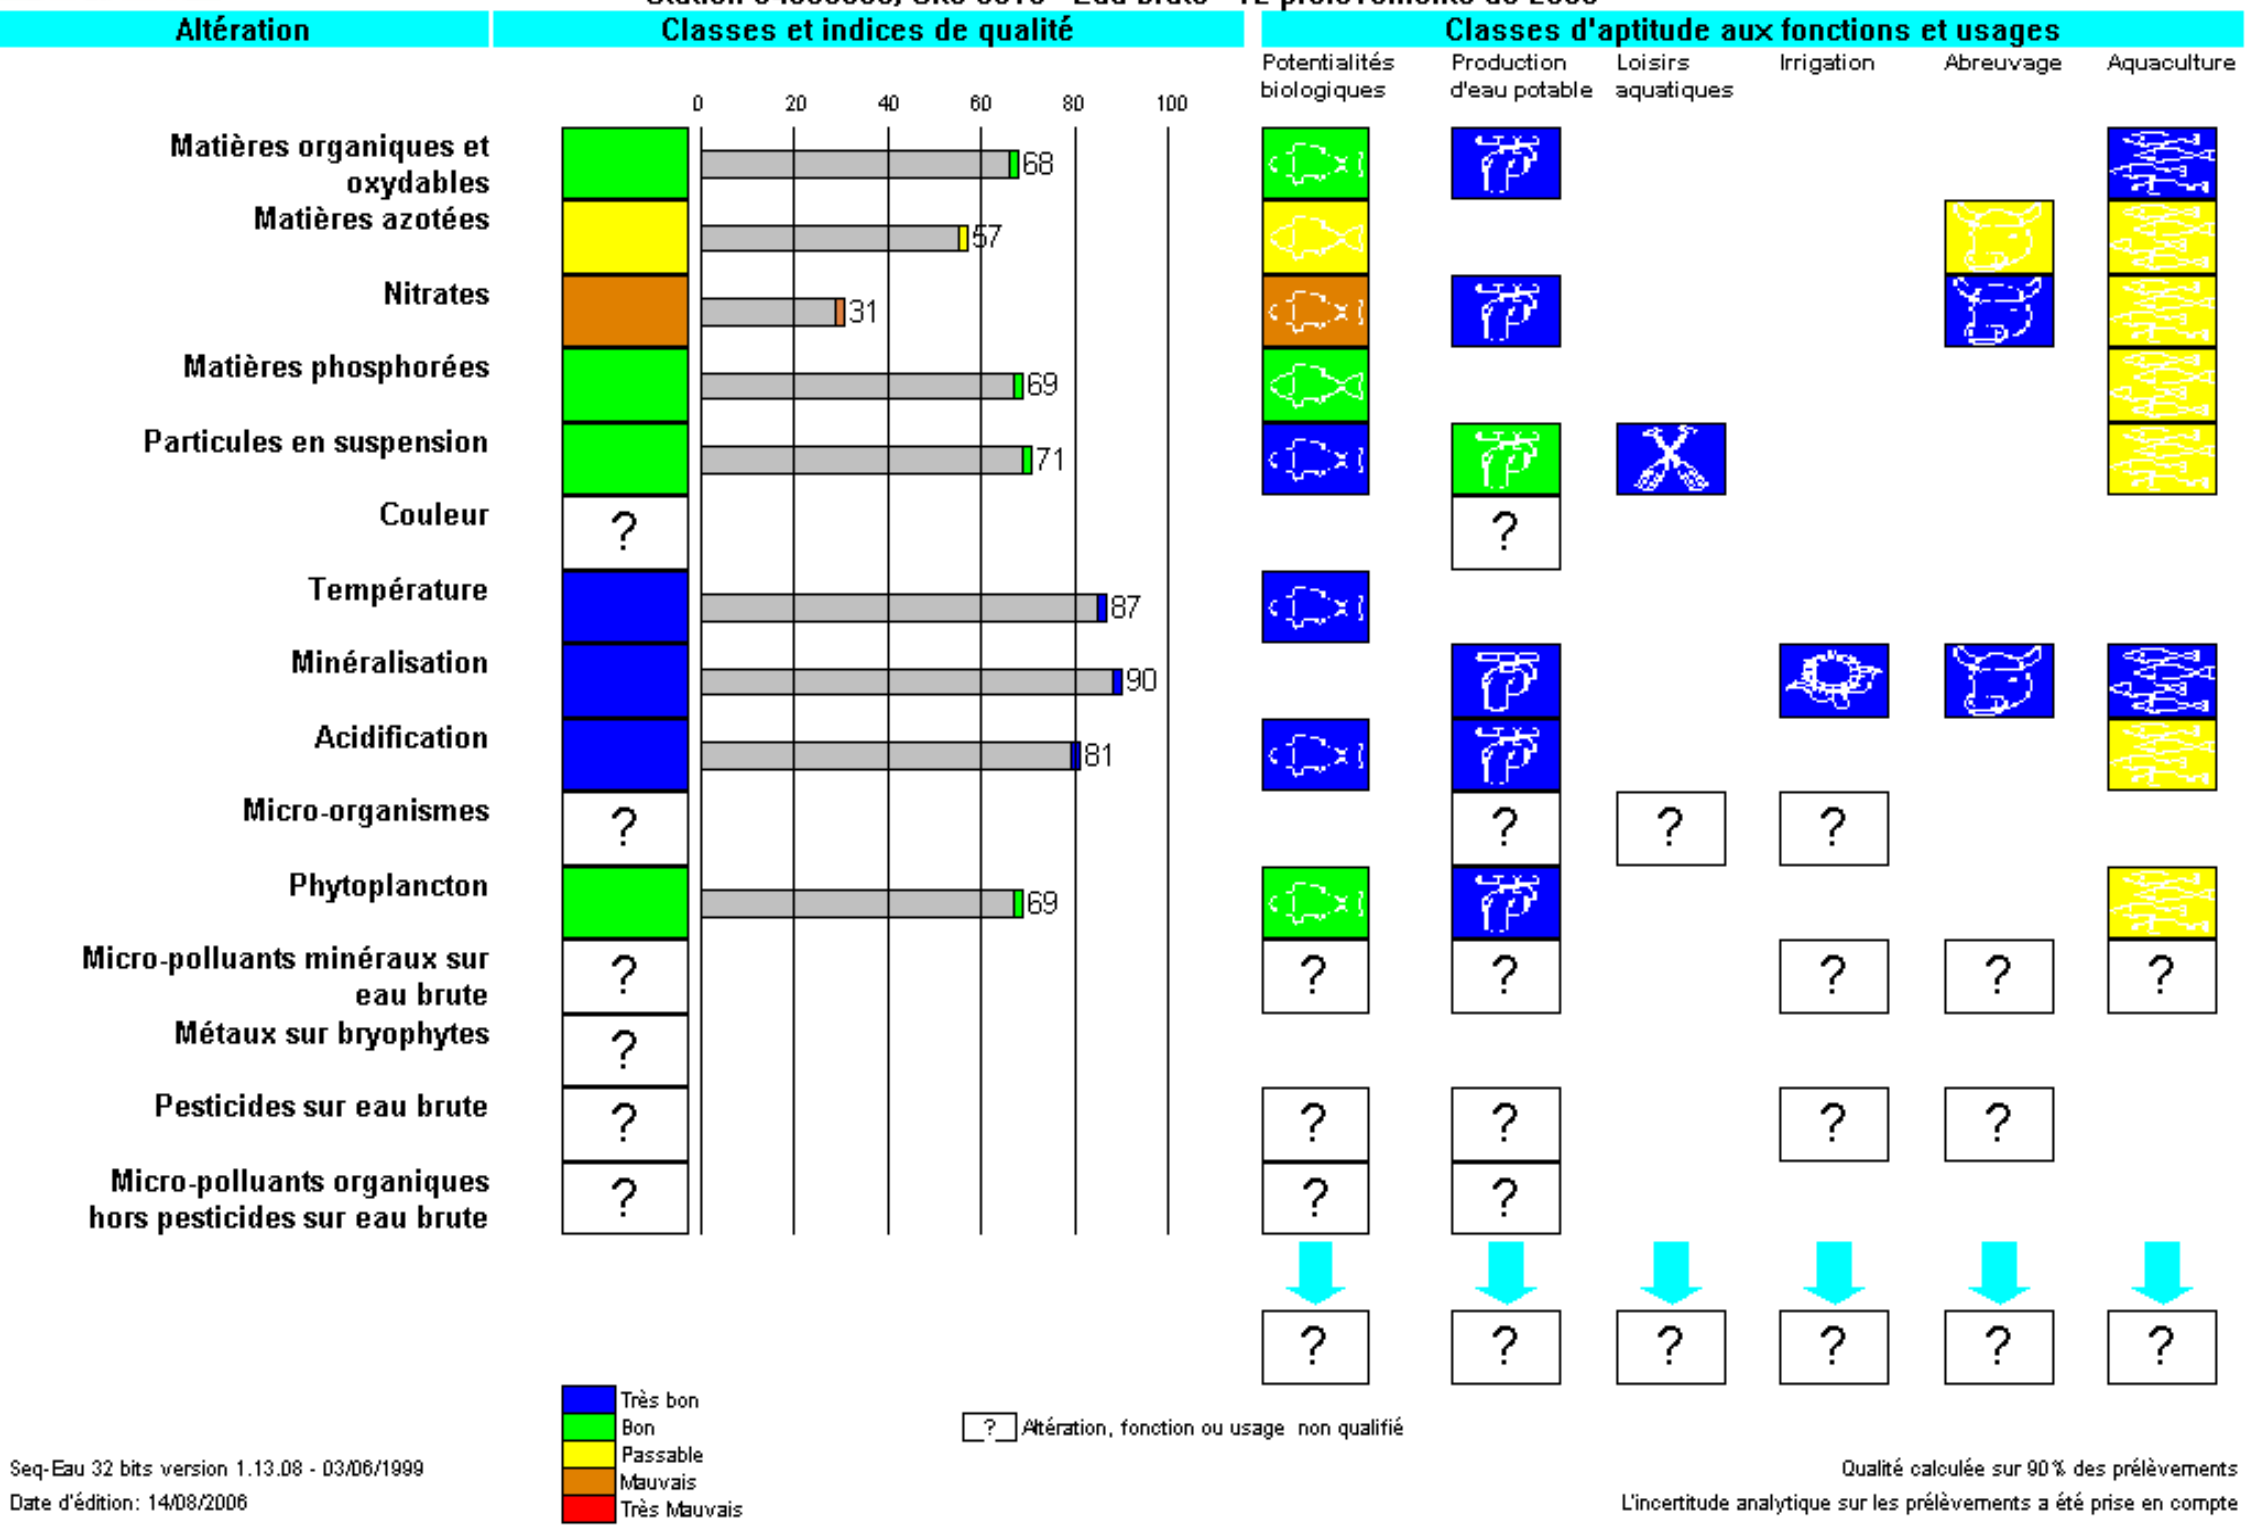

Altération	Classes et indices de qualité						Classes d'aptitude aux fonctions et usages						
		0	20	40	60	80	100	Potentialités biologiques	Production d'eau potable	Loisirs aquatiques	Irrigation	Abreuvement	Aquaculture
Matières organiques et oxydables							64						
Matières azotées							54						
Nitrates							31						
Matières phosphorées							72						
Particules en suspension							71						
Couleur	?								?				
Température							74						
Minéralisation							88						
Acidification							67						
Micro-organismes	?								?	?	?		
Phytoplancton							60						
Micro-polluants minéraux sur eau brute	?								?		?	?	?
Métaux sur bryophytes	?												
Pesticides sur eau brute	?							?	?		?	?	
Micro-polluants organiques hors pesticides sur eau brute	?							?	?				
								?	?	?	?	?	?

Très bon

Bon

Passable

Mauvais

Très Mauvais

?


Altération, fonction ou usage non qualifié

Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999

Date d'édition: 11/06/2007

Qualité calculée sur 90% des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

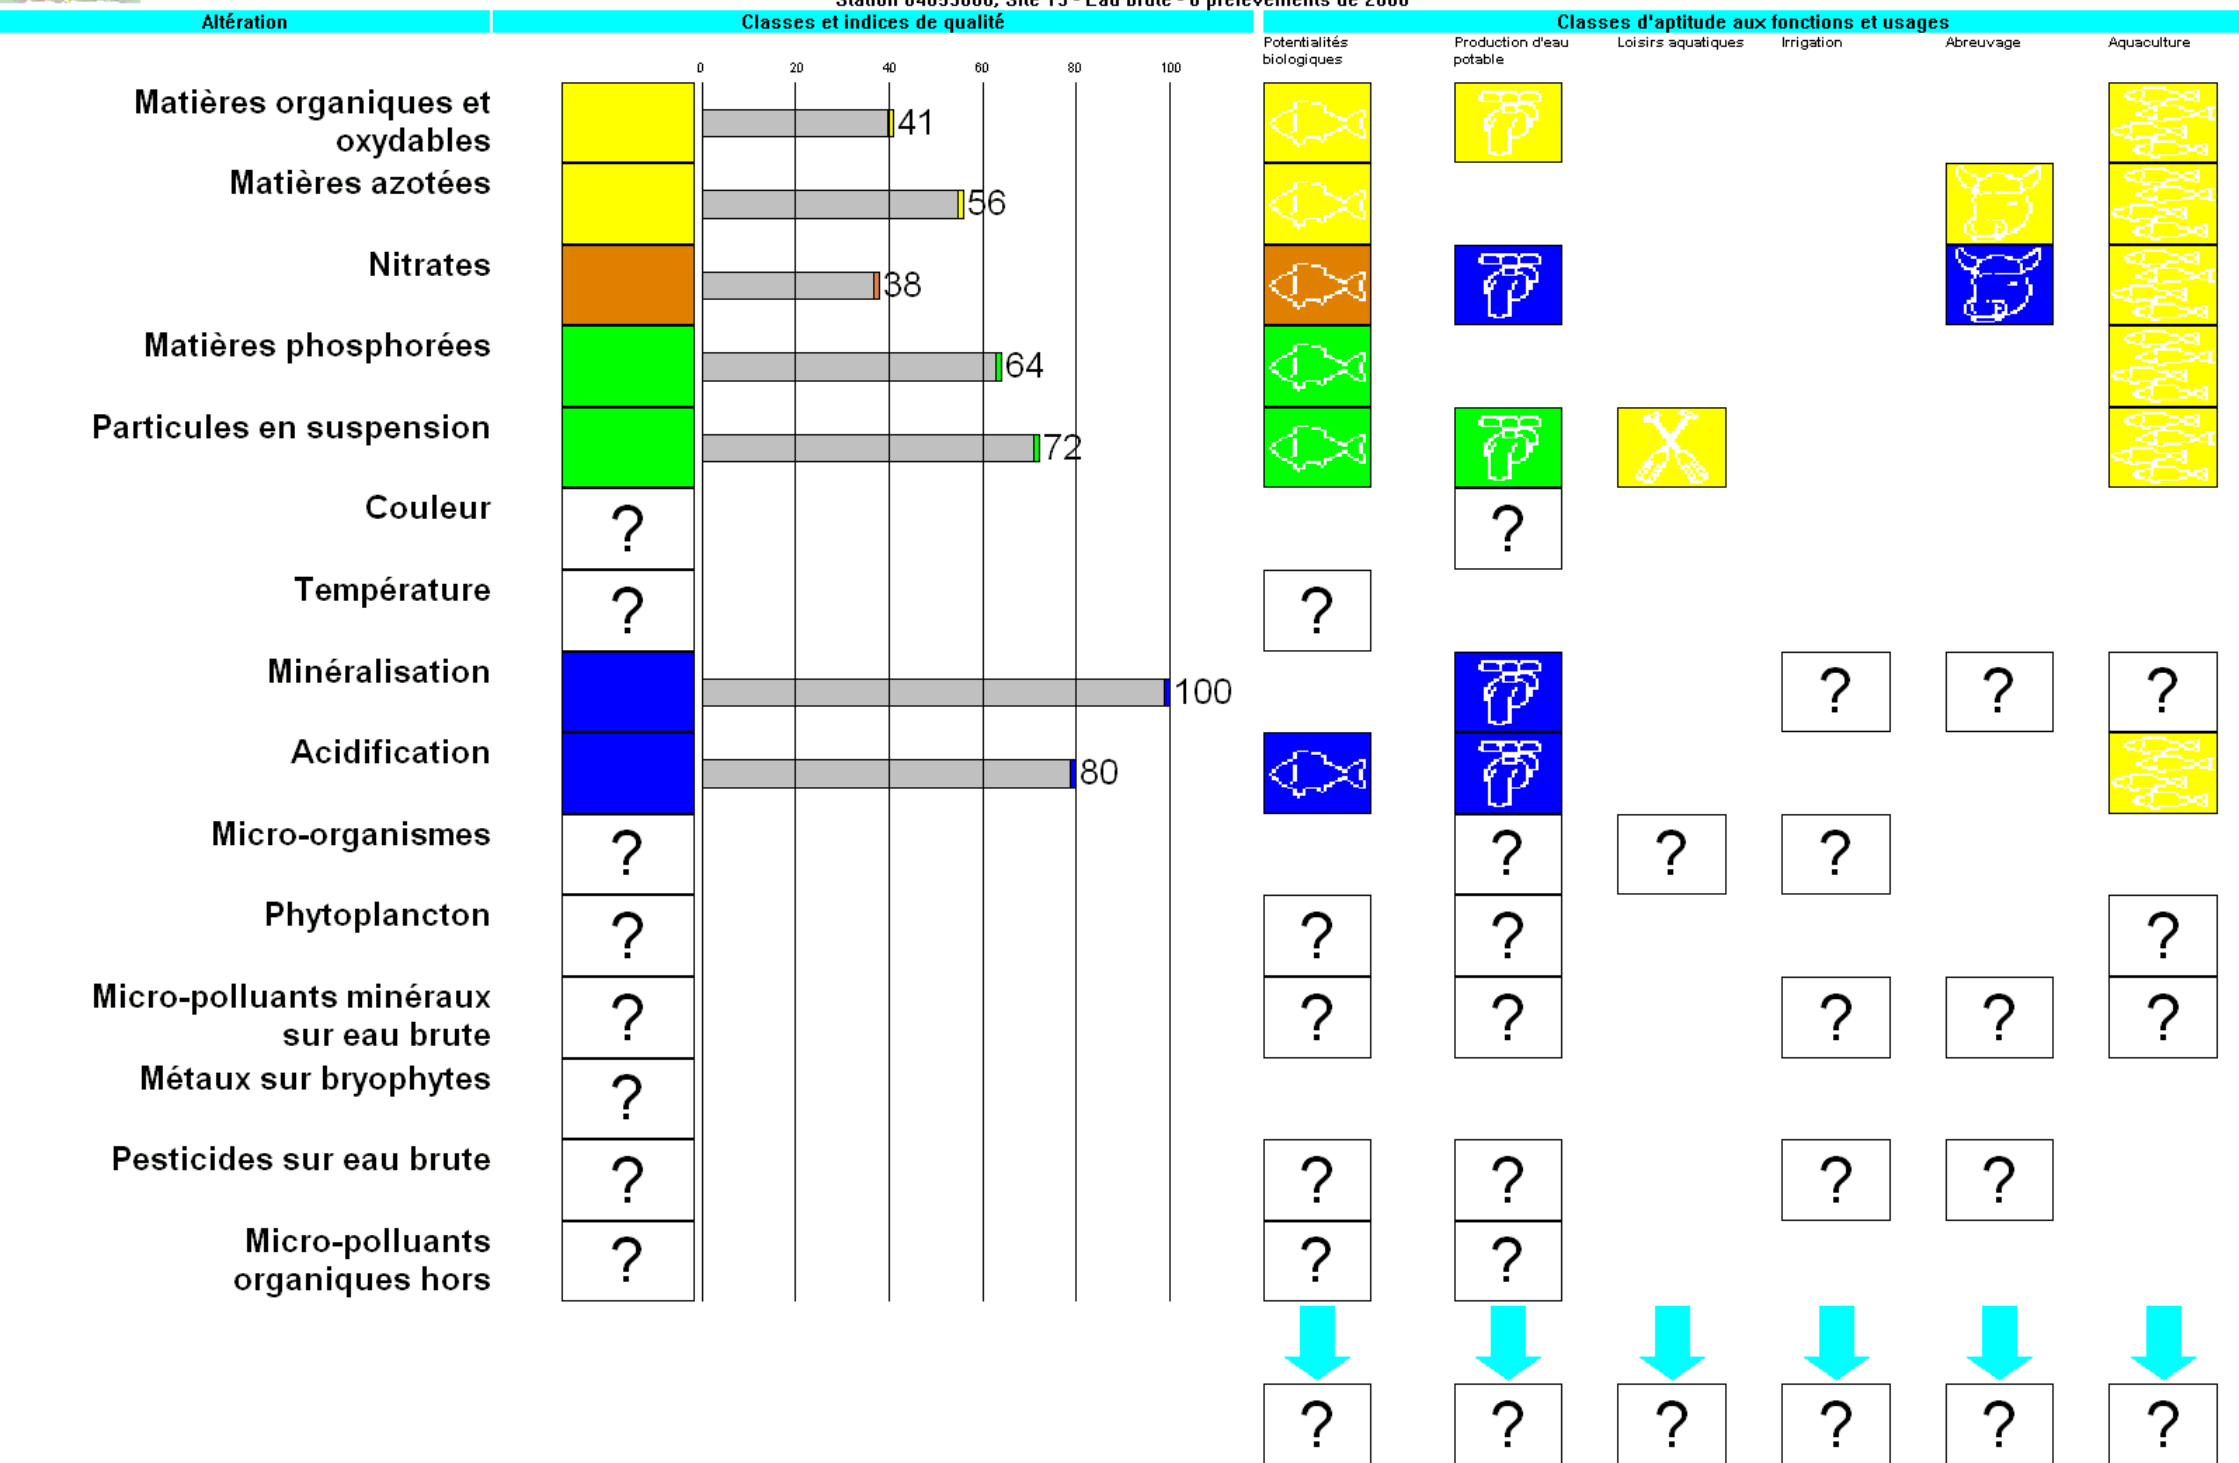

Altération, fonction ou usage non qualifié