

Rivière :

CHER

Station :

04065000
FOECY-Cher

Commune :

FOECY (18096)

Localisation :

CHER à FOECY

Pont D30

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	585 950	2 240 940
Lambert 93 :	635 704	6 674 548
Altitude (m) :	102	





Qualité des eaux

Station : FOECY-Cher

Code : 04065000

Cours d'eau : CHER


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
18/12/2008	14:20		4.1	7.1	240	12.8	98	22	2.4		8.3	1.5	0.08	0.05	14.8	< .1	0.098		
26/11/2008	10:50		6.1	8.2	278	11.8	95	64	< 2		8.5	1.3	0.05	0.06	15.1	0.12	0.139		
23/10/2008	15:00		12.7	7.7	453	11.0	103	< 2	< 2		4.2	< .5	0.03	0.03	15	< .03	0.03	< .5	1
18/09/2008	15:30		16.7	8.0	363	8.1	84	< 2	< 2		5.1	1.5	0.03	0.02	10.8	< .03	0.058	< .5	< .5
13/08/2008	13:00		19.5	7.6	834	8.6	95	< 2	< 2		4.1	0.5	< .03	0.05	17.9	0.11	0.05	1	1
24/07/2008	16:00		21.0	8.1	332	13.1	150	< 2	< 2		4.1	0.7	0.03	0.04	19.1	< .03	0.03	1	< .5
19/06/2008	14:00		17.3	7.7	232	8.7	91	20	< 2		7.7	1.1	0.04	0.04	10.4	0.1	0.081	2	3
21/05/2008	09:50		16.4	7.1	292	8.1	84	10	< 2		6.4	1.3	0.04	0.04	12.7	0.07	0.066	< .5	5
23/04/2008	16:20		12.1	7.8	193	10.1	95	60	2.5		8.3	1.5	0.03	0.04	7.9	0.05	0.102	2	11
20/03/2008	15:10		7.9	7.1	298	11.5	97	12	2.5		7.1	0.9	0.07	0.06	11.3	0.13	0.118	2	6
21/02/2008	13:40		7.5	7.2	431	11.8	99	5	< 2		4.1	0.7	0.04	0.03	21.9	0.08	0.048		
24/01/2008	14:20		6.4	7.1	256	12.2	98	14	< 2		5.6	0.7	0.03	0.04	15	0.13	0.069		


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
12/12/2007	08:25		6.5	6.2	297	9.6	76	16	1.3		6.9	1.1	0.07	0.07	12	0.189	0.11		
06/11/2007	16:00		10.4	7.6	567	9.4	81	< 2	0.5		4.7	< 1	< .05	0.03	15.5	0.023	0.02		
02/10/2007	16:10		21.4	8.6	239	9.8	105	11	1.1		6.7	< 1	< .05	0.03	7.6	0.111	0.05	1	7
06/09/2007	09:50		16.7	7.5	309	9.1	89	5.6	0.6		8.4	< 1	< .05	0.03	12.5	0.134	0.08	< 1	2
03/08/2007	12:15		20.6	7.9	349	9.8	103	33	1.5		5.8	< 1	< .05	0.02	13	0.122	0.08	2	9
03/07/2007	15:15		18.3	7.7	326	8.8	89	8.6	0.8		7.0	< 1	< .05	0.03	12.3	0.175	0.09	< 1	2
06/06/2007	08:00		18.9	7.8	284	10.4	106	6.4	< .5		5.9	< 1	< .05	0.04	10.5	0.184	0.09	0.32	1.49
09/05/2007	19:45																		
09/05/2007	19:00		16.3	8.6	345	10.1	98	14	0.8		4.9	< 1	< .05	0.06	15.2	0.096	0.05	10.37	1.8
04/04/2007	09:45		9.8	7.7	259	10.4	88	14	1.6		5.5	< 1	< .05	< .02	12.3	0.068	0.06	4.05	4.8
12/03/2007	09:30		8.7	7.6	257	9.7	80	25	0.6		7.0	< 1	< .05	0.03	17	0.106	0.07	3.85	4.09
07/02/2007	18:10		5.4	7.8	271	11.9	91	13	1.1		5.9	< 1	< .05	0.04	24	0.133	0.07		
16/01/2007	13:00		8.4	7.7	294	11.2	92	8.4	1		5.7	< 1	< .05	0.04	22.1	0.116	0.06		
06/12/2006	14:15		10.9	8.0	624	9.6	83	17		22	7.2	< 1	< .05	0.06	17.1	0.134	0.08		
23/11/2006	13:45		10.6	8.4	497	13.1	113	< 2		12	4.8	< 1	< .05	0.02	17.4	0.079	0.04		
27/10/2006	15:30		13.9	8.5	482	9.5	88	5	0.5	17	6.7	< 1	< .05	0.03	13.3	0.146	0.06	0.94	2.57
19/09/2006	10:15		18.2	7.6	397	7.5	75	6.6	0.5	15	5.4	< 1	0.07	0.08	10	0.068	0.03	2.3	12.24
29/08/2006	14:00		17.2	8.2	448	9.7	96	7.2	2.3	14	4.9	< 1	< .05	0.06	14.1	< .01	< .02	14.8	11.93
24/07/2006	18:30		26.6	8.0	426	10.1	118	2	1	16	3.6	< 1	< .05	0.04	23.3	0.13	0.04	0.78	0.35
28/06/2006	18:00		24.6	7.8	436	8.5	97	7.4	1.1	12	4.5	< 1	< .05	0.03	12	0.251	0.1	1.51	1.13
30/05/2006	15:00		15.7	8.1	691	9.8	94	12	0.6	13	5.1	< 1	< .05	0.04	18	0.117	0.04	3.48	2.69
26/04/2006	16:45		17.1	7.9	277	9.4	92	14	0.9	13	5.6	< 1	< .05	0.03	13	0.094	0.03	14.04	6.6
28/03/2006	15:30		12.9	7.0	257	9.6	87	22	1.9	22	7.1	< 1	< .05	0.04	15.2	0.098	0.03	10.03	5.52
28/02/2006	15:00		6.8	7.4	288	10.9	87	13		17	6.1	< 1	< .05	0.05	19.3	0.085	0.02		
24/01/2006	18:45		6.4	8.1	292	9.8	78	7.8		14	5.1	< 1	< .05	0.09	21.6	0.104	< .02		


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
27/12/2005	11:20		5.1	7.9	306	10.6	83	4.2		16	6.1	< 1	0.17	0.08	14	0.092	0.03		
29/11/2005	15:15		7.5	8.4	489	13.4	108	9.8		20	6.2	< 1	< .05	0.04	14.5	< .01	0.02		
11/10/2005	17:10		17.3	8.2	469	12.8	100	< 2	1.3	9.4	3.8	< 1	< .05	0.05	11.5	< .01	< .02	0.54	1.48
13/09/2005	15:40		20.1	8.4	423	10.7	100	< 2	1.9	14	4.4	< 1	< .05	0.05	9.4	0.047	0.02	1.24	2.08
09/08/2005	16:00		24.7	7.9	437			< 2	1.6	13	4.3	< 1	< .05	0.04	11.6	< .01	0.02	0.92	1.43
04/07/2005	14:30		22.3	7.8	460	7.1	78	4.8	1.1	8.5	3.6	< 1	< .05	0.04	16.2	0.194	0.09	0.43	1.16
14/06/2005	16:00		22.8	7.6	547	8.8	97	5.6	1.3	20	3.8	< 1	< .05	0.05	18.1	0.03	0.03	1.57	3.31
11/05/2005	08:30		13.8	7.8	301	8.4	78	12	0.7	15	5.4	< 1	< .05	0.03	12.8	0.1	0.04	1.51	8.59
13/04/2005	12:00		13.1	7.9	388	9.2	84	19	0.6	16	5.6	< 1	0.06	0.04	13.7	0.08	0.03	7.99	6.22
01/03/2005	11:15		1.6	7.8	295	12.3	88	9	2.9	15	4.5	0.5	< .05	0.04	17	0.08	0.09	4	< 2
01/02/2005	11:10		3.5	7.9	236	12.9	97	17		22	6.0	0.8	0.06	0.04	17	0.12	0.12		
11/01/2005	11:05		6.7	7.4	266	10.9	89	9		16	5.7	0.7	0.05	0.07	16	0.13	0.1		
14/12/2004	11:05		4.1	7.7	304	11.9	91	3		20	6.3	0.6	0.07	0.05	14	0.15	0.09		
09/11/2004	11:35		9.6	7.7	401	10.4	91	2		19	6.0	0.6	< .05	< .03	14	0.21	0.1		
11/10/2004	15:00		16.5	8.6	433	12.6	129	16	9	25	5.6	1.3	< .05	0.04	9.3	< .05	0.09	140	45
15/09/2004	15:15		18.9	7.9	355	9.9	107	< 2	1.3	24	6.0	0.7	< .05	0.03	14	0.15	0.08	7	5
10/08/2004	13:45		23.2	8.7	325	10.7	125	38	5	46	8.3	1.7	< .05	0.07	8.2	0.06	0.18	210	94
12/07/2004	13:20		19.3	8.3	435	10.2	111	18	5.1	25	4.1	1	< .05	0.06	13	< .05	0.06	97	23
08/06/2004	15:15		22.4	8.0	449	9.4	108	7	1.7	15	4.1	0.5	< .05	0.05	20	0.07	0.09	10	5
11/05/2004	12:20		13.9	7.7	244	9.8	95	22	2.5	21	6.9	0.9	< .05	0.04	11	0.11	0.1	11	6
14/04/2004	13:45		10.8	7.4	237	10.6	96	12	2.6	16	5.7	0.6	< .05	0.03	15	0.12	0.08	10	4
10/03/2004	15:40		5.3	7.6	268	12.3	97	15	2.6	20	6.2	0.9	< .05	0.05	18	0.08	0.1	11	6
11/02/2004	14:30		5.9	7.3	318	12.0	96	8		12	4.5	0.5	< .05	0.07	26	0.1	0.08		
14/01/2004	10:55		7.9	7.6	238	11.0	93	130		42	8.1	1.8	0.09	0.07	27	0.11	0.4		


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
09/12/2003	12:15		5,7	7,8	231	11,6	93	22		23	6,9	1	0,06	0,07	21	0,11	0,12		
13/11/2003	10:40		8,6	7,7	432	11,0	94	10		22	5,7	0,9	< .05	0,05	18	< .05	0,08		
15/10/2003	10:30		14,2	8,2	393	9,1	89	16	5,2	27	5,0	0,8	< .05	< .03	7,9	< .05	0,08	160	46
10/09/2003	14:10		17,5	8,1	397	9,7	102	6	2,6	20	4,8	0,6	< .05	0,04	9,4	< .05	0,06	17	8
13/08/2003	10:40		25,6	7,7	417	6,0	73	6	1,1	15	4,2	0,6	< .05	0,14	13	0,05	0,06	17	8
09/07/2003	10:00		21,5	8,2	364	12,9	146	34	7	38	3,7	1,4	< .05	0,05	15	< .05	0,09	240	43
11/06/2003	14:55		24,2	7,9	482	9,2	110	12	1,2	16	4,3	0,6	< .05	0,05	18	0,12	0,08	5	3
13/05/2003	12:10		16,2	7,9	371	9,7	99	11	2,2	17	4,2	0,7	< .05	0,07	16	< .05	0,08	28	11
09/04/2003	15:55		11,9	8,6	408	14,6	136	20	8	31	4,5	1	< .05	0,07	21	< .05	0,07	69	13
12/03/2003	10:45		10,5	7,7	272	10,5	94	16	2,3	18	5,0	0,7	< .05	0,03	17	0,07	0,09	12	5
12/02/2003	13:15		5,4	7,1	244	12,1	96	35		21	6,3	0,9	< .05	0,04	17	0,1	0,16		
15/01/2003	11:20		3,5	7,7	287	12,4	93	10		16	5,5	0,7	< .05	0,04	20	0,1	0,09		
11/12/2002	15:45		6,9	7,9	238	11,5	95	18		23	7,4	1	< .05	0,05	14	0,11	0,11		
13/11/2002	10:40		11,7	7,6	315	9,6	89	38		34	10,0	1,5	0,09	0,06	20	0,18	0,23		
09/10/2002	12:40		13,6	7,8	376	10,2	98	3	< 1	22	6,0	0,6	< .05	0,03	13	0,19	0,1	< 2	< 2
12/09/2002	12:30		17,7	7,9	318	8,4	88	8	1	19	6,8	0,8	< .05	0,04	10	0,28	0,14	3	2
21/08/2002	15:00		22,8	8,0	394	9,1	106	2	1,1	15	4,9	0,5	< .05	0,06	11	0,17	0,09	2	< 2
10/07/2002	13:25		19,9	7,9	526	8,6	95	2	1	10	4,0	0,6	< .05	0,06	16	0,08	0,07	< 2	< 2
12/06/2002	13:30		18,9	7,7	319	8,4	91	11	1,1	18	5,7	0,7	0,07	0,07	13	0,27	0,14	4	3
16/05/2002	13:45		19,6	8,1	480	11,7	128	19	5,2	23	4,9	1,3	< .05	0,08	13	< .05	0,12	66	37
09/04/2002	14:30		13,8	8,8	410	14,4	139	17	8	25	5,5	1,4	< .05	0,06	16	< .05	0,1	91	48
12/03/2002	14:20		10,8	8,0	374	11,4	103	10	2,3	16	5,2	0,8	< .05	0,04	19	0,12	0,11	15	7
13/02/2002	14:10		10,0	7,9	330	11,4	101	7		16	5,5	0,6	< .05	0,04	16	0,13	0,1		
16/01/2002	14:37		5,9	7,9	377	12,4	100	3		14	5,3	0,6	0,1	0,1	22	0,16	0,08		
12/12/2001	13:10		4,0	7,9	337	12,3	94	3	2,2		6,0	0,6	0,05	0,06	15	0,18	0,09		
14/11/2001	13:40		7,4	8,1	437	12,4	103	< 2	1,4		5,5	0,5	< .05	0,03	18	0,24	0,11		
09/10/2001	13:00		15,7	7,9	429	9,6	97	< 2	1,7		5,0	0,6	< .05	0,06	15	0,17	0,08	4	< 2


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
11/09/2001	16:20		16,8	8,2	572	11,1	115	8	2,3		5,5	0,9	< .05	0,05	14	0,06	0,06	28	14
22/08/2001	13:20		21,1	8,2	486	11,7	132	15	5,1		4,5	1,1	< .05	0,07	18	< .05	0,08	68	40
10/07/2001	11:30		20,1	7,8	234	8,5	94	34	2,9		7,6	1	0,07	0,07	7,9	0,19	0,19	15	10
13/06/2001	12:20		18,2	8,0	420	10,4	110	11	3,7		4,8	0,7	< .05	0,06	20	< .05	0,08	32	11
09/05/2001	11:30		12,7	7,8	221	10,3	97	43	2,5		8,1	1,1	0,07	0,05	9,6	0,11	0,16	5	< 2
10/04/2001	12:40		11,2	7,8	230	10,8	99	18	2,3		6,0	0,8	< .05	0,05	13	0,12	0,12	11	9
13/03/2001	12:00		9,8	7,8	255	11,1	98	49	3,7		7,5	1,2	0,06	0,06	13	0,14	0,22	13	11
13/02/2001	12:45		8,4	7,9	358	11,1	95	8	1,5		5,1	0,5	0,05	0,06	19	0,16	0,11		
17/01/2001	13:00		6,2	7,9	359	12,4	100	4	1,6		5,1	0,5	< .05	0,05	19	0,16	0,09		
11/12/2000	12:30		9,3	7,8	288	11,1	97	12	1,6			0,8	0,06	0,08	17	0,18	0,12		
14/11/2000	12:45		9,6	7,9	265	10,5	92	8	1,8			0,8	0,09	0,05	10	0,21	0,12		
09/10/2000	12:40		13,5	8,0	446	9,9	95	3	1,2			0,8	0,05	0,04	13	0,26	0,19	3	2
11/09/2000	12:30		20,6	7,9	375	8,3	92	4	1,4			0,8	0,06	0,06	13	0,22	0,12	16	13
07/08/2000	14:30		20,9	7,9	496	9,2	102	3	1,7			0,7	< .05	< .05	19	0,16	0,08	3	< 2
10/07/2000	12:10		18,8	7,8	454	7,7	83	7	1,4			0,9	0,06	< .05	12	0,2	0,12	4	< 2
13/06/2000	13:00		19,3	7,8	228	8,2	89	34	2,5			1,1	0,05	0,07	7,5	0,25	0,24	16	11
09/05/2000	13:00		18,0	7,8	240	9,3	98	22	3,3			1,2	0,07	0,07	10	0,17	0,16	11	6
10/04/2000	13:00		11,4	7,9	330	11,3	104	10	2,9			1	< .05	0,04	15	0,08	0,11	19	11
13/03/2000	11:45		9,8	7,8	280	10,9	96	10	2,3			0,8	< .05	0,05	17	0,11	0,1	8	6
02/02/2000	12:20		7,5	7,7	415	11,5	96	6	3			0,9	0,13	0,12	25	0,16	0,1		
04/01/2000	12:50		6,2	7,7	255	12,1	97	23	2,8			1,1	0,11	0,05	20	0,15	0,15		

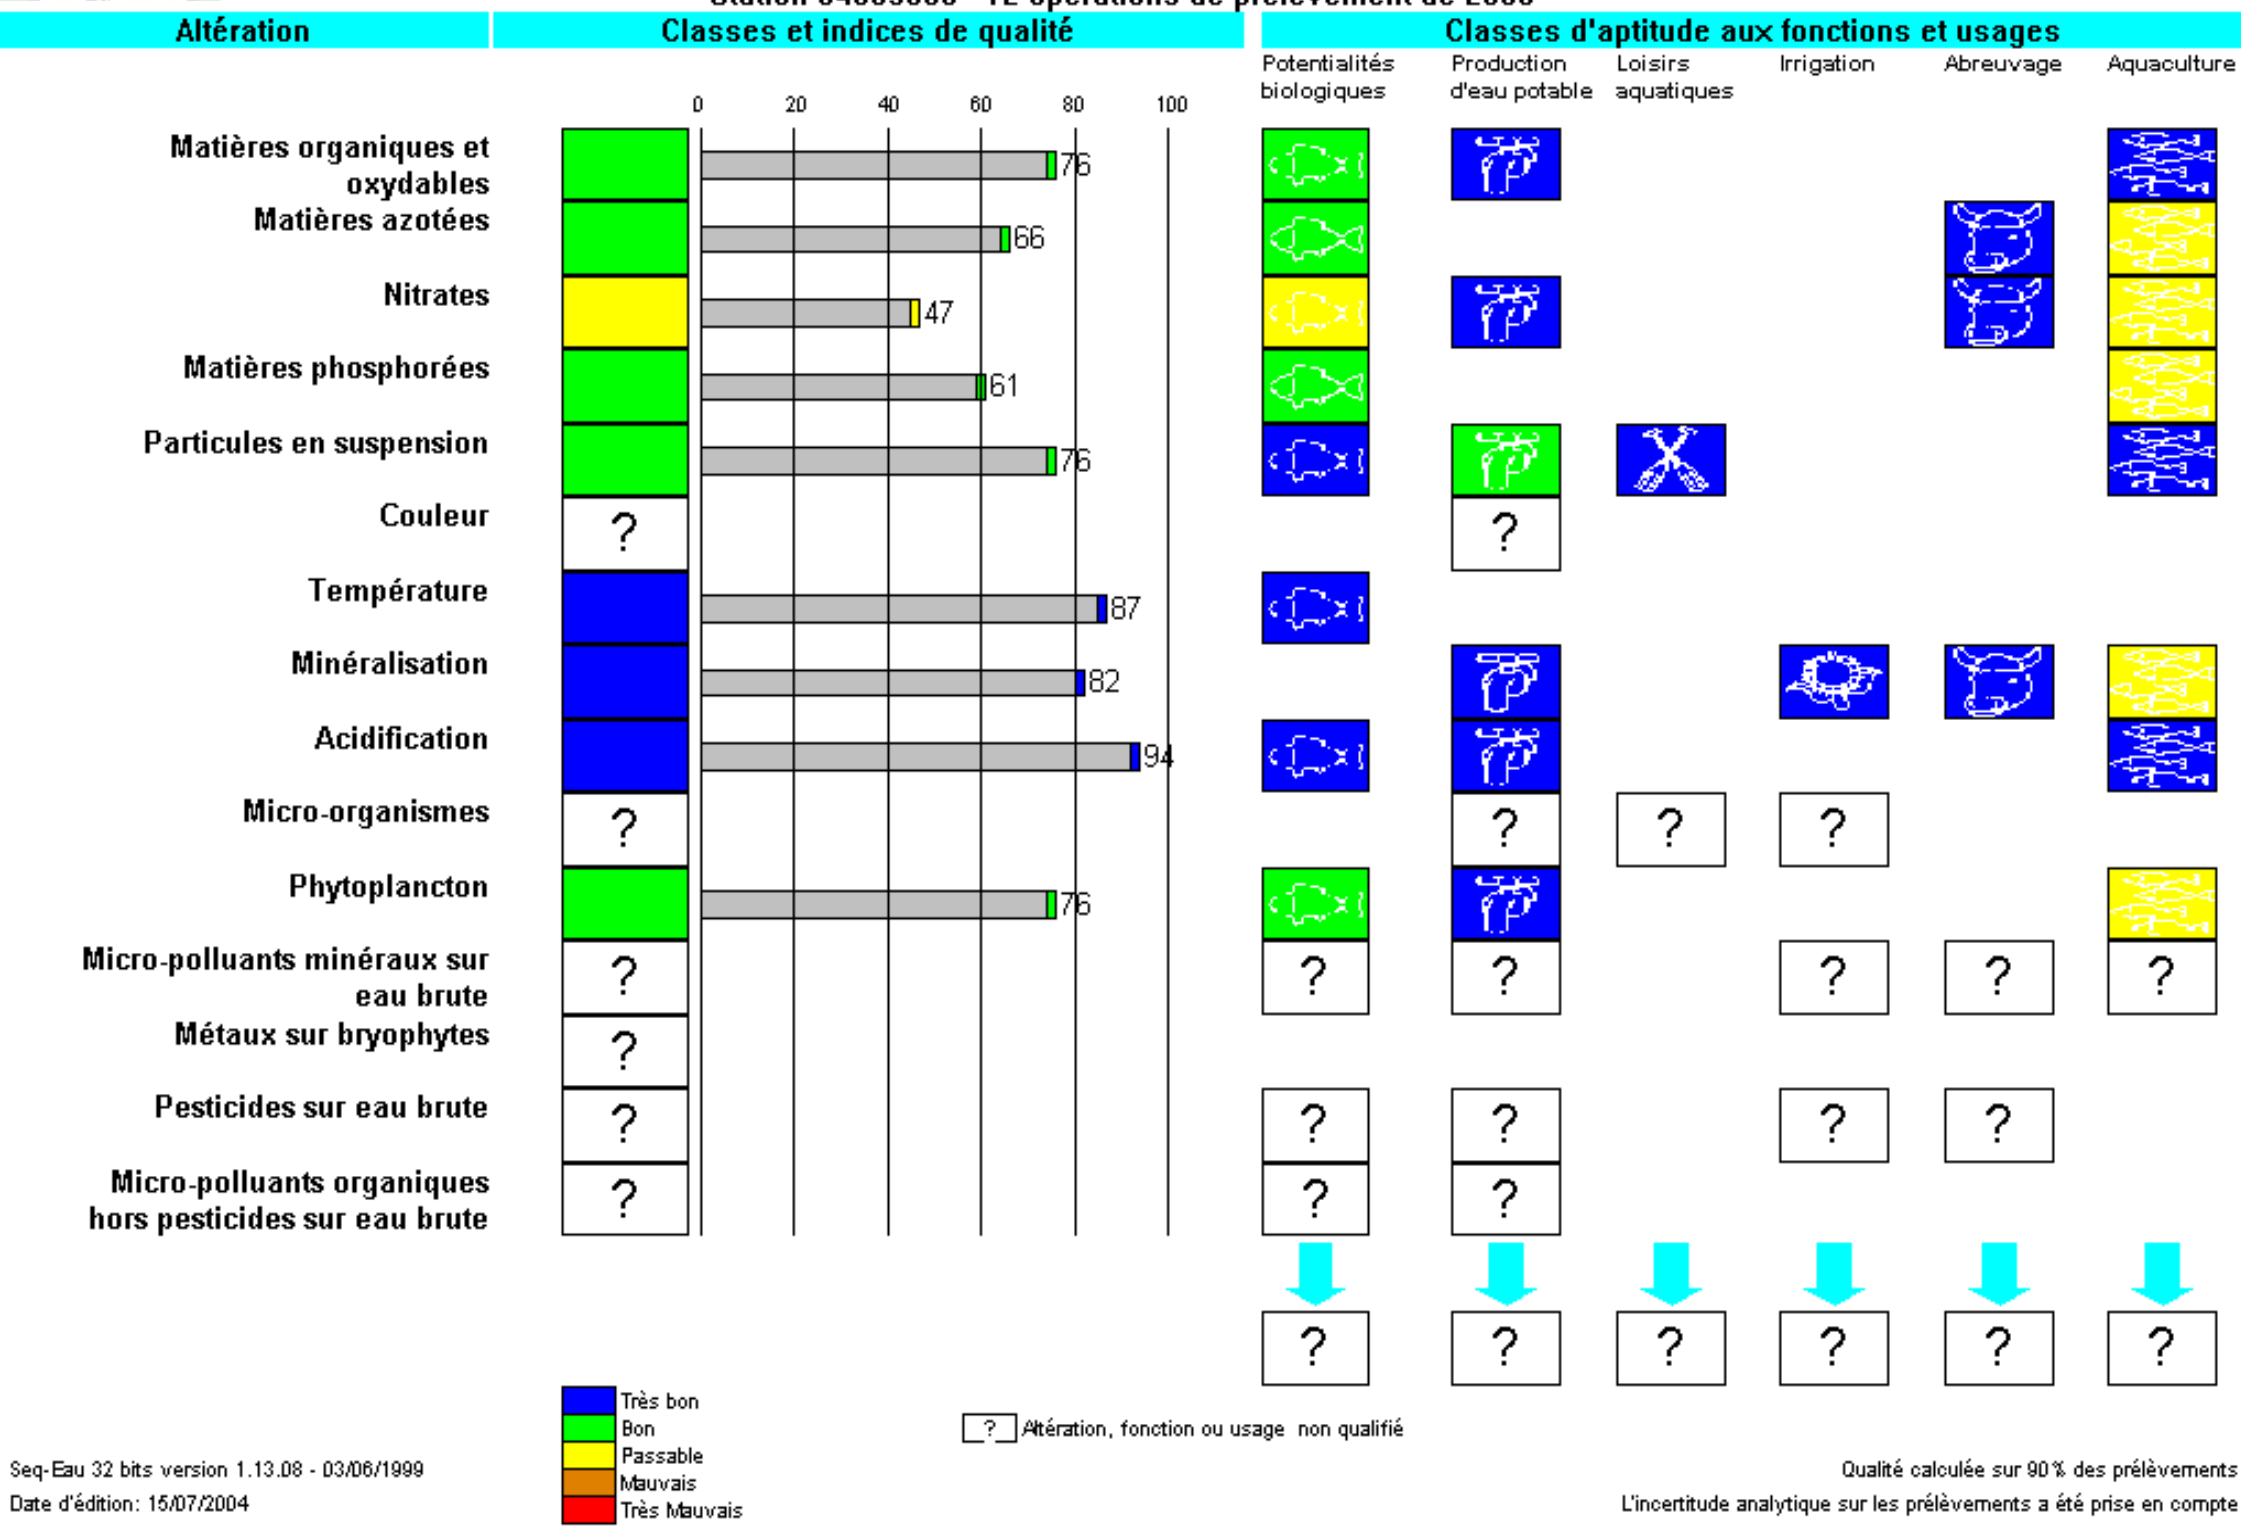


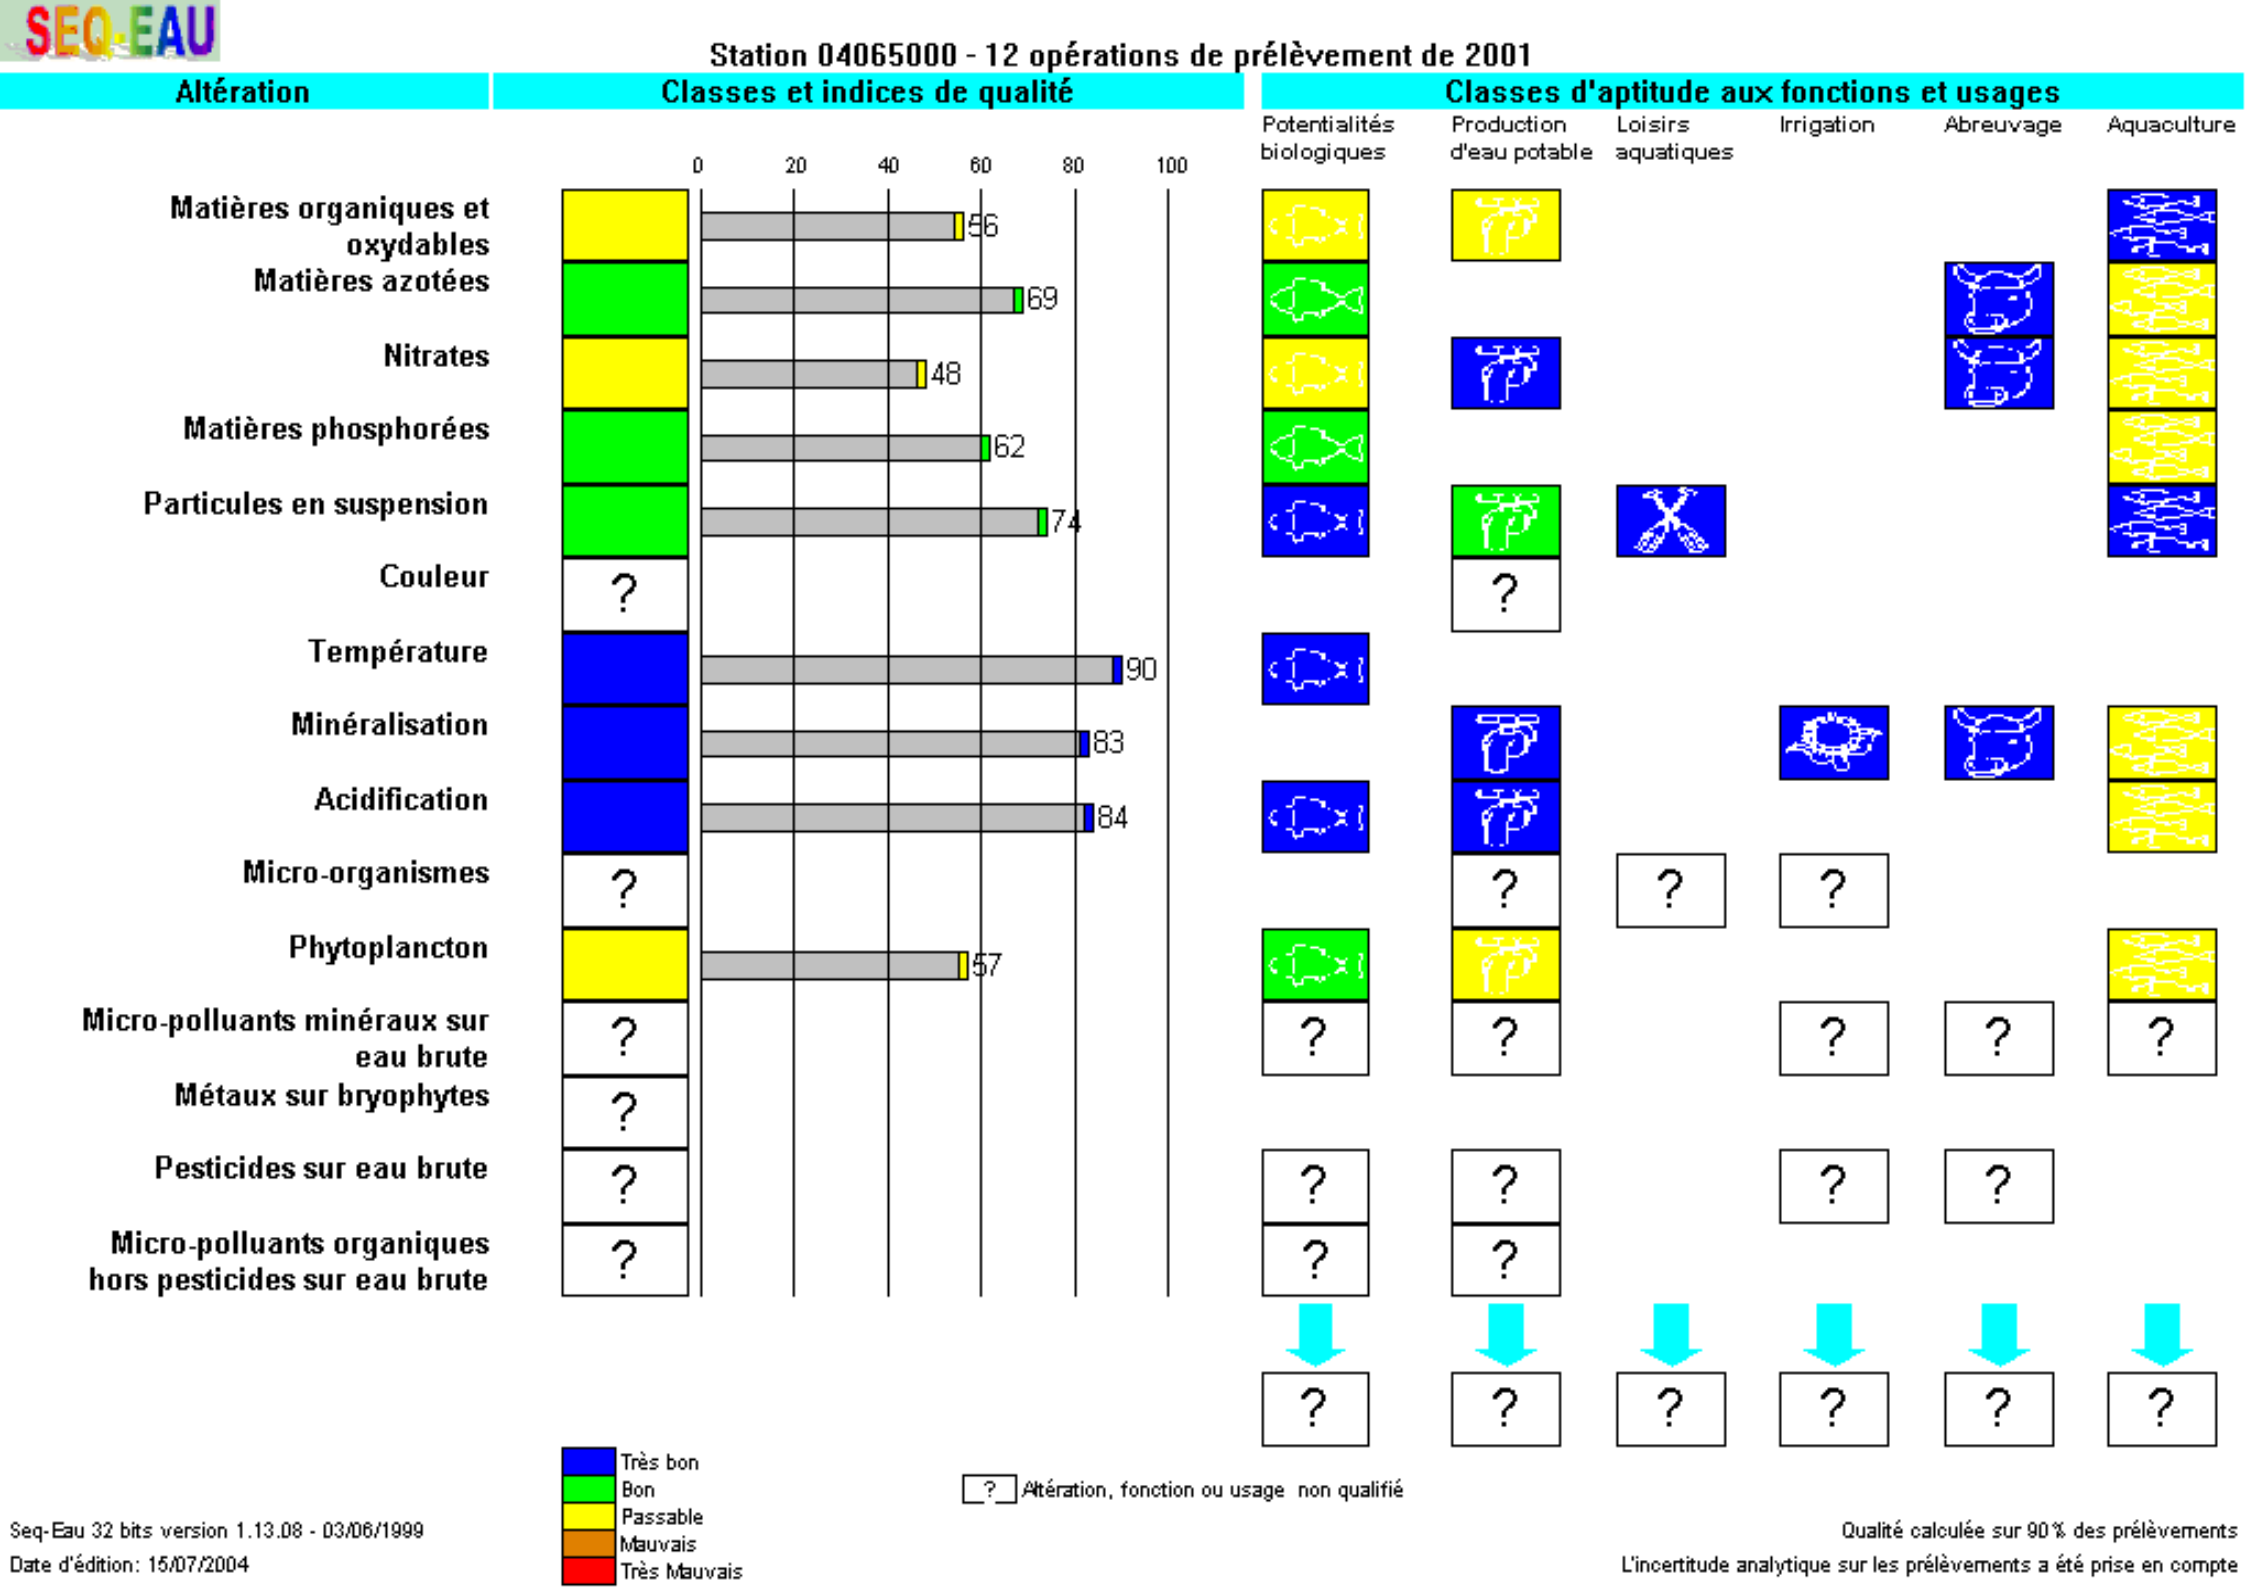


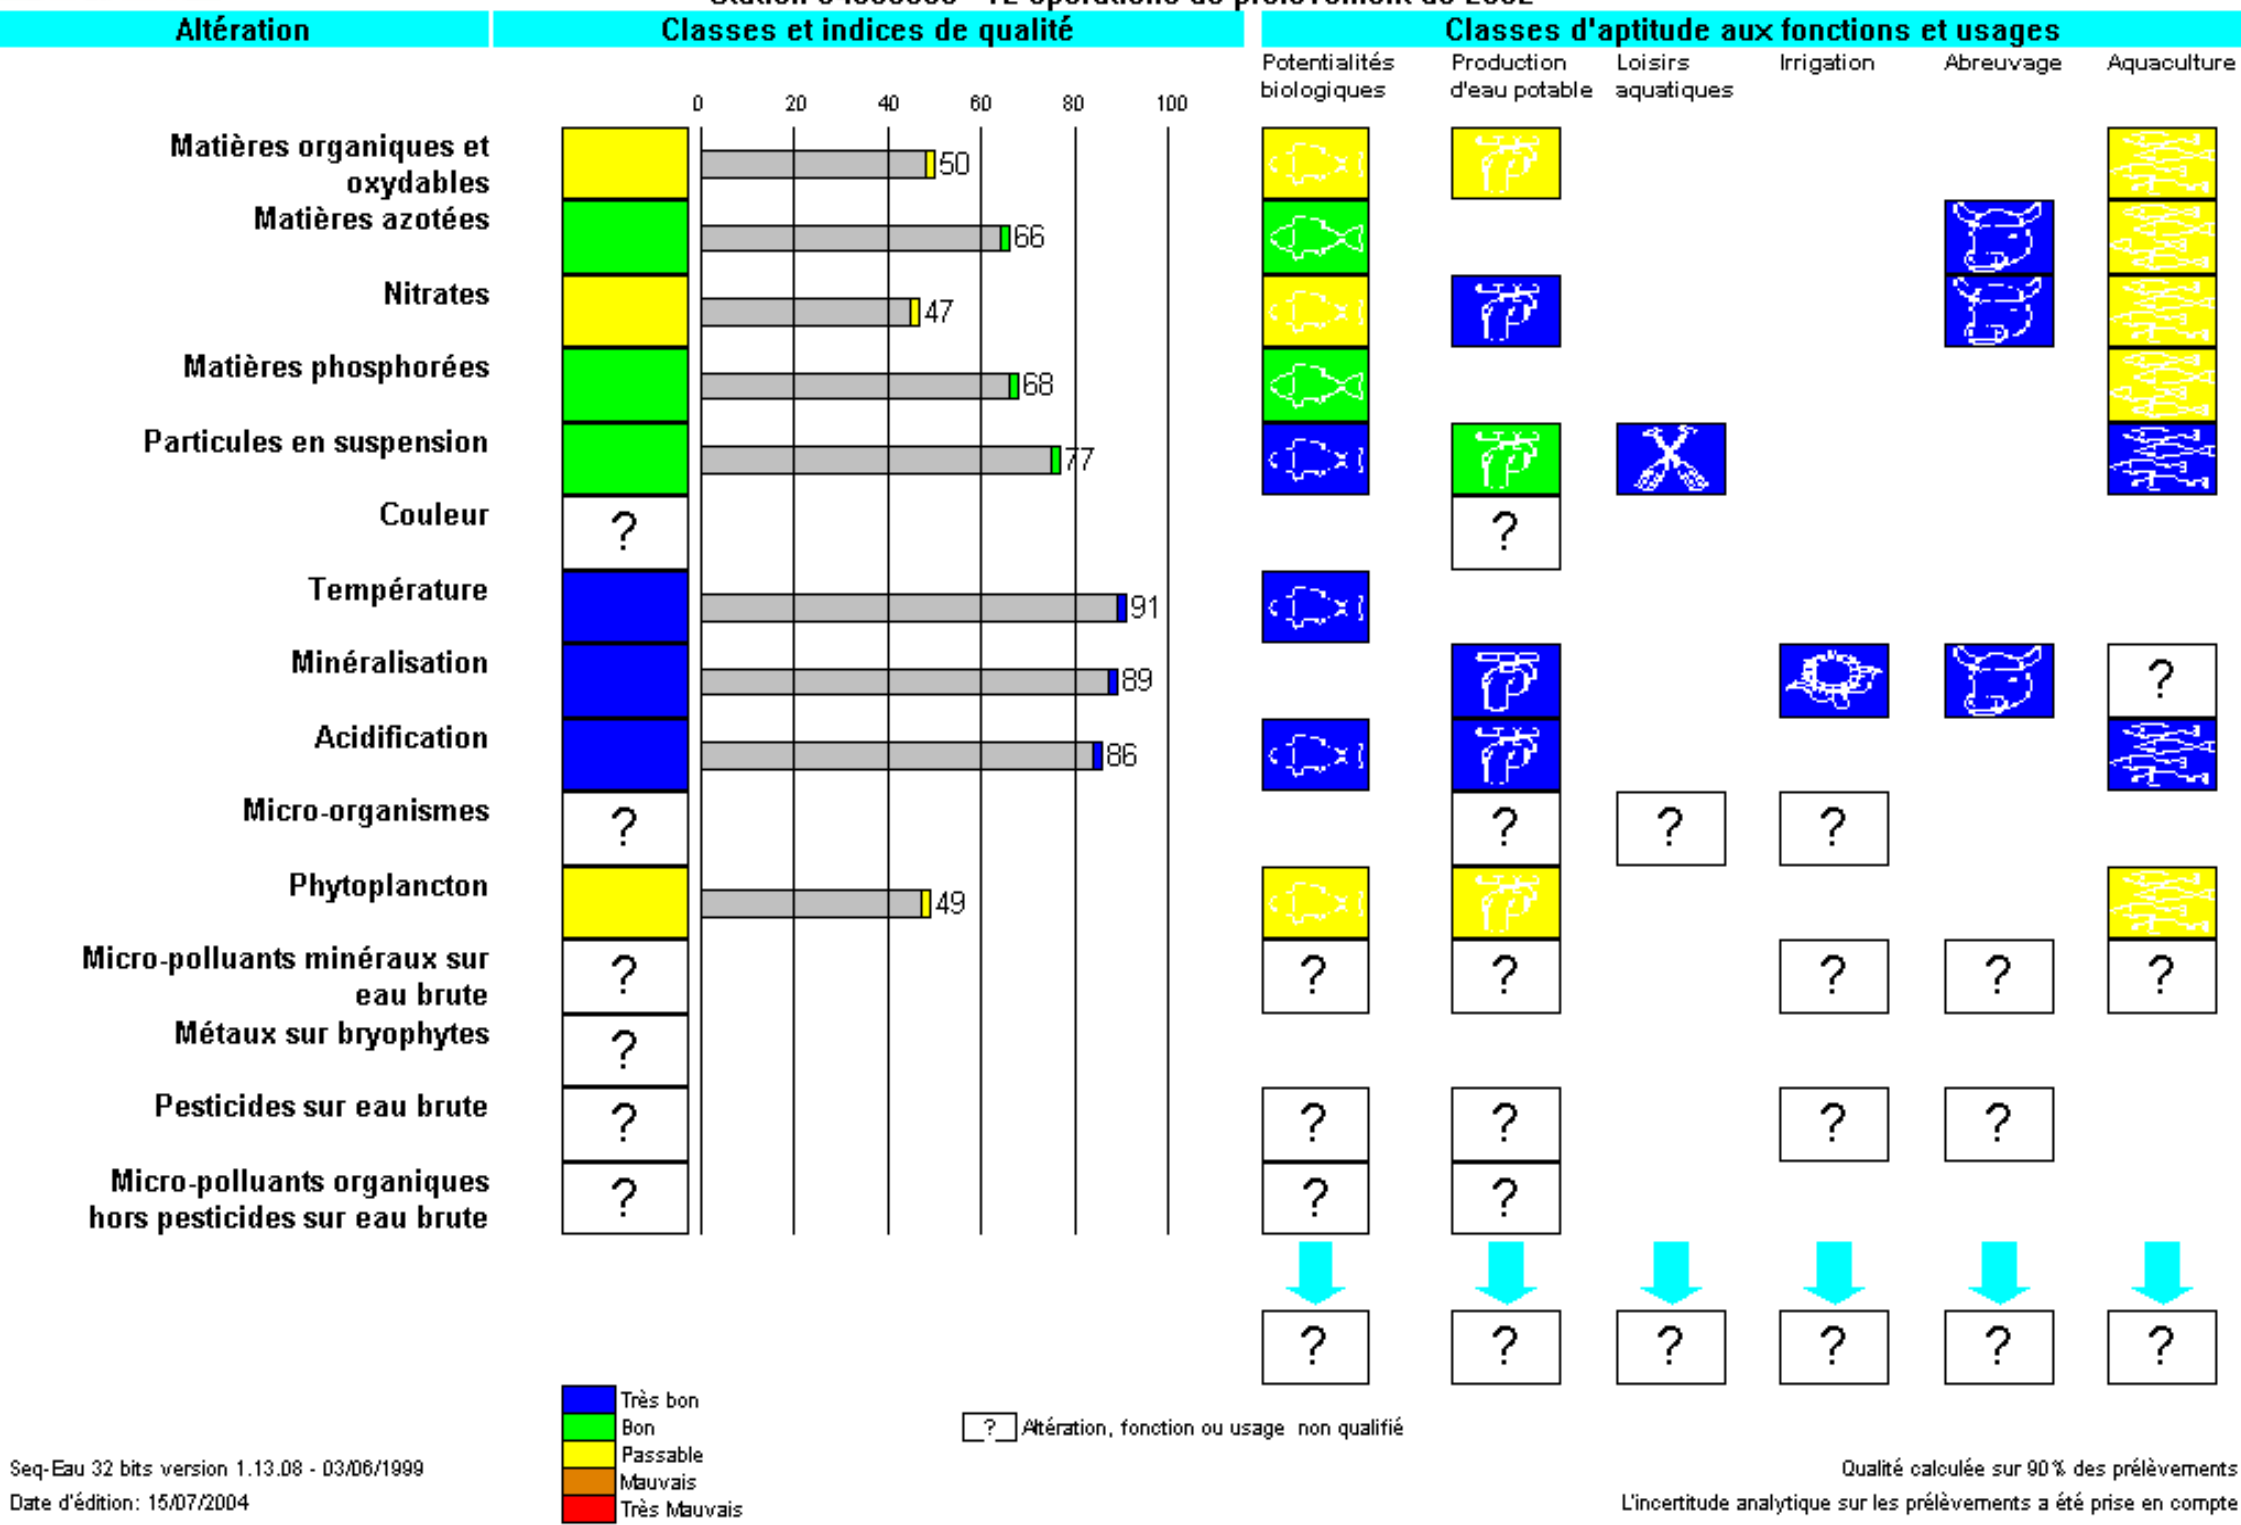


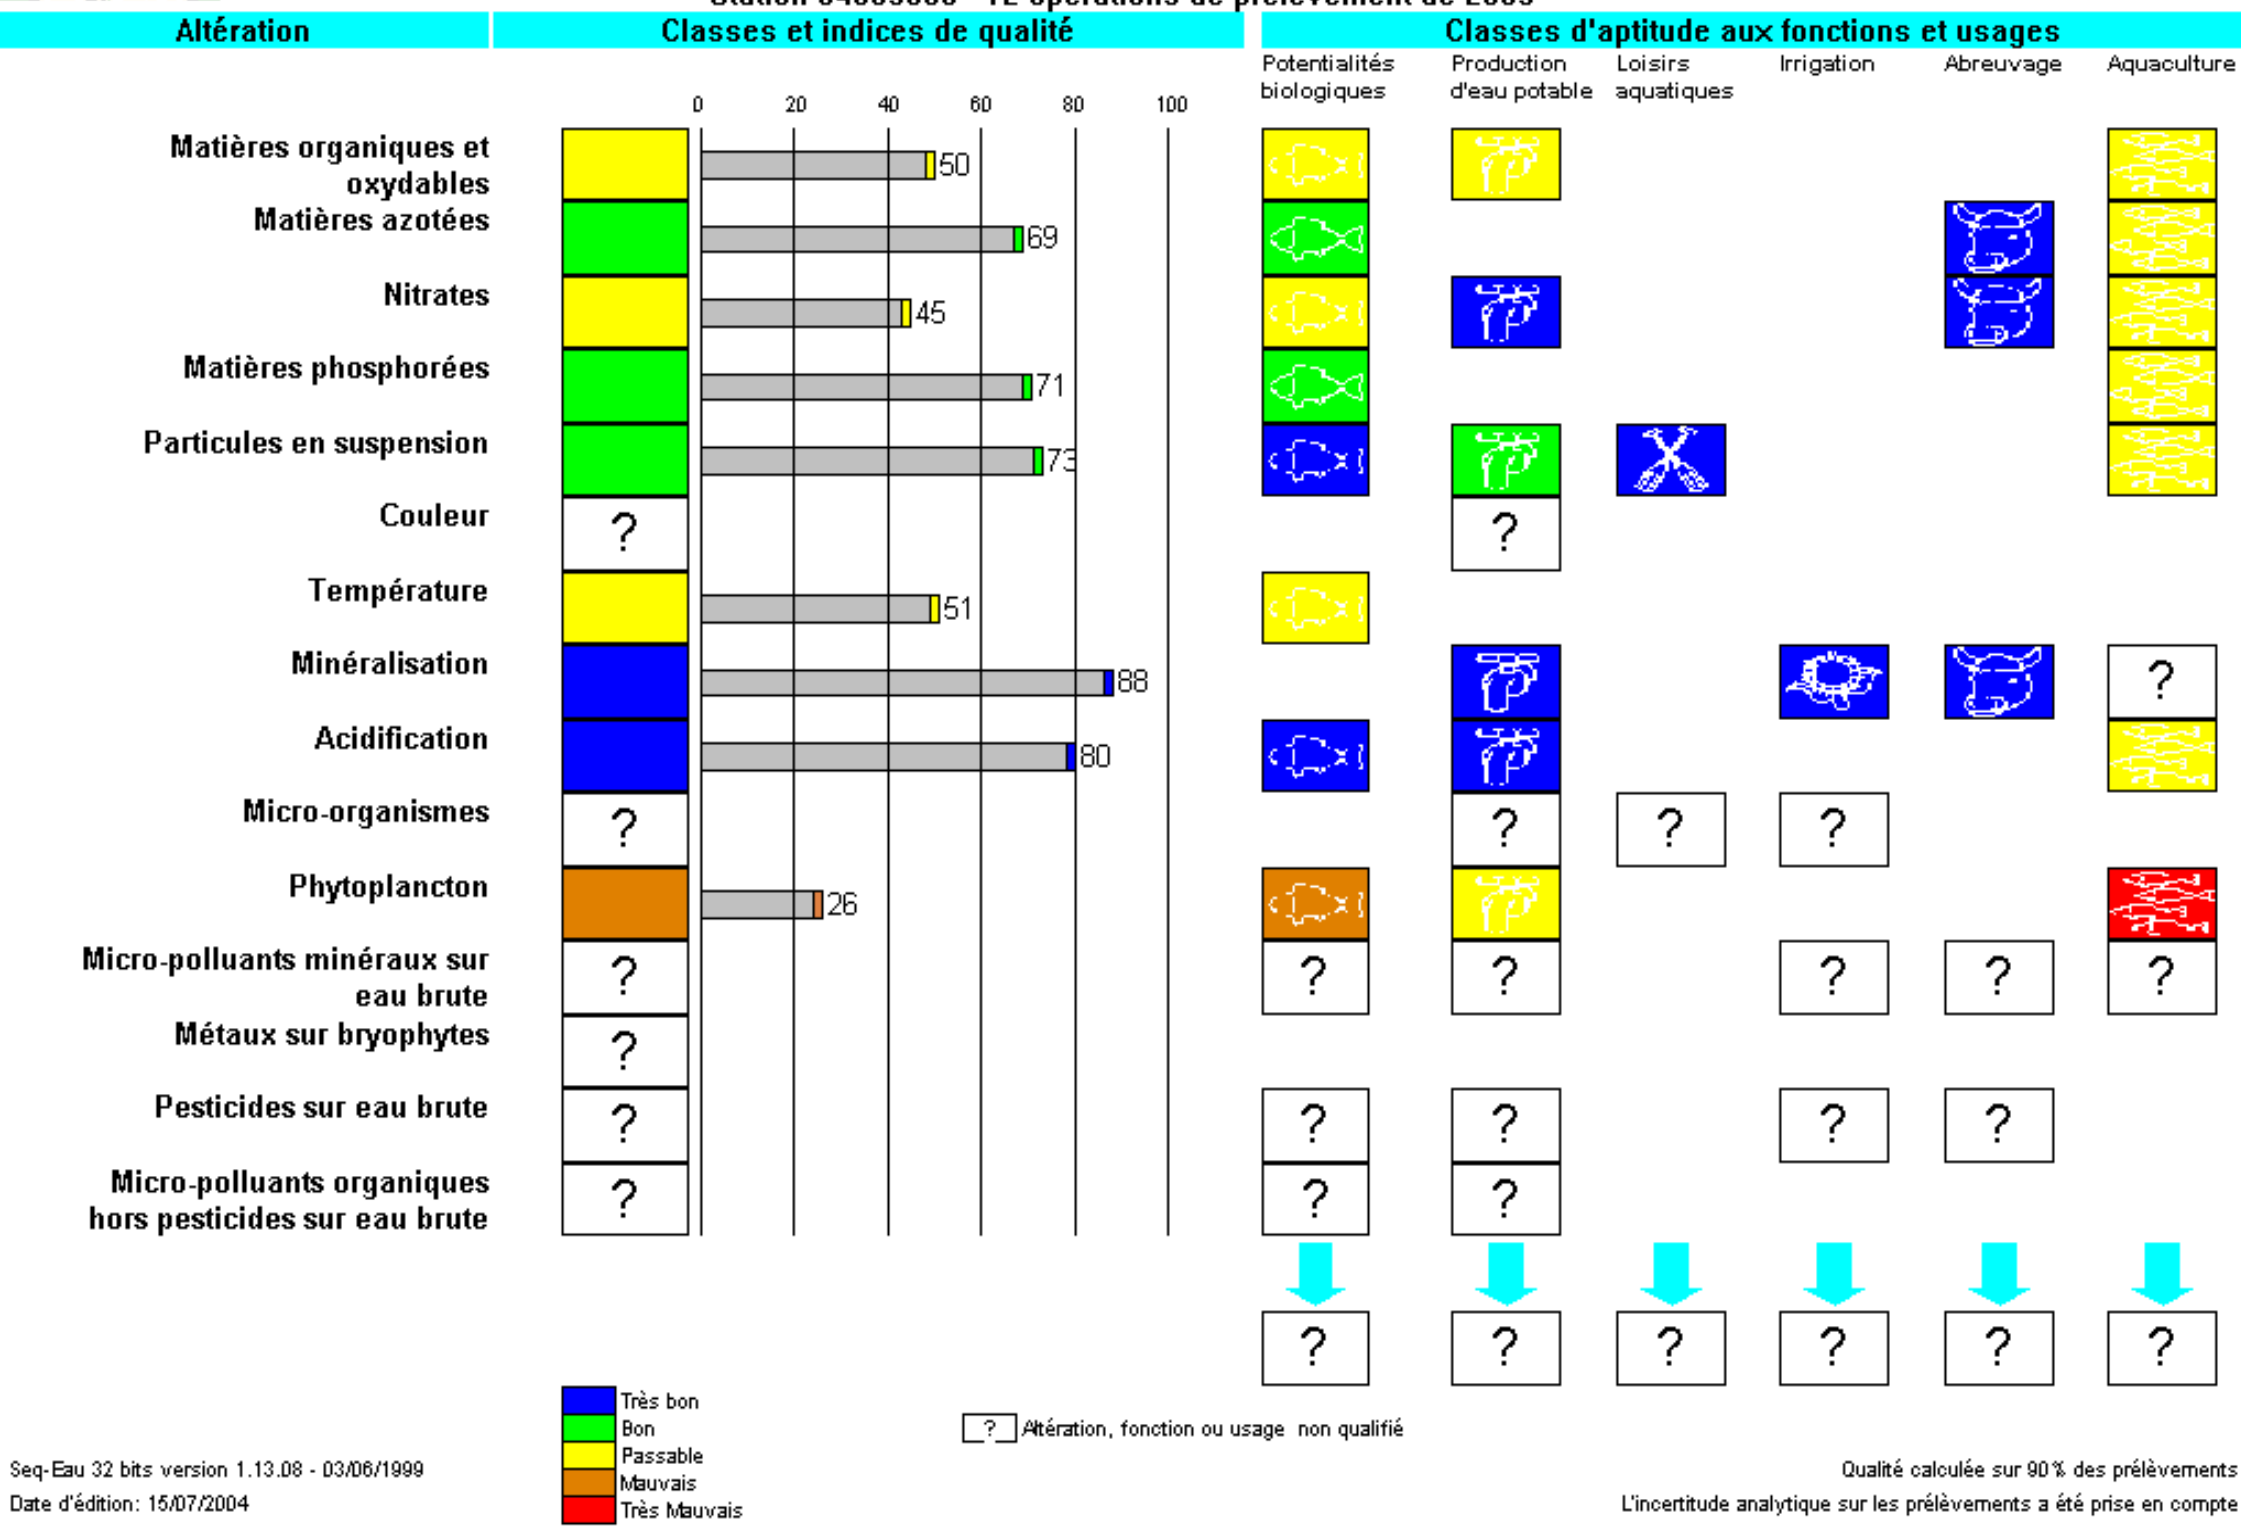


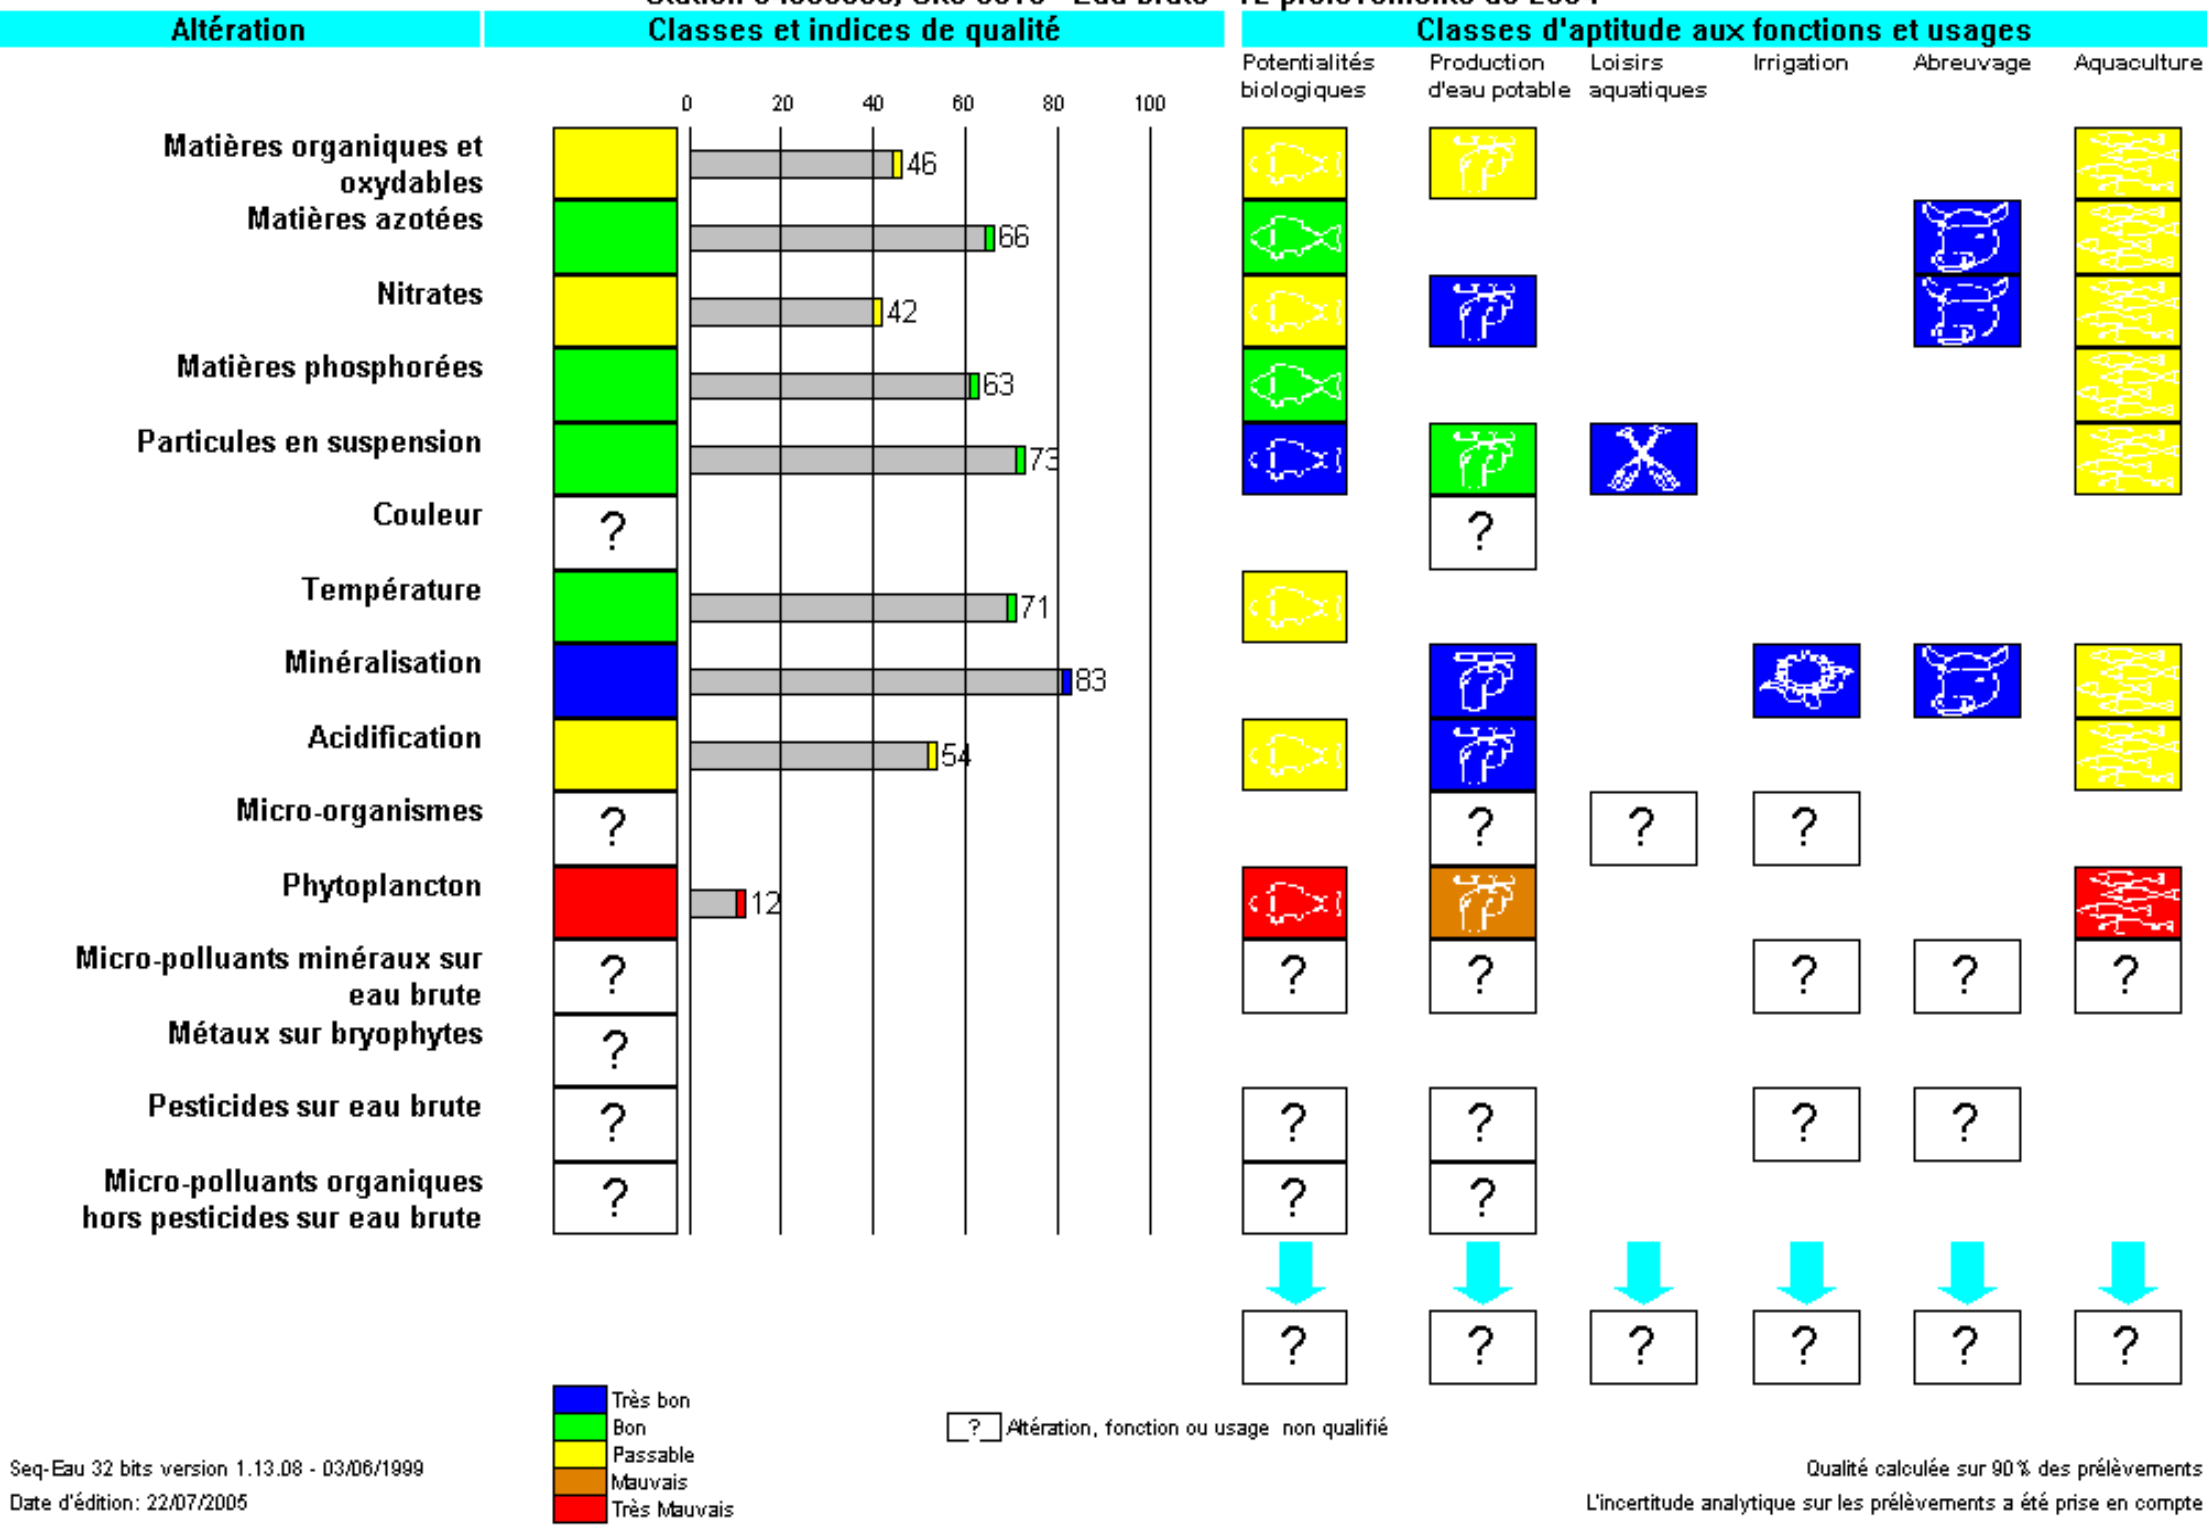

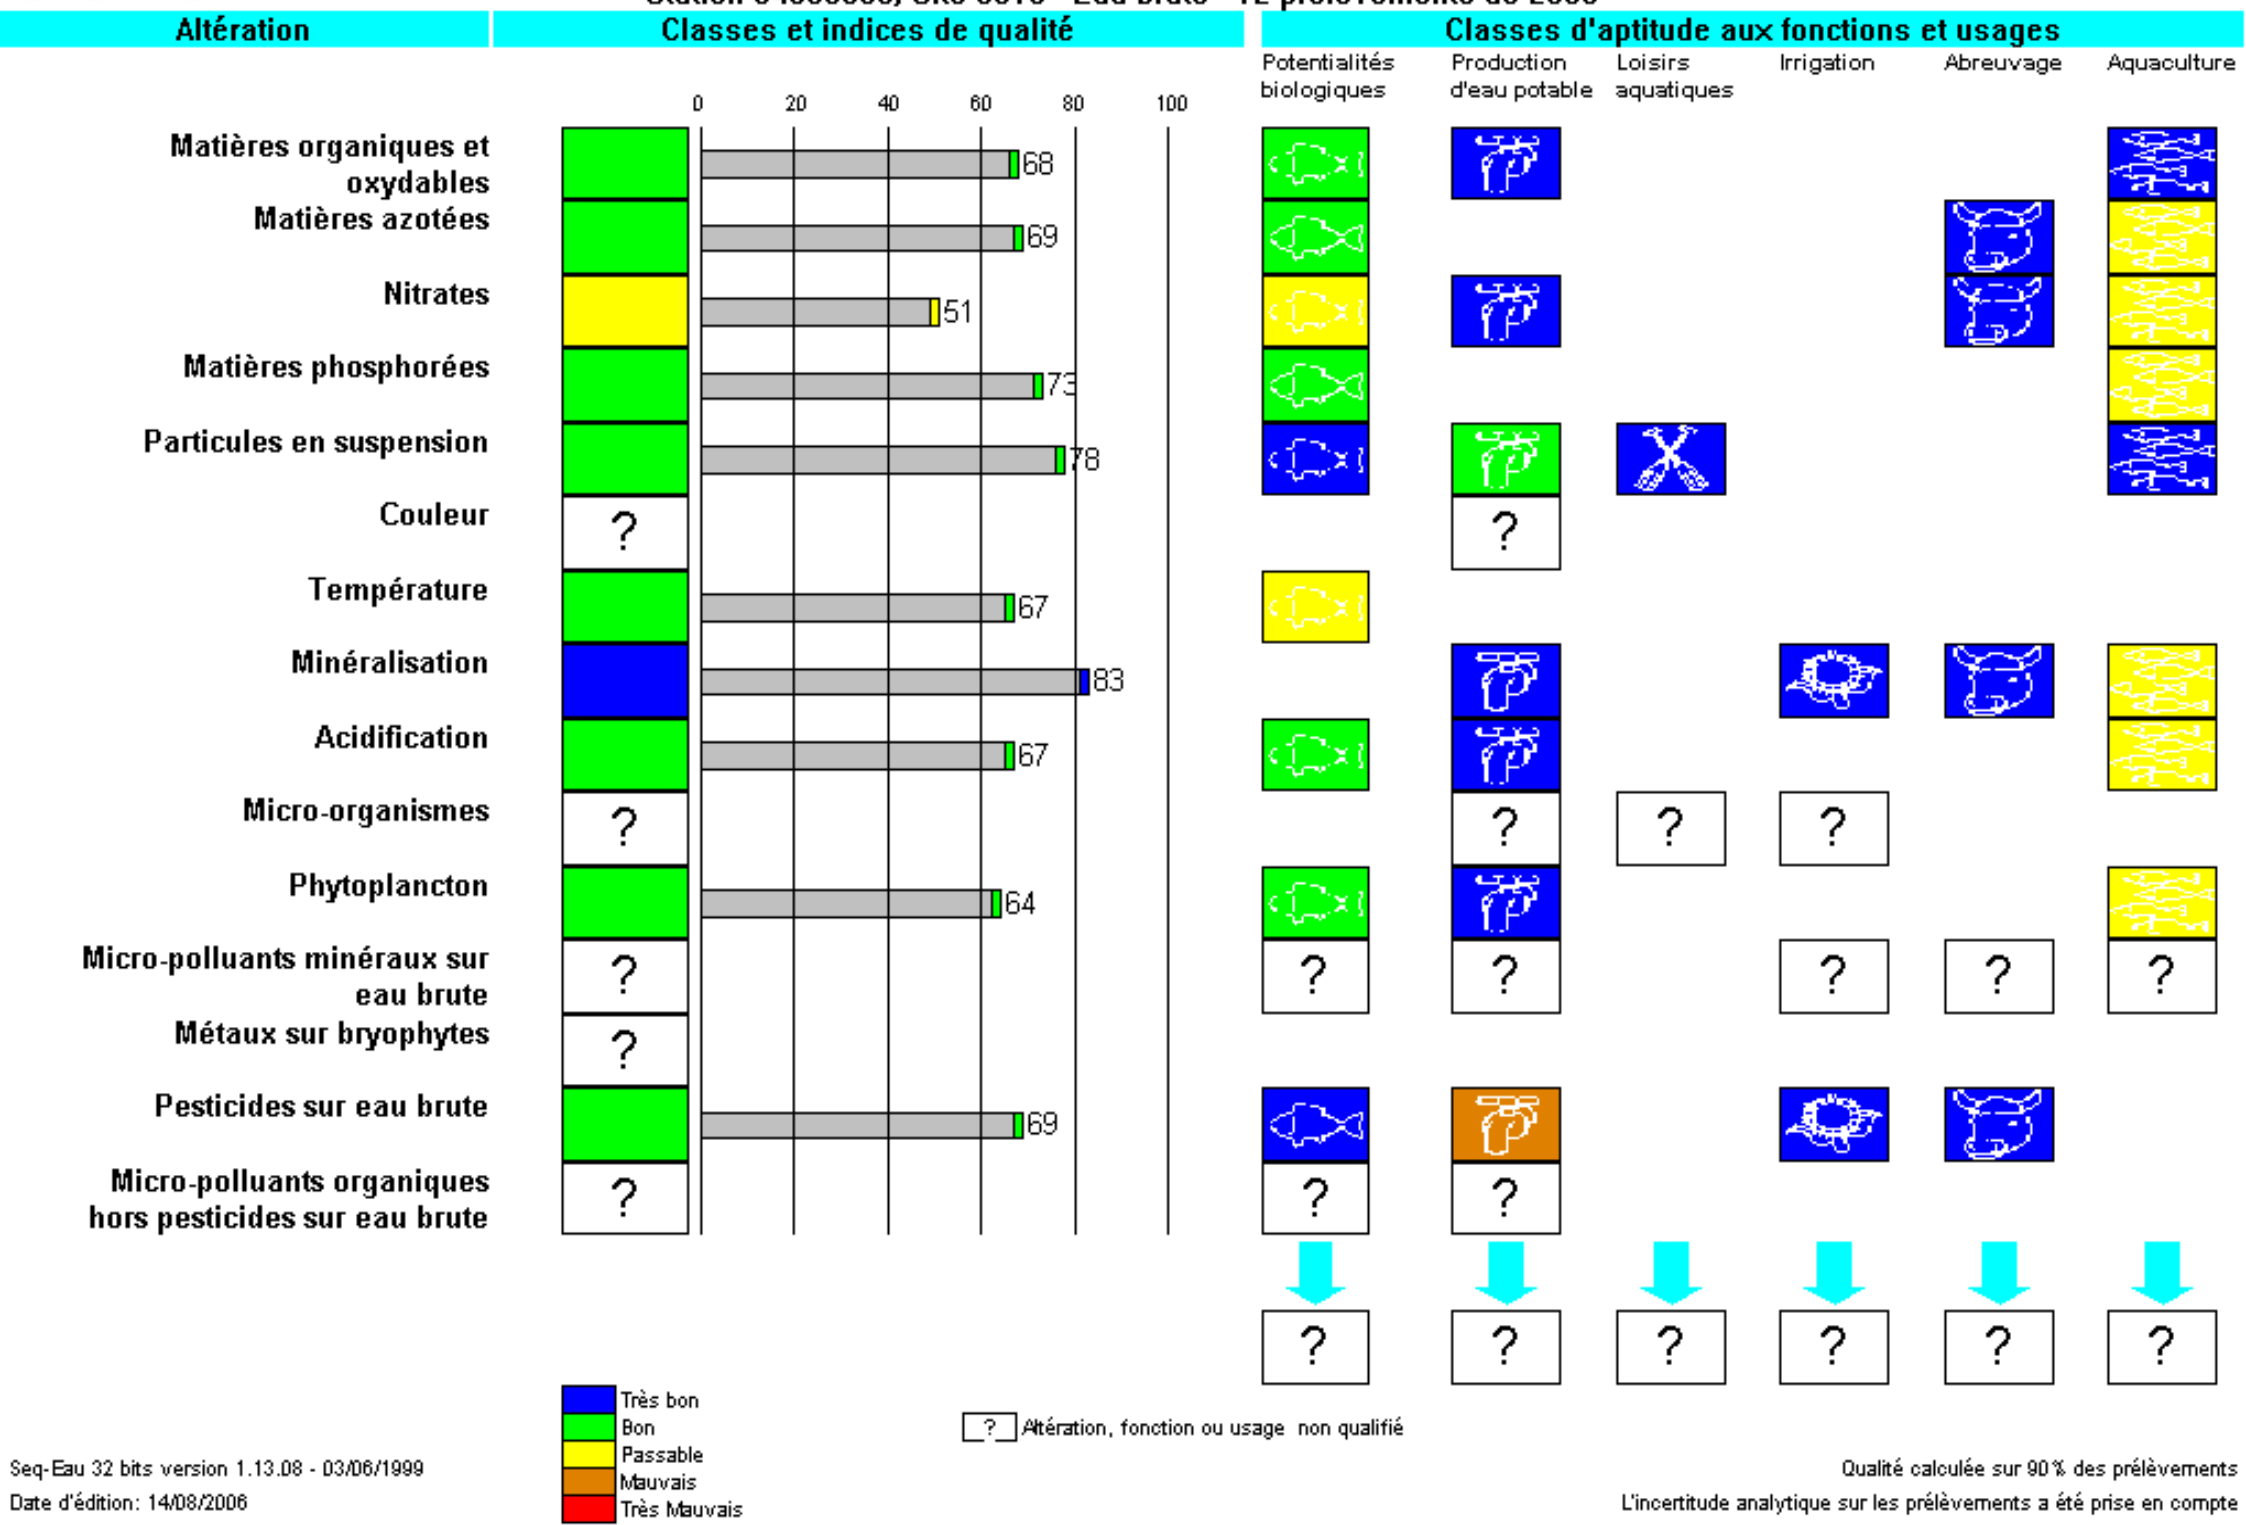

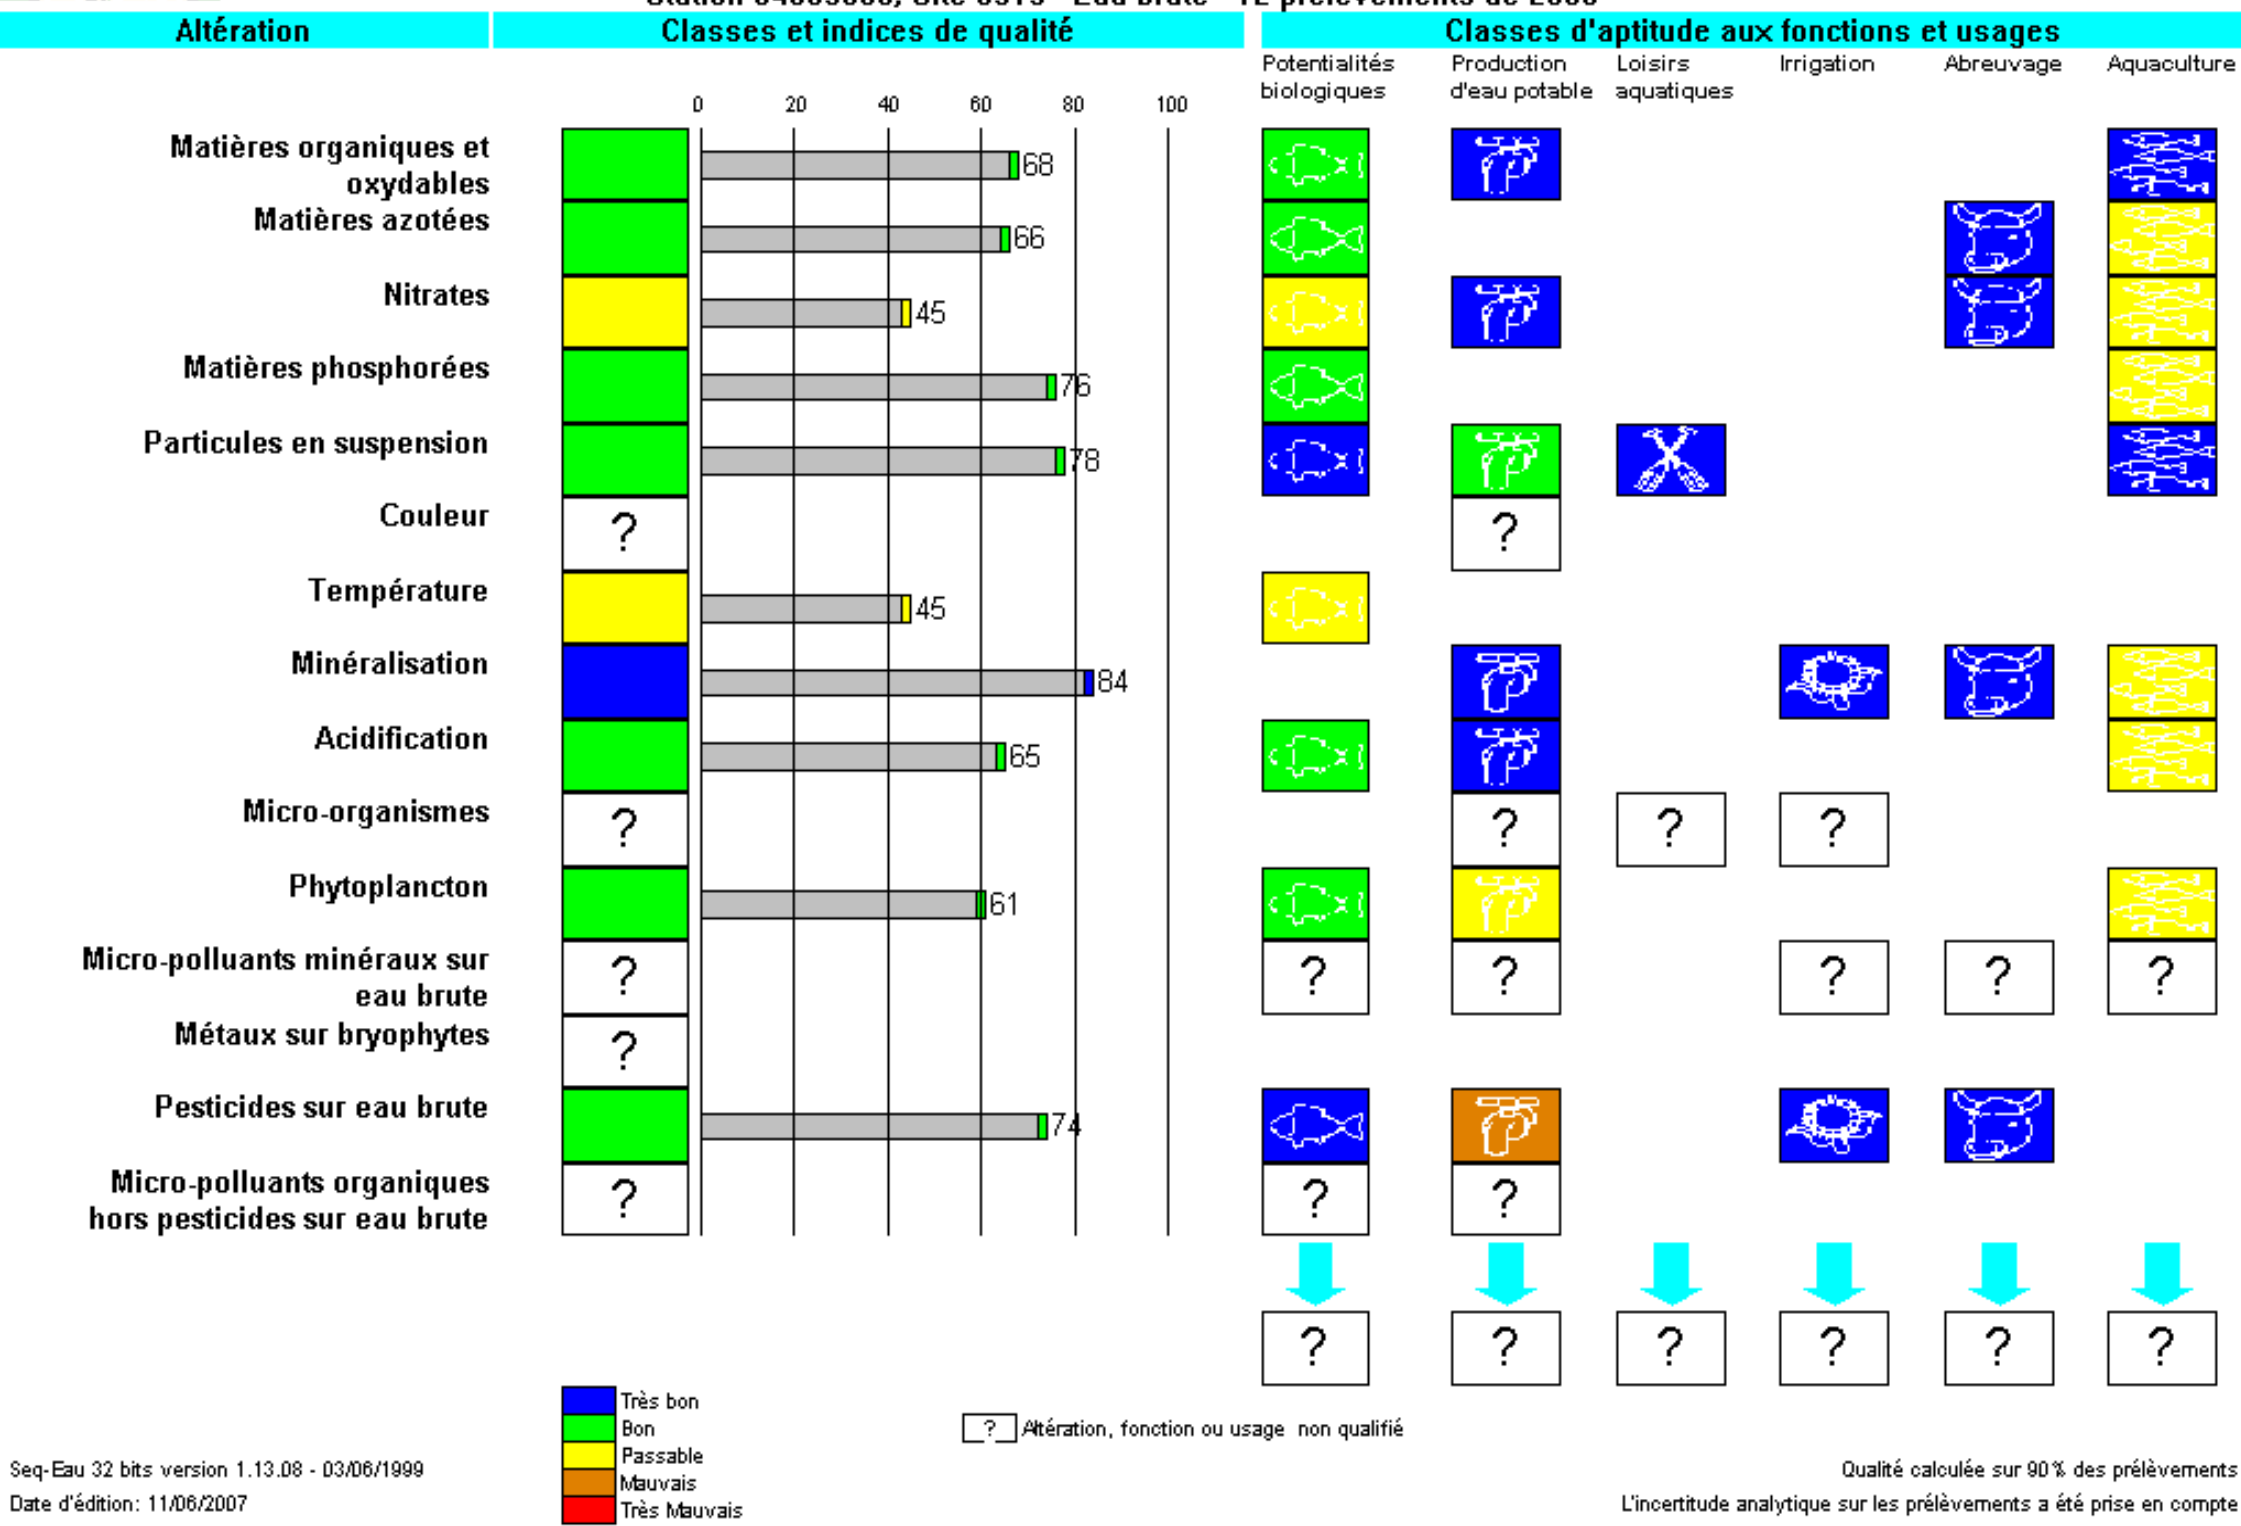

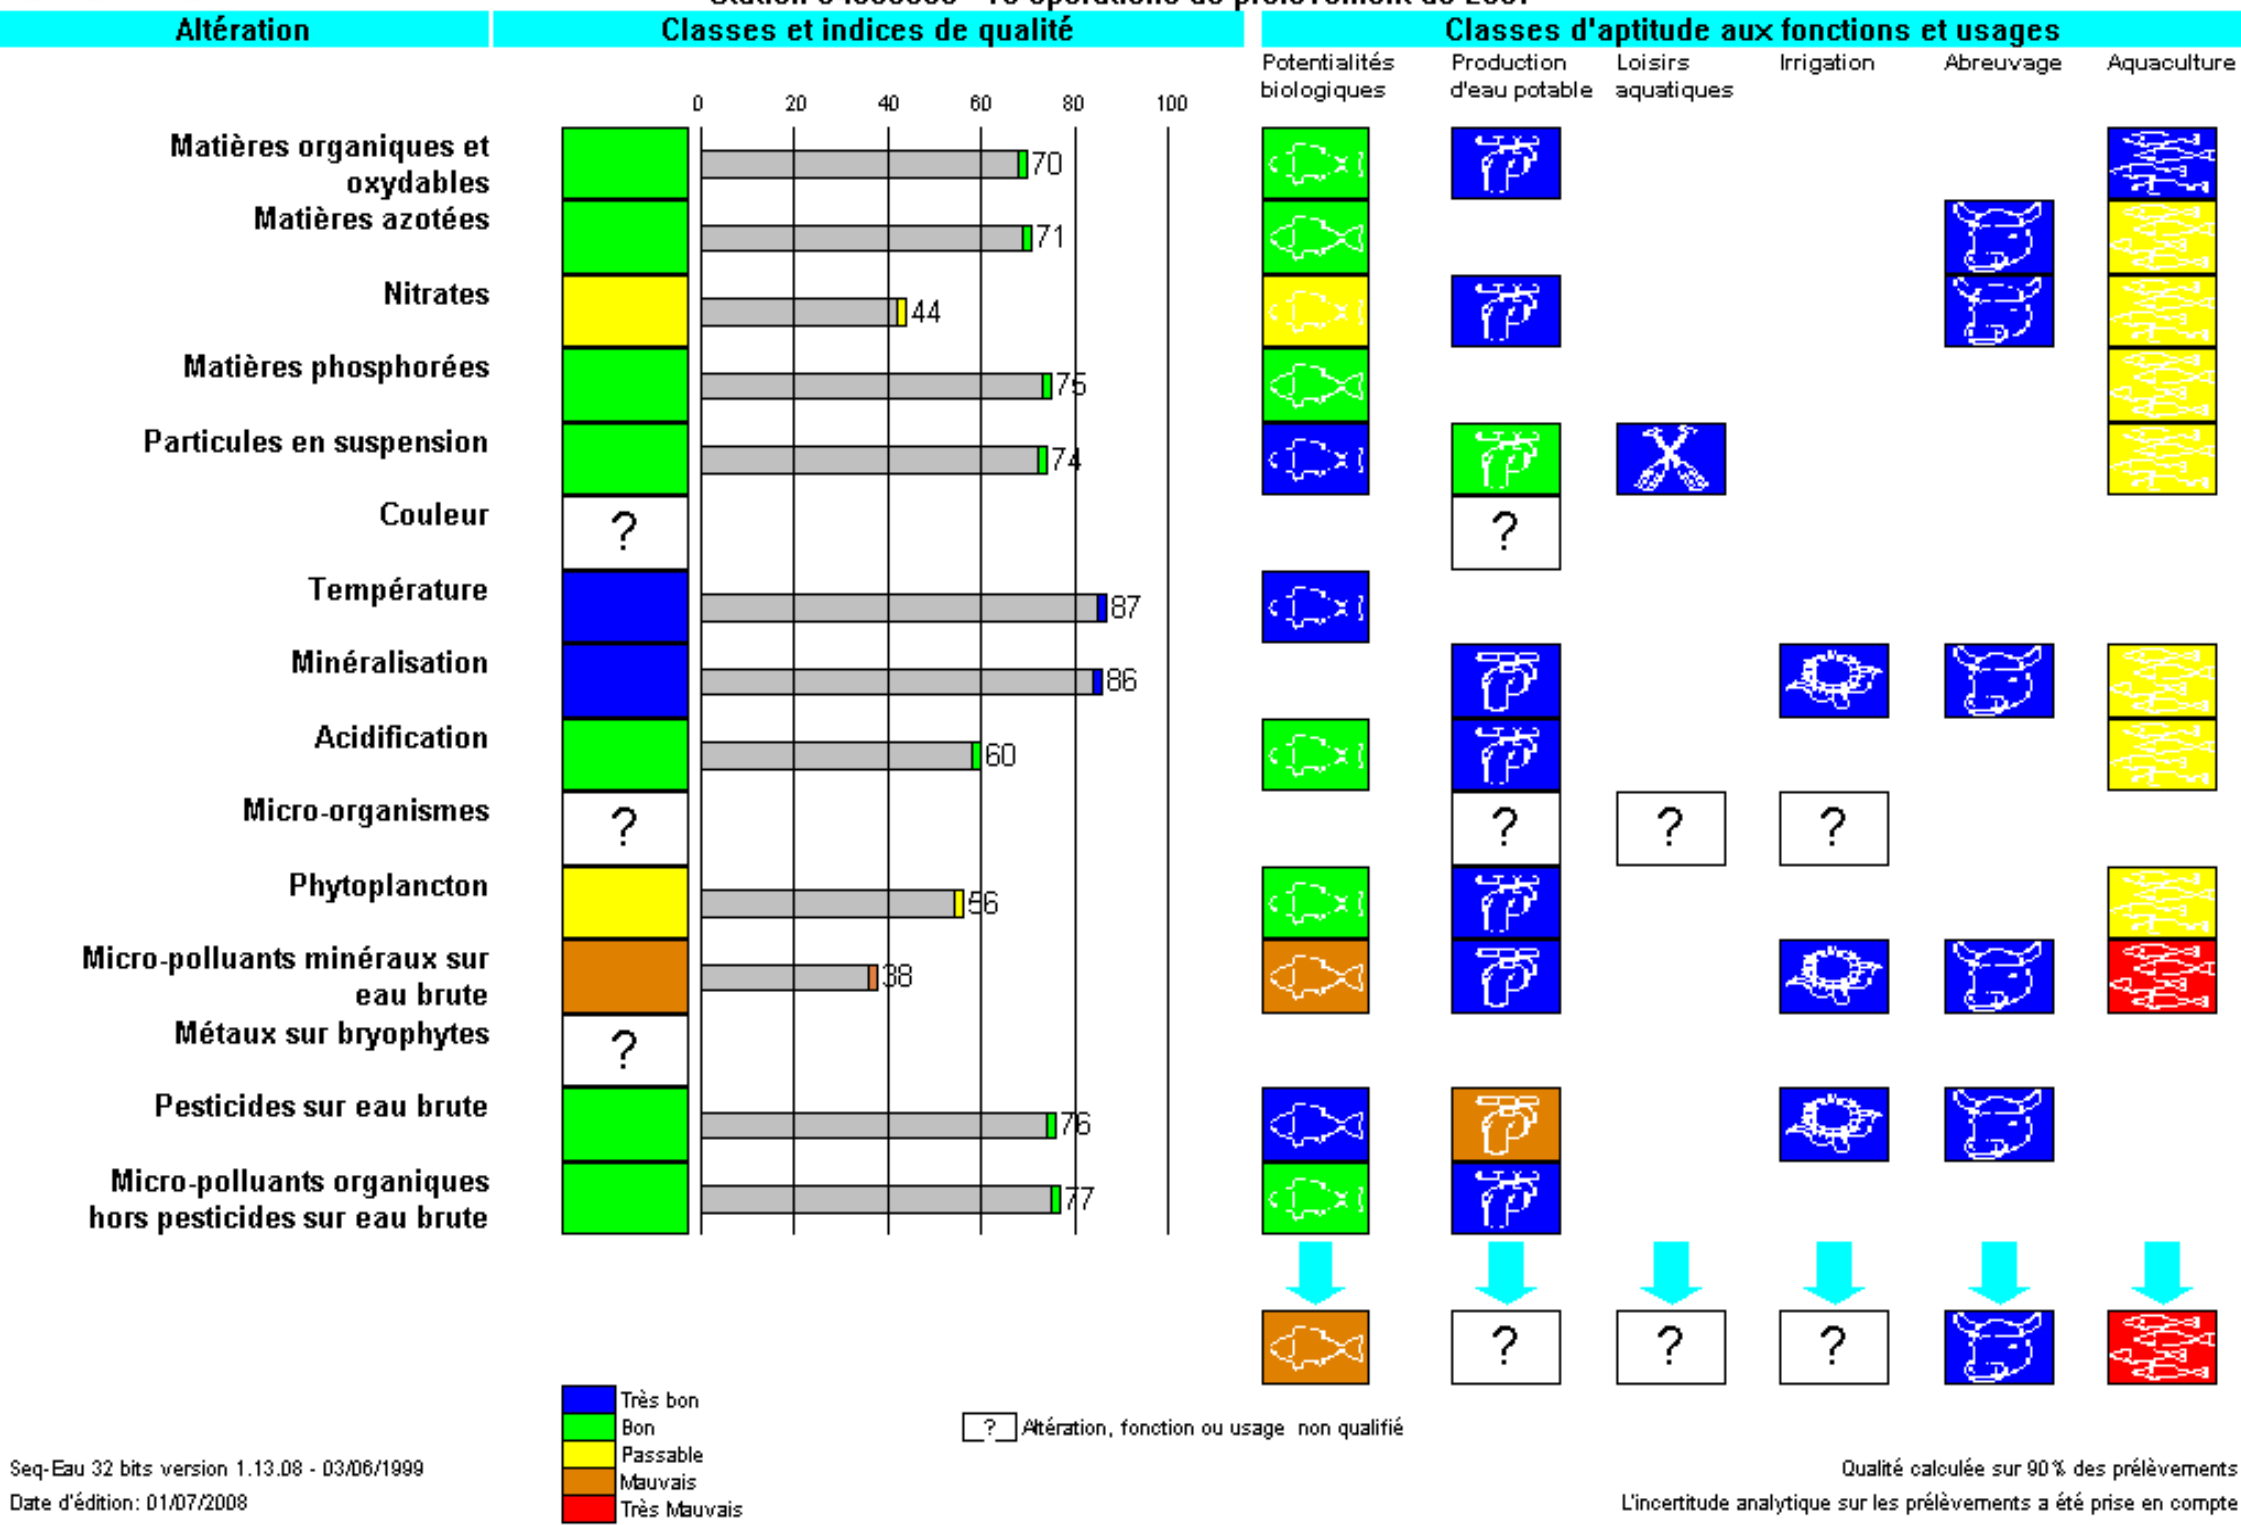

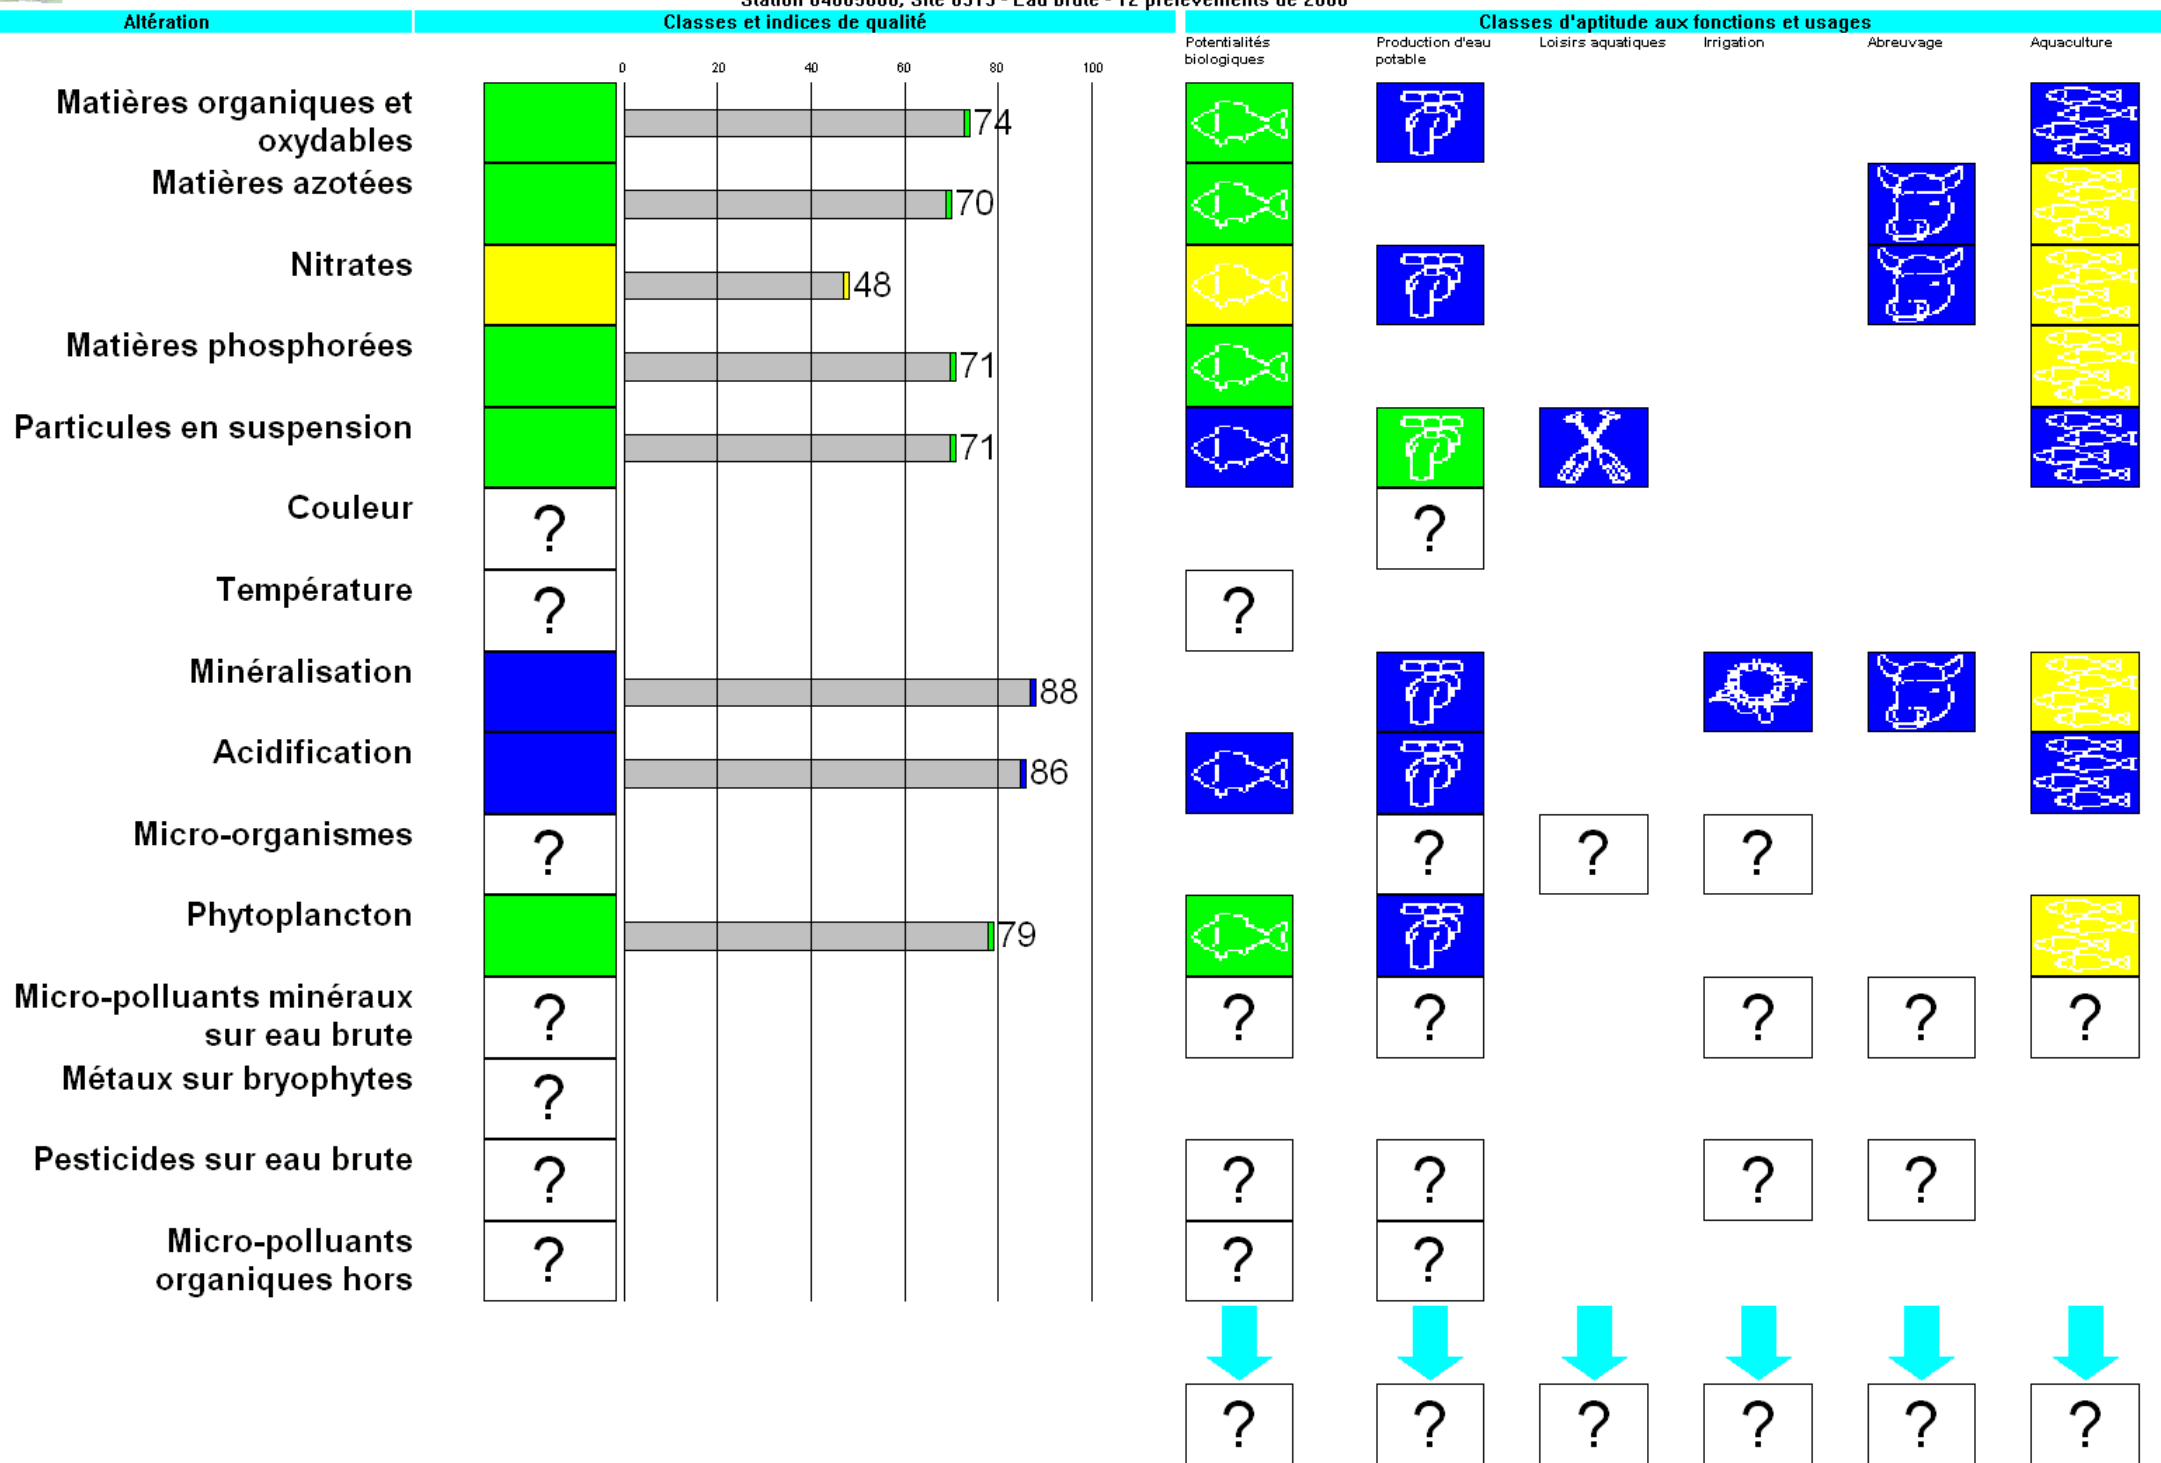

Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié