

Rivière :

YEVRE

Station :

04067050
MARMAGNE-Beauvoir

Commune :

MARMAGNE (18138)


Localisation :

Entre Marmagne et Mehun/Yevre

Lieu-dit Beauvoir

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2

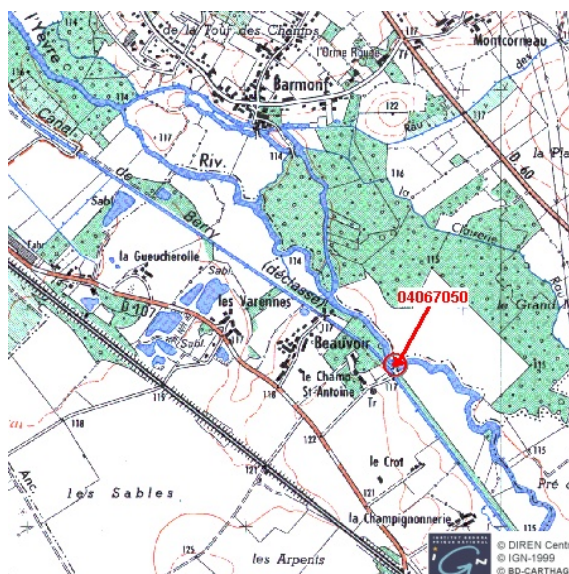

Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	592 688	2 235 742
Lambert 93 :	642 393	6 669 297
Altitude (m) :	115	





Qualité des eaux

Station : FOECY-Yevre

Code : 04067200

Cours d'eau : YEVRE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
18/12/2008	14:00		5.7	7.8	574	12.0	96	51	< 2		5.5	0.9	0.05	0.05	33.6	< .1	0.101		
26/11/2008	09:40		6.3	8.4	622	11.9	97	18	< 2		3.3	0.7	0.07	0.08	37.9	0.1	0.062		
23/10/2008	14:40		12.3	7.5	618	10.7	100	< 2	< 2		2.3	0.5	0.06	0.13	39.9	0.12	0.05	< .5	1
18/09/2008	16:10		15.6	8.1	581	7.5	76	< 2	< 2		1.9	0.7	0.03	0.1	38	< .03	0.024	< .5	< .5
13/08/2008	12:20		19.0	7.8	1 044	9.2	100	3	< 2		2.5	< .5	< .03	0.07	31.8	< .03	< .02	< .5	< .5
24/07/2008	15:10		20.4	7.8	438	12.6	141	< 2	< 2		2.5	0.7	0.03	0.06	35.8	< .03	< .02	< .5	< .5
19/06/2008	14:30		17.5	8.1	582	9.6	101	12	< 2		3.5	0.7	0.05	0.07	36.1	< .03	0.032	3	2
21/05/2008	09:10		15.8	7.9	615	9.2	95	6	< 2		2.6	0.6	0.03	0.06	41	< .03	0.023	2	3
23/04/2008	16:40		12.7	7.8	576	10.1	96	27	< 2		4.8	1	< .03	0.06	29.3	< .03	0.051	1	11
20/03/2008	14:30		7.6	7.0	558	11.5	97	18	< 2		5.8	0.8	0.09	0.11	34.8	0.11	0.104	3	7
21/02/2008	13:10		9.0	7.2	643	11.7	101	11	< 2		2.2	0.6	0.05	0.06	40.5	0.03	0.035		
24/01/2008	14:40		8.1	7.4	640	11.9	100	29	< 2		2.5	0.6	0.1	0.08	40.3	0.14	0.053		



Qualité des eaux

Station : FOECY-Yevre

Code : 04067200

Cours d'eau : YEVRE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
12/12/2007	08:45		7.3	6.9	632	9.8	78	28	1.5		3.6	1	0.09	0.13	38	0.105	0.09		
06/11/2007	15:45		10.3	7.8	624	9.2	79	< 2	0.9		2.2	< 1	< .05	0.08	39.8	0.06	0.03		
02/10/2007	15:50		20.1	7.6	445	10.0	105	18	1.3		2.4	< 1	0.05	0.1	26.2	0.096	0.05	2	5
06/09/2007	09:30		15.8	7.9	138	9.9	95	8.8	0.8		2.3	< 1	< .05	0.05	40	< .01	0.02	2	3
03/08/2007	14:30		20.9	7.9	595	10.1	107	4.4	0.6		2.4	< 1	< .05	0.06	36	0.037	0.03	1	< 1
03/07/2007	14:45		17.4	8.1	609	9.3	92	15	0.8		2.7	< 1	< .05	0.05	40.8	0.06	0.04	1	2
11/06/2007	17:45		20.8	8.0	598	11.9	126	12	1.8		2.4	< 1	< .05	0.08	39.2	0.051	0.04	0.22	1.92
09/05/2007	19:30		15.2	8.4	608	10.2	97	9	1.3		2.2	< 1	0.07	0.14	41.3	0.05	0.03	3.08	2.93
04/04/2007	10:15		11.4	7.9	612	10.4	91	18	1.2		2.5	< 1	< .05	0.05	40.6	0.028	0.02	3.78	2.93
12/03/2007	10:00		9.2	7.7	612	10.1	84	11	0.9		3.4	< 1	0.13	0.06	39	0.065	0.04	2.57	1.59
07/02/2007	17:50		8.0	7.8	624	12.5	102	18	1.2		2.4	< 1	0.06	0.06	44.2	0.07	0.05		
16/01/2007	13:30		9.4	7.8	627	10.0	84	16	1		2.9	< 1	0.07	0.08	56.5	0.061	0.03		
06/12/2006	17:45		10.2	7.6	346	9.5	81	29		13	3.3	< 1	< .05	0.08	39.4	0.079	0.06		
23/11/2006	13:30		10.9	8.0	635	12.8	111	9.2		5.8	2.2	< 1	< .05	0.07	41.2	0.046	0.04		
27/10/2006	15:00		13.3	8.5	694	9.8	90	11	< .5	8.5	2.8	< 1	< .05	0.07	39.5	0.052	0.02	1.69	1.51
19/09/2006	10:45		17.8	7.7	519	8.0	80	4	< .5	7.7	2.7	< 1	0.05	0.12	31.1	0.076	0.03	0.32	2.93
29/08/2006	14:30		16.9	8.2	371	9.6	94	3.8	1	7.7	2.5	< 1	< .05	0.07	38	0.025	< .02	2.43	1.5
24/07/2006	18:45		26.7	7.7	698	8.9	105	6.2	0.8	5.8	2.2	< 1	< .05	0.04	39.4	0.108	0.04	1.4	0.66
28/06/2006	18:20		22.3	7.8	547	10.2	112	6.4	1.2	7.7	2.2	< 1	< .05	0.05	31.2	0.109	0.05	1.22	0.83
30/05/2006	15:30		15.6	8.4	691	9.8	93	7.2	< .5	6.8	2.2	< 1	< .05	0.11	39.9	0.053	0.02	5.37	2.57
26/04/2006	17:15		17.0	8.2	577	9.8	96	15	1.1	7.5	2.5	< 1	< .05	0.06	42.4	< .01	< .02	11.56	5.87
28/03/2006	16:00		12.8	7.1	544	9.7	88	32	2	15	4.8	< 1	< .05	0.06	38.3	0.049	< .02	6.09	4
28/02/2006	15:15		7.8	7.7	606	11.0	89	27		9.9	2.8	< 1	0.1	0.06	46.3	0.054	0.02		
24/01/2006	19:00		7.0	8.2	521	9.6	79	8		7	2.2	< 1	0.07	0.11	39.4	0.06	0.04		

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
27/12/2005	11:45		6.1	8.1	632	11.7	94	3.8		7.2	2.5	< 1	0.07	0.17	33.4	0.103	0.02		
29/11/2005	15:30		7.1	8.1	547	11.6	92	4.2		7.4	2.2	< 1	< .05	0.09	31.5	0.092	0.03		
11/10/2005	17:30		16.8	8.1	638	11.5	100	3.2	1	6.3	2.4	< 1	< .05	0.1	29.6	0.109	0.04	0.54	0.84
13/09/2005	15:20		19.8	8.1	578	9.2	96	7.6	2	9.5	2.7	< 1	< .05	0.11	26.3	0.118	0.04	0.58	3.3
09/08/2005	15:40		22.0	7.9	567			6.6	1.9	7.3	2.8	< 1	0.06	0.04	28	0.082	0.04	2.7	1.84
04/07/2005	14:00		22.1	8.0	569	7.1	77	8.4	1.4	6.2	2.4	< 1	0.05	0.05	29.3	0.161	0.07	1.19	1.57
14/06/2005	15:30		21.8	8.0	107	10.4	100	7.8	1.8	8.6	2.4	< 1	< .05	0.1	37.1	0.05	0.04	2	3.11
11/05/2005	08:00		13.0	8.1	633	9.2	84	8.8	0.6	6.5	2.5	< 1	< .05	0.07	39	< .03	< .02	4.21	3.75
13/04/2005	12:15		13.8	8.1	727	10.2	94	25	1.5	8.5	2.6	< 1	< .05	0.08	38	0.04	0.02	5.72	5.35
17/03/2005	15:25		12.2	8.1	611	12.1	113	14	2.3	< 10	2.5	< .5	0.09	0.07	42	0.05	0.07	8	4
17/02/2005	14:15		5.0	8.1	599	11.5	90	28		14	3.6	0.5	0.16	0.06	38	0.1	0.1		
20/01/2005	14:40		7.8	8.1	617	11.5	97	24		11	2.9	< .5	0.09	0.09	40	0.14	0.11		
06/12/2004	18:30		6.9	8.0	606	12.7	100	7		11	3.0	0.6	0.05	0.09	40	< .05	0.07		
03/11/2004	15:20		11.7	7.8	606	9.3	82	6		< 10	2.6	< .5	< .05	0.06	40	0.05	0.05		
04/10/2004	16:45		23.9	8.0	564	9.2	100	4	2.4	14	2.6	< .5	< .05	0.08	40	0.08	0.06	3	2
06/09/2004	17:30		21.4	7.5	609	10.6	100	7	4.3	19	4.9	1.1	0.14	0.15	42	< .05	0.06	6	3
17/08/2004	12:35		19.3	8.5	533	8.6	89	32	1.3	20	4.5	0.8	< .05	0.06	31	0.09	0.1	8	6
20/07/2004	08:30		20.1	7.5	473	7.9	83	11	1.8	12	2.8	< .5	0.06	0.1	26	0.12	0.08	3	< 2
15/06/2004	16:00		22.2	7.8	607	9.7	100	11	2.7	15	2.9	0.8	< .05	0.11	39	< .05	0.08	5	2
17/05/2004	21:00		17.3	8.4	573	9.4	93	10	1.9	12	2.9	< .5	< .05	0.07	40	< .05	0.06	12	4
06/04/2004	17:45		10.7	7.6	533	10.5	91	26	3.4	16	4.4	0.7	< .05	0.07	38	< .05	0.08	12	7
10/03/2004	08:00		5.1	7.6	557	12.4	94	13	3.4	13	3.4	1.1	0.09	0.05	44	0.05	0.05	5	2
03/02/2004	18:30		7.6	7.7	562	11.6	94	16		10	3.3	< .5	< .05	0.06	48	0.07	0.05		
06/01/2004	18:15		5.4	7.6	585	12.5	96	13		13	2.2	0.5	0.08	0.16	47	0.09	0.07		



Qualité des eaux


Station : FOECY-Yevre


Code : 04067200


Cours d'eau : YEVRE


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
17/12/2003	15:00							13		23	3,3	0,6	0,12	0,16	46	0,07	0,08		
23/11/2003	09:15							7		15	2,9	0,5	0,05	0,15	37	0,17	0,12		
27/10/2003	09:30							3	2,1	10	2,7	0,5	< .05	0,11	33	0,19	0,1	4	< 2
23/09/2003	17:00							8	4,7	15	3,6	0,8	< .05	0,13	31	< .05	0,06	14	7
26/08/2003	13:00							13	4,1	17	3,7	0,8	< .05	0,07	27	< .05	0,08	14	6
22/07/2003	20:40							6	1,6	13	2,3	< .5	< .05	0,04	33	0,16	0,08	3	< 2
24/06/2003	10:35							25	1,1	11	1,8	< .5	< .05	0,07	38	0,1	0,07	4	3
20/05/2003	20:30							13	1,9	13	2,7	< .5	0,08	0,16	37	0,06	0,07	5	3
22/04/2003	16:45							7	2,8	11	3,5	0,8	< .05	0,11	44	< .05	0,05	9	6
25/03/2003	16:15							5	2,1	< 10	2,1	< .5	< .05	0,07	47	< .05	< .05	12	6
25/02/2003	17:30							15		15	2,6	< .5	0,09	0,06	53	< .05	0,05		
28/01/2003	10:30							21		11	3,2	0,6	0,07	0,06	46	0,08	0,08		
03/12/2002	19:15		8,2	8,2	611	8,9	73	25		13	3,8	0,6	0,06	0,05	40	0,07	0,09		
18/11/2002	16:45		8,4	8,2	608	10,8	89	26		12	3,4	0,7	0,08	0,08	43	0,1	0,1		
08/10/2002	20:45		13,0	7,9	483			4	1,4	11	2,6	< .5	< .05	0,18	34	0,07	0,07	8	2
17/09/2002	18:00		17,8	7,8	553	9,0	90	6	2,8	11	3,0	0,5	< .05	0,11	32	< .05	0,07	15	4
05/08/2002	11:55		20,5	7,7	597	8,4	88	13	1,2	10	2,4	0,5	< .05	0,05	28	0,21	0,13	8	2
16/07/2002	13:00		18,5	8,1	497	9,0	91	17	2,5	12	2,7	0,7	< .05	0,06	27	0,08	0,12	24	5
18/06/2002	10:55		24,1	7,9	610	9,0	100	15	1,7	13	3,1	0,5	< .05	0,1	37	0,11	0,09	10	5
22/05/2002	19:10		17,9	8,0	620	8,3	83	25	3,1	15	2,9	0,7	0,1	0,24	37	0,18	0,15	15	8
24/04/2002	14:40		17,8	8,0	608	9,8	98	7	2,3	11	2,5	0,5	< .05	0,13	42	< .05	0,06	18	6
18/03/2002	19:10							18	2,5	10	2,2	0,5	0,15	0,11	44	< .05	0,08	11	5
19/02/2002	16:45		6,5	8,1	613	11,2	88	10		< 10	2,7	0,6	0,17	0,08	41	0,15	0,1		
29/01/2002	16:20		9,5	7,3	841	11,1	93	37		10	2,8	0,8	0,17	0,11	40	0,11	0,13		
12/12/2001	12:55		4,9	8,3	652	12,5	98	13	3,3		3,0	0,6	0,15	0,12	42	0,1	0,15		
14/11/2001	13:15		8,1	8,3	639	12,1	103	6	1,8		3,6	< .5	0,1	0,12	43	0,08	0,07		
11/09/2001	16:00		16,3	8,3	625	11,5	117	5	1,7		2,4	< .5	< .05	0,13	44	0,06	0,05	5	3


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
22/08/2001	13:35		20,6	8,1	616	9,5	106	10	1,6		2,3	< .5	0,06	0,06	41	0,12	0,08	4	< 2
10/07/2001	11:10		19,7	8,0	595	9,2	101	25	2,5		4,8	0,7	0,12	0,23	40	0,08	0,11	7	4
13/06/2001	11:45		17,1	8,2	643	10,0	104	12	2,3		2,4	< .5	0,14	0,18	50	< .05	0,06	7	< 2
09/05/2001	11:15		14,0	7,9	478	8,9	87	20	2,8		7,1	1	0,05	0,06	24	0,06	0,1	4	< 2
10/04/2001	12:50		11,4	8,2	556	11,0	101	31	3,4		3,6	0,5	0,06	0,07	44	< .05	0,09	8	4
13/03/2001	12:20		9,6	8,1	515	10,5	92	72	3,4		5,6	1	0,07	0,09	31	0,18	0,21	8	< 2
13/02/2001	13:10		9,6	8,2	642	11,1	98	28	1,6		3,0	0,6	0,1	0,08	47	0,17	0,12		
17/01/2001	12:30		7,1	8,2	669	12,3	102	14	2,2		2,4	< .5	0,16	0,1	50	0,11	0,08		
11/12/2000	12:15		10,4	8,2	657	11,1	100	31	2			0,7	0,11	0,08	47	0,15	0,12		
14/11/2000	13:00		10,6	8,2	642	10,7	96	39	2,2			0,7	0,19	0,13	42	0,15	0,14		
09/10/2000	12:15		12,9	8,3	636	10,7	102	9	1,9			< .5	0,05	0,12	40	0,27	0,12	4	3
11/09/2000	13:00		20,4	8,2	631	9,7	108	7	1,5			0,5	0,07	0,21	41	0,21	0,12	6	< 2
07/08/2000	14:00		19,9	8,2	617	9,7	107	12	2,3			0,8	< .05	0,05	43	0,12	0,1	5	2
10/07/2000	11:45		18,2	8,1	527	8,7	92	58	2,6			0,9	0,08	0,11	29	0,2	0,2	10	3
13/06/2000	12:30		19,9	8,2	607	9,4	103	17	2,4			0,5	< .05	0,12	42	0,06	0,08	8	2
09/05/2000	12:50		19,3	8,2	610	10,5	114	13	3,3			0,7	< .05	0,1	39	< .05	0,09	15	5
10/04/2000	13:30		12,0	8,3	620	11,2	104	20	3,2			0,7	0,05	0,08	39	< .05	0,11	20	8
13/03/2000	11:30		11,0	8,3	640	11,3	101	17	2,2			0,6	0,11	0,08	46	0,05	0,07	8	4
02/02/2000	12:00		8,9	8,1	650	11,7	101	16	2,7			0,7	0,12	0,09	46	0,14	0,1		
04/01/2000	12:30		8,0	8,0	635	10,8	91	23	2,2			0,7	0,08	0,06	45	0,15	0,12		

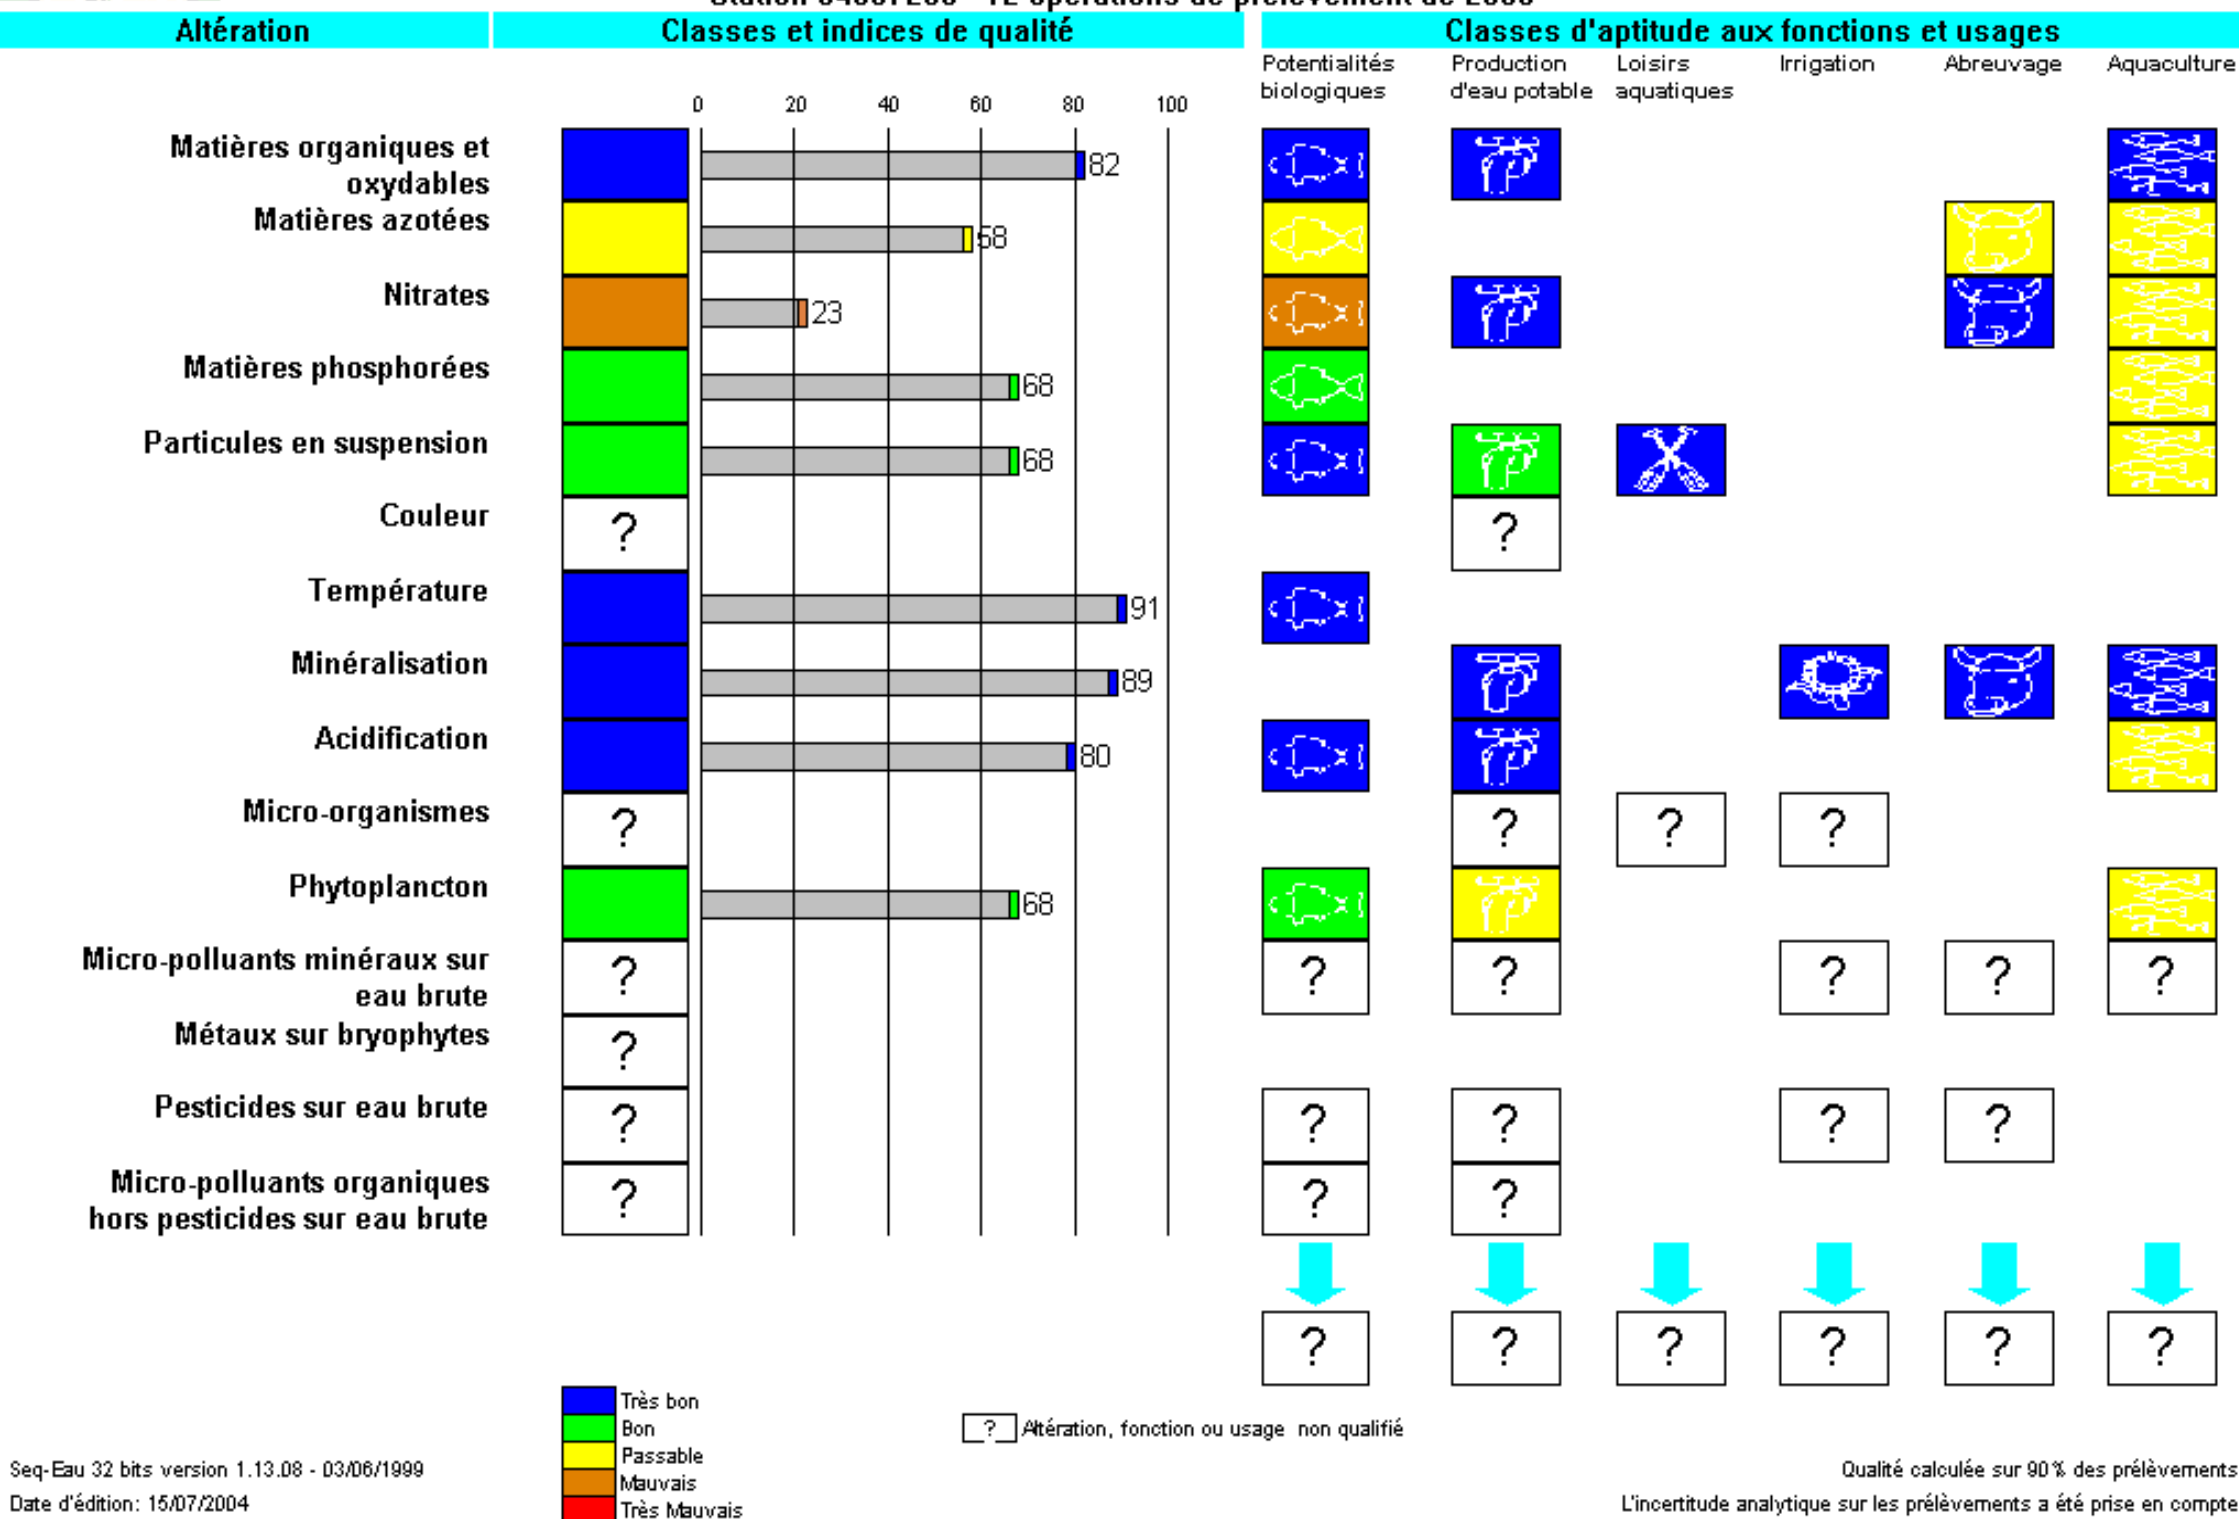

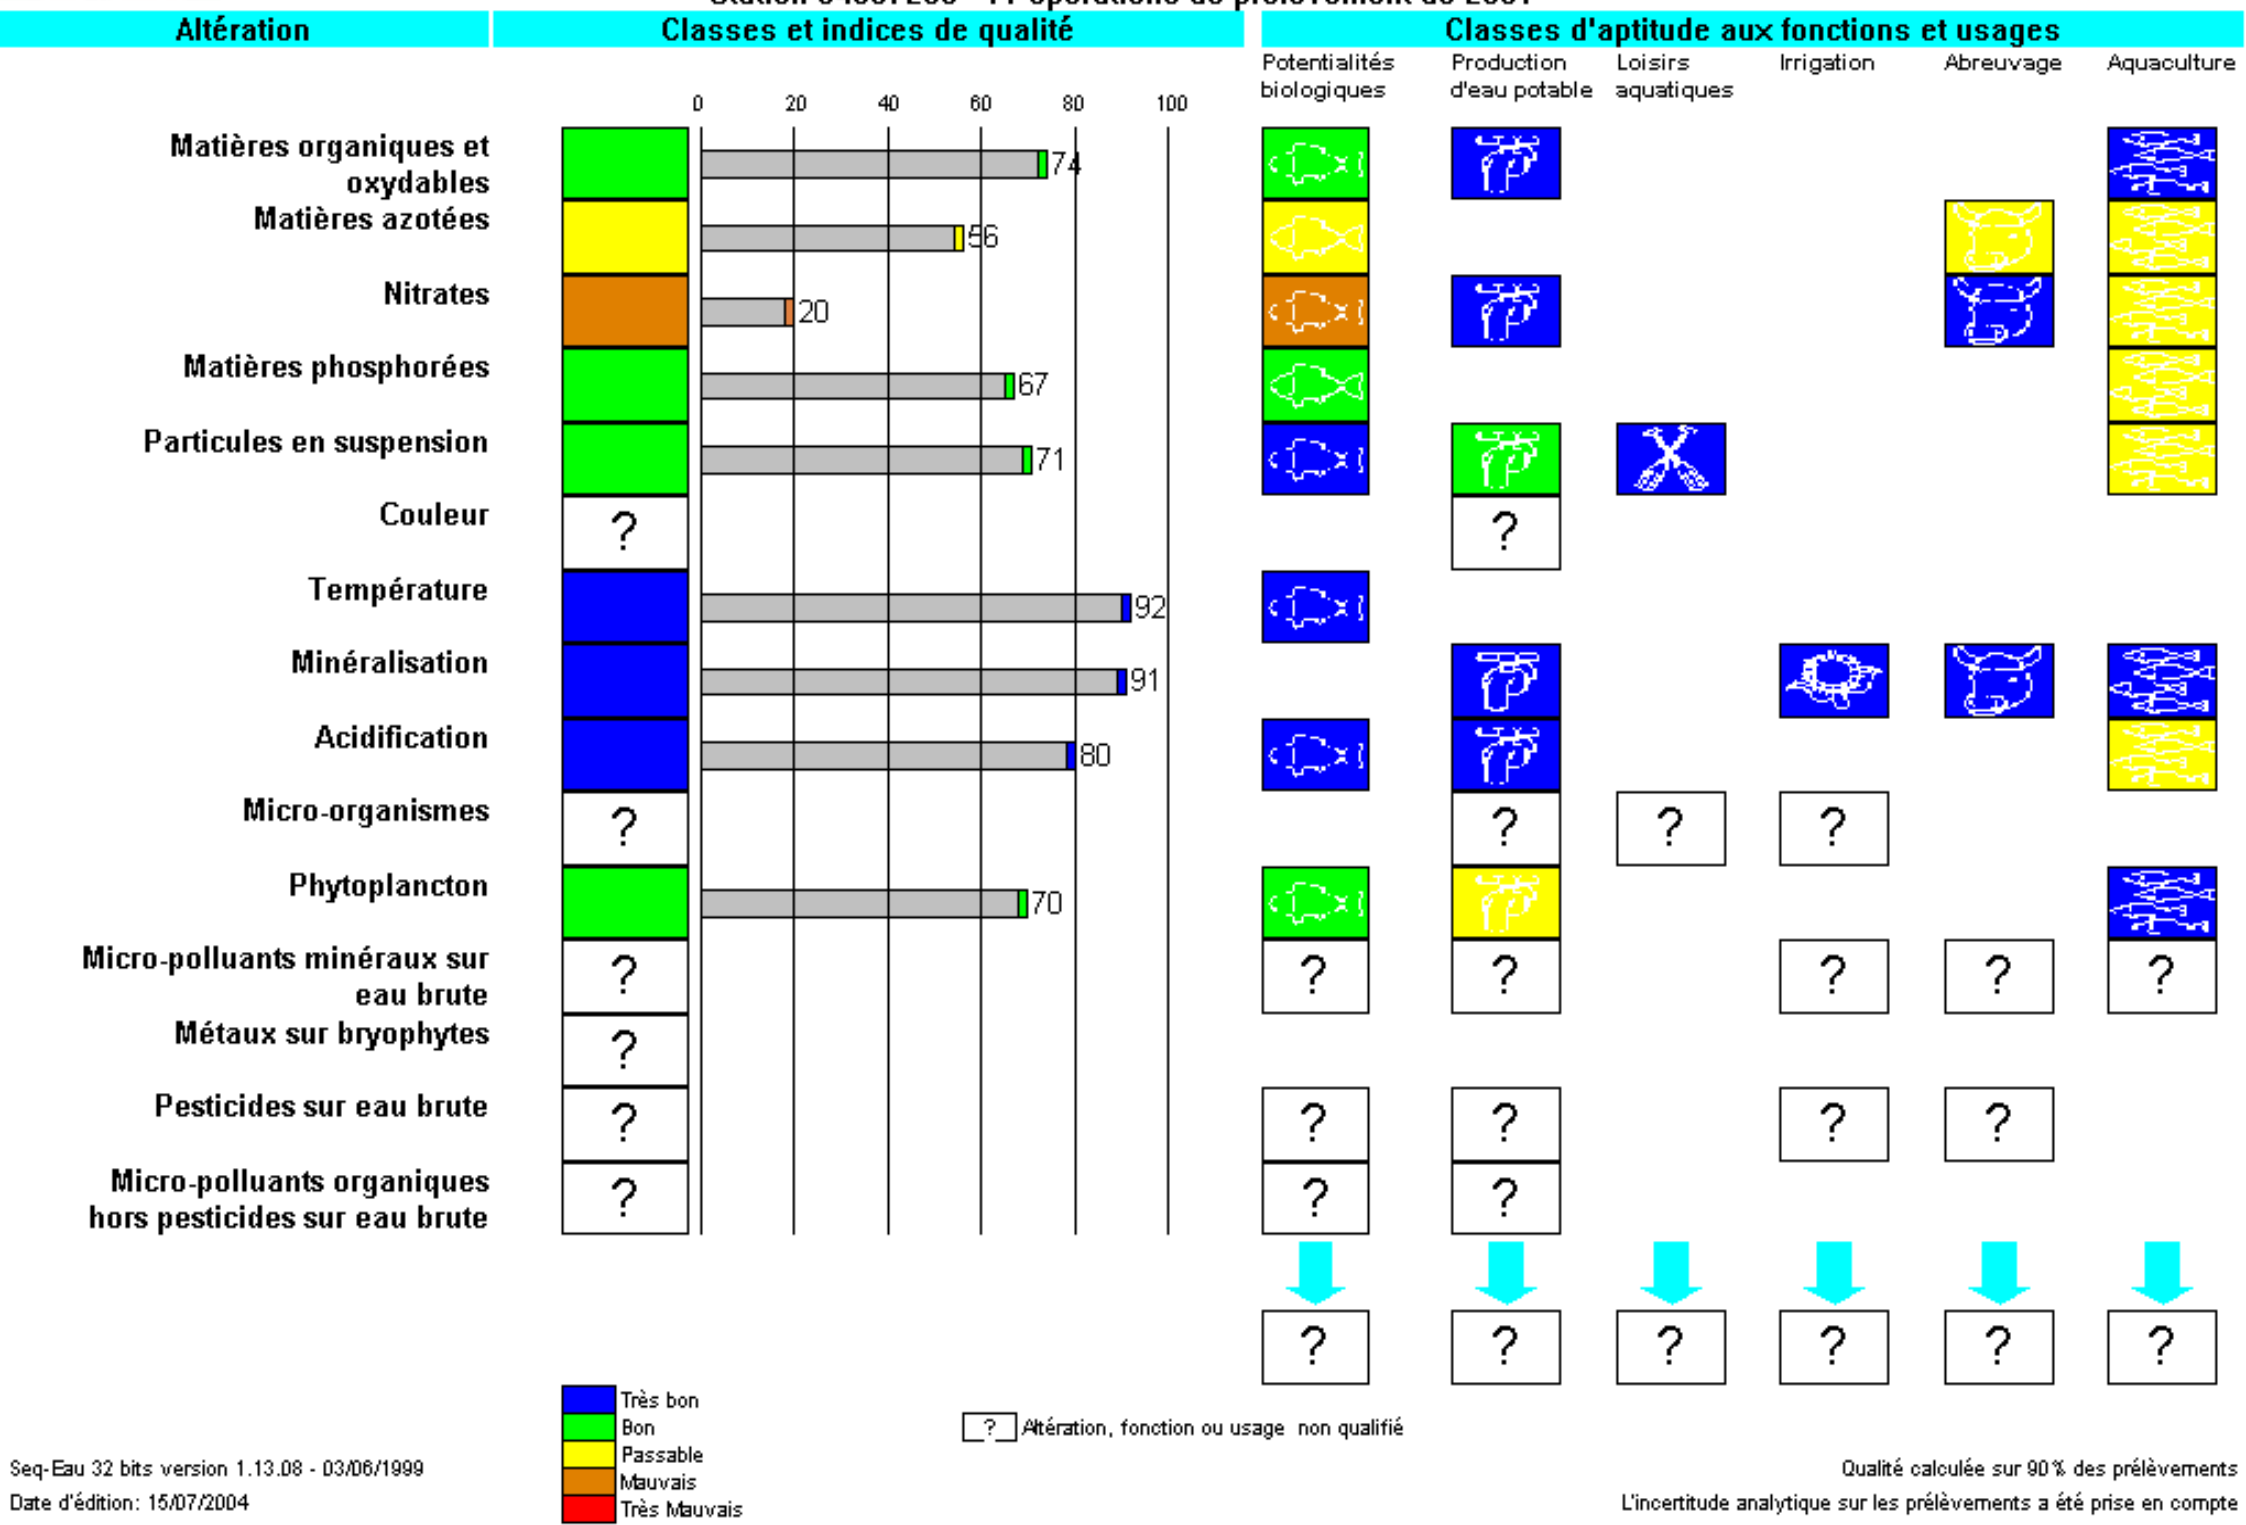


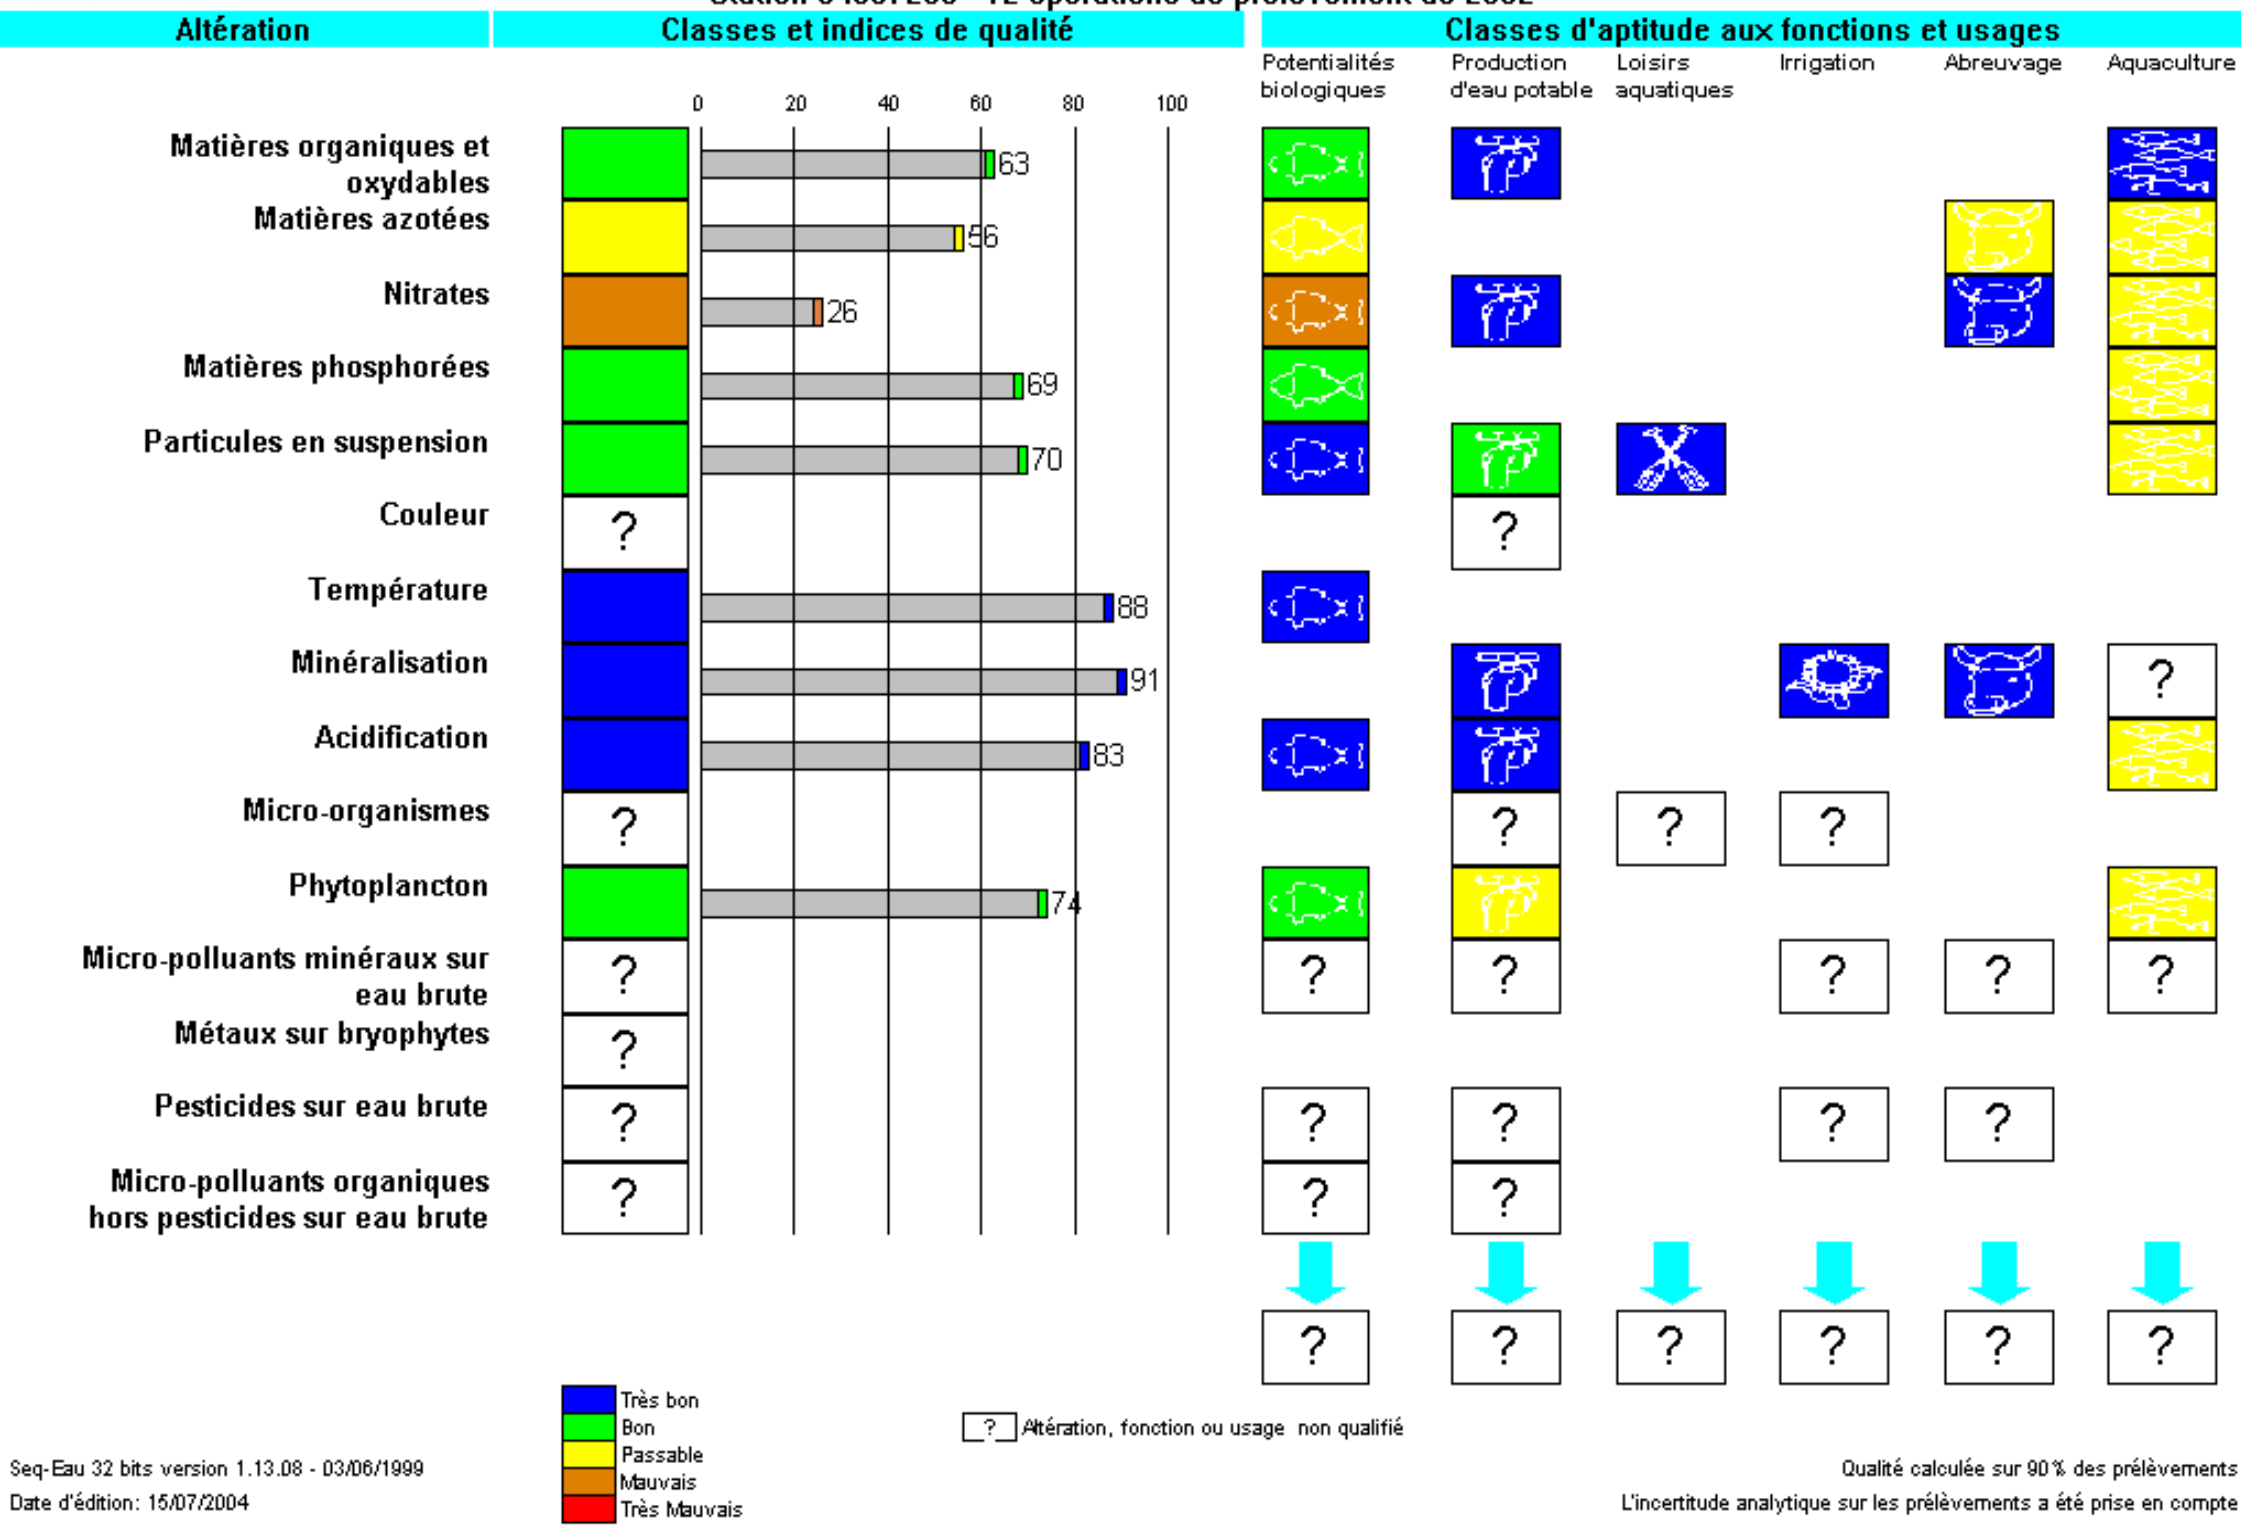


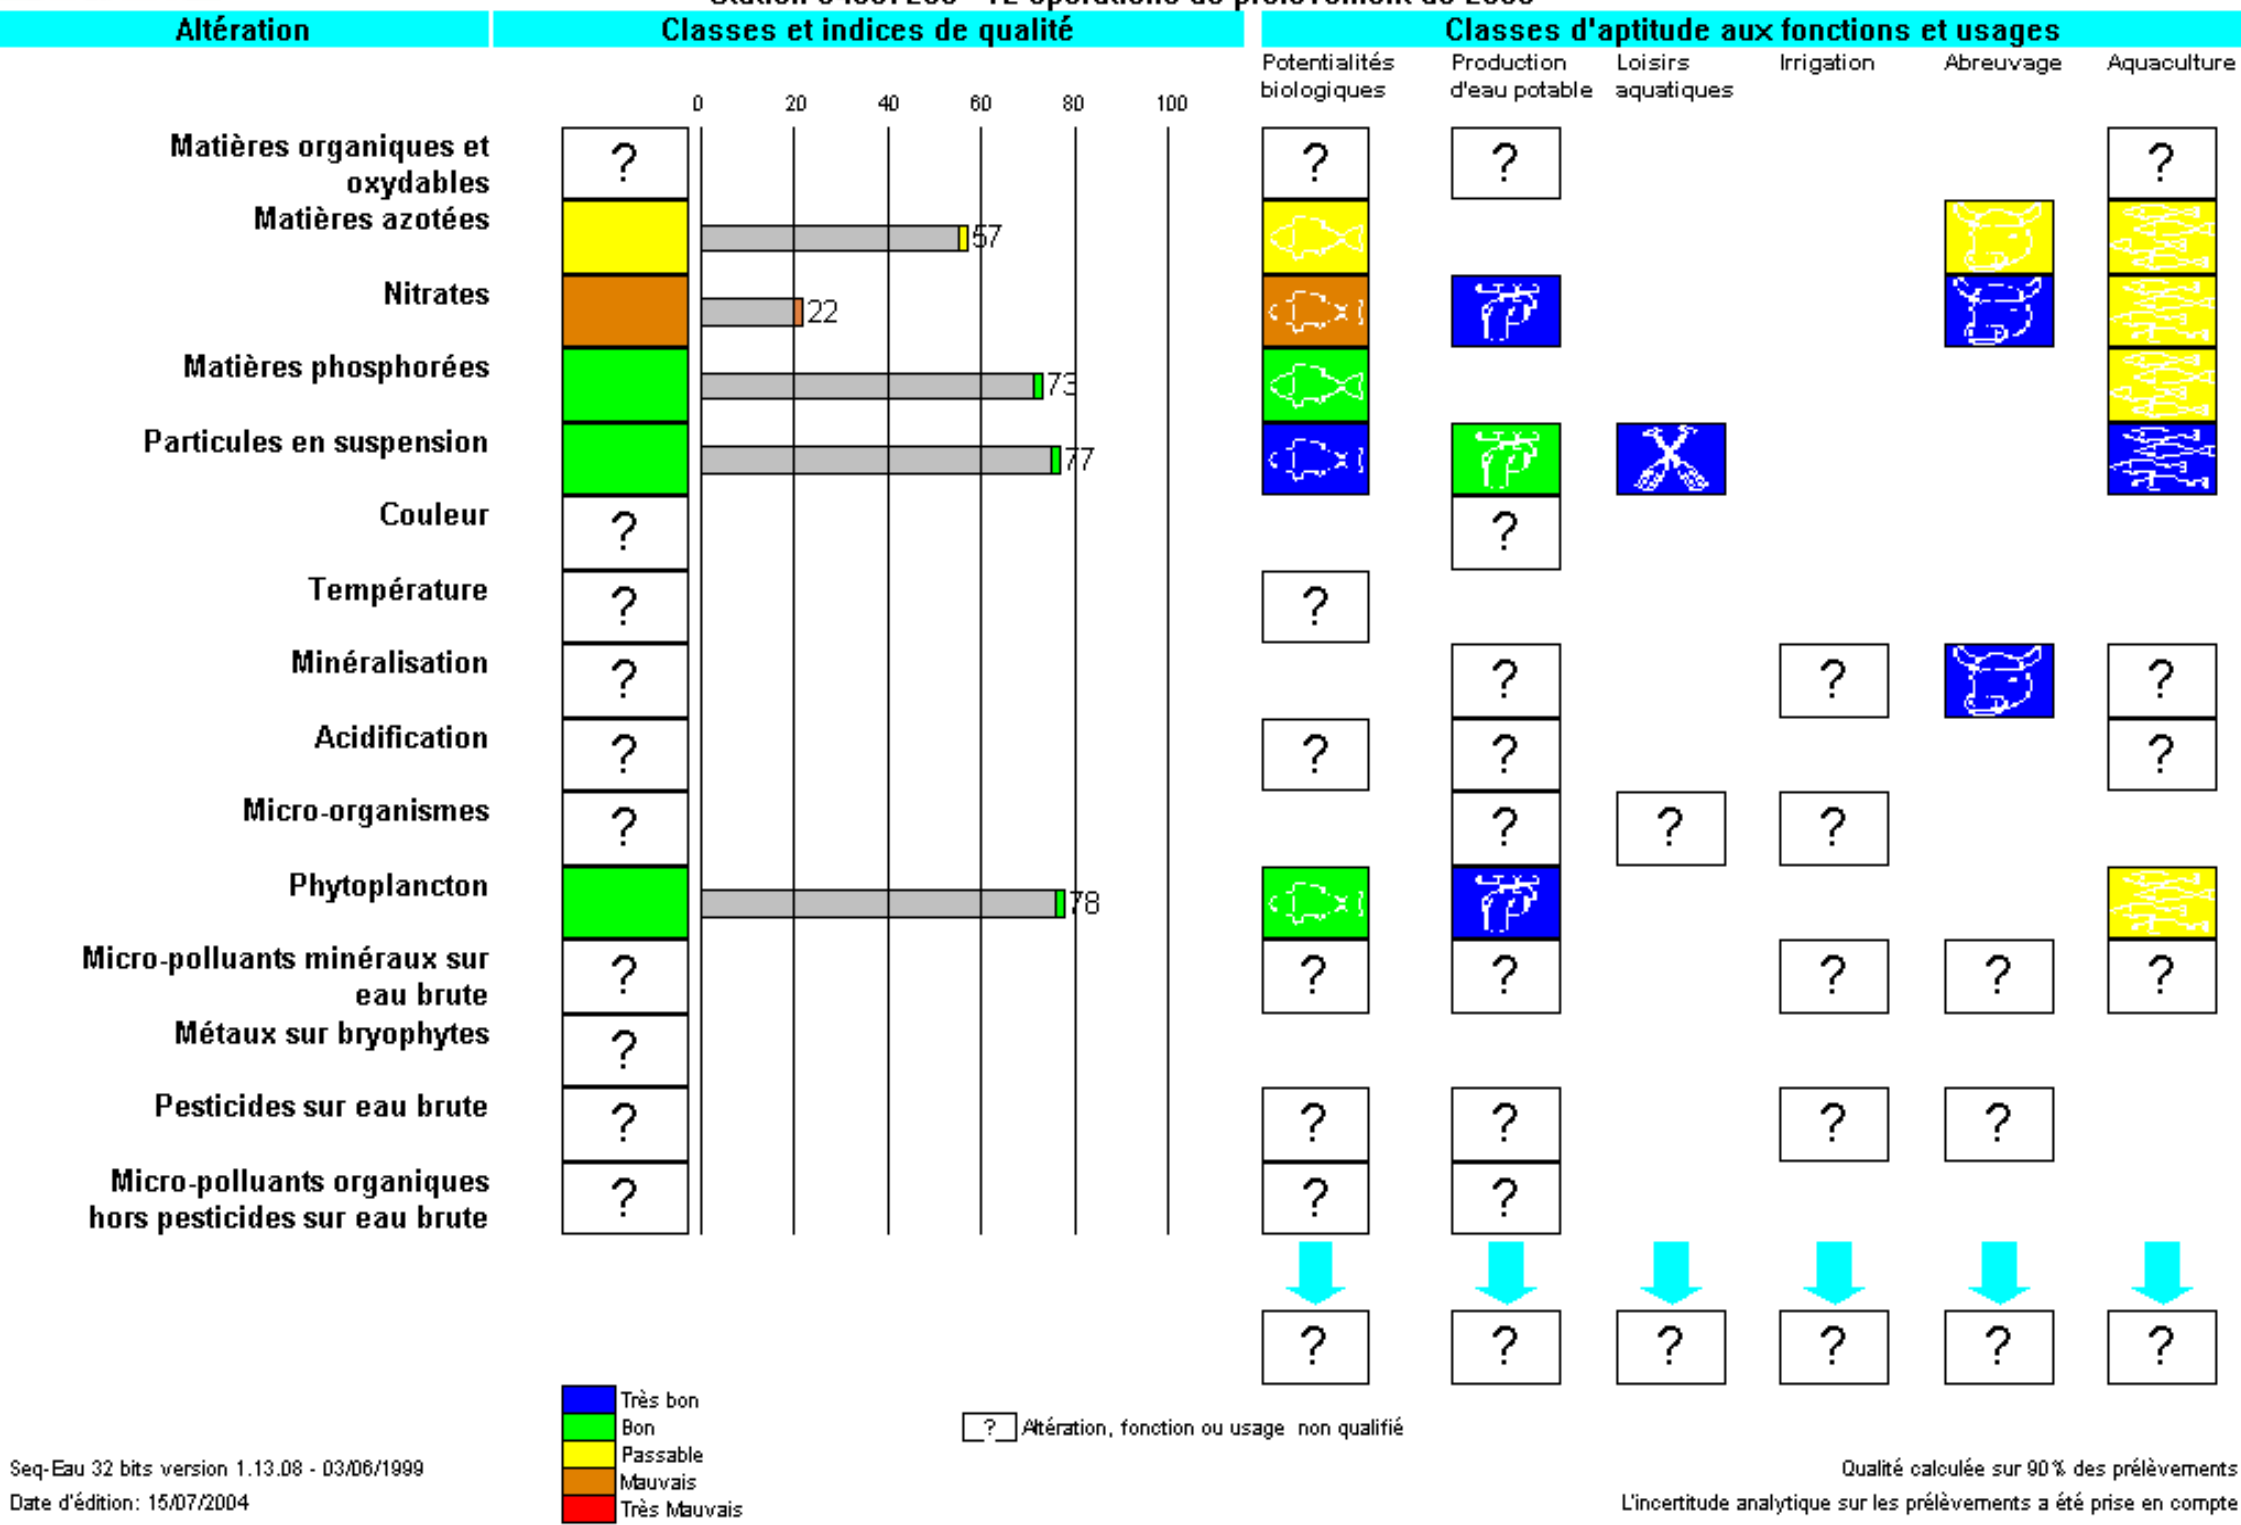


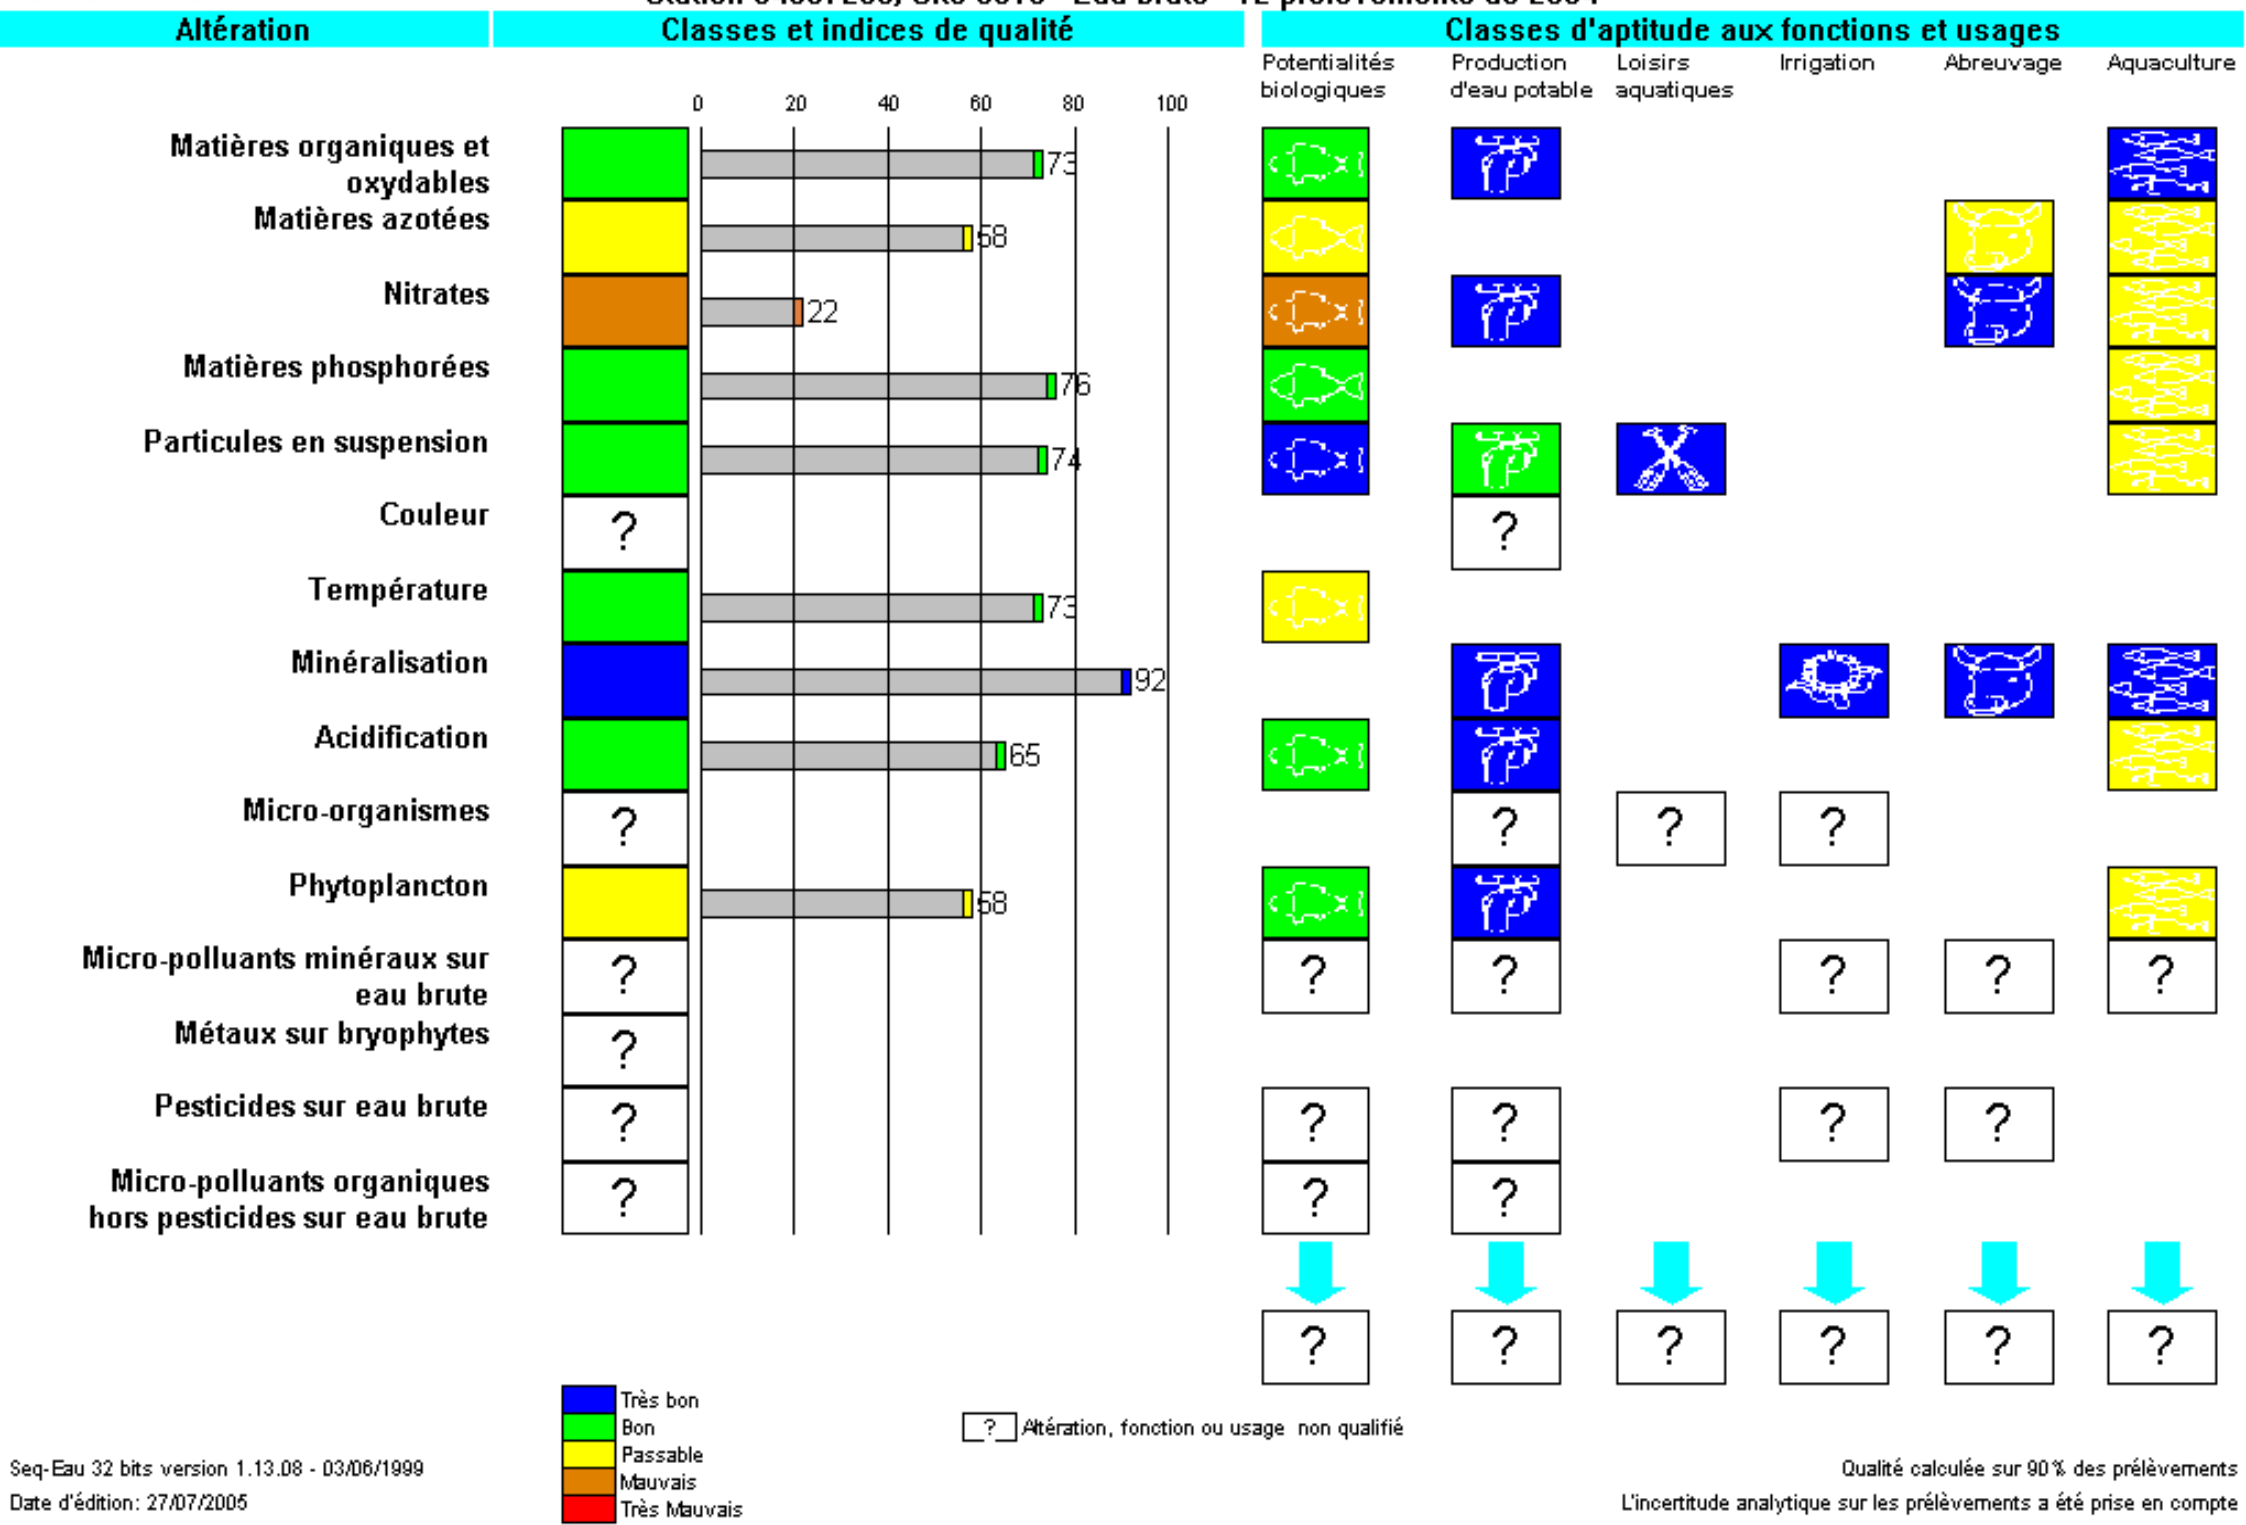

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements
L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

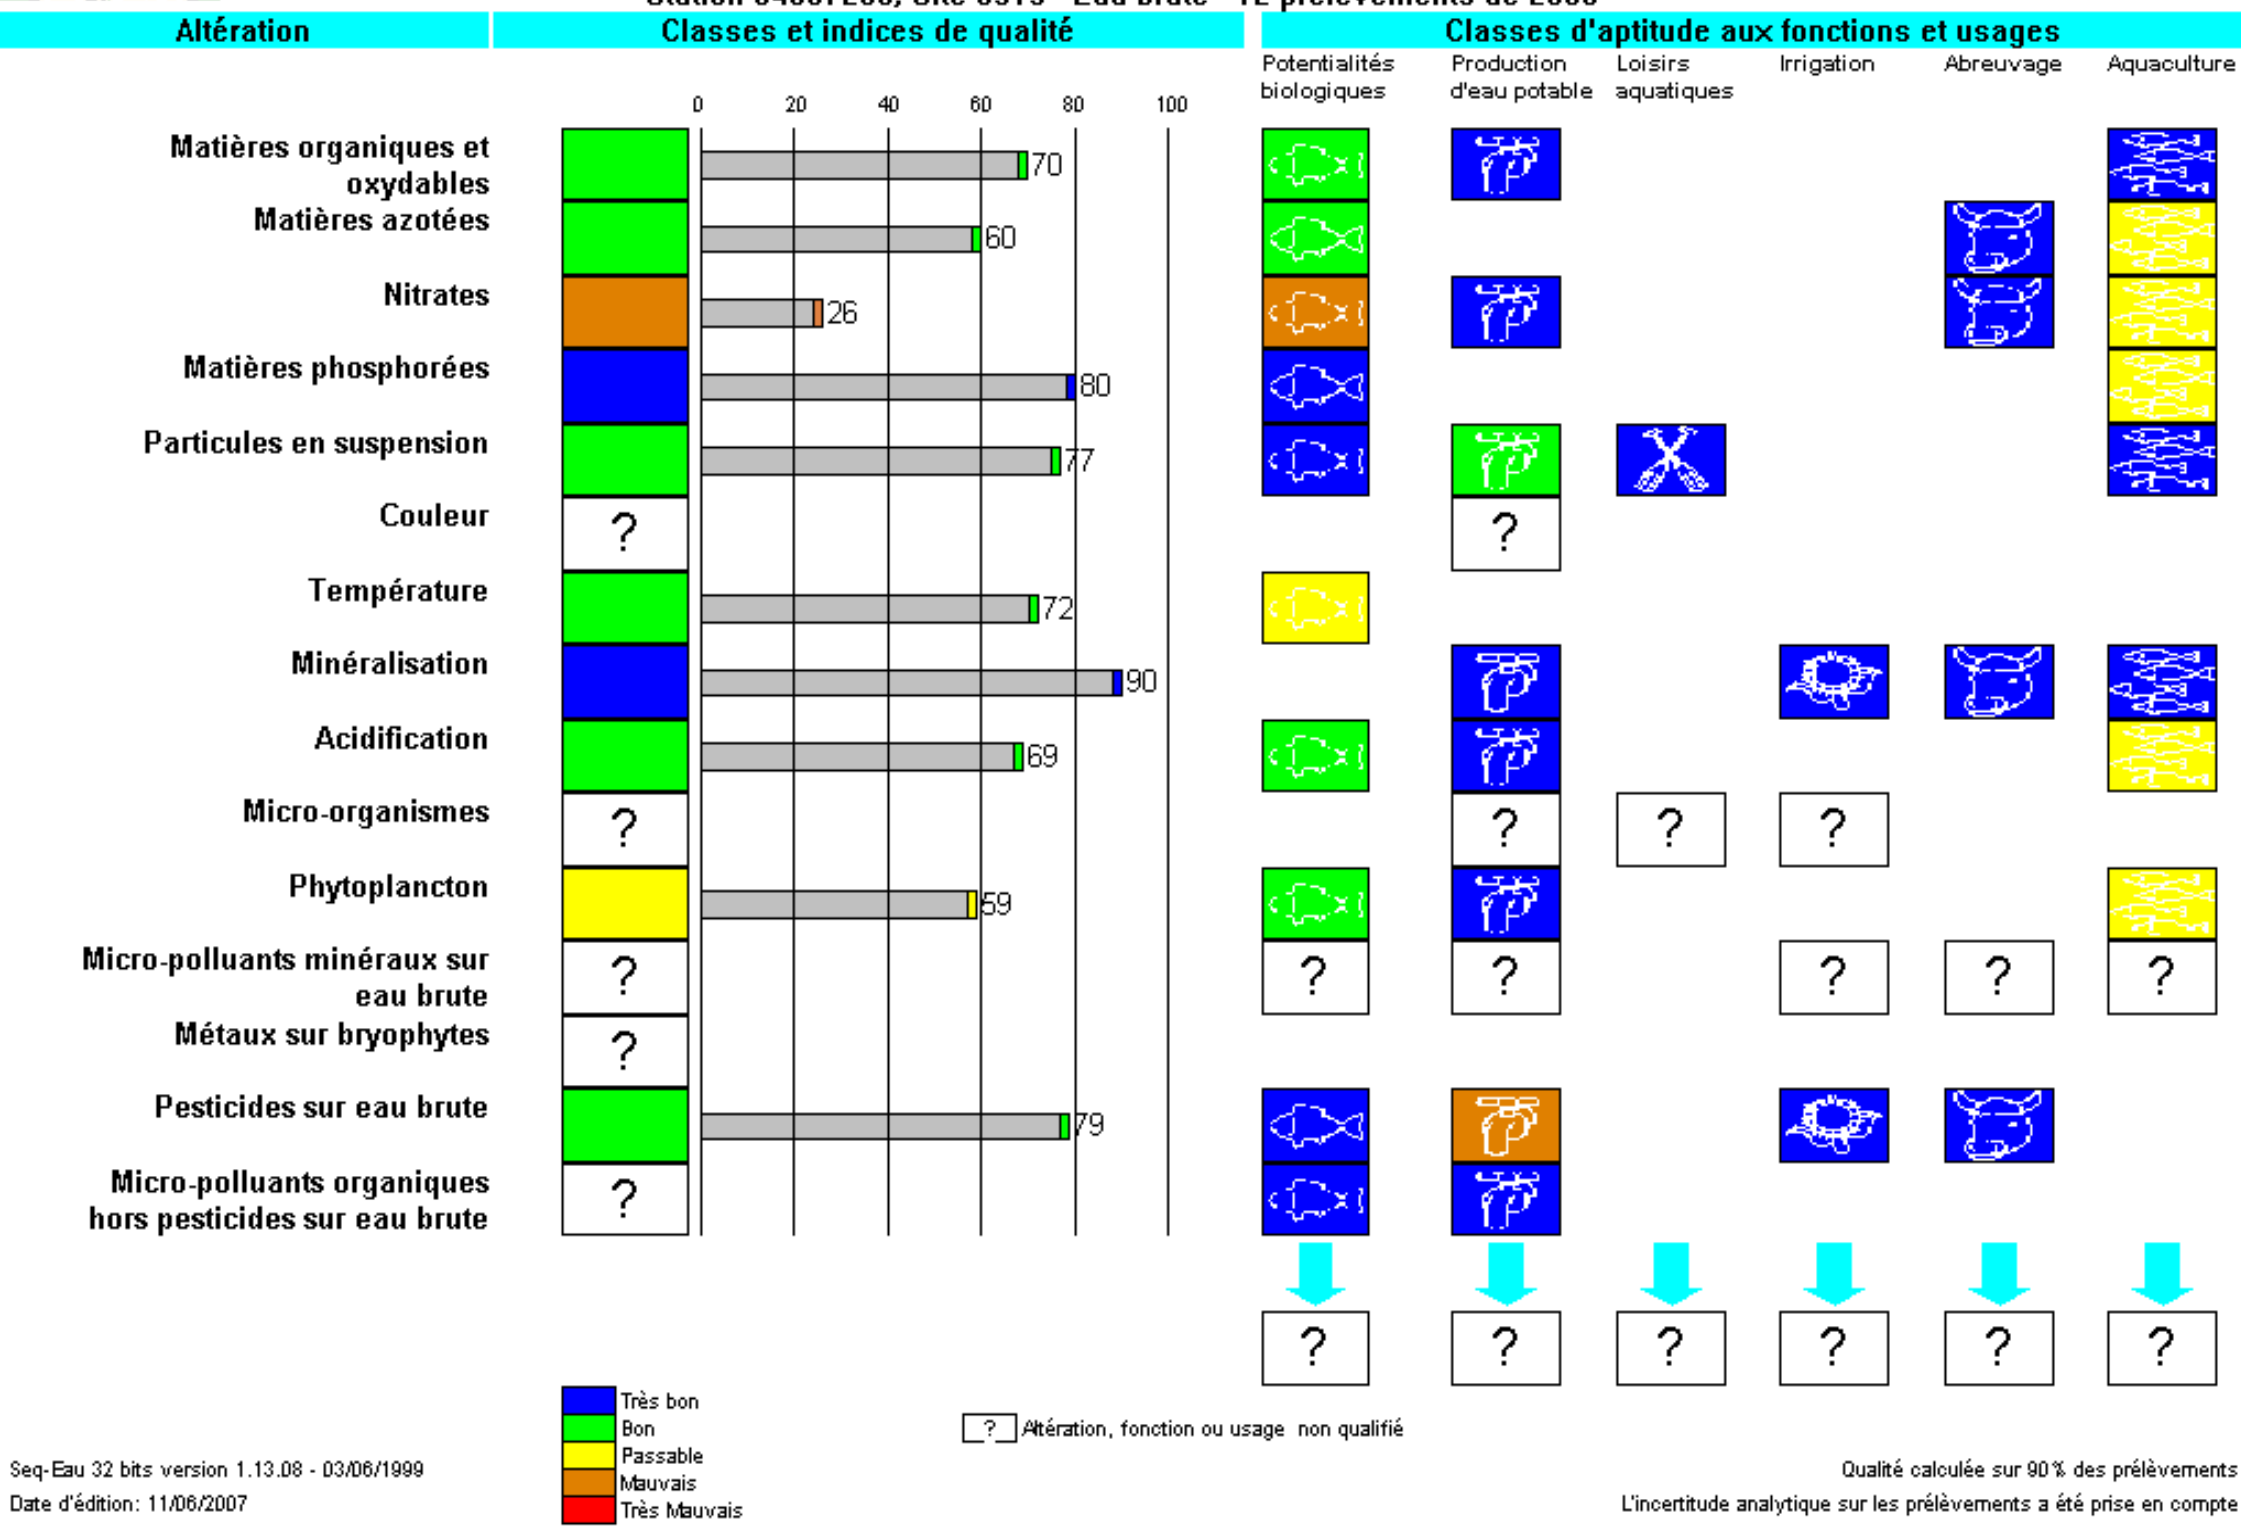

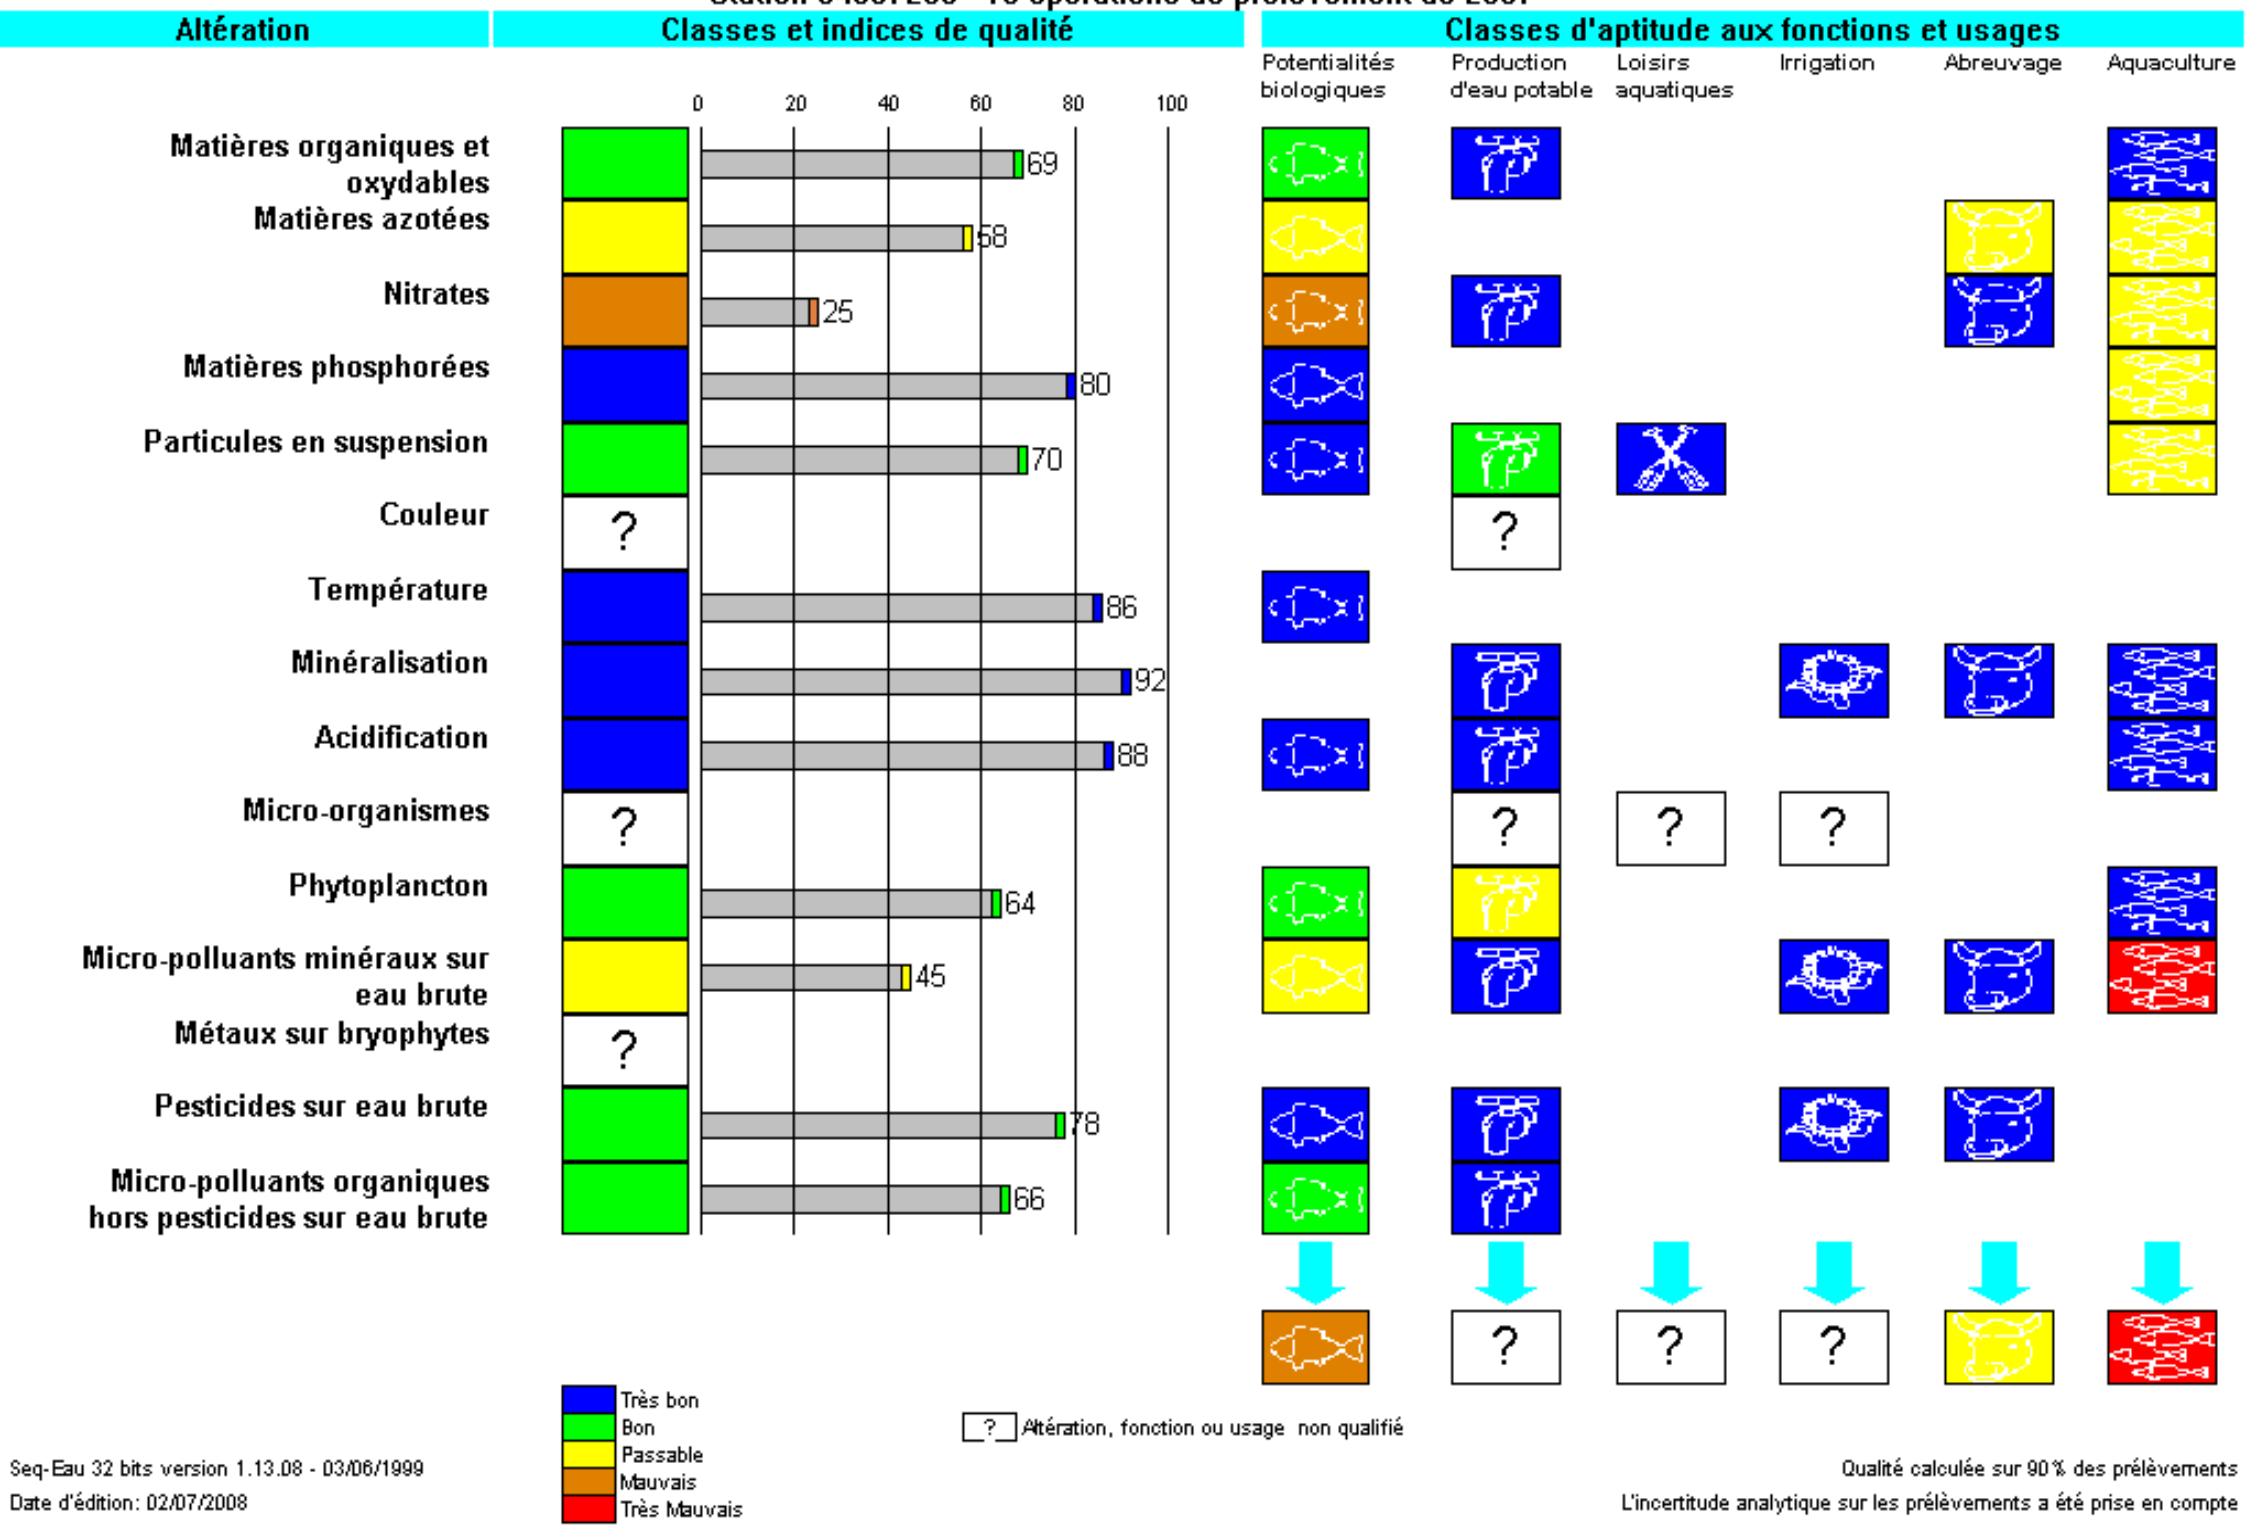

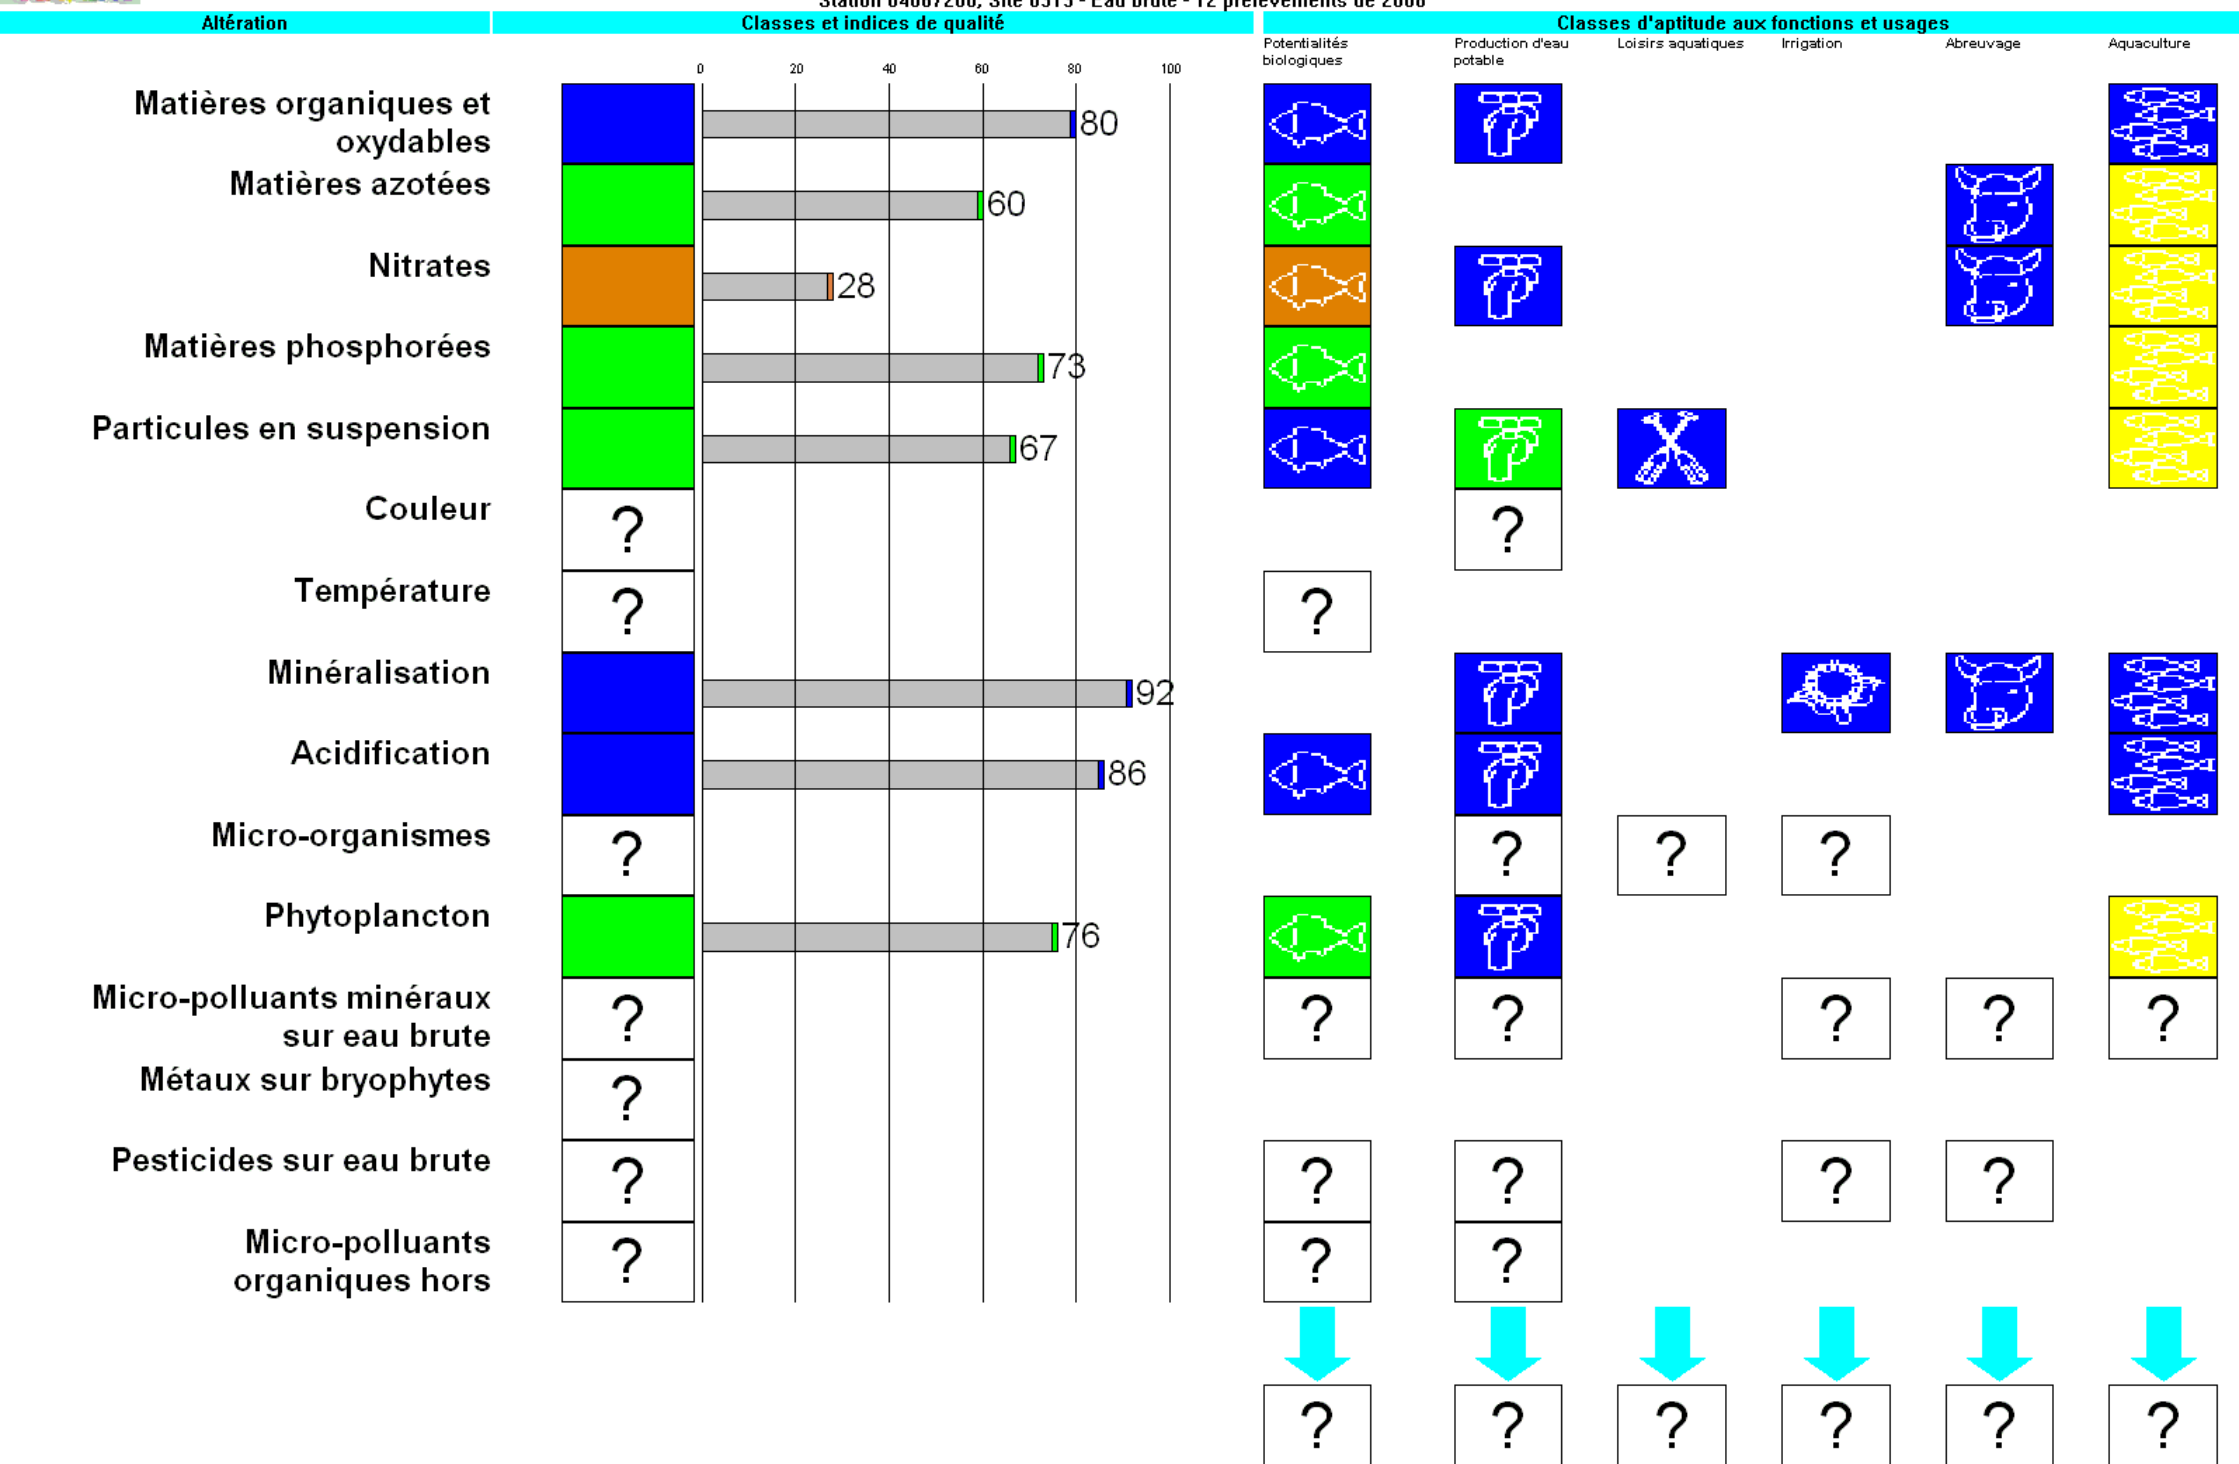

Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié