

Rivière :

PETITE SAULDRE

Station :

04068550

MENETREOL-SUR-SAUDRE

Commune :

MENETREOL-SUR-SAUDRE (18147)


Localisation :

Sauldre à Ménétréol-sur-Sauldre

Amont du pont - au niveau de la station limnimétrique

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 1

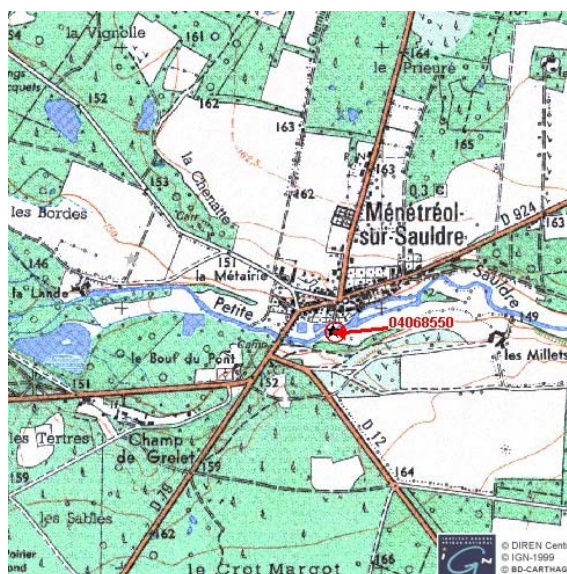

Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	597 807	2 271 909
Lambert 93 :	647 811	6 705 392

Altitude (m) : 147



Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
18/12/2008	11:00		4.5	7.1	170	11.9	94	6	2.2		6.4	0.8	0.04	0.04	19.9	< .1	0.051		
27/11/2008	11:15		4.4	6.7	188	11.6	90	7	< 2		6.1	0.8	0.04	0.04	18.7	< .1	0.043		
23/10/2008	10:40		9.0	6.5	194	11.2	97	< 2	< 2		3.3	< .5	< .03	< .02	10.1	< .03	< .02	< .5	2
18/09/2008	10:10		11.4	7.5	179	7.7	72	2	< 2		1.5	0.5	< .03	< .02	14.8	< .03	0.024	< .5	1
13/08/2008	09:40		15.7	6.8	326	9.1	94	2	< 2		3.2	< .5	< .03	< .02	12.5	< .03	< .02	3	2
24/07/2008	11:10		14.8	7.7	173	11.9	120	3	< 2		2.2	< .5	< .03	< .02	16.7	< .03	0.022	2	1
19/06/2008	11:10		14.6	7.4	173	10.3	103	3	< 2		3.1	0.8	0.03	0.03	16.8	< .03	0.027	2	1
22/05/2008	10:30		13.8	7.6	174	10.0	100	9	< 2		3.0	0.7	0.03	0.05	16.7	< .03	0.032	1	4
24/04/2008	10:50		11.2	7.7	151	10.9	100	11	2.1		5.7	0.7	0.03	0.05	14.8	< .03	0.049	4	6
20/03/2008	11:30		6.7	6.7	166	12.0	97	8	< 2		5.8	0.7	< .03	0.04	16.1	0.05	0.055	2	4
21/02/2008	10:00		7.7	6.0	181	11.4	96	5	< 2		3.0	0.7	0.03	0.04	19.4	< .03	0.027		
24/01/2008	10:20		5.3	6.4	178	12.3	97	6	< 2		4.3	0.6	0.06	0.07	19	0.1	0.034		
12/12/2007	10:35		5.8	5.9	110	9.2	71	15	1.5		14.0	1.2	0.07	0.03	1.8	0.029	0.06		
08/11/2007	12:45		9.4	7.1	207	8.9	75	< 2	0.6		2.9	< 1	< .05	< .02	14	< .01	< .02		
03/10/2007	10:40		15.9	8.0	195	9.8	94	16	1.2		6.3	1	< .05	< .02	11.4	0.024	0.05	1	5
12/09/2007	10:25		12.4	7.3	193	9.6	86	3.8	0.6		2.3	< 1	< .05	< .02	15.9	< .01	< .02	1	2
21/08/2007	18:00		15.7	8.0	192	10.0	96	13	0.9		3.2	< 1	< .05	< .02	12.3	0.051	0.05	1	6
04/07/2007	19:30		15.9	7.9	183	8.5	82	9.6	1.3		4.1	< 1	< .05	0.02	9	0.041	0.04	2	4
14/06/2007	15:45		18.3	7.6	183	9.8	99	7.4	< .5		2.6	< 1	< .05	0.03	14.1	0.049	0.04	< 1	6
14/05/2007	11:30		14.5	7.7	191	12.0	112	8.8	0.5		3.0	< 1	0.09	0.06	16.9	0.026	0.03	1.26	6.35
03/04/2007	19:10		13.7	7.7	168	11.8	109	4	1		4.2	< 1	< .05	0.03	15.3	0.01	< .02	3.93	5.68
08/03/2007	11:30		9.5	6.9	143	9.6	81	14	0.6		6.9	1.2	0.06	0.05	15.1	0.075	0.05	3.29	2.83
07/02/2007	16:50		7.0	7.4	177	12.6	100	10	0.8		4.0	< 1	< .05	0.03	28.8	0.038	0.04		
10/01/2007	14:00		9.3	7.4	158	10.9	91	18	1.1		8.6	< 1	< .05	0.04	25	0.086	0.07		



Qualité des eaux


Station : MENETREOL-SUR-SAUDRE

Code : 04068550


Cours d'eau : PETITE SAULDRE


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
07/12/2006	16:30		9.0	8.7	185	4.9	41	9		26	8.4	< 1	< .05	0.05	20.9	0.087	0.05		
23/11/2006	11:45		10.4	7.9	199	12.4	106	15		26	9.3	1.1	< .05	0.05	21.8	0.07	0.06		
27/10/2006	11:30		12.7	7.9	224	9.2	83	2.8	< .5	16	5.9	< 1	< .05	0.03	16.1	0.046	0.02	0.86	0.55
19/09/2006	13:30		15.3	7.3	187	9.4	89	4	0.7	8.4	2.7	< 1	0.09	0.03	17.8	0.085	0.03	1.05	4.01
28/08/2006	15:00		14.7	7.5	172	8.0	75	3.4	0.8	< 5	1.6	< 1	< .05	< .02	19.8	0.033	< .02	1.65	2.64
16/08/2006	18:30							4.4	1.2	< 5	2.1	< 1	0.22	0.03	20.1	0.098	0.04	0.81	0.93
25/07/2006	14:30		21.0	7.3	166	8.0	85												
28/06/2006	11:30		17.8	7.6	181	11.6	116	6	1.3	6.8	2.3	< 1	< .05	0.03	14	0.071	0.03	2.11	2.96
30/05/2006	18:00		12.8	7.6	226	10.3	94	8.2	< .5	8.4	2.7	< 1	< .05	0.06	14.9	0.075	0.03	2.41	3.31
26/04/2006	14:30		15.7	7.8	166	11.4	109	7.2	1.2	11	5.0	< 1	< .05	0.04	13.9	< .01	< .02	12.53	10.28
29/03/2006	11:30		11.1	6.9	150	9.9	87	19	< .5	23	7.5	< 1	0.07	0.07	16.7	0.064	0.03	7.29	5.71
28/02/2006	17:15		6.2	7.2	181	10.9	85	4.8		27	3.8	< 1	< .05	0.03	21	0.032	< .02		
25/01/2006	13:30		4.9	7.7	168	9.9	76	5		10	3.9	< 1	< .05	0.05	21.2	0.042	< .02		
27/12/2005	09:00		6.0	7.6	200	9.9	79	2.2		< 5	3.2	< 1	< .05	0.06	17.1	0.044	< .02		
30/11/2005	09:45		6.5	7.7	195	11.8	93	6.4		13	6.0	< 1	< .05	0.03	12.6	0.022	< .02		
12/10/2005	10:45		14.6	7.4	168	8.3	78	3.6	0.9	6.3	2.3	< 1	< .05	0.02	13.7	0.019	< .02	0.47	2.38
14/09/2005	11:00		15.9	7.6	186	8.7	84	11	1.3	15	5.0	< 1	< .05	0.03	15.5	0.073	0.02	2.43	4.53
10/08/2005	10:00		14.8	7.3	169			4	0.8	5.6	1.9	< 1	< .05	0.02	14.8	0.025	< .02	1.51	2.08
05/07/2005	08:30		16.2	7.3	176	8.5	82	9	1.4	12	3.2	< 1	0.06	0.02	11.8	0.058	0.03	2.81	4.83
14/06/2005	12:00		16.6	7.4	174	9.4	91	5.2	1.4	7.2	2.4	< 1	0.14	0.03	15.6	< .03	0.02	2.66	5.68
11/05/2005	10:00		11.1	7.6	176	10.3	90	8.8	0.5	5.9	3.2	< 1	0.21	0.06	14.5	0.09	0.04	1.8	3.69
14/04/2005	11:30		10.9	7.8	193	11.8	100	4.4	1.8	10	3.3	< 1	< .05	0.03	13.1	< .03	< .02	2.84	4.72
17/03/2005	07:55		8.4	7.2	176	10.9	93	3	1.8	11	3.3	< .5	< .05	0.03	19	< .05	< .05	4	2
17/02/2005	08:00		3.1	7.4	166	12.0	89	7		22	4.9	< .5	< .05	0.04	20	0.08	0.07		
20/01/2005	08:40		6.6	7.0	176	11.4	93	14		22	6.3	0.7	0.05	0.05	20	0.09	0.1		
06/12/2004	20:45							4		10	3.5	0.6	0.06	< .03	16	0.05	< .05		
06/12/2004	20:30		5.6	7.7	248	11.2	86												
06/09/2004	20:00		17.9	6.9	183	10.4	100	8	2.8	12	3.0	0.6	0.21	0.04	17	0.12	0.09	3	2
17/08/2004	13:20		17.5	7.7	169	10.2	100	9	< 1	14	3.4	0.5	< .05	< .03	14	0.08	0.07	4	3


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
20/07/2004	15:00		7.2	9.2	182	9.2	93	11	2.6	14	3.6	0.8	0.36	0.04	13	0.12	0.1	7	4
15/06/2004	16:30		19.2	7.2	176	10.4	100	13	2.4	10	2.6	0.6	0.09	0.03	16	< .05	0.09	3	2
17/05/2004	22:40		16.6	7.8	154	8.5	83												
06/04/2004	18:15		10.1	7.3	159	11.2	95												
10/03/2004	09:00		3.0	7.1	150	13.6	98	8	2.7	< 10	3.8	< .5	0.08	< .03	19	< .05	< .05	3	2
17/12/2003	15:45							7		21	5.2	0.7	0.08	0.04	26	0.07	0.07		
23/09/2003	17:30							5	3.4	16	1.6	0.6	< .05	< .03	17	0.14	0.05	4	< 2
26/08/2003	11:45							7	2.4	14	2.0	0.7	0.26	0.04	16	< .05	0.08	5	< 2
22/07/2003	10:25							5	1.2	18	2.4	< .5	0.15	< .03	16	0.19	0.07	6	4
24/06/2003	07:45							10	< 1	13	2.0	< .5	< .05	< .03	16	< .05	< .05	4	3
25/03/2003	18:50							3	< 1	< 10	2.8	< .5	< .05	0.03	18	< .05	< .05	4	2
03/12/2002	19:45							11		21	7.1	0.8	0.06	< .03	16	0.06	0.07		
17/09/2002	18:30							3	2.6	< 10	2.7	0.6	0.06	0.03	16	0.05	0.06	2	< 2
05/08/2002	12:35							4	1.2	10	2.6	0.5	0.05	< .03	13	0.07	0.07	4	3
16/07/2002	12:15							4	1.2	< 10	3.2	0.5	< .05	< .03	14	< .05	0.06	4	3
18/06/2002	10:10							5	< 1	12	2.6	< .5	< .05	0.03	16	0.06	0.06	3	2
18/03/2002	17:50							4	1.7	12	3.8	< .5	0.05	0.03	16	< .05	0.05	5	3

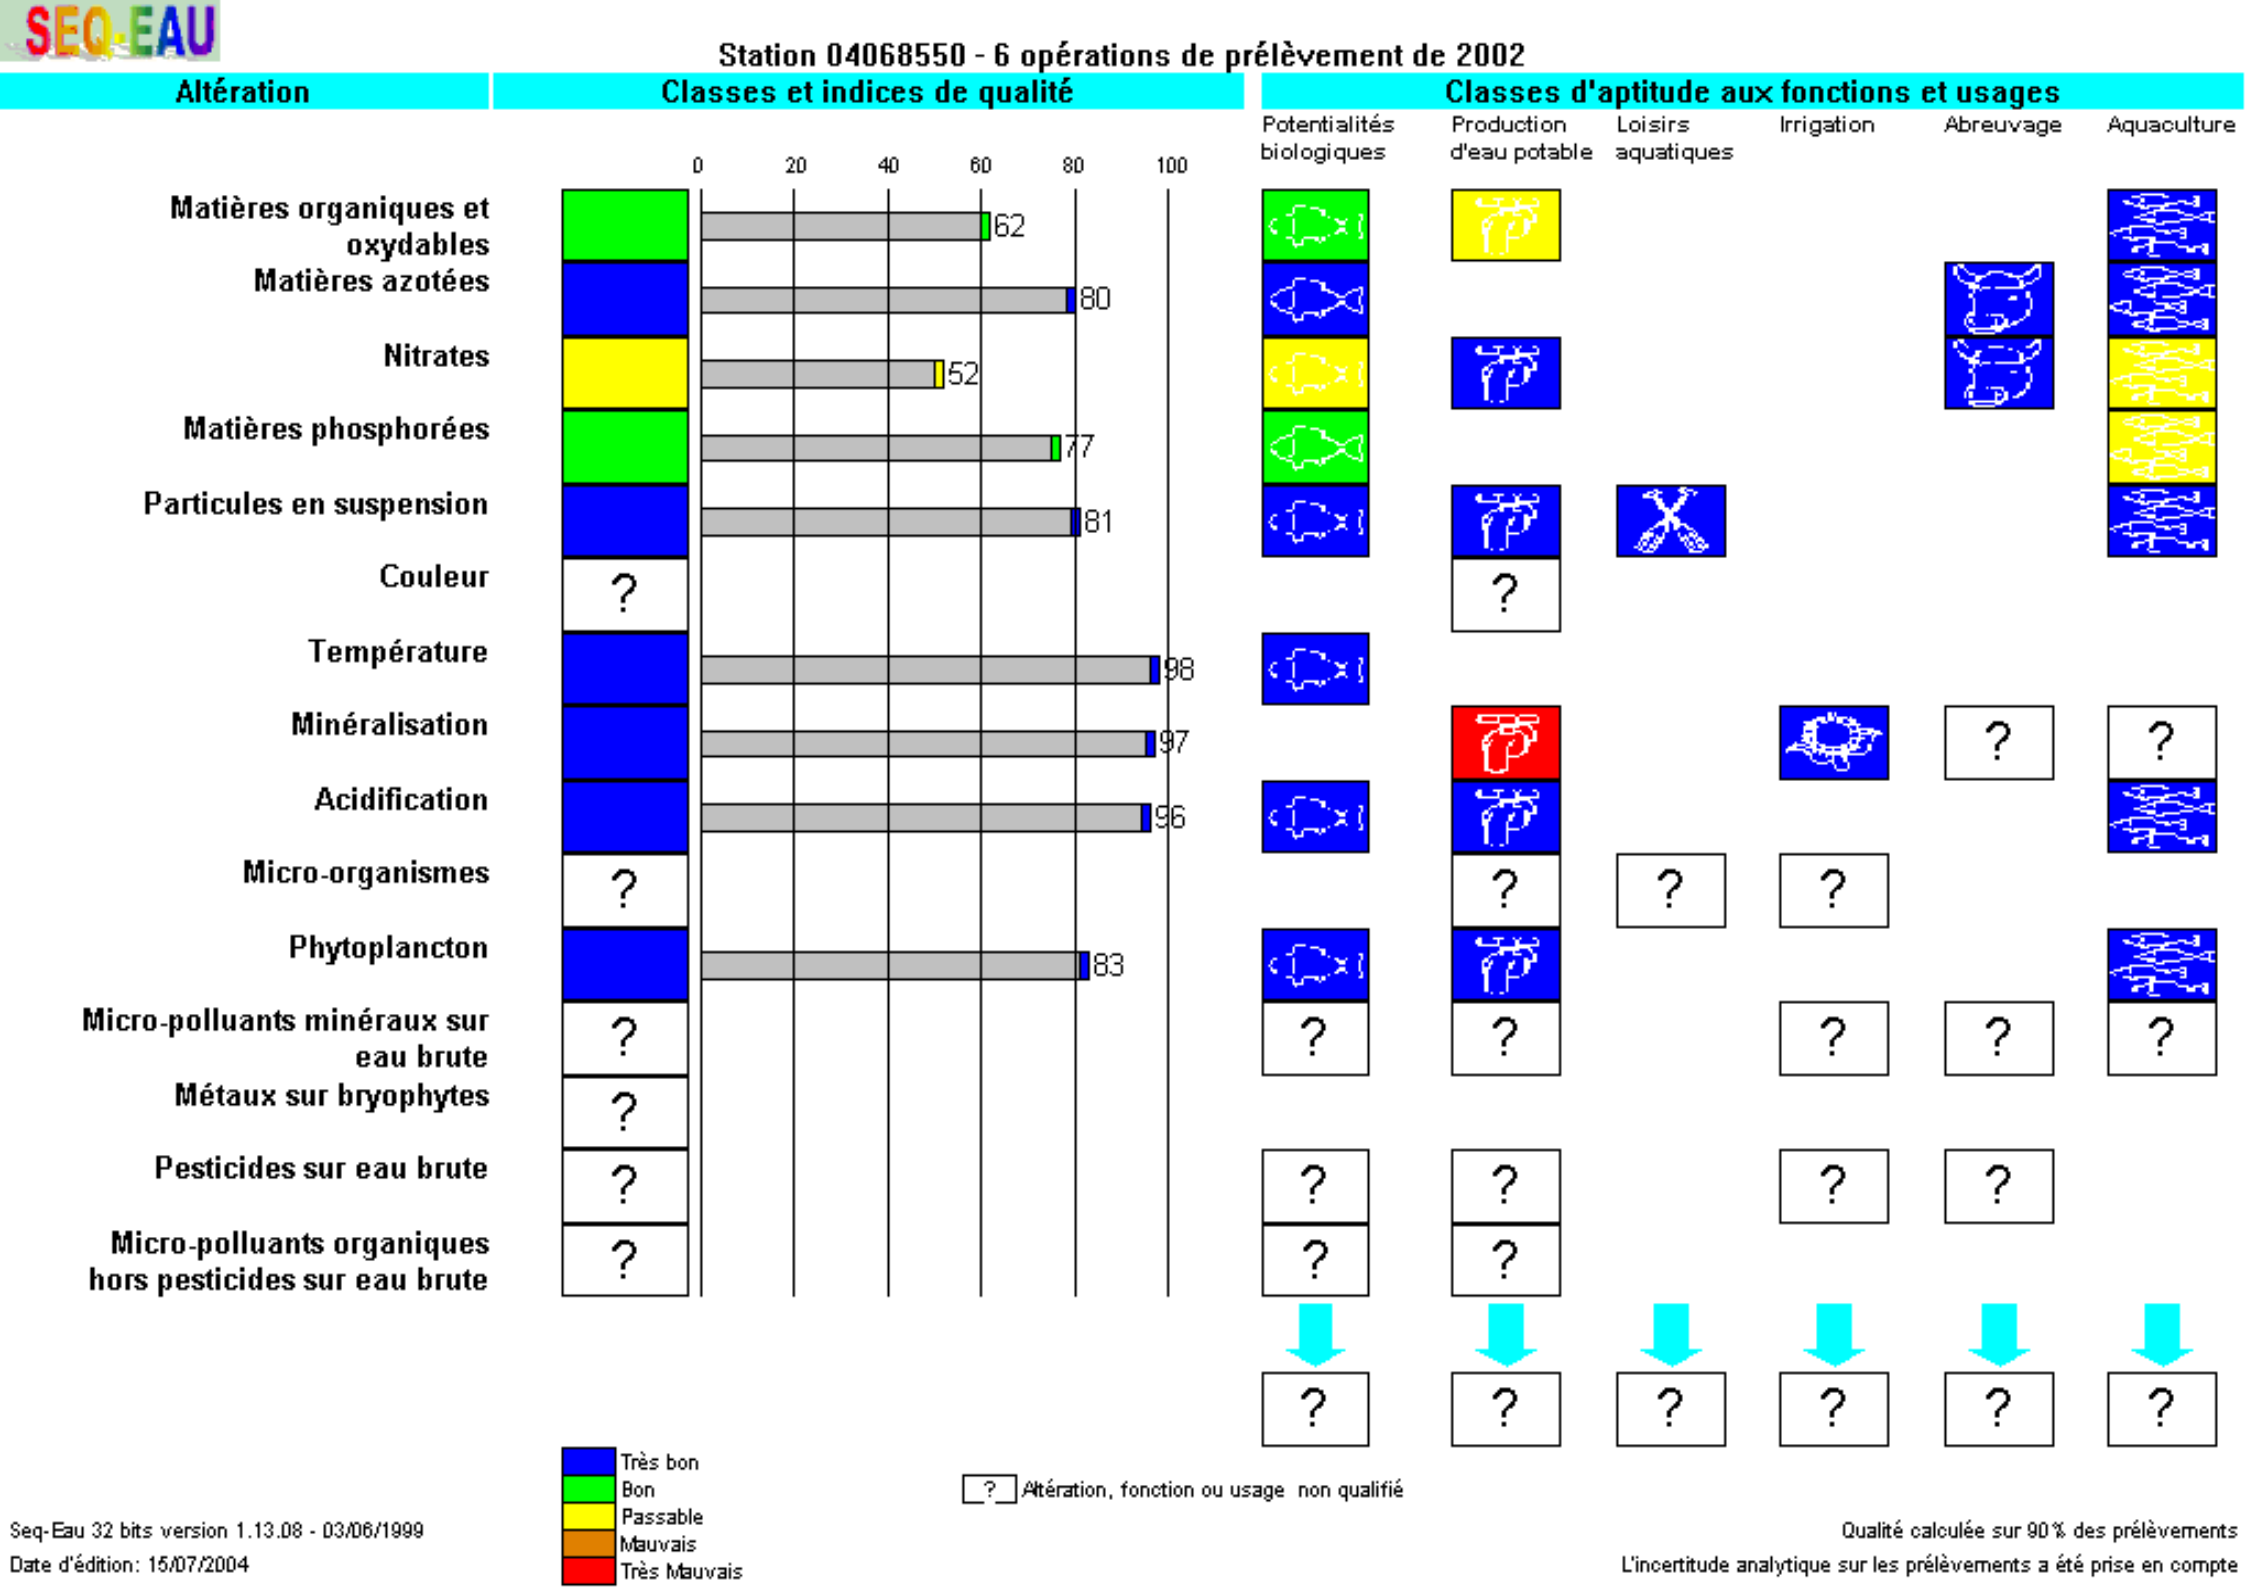



Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999
Date d'édition: 15/07/2004

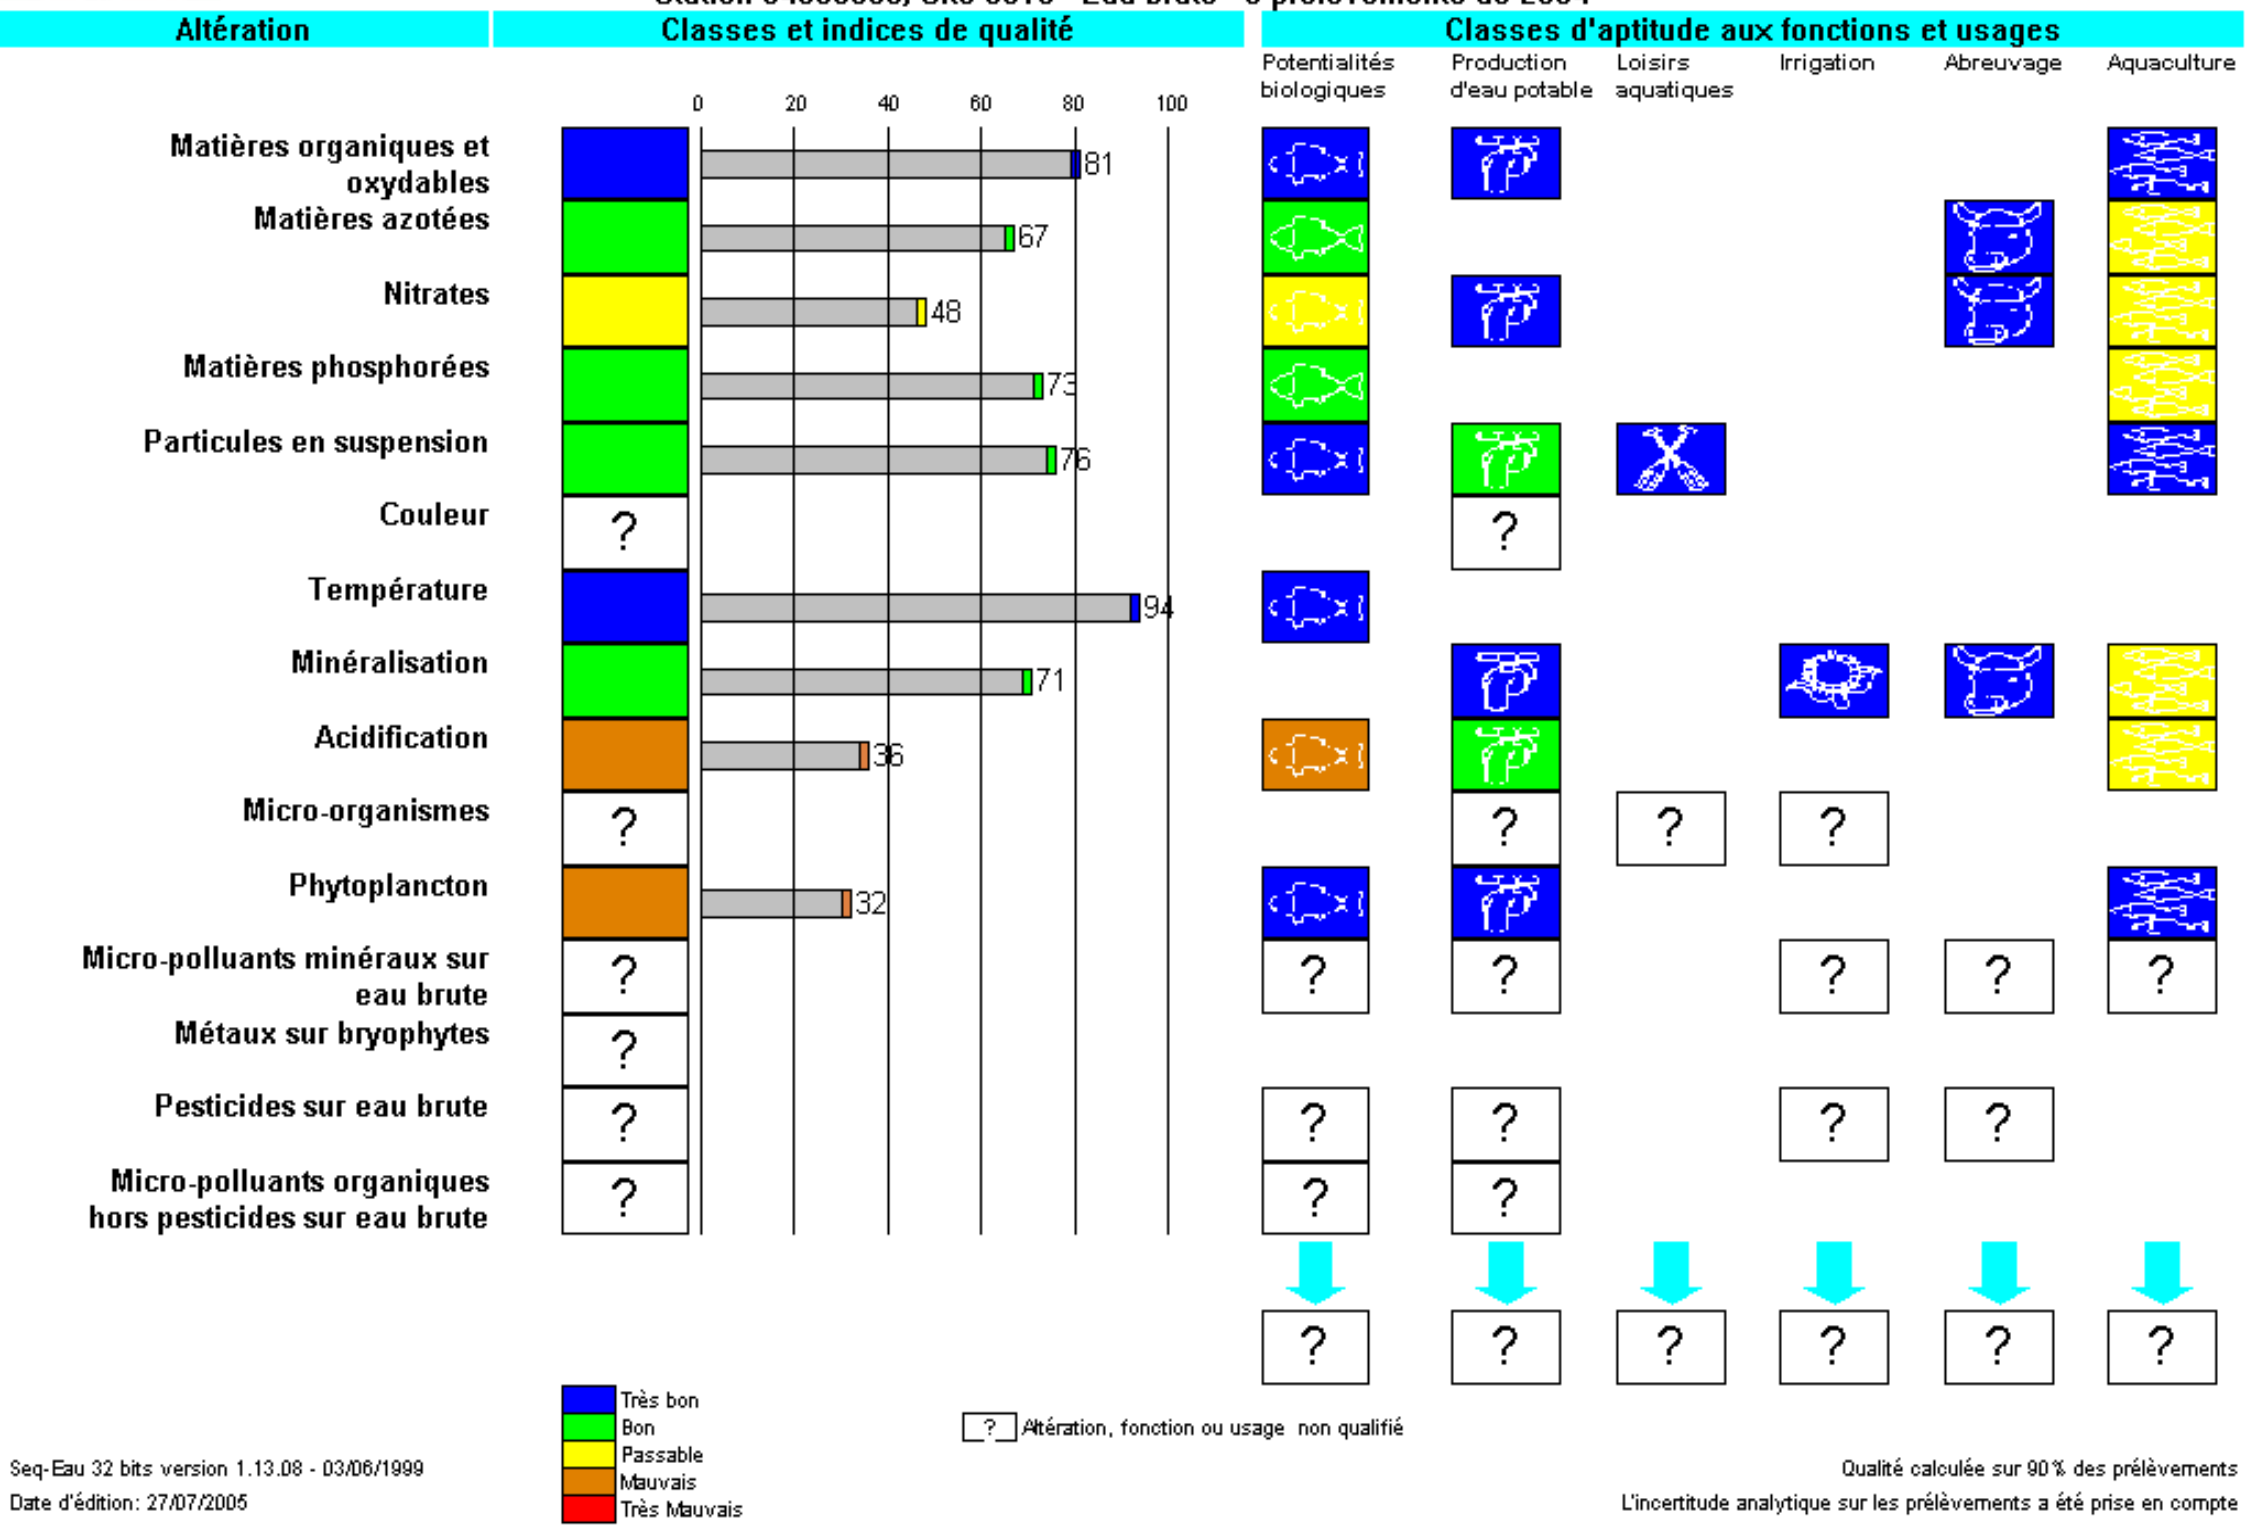

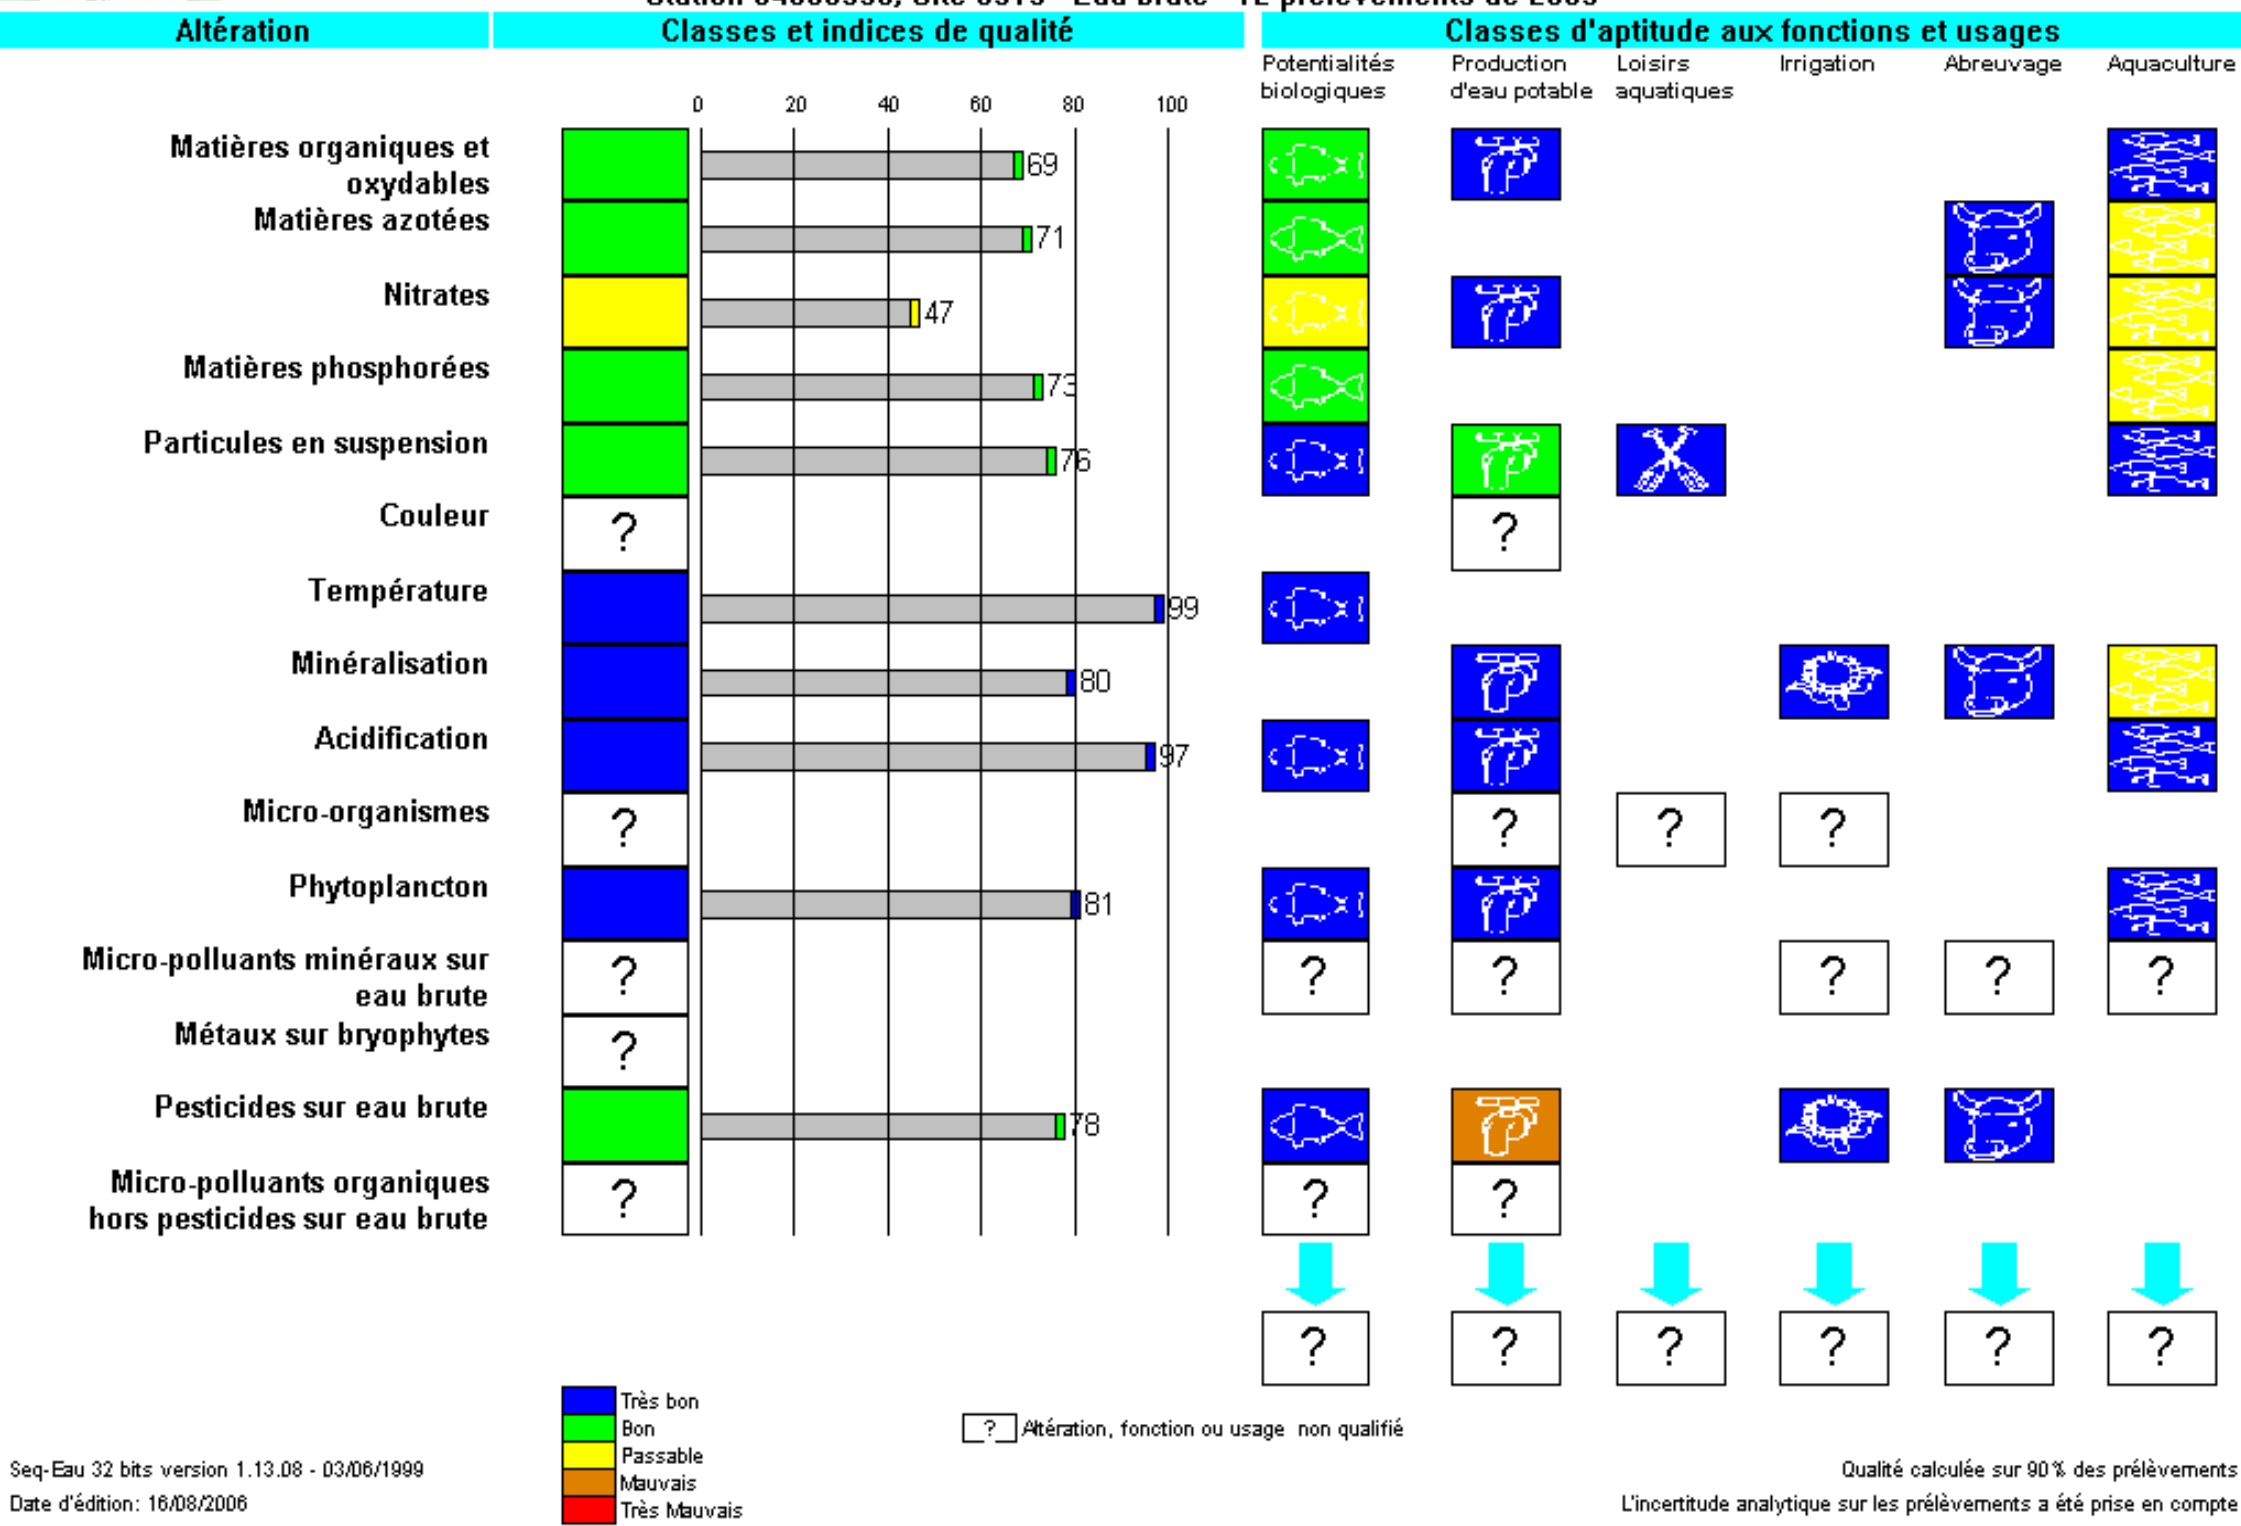

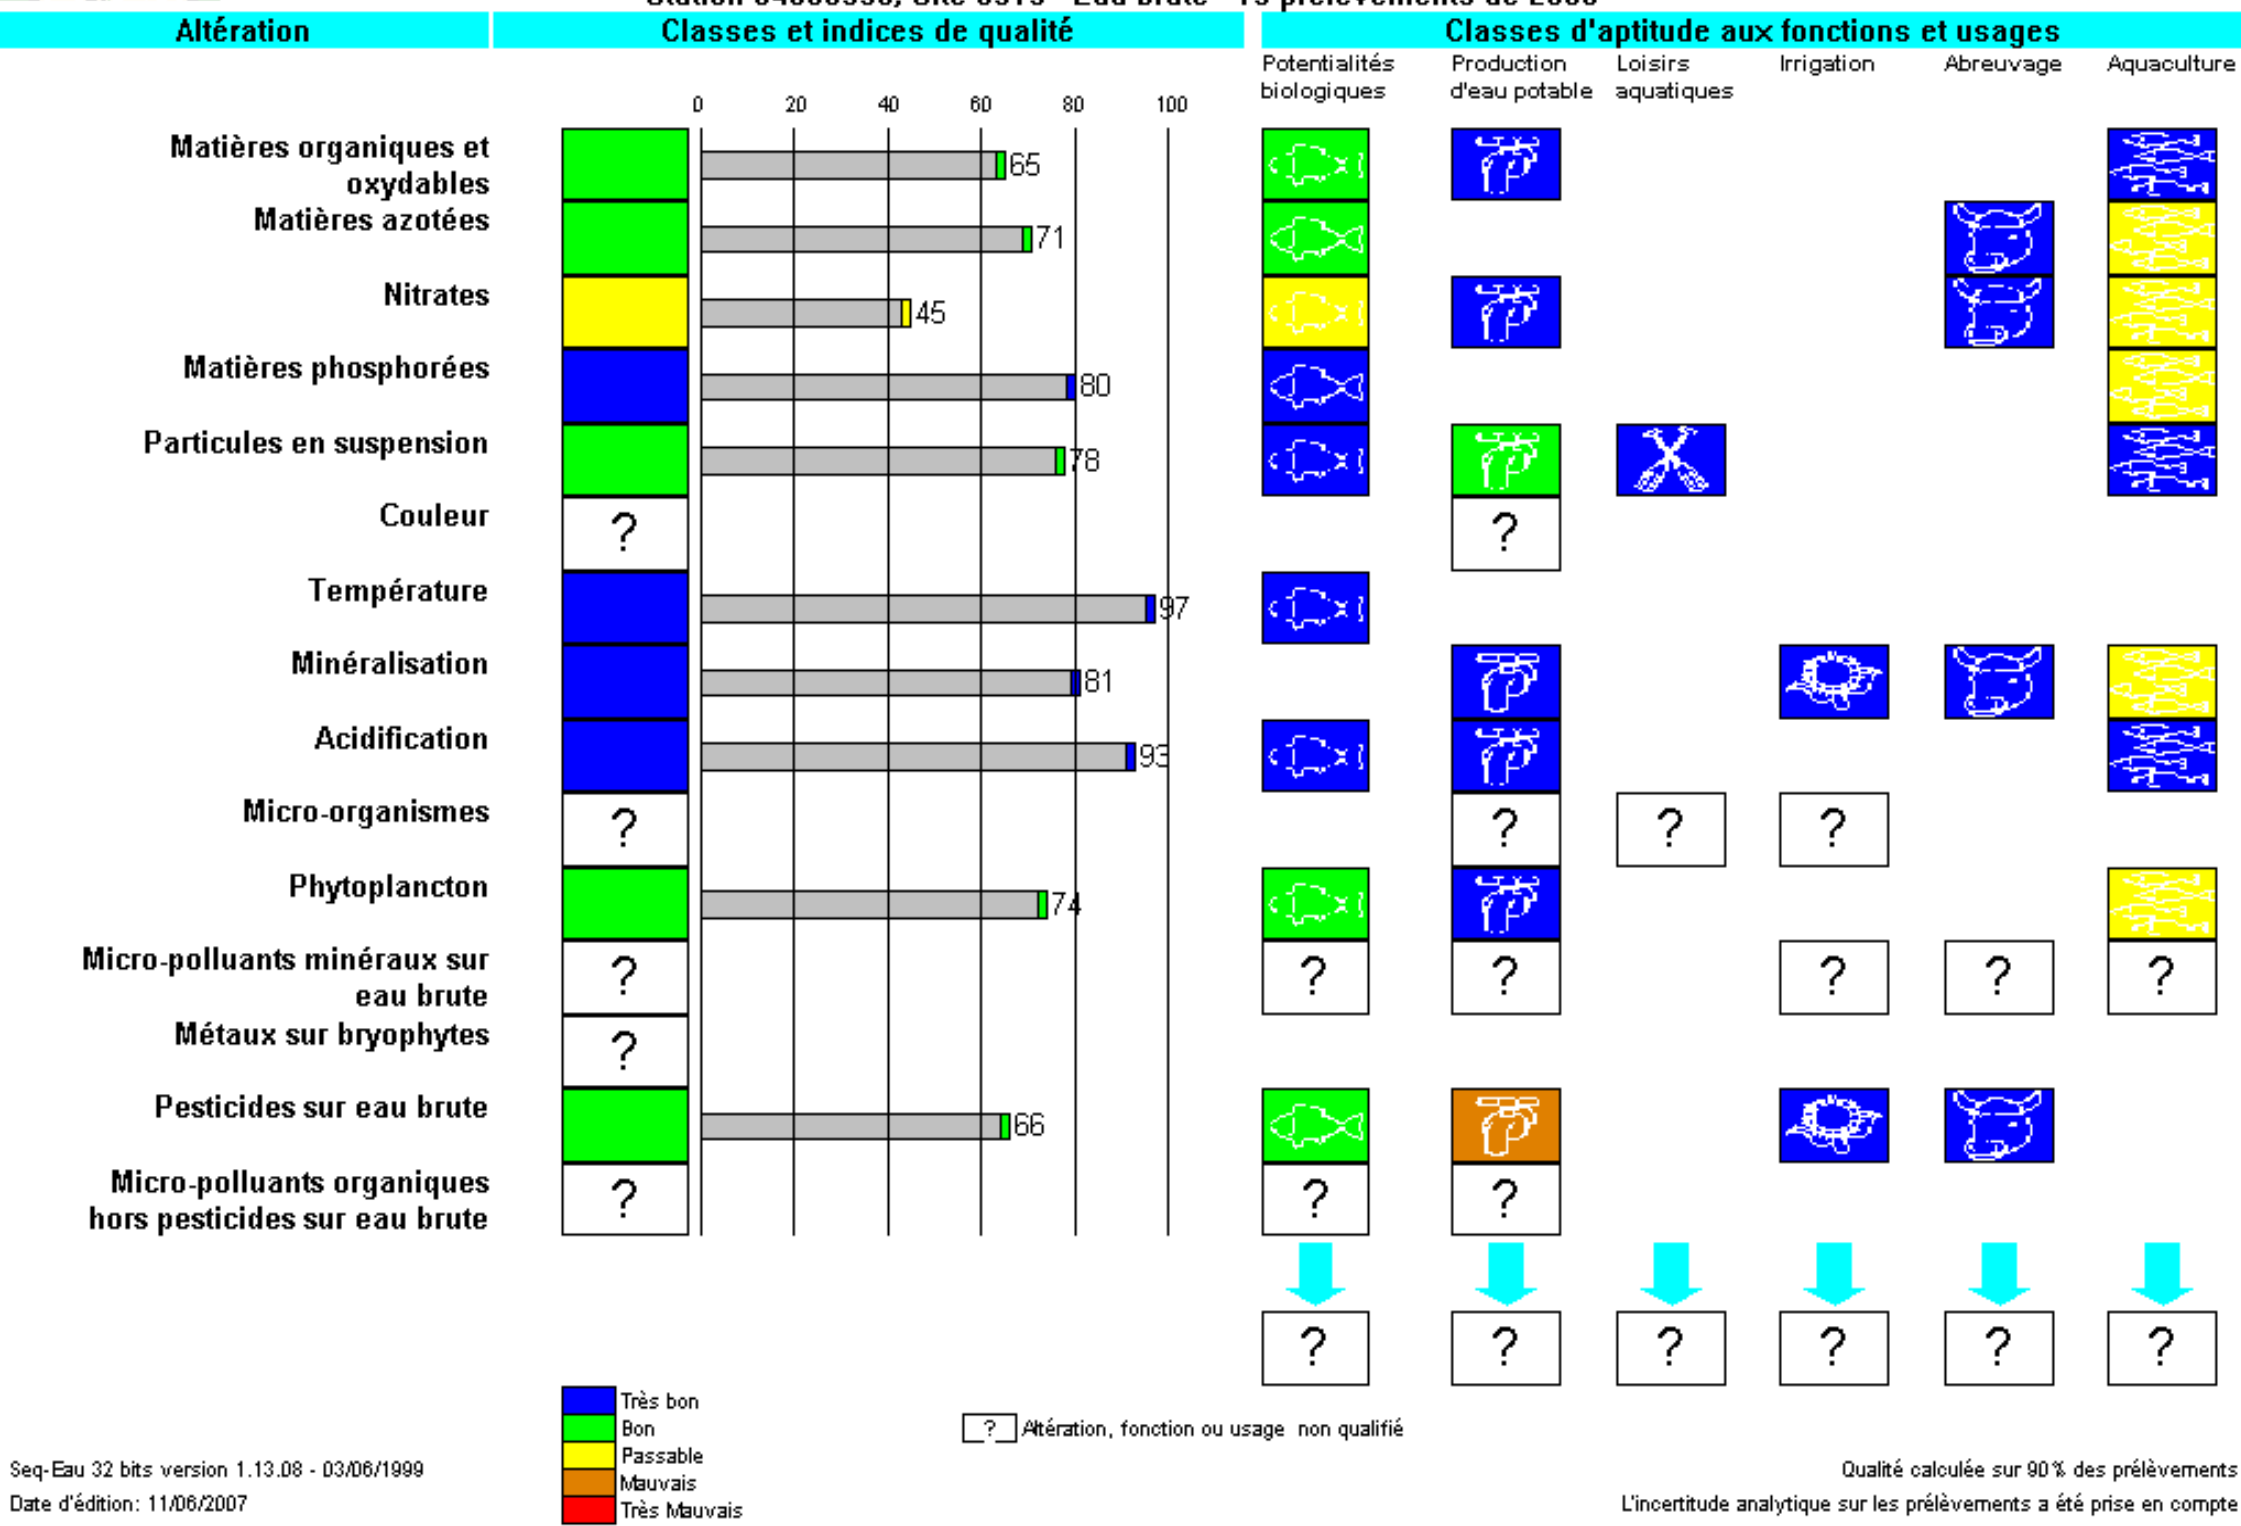

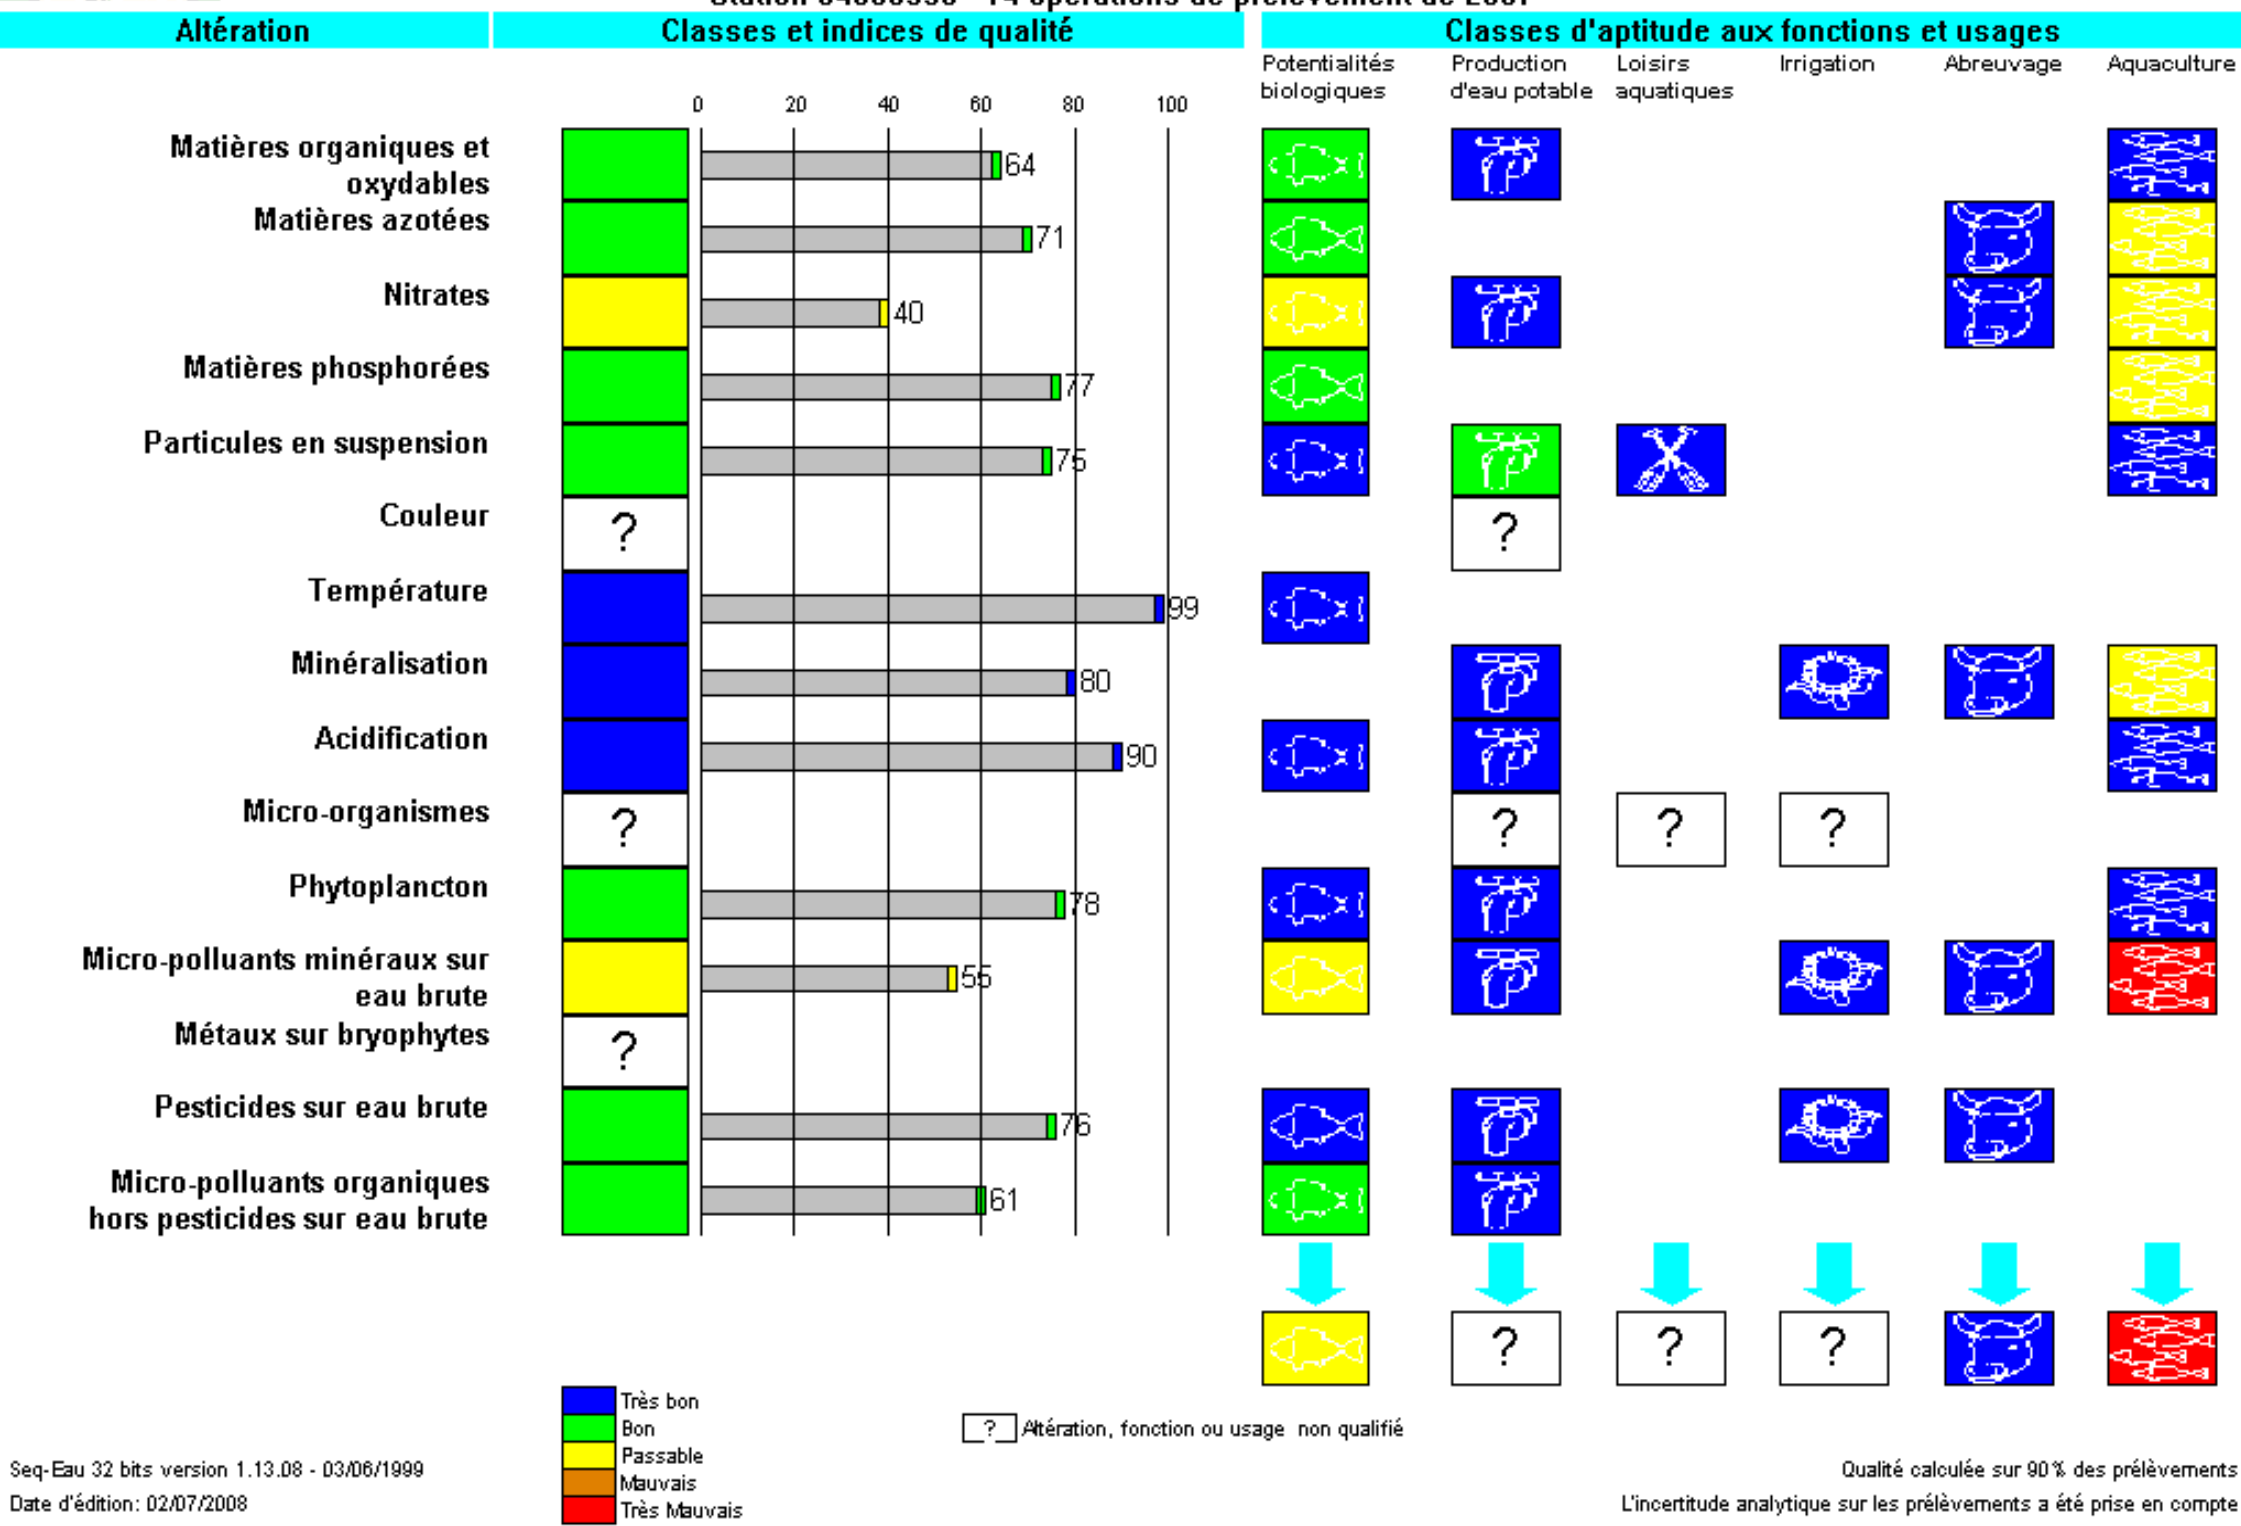

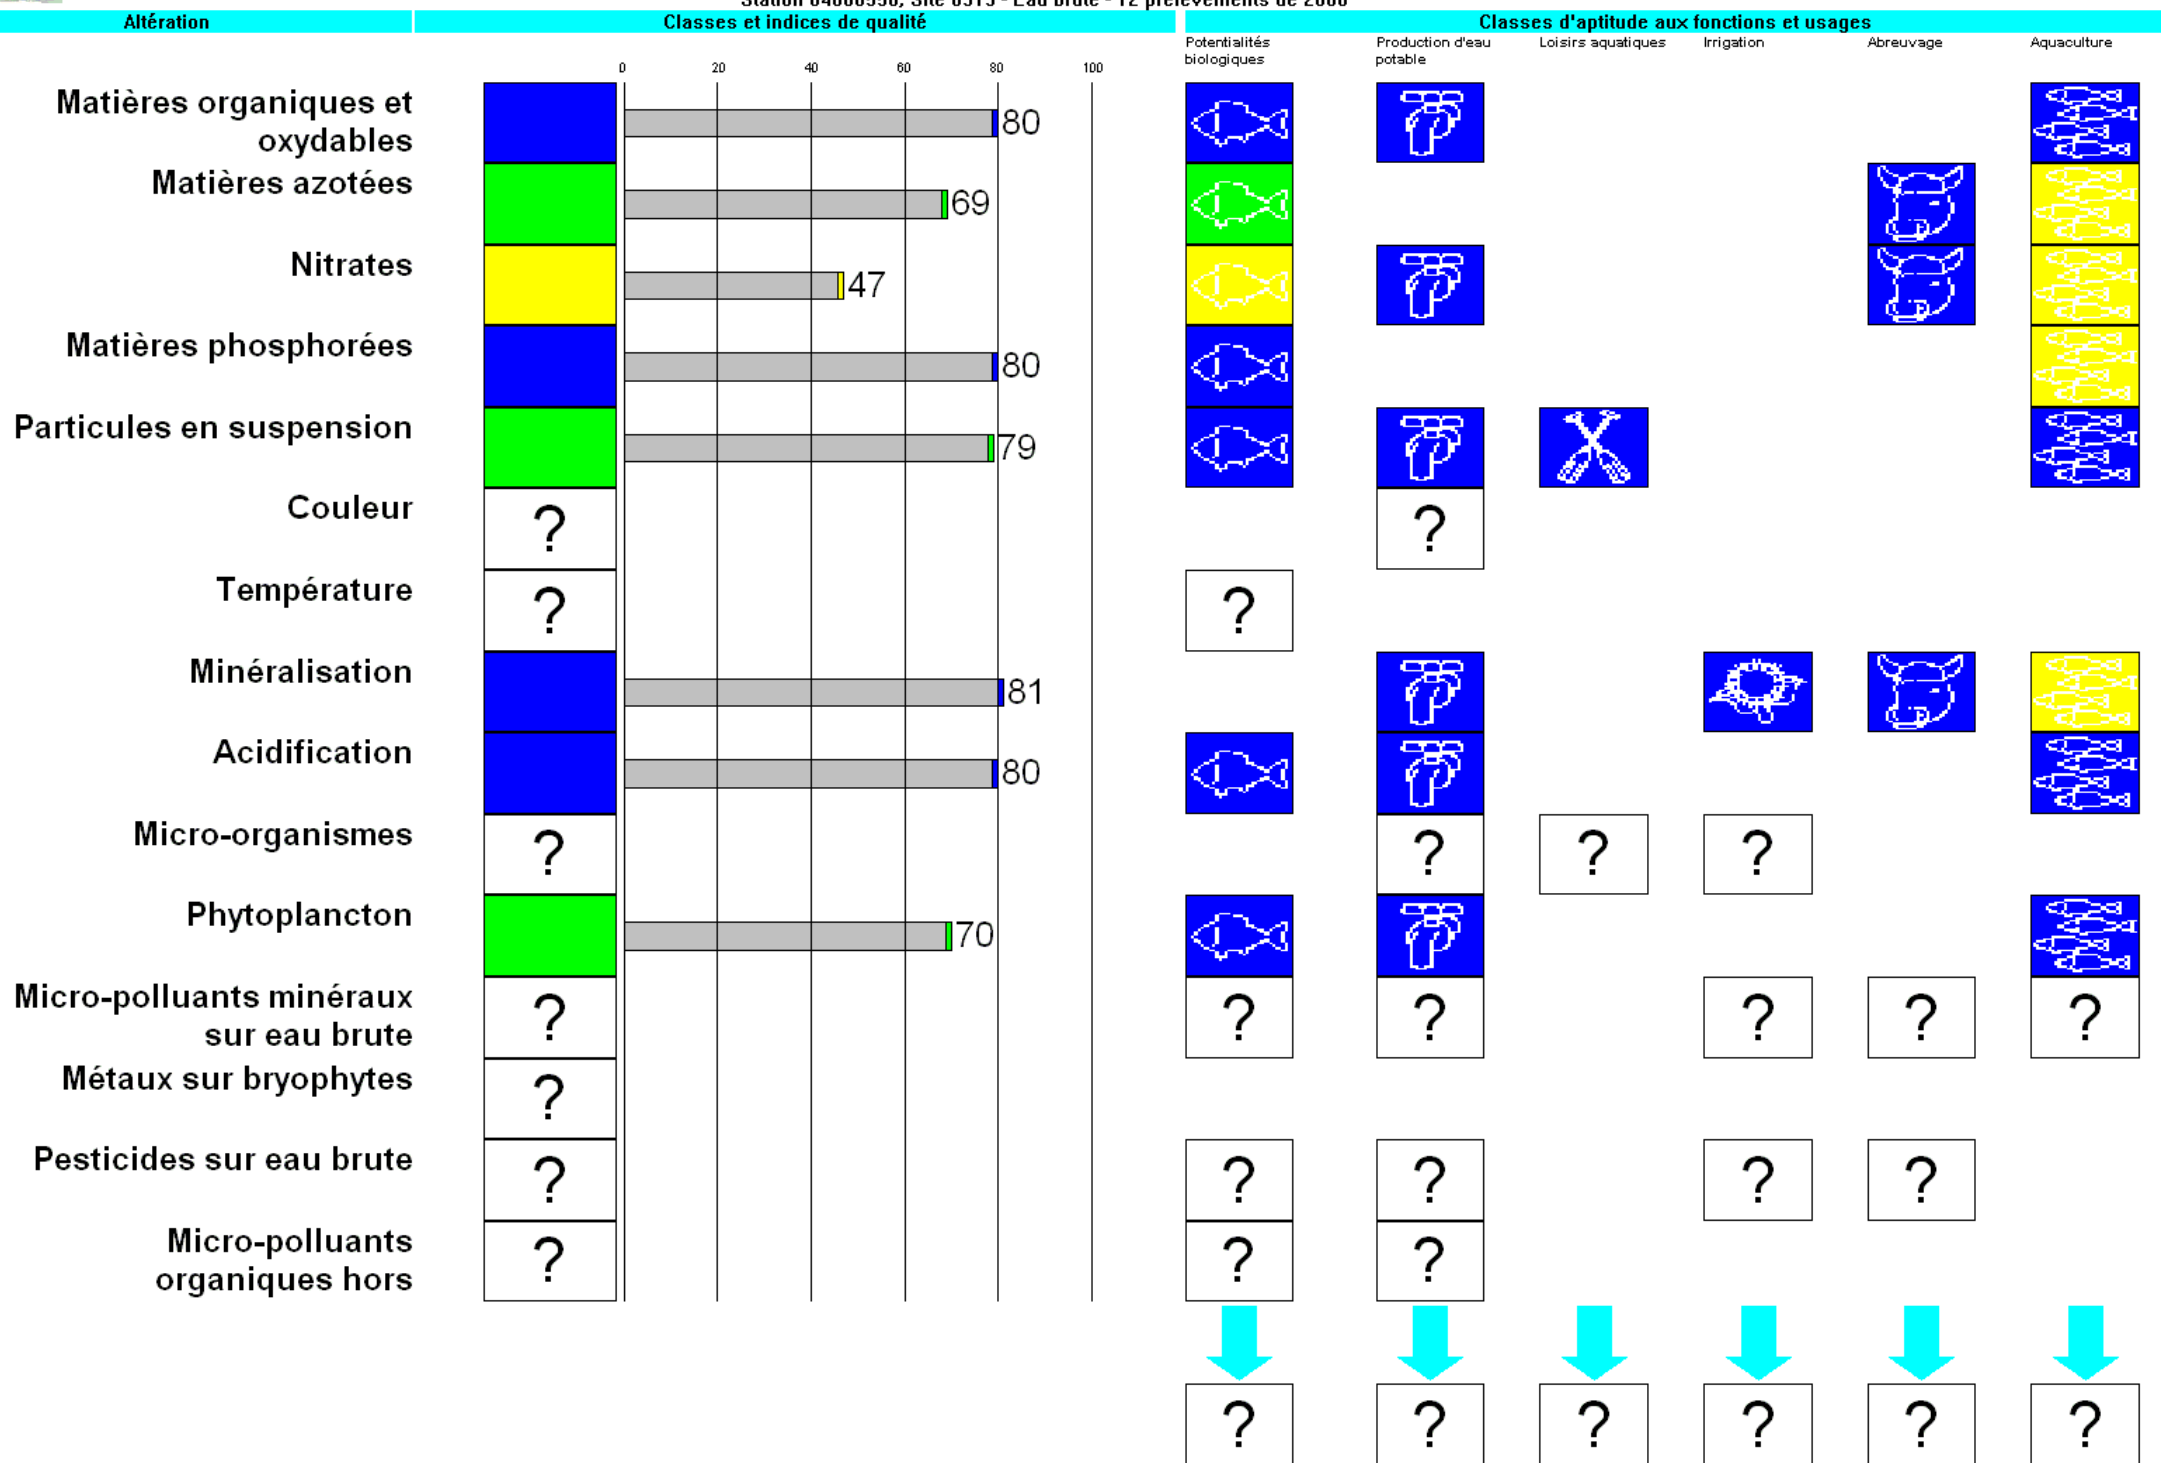

Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié