

Rivière :

SAULDRE

Station :

04068800
SALBRIS-Amont

Commune :

SALBRIS (41232)


Localisation :

Amont

Lieu-dit Châtillon

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2

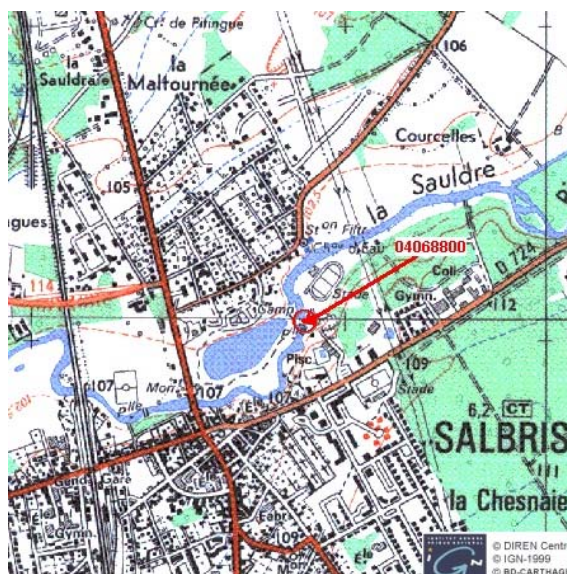

Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	578 866	2 270 057
Lambert 93 :	628 870	6 703 700
Altitude (m) :	102	





Qualité des eaux

Station : SALBRIS-Amont

Code : 04068800

Cours d'eau : SAULDRE


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
18/12/2008	12:00		3.9	7.5	257	12.7	97	14	2.3		7.3	1.5	0.03	0.05	20	< .1	0.085		
27/11/2008	11:50		4.2	6.9	264	11.6	89	18	< 2		7.3	1	0.04	0.04	19.3	< .1	0.08		
23/10/2008	11:20		9.1	6.9	235	11.4	100	3	< 2		3.0	1.3	< .03	< .02	11.7	< .03	0.02	1	1
18/09/2008	12:20		12.8	8.0	249	7.6	72	4	< 2		2.2	< .5	< .03	< .02	14.2	< .03	0.031	1	2
13/08/2008	10:40		17.7	7.3	394	8.9	95	11	< 2		3.8	0.5	< .03	0.02	12.2	< .03	0.04	2	2
24/07/2008	12:40		18.7	7.7	220	11.9	124	6	< 2		3.0	0.6	< .03	0.02	15.3	< .03	0.03	2	1
19/06/2008	12:30		16.7	7.8	247	10.1	105	9	< 2		3.9	0.5	0.04	0.03	17.2	< .03	0.044	2	2
22/05/2008	11:00		15.0	7.7	251	9.5	95	12	< 2		3.7	0.7	< .03	0.04	17.8	< .03	0.036	3	< .5
24/04/2008	11:30		11.8	7.4	216	10.7	99	25	2		7.9	1.1	< .03	0.04	14.4	< .03	0.082	9	< .5
20/03/2008	12:40		6.2	7.0	233	11.8	96	18	< 2		7.8	1.3	0.04	0.07	18.7	0.13	0.095	2	5
21/02/2008	10:50		6.8	6.5	263	12.0	98	11	2.1		4.1	0.7	0.03	0.05	21.3	0.04	0.045		
24/01/2008	11:20		5.7	6.7	272	12.4	99	26	< 2		4.9	0.6	0.05	0.08	21.3	0.11	0.065		


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
12/12/2007	11:15		5.7	6.1	212	9.5	73	52	1.9		9.9	1.3	< .05	0.05	18	0.12	0.17		
06/11/2007	14:10		9.0	7.3	237	8.9	74	3.6	0.8		3.4	< 1	< .05	0.02	14.1	0.043	0.03		
03/10/2007	08:15		16.2	8.3	220	9.3	90	13	0.7		3.6	< 1	< .05	< .02	13.2	0.03	0.03	2	13
12/09/2007	11:05		13.8	7.6	249	10.0	93	9.8	0.8		3.1	< 1	< .05	0.02	16.2	0.055	0.04	3	5
21/08/2007	17:00		17.4	8.3	220	9.1	90	10	0.8		2.9	< 1	< .05	0.02	13.2	0.08	0.05	1	3
04/07/2007	18:30		18.7	8.1	223	8.7	88	12	< .5		3.9	< 1	< .05	0.02	12.6	0.081	0.05	< 1	3
06/06/2007	12:30		19.9	7.7	220	9.0	94	17	< .5		4.6	< 1	< .05	0.02	13.6	0.09	0.05	0.63	5.17
09/05/2007	17:30		16.2	8.7	232	10.6	102	15	1.1		3.5	< 1	< .05	0.06	15.6	0.031	0.04	3.89	6.66
03/04/2007	18:00		13.6	7.6	228	10.6	97	10	1.2		5.6	< 1	< .05	< .02	14.7	0.013	0.04	10.96	4.8
08/03/2007	10:30		9.6	7.3	229	9.2	77	28	1		7.9	< 1	0.05	0.04	16.6	0.073	0.06	5.13	4.76
06/02/2007	18:30		6.3	7.4	265	13.0	102	9.6	1		4.1	< 1	< .05	0.05	33.2	0.056	0.04		
10/01/2007	14:30		9.7	7.5	240	10.7	90	45	1.3		8.9	1.3	< .05	0.06	25.1	0.098	0.12		
07/12/2006	17:30		9.3	7.9	263	6.7	56	23		26	8.5	< 1	< .05	0.05	19.7	0.102	0.07		
23/11/2006	12:45		10.3	8.0	267	12.6	108	35		25	7.8	1.1	< .05	0.03	15.5	0.073	0.09		
27/10/2006	13:15		12.9	8.2	287	9.5	86	6.8	< .5	31	6.1	< 1	< .05	0.02	12.7	0.065	0.03	1.78	1.92
19/09/2006	14:30		17.2	7.6	221	9.4	93	8	0.8	7.7	2.9	< 1	< .05	0.02	12.4	0.054	0.02	1.44	7.91
28/08/2006	17:30		17.6	8.4	203	10.1	100	4.8	0.9	6.2	2.4	< 1	< .05	0.02	12.2	0.015	< .02	2.7	3.02
24/07/2006	17:30		25.8	7.5	202	7.2	84	11	0.9	8	3.4	< 1	< .05	0.02	10.4	0.14	0.04	0.86	1.9
28/06/2006	10:30		20.7	7.8	230	7.9	84	18	0.8	8.7	2.9	< 1	< .05	0.03	11.2	0.13	0.05	0.97	3.38
30/05/2006	17:00		14.5	8.3	284	10.4	97	10	0.6	9.9	3.6	< 1	< .05	0.05	13.9	0.059	0.02	4.97	4.44
26/04/2006	15:30		17.3	8.2	235	10.0	99	11	1.5	13	5.0	< 1	< .05	0.05	13.6	< .01	< .02	20.09	8.19
29/03/2006	10:30		12.1	7.0	218	9.4	84	28	< .5	26	7.4	< 1	< .05	0.06	16.8	0.065	0.03	7.02	5.08
28/02/2006	16:15		6.3	7.5	276	11.5	90	10		13	4.3	< 1	< .05	0.04	22.8	0.06	0.02		
25/01/2006	13:00		4.4	7.9	224	10.0	76	9.6		12	4.4	< 1	< .05	0.04	21.8	0.077	0.02		

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
27/12/2005	10:00		4.9	8.0	238	11.1	85	3.6		5.9	2.8	< 1	< .05	0.04	17	0.065	< .02		
30/11/2005	08:45		6.4	8.0	205	11.9	93	9		13	3.8	< 1	< .05	0.02	13	0.034	< .02		
12/10/2005	09:50		15.7	7.8	204	8.2	78	16	0.7	9.8	2.6	< 1	< .05	0.02	12.2	0.038	< .02	0.86	3.52
14/09/2005	10:15		17.0	8.0	208	8.7	85	23	1.8	21	6.2	< 1	0.07	0.05	10.9	0.062	0.02	2.65	7.79
10/08/2005	09:30		17.7	7.7	202			7.6	0.9	6.6	2.5	< 1	0.06	0.02	9.6	0.039	< .02	1.73	2.73
05/07/2005	08:00		19.0	7.6	209	7.0	71	19	1.4	12	3.1	< 1	0.07	0.03	9.7	0.103	0.05	1.3	5.81
14/06/2005	13:00		19.5	7.7	216	9.1	94	11	1.3	11	2.9	< 1	0.05	0.04	13.6	0.03	0.02	0.22	9.35
11/05/2005	15:00		14.7	8.1	313	10.1	95	12	1.7	12	4.0	< 1	< .05	0.08	14.3	< .03	0.03	4.46	3.99
13/04/2005	14:00		12.7	8.2	294	11.3	100	9.8	1	14	4.1	< 1	0.05	0.03	13.3	< .03	< .02	3.46	12.95
01/03/2005	07:45		0.0	7.8	260	12.9	88	9	2.6	13	3.9	< .5	< .05	0.03	22	< .05	0.05	3	< 2
01/02/2005	07:55		4.0	8.0	260	12.8	98	13		18	4.7	0.5	0.07	0.04	22	0.08	0.07		
11/01/2005	08:20		7.3	7.4	268	10.9	91	15		16	4.9	0.6	0.05	0.07	21	0.1	0.09		
14/12/2004	08:00		1.5	7.7	257	13.1	93	2		13	2.9	< .5	< .05	< .03	17	0.06	0.05		
09/11/2004	08:00		7.8	7.4	253	11.1	93	4		< 10	3.4	< .5	< .05	< .03	14	0.08	0.05		
12/10/2004	08:15		13.6	7.5	230	8.6	83	10	1.5	13	3.8	< .5	< .05	0.03	13	0.05	0.06	6	3
13/09/2004	11:20		17.5	7.6	233	9.1	95	5	1.2	14	3.3	0.5	< .05	< .03	13	< .05	0.05	8	5
09/08/2004	13:40		22.3	7.7	227	8.6	99	8	1.1	12	3.7	0.5	< .05	0.03	10	0.14	0.09	6	4
12/07/2004	15:15		17.5	7.6	211	10.1	106	9	1.1	10	3.0	< .5	< .05	0.04	12	0.07	0.07	3	2
07/06/2004	13:55		20.0	7.9	237	9.0	99	12	1.4	12	3.4	0.7	< .05	0.04	15	0.08	0.08	5	3
10/05/2004	14:00		11.4	7.7	237	10.4	95	40	2.7	26	7.1	1	0.05	0.06	13	0.05	0.13	16	12
13/04/2004	14:00		10.6	8.2	222	11.9	107	8	2.3	12	4.3	0.5	< .05	< .03	15	< .05	0.05	8	5
08/03/2004	14:10		6.4	7.7	222	12.2	99	9	2.7	15	4.9	0.6	< .05	0.03	18	< .05	0.06	10	4
10/02/2004	13:50		5.9	7.5	249	12.7	102	17		12	3.7	< .5	< .05	0.04	24	0.05	0.07		
13/01/2004	14:00		9.7	7.6	203	10.4	92	93		38	7.3	1.5	0.05	0.04	21	0.08	0.24		

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
09/12/2003	14:10		3,8	7,8	278	12,5	95	10		17	4,1	0,5	< .05	0,05	25	0,08	0,06		
12/11/2003	09:30		7,8	7,7	240	10,9	92	8		14	4,0	< .5	< .05	0,03	17	< .05	< .05		
14/10/2003	15:25		14,5	8,0	190	10,3	101	11	1,6	13	2,8	< .5	< .05	< .03	12	< .05	0,05	7	4
09/09/2003	11:15		16,0	7,9	181	9,0	91	17	1,4	10	2,1	< .5	< .05	0,03	11	< .05	0,07	11	7
12/08/2003	09:40		24,8	7,6	176	7,0	84	21	1,4	19	2,8	0,7	< .05	0,05	7,9	< .05	0,08	14	9
08/07/2003	12:00		19,9	8,0	191	9,3	102	13	1,1	18	3,5	0,6	< .05	< .03	12	0,06	0,07	5	2
10/06/2003	15:10		21,4	7,7	197	8,4	95	26	1,2	22	5,9	0,7	< .05	0,05	14	0,15	0,1	4	3
13/05/2003	11:25		14,7	7,7	211	9,7	96	20	2,2	22	5,9	0,7	< .05	0,07	15	< .05	0,08	12	6
08/04/2003	10:35		7,9	7,9	195	11,5	97	5	1,9	13	3,7	0,5	< .05	0,04	16	< .05	< .05	5	4
11/03/2003	14:45		11,2	7,8	192	11,4	104	10	1,9	19	5,0	0,6	< .05	0,03	17	< .05	0,05	6	4
11/02/2003	14:25		6,2	7,3	220	12,2	99	16		19	5,9	0,8	< .05	0,04	19	0,06	0,08		
14/01/2003	14:20		2,2	7,7	252	13,5	98	11		12	3,9	0,5	0,06	0,03	24	0,07	0,07		
10/12/2002	14:55		5,4	8,0	254	12,2	97	11		16	5,2	0,6	< .05	0,05	20	0,06	0,07		
12/11/2002	15:10		11,4	7,2	193	9,5	87	34		38	13,0	1,4	< .05	< .03	11	0,13	0,18		
09/10/2002	12:00		10,8	7,9	220	11,2	101	6	< 1	< 10	2,8	< .5	< .05	< .03	13	< .05	0,05	5	3
12/09/2002	12:00		15,0	8,1	230	9,9	98	9	1,3	< 10	3,1	< .5	< .05	< .03	13	0,05	0,07	10	3
21/08/2002	15:50		20,8	8,4	212	10,4	116	12	3,1	16	4,0	0,7	< .05	0,03	8,8	< .05	0,08	18	7
10/07/2002	12:40		18,6	7,9	213	8,6	92	11	1,2	< 10	2,7	0,5	< .05	0,03	13	0,05	0,08	< 2	< 2
12/06/2002	12:45		17,3	7,8	202	9,6	100	17	2,1	18	5,8	0,6	< .05	0,04	14	< .05	0,1	7	3
16/05/2002	13:00		16,9	7,8	215	10,0	103	16	2,7	19	5,9	1,1	0,08	0,09	13	< .05	0,1	11	3
09/04/2002	15:25		12,5	8,5	208	12,2	115	5	2,8	16	4,9	0,7	< .05	0,03	16	< .05	< .05	9	5
12/03/2002	15:20		10,2	8,0	237	11,7	104	12	3,1	16	4,7	0,8	< .05	< .03	20	< .05	0,07	5	2
13/02/2002	15:00		10,6	8,0	241	11,3	102	14		16	5,6	0,7	< .05	0,05	17	< .05	0,08		
16/01/2002	17:25		6,2	7,4	215	12,2	99	30		19	5,9	0,8	0,1	0,06	17	0,06	0,11		
11/12/2001	16:50		2,7	8,1	256	12,1	89	6	2,2	< 30		0,7	0,06	0,04	18	0,06	0,06		
13/11/2001	16:40		7,5	8,1	251	12,2	102	5	2	< 30		0,5	< .05	0,03	16	0,05	0,07		
09/10/2001	09:00		13,9	7,8	236	10,0	97	27	2,2	< 30		1	< .05	0,05	13	0,1	0,12	10	6

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
11/09/2001	17:30		15,1	8,5	247	12,1	121	5	1,1	< 30		0,5	< .05	< .03	16	0,13	0,05	6	3
22/08/2001	16:30		20,6	8,0	242	10,2	114	7	1,5	< 30		0,6	< .05	0,03	16	0,09	0,07	3	< 2
10/07/2001	09:00		18,6	7,7	162	8,7	93	22	2,1	< 30		1,4	< .05	0,04	12	0,13	0,12	7	4
13/06/2001	09:20		16,2	7,9	243	9,5	97	10	1,7	< 30		0,6	< .05	0,04	17	< .05	0,07	7	4
09/05/2001	09:00		12,5	7,6	167	10,0	94	14	1,9	< 30		0,8	< .05	0,05	10	0,06	0,08	4	3
10/04/2001	15:45		11,5	7,8	194	11,0	101	29	2,6	31		1	0,06	0,04	12	0,06	0,13	7	5
13/03/2001	15:00		9,6	7,7	196	11,1	98	45	2,7	32		1,9	0,05	0,05	11	0,1	0,18	9	4
13/02/2001	15:30		8,8	7,9	231	11,4	98	20	1,6	< 30		0,8	0,05	0,04	18	0,08	0,1		
17/01/2001	10:00		4,4	7,8	256	13,0	100	11	2,1	< 30		0,6	0,05	0,04	21	0,06	0,07		
04/12/2000	09:30		8,8	7,8	227	11,4	98	22	1,8	< 30		1,2	< .05	0,05	19	0,1	0,1		
14/11/2000	16:00		9,4	7,9	264	10,9	95	99	3,3	36		1,8	< .05	0,03	18	0,08	0,25		
09/10/2000	09:30		11,3	7,9	208	10,3	94	8	1,9	< 30		0,8	< .05	0,03	12	< .05	0,05	7	3
11/09/2000	17:00		21,1	8,7	216	11,8	133	7	3,5	< 30		0,6	< .05	0,05	10	< .05	0,06	6	< 2
07/08/2000	11:30		19,2	7,9	190	8,8	95	12	2,5	< 30		0,7	0,05	< .05	12	0,13	0,09	< 2	< 2
10/07/2000	08:50		16,7	7,8	214	8,9	92	20	3,1	< 20		0,6	0,05	< .05	12	0,17	0,12	7	< 2
13/06/2000	09:00		17,4	7,7	207	9,9	103	19	2,5	< 20		0,8	< .05	< .05	14	0,05	0,11	4	2
09/05/2000	10:00		17,2	7,6	195	9,3	97	22	3,5	< 20		1,1	0,06	0,07	14	0,05	0,11	9	< 2
10/04/2000	16:00		12,3	8,3	220	12,1	113	10	3,1	< 20		0,9	< .05	0,03	14	< .05	0,06	18	5
13/03/2000	09:00		9,0	7,9	240	11,2	96	16	2,2	< 20		0,7	< .05	< .05	20	< .05	0,08	8	2
02/02/2000	09:30		7,3	7,7	230	12,0	99	16	2,9	28		0,7	0,07	0,06	18	0,08	0,1		
04/01/2000	10:10		7,0	7,3	235	11,8	97	16	1,8	24		0,9	0,07	< .05	19	0,1	0,1		

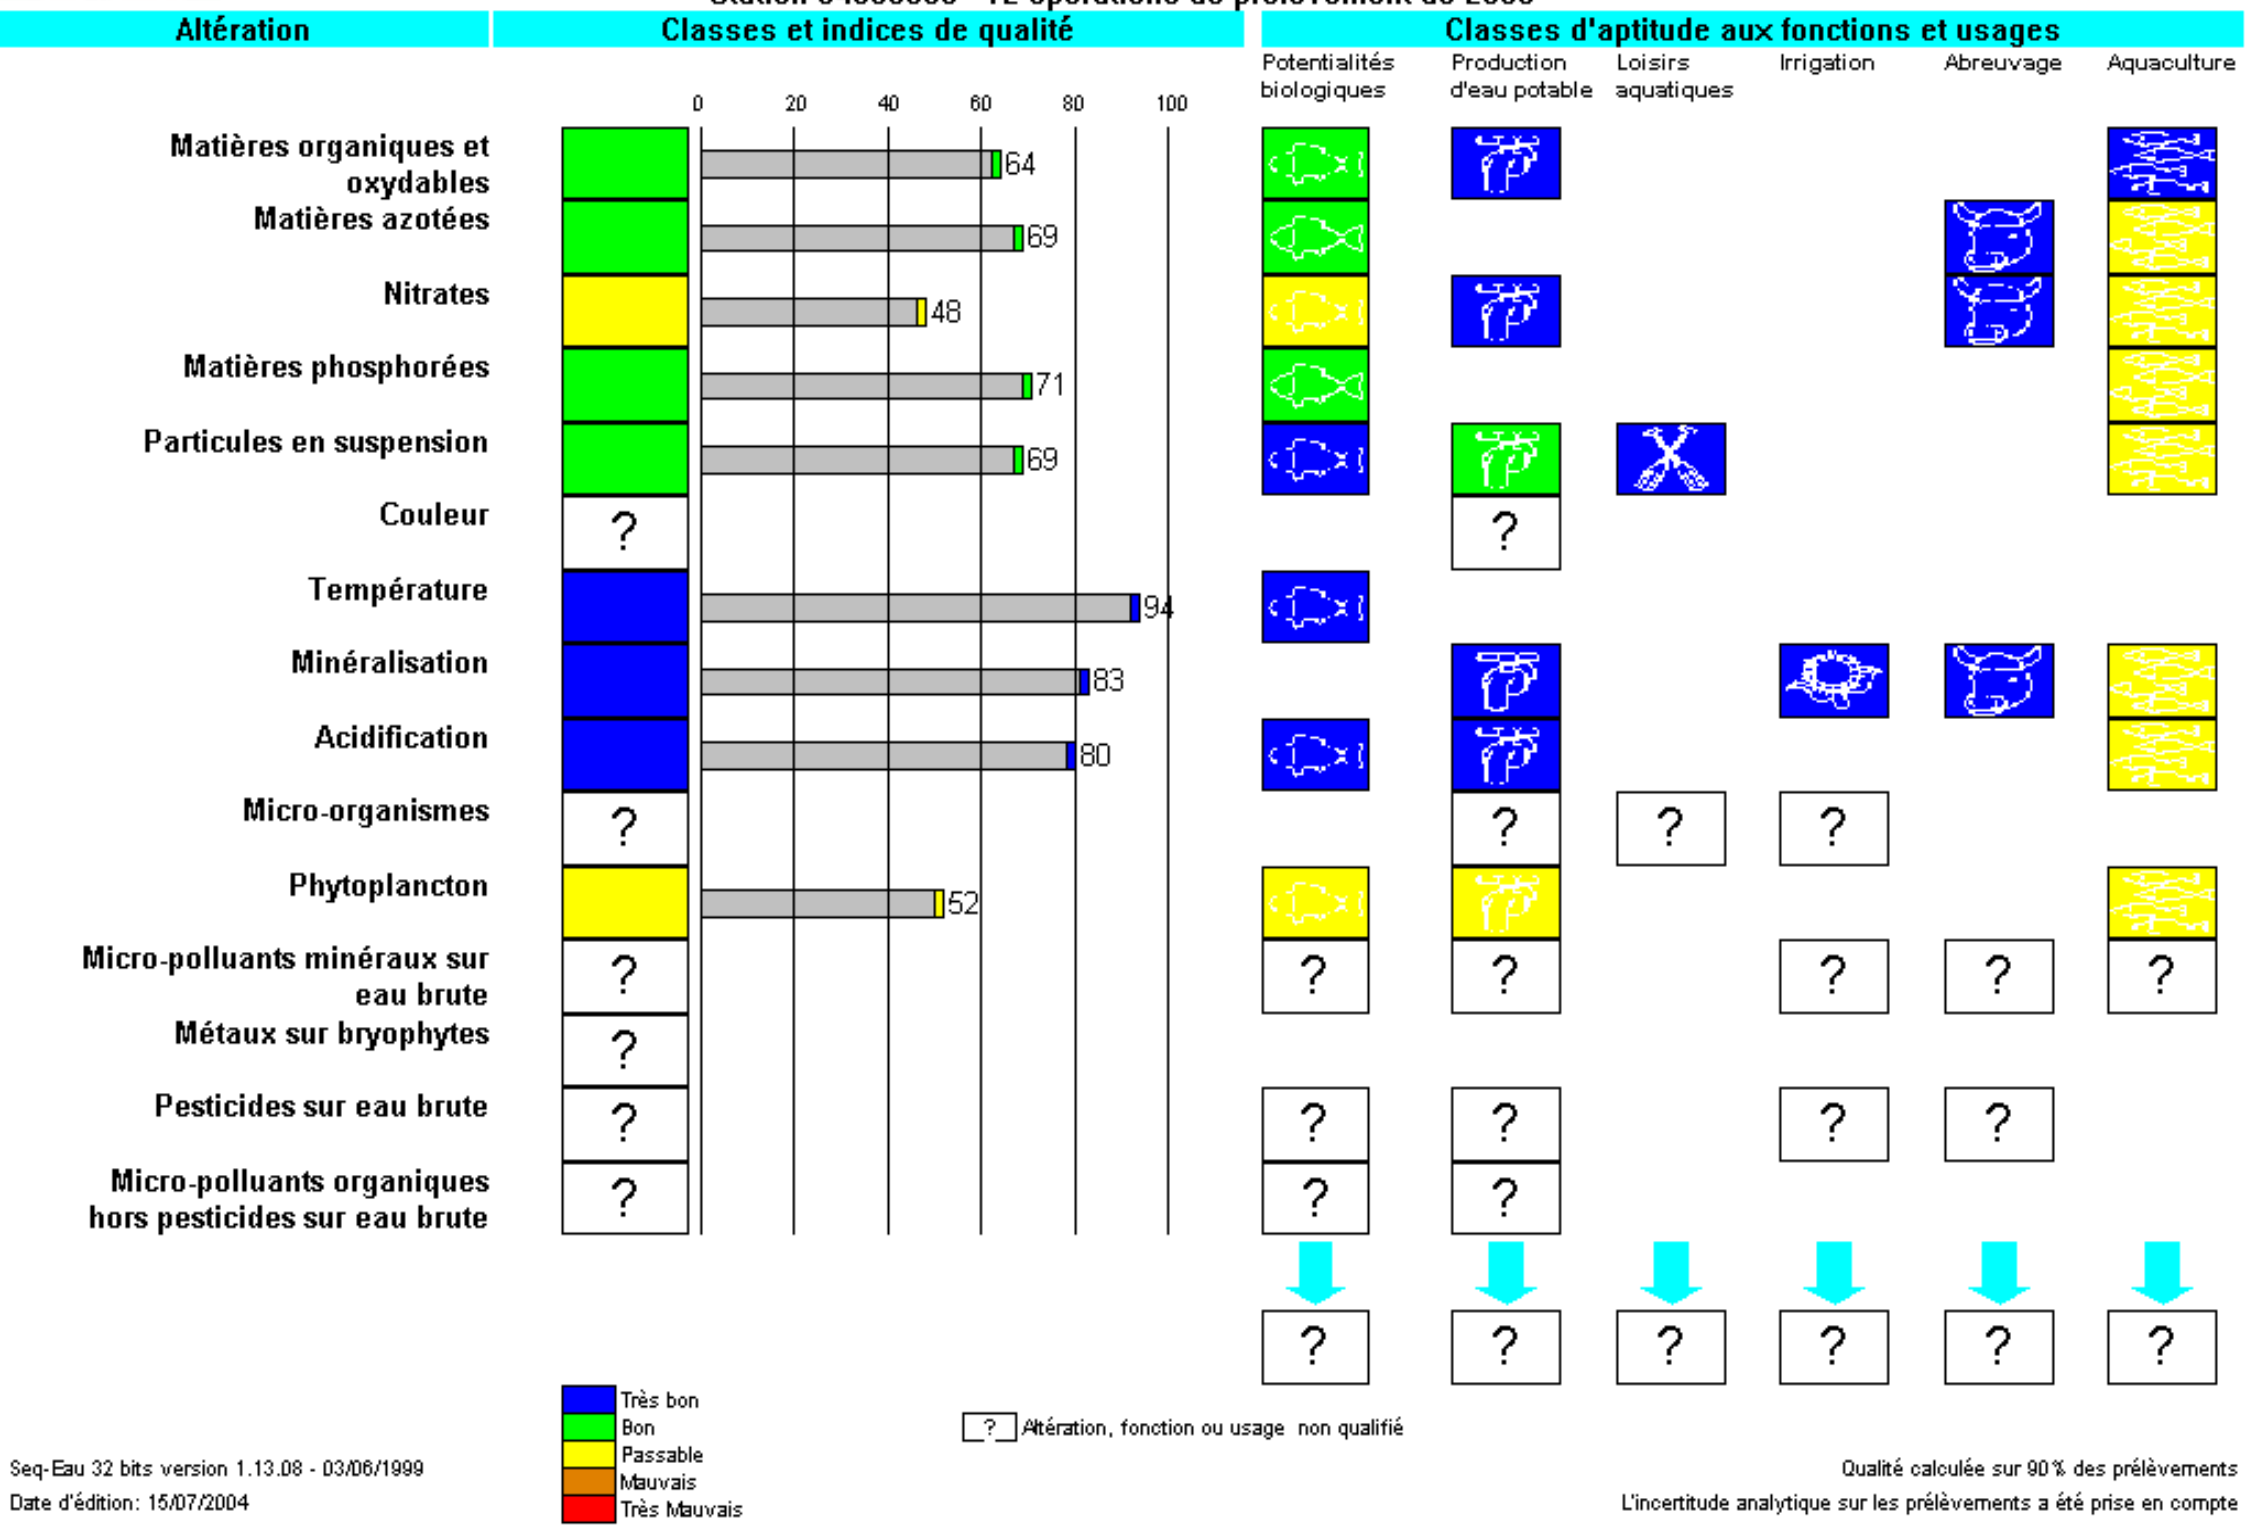

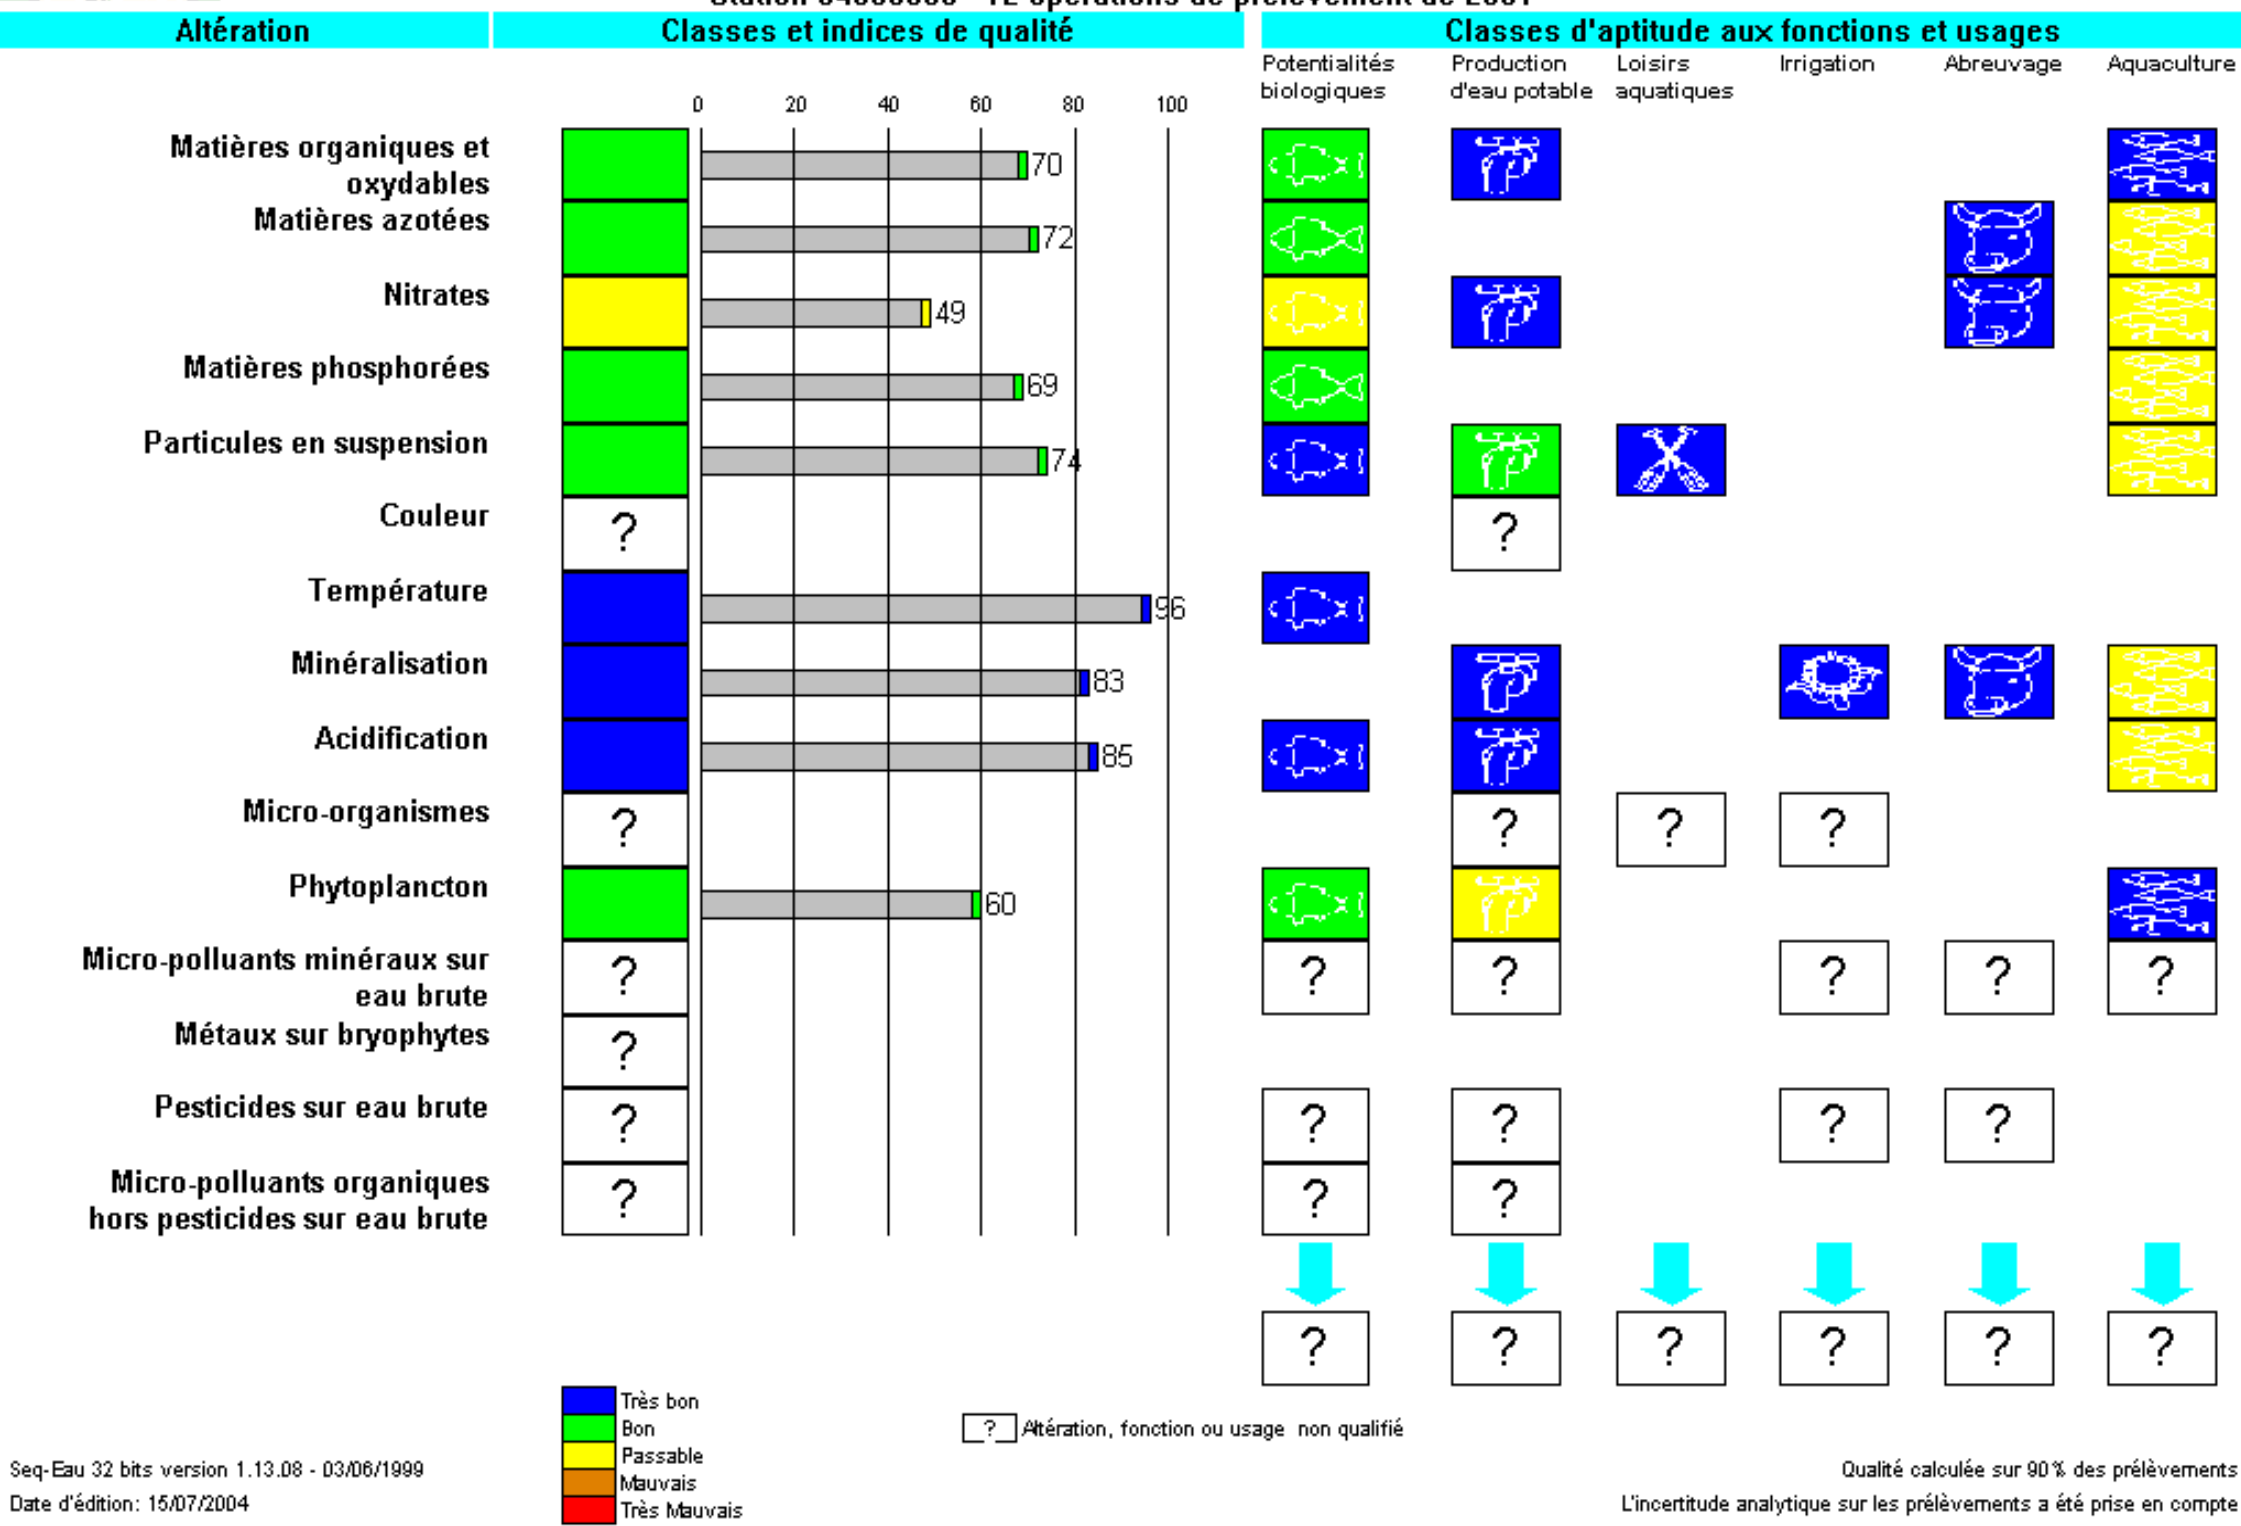

Altération	Classes et indices de qualité						Classes d'aptitude aux fonctions et usages						
		0	20	40	60	80	100	Potentialités biologiques	Production d'eau potable	Loisirs aquatiques	Irrigation	Abreuvement	Aquaculture
Matières organiques et oxydables							71						
Matières azotées							63						
Nitrates							47						
Matières phosphorées							72						
Particules en suspension							73						
Couleur	?								?				
Température							96						
Minéralisation							96						?
Acidification							65						
Micro-organismes	?								?	?	?		
Phytoplancton							61						
Micro-polluants minéraux sur eau brute	?							?	?		?	?	?
Métaux sur bryophytes	?												
Pesticides sur eau brute	?							?	?		?	?	
Micro-polluants organiques hors pesticides sur eau brute	?							?	?				
								?	?	?	?	?	?

Très bon

Bon

Passable

Mauvais

Très Mauvais


Altération, fonction ou usage non qualifié


Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999


Date d'édition: 15/07/2004


Qualité calculée sur 90% des prélèvements


L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

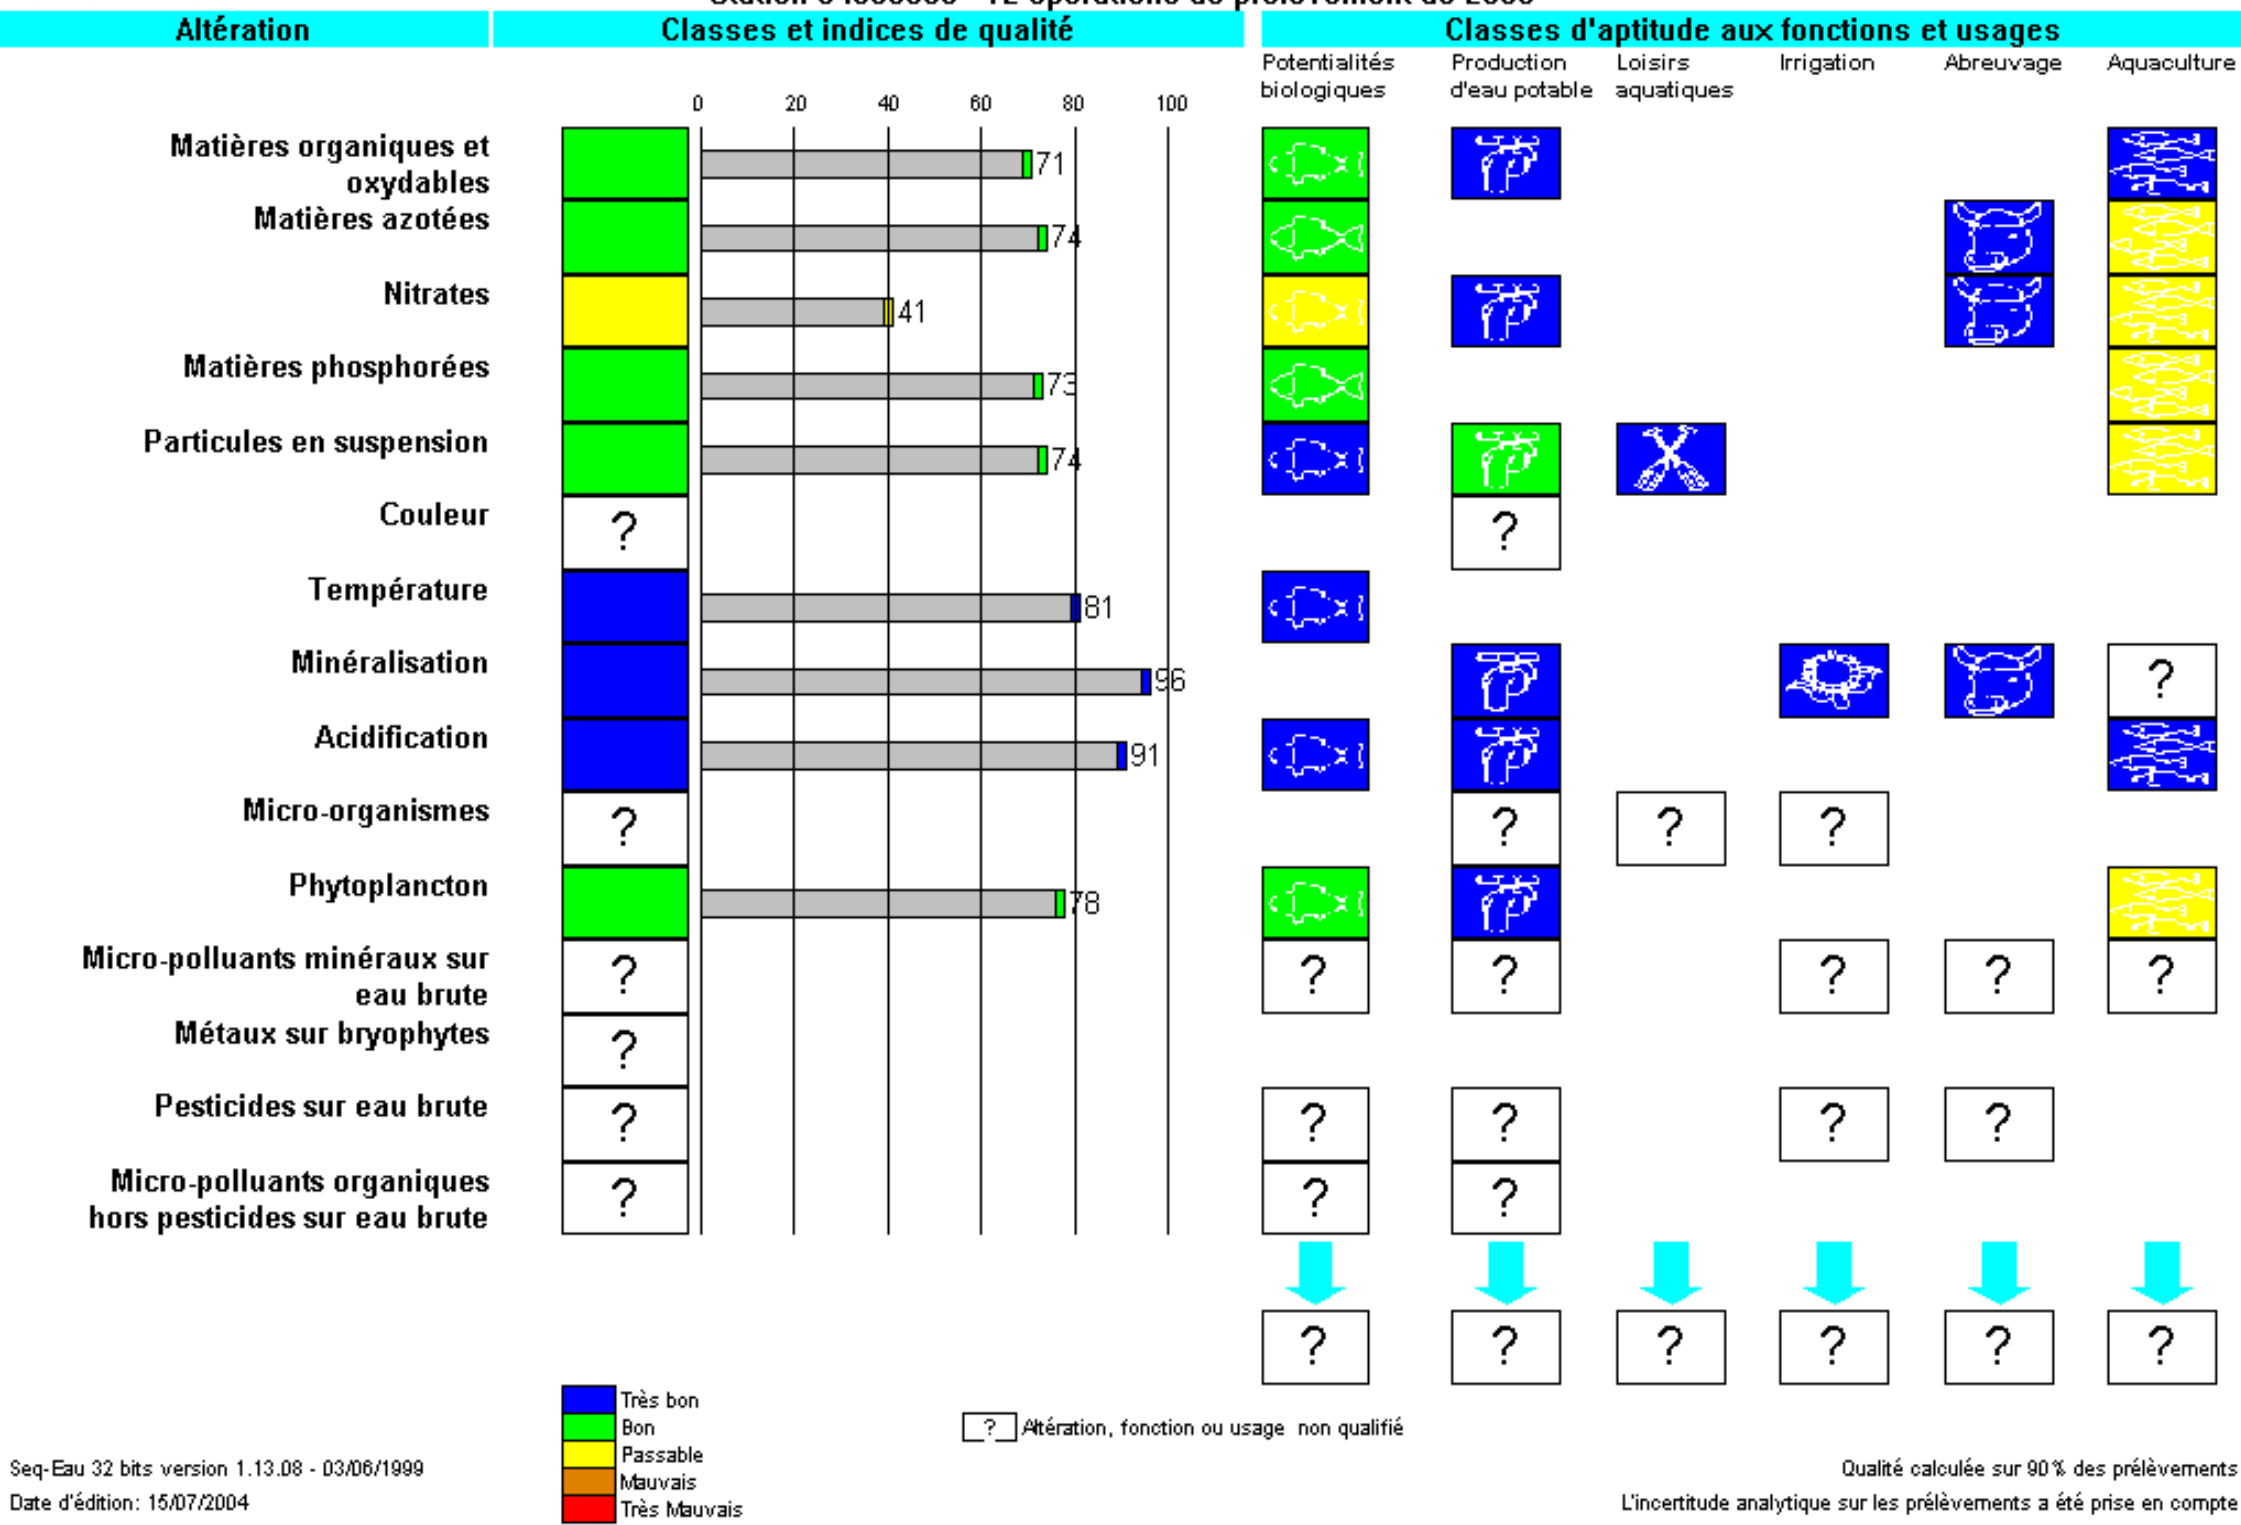


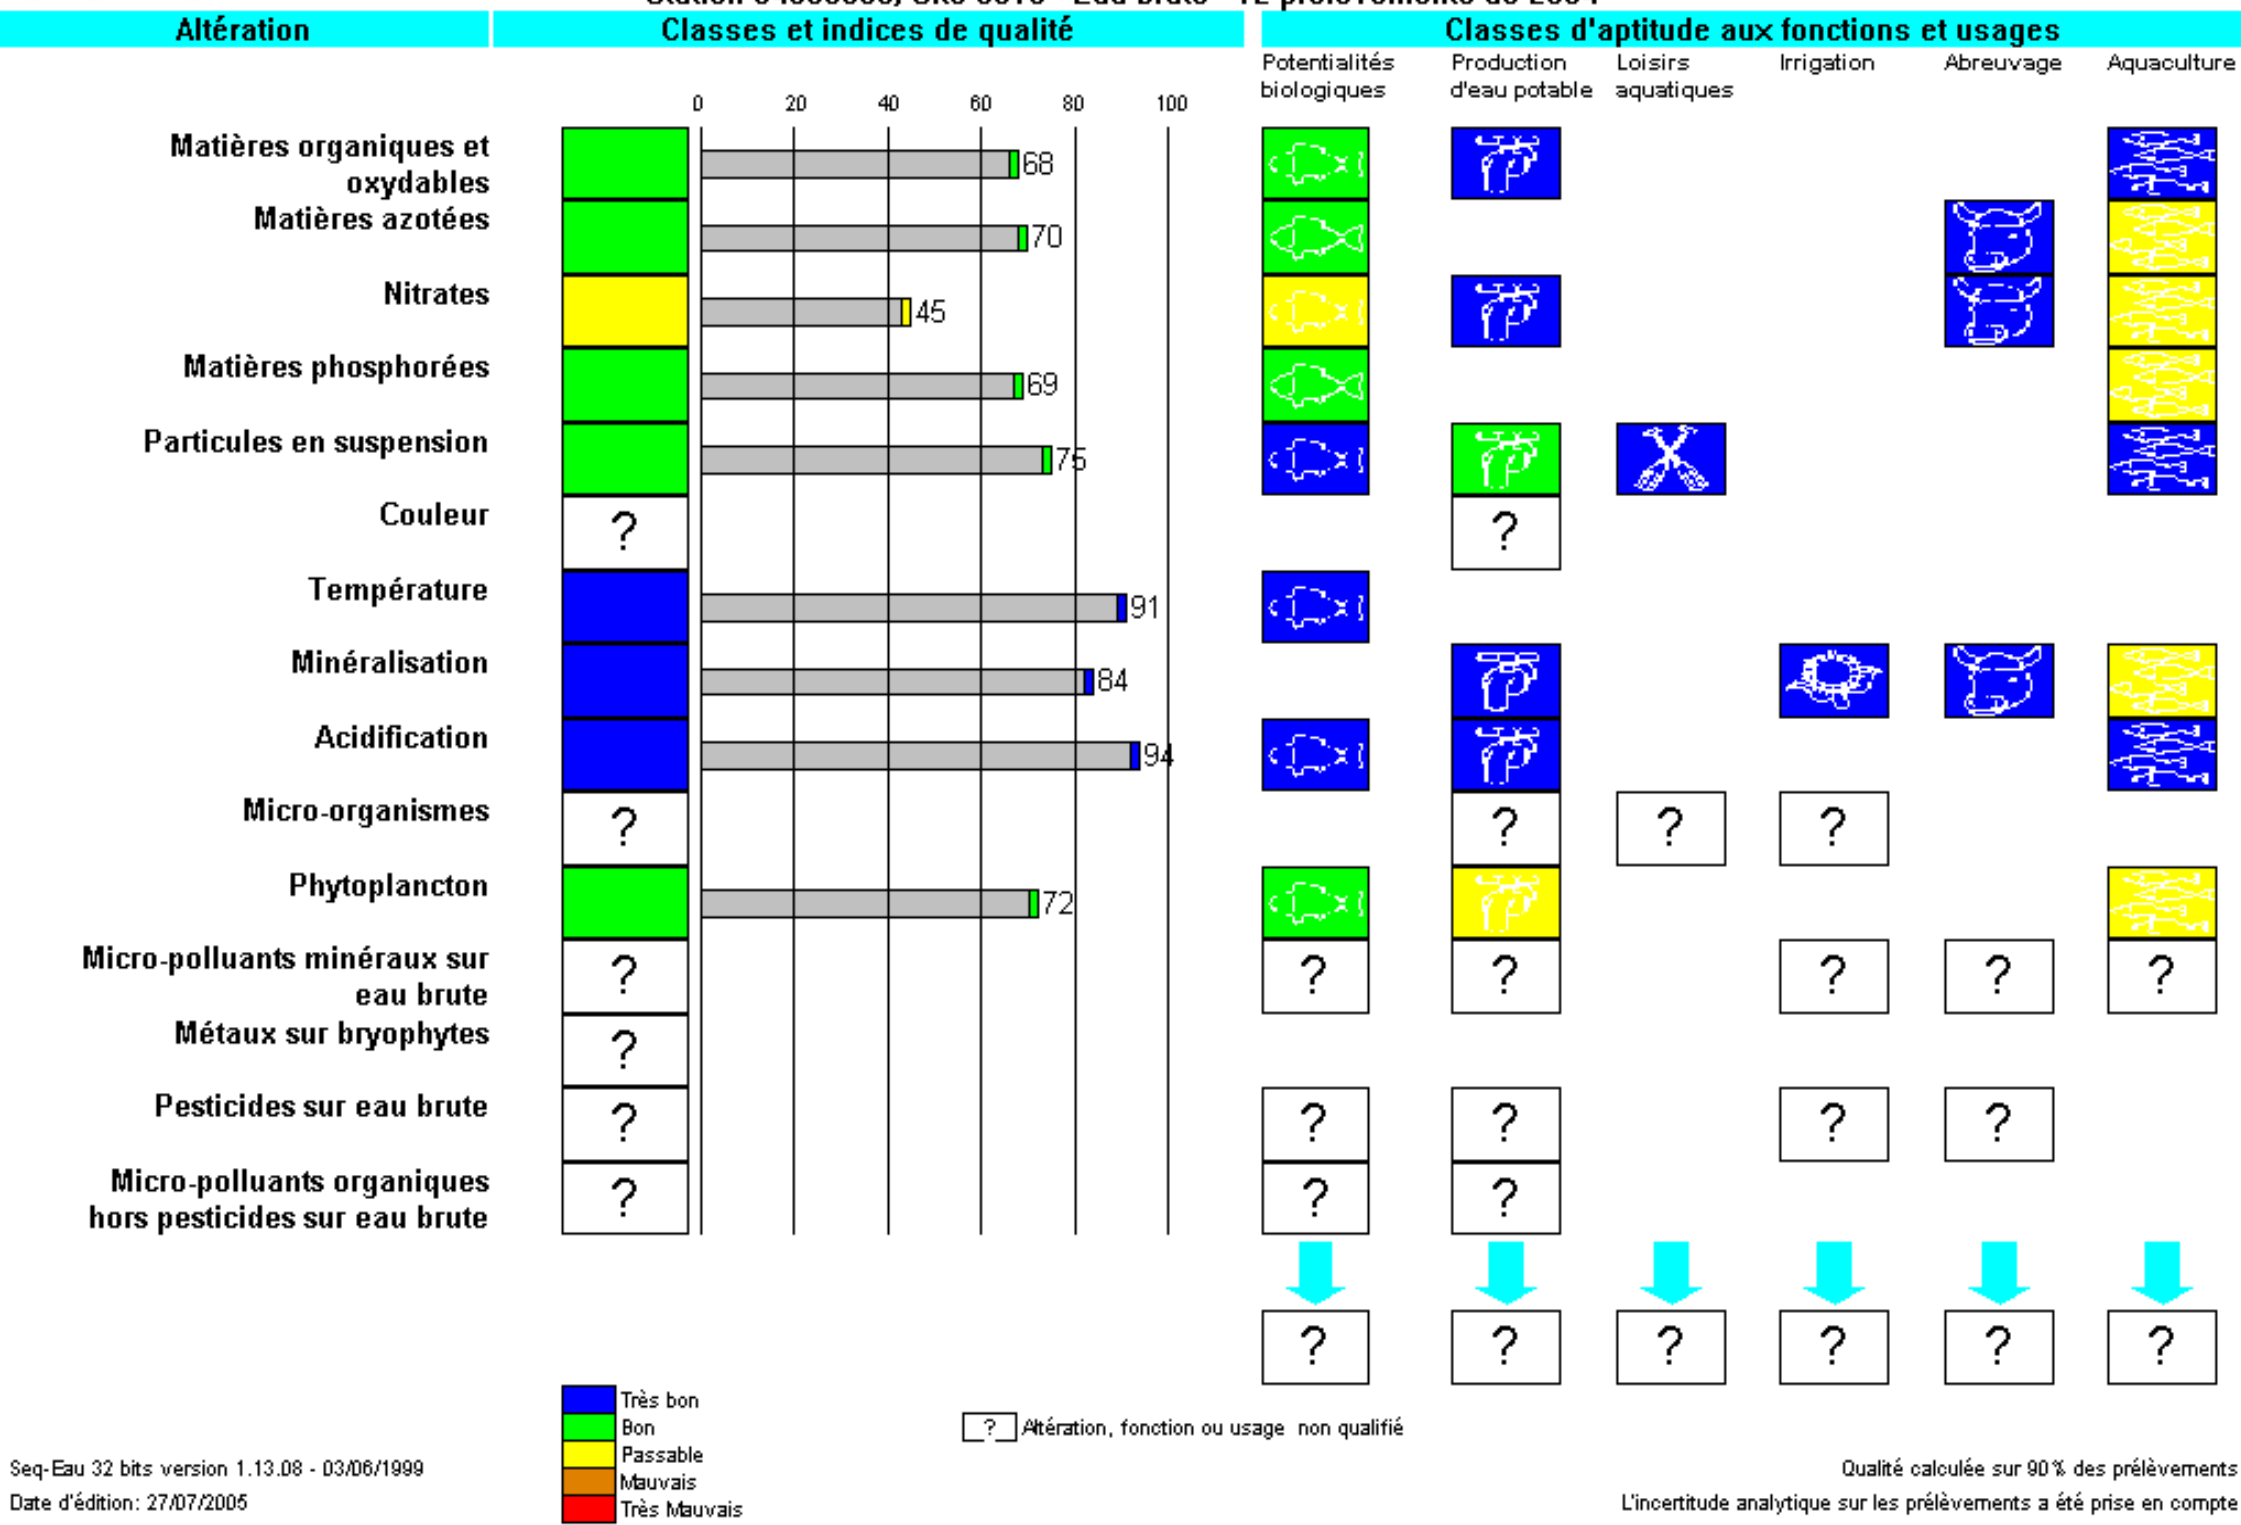

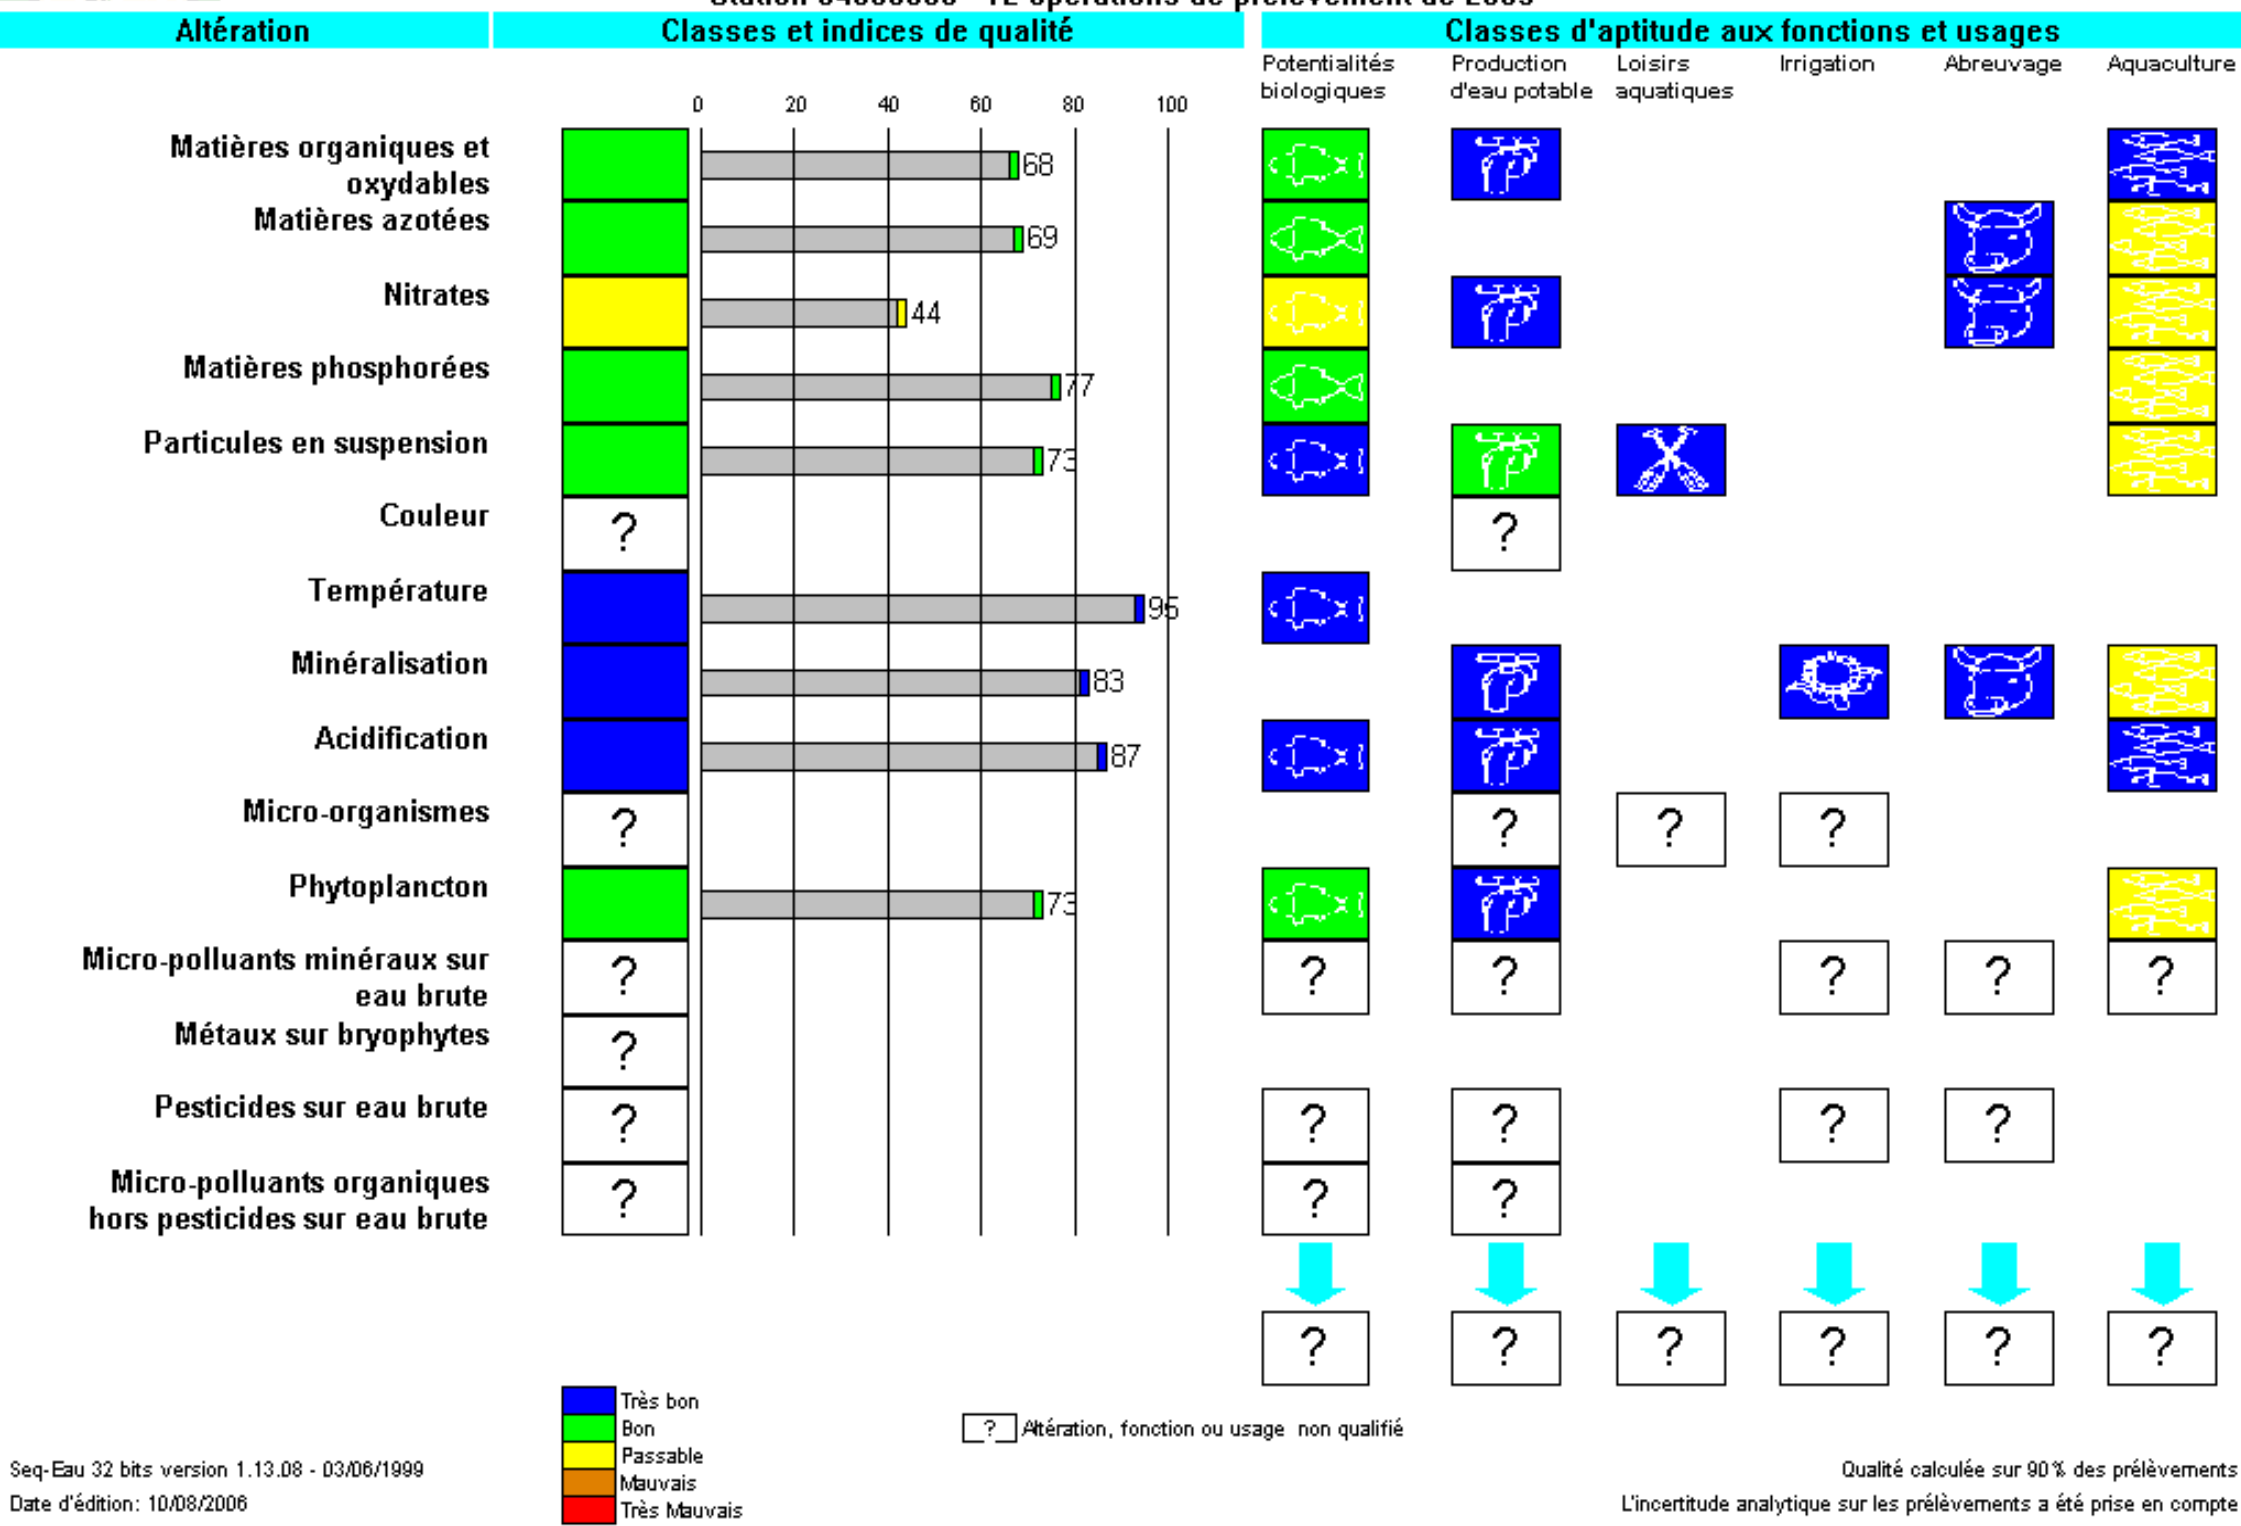

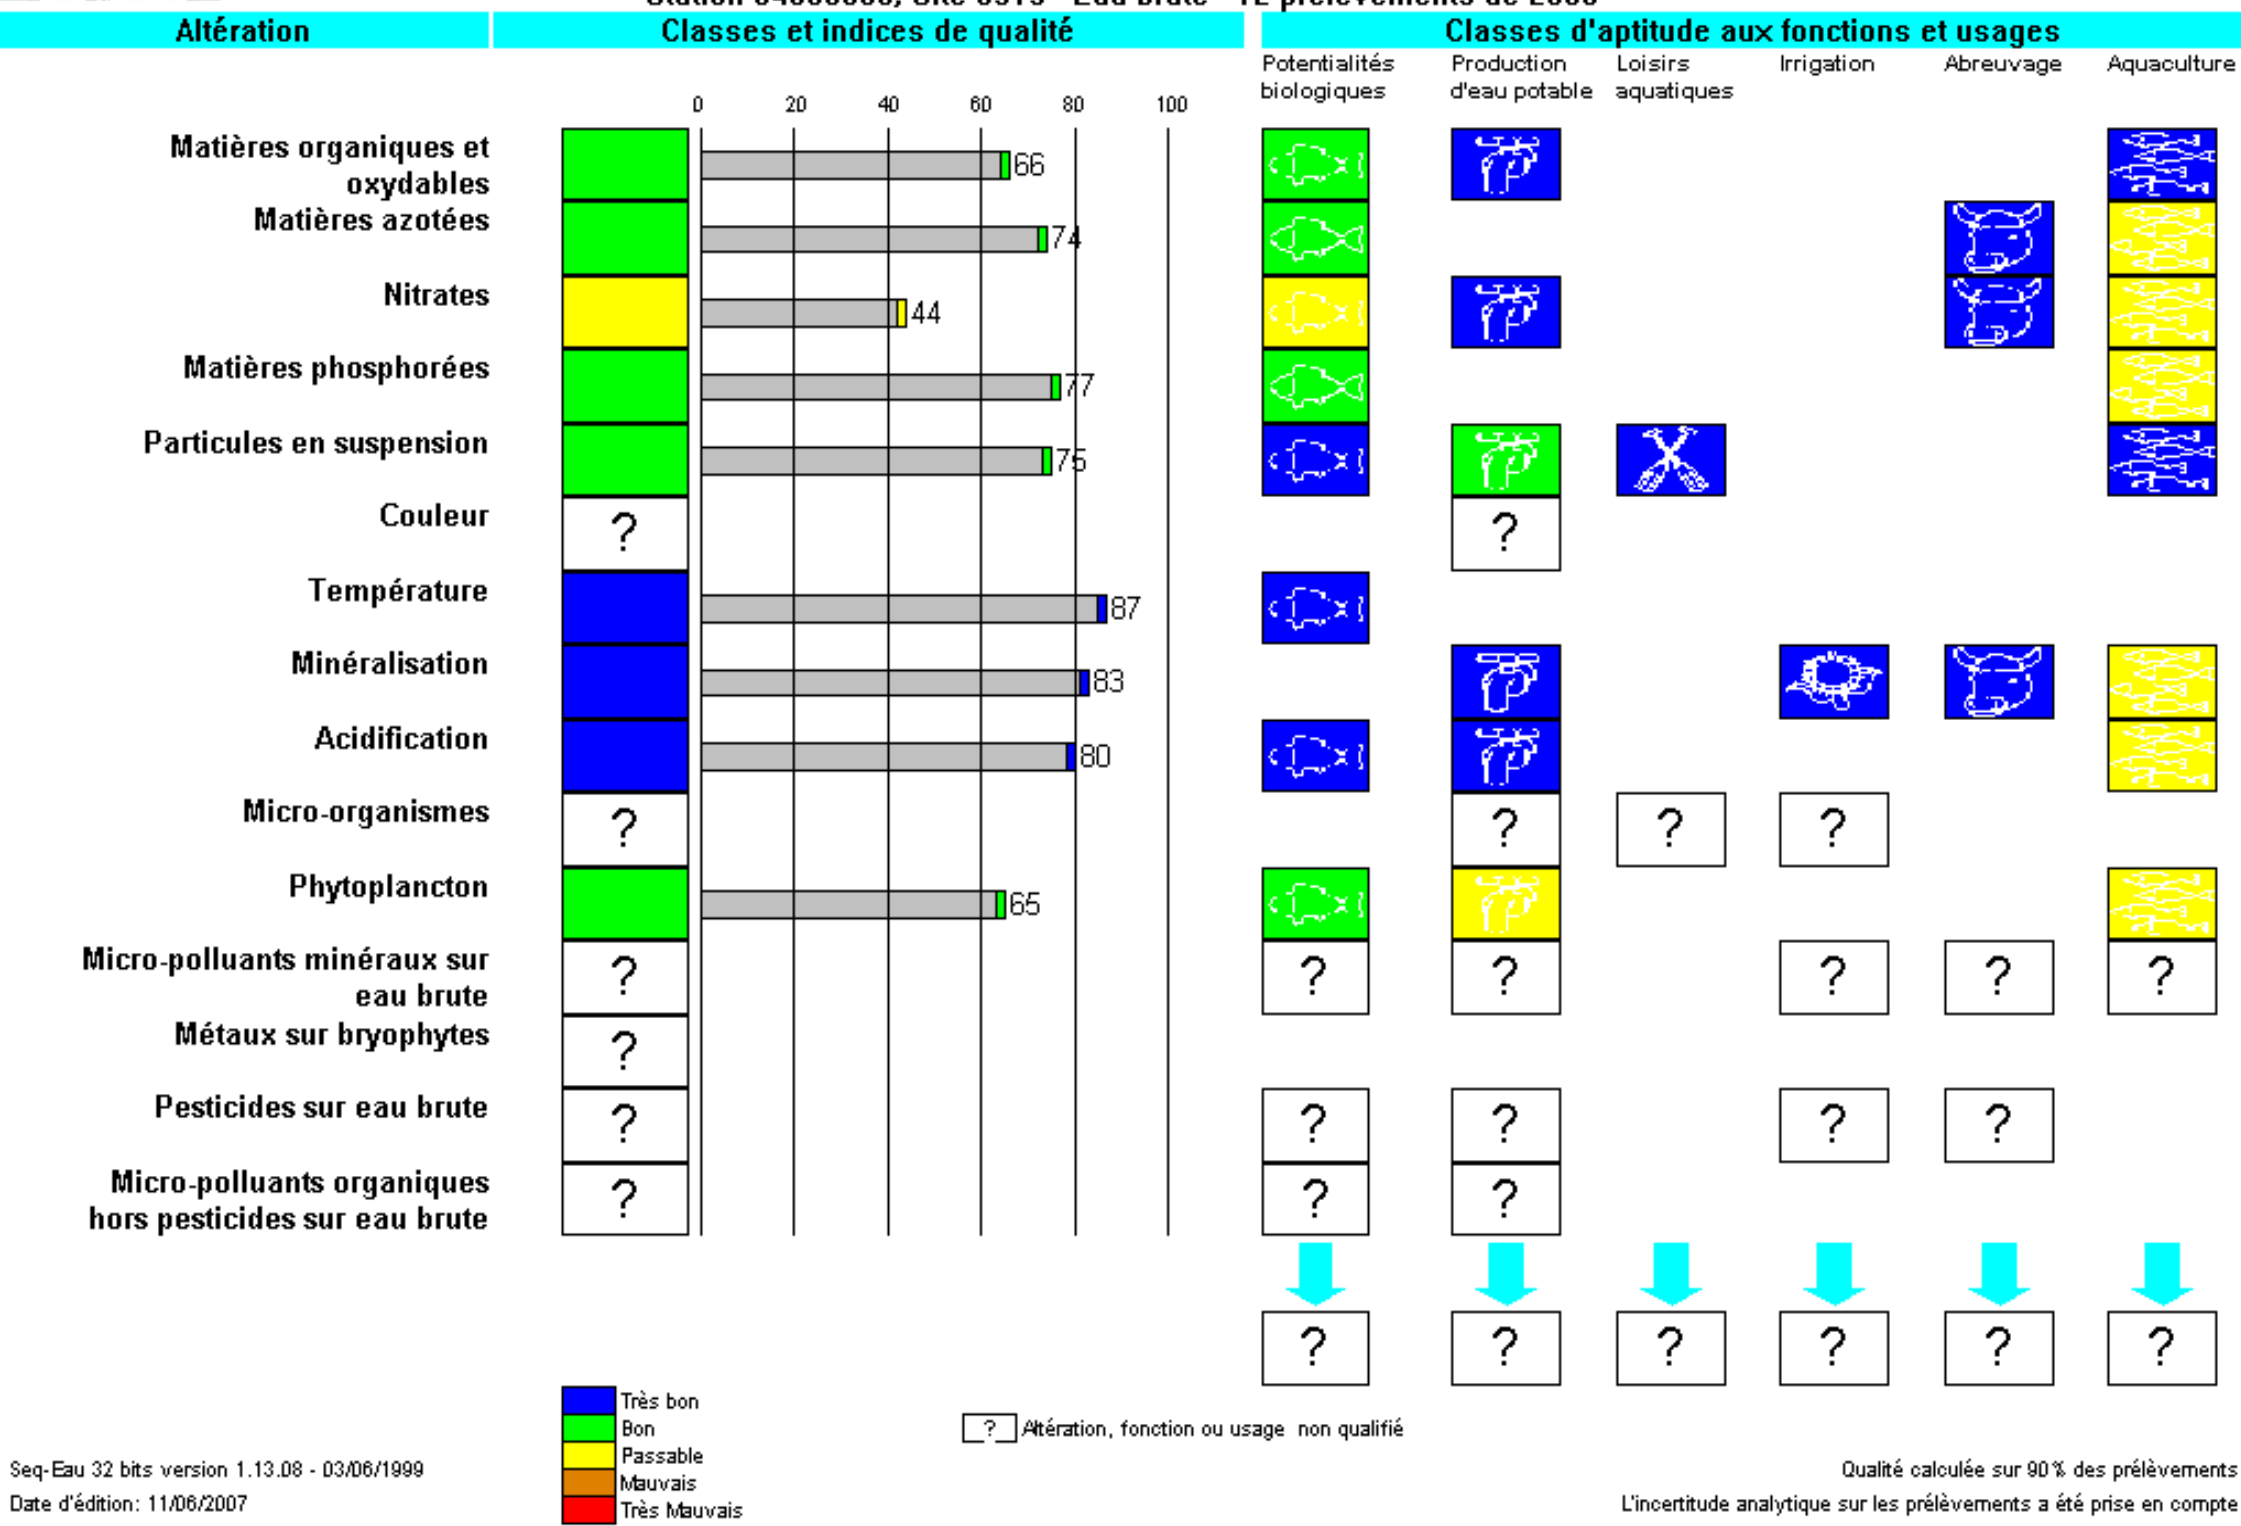

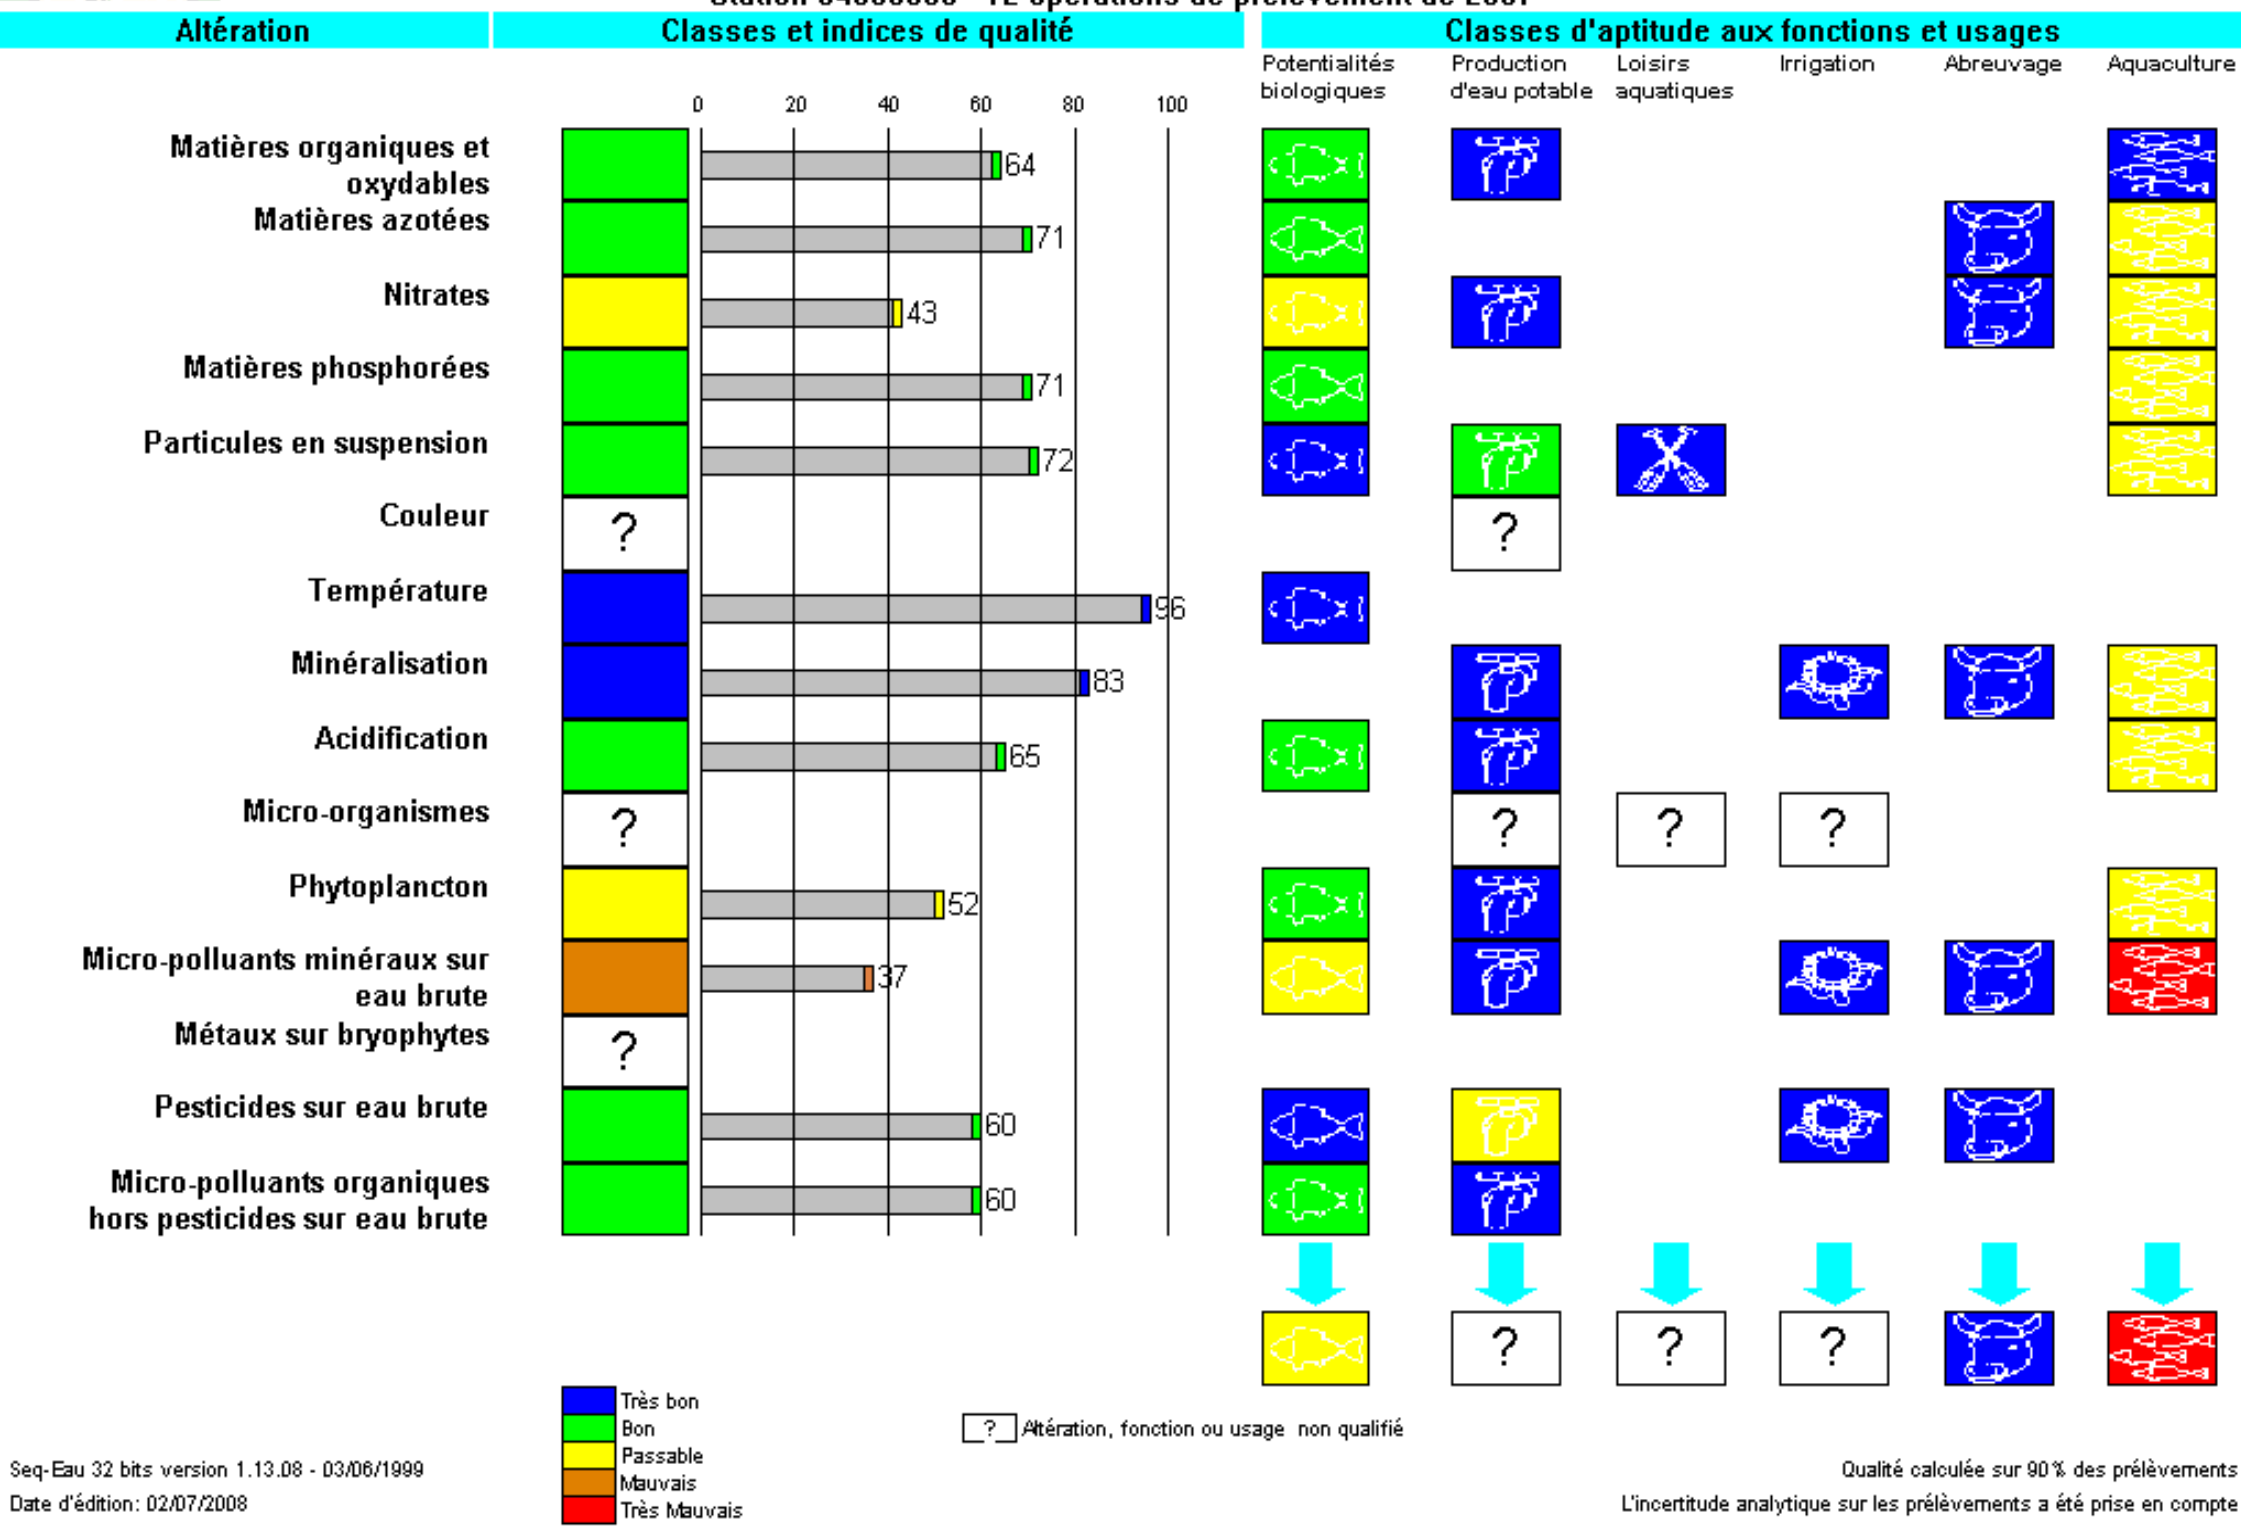

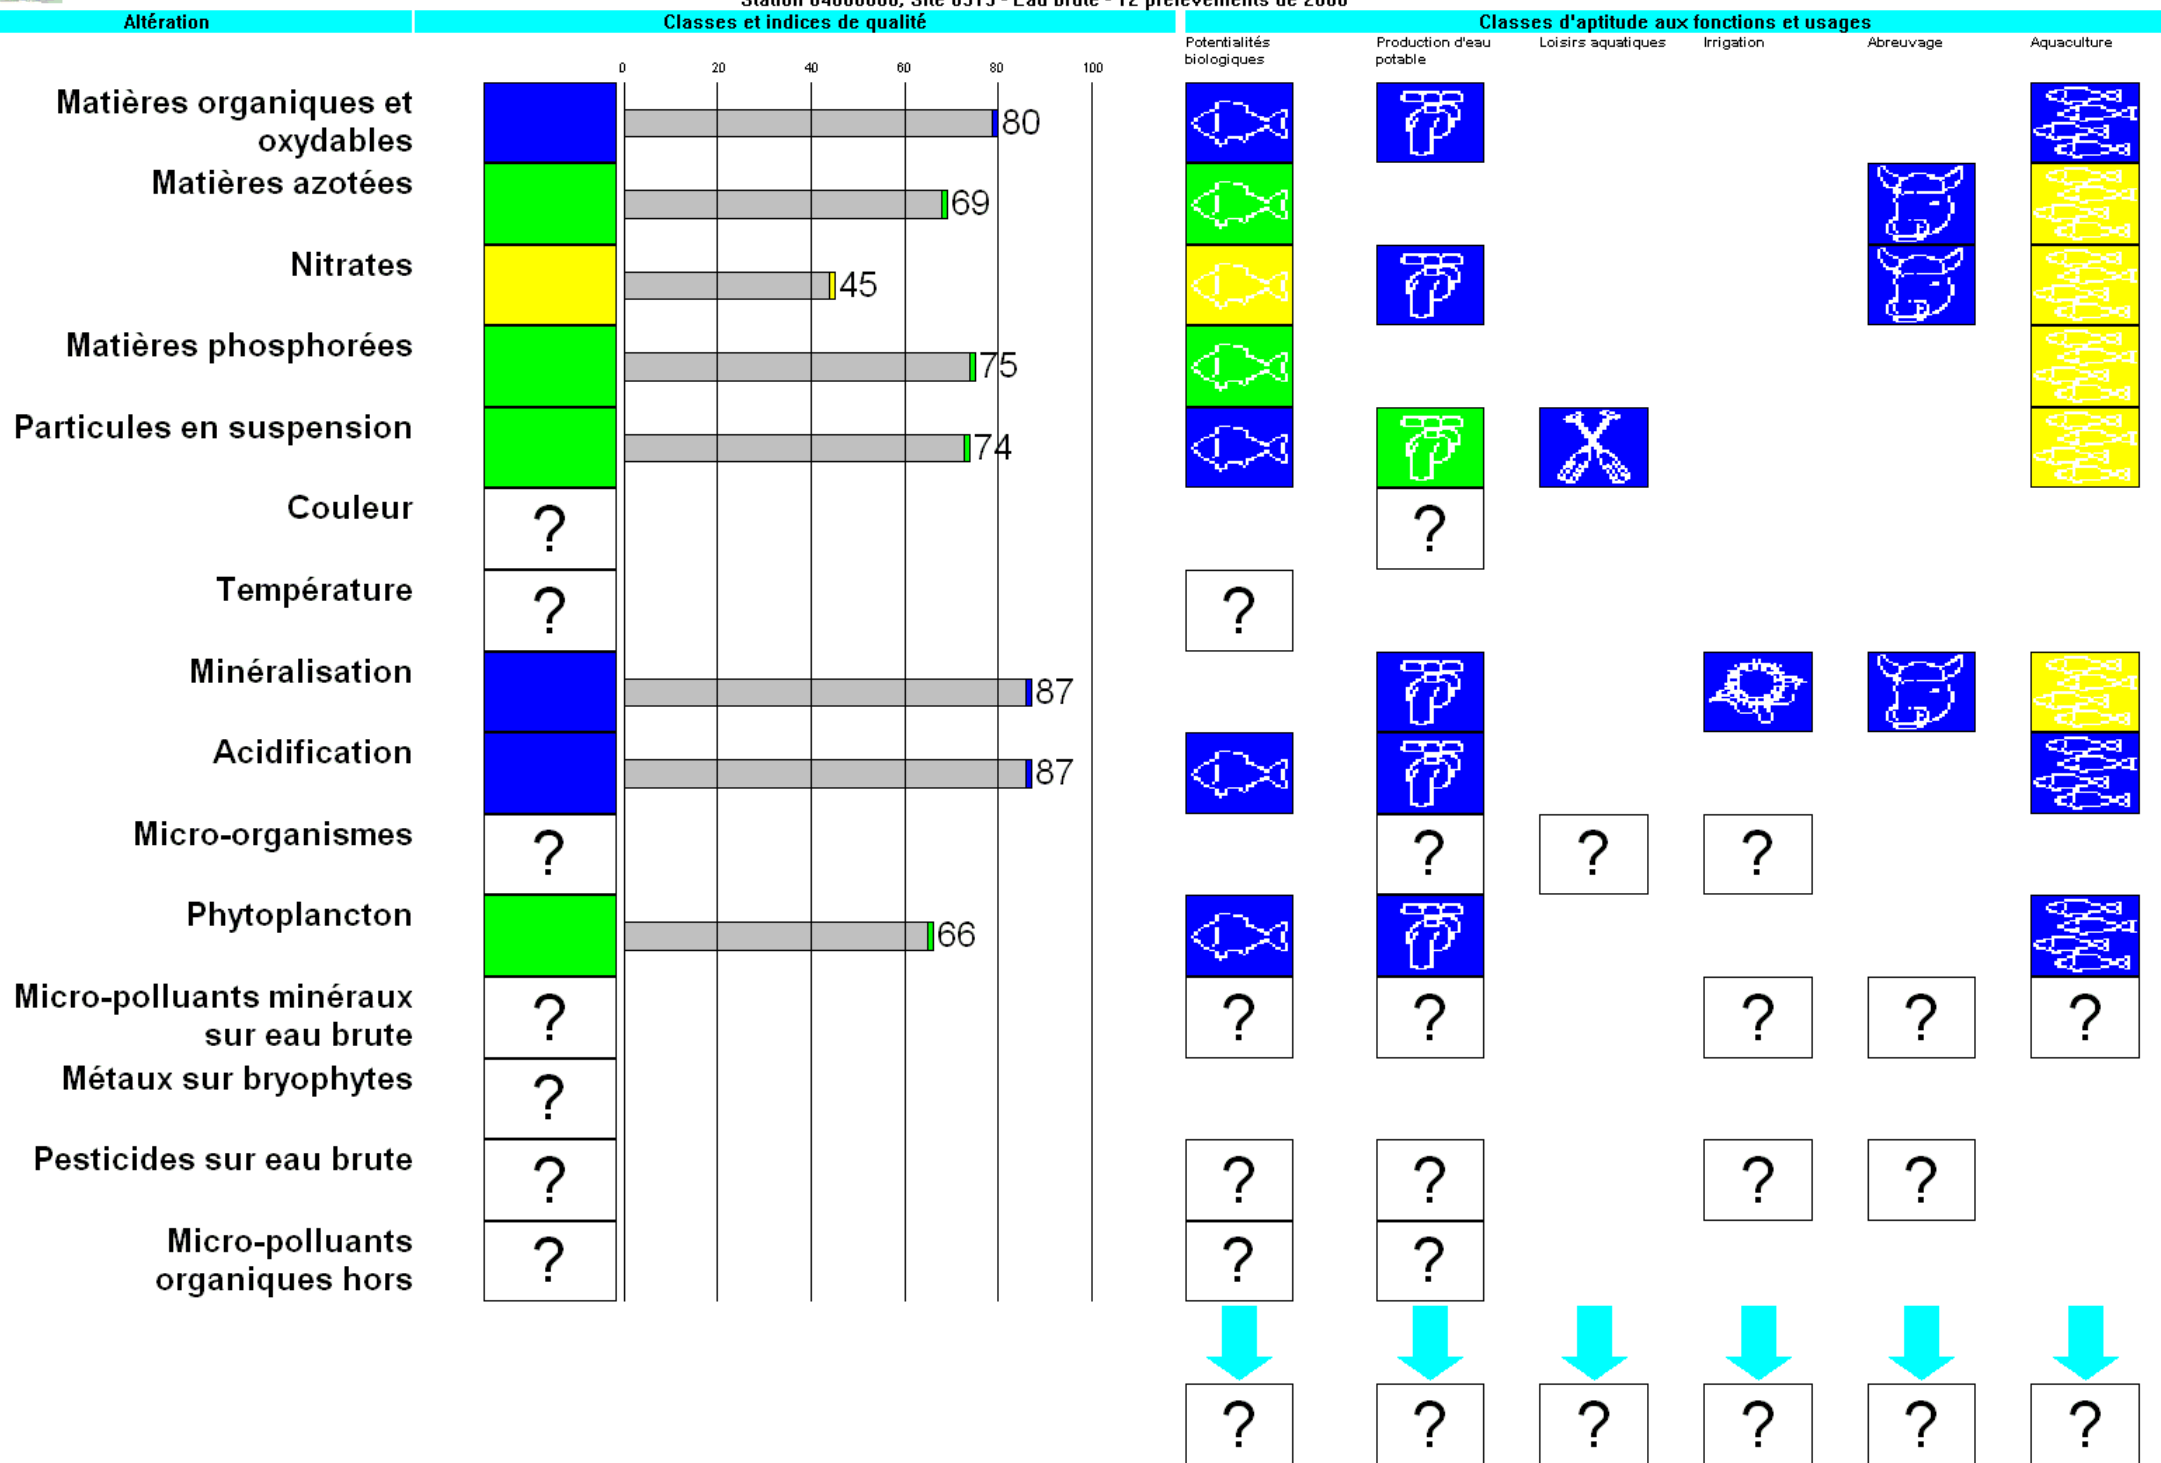

Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié