

Rivière :

NAHON

Station :

04070230

MENETOU-SUR-NAHON-Bourg


Commune :

MENETOU-SUR-NAHON (36115)

Localisation :

NAHON à MENETOU-SUR-NAHON

Lavoir-vannage

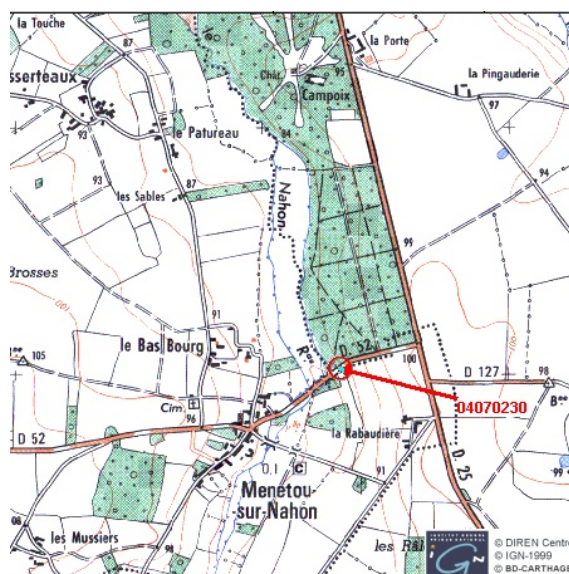

Coordonnées géographiques

X (m) Y (m)

Lambert II : 548 198 2 246 905

Lambert 93 : 598 033 6 680 823

Altitude (m) : 84



La qualité est passable pour les matières azotées et mauvaise pour les nitrates
L'IBGN est de 13, la diversité faunistique observée est relativement faible, la famille des
EPHEMERIDAE représente le groupe indicateur,

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
19/12/2008	10:20		6.1	7.8	647	11.8	94	20	< 2		4.8	0.8	0.2	0.11	27.1	0.2	0.119		
27/11/2008	16:10		5.1	7.7	602	11.1	88	33	< 2		5.9	1.1	0.04	0.07	25.6	0.16	0.123		
24/10/2008	11:20		9.4	7.2	722	11.0	96	3	< 2		3.3	< .5	0.03	0.04	19.2	< .03	0.04	< .5	2
19/09/2008	10:30		12.7	8.1	690	7.2	68	38	< 2		2.1	2.6	0.03	< .02	29.6	< .03	0.056	1	1
11/08/2008	13:50		18.6	8.2		9.4	101	10	2		2.8	0.6	0.03	0.04	32	0.13	0.056	2	1
25/07/2008	11:10		18.0	8.0	453	11.6	124	7	< 2		2.7	0.5	< .03	0.03	35.4	0.13	0.032	2	2
20/06/2008	10:10		16.0	8.1	662	9.7	98	17	< 2		3.3	0.7	0.05	0.07	36.9	0.1	0.051	2	1
22/05/2008	15:10		15.3	8.1	650	10.9	110	10	< 2		2.3	0.5	< .03	0.06	41.5	< .03	0.037	2	1
24/04/2008	15:20		12.9	7.6	509	10.4	98	67	2		8.4	1.3	0.16	0.19	23.3	0.11	0.158	3	13
21/03/2008	10:50		7.5	7.4	592	10.9	94	24	2		5.9	0.9	0.22	0.24	33.4	0.16	0.119	< .5	7
21/02/2008	15:50		7.8	7.5	697	12.1	101	19	< 2		2.6	0.6	0.04	0.06	35.3	0.08	0.054		
25/01/2008	08:30		6.8	7.3	693	12.2	98	17	2		3.7	0.6	0.05	0.09	36	0.15	0.073		
12/12/2007	13:05		6.9	6.7	610	10.5	83	52	1.4		7.6	< 1	0.21	0.11	29	0.329	0.14		
06/11/2007	12:30		9.4	7.3	789	9.4	79	5	0.7		3.1	< 1	< .05	0.06	18.4	0.086	0.04		
02/10/2007	12:20		20.2	7.6	621	9.3	97	8.2	0.9		2.8	< 1	< .05	0.04	21.2	0.125	0.06	1	1
12/09/2007	12:40		14.5	7.9	684	9.5	89	45	1		2.1	< 1	< .05	0.03	23.3	0.15	0.06	1	4
17/08/2007	11:30		17.6	8.3	640	9.2	91	13	1.3		2.2	< 1	< .05	0.07	44.2	0.128	0.06	1	3
04/07/2007	17:10		16.7	8.3	675	9.0	88	14	0.9		2.3	< 1	< .05	0.03	31	0.162	0.07	1	2
06/06/2007	10:00		17.3	8.1	656	9.5	94	35	0.8		2.8	< 1	0.06	0.08	33.2	0.15	0.07	0.54	3.58
10/05/2007	11:15		15.5	8.3	677	10.3	98	15	0.5		2.4	< 1	< .05	0.12	41.9	0.118	0.05	2.41	3.03
04/04/2007	12:45		11.4	8.0	654	10.9	96	17	1		3.5	< 1	< .05	0.04	37.2	0.049	0.03	11.42	4.03
12/03/2007	17:00		9.9	8.0	620	10.5	89	37	< .5		4.5	< 1	< .05	0.08	35.5	0.138	0.06	1.89	1.26
08/02/2007	08:40		7.6	8.0	687	12.9	104	18	1.4		2.4	< 1	< .05	0.06	39.1	0.106	0.05		
10/01/2007	18:00		10.2	7.7	493	10.3	88	194	1.9		8.2	1.5	0.05	0.08	30.4	0.253	0.31		

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
06/12/2006	15:00		11.0	8.0	697	8.5	74	44		15	5.0	< 1	< .05	0.06	27.3	0.184	0.11		
04/10/2006	17:00		14.9	8.2	584	9.5	90	120	3.3	27	6.4	1.4	0.05	0.07	39.9	0.3	0.12	4.32	5.26
28/08/2006	19:15		16.7	8.4	631	8.6	84	27	1.6	8.7	2.3	< 1	< .05	0.02	31	0.09	0.03	3.17	2.63
03/08/2006	18:00		18.9	8.3	666	9.5	97	20	< .5	8.2	3.5	< 1	< .05	0.03	27.7	0.131	0.08	3.42	2.85
27/06/2006	14:10		19.2	8.0	663	10.0	103	21	< .5	7.9	2.6	< 1	< .05	0.05	29.4	0.177	0.08	4.32	2.11
28/03/2006	11:30		14.1	7.1	558	9.8	91	65	0.6	23	6.4	< 1	< .05	0.14	36	0.181	0.07	6.75	6.29
27/12/2005	14:20		5.2	8.1	7	10.5	82	2.4		6.6	2.5	< 1	< .05	0.06	21.8	0.107	0.02		
29/11/2005	13:20		7.3	8.2	672	12.0	96	4.2		7.9	2.8	< 1	< .05	0.04	21.9	0.108	0.03		
11/10/2005	15:00		16.9	8.1	787	11.9	100	15	1.1	8.7	2.3	< 1	< .05	0.04	19.7	0.113	0.04	0.65	1.58
13/09/2005	13:30		18.5	8.3	595	8.6	87	23	4.9	11	3.1	< 1	< .05	0.05	14.6	0.148	0.05	0.45	3.01
09/08/2005	13:30		18.2	8.1	651			13	0.9	11	3.2	< 1	0.05	0.02	14.4	0.14	0.08	6.59	5.21
04/07/2005	10:30		19.8	8.0	665	6.8	71	8.6	1.8	11	3.9	< 1	0.06	0.05	14.3	0.283	0.15	3.46	4.33
14/06/2005	13:30		19.3	8.1	828	10.3	100	17	1.4	9.2	2.5	< 1	< .05	0.05	25.4	0.11	0.06	1.84	6.25
11/05/2005	11:30		14.0	8.1	936	9.4	87	22	1.7	8.6	2.6	< 1	0.06	0.17	29.9	0.14	0.06	2.86	4.92
11/04/2005	17:45		13.1	8.3	851	11.2	100	12	1.3	7.2	2.6	< 1	0.07	0.06	31.7	< .03	< .02	4.43	3.43
15/03/2005	16:50		9.5	8.3	672	15.7	138	5	2	< 10	2.6	< .5	< .05	0.05	36	< .05	0.05	5	4
15/02/2005	16:30		5.7	8.1	589	11.3	90	70		20	7.2	0.9	0.14	0.11	30	0.18	0.25		
18/01/2005	15:50		6.3	8.1	727	11.6	94	12		16	3.5	< .5	0.05	0.07	25	0.13	0.1		
08/12/2004	09:25		4.9	7.7	751	11.4	89	3	1.9	< 10		< .5	< .05	0.03	22	0.09	0.07		
12/10/2004	10:10		13.9	8.0	677	8.9	86	7	1.3	< 10		< .5	< .05	0.04	22	0.11	0.07	3	< 2
09/08/2004	10:55		21.5	8.0	690	7.5	85	13	< 1	14		0.5	< .05	0.03	21	0.17	0.1	8	4
12/07/2004	16:40		16.5	8.1	698	11.2	115	8	1.4	11		0.5	< .05	0.05	25	0.15	0.12	5	2
10/05/2004	10:45		11.7	8.1	654	10.1	93	20	2.1	13		< .5	< .05	0.09	33	< .05	0.07	9	6
08/03/2004	11:10		7.9	8.2	650	12.1	102	9	2.3	< 10		< .5	< .05	0.04	40	< .05	0.06	8	4

Qualité des eaux


Station : MENETOU-SUR-NAHON-Bourg

Code : 04070230

Cours d'eau : NAHON


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
10/12/2003	14:50		4,6	8,1	650	11,8	92	8	1,6	18		0,5	< .05	0,06	32	0,12	0,08		
14/10/2003	13:30		14,1	8,1	653	9,4	92	11	1,4	14		0,5	< .05	0,03	23	0,07	0,07	4	< 2
12/08/2003	15:05		25,8	8,1	600	8,9	109	16	1,1	26		0,6	< .05	0,06	21	0,12	0,1	13	7
08/07/2003	15:15		20,0	8,4	590	10,3	113	8	< 1	14		0,5	< .05	0,03	28	0,13	0,09	6	3
21/05/2003	14:35		14,6	8,2	600	10,5	103	14	2	12		< .5	< .05	0,14	37	< .05	0,06	12	4
11/03/2003	11:30		10,8	8,1	583	12,0	109	11	1,1	16		0,5	< .05	0,04	41	< .05	< .05	4	< 2
06/11/2002	15:00		10,9	7,8	590	10,9	99	35	1,7	25		1,2	0,05	0,09	23	0,26	0,23	5	< 2
03/09/2002	16:40		17,8	8,0	647	8,7	92	14	1,3	11		< .5	< .05	0,04	23	0,19	0,12	3	2
23/07/2002	16:35		20,0	8,3	715	10,5	116	7	1	< 10		0,5	< .05	0,04	27	0,12	0,08	5	< 2
25/06/2002	16:45		20,4	8,2	696	9,7	108	11	1,5	< 10		0,6	< .05	0,07	31	0,16	0,1	5	4
23/04/2002	17:15		14,9	8,4	664	13,8	137	11	2	< 10		< .5	< .05	0,08	37	< .05	< .05	9	5
26/03/2002	16:30		10,8	8,2	681	12,0	109	11	1,9	10		< .5	< .05	0,05	37	0,06	0,07	4	2
28/11/2001	14:10		8,1	7,8	750	13,7	116	2	2	< 30		0,5	< .05	0,06	26	0,07	< .05		
29/08/2001	12:00		20,3	7,9	644	8,2	91	11	1,3	< 30		0,5	< .05	0,05	32	0,23	0,12	4	3
18/07/2001	15:30		16,8	8,0	656	10,0	103	8	1,5	< 30		< .5	< .05	0,05	34	0,22	0,12	4	< 2
07/06/2001	13:30		15,9	7,9	677	10,3	104	8	1,7	< 30		< .5	< .05	0,15	49	0,12	0,08	6	4
25/04/2001	11:00		11,4	7,9	579	10,5	96	32	2,5	< 30		0,8	0,15	0,21	36	0,1	0,16	22	7
28/02/2001	15:00		5,9	8,1	686	12,1	97	8	1,6	< 30		< .5	< .05	0,08	47	0,07	0,05		
18/12/2000	14:15	6,000	8,5	8,1	650	11,1	95	20	1,7	< 30		0,5	0,08	0,18	38	0,16	0,1		
17/08/2000	15:45	2,430	21,1	8,2	635	8,9	100	4	1,4	< 30		< .5	0,03	0,12	30	0,31	0,16	4	2
04/07/2000	14:00	1,800	20,3	8,2	690	10,8	120	6	1,1	< 20		< .5	< .05	0,07	39	0,22	0,12	5	3
25/05/2000	14:40	3,720	16,6	8,4	675	13,1	135	12	1,3	< 20		< .5	< .05	0,16	47	0,17	0,08	6	2
18/04/2000	14:30	34,100	13,2	8,0	462	10,4	99	79	3,1	36		1,2	0,13	0,15	23	0,24	0,27		
14/03/2000	15:30	5,850	12,4	8,5	650	13,3	125	7	1,6	< 20		< .5	< .05	0,09	42	0,11	0,07	4	< 2


Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999
Date d'édition: 13/07/2004

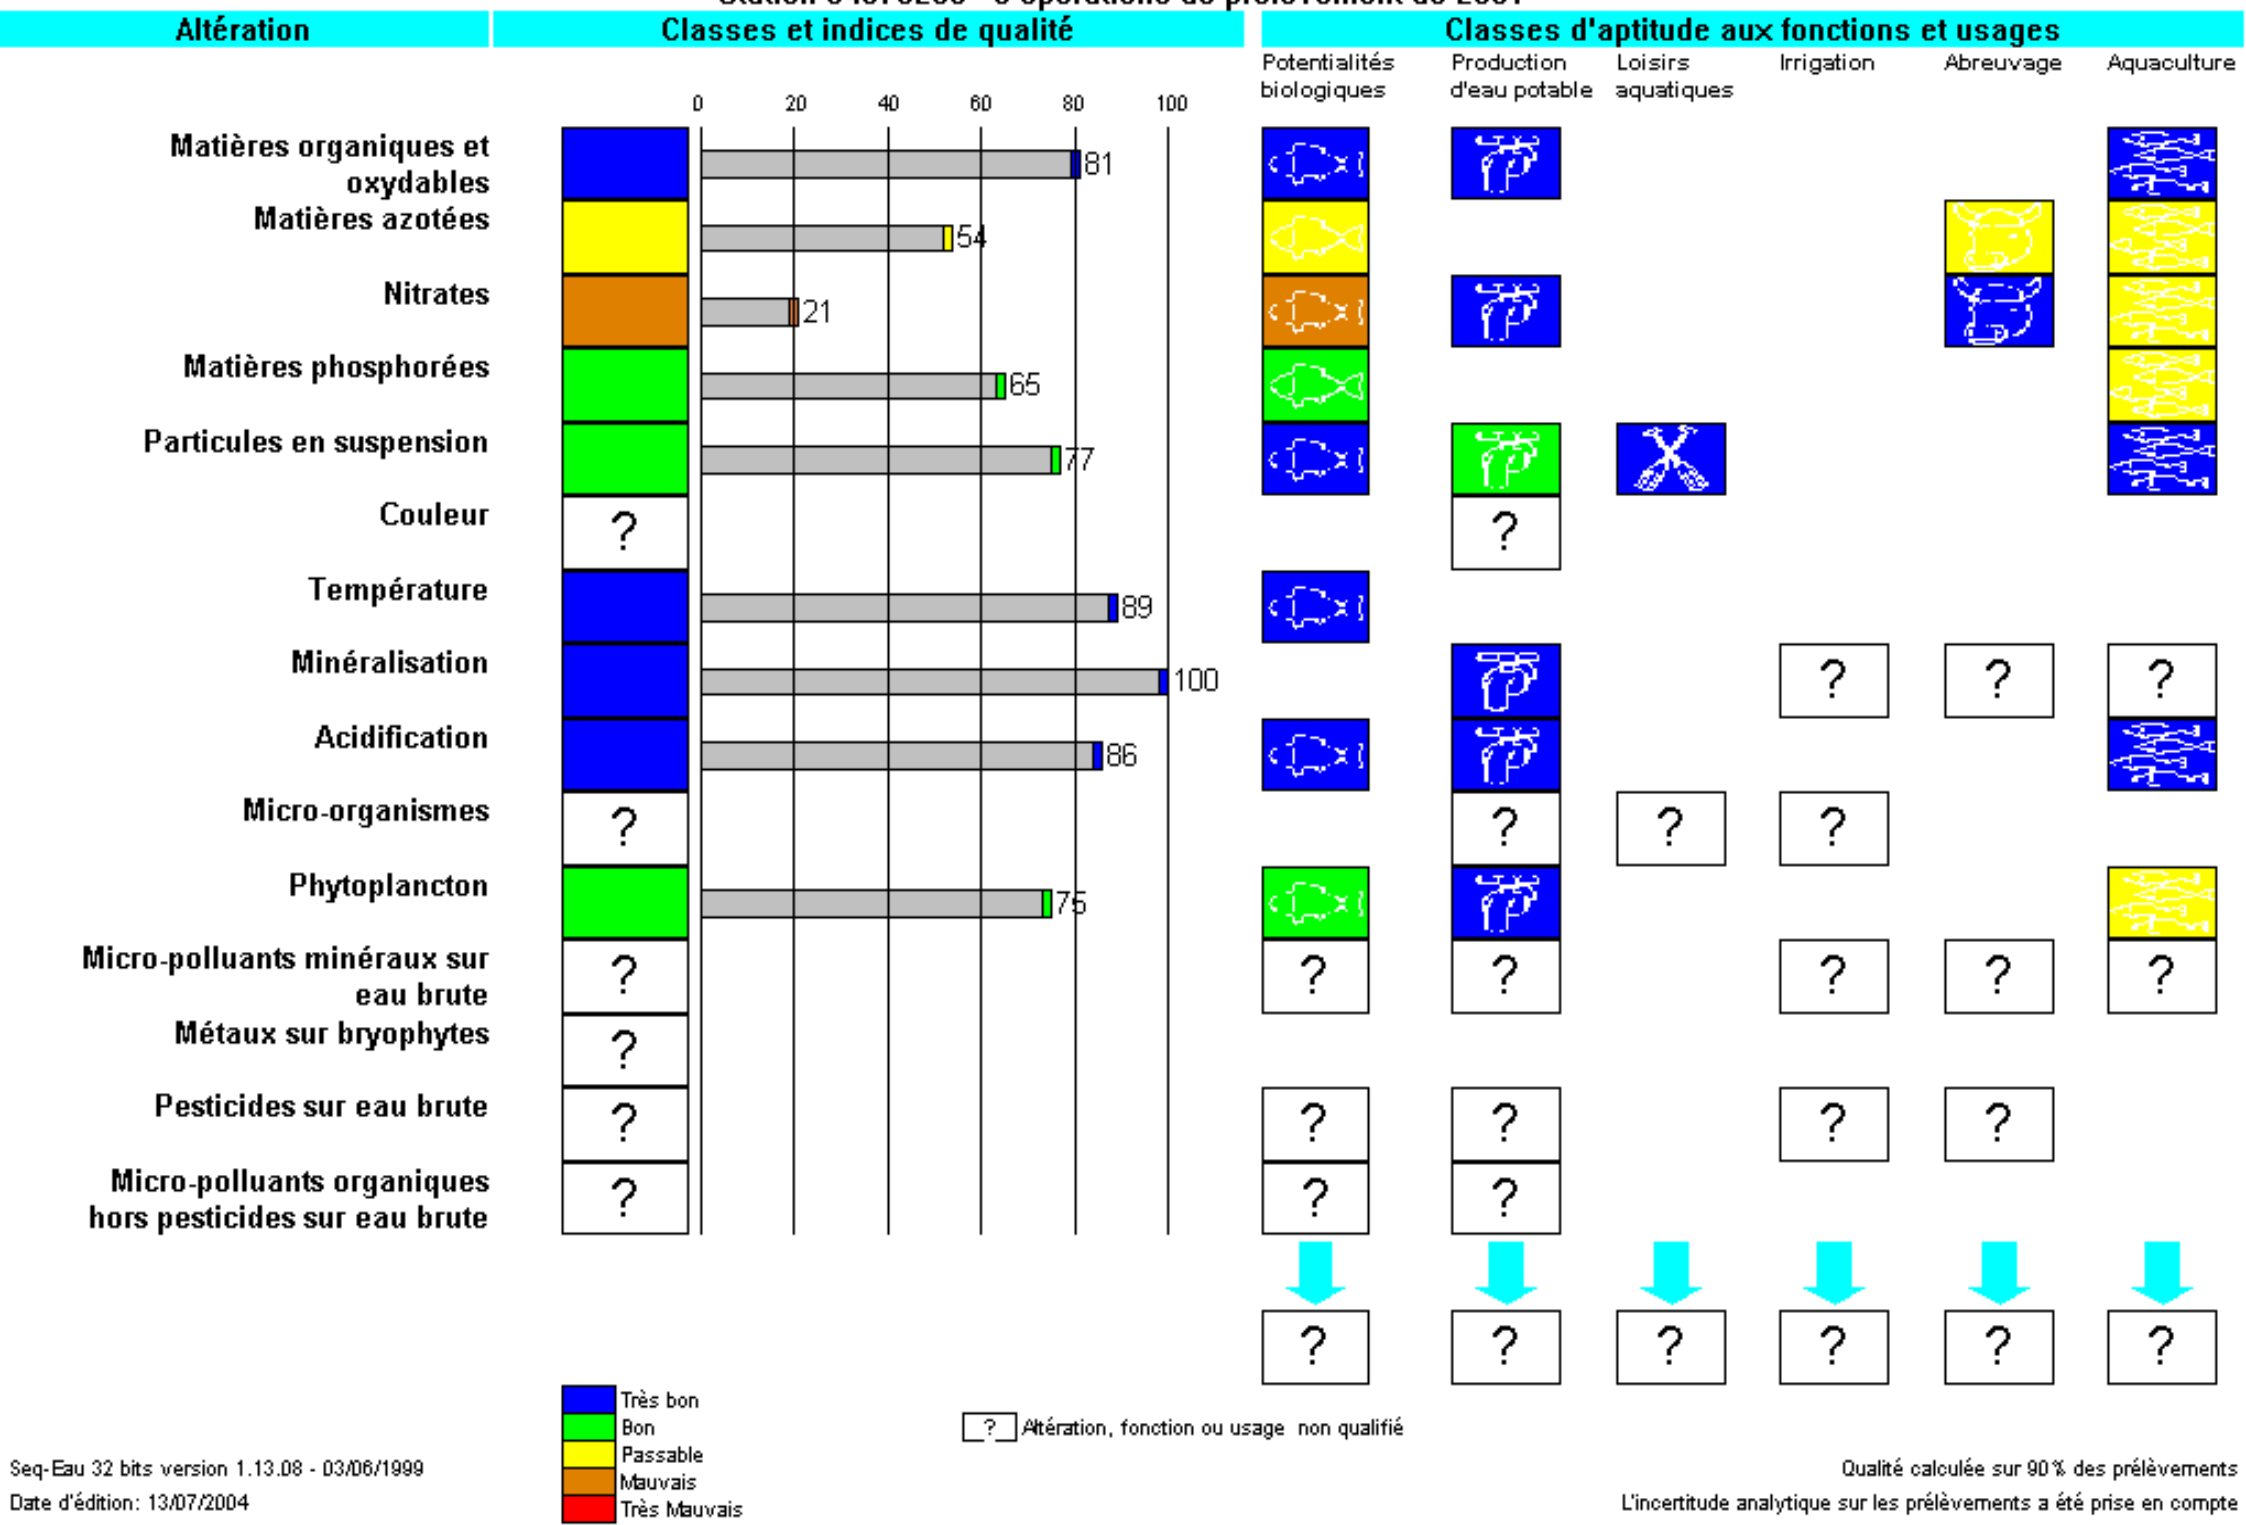


Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999
Date d'édition: 13/07/2004

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements
L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

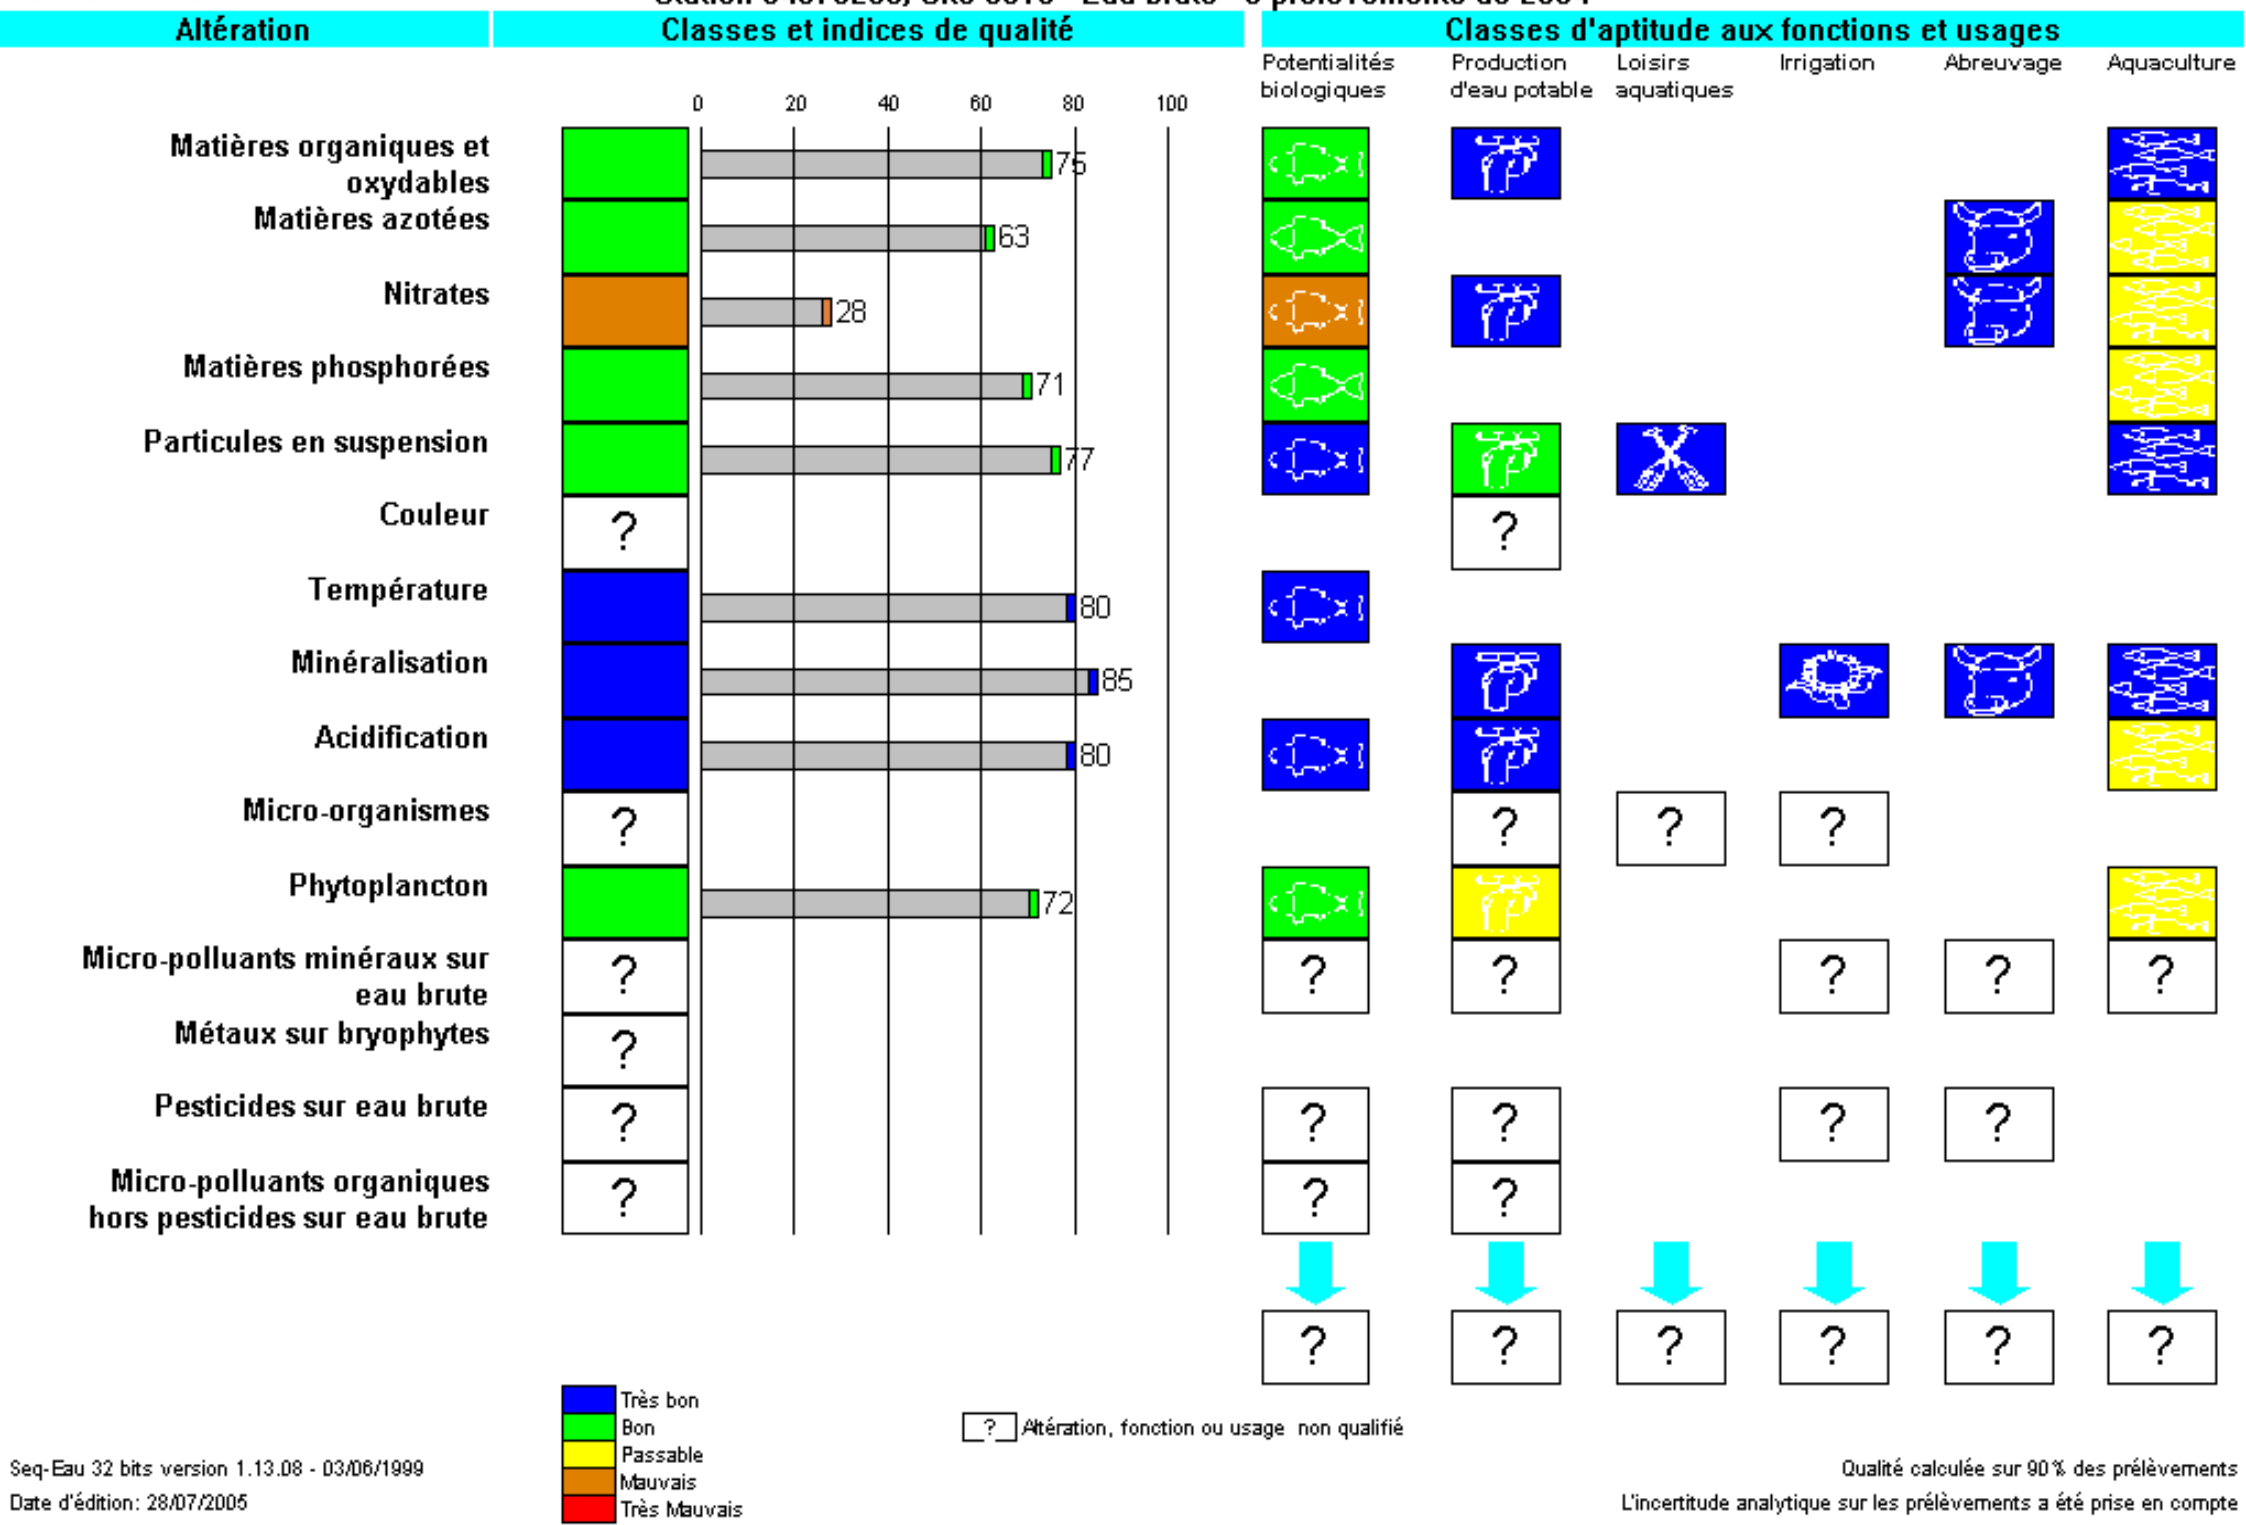

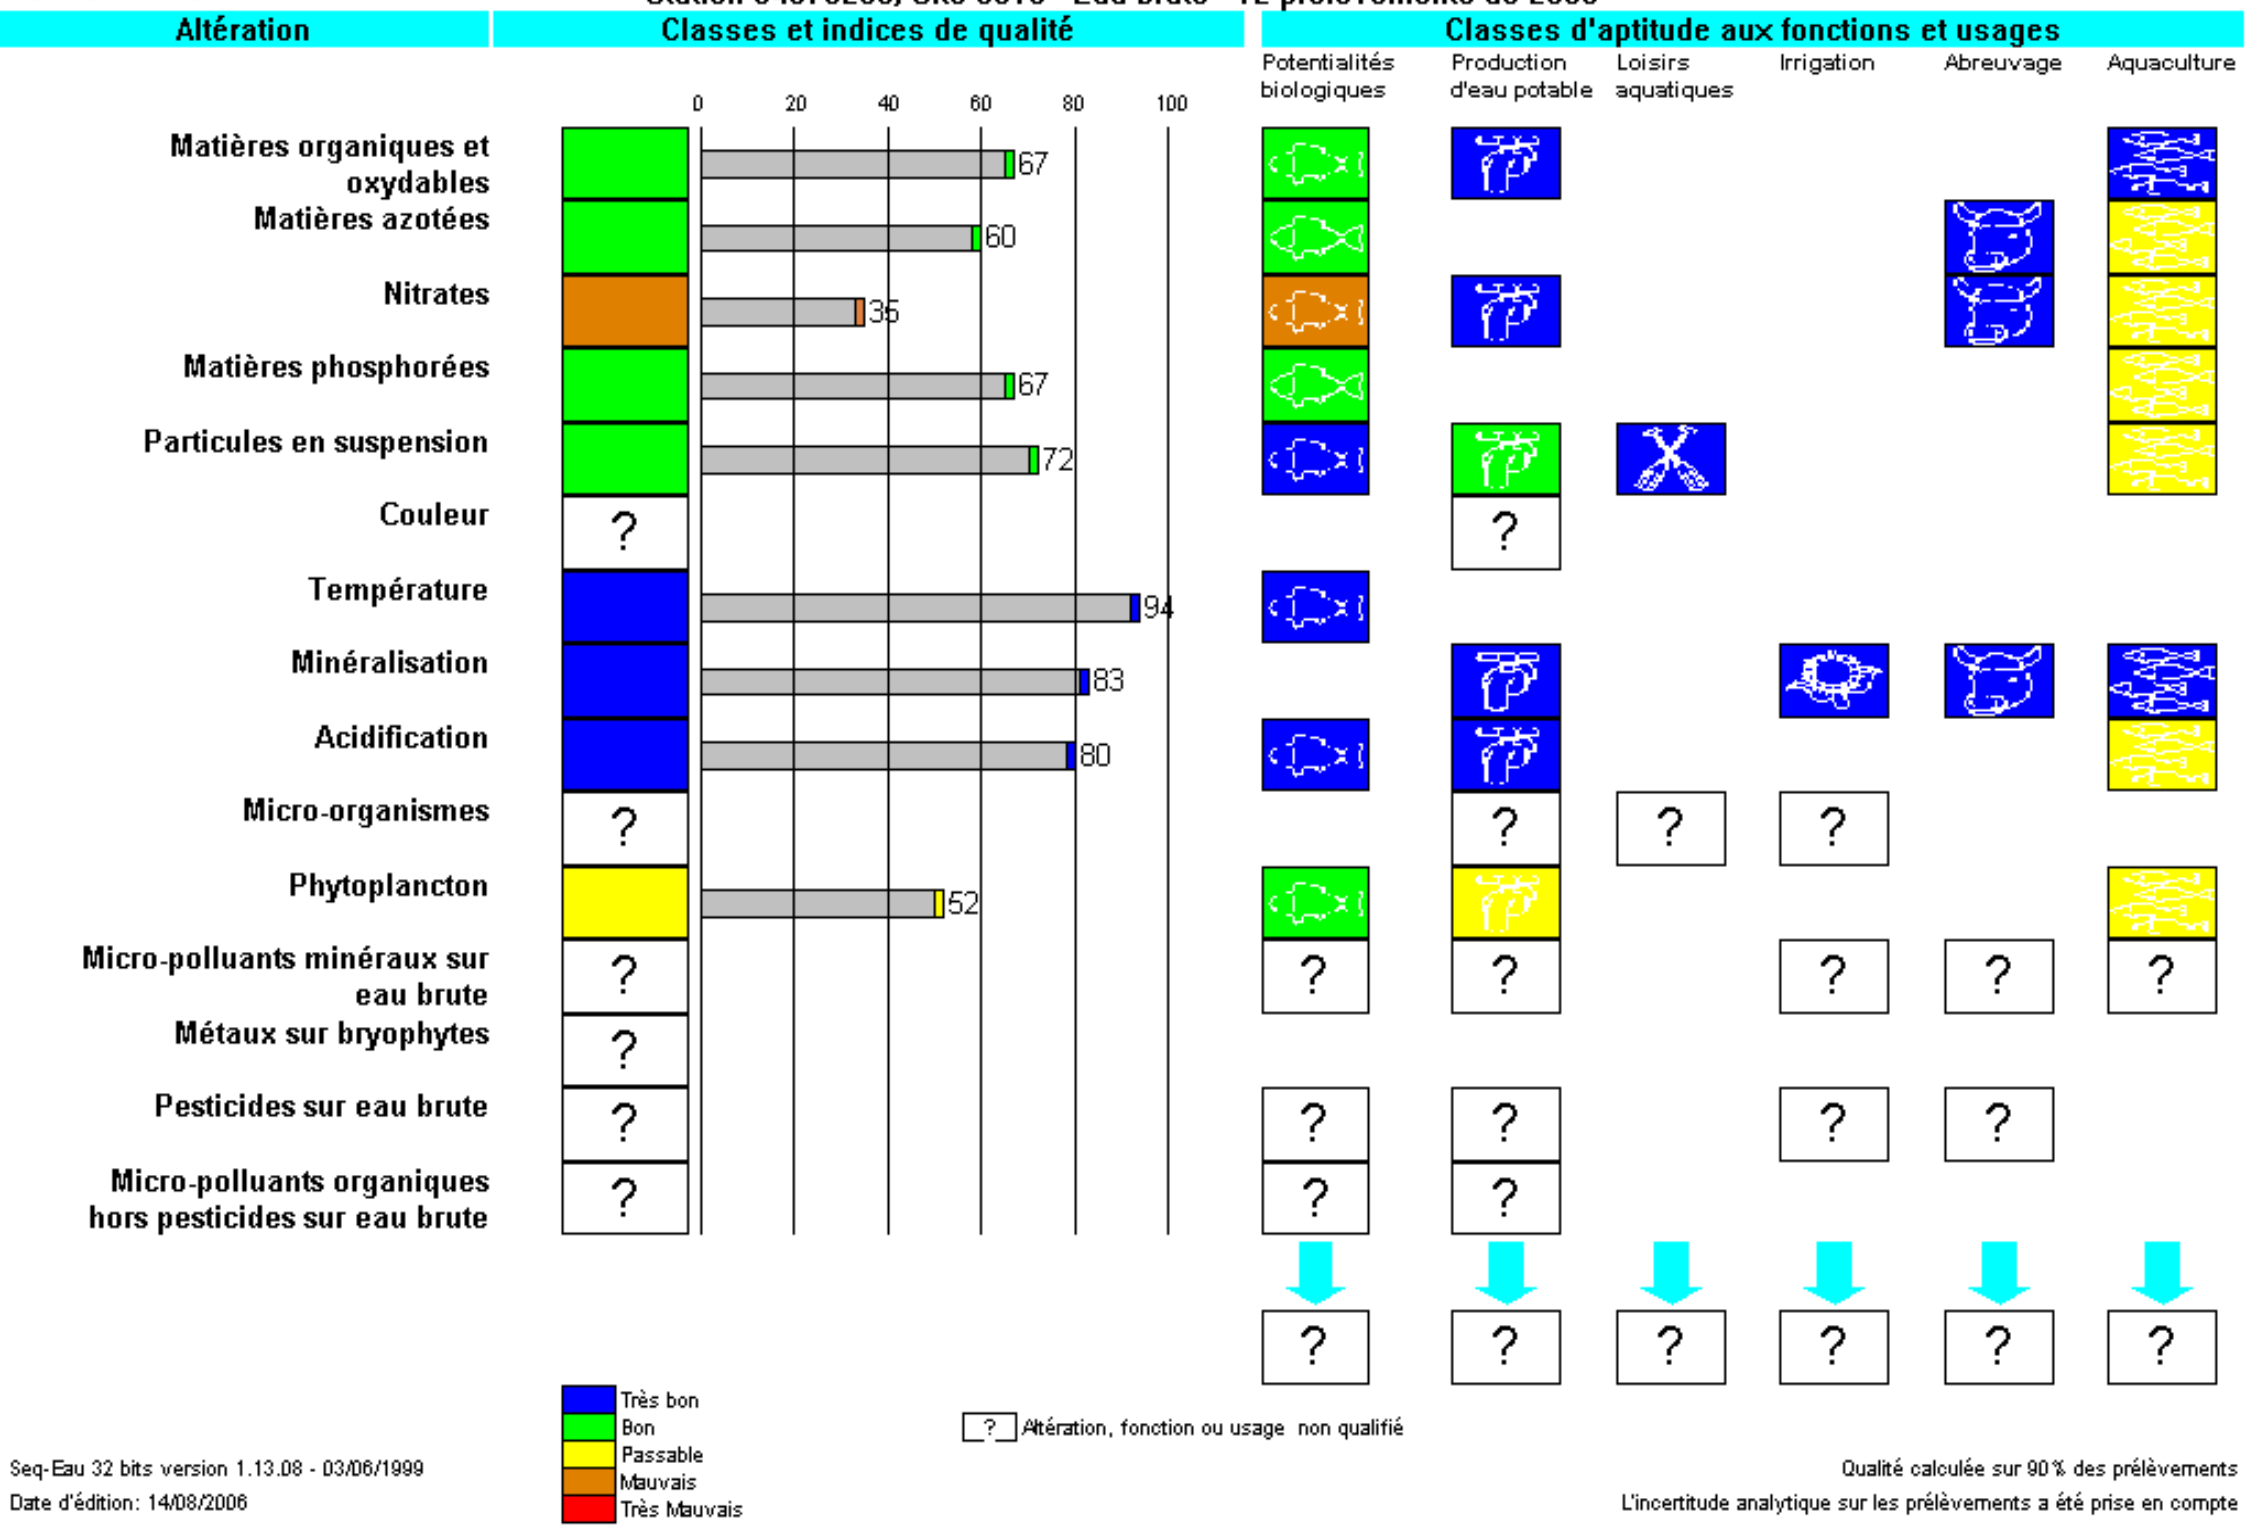

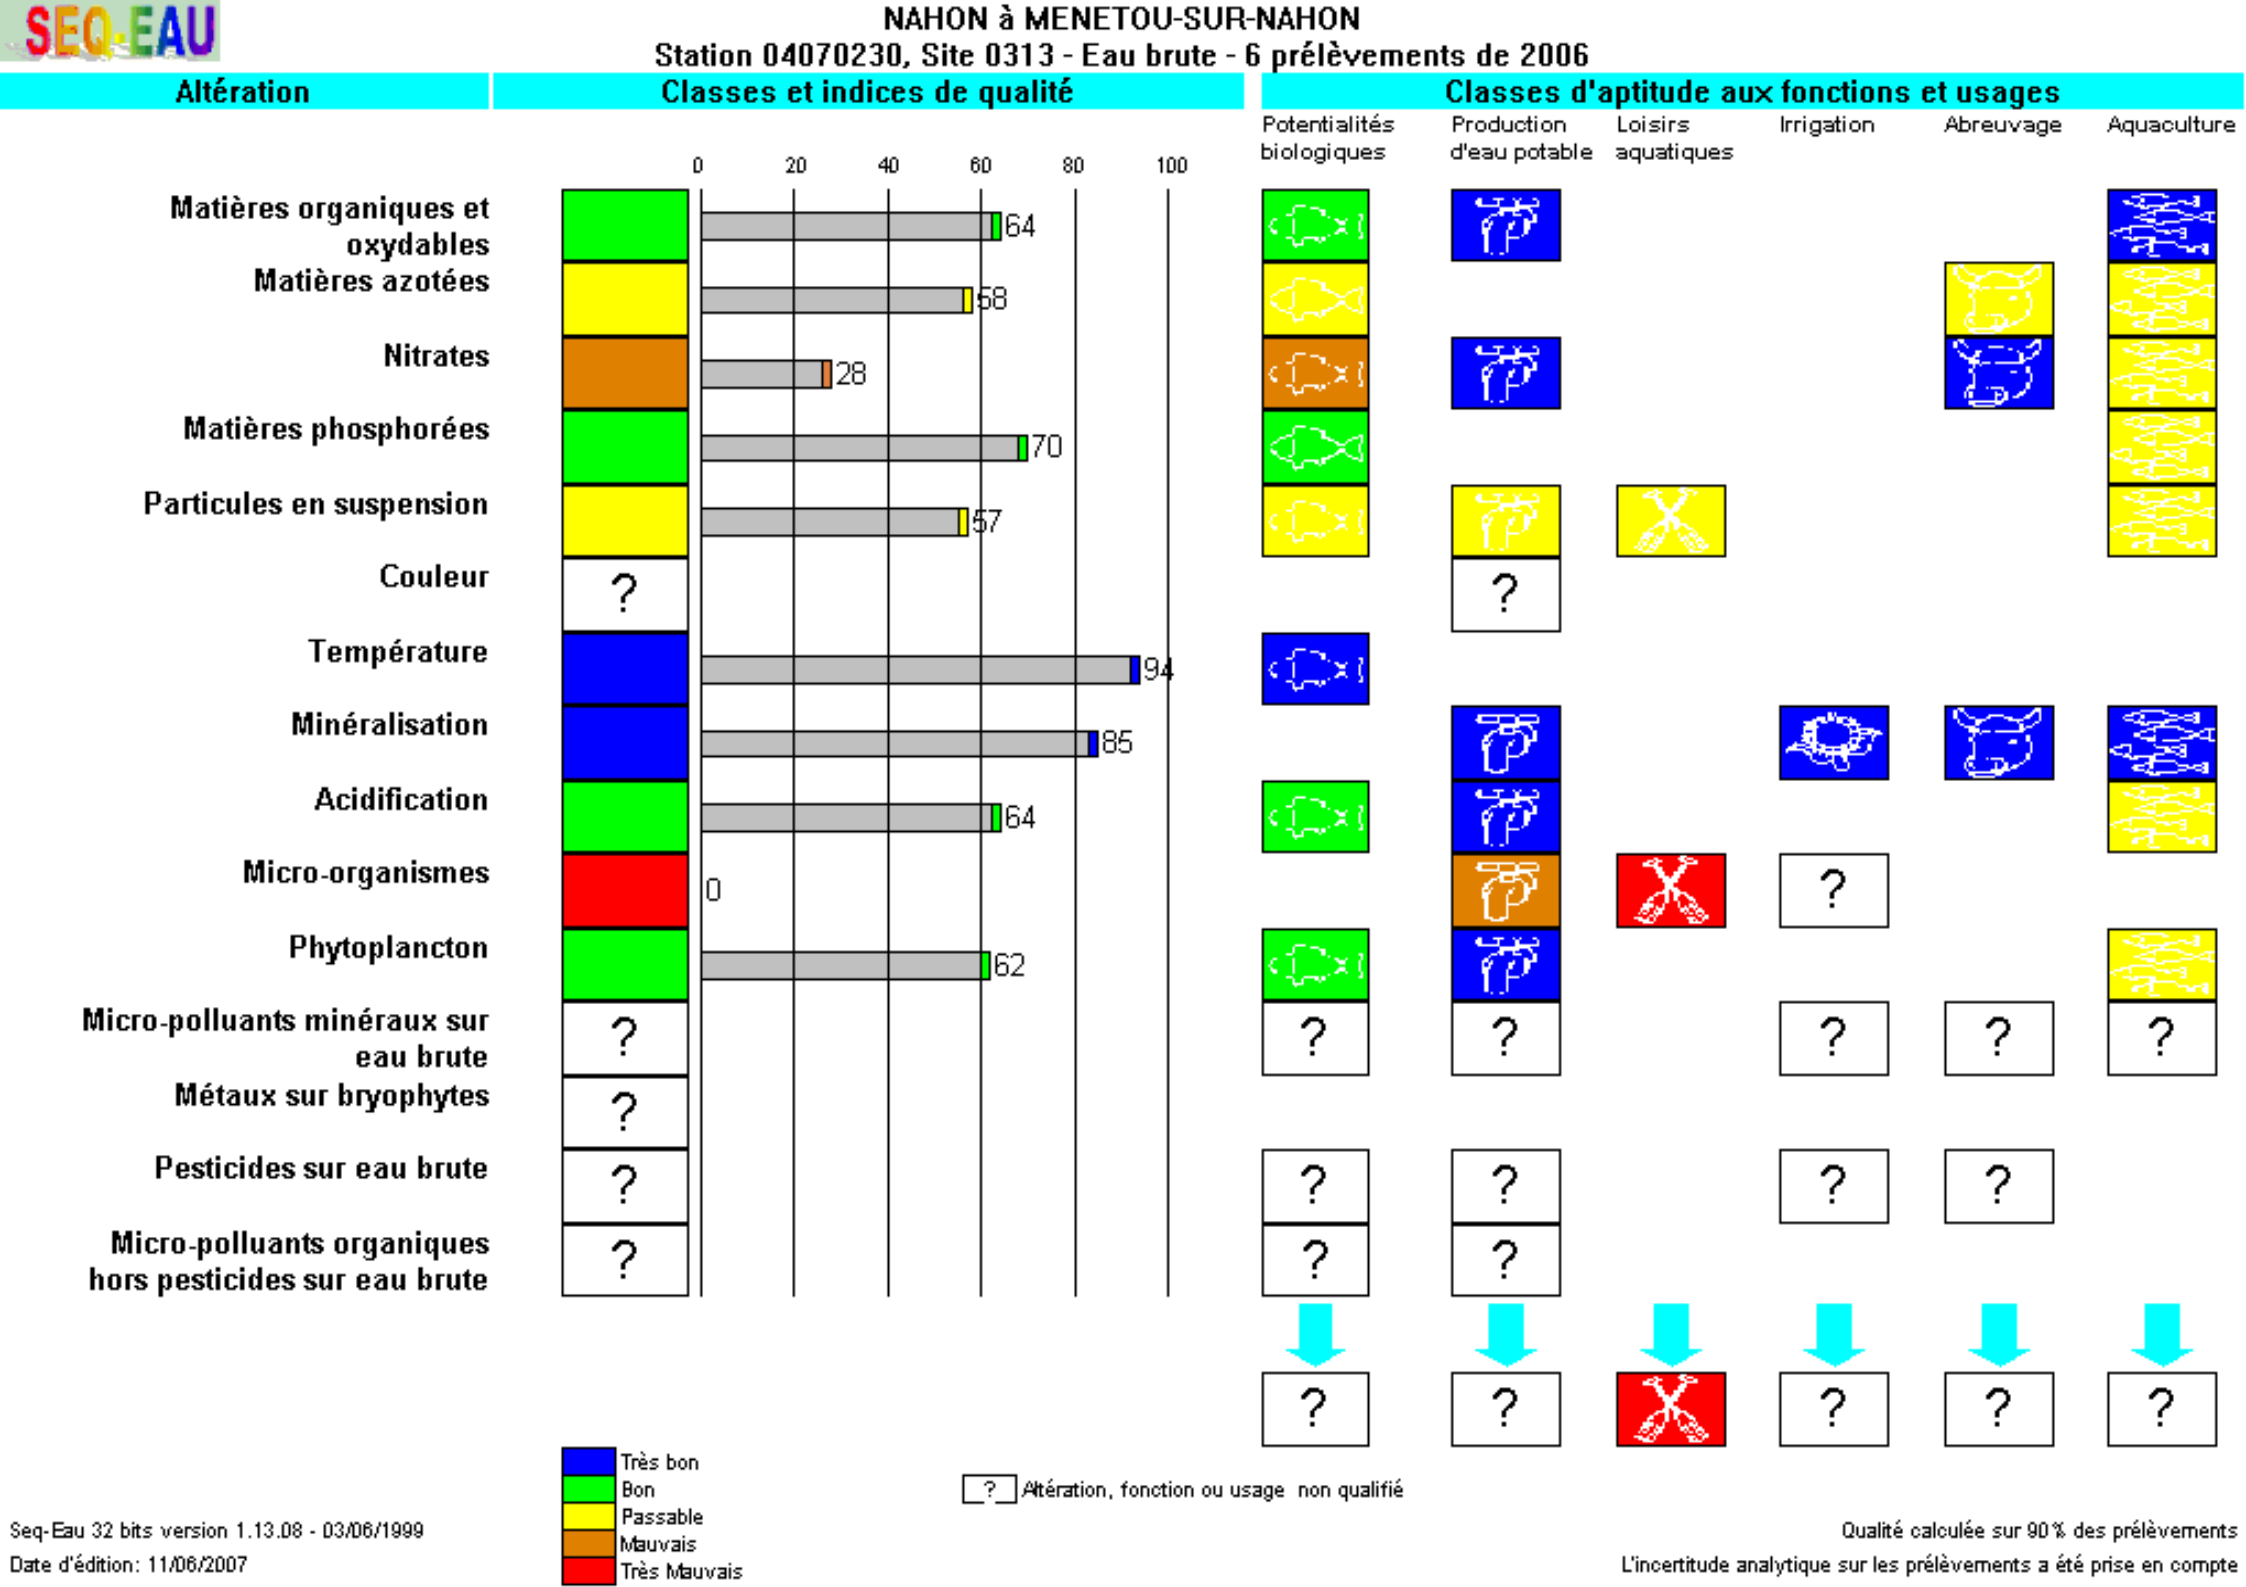


Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999


Date d'édition: 11/06/2007

Qualité calculée sur 90% des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements
L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

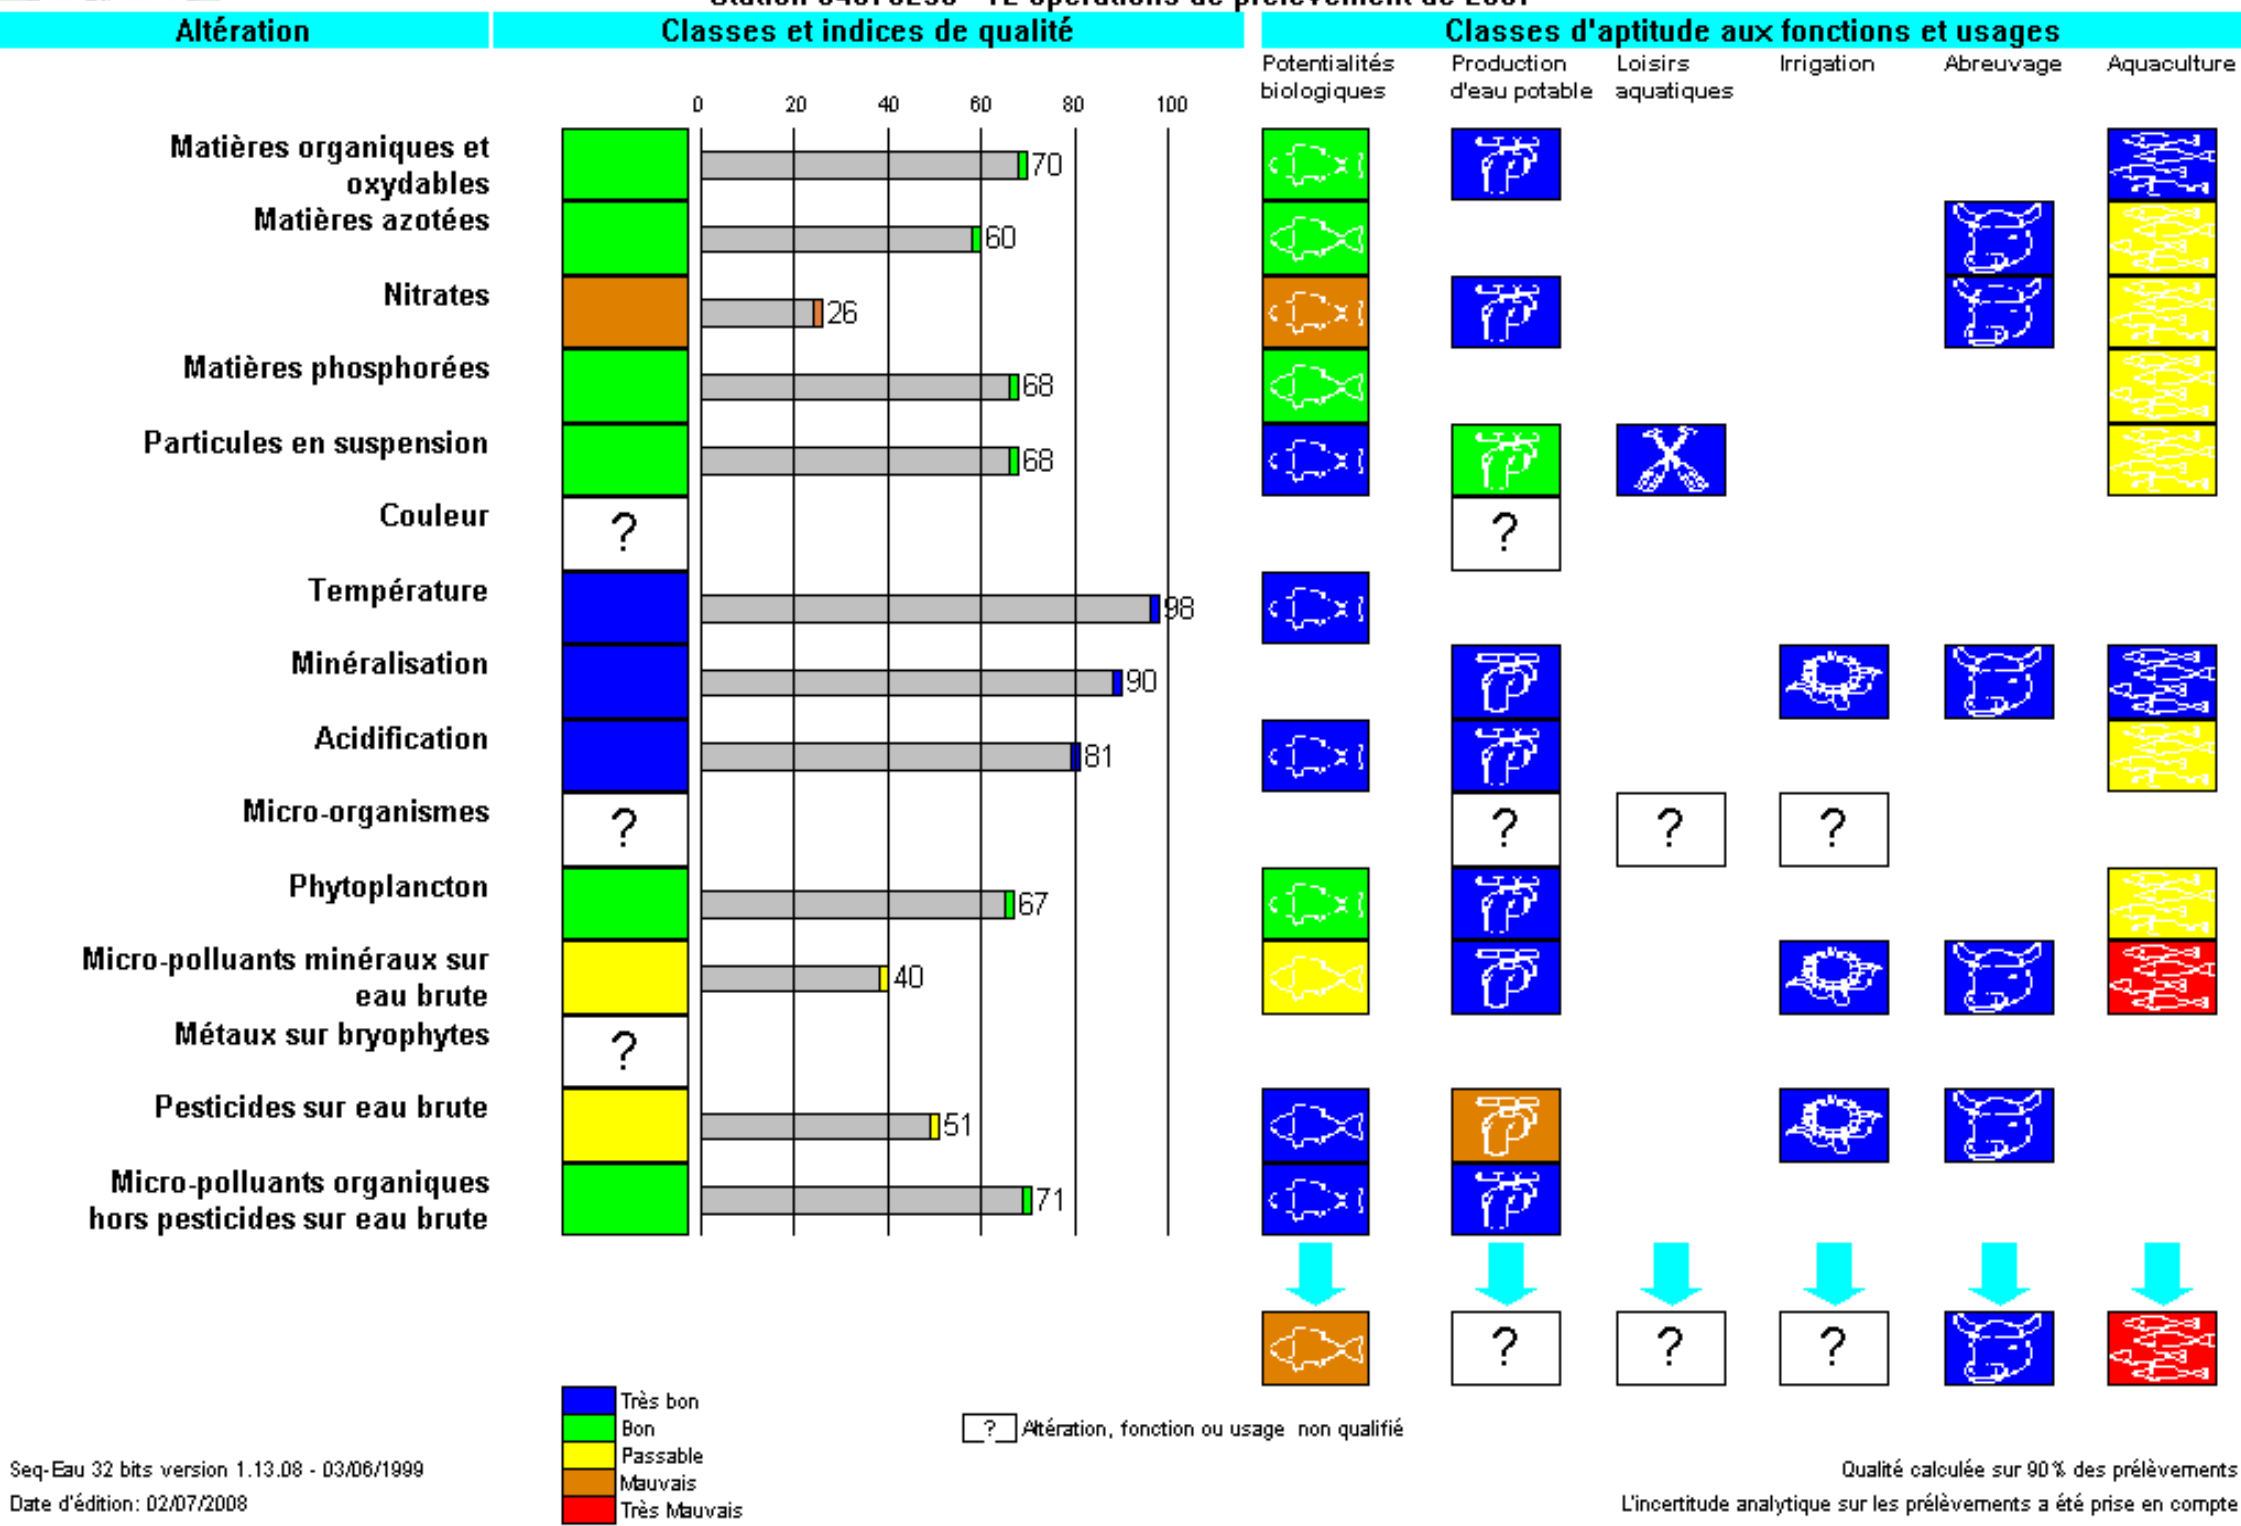

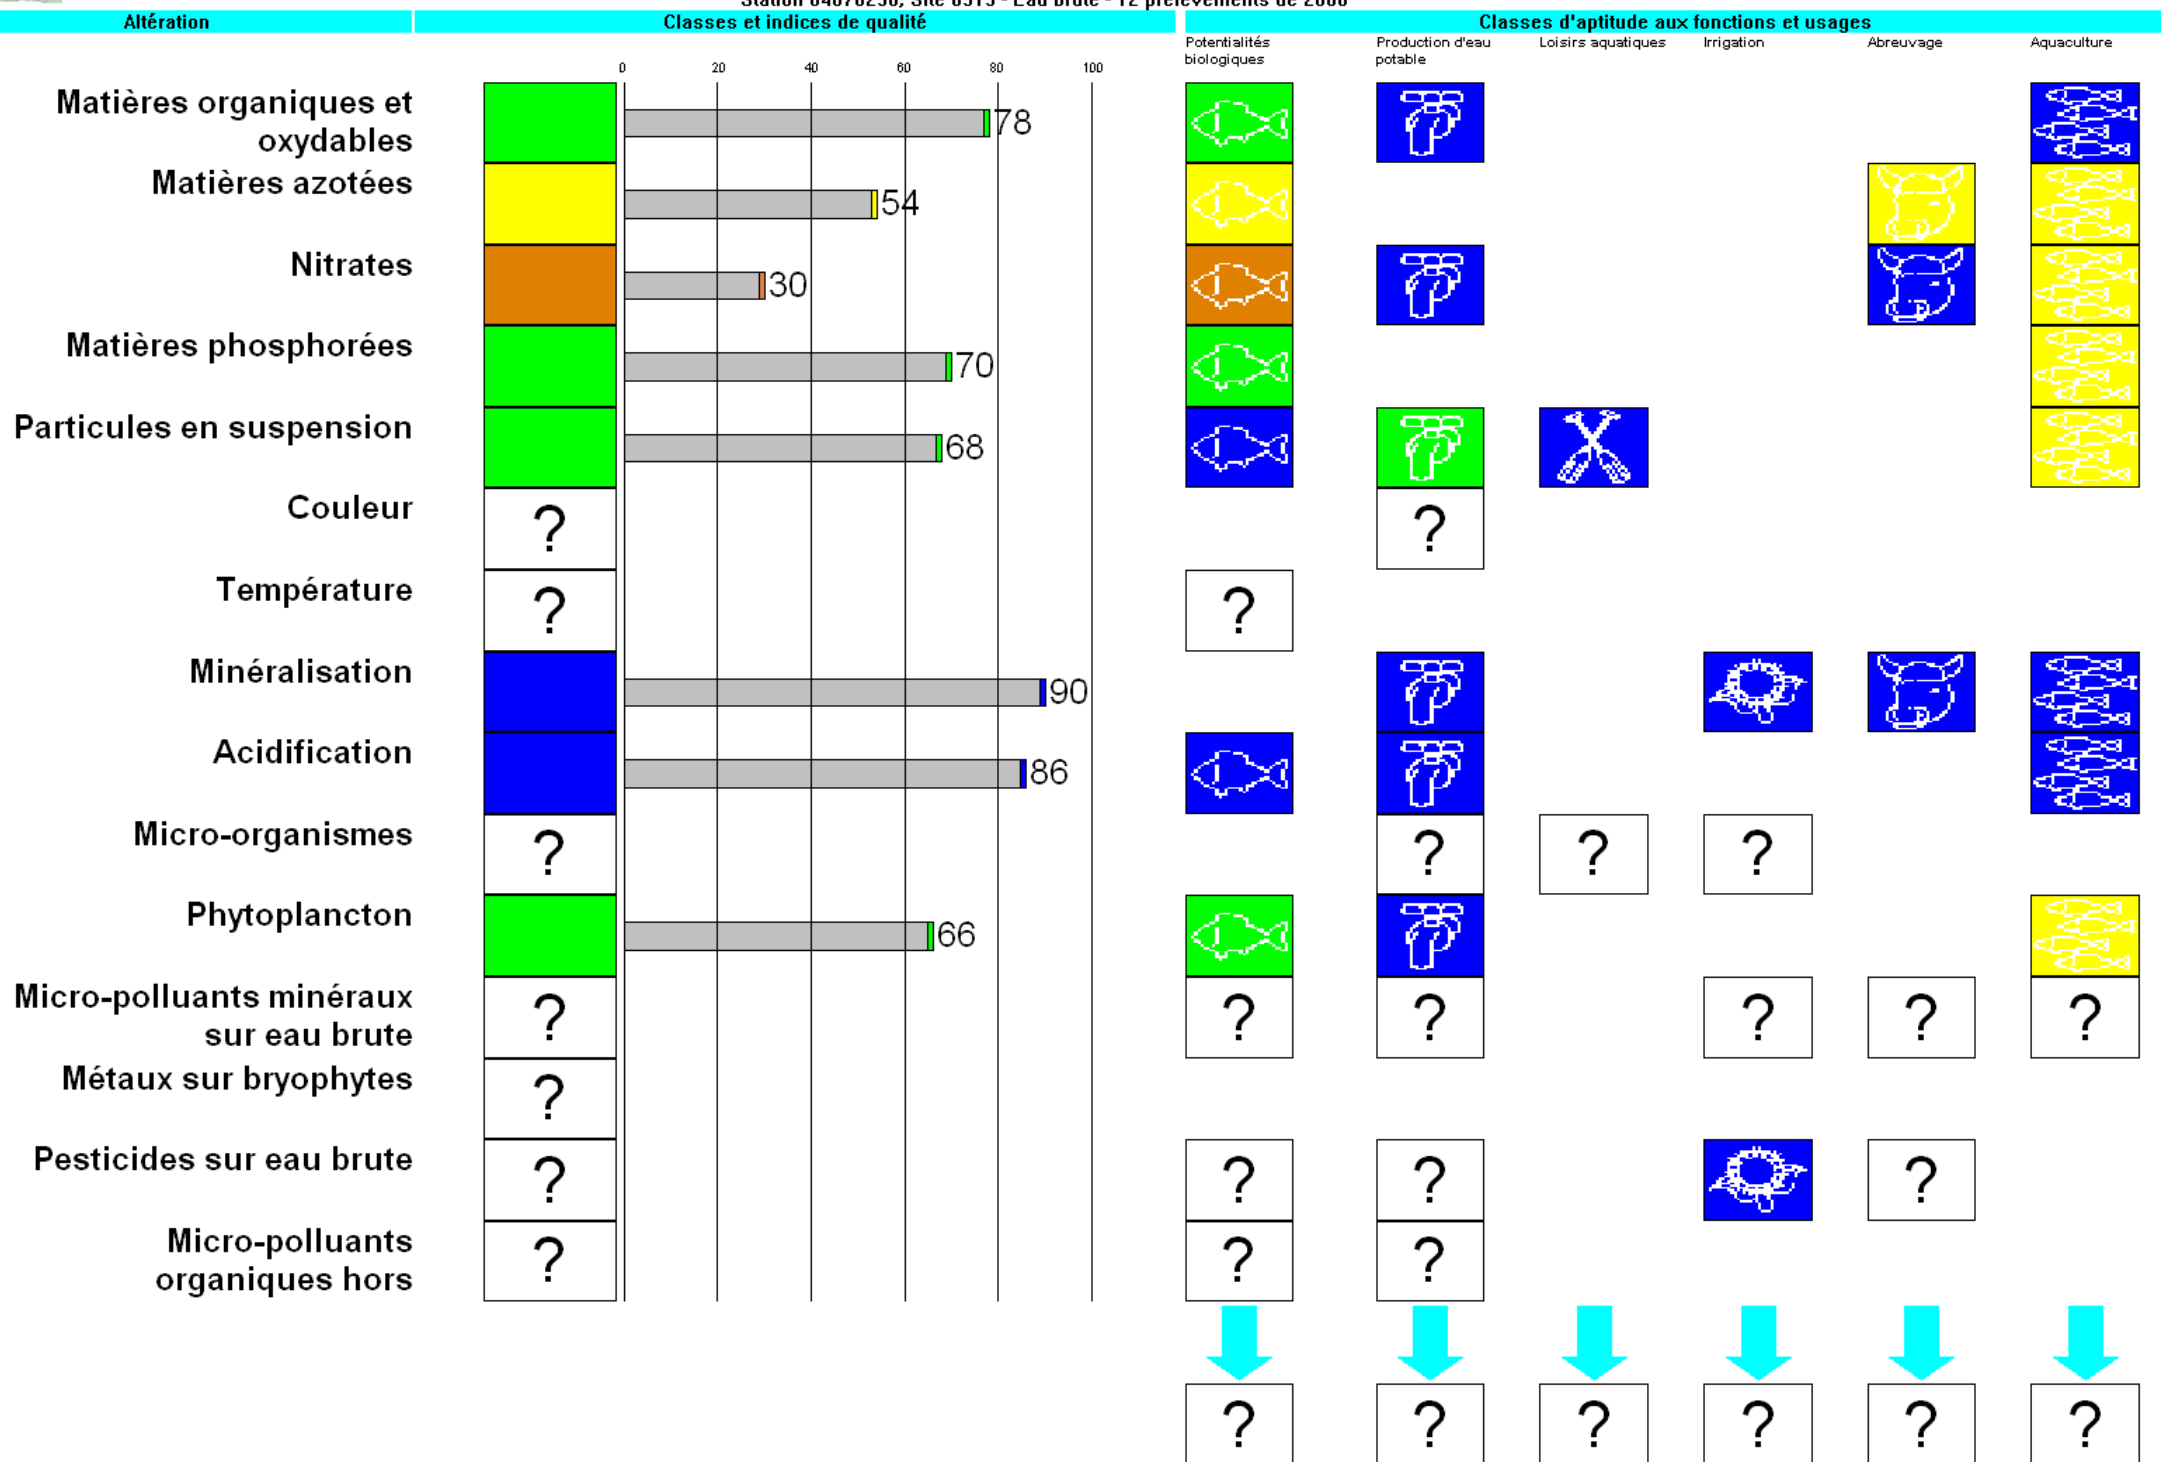

Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié