

Rivière :

BAVET

Station :

04070380

MONTHOU

Commune :

MONTHOU-SUR-CHER (41146)

Localisation :

Aval

Le Moulin du Ru sur la D21

Objectif de qualité :

Catégorie piscicole : 2



Coordonnées géographiques

X (m) Y (m)

Lambert II : 520 045 2 259 969

Lambert 93 : 570 012 6 694 112

Altitude (m) : 63





Qualité des eaux

Station : MONTHOU

Code : 04070380

Cours d'eau : BAVET

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
04/11/2008	09:40		9.0	8.0	633	10.2	87	39	1.1	17	5.3	< 1	0.11	0.23	34.6	0.4	0.18		
10/09/2008	09:30		15.7	8.0	599	8.3	84	28	1.8	11	2.4	< 1	< .05	0.07	28.9	0.28	0.13		
10/07/2008	09:00		16.8	7.9	622	8.1	84	22	1.5	11	2.8	< 1	< .05	0.08	30.3	0.36	0.19		
04/06/2008	09:45		15.1	7.9	538	8.8	88	30	1.6	24	7.4	1	0.06	0.2	23.4	0.24	0.15		
07/05/2008	09:20		15.2	7.8	618	8.6	86	14	1.2	12	4.5	< 1	0.05	0.2	31.9	0.21	0.1		
07/02/2008	09:35		6.4	7.3	401	11.2	91	150	1.8	27	9.8	1.7	0.08	0.06	22.7	0.34	0.42		



Qualité des eaux

Station : MONTHOU

Code : 04070380

Cours d'eau : BAVET

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
14/11/2007	09:35		8.0	7.9	550	10.2	86	6	1	14		< 1	< .05	0.1	25.7	0.26	0.11		
19/09/2007	08:30		13.1	7.9	580	9.7	92	14	1	19		< 1	0.06	0.11	29.8	0.36	0.12		
17/07/2007	09:00		18.5	7.7	505	8.7	93	47	2.4	22		1.1	0.06	0.15	23.5	0.37	0.21		
13/06/2007	09:50		17.8	7.7	625	9.8	103	34	1	17		< 1	< .05	0.15	24.9	0.32	0.19		
15/05/2007	09:00		13.8	7.9	628	8.6	83	22	1.2	24		< 1	0.1	0.21	28.3	0.3	0.14		
12/02/2007	09:30		8.9	8.3	420	11.5	100	140	3.4	38		2	0.14	0.12	24.7	0.4	0.39		
16/11/2006	09:20		11.2	7.9	505	11.8	108	6	1.3	13		< 1	0.05	0.11	22.9	0.29	0.15		
20/09/2006	09:20		15.8	7.9	620	8.3	84	32	1.2	21		< 1	0.05	0.09	21.2	0.22	0.12		
25/07/2006	09:00		20.6	7.9	590	6.1	68	32	1.1	14		< 1	0.07	0.13	19.3	0.36	0.17		
29/06/2006	11:30		18.6	8.0	595	6.9	74	33	2.8	19		< 1	< .05	0.1	22.3	0.27	0.17		
22/05/2006	09:30		15.0	7.9	613	7.6	75	35	< 1	14		< 1	0.05	0.27	26.7	0.3	0.16		
22/02/2006	10:20		6.6	7.9	656	11.5	94	24	2.1	23		< 1	0.13	0.17	35	0.23	0.14		
09/11/2005	11:15		11.0	7.8	665	11.9	108	22	< 1	31		< 1	0.06	0.12	23.4	0.08	0.13		
15/09/2005	10:00		16.8	7.9	600	7.4	76	36	1.7	< 10		< 1	0.05	0.08	18.9	0.02	0.12		
26/07/2005	10:55		19.0	7.9	565	9.5	103	35	3.8	28		< 1	0.06	0.1	17.1	0.03	0.13		
27/06/2005	10:00		22.8	7.8	570	6.8	79	24	1.8	21		< 1	0.1	0.17	16.4	0.08	0.14		
25/05/2005	08:00		15.0	7.7	612	7.3	72	28	1.6	13		< 1	< .05	0.17	22.3	0.03	0.1		
21/02/2005	12:50		5.5	7.8	681	12.6	101	10	1.4	< 10		< 1	0.12	0.11	35.4	0.05	0.08		
16/11/2004	09:30		8.9	7.7	585	10.1	87	10	< 1	< 10		< 1	< .05	0.17	31.6	0.06	0.1		
20/09/2004	08:45		14.1	7.8	635	8.9	87	18	1.5	15		< 1	< .05	0.06	26.5	0.03	0.07		
15/07/2004	09:20		17.0	7.7	590	8.5	88	18	3.2	16		< 1	< .05	0.12	25.3	0.02	0.09		
08/06/2004	08:50		18.5	7.9	594	8.2	88	29	2	< 10		< 1	< 1	0.12	0.21	0.06	0.12		
17/05/2004	15:25		17.5	8.2	633	11.9	124	11	< 1	17		< 1	< .05	0.26	31.3	0.04	0.09		
23/02/2004	12:50		5.0	8.0	520	9.4	74	66	8	55		1.7	1.28	0.16	36.2	0.65	0.4		
17/11/2003	10:05		7.6	7.9	660	11.8	99	10	1	< 10		2.2	0.06	0.18	31.1	0.22	0.12		
22/09/2003	12:45		17.6	7.6	615	9.3	98	25	2	< 10		< 1	< .05	0.09	31.5	0.19	0.13		
15/07/2003	13:00		21.8	7.9	605	9.2	105	18	1	< 10		< 1	0.06	0.13	27.4	0.1	0.08		
16/06/2003	09:55		20.7	8.0	610	8.1	90	18	3	12		< 1	0.09	0.21	28.6	0.13	0.11		
20/05/2003	13:50		14.0	8.1	625	9.7	106	24	1	13		< 1	0.18	0.47	33.2	0.23	0.13		




Qualité des eaux


Station : MONTHOU


Code : 04070380

Cours d'eau : BAVET


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
13/02/2003	10:00		5.4	7.8	575	12.5	99	26	1	22		< 1	0.08	0.06	31.4	0.19	0.11		
06/11/2002	09:45		8.9	7.8	700	10.8	90	31	2	< 30		< 1	0.17	0.34	32.2	0.32	0.2		
10/09/2002	14:15		14.8	7.7	615	10.4	103	14	< 1	39		< 1	< .05	0.12	30.6	0.19	0.13		
22/07/2002	14:35		19.6	7.9	635	10.6	116	14	2	< 30		< 1	< .05	0.1	32.8	0.14	0.11		
19/06/2002	13:50		19.1	7.8	595	9.4	102	28	1	< 30		< 1	0.1		30.8	0.24	0.12		
06/05/2002	13:10		11.3	7.9	510	12.1	111	14	4	< 30		< 1	0.05	0.23	38.1	0.07	0.07		
27/02/2002	13:00		10.4	7.8	435	11.1	100	140	3	31		1.5	0.1	0.09	23.8	0.26	0.31		
21/11/2001	09:40		5.8	7.9	695	10.9	87	9	< 1	< 30		< 1	< .05	0.15	37.7	0.2	0.1		
01/10/2001	14:40		16.9	7.9	650	10.4	106	28	3	< 30		< 1	< .05	0.08	32.4	0.07	0.09		
23/07/2001	14:30		19.0	7.8	640	9.4	102	24	2	< 30		< 1	0.06	0.15	37.5	0.19	0.11		
20/06/2001	13:45		17.5	7.9	650	10.0	105	23	2	30		< 1	< .05	0.17	36.8	0.06	0.09		
28/05/2001	14:20		19.3	8.0	645	10.1	110	15	1	< 30		< 1	< .05	0.19	38.5	0.13	0.07		
19/02/2001	15:10		5.2	8.1	615	11.4	90	21	2	< 30		< 1	0.05	0.11	41.3	0.17	< .1		
19/02/2001	00:00		5.2	8.1	615		90	21	2	< 30		< 1	0.05	0.11	41.3	0.17	< .1		
15/11/2000	10:00		9.7	7.5		9.8	86	34	2	< 30		< 1	0.05		34.1	0.29	0.18		
19/09/2000	14:50		15.4	7.8		8.3	83	35	4	< 30		< 1	< .05		30.2	0.15	0.18		
27/07/2000	08:30		17.8	7.8		8.2	86	45	2	30		< 1	< .05		30.2	0.28	0.2		
06/06/2000	13:00		15.4	7.8		9.0	90	26	2	< 30		< 1	0.11		36.4	0.29	0.19		
09/05/2000	15:30		18.8	8.1		9.1	97	22	1	< 30		< 1	< .05		34.7	0.14	< .05		
03/02/2000	13:10		7.0	7.8		12.0	99	34	2	< 30		< 1	0.23		43	0.4	0.19		

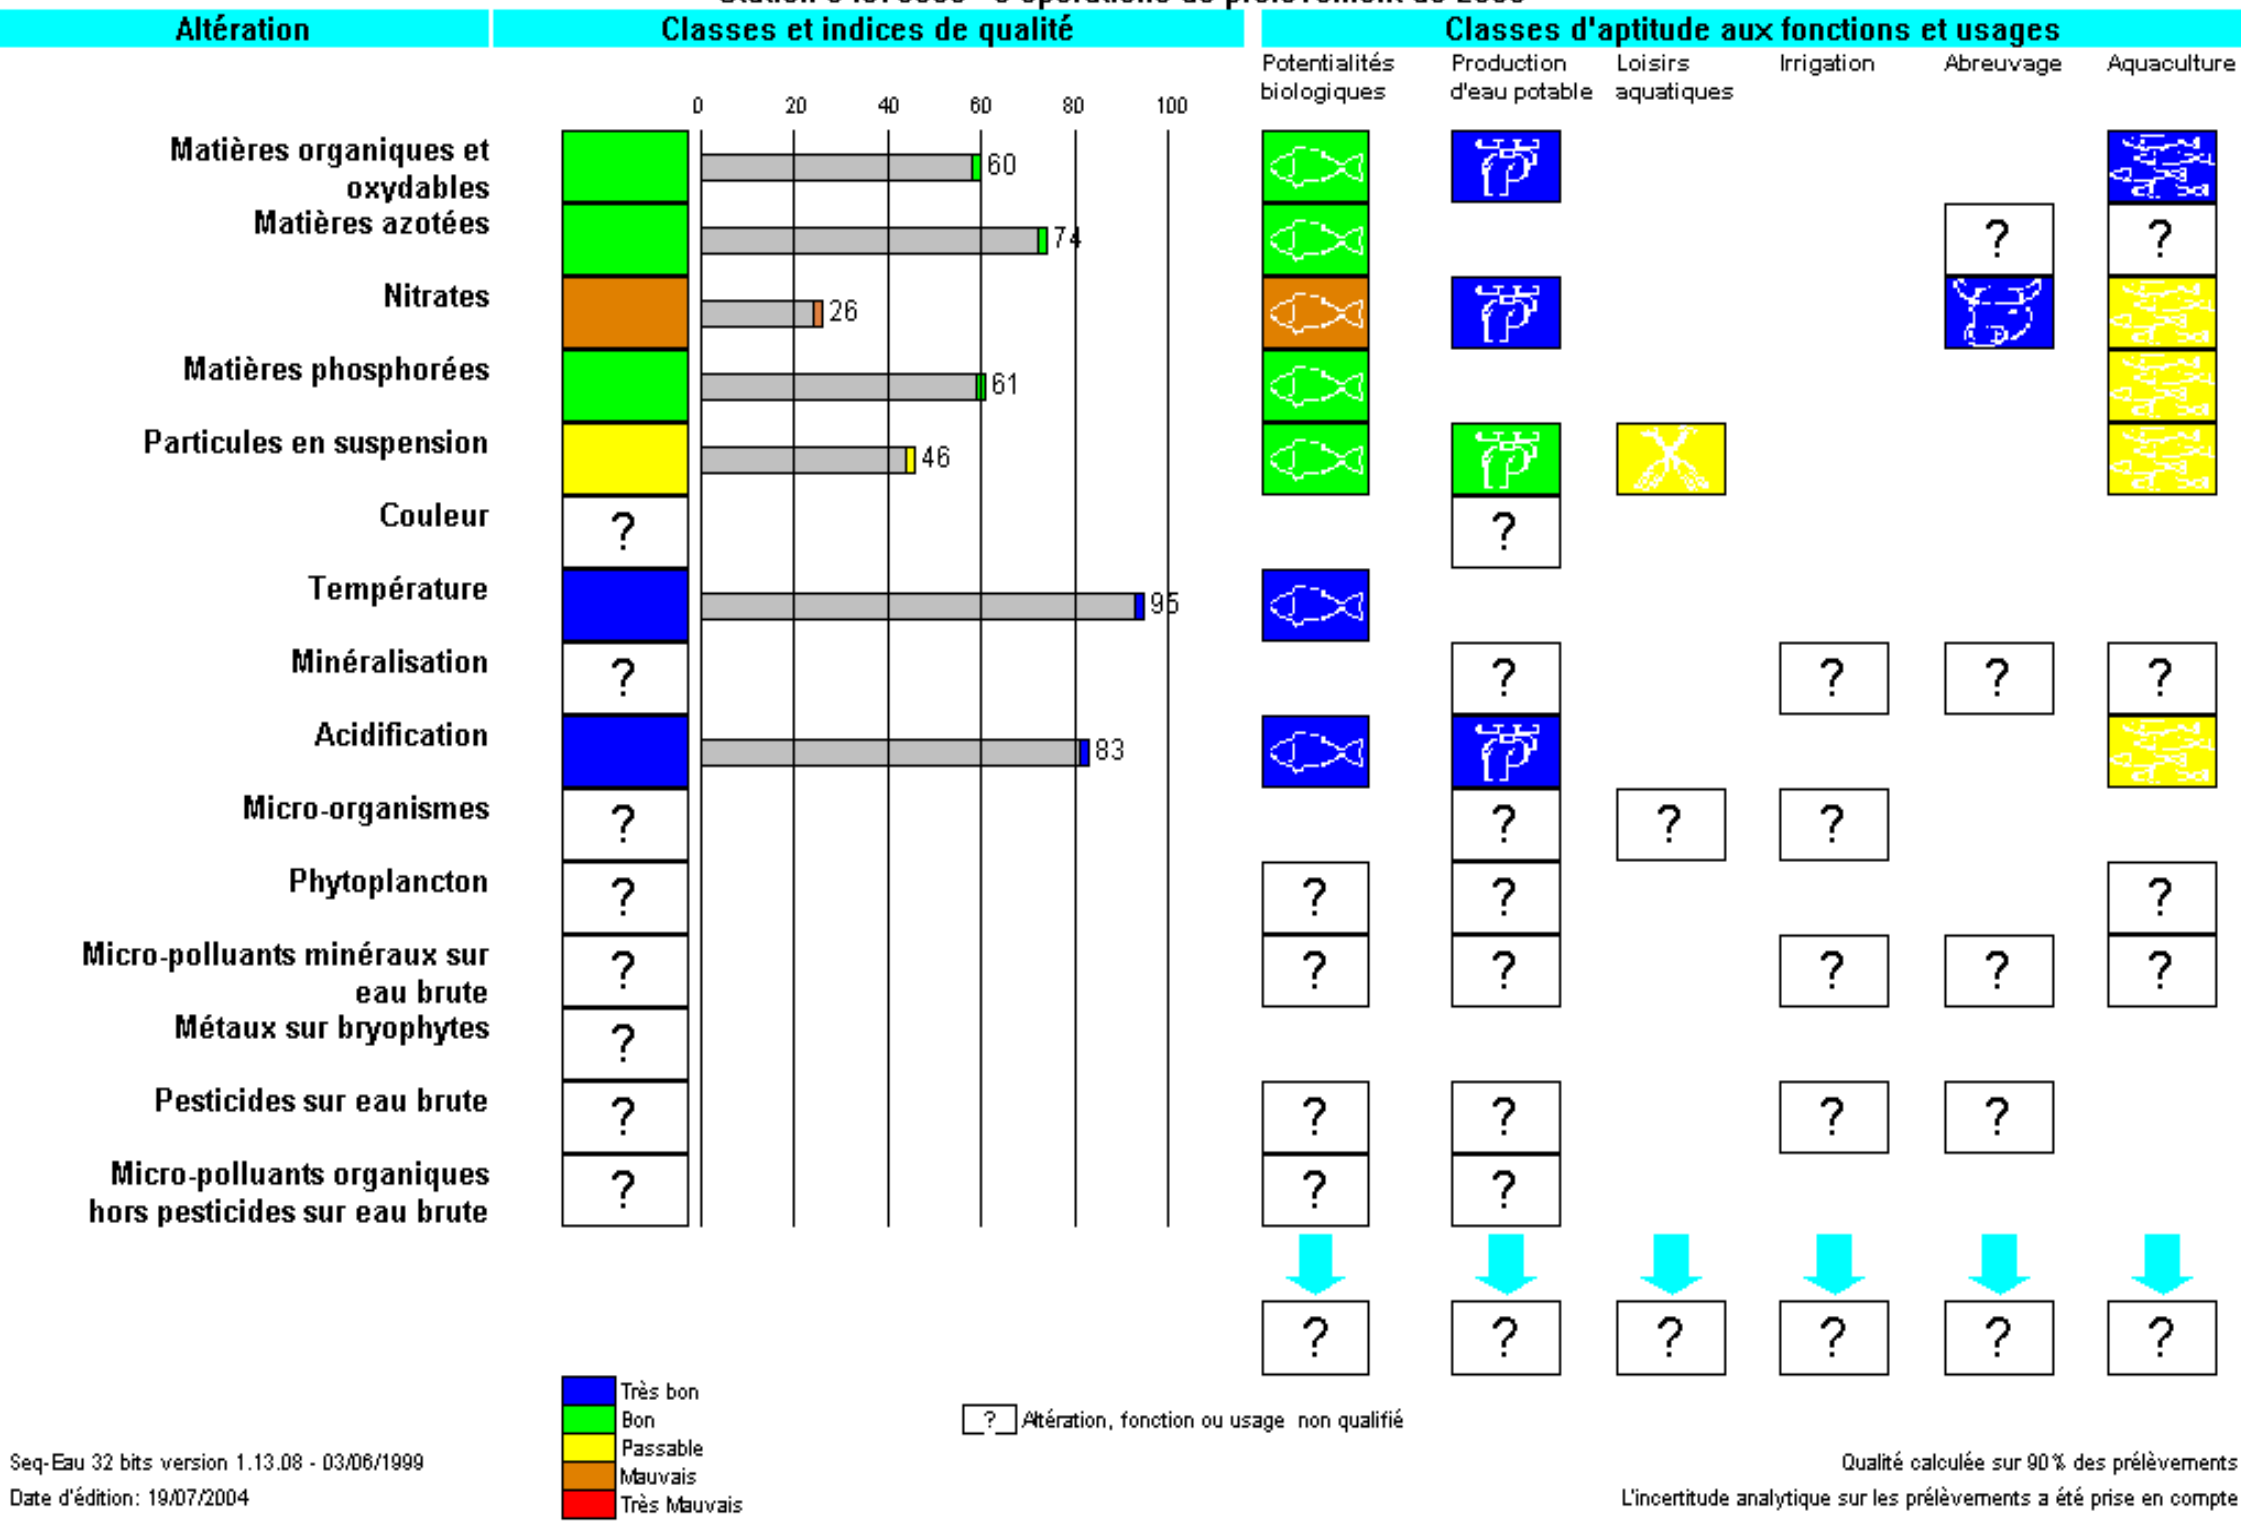


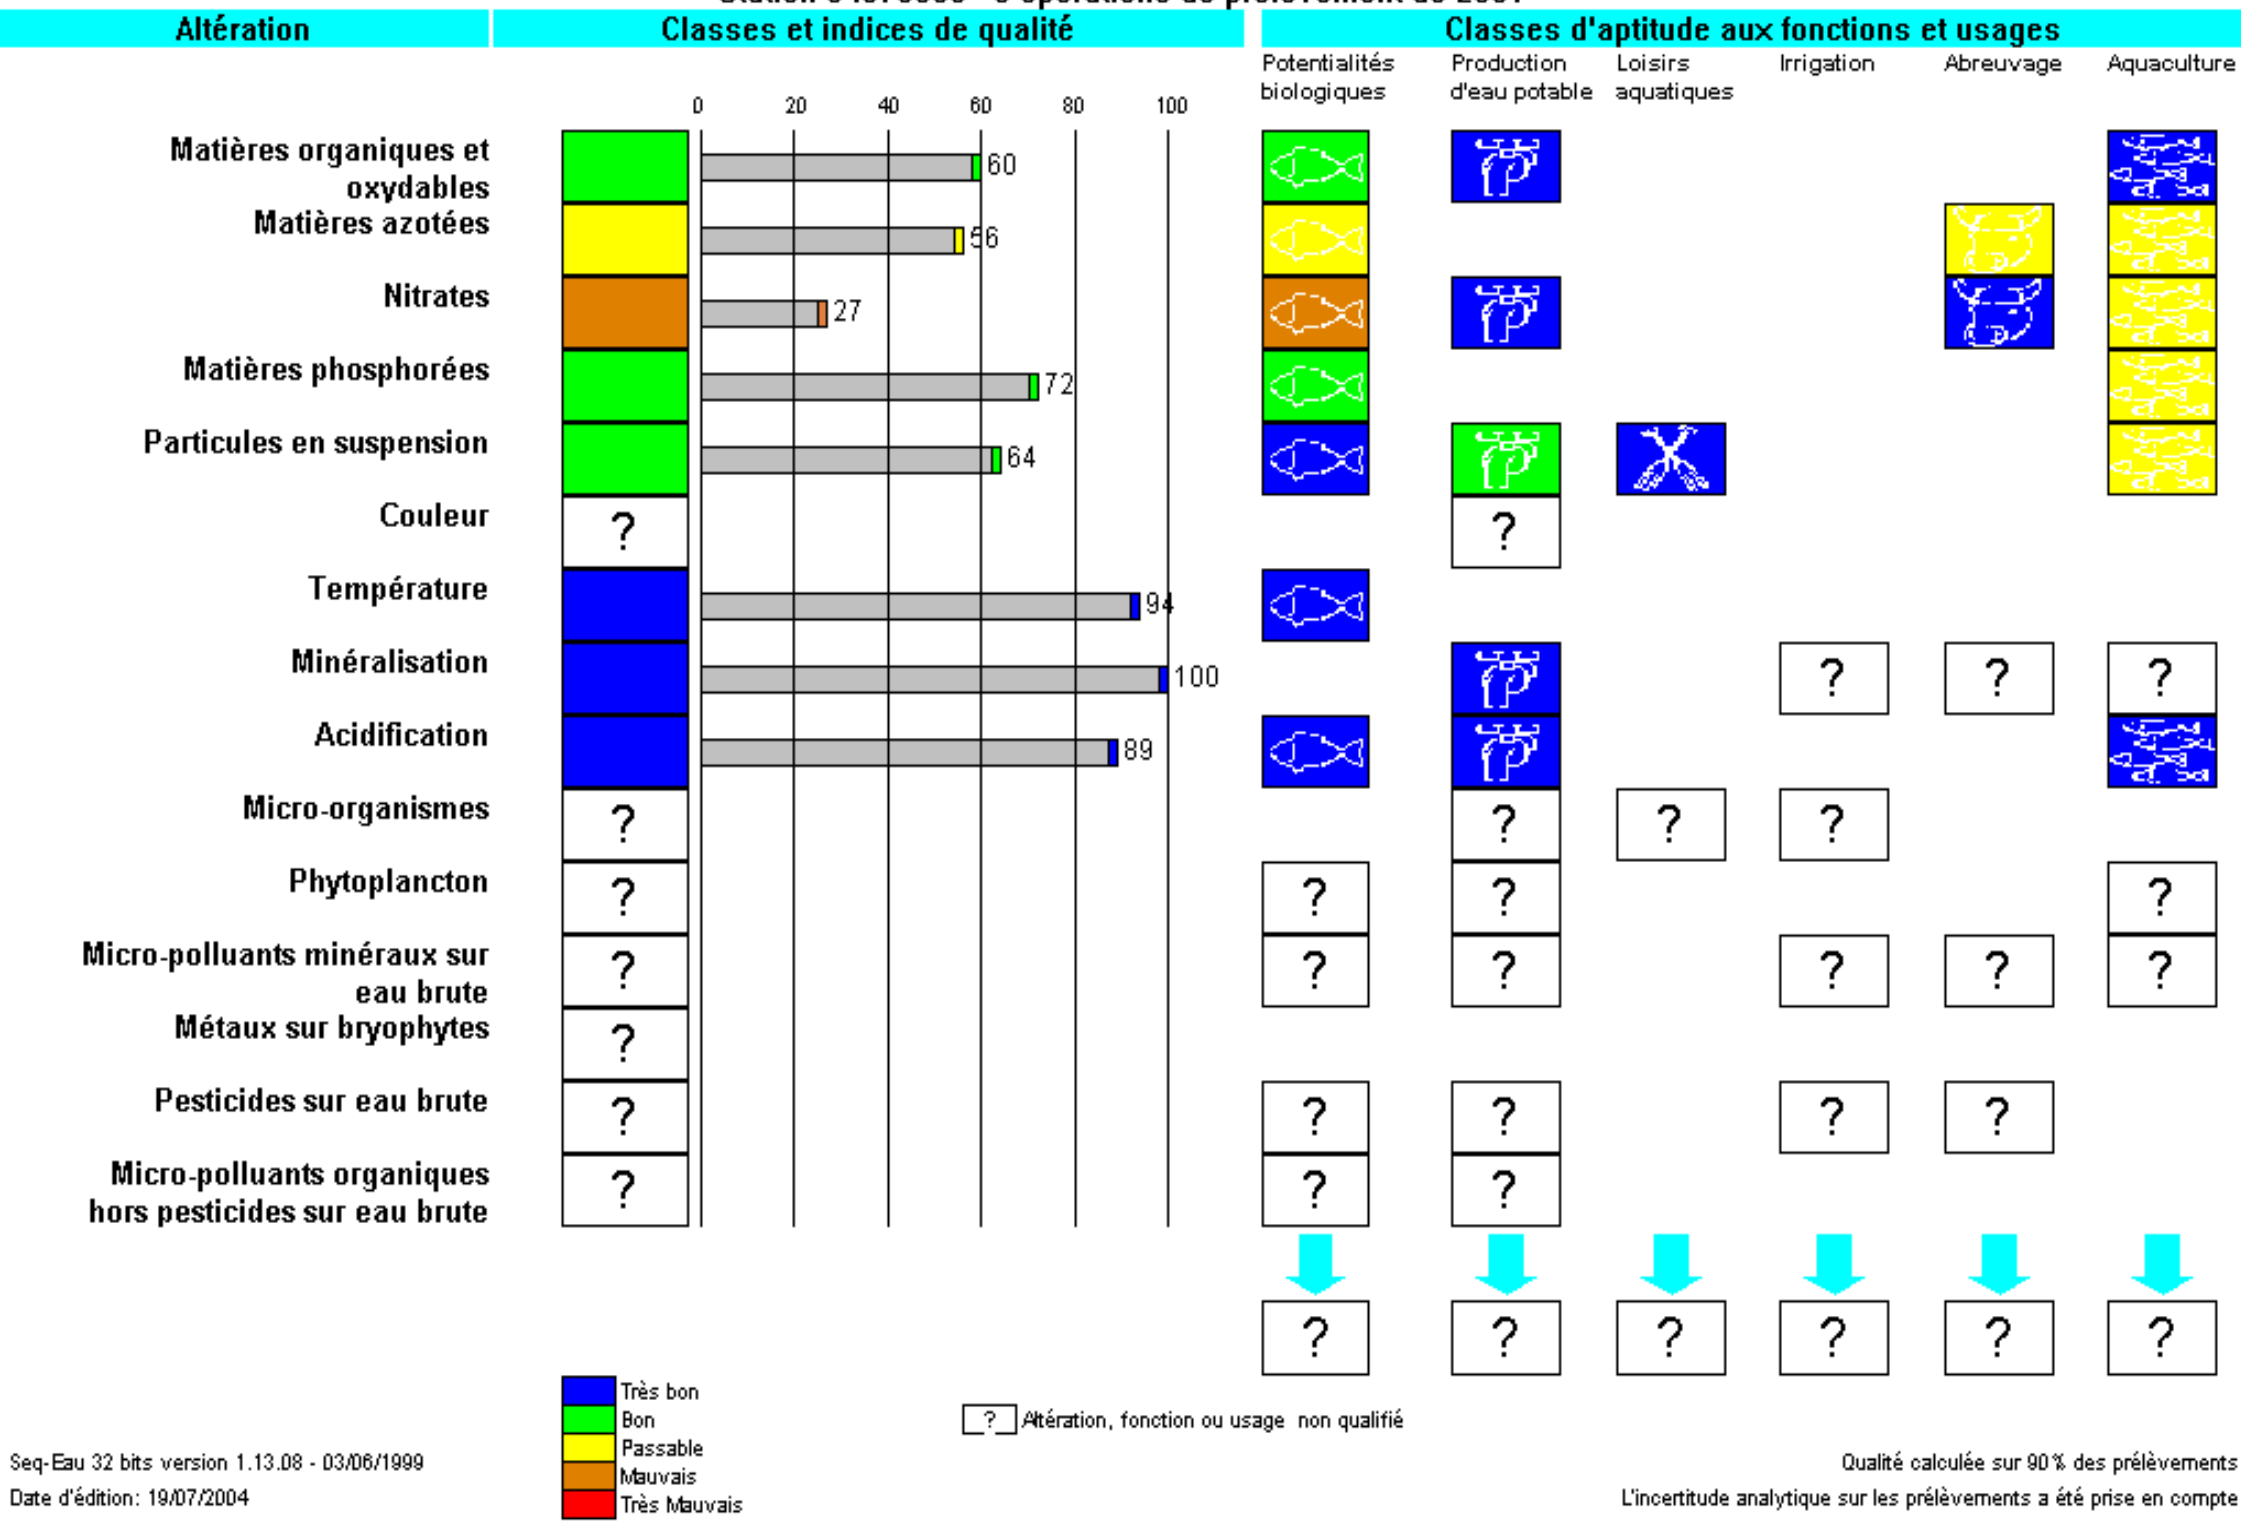


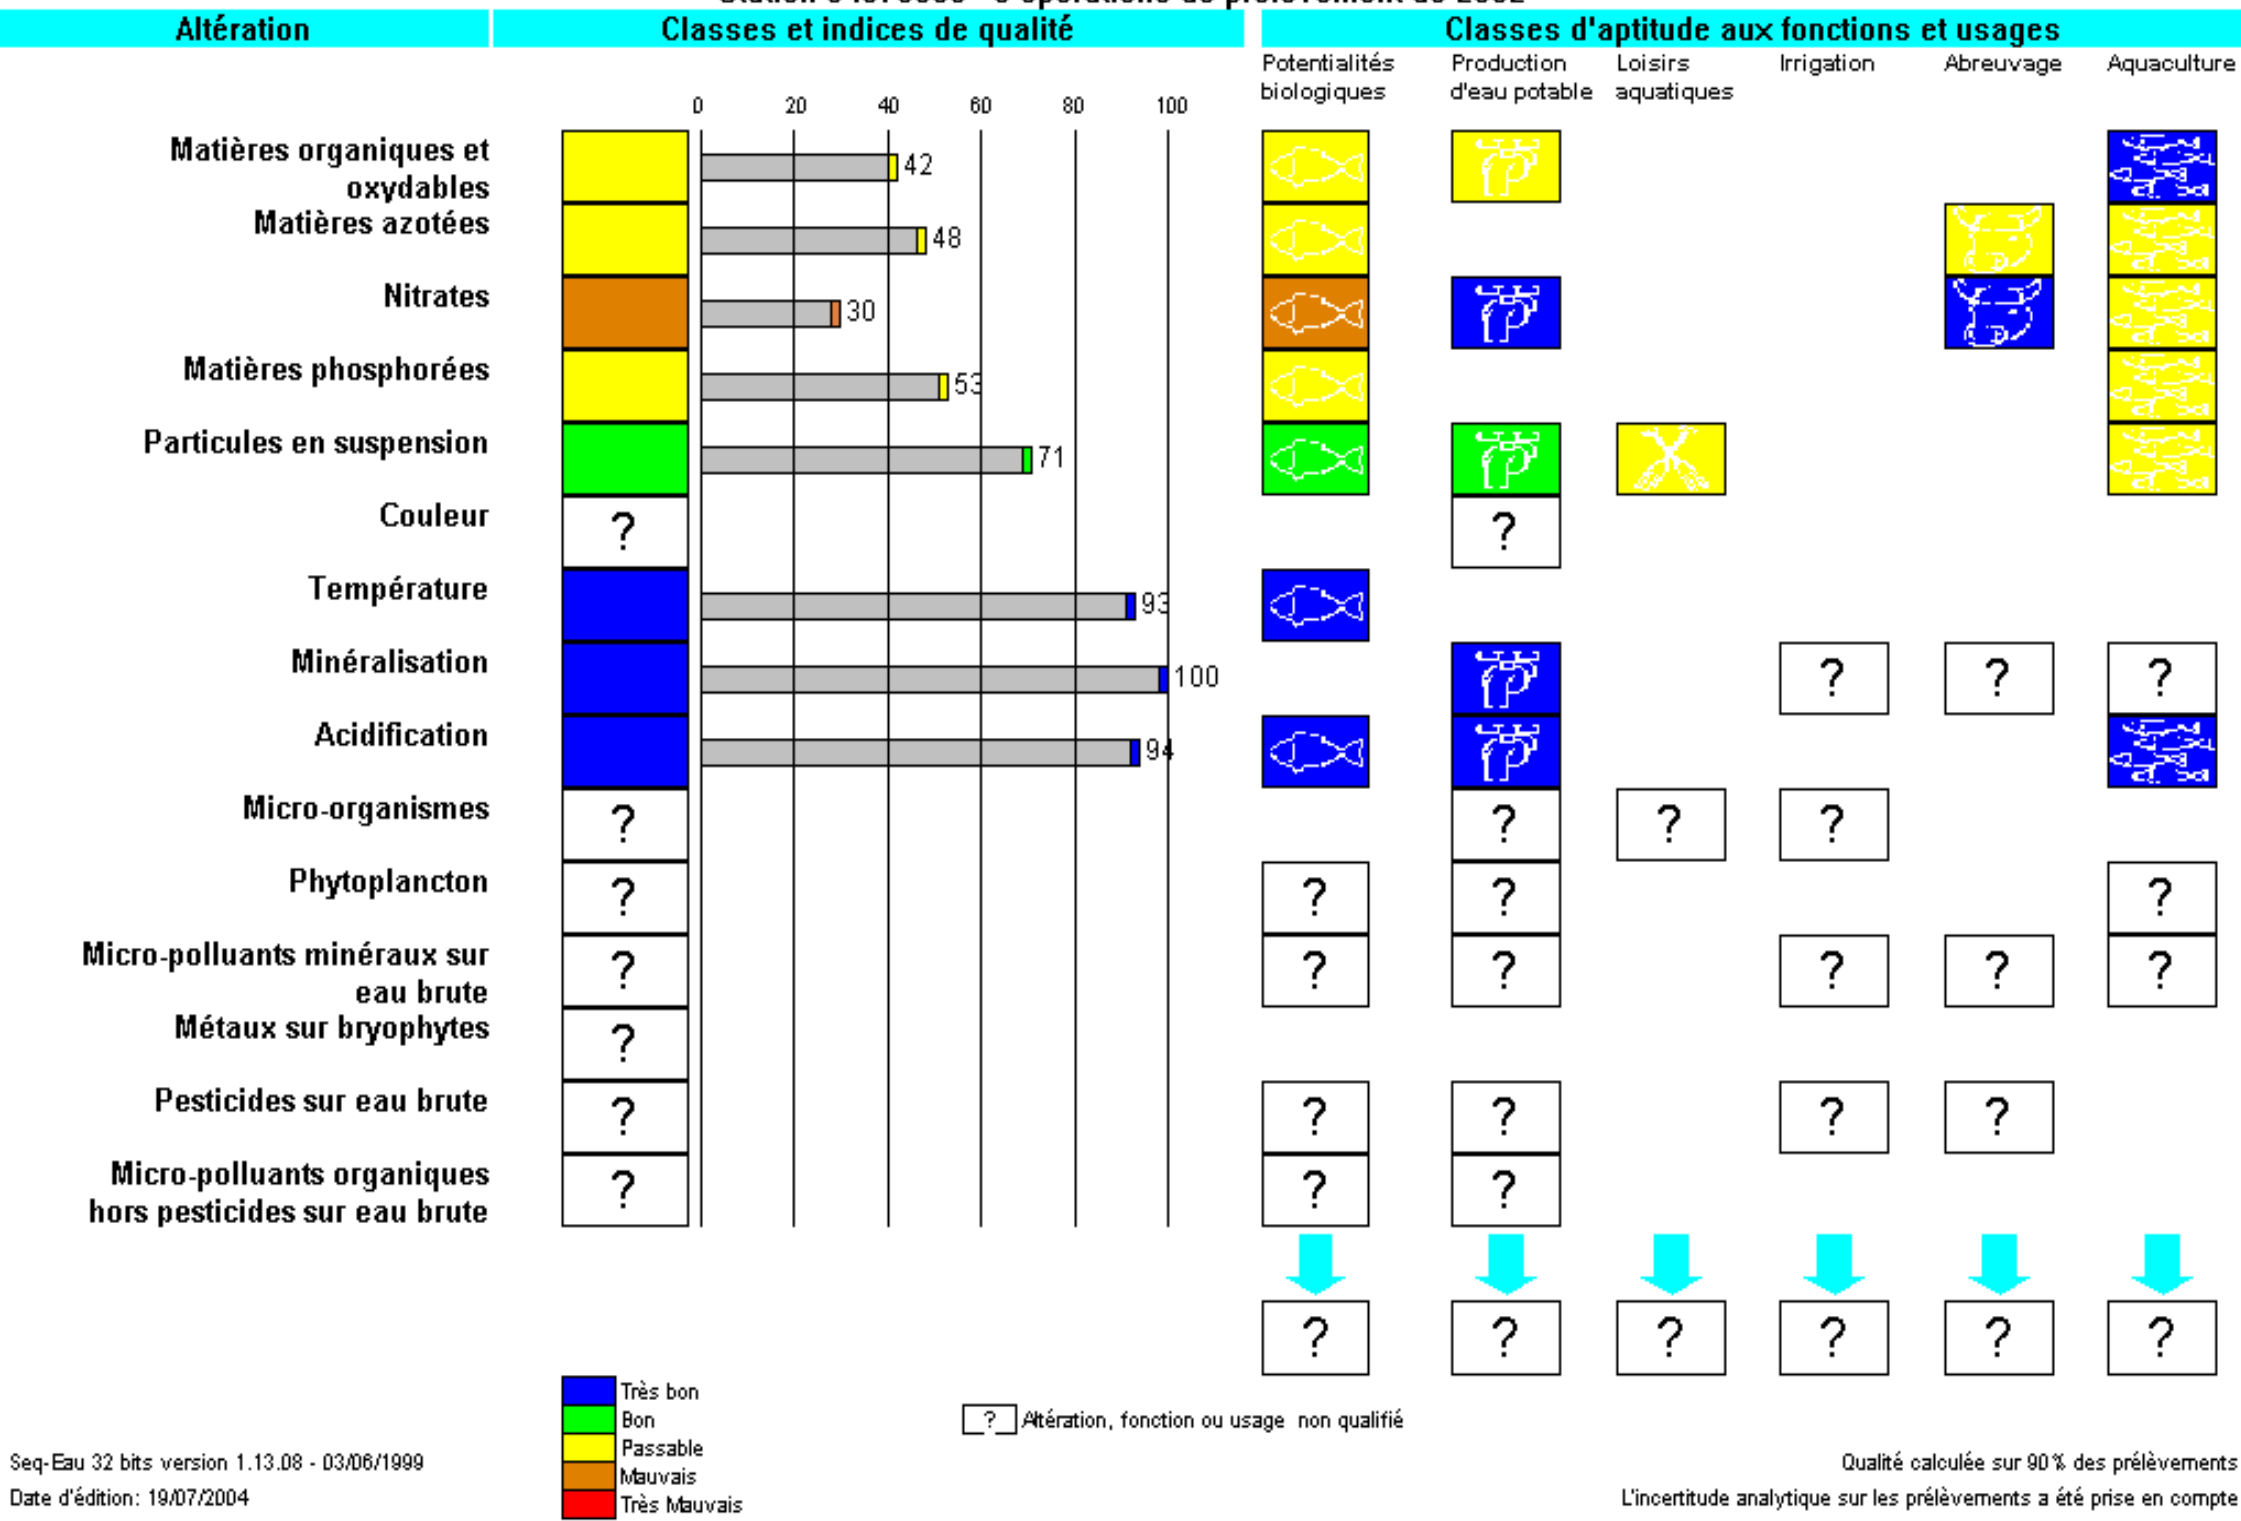


Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999
Date d'édition: 21/07/2004

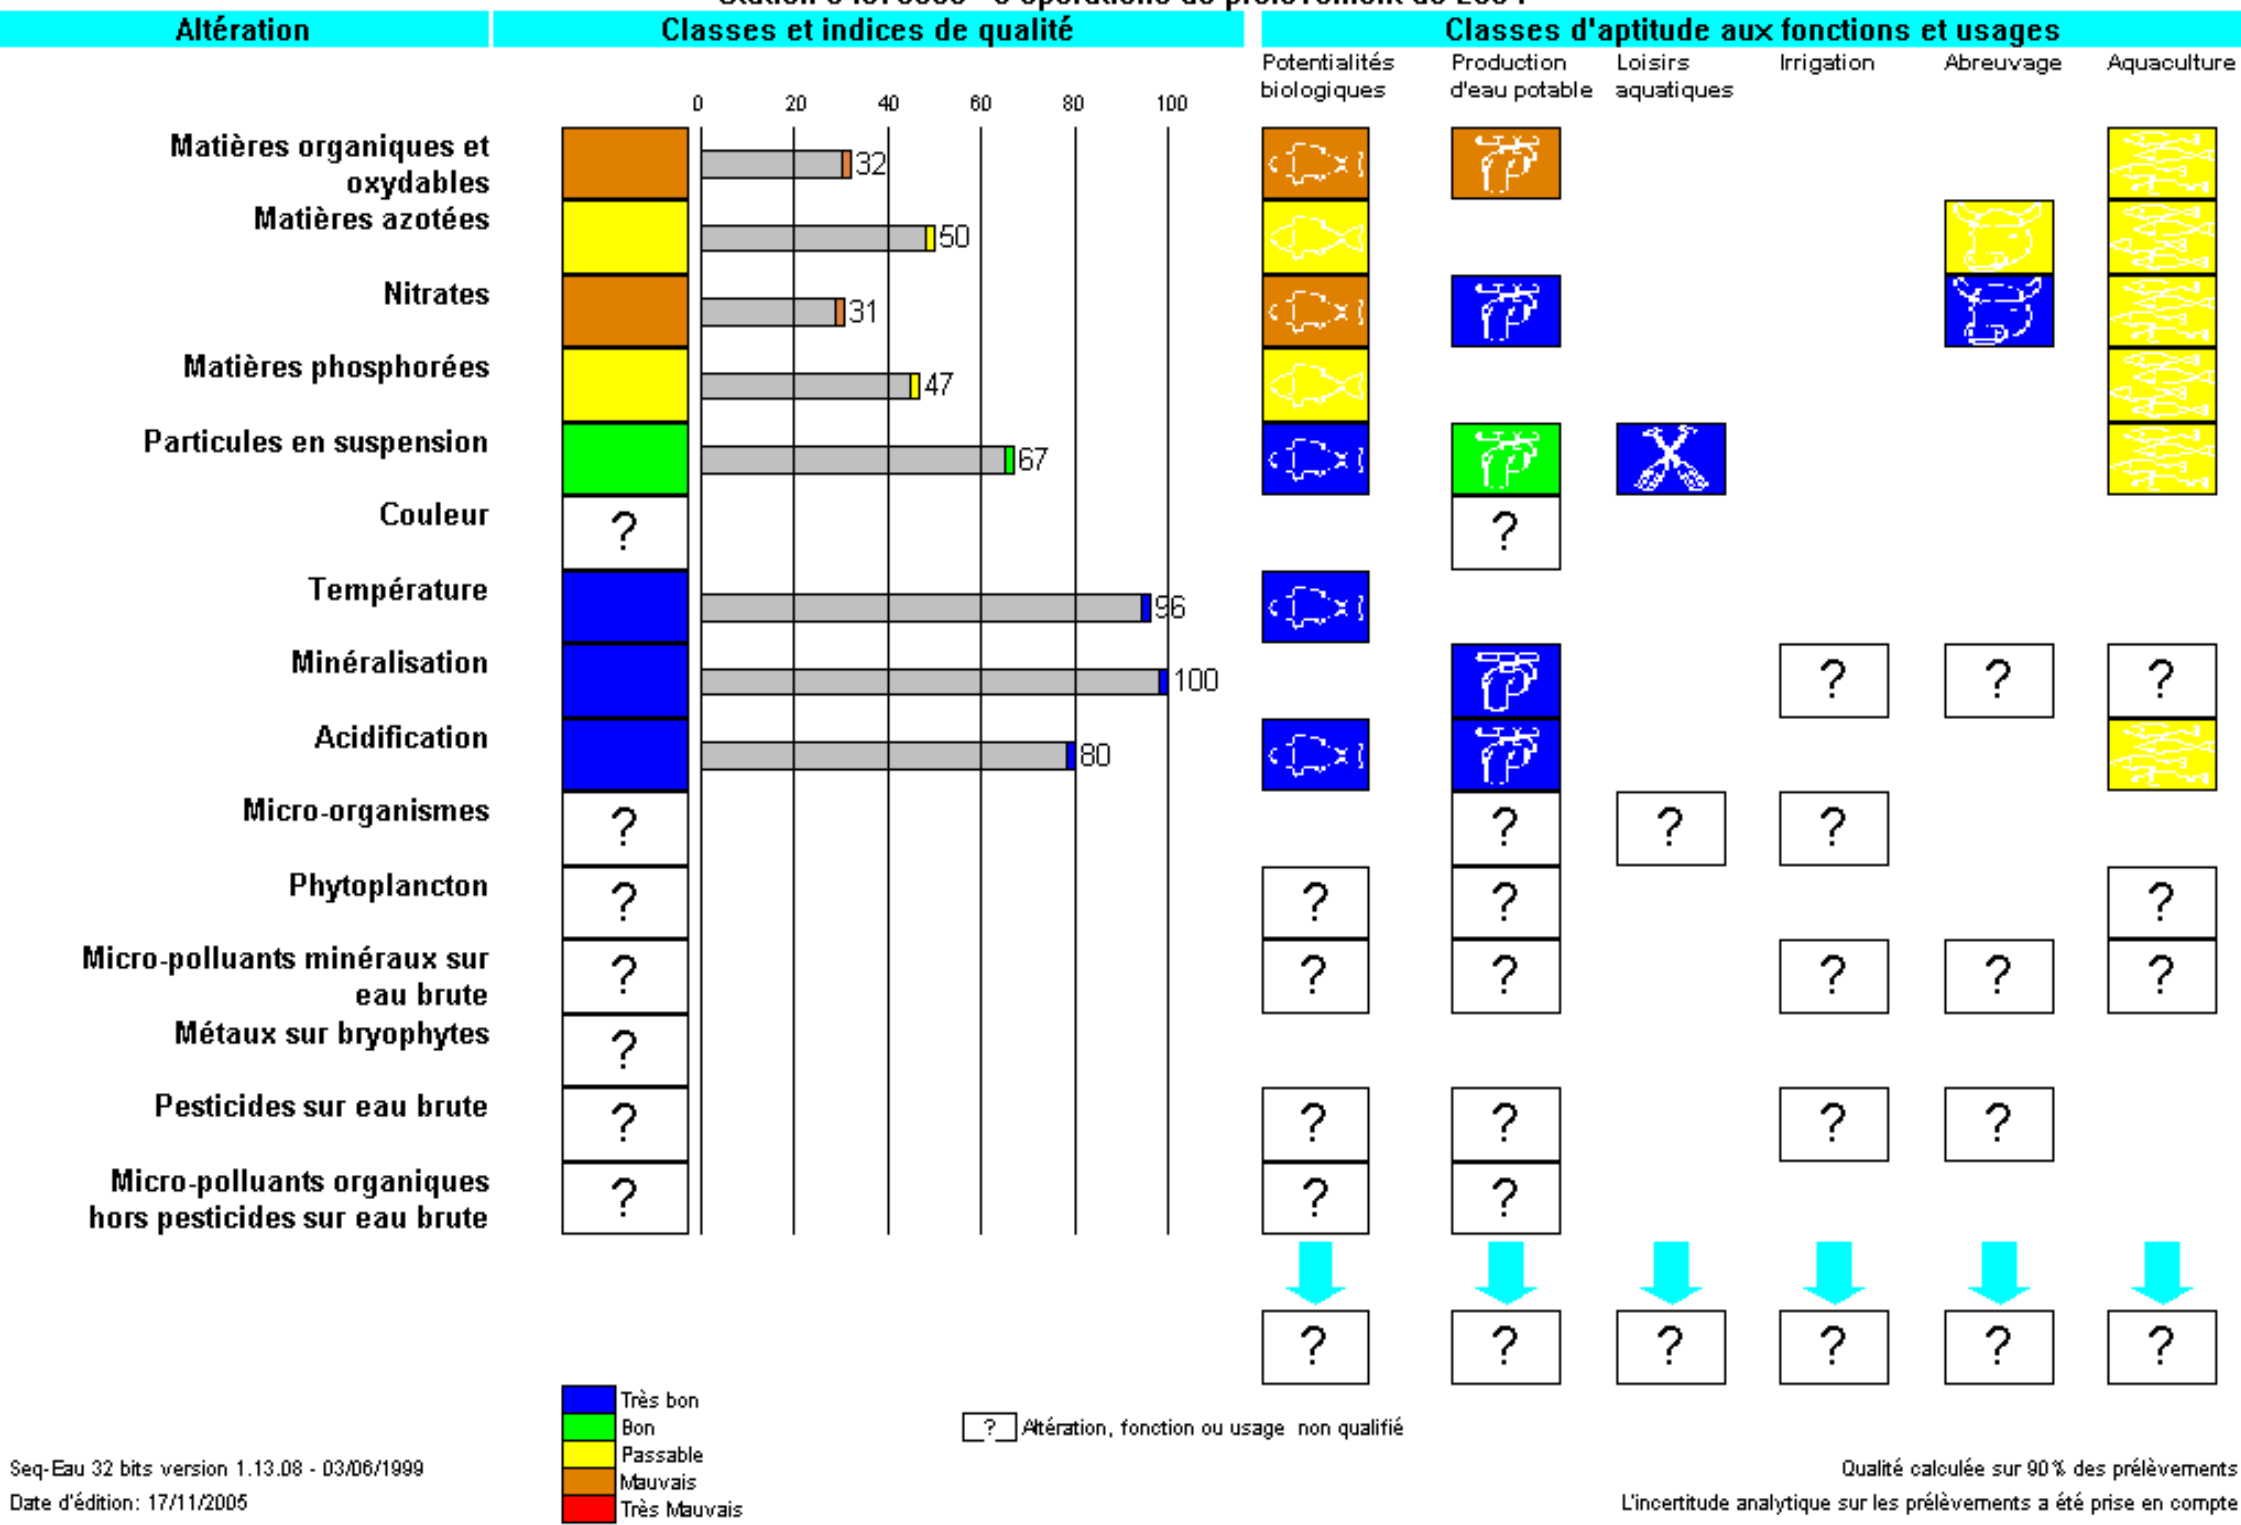


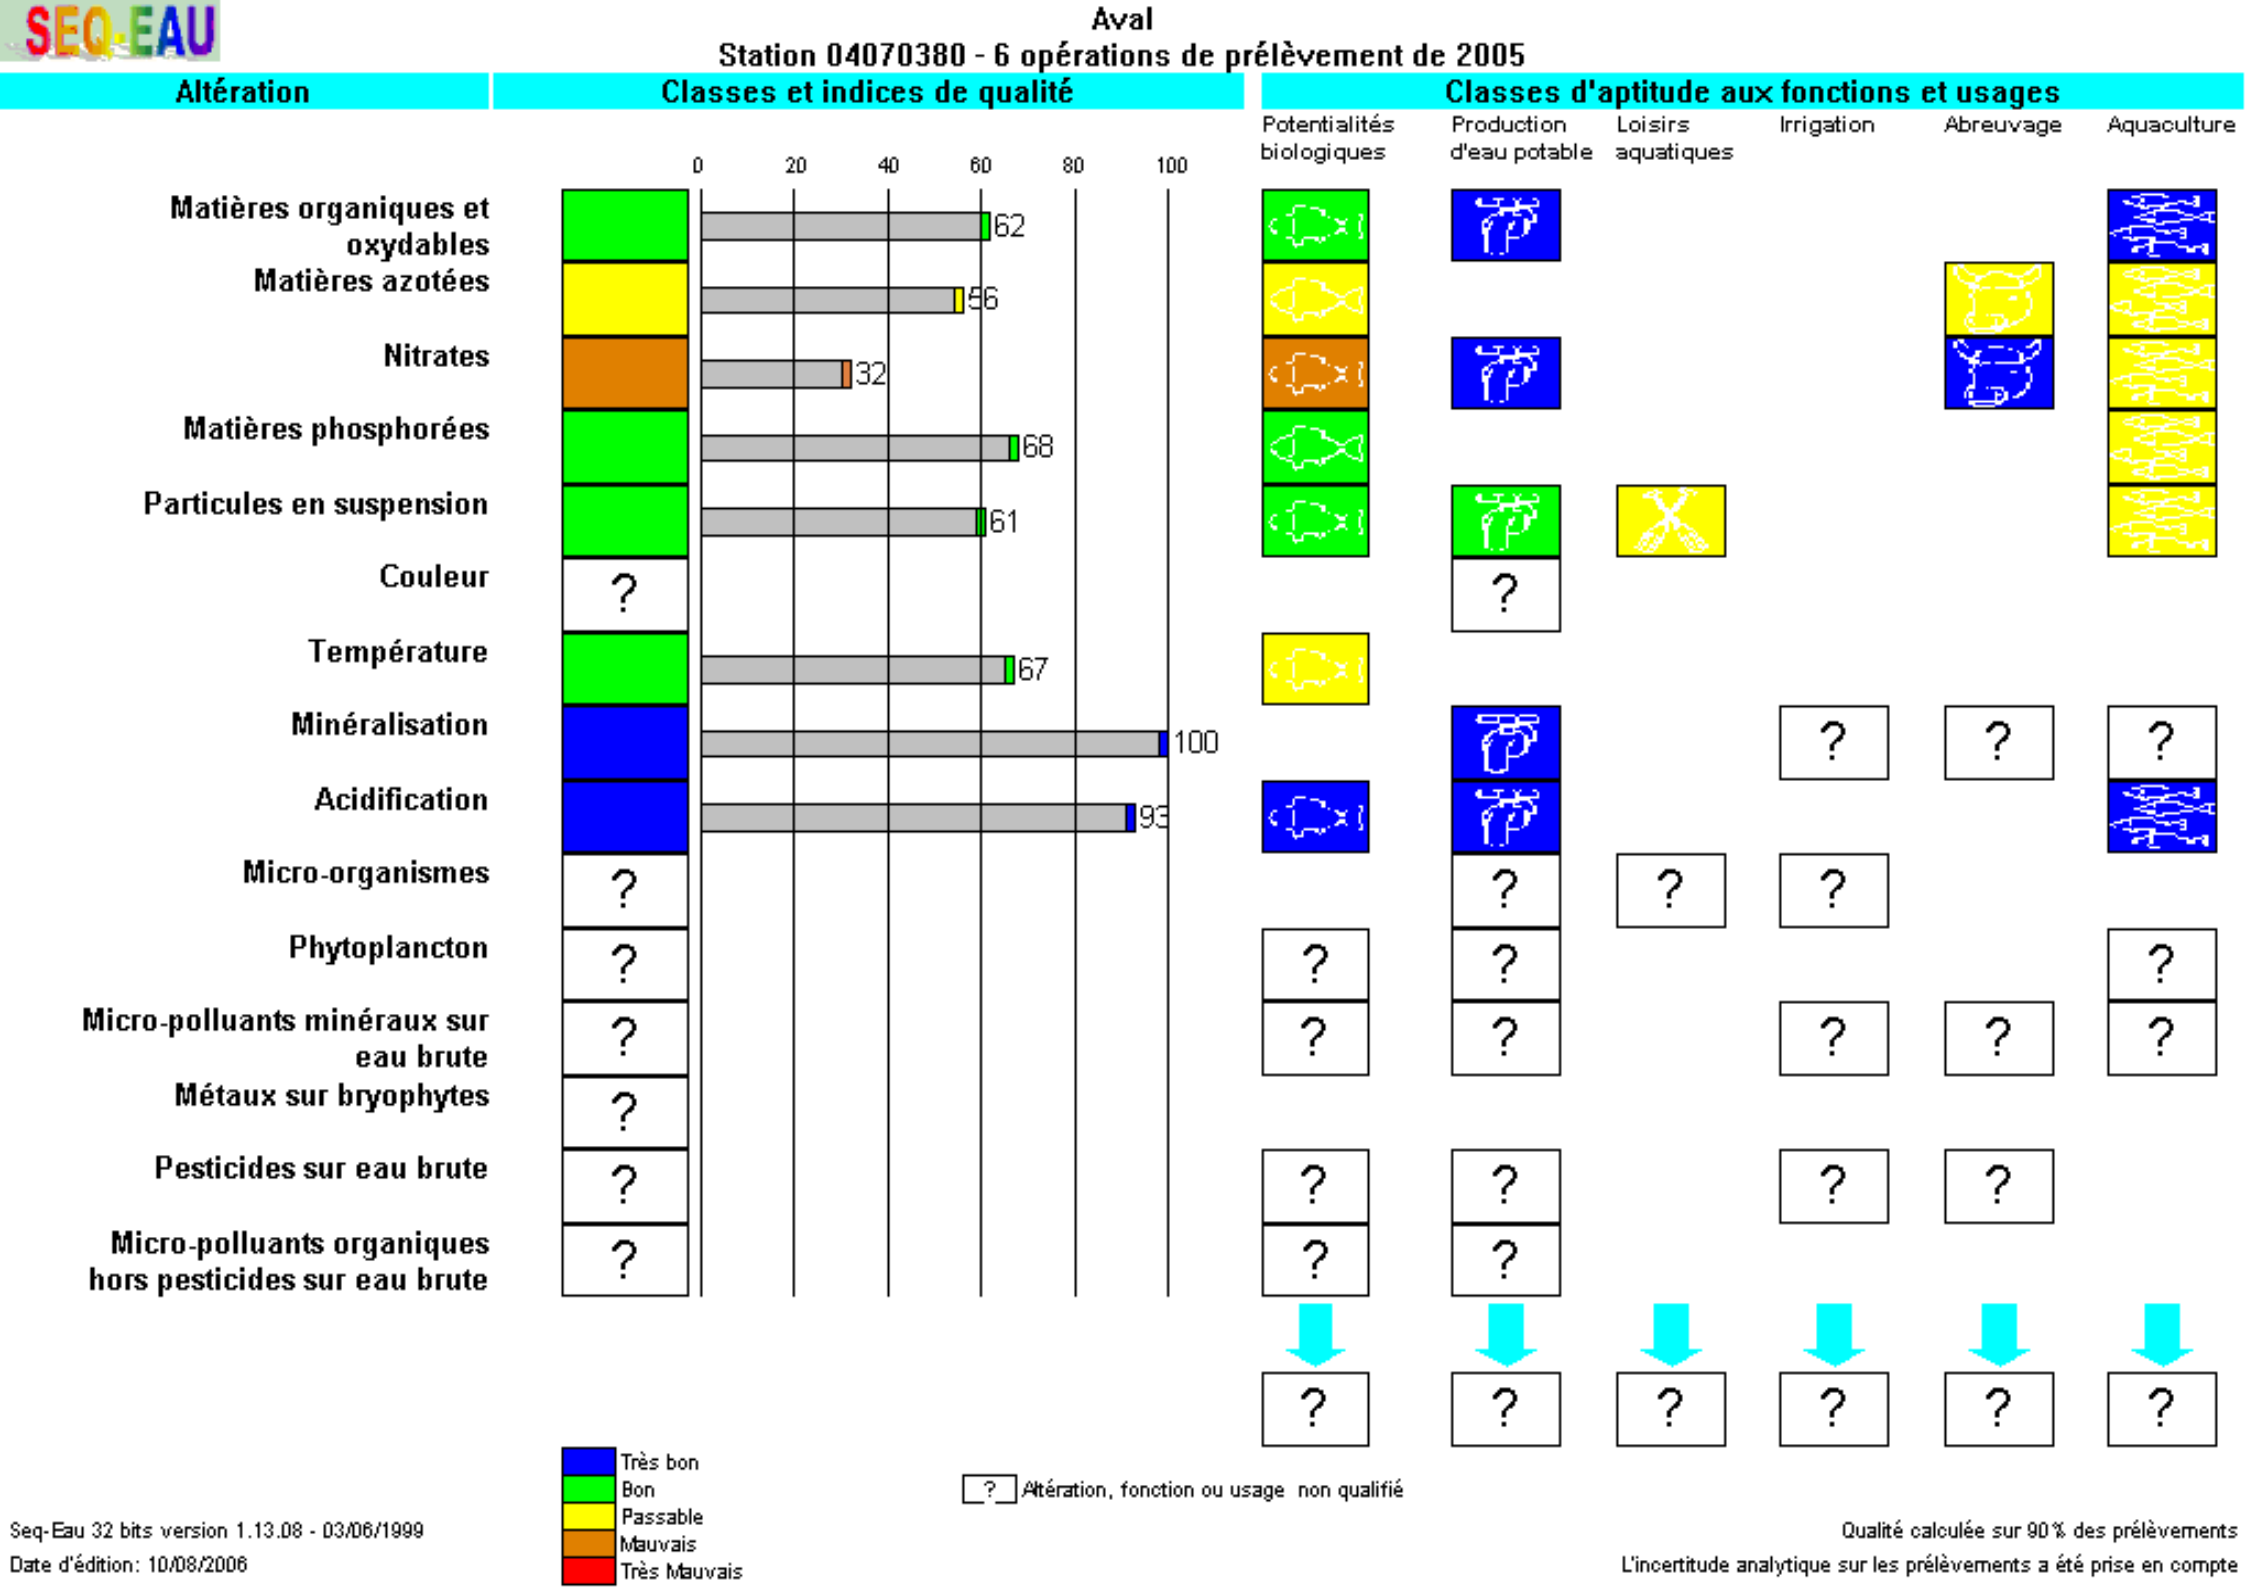

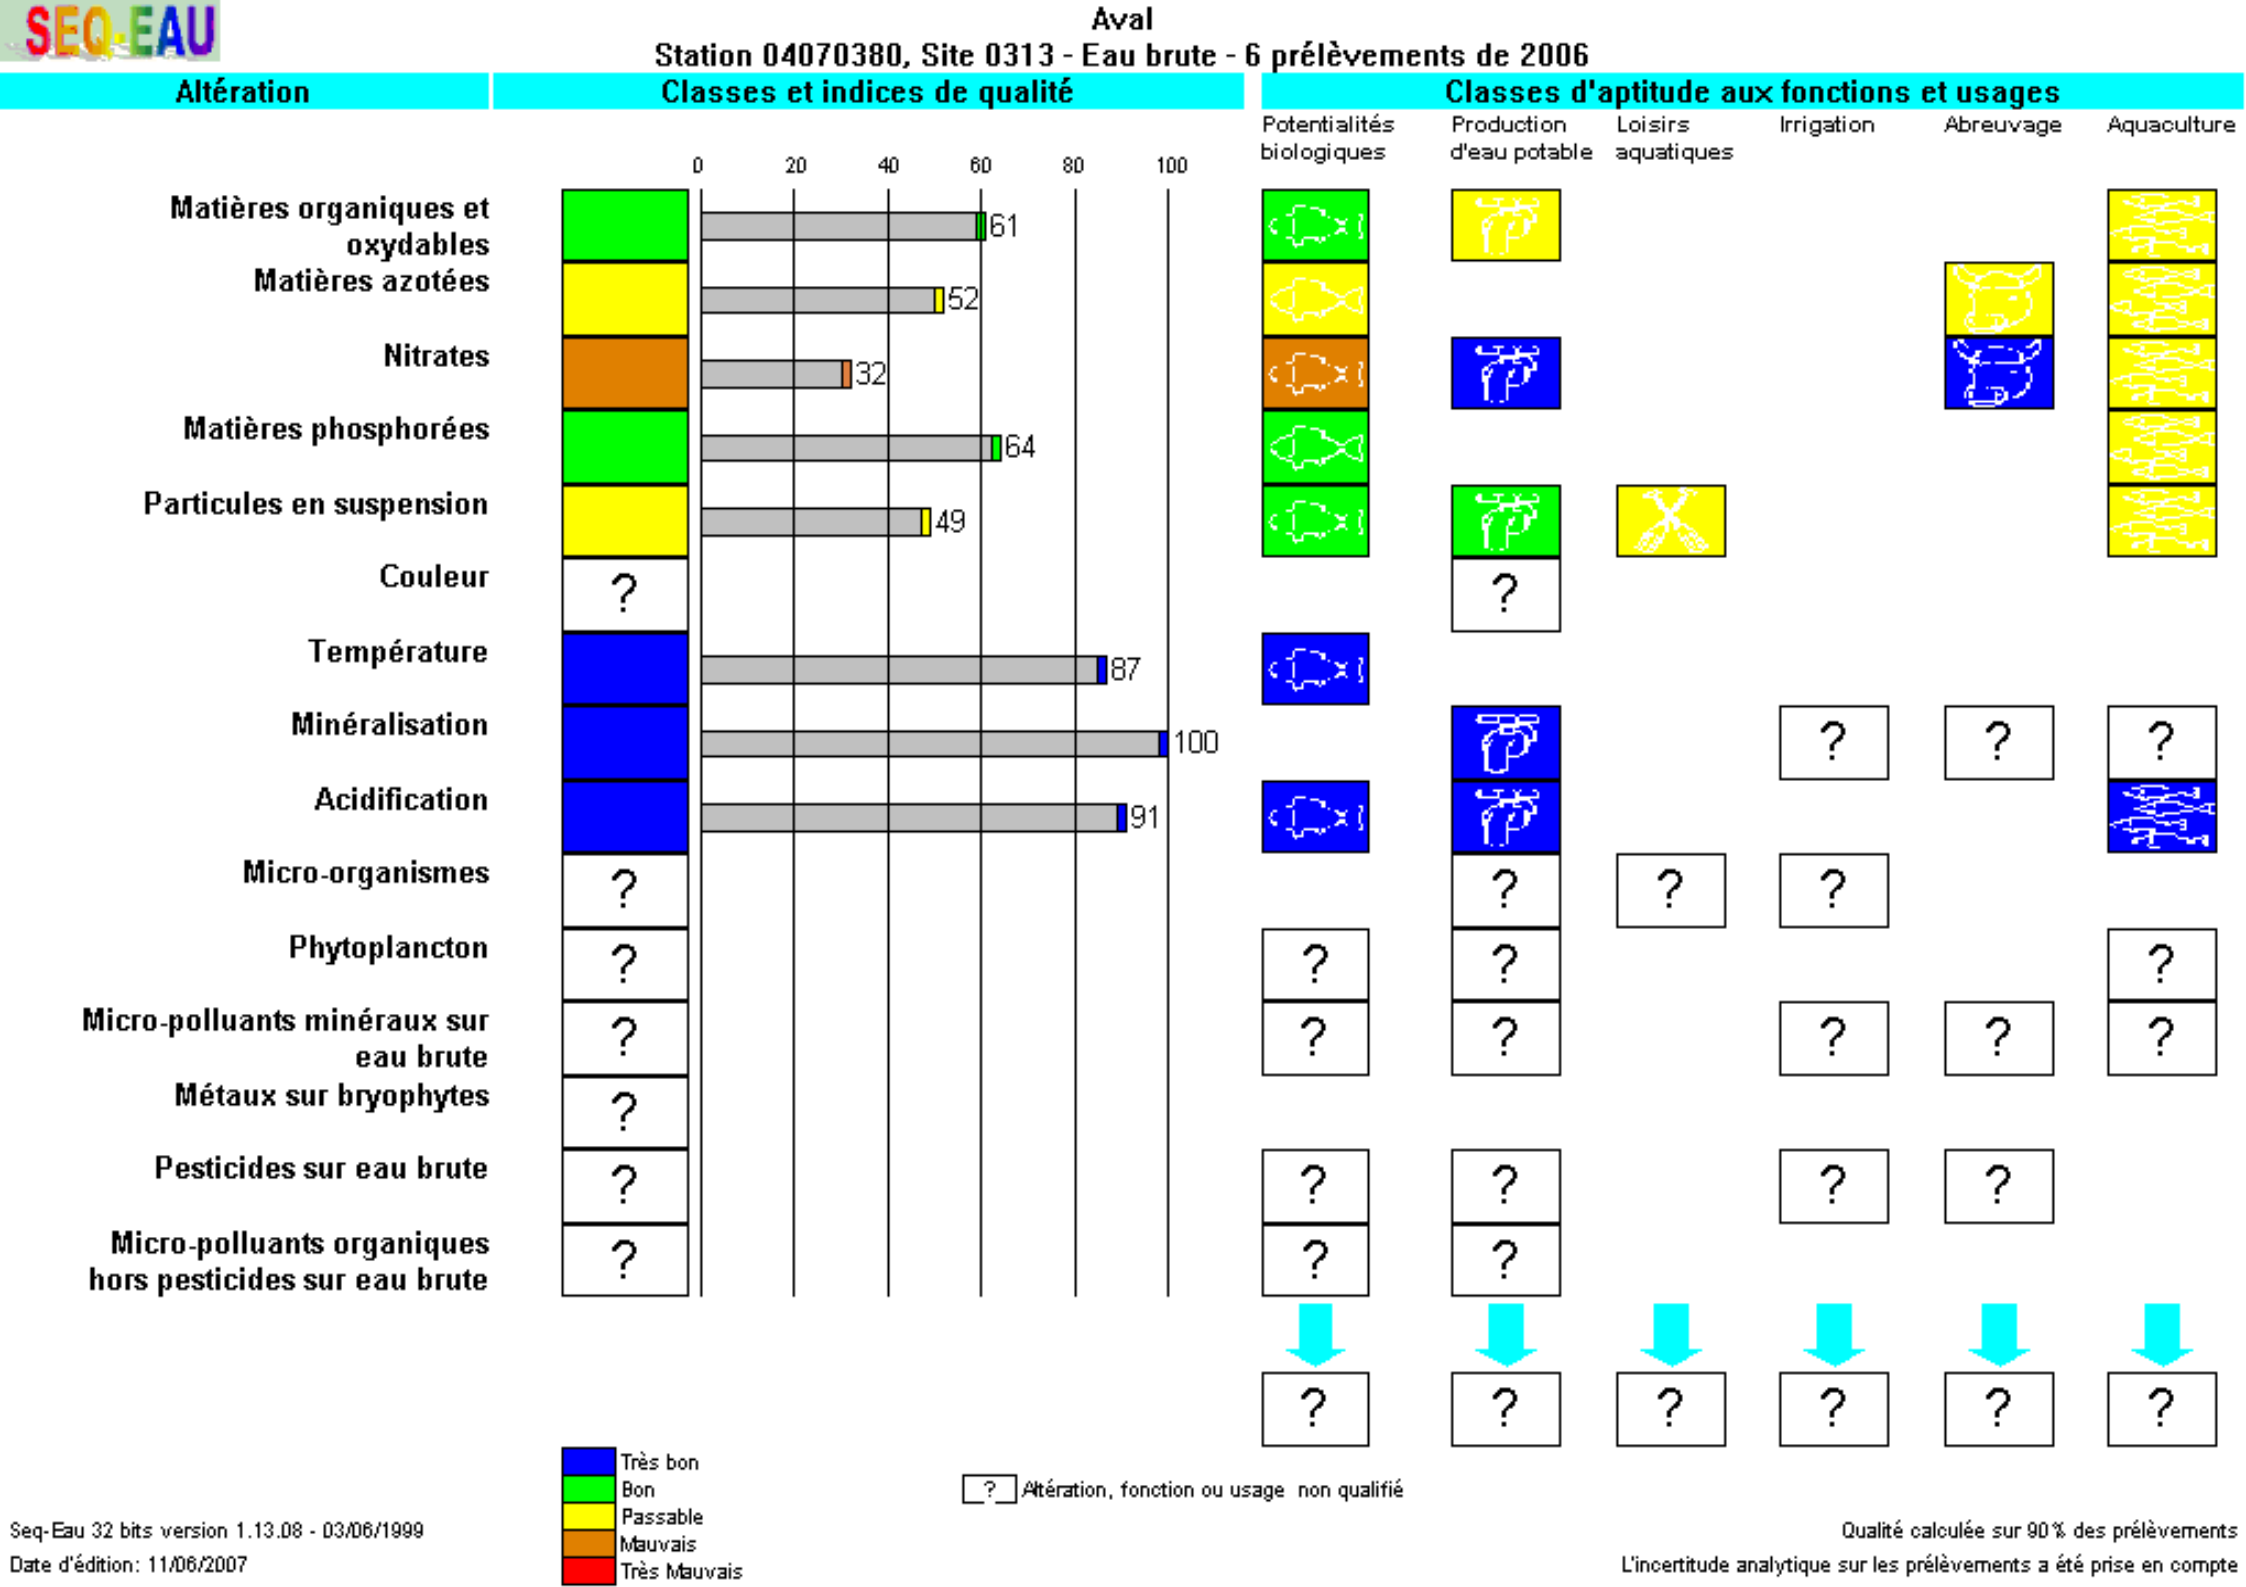

Station 04070380 - 6 opérations de prélèvement de 2007

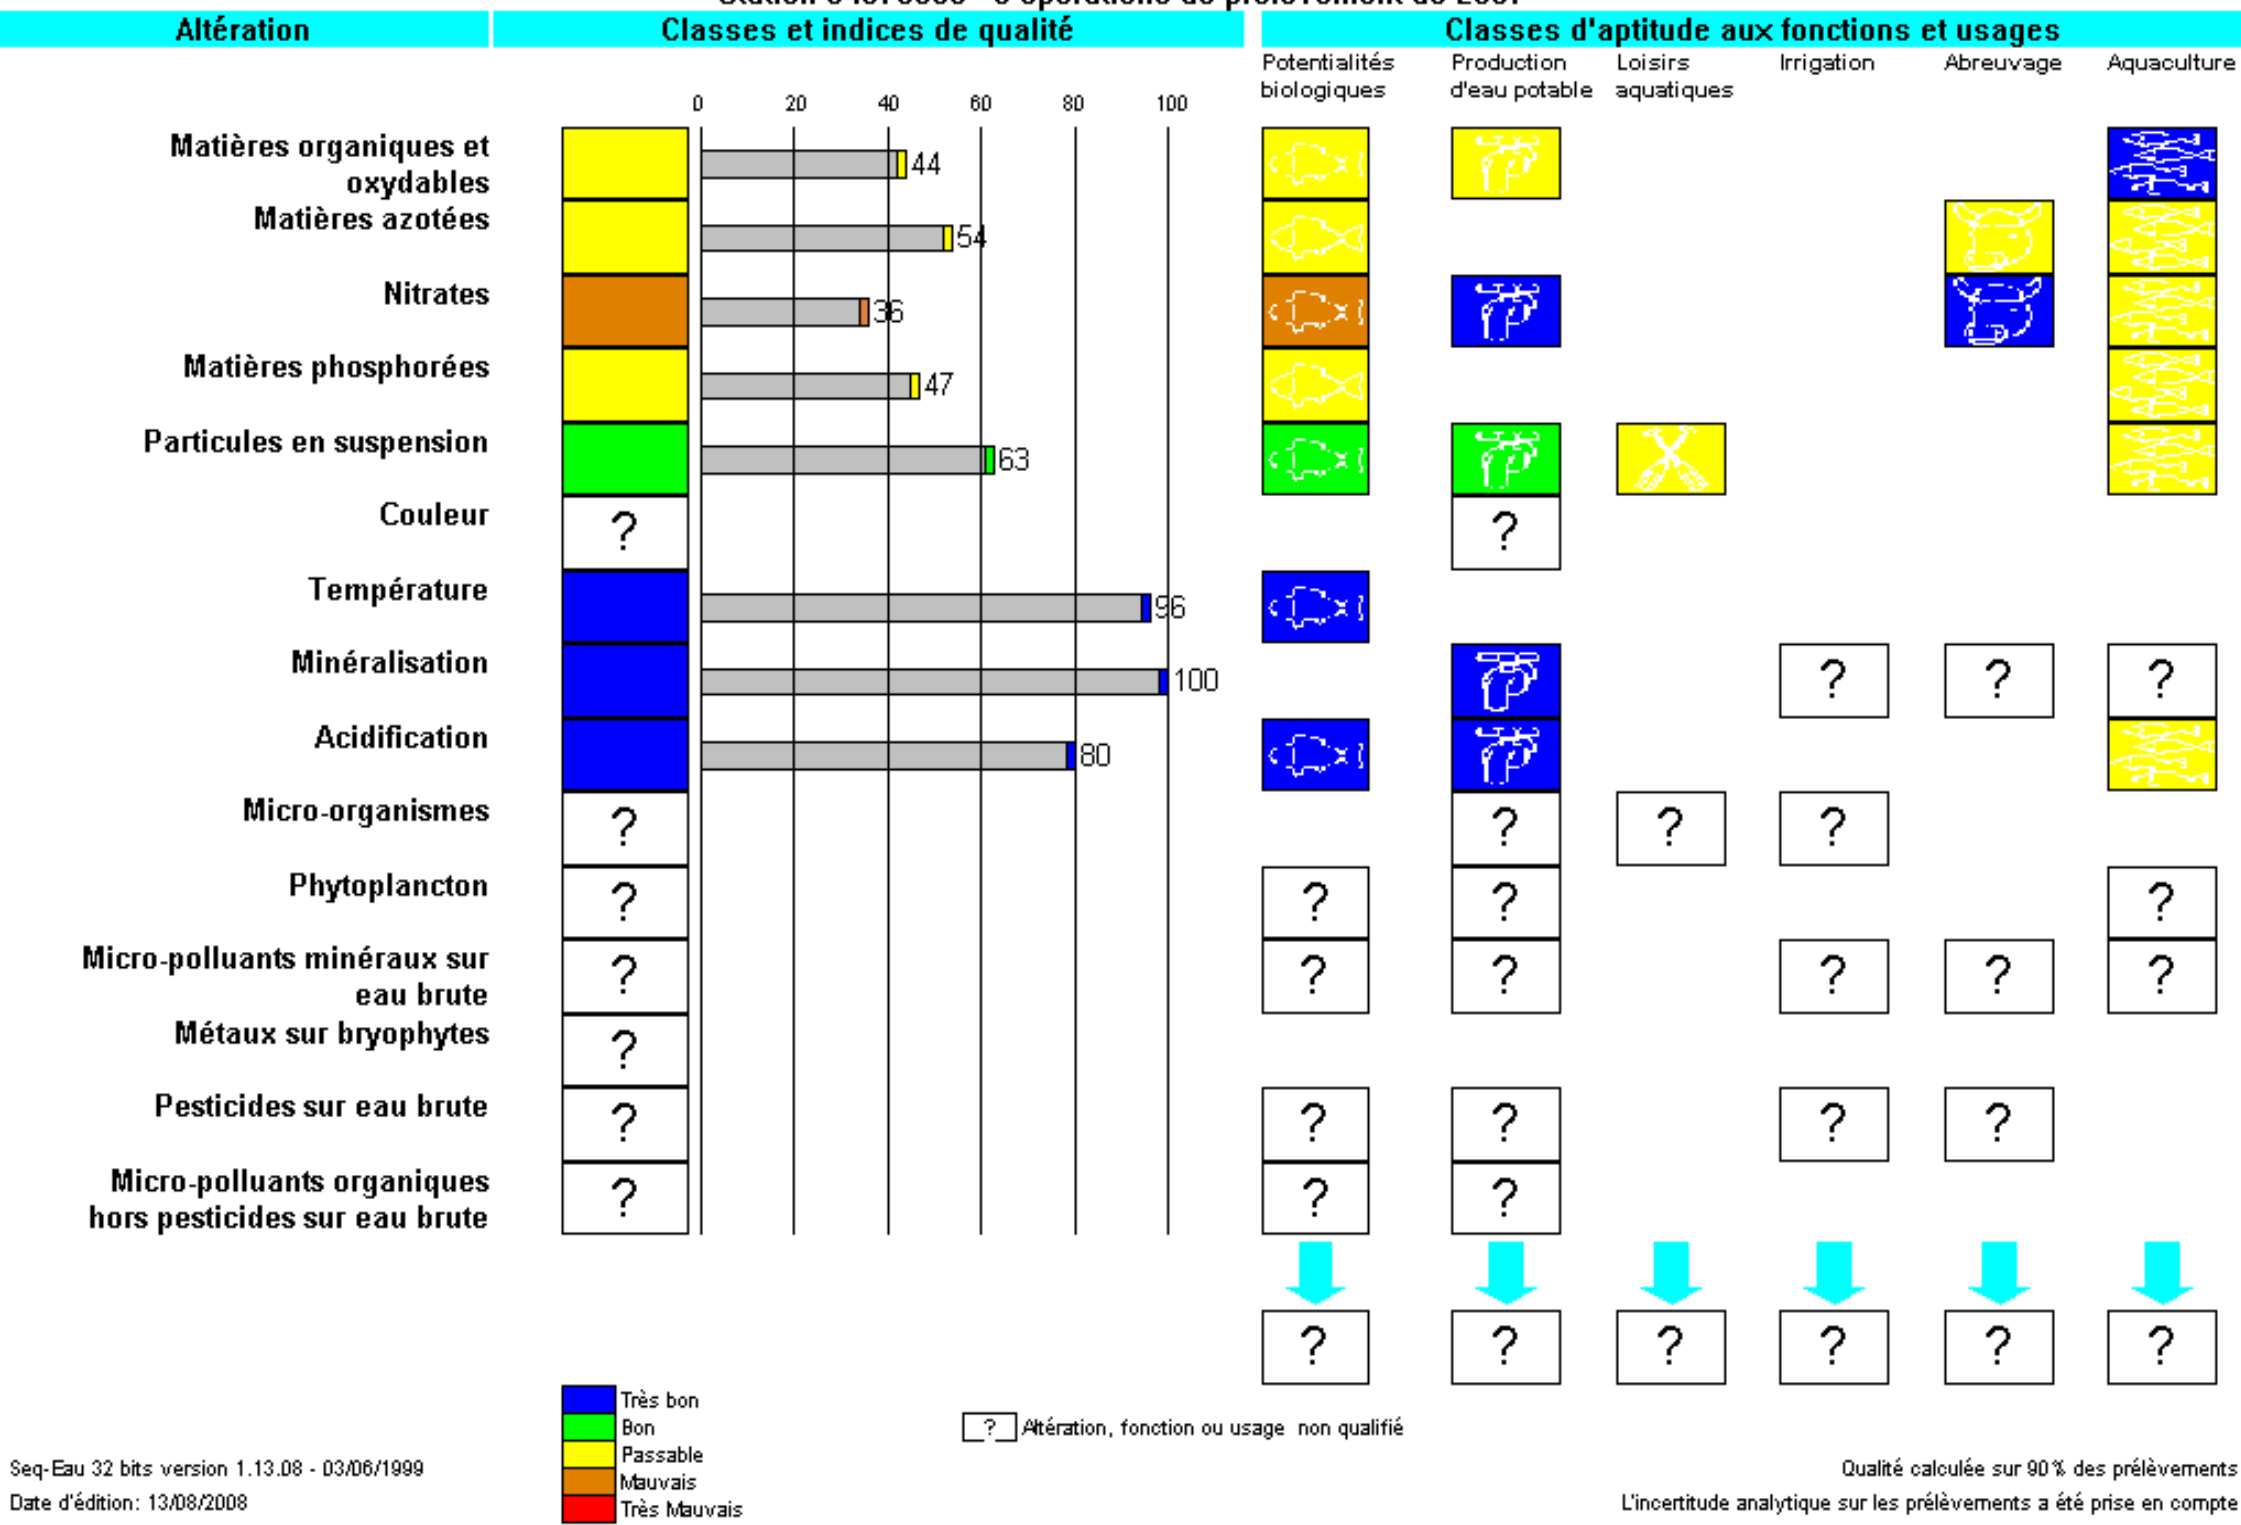

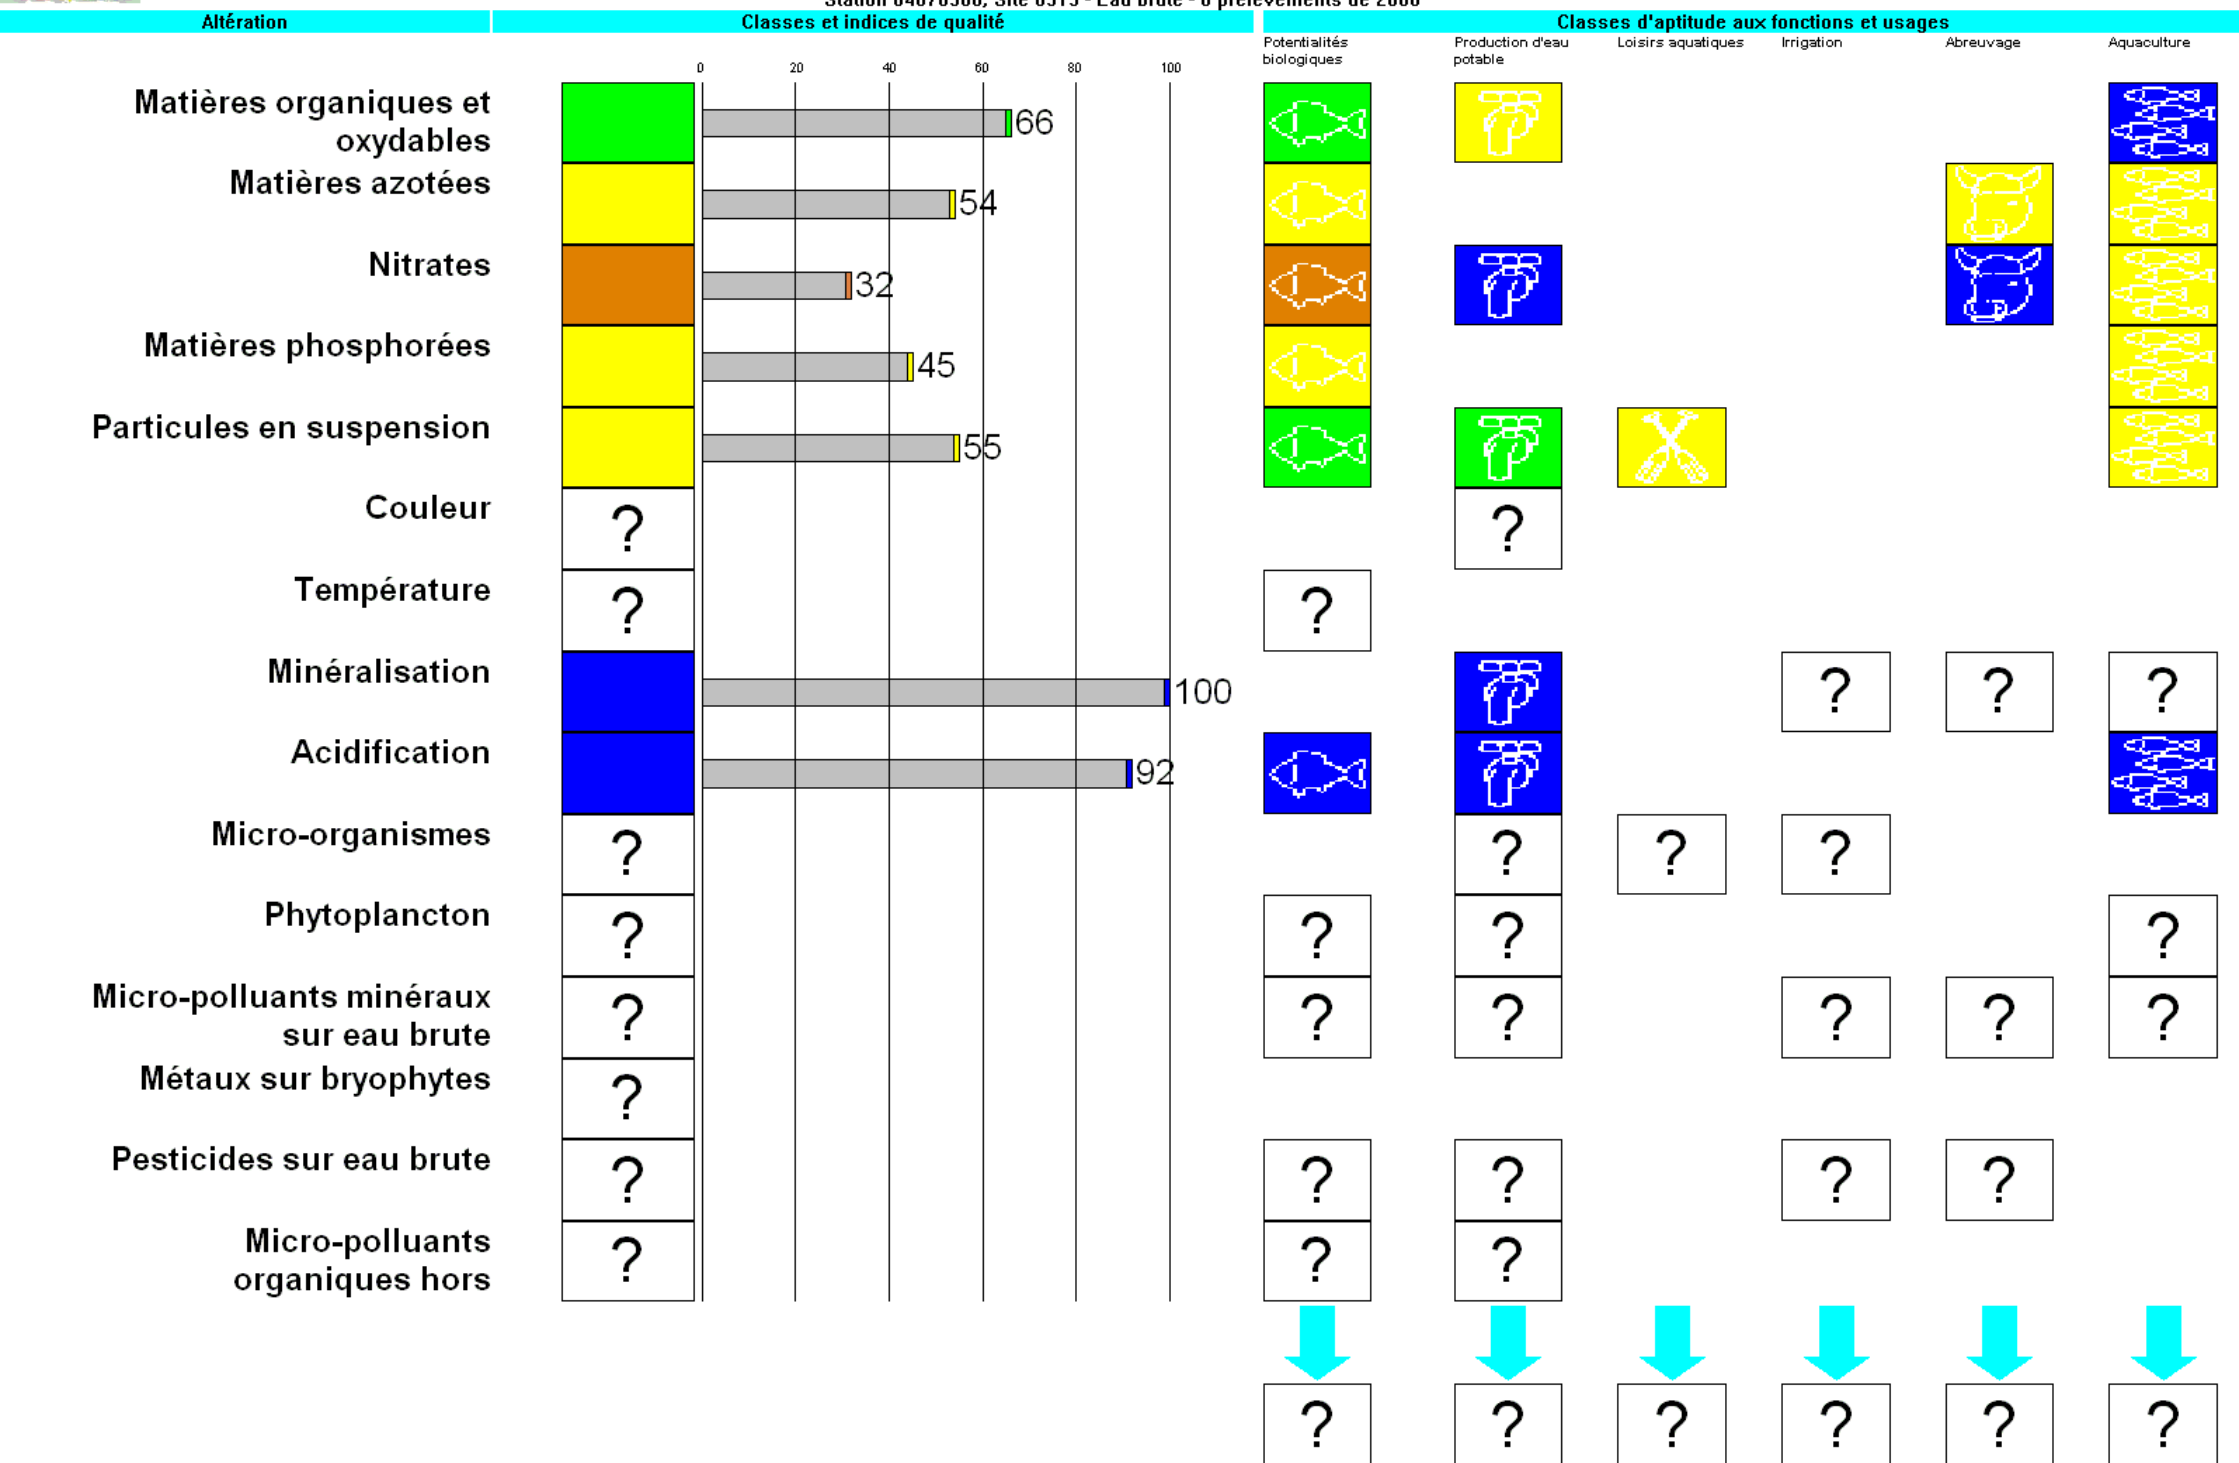

Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié