



Rivière :

VEUDE

Station :

04097750

ANCHE

Commune :


ANCHE (37004)

Localisation :

Pont de veude

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2

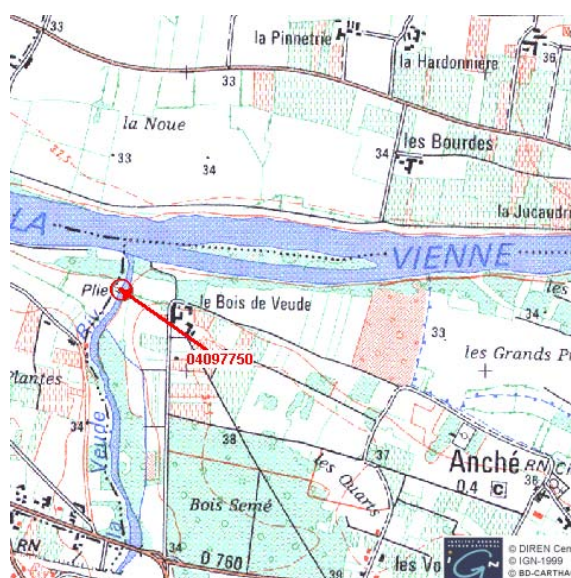

Coordonnées Lambert II étendue :

X (m) : 444 780

Y (m) : 2 240 270


Altitude (m) : 30





Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
05/11/2008	14:25		10.3	8.1	840	7.8	91	25	2.9		7.8	1.2	0.05	0.08	26	0.16	0.09		
03/09/2008	15:00		17.2	8.1	633	9.7	101	8	1.3		5.9	1	< .05	0.07	32	0.24	0.07		
06/08/2008	14:20		22.0	8.0	659	9.2	105	10	1.6		5.6	< 1	< .05	0.13	35	0.16	0.08		
09/07/2008	13:35		17.2	8.0	718	10.6	110	10	< 1		4.6	< 1	< .05	0.09	36	0.1	< .05		
14/05/2008	13:45		17.2	8.0	774	10.1	105	23	1.8		7.1	1.1	0.17	0.11	37	0.12	0.07		
19/03/2008	14:30		7.9	8.1	893	12.0	101	29	2.5		11.0	1.2	0.2	0.19	27	0.12	0.07		

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
07/11/2007	13:20		7.7	7.6	794	13.0	108	< 2	2.9		5.6	< 1	< .05	0.1	25	0.15	< .15	1.3	2.2
12/09/2007	14:20		18.5	8.2	662	15.5	157	4	2	12		< 1	< .05	0.04	28	< .15	< .15	1.2	1.8
08/08/2007	13:20		17.7	7.9	647	9.5	100	29	1.7	16		1.4	< .05	0.08	28	0.19	< .15	1.5	2.1
11/07/2007	14:00		17.4	7.5	708	10.8	112	4	1.6	13		2.2	0.13	0.13	32	< .15	< .15	1.5	2.3
10/05/2007	13:15		16.4	8.1	769	9.5	97	< 2	1.5	8.6		1.7	0.05	0.14	38	< .15	< .15	4.4	3.9
21/03/2007	13:00		7.2	7.9	862	10.6	88	18	1.9	14		1.4	< .05	0.06	53	0.19	< .15	2.9	3
08/11/2006	13:15		8.3	8.3		11.5	97	6	< 1	< 20		1.7	0.06	0.04	24	0.18	< .15	1.6	9.2
06/09/2006	13:10		23.1	7.8		8.0	93	11	< 1	< 20		3.4	0.14	0.06	4	< .15	< .15	< 1	3.1
02/08/2006	13:40		19.1	9.6		7.7	85	4	< 1	< 20		< 1	0.23	0.01	3	< .15	< .15	< 1	2.2
05/07/2006	13:35		23.4	8.1		8.6	102	5	< 1	< 20		2	0.07	0.08	5	0.37	0.21	< 1	4.8
03/05/2006	14:30		16.2	8.2		10.5	107	7	< 1	< 20		< 1	0.1	0.11	25	< .15	< .15	2.7	5.5
22/03/2006	14:45		9.7	8.0		10.8	97	63	2.8	22		2.2	0.18	0.18	35	0.19	0.16	13	8.2
09/11/2005	13:10		11.2	8.8		9.9	93	7	1.6	< 20		< 1	0.11	0.11	7	0.18	< .15	3.3	1.8
03/08/2005	14:20		21.6	8.7		12.2	134	< 2	1.5	23		< 1	0.08	0.05	7	< .15	< .15	< 1	2.6
06/07/2005	14:55		18.8	8.4		13.5	140	5	1.3	< 20		1.7	< .05	0.06	5	0.35	< .15	2.7	1.8
11/05/2005	14:30		14.4	8.4		11.6	114	7	2	< 20		< 1	< .05	0.14	19	< .15	< .15	3.3	4
23/03/2005	14:00		13.5	8.2		11.5	111	8	1.9	< 20		< 1	0.09	0.1	21	< .15	< .15	4.5	7.1
03/11/2004	15:20		11.4	8.2		10.9	100	< 2	2	< 20		< 1	0.1	0.1	26	< .15	< .15	1.3	3.2
08/09/2004	14:40		21.9	8.1		9.7	110	10	1.2	21		< 1	0.13	0.06	26	0.16	< .15	3.7	4.4
04/08/2004	14:15		21.7	8.1		8.4	95	6	1.2	20		1.4	< .05	0.07	22	< .15	< .15	< 1	5.7
07/07/2004	14:45		19.0	8.1		9.0	98	7	1.4	< 20		1.1	0.07	0.09	29	0.17	< .15	2.1	2.7
05/05/2004	14:50		14.4	8.0		11.2	108	8	1.1	< 20		1.4	< .05	0.18	37	< .15	< .15	3	1.9
24/03/2004	14:50		8.9	8.1		12.6	108	11	2.3	< 20		< 1	< .05	0.07	40	< .15	< .15	3.8	1.4
05/11/2003	15:30		10.7	8.4		12.1	110	5	2	< 20		< 1	< .05	0.13	27	0.18	< .15	3.2	2
03/09/2003	14:35		16.9	7.9		11.9	122	6	1.6	< 20		< 1	0.06	0.04	31	0.22	< .15	3.2	3.5
06/08/2003	09:45		25.0	7.6		7.7	91	16	< 1	22		1.1	< .05	0.13	29	0.17	< .15	3.6	4.4
02/07/2003	15:00		18.9	8.1		10.0	110	22	< 1	< 20		< 1	< .05	0.09	33	< .15	< .15	5.3	5.1
14/05/2003	09:50		13.5	8.2		10.3	99	37	2.4	< 20		1.1	0.09	0.17	41	0.16	< .15	11	9.9
18/03/2003	13:45		9.4	6.6		12.5	109	10	1.5	< 20		< 1	< .05	0.06	51	< .15	< .15	3	4.3


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
06/11/2002	10:50		10.3	8.0		10.5	93	20	1.5	< 20		1.7	< .05	0.11	23	0.27	< .15	2.1	6.1
04/09/2002	14:30		18.0	8.0		9.1	97	28	1.8	< 20		1.7	< .05	0.11	28	0.18	< .15	6.8	4.5
07/08/2002	14:40		20.7	8.2		8.5	94	23	2.1	< 20		2.5	< .05	0.08	27	0.17	< .15	13	6.9
10/07/2002	14:50		18.1	7.9		10.6	114	20	< 1	< 20		1.7	< .05	0.1	32	0.24	< .15	4.3	5.4
15/05/2002	14:25		15.3	8.3		9.3	93	27	2.9	< 20		1.1	0.08	0.19	36	< .15	< .15	14	5.8
20/03/2002	14:35		12.9	8.0		13.1	124	78	2	22		2.5	0.13	0.31	35	0.36	0.22	8	14
06/11/2001	11:15		9.1	8.4	640	10.8	93	18	1	< 20		< 1	< .05	0.11	35	< .15	< .15	4	4
04/09/2001	09:00		16.2	7.9	682	9.1	98	25	1	22		< 1	< .05	0.06	40	< .15	< .15	4	4
07/08/2001	09:35		18.8	8.0	500	4.9	78	28	1	< 20		< 1	< .05	0.07	41	< .15	< .15	3	7
03/07/2001	09:25		20.8	7.5	610	4.6	74	13	1	< 20		1.4	0.08	0.11	41	< .15	< .15	8	5
02/05/2001	10:15		14.2	8.0	570	7.4	68	28	2	43		1.7	0.06	0.19	30	< .15	0.2	4	7
06/03/2001	09:45		8.0	8.1	722	11.6	99	47	2	31		0.6	0.1	0.09	44	0.26	< .15	4	< .5
07/11/2000	09:20		11.0	8.0	820	9.5	86	187	2	50		2.5	0.1	0.12	31	0.24	0.3		
05/09/2000	14:30		16.1	8.3	674	10.4	106	18	1	20		1.1	0.05	0.07	31	0.06	< .2	1	2
01/08/2000	11:10		20.0	8.2	701	8.6	95	28	1	32		2	0.07	0.08	36	0.12	< .2	7	7
04/07/2000	14:00		19.6	8.2	675	11.4	125	22	3	21		2.2	0.06	0.1	38	0.12	< .2	2	5
02/05/2000	09:57		14.9	8.2	847	9.8	97	55	1	26		1.7	0.06	0.1	41	0.12	< .2	8	10
07/03/2000	11:30		7.3	8.0	830	11.9	98	30	2	< 20		2	0.04	0.07	54	0.12	0.3	3	4

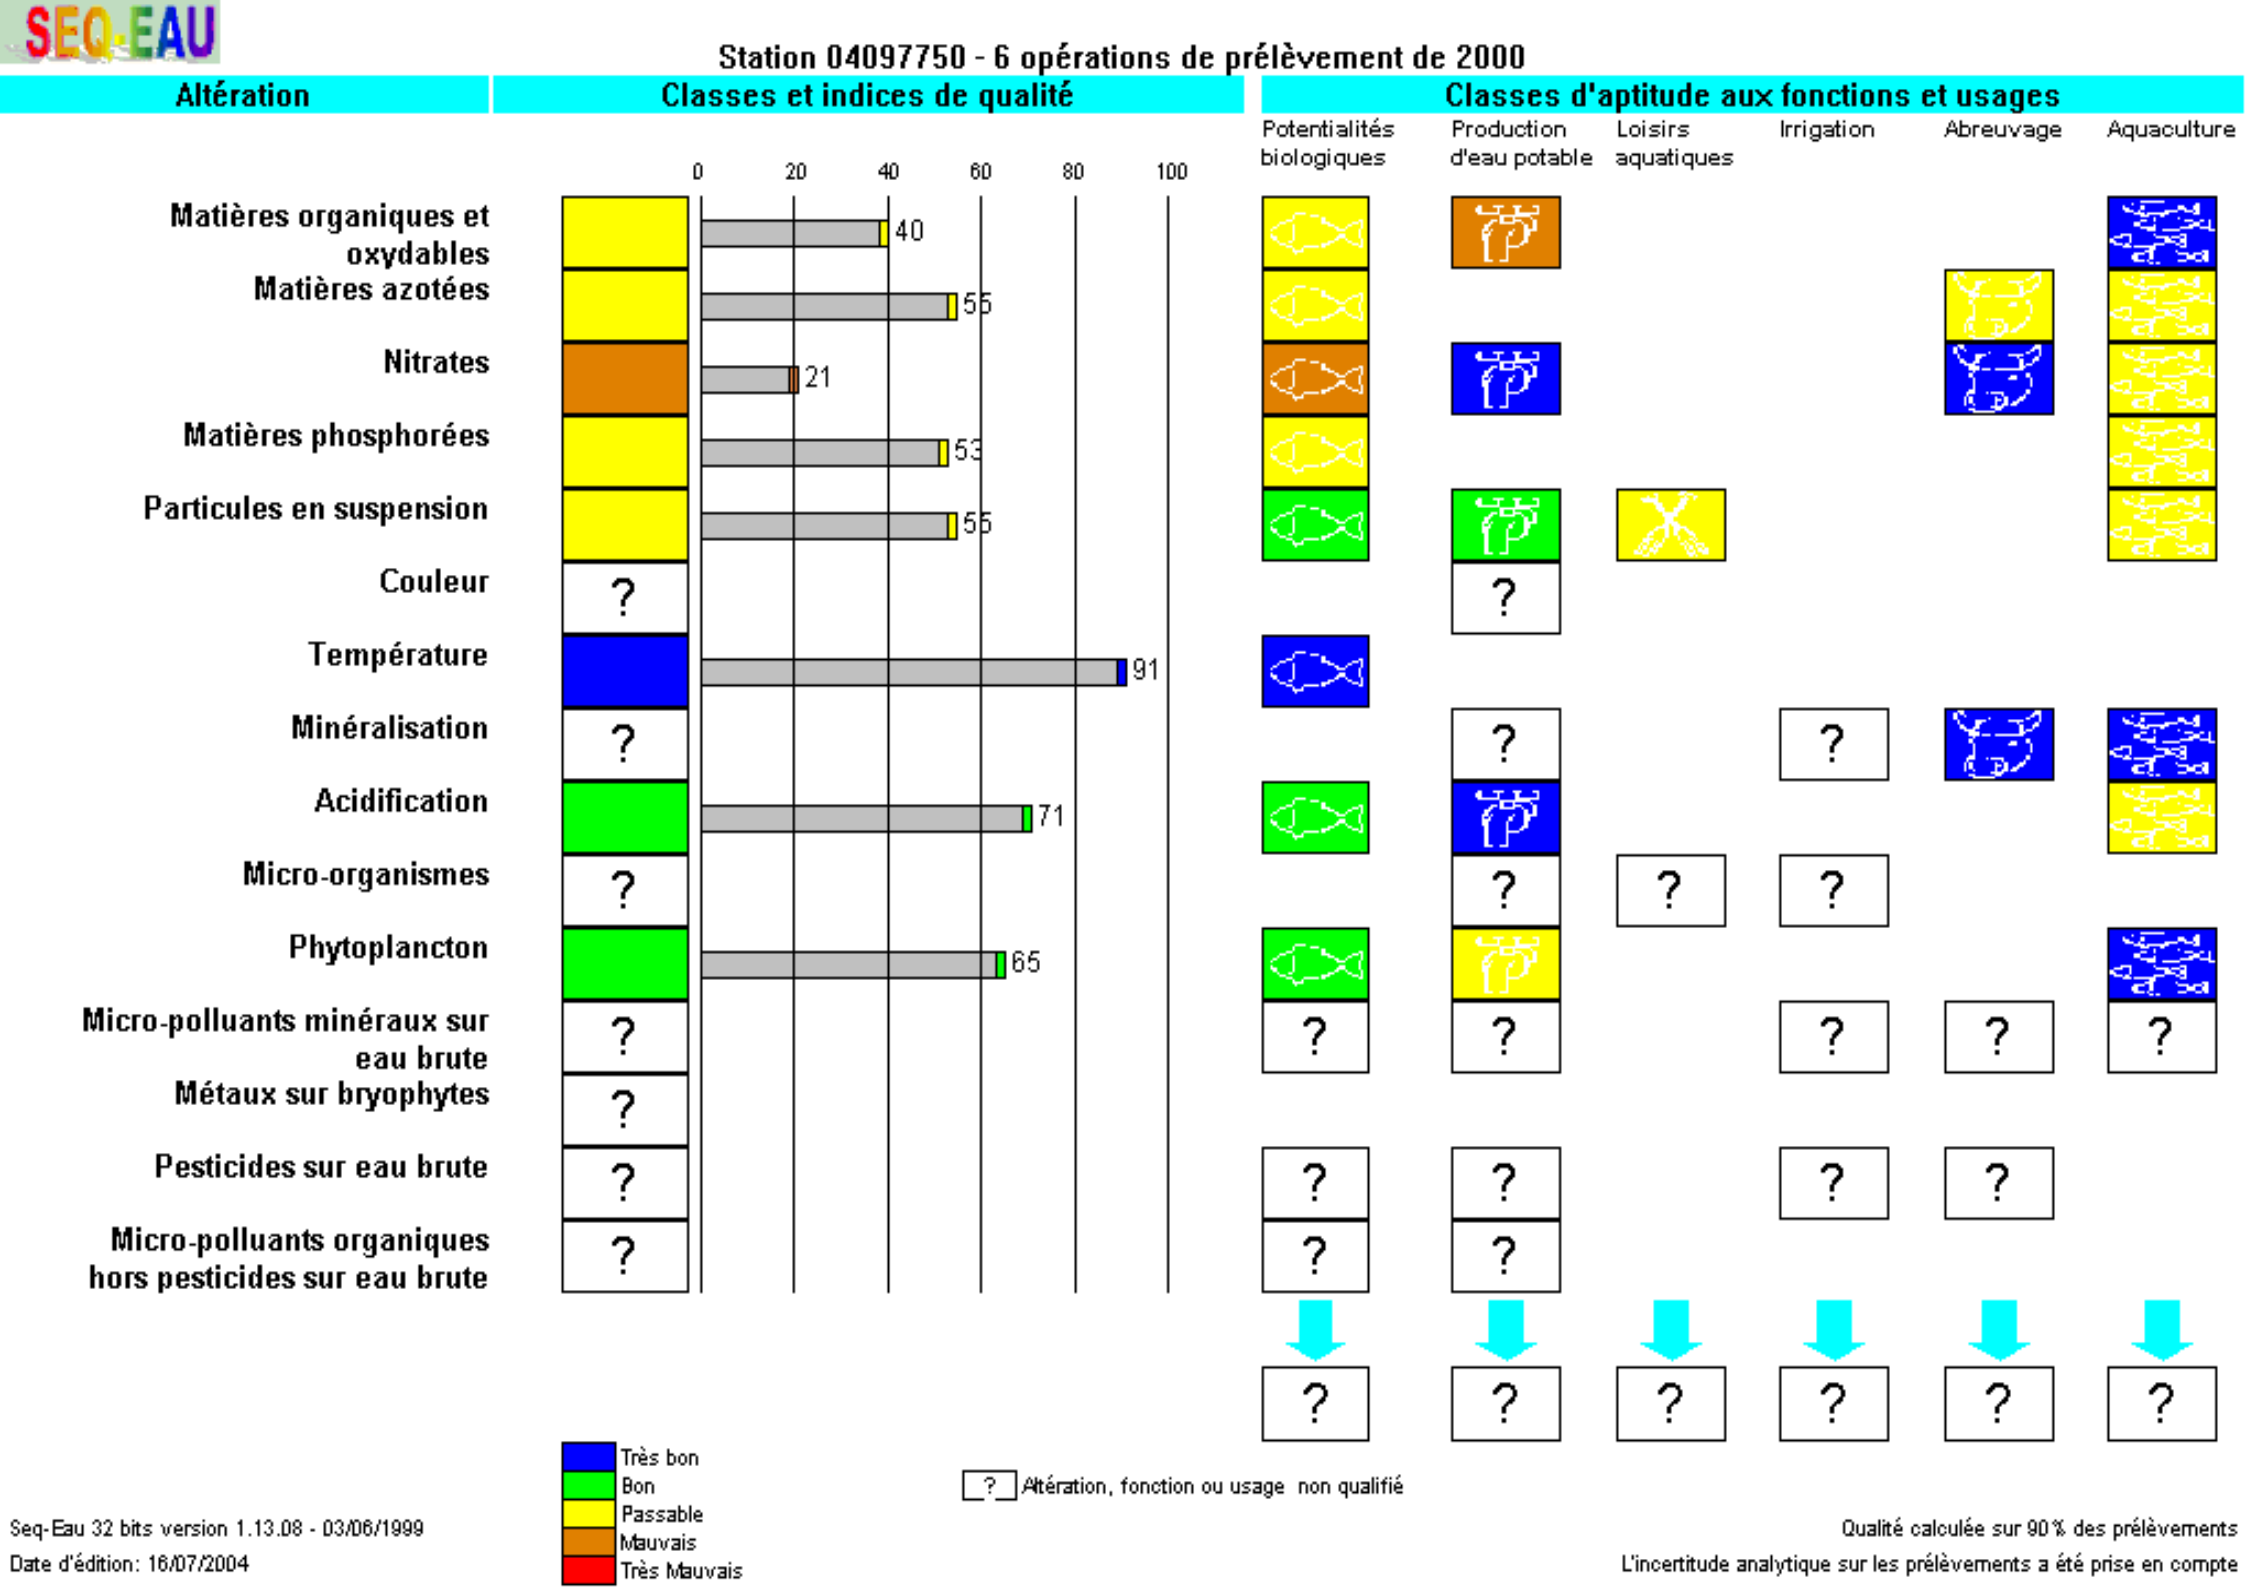


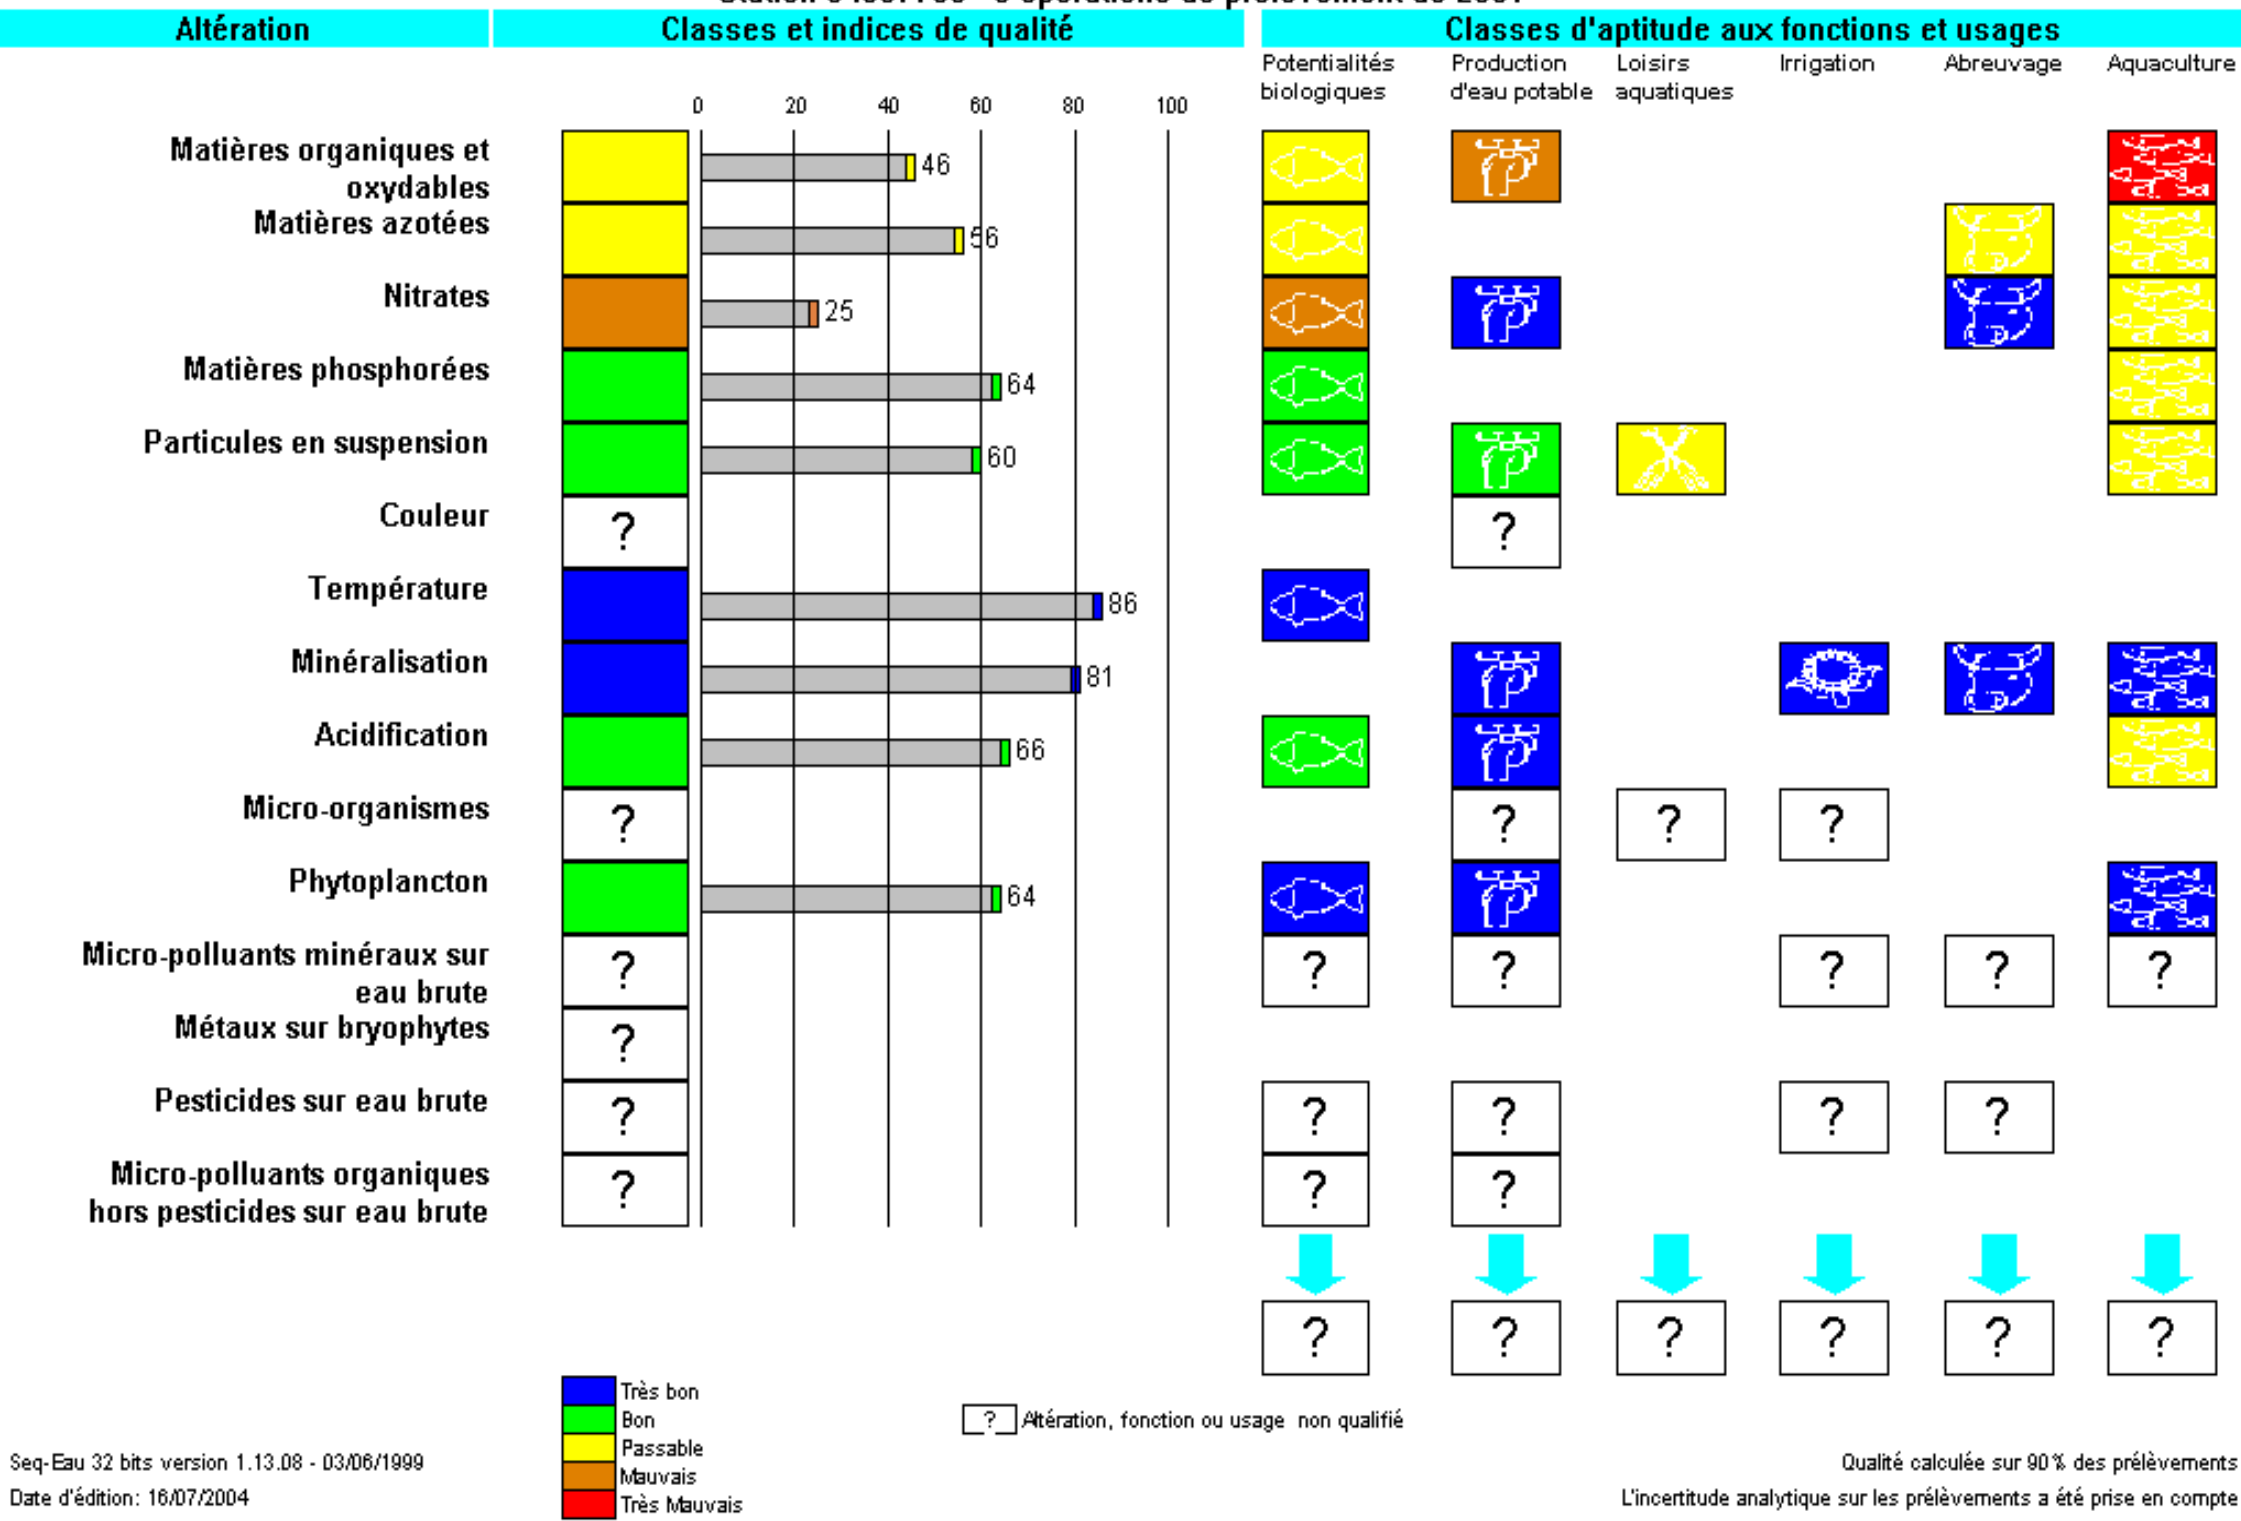


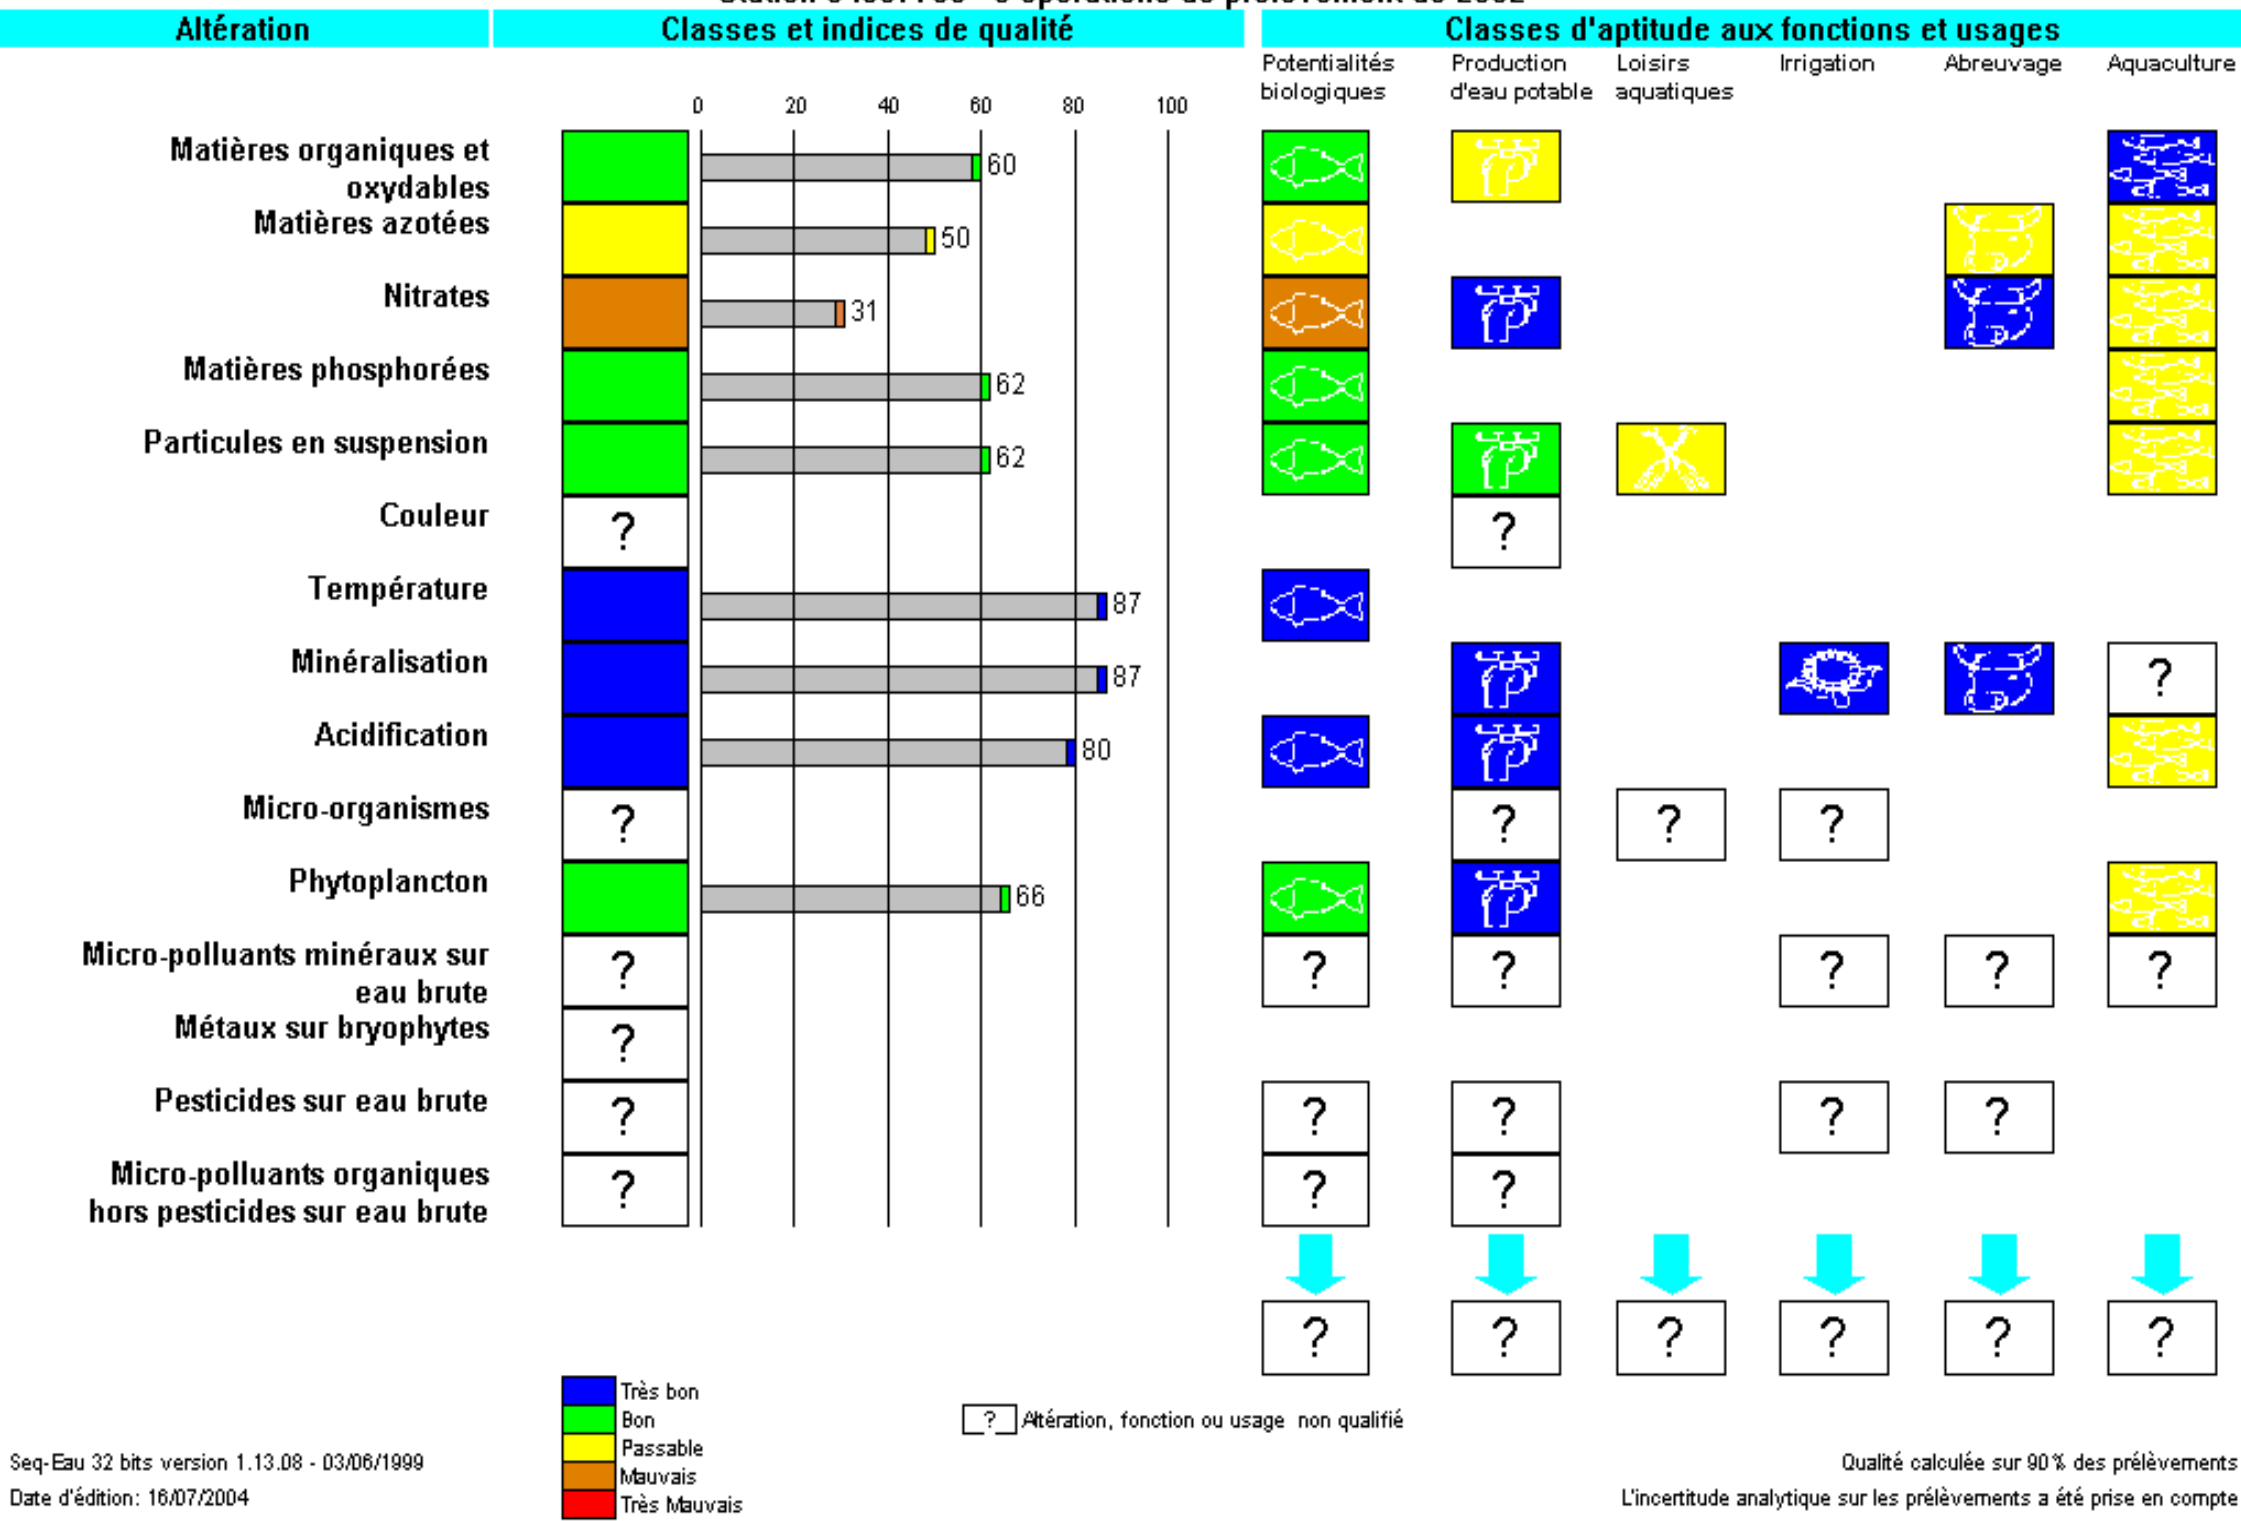



Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999
Date d'édition: 21/07/2004

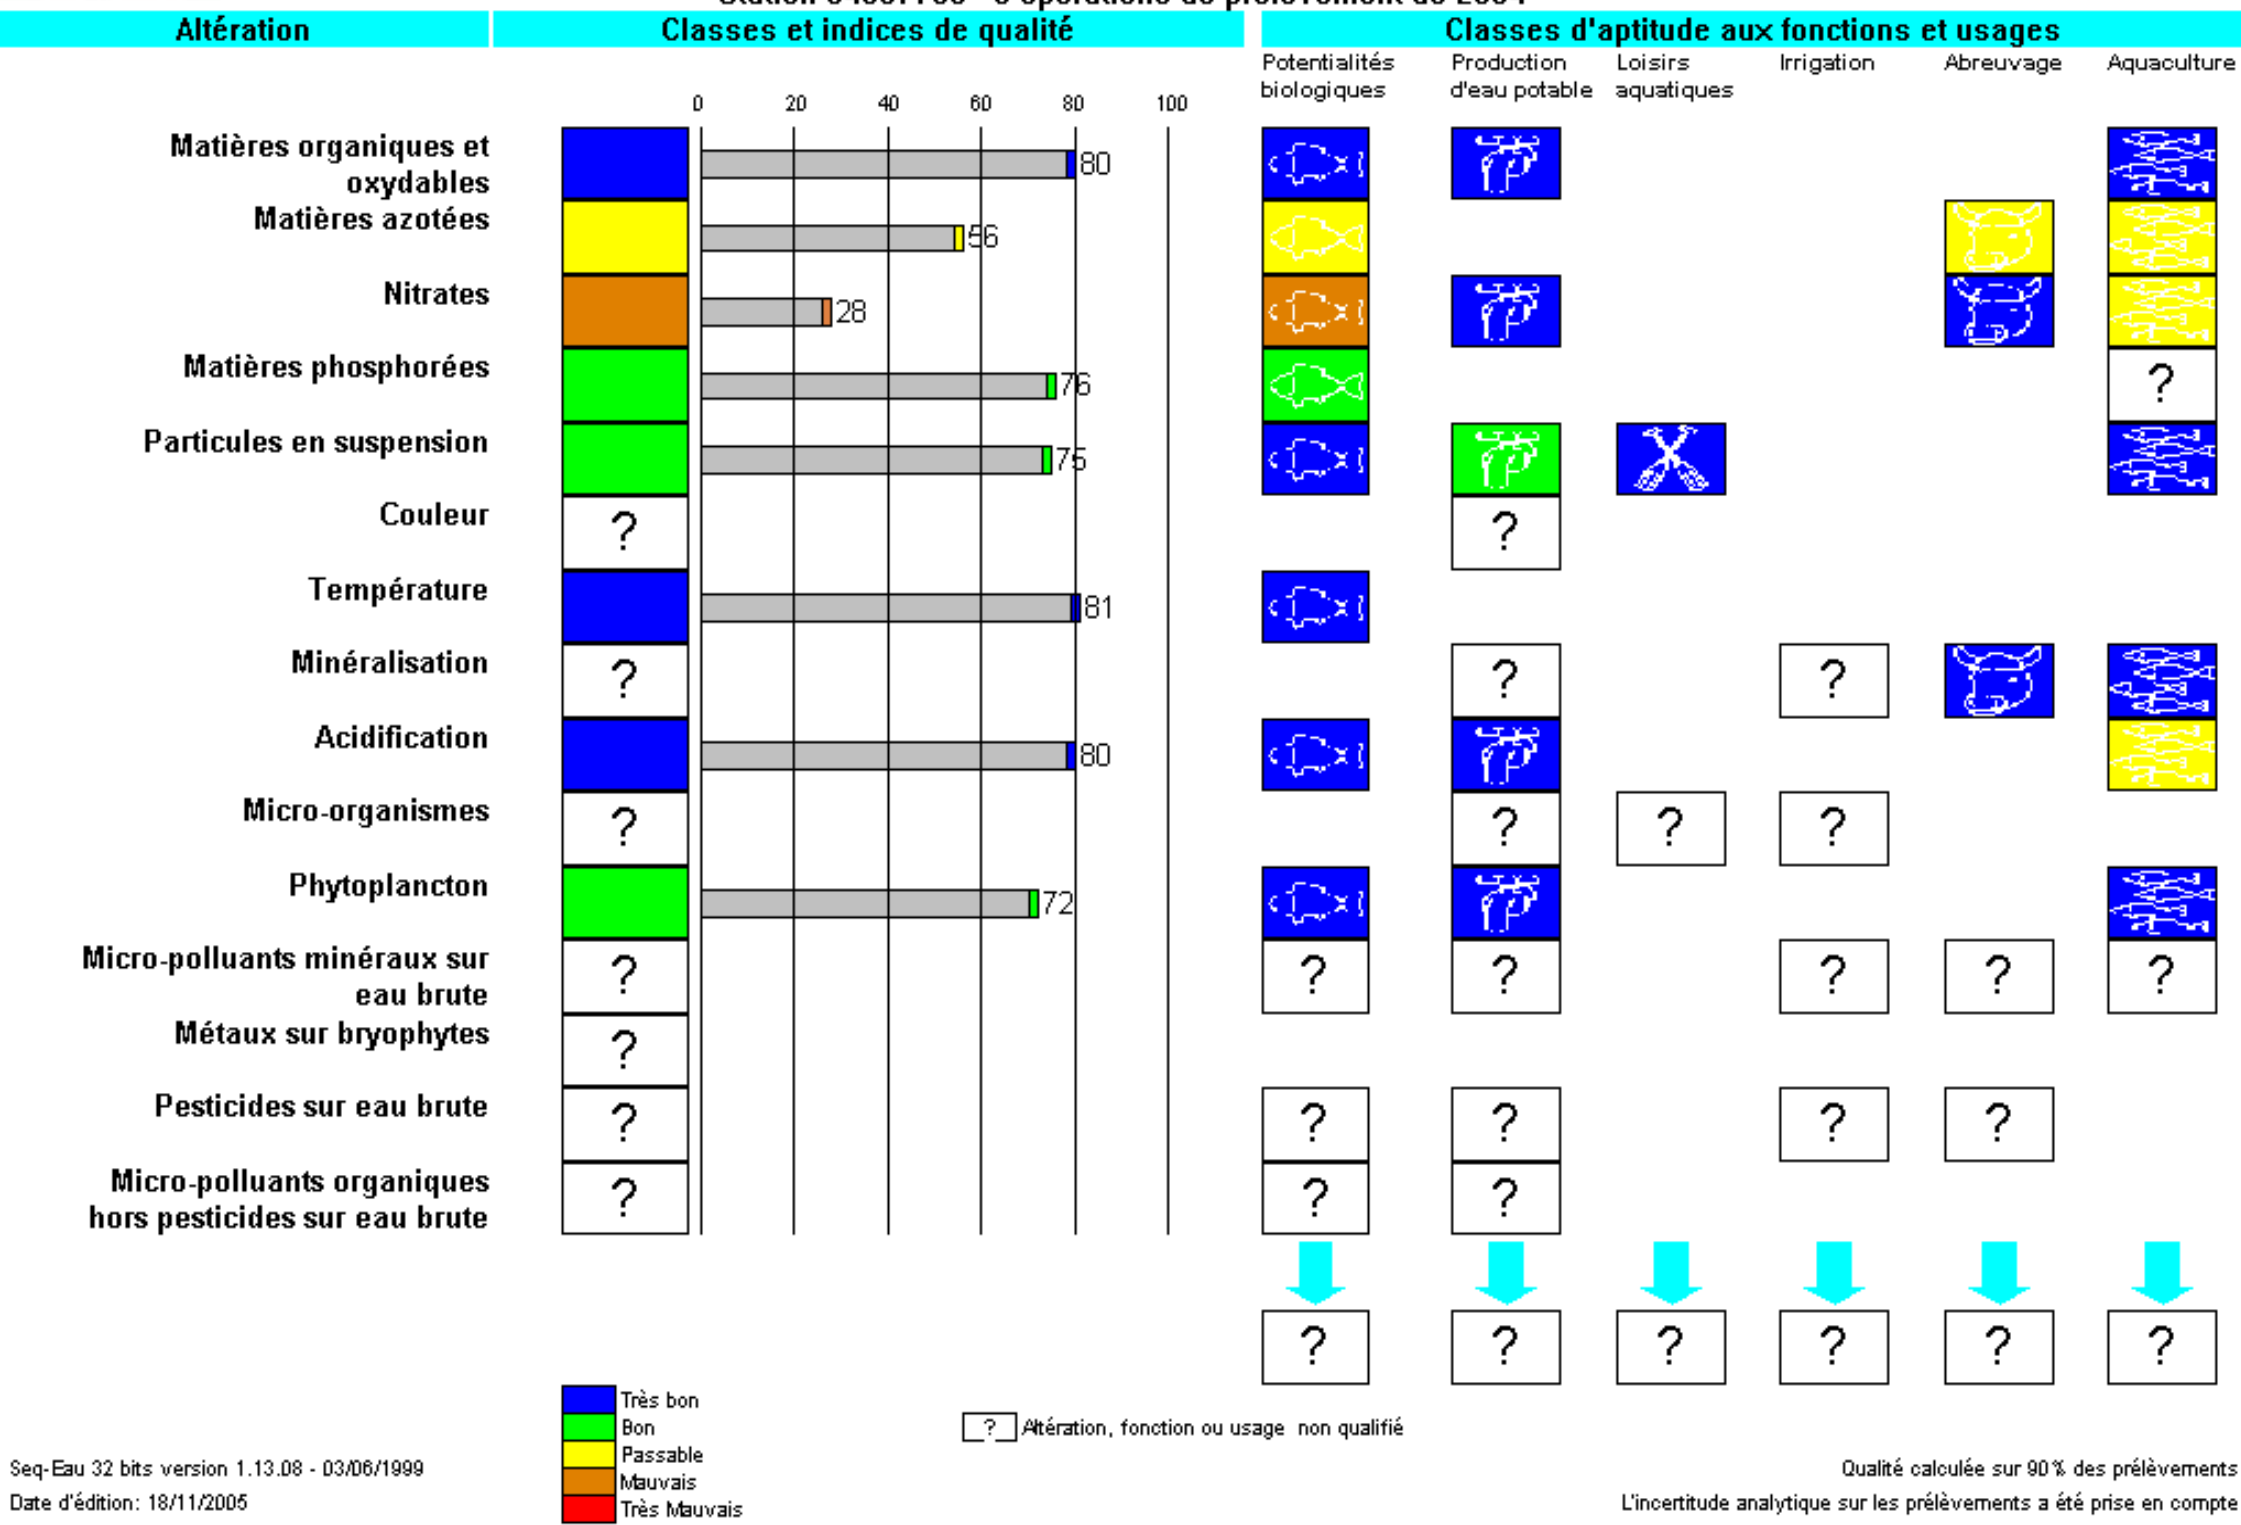

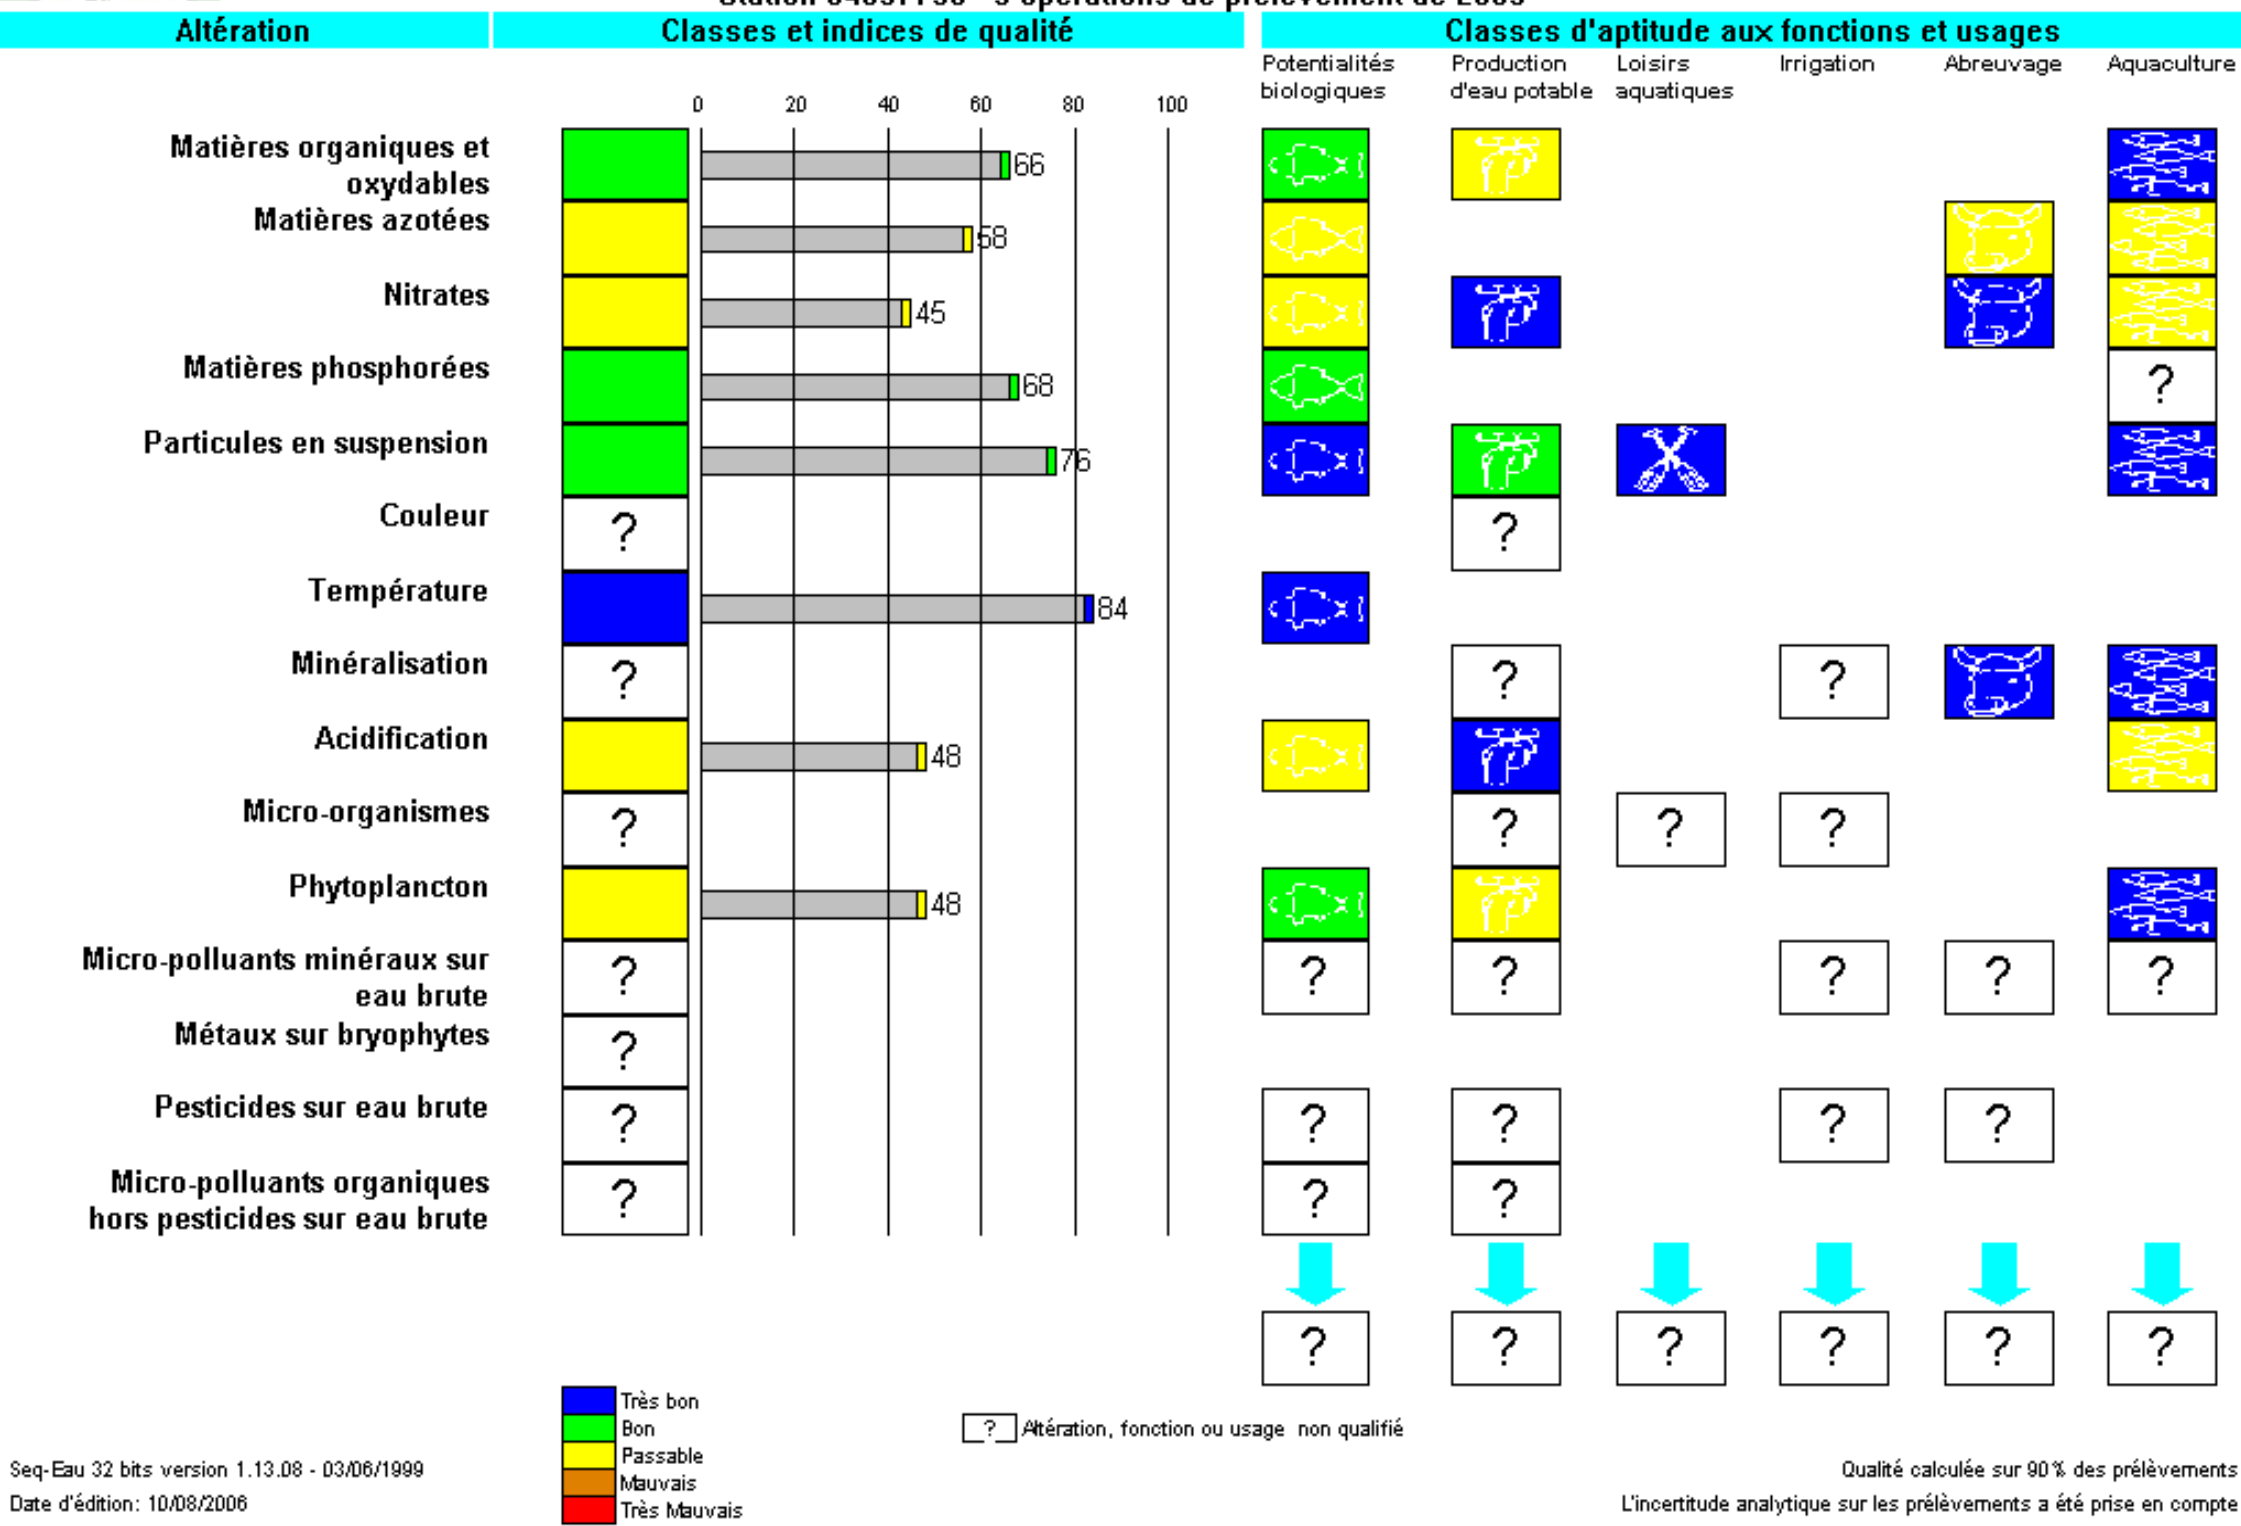

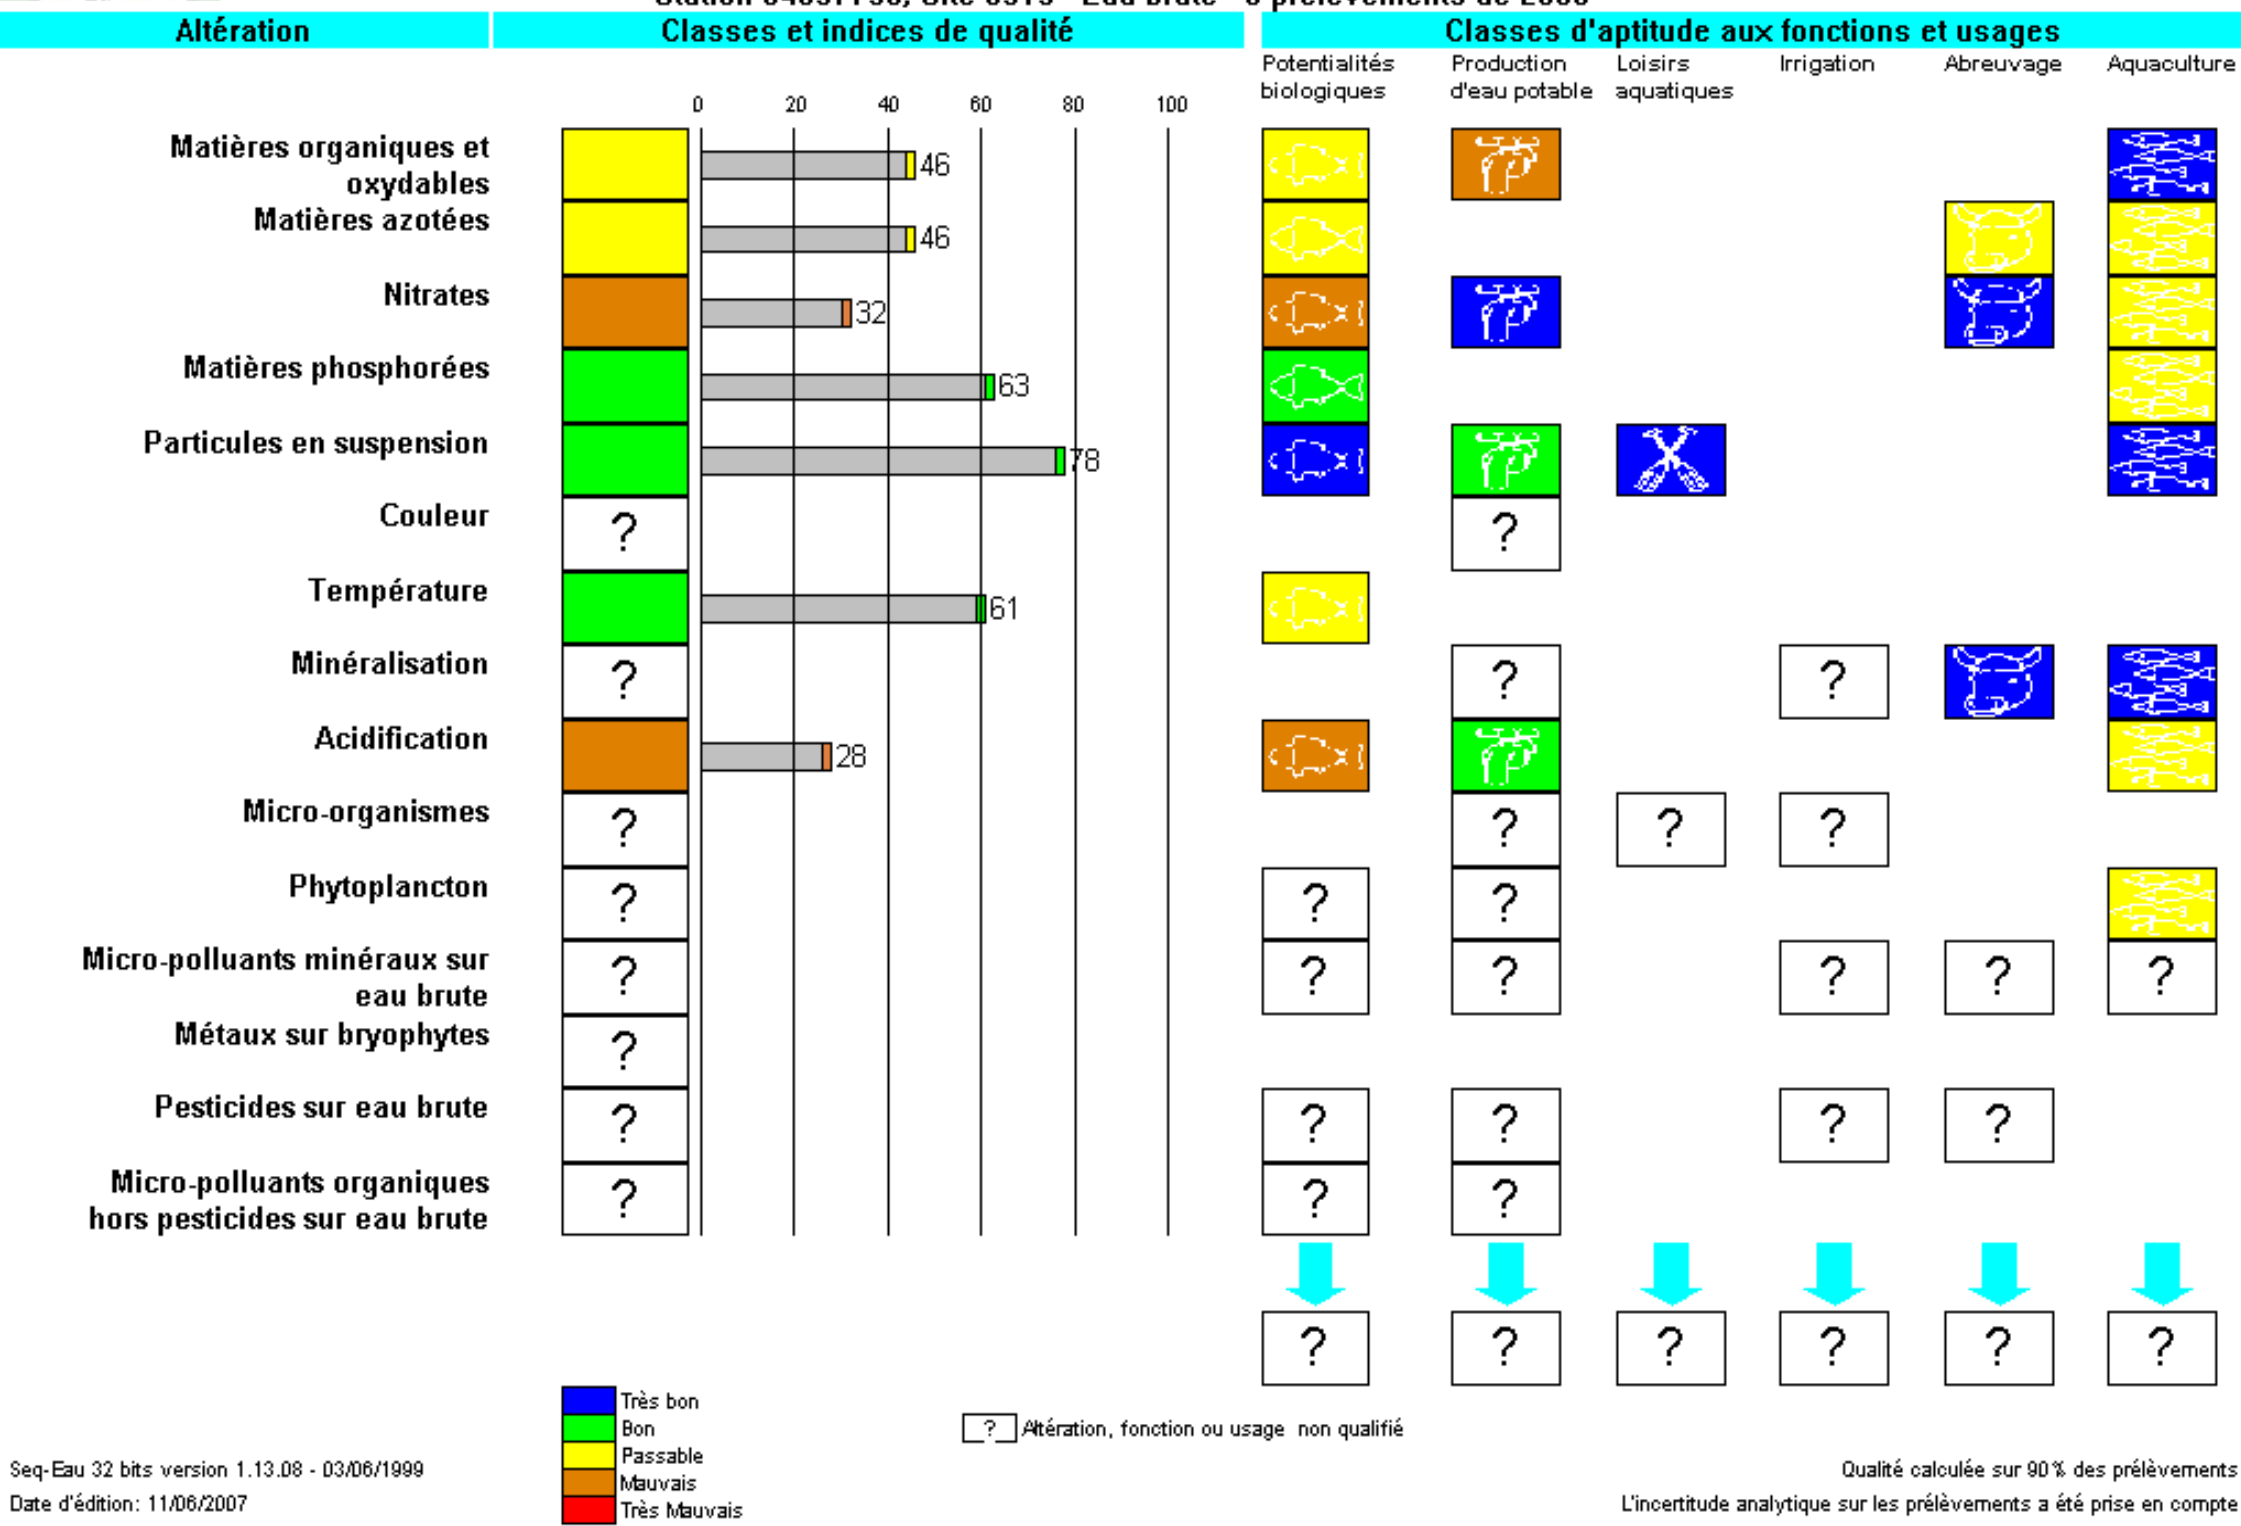

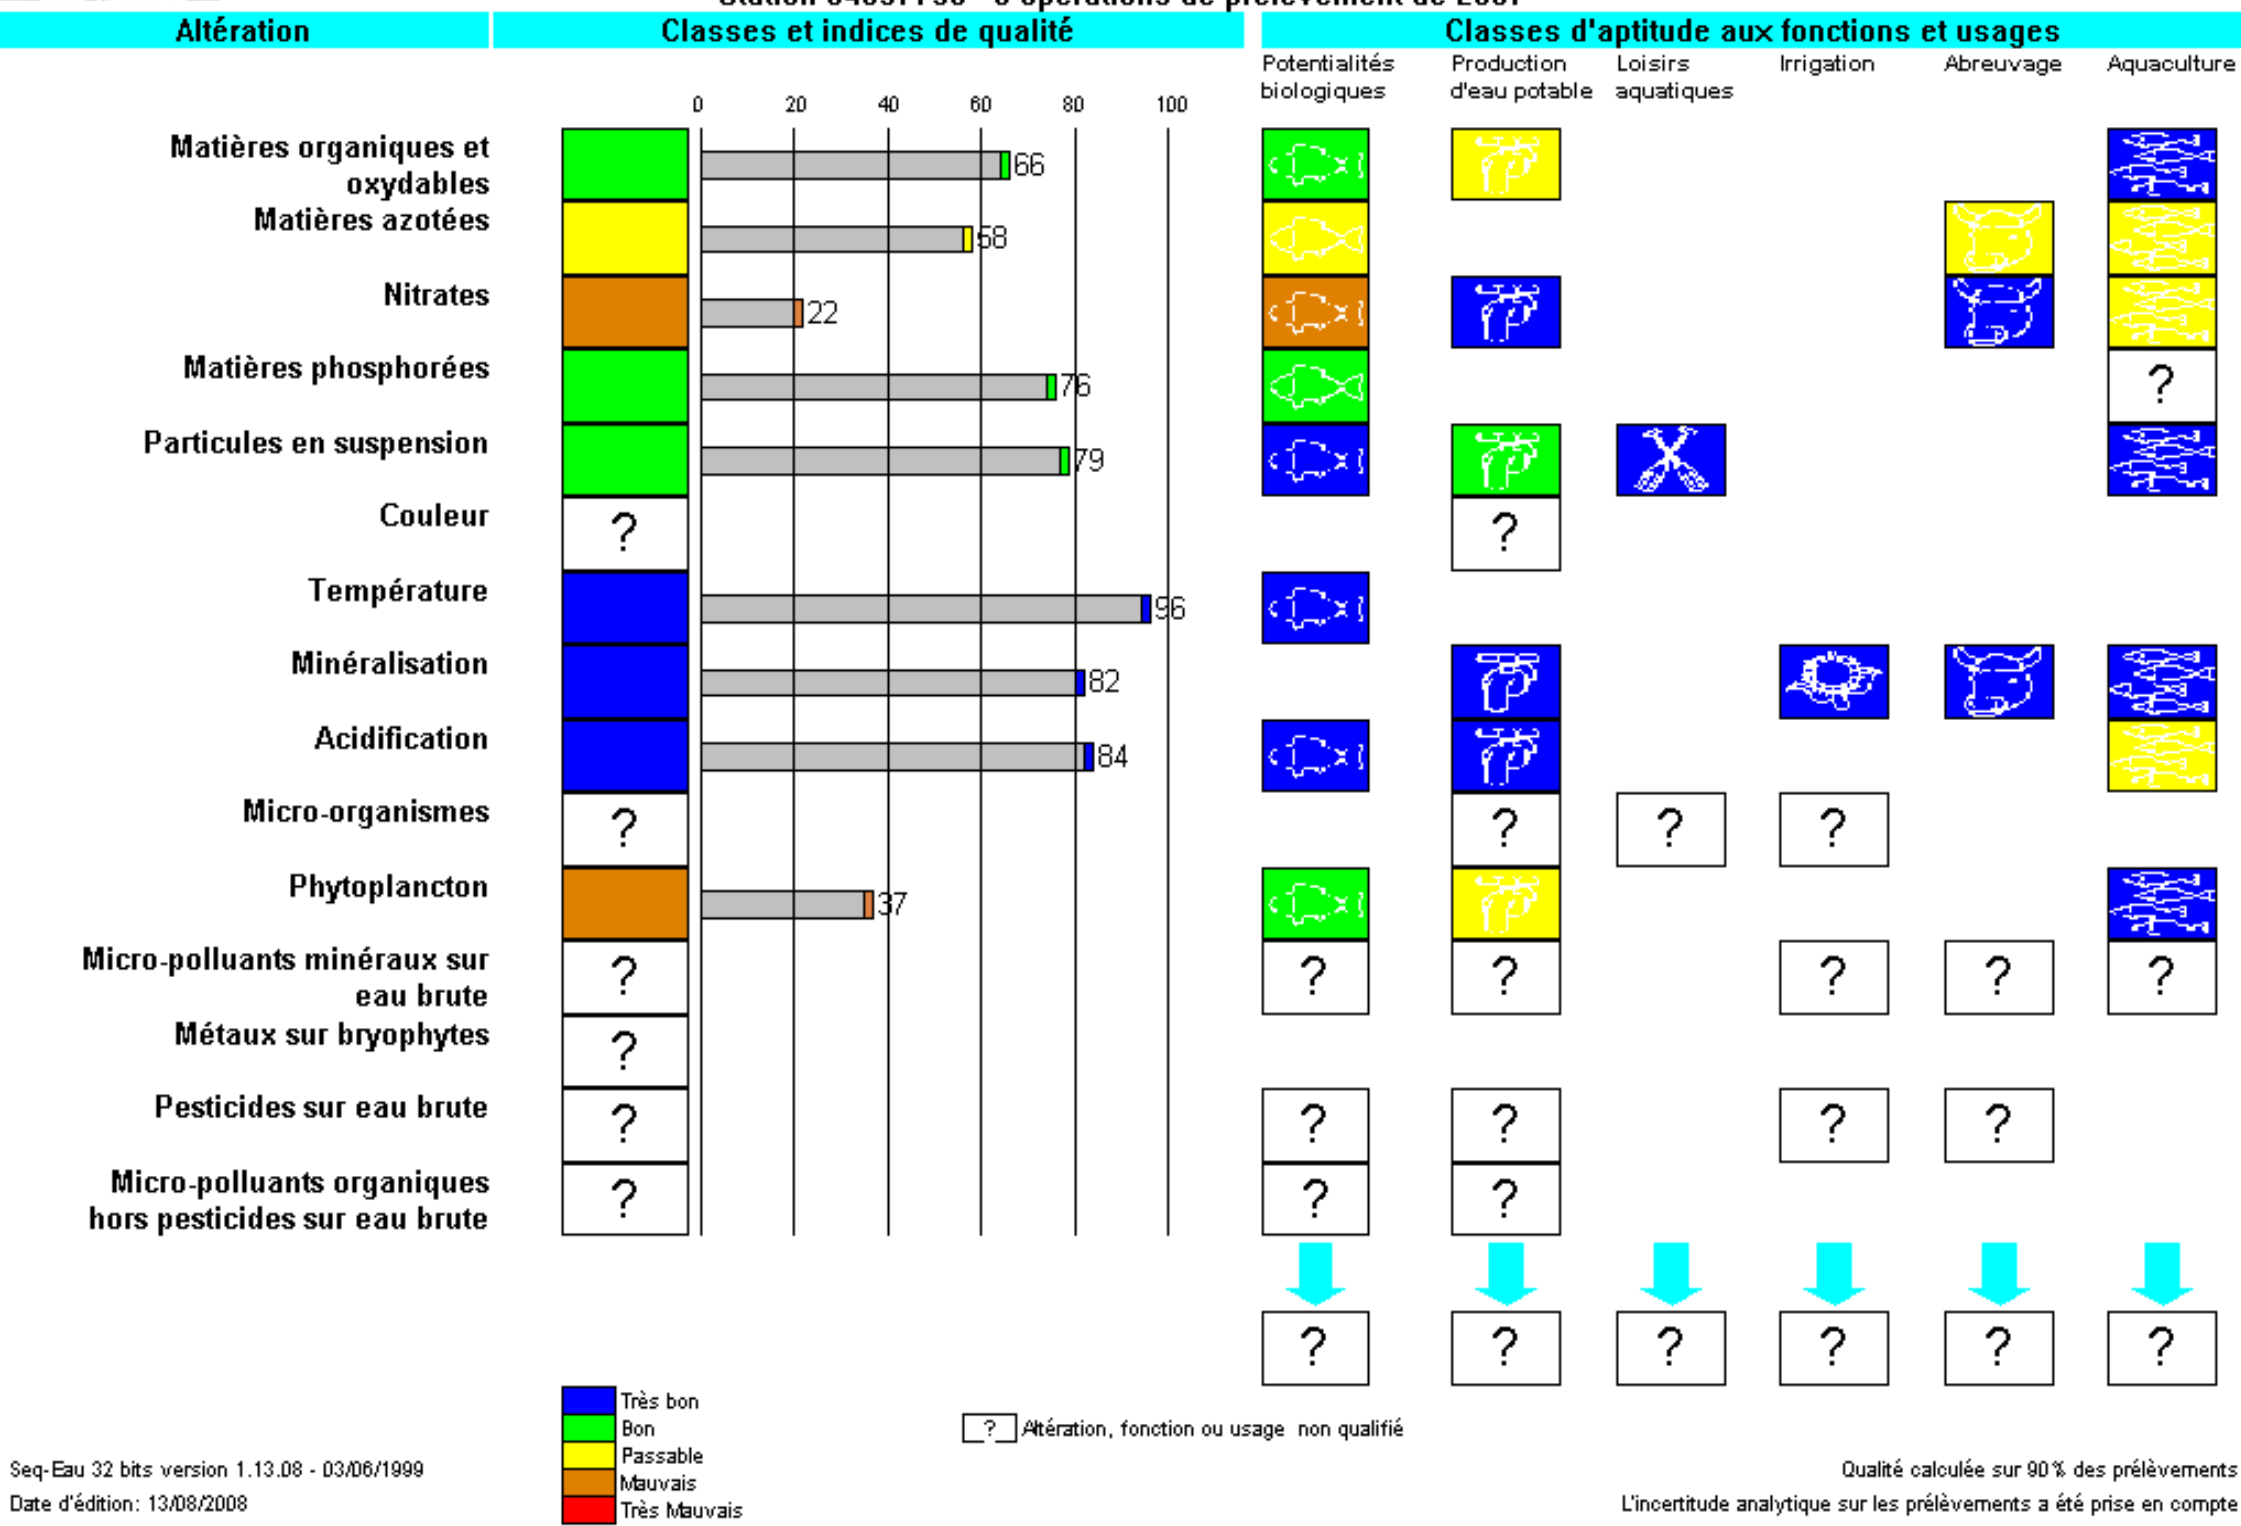

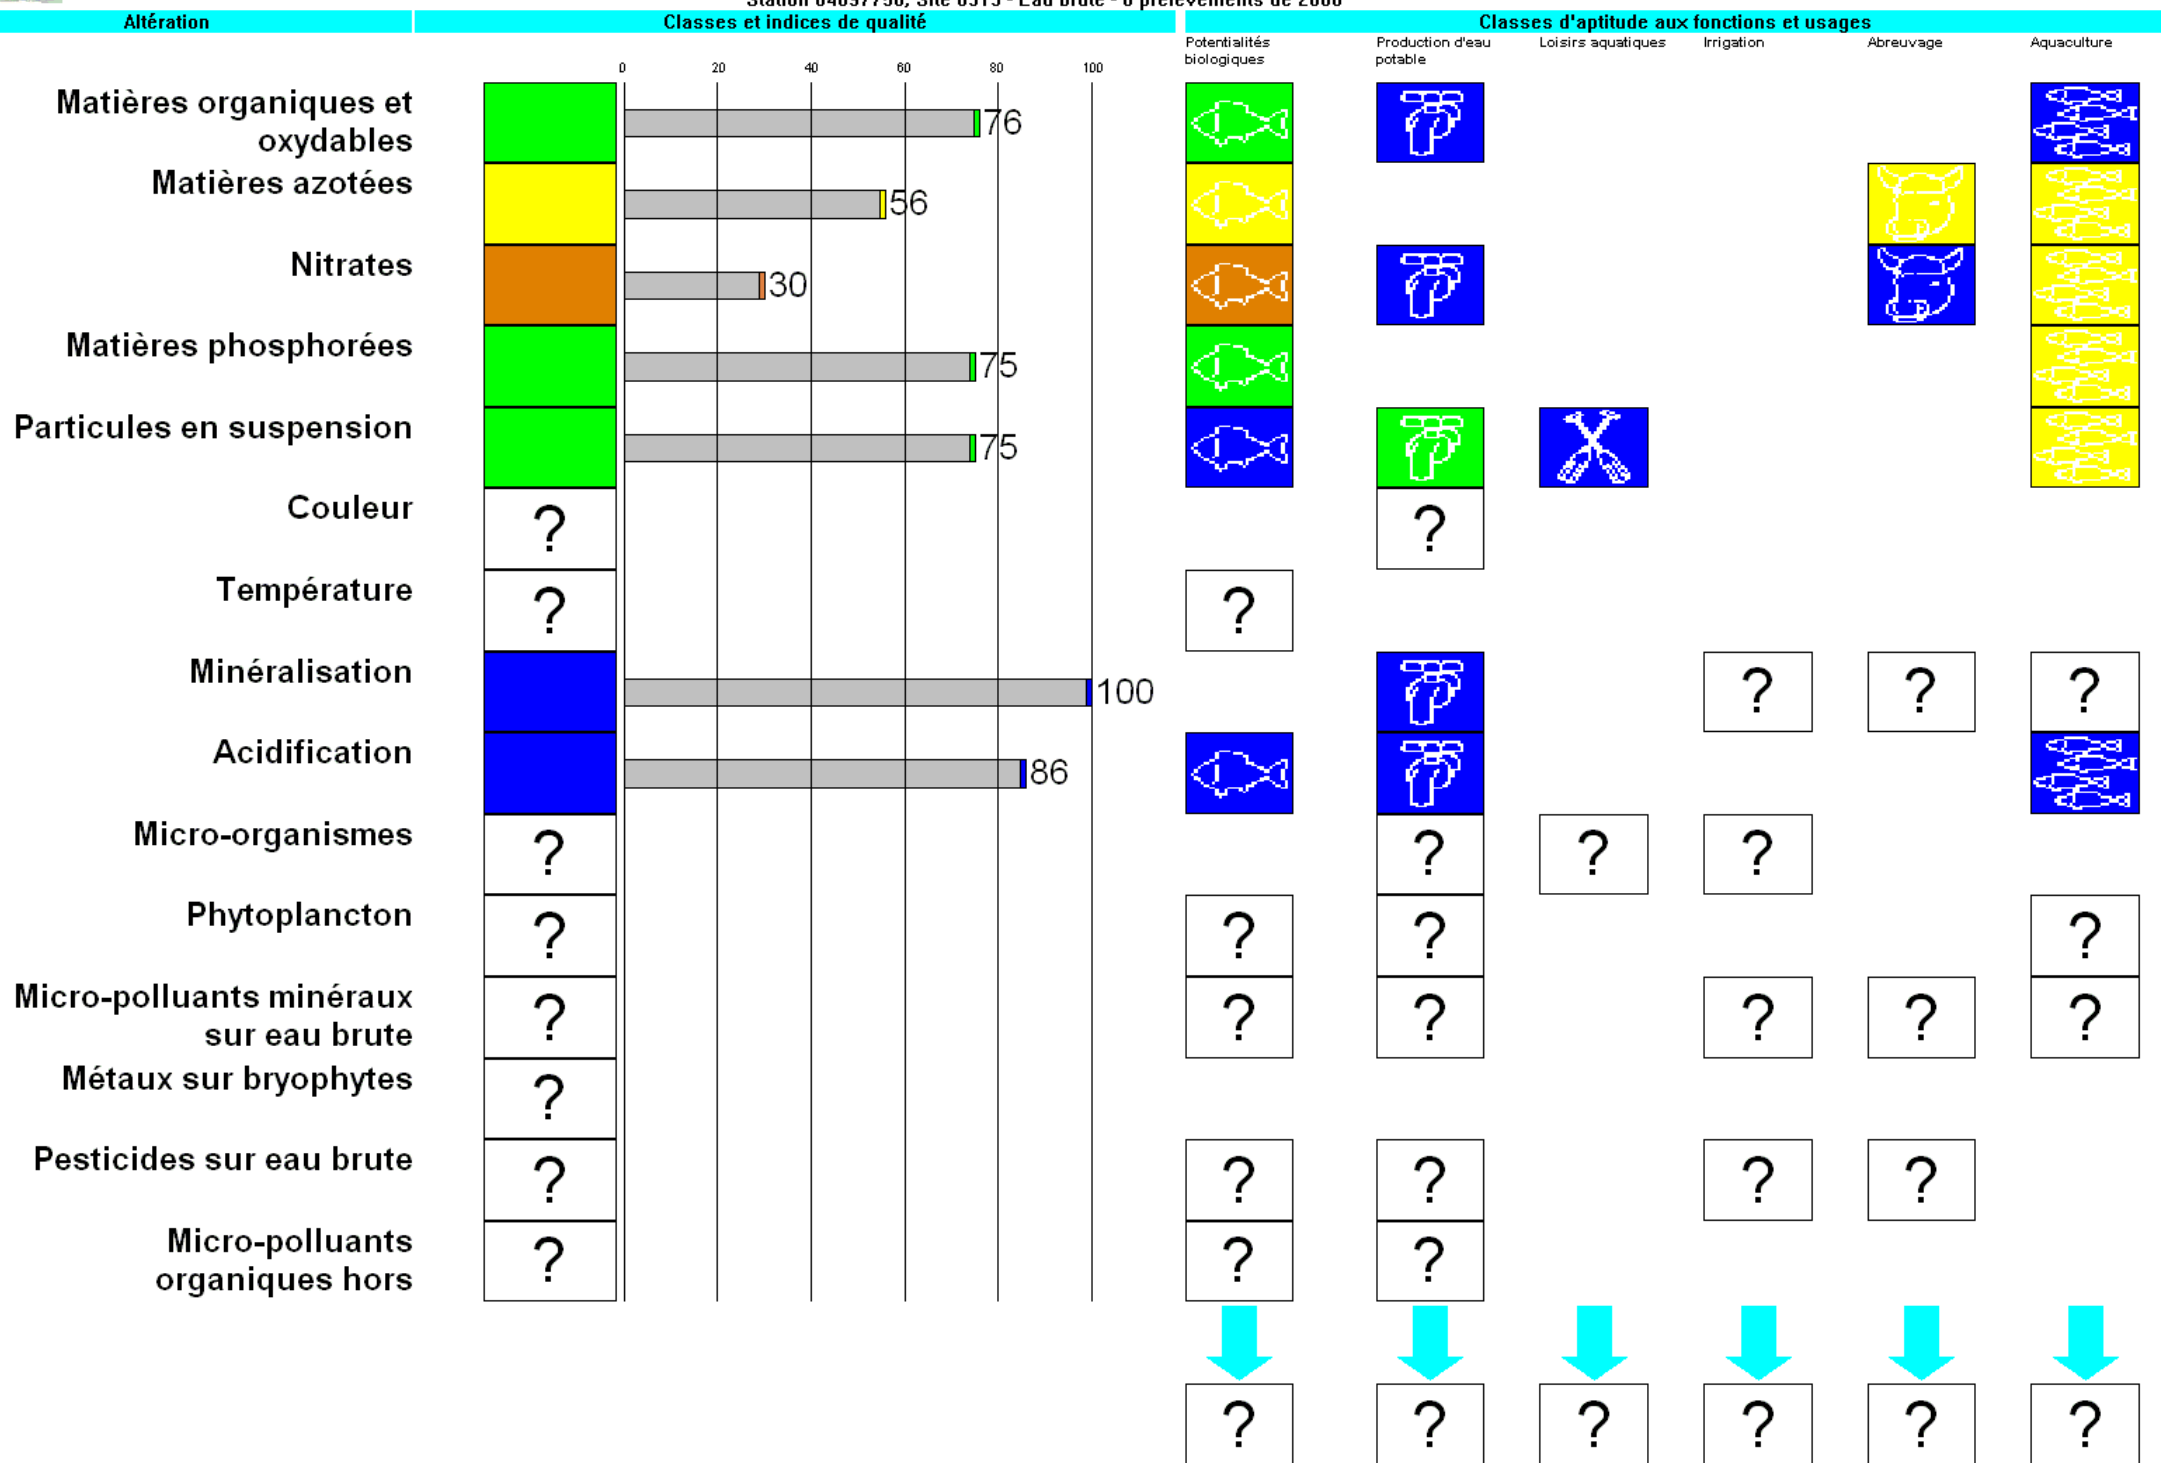

Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié