

Rivière :

OZANNE

Station :

04105680

DAMPIERRE-SOUS-BROU

Commune :

DAMPIERRE-SOUS-BROU (28123)


Localisation :

OZANNE à DAMPIERRE-SOUS-BROU

Pont D31

Objectif de qualité :

Catégorie piscicole : 2

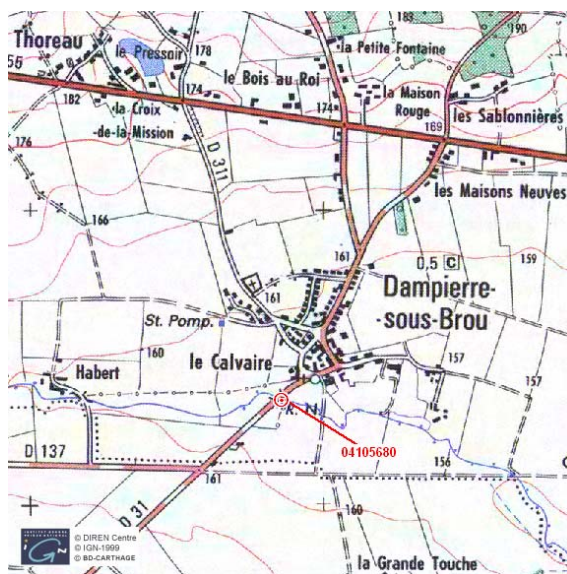

Coordonnées géographiques

X (m) Y (m)

Lambert II : 510 124 2 357 013

Lambert 93 : 560 907 6 791 164

Altitude (m) :





Qualité des eaux

Station : DAMPIERRE-SOUS-BROU


Code : 04105680


Cours d'eau : OZANNE


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
05/12/2008	15:00		6.8	7.2	409	11.0	94	25	2.6		7.9	1.4	0.07	0.13	57.4	< .1	0.126		
07/11/2008	14:50		9.9	7.3	447	9.0	80	< 2	< 2		7.1	1	0.12	0.13	7.3	0.29	0.14		
10/10/2008	15:30		12.0	7.7	469	7.8	72	6	2		6.2	1.1	0.03	0.04	7	0.2	0.139	14	14
05/09/2008	15:30		16.3	8.1	471	8.2	87	2	< 2		5.2	0.9	< .03	0.08	4.1	0.61	0.235	1	2
08/08/2008	16:20		18.3	7.6	644	7.9	85	< 2	< 2		6.3	0.6	0.11	0.14	4	0.89	0.32	1	2
11/07/2008	15:10		17.5	7.8	435	8.0	85	4	< 2		6.3	0.7	0.12	0.18	6.4	0.54	0.24	5	8
06/06/2008	12:00		14.6	7.1	450	9.3	93	6	< 2		7.1	1.3	< .03	0.25	22.7	0.27	0.16	5	5
23/05/2008	14:20		15.5	7.6	482	11.5	117	10	5.2		7.1	2	0.2	0.2	12.2	0.18	0.171	7	9
11/04/2008	15:30		9.7	9.1	407	17.2	163	4	2.3		5.3	1.4	< .03	0.08	24.2	0.05	0.056	9	13
07/03/2008	14:50		7.3	8.7	425	14.9	126	4	2.4		4.5	0.6	< .03	0.1	48.9	0.11	0.061	59	96
08/02/2008	14:30		5.8	7.3	380	12.1	97	17	< 2		6.0	1	0.07	0.12	53.4	0.13	0.121		
18/01/2008	15:40		7.8	7.2	410	11.3	95	17	2.2		6.5	1.3	0.09	0.13	69.6	0.12	0.131		


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
10/12/2007	11:40		8.2	6.4	414	10.9	89	52	1.7		7.4	1.5	< .05	0.08	68.1	0.36	0.35		
19/11/2007	13:05		4.3	7.3	537	10.3	77	< 2	2.7		6.4	< 1	0.14	0.06	6.37	0.36	0.24		
01/10/2007	10:50		14.8	8.1	464	9.4	89	5.6	2.7		5.0	< 1	0.07	0.1	5.6	0.4	0.19	17	20
10/09/2007	11:15		14.8	7.8	467	8.4	79	5.4	0.8		5.6	< 1	0.08	0.1	7.1	0.37	0.19	3	13
16/08/2007	10:30		16.9	8.2	438	9.6	94	8.8	1.6		5.8	< 1	< .05	0.03	4.2	0.213	0.12	3	5
03/07/2007	12:10		15.4	7.9	442	8.0	76	6.6	2.4		7.1	< 1	< .05	0.11	10.4	0.41	0.19	13	10
11/06/2007	13:00		17.5	7.8	447	8.6	85	4	2.7		5.7	< 1	0.08	0.22	4.1	0.94	0.32	5.33	10.72
02/05/2007	09:45		13.3	7.2	498	10.7	98	9	4		8.8	1.9	0.79	0.43	5.9	0.65	0.34	1.53	7.67
02/04/2007	13:50		12.3	9.0	424	12.6	113	4.6	2.1		5.4	< 1	< .05	0.09	17	0.096	0.08	22.54	7
05/03/2007	09:15		8.5	7.5	398	11.1	91	12	0.5		5.4	< 1	< .05	0.11	49.9	0.099	0.06	5.6	2.86
05/02/2007	13:30		5.6	8.1	497	13.0	100	2.4	1.5		4.2	< 1	< .05	0.06	40.8	0.225	0.09		
11/01/2007	09:00		6.4	7.9	474	11.3	89	6.8	0.9		4.5	< 1	< .05	0.12	106.4	0.168	0.08		
12/12/2006	14:45		7.4	8.0				14	2.5	< 30		1	0.16	0.18	60	0.26	0.2		
17/10/2006	15:05		13.3	7.9	439	9.4	93	7	1	< 30		< 1	0.09	0.05	3	0.37	0.2		
22/08/2006	15:30		16.7	7.8	425	9.2	99	5	2.2	< 30		< 1	< .1	0.03	2	0.61	0.3		
04/07/2006	14:50		22.1	7.8	430	7.5	89	9	< 3	55		< 1	0.2	0.11	5	1.04	0.4		
30/05/2006	14:05		12.7	8.0	453	10.5	102	5	2.6	< 30		1	0.2	0.18	6	0.53	1.8		
21/02/2006	13:35		4.5	7.8	429	13.0	104	23	0.6	< 30		< 1	< .1	0.1	81	0.16	0.2		

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
06/12/2005	14:50		6.2	8.1	631	12.3	102	14	0.7	< 30		1	0.2	0.29	27	0.19	0.1		
11/10/2005	14:10		14.5	8.0	472	8.6	87	30	4.8	< 30		< 1	0.1	0.08	7	0.29	0.2		
23/08/2005	14:05		16.4	7.9	464	7.6	81	< 5	0.8	< 30		1	0.1	0.17	5	1.35	0.5		
05/07/2005	14:15		16.7	8.0	442	8.7	94	15	3.2	< 30		1	0.2	0.27	11	0.69	0.3		
24/05/2005	14:20		14.7	8.0	433	10.7	109	5	2.1	< 30		< 1	0.1	0.18	14	0.44	0.2		
22/02/2005	15:00		2.4	8.7	442	16.0	121	< 5	1.9	< 30		< 1	< .1	0.1	48	0.14	< .1		
07/12/2004	14:25		5.6	8.1	429	12.3	101	7	2.1	< 30		1	0.1	0.1	13	0.3	0.1		
12/10/2004	14:40		13.8	7.9	420	9.8	98	23	3.7	55		1	0.2	0.13	9	0.33	0.2		
24/08/2004	14:15		17.4	8.0	466	8.7	95	5	1.3	< 30		1	< .1	0.08	4	0.52	0.2		
05/07/2004	14:30		16.3	7.7	435	8.3	88	6	2.4	< 30		1	0.3	0.24	3	0.71	0.3		
25/05/2004	15:10		14.7	8.0	458	9.9	100	5	2.1	< 30		1	< .1	0.17	8	0.36	0.1		
24/02/2004	14:35		3.6	8.9	423	17.2	134	< 5	2.1	< 30		< 1	< .1	0.05	26	< .05	< .1		
09/12/2003	15:05		3.6	8.1	435	13.0	101	< 5	2.3	< 30		< 1	0.1	0.13	62	0.18	< .1		
14/10/2003	14:35		13.9	7.9	376	9.1	91	250	6	65		1	0.2	0.11	11	0.21	0.3		
26/08/2003	15:10		19.6	7.9	538	8.5	96	< 5	1.4	< 30		< 1	< .1	0.04	4	0.62	0.2		
08/07/2003	15:10		19.0	7.8	435	8.9	99	13	3	< 30		< 1	< .1	0.05	6	0.6	0.2		
20/05/2003	14:20		13.7	8.0	393	10.6	105	27	5	40		2	0.2	0.24	18	0.39	0.3		
25/02/2003	14:45		7.1	9.3	392	17.8	151	8	3.6	< 30		< 1	< .1	0.1	28	0.05	< .1		
09/12/2002	15:20		3.8	8.2	364	15.5	121	14	1.5	< 30		< 1	0.1	0.15	46	0.16	0.1		
15/10/2002	14:20		12.6	7.8	419	10.3	100	8	2.5	30		< 1	< .1	0.03	7	0.19	0.1		
27/08/2002	15:20		16.8	7.8	432	8.8	96	19	3.1	30		< 1	< .1	0.08	7	0.58	0.3		
09/07/2002	14:55		17.6	7.9	451	9.2	100	7	1.8	< 30		< 1	< .1	0.07	8	0.53	0.2		
28/05/2002	14:20		12.8	8.1	444	12.0	117	6	2.3	< 30		< 1	< .1	0.13	13	0.44	0.2		
26/02/2002	14:25		9.9	7.8	312	10.4	95	77	1.4	< 30		1	0.3	0.12	40	0.27	0.3		

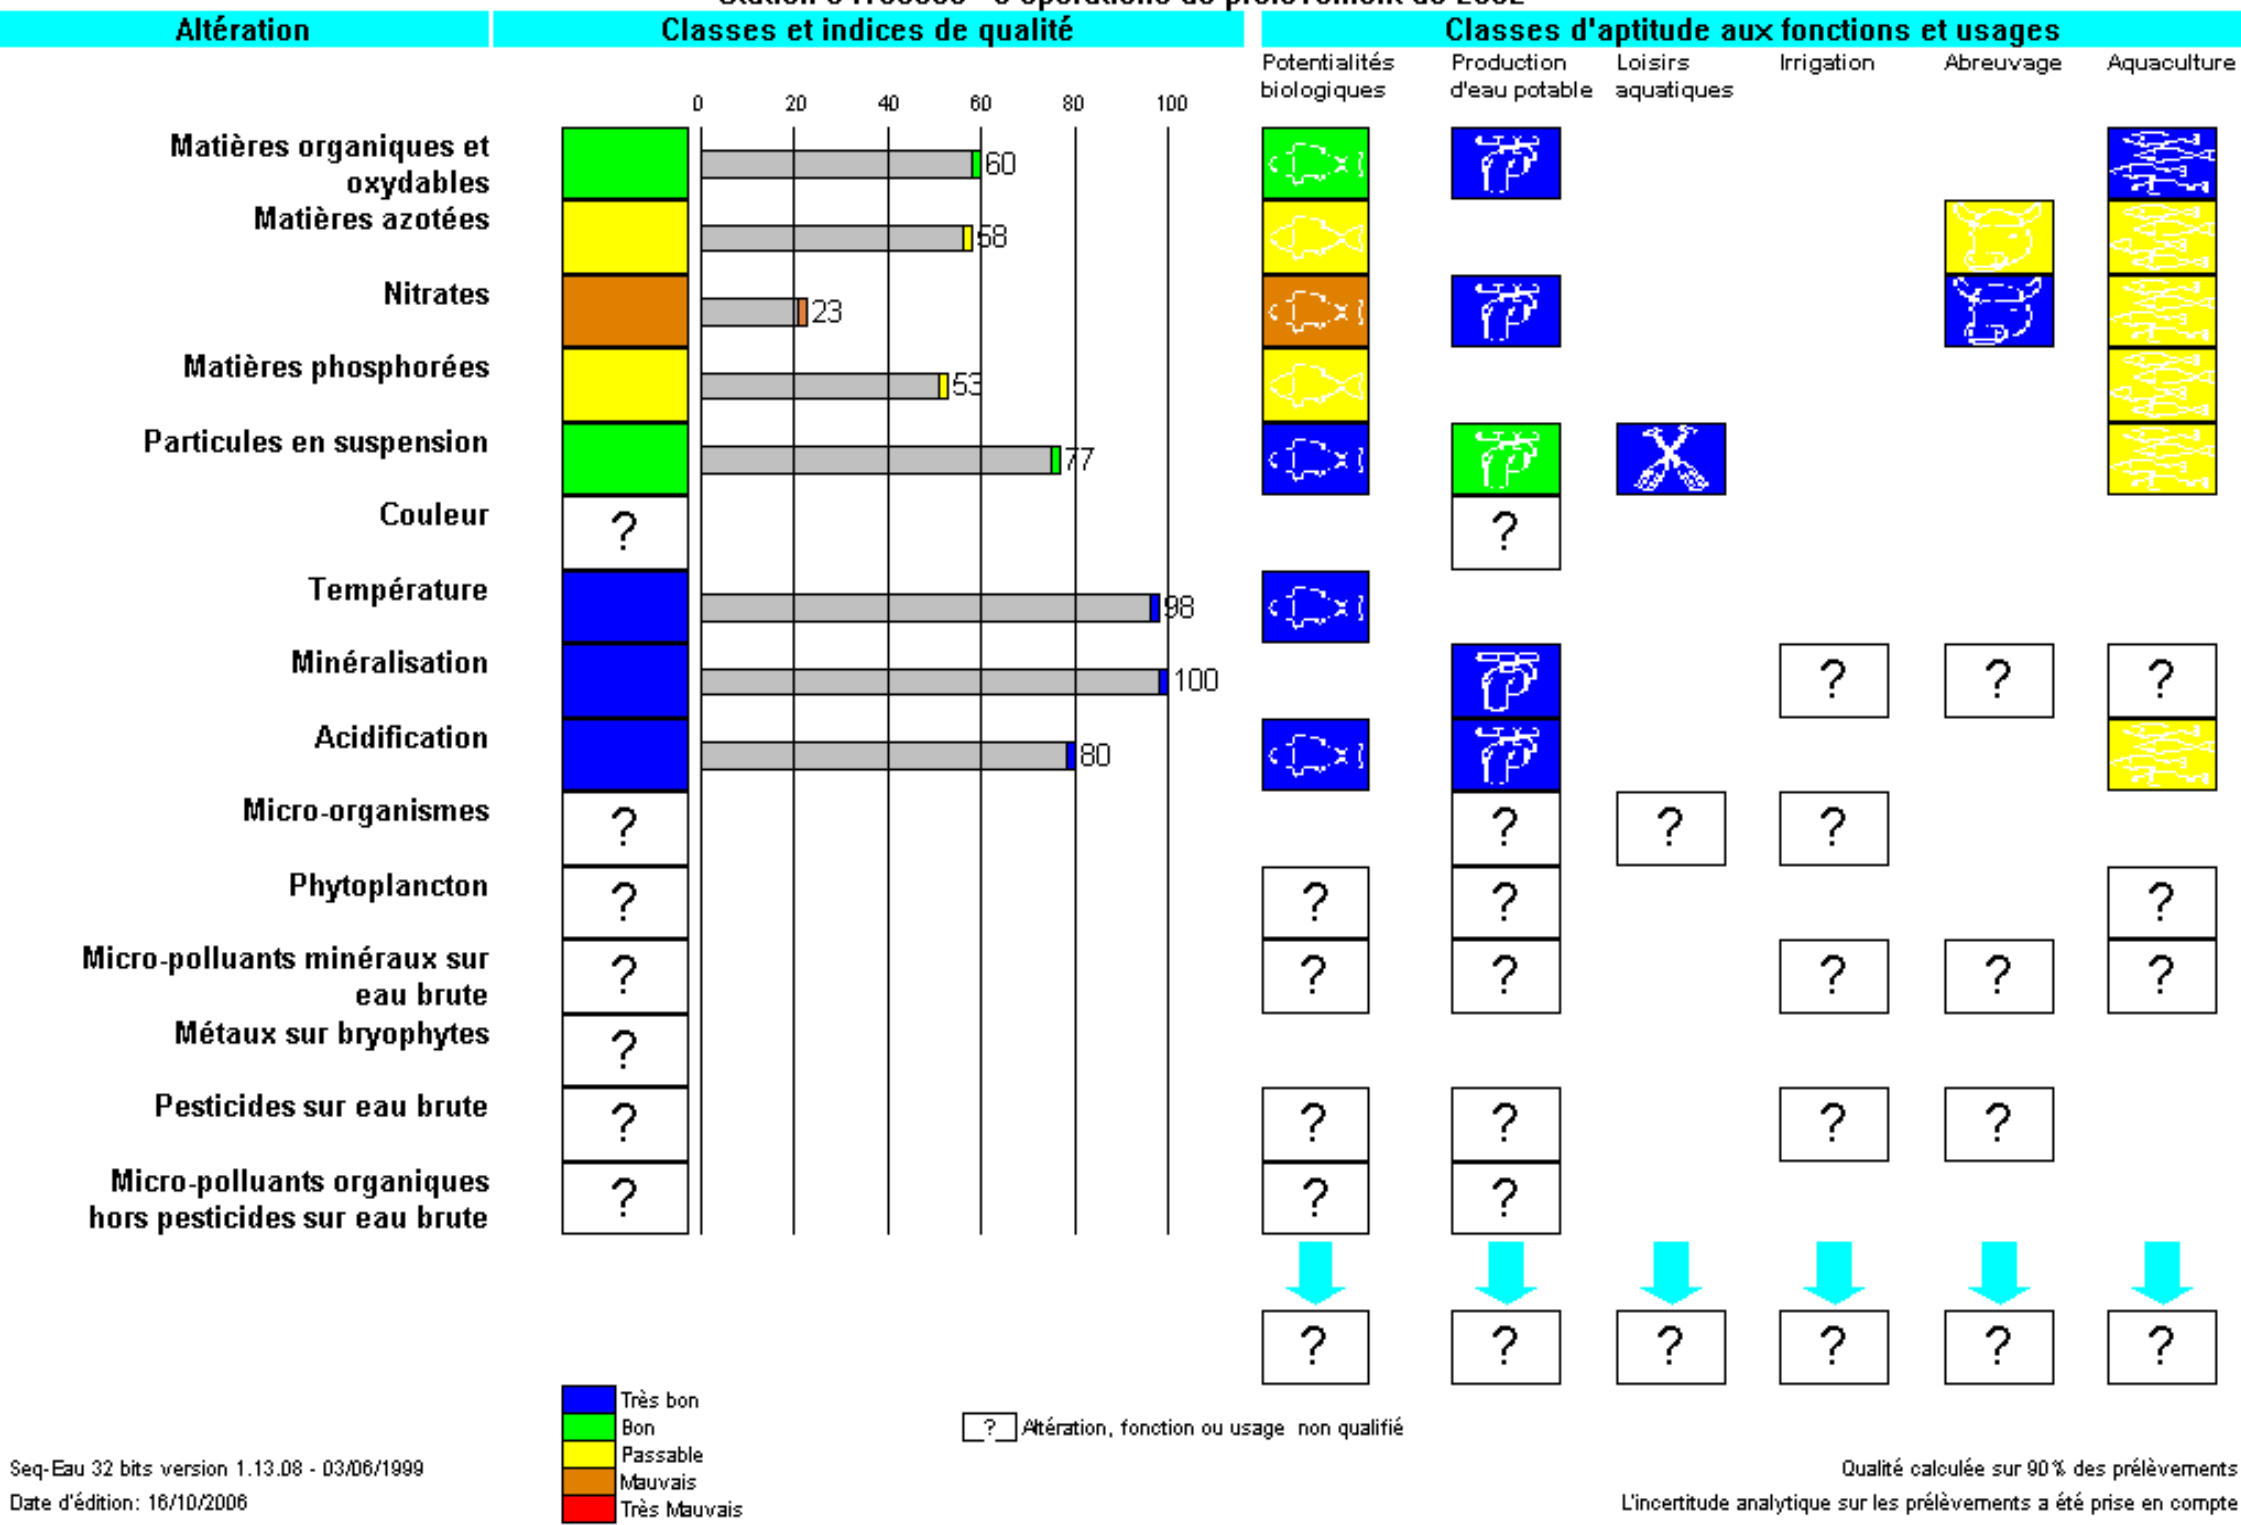

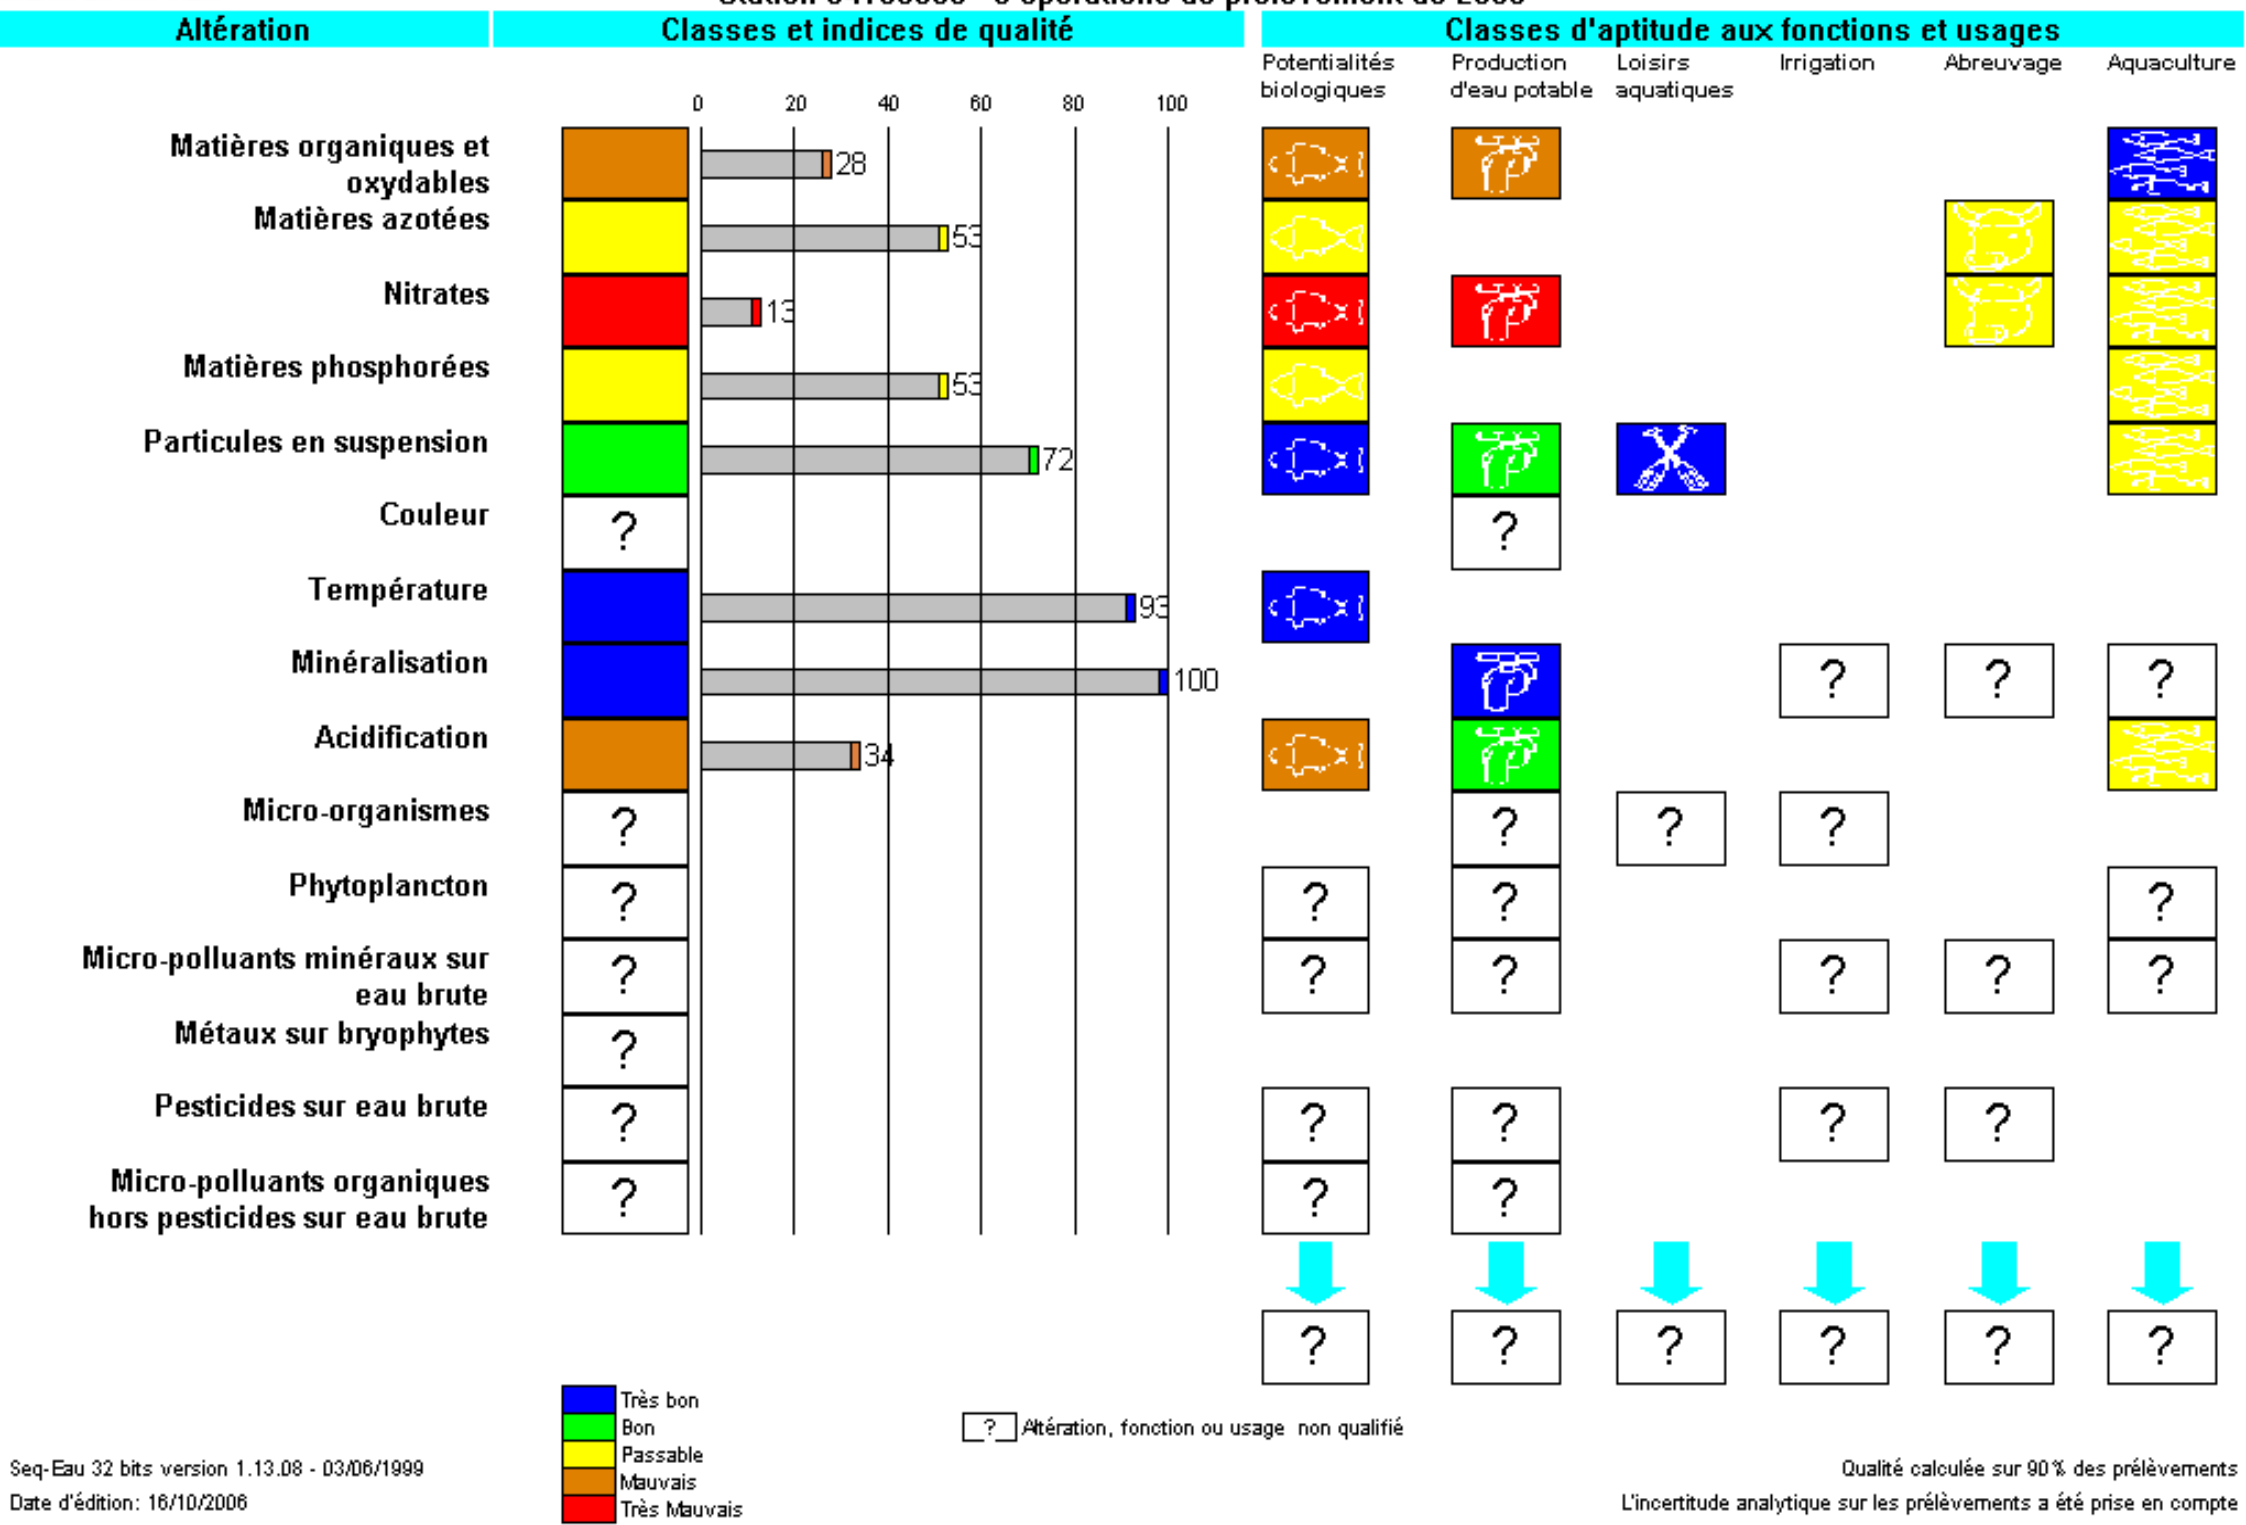

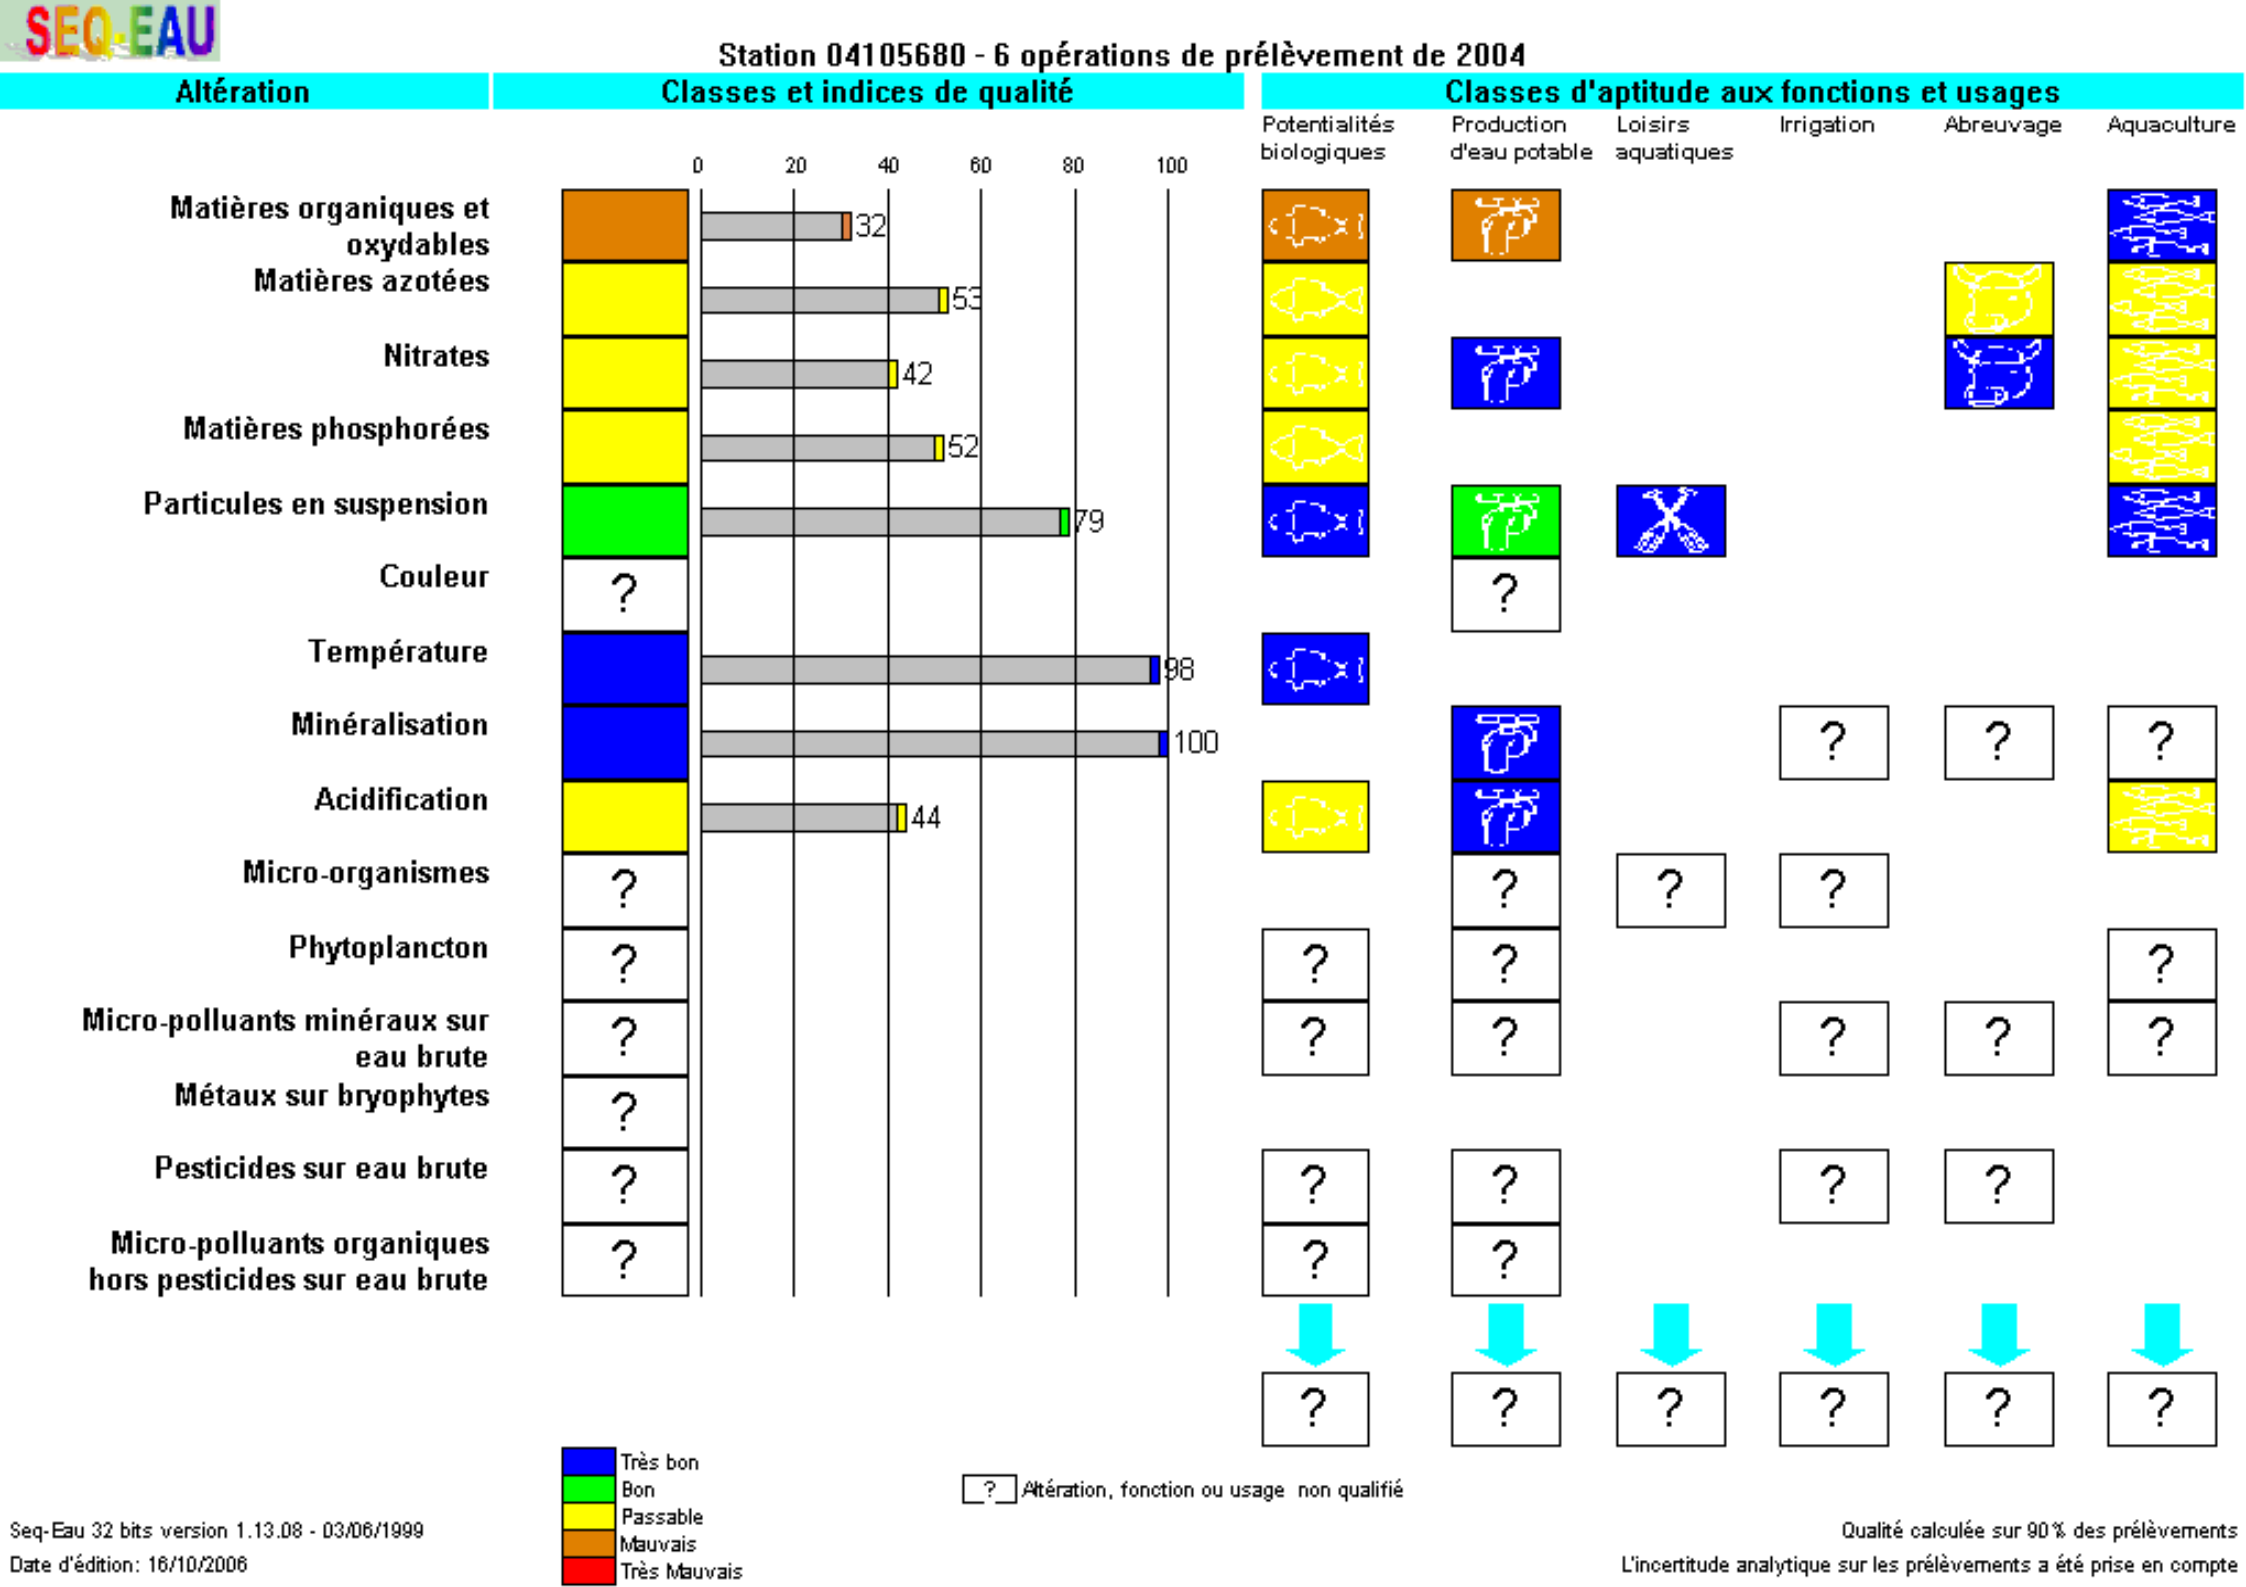

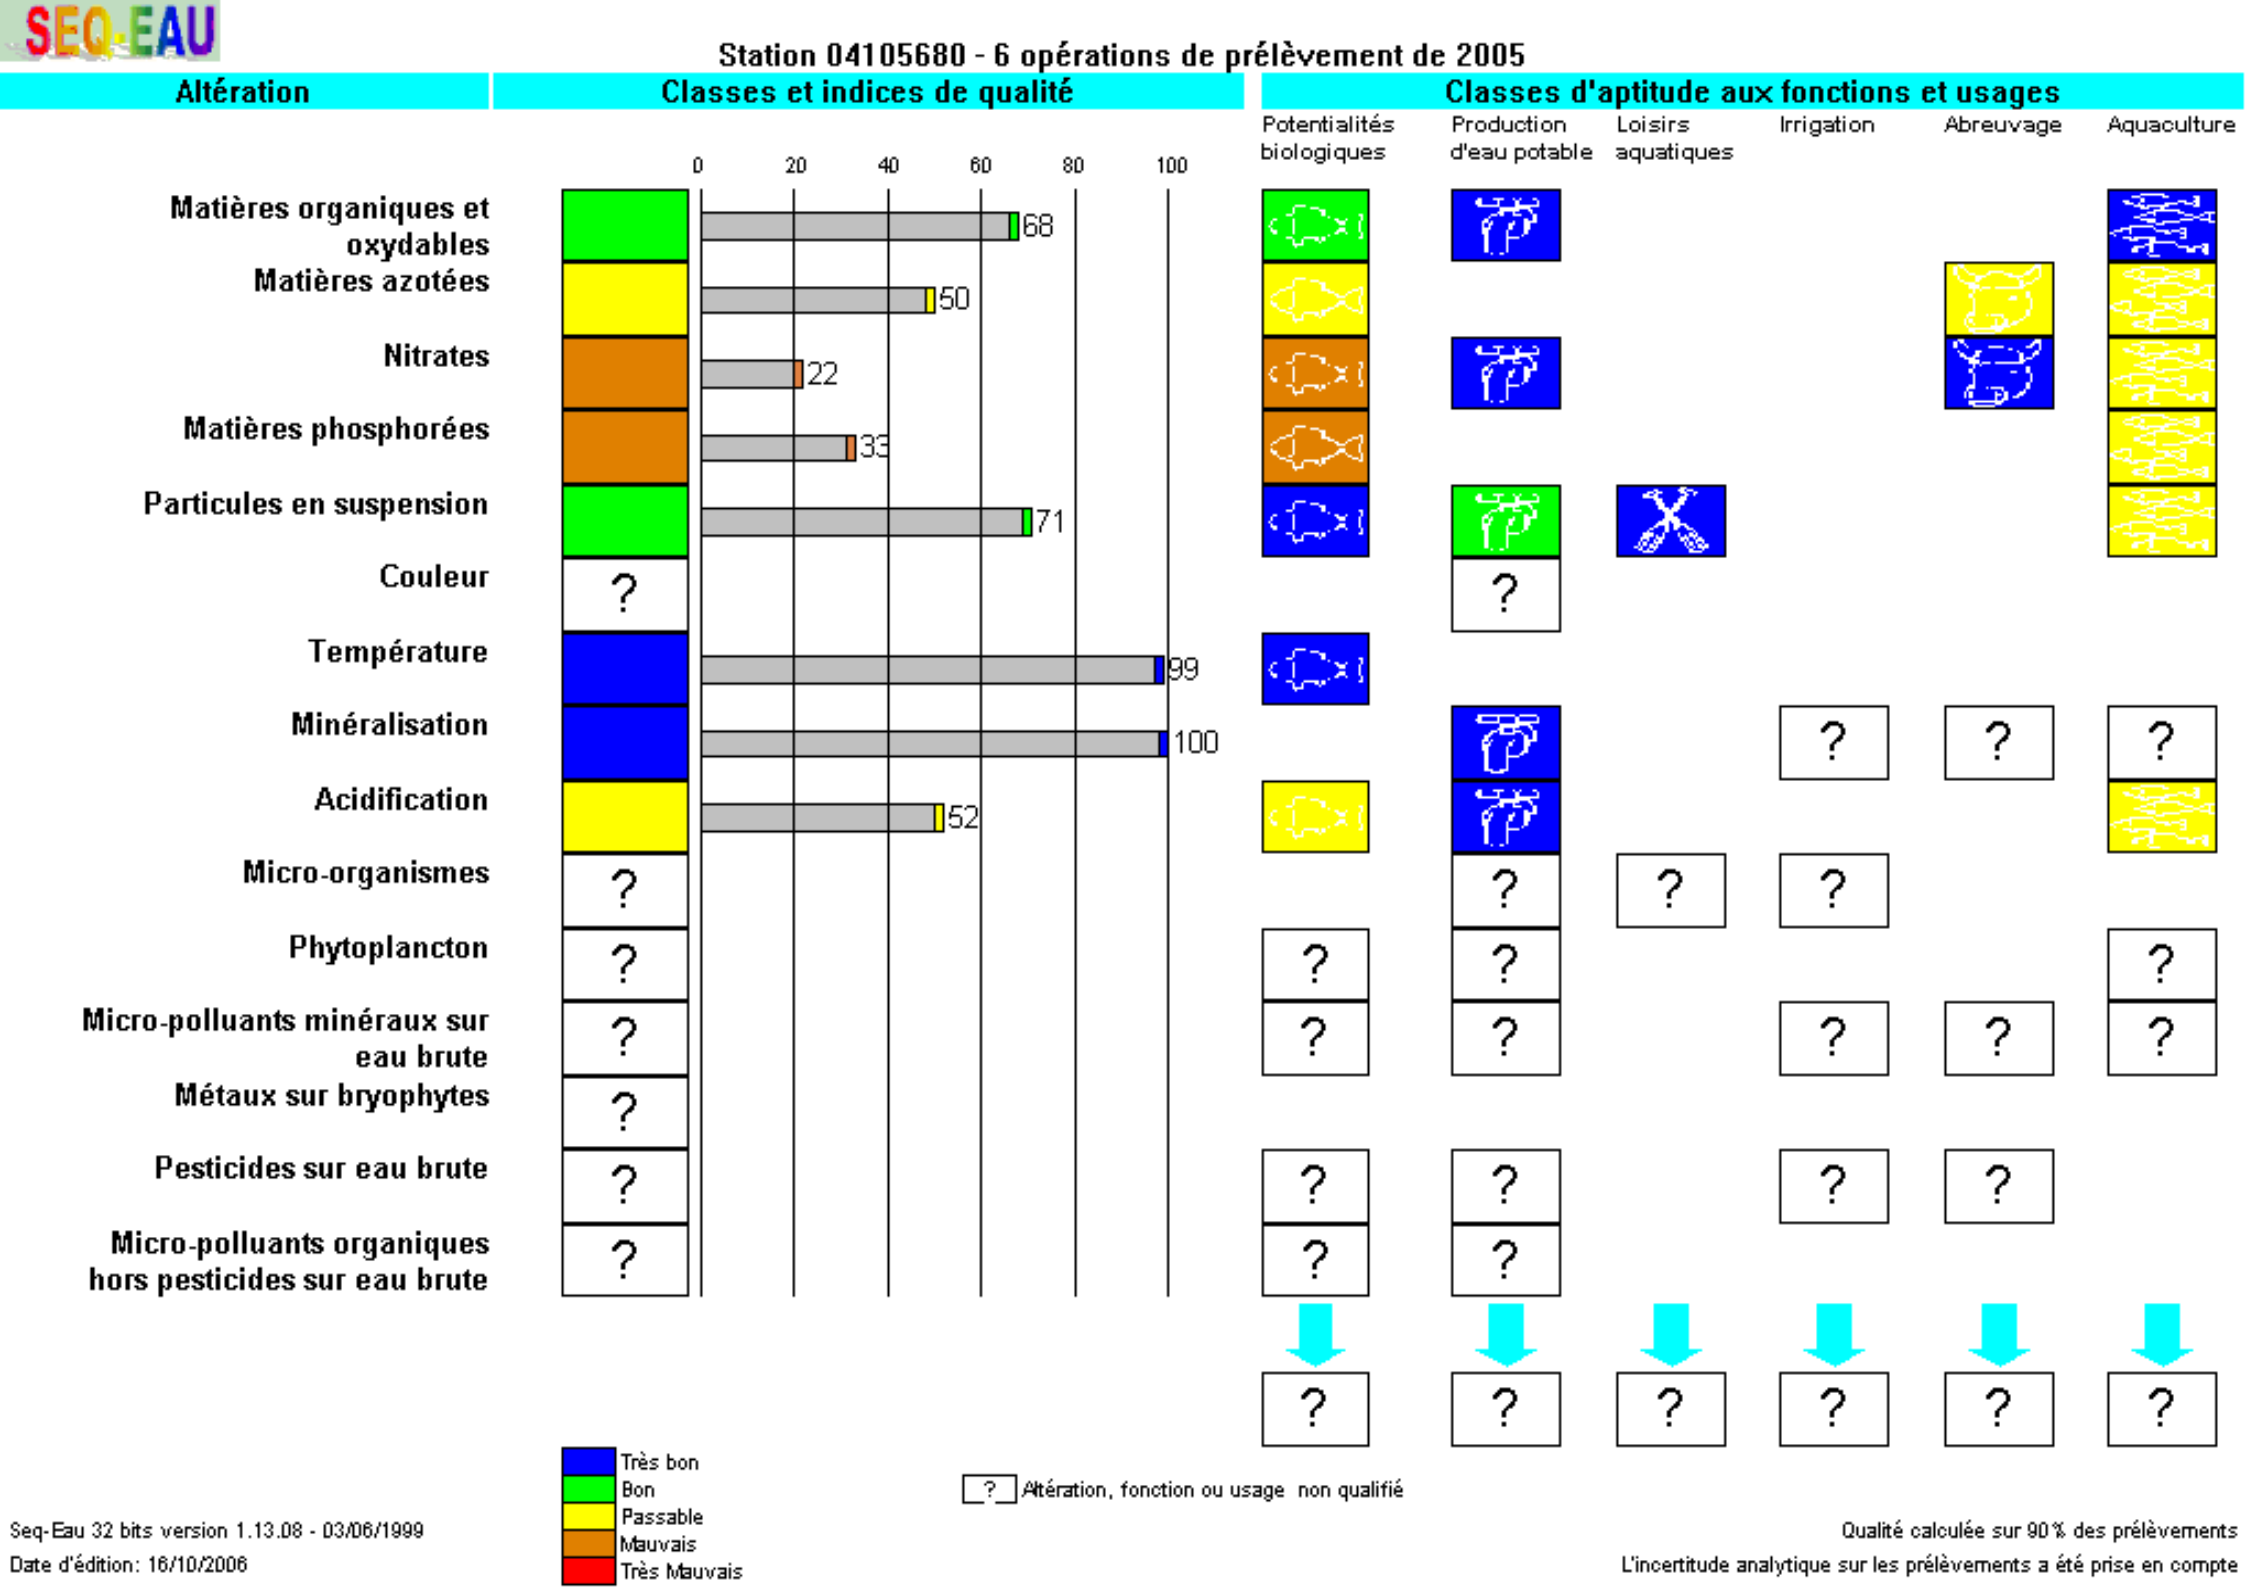


Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999


Date d'édition: 16/10/2006

Qualité calculée sur 90% des prélèvements

L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

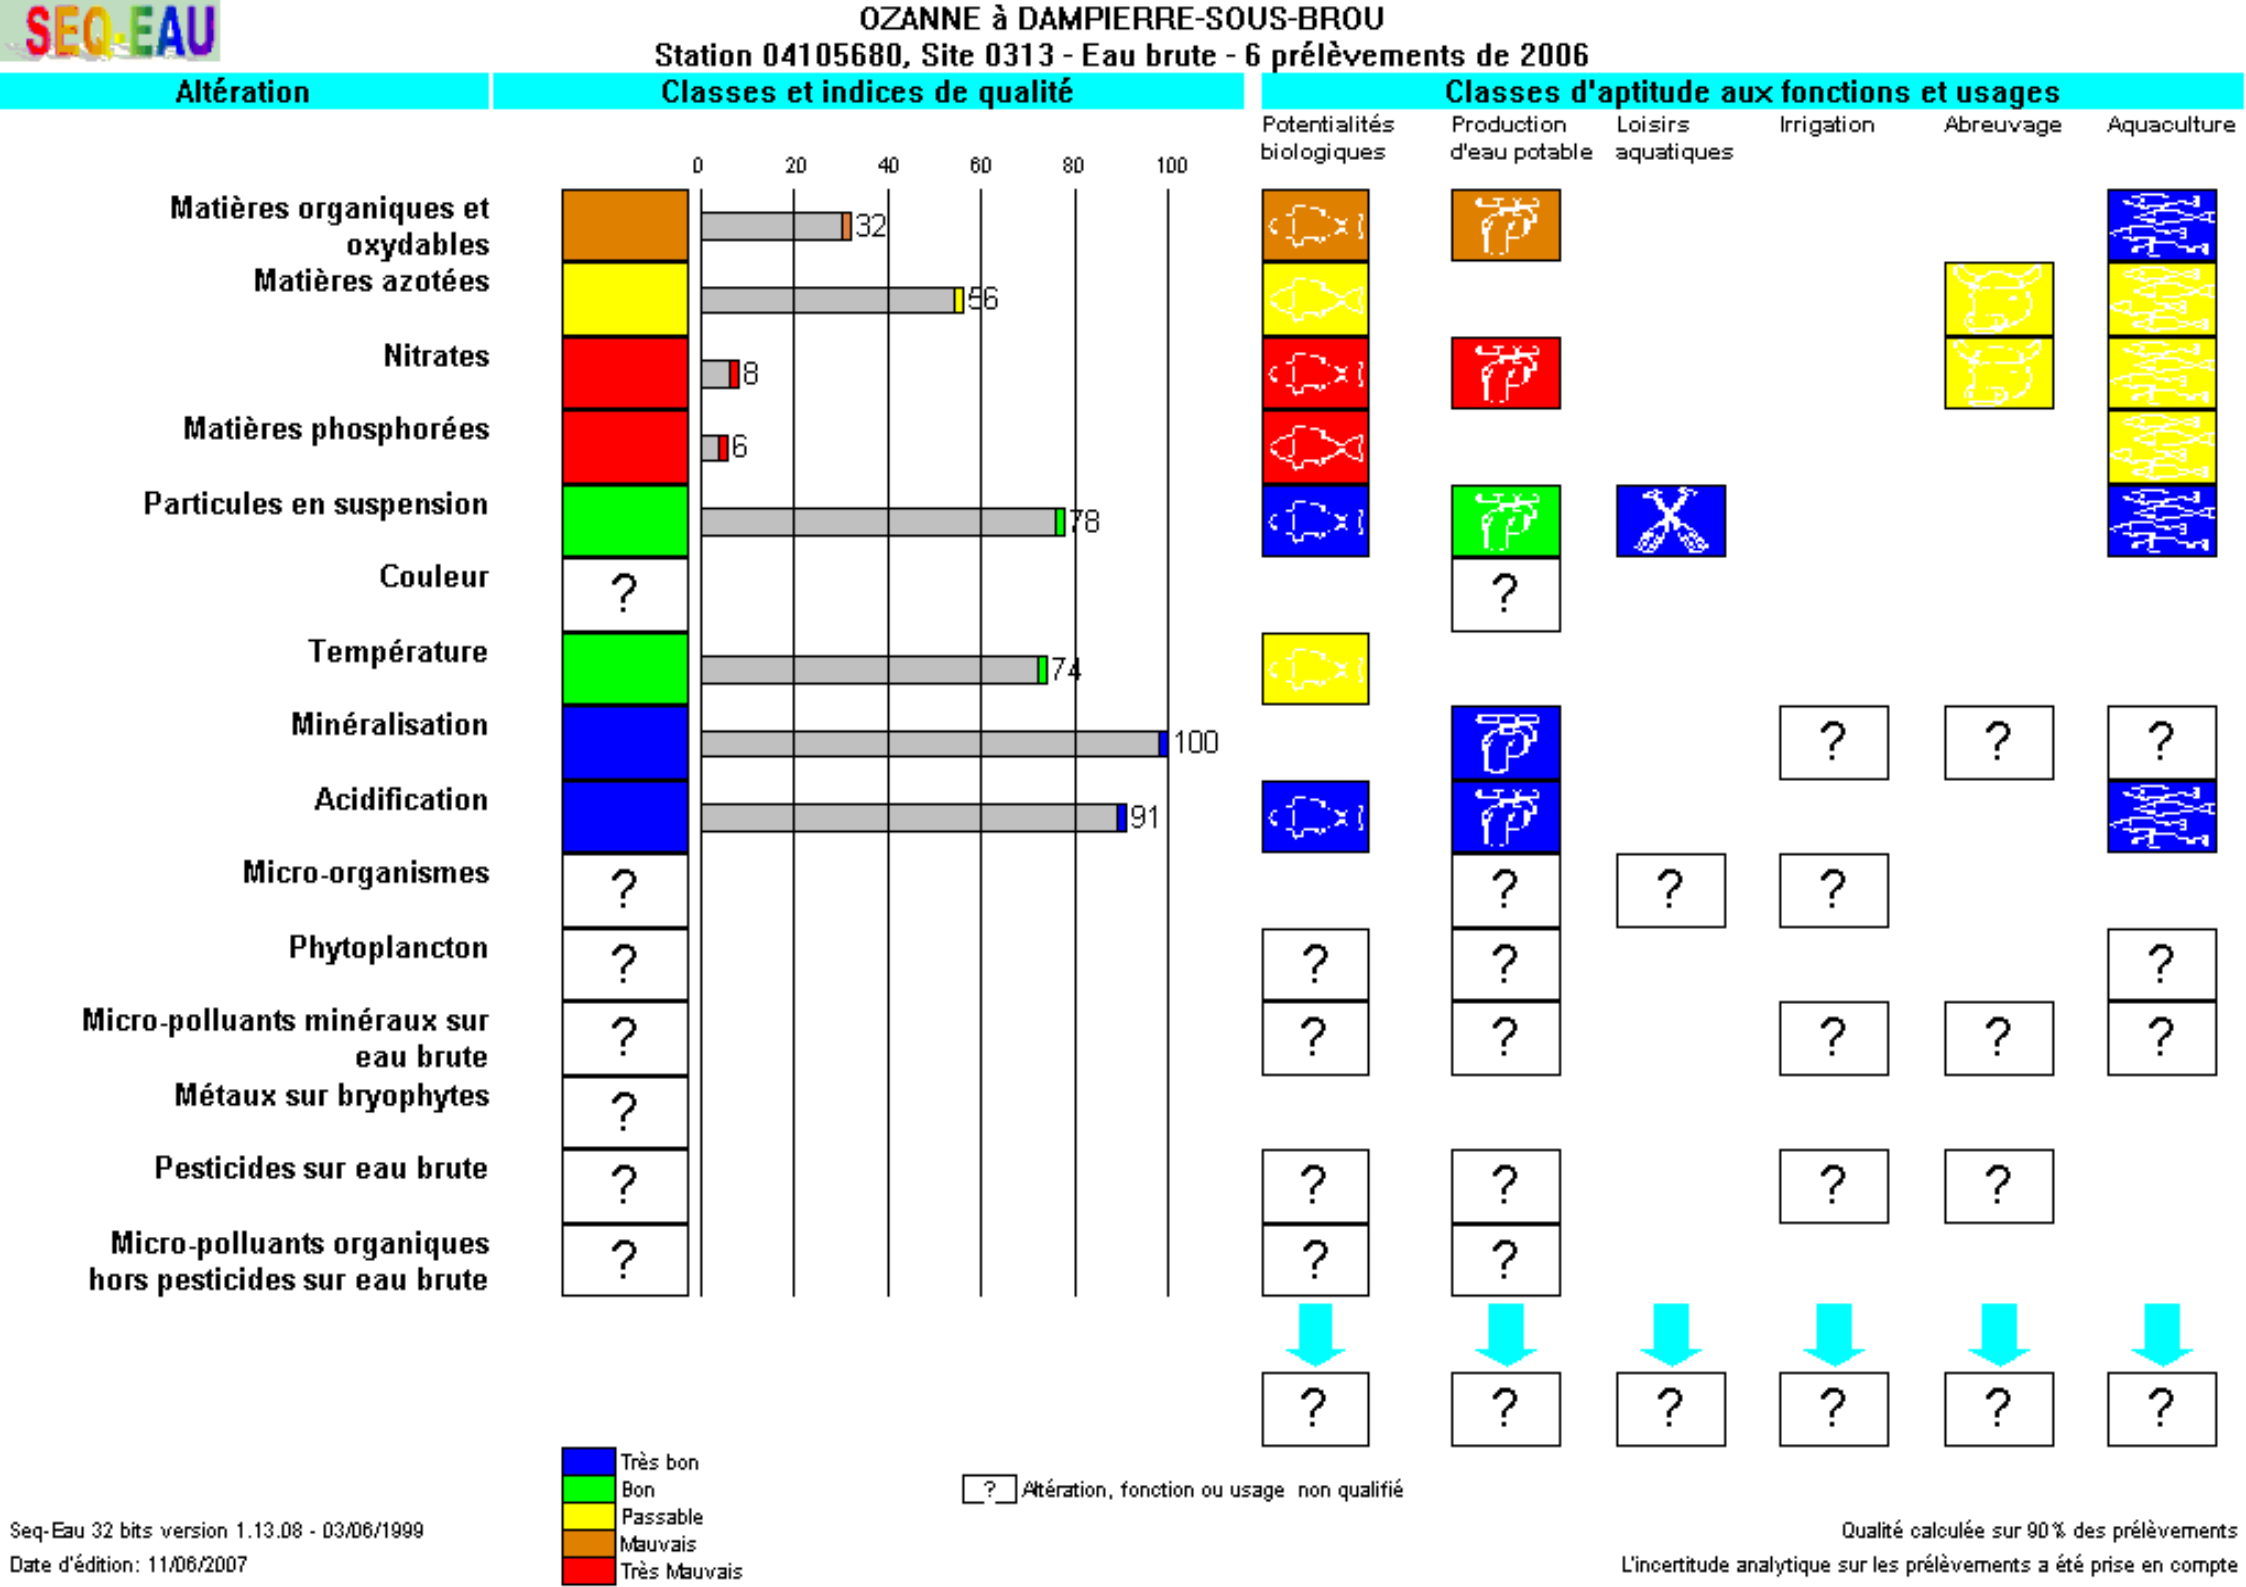

Qualité calculée sur 90 % des prélèvements
L'incertitude analytique sur les prélèvements a été prise en compte

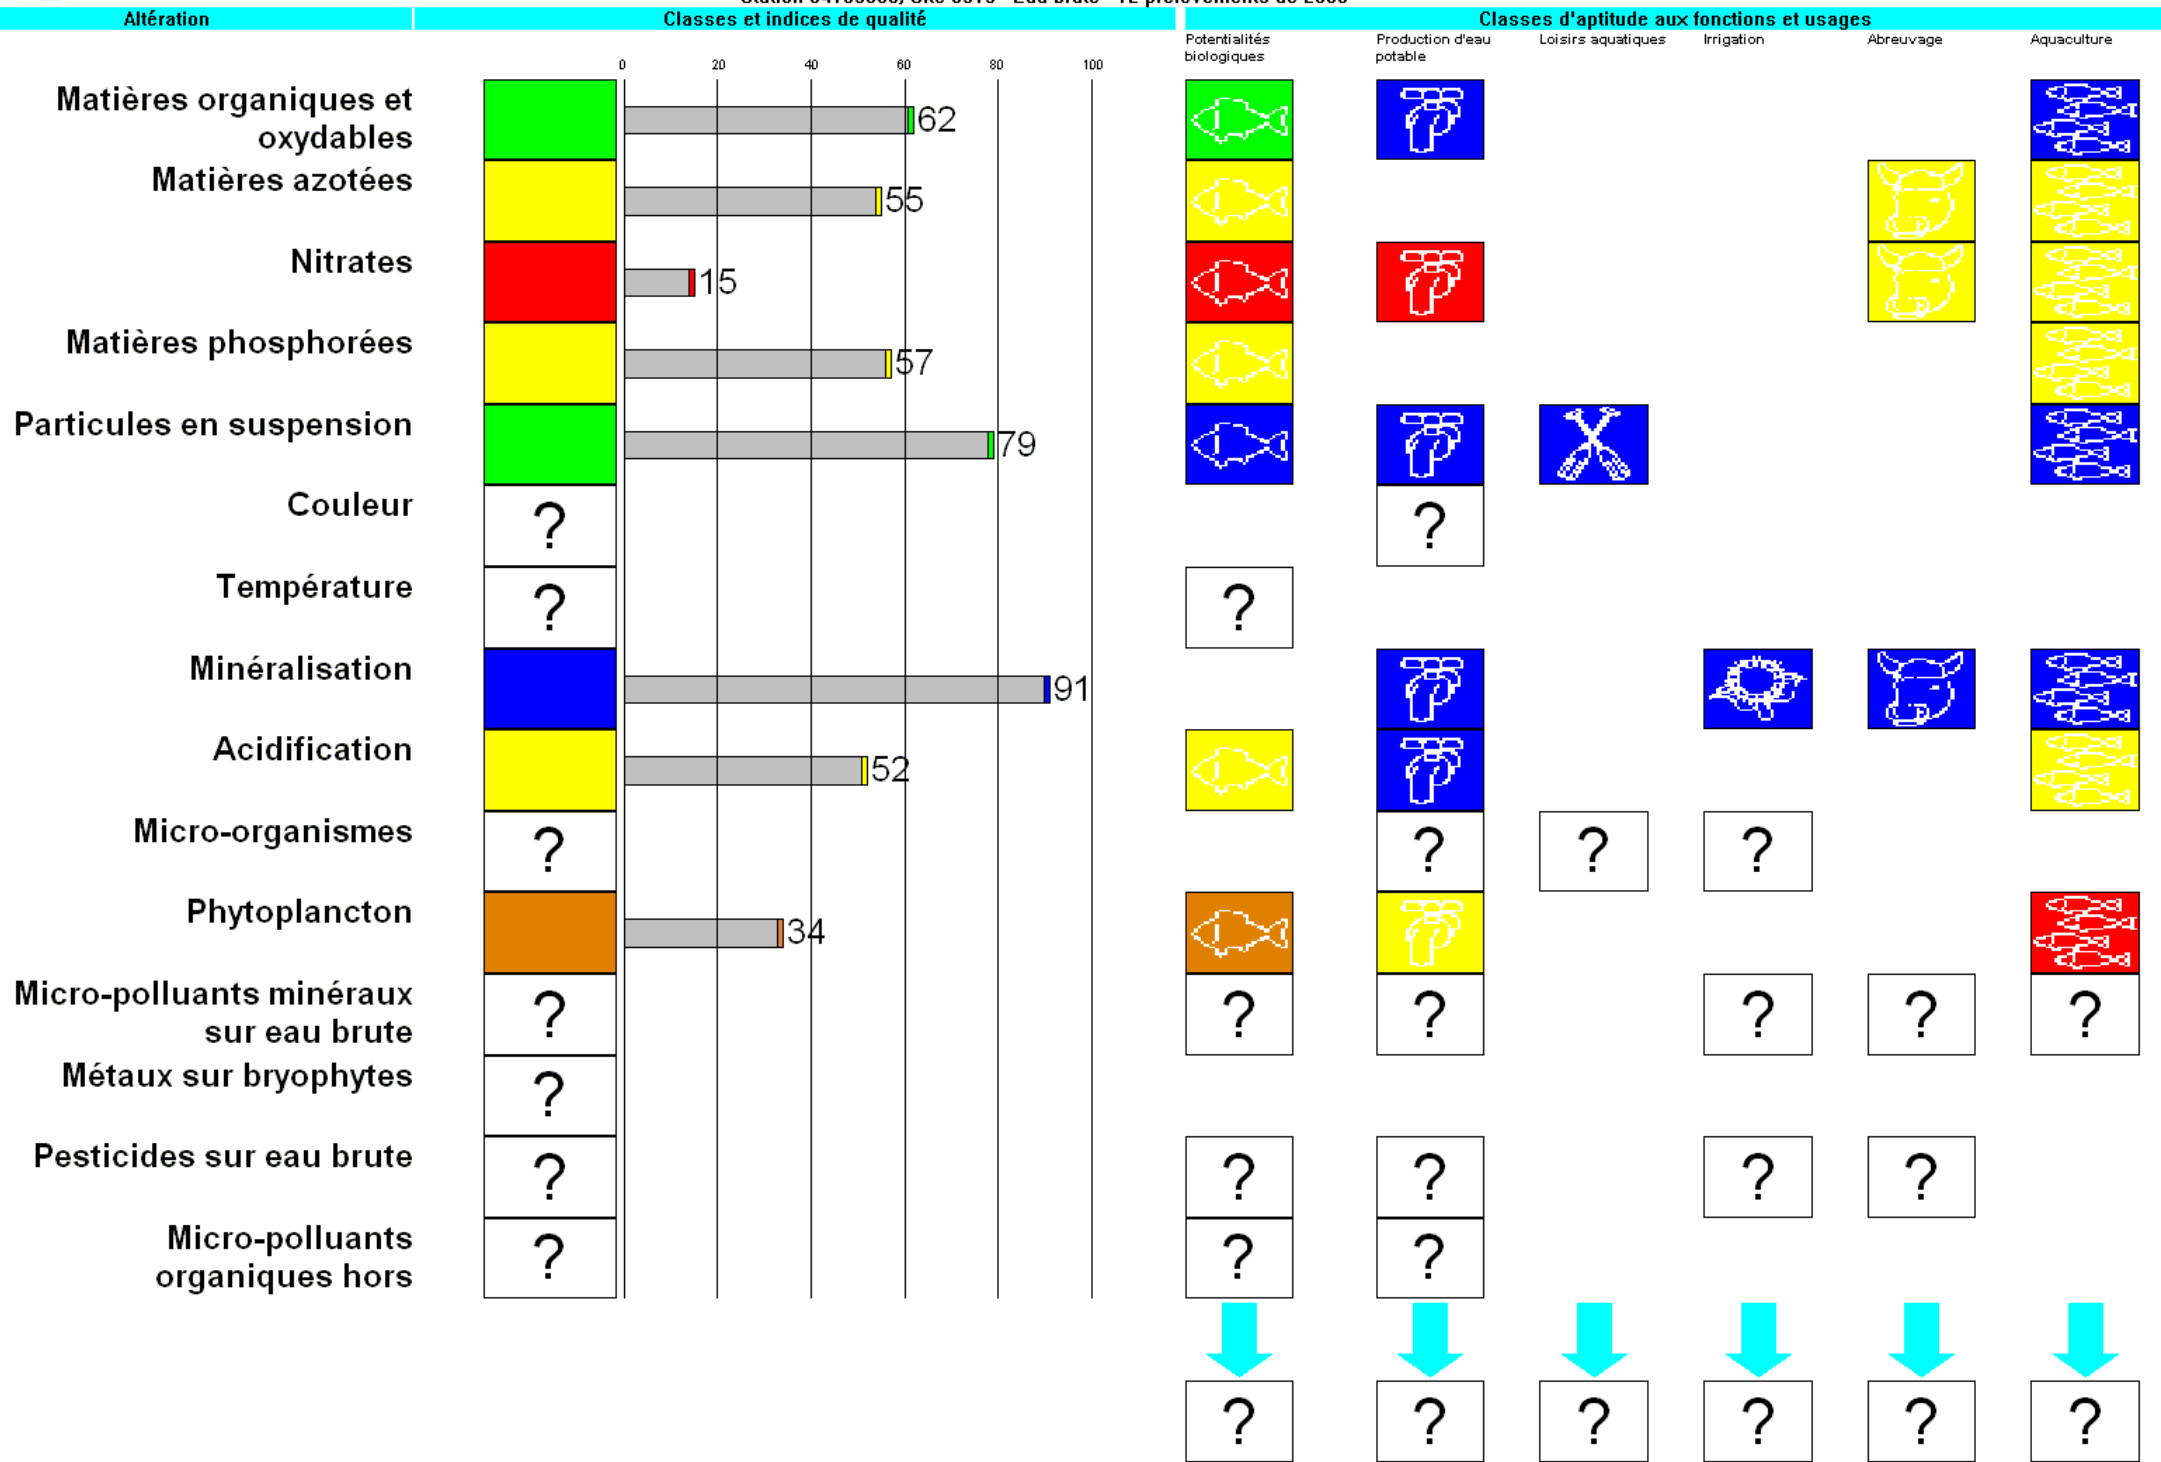

Très bon
Bon
Passable
Mauvais
Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié