



Rivière :

**OZANNE**

Station :

**04105693**  
**DANGEAU**

Commune :


DANGEAU ( 28127 )

Localisation :

Moulin de Brétigny

Objectif de qualité : 2

Catégorie piscicole : 2

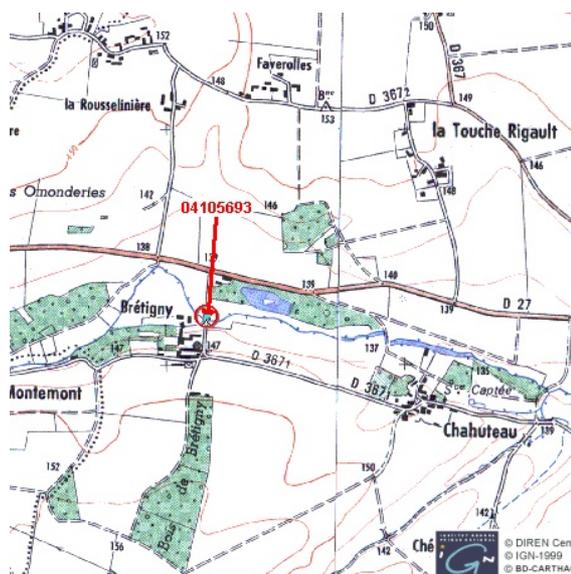

Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	519 162	2 357 388
Lambert 93 :	569 942	6 791 463
Altitude (m) :	137	



L'Ozanne possède une bonne qualité en ce qui concerne les teneurs en matières organiques et oxydables (indice 68/100).  
La qualité "matières azotées" est passable.  
La mesure des altérations matières phosphorées et nitrates traduit une mauvaise qualité, surtout pour les nitrates où l'indice de 21 est près de la très mauvaise qualité (indice 20).



# Qualité des eaux

Station : DANGEAU

Code : 04105693

Cours d'eau : OZANNE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
09/12/2008	12:25		4.9	8.1	440	11.8	91	8	2.1		4.9	< 1	0.14	0.19	54	0.26	0.12		
14/10/2008	12:30		13.5	7.9	510	8.2	81	2	2.4		2.4	1.6	0.18	0.33	16	0.08	0.29		
26/08/2008	12:25		17.1	7.9	485	7.8	86	4	3.2		4.2	< 1	0.1	0.19	13	0.62	0.28		
08/07/2008	12:50		16.9	8.1	480	8.2	90	3	3		5.3	1.6	0.07	0.09	11	0.68	0.27		
20/05/2008	12:40		15.8	7.9	480	7.9	82	6	3		7.4	1.4	0.3	0.4	17	0.56	0.27		
26/02/2008	14:20		9.7	8.3	480	14.3	130	9	2.8		7.1	1.3	0.09	0.18	36	0.36	0.16		
20/11/2007	12:35		6.0	7.9	520	11.3	93	6	3.2	12		2	0.78	0.24	14	0.84	0.36		
25/09/2007	12:30		13.8	7.8	505	8.3	83	7	1.9	12		1.1	0.15	0.15	14	0.81	0.3		
24/07/2007	12:40		18.2	8.8	415	9.6	105	22	2.4	23		1.7	0.25	0.47	19	0.83	0.38		
22/05/2007	12:30		16.2	7.7	510	6.7	71	7	2.6	55		2	0.62	0.57	12	0.74	0.3		
27/03/2007	12:35		9.2	10.0	453	10.8	97	7	3.8	< 30		< 1	< .05	0.12	31	0.11	0.1		
30/01/2007	12:15		5.0	7.9	517	14.9	120	5	2.2	< 30		< 1	< .05	0.18	64	0.22	0.1		
12/12/2006	14:20		7.6	8.0				9	< 3	40		1	0.14	0.29	69	0.18	0.2		
17/10/2006	14:40		13.6	7.8	404	8.7	86	18	0.9	< 30		< 1	0.37	0.52	13	0.5	0.3		
22/08/2006	14:50		17.8	7.8	461	8.3	90	5	2.6	< 30		< 1	< .1	0.06	7	0.53	0.2		
04/07/2006	14:30		23.3	7.7	440	6.4	79	< 5	< 3	45		< 1	0.1	0.16	9	0.92	0.4		
30/05/2006	13:45		15.0	7.8	462	8.6	88	10	1.8	< 30		< 1	0.1	0.22	11	0.46	0.3		
21/02/2006	13:10		5.9	7.7	447	12.8	106	23	0.7	< 30		< 1	< .1	0.1	79	0.25	0.2		




# Qualité des eaux

Station : DANGEAU

Code : 04105693


Cours d'eau : OZANNE

Date pré-l.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
06/12/2005	14:20		6.3	8.0	571	12.2	102	10	1.3	< 30		< 1	0.2	0.21	15	0.65	0.3		
11/10/2005	13:45		14.6	7.9	493	8.6	87	10	5.6	< 30		< 1	< .1	0.17	15	0.36	0.2		
23/08/2005	13:40		18.0	7.9	470	7.0	76	< 5	0.5	< 30		< 1	< .1	0.1	6	0.73	0.3		
05/07/2005	13:45		19.7	7.8	443	7.1	80	7	2.3	< 30		< 1	0.3	0.66	10	1.39	0.5		
24/05/2005	13:55		15.8	7.8	438	9.7	101	9	2.7	< 30		< 1	< .1	0.22	24	0.48	0.2		
22/02/2005	14:35		3.6	8.4	460	14.4	112	< 5	1.7	< 30		< 1	< .1	0.08	49	0.21	< .1		
07/12/2004	14:00		6.4	7.9	435	11.7	98	< 5	1.8	< 30		< 1	0.1	0.11	14	0.58	0.7		
12/10/2004	14:20		13.8	7.8	382	9.8	98	11	2	< 30		1	0.3	0.28	12	0.93	0.4		
24/08/2004	13:50		17.9	7.9	445	7.8	85	5	1.3	< 30		< 1	0.1	0.17	11	0.95	0.4		
05/07/2004	14:05		17.7	8.0	504	8.6	94	6	2.2	< 30		1	< .1	0.08	6	0.75	0.3		
25/05/2004	14:35		15.6	8.6	440	10.2	105	20	8	50		2	< .1	0.19	9	0.17	0.2		
24/02/2004	14:10		4.4	8.3	373	13.7	109	7	2	< 30		< 1	< .1	0.05	22	< .05	< .1		
09/12/2003	14:35		4.2	8.0	451	12.4	98	< 5	2.4	< 30		< 1	0.2	0.23	70	0.29	0.1		
14/10/2003	14:10		14.0	7.9	459	8.8	88	7	1.7	40		< 1	0.2	0.19	12	0.54	0.3		
26/08/2003	14:50		19.9	8.1	502	7.7	87	22	6	40		1	< .1	0.04	3	0.61	0.4		
08/07/2003	14:45		19.7	7.9	458	9.0	102	11	6.8	< 30		< 1	< .1	0.15	12	0.85	1.3		
20/05/2003	13:55		14.9	8.0	433	10.7	109	18	2.7	< 30		2	0.8	0.32	15	0.91	0.4		
25/02/2003	14:30		6.7	8.5	427	14.4	121	7	2.2	< 30		< 1	< .1	0.08	34	0.16	< .1		
09/12/2002	15:00		5.0	8.1	401	15.1	122	7	1.2	< 30		< 1	0.2	0.24	53	0.25	0.1		
15/10/2002	14:00		12.6	7.8	482	9.8	95	6	1.4	< 30		< 1	0.2	0.25	16	0.82	0.3		
27/08/2002	15:00		17.5	7.9	148	10.7	117	24	4.8	< 30		< 1	0.1	0.2	16	1.34	0.5		
09/07/2002	14:30		18.9	7.8	449	8.0	89	10	1.9	< 30		< 1	< .1	0.16	14	0.82	0.3		
28/05/2002	14:00		14.9	8.0	451	11.4	116	11	4.4	< 30		< 1	< .1	0.24	17	0.52	0.3		
26/02/2002	14:00		9.9	8.1	378	10.6	97	15	2.1	< 30		1	0.2	0.11	45	0.23	0.2		
27/12/2000	10:15		6.9	7.8	397	11.8	100	24	2.8	< 30		1.1	0.12	0.12	49	0.25	0.23		
03/10/2000	13:00	0.255	11.0	7.9	463	9.9	93	6.6	1.6	< 30		0.5	0.062	0.38	18	0.82	0.375		
23/08/2000	15:00	0.300	18.1	8.1	481	8.3	91	8	2.3	< 30		0.6	0.06	0.09	14	1.2	0.48		
20/06/2000	11:30		21.2	7.9	400	6.8	79	6	2.2	< 20		0.7	0.1	0.09	16	0.88	0.35		

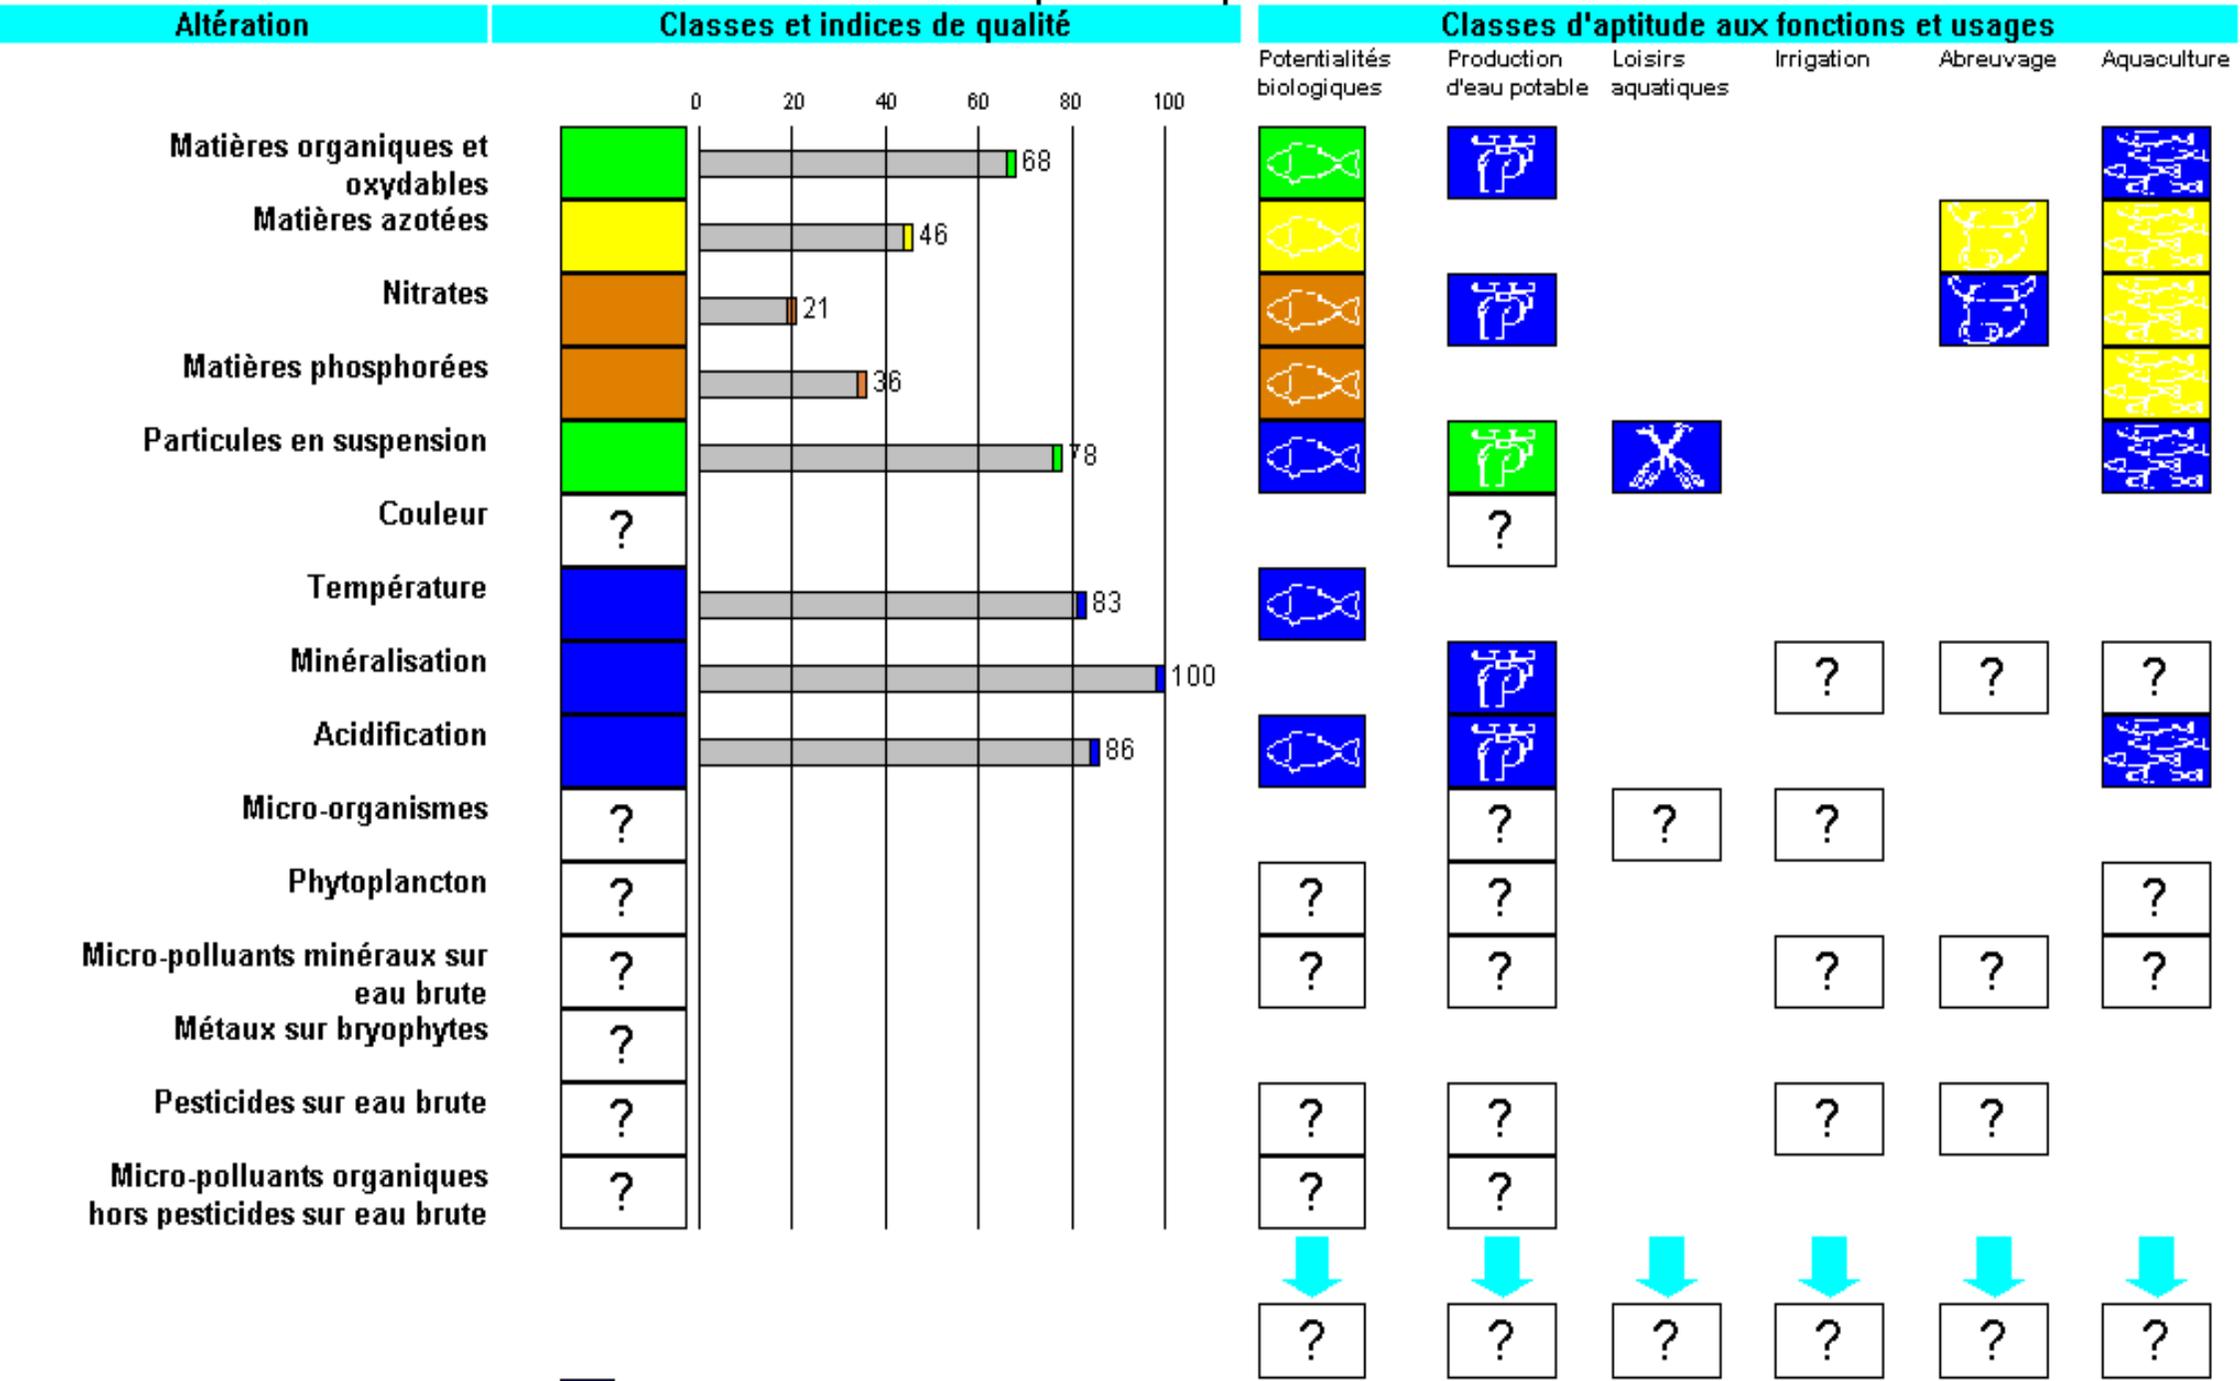


Très bon  
 Bon  
 Passable  
 Mauvais  
 Très Mauvais


Altération, fonction ou usage non qualifié

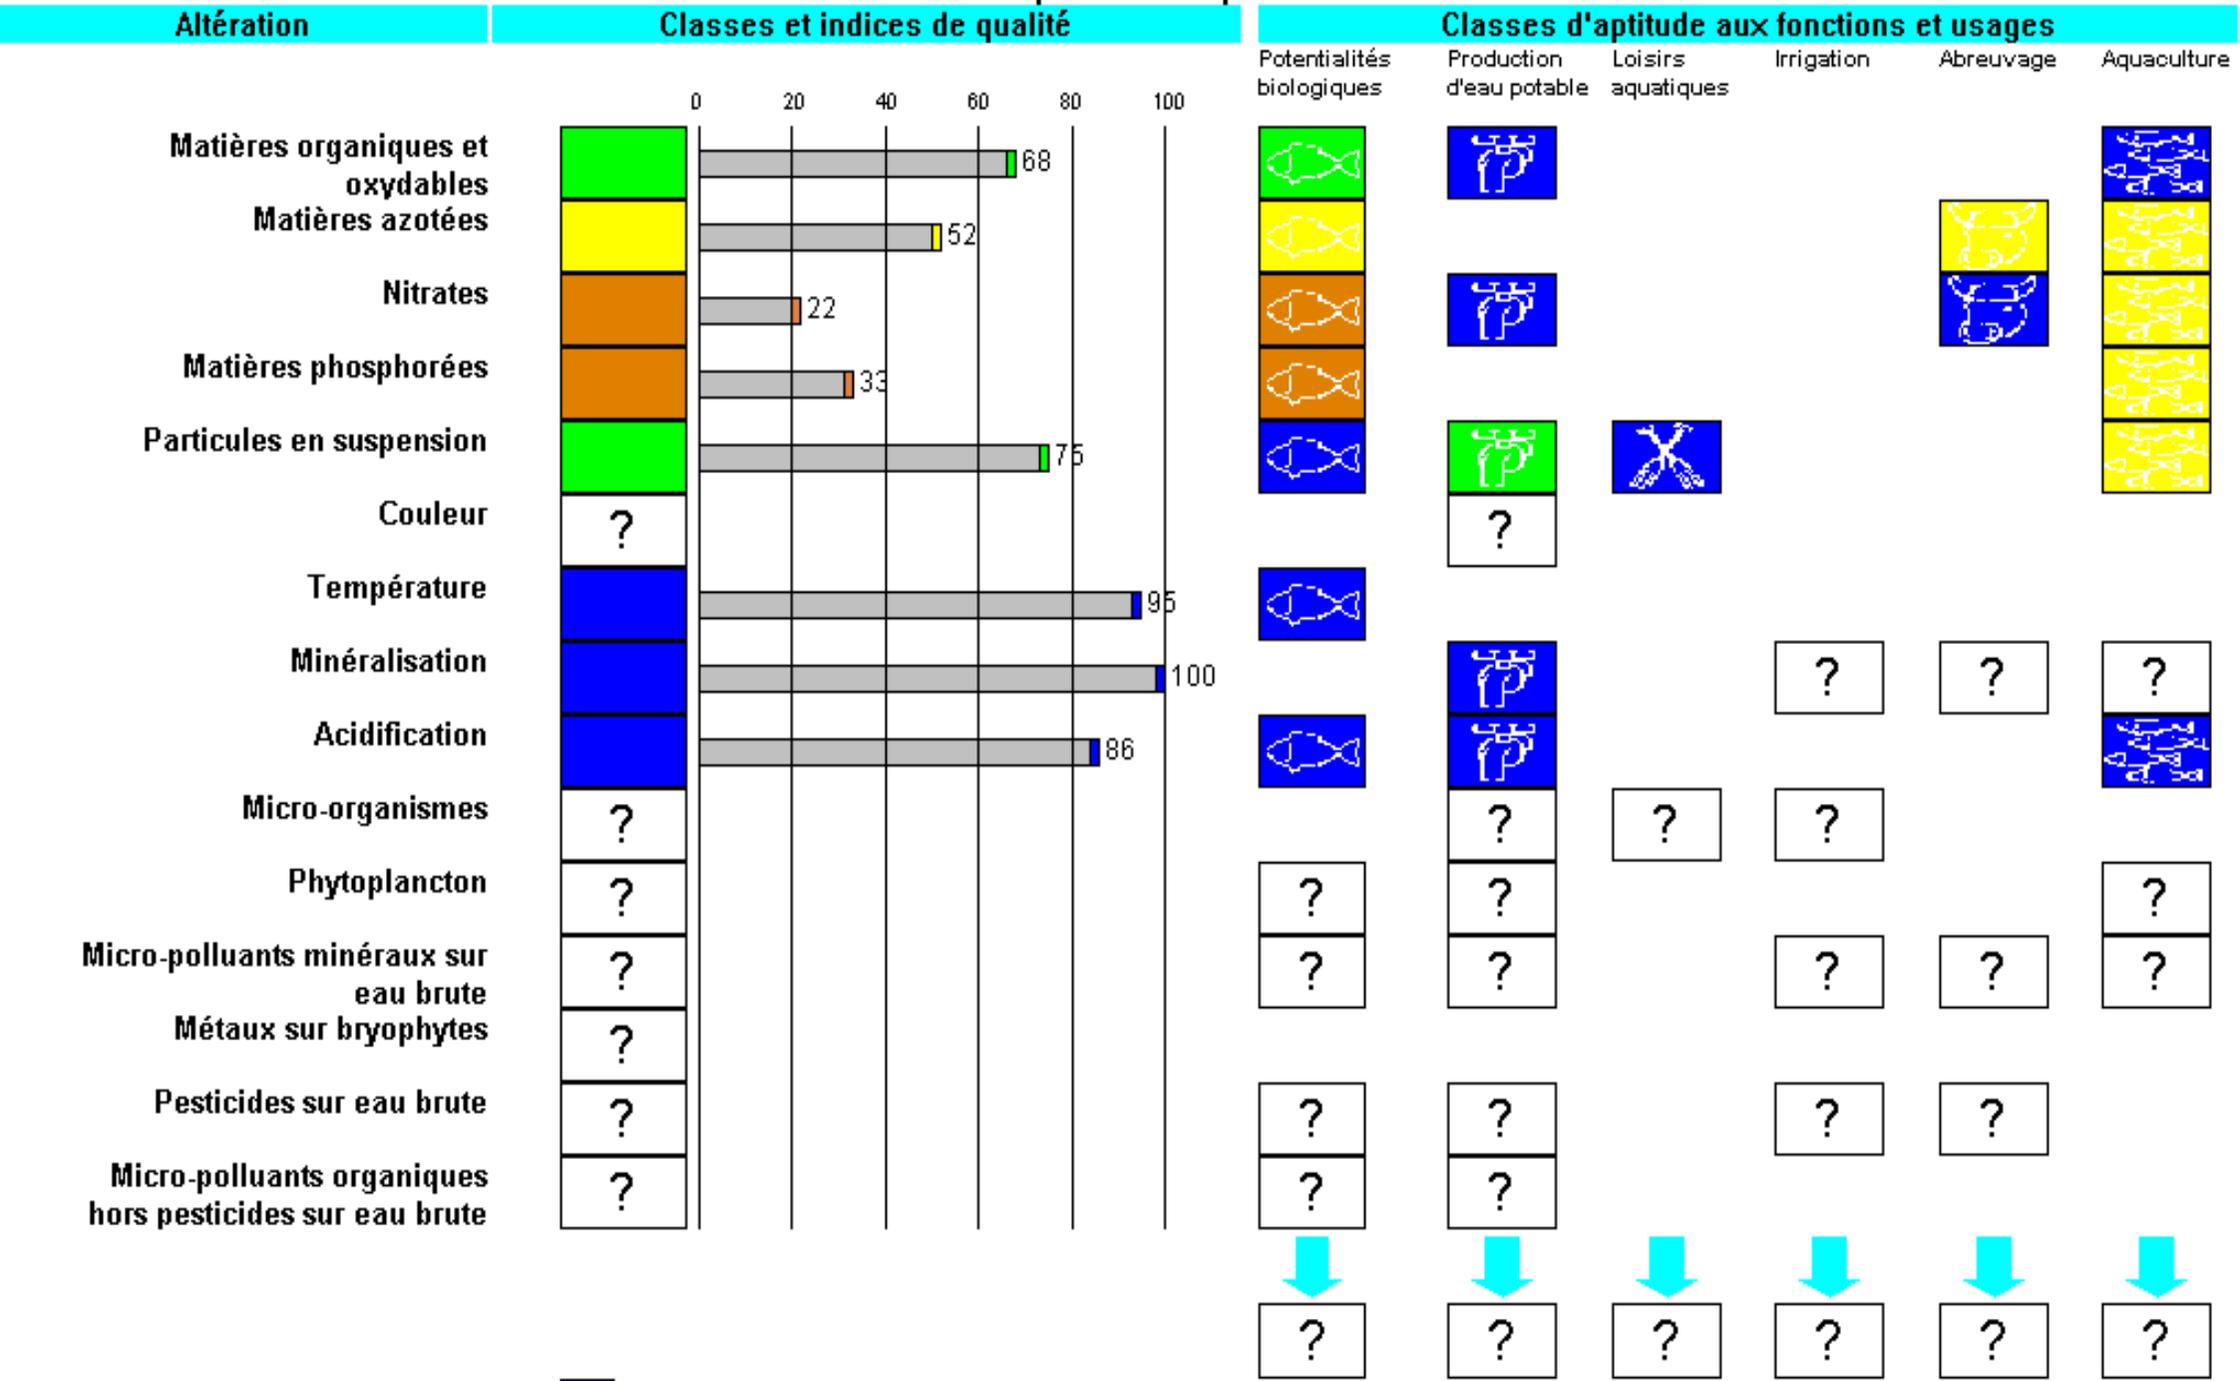

Très bon  
 Bon  
 Passable  
 Mauvais  
 Très Mauvais


Altération, fonction ou usage non qualifié

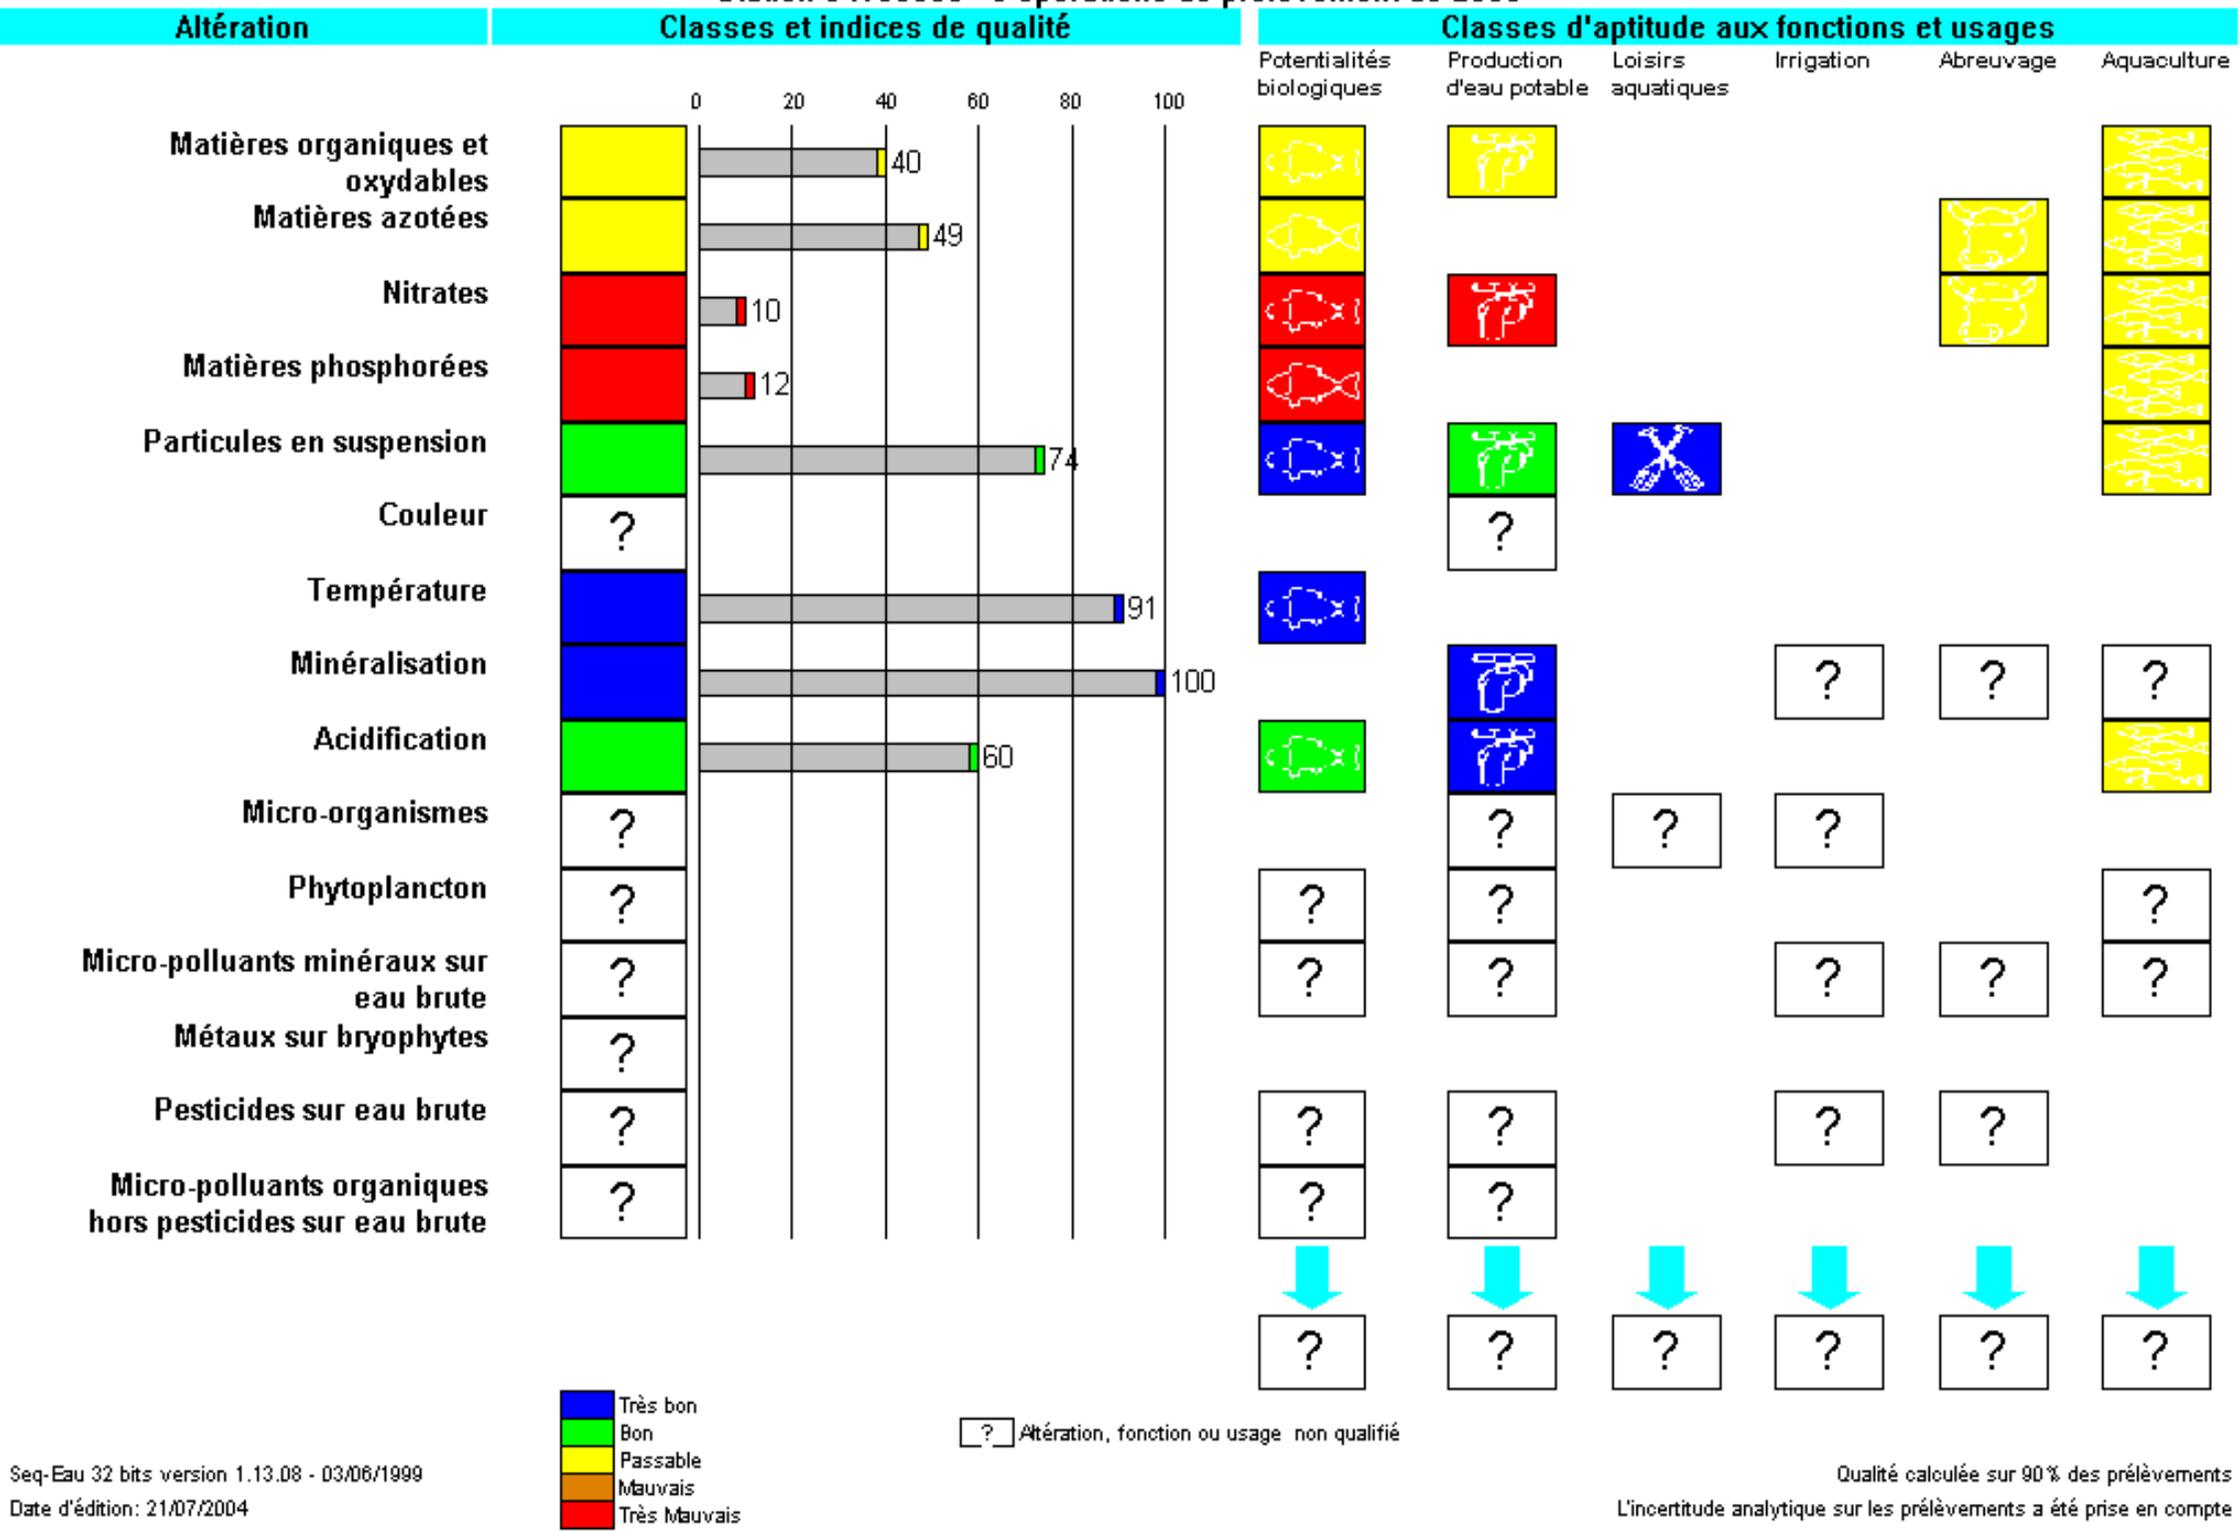


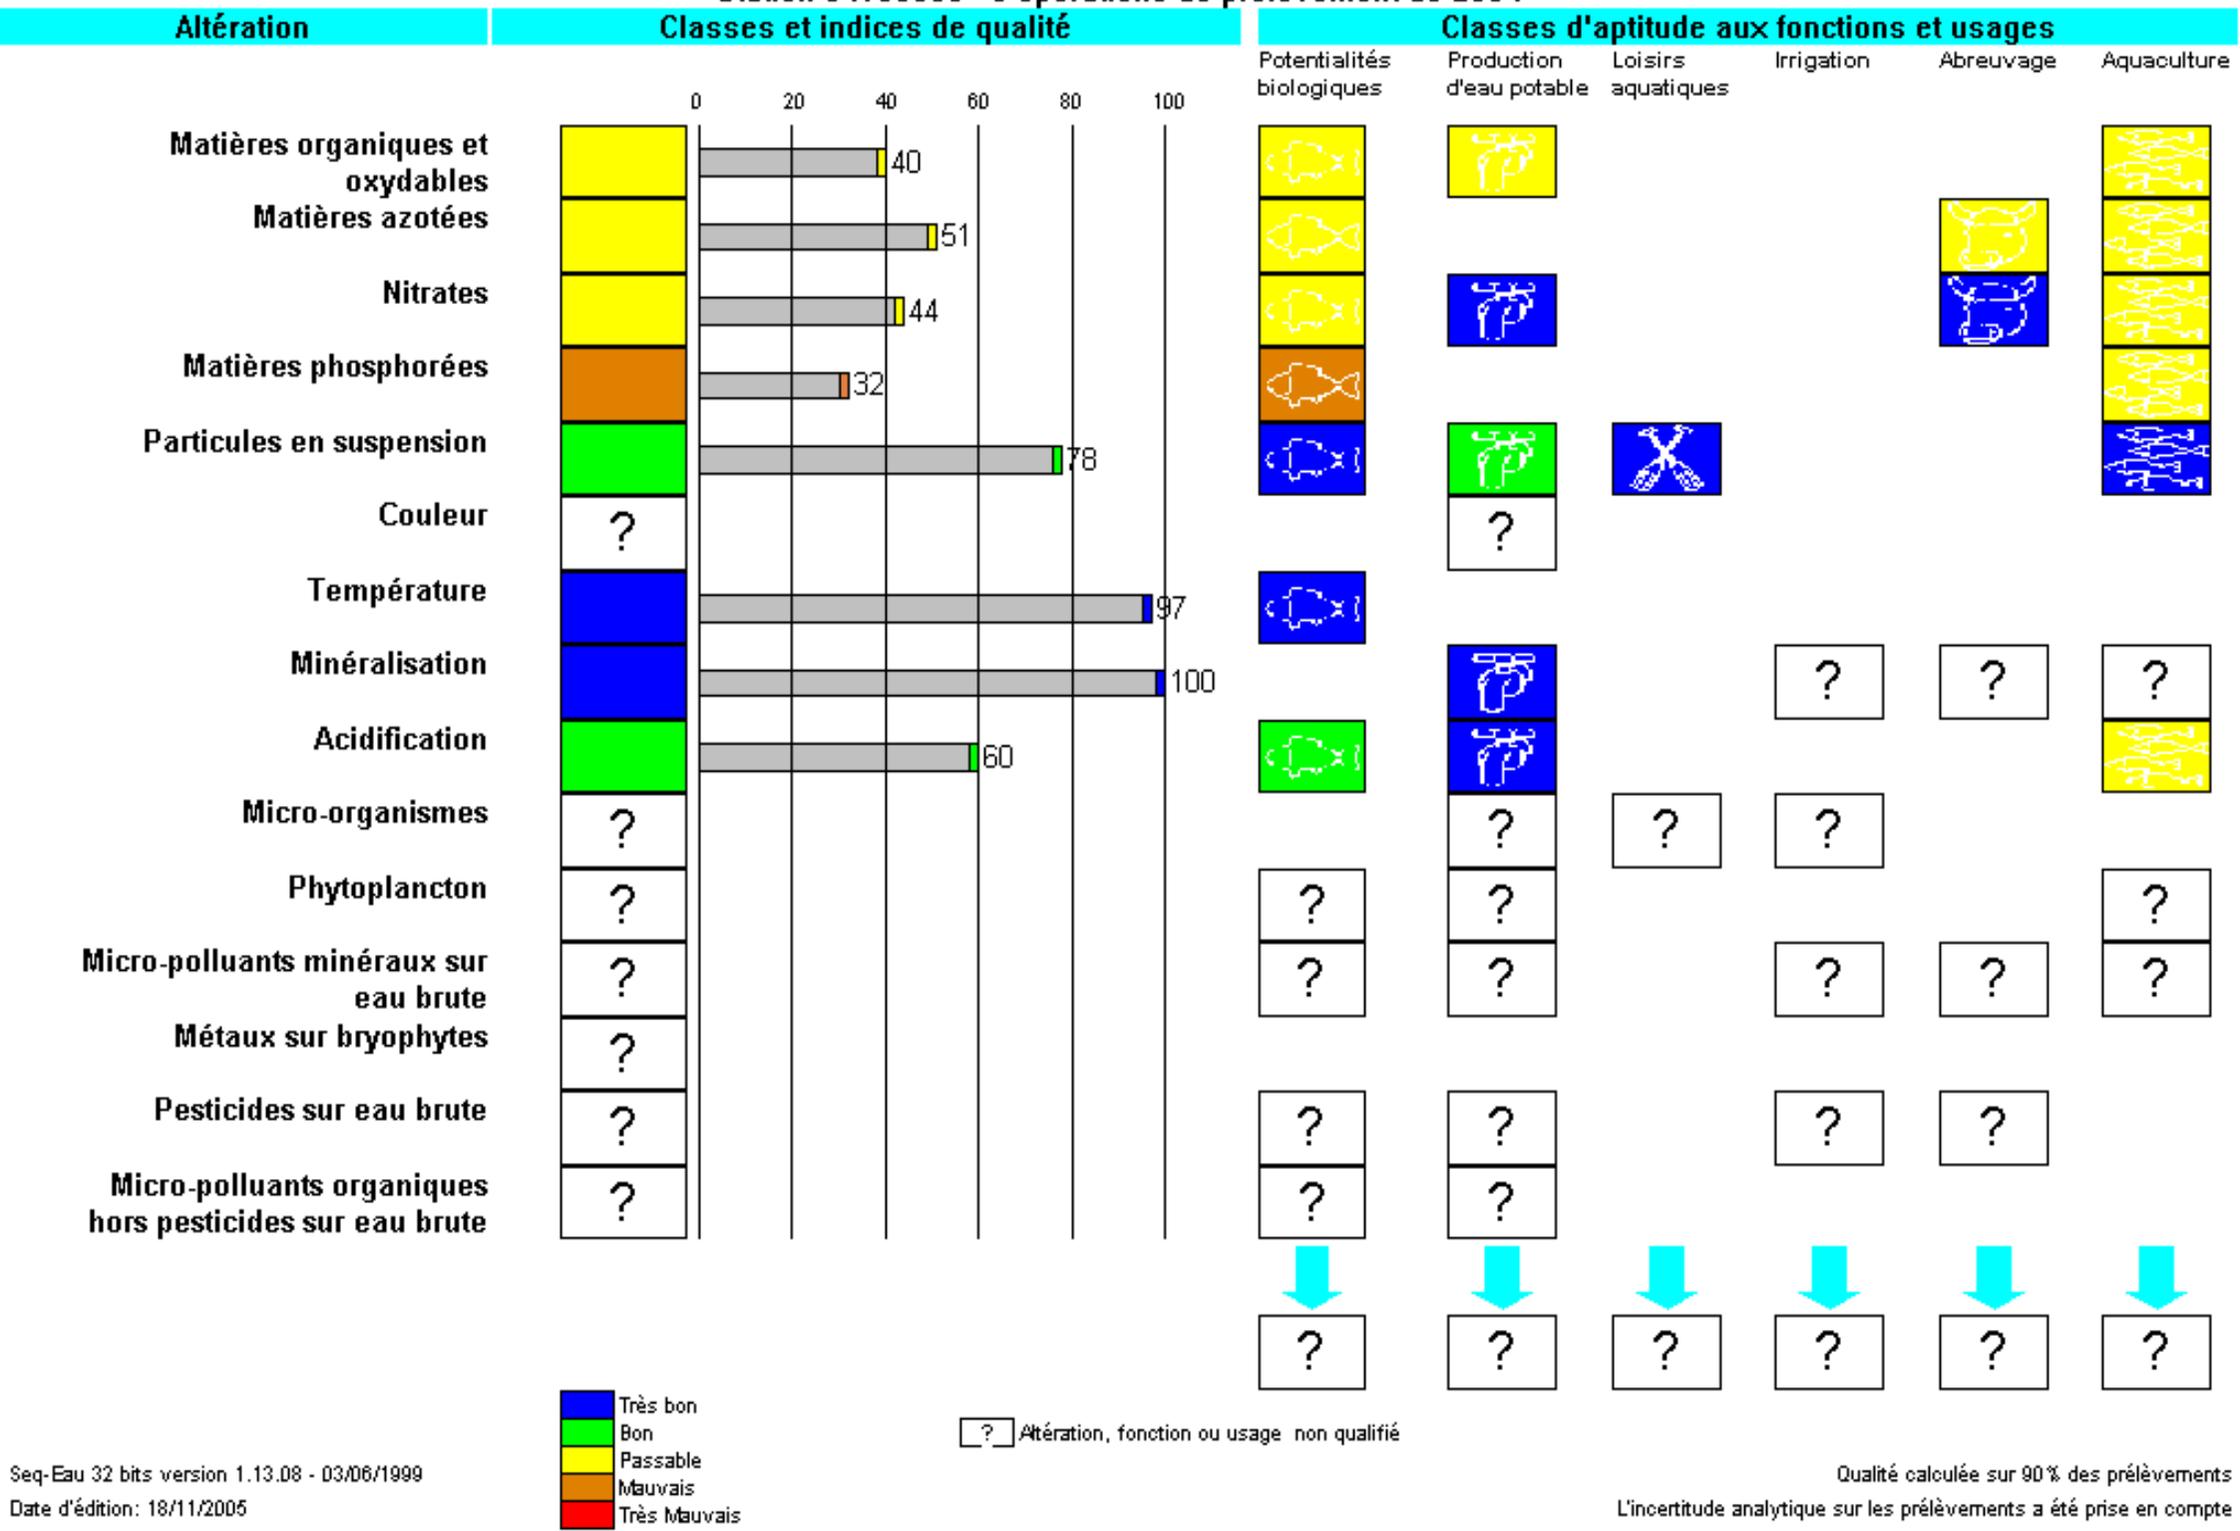

Très bon  
 Bon  
 Passable  
 Mauvais  
 Très Mauvais


Altération, fonction ou usage non qualifié

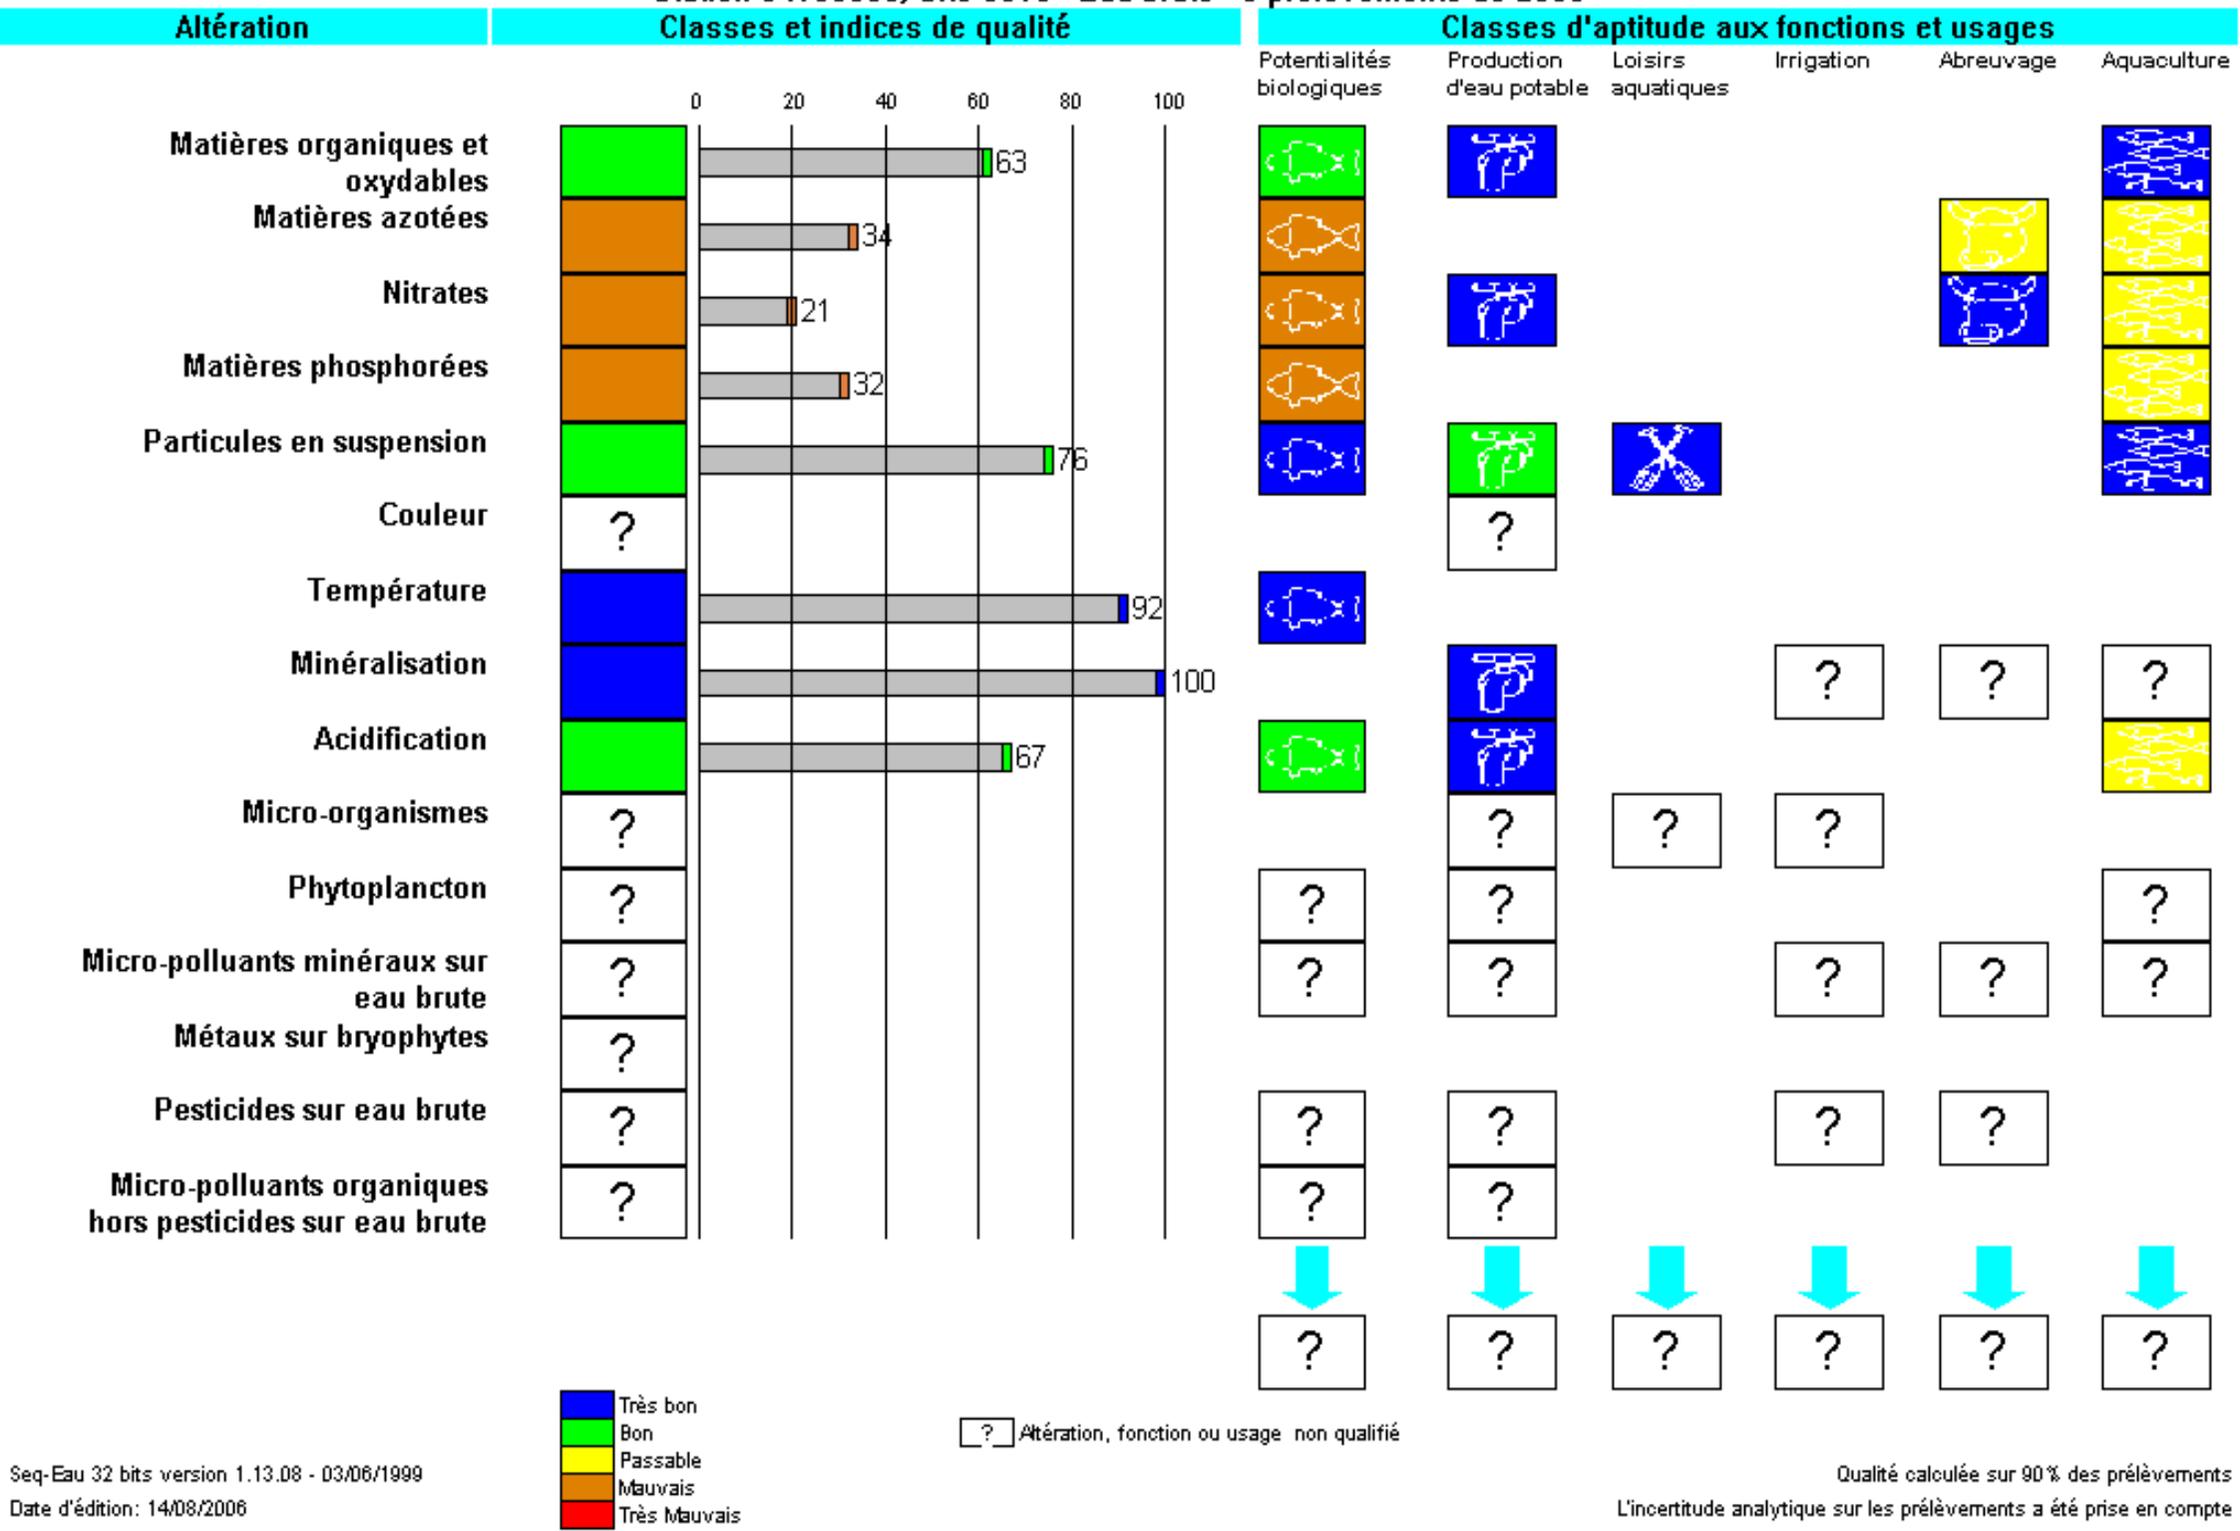

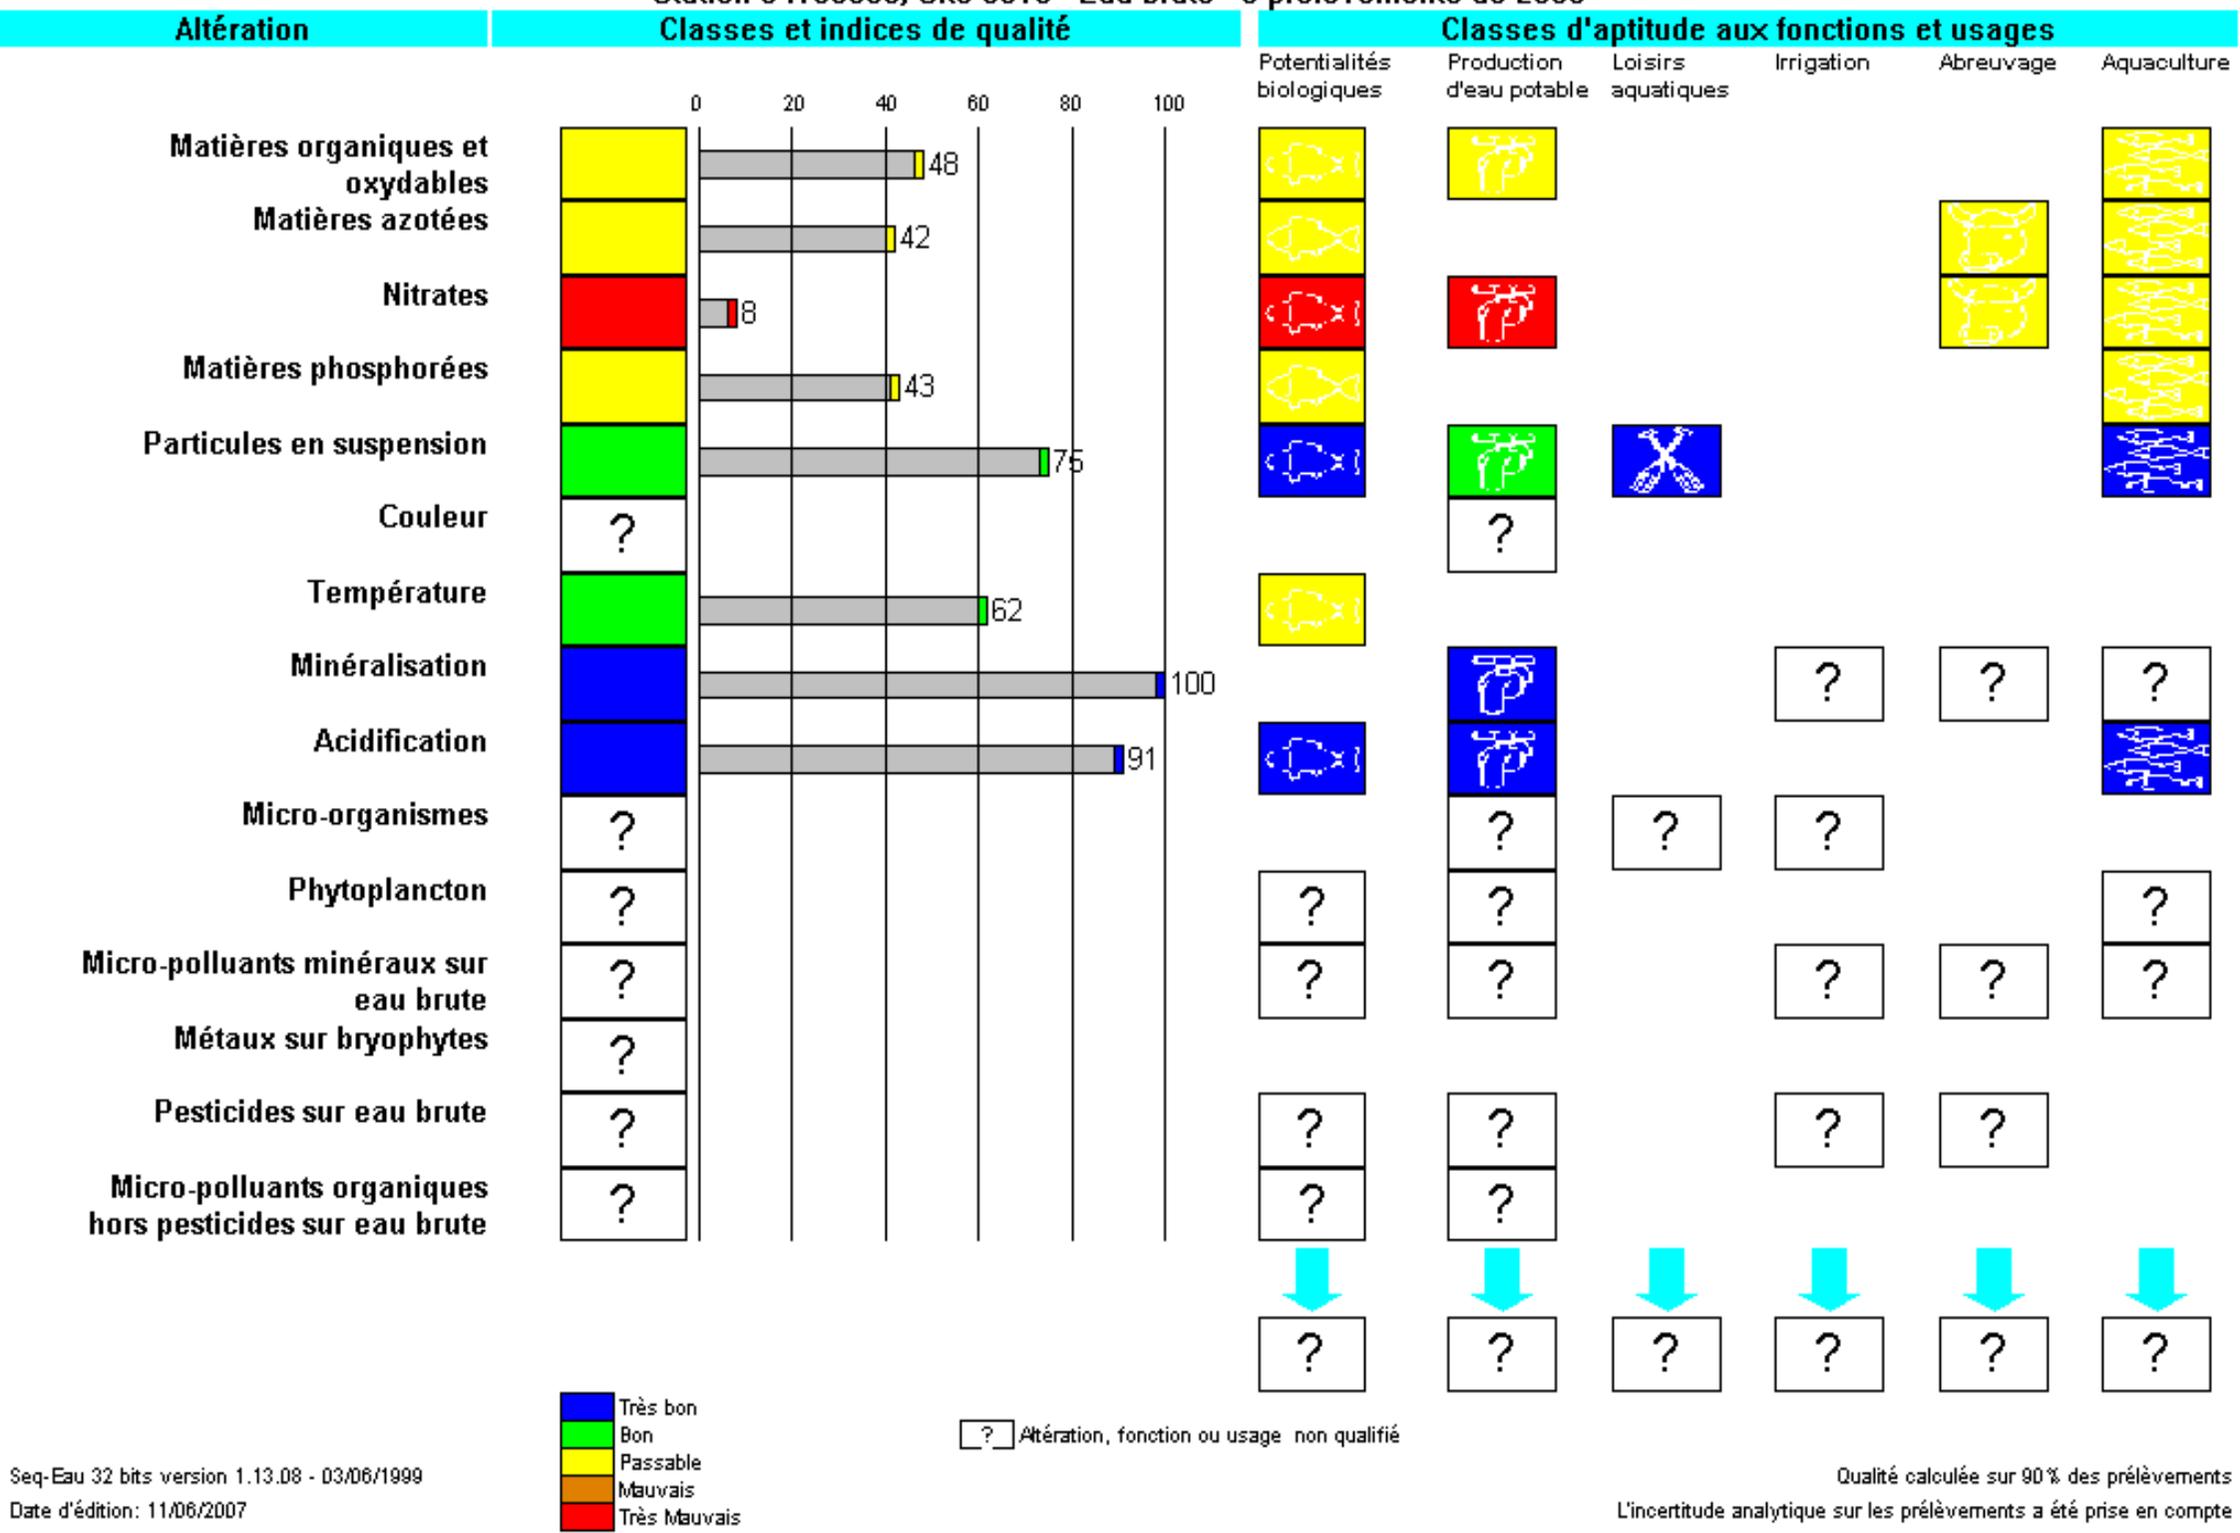

■ Très bon  
■ Bon  
■ Passable  
■ Mauvais  
■ Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié

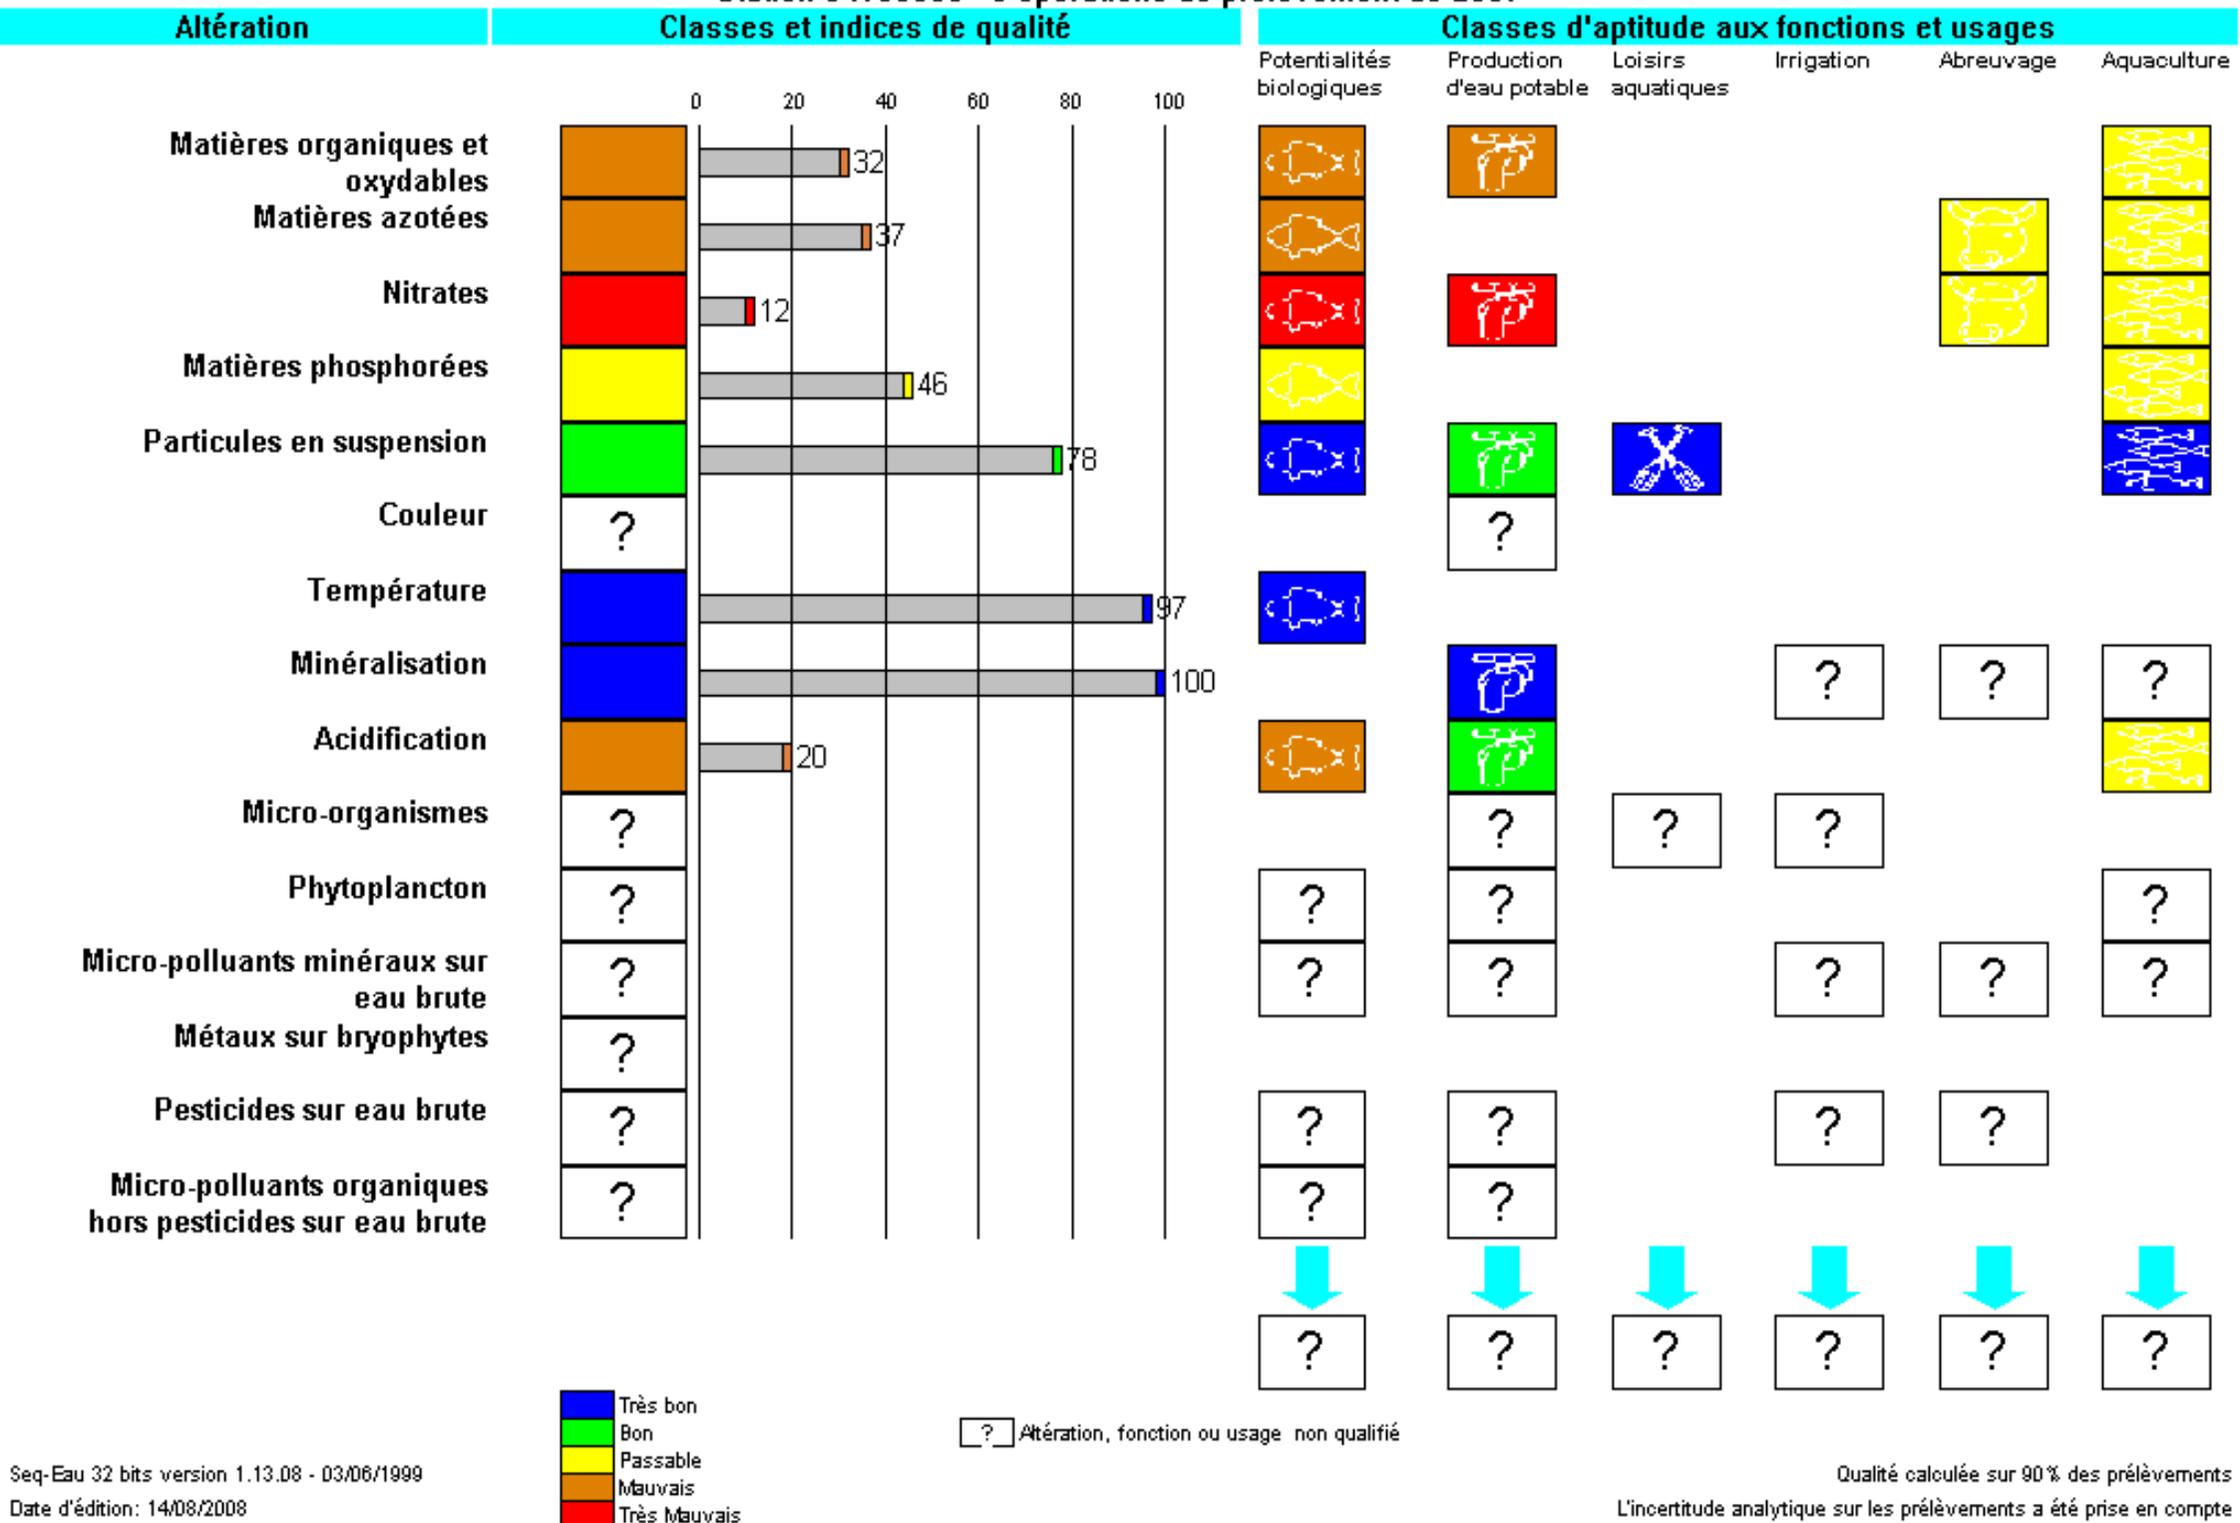


[White box with ?] Altération, fonction ou usage non qualifié

Altération

Classes et indices de qualité

Classes d'aptitude aux fonctions et usages

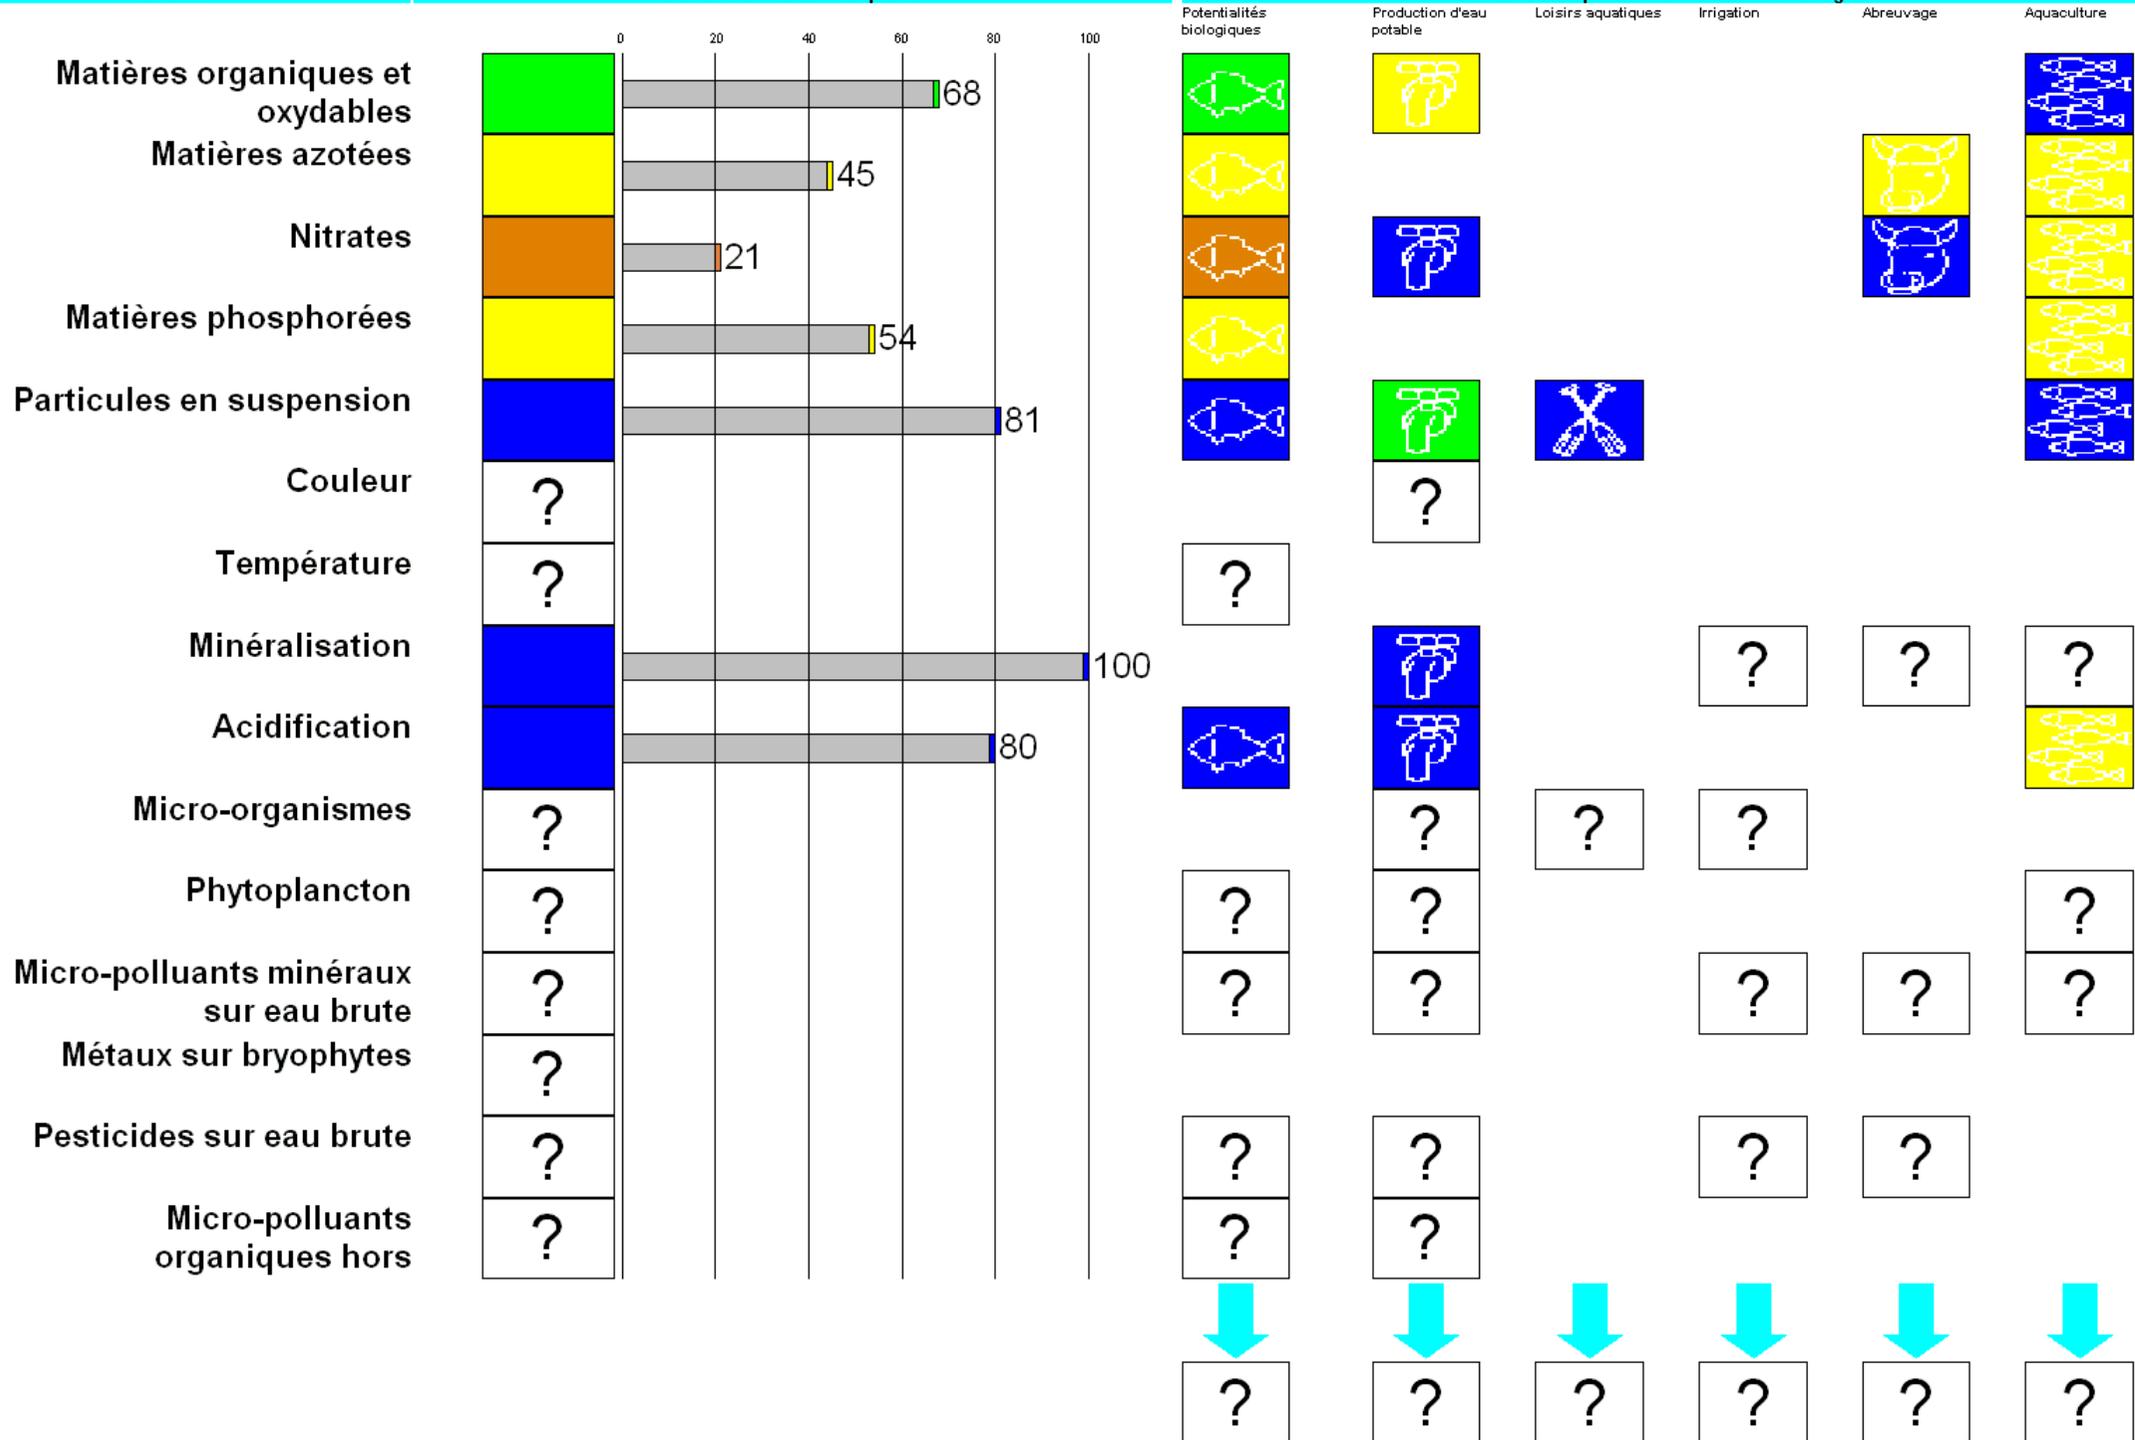

Altération, fonction ou usage non qualifié