



Rivière :

GRATTE-LOUP

Station :

04106800
PEZOU

Commune :


PEZOU (41175)

Localisation :

Pont N10 de PEZOU

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 1

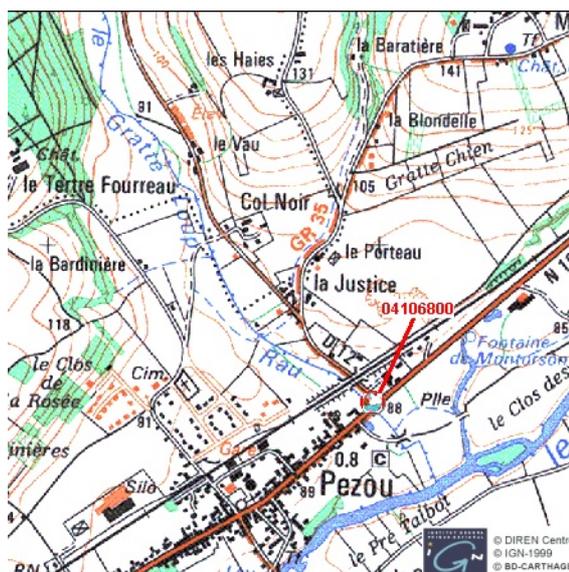

Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	510 980	2 319 520
Lambert 93 :	561 450	6 753 692
Altitude (m) :	88	





Qualité des eaux

Station : PEZOU

Code : 04106800

Cours d'eau : GRATTE-LOUP

Date préél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
07/11/2008	13:30		10.3	7.8	327	9.7	92	< 5	< 1	11	5.3	< 1	0.11	0.13	19.9	0.14	< .05		
08/09/2008	13:15		15.1	8.1	311	9.5	94	< 5	< 1	< 10	2.4	< 1	< .05	< .05	10.7	0.23	0.1		
07/07/2008	13:35		15.3	8.0	288	9.1	90	6	< 1	< 10	2.9	< 1	< .05	< .05	11.9	0.31	0.1		
02/06/2008	13:45		16.8	7.9	245	9.0	93	17	< 1	20	7.5	< 1	< .05	0.06	20.4	0.22	0.13		
05/05/2008	13:50		15.7	8.2	252	10.8	109	16	1.3	16	6.2	< 1	< .05	0.09	19.6	0.2	0.11		
04/02/2008	14:10		6.7	7.3	242	10.8	84	39	1.2	28	6.3	1.3	0.08	0.07	43.2	0.25	0.24		



Qualité des eaux

Station : PEZOU

Code : 04106800

Cours d'eau : GRATTE-LOUP

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
07/11/2007	14:30		7.8	7.8	306	11.0	93	< 5	1.1	26		< 1	< .05	< .05	10.4	0.06	< .05		
13/09/2007	14:55		15.0	7.8	290	10.2	101	< 5	< 1	22		< 1	< .05	< .05	13.9	0.22	0.1		
11/07/2007	13:45		15.3	7.9	203	9.3	93	16	< 1	20		< 1	< .05	0.06	21.8	0.39	0.17		
06/06/2007	13:45		18.8	8.7	271	8.5	91	35	< 1	22		< 1	0.07	0.08	14.8	0.78	0.32		
07/05/2007	14:30		14.2	7.8	252	8.7	85	8	1.2	15		< 1	0.05	0.11	11.5	0.52	0.22		
07/02/2007	13:50		5.8	8.2	308	12.8	103	< 5	< 1	25		< 1	0.08	0.11	30.4	0.32	0.14		
06/11/2006	12:20		10.8	7.3	575	9.1	82	< 5	< 1	12		< 1	< .05	< .05	30	0.12	0.1		
04/09/2006	12:05		19.9	7.9	290	7.0	77	13	< 1	20		< 1	< .05	< .05	10.1	0.27	0.11		
03/07/2006	11:30		20.0	8.1	280	5.2	57	25	< 1	22		< 1	0.08	0.05	6.5	0.69	0.24		
06/06/2006	11:30		15.0	8.1	302	9.0	89	20	< 1	17		< 1	0.15	0.08	9.6	0.55	0.2		
11/05/2006	11:45		12.4	8.2	281	9.3	89	22	1.1	14		< 1	0.08	0.18	10.9	0.45	0.2		
08/02/2006	12:00		4.7	7.8	362	11.8	92	< 5	1.1	17		< 1	< .05	0.13	21.6	0.31	0.13		
14/11/2005	12:15		8.4	7.9	307	10.1	86	6	< 1	< 10		< 1	< .05	< .05	10.5	0.06	0.09		
19/09/2005	10:50		10.8	8.2	304	10.2	92	8	< 1	< 10		< 1	0.06	< .05	11.6	0.06	0.09		
19/07/2005	11:45		18.0	8.2	323	11.9	114	8	< 1	16		< 1	0.05	< .05	6.3	0.15	0.19		
15/06/2005	11:45		13.7	8.1	297	6.3	61	6	< 1	23		< 1	0.07	< .05	8.4	0.13	0.17		
09/05/2005	12:30		11.6	8.3	287	8.3	76	7	< 1	14		< 1	0.1	0.1	12.7	0.11	0.14		
02/02/2005	12:15		5.1	8.2	299	14.6	115	< 5	< 1	< 10		< 1	0.05	0.05	37	0.05	0.1		
03/11/2004	12:45		10.6	7.8	311	10.5	95	5	< 1	17		< 1	< .05	< .05	11.5	0.06	0.07		
14/09/2004	11:45		15.1	8.1	311	7.4	73	20	< 1	11		< 1	< .05	< .05	9.2	0.07	0.1		
26/07/2004	13:00		16.2	8.0	310	8.5	87	11	< 1	12		< 1	< .05	< .05	7.4	0.1	0.12		
29/06/2004	12:00		15.5	8.1	306	8.6	87	8	< 1	13		< 1	< .05	< .05	6.7	0.09	0.1		
13/05/2004	11:55		11.3	8.3	243	7.9	73	7	< 1	17		< 1	< .05	0.09	11.5	0.1	0.14		
17/02/2004	12:05		5.4	8.6	306	11.6	92	< 5	< 1	19		< 1	< .05	< .05	31.8	0.1	0.05		
13/11/2003	09:50		7.7	7.9	315	11.4	96	< 5	< 1	26		< 1	< .05	< .05	10.3	< .05	< .05		
15/09/2003	08:55		14.0	7.9	270	8.1	78	< 5	< 1	< 10		< 1	< .05	< .05	11.3	0.2	0.1		
01/07/2003	08:35		16.2	7.9	275	8.6	87	14	1	< 10		< 1	0.06	< .05	9.9	0.41	0.18		
10/06/2003	08:55		17.5	7.8	280	9.3	97	15	< 1	< 10		< 1	0.07	0.06	9.4	0.49	0.21		
12/05/2003	09:25		12.1	7.9	270	9.3	116	< 5	1	< 10		< 1	0.09	0.15	11.7	0.27	0.14		




Qualité des eaux

Station : PEZOU

Code : 04106800


Cours d'eau : GRATTE-LOUP

Date préél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
24/02/2003	09:00		5.4	7.3	250	11.5	91	< 5	< 1	< 10		< 1	< .05	< .05	24	0.06	< .05		
13/11/2002	13:40		11.2	7.6	280	10.2	93	17	< 1	< 30		< 1	0.19	0.11	51.8	0.09	0.16		
21/09/2002	09:30		12.2	8.1	295	9.5	89	< 5	1	< 30		< 1	< .05	< .05	10.8	0.2	0.08		
10/07/2002	09:15		15.0	8.1	285	9.4	93	8	1	< 30		< 1	< .05	< .05	12.1	0.34	0.13		
03/06/2002	09:10		16.2	7.8	270	10.1	103	12	2	< 30		< 1	< .05	0.11	12.8	0.39	0.17		
01/05/2002	10:00																		
29/04/2002	09:15		10.7	7.9	290	9.9	91	< 5	1	< 30		< 1	< .05	0.13	15.4	0.13	0.1		
25/02/2002	09:20		7.8	7.8	235	11.5	97	10	2	30		1	0.07	0.13	32.7	0.16	0.11		
19/11/2001	13:45		5.6	7.7	290	10.4	83	< 5	3	< 30		< 1	< .05	0.09	20.8	0.23	0.1		
10/09/2001	00:00		11.1	7.8	290		103	5	1	< 30		< 1	< .05	0.05	17.2	0.35	0.15		
10/09/2001	09:05		11.1	7.8	290	11.3	103	< 5	1	< 30		< 1	< .05	0.05	17.2	0.35	0.15		
04/07/2001	08:30		18.4	7.8	310	8.8	93	8	< 1	< 30		< 1	< .05	0.05	12.5	0.32	0.14		
07/06/2001	09:30		13.8	7.9	295	9.9	96	8	< 1	< 30		< 1	< .05	< .05	16.1	0.18	0.11		
09/05/2001	09:30		13.3	7.9	590	10.9	104	420	7	70		2.8	0.45	0.14	19.8	0.3	0.99		
05/02/2001	15:00		8.0	7.8	195	11.4	97	120	2	42		< 1	0.08	0.11	22.6	0.21	0.36		
09/11/2000	08:50		9.3	7.3		9.1	80	20	< 1	< 30		< 1	0.06		51	0.13	0.15		
11/09/2000	08:55		16.3	7.8		8.2	84	18	1	< 30		< 1	< .05		12.8	0.22	0.09		
25/07/2000	08:25		16.7	7.8		9.7	100	30	2	< 30		1.3	< .05		8.8	0.24	0.15		
14/06/2000	08:45		16.7	7.8		8.8	91	15	1	< 30		< 1	< .05		14.8	0.3	0.18		
03/05/2000	09:20		12.9	8.2		10.2	96	6	1	< 30		< 1	0.08		21.4	0.18	0.13		
01/02/2000	08:45		8.3	7.8		11.0	94	< 5	< 1	< 30		< 1	< .05		27	0.46	0.17		

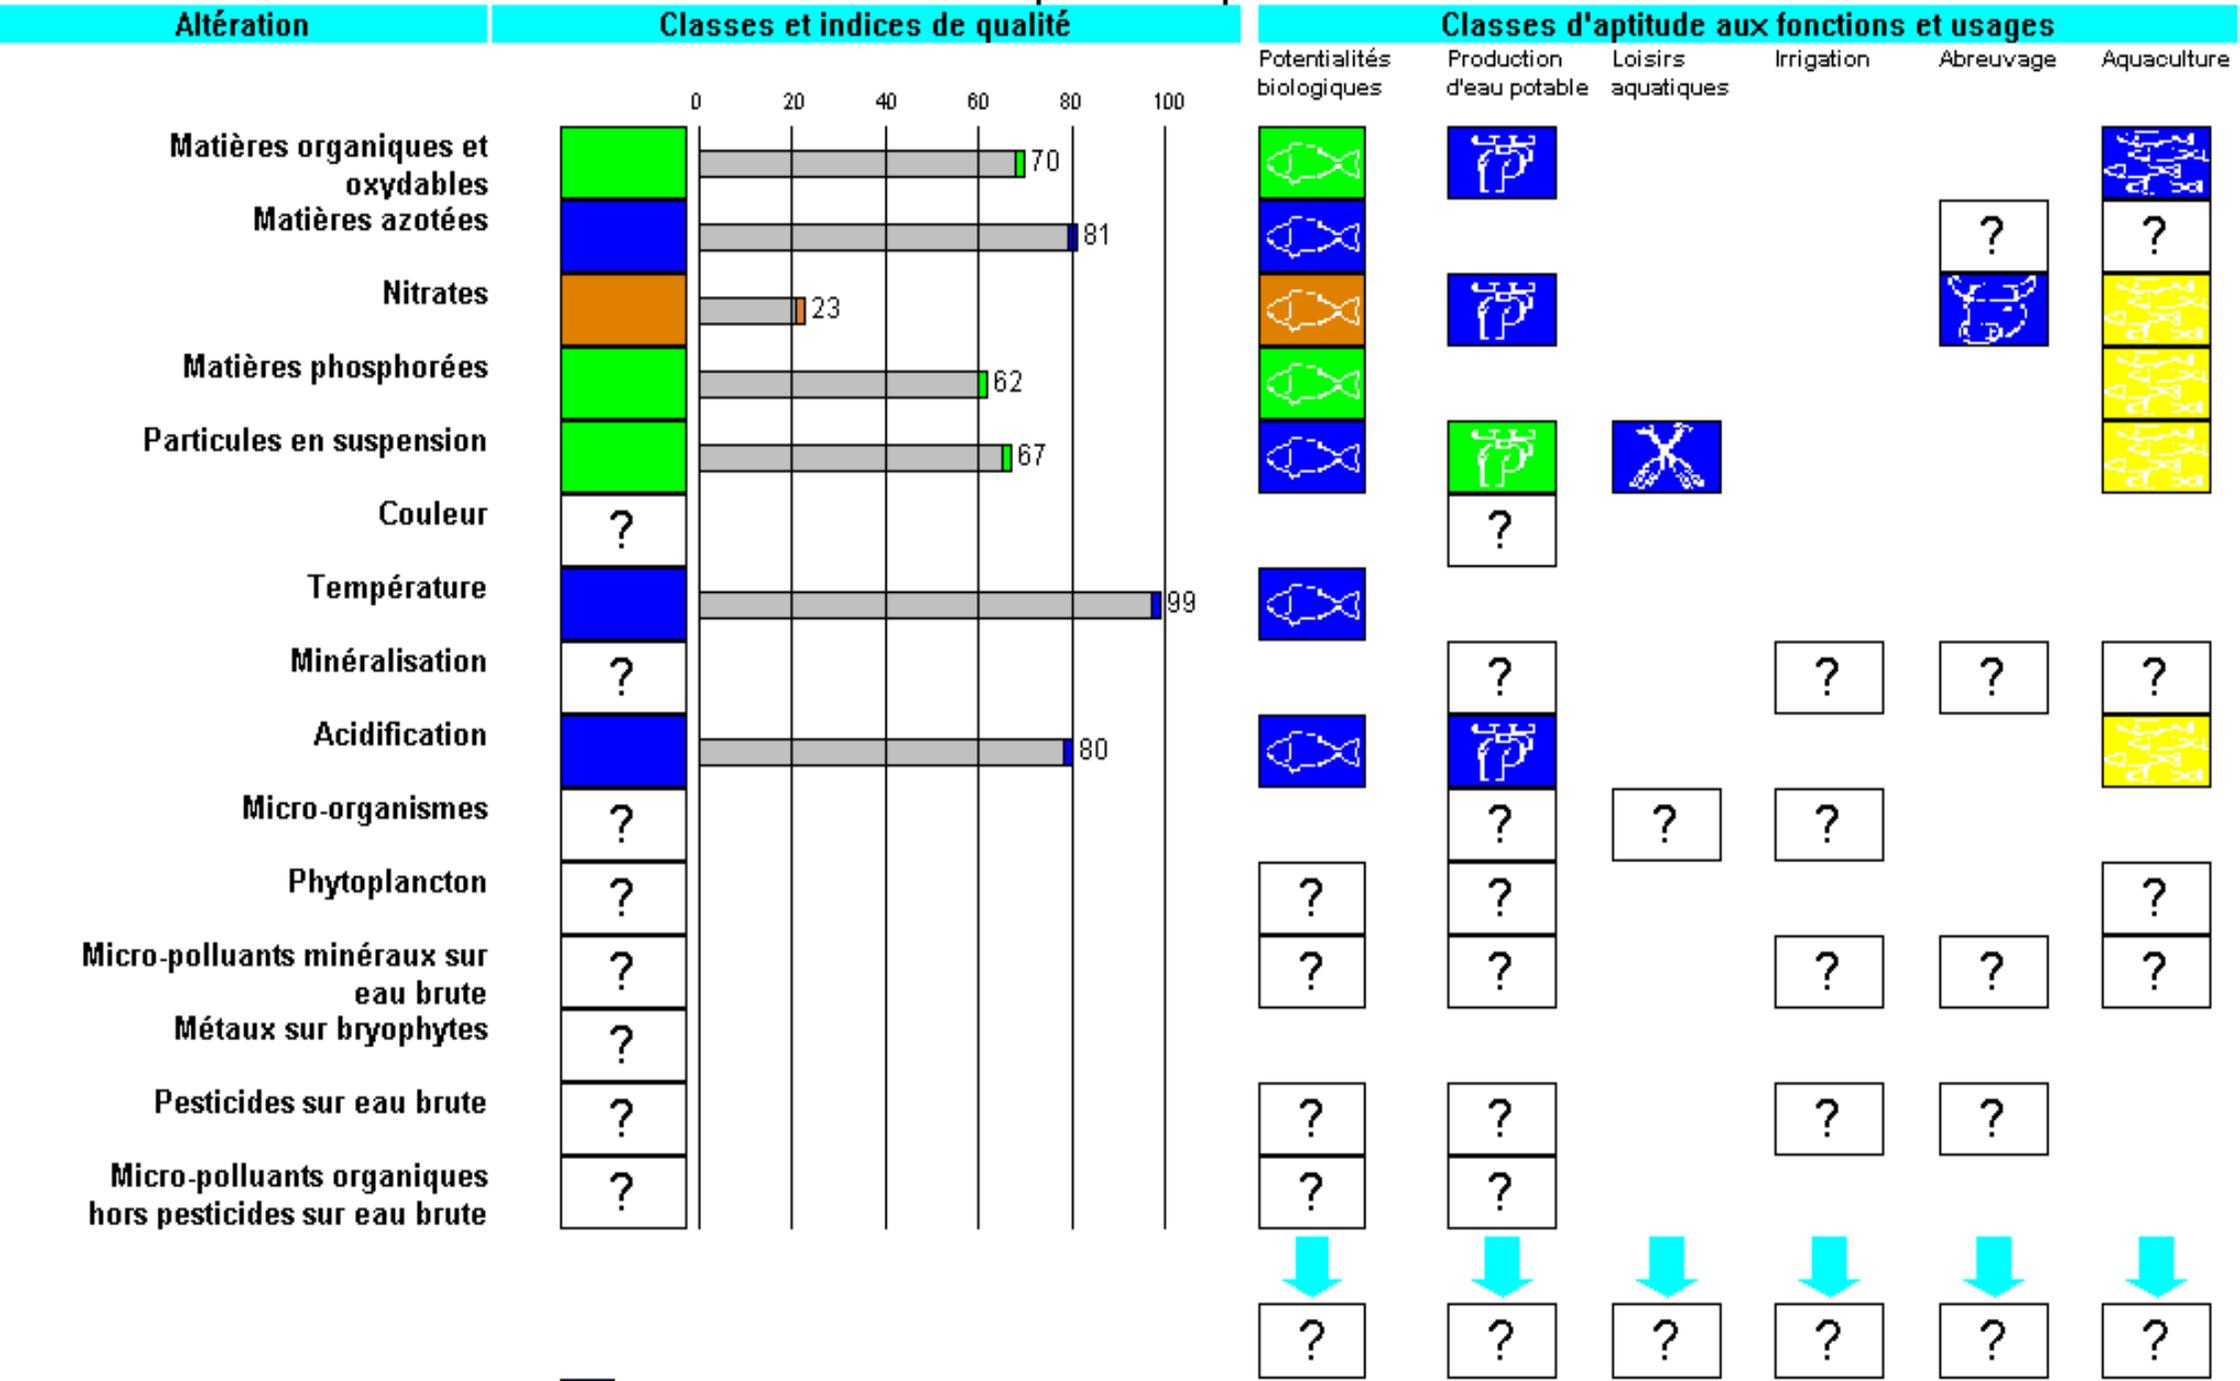


Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié

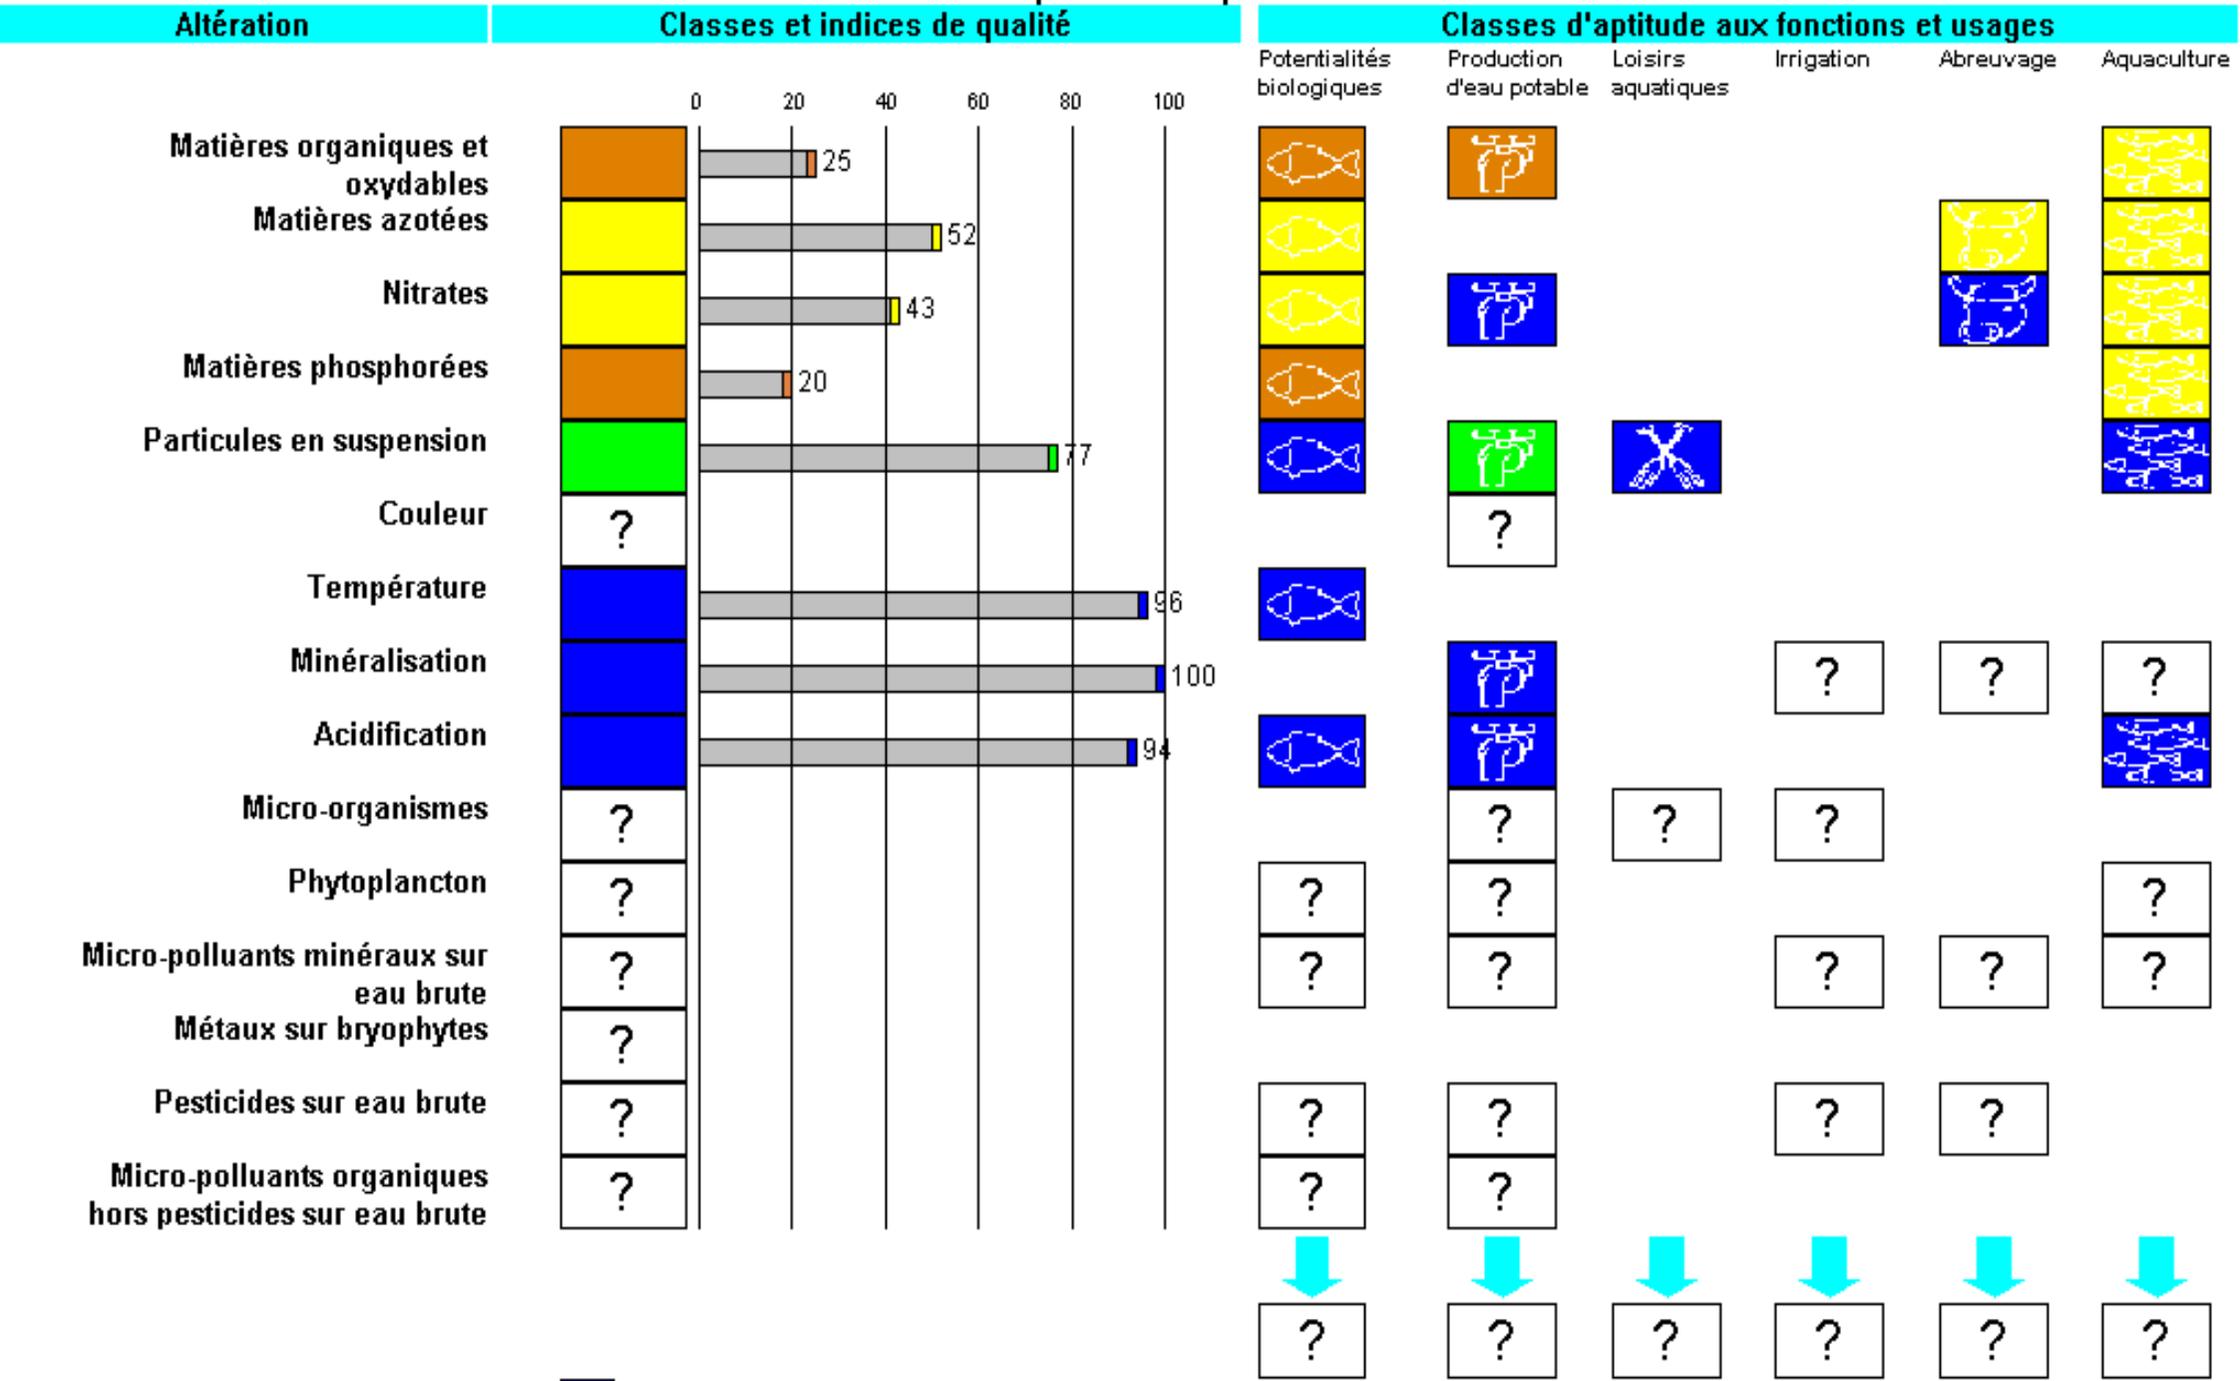


Altération, fonction ou usage non qualifié

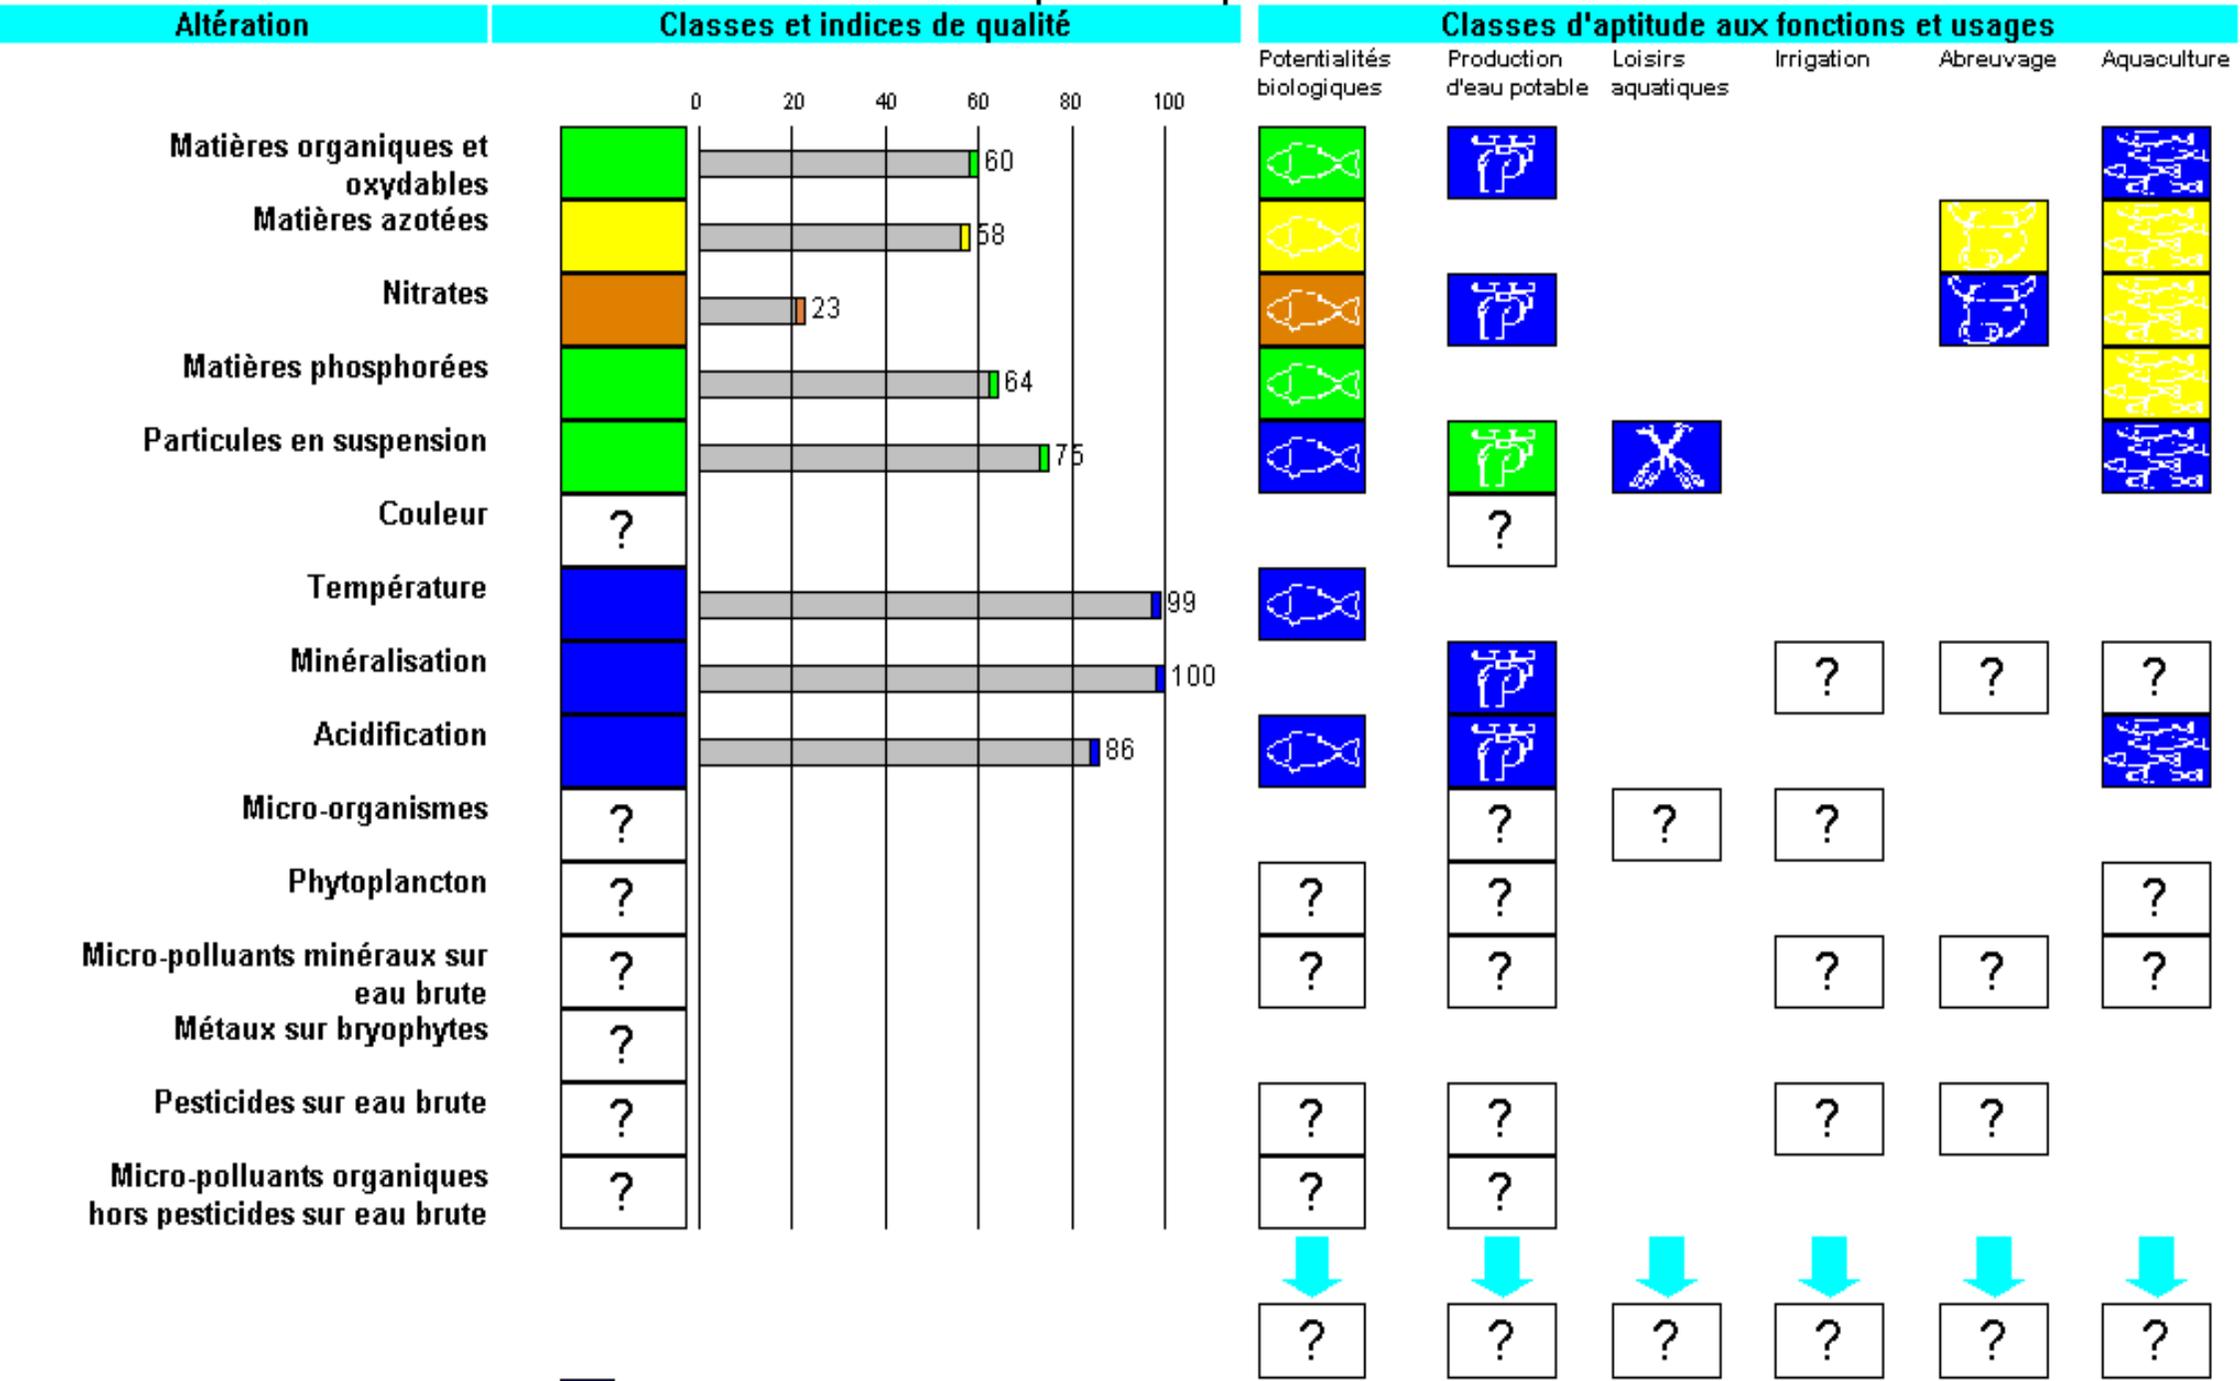


Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié

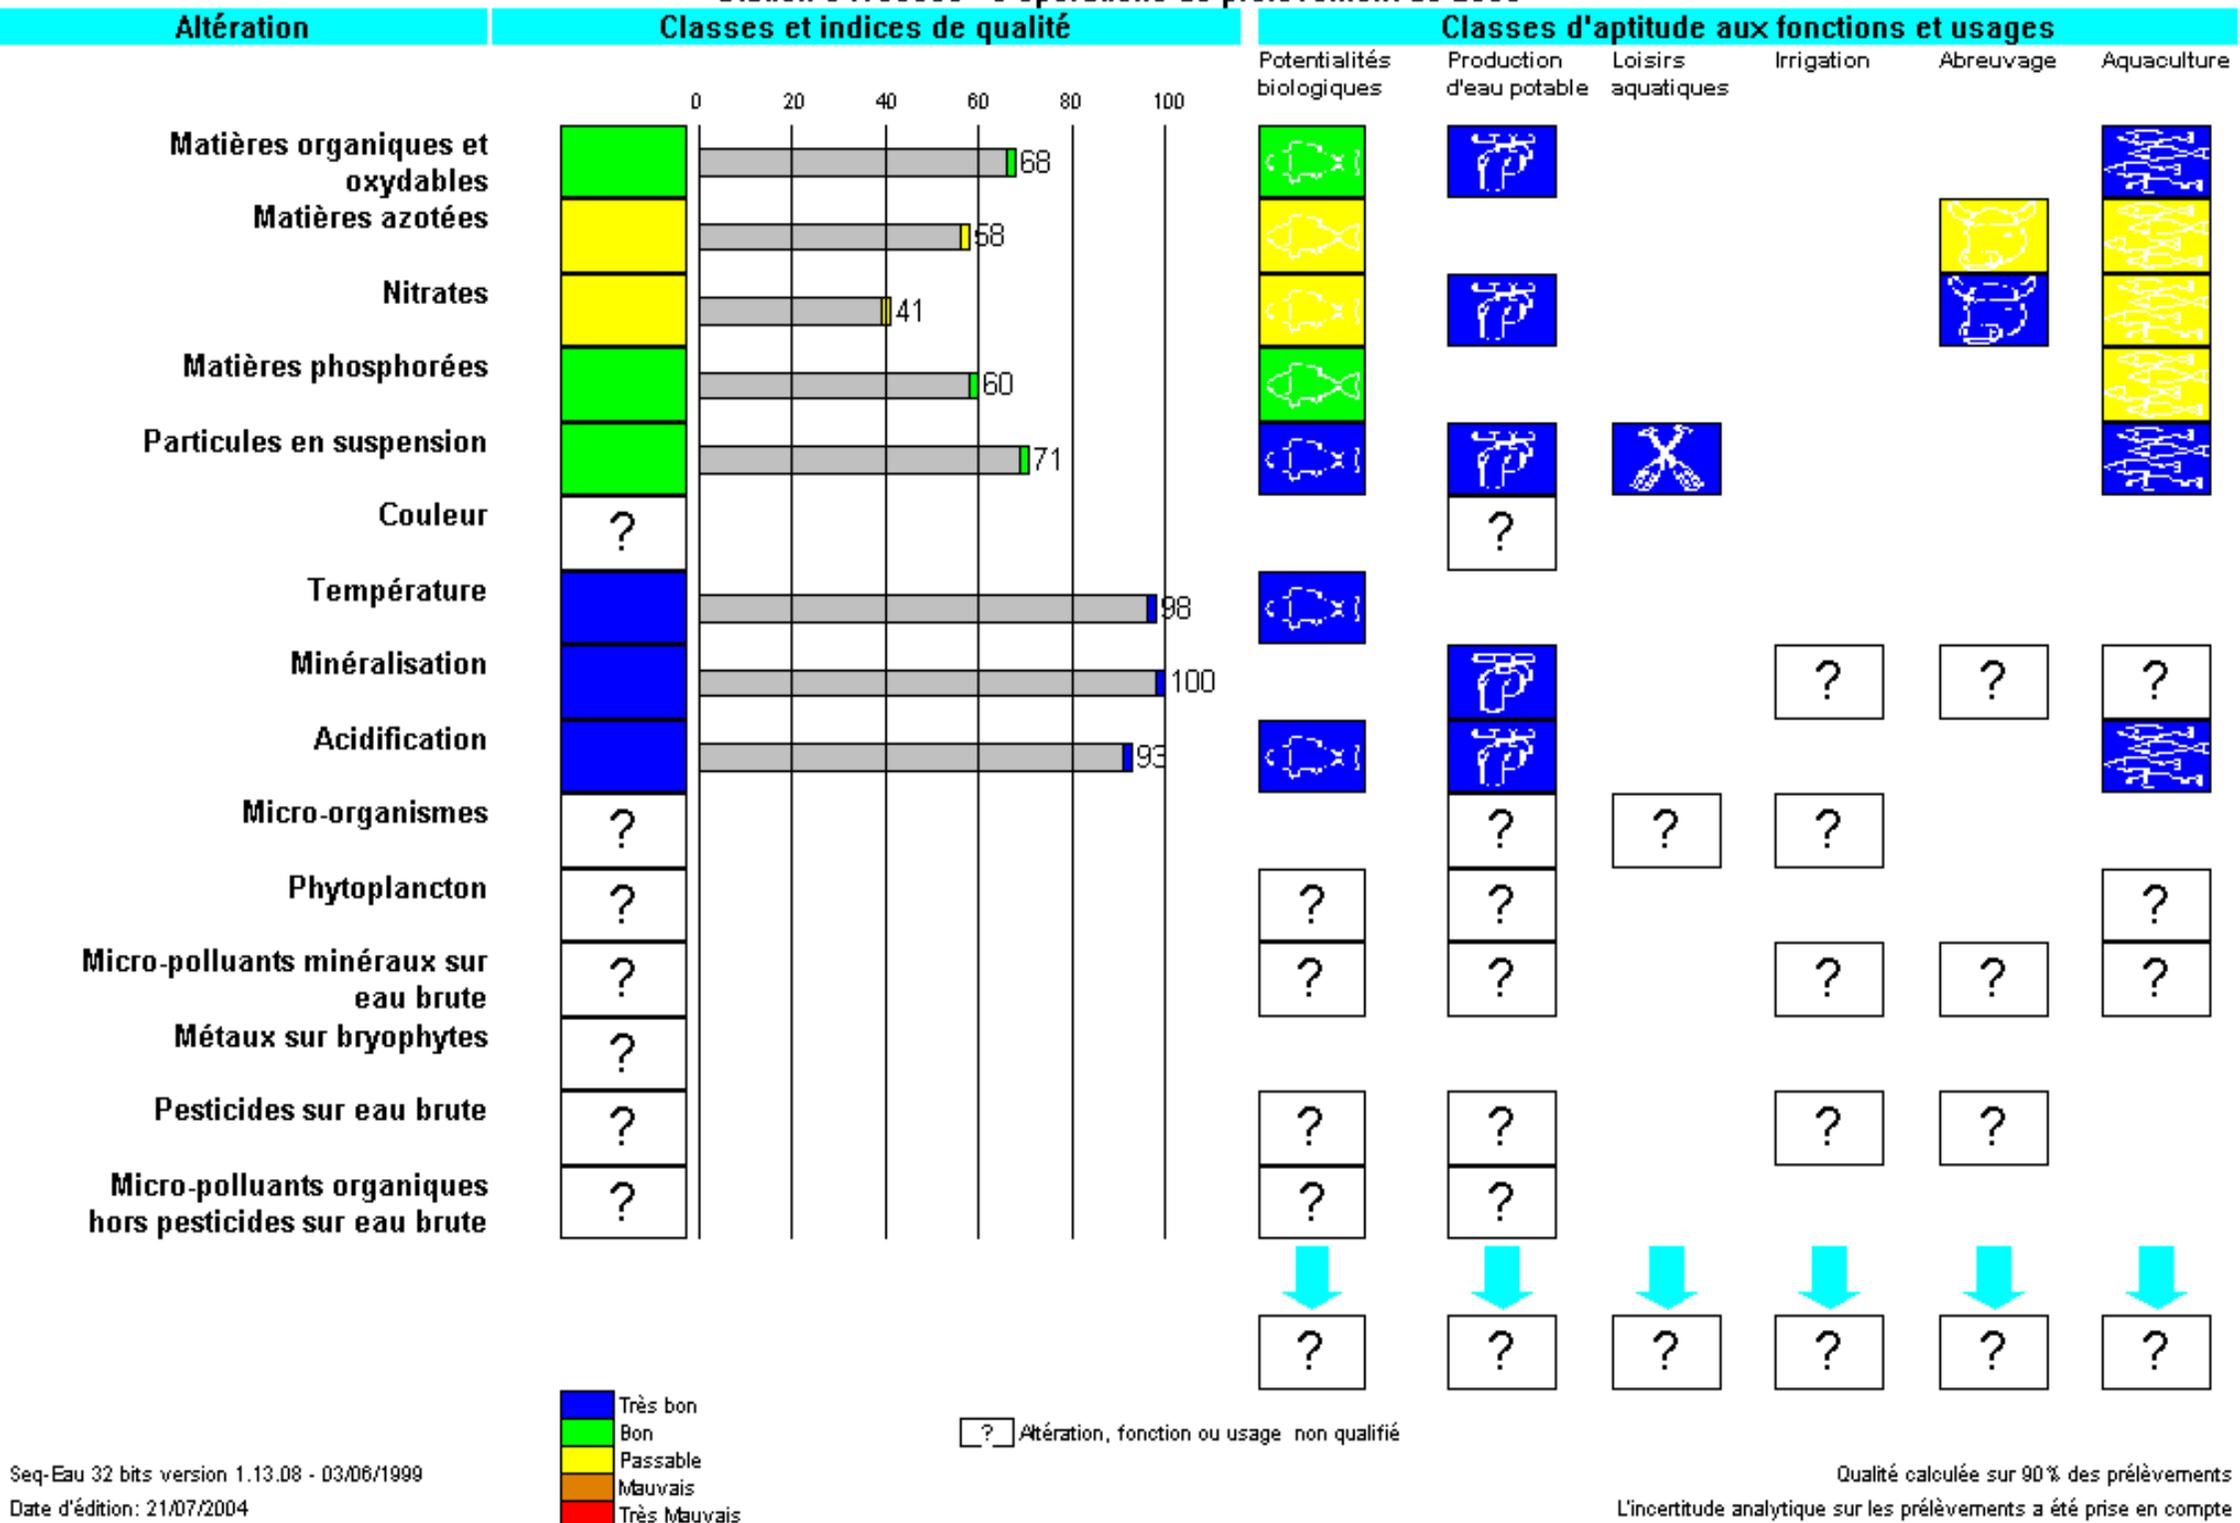


Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais


Altération, fonction ou usage non qualifié

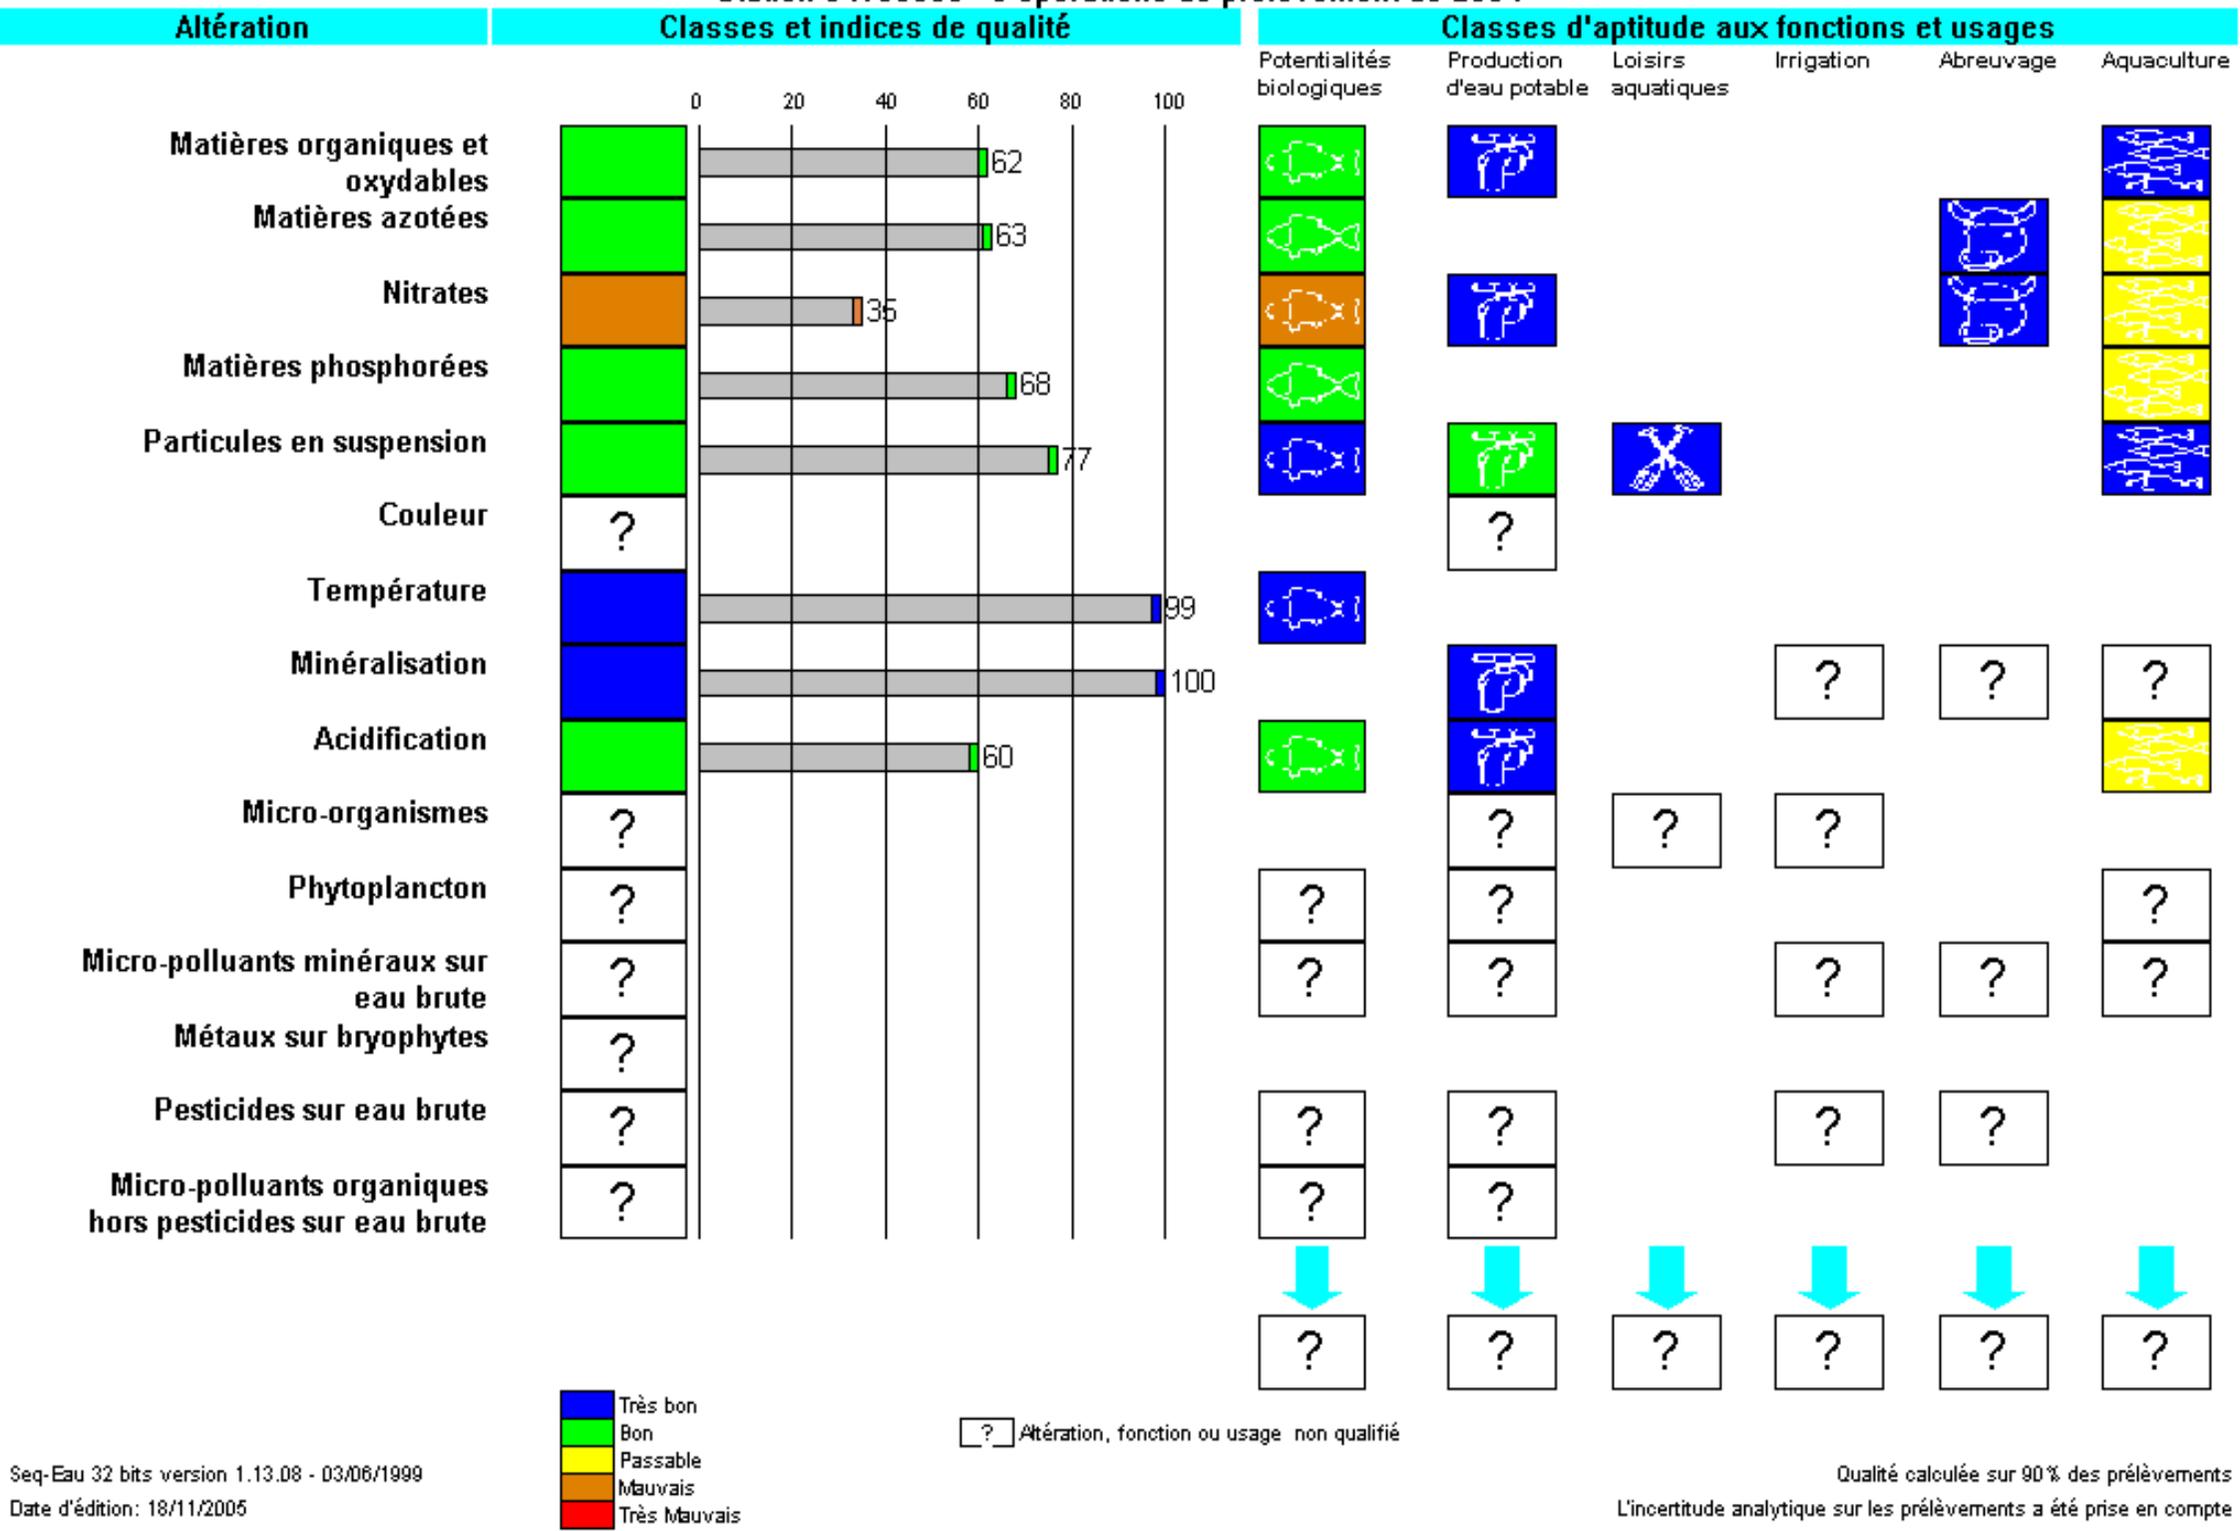


Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié

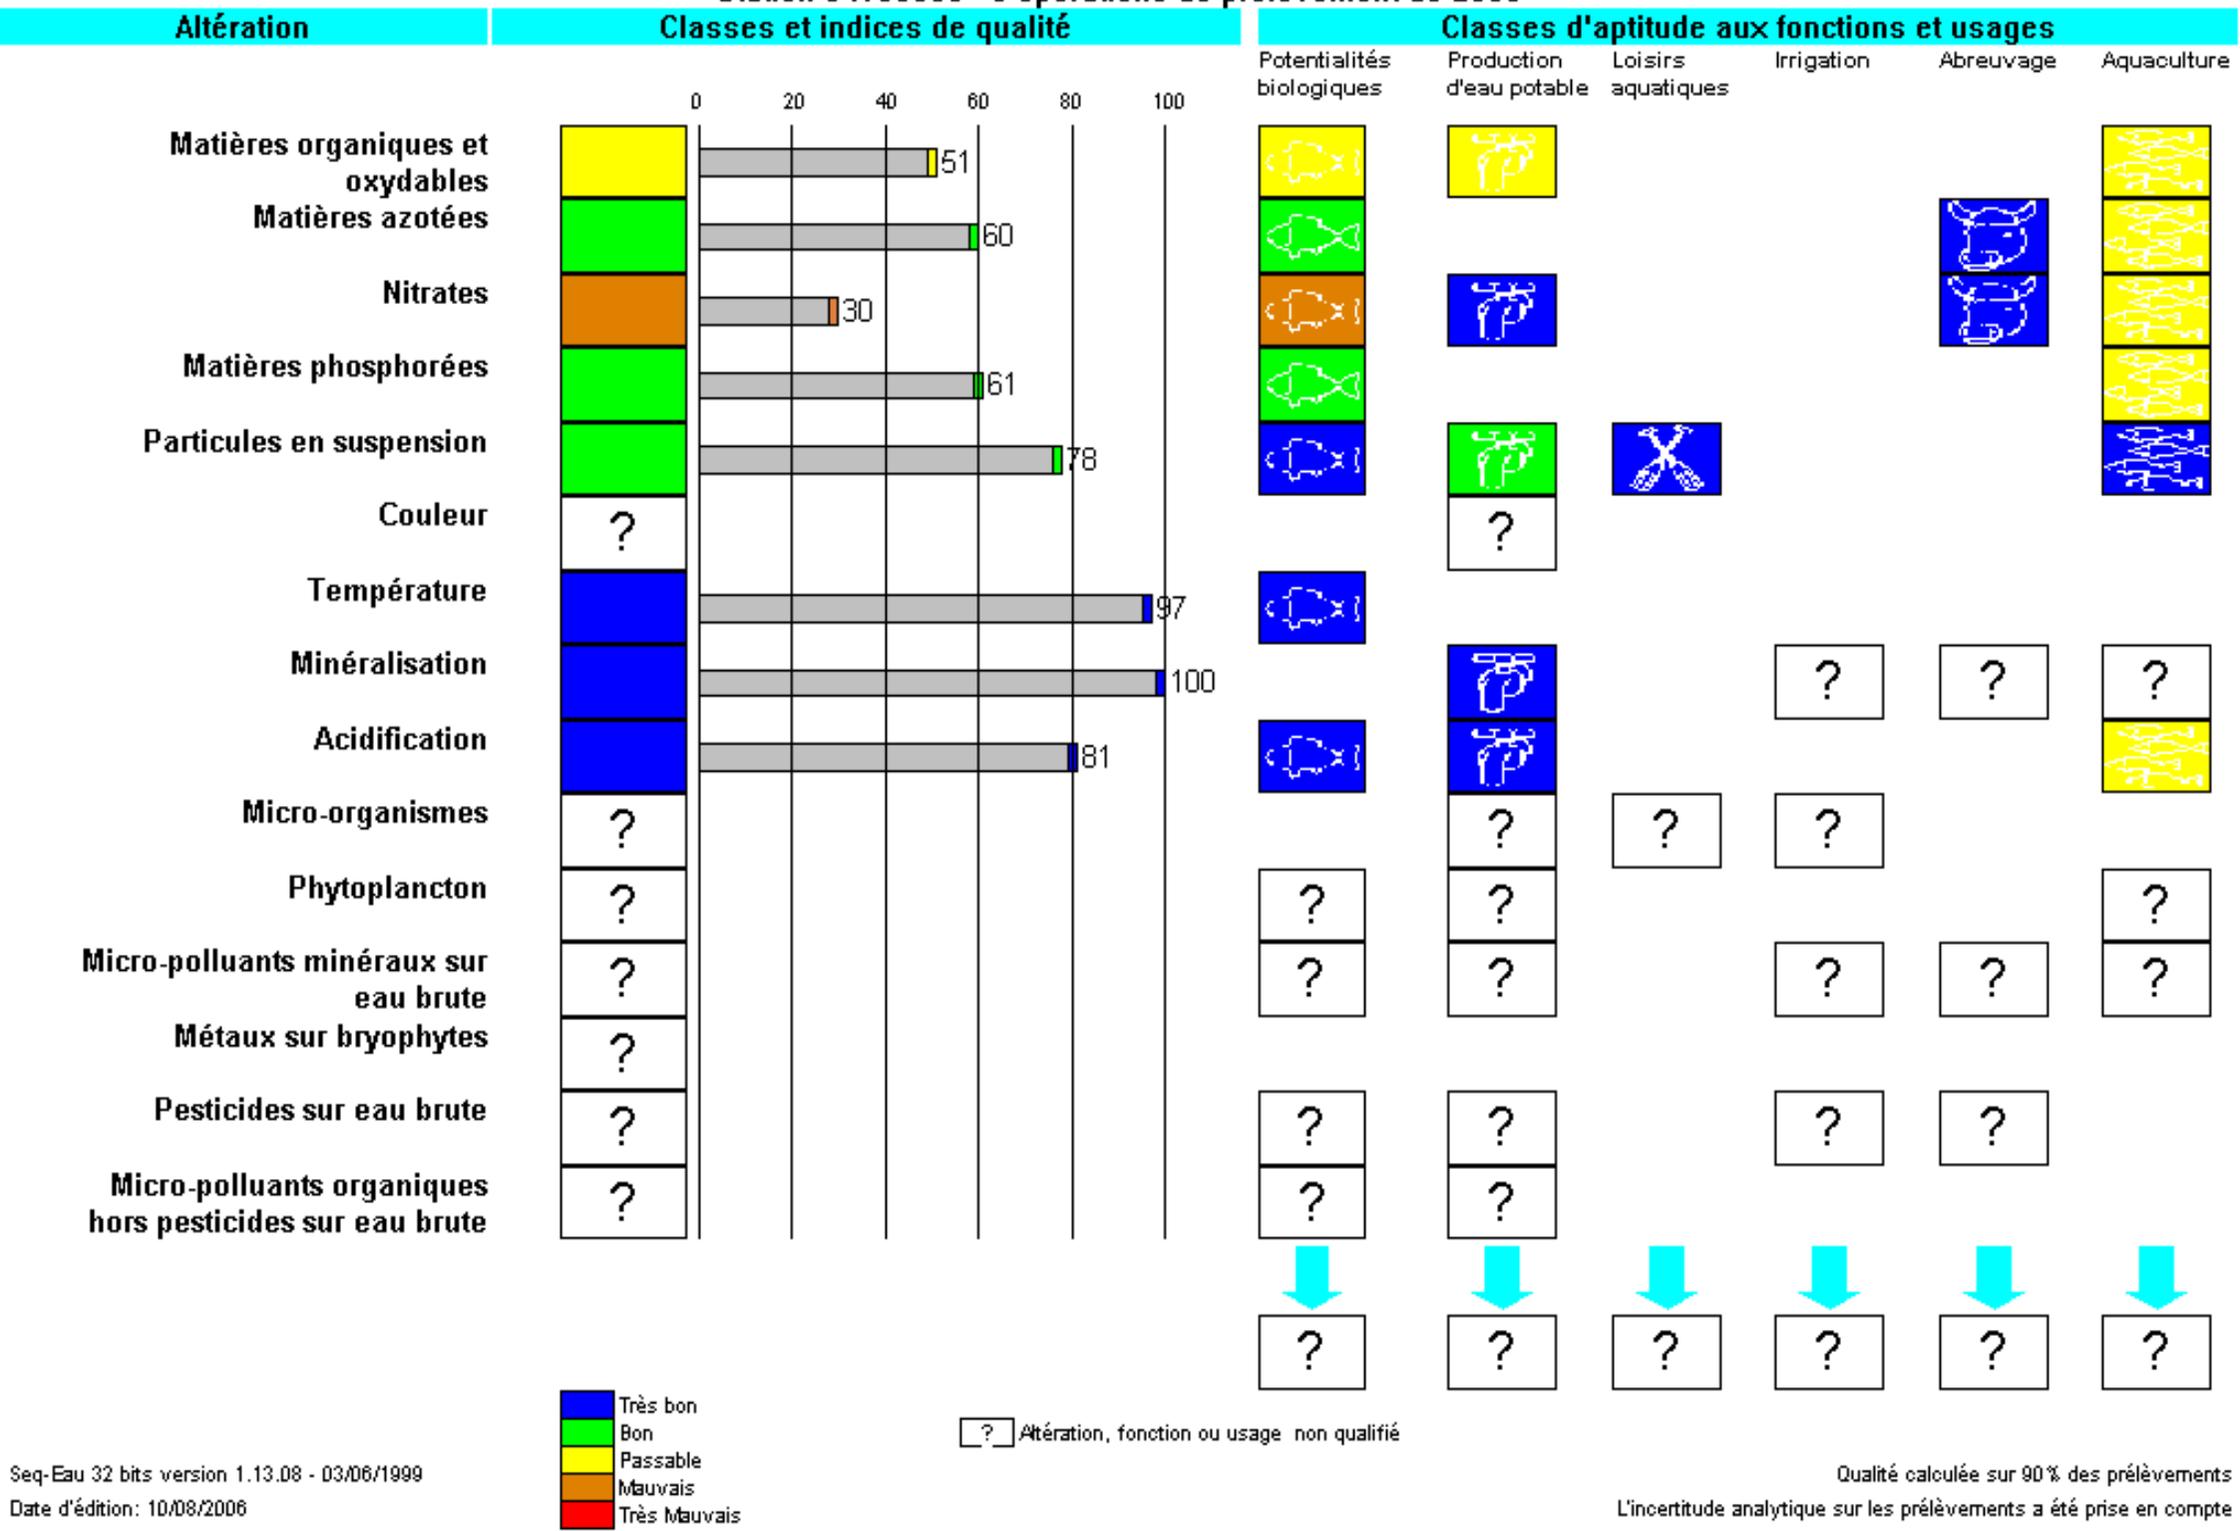

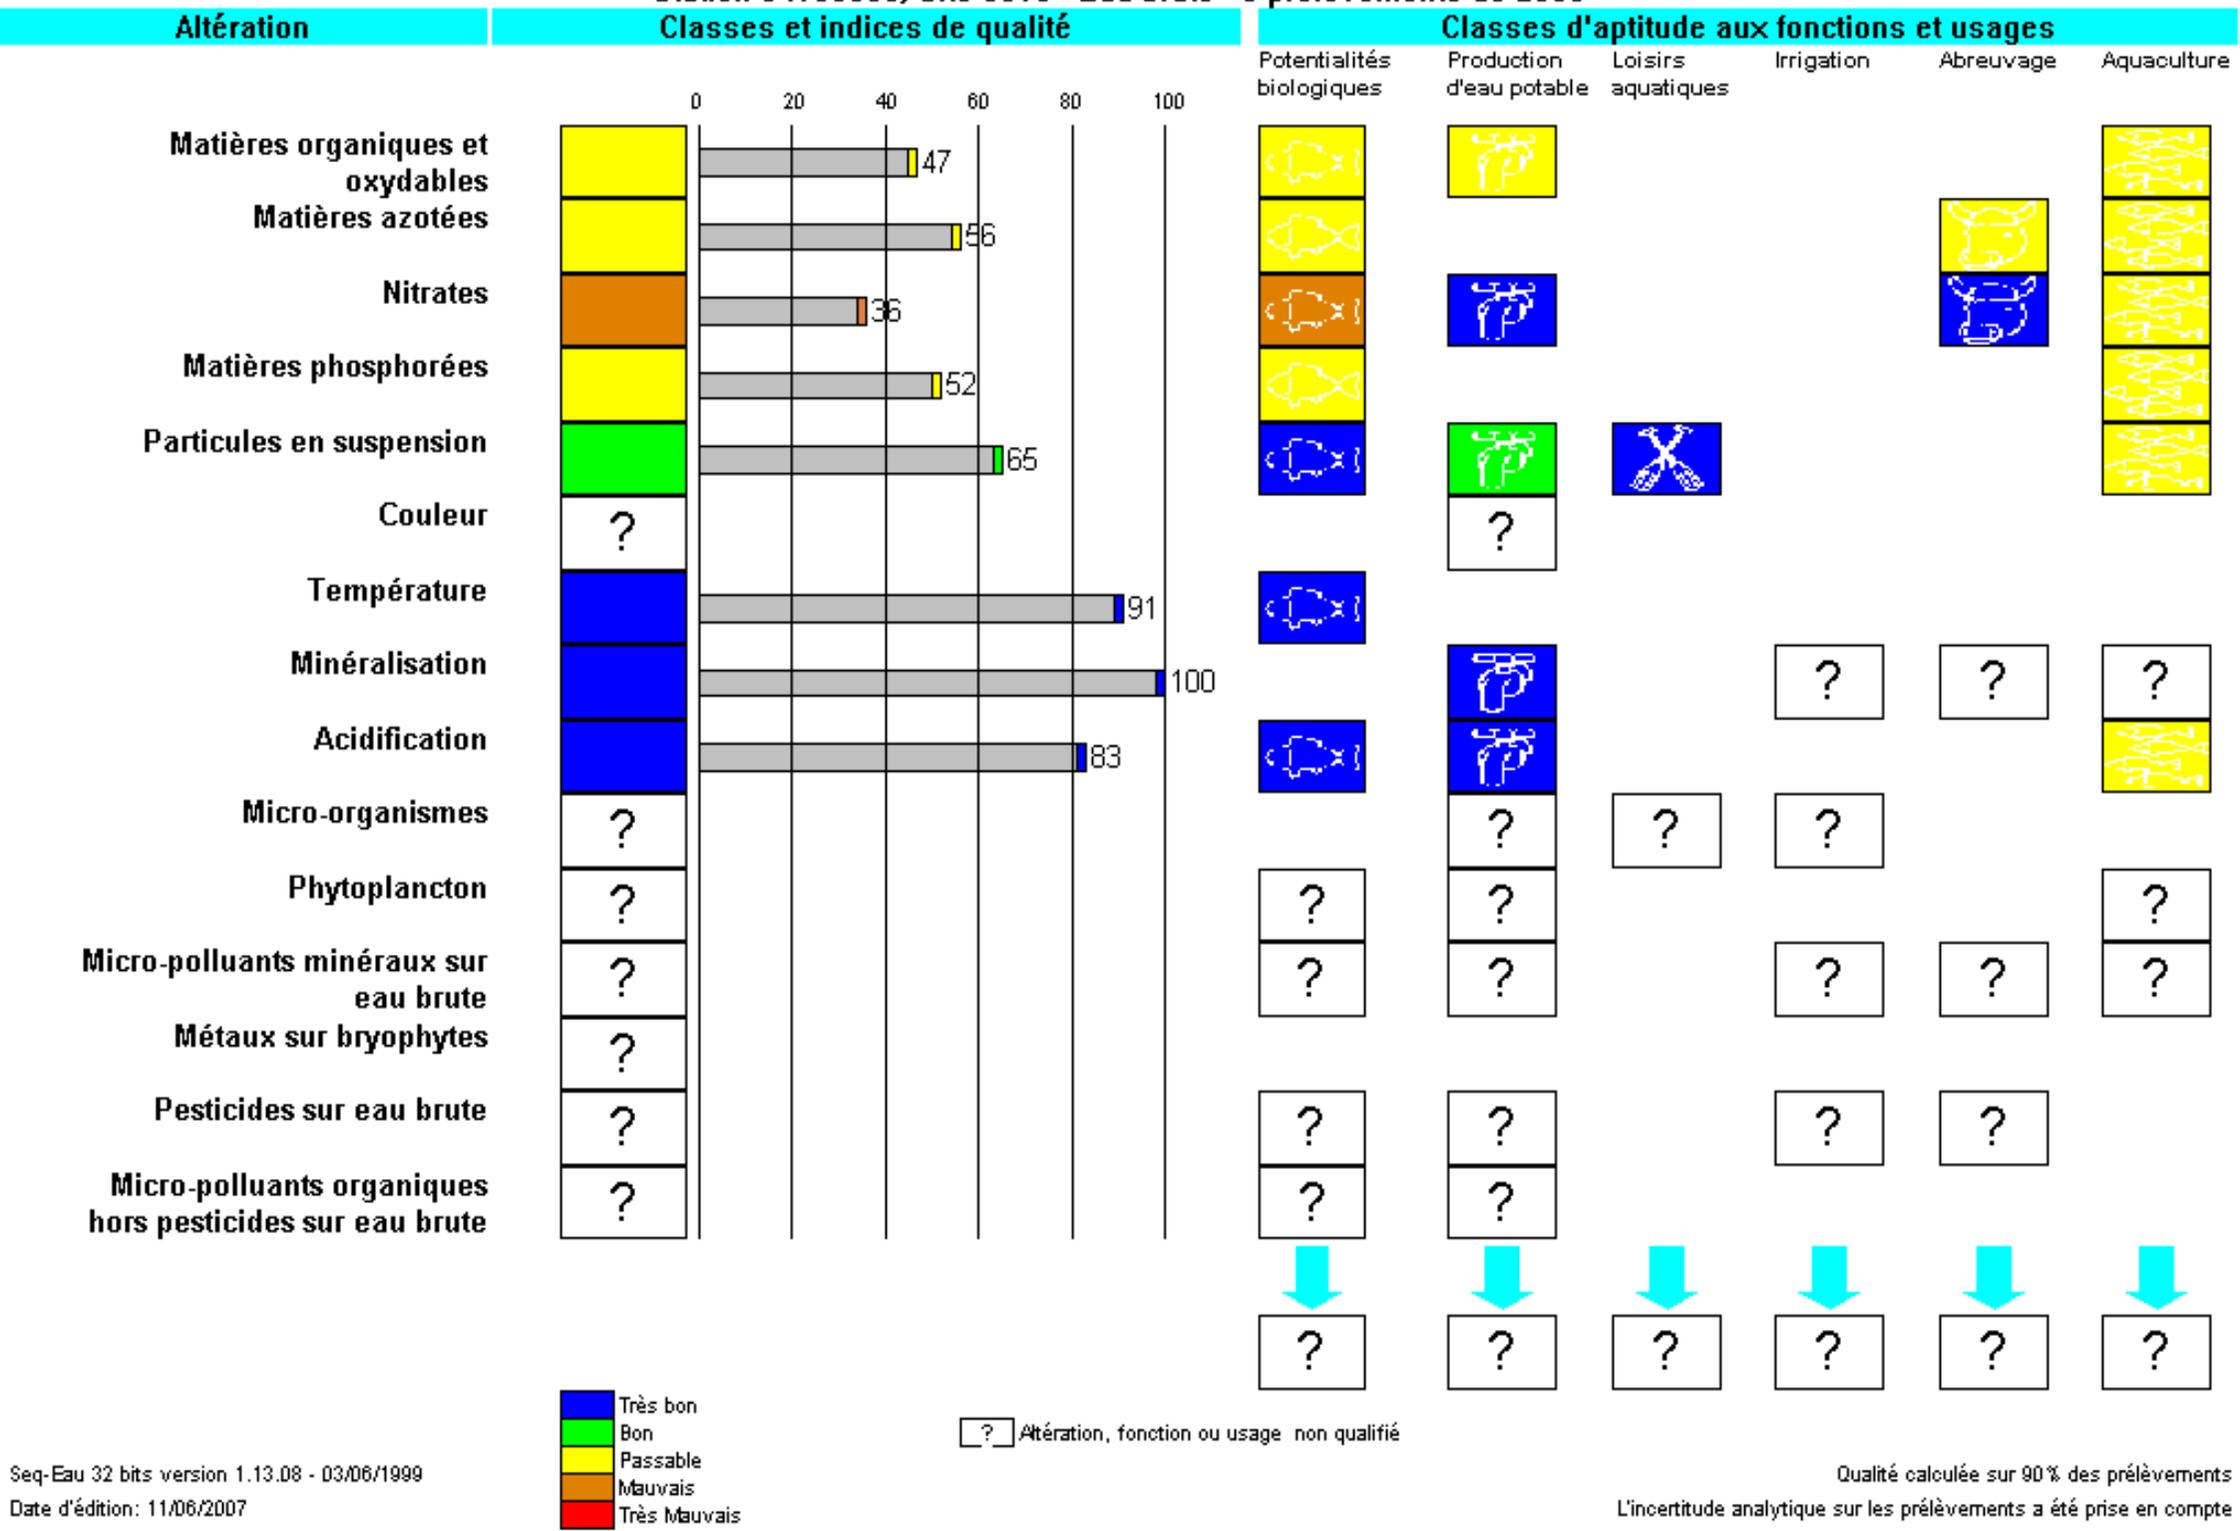

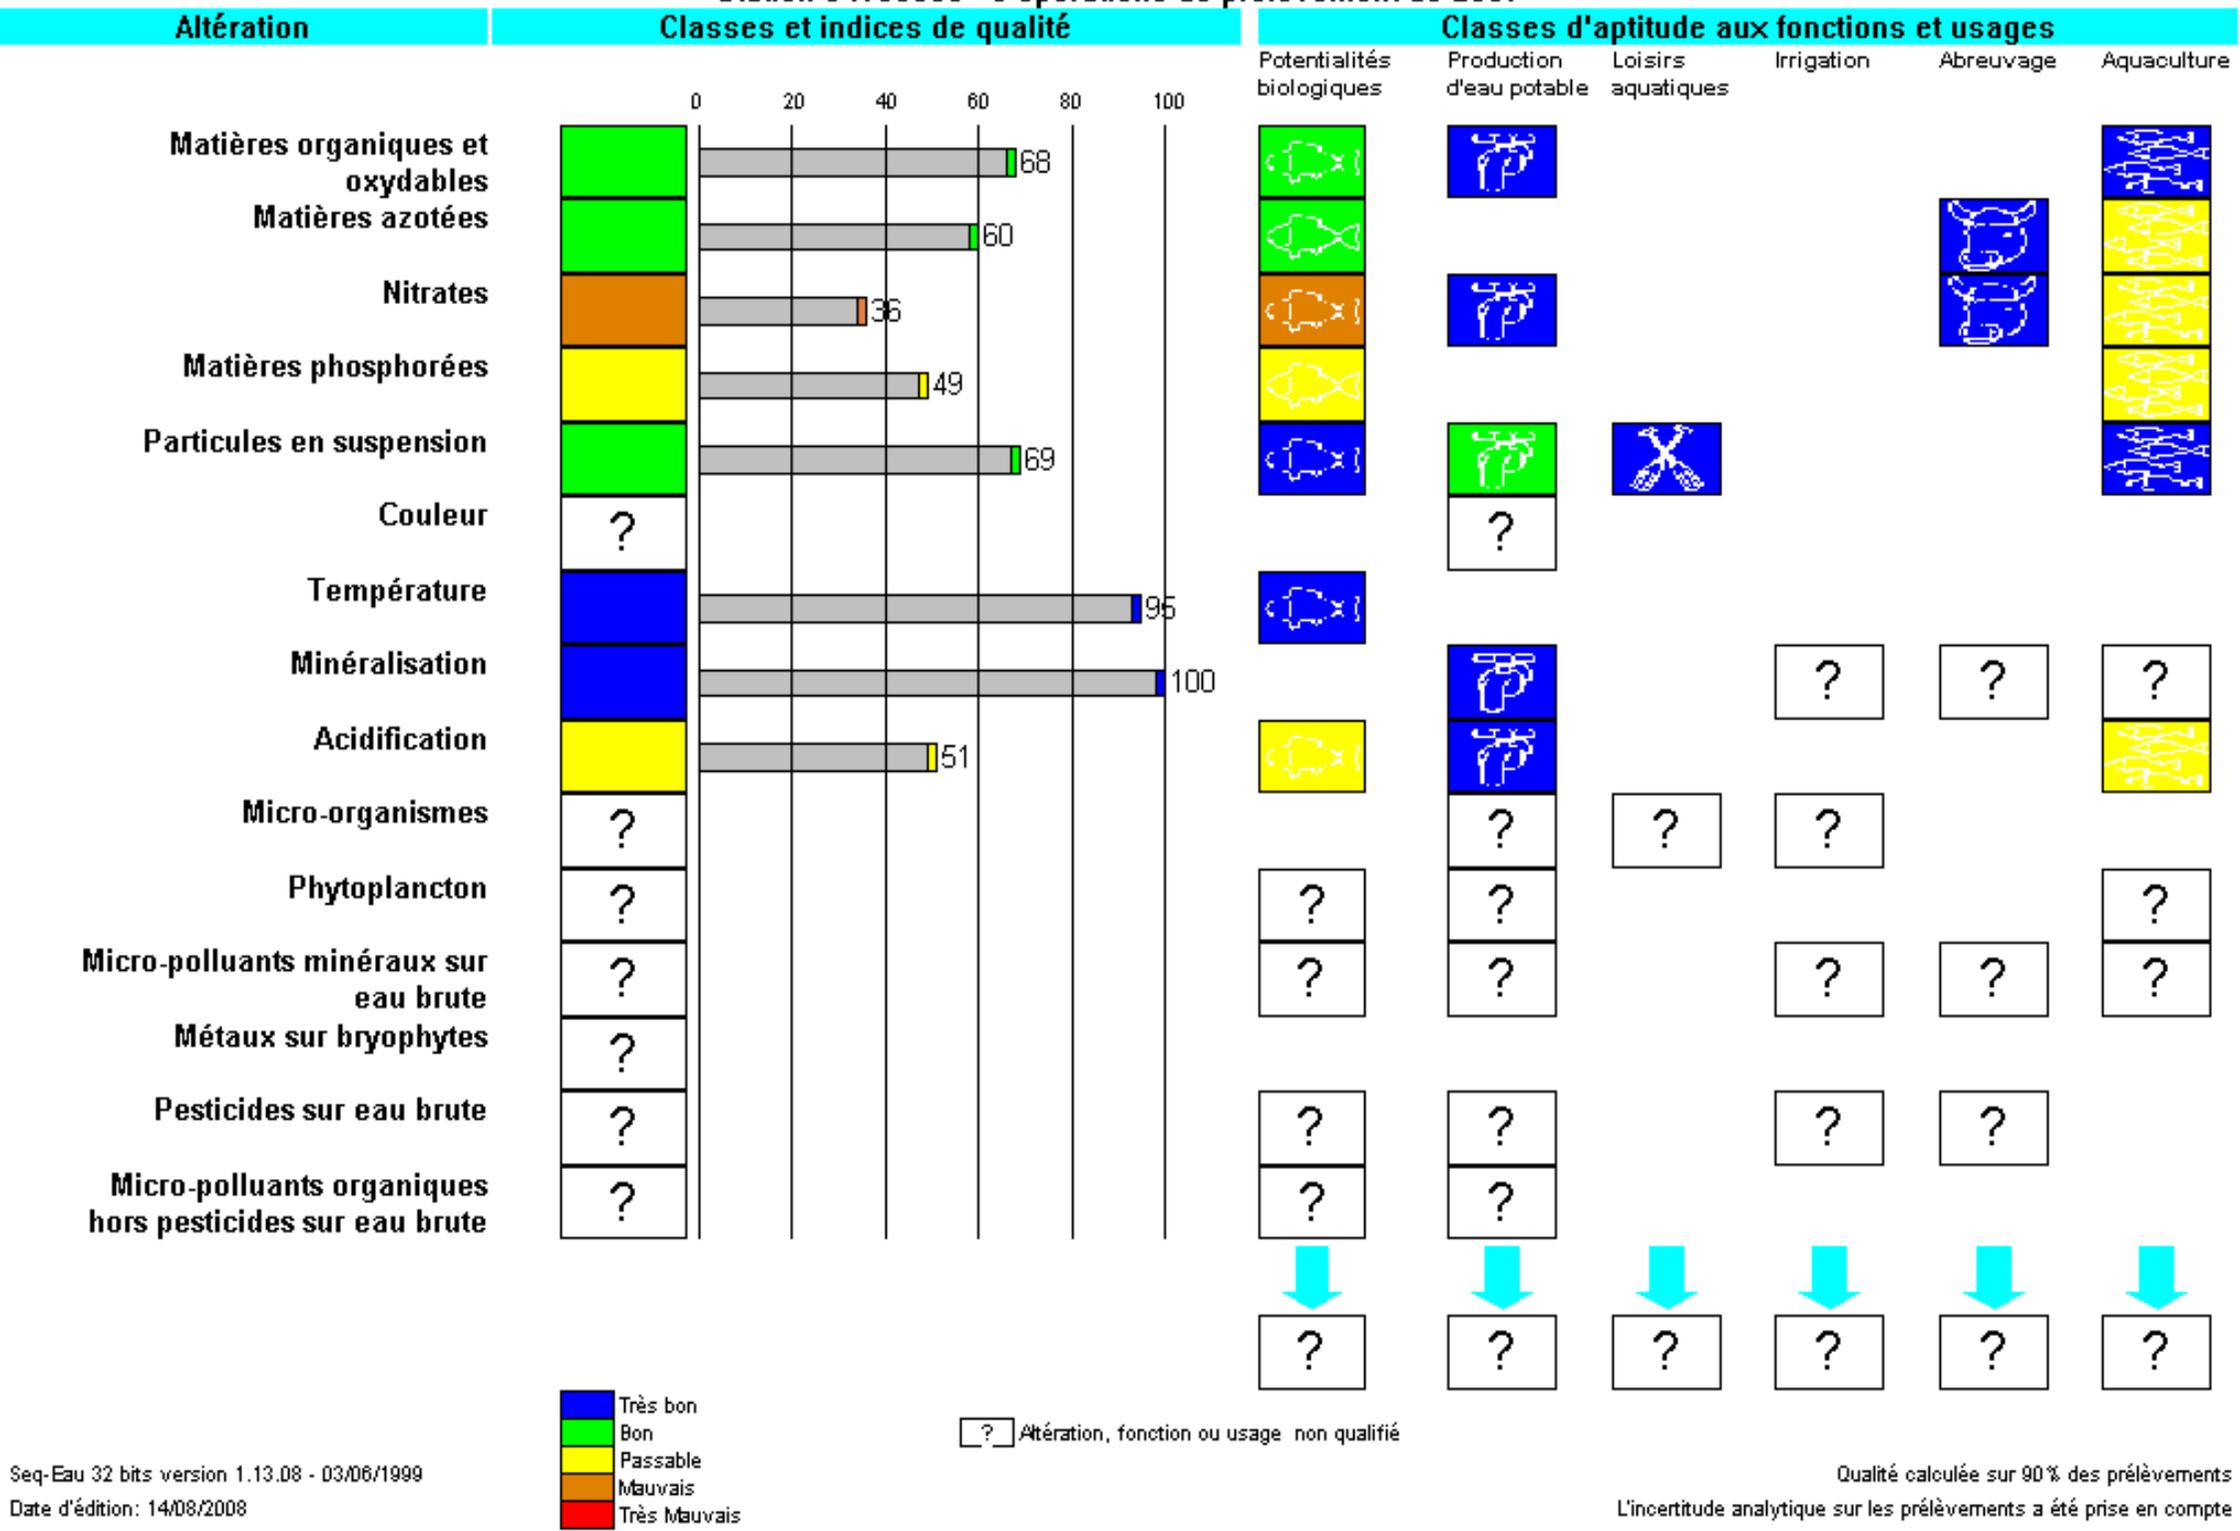


Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié

Altération

Classes et indices de qualité

Classes d'aptitude aux fonctions et usages

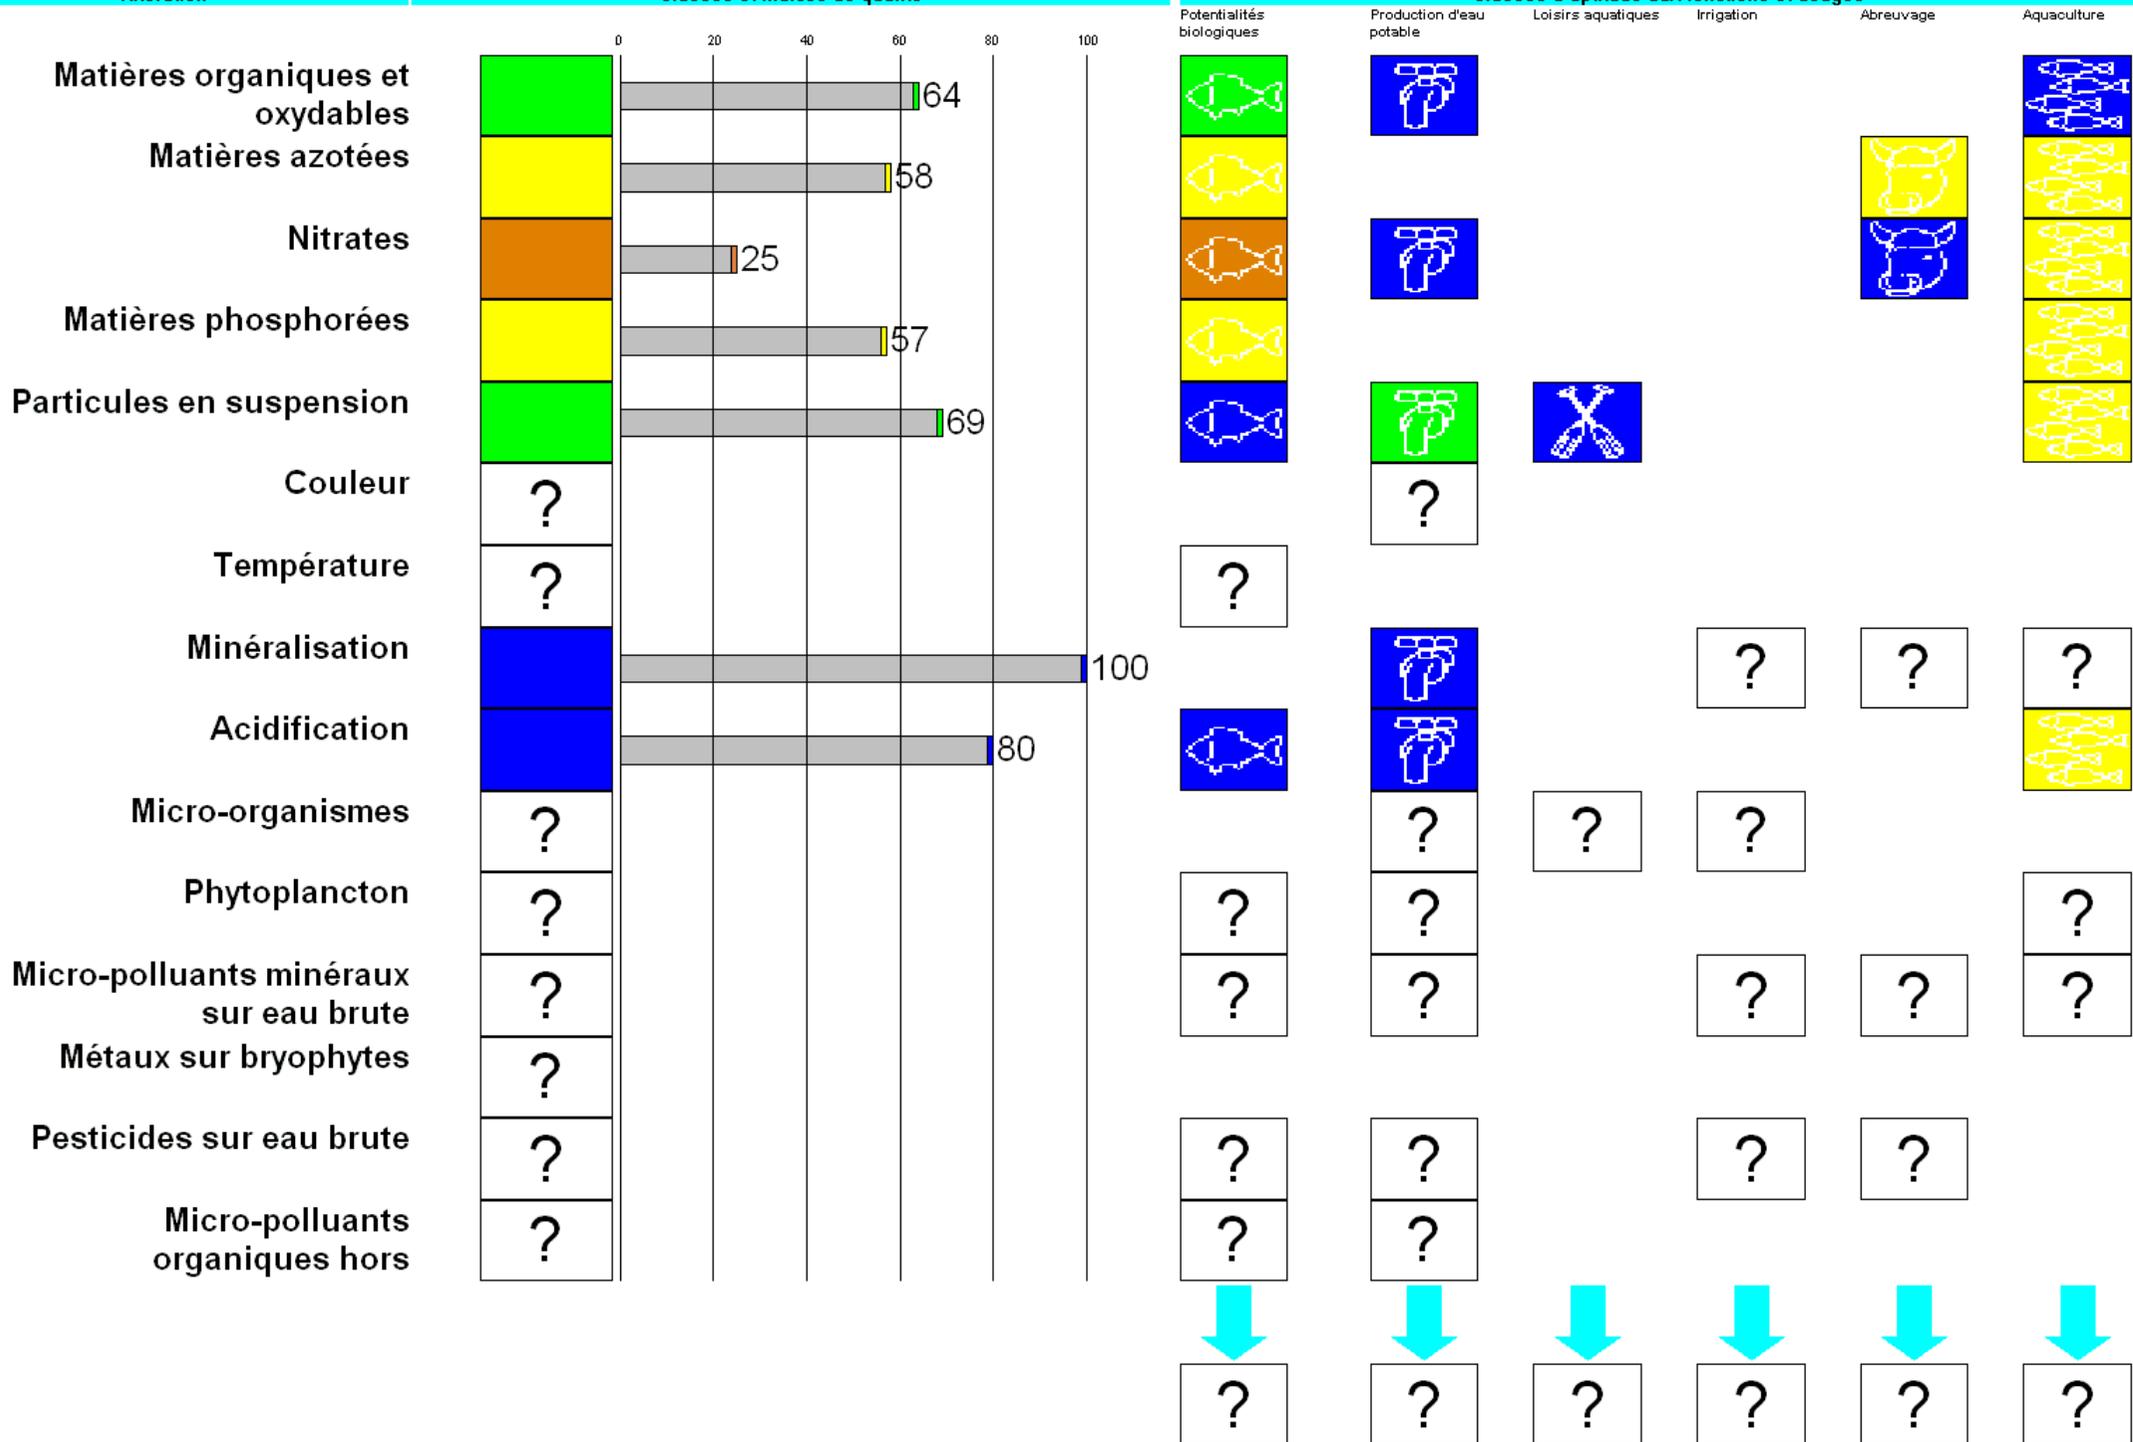

Très bon
Bon
Passable
Mauvais
Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié