



Rivière :

REVEILLON

Station :

**04107200
GRAPPERIE**


Commune :

SAINT-FIRMIN-DES-PRES (41209)

Localisation :

Objectif de qualité :

Catégorie piscicole :

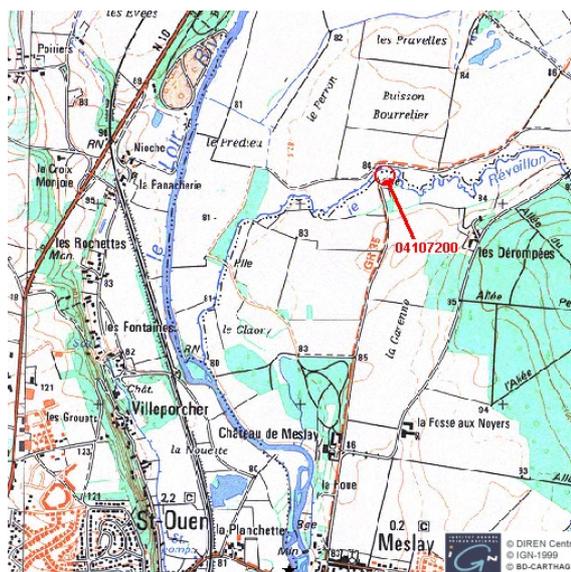

Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	507 373	2 315 155
Lambert 93 :	557 810	6 749 360
Altitude (m) :	84	





Qualité des eaux

Station : GRAPPERIE

Code : 04107200

Cours d'eau : REVEILLON

Date préél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
07/11/2008	13:45		10.0	7.6	601	6.6	59	10	4.2	35	7.7	1.5	0.27	0.54	20.2	1.1	0.48		
08/09/2008	13:35		14.2	8.0	583	7.3	71	6	< 1	12	4.0	< 1	< .05	< .05	11.7	0.83	0.32		
07/07/2008	13:50		15.4	7.9	568	7.3	73	8	< 1	13	4.3	< 1	0.06	0.09	15.9	0.86	0.33		
02/06/2008	14:10		16.9	7.9	511	7.7	83	17	1	18	7.4	1.3	0.07	0.1	24.9	0.5	0.25		
05/05/2008	14:00		15.4	8.1	450	9.5	95	8	< 1	16	5.8	< 1	0.05	0.13	28.4	0.43	0.17		
04/02/2008	14:20		6.2	7.3	444	12.2	99	63	1.6	33	6.4	1.1	0.08	0.11	53	0.42	0.29		



Qualité des eaux

Station : GRAPPERIE

Code : 04107200

Cours d'eau : REVEILLON

Date pré-l.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
07/11/2007	14:40		6.8	7.7	658	6.4	53	< 5	1.2	22		< 1	< .05	0.06	13.3	0.66	0.26		
13/09/2007	15:05		14.3	7.7	644	7.4	72	6	< 1	18		< 1	< .05	< .05	16.8	0.96	0.36		
11/07/2007	14:05		15.0	7.8	437	7.0	69	16	1.5	22		< 1	0.07	0.07	11	1.3	0.49		
06/06/2007	14:00		18.3	7.6	623	5.0	53	18	< 1	31		1	0.1	0.11	16.4	1.2	0.45		
07/05/2007	14:45		14.3	7.9	446	6.9	67	23	1.5	36		< 1	0.08	0.23	17.4	1	0.4		
07/02/2007	14:05		5.5	8.0	547	9.5	76	16	3.2	39		1.2	0.26	0.15	31.6	0.55	0.27		
06/11/2006	11:25		5.4	7.6	635	8.3	66	< 5	< 1	22		< 1	< .05	< .05	9.2	0.72	0.26		
04/09/2006	11:30		19.7	9.0	580	3.6	40	22	1.2	19		< 1	0.06	0.07	5.4	1.2	0.52		
03/07/2006	11:10		20.0	7.8	593	3.7	36	30	1.2	28		< 1	0.12	0.07	3	1.9	0.7		
06/06/2006	11:15		15.1	7.9	585	4.1	51	10	< 1	13		< 1	0.14	0.14	11.8	1.1	0.4		
11/05/2006	11:25		12.5	7.5	489	7.9	74	< 5	< 1	19		< 1	0.09	0.18	27.5	0.57	0.22		
08/02/2006	11:25		5.3	7.7	749	9.0	71	6	1.4	27		< 1	0.36	0.28	26.6	0.98	0.41		
14/11/2005	11:50		8.4	7.8	656	6.3	54	5	1.4	< 10		< 1	0.05	0.11	12.1	0.41	0.45		
19/09/2005	11:15		11.0	8.2	654	6.0	55	50	1.2	< 10		< 1	< .05	< .05	10.4	0.29	0.34		
19/07/2005	11:25		17.5	8.0	470	10.2	91	14	1.4	21		< 1	0.06	< .05	7.4	0.43	0.46		
15/06/2005	11:30		13.8	7.5	606	5.1	50	9	< 1	19		< 1	0.06	0.07	12.7	0.47	0.49		
09/05/2005	12:40		11.1	7.8	588	7.8	71	5	< 1	16		< 1	0.69	0.82	28.9	0.36	0.4		
02/02/2005	11:40		3.9	7.9	597	12.4	94	6	1.1	12		< 1	0.08	0.18	39.5	0.16	0.22		
03/11/2004	12:45		10.4	7.4	598	7.1	64	< 5	< 1	20		< 1	< .05	0.06	16.8	0.24	0.26		
14/09/2004	11:35		15.0	7.9	628	5.5	55	12	1.2	20		< 1	< .05	< .05	8.8	0.32	0.36		
26/07/2004	12:20		16.1	7.9	651	7.3	74	14	< 1	14		< 1	0.05	0.07	8.2	0.48	0.5		
29/06/2004	11:45		15.7	7.8	643	8.1	82	15	< 1	18		< 1	0.08	0.11	10.2	0.45	0.48		
13/05/2004	11:35		11.3	8.1	544	6.7	61	6	1	16		< 1	0.08	0.15	20	0.25	0.29		
17/02/2004	11:55		4.6	8.3	685	10.0	77	< 5	< 1	< 10		< 1	< .05	0.14	55.2	0.34	0.14		
13/11/2003	09:20		7.2	7.8	640	10.5	87	< 5	< 1	16		< 1	< .05	< .05	12.2	0.64	0.24		
15/09/2003	09:15		14.0	8.0	575	6.7	65	14	< 1	14		< 1	< .05	< .05	11	0.61	0.26		
01/07/2003	07:55		16.4	7.9	595	6.9	71	18	< 1	21		< 1	0.08	0.1	11.5	1.2	0.44		
10/06/2003	08:15		17.4	7.7	575	7.0	73	12	< 1	11		< 1	0.06	0.07	12.3	1.1	0.41		
12/05/2003	08:45		12.2	7.9	595	7.3	69	< 5	1	13		< 1	0.11	0.21	19.9	0.87	0.33		




Qualité des eaux

Station : GRAPPERIE

Code : 04107200


Cours d'eau : REVEILLON

Date pré-l.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
24/02/2003	09:45		5.2	7.8	610	10.7	84	< 5	1	< 10		< 1	< .05	0.14	41.9	0.23	0.1		
13/11/2002	14:40		11.3	7.6	440	10.1	92	12	< 1	< 30		< 1	0.08	0.1	43	0.26	0.19		
21/09/2002	09:00		12.6	8.0	665	9.6	90	< 5	1	36		< 1	< .05	< .05	13.9	0.69	0.24		
10/07/2002	08:35		15.1	7.8	595	8.2	82	5	2	< 30		< 1	< .05	< .05	14.8	0.92	0.32		
03/06/2002	08:40		16.7	7.6	585	9.0	93	< 5	< 2	< 30		< 1	< .05	0.21	15.3	0.73	0.29		
01/05/2002	10:00																		
29/04/2002	08:45		10.5	8.1	630	9.5	85	< 5	2	< 30		< 1	< .05	0.19	25.3	0.19	0.12		
25/02/2002	08:55		8.3	7.7	550	11.3	96	21	2	30		1	0.09	0.19	44.7	0.27	0.14		
19/11/2001	14:35		7.8	7.9	650	10.0	84	< 5	2	< 30		< 1	< .05	0.09	34.2	0.4	0.17		
12/09/2001	08:55		14.8	7.7	675	10.4	103	20	2	30		1	0.05		27.5	0.64	0.23		
04/07/2001	08:50		19.4	7.8	640	7.8	85	6	< 1	< 30		1.5	< .05	0.06	16.5	0.65	0.25		
07/06/2001	08:55		14.0	7.9	630	8.6	84	5	1	30		< 1	< .05	0.08	24.1	0.53	0.22		
09/05/2001	08:50		12.1	7.7	330	10.8	101	210	8	35		2.3	0.3	0.21	28.1	0.26	0.53		
05/02/2001	15:25		7.9	7.5	370	11.4	96	130	2	< 30		< 1	0.05	0.11	26.9	0.3	0.4		
09/11/2000	09:05		9.0	7.4		9.1	79	26	< 1	38		1.2	< .05		60.2	0.26	0.17		
11/09/2000	08:10		16.6	7.8		6.8	70	8	< 1	< 30		< 1	0.05		13.3	0.86	0.3		
25/07/2000	08:05		16.6	7.6		6.8	70	13	2	< 30		1.3	0.35		21.1	1.4	0.53		
14/06/2000	08:00		16.7	7.8		7.2	74	8	1	< 30		< 1	0.05		24	0.78	0.32		
03/05/2000	08:50		12.4	7.9		9.0	84	11	1	< 30		< 1	0.1		25.1	0.37	0.15		
27/03/2000	07:45		7.9	7.9		9.2	78	6	5	< 30		< 1	0.2		37	0.41	0.16		

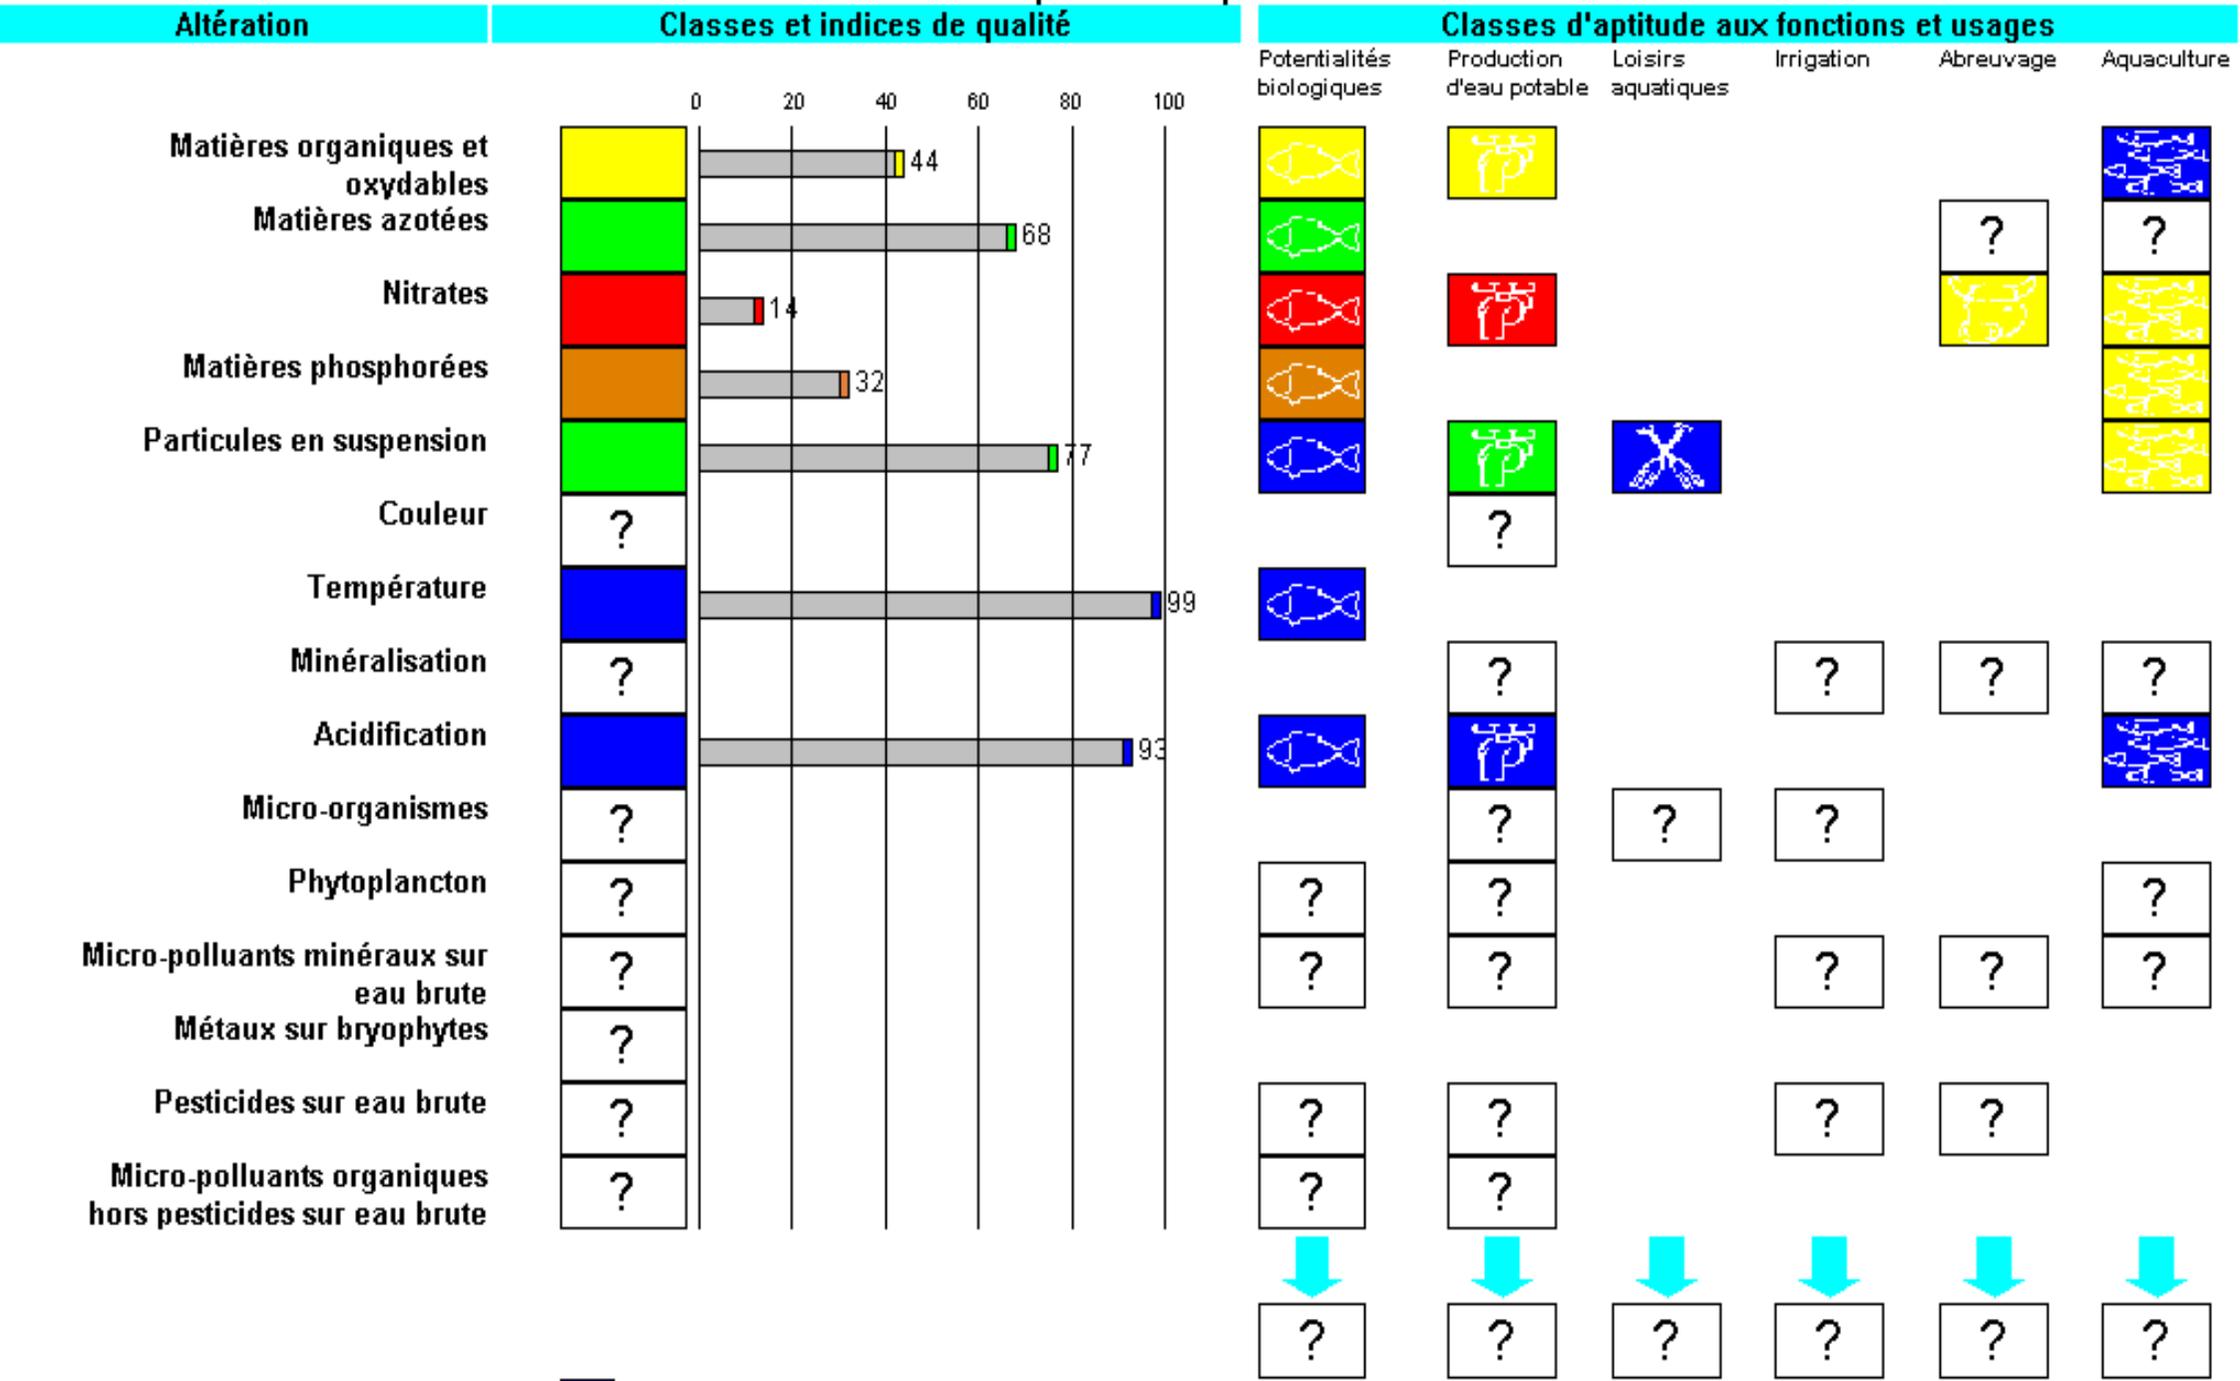



■ Très bon
■ Bon
■ Passable
■ Mauvais
■ Très Mauvais


[Box: ?] Altération, fonction ou usage non qualifié

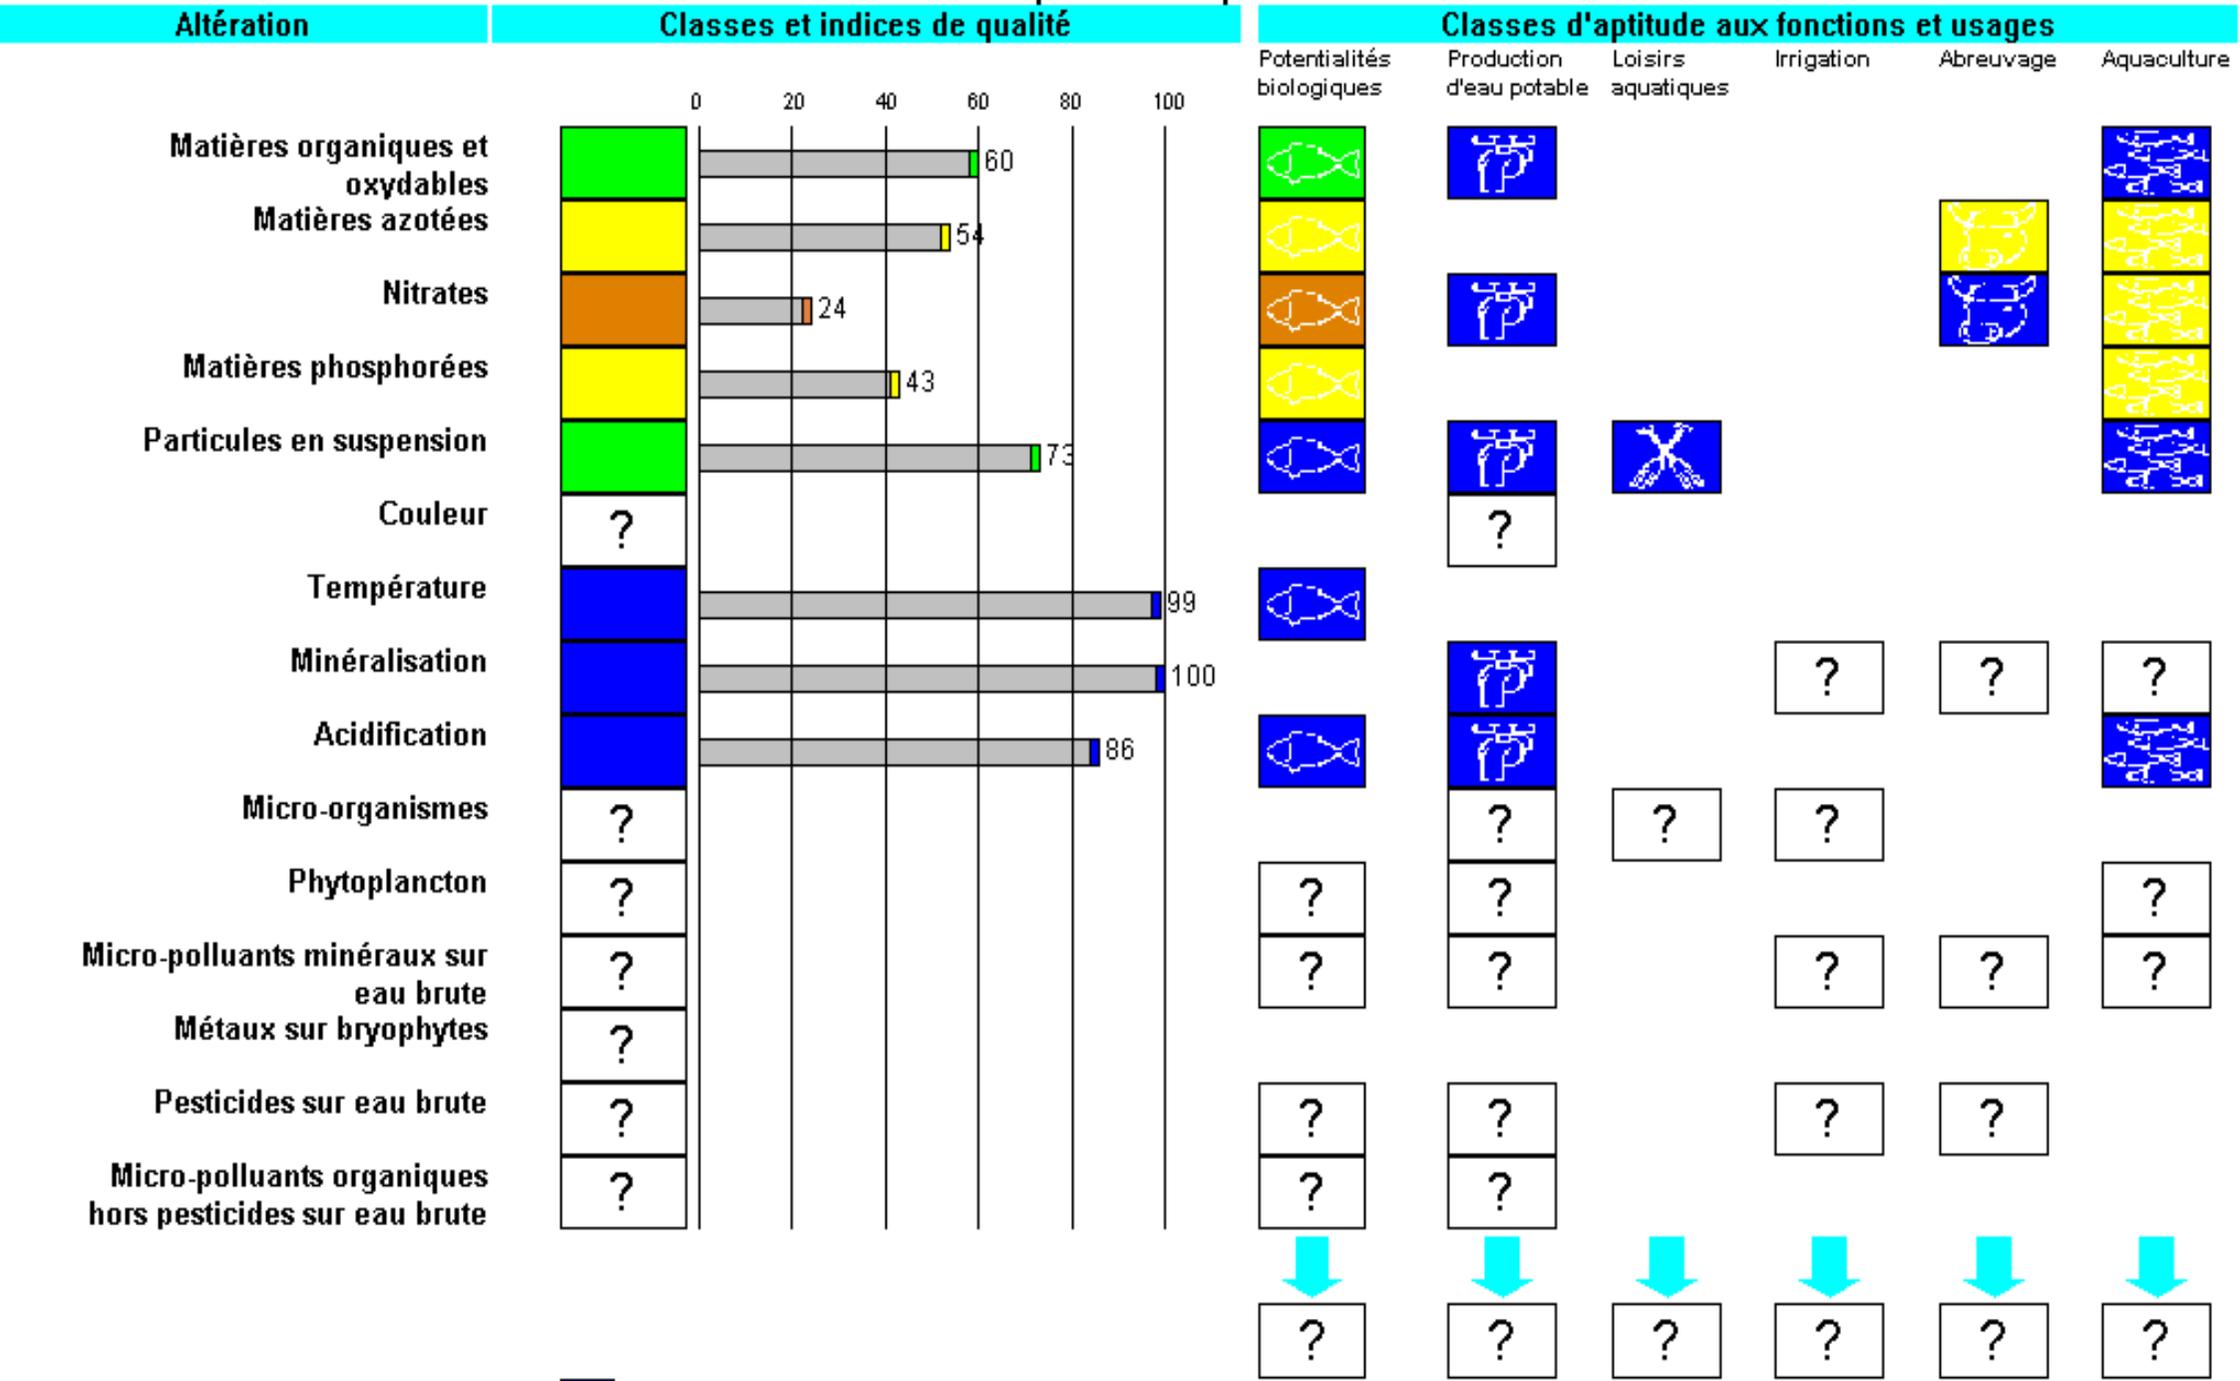



Altération, fonction ou usage non qualifié

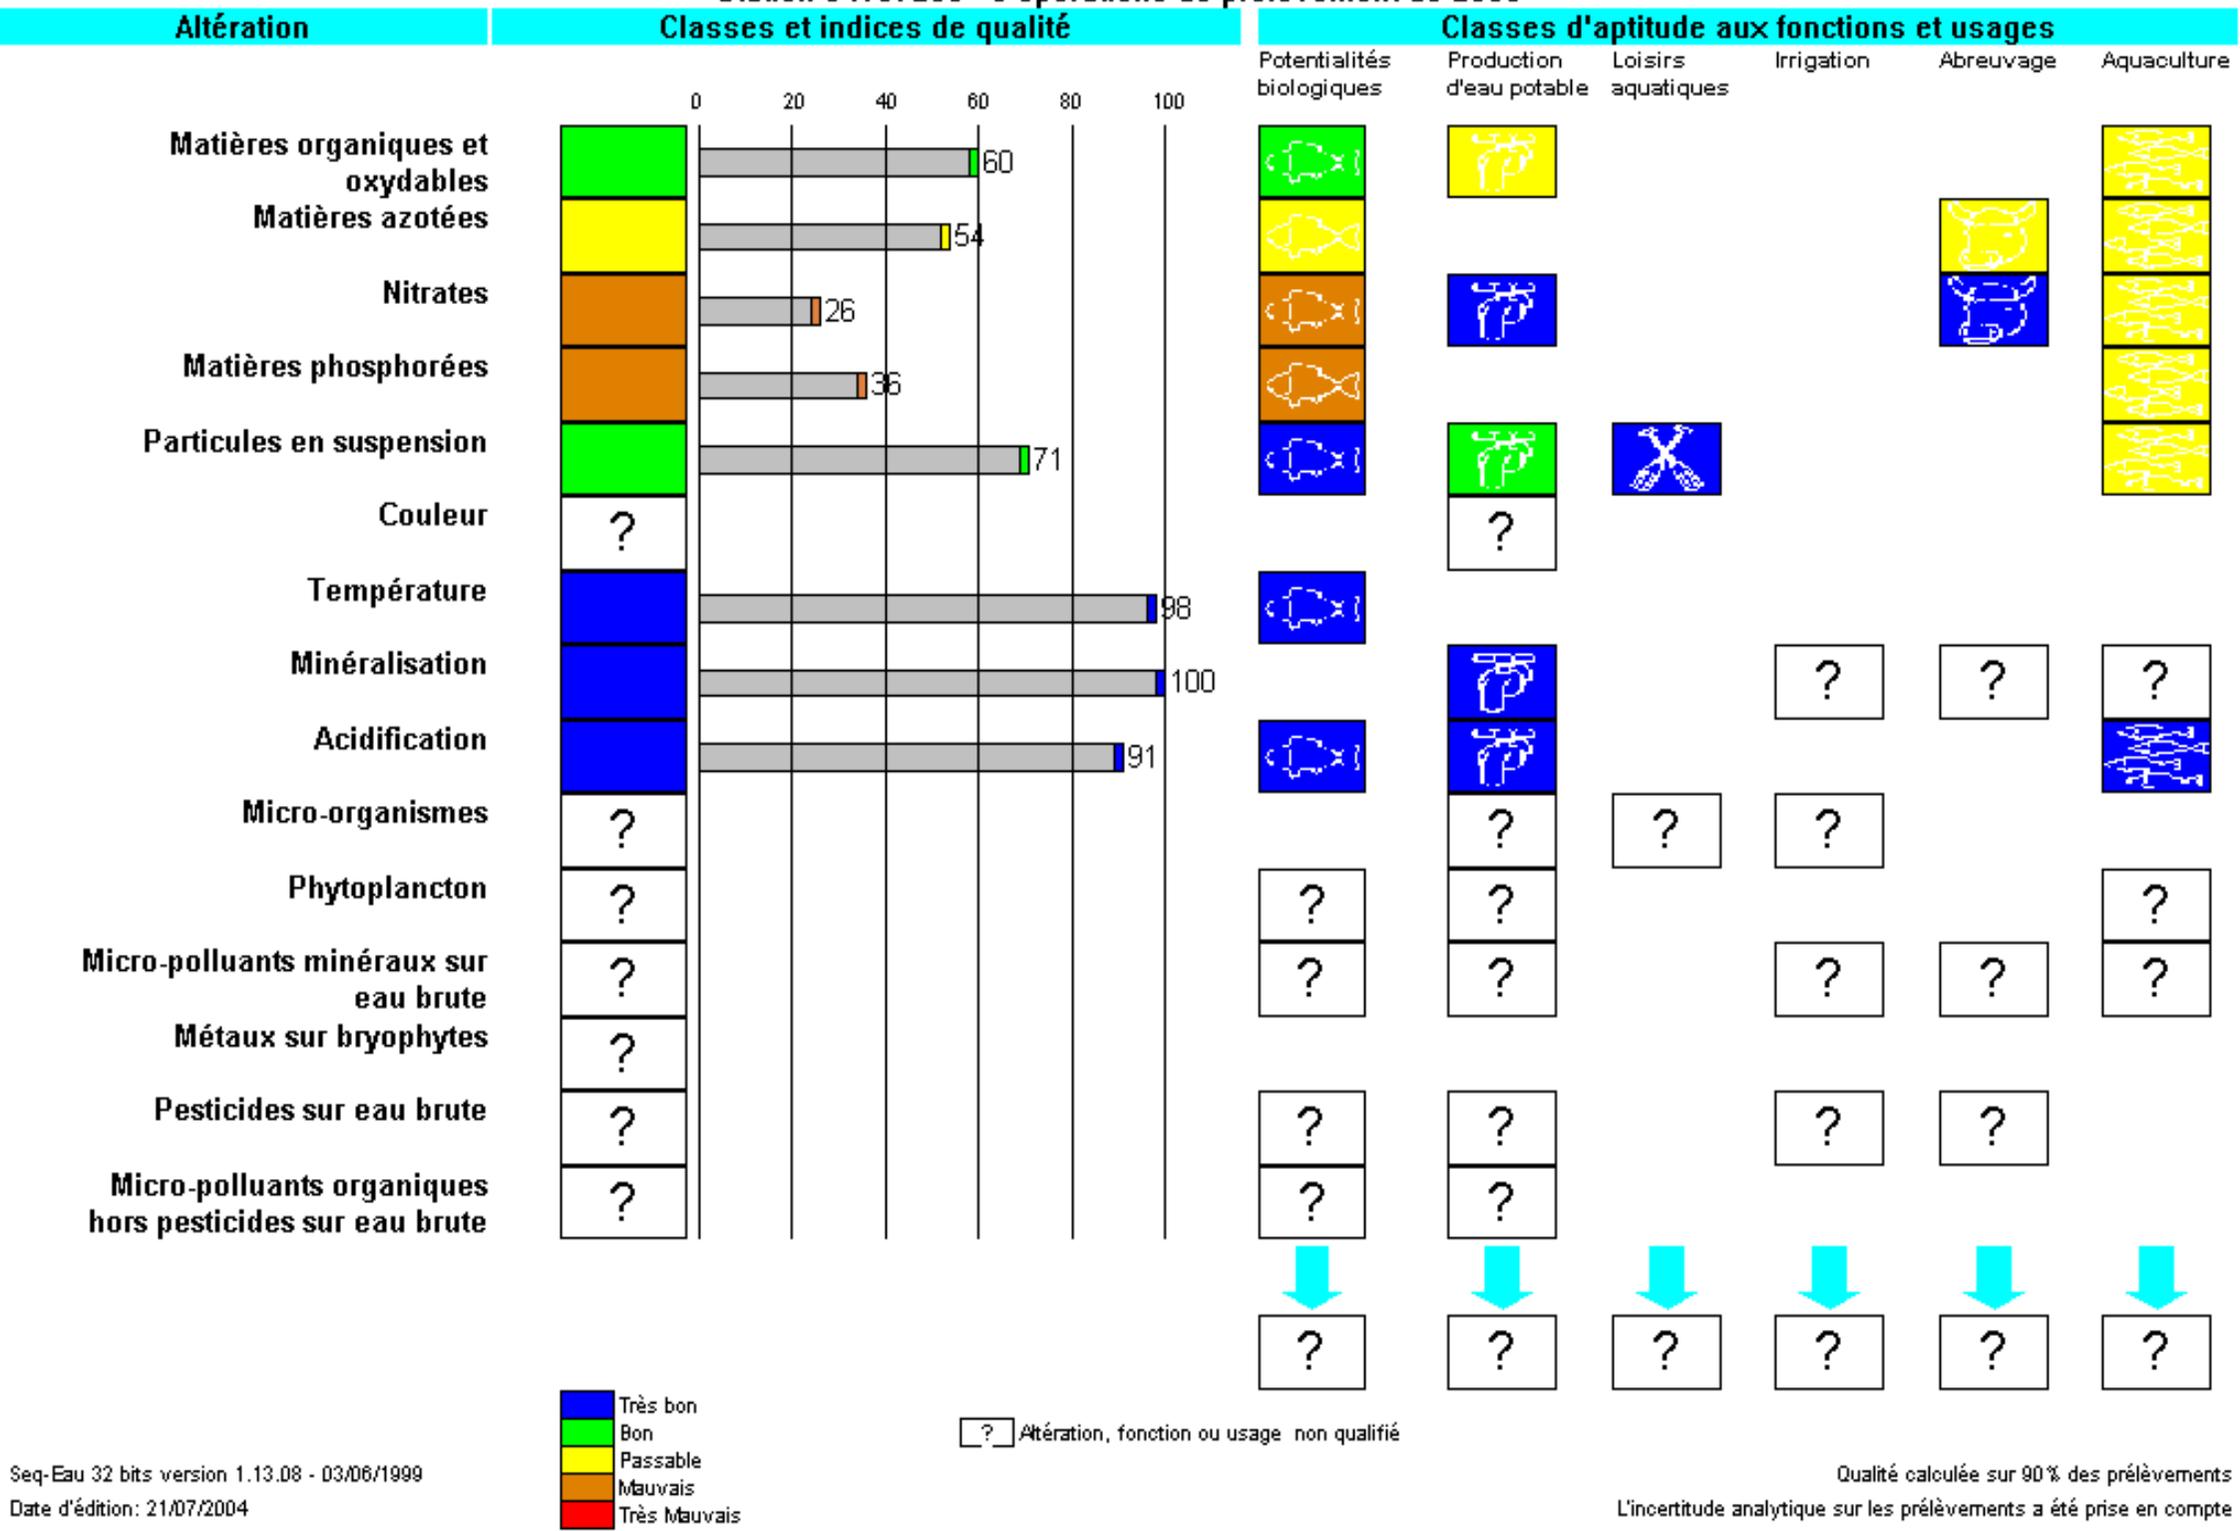

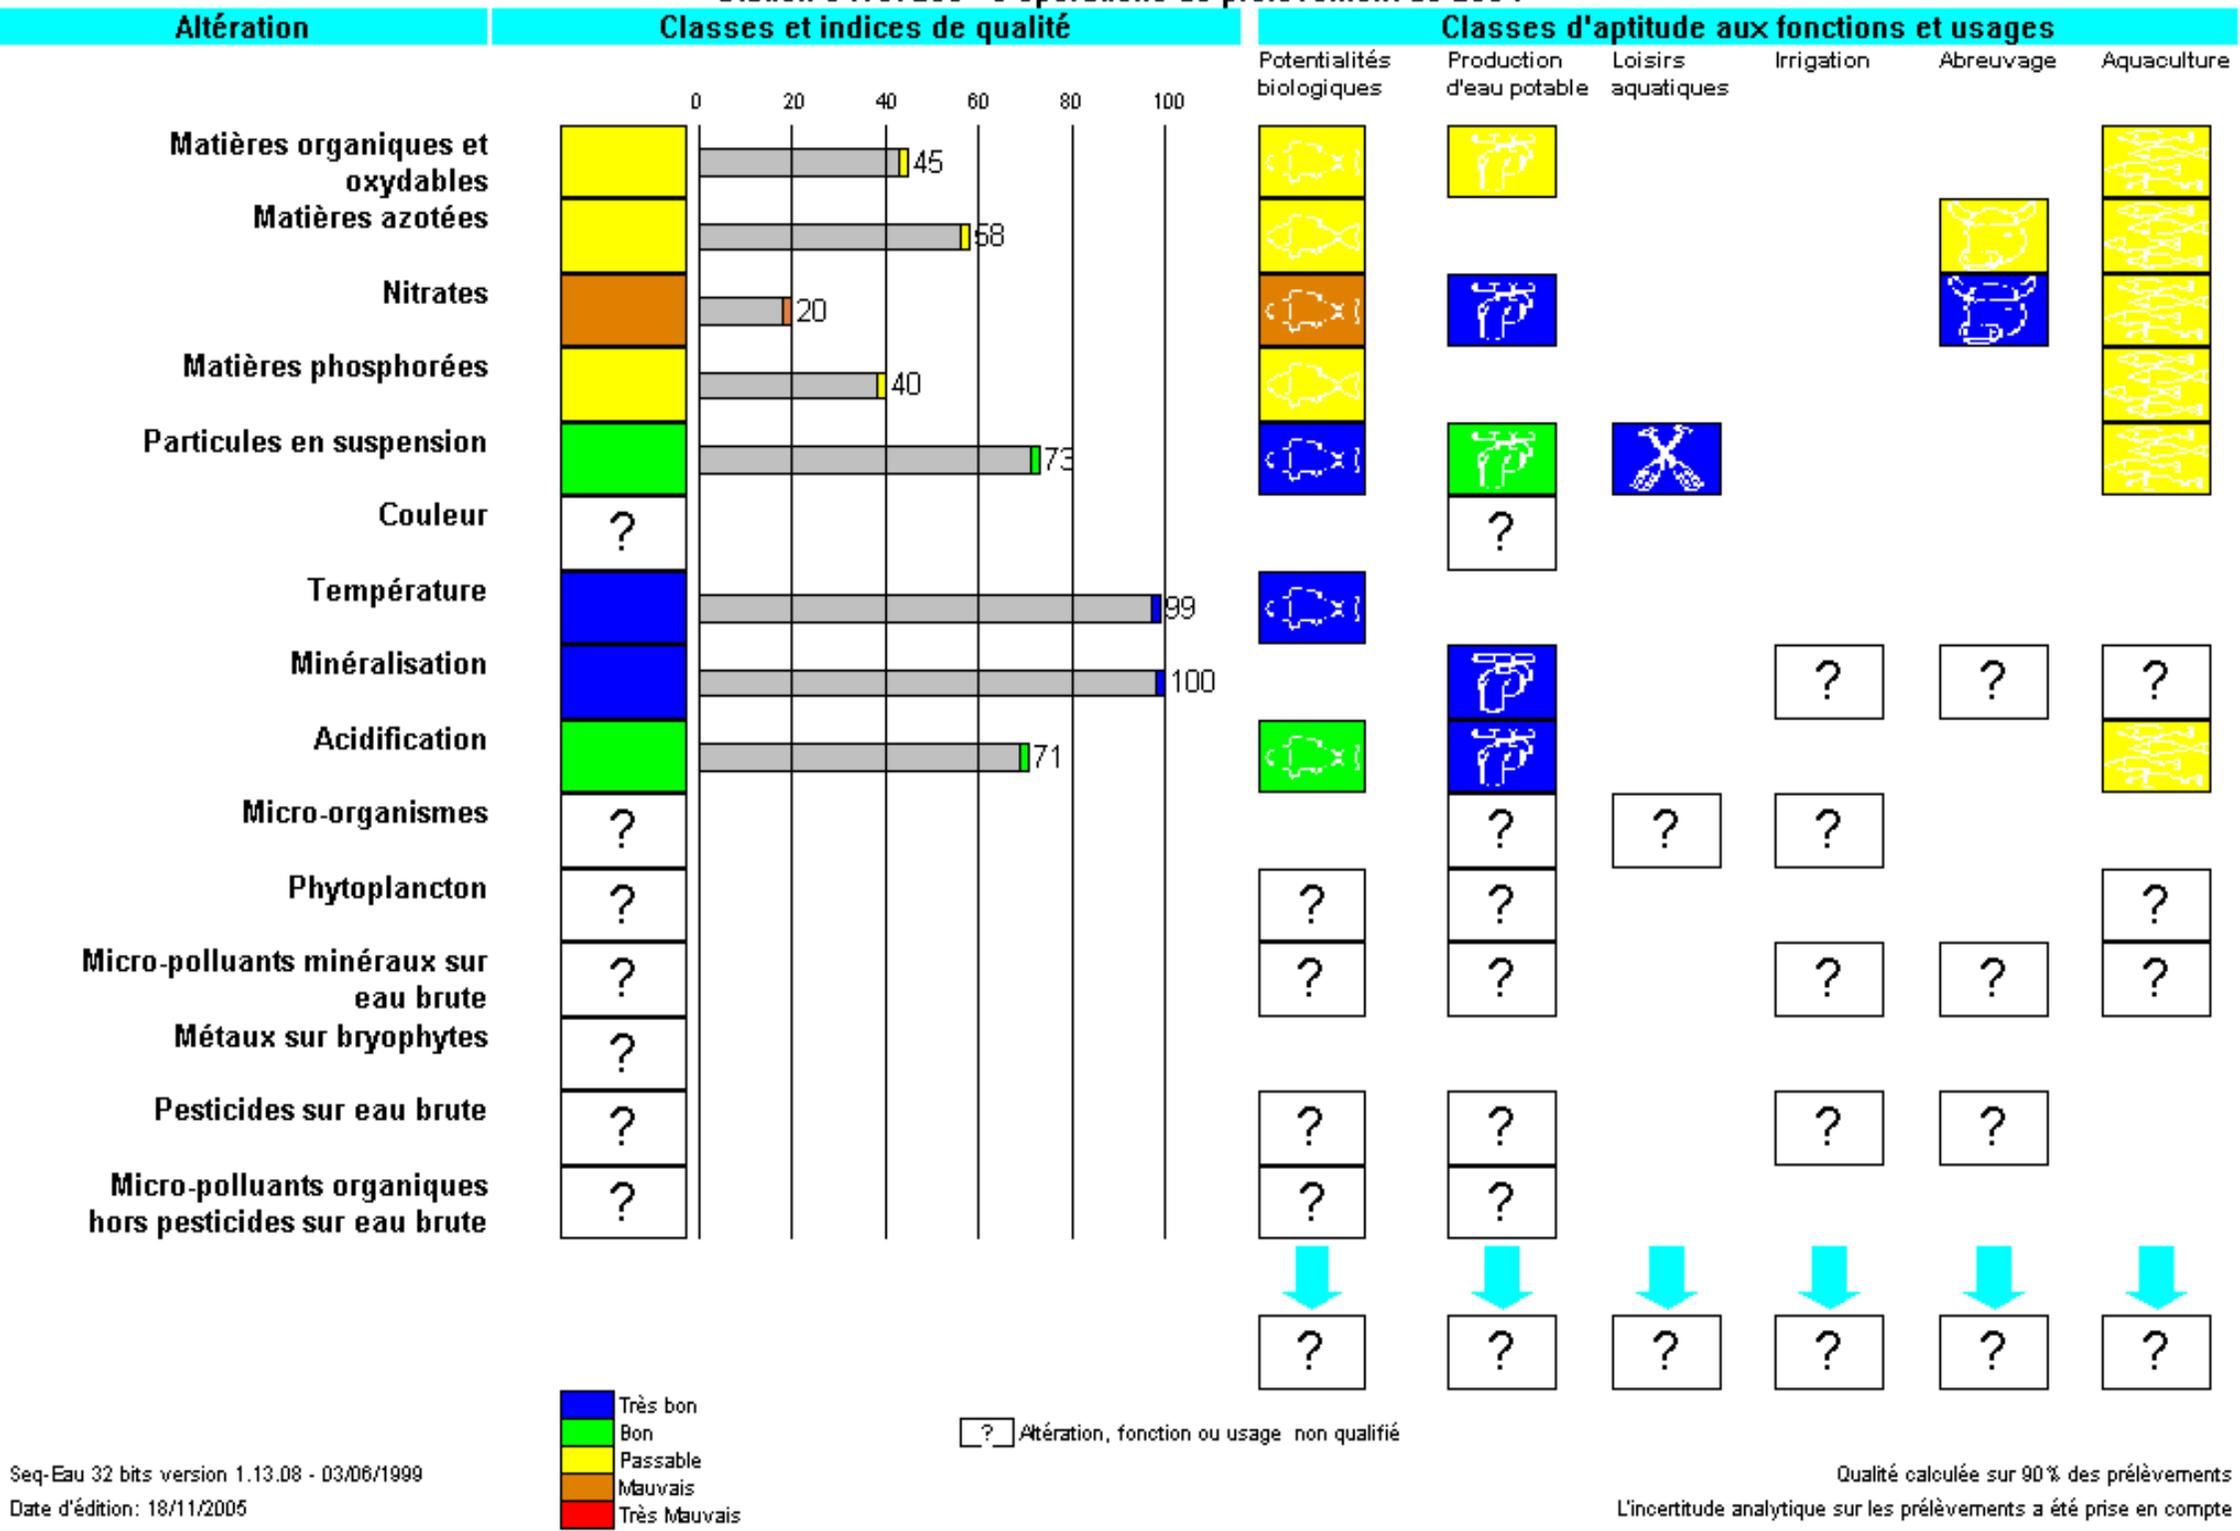

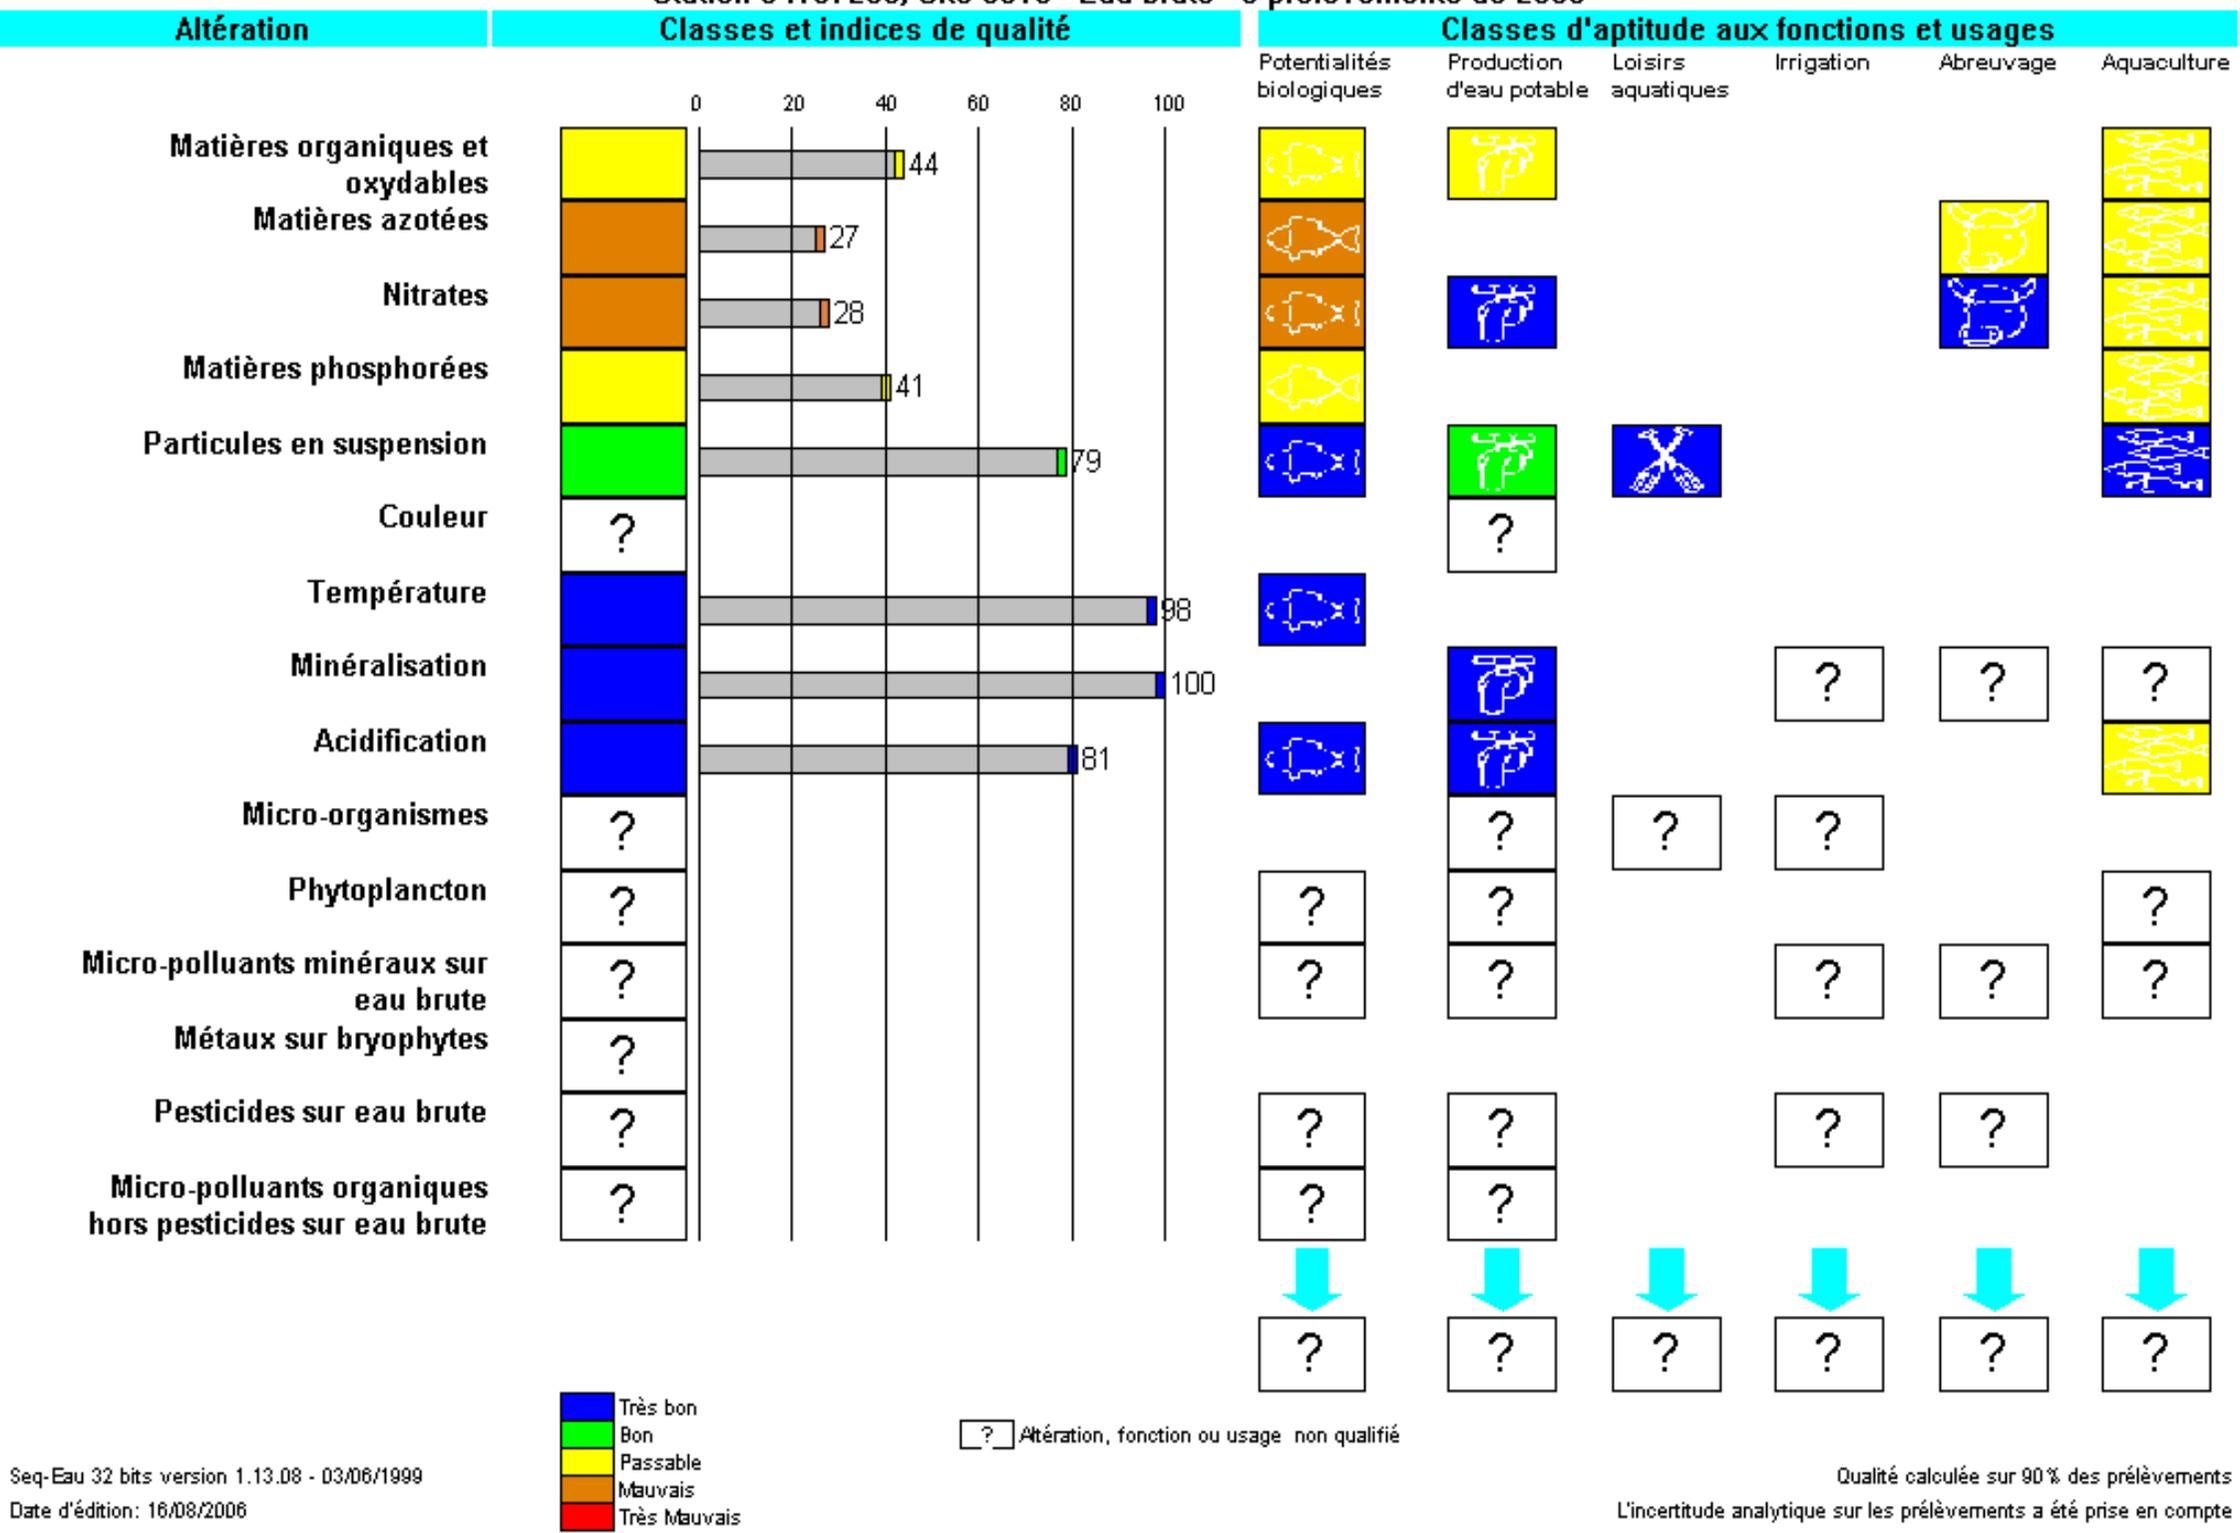


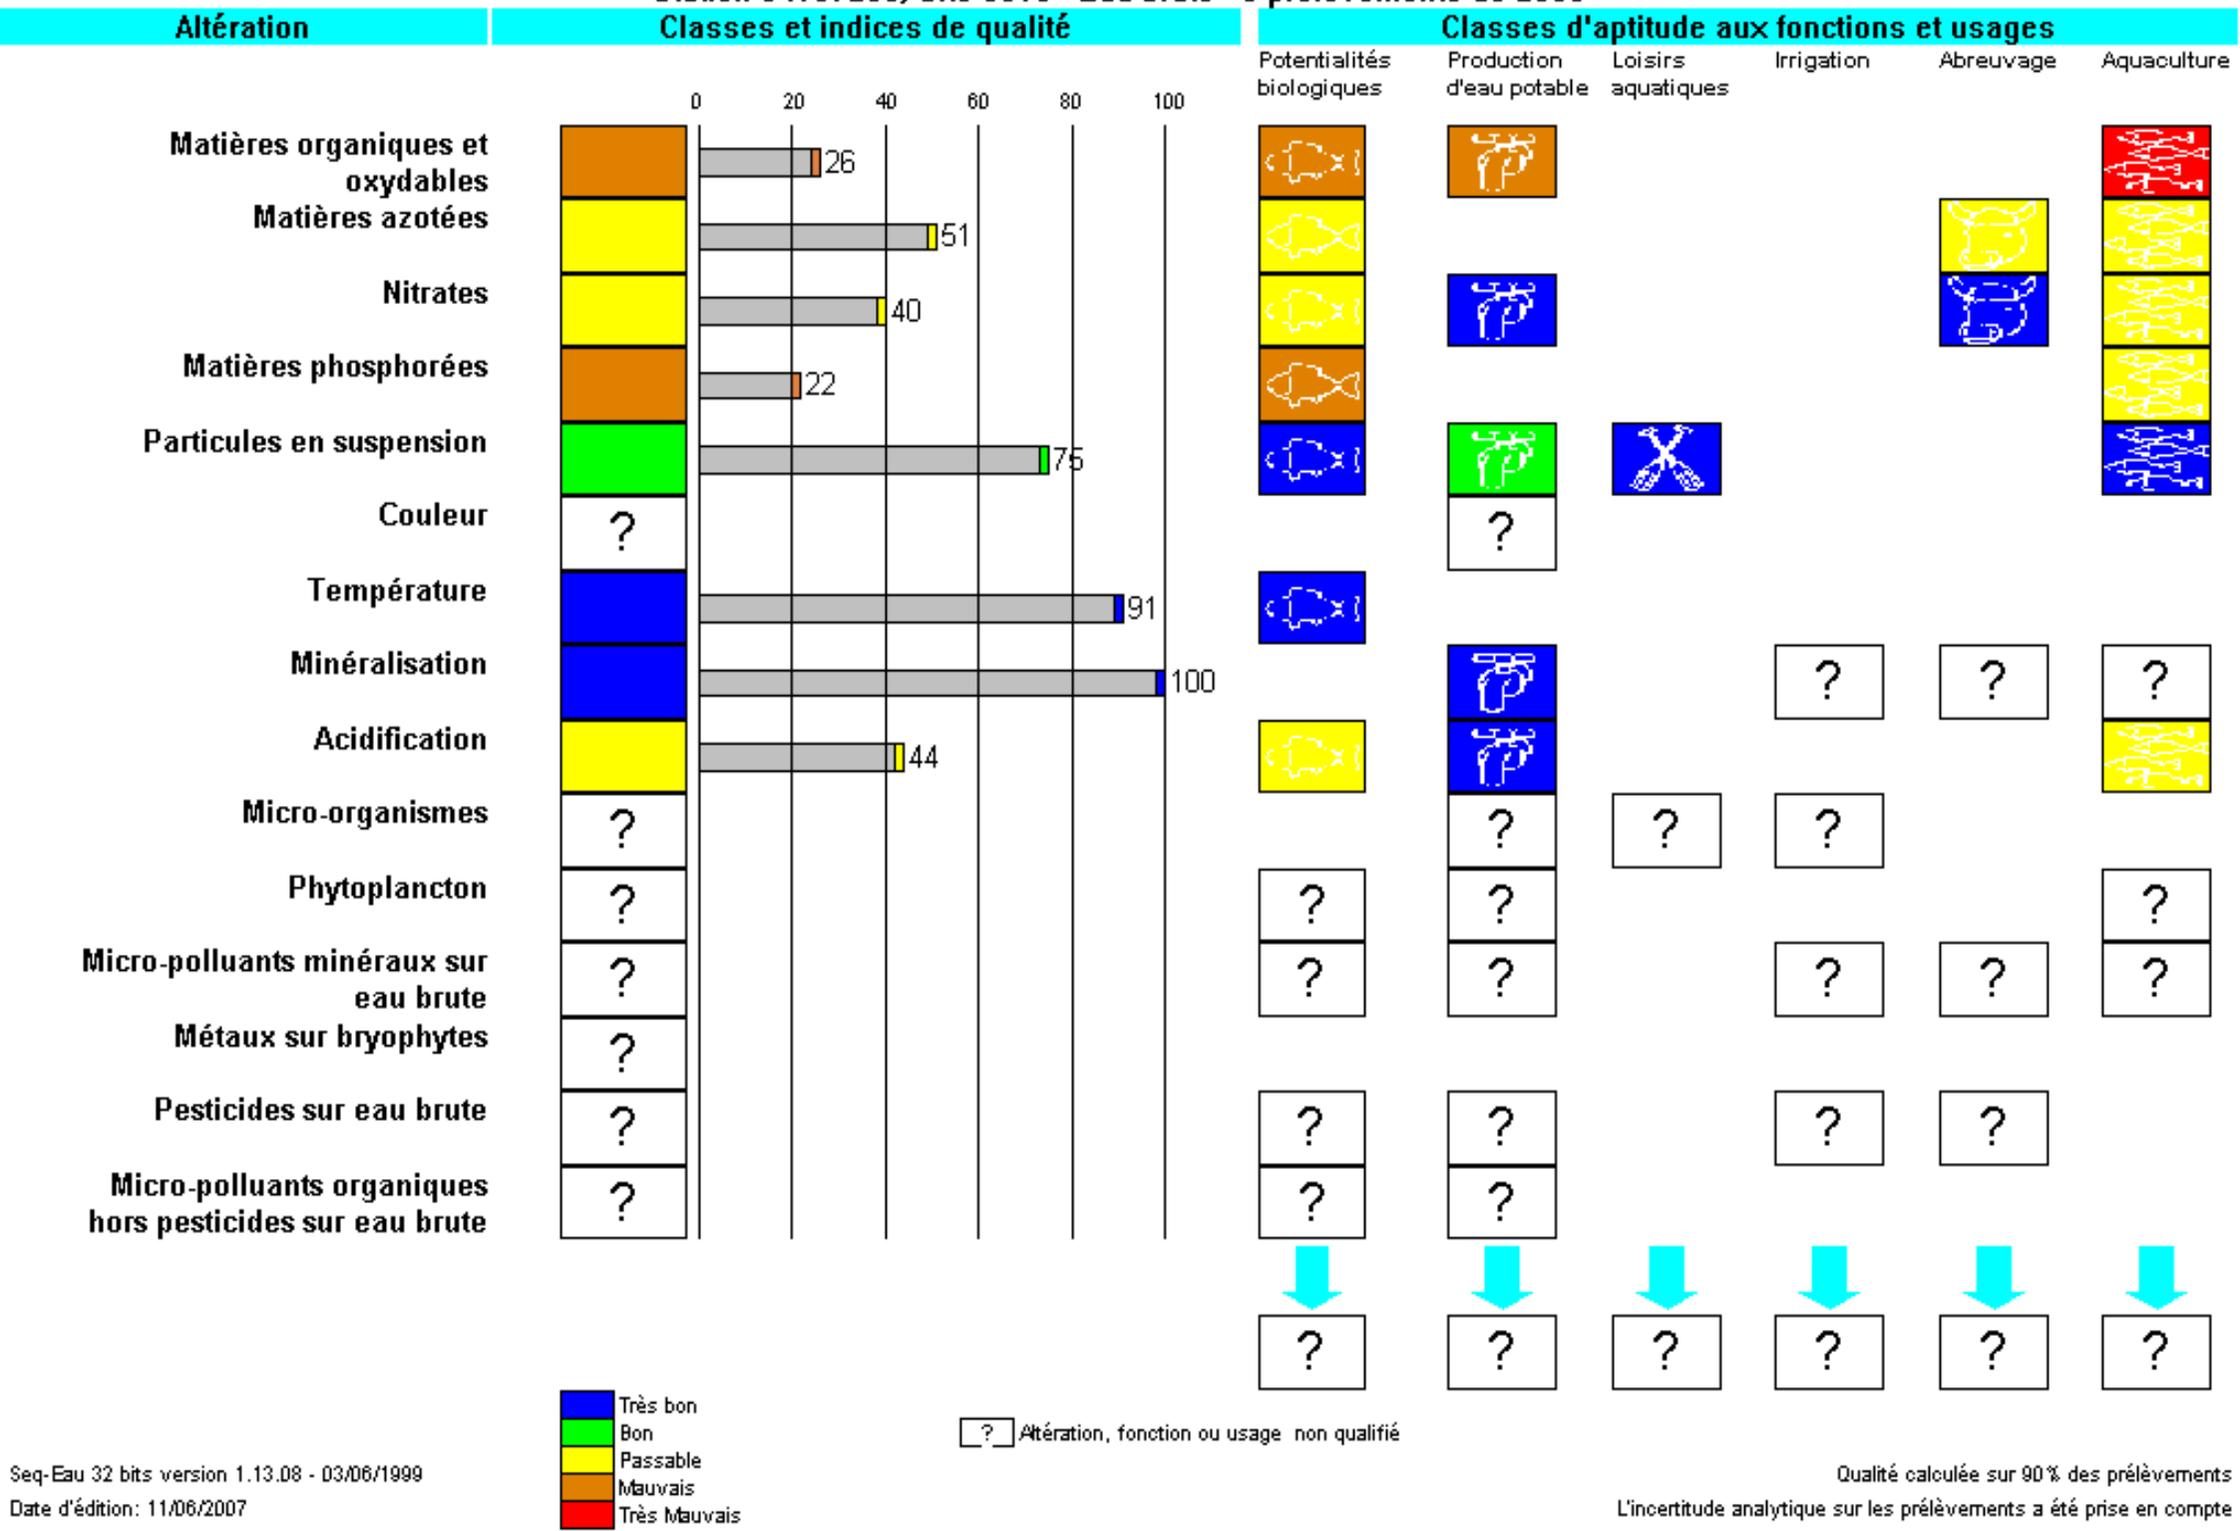

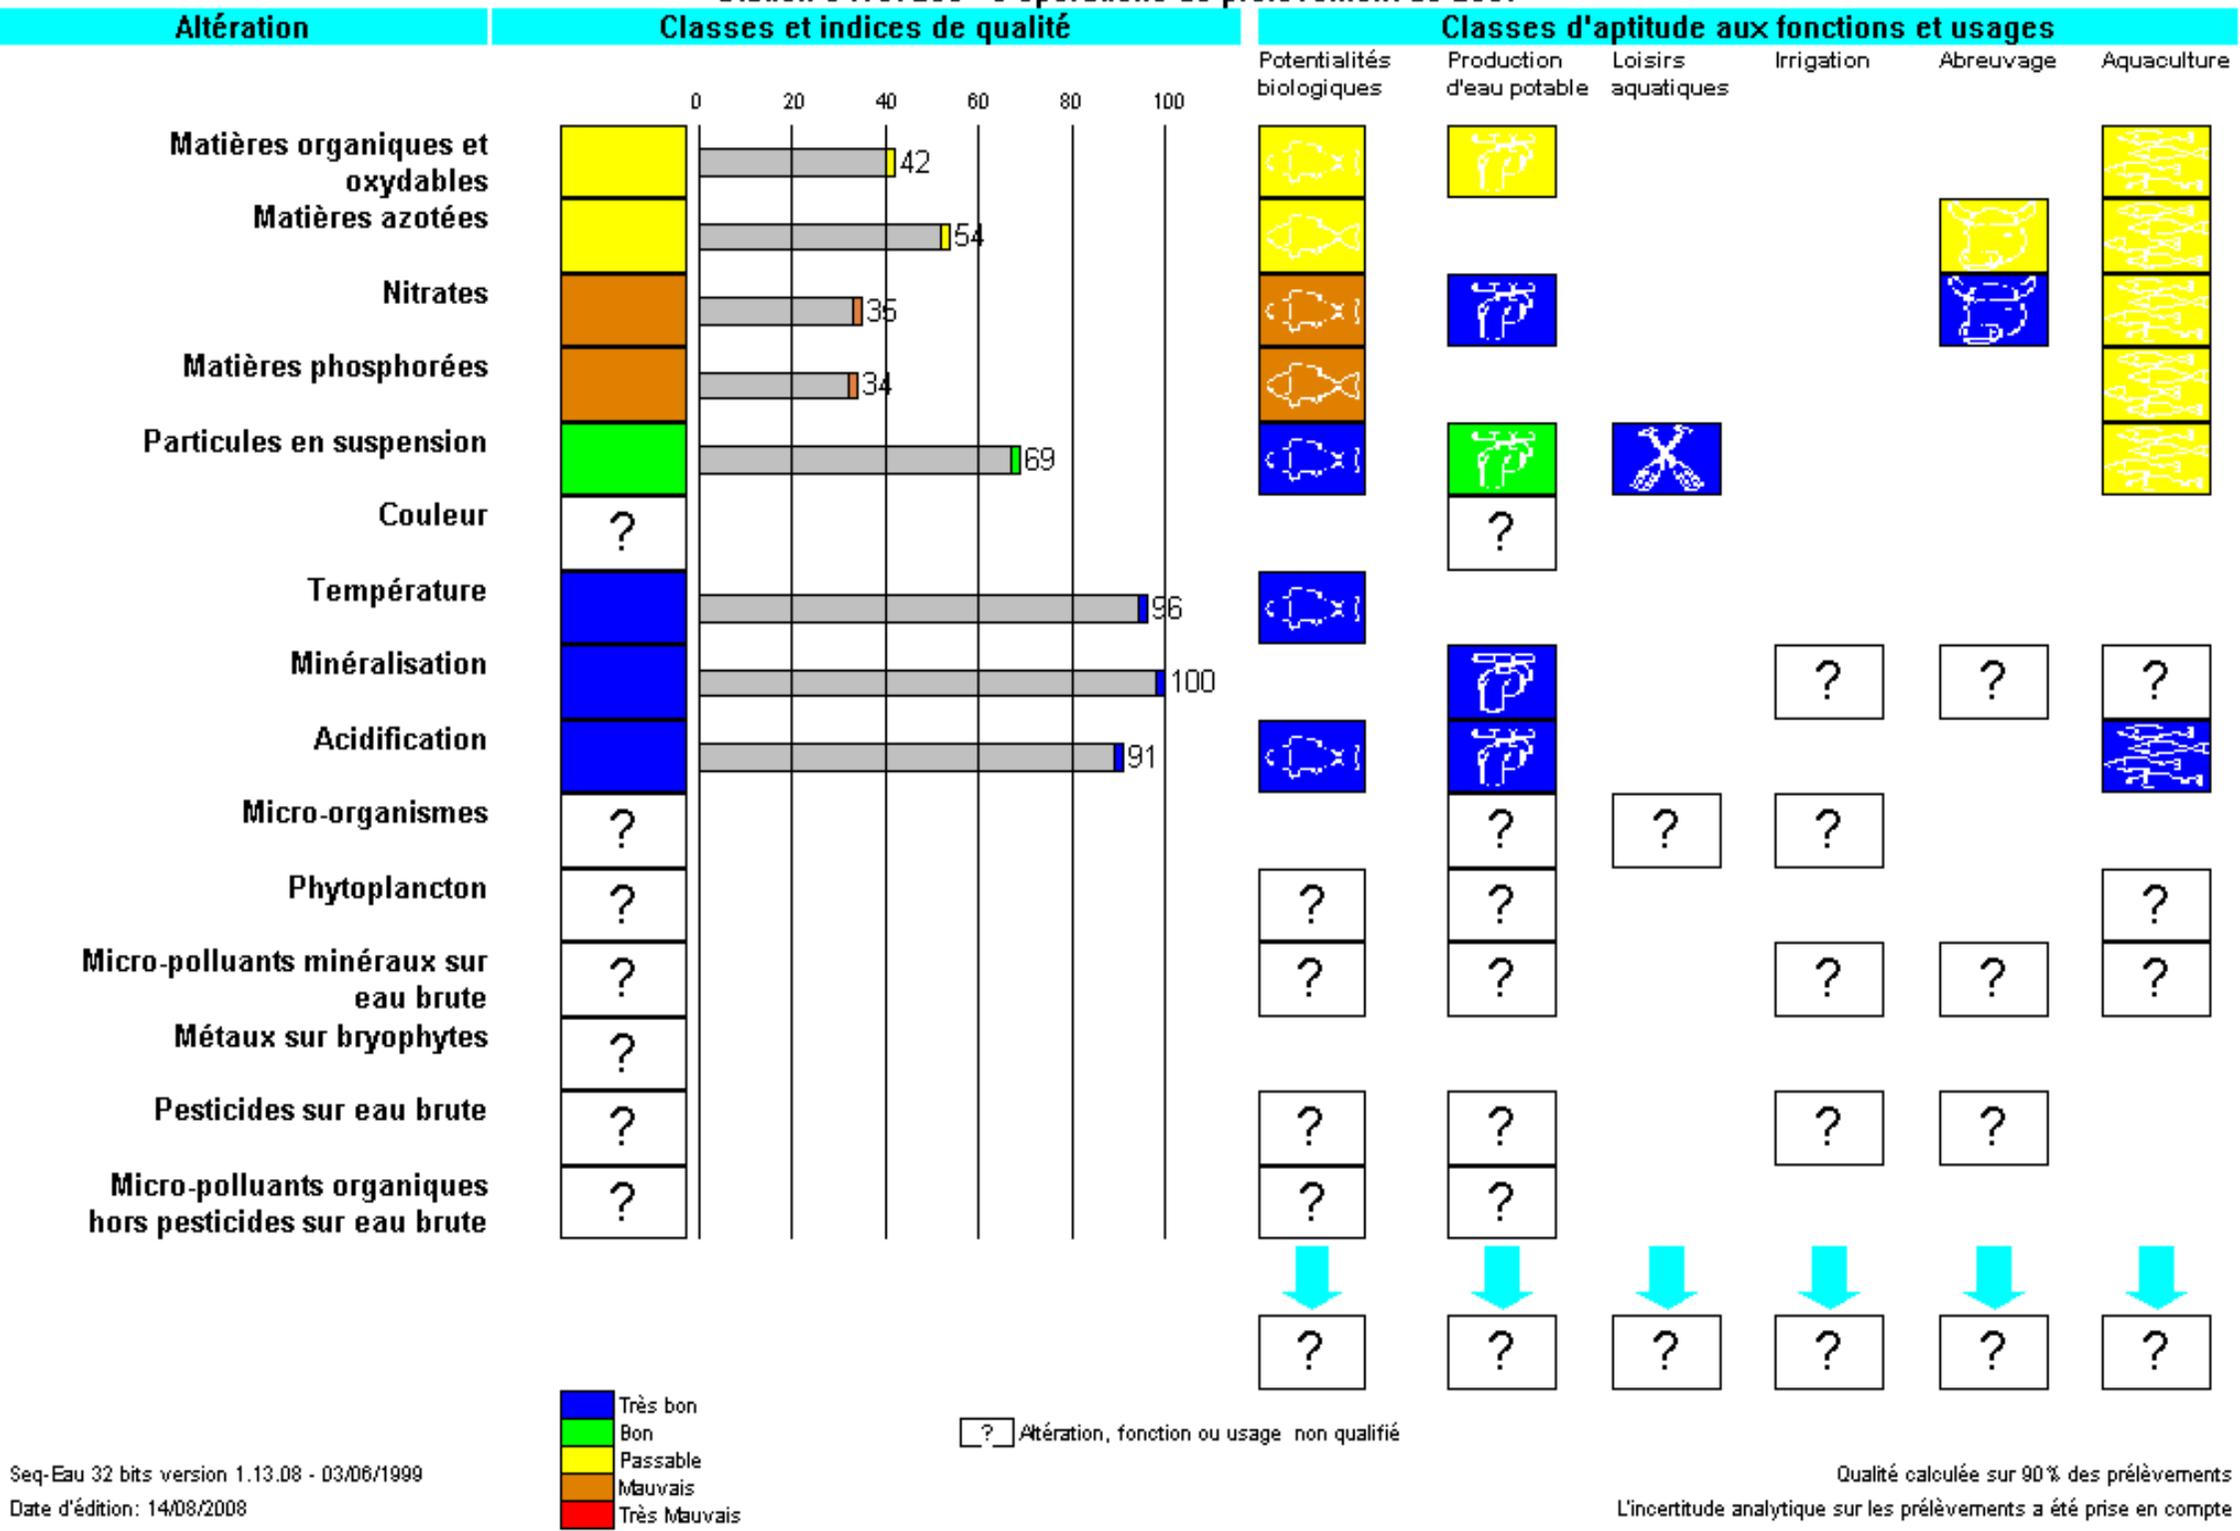

Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié

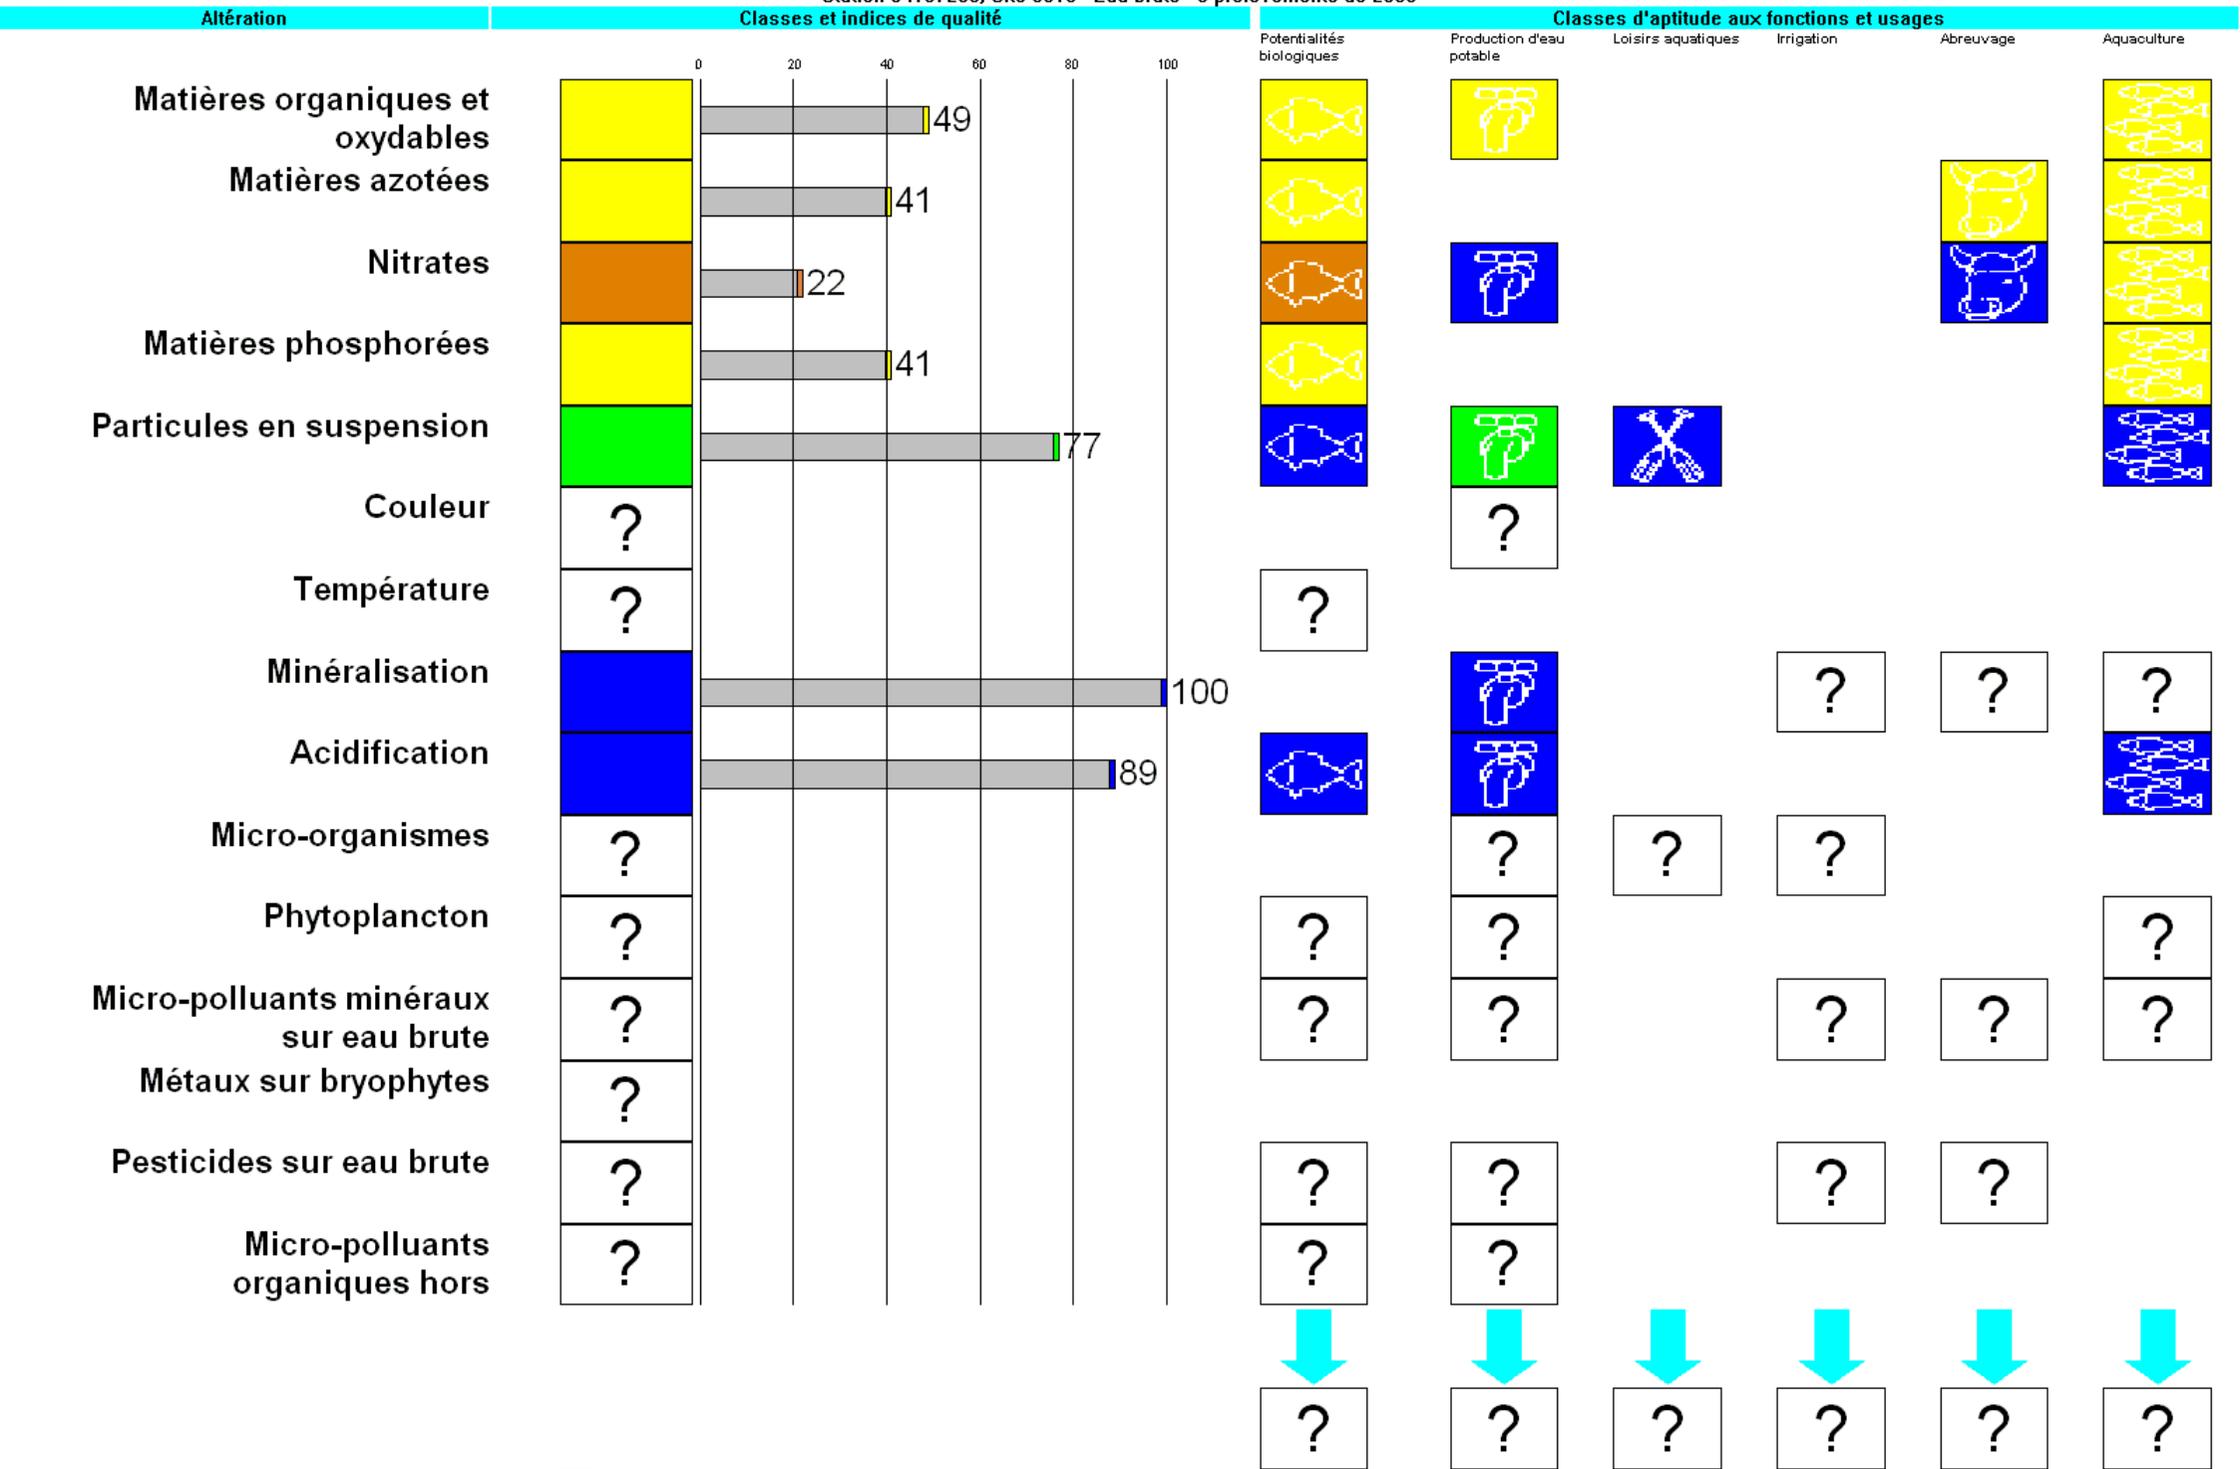

Altération, fonction ou usage non qualifié