

Rivière :

LOIR

Station :

04108000

NAVEIL

Commune :

NAVEIL (41158)


Localisation :

LOIR à NAVEIL

Pont, lieu-dit Le Gué du Naveil

Objectif de qualité : 2

Catégorie piscicole : 2

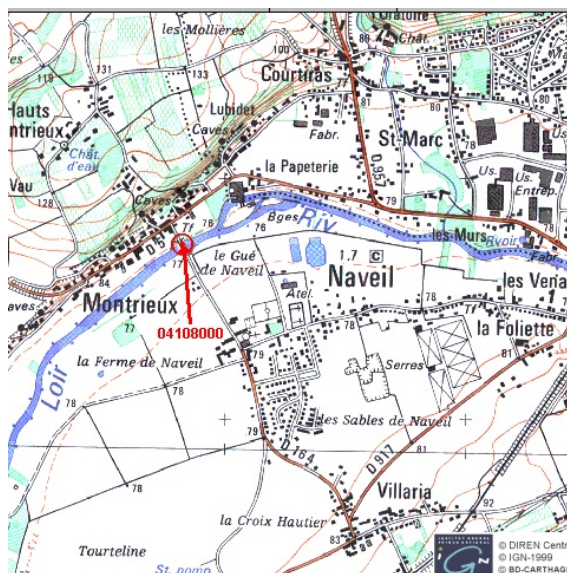

Coordonnées géographiques

X (m) Y (m)

Lambert II : 501 822 2 311 722

Lambert 93 : 552 234 6 745 976

Altitude (m) : 77



Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
05/12/2008	12:10		7.3	7.0	515	11.3	96	60	2.7		4.3	1.1	0.13	0.09	36.3	0.21	0.202		
07/11/2008	12:45		10.2	7.2	579	10.1	90	7	< 2		2.5	0.7	0.23	0.14	33.5	0.22	0.09		
10/10/2008	12:30		13.3	7.8	559	9.9	94	25	5.2		1.8	1.2	< .03	0.08	30.7	< .03	0.051	71	51
05/09/2008	12:30		17.2	8.3	521	9.7	104	20	2.1		2.2	1.2	0.05	0.07	25.9	< .03	0.083	87	43
08/08/2008	12:00		21.8	7.5	954	7.7	89	12	< 2		2.7	0.6	0.15	0.18	24.7	0.15	0.056	10	8
11/07/2008	12:20		19.6	8.0	553	6.7	73	10	< 2		3.0	0.7	0.13	0.08	28.1	< .03	0.06	28	6
06/06/2008	14:20		17.7	7.4	480	9.3	97	14	< 2		4.4	0.9	0.24	0.14	34.5	0.31	0.183	8	6
23/05/2008	12:10		17.9	7.5	558	9.8	104	11	2.3		3.2	0.7	0.2	0.09	33.3	0.13	0.081	5	11
11/04/2008	11:30		9.7	8.5	520	12.6	113	15	3		3.2	1.2	0.06	0.06	40.9	< .1	0.052	43	20
07/03/2008	11:30		8.3	8.0	524	11.9	102	9	2.2		3.0	0.8	0.15	0.04	43.5	0.11	0.079	13	6
08/02/2008	11:40		7.0	7.3	361	11.9	97	90	2.2		8.4	1.5	0.06	0.14	43.2	0.21	0.335		
18/01/2008	12:20		7.4	7.3	438	11.5	95	56	2		5.1	1.3	0.08	0.15	59.4	0.23	0.195		



Qualité des eaux

Station : NAVEIL

Code : 04108000

Cours d'eau : LOIR

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
10/12/2007	14:10		9.3	6.3	461	8.7	73	140	2.8		6.3	< 1	0.19	0.18	56	0.286	0.18		
19/11/2007	15:30		6.2	8.2	556	9.0	70	3.4	1.7		2.3	< 1	0.11	0.09	31.13	0.17	0.11		
01/10/2007	13:30		17.2	8.3	536	11.2	111	25	2.1		2.1	< 1	0.08	0.08	28.2	< .01	0.04	62	93
10/09/2007	13:35		17.7	8.2	433	11.4	114	17	5.2		3.0	< 1	0.08	0.07	19	< .01	0.03	13	65
20/08/2007	13:00		18.3	9.8	508	8.1	82	10	1.8		2.7	< 1	0.19	0.13	23.7	0.079	0.07	3	25
03/07/2007	14:20		18.6	8.1	505	8.5	86	16	0.9		3.2	< 1	0.23	0.09	21.7	0.201	0.1	12	6
11/06/2007	15:40		20.9	8.0	523	8.4	89	15	3		2.0	< 1	0.37	0.13	20.9	0.162	0.08	2.88	19.08
02/05/2007	12:30		18.6	7.7	527	9.9	101	16	3.3		2.7	< 1	0.23	0.14	22.3	0.017	0.05	3.15	20.35
02/04/2007	16:10		13.6	8.3	506	12.7	117	26	5.1		2.8	< 1	0.24	0.07	33.1	< .01	0.07	78.52	18.59
05/03/2007	11:30		9.5	7.6	410	11.0	92	105	2		6.1	< 1	0.09	0.11	43.1	0.222	0.13	10.13	5.75
05/02/2007	15:40		7.2	7.9	546	12.7	102	10	1.5		2.5	< 1	0.41	0.08	51	0.18	0.08		
11/01/2007	11:20		8.7	7.8	515	11.2	93	17	0.8		3.2	< 1	0.2	0.13	58.9	0.302	0.14		
05/12/2006	12:00		10.7	8.0	550	10.6	91	15		9.3	2.4	< 1	0.12	0.08	29.3	0.201	0.1		
22/11/2006	16:30		9.6	8.4	570	10.6	89	13					0.26	0.09	28.8	0.134	0.06		
08/11/2006	17:00		9.2	8.1	557	10.1	84	14		13	2.0	< 1	0.2	0.07	24.7	0.017	0.041	75.06	13.07
25/10/2006	19:30		14.5	7.9	553	10.3	96	14	0.6	7.5	2.2	< 1	0.29	0.2	26.4	< .01	0.02	53.46	14.67
10/10/2006	13:30		15.5	8.9	525	12.1	115	26	0.5				0.07	0.08	30	< .01	0.02	115.61	22.2
18/09/2006	13:45		19.8	7.7	516	8.4	87	15	1.8	8.6	2.4	< 1	0.35	0.14	23.2	0.069	0.03	3.83	25.88
11/09/2006	18:30		20.8	8.0	521	5.8	61	5.4	0.6				0.28	0.16	22.2	0.012	0.04	3.36	9.66
30/08/2006	12:00		18.1	8.4	503	9.5	95	14	0.5	20	2.5	< 1	0.36	0.13	21.6	< .01	0.02	31.16	13.79
09/08/2006	15:45		20.8	8.3	448	9.3	98	15	0.7				0.1	0.11	11.4	< .01	0.02	26.76	12.89
25/07/2006	11:00		26.8	8.1	522	9.1	107	4.4	0.5	9.5	2.9	1	0.37	0.21	11.9	0.029	0.03	5.45	7.41
11/07/2006	09:30		23.1	7.6	489	8.8	98	13	0.7				0.36	0.16	16.4	0.035	0.03	39.53	16.76
26/06/2006	15:50		21.0	7.6	511	10.2	109	5	0.6	10	2.7	< 1	0.23	0.15	15.7	0.224	0.09	5.44	5.05
06/06/2006	11:00		18.5	7.6	554	8.7	88	14	< .5				0.32	0.14	23.3	0.202	0.06	6.32	5.93
29/05/2006	11:30		16.9	7.7	698	8.0	78	15	< .5	10	2.4	< 1	0.13	0.12	23.3	0.103	0.04	13.72	10.1
11/05/2006	13:00		17.4	8.3	688	10.3	102	53	1				0.09	0.13	25.8	0.018	0.05		
24/04/2006	12:00		16.7	8.4	468	11.5	113	31	< .5	17	3.3	< 1	0.09	0.07	33.2	< .01	0.02	93.78	23.78
10/04/2006	11:30		12.4	8.1	333	10.9	98	20	0.6				0.12	0.06	59	0.014	0.04	31.38	16.29

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
27/03/2006	13:15		13.3	7.2	469	10.4	95	68	< .5	24	4.6	< 1	0.07	0.11	52	0.152	0.09	41.04	20.39
15/03/2006	12:50		6.6	7.7	495	17.6	139	23	0.5				0.15	0.1	56	0.209	0.07	10.98	5.9
27/02/2006	11:10		6.7	7.6	491	11.7	93	15		14	4.3	< 1	0.17	0.09	56	0.198	0.11	3.42	4.27
14/02/2006	15:30		5.1	7.8	583	11.3	86	11					0.23	0.08	44	0.072	0.04		
23/01/2006	16:40		8.3	7.9	506	10.0	84	13		10	3.2	< 1	0.25	0.15	53	0.228	0.11		
28/12/2005	11:45		5.1	8.1	566	11.0	86	2.6		5.4	1.9	< 1	0.14	0.06	37.1	0.192	0.06		
28/11/2005	11:00		7.1	8.1	519	11.6	92	5.6					0.13	0.05	47.4	0.203	0.09		
15/11/2005	11:00		10.8	8.1	516	9.4	81	9.4		7.4	1.6	< 1	0.06	0.06	33	0.168	0.06	32.13	7.22
24/10/2005	14:00		16.0	8.2	507	9.7	93	17	1.1				0.09	0.09	40.9	0.065	0.05	0.3	1.88
10/10/2005	11:30		15.9	8.3	556	10.0	96	19	0.6	15	2.0	< 1	0.05	0.06	29.5	< .01	< .02	54.09	62.46
28/09/2005	19:30		15.8	8.2	565	9.2	88	11	0.5				0.34	0.09	50.6	0.084	< .02	< .1	13.56
12/09/2005	11:30		19.5	8.1	523	7.2	74	16	1.5	12	2.3	< 1	< .05	0.11	21.9	0.075	0.05	5.78	14.22
22/08/2005	14:30		21.1	8.4	496	9.7	100	17	0.5				0.06	0.13	27.1	< .01	< .02	37.91	18.41
08/08/2005	11:10		20.3	8.2	525	12.4	100	17	< .5	15	2.8	< 1	0.069	0.108	22.5	< .01	0.02	43.74	11.67
27/07/2005	15:30		23.5	8.0	489	9.0	100	10	< .5	5.5	2.2	< 1	0.11	0.08	20.4	0.081	0.06	11.45	10.32
11/07/2005	16:30		23.2	8.0	517	10.0	100	8.2	1.2				0.09	0.08	33.4	0.07	0.03	12.47	6.05
27/06/2005	09:30		24.2	7.9	457	7.1	81	14	< .5				0.31	0.16	19.8	0.17	0.07		
13/06/2005	10:30		19.1	8.4	576	10.7	100	33	1.3	20	3.4	1.2	0.11	0.06	24.4	< .03	< .02	121.1	3.83
23/05/2005	10:45		15.6	8.2	479	10.0	95	19	< .5				0.06	0.07	25	0.17	0.1		
09/05/2005	12:10		15.6	8.4	667	9.8	93	27	2.7	21	3.0	< 1	< .05	0.1	28.2	< .03	0.02	67.77	19.74
26/04/2005	10:00		14.0	8.2	491	10.6	98	23	1.1				0.06	0.06	30.8	< .03	0.02	38.99	22.32
11/04/2005	12:30		11.9	7.8	578	8.7	77	26	1	17	3.3	< 1	0.11	0.08	38.5	0.03	0.04	56.07	15.88
21/03/2005	16:20		12.0	8.2	552	12.6	117	14	1.2				0.11	0.07	42	0.02	0.09	55	17
08/03/2005	15:30		5.3	8.3	564	14.5	115	11	1.4	12	2.2	0.6	0.11	0.05	41	< .05	0.08	63	13
23/02/2005	15:30		4.6	8.1	556	14.3	111	5					0.18	0.05	44	0.1	0.08		
08/02/2005	14:45		6.7	7.8	552	12.9	106	8		< 10	2.6	< .5	0.17	0.07	51	0.2	0.12	9	3
11/01/2005	14:30		8.4	7.8	539	12.0	103	11		11	3.0	0.5	0.28	0.1	53	0.25	0.14		
01/12/2004	12:00		8.4	8.1	590	11.5	98	4		< 10	2.1	< .5	0.11	0.07	37	0.22	0.1		
22/11/2004	14:30		9.8	8.1	588	11.5	102		1.6				0.2	0.07	36	0.22	0.12	4	3

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
16/11/2004	12:30		8.4	8.1	593	11.5	98	3		< 10	2.2	< .5	0.14	0.07	37	0.22	0.09		
26/10/2004	12:20		13.0	8.0	570	10.3	98		< 1				0.1	0.1	35	0.25	0.13	5	3
13/10/2004	14:00		13.8	8.0	580	10.0	97	7	< 1	< 10	2.3	< .5	0.18	0.11	35	0.19	0.1	7	3
30/09/2004	14:00		16.2	8.4	571	11.5	117		1.1				< .05	0.07	33	0.03	0.1	35	24
13/09/2004	16:00		19.1	8.4	553	10.4	113	13	< 1	13	2.6	0.7	0.1	0.09	30	< .01	0.08	45	26
24/08/2004	13:45		19.2	8.0	549	9.6	104		< 1				0.07	0.08	28	0.16	0.11	13	8
10/08/2004	16:20		23.0	7.9	580	8.1	94	9	< 1	19	3.1	0.6	0.11	0.13	21	0.1	0.12	21	13
12/07/2004	15:00		18.0	7.9	554	8.9	94		< 1				0.22	0.08	28	0.11	0.13	15	8
01/07/2004	15:55		20.6	8.2	552	8.7	97	10	1.7	14	3.1	0.7	0.08	0.1	28	< .01	0.09	28	10
22/06/2004	15:00		19.3	8.2	555	9.6	104		1				0.05	0.08	27	0.01	0.12	34	21
15/06/2004	13:30		21.5	8.3	560	10.0	113	16	1.1	15	3.5	0.8	< .05	0.08	28	0.25	0.1	45	13
25/05/2004	14:15		18.2	8.4	563	10.9	116		1.1				0.18	0.15	32	< .01	0.11	48	19
10/05/2004	16:20		13.1	8.4	545	11.7	112	19	< 1	15	2.8	0.9	0.16	0.09	31	< .01	0.1	61	19
27/04/2004	10:50		15.6	8.3	537	10.7	108		< 1				< .05	0.09	34	< .01	0.08	45	16
13/04/2004	15:35		12.2	8.6	511	13.3	124	27	< 1	19	2.8	1	0.1	0.08	34	< .01	0.08	99	18
23/03/2004	11:45		10.5	8.6	572	11.9	107		< 1				0.2	0.07	40	< .01	0.07	34	12
08/03/2004	16:20		7.9	8.4	569	13.3	112	9	1	11	2.5	0.7	0.2	0.06	42	< .01	0.07	45	9
24/02/2004	11:00		5.7	8.1	575	12.7	101		2.2				0.07	0.03	45	0.06	0.06	8	3
10/02/2004	11:40		7.5	8.1	543	12.0	100	5		< 10	3.0	< .5	0.2	0.06	55	0.17	0.09		
13/01/2004	11:15		9.3	7.8	375	11.2	98	250		60	6.6	2.2	0.1	0.1	58	0.34	0.67		
09/12/2003	16:30		5.8	8.1	553	12.6	101	5		14	3.4	0.6	0.23	0.12	48	0.23	0.11		
23/11/2003	20:50								1.9				0.19	0.09	37	0.19	0.1	5	2
12/11/2003	11:00		9.4	8.1	581	11.3	99	5		10	2.6	< .5	0.08	0.08	36	0.14	0.08		
26/10/2003	20:45								1.2				0.15	0.07	37	0.16	0.1	4	2
14/10/2003	10:30		14.3	8.2	573	10.0	98	13	< 1	13	2.0	0.5	0.07	0.07	35	0.11	0.1	17	8
23/09/2003	21:10								< 1				0.18	0.06	37	0.1	0.09	10	5
09/09/2003	16:40		17.4	8.1	542	9.4	98	12	< 1	9	2.0	0.7	0.11	0.11	32	0.14	0.12	12	7
27/08/2003	19:40								2.2				0.11	0.12	29	< .01	0.07	25	10
12/08/2003	15:30		26.7	8.4	535	9.4	117	14	1.5	17	2.4	0.9	< .05	0.09	27	< .01	0.1	43	16



Qualité des eaux


Station : NAVEIL


Code : 04108000


Cours d'eau : LOIR

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
22/07/2003	22:20								< 1				0.09	0.08	29	0.02	0.07	23	13
09/07/2003	11:45		21.2	8.2	573	8.8	99	16	1	21	2.5	0.5	< .05	0.06	32	0.02	0.1	18	10
23/06/2003	00:00								< 1				0.1	0.06	31	0.05	0.11	28	14
10/06/2003	15:45		21.8	8.3	543	9.8	112	27	< 1	20	3.1	0.8	0.11	0.06	29	0.18	0.16	27	15
19/05/2003	21:40								< 1				< .05	0.08	35	0.01	0.1	68	22
14/05/2003	16:00		15.8	8.6	560	13.3	134	36	1	29	3.0	1	< .05	0.08	33	< .01	0.12	150	28
22/04/2003	21:45								1.1				0.12	0.09	38	< .01	0.07	58	15
08/04/2003	16:40		10.8	8.6	565	13.9	126	26	1.4	19	3.0	1.1	0.17	0.06	39	< .01	0.08	81	15
24/03/2003	21:45								1				0.08	0.05	42	< .01	0.08	63	20
11/03/2003	16:45		11.5	8.4	536	12.3	113	9	< 1	12	2.7	0.5	0.11	0.04	43	0.08	0.07	18	6
25/02/2003	19:45								1.9				0.12	0.04	47	0.1	0.07	9	< 2
11/02/2003	14:30		6.9	8.1	487	12.4	102	10		13	3.2	0.5	0.1	0.05	43	0.17	0.1		
14/01/2003	12:00		3.2	8.2	502	13.3	99	6		< 10	3.1	0.5	0.14	0.05	44	0.23	0.12		
11/12/2002	16:30		6.3	8.2	545	12.3	100	6		< 10	3.2	0.5	0.22	0.13	48	0.21	0.1		
19/11/2002	20:30								2				0.21	0.11	46	0.29	0.16	3	2
12/11/2002	13:00		11.8	7.9	435	10.9	101	57		24	5.9	1.2	0.11	0.11	47	0.28	0.28		
15/10/2002	17:15								1.1				0.18	0.11	34	< .05	0.13	185	55
08/10/2002	17:00		14.2	8.5	539	14.1	138	37	< 1	26	3.0	1.5	0.16	0.06	34	< .05	0.13	250	50
18/09/2002	20:30								1				0.32	0.07	36	0.22	0.18	18	9
10/09/2002	16:30		17.8	8.3	582	10.4	110	11	1.2	< 10	2.8	0.7	0.33	0.05	36	0.25	0.16	15	8
20/08/2002	10:45		20.9	8.1	576	7.6	85	16	2.7	12	2.3	0.6	0.14	0.07	33	0.27	0.18	14	9
06/08/2002	21:45								< 1				0.11	0.09	33	0.1	0.14	35	12
16/07/2002	20:10								< 1				0.25	0.06	35	0.18	0.17	29	8
09/07/2002	12:40		19.1	8.2	586	9.1	98	14	< 1	13	2.5	0.8	0.17	0.07	36	0.28	0.16	10	6
18/06/2002	18:35								< 1				0.21	0.07	36	0.21	0.15	34	16
11/06/2002	17:15		17.2	8.6	527	12.2	127	30	1.1	21	3.8	1.1	0.12	0.07	31	< .05	0.17	110	29
22/05/2002	22:35								1.2				< .05	0.09	32	< .05	0.12	153	40
21/05/2002	16:56		18.9	8.6	526	14.0	151	46	1.3	35	3.6	1.4	0.1	0.09	32	< .05	0.12	190	45
23/04/2002	07:00								< 1				0.1	0.07	38	< .05	0.08	106	32


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
10/04/2002	14:15		12.0	8.9	560	13.1	122	18	1.1	19	3.2	1	0.16	0.05	39	< .05	0.08	86	23
25/03/2002	08:45								< 1				0.09	0.09	37	0.23	0.14	7	3
13/03/2002	15:40		11.5	8.1	526	12.0	110	11	1.5	11	3.5	0.6	0.17	0.09	43	0.18	0.12	9	< 2
12/02/2002	11:15		9.6	8.0	408	11.2	99	110		22	5.4	1.4	0.11	0.09	38	0.34	0.51		
15/01/2002	15:35		7.3	8.3	579	12.0	100	16		18	2.6	1	0.42	0.12	45	0.24	0.28		
11/07/2001	11:30		18.5	7.9	535	8.7	93	17	3.1		4.5	0.8	0.22	0.08	28	0.36	0.2	9	5
12/06/2001	11:15		16.7	8.5	562	13.1	135	42	6.4		4.0	1.3	0.15	0.1	35	< .05	0.14	160	28
09/05/2001	16:30		14.2	8.3	526	12.3	120	10	3.1		4.4	0.6	0.1	0.07	37	0.08	0.09	28	9
11/04/2001	10:15		11.0	8.0	445	11.1	101	20	2.7		4.4	0.7	0.16	0.19	39	0.16	0.14	7	3
14/03/2001	13:20		9.3	7.9	327	11.0	96	107	4		5.3	1.3	0.14	0.1	29	0.36	0.47	18	< 2
14/02/2001	13:00		8.2	8.0	457	11.8	100	19	1.5		4.2	0.7	0.21	0.09	37	0.24	0.17		
18/01/2001	10:00		5.5	8.1	511	12.6	100	8	1.7		3.8	0.5	0.2	0.09	43	0.21	0.12		
12/12/2000	14:30		10.0	7.9	464	11.5	102	20	1.8		5.0	0.8	0.19	0.1	45	0.3	0.2		
13/11/2000	11:30		9.2	8.0	469	11.5	100	26	2.4		4.9	0.9	0.15	0.07	45	0.3	0.21		
10/10/2000	14:00		12.9	8.2	566	10.6	101	14	3.2		3.2	0.9	0.29	0.07	33	0.36	0.2	15	6
11/09/2000	16:45		20.1	8.1	571	10.4	115	14	5.8		3.5	1.1	0.24	0.09	32	0.19	0.17	52	17
08/08/2000	15:30		20.5	8.3	518	9.8	109	13	4.6		5.1	1.1	0.16	0.06	28	0.3	0.19	15	5
11/07/2000	10:30		17.2	8.1	562	9.0	94	14	2		4.2	0.7	0.14	0.07	29	0.35	0.19	9	6
14/06/2000	12:15		18.9	8.0	536	8.7	94	17	3.4		4.4	0.9	0.24	0.08	30	0.37	0.23	16	12
10/05/2000	12:00		18.3	8.2	500	10.5	112	22	5.1		4.4	1.1	0.15	0.1	28	0.14	0.17	52	17
11/04/2000	13:00		11.8	8.7	520	13.3	123	30	6.7		3.3	1.6	0.2	0.07	32	< .05	0.12	132	28
14/03/2000	12:20		10.7	8.4	530	12.7	113	11	3.4		3.6	0.8	0.15	0.06	40	0.07	0.11	49	8
02/02/2000	13:15		8.0	8.1	570	11.9	100	8	2.6		2.3	0.5	0.32	0.13	42	0.25	0.13		
05/01/2000	12:30		8.2	7.9	430	11.7	98	40	2.5		4.6	0.9	0.16	0.1	38	0.38	0.28		

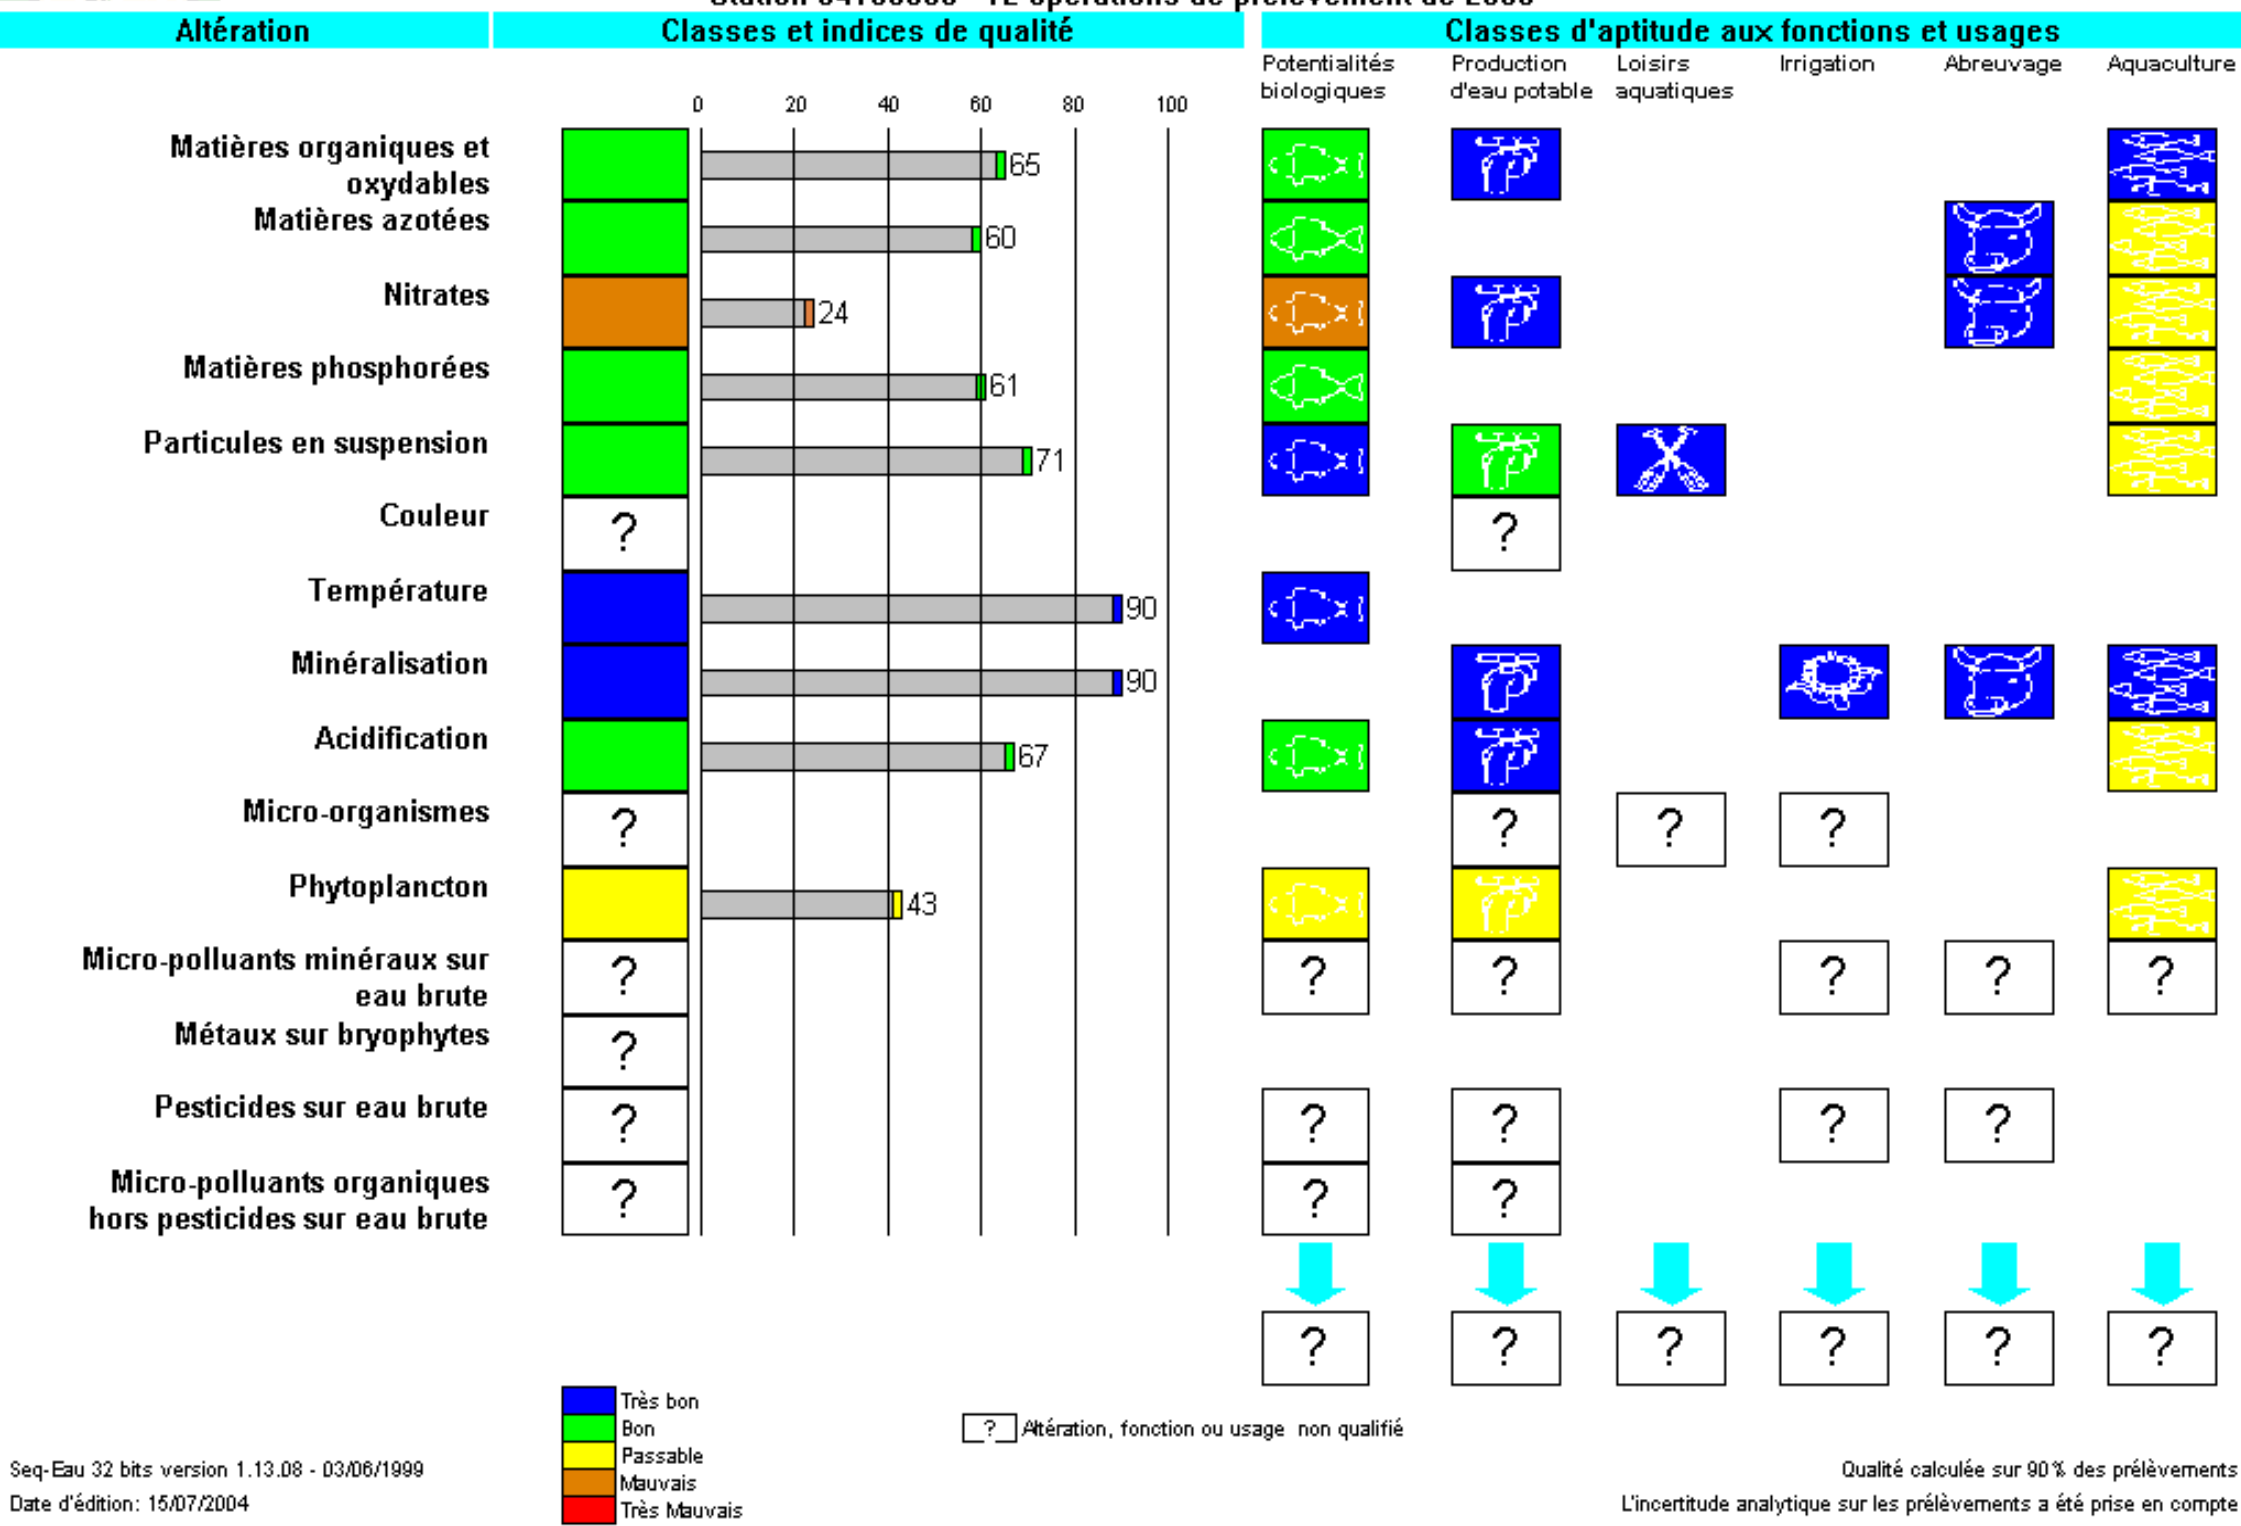


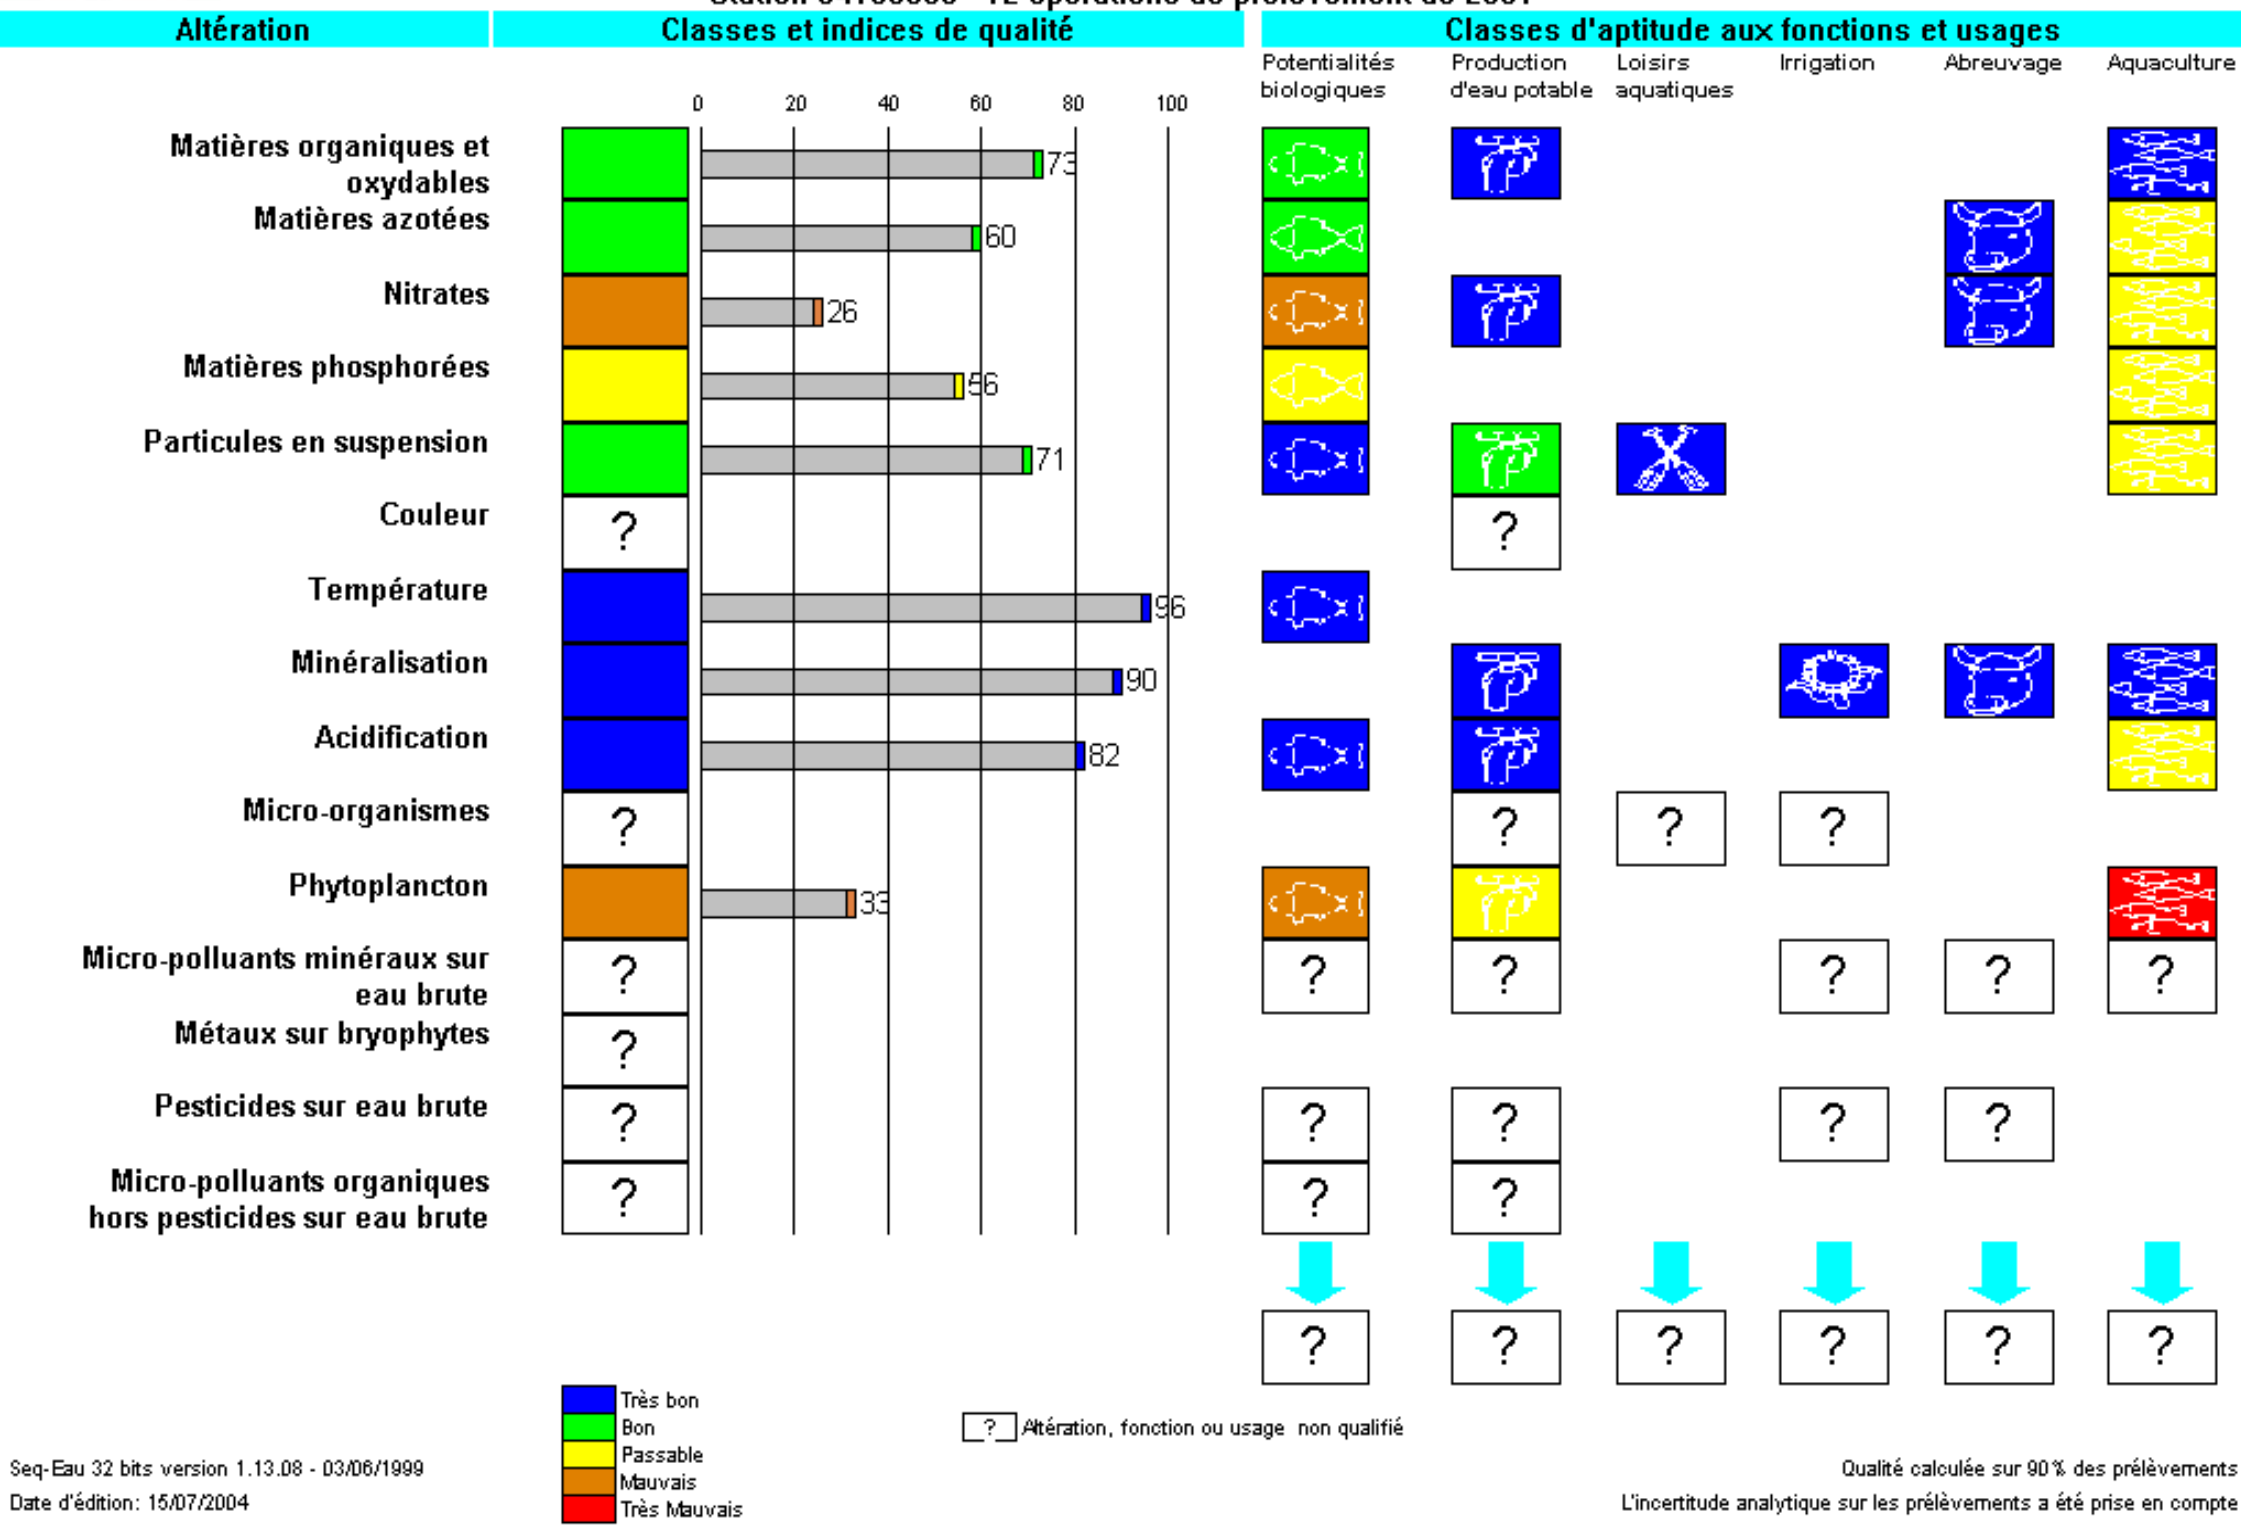


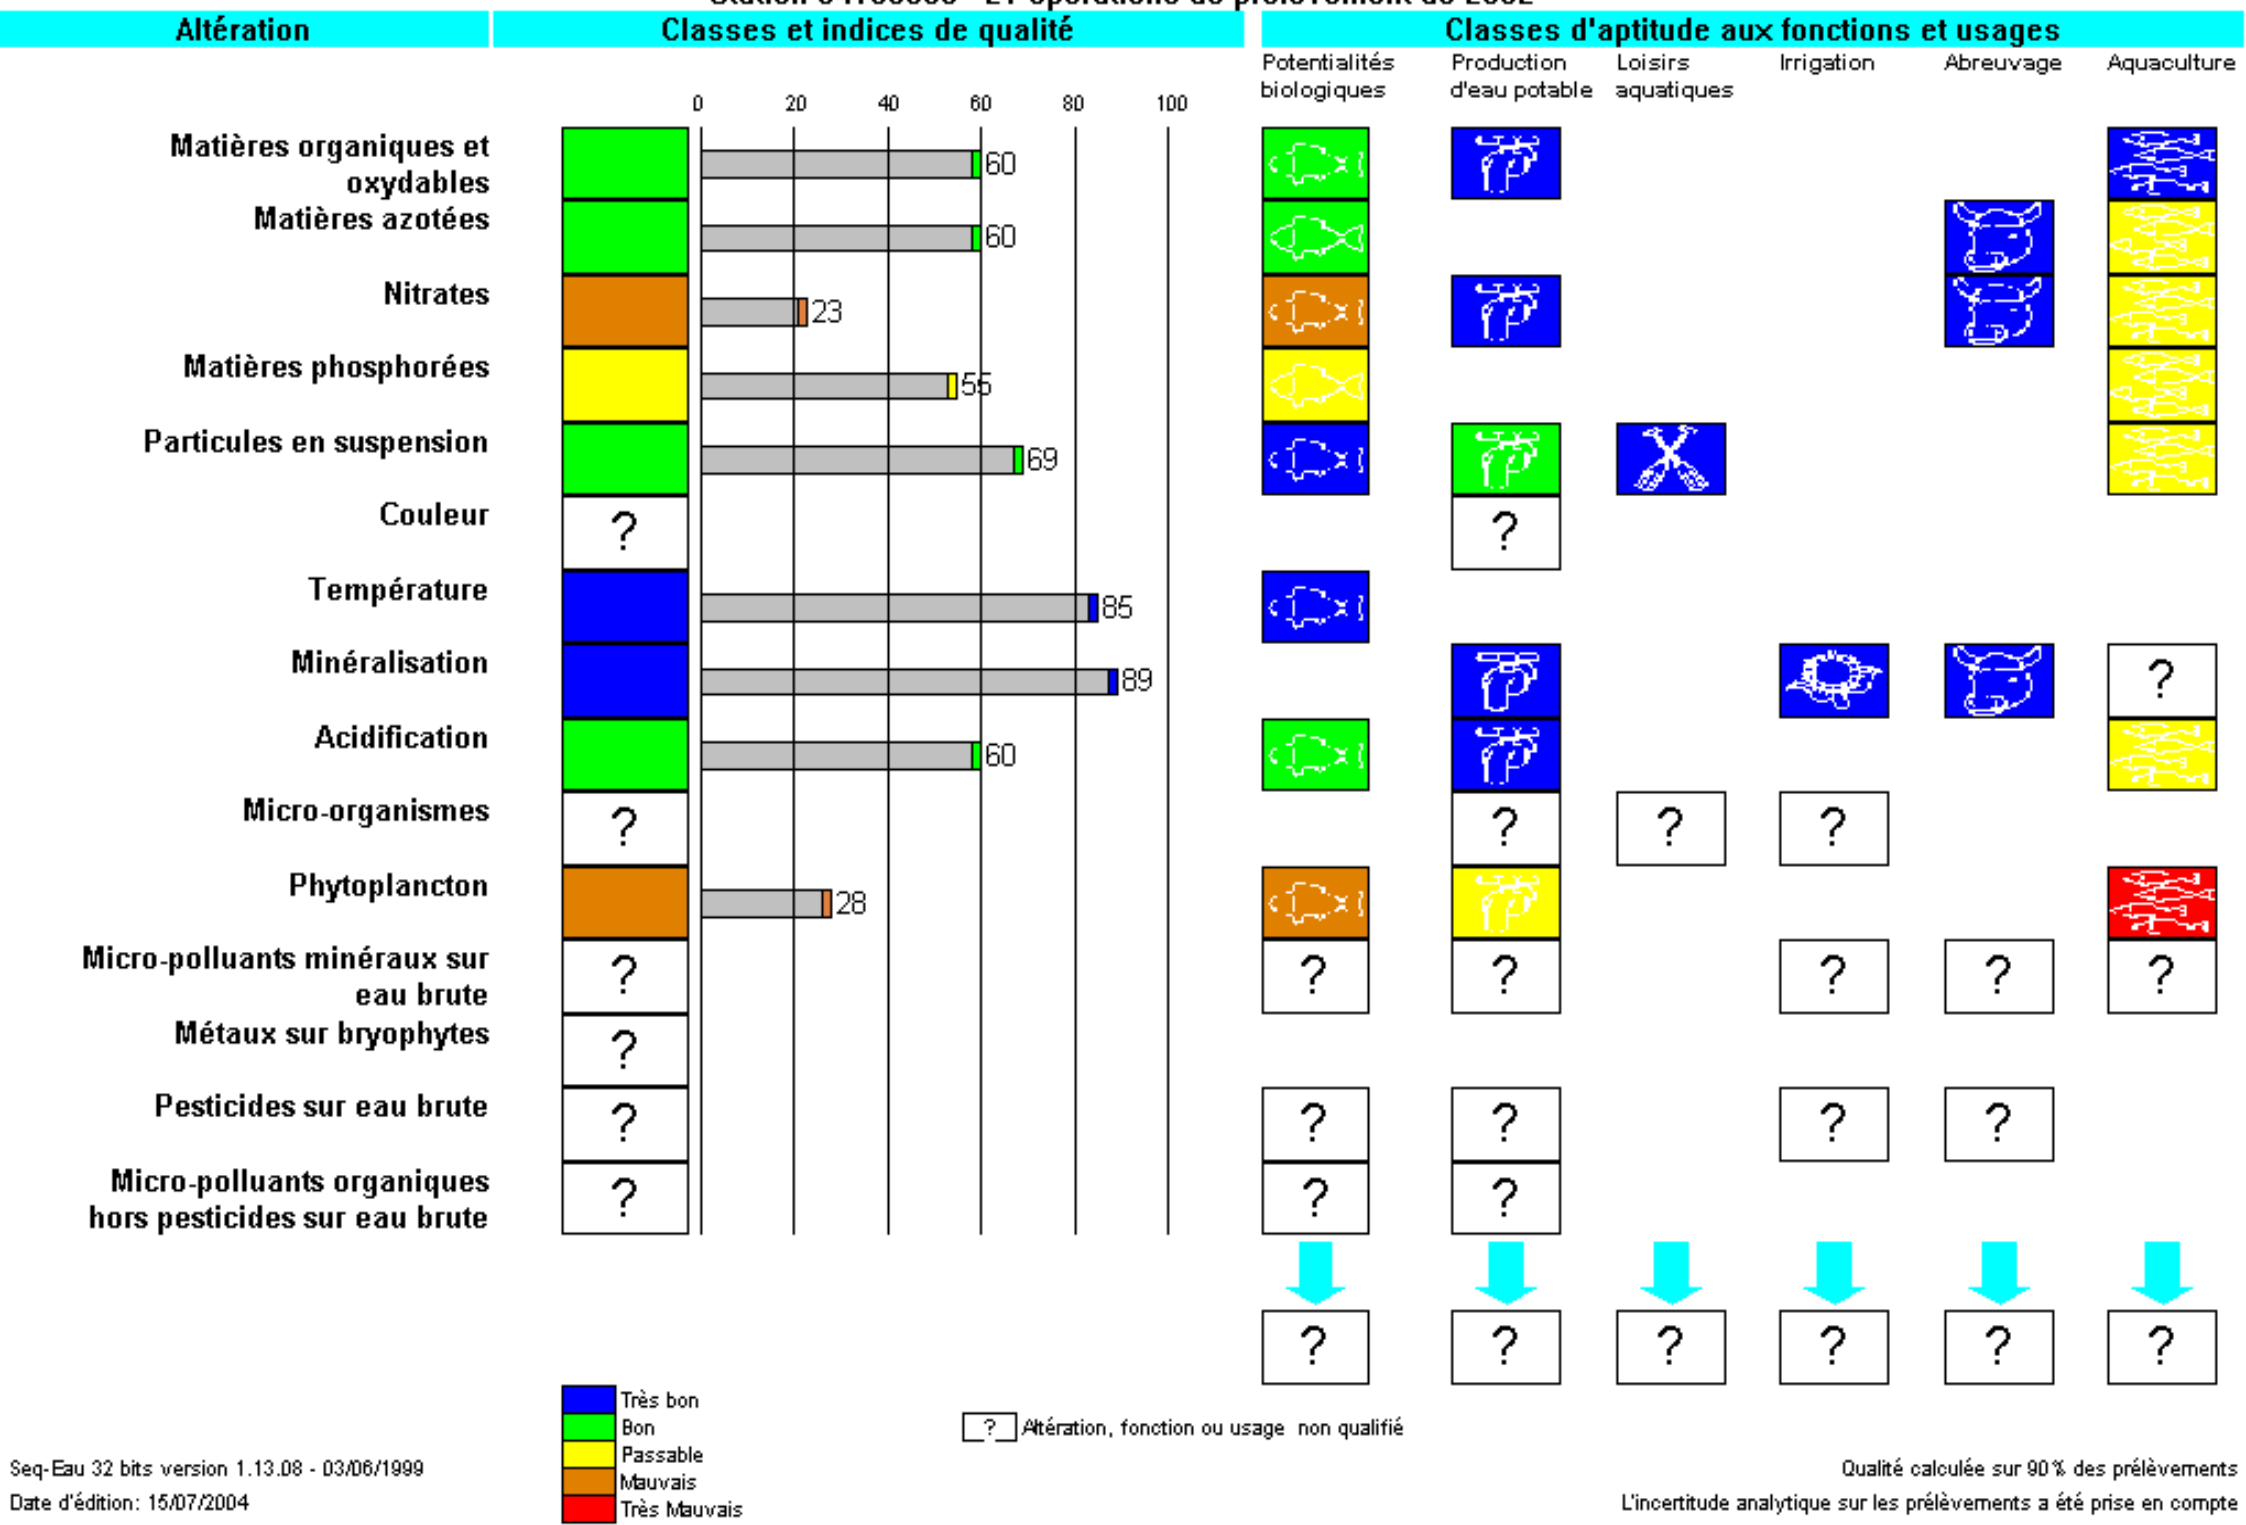



Seq-Eau 32 bits version 1.13.08 - 03/06/1999
Date d'édition: 15/07/2004

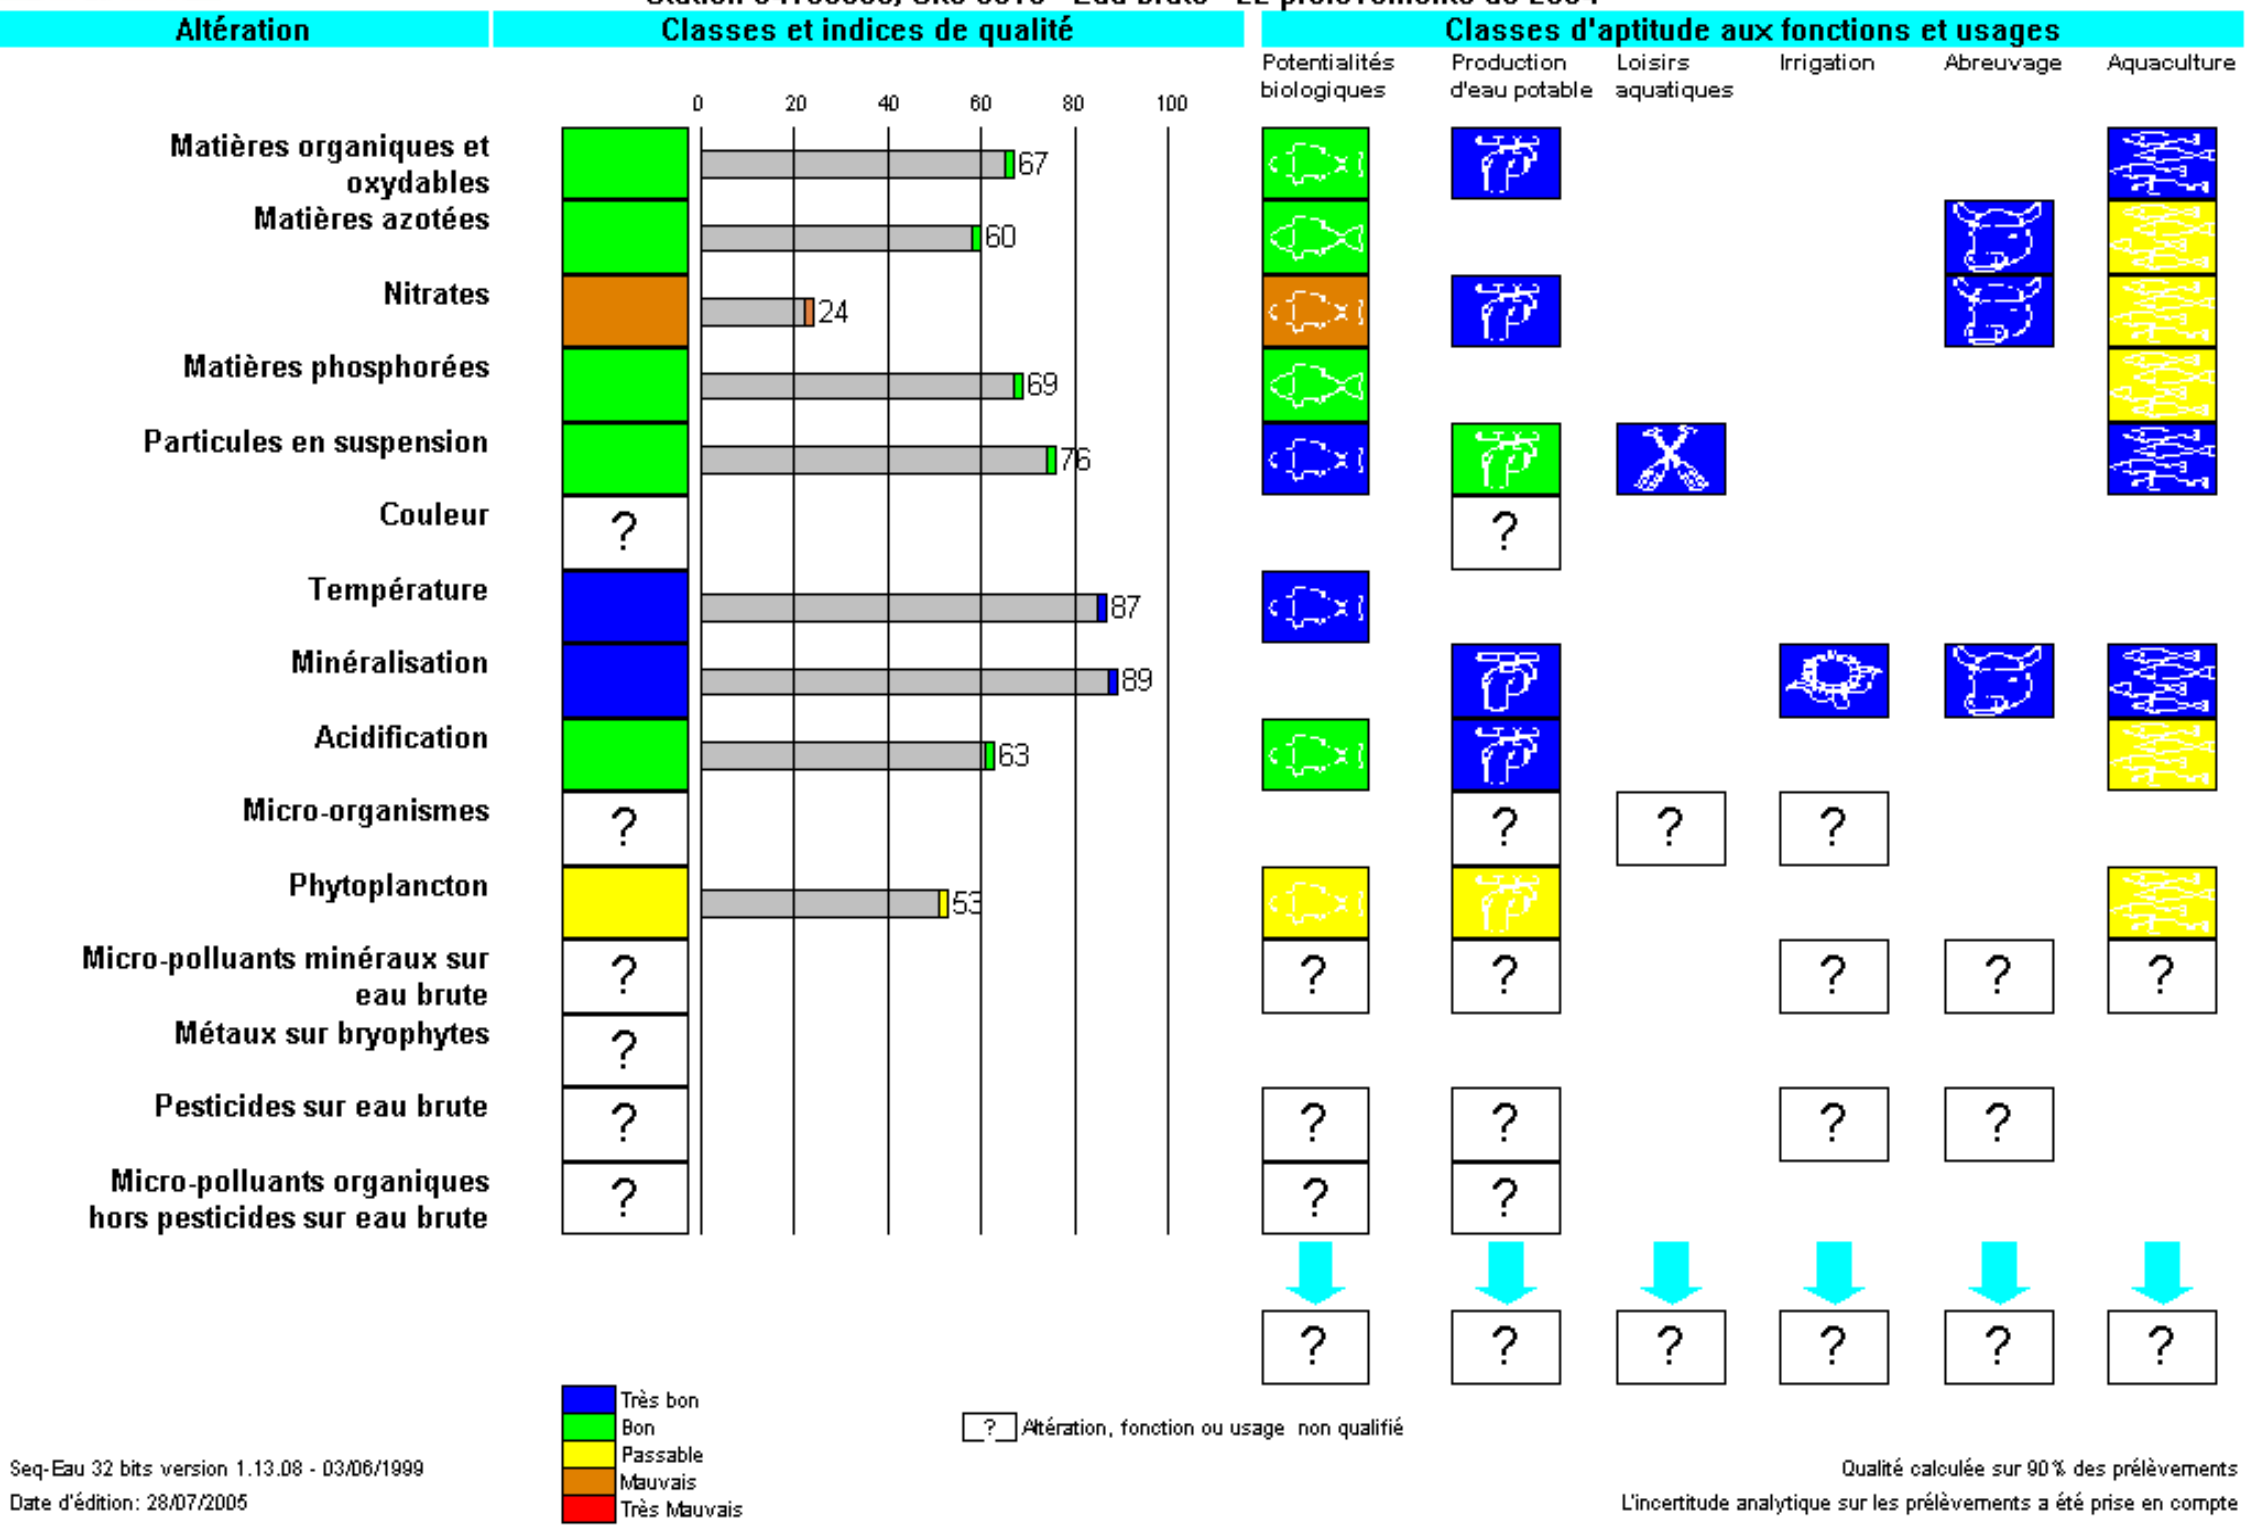

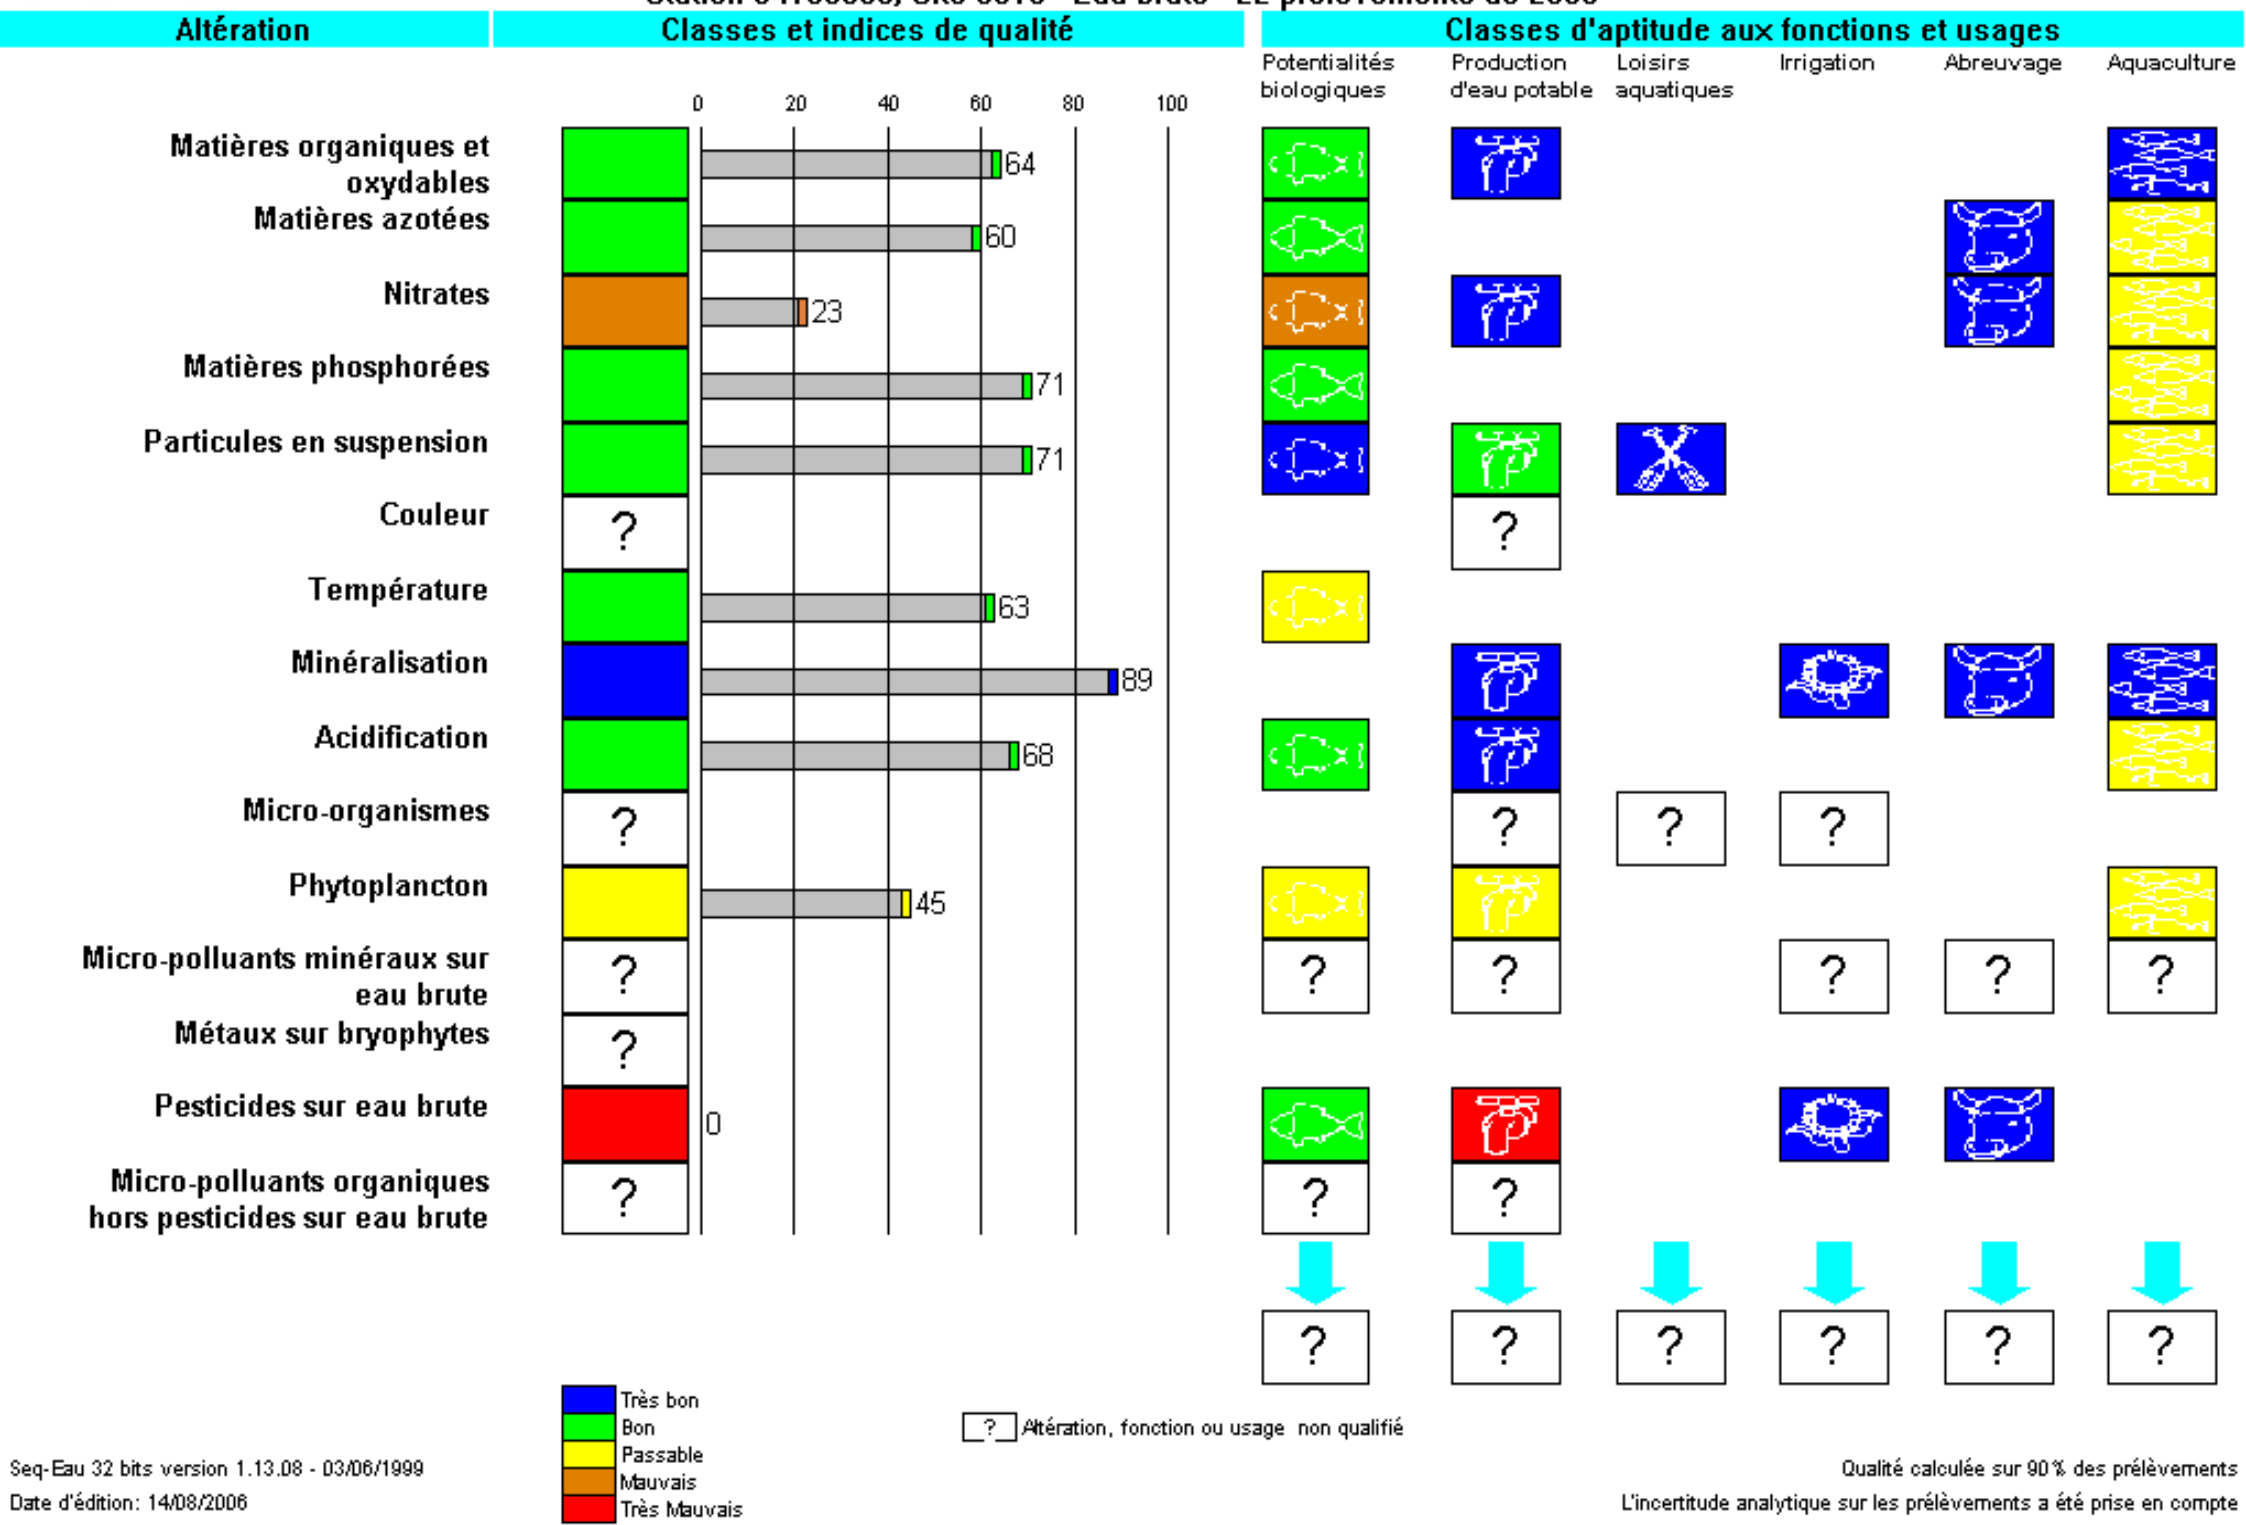

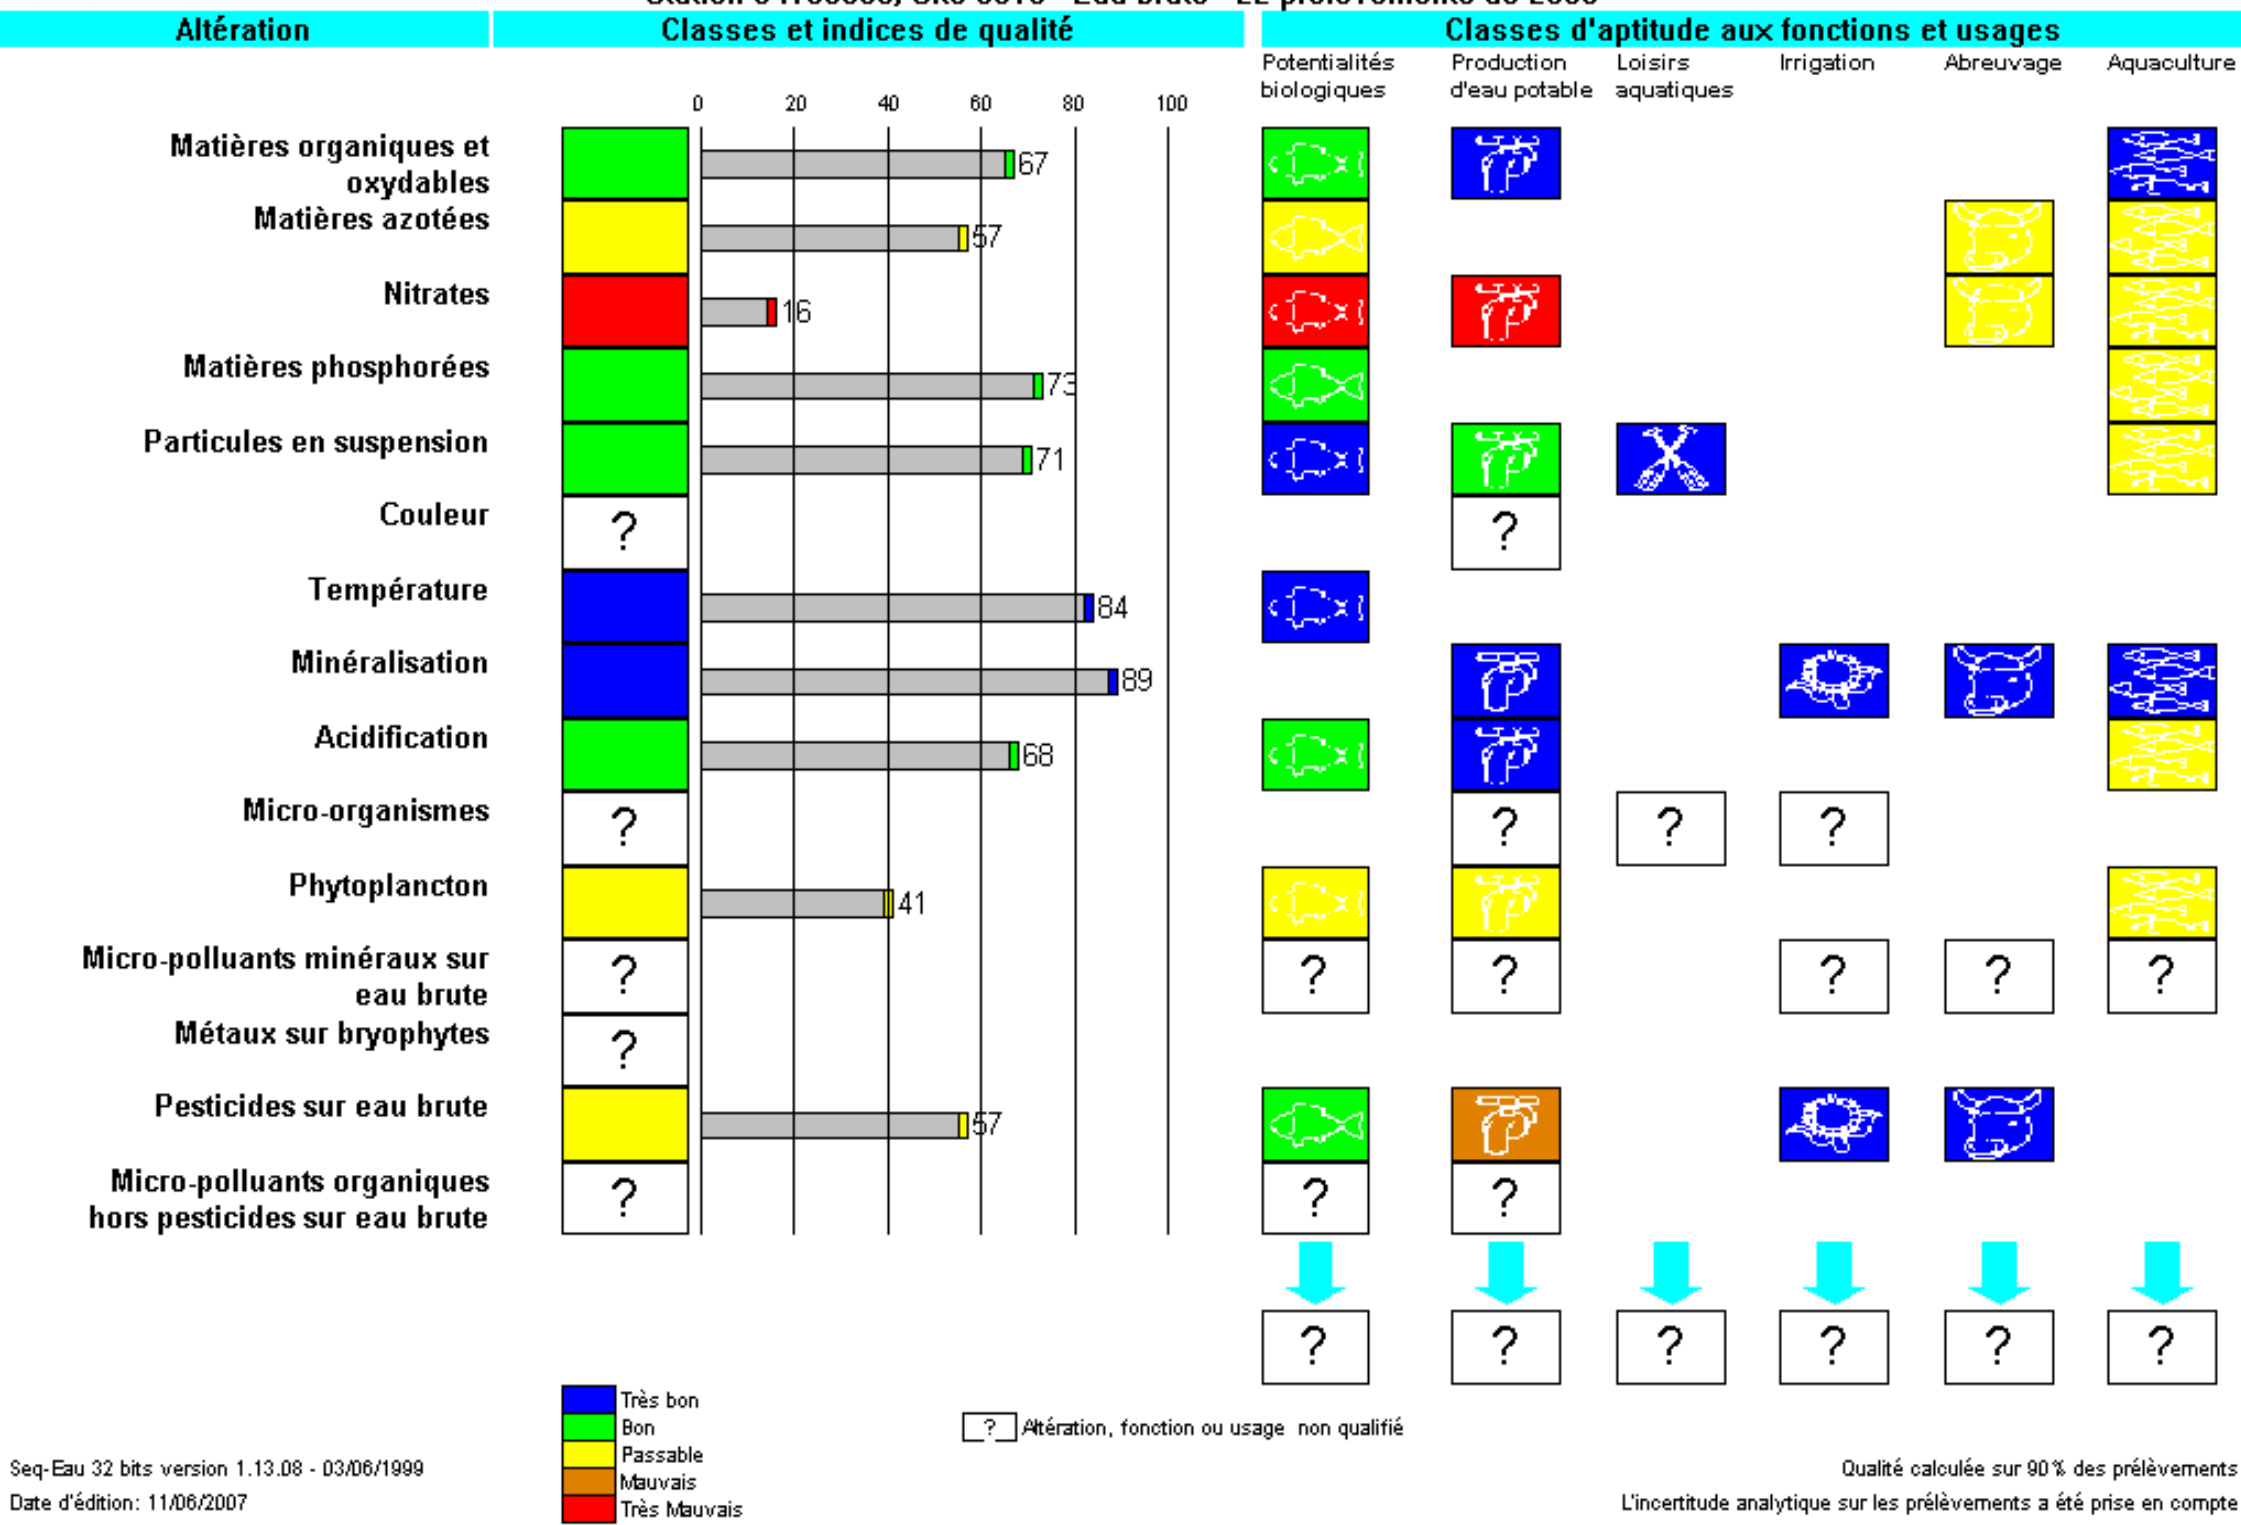

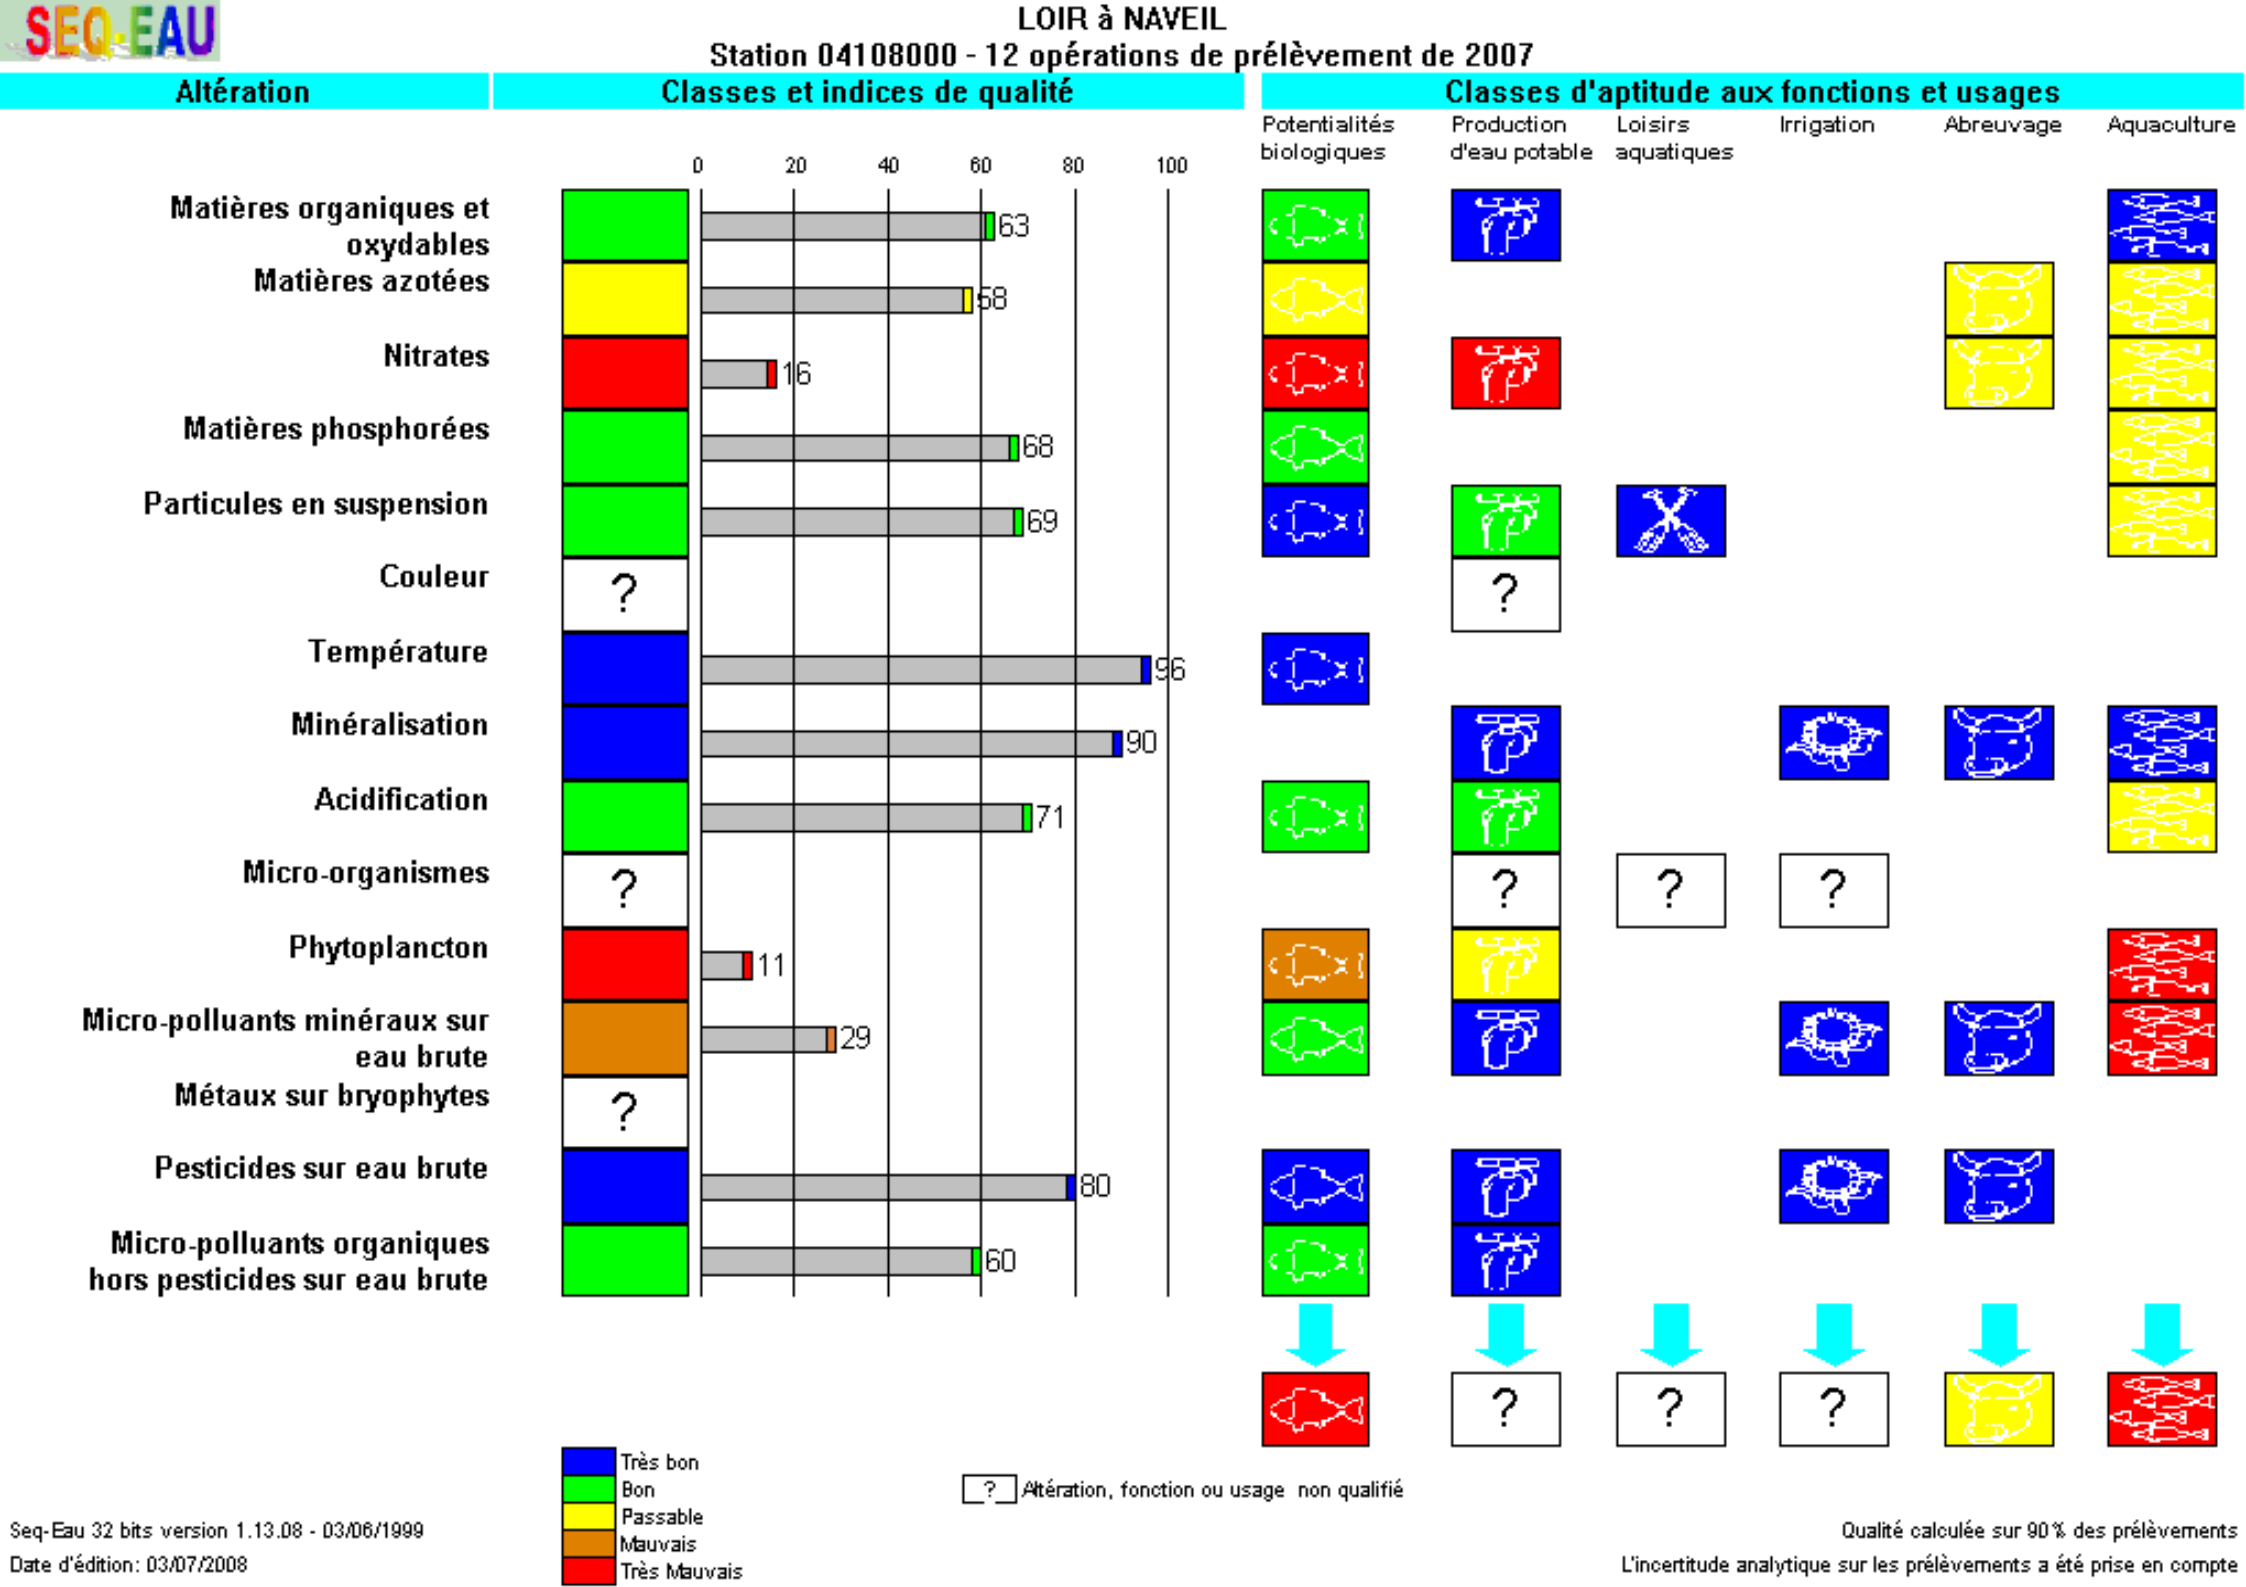

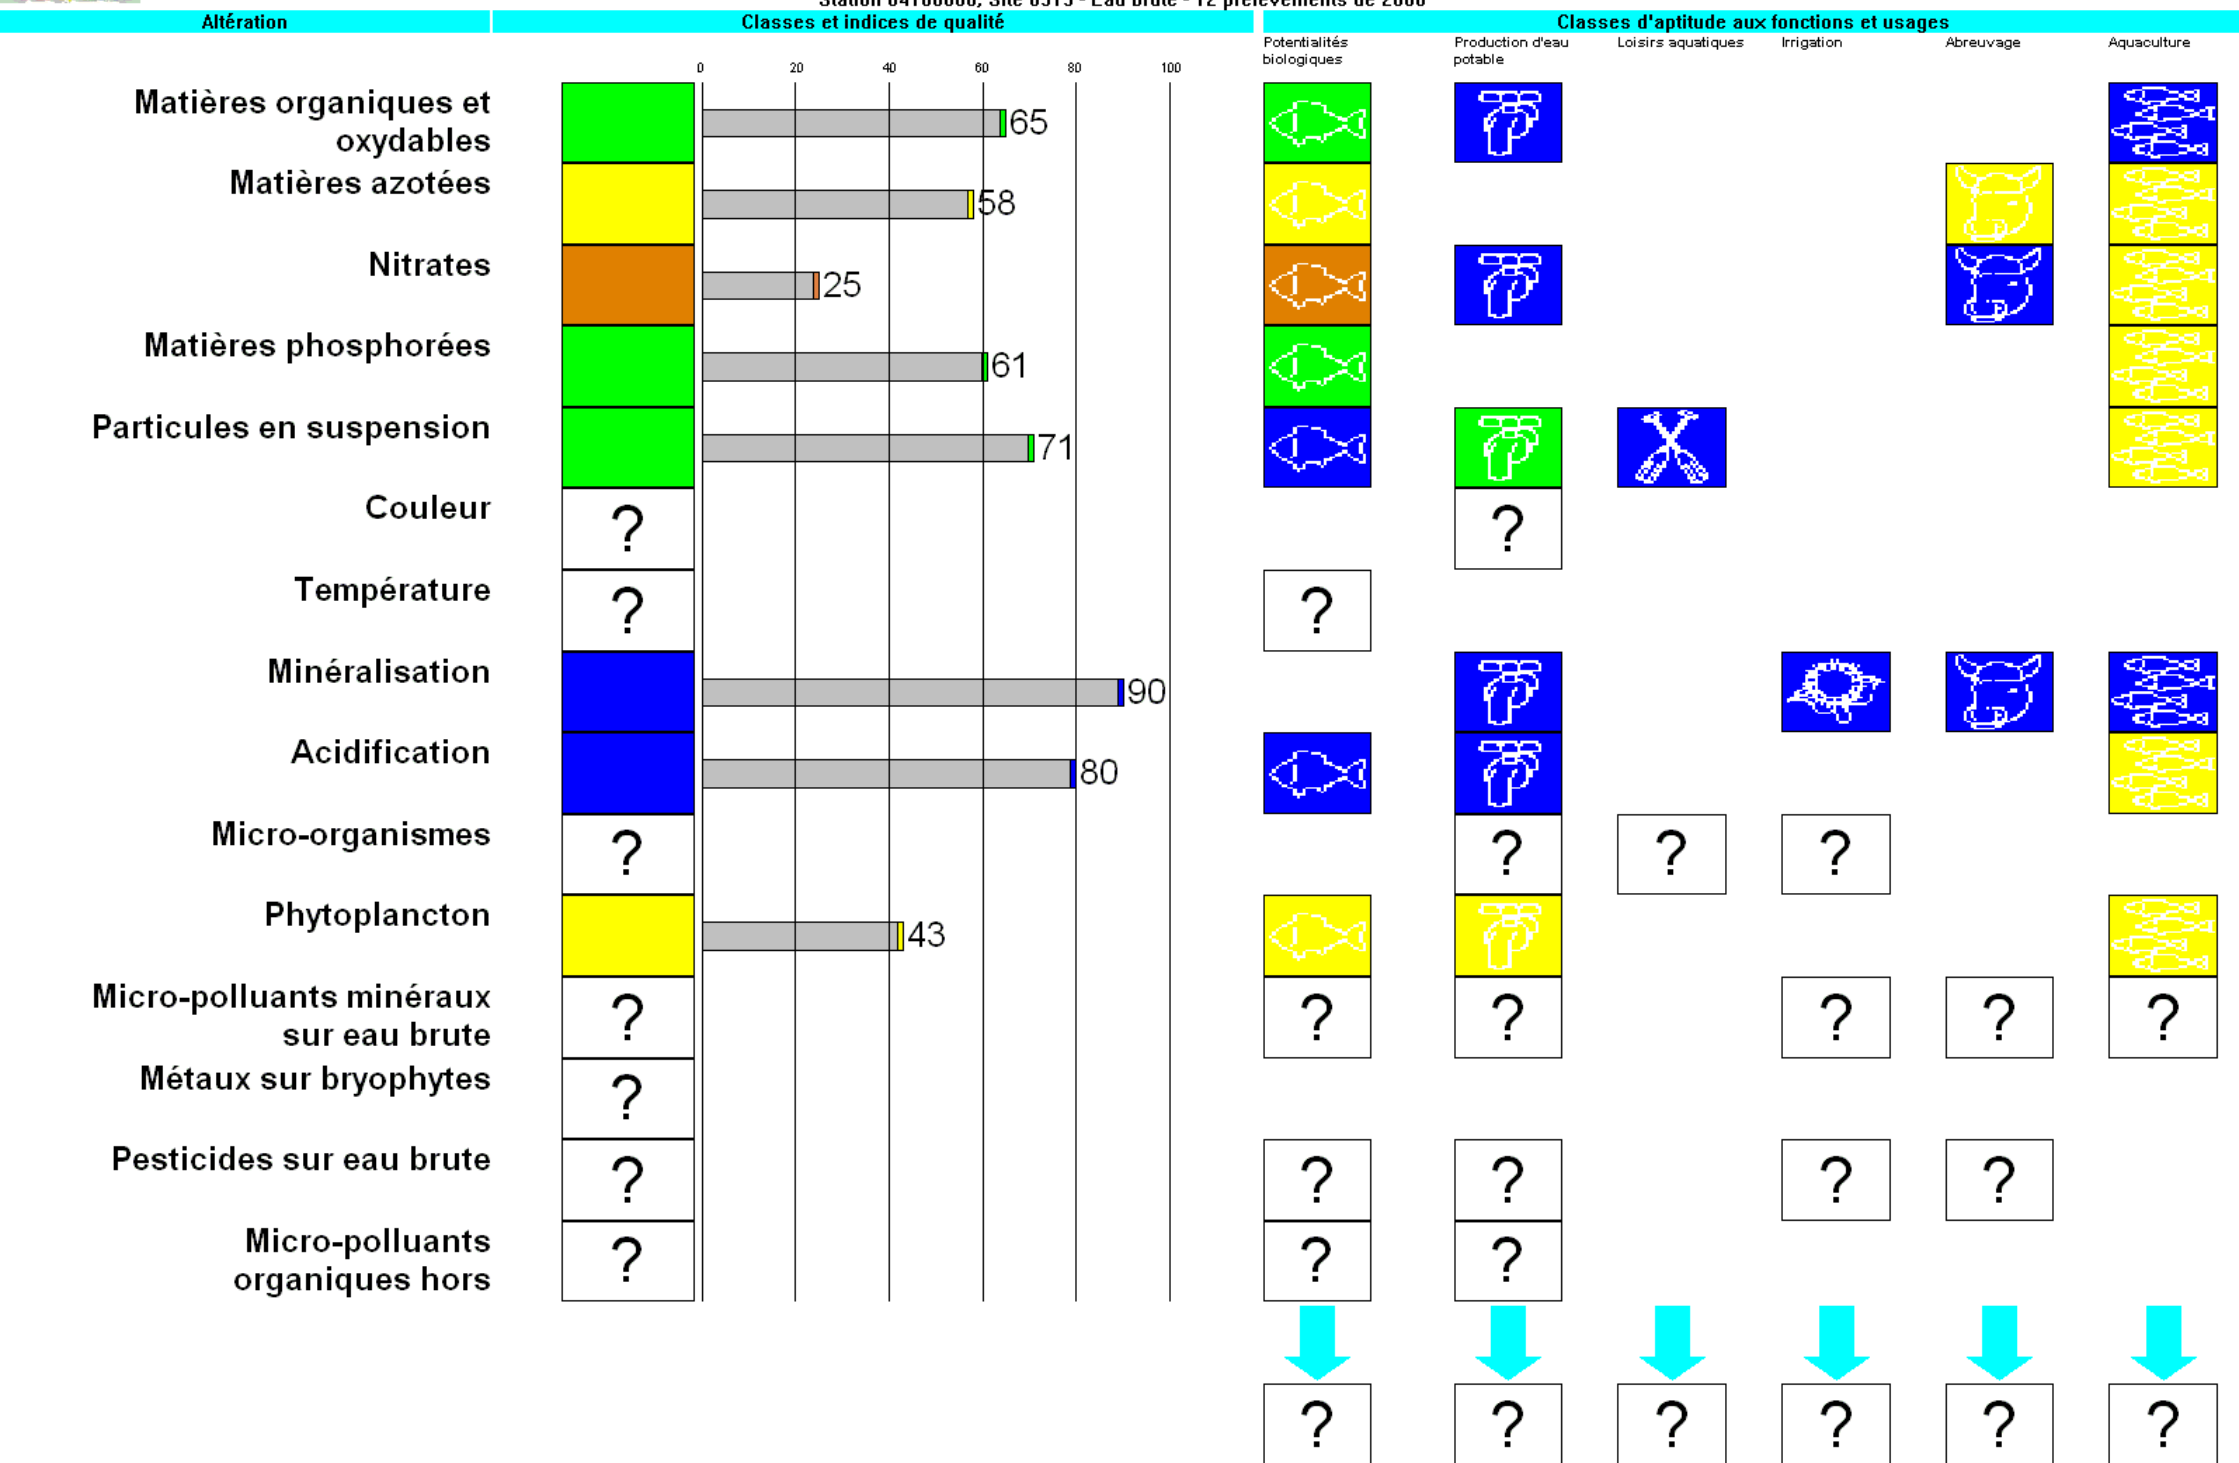

Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié