

Rivière :

CENDRINE

Station :

04108170

TERNAY-Cendrine

Commune :


TERNAY (41255)

Localisation :

La Ronce Modifié, Pont D10

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2

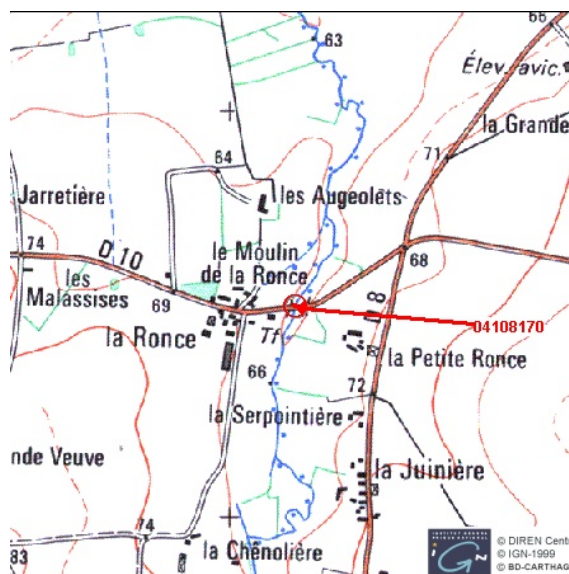

Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	483 161	2 306 515
Lambert 93 :	533 545	6 740 928

Altitude (m) : 63





Qualité des eaux

Station : TERNAY-Cendrine

Code : 04108170

Cours d'eau : CENDRINE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
07/11/2008	09:30		10.3	7.8	605	9.5	85	6	< 1	11	3.9	< 1	0.16	0.28	28.7	0.12	0.09		
08/09/2008	09:00		12.8	7.8	554	9.4	89	8	< 1	< 10	1.6	< 1	< .05	< .05	32.6	0.11	0.06		
07/07/2008	09:20		13.8	7.9	556	8.7	84	10	< 1	< 10	1.6	< 1	< .05	0.1	33.3	0.13	0.08		
02/06/2008	09:20		14.5	7.9	589	8.3	82	19	< 1	< 10	1.9	< 1	0.05	0.17	30.3	0.13	0.08		
05/05/2008	09:15		13.0	7.6	597	9.3	88	14	< 1	11	3.3	< 1	0.06	0.16	31.6	0.21	0.09		
04/02/2008	09:15		6.7	7.5	456	11.6	96	59	1.4	32	5.4	1.4	0.07	0.06	45.6	0.22	0.21		



Qualité des eaux

Station : TERNAY-Cendrine

Code : 04108170

Cours d'eau : CENDRINE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
07/11/2007	09:35		7.3	7.7	850	8.6	72	14	1.4	26		< 1	0.06	0.19	31.2	0.16	0.06		
13/09/2007	09:45		12.1	8.1	554	8.7	81	12	< 1	16		< 1	< .05	< .05	32.6	0.11	0.06		
11/07/2007	08:45		13.8	7.9	443	8.8	85	10	1.1	13		< 1	0.12	0.21	27.7	0.23	0.1		
06/06/2007	09:05		17.5	7.8	561	8.1	85	36	< 1	19		< 1	0.13	0.19	29.9	0.22	0.12		
07/05/2007	09:45		13.0	8.1	554	8.8	74	13	< 1	12		< 1	< .05	0.09	32.3	0.1	0.06		
07/02/2007	09:00		7.1	7.9	152	10.0	83	22	1.6	25		< 1	0.19	0.17	30.1	0.21	0.11		
06/11/2006	10:15		6.9	7.8	577	9.8	80	< 5	< 1	< 10		< 1	0.06	0.1	31.8	0.1	0.05		
04/09/2006	10:25		19.0	7.5	540	6.1	68	10	< 1	< 10		< 1	< .05	0.06	30.6	0.11	0.06		
03/07/2006	09:45		17.0	8.1	539	6.9	72	10	< 1	< 10		< 1	0.07	0.1	30.3	0.16	< .05		
06/06/2006	09:45		13.4	8.1	539	11.2	98	14	< 1	< 10		< 1	0.11	0.12	31.5	0.11	0.05		
11/05/2006	10:00		11.8	8.2	550	8.1	77	7	< 1	< 10		< 1	0.08	0.16	30.8	0.13	0.05		
08/02/2006	10:00		7.8	7.7	639	10.4	85	10	< 1	25		< 1	0.1	0.14	32.7	0.15	< .05		
14/11/2005	10:30		9.8	8.0	589	8.9	79	10	< 1	< 10		< 1	0.05	0.11	31.2	0.03	0.06		
19/09/2005	12:45		11.0	8.3	577	7.4	67	14	< 1	< 10		< 1	< .05	< .05	33.5	0.03	0.06		
19/07/2005	10:00		16.0	7.7	514	6.4	56	36	< 1	19		< 1	0.06	0.09	28.3	0.05	0.23		
15/06/2005	09:45		13.0	8.1	546	5.5	53	11	< 1	12		< 1	< .05	0.07	31.7	0.04	0.06		
09/05/2005	10:55		10.6	8.2	556	8.0	72	18	< 1	< 10		< 1	0.1	0.9	32.3	0.04	< .05		
02/02/2005	10:00		6.0	8.0	590	10.5	85	14	< 1	< 10		< 1	0.08	0.08	34.8	0.03	0.07		
03/11/2004	11:15		11.2	7.8	594	8.8	80	< 5	< 1	11		< 1	< .05	0.12	29.9	0.04	0.06		
14/09/2004	10:20		14.2	7.8	557	8.8	86	9	< 1	11		< 1	< .05	< .05	31.9	0.03	0.06		
26/07/2004	10:00		14.7	8.1	570	9.5	94	9	< 1	11		< 1	< .05	0.05	31.7	0.03	< .05		
29/06/2004	10:30		13.5	8.1	566	8.5	82	8	< 1	< 10		< 1	< .05	0.09	32.8	0.02	< .05		
13/05/2004	09:50		11.0	8.2	575	11.3	103	8	< 1	< 10		< 1	0.06	0.11	32.1	0.03	< .05		
17/02/2004	10:20		6.2	8.1	625	8.9	72	< 5	< 1	16		< 1	0.07	0.09	36	0.08	< .05		
13/11/2003	14:50		9.6	8.1	610	11.1	98	< 5	< 1	< 10		< 1	0.07	< .05	28.7	0.07	< .05		
15/09/2003	14:50		14.2	8.1	555	9.1	88	8	< 1	< 10		< 1	< .05	0.06	34	0.11	0.07		
01/07/2003	14:40		15.3	8.0	555	9.0	90	10	< 1	< 10		< 1	< .05	0.11	32.2	0.1	0.07		
10/06/2003	14:20		16.4	7.8	590	9.1	93	26	< 1	< 10		< 1	< .05	0.11	33.3	0.22	0.08		
12/05/2003	14:50		12.5	7.7	590	9.8	92	12	< 1	11		1	0.05	0.09	32.9	0.07	0.07		




Qualité des eaux


Station : TERNAY-Cendrine


Code : 04108170


Cours d'eau : CENDRINE


Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
24/02/2003	15:30		8.4	8.0	580	11.1	95	8	< 1	< 10		< 1	0.07	0.08	34.6	0.07	0.05		
13/11/2002	08:35		12.0	7.8	575	10.7	99	20	< 1	< 30		< 1	0.16	0.11	44.4	0.07	0.11		
21/09/2002	14:45		13.5	8.1	565	10.6	102	6	1	< 30		< 1	< .05	0.1	32.5	0.1	0.05		
10/07/2002	15:10		14.6	8.1	565	10.0	98	13	2	< 30		< 1	< .05	0.07	33.8	0.09	< .05		
03/06/2002	15:00		15.8	8.1	560	9.3	94	20	1	< 30		< 1	< .05	0.1	32.9	0.16	0.07		
01/05/2002	10:00																		
29/04/2002	15:10		11.7	8.1	580	9.2	85	12	2	< 30		< 1	0.05	0.09	32.1	< .05	0.06		
25/02/2002	15:20		9.6	7.9	535	10.5	92	10	1	30		1	0.06	0.07	37	0.08	0.07		
19/11/2001	08:30		8.0	7.8	600	11.1	94	12	2	< 30		< 1	0.07	0.13	32.9	0.09	0.06		
10/09/2001	15:20		12.2	7.8	580	10.5	98	< 5	< 1	< 30		< 1	< .05	0.09	33.9	0.08	0.06		
04/07/2001	00:00		17.1	8.0	575		97	12	< 1	< 30		< 1	< .05	0.1	32.8	0.09	0.06		
04/07/2001	14:10		17.1	8.0	575	9.3	97	12	< 1	< 30		< 1	< .05	0.1	32.8	0.09	0.06		
07/06/2001	15:10		14.1	8.0	580	9.5	92	13	< 1	< 30		< 1	< .05	0.07	33.2	0.06	0.07		
07/06/2001	00:00		14.1	8.0	580		92	13	< 1	< 30		< 1	< .05	0.07	33.2	0.06	0.07		
09/05/2001	15:20		12.9	7.8	280	10.9	103	160	8	61		2.6	0.31	0.15	17.7	0.35	0.53		
05/02/2001	08:20		9.2	7.9	305	10.0	87	580	5	69		3.4	0.26	0.16	20.3	0.69	1.1		
09/11/2000	15:05		10.9	7.4		9.5	86	18	< 1	< 30		< 1	0.07		44.1	0.12	0.11		
11/09/2000	15:00		16.0	8.0		8.0	81	< 5	< 1	< 30		< 1	< .05		31.8	0.1	< .05		
25/07/2000	10:55		15.6	7.9		8.3	83	10	1	< 30		< 1	< .05		29.2	0.08	0.07		
14/06/2000	15:30		15.3	7.8		8.8	88	9	1	< 30		< 1	< .05		31.1	< .15	0.06		
03/05/2000	15:30		12.5	8.2		9.5	89	10	< 1	< 30		< 1	0.1		30.1	< .2	0.06		
01/02/2000	15:00		8.5	7.9		9.9	85	17	< 1	< 30		< 1	0.07		31.5	0.18	0.06		

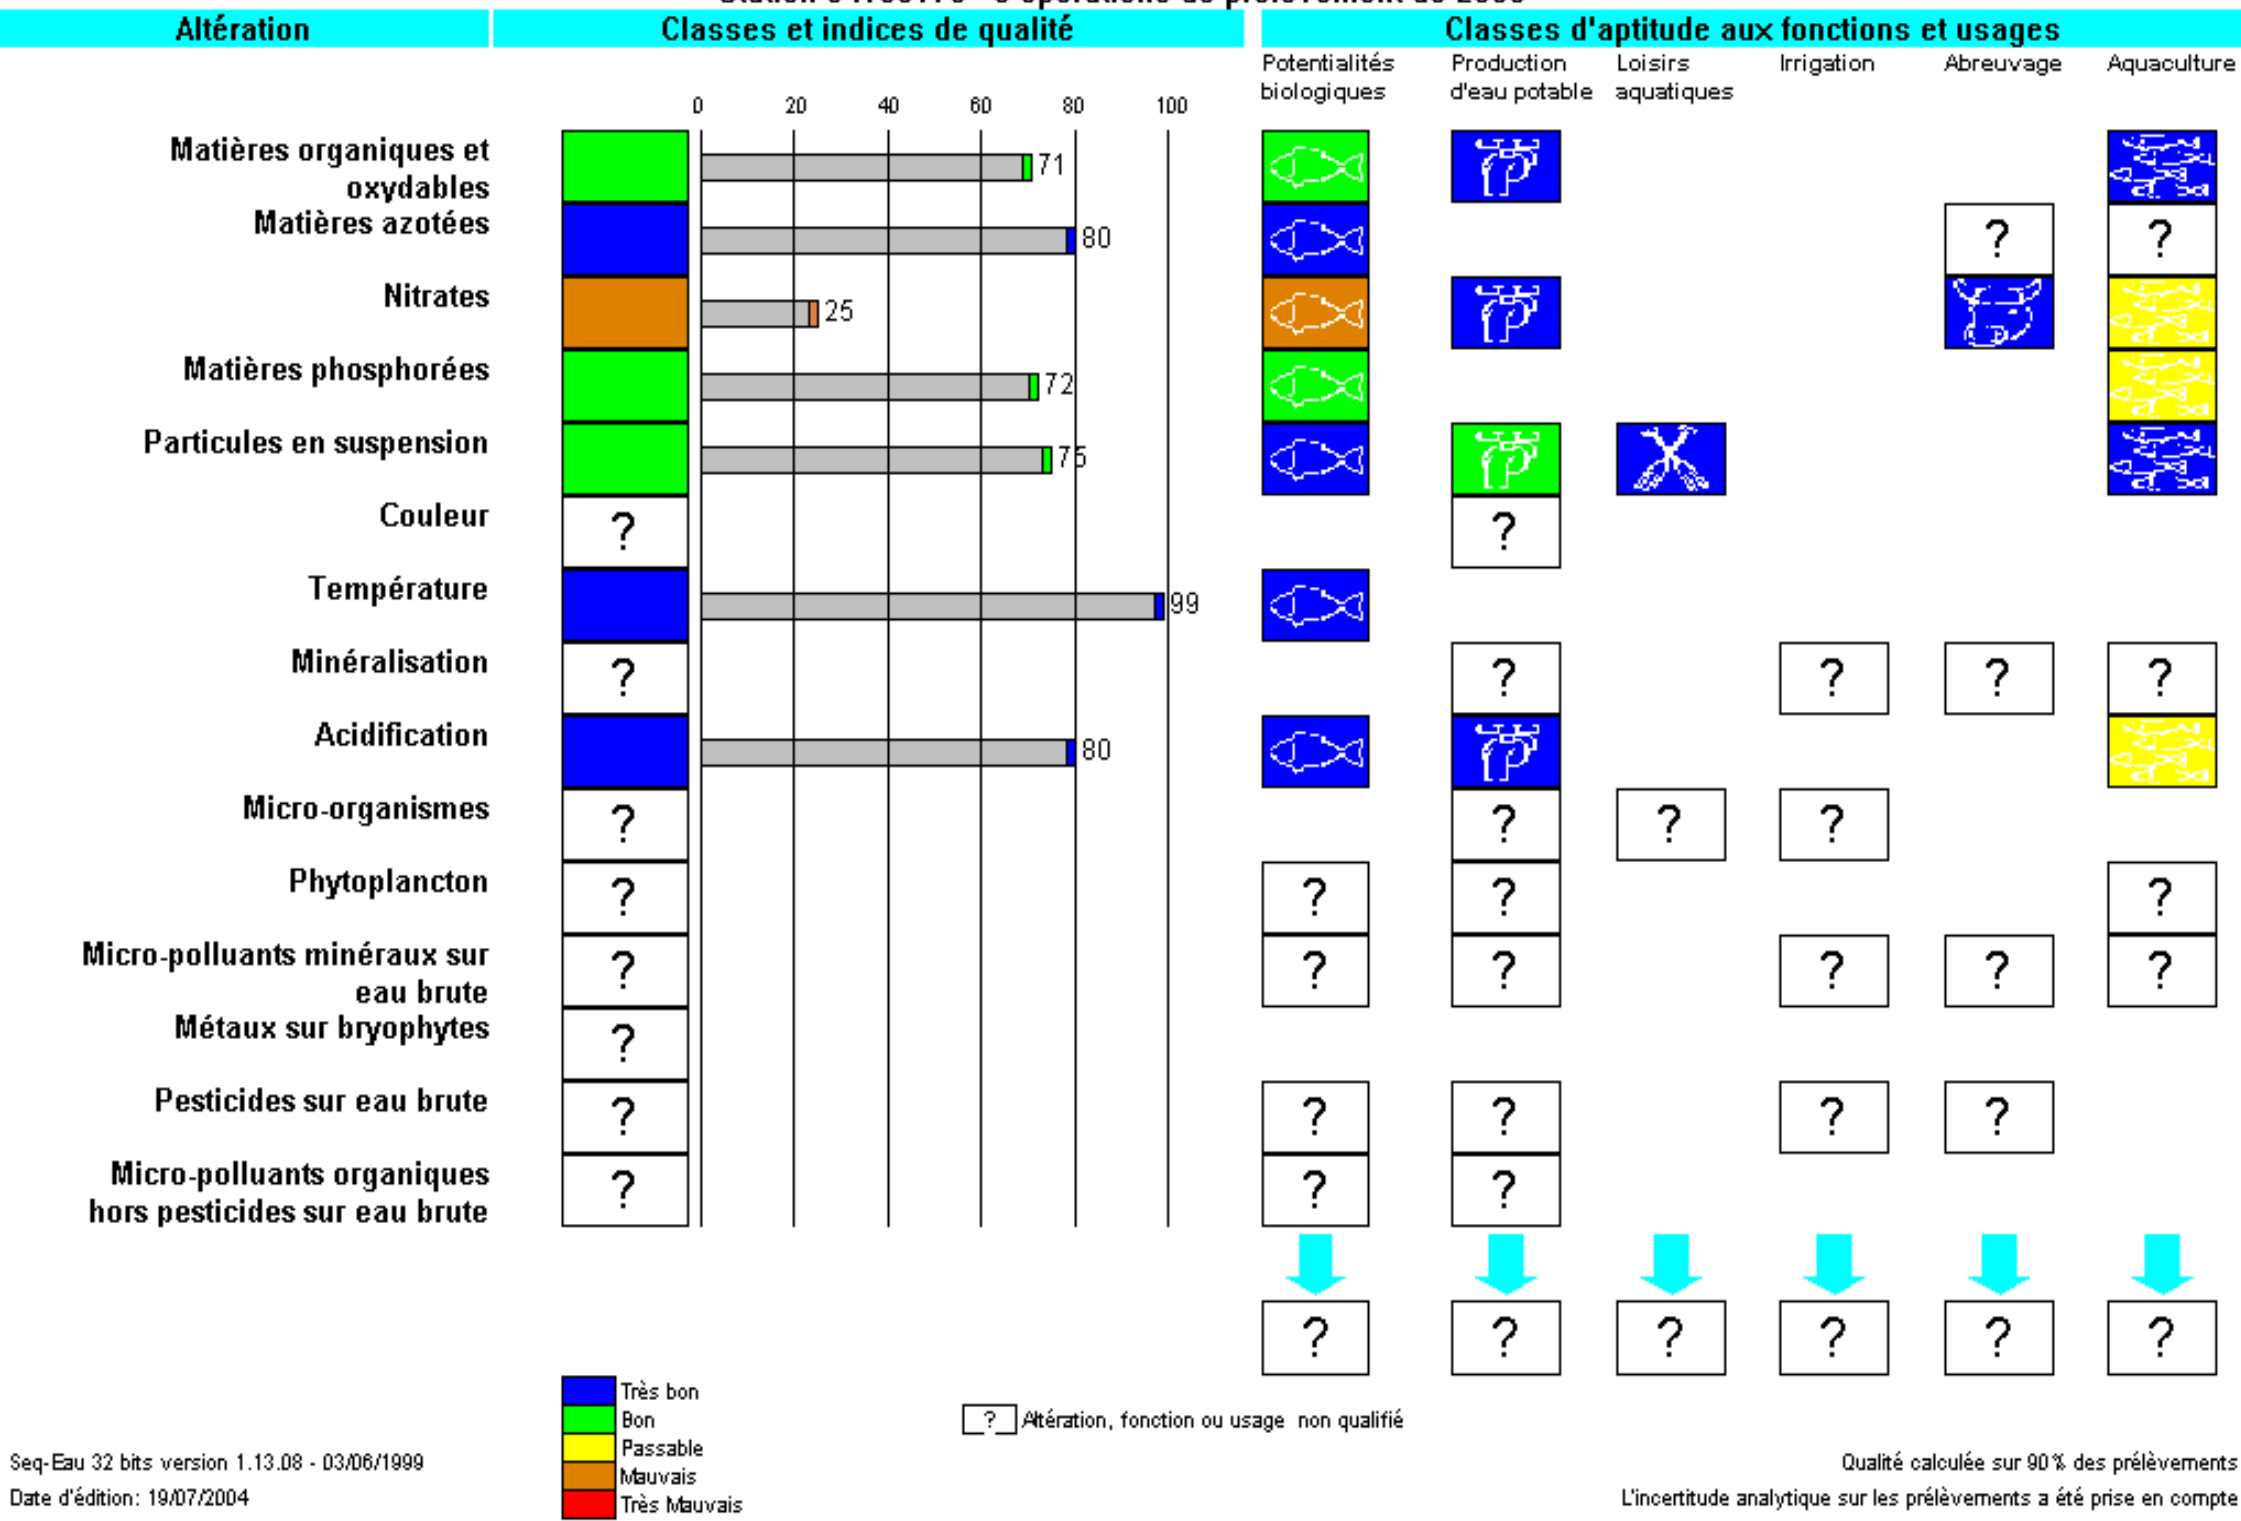


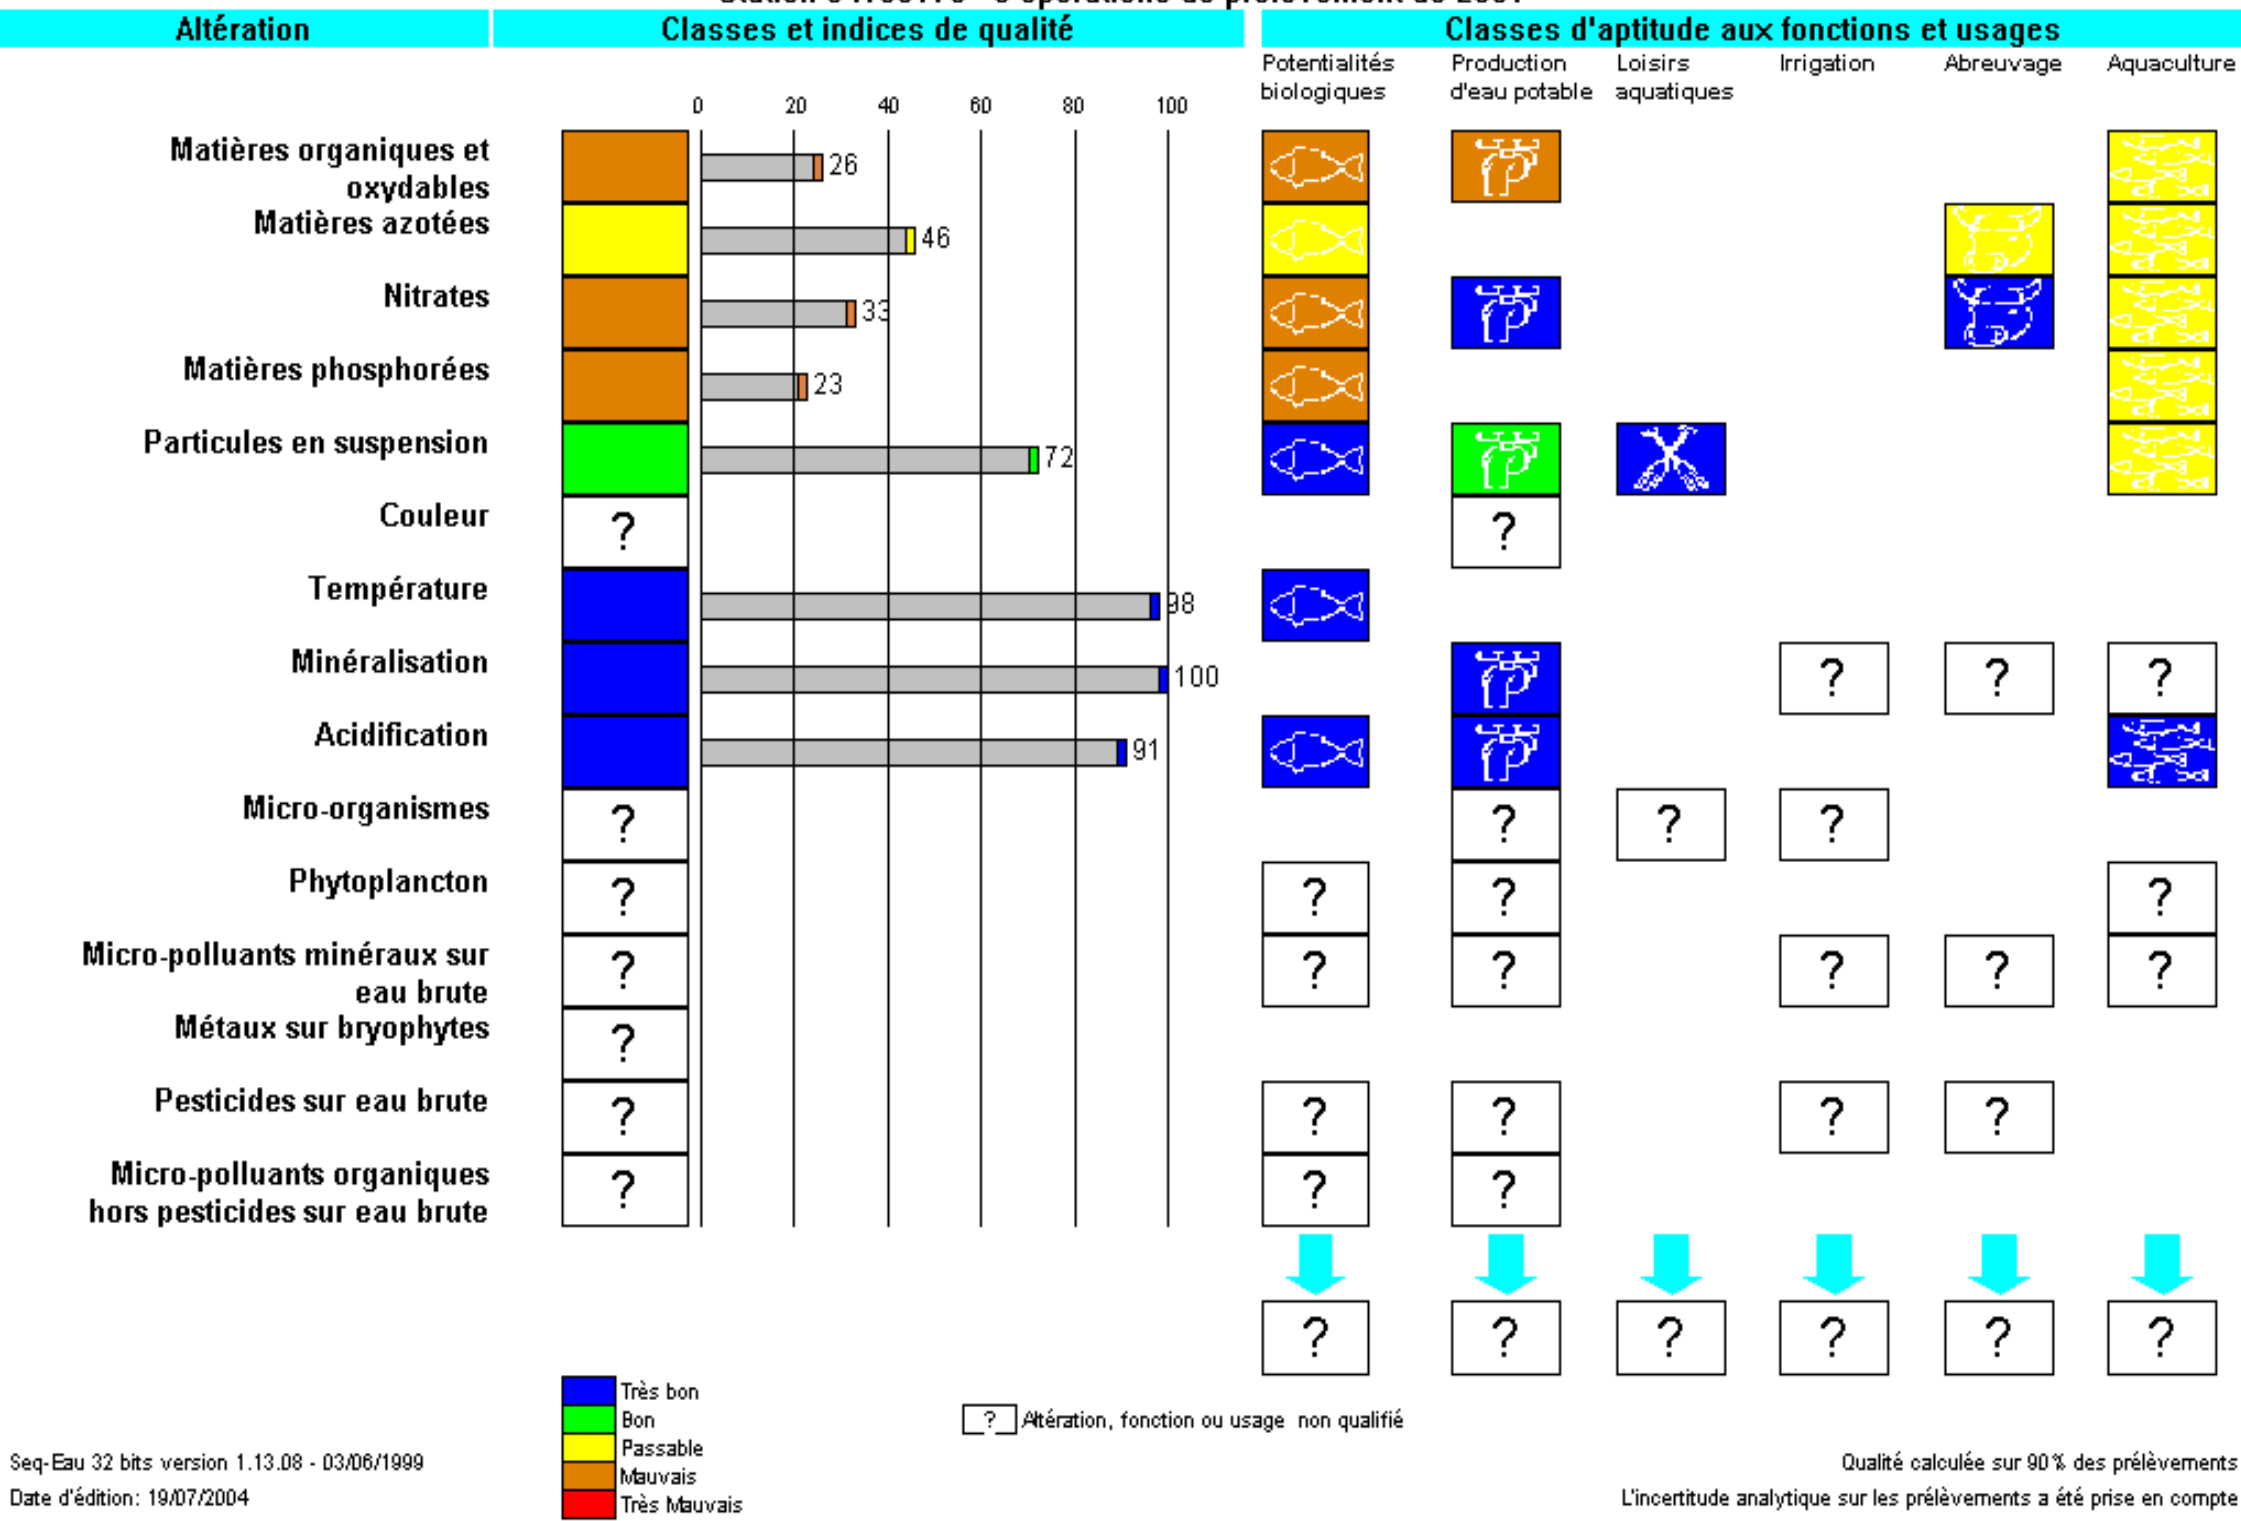


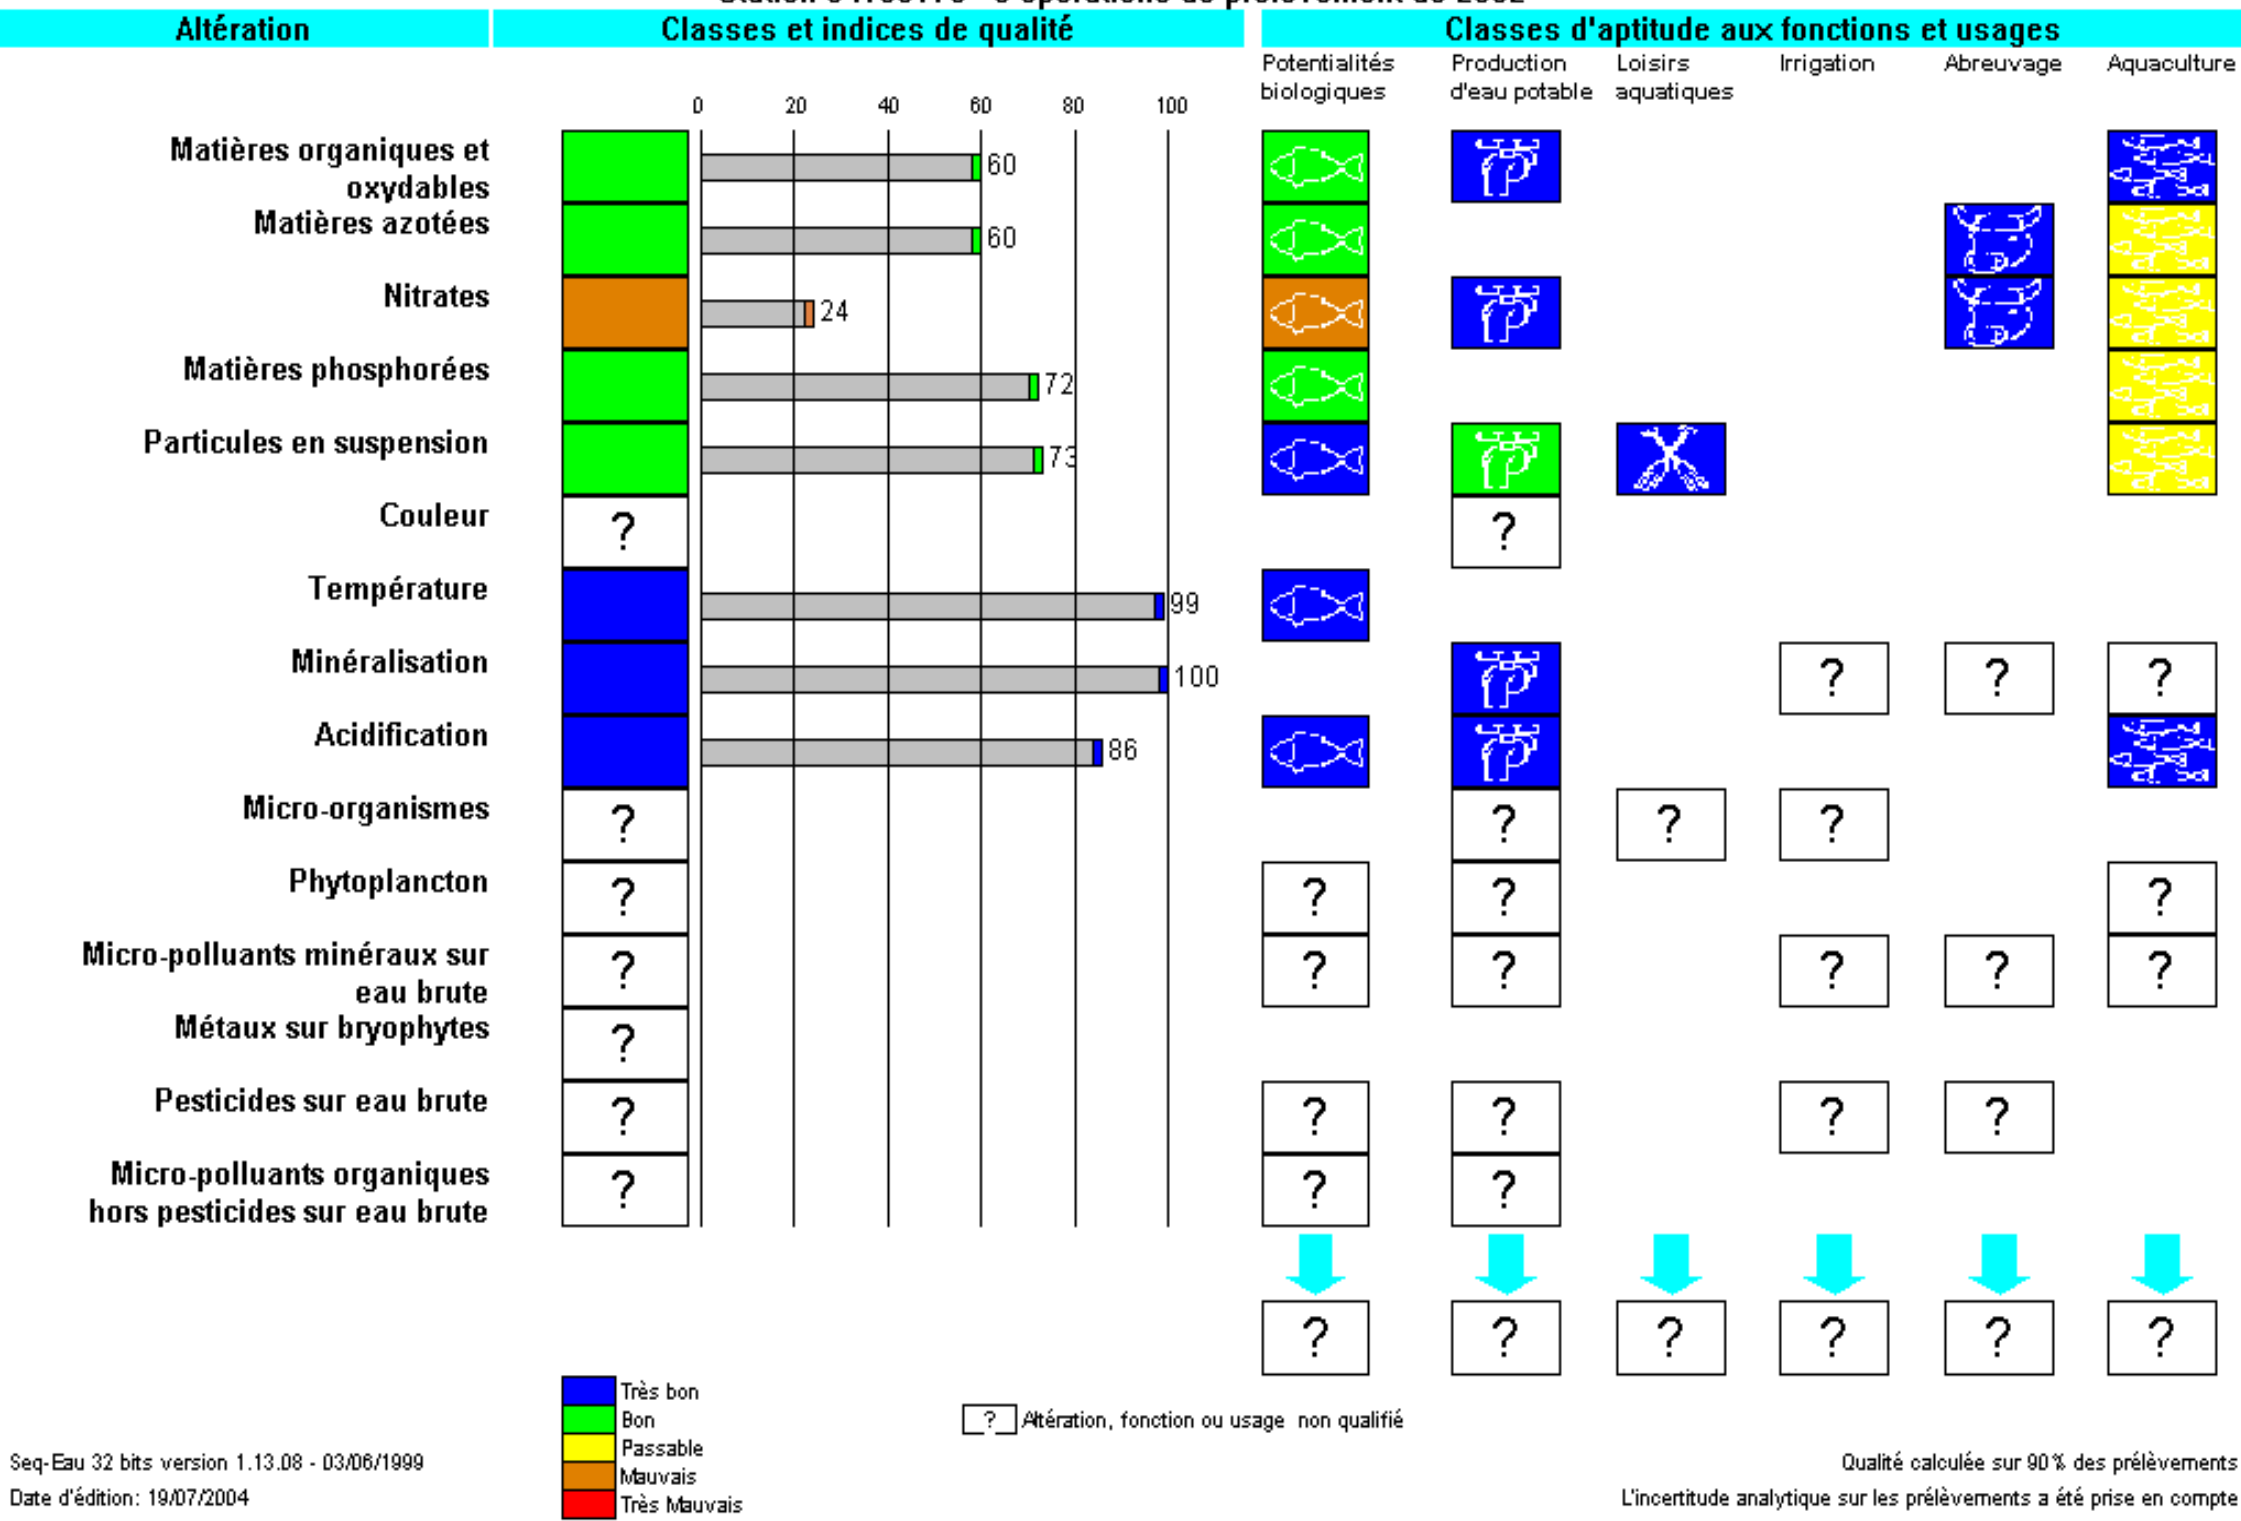


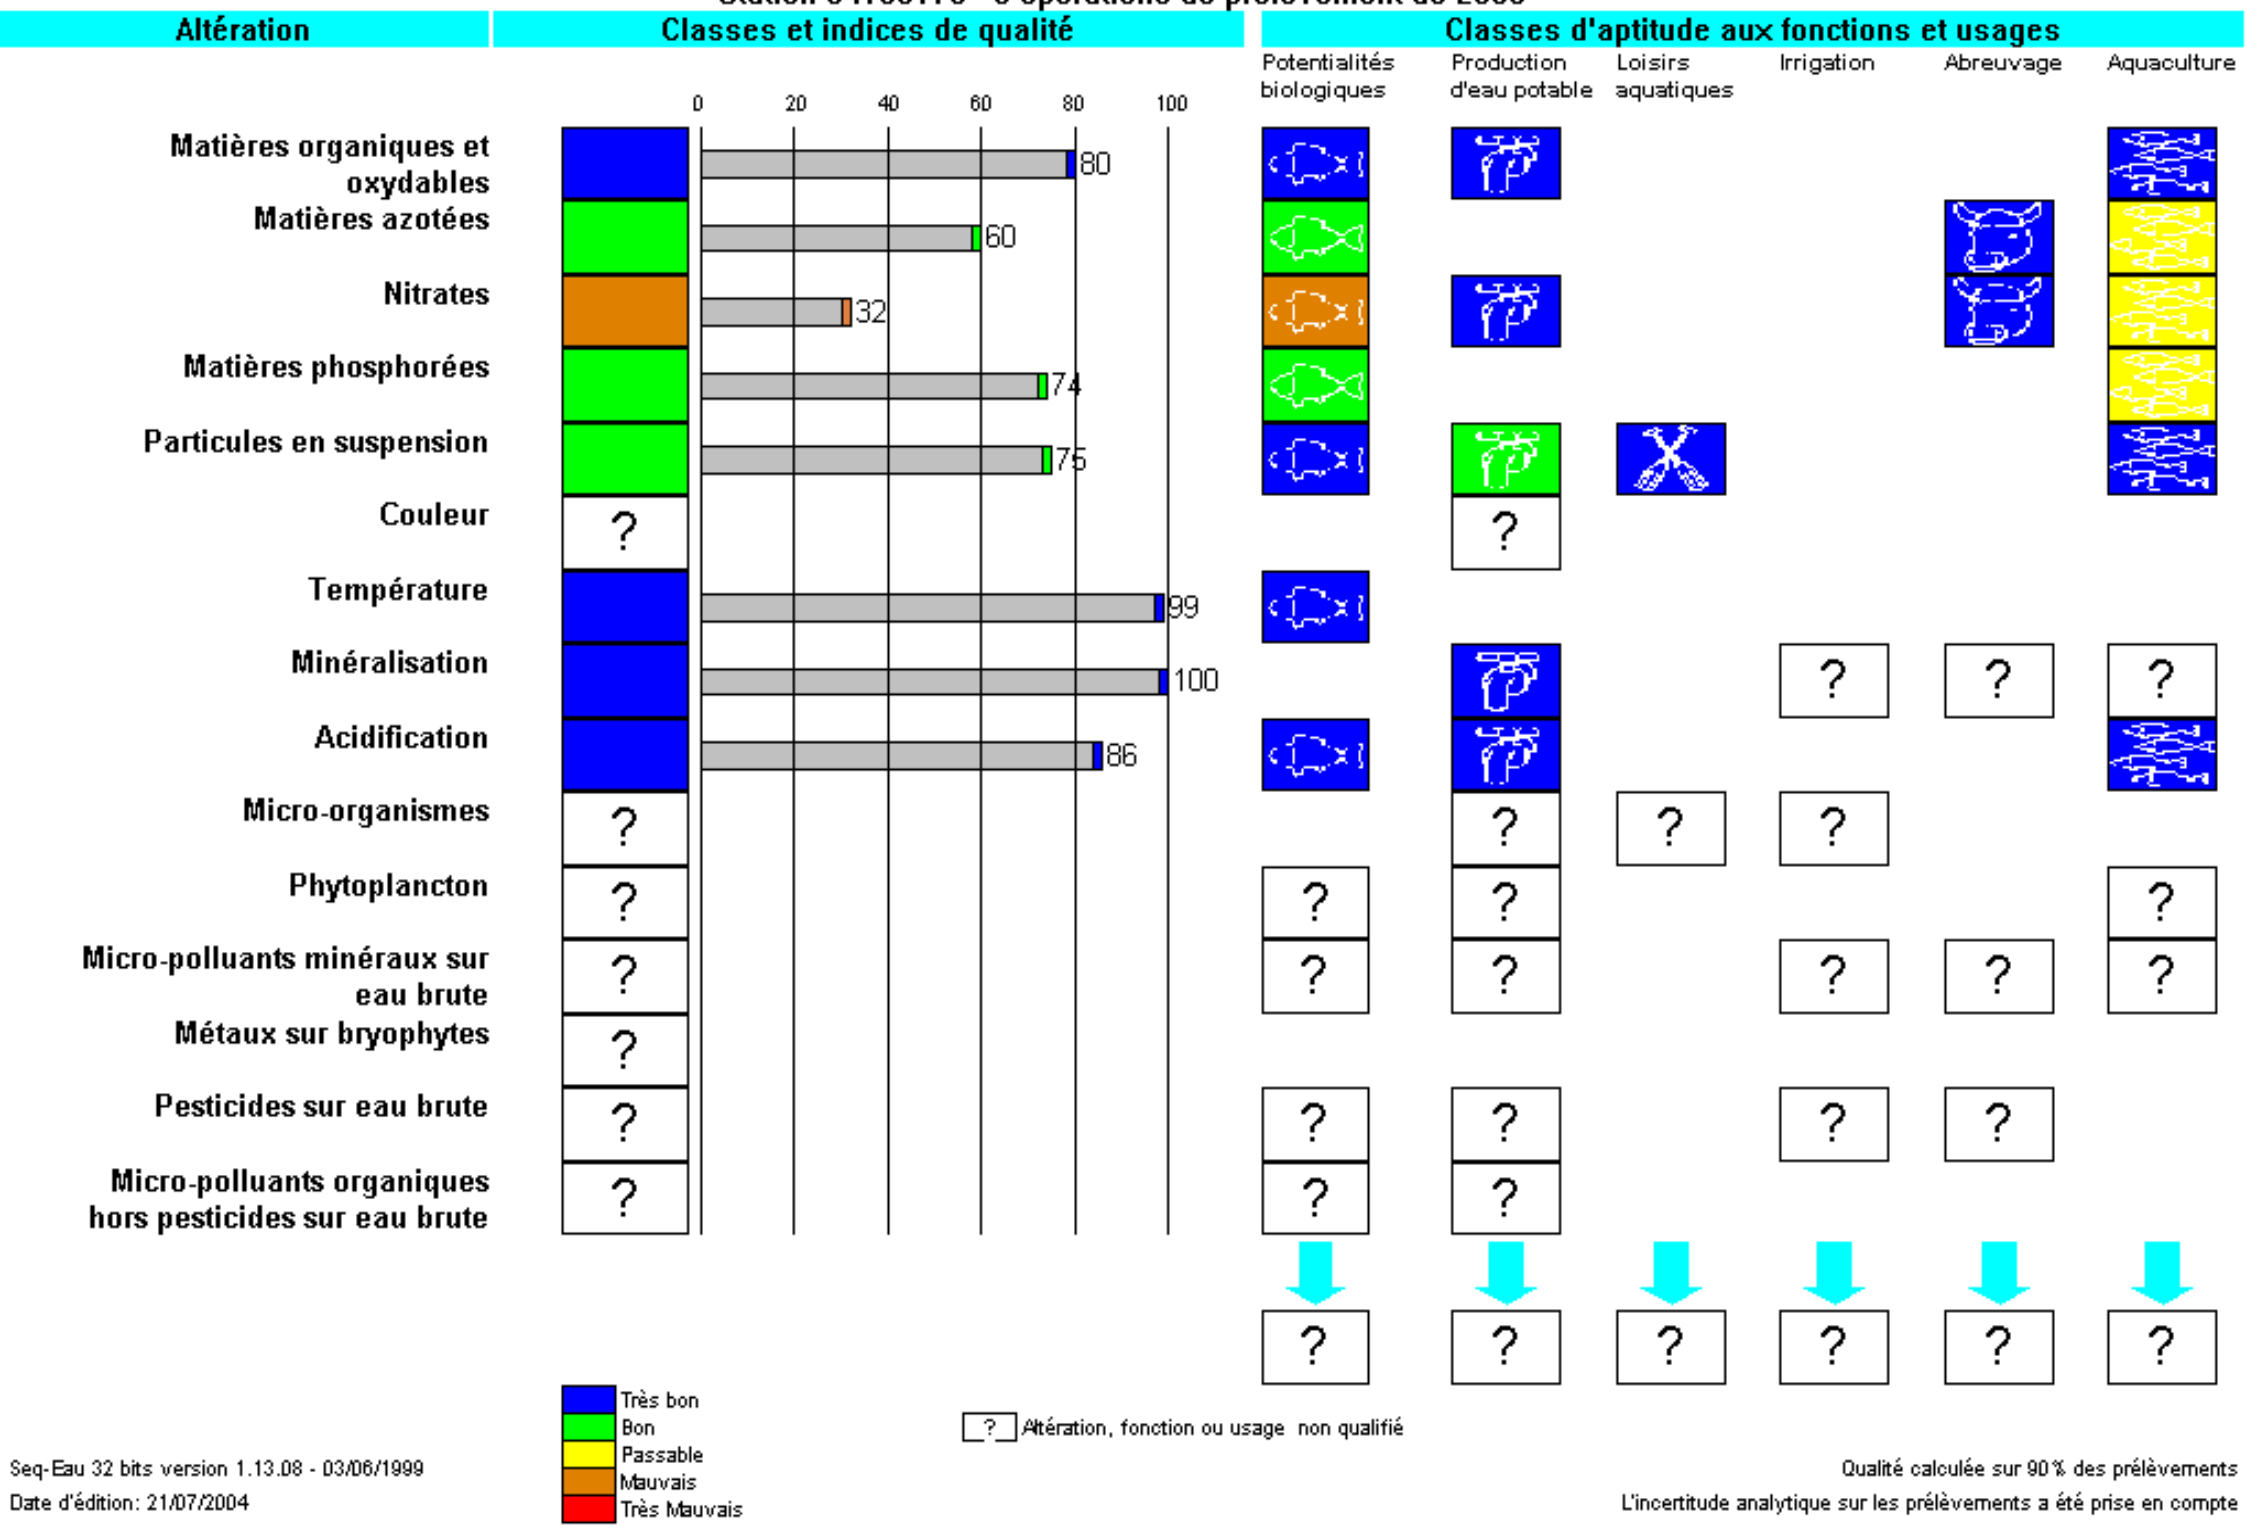


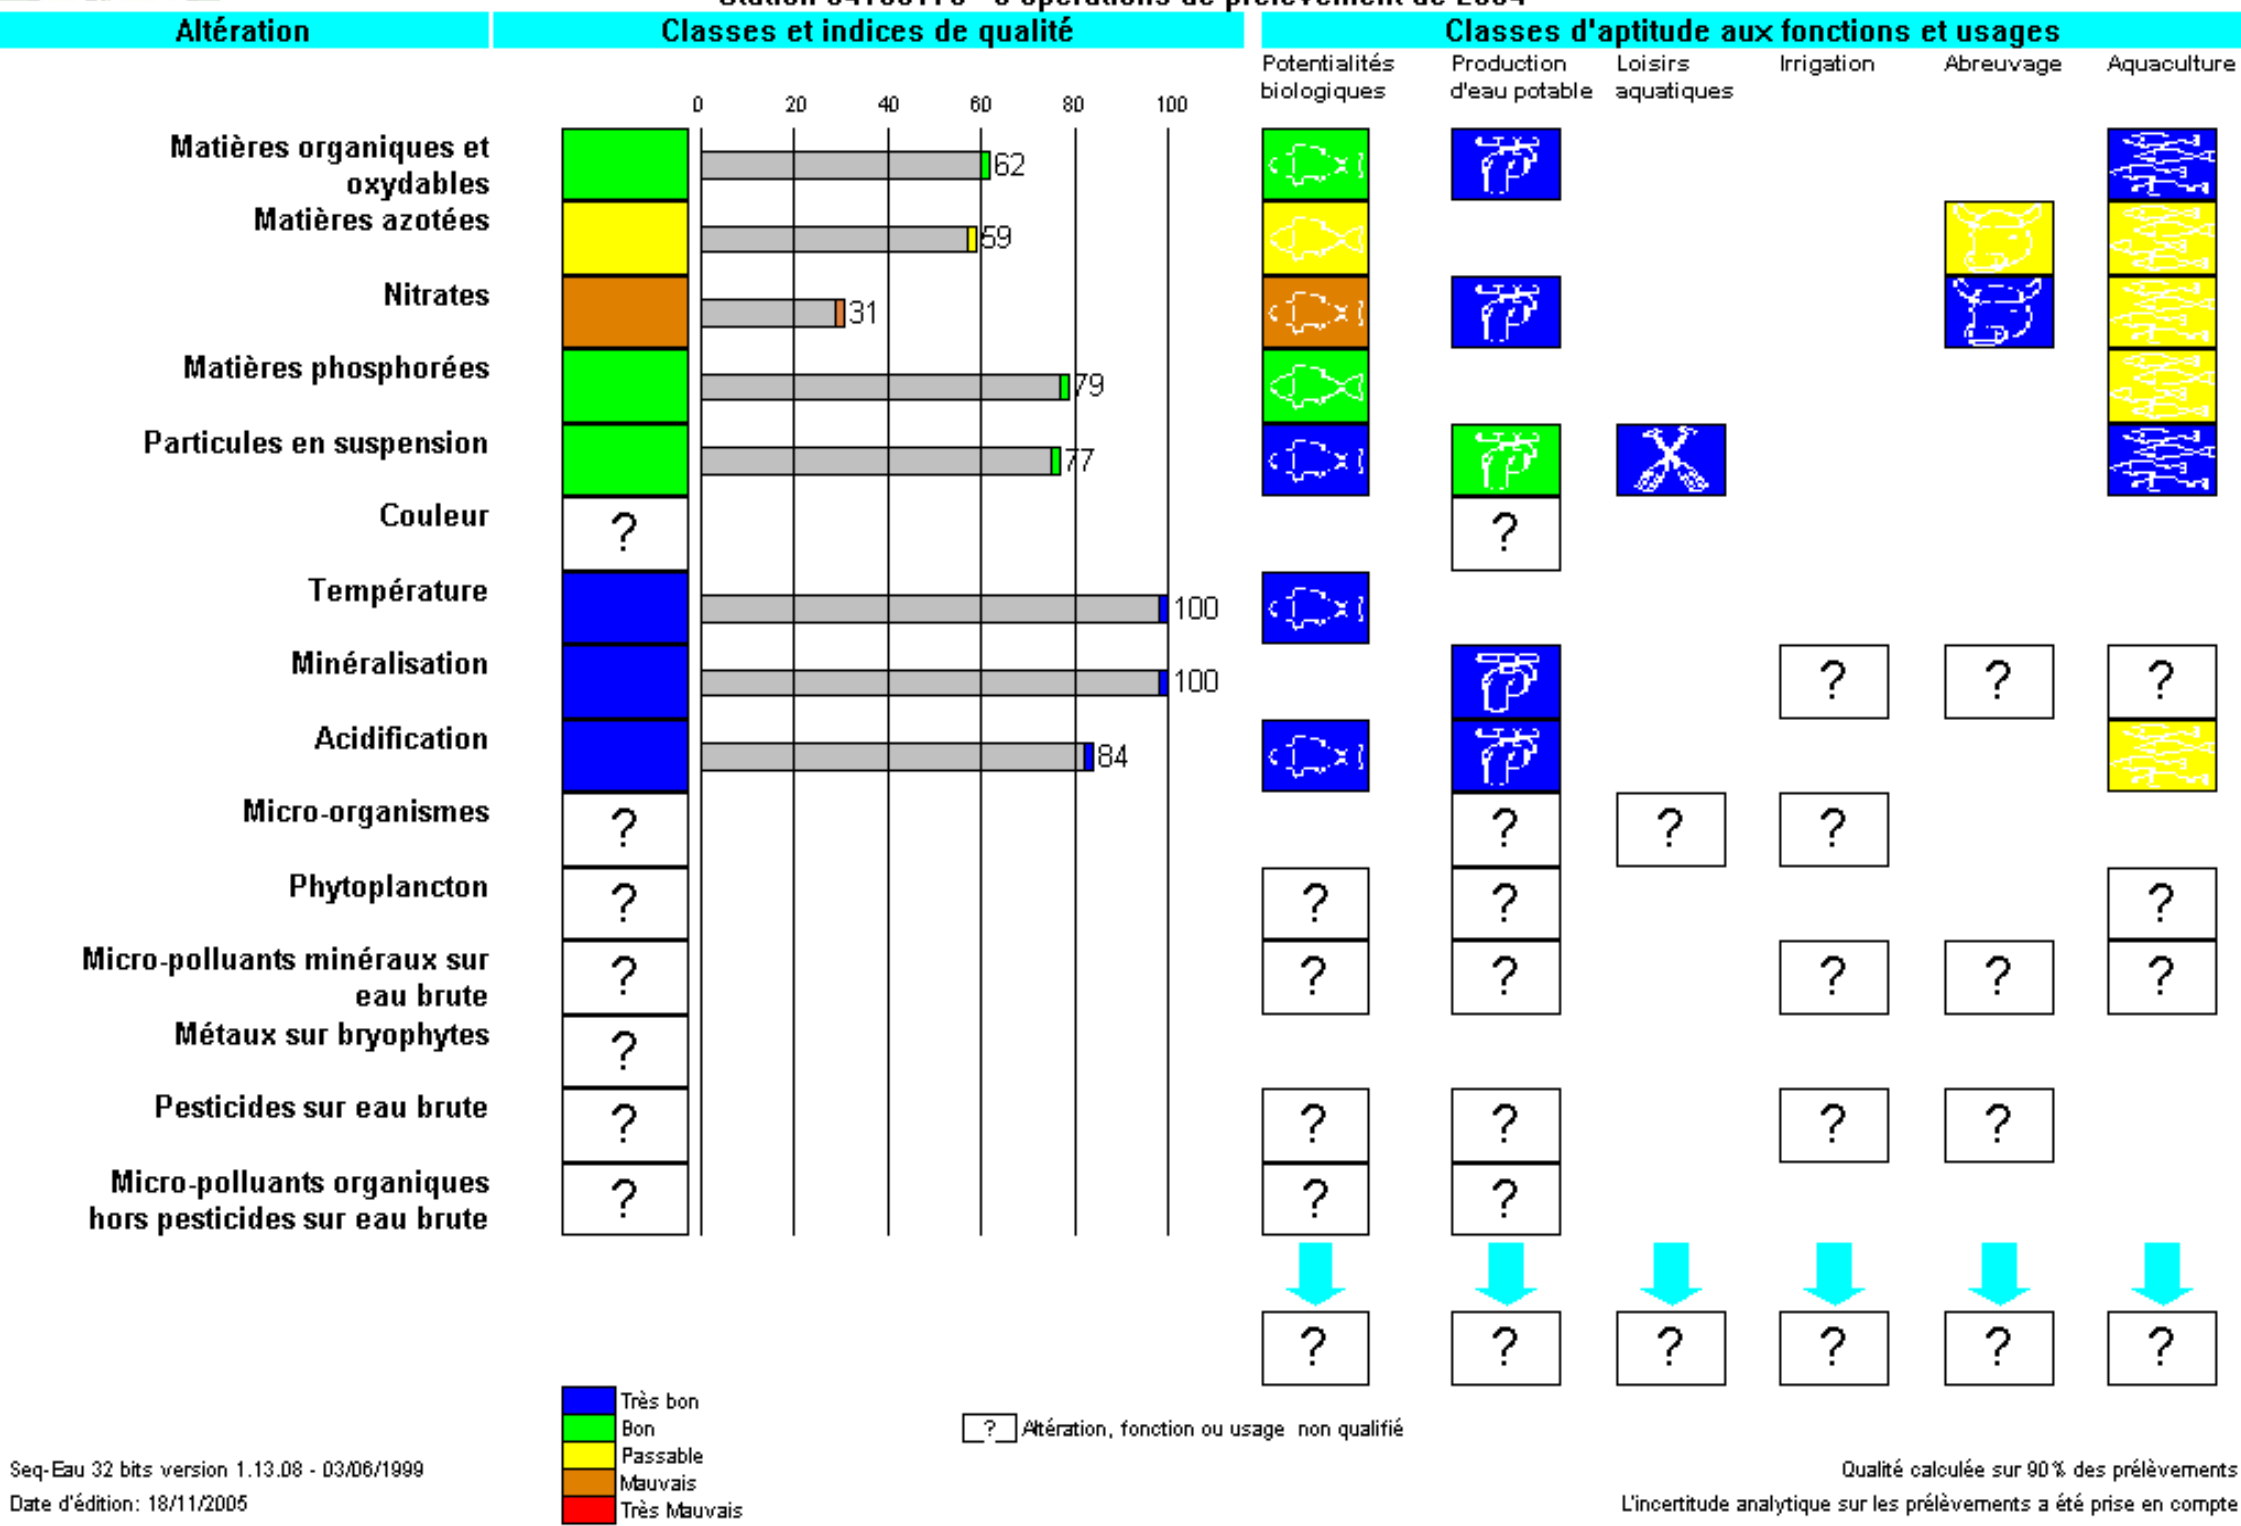

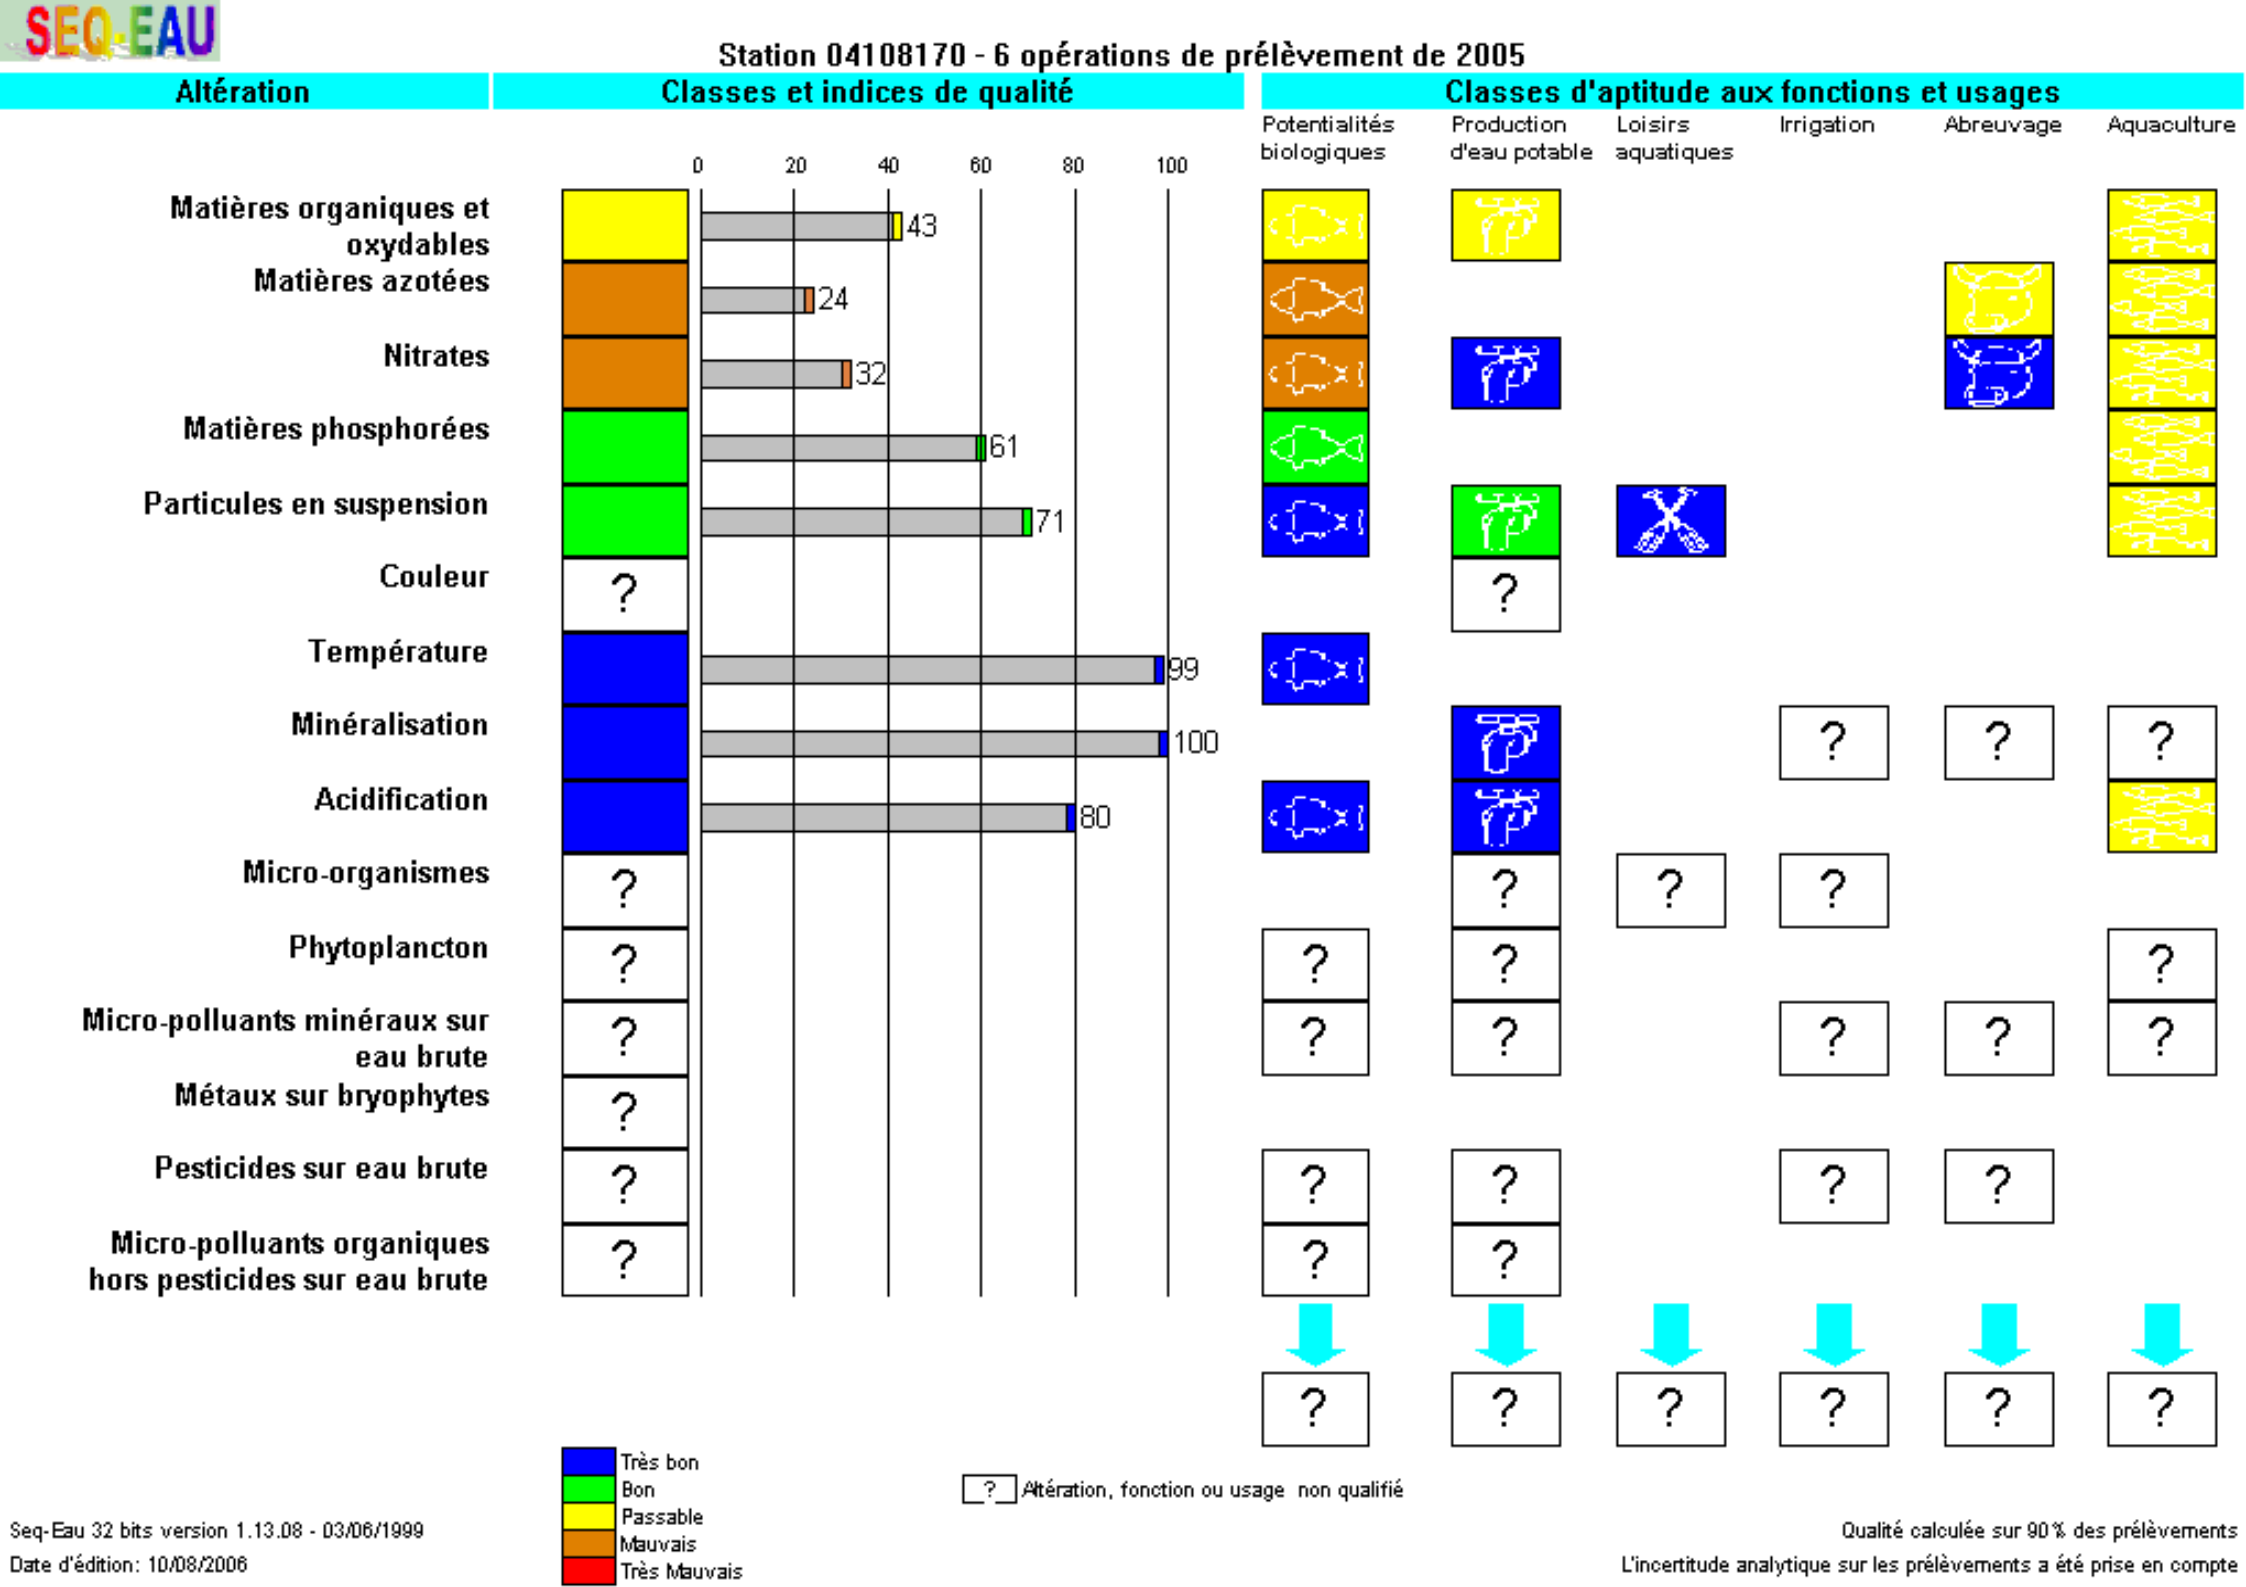

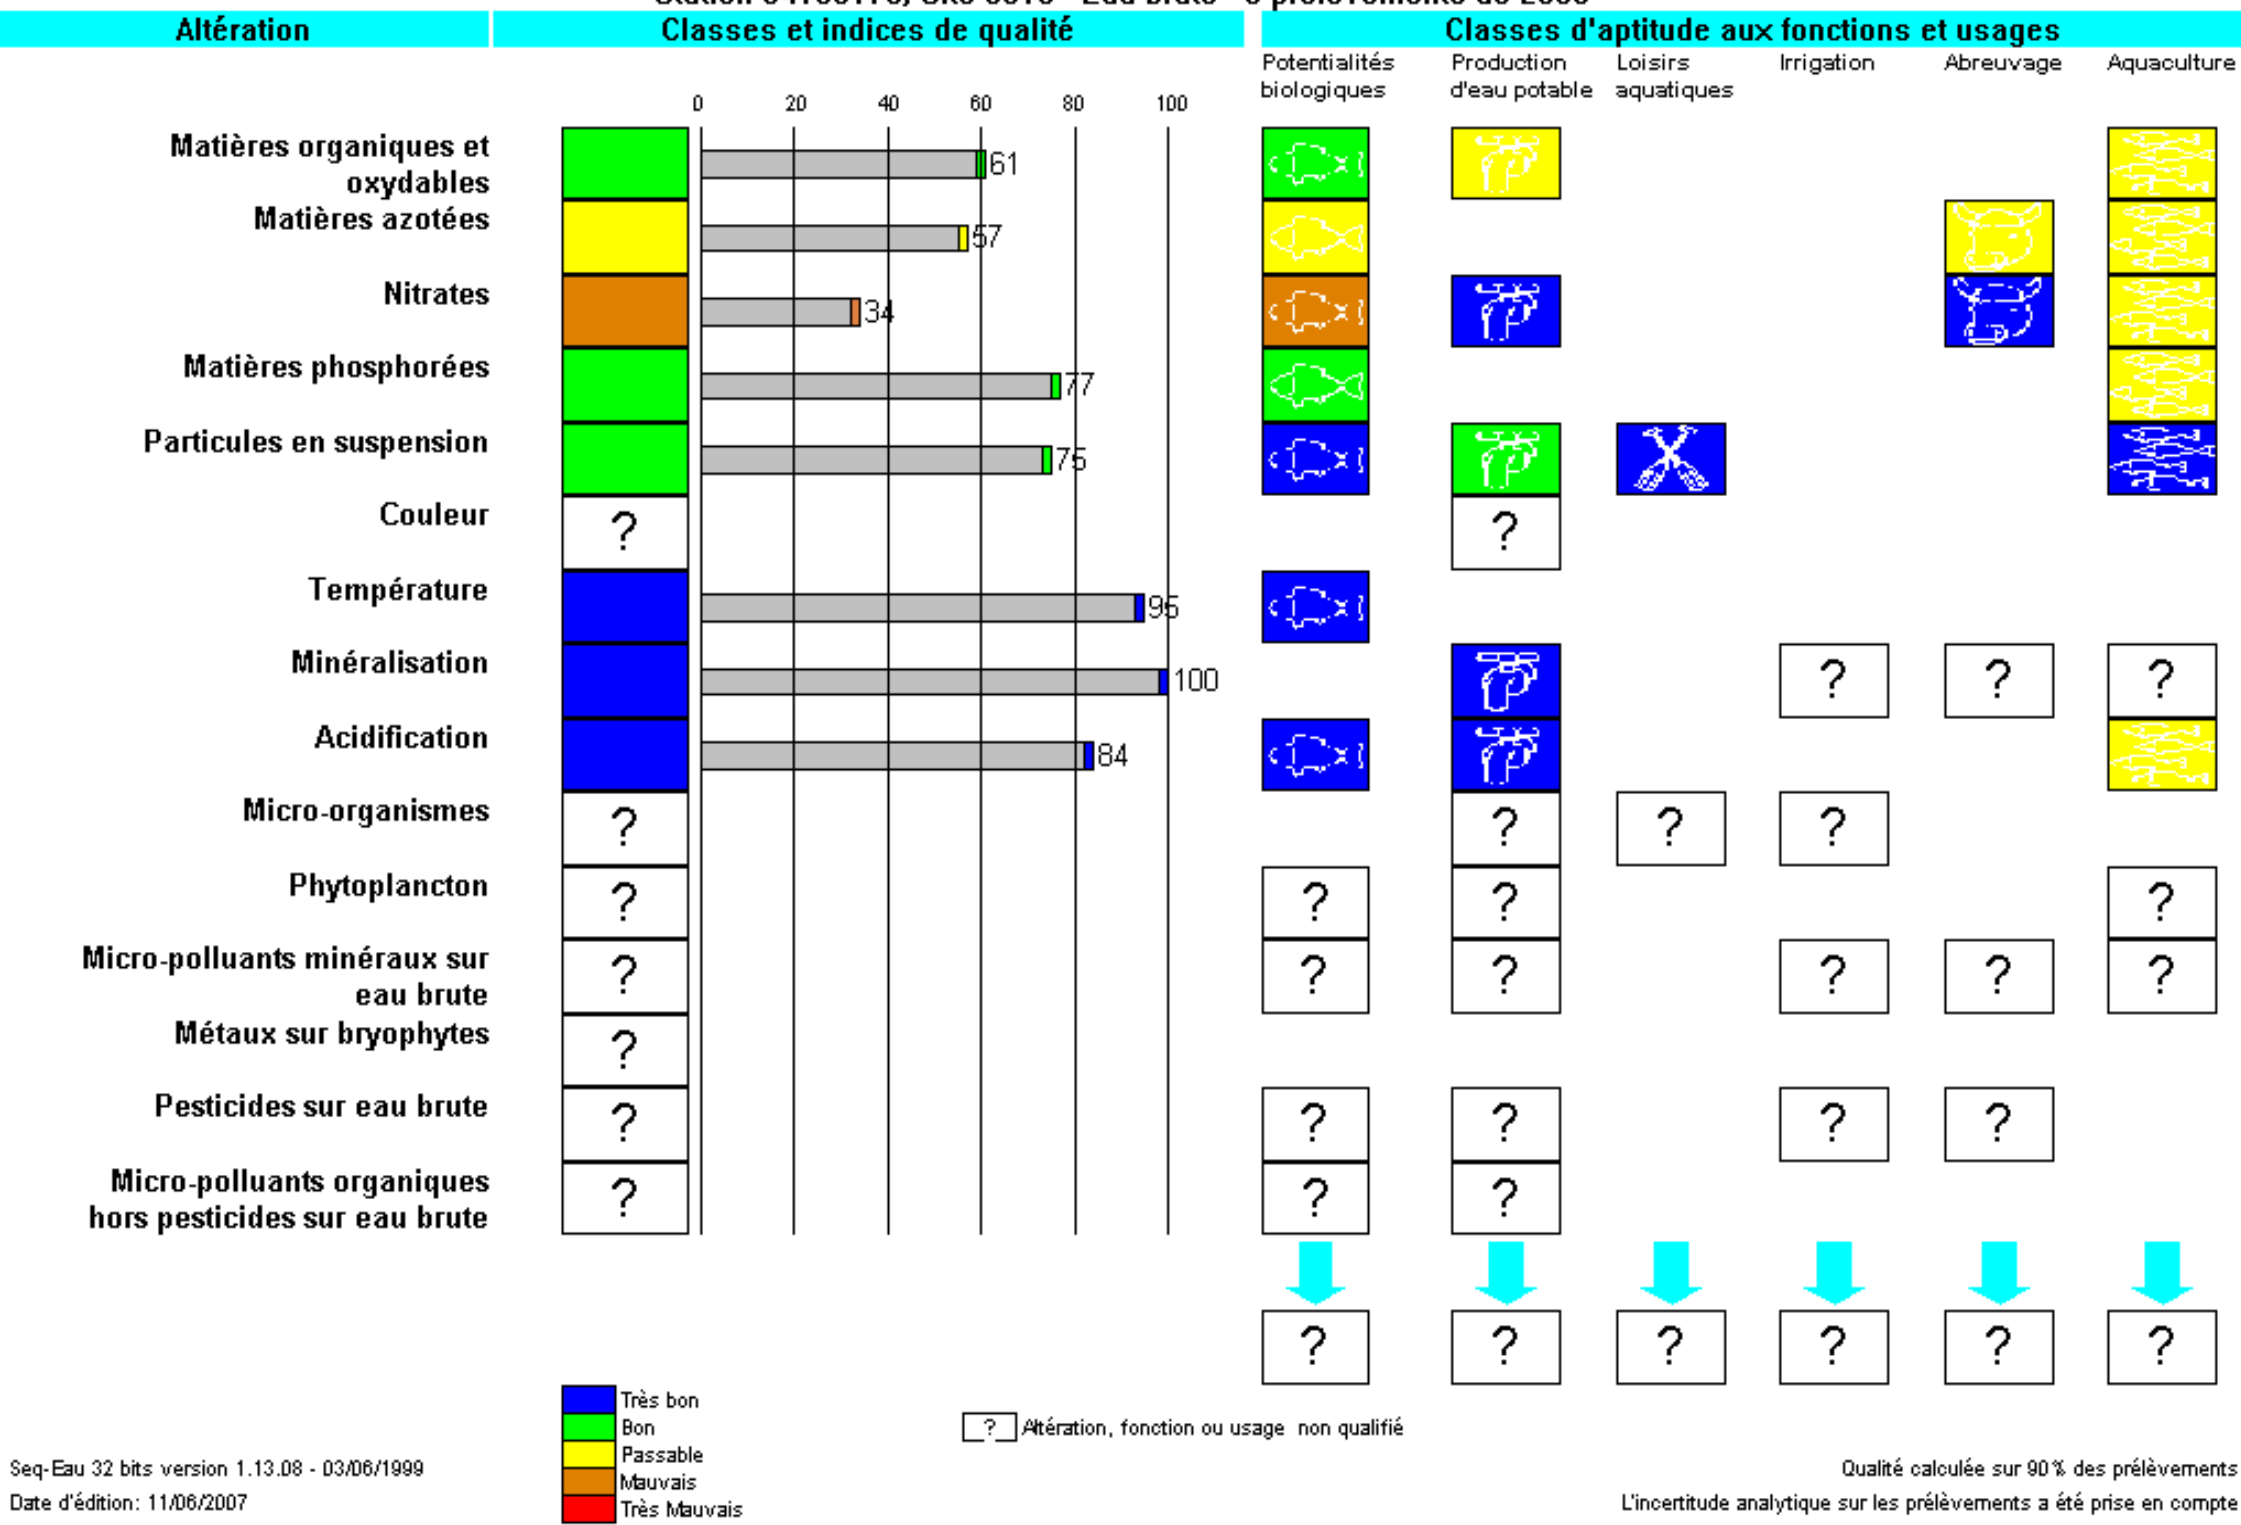

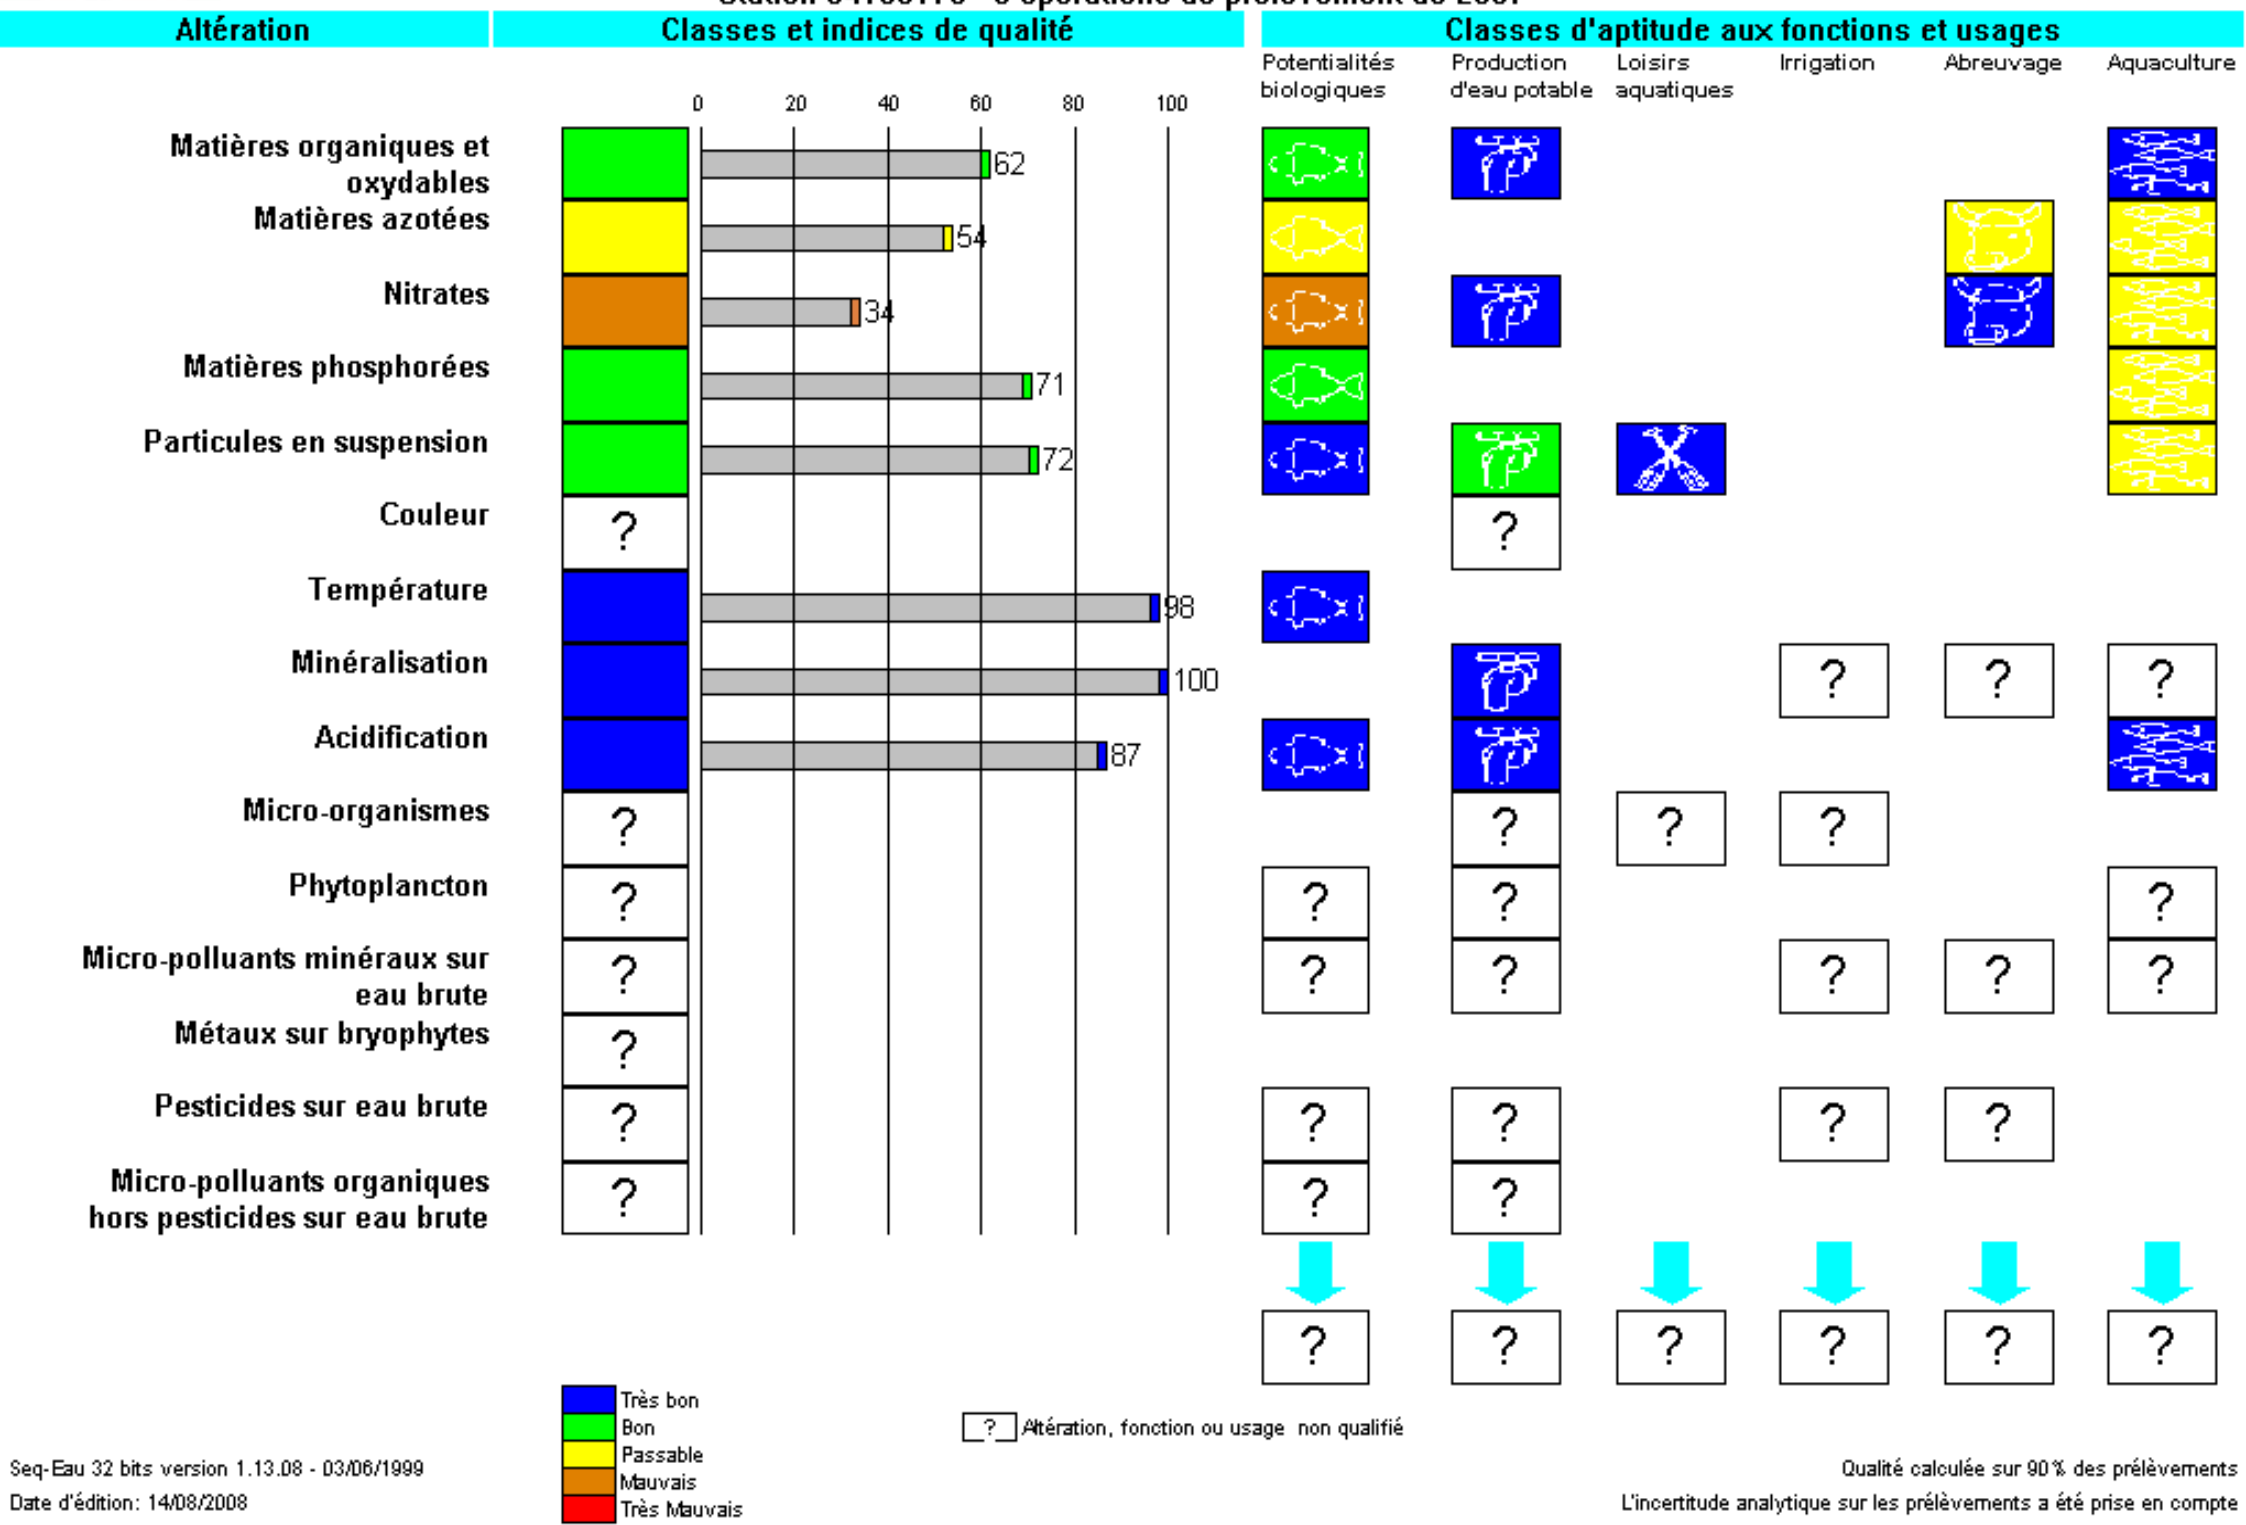

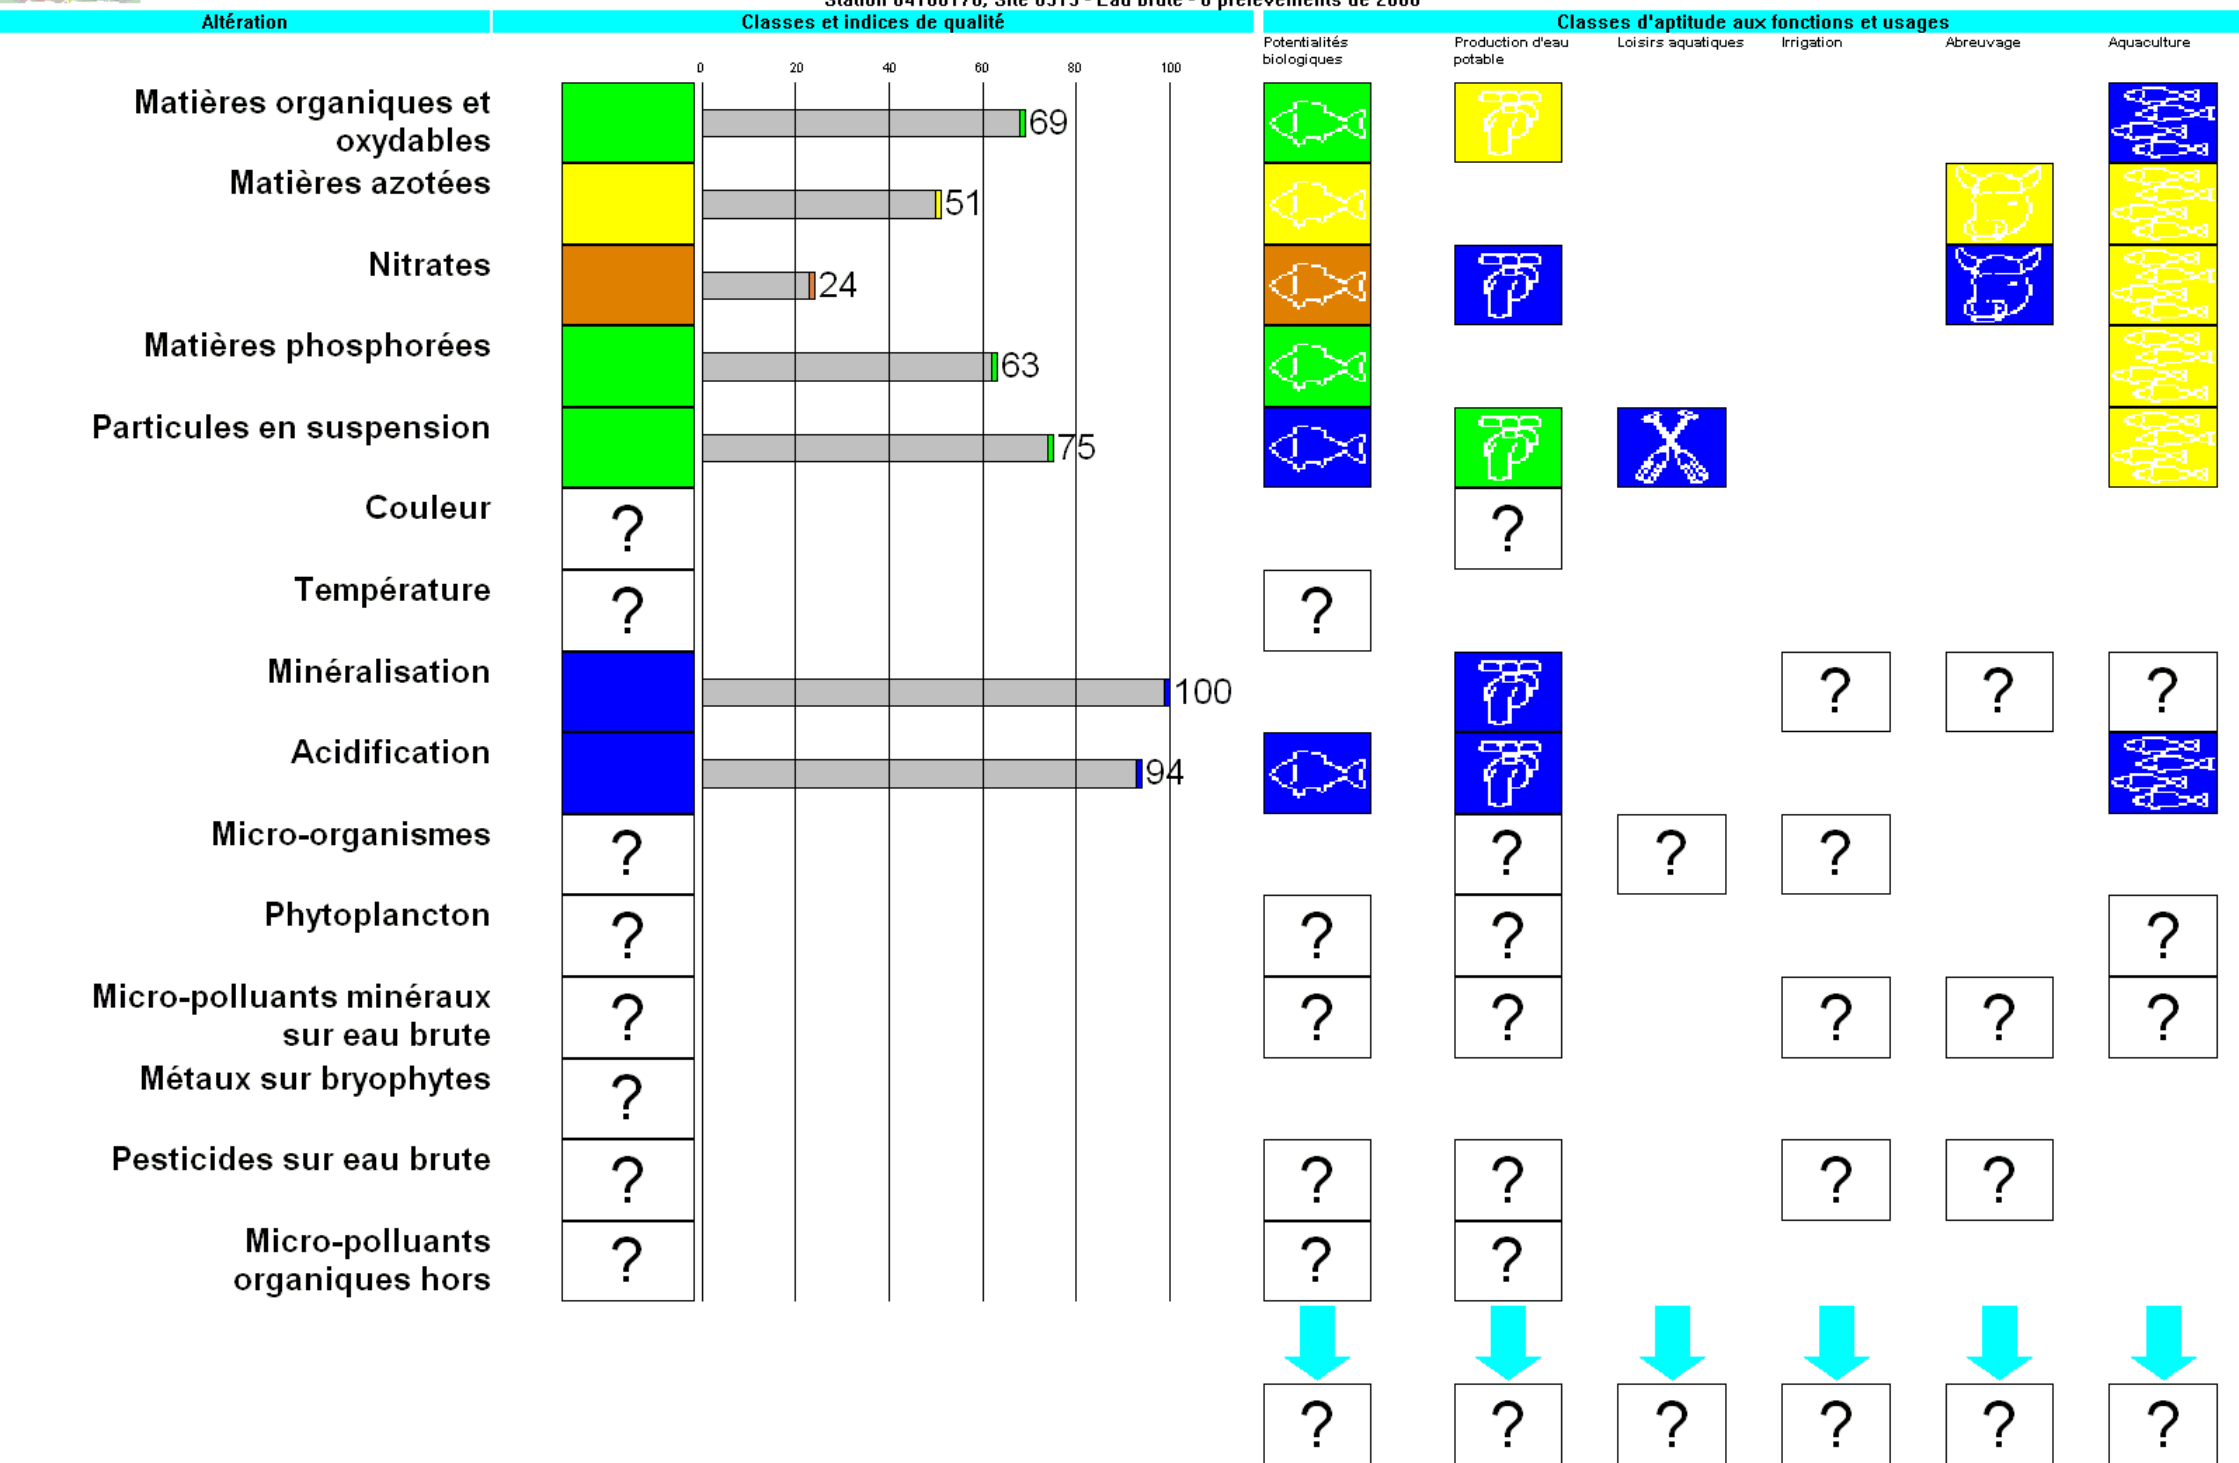

Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié