



Rivière :

BRAYE

Station :

04108400
SARGE-SUR-BRAYE

Commune :


SARGE-SUR-BRAYE (41235)

Localisation :

Pont D56

Objectif de qualité : 1B

Catégorie piscicole : 2

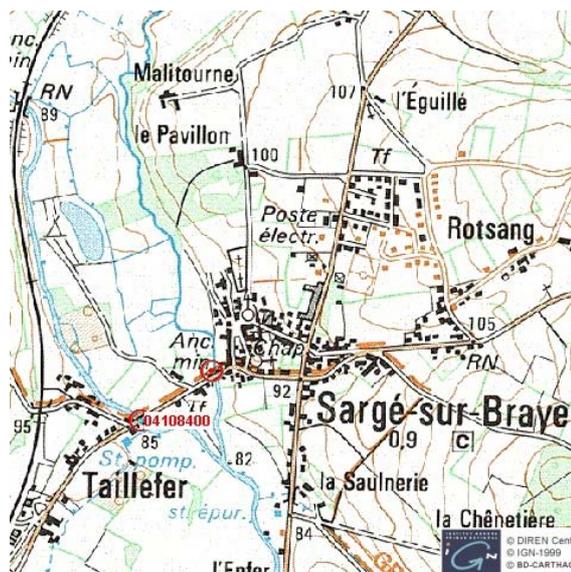

Coordonnées géographiques

	X (m)	Y (m)
Lambert II :	488 695	2 325 789
Lambert 93 :	539 234	6 760 141
Altitude (m) :	85	





Qualité des eaux

Station : SARGE-SUR-BRAYE

Code : 04108400

Cours d'eau : BRAYE

Date préél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
07/11/2008	10:30		10.3	7.8	592	9.3	83	< 5	< 1	10	4.0	< 1	0.09	0.08	15.5	0.12	0.08	< 2	< 2
08/09/2008	10:15		14.7	8.0	547	8.6	85	7	< 1	< 10	2.5	< 1	< .05	< .05	17.5	0.19	0.1	< 2	2
07/07/2008	10:35		15.3	8.0	582	8.7	87	10	1.2	< 10	2.2	< 1	< .05	< .05	17.9	0.24	0.13	< 2	< 2
02/06/2008	10:35		16.0	8.0	441	8.4	85	150	4.4	40	11.0	2.5	0.1	0.26	30.1	0.32	0.35	2	3
05/05/2008	10:25		14.5	7.8	487	9.3	91	9	1	14	6.3	< 1	< .05	0.08	18.2	0.2	0.1	7	5
04/02/2008	10:25		5.7	7.8	378	10.3	80	63	1.3	54	8.8	1.5	0.09	0.09	28.7	0.3	0.25	< 2	< 2



Qualité des eaux

Station : SARGE-SUR-BRAYE

Code : 04108400

Cours d'eau : BRAYE

Date prél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
07/11/2007	10:50		8.0	7.8	591	9.6	90	< 5	1	15		< 1	< .05	< .05	15.5	0.26	0.12	< 2	< 2
13/09/2007	11:00		13.6	7.9	576	9.4	91	5	< 1	25		< 1	< .05	< .05	16.4	0.28	0.12	< 2	2
11/07/2007	10:05		14.6	7.9	428	8.8	87	25	< 1	25		< 1	< .05	0.05	16.1	0.33	0.15	2	< 2
06/06/2007	10:25		17.0	7.6	393	7.1	74	130	1.5	37		1.4	0.1	0.13	17	0.42	0.32	2	< 2
07/05/2007	11:30		13.9	7.9	550	7.6	74	10	< 1	18		< 1	0.06	0.14	14.4	0.25	0.13	6	4
07/02/2007	09:15		6.5	8.1	243	9.7	79	< 5	< 1	20		< 1	< .05	< .05	22	0.2	0.09	2	3
09/11/2006	10:20		9.4	7.8	585	8.2	72	< 5	< 1	12		< 1	< .05	< .05	16.9	0.29	0.11	< 2	< 2
07/09/2006	10:20		18.5	8.0	567	6.2	67	< 5	< 1	< 10		< 1	< .05	0.05	15.8	0.46	0.22	2	2
06/07/2006	10:55		19.1	8.1	522	7.1	77	14	2.4	15		< 1	0.06	0.06	12.7	0.52	0.19	6	7
09/06/2006	10:00		16.3	8.0	394	5.6	57	10	< 1	12		< 1	< .05	0.07	14.8	0.32	0.13	4	3
12/05/2006	10:15		14.5	8.1	515	6.4	63	5	< 1	13		< 1	0.06	0.07	14.6	0.22	0.09	9	6
06/02/2006	10:45		5.2	7.9	652	11.8	93	< 5	< 1	17		< 1	0.13	0.12	22	0.38	0.15	2	< 2
16/11/2005	09:45		10.0	7.8	571	8.7	77	< 5	< 1	< 10		< 1	< .05	< .05	16	0.1	0.13	< 2	< 2
22/09/2005	10:45		12.8	8.1	575	9.1	86	< 5	< 1	< 10		< 1	< .05	< .05	17.1	0.13	0.15	< 2	< 2
18/07/2005	10:30		19.0	7.9	556	10.1	93	8	1.4	< 10		< 1	< .05	0.05	13.2	0.11	0.13	5	2
16/06/2005	10:10		16.0	7.8	531	7.2	73	9	< 1	< 10		< 1	< .05	0.05	15	0.09	0.13	6	5
12/05/2005	10:00		11.3	7.9	538	6.6	61	12	1	11		< 1	< .05	0.05	16.7	0.07	0.1	6	3
01/02/2005	11:40		6.4	7.7	600	6.5	53	< 5	< 1	13		< 1	< .05	0.12	32.2	0.05	0.07	7	1
08/11/2004	10:40		9.7	7.9	596	9.1	81	< 5	< 1	17		< 1	< .05	< .05	17	0.14	0.15	1	2
13/09/2004	10:15		15.7	7.6	576	7.0	71	8	< 1	< 10		< 1	< .05	0.05	16.3	0.11	0.12	1	1
20/07/2004	14:10		18.2	8.2	565	8.8	93	< 5	1.1	< 10		< 1	0.05	0.05	15.3	0.1	0.1	3	2
17/06/2004	10:00		16.5	7.8	559	8.2	84	10	< 1	16		< 1	< .05	0.07	14.9	0.09	0.09	3	1.9
12/05/2004	10:20		12.3	8.2	526	10.4	97	10	2	23		< 1	0.07	0.14	17	0.07	0.1	8	8.2
11/02/2004	11:40		5.2	8.0	585	9.9	79	6	1	< 10		< 1	< .05	0.05	25.8	0.17	0.07	2	< 2
13/11/2003	12:55		9.5	8.0	595	11.0	97	< 5	< 1	21		< 1	< .05	< .05	15.6	0.19	0.09	< 2	< 2
15/09/2003	13:00		14.6	8.1	570	8.7	86	7	< 1	< 10		< 1	< .05	< .05	17.9	0.34	0.16	2	2.1
01/07/2003	12:15		16.8	8.0	560	8.3	85	21	< 1	< 10		< 1	0.06	0.08	17.5	0.42	0.18	2	3
10/06/2003	11:50		17.9	7.9	560	8.3	87	19	1	12		< 1	0.08	0.18	21.9	0.42	0.18	10	4
12/05/2003	12:20		13.8	7.9	555	9.0	87	5	1	< 10		< 1	0.06	0.15	19.2	0.17	0.1	9	6.3




Qualité des eaux

Station : SARGE-SUR-BRAYE

Code : 04108400


Cours d'eau : BRAYE

Date préél.	Heure	Débit m3/s	T°eau °C	pH	Cond.25° µS/cm	O2 dis. mg/l	Sat. O2 %	MES mg/l	DBO5 mg/l	DCO mg/l	COD mg/l	N Kj mg/l	NH4+ mg/l	NO2- mg/l	NO3- mg/l	PO4--- mg/l	P Total mg/l	Chloro. a µg/l	Phéopig. µg/l
24/02/2003	14:05		7.3	8.1	550	11.1	92	6	< 1	12		< 1	< .05	0.09	24	0.15	0.08	6	1
13/11/2002	09:50		11.2	7.5	480	10.3	94	80	< 1	37		1.5	0.18	0.12	32.3	0.25	0.28	5	6
21/09/2002	12:35		14.2	7.9	595	10.1	99	< 5	< 1	< 30		< 1	< .05	< .05	18.4	0.35	0.12	< 2	< 2
10/07/2002	12:50		15.8	7.9	575	9.4	95	15	2	< 30		< 1	< .05	< .05	19	0.23	0.1	10	3
03/06/2002	12:25		18.3	8.0	570	9.9	105	11	2	< 30		< 1	0.11	0.14	19.3	0.33	0.13	< 2	3
01/05/2002	10:00																		
29/04/2002	12:20		11.5	8.1	570	10.0	92	< 5	2	< 30		< 1	< .05	0.14	19.9	< .05	< .05	20	5
25/02/2002	12:25		8.4	7.8	470	9.9	85	18	2	30		1	0.05	0.12	26.5	0.18	0.11	3	3
19/11/2001	09:45		6.7	7.8	610	9.9	81	< 5	2	< 30		< 1	< .05	0.18	22.6	0.23	0.1	< 2	< 2
10/09/2001	12:25		12.8	7.7	590	10.9	103	6	< 1	< 30		< 1	< .05	< .05	21.7	0.28	0.13	5	< 2
04/07/2001	12:20		19.2	7.8	595	9.1	99	10	< 1	< 30		< 1	< .05	0.08	20.8	0.23	0.1	5	3
07/06/2001	12:35		14.9	7.9	600	10.1	100	5	< 1	< 30		< 1	0.07	0.22	23.4	0.12	0.08	2.6	4.2
09/05/2001	12:20		13.0	7.8	280	10.8	103	260	9	72		2.8	0.49	0.19	20.1	0.38	0.67	22.8	15.8
05/02/2001	10:20		8.3	7.8	315	9.8	84	130	3	31		1.5	0.13	0.15	17.9	0.33	0.41	3	< 2
09/11/2000	12:15		10.2	7.4		8.8	79	14	< 1	53		1.1	0.16		60.9	0.22	0.2	2.6	5.1
11/09/2000	13:20		17.8	7.9		8.0	84	12	1	< 30		< 1	< .05		19.9	0.23	0.08	2.4	2.4
25/07/2000	12:55		17.3	7.9		8.6	89	12	1	< 30		< 1	< .05		18.8	0.26	0.11	6.9	1.8
14/06/2000	12:25		16.6	7.9		8.4	86	19	< 1	< 30		< 1	< .05		19.6	0.21	0.14	3.9	4
03/05/2000	14:00		13.5	8.1		10.0	96	12	1	< 30		< 1	0.08		19.1	0.18	0.1	10.4	< .2
01/02/2000	11:55		8.9	8.1		10.0	87	12	< 1	< 30		< 1	< .05		22.5	0.24	0.09	2	3.5

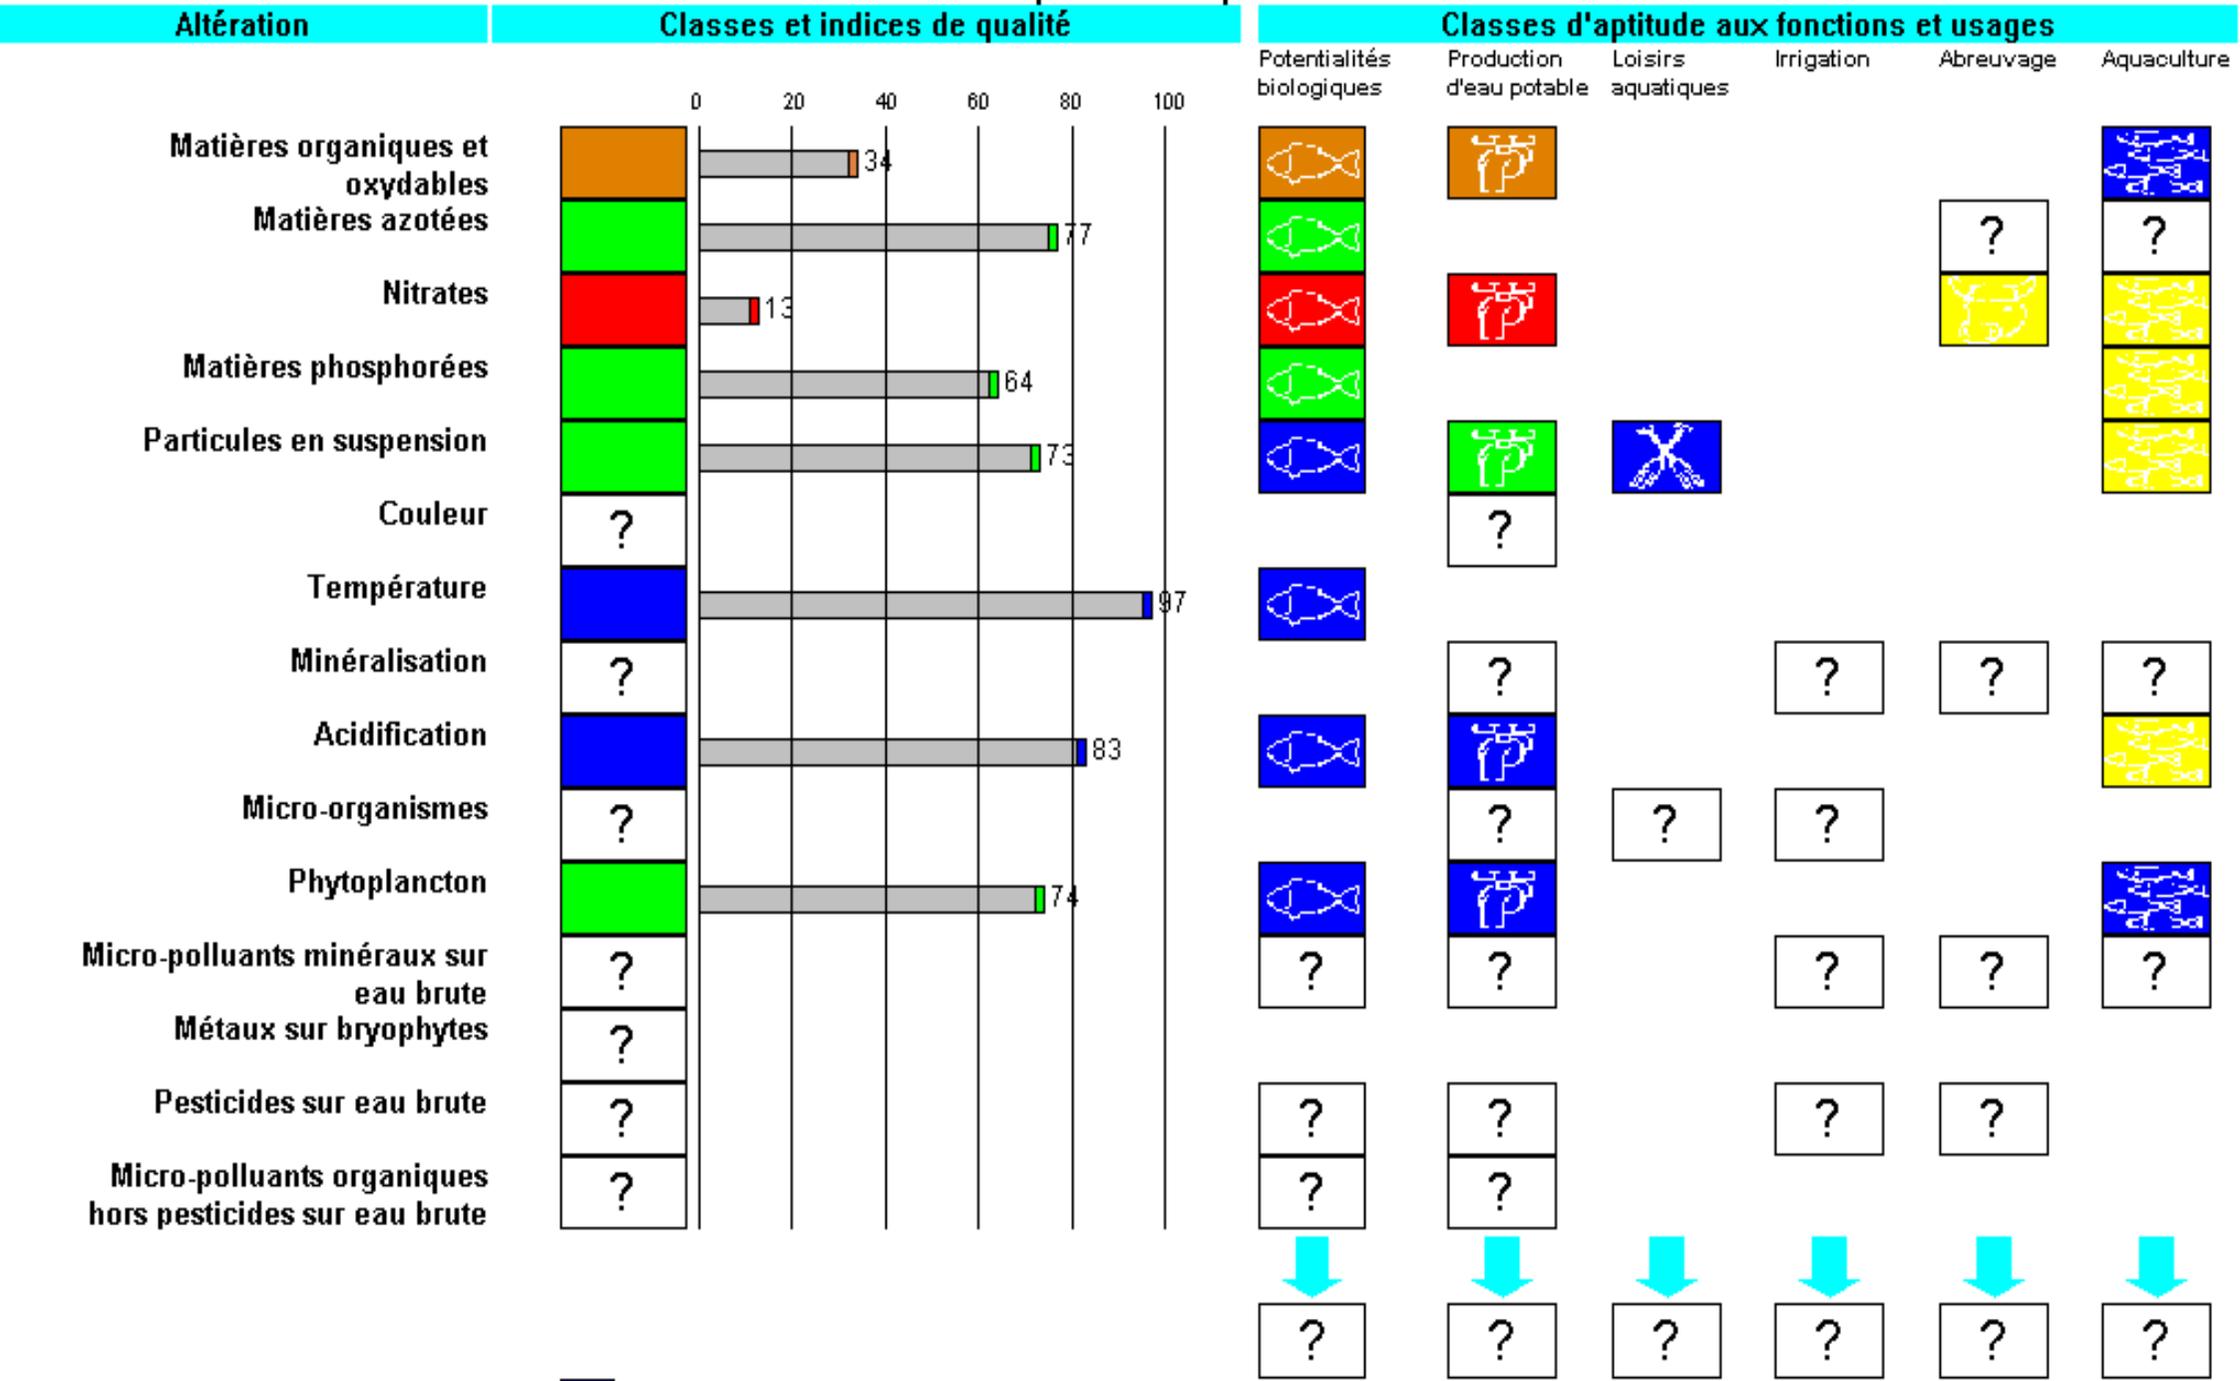


Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié

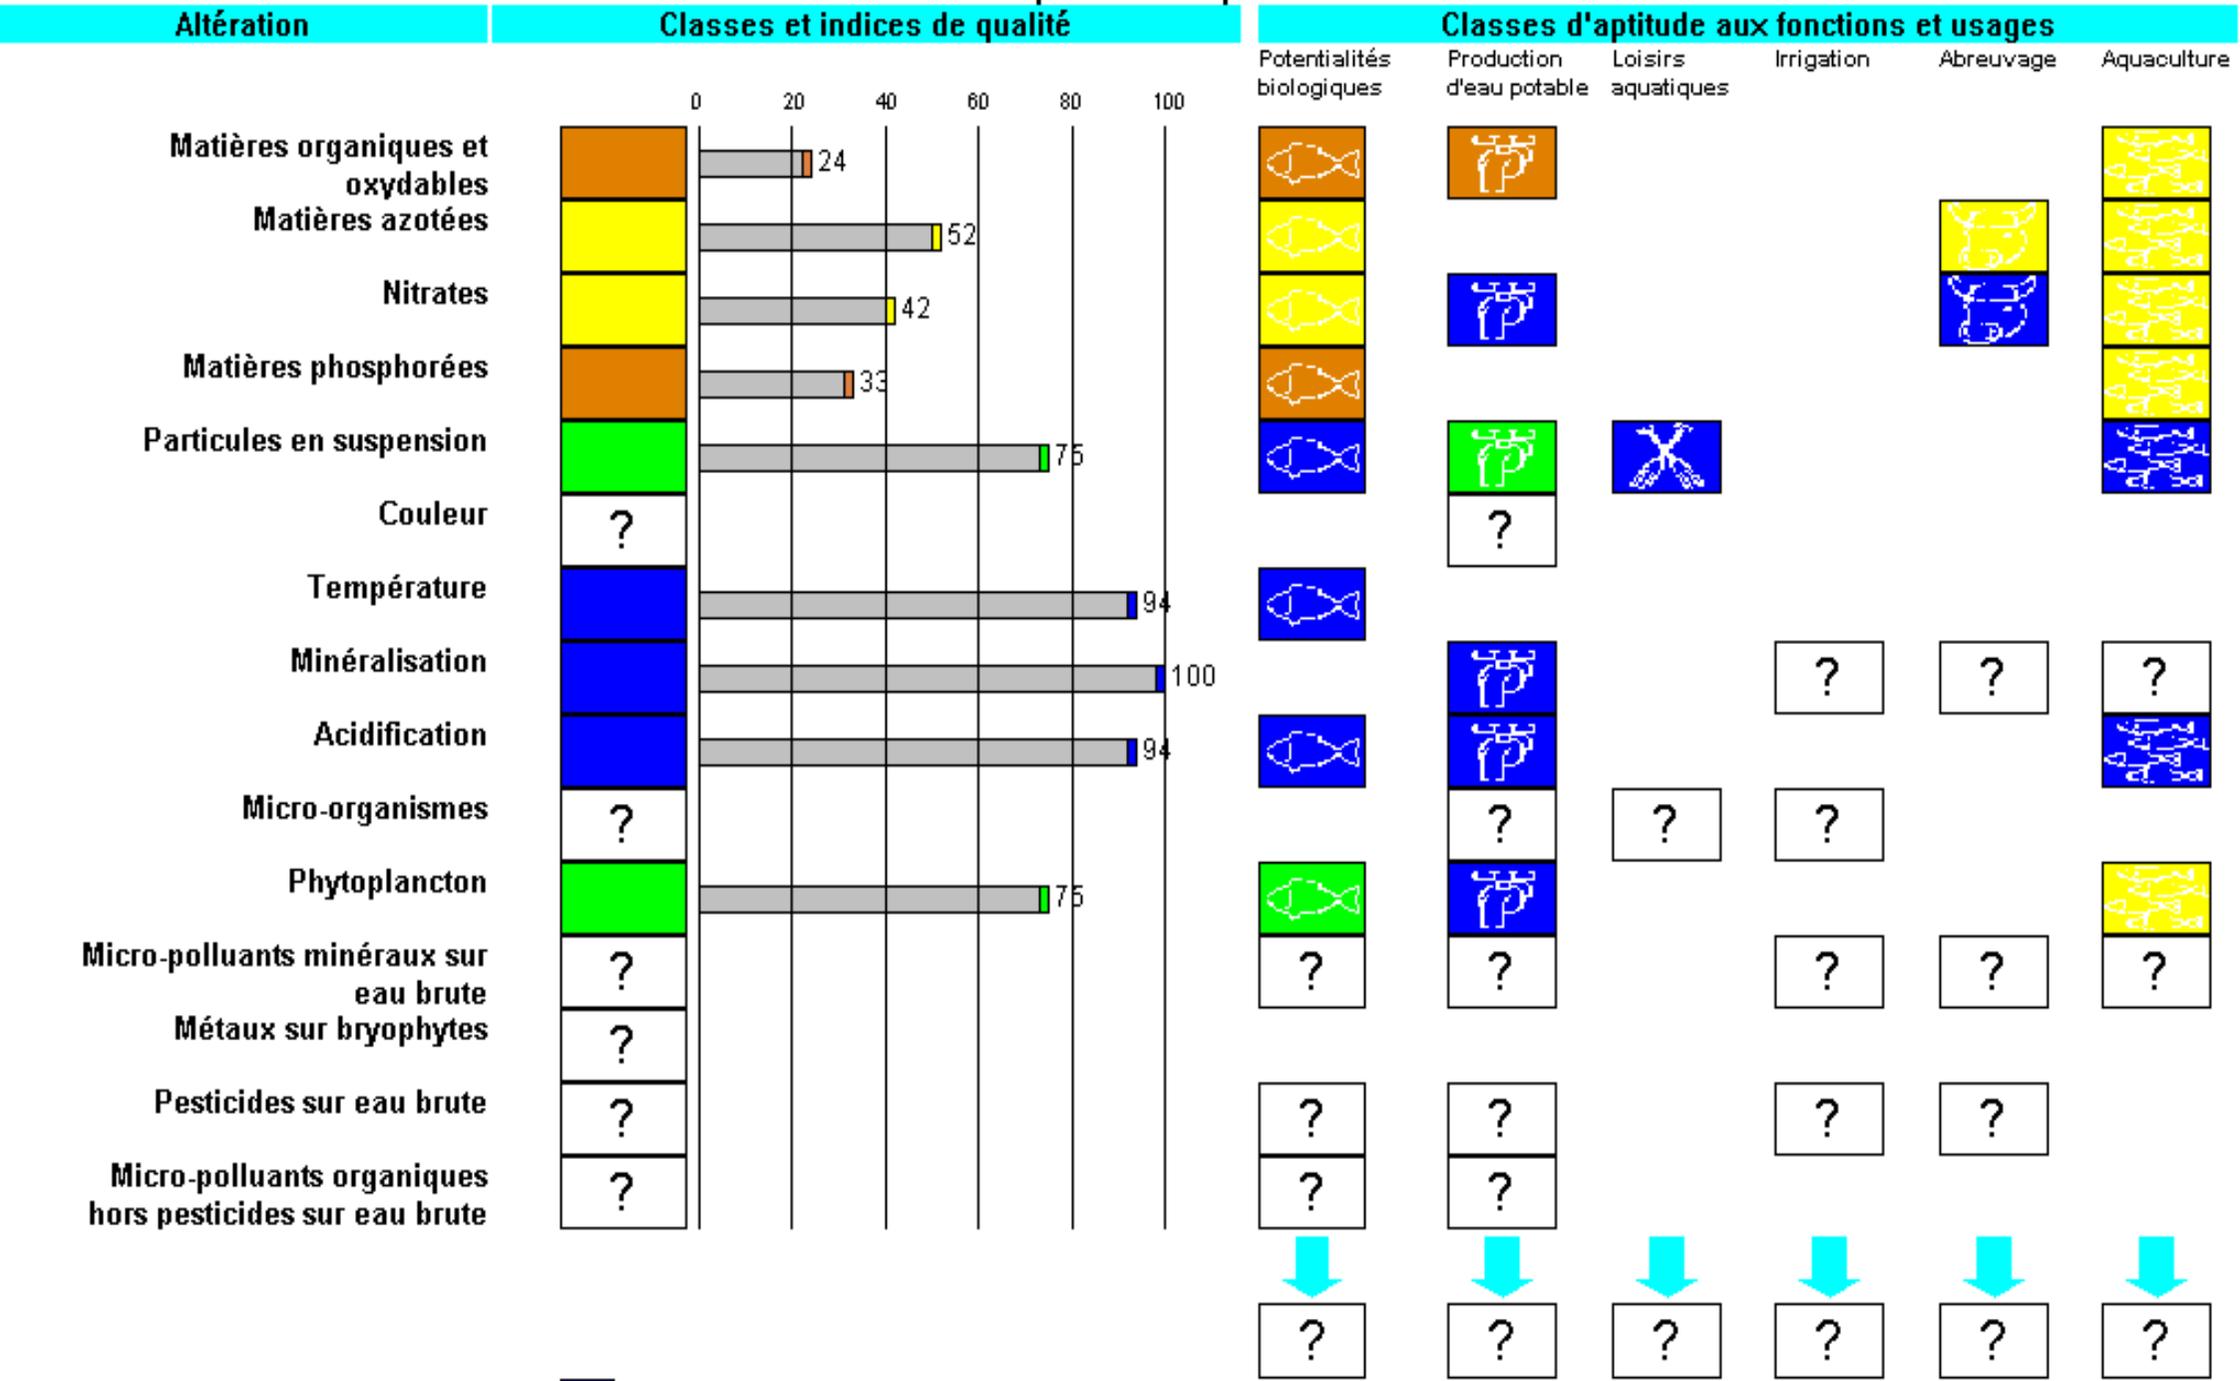


Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais


Altération, fonction ou usage non qualifié

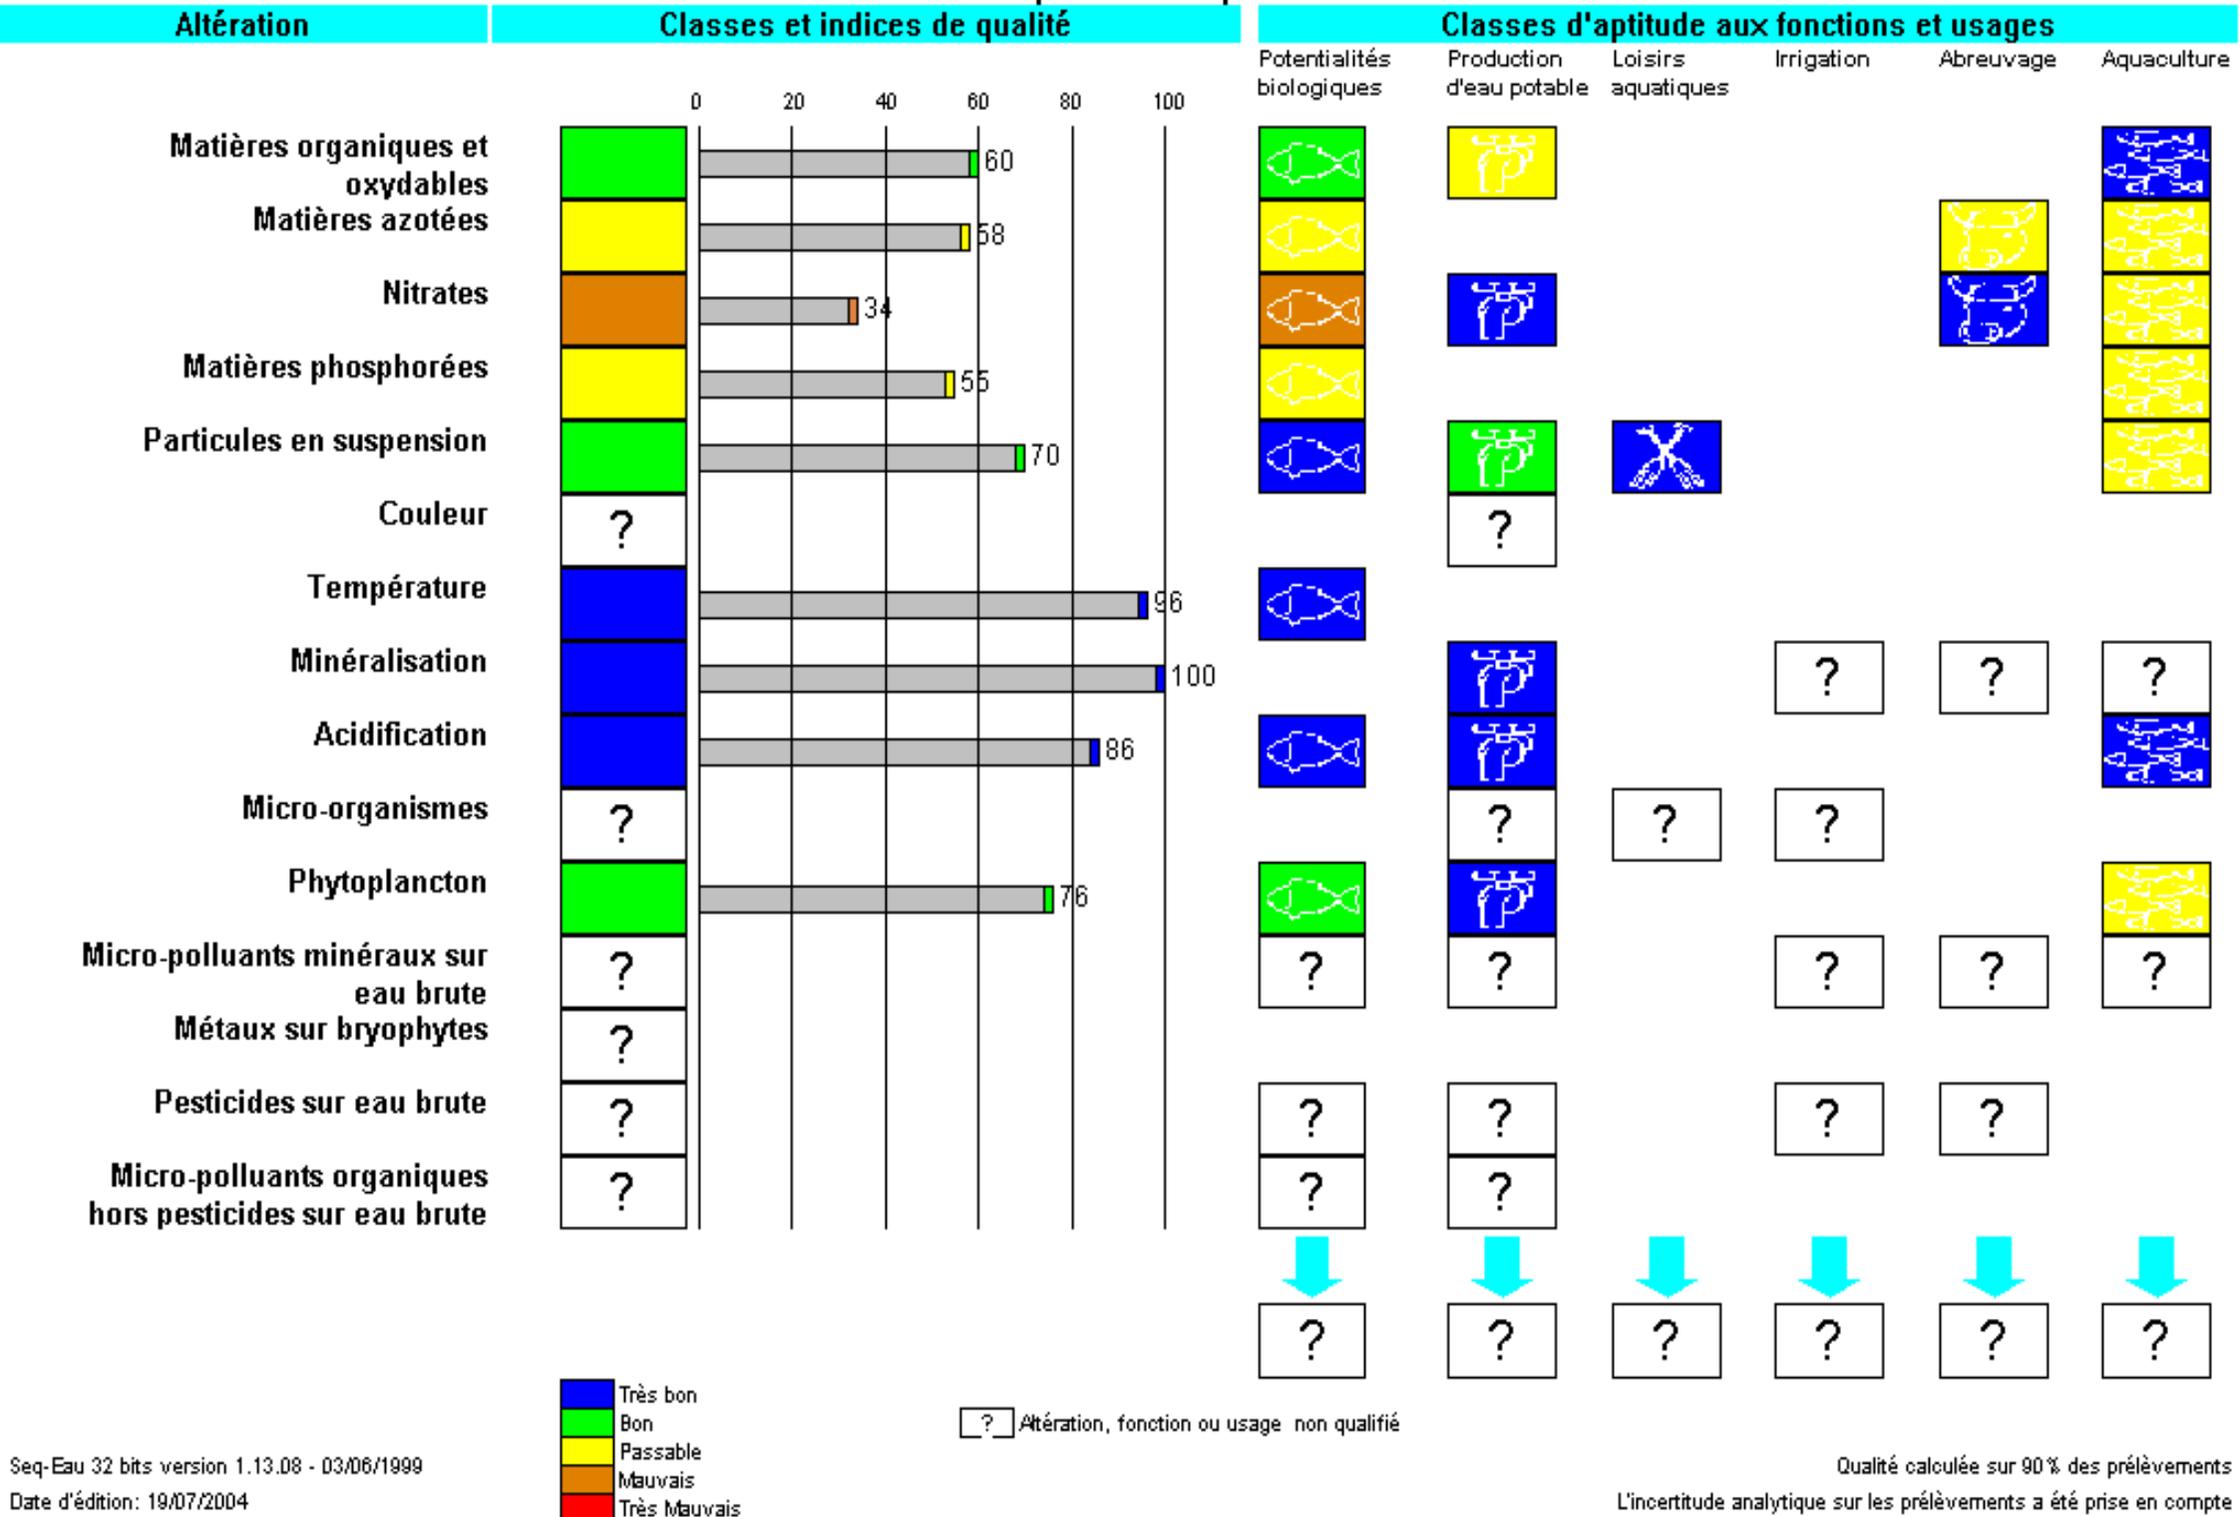

Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais


Altération, fonction ou usage non qualifié

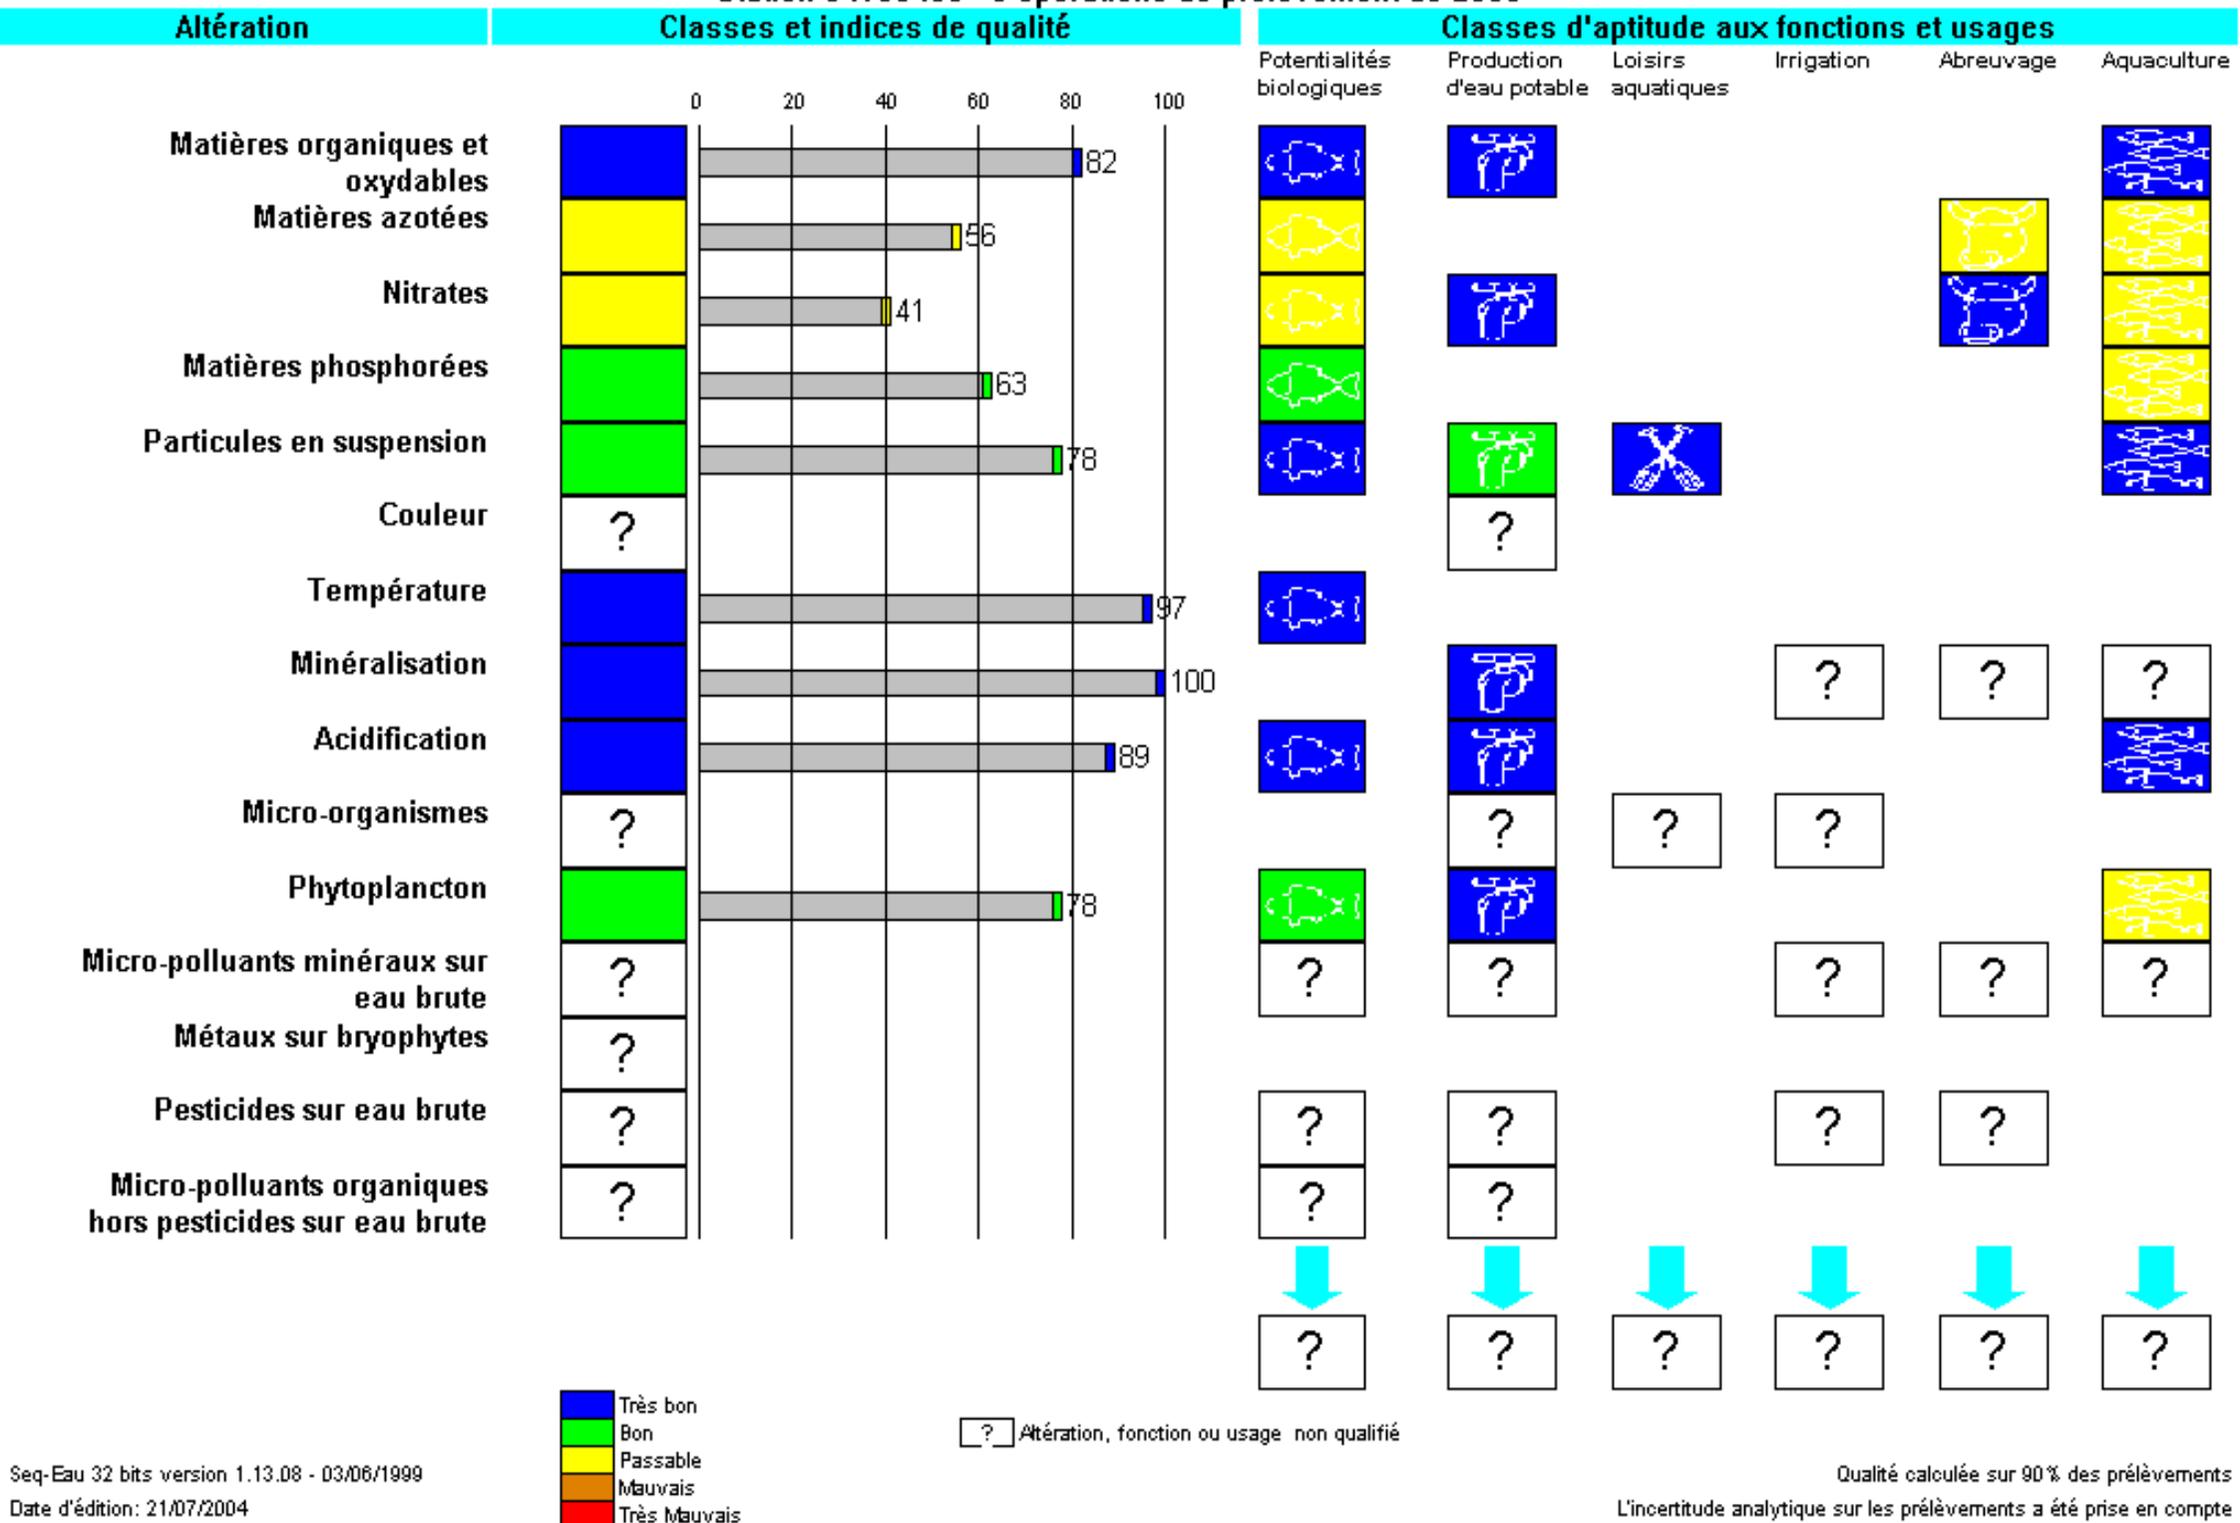


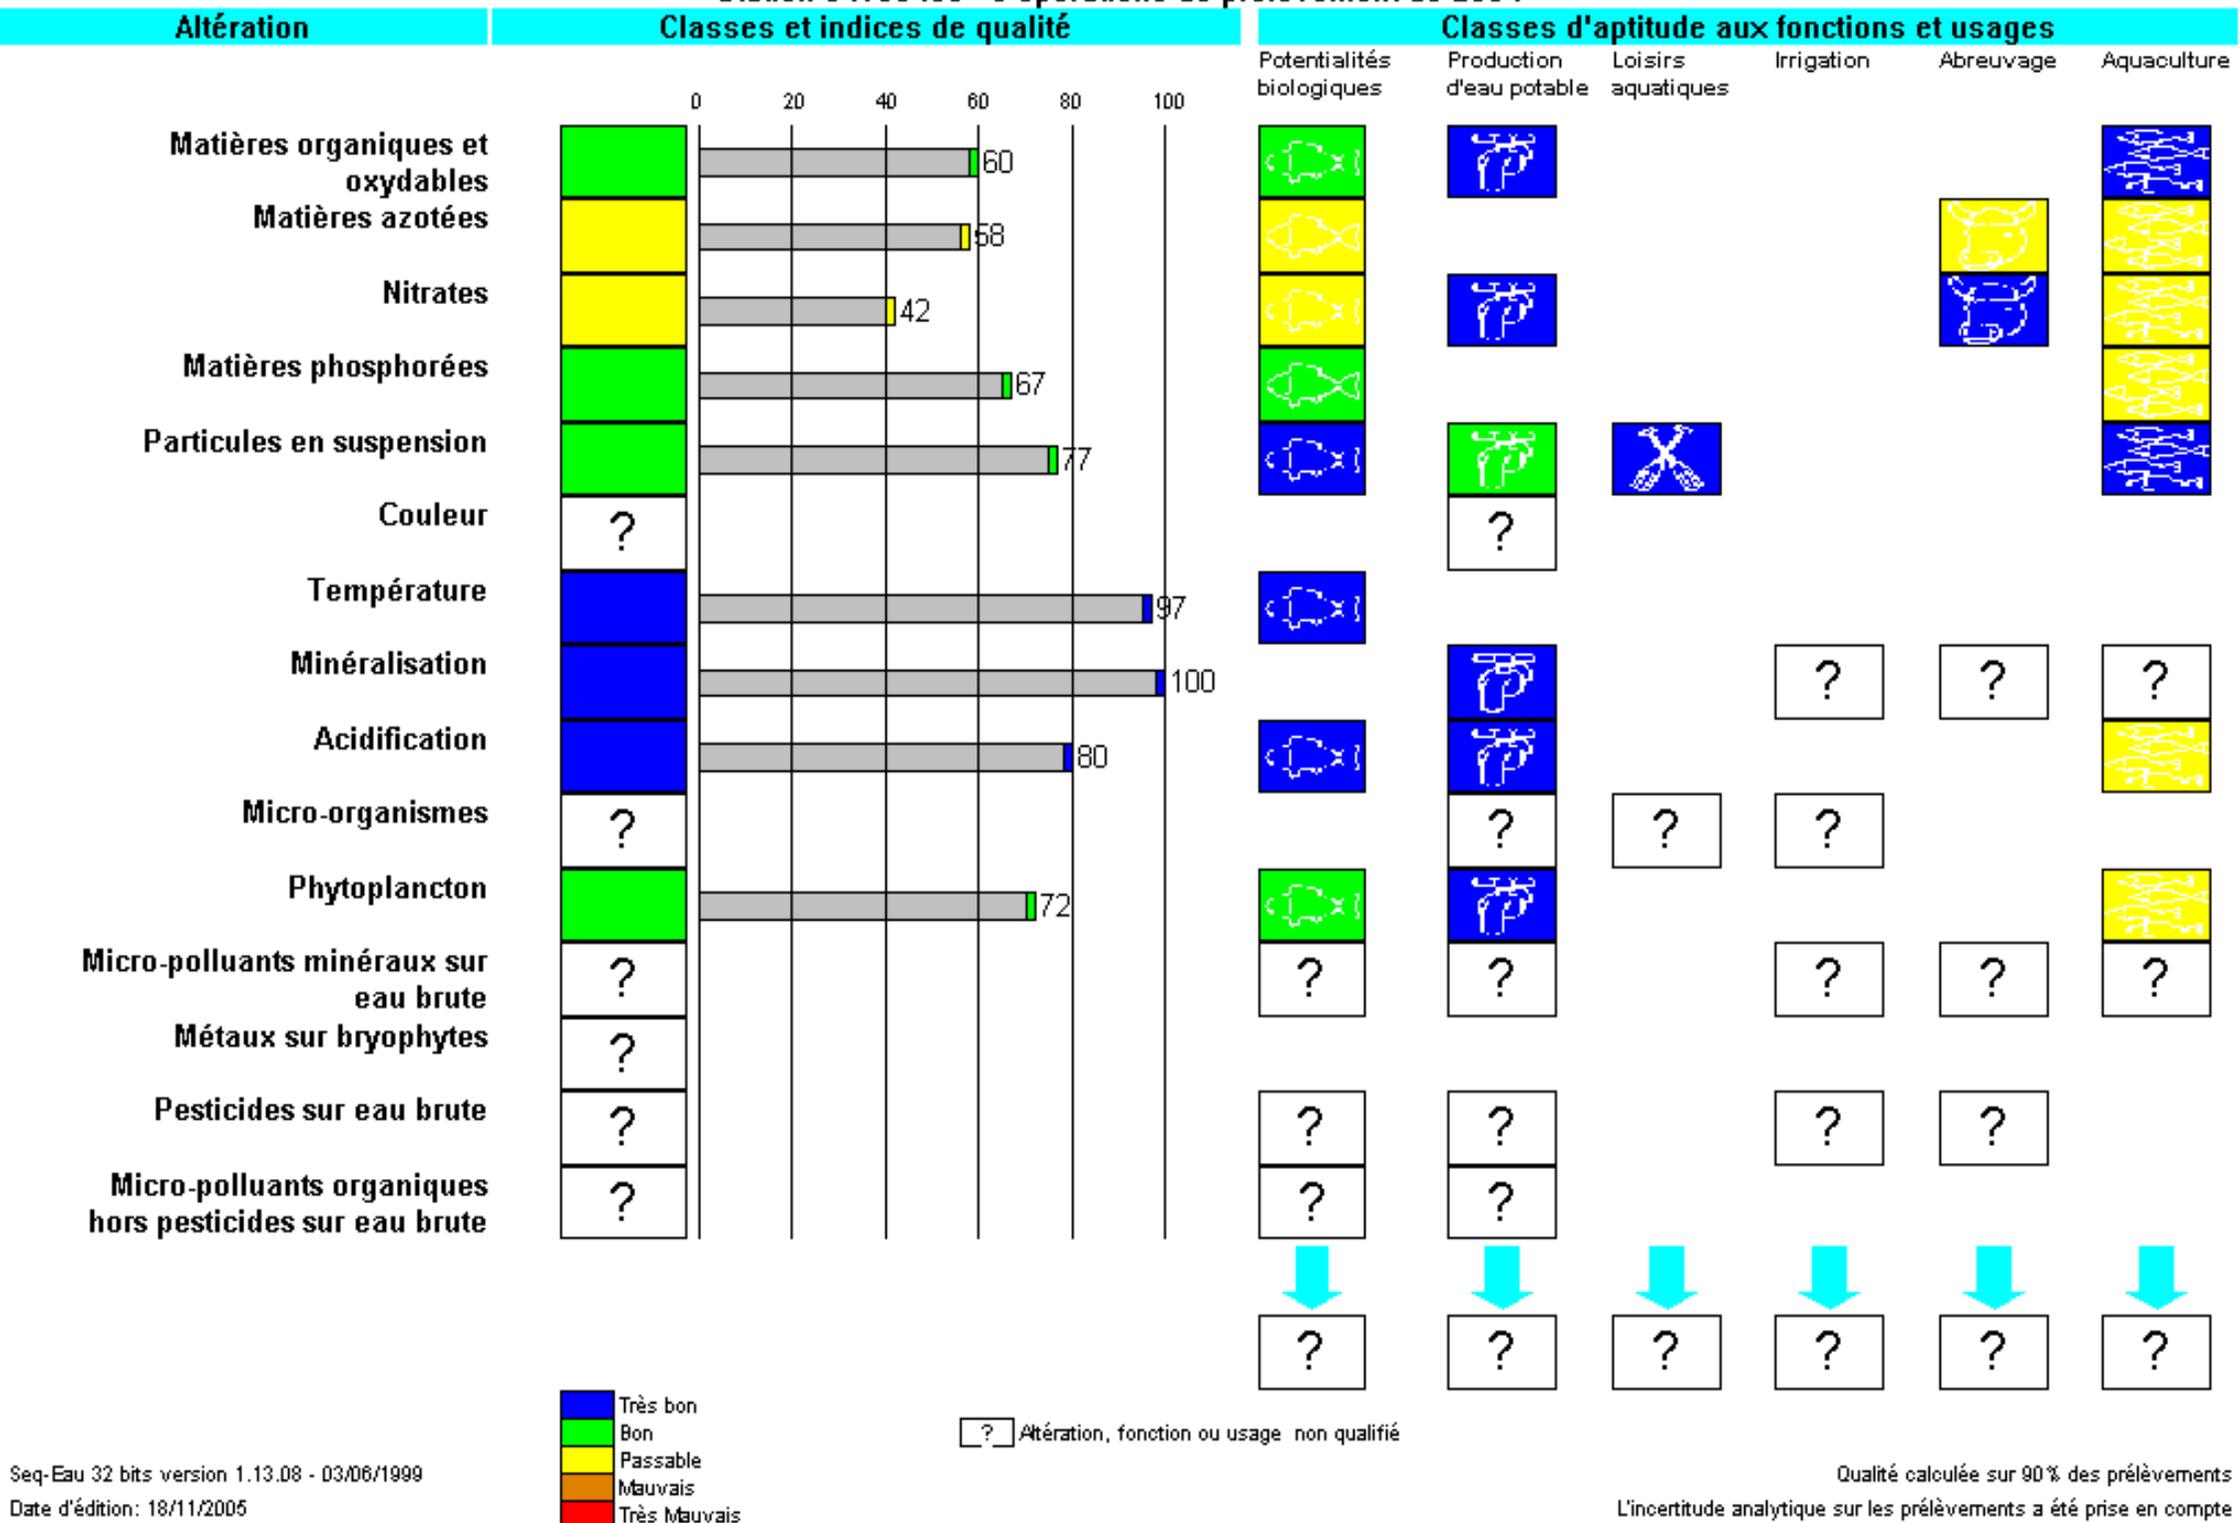

Très bon
 Bon
 Passable
 Mauvais
 Très Mauvais


Altération, fonction ou usage non qualifié

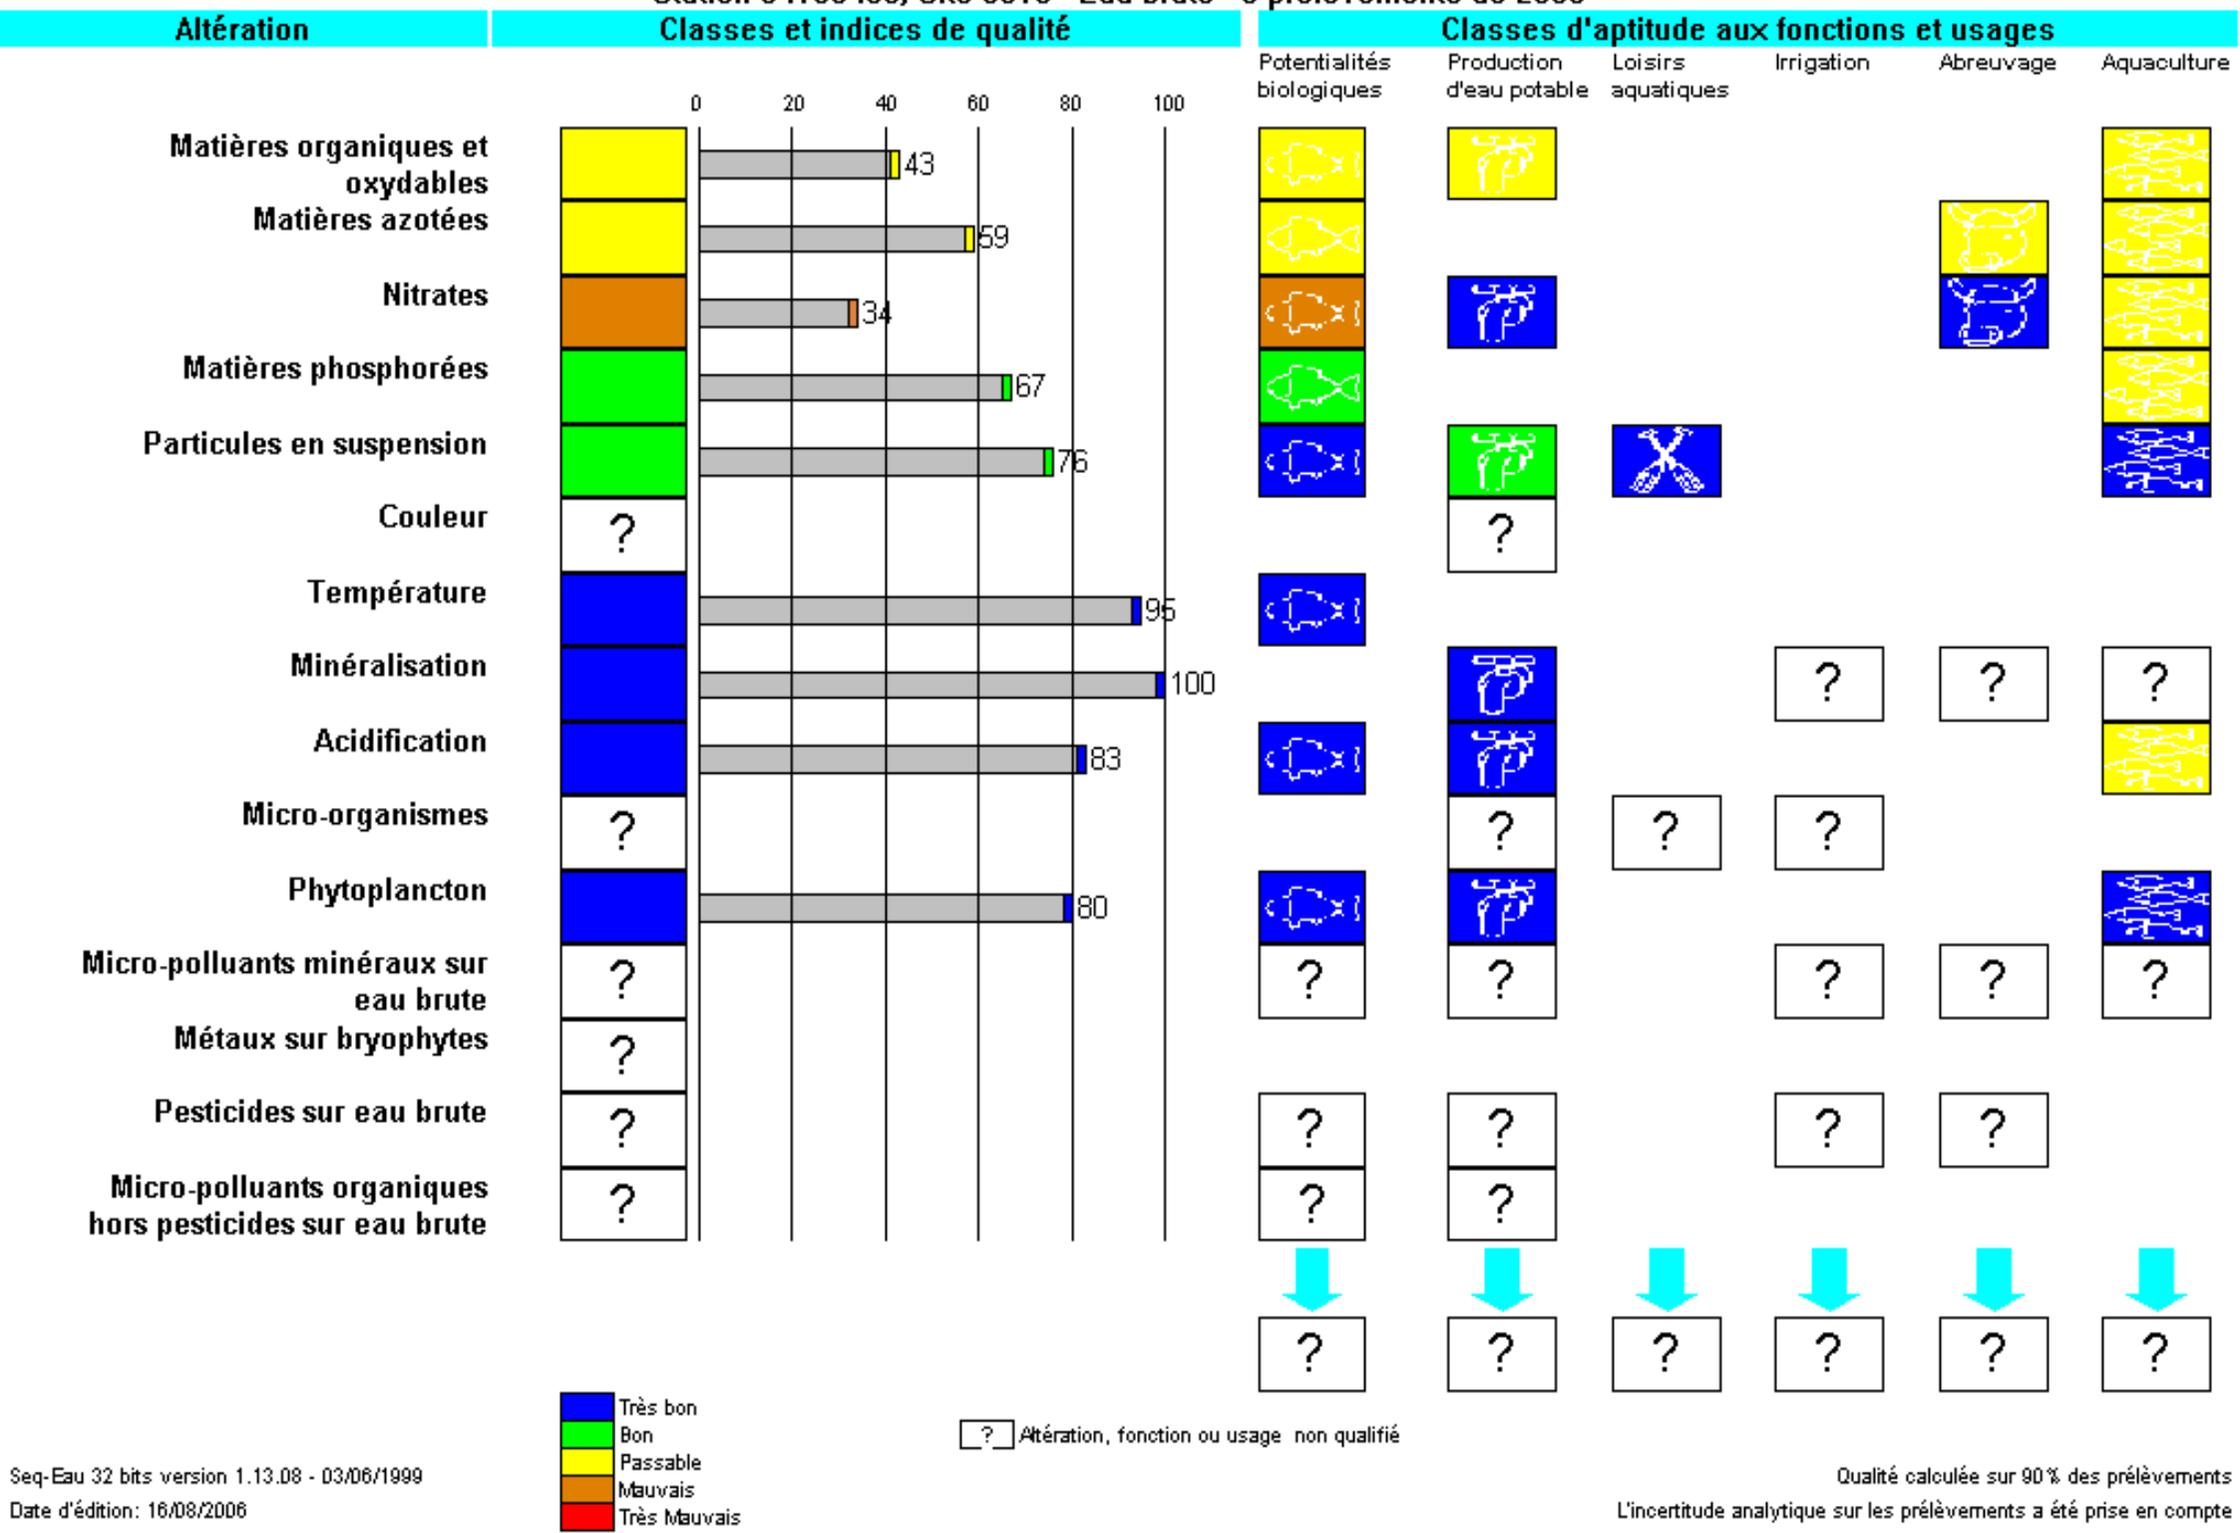


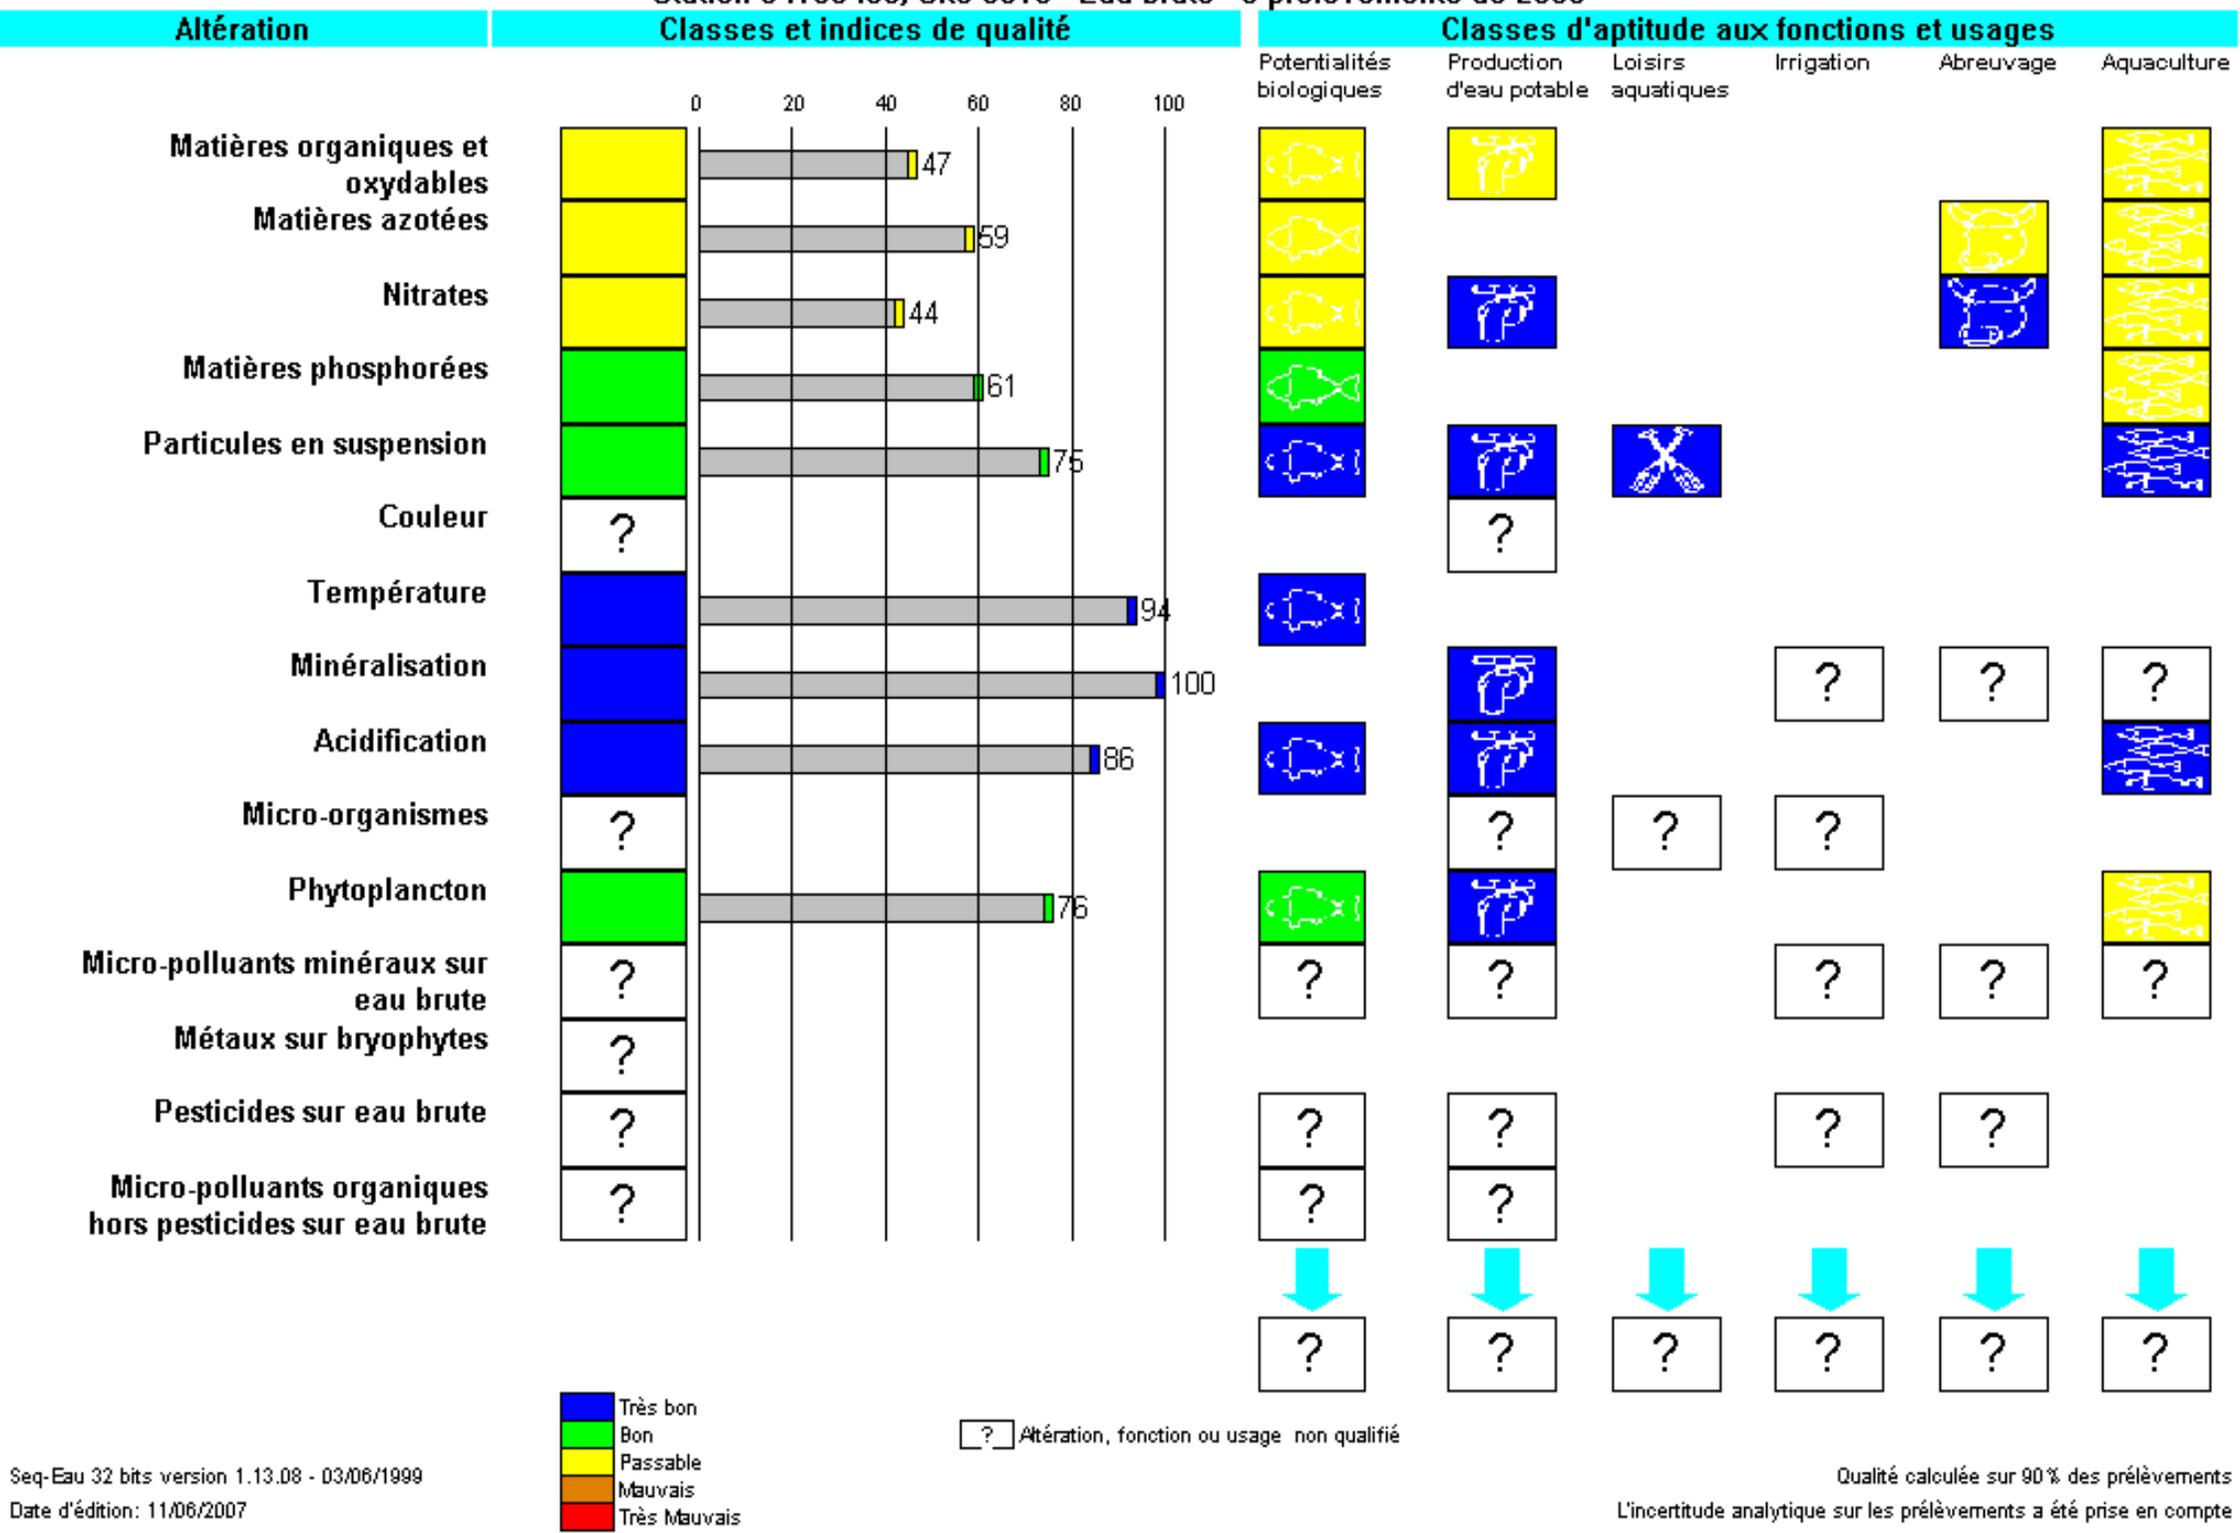

■ Très bon
■ Bon
■ Passable
■ Mauvais
■ Très Mauvais

Altération, fonction ou usage non qualifié

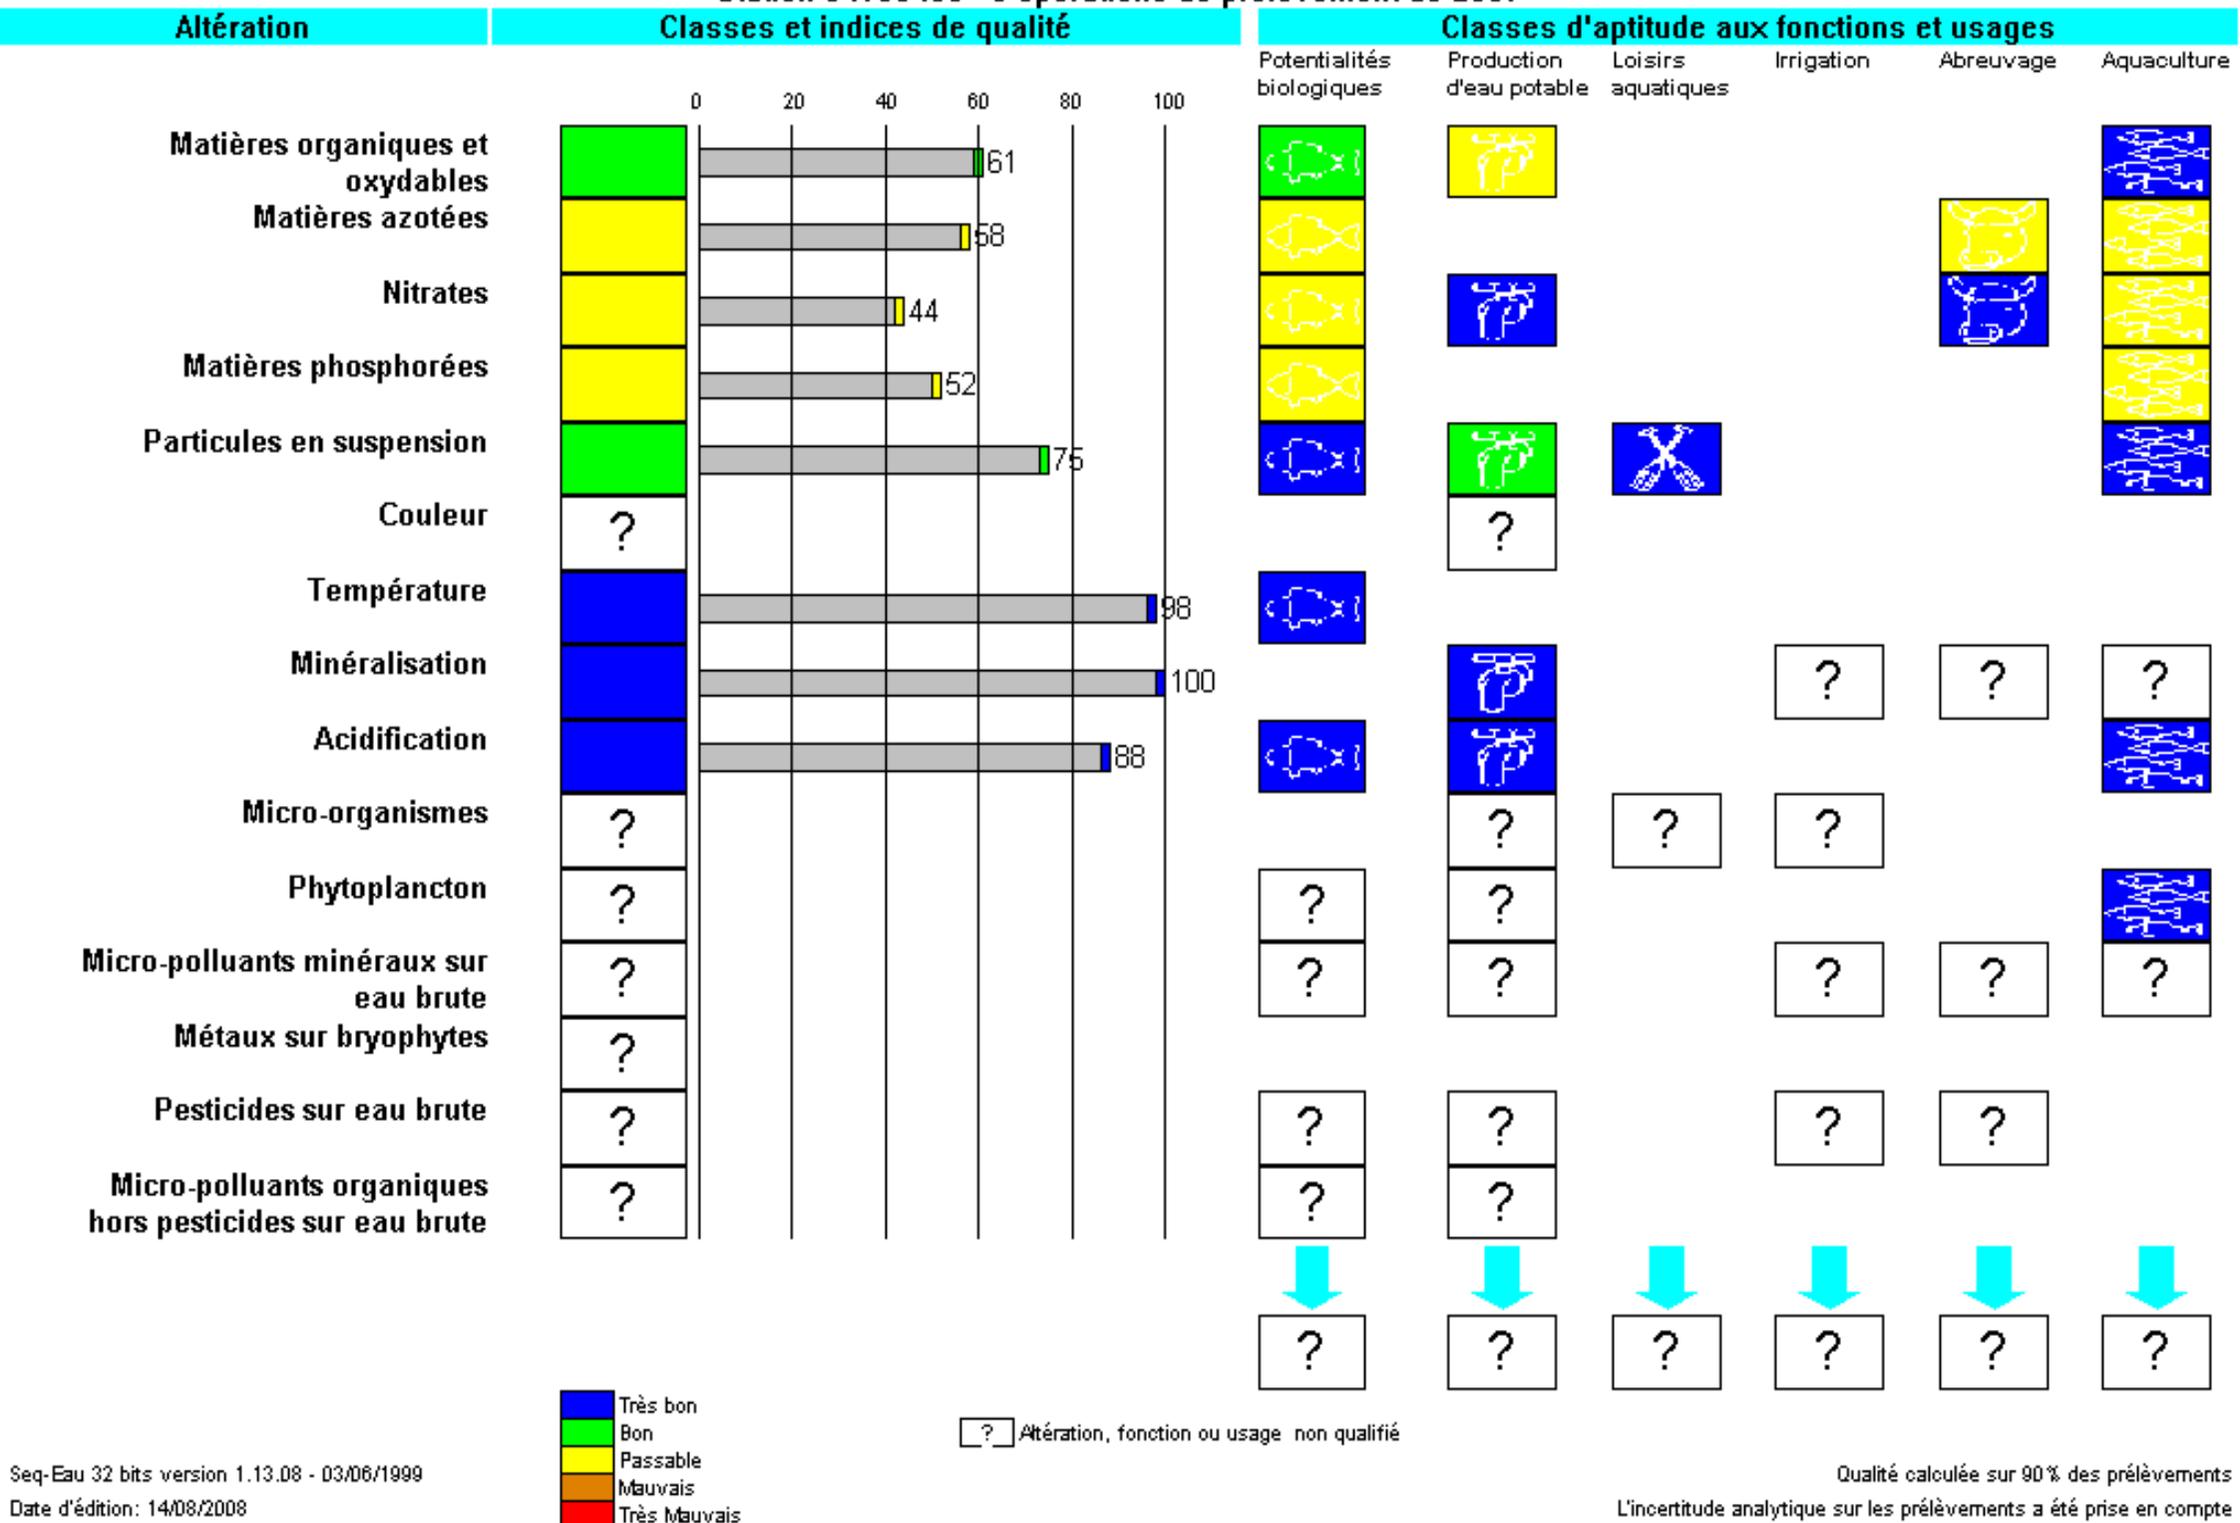

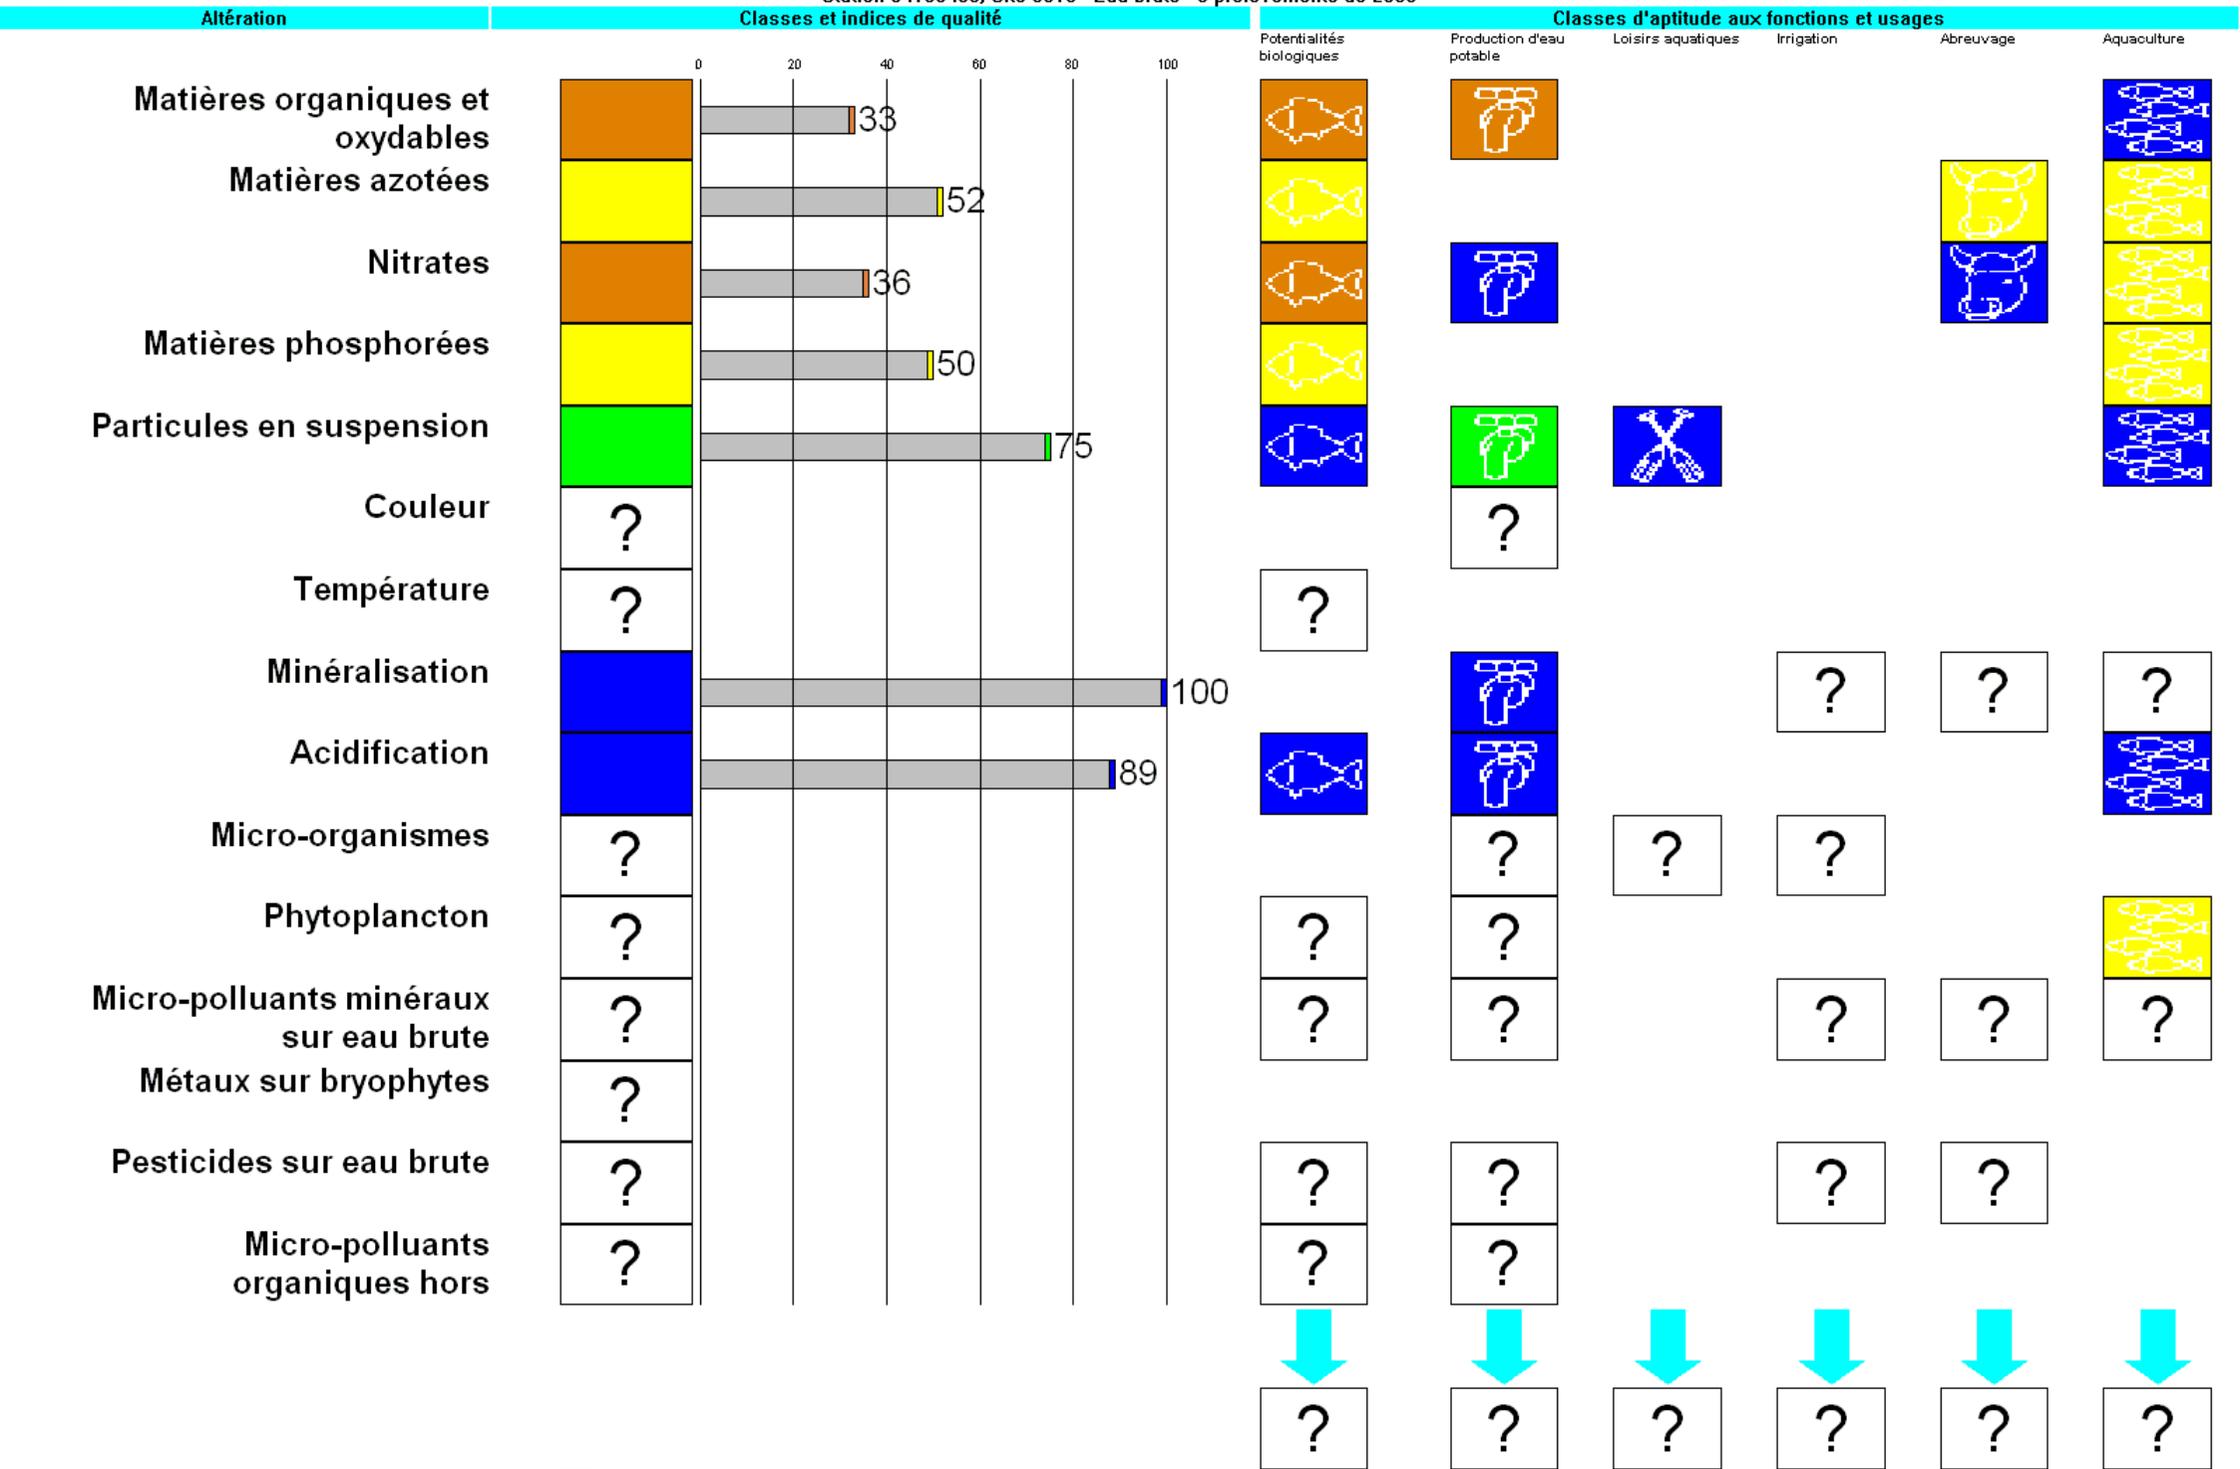

[?] Altération, fonction ou usage non qualifié